ГИДР.123456.015-01.[No Variations] СБ

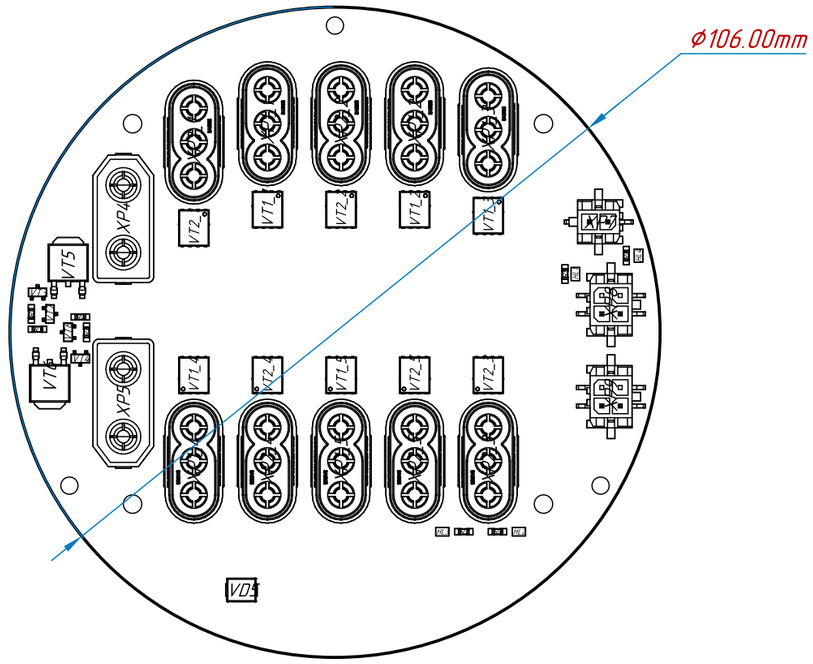


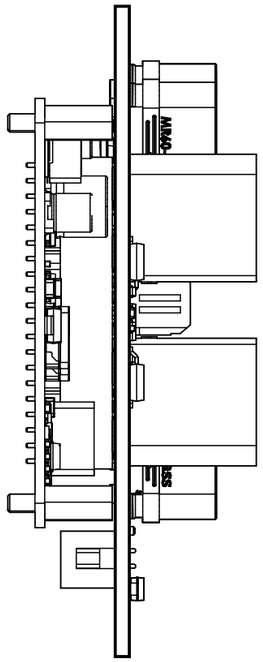

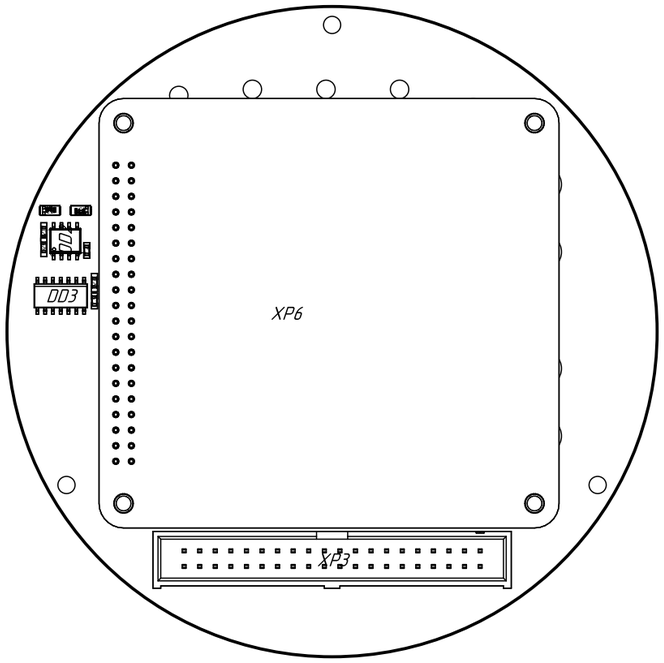


1. Электромонтаж ИЭТ выполнять согласно схеме «ГИДР.123456.015». Маркировка элементов показана условно.

2. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137- 97:
- DA1, DD1 - DD7 - вариант 360.18.1101.07.00;
- SB1, SA1 - SA3, GB1 - вариант 330.00.0000.00.00;

3. Пайку в сквозные отверстия выполнять по ГОСТ Р МЭК 61192-3-2010.
Поверхностный монтаж выполнять в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61191-1-2017 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21930-76 , флюсом типа ФКСп по ТУ 13-4000177 - 154-83

4. После сборки изделие промыть по ГОСТ Р 70798-2023 в ультразвуковой очистительной ванне с изопропиловым спиртом по ГОСТ 18300-87

5. Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом с 56 кратным увеличением по ГОСТ 24715-81 .

6. Функциональный контроль выполнить в соответствии с ГОСТ Р 55744-2013.

7. Изображения установок компонентов выполнены с отступлением от масштаба.

8. Печатные проводники условно не показаны.

9. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.015-75

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ГИДР.123456.015-01.[No Variations] СБ | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | Михайловский | Г. | 14.09.25 | Плата силовая | Лит. / Масса / Масштаб: 1:1 |
| Проверил | | Карманов С. | | | Сборочный чертеж | Лист / Листов: 1 |
| Т. контр. | | | | | | ГИДРОНАВТИКА МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |
| Н. контр. | | | | | | |
| Утв. | | | | | | |

Перв. примен. ГИДР.123456.015

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3