


РТ2.11.03.03.26.08.81.15.001 СБ

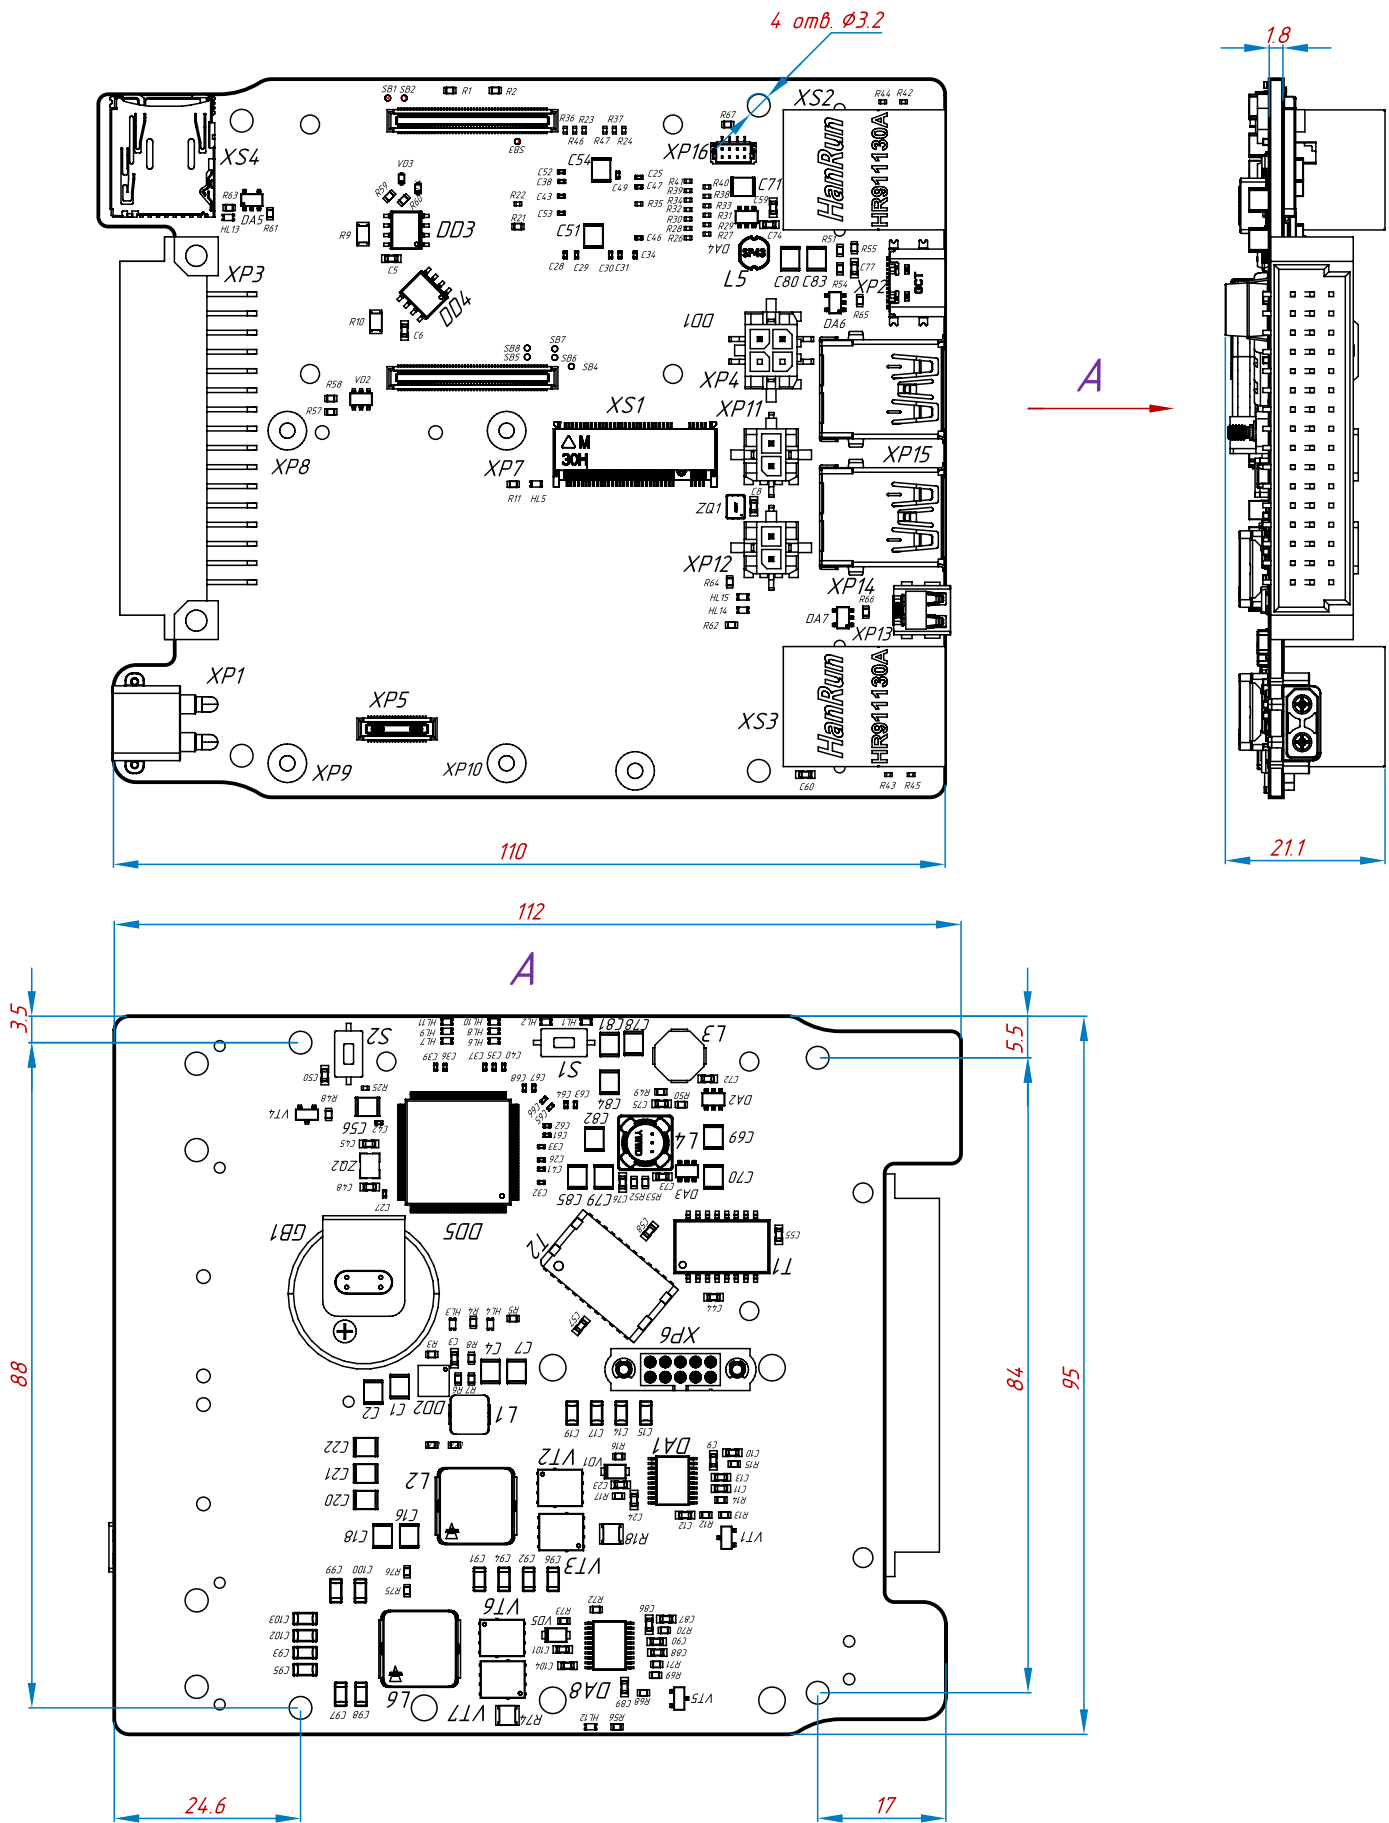

- Размеры для справок
- Электромонтаж ИЭТ выполнять согласно схеме «РТ2.11.03.03.26.08.81.15.001». Маркировка элементов показана условно.
- Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137- 97:
 - DA1, DD1 - DD7 - вариант 360.18.1101.07.00;
 - SB1, SA1 - SA3, GB1 - вариант 330.00.0000.00.00;
- Пайку в сквозные отверстия выполнять по ГОСТ Р МЭК 61192-3-2010. Поверхностный монтаж выполнять в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61191-1-2017 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21930-76
- Функциональный контроль выполнить в соответствии с ГОСТ Р 55744-2013.
- Изображения установок компонентов выполнены с отступлением от масштаба.
- Печатные проводники условно не показаны.
- Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.015

					РТ2.11.03.03.26.08.81.15.001 СБ			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Материнская плата аппарата NeoWelt v.2		Лит.	Масса	Масштаб
								2:1
						Лист	Листов	1
						МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа РТ2-81Б		
Разраб.	Карманов С.		16.04.26	Сборочный чертеж				
Проверил	Захаржевский С.							
Т. контр.								
Н. контр.	Захаржевский С.							
Утв.								