



나무 건축사 사무소



TEL : 031)955-5780
FAX: 070)4324-5045
E-Mail: Nambuarc@Naver.com

PROJECT TITLE
공 사 명

아담동 226-94

근영 및 다세대주택 신축공사


NOTE
기 사

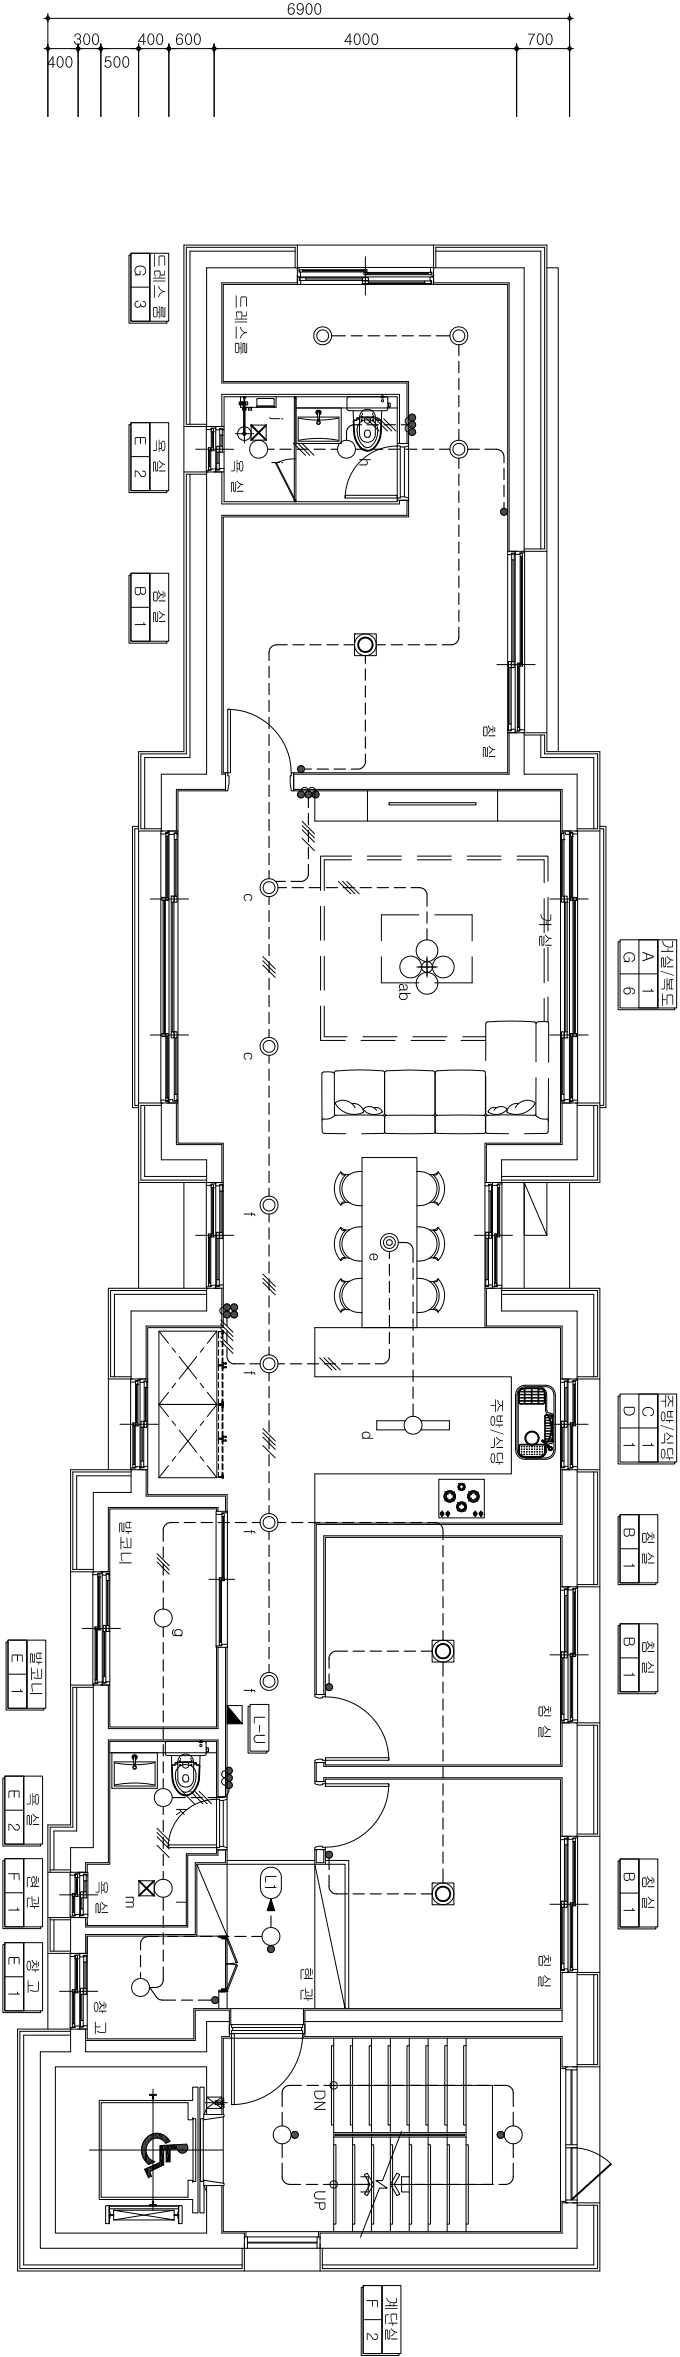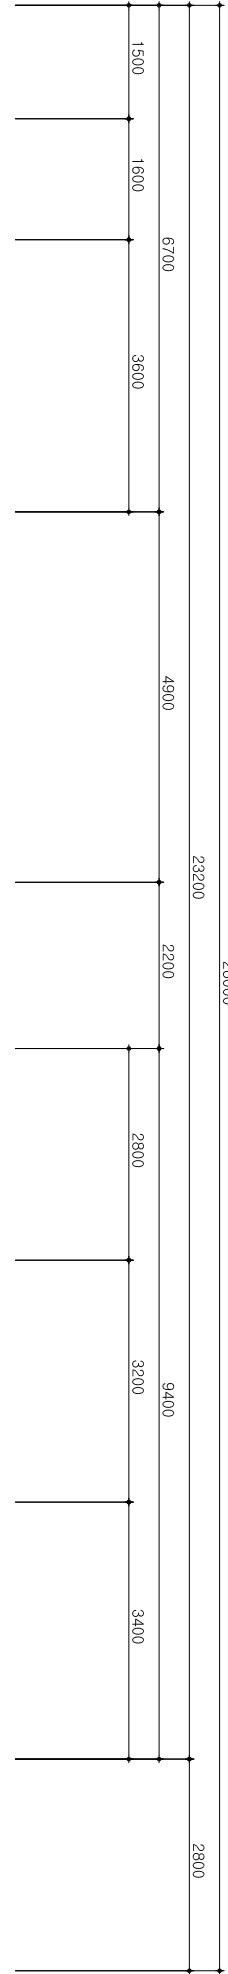

NOTE

- 1. 별도의 명기없는 전선관은 난연CD전선관 또는 HI-PVC 전선관을 사용한다 (단, 노출전선관은 STEEL 전선관을 사용한다)
- 2. 조명기구 상세도 참조.
- 3. 조명기구는 건축주와 협의후 변경될수 있다.
- 4. 별도의 명기없는 배관 및 배선은 하기와 같다.
 - HFIX 2-2.5mm² , E(HFIX) 1-2.5mm² 16C
 - HFIX 3-2.5mm² , E(HFIX) 1-2.5mm² 22C
 - HFIX 4-2.5mm² , E(HFIX) 1-2.5mm² 22C
 - HFIX 5-2.5mm² , E(HFIX) 1-2.5mm² 22C
 - HFIX 6-2.5mm² , E(HFIX) 1-2.5mm² 22C
 - HFIX 7-2.5mm² , E(HFIX) 1-2.5mm² 28C
 - HFIX 8-2.5mm² , E(HFIX) 1-2.5mm² 28C
- 4. E(HFIX)는 접지선으로 녹색의 HFIX 전선을 사용한다.
- 6. 배관등 및 스위치 배관 및 배선에서는 접지선은 생략한다.
- 7. 본 도서의 명기없는 배스류의 규격은 하기와 같다.
 - ☒ : 이중벽 배스 중형4각 54mm
 - ☒_{SW} : 스위치 박스 1구형 54mm
 - ☒_{rel} : PULL BOX - 150x150x100
 - ☒_{rel} : PULL BOX - 200x200x100
 - ☒_{rel} : PULL BOX - 300x300x200
 - ☒_{rel} : PULL BOX - 400x400x200
 - ☒_{rel} : PULL BOX - 500x500x300
 - ☒_{rel} : PULL BOX - 600x600x300

지상2층 전등설비 평면도
SCALE : 1 / 100



(주) 지 엠 이 엠 씨
ENGINEERING & CONSULTANT
TEL : (031)938-0999 , FAX : (031)938-0998

건축시설물설계업 전문1종 제 경기 고양 -1-14 호
건축전기설비 기술자 배 형 근



지상2층 전등설비 평면도

DRAWING NO.
도면 번호
EE - 07

SHEET NO.
발행 번호
000

SCALE
축척
1 / 100

DATE
일시
2022. 05.

NAME OF DRAWING
도면명
지상2층 전등설비 평면도

지상2층 전등설비 평면도

DRAWING NO.
도면 번호
EE - 07

SHEET NO.
발행 번호
000