




E-Mail: Namuarc@Naver.com


RO IV 20

아담동 226-94

금정 및 다세대주택 신축공사

71

<input type="checkbox"/>	단독경보 장치기	2개
	ABC 분말 소화기 3단위 <3.3kg>	2개

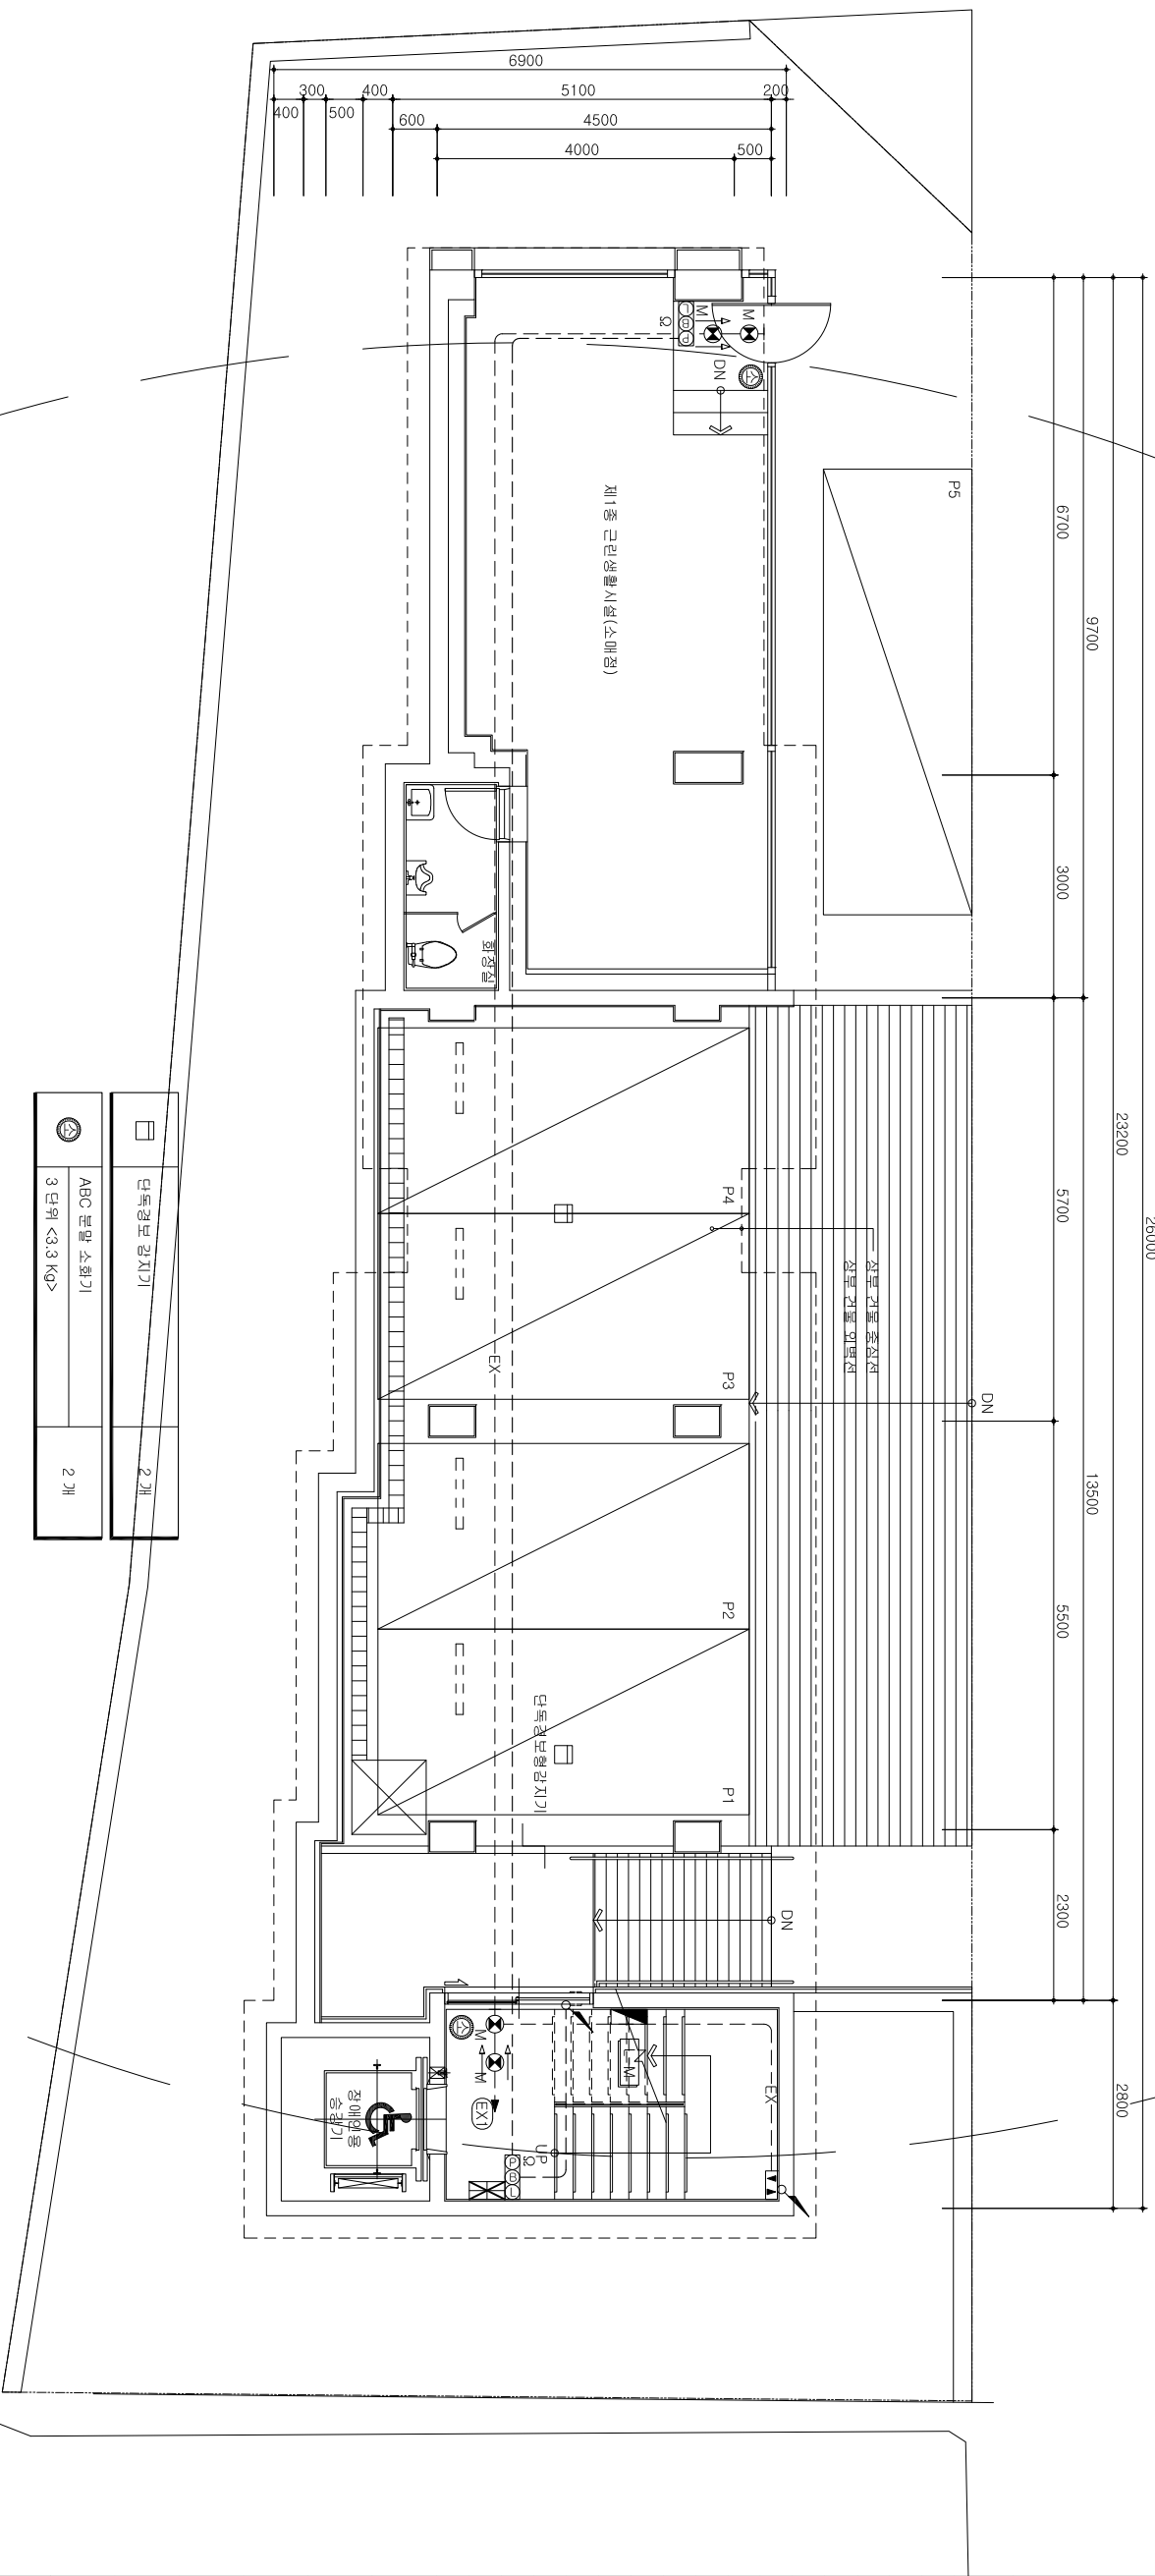

NOTE

3. 본 도서의 영기없는 배관 및 배선은 하기와 같다.

[ 2015년 1월 1일 ]


—EX— HFIX 2-2.5mm<sup>3</sup>, E(HFIX) 1-2.5mm<sup>3</sup> 16C

5. 본 도서의 명기없는 박스류 규격은 하기와 같다.

☒ : 아웃렛 박스 중형 4각 54mm

☒ PB1 : PULL BOX 150x150x100      ☒ PB4 : PULL BOX 400x400x200

☒  $P_{B3}$  : PULL BOX 300x300x200      ☒  $P_{B6}$  : PULL BOX 600x600x300



SCALE : 1 / 100



TEL : (031)938-0999 , FAX : (031)938-09

경기도 고양시 일산동구 호수로 358-25 822호(백석동)

수업기술서한  
제출

지하1층 수방설비 평면도

NO<sub>2</sub><sup>+</sup>

EF - 02

000