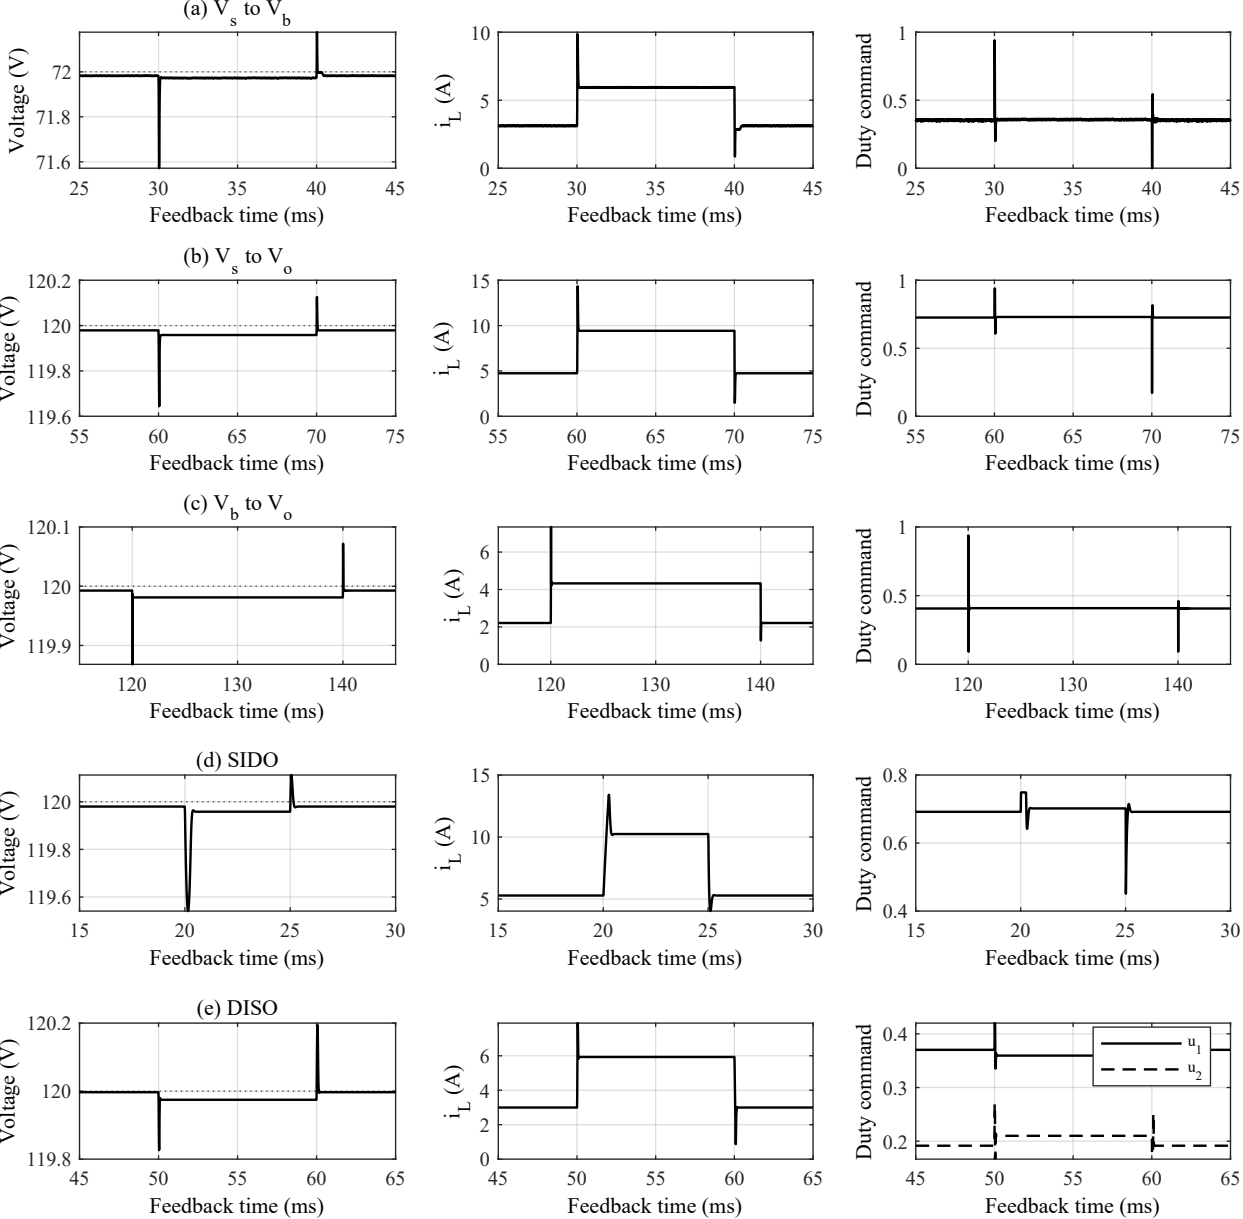

(a) V_s to V_b
Voltage (V)
72
71.8
71.6
25 30 35 40 45
Feedback time (ms)
i_L (A)
10
5
0
25 30 35 40 45
Feedback time (ms)
Duty command
1
0.5
0
25 30 35 40 45
Feedback time (ms)
(b) V_s to V_o
Voltage (V)
120.2
120
119.8
119.6
55 60 65 70 75
Feedback time (ms)
i_L (A)
15
10
5
0
55 60 65 70 75
Feedback time (ms)
Duty command
1
0.5
0
55 60 65 70 75
Feedback time (ms)
(c) V_b to V_o
Voltage (V)
120.1
120
119.9
120 130 140
Feedback time (ms)
i_L (A)
6
4
2
0
120 130 140
Feedback time (ms)
Duty command
1
0.5
0
120 130 140
Feedback time (ms)
(d) SIDO
Voltage (V)
120
119.8
119.6
15 20 25 30
Feedback time (ms)
i_L (A)
15
10
5
15 20 25 30
Feedback time (ms)
Duty command
0.8
0.6
0.4
15 20 25 30
Feedback time (ms)
(e) DISO
Voltage (V)
120.2
120
119.8
45 50 55 60 65
Feedback time (ms)
i_L (A)
6
4
2
0
45 50 55 60 65
Feedback time (ms)
Duty command
0.4
0.3
0.2
u_1
u_2
45 50 55 60 65
Feedback time (ms)