



X1: Belegung
1 - nicht verbunden
2 - Transmit Enable (In)
3 - Receive (Out)
4 - Transmit (In)
5 - GND
6 - +3.3V

J3 / X2: Belegung
1 - A
2 - GND
3 - B

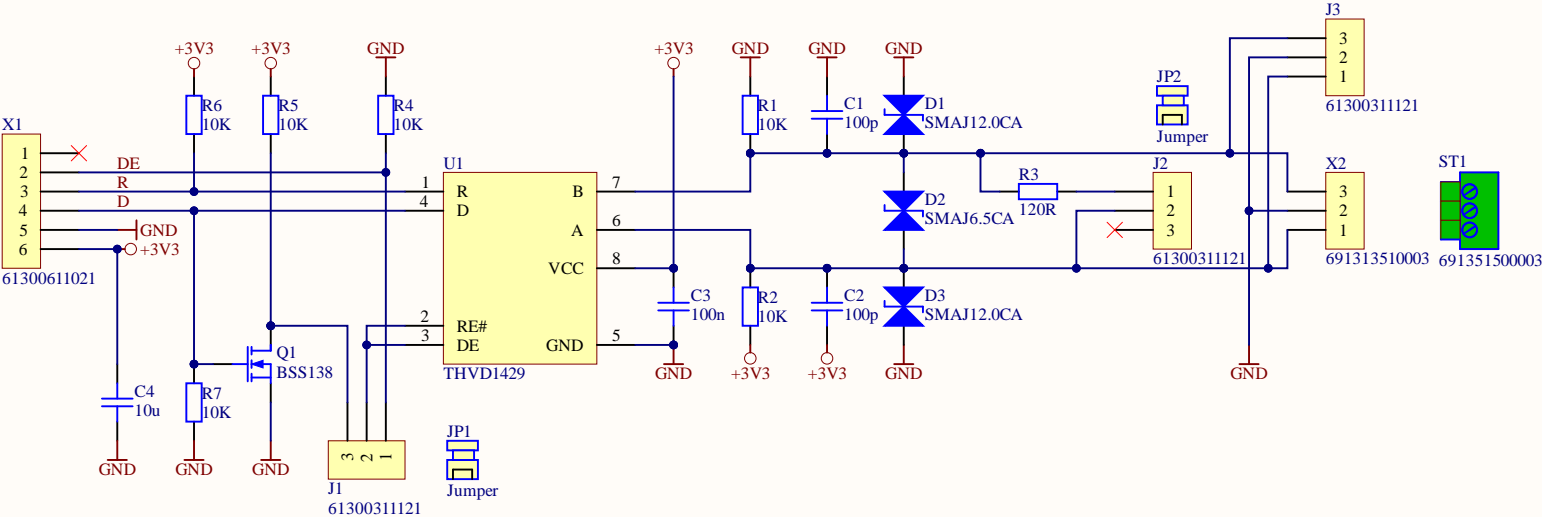

J1: DE-Steuerung
1-2 gebrückt Manuell über DE (Senden = H, Empfangen = L)
2-3 gebrückt Automatisch über D (TXD)

J2: CAN-Bus Terminierung
1-2 gebrückt 120 Ohm Terminierung
2-3 gebrückt keine Terminierung

 IBS-Systemtechnik Wettersteinstrasse 14 D-82481 Mittenwald	Gezeichnet von S.Schandl	PMOD_RS485.PrjPcb			
	am 14.05.2020				
	Geprüft von P. Sikasa	Titel RS485 Schnittstellen Treiber			
	am 16.05.2020	Nummer tbd	Variante [No Variations]	Revision 0	Grösse A4
	Status Freigegeben	Datei PMOD_RS485.SchDoc			Blatt 1
					Blätter 1

Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich schriftlich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.