
SIHHİ TESİSAT - BODRUM KAT PLANI




BODRUM KAT PLANI

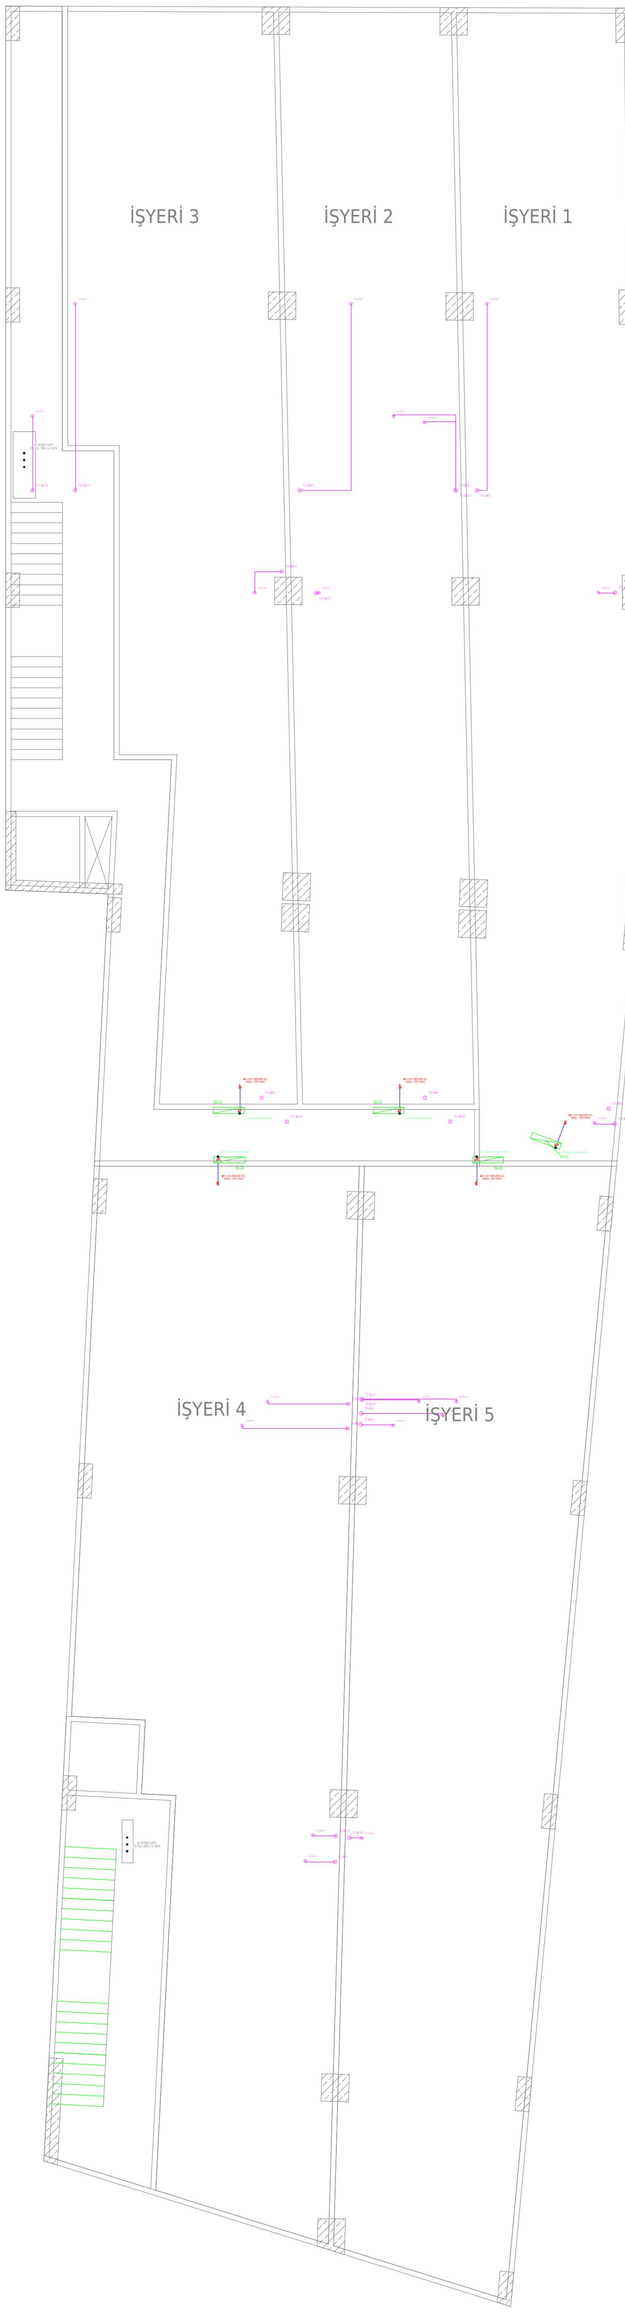


ZEMİN KAT PLANI

SIHHİ TESİSAT - 1. KAT KAT PLANI

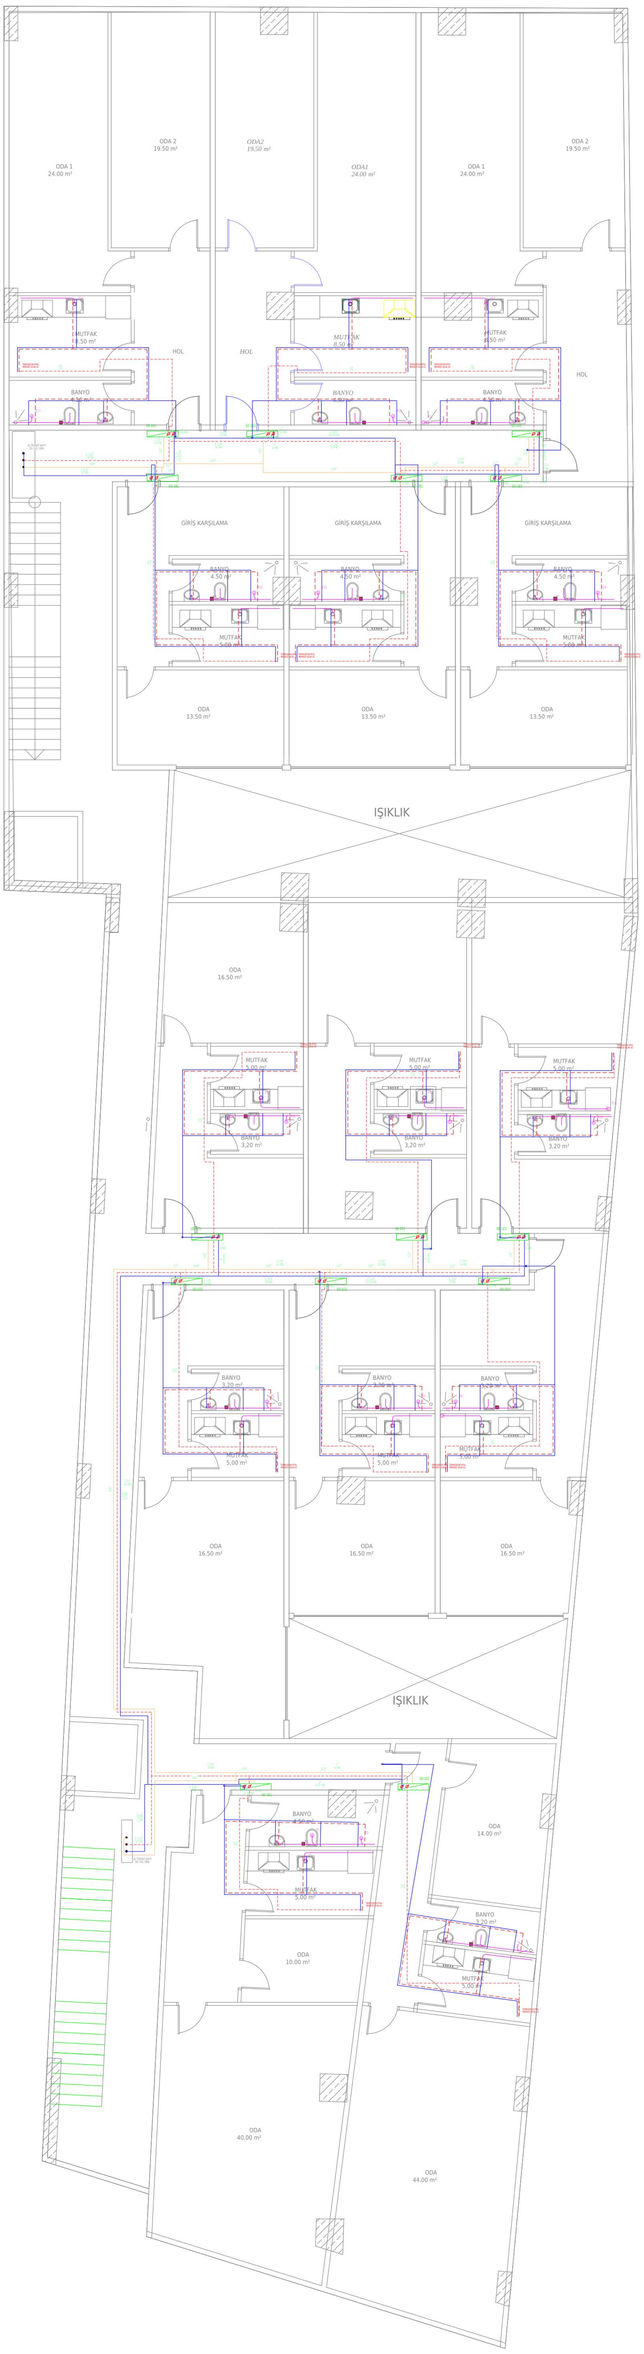


1. KAT PLANI

SIHHİ TESİSAT - 2. KAT KAT PLANI

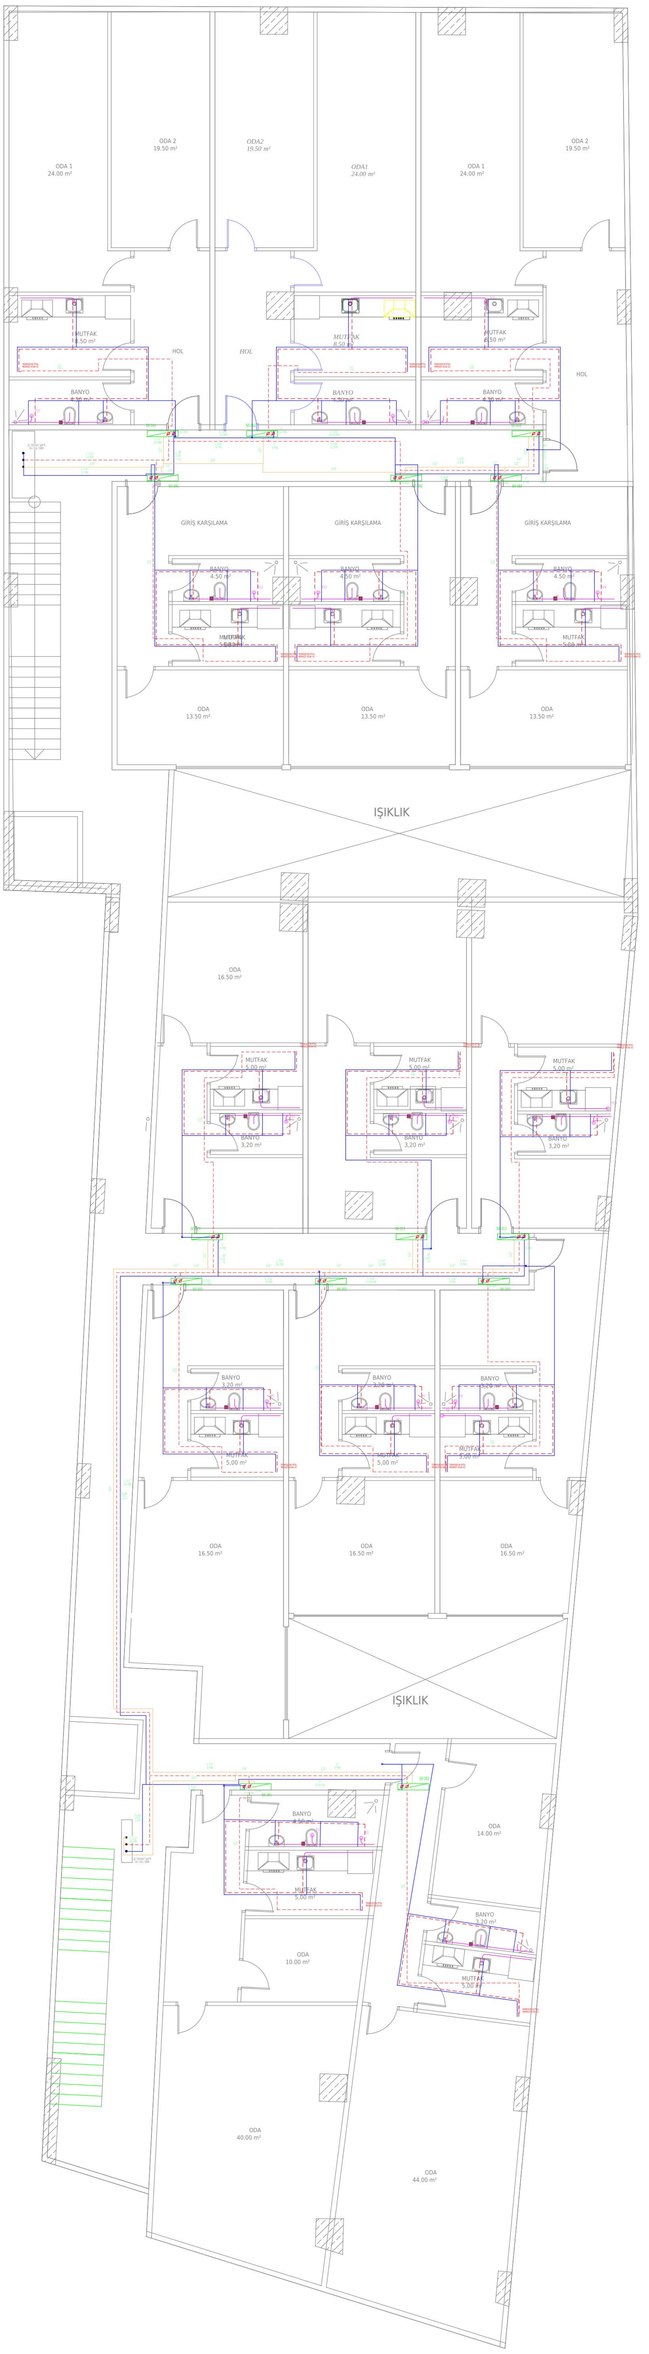


2. KAT PLANI

TEMİZ SU / SICAK SU / SİRKÜLASYON KOLON ŞEMASI (3 BORULU MERKEZİ SICAK SU)

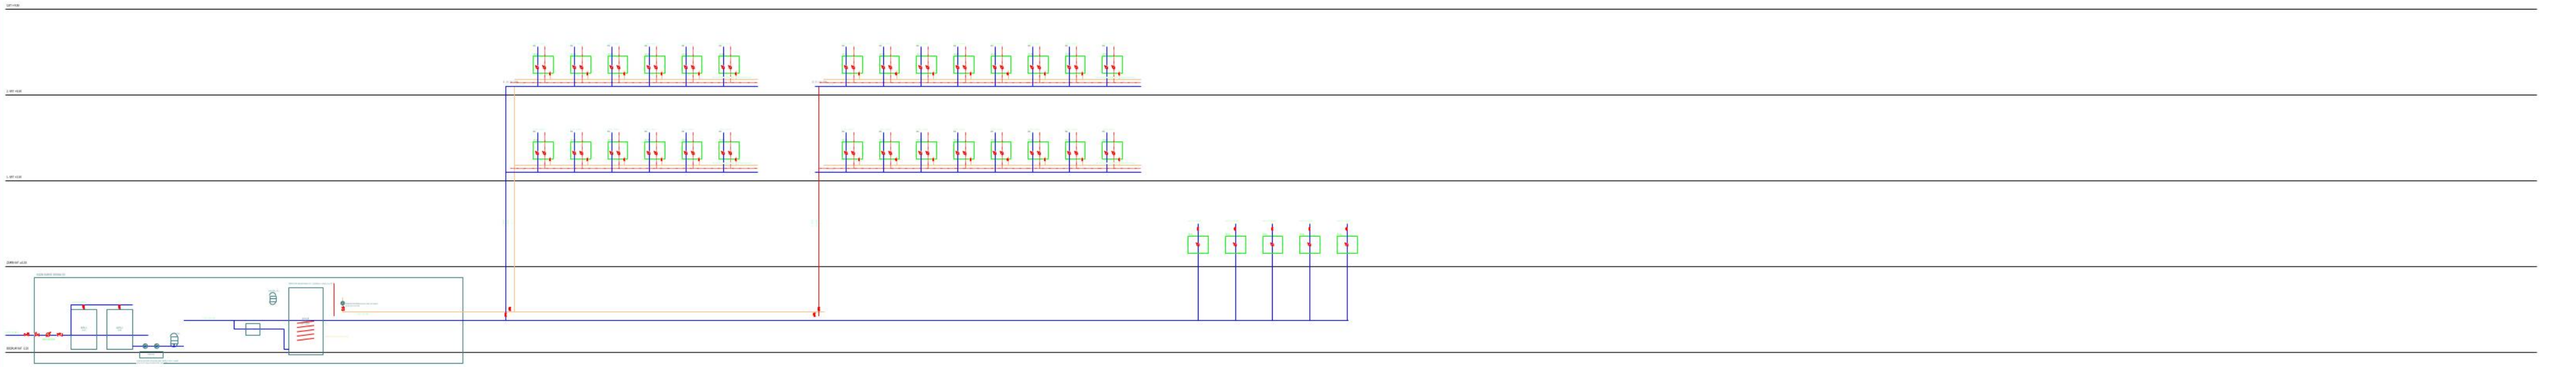


PİS SU KOLON ŞEMASI (TS EN 12056-2)

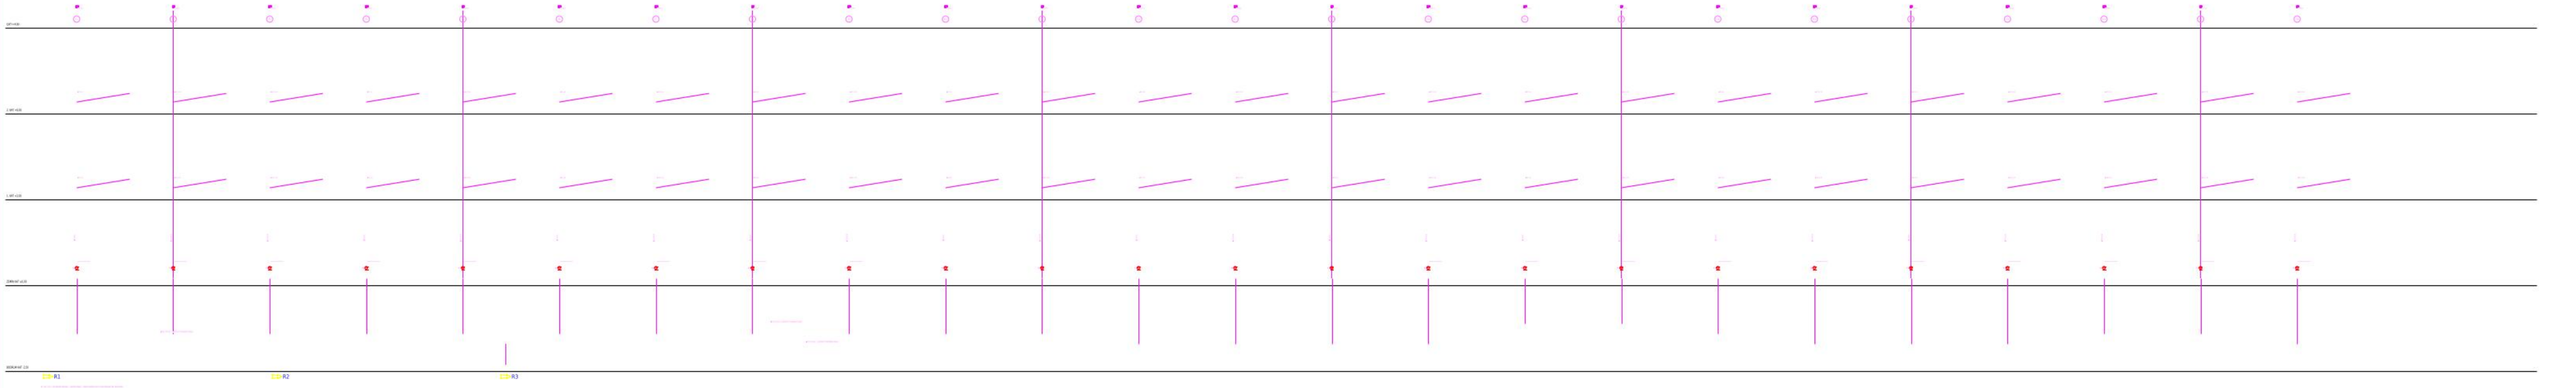



BODRUM KAT PLANI

ISITMA TESİSATI - ZEMİN KAT PLANI

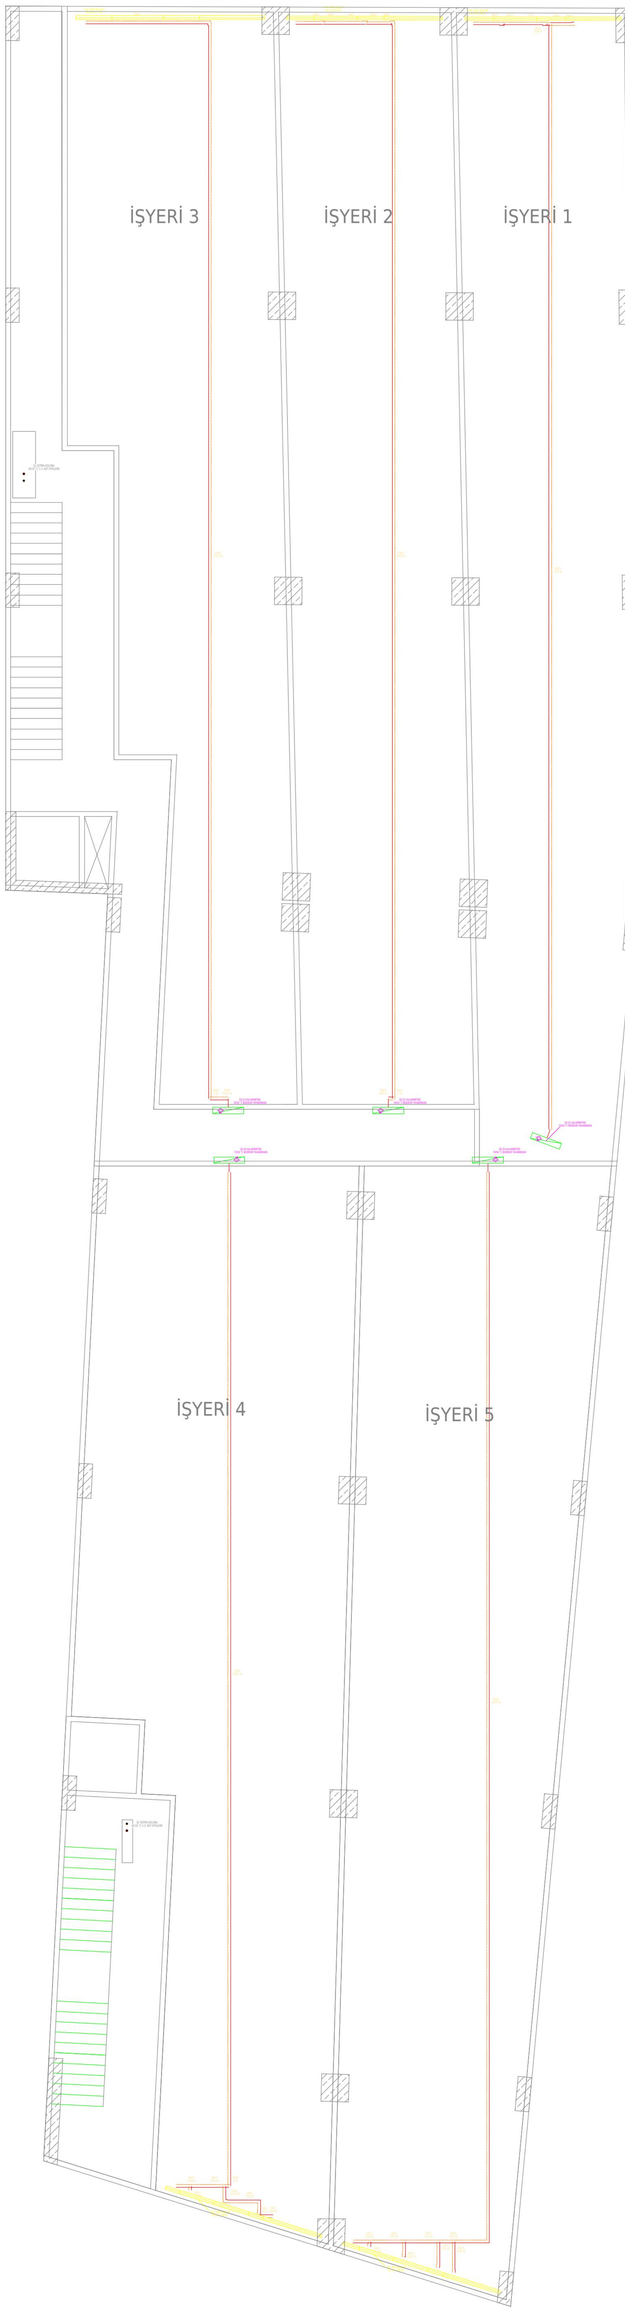

ZEMİN KAT PLANI


ODA 1
24.00 m²
ODA 2
13.50 m²
ODA 3
13.50 m²
MUTFAK
8.50 m²
BANYO
4.50 m²
GİRİŞ KARŞILAMA
IŞIKLIK
ODA
16.50 m²
MUTFAK
5.00 m²
BANYO
3.20 m²
ODA
10.00 m²
MUTFAK
5.60 m²
ODA
40.20 m²

1. KAT PLANI



ODA 1
24.00 m²
ODA 2
18.50 m²
ODA 3
18.00 m²
ODA 4
24.00 m²
ODA 5
24.00 m²
ODA 6
18.50 m²
ODA 7
13.50 m²
MUTFAK
8.50 m²
BANYO
4.50 m²
GİRİŞ KARŞILAMA
ODA
13.50 m²
IŞIKLIK
ODA
16.50 m²
MUTFAK
5.00 m²
BANYO
3.50 m²
ODA
10.00 m²
ODA
40.00 m²

2. KAT PLANI

ISITMA TESISATI KOLON SEMASI (OFIS YERDEN ISITMA 45/35 °C - DUMDAN RADYATÖR 70/50 °C)



KAZAN DAİRESİ TESİSAT ŞEMASI

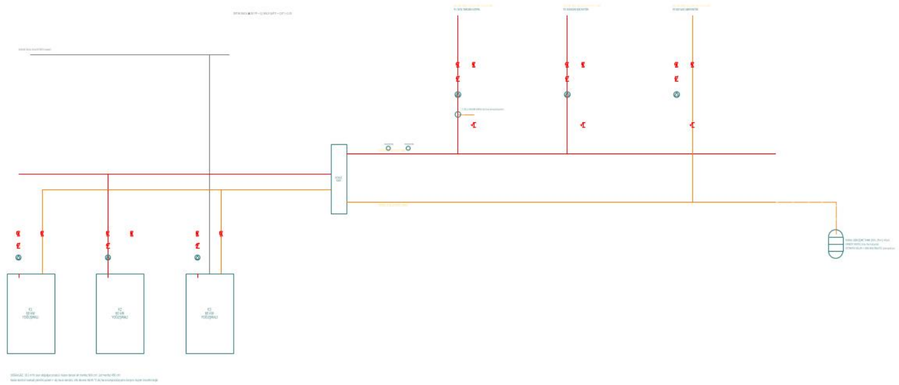


HAVALANDIRMA - BODRUM KAT




BODRUM KAT HAVALANDIRMA PLANI

HAVALANDIRMA - ZEMİN KAT

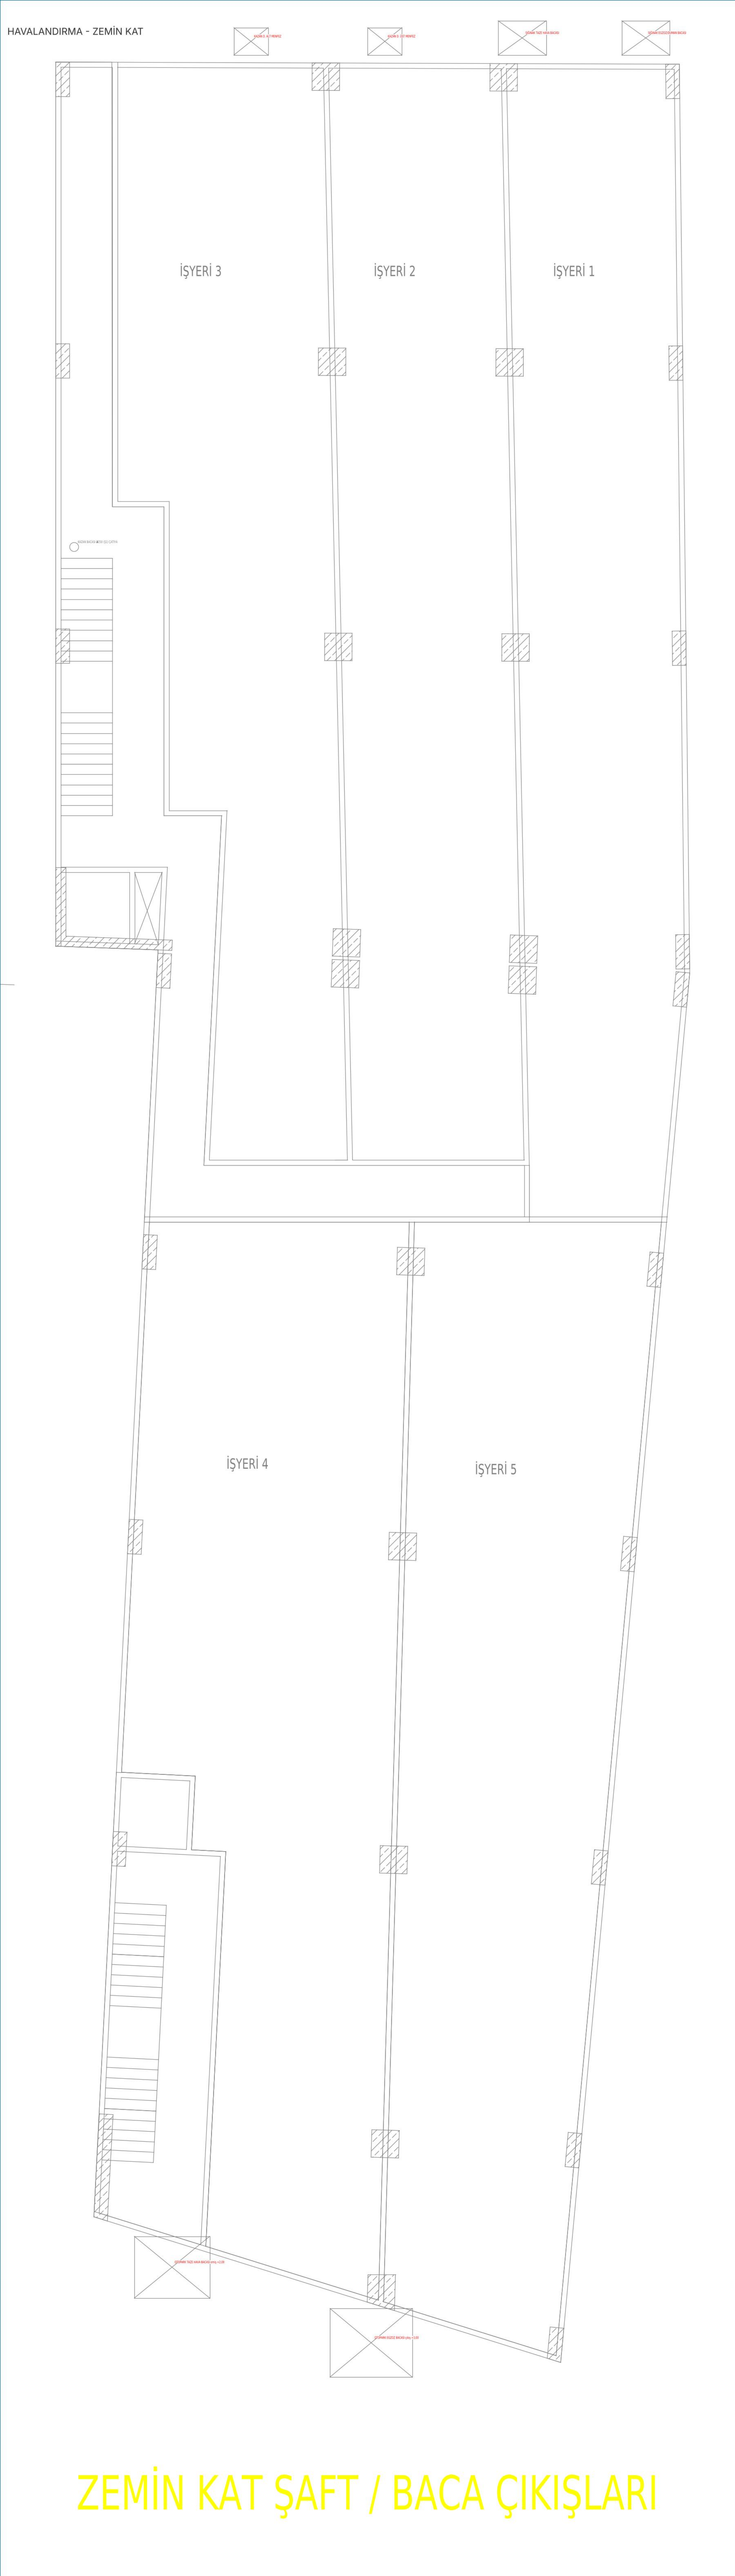

ZEMİN KAT ŞAFT / BACA ÇIKIŞLARI

OTOPARK HAVALANDIRMA / DUMAN TAHLİYE ŞEMASI

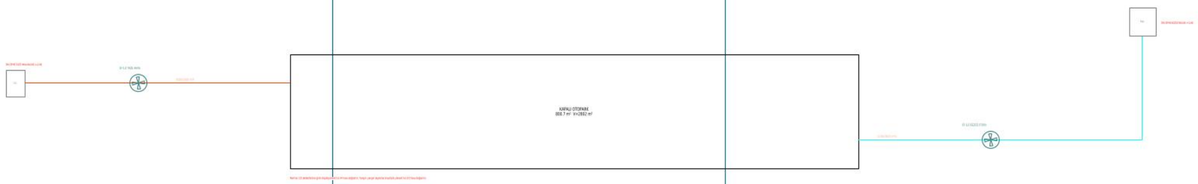

Kapalı otopark havalandırma sistemi projesi, TS 12101-6 Basınç farkı sistemleri standardına uygun olarak tasarlanmıştır.

SIĞINAK HAVALANDIRMA ŞEMASI



Sığınak havalandırma sistemi projesi, TS 9119 standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Sığınak kapasitesi 224 kişidir.

HAVALANDIRMA NOTLARI

1. KAPALI OTOPARK HAVALANDIRMA SİSTEMİ, TS 12101-6 STANDARDINA UYGUN OLARAK TASARLANMIŞTIR.
2. EGZOZ FANI KAPASİTESİ 7625 M³/H, BASINÇ FARKI 100 PASKAL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
3. EGZOZ FANI ÇALIŞMA SAATİ 24 SAAT OLARAK TASARLANMIŞTIR. ACİL DURUMDA 2 SAAT ÇALIŞMA GARANTİSİ VARDIR.
4. TAZE HAVA FANI KAPASİTESİ 6225 M³/H, BASINÇ FARKI 100 PASKAL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
5. EGZOZ VE TAZE HAVA FANLARI ARASINDA %80 DEBİ DENGESİ SAĞLANMIŞTIR.
6. SIĞINAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ, 224 KİŞİLİK KAPASİTE İÇİN TASARLANMIŞTIR.
7. SIĞINAK HAVALANDIRMA SİSTEMİNDE 2 ADET 1000 M³/H KAPASİTELİ FAN BULUNMAKTADIR.
8. SIĞINAK HAVALANDIRMA SİSTEMİNDE MANUEL VE ELEKTRİKLİ ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ BULUNMAKTADIR.

HAVALANDIRMA LEJANTI

	EGZOZ / DUMAN TAHLİYE HATTI
	TAZE HAVA HATTI
	MEKANİZE HAVA GİRİŞİ
	FAN
	YANGIN DAMPERİ
	DUMAN ALGILAYICI
	SIĞINAK DUVARI

HAVALANDIRMA HESAP ÖZETİ

Kapalı Otopark Taban Alanı	1008.7 m²
Kapalı Otopark Hacmi	2822 m³
Kapalı Otopark Yüksekliği	2.8 m
Kapalı Otopark Araç Kapasitesi	28 araç
Egzoz Fanı Kapasitesi	7625 m³/h
Egzoz Fanı Basınç Farkı	100 Pa
Egzoz Fanı Çalışma Süresi	24 saat
Egzoz Fanı Acil Durum Çalışma Süresi	2 saat
Taze Hava Fanı Kapasitesi	6225 m³/h
Taze Hava Fanı Basınç Farkı	100 Pa
Egzoz ve Taze Hava Fanları Arasında Debi Dengesi	%80
Sığınak Taban Alanı	724.5 m²
Sığınak Hacmi	2028.6 m³
Sığınak Kapasitesi	224 kişi
Sığınak Yüksekliği	2.8 m
Sığınak Havalandırma Sistemi Fan Sayısı	2 adet
Sığınak Havalandırma Sistemi Fan Kapasitesi	1000 m³/h
Sığınak Havalandırma Sistemi Basınç Farkı	25 Pa
Sığınak Havalandırma Sistemi Çalışma Süresi	24 saat
Sığınak Havalandırma Sistemi Manuel ve Elektrikli Çalıştırma Sistemi	Mevcut

SIHHİ TESİSAT LEJANTI

	SOĞUK SU BASKILI PPRC HATTI
	SICAK SU BASKILI PPRC ALTI HATTI
	DEMİRLEME BORUSU
	PCV-U BORUSU PN 10 bar
	YANGIN DOLAPLARI
	PN-16 VALFLER
	90 DİRSEK
	45DİRSEK 16MM
	135 HAT
	PN-16 VANALI
	BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF
	90 DİRSEK
	45MM

ISITMA TESİSATI LEJANTI

	ISITMA SOĞUTMA BOŞ (GİDİŞ-DÖNÜŞ)
	ISITMA DÖNÜŞ HATTI
	PVC-Sert (1 MPA)SU HATTI
	RADYATÖR 90 cm Kat Yüksekliği
	YANGIN SU HATTI (ELEKTRİK)
	BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF
	YANGIN DOLAPLARI
	DEMİRLEME BORUSU
	ATIK SU TANKI
	45DİRSEK 16MM
	135 HAT
	PANEL RADYATÖR
	90DİRSEK

SPHW TESSAT NOTLARI

1. ERBE NU TAKSIDIT TI GRI BOTE TU LAKOI ERTEL MANJUM PRC VINDI DUKA LI PRIL SU JAVINE SIRUA MUETR.
2. ZHVILLIMI PUNONJES ZGJIDH KOMPLEKS PROBLEME TE MEDHA QE KERKOJNE MENDIM KRITIK DHE KREATIVITET.
3. KOLA SU PERDOR NA VASHO GURRA LI ANDHE - KOLE - KRIJUESHME KISHIN LIBOSHAM. NGA PRANVERAJMI, PËRJASHTIMET.
4. ZHVILLIMI PUNONJES ZGJIDH KOMPLEKS PROBLEME TE MEDHA QE KERKOJNE MENDIM KRITIK DHE KREATIVITET.
5. KOA MI SU TI SIR MATSUA MI - KI NDAU LA ZOHVAP NGA ERVEJO TI Y TRIMA ZUTAKOSHA NGA MIA MUETR.
6. ZHVILLIMI PUNONJES ZGJIDH KOMPLEKS PROBLEME TE MEDHA QE KERKOJNE MENDIM KRITIK DHE KREATIVITET.
7. KUNI ME LA TI STRIA SAPI LAPARA ABA NO SAT ATTA ka ana e Mia THARAMA EDZOVU - ATUSH SMO VEMAK CHAVRAJMI DRUGSHTE.
8. KOJA SHUNJAN QERRA MATSHA MAMA NA MAMA NA THARA NAMA PRIJANA NGA
9. ZHVILLIMI PUNONJES ZGJIDH KOMPLEKS PROBLEME TE MEDHA QE KERKOJNE MENDIM KRITIK DHE KREATIVITET. KO LAVJA ITE ZOPRE ROJAR MIA AGMA MOTE
10. TE LO YOVI I MO MA NO U - A MRA VEBANOVA JOLNA SHUMBIN NI TRAJNOSHTIMIN NGA MUETR. MANJUMI, NIMIN KRIMINALMOTE
11. ZGJIMA - NGOKA ZBYLLI - PI KA DHA SHKETO NA MBAJTUR PLOL SHKOLI QESJEVE NGA MUETR.
12. ZHVILLIMI PUNONJES ZGJIDH KOMPLEKS PROBLEME TE MEDHA QE KERKOJNE MENDIM KRITIK DHE KREATIVITET.
13. ZGJIDHJA NA MANDJE QE LAKTA SZHENDRONJE SHKO LI NNA ZGJIDHJE ZJARRIMOTE

ISTRIA TESSATI NOTLARI

1. LUNA MUNGA NGRYN QUA NGRIN NGRIS SHUMI SHMI KUSH MBARUA NA MUME MUETRA
2. DPLEN PRISTA STINA QUSH TI ZGJIDHJA MUNDI NJATHTA YCCC CLLS ZTPLNJA MTE
3. ZHVILLIMI PUNONJES ZGJIDH KOMPLEKSE PROBLEME TE MEDHA QE KERKOJNE MENDIM KRITIK DHE KREATIVITET. MIKA MEKA MIA MUETR
4. PERDOR NA ZGJIDH QE ILLUMINOHET PYTHON DHE MI SIA QI JOHE THAVA MA MA MAMA LO MA NDA KA QUSTEK SELLMA MUETR
5. ZHVILLIMI SHKARRTHU TRYNIZA NTA QA QETSU I NGA STILA JA NE NGA TSILI GJUQATIK ZHVILLIMI NI KRITIK QUSTEK.
6. ZHVILLIMI PUNONJES ZGJIDH KOMPLEKS PROBLEME TE MEDHA QE KERKOJNE MENDIM KRITIK DHE KREATIVITET.
7. KUNI MUNGA NGA SHUMI NGRYN QUT QETSHMI - JEPA SHUMA NGA MUNGA PUNTA NGA LUNA NGRYN QUSTEK SHTYTSHEJA MUETR.
8. KOJA SUNJAN QERRA TE MBAJTUR MAMA NA MAMA NA THARA NAMA PRIJANA NGA
9. ZHVILLIMI PUNONJES ZGJIDH KOMPLEKSE PROBLEME TE MEDHA QE KERKOJNE MENDIM KRITIK DHE KREATIVITET. SAPI MAMA MBAJTUR NGA MUETR

OU KAVIRI OZERTI (TS 6/N 5.2021)

Mbetje e Ujit (cm)	Vëllimi (l)	Ujë (l)	Ujë (l)	Ujë (l)	Kohëzgjatja
Ujë (l) (1)	17.1	17.1	17.1	17.1	19.1.24
Ujë (l) (2)	18.2	18.2	18.2	18.2	19.1.24
Ujë (l) (3)	19.3	19.3	19.3	19.3	19.1.24
Ujë (l) (4)	20.4	20.4	20.4	20.4	19.1.24
Ujë (l) (5)	21.5	21.5	21.5	21.5	19.1.24
Ujë (l) (6)	22.6	22.6	22.6	22.6	19.1.24
Ujë (l) (7)	23.7	23.7	23.7	23.7	19.1.24
Ujë (l) (8)	24.8	24.8	24.8	24.8	19.1.24
Ujë (l) (9)	25.9	25.9	25.9	25.9	19.1.24
Ujë (l) (10)	27.0	27.0	27.0	27.0	19.1.24
Ujë (l) (11)	28.1	28.1	28.1	28.1	19.1.24
Ujë (l) (12)	29.2	29.2	29.2	29.2	19.1.24
Ujë (l) (13)	30.3	30.3	30.3	30.3	19.1.24
Ujë (l) (14)	31.4	31.4	31.4	31.4	19.1.24
Ujë (l) (15)	32.5	32.5	32.5	32.5	19.1.24
Ujë (l) (16)	33.6	33.6	33.6	33.6	19.1.24
Ujë (l) (17)	34.7	34.7	34.7	34.7	19.1.24
Ujë (l) (18)	35.8	35.8	35.8	35.8	19.1.24
Ujë (l) (19)	36.9	36.9	36.9	36.9	19.1.24
Ujë (l) (20)	38.0	38.0	38.0	38.0	19.1.24
Ujë (l) (21)	39.1	39.1	39.1	39.1	19.1.24
Ujë (l) (22)	40.2	40.2	40.2	40.2	19.1.24
Ujë (l) (23)	41.3	41.3	41.3	41.3	19.1.24
Ujë (l) (24)	42.4	42.4	42.4	42.4	19.1.24
Ujë (l) (25)	43.5	43.5	43.5	43.5	19.1.24
Ujë (l) (26)	44.6	44.6	44.6	44.6	19.1.24
Ujë (l) (27)	45.7	45.7	45.7	45.7	19.1.24
Ujë (l) (28)	46.8	46.8	46.8	46.8	19.1.24
Ujë (l) (29)	47.9	47.9	47.9	47.9	19.1.24
Ujë (l) (30)	49.0	49.0	49.0	49.0	19.1.24
Ujë (l) (31)	50.1	50.1	50.1	50.1	19.1.24
Ujë (l) (32)	51.2	51.2	51.2	51.2	19.1.24
Ujë (l) (33)	52.3	52.3	52.3	52.3	19.1.24
Ujë (l) (34)	53.4	53.4	53.4	53.4	19.1.24
Ujë (l) (35)	54.5	54.5	54.5	54.5	19.1.24
Ujë (l) (36)	55.6	55.6	55.6	55.6	19.1.24
Ujë (l) (37)	56.7	56.7	56.7	56.7	19.1.24
Ujë (l) (38)	57.8	57.8	57.8	57.8	19.1.24
Ujë (l) (39)	58.9	58.9	58.9	58.9	19.1.24
Ujë (l) (40)	60.0	60.0	60.0	60.0	19.1.24
Ujë (l) (41)	61.1	61.1	61.1	61.1	19.1.24
Ujë (l) (42)	62.2	62.2	62.2	62.2	19.1.24
Ujë (l) (43)	63.3	63.3	63.3	63.3	19.1.24
Ujë (l) (44)	64.4	64.4	64.4	64.4	19.1.24
Ujë (l) (45)	65.5	65.5	65.5	65.5	19.1.24
Ujë (l) (46)	66.6	66.6	66.6	66.6	19.1.24
Ujë (l) (47)	67.7	67.7	67.7	67.7	19.1.24
Ujë (l) (48)	68.8	68.8	68.8	68.8	19.1.24
Ujë (l) (49)	69.9	69.9	69.9	69.9	19.1.24
Ujë (l) (50)	71.0	71.0	71.0	71.0	19.1.24
Ujë (l) (51)	72.1	72.1	72.1	72.1	19.1.24
Ujë (l) (52)	73.2	73.2	73.2	73.2	19.1.24
Ujë (l) (53)	74.3	74.3	74.3	74.3	19.1.24
Ujë (l) (54)	75.4	75.4	75.4	75.4	19.1.24
Ujë (l) (55)	76.5	76.5	76.5	76.5	19.1.24
Ujë (l) (56)	77.6	77.6	77.6	77.6	19.1.24
Ujë (l) (57)	78.7	78.7	78.7	78.7	19.1.24
Ujë (l) (58)	79.8	79.8	79.8	79.8	19.1.24
Ujë (l) (59)	80.9	80.9	80.9	80.9	19.1.24
Ujë (l) (60)	82.0	82.0	82.0	82.0	19.1.24
Ujë (l) (61)	83.1	83.1	83.1	83.1	19.1.24
Ujë (l) (62)	84.2	84.2	84.2	84.2	19.1.24
Ujë (l) (63)	85.3	85.3	85.3	85.3	19.1.24
Ujë (l) (64)	86.4	86.4	86.4	86.4	19.1.24
Ujë (l) (65)	87.5	87.5	87.5	87.5	19.1.24
Ujë (l) (66)	88.6	88.6	88.6	88.6	19.1.24
Ujë (l) (67)	89.7	89.7	89.7	89.7	19.1.24
Ujë (l) (68)	90.8	90.8	90.8	90.8	19.1.24
Ujë (l) (69)	91.9	91.9	91.9	91.9	19.1.24
Ujë (l) (70)	93.0	93.0	93.0	93.0	19.1.24
Ujë (l) (71)	94.1	94.1	94.1	94.1	19.1.24
Ujë (l) (72)	95.2	95.2	95.2	95.2	19.1.24
Ujë (l) (73)	96.3	96.3	96.3	96.3	19.1.24
Ujë (l) (74)	97.4	97.4	97.4	97.4	19.1.24
Ujë (l) (75)	98.5	98.5	98.5	98.5	19.1.24
Ujë (l) (76)	99.6	99.6	99.6	99.6	19.1.24
Ujë (l) (77)	100.7	100.7	100.7	100.7	19.1.24
Ujë (l) (78)	101.8	101.8	101.8	101.8	19.1.24
Ujë (l) (79)	102.9	102.9	102.9	102.9	19.1.24
Ujë (l) (80)	104.0	104.0	104.0	104.0	19.1.24
Ujë (l) (81)	105.1	105.1	105.1	105.1	19.1.24
Ujë (l) (82)	106.2	106.2	106.2	106.2	19.1.24
Ujë (l) (83)	107.3	107.3	107.3	107.3	19.1.24
Ujë (l) (84)	108.4	108.4	108.4	108.4	19.1.24
Ujë (l) (85)	109.5	109.5	109.5	109.5	19.1.24
Ujë (l) (86)	110.6	110.6	110.6	110.6	19.1.24
Ujë (l) (87)	111.7	111.7	111.7	111.7	19.1.24
Ujë (l) (88)	112.8	112.8	112.8	112.8	19.1.24
Ujë (l) (89)	113.9	113.9	113.9	113.9	19.1.24
Ujë (l) (90)	115.0	115.0	115.0	115.0	19.1.24
Ujë (l) (91)	116.1	116.1	116.1	116.1	19.1.24
Ujë (l) (92)	117.2	117.2	117.2	117.2	19.1.24
Ujë (l) (93)	118.3	118.3	118.3	118.3	19.1.24
Ujë (l) (94)	119.4	119.4	119.4	119.4	19.1.24
Ujë (l) (95)	120.5	120.5	120.5	120.5	19.1.24
Ujë (l) (96)	121.6	121.6	121.6	121.6	19.1.24
Ujë (l) (97)	122.7	122.7	122.7	122.7	19.1.24
Ujë (l) (98)	123.8	123.8	123.8	123.8	19.1.24
Ujë (l) (99)	124.9	124.9	124.9	124.9	19.1.24
Ujë (l) (100)	126.0	126.0	126.0	126.0	19.1.24
Ujë (l) (101)	127.1	127.1	127.1	127.1	19.1.24
Ujë (l) (102)	128.2	128.2	128.2	128.2	19.1.24
Ujë (l) (103)	129.3	129.3	129.3	129.3	19.1.24
Ujë (l) (104)	130.4	130.4	130.4	130.4	19.1.24
Ujë (l) (105)	131.5	131.5	131.5	131.5	19.1.24
Ujë (l) (106)	132.6	132.6	132.6	132.6	19.1.24
Ujë (l) (107)	133.7	133.7	133.7	133.7	19.1.24
Ujë (l) (108)	134.8	134.8	134.8	134.8	19.1.24
Ujë (l) (109)	135.9	135.9	135.9	135.9	19.1.24
Ujë (l) (110)	137.0	137.0	137.0	137.0	19.1.24
Ujë (l) (111)	138.1	138.1	138.1	138.1	19.1.24
Ujë (l) (112)	139.2	139.2	139.2	139.2	19.1.24
Ujë (l) (113)	140.3	140.3	140.3	140.3	19.1.24
Ujë (l) (114)	141.4	141.4	141.4	141.4	19.1.24
Ujë (l) (115)	142.5	142.5	142.5	142.5	19.1.24
Ujë (l) (116)	143.6	143.6	143.6	143.6	19.1.24
Ujë (l) (117)	144.7	144.7	144.7	144.7	19.1.24
Ujë (l) (118)	145.8	145.8	145.8	145.8	19.1.24
Ujë (l) (119)	146.9	146.9	146.9	146.9	19.1.24
Ujë (l) (120)	148.0	148.0	148.0	148.0	19.1.24
Ujë (l) (121)	149.1	149.1	149.1	149.1	19.1.24
Ujë (l) (122)	150.2	150.2	150.2	150.2	19.1.24
Ujë (l) (123)	151.3	151.3	151.3	151.3	19.1.24
Ujë (l) (124)	152.4	152.4	152.4	152.4	19.1.24
Ujë (l) (125)	153.5	153.5	153.5	153.5	19.1.24
Ujë (l) (126)	154.6	154.6	154.6	154.6	19.1.24
Ujë (l) (127)	155.7	155.7	155.7	155.7	19.1.24
Ujë (l) (128)	156.8	156.8	156.8	156.8	19.1.24
Ujë (l) (129)	157.9	157.9	157.9	157.9	19.1.24
Ujë (l) (130)	159.0	159.0	159.0	159.0	19.1.24
Ujë (l) (131)	160.1	160.1	160.1	160.1	19.1.24
Ujë (l) (132)	161.2	161.2	161.2	161.2	19.1.24
Ujë (l) (133)	162.3	162.3	162.3	162.3	19.1.24
Ujë (l) (134)	163.4	163.4	163.4	163.4	19.1.24
Ujë (l) (135)	164.5	164.5	164.5	164.5	19.1.24
Ujë (l) (136)	165.6	165.6	165.6	165.6	19.1.24
Ujë (l) (137)	166.7	166.7	166.7	166.7	19.1.24
Ujë (l) (138)	167.8	167.8	167.8	167.8	19.1.24
Ujë (l) (139)	168.9	168.9	168.9	168.9	19.1.24
Ujë (l) (140)	170.0	170.0	170.0	170.0	19.1.24
Ujë (l) (141)	171.1	171.1	171.1	171.1	19.1.24
Ujë (l) (142)	172.2	172.2	172.2	172.2	19.1.24
Ujë (l) (143)	173.3	173.3	173.3	173.3	19.1.24
Ujë (l) (144)	174.4	174.4	174.4	174.4	19.1.24
Ujë (l) (145)	175.5	175.5	175.5	175.5	19.1.24
Ujë (l) (146)	176.6	176.6	176.6	176.6	19.1.24
Ujë (l) (147)	177.7	177.7	177.7	177.7	19.1.24
Ujë (l) (148)	178.8	178.8	178.8	178.8	19.1.24
Ujë (l) (149)	179.9	179.9	179.9	179.9	19.1.24
Ujë (l) (150)	181.0	181.0	181.0	181.0	19.1.24


KAZANA / BOYLER / HIDROFOR OZERTI

Kërkesa e Klientit	Detajet
Mbetje kapaciteti ujë	1.5 kW
Mbetje kapaciteti ujë	1.5 kW
Mbetje kapaciteti ujë	1.5 kW
Kapaciteti ujë (1) (1) (1)

YANGIN TESİSATI - BODRUM KAT PLANI




BODRUM KAT PLANI

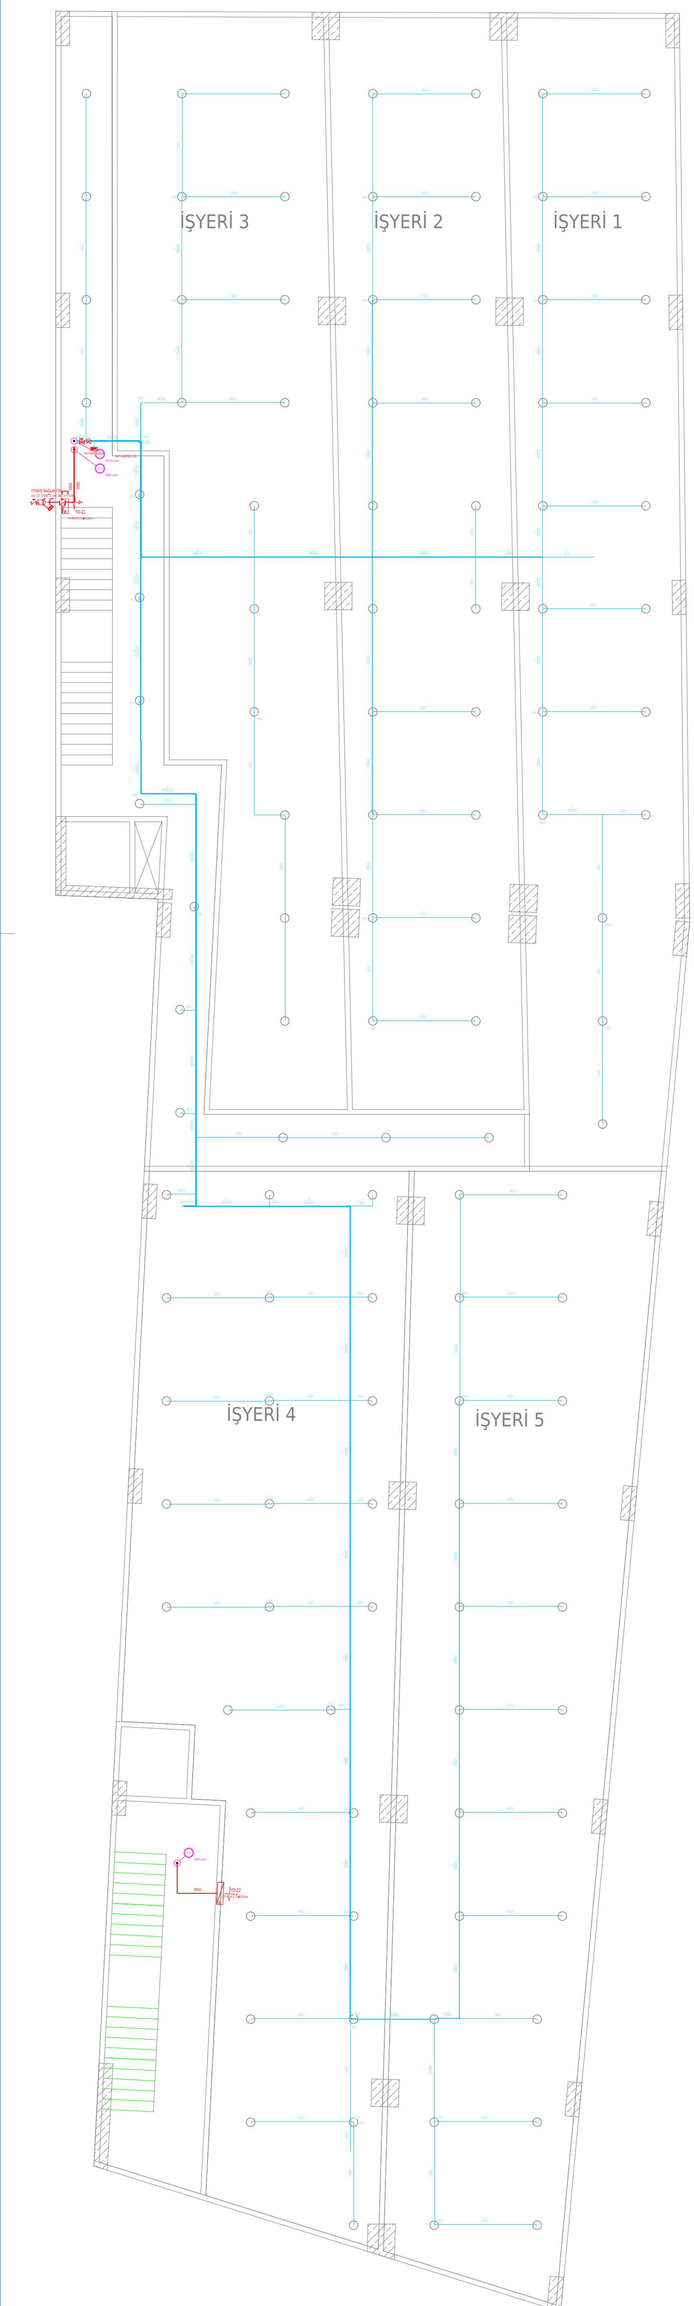


ZEMİN KAT PLANI

YANGIN TESİSATI - 1. KAT KAT PLANI

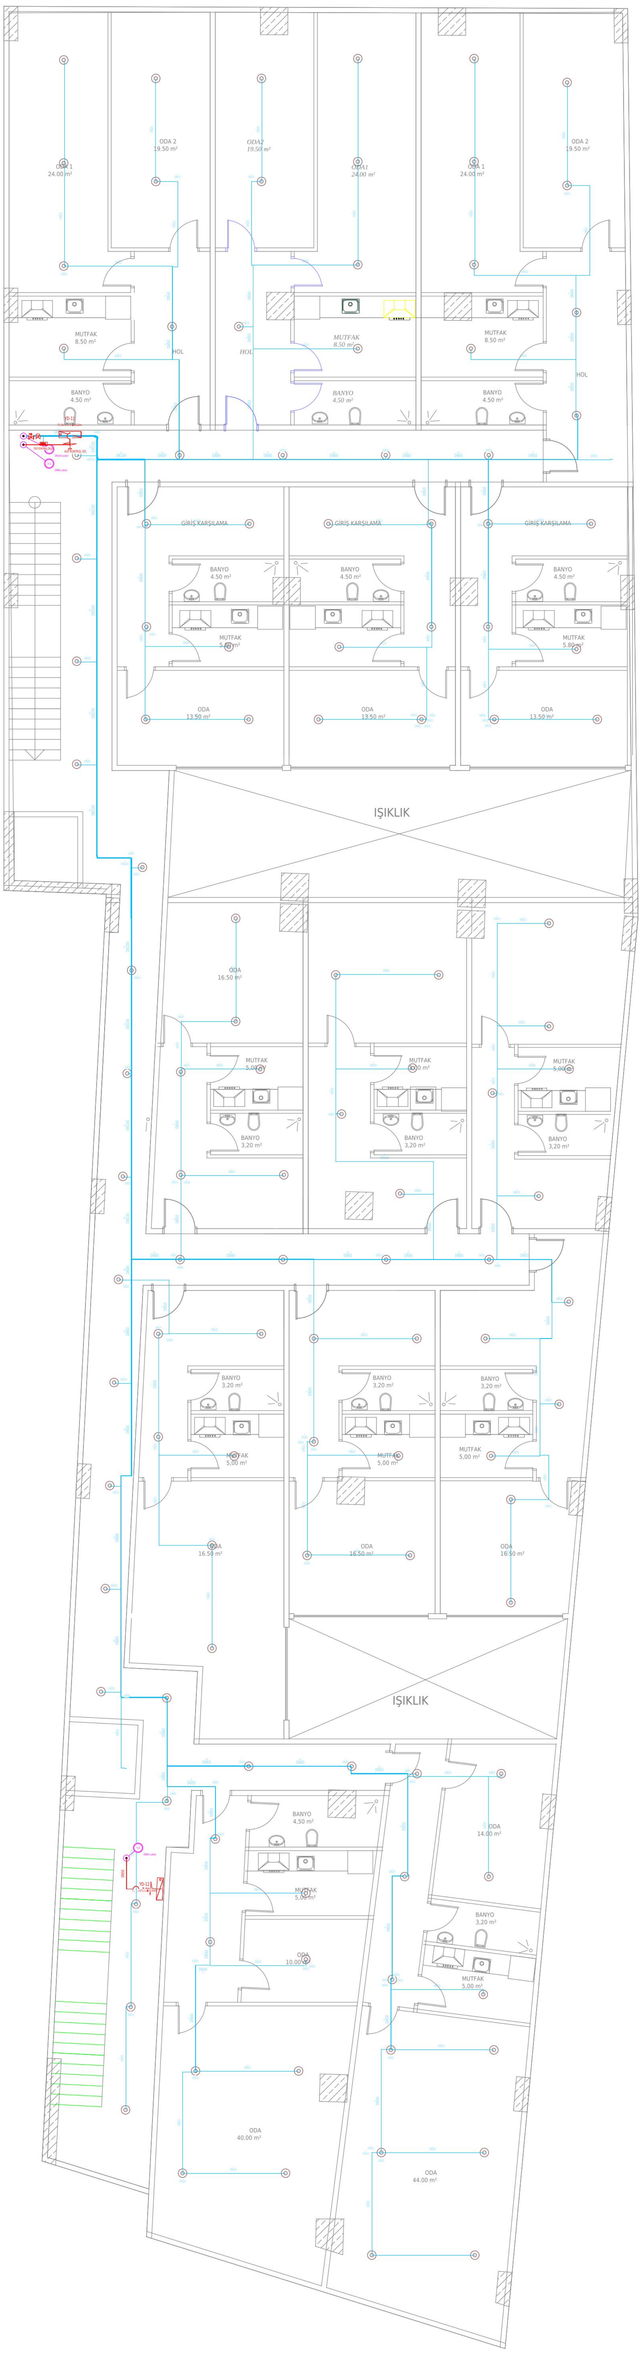

1. KAT PLANI

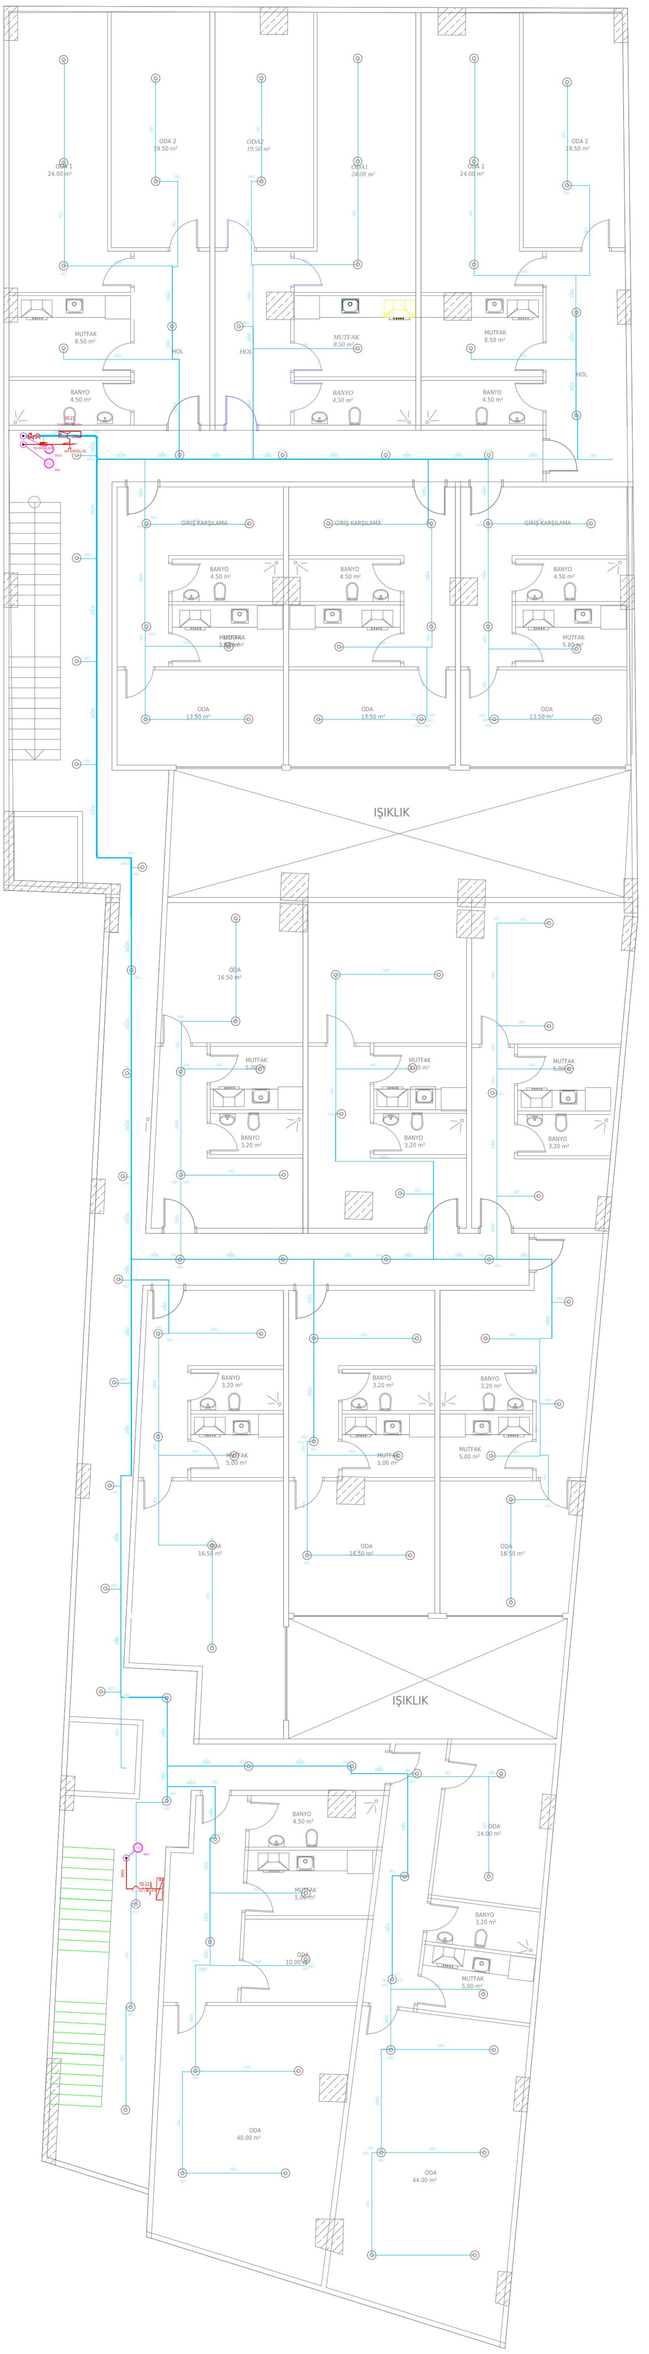
ODA 1
24.00 m²
ODA 2
19.50 m²
MUTFAK
8.50 m²
HOL
BANYO
4.50 m²
GİRİŞ KARŞILAMA
ODA
13.50 m²
MUTFAK
5.00 m²
BANYO
3.20 m²
IŞIKLIK
ODA
16.50 m²
ODA
14.00 m²
ODA
10.00 m²
ODA
40.00 m²
ODA
44.00 m²

2. KAT PLANI

YANGIN TESİSATI KOLON ŞEMASI

(ölçeksiz) - sprinkler, yangın dolabı, itfaiye bağlantısı, pompa grubu

ÇATI

2. KAT (OHS)

1. KAT (OHS)

ZEMİN - İŞYERLERİ (SHÇ)

BODRUM - OTOPARK (SHÇ)

2. KAT

+10.80

1. KAT

+7.00

ZEMİN KAT

+3.50

BODRUM KAT

±0.00 (bodrum döşeme)

EKİPMAN LİSTESİ

NO	CİHAZ	ADET	TEKNİK ÖZELLİK
1	ELEKTRİKLİ ANA YANGIN POMPASI	1	Q=70 m³/h H=60 mSS 22 kW 2900 dd/PKSL %140 debide ≥%70 basınç
2	DİZEL YEDEK YANGIN POMPASI	1	Q=70 m³/h H=60 mSS 30 kW, akü& marş, 100 L yakıt tankı
3	JOKEY POMPA	1	Q=2 m³/h H=70 mSS 1,5 kW 4POV
4	ELEKTRİKLİ POMPA PANOSU	1	IP54, yıldız-üçgen, faz koruma, arıza alarmı
5	DİZEL POMPA PANOSU	1	IP54, otomatik start, 2 set akü şarj, 6 deneme startı
6	JOKEY POMPA PANOSU	1	Basınç kontrollü otomatik, IP54
7	MEMBRANLI TANK	1	24 L PN16 (yakışır)
8	ISLAK ALARM VANASI	2	DN100, şeviç + basınç anahtarı (AVS: bodrum, 4KD: üst katlar)
9	İZOLASYON KELEBEK VANA	3	DN200 kat kontrol istasyonu (Z, 1, 2)
10	AKIŞ ANAHTARI	3	DN100, kat kontrol istasyonu
11	TEST / DRENAJ VANASI	5	DN32 (kat) + DN50 (alarm vanaları)
12	YANGIN DOLABI	8	TS EN 671-1 Ø25 mm 30 m hortum, 100 l/dk, 4 bar
13	İTFAİYE BAĞLANTISI	1	2x2 1/2" Storz, çek valfli
14	YANGIN SUYU DEPOSU	1	80 m³ net, bölmelerine erişkin kapı
15	SPRİNKLER UPRIGHT	154	K80 1/2" 68°C standart tepkili (bodrum tavanı + zemin)
16	SPRİNKLER PENDANT	244	K80 1/2" 68°C (1. ve 2. kat)
17	ARA SEVİYE SPRİNKLERİ	0	K80 68°C, 85 cm platform altı, esnek bağlantılı
18	DEBİMETRE	1	DN80 test hattı
19	OTOMATİK HAVA PURJÖRÜ	3	Ot, YK1, YK2 kolon tepeleri
20	BASINÇ ANAHTARI	3	PS-C / PS-D / PS-J

YANGIN SÖNDÜRME TESİSATI SEMBOLLERİ

	SPRİNKLER BORUSU
	YANGIN DOLABI BORUSU
	İTFAİYE BAĞLANTI HATTI
	YANGIN BORUSU KOLON NUMARASI (SP 1 / Y-1)
	PENDENT SPRİNKLER (◉25, K80 68°C)
	ÇİK TİP (UPRIGHT) SPRİNKLER (◉25, K80 68°C)
	KELEBEK VANA
	İZLENEBİLİR KELEBEK VANA
	YÜKSELEN MİLLİ VANA
	ÇEK VANA
	PİSLİK TUTUCU
	KOMPANSATÖR
	TEST DRENAJ SETİ
	FLOW SWITCH (AKIŞ ANAHTARI)
	İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI / 2 x 2 1/2"
	ISLAK ALARM VANA İSTASYONU
	BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ DENGELEME VANASI
	MANOMETRE
	YANGIN DOLABI (KAT PLANI)
	TÜPLÜ YANGIN DOLABI (KOLON ŞEMASI) TS EN 671-1, 1" / 30 m
	YANGIN POMPASI
	MEMBRANLI TANK
	DEBİMETRE
	EMNİYET (RÖLİEF) VANASI
	BASINÇ ANAHTARI
	OTOMATİK HAVA PURJÖRÜ
	POMPA KUMANDA PANOSU

SPRİNKLER HİDROLİK HESAP ÖZETİ (TS EN 12845, Hazen-Williams C=120)

KAT	SINIF	mm/dk	ALAN m²	BAŞLIK	q l/dk	Q l/dk	P kat bar	P pompa bar
BODRUM KAT	OH1	5.0	144	16	47.3	861	1.13	3.83
ZEMİN KAT	OH1	5.0	144	12	40.0	693	0.56	2.40
1. KAT	OH1	5.0	72	6	40.0	425	0.31	2.03
2. KAT	OH1	5.0	72	6	40.0	425	0.31	2.03

En elverişsiz sprinkler alanı: ZEMİN KAT 893 l/dk; yangın dolabı 2 x 100 l/dk = 200 l/dk
Toplam: 1093 l/dk = 65.6 m³/h; dolap için gerekli basınç 56.3 mSS (2 kat, %in 4 bar)
Seçilen pompa: Q=70 m³/h H=60 mSS ≥ ihtiyaç; 65.6 m³/h / 56.3 mSS ✓
Depo: 65.6 m³/h x 60 dk = 65.6 m³ ≤ 80 m³ net ✓
Kat yüksekleri kabulü: bodrum 3.50 / zemin 3.50 / normal 3.00 m (kesitten teyit).

NOTLAR

1. Sprinkler ve yangın dolabı tesisatı TS EN 12845, TS EN 671-1 ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e uygun yapılacaktır.
2. Bodrum otopark (OH2, zemin kat üyerleri OH2, normal katlar OH1 tehlike sınıfında tasarlanmıştır.
3. Mekanik park ilflerinde üst platform altına ara seviye sprinkler konulacak, esnek bağlantılı ile tavan hattından beslenecektir.
4. Sprinkler boru çapları beslenen başlık sayısına göre verilmiştir: DN25 ≤2, DN32 3, DN40 ≤5, DN50 ≤10, DN65 ≤20, DN80 ≤40, DN100 ≤100, DN150 >100 ana kolon SP-1 ve kolektör DN150.
5. DN50 ve altı borular dış açınalı, DN65 ve üstü kanallı (groove) bağlantılı EN 10255 orta seri siyah çelik boru ile yapılacaktır.
6. Borular hiçbir yerde betonarme kolon ve perde içinden geçirilmeyecek, kiriş geçişleri statik projeye göre kılıflı yapılacaktır.
7. Her katta izlenebilir kelebek vana, akış anahtarı ve testdrenaj vanasından oluşan kat kontrol istasyonu yapılacaktır.
8. Tüm izleme anahtarları, akış anahtarları ve alarm vanası basınç anahtarları yangın algılama paneline bağlanacaktır.
9. Yangın dolapları tüm çıkışında en az 4 bar sağlayacak, 9 bar üzerinde basınç düşürücü takılacaktır.
10. İtfaiye bağlantısı itfaiye aracının yanaşabileceği cephede, zeminden +0,80 m yüksekliğe ve kevhak yapılacaktır.
11. Ana ve yedek pompa her biri %100 kapasitede olacak, dizel pompa egzozu yalıtımı ve susturucusu olarak dış atmosfere verilecektir.
12. Pompa dairesi en az +10 °C'de tutulacak, yer süzgeci, havalandırma menfezi ve acil aydınlatma yapılacaktır.
13. Yangın suyu deposu sadece yangın amaçlı kullanılacak, girdap önleyici plakalı emiş ve şamandıralı dolum yapılacaktır.
14. Tesisat en az 15 bar basınçta 2 saat süreyle hidrostatik teste tabi tutulacaktır.
15. Bodrum tesisat alanında depo bölümüne denk gelen 3 adet mevcut sprinkler başlığı silinecektir.
16. Güncel bodrum mimarisi MIM-BODRUM-GUNCEL katmanında verilmiş olup yangın paftasındaki eski bodrum mimarisi bununla değiştirilecektir.
17. 1. kat sprinkler yerleşimi 2. kat ile aynı olup başlıklar EKTle çizilmiştir; zemin ve 2. kat başlıkları mevcut WTT bloklarıdır.