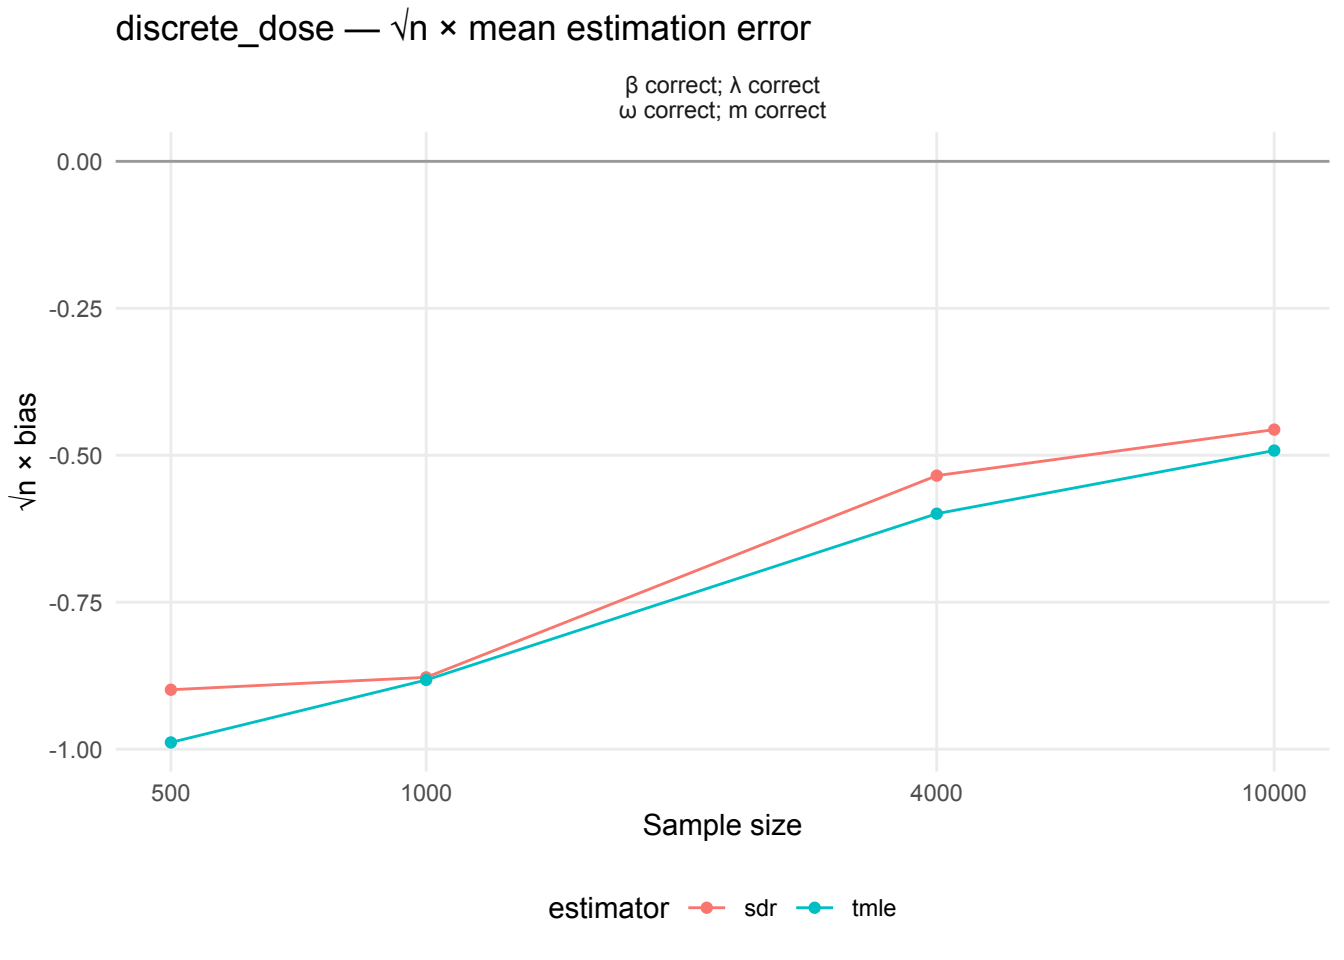
discrete_dose — √n × mean estimation error
β correct; λ correct
ω correct; m correct
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
√n × bias
500
1000
4000
10000
Sample size
estimator
sdr
tmle