INFORME MENSUAL EQUIPOS DE MONITORIZACION LODEPA INBIOT

HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA

RANGO DE FECHA: 14/12/2025 – 14/01/2026

UBICACIÓN: CONSULTA DE NEUMOLOGÍA

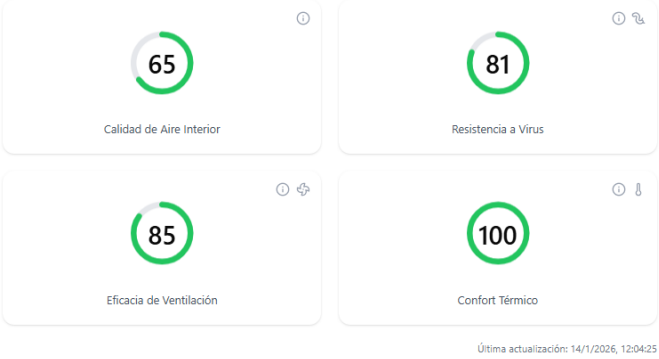

El presente informe se ha generado automáticamente para que disponga de toda la información de su dispositivo de medición **LODEPA Inbiot**.

Todos los meses, las personas dadas de alta recibirán el presente informe actualizado.

Los parámetros presentados son todos los que nuestro medidor ofrece:

Le presentamos la grafica de cada uno de los parámetros analizados

Si desea histórico completo de datos (una tabla Excel con todos los datos recogidos por su medidor con frecuencia de 10 minutos puede extraerlo mediante la pestaña informes)

Por favor revise exhaustivamente la información ofrecida y si tiene cualquier cuestión al respecto puede ponerse en contacto con calidad@lodepa.com o en el teléfono **617 98 63 08**

"El aire interior está de 2 a 5 veces más contaminado que el aire exterior"

EPA - Agencia de Protección del Medioambiente

Te ayudamos a conocer todos los elementos clave:

Temperatura

Es el parámetro más habitual para determinar el confort de una estancia e influye también en la capacidad de supervivencia de virus en el ambiente.

Humedad

Valores fuera del rango óptimo debilitan las mucosas respiratorias, aumentando el riesgo de contraer enfermedades respiratorias.

CO_2

Indica la eficacia de la ventilación. En niveles elevados provoca malestar, somnolencia y disminución de la productividad.

TVOC

Volatile organic compounds, derived from everyday construction, cleaning or cosmetic products with possible adverse effects on health in the short and long term.

Partículas ensuspensión 2.5

Partículas en suspensión de diámetro inferior a 2.5µm que pueden inhalarse y alcanzar las vías respiratorias inferiores, pudiendo derivar en afecciones respiratorias.

Partículas ensuspensión 10

Partículas en suspensión de diámetro inferior a 10µm que pueden inhalarse y alcanzar las vías respiratorias superiores, pudiendo derivar en afecciones respiratorias.

Partículas ensuspensión 4.0

Partículas en suspensión de diámetro inferior a 4µm que pueden inhalarse y derivar en problemas respiratorios como el asma o afecciones alérgicas.

Partículas ensuspensión 1.0

Partículas en suspensión de diámetro inferior a 1µm que pueden atravesar la barrera alvéolo-capilar al inhalarlas, pudiendo derivar en afecciones en la salud.

Formaldehído

Gas tóxico muy volátil y común en espacios interiores, desde 2016 catalogado como cancerígeno 1B por la UE.

Ozono

Gas altamente reactivo y corrosivo utilizado como desinfectante, biocida o como subproducto de equipos de ofimática o desinfección.

NO_2

Gas tóxico, altamente reactivo y corrosivo, considerado uno de los seis contaminantes listados más críticos en cuanto a afecciones en la calidad del aire interior

Monóxido de Carbono

Gas inodoro e incoloro que provoca una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre.

TEMPERATURA

Parámetros: Temperatura (°C)

Rango de tiempo: 1 mes

Fecha de inicio: 14/12/2025 12:59

Fecha final: 14/01/2026 12:59

Usando rango de tiempo: 1 mes

med. 24.5 | min. 20.2 | max. 25.9 | warning: 25.000 | danger 28.000 | Estado actual

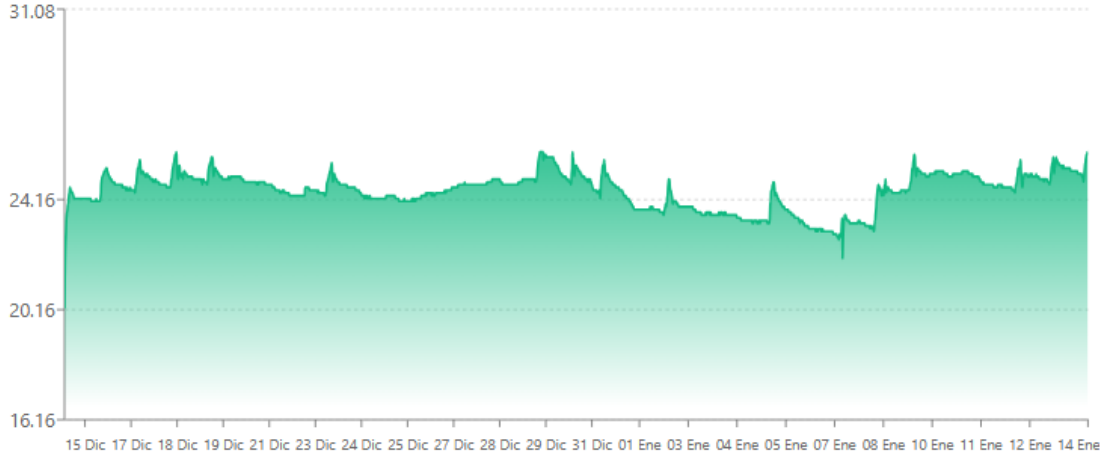

HUMEDAD

Parámetros: Humedad (%)

Rango de tiempo: 1 mes

Fecha de inicio: 14/12/2025 13:01

Fecha final: 14/01/2026 13:01

Usando rango de tiempo: 1 mes

med. 40.1 | min. 30.1 | max. 57.1 | warning: 60.000 | danger 75.000 | Estado actual

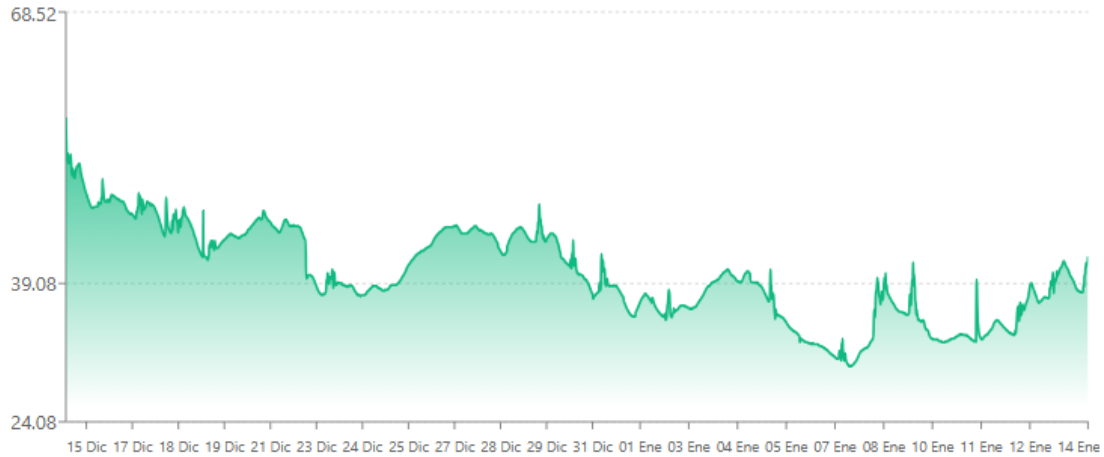

CO2

Parámetros: CO_2 (ppm)

Rango de tiempo: 1 mes

Fecha de inicio: 14/12/2025 13:01

Fecha final: 14/01/2026 13:01

Usando rango de tiempo: 1 mes

med. 499.9 | min. 400 | max. 1292 | warning: 800.000 | danger 1100.000 | Estado actual

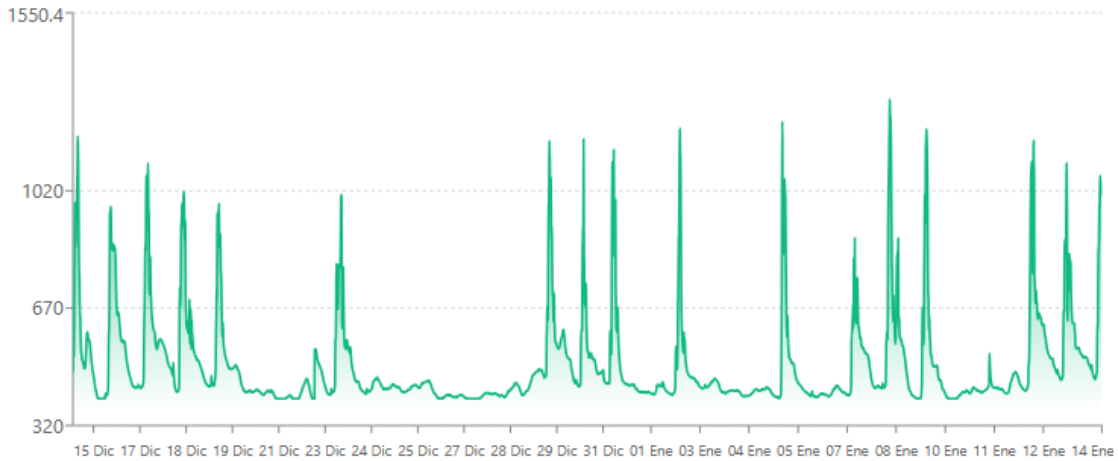

FORMALDEHÍDO

Parámetros: Formaldehído (ppm)

Rango de tiempo: 1 mes

Fecha de inicio: 14/12/2025 13:01

Fecha final: 14/01/2026 13:01

Usando rango de tiempo: 1 mes

med. 0.002 | min. 0.001 | max. 0.014 | warning: 0.400 | danger 0.700 | Estado actual

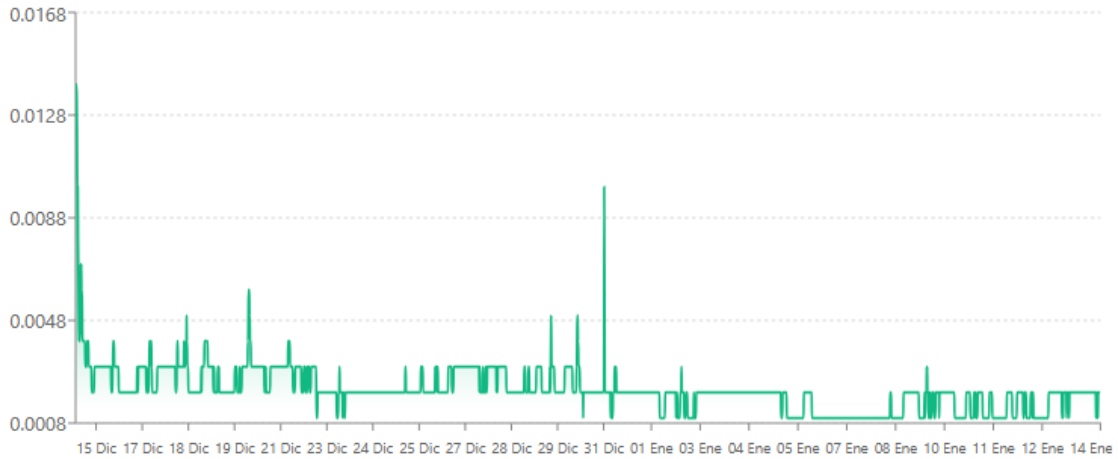

TVOC INESPECIFICOS EN ppm

Parámetros: TVOC (ppm)

Rango de tiempo: 1 mes

Fecha de inicio: 14/12/2025 13:02

Fecha final: 14/01/2026 13:02

Usando rango de tiempo: 1 mes

med. 0.182 | min. 0.024 | max. 2.383 | warning: 50.000 | danger 100.000 | Estado actual

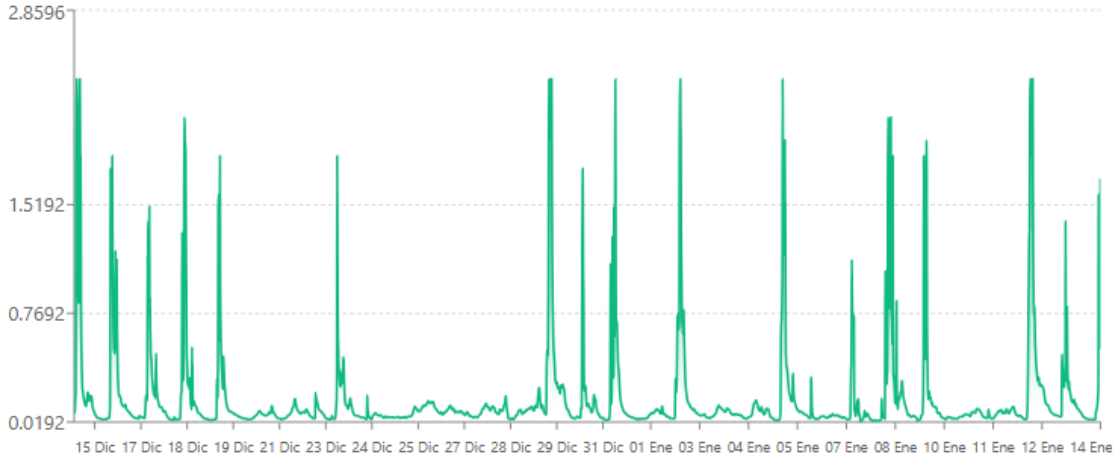

PM 1.0 (ug/m3)

Parámetros: PM1.0 (µg/m³)

Rango de tiempo: 1 mes

Fecha de inicio: 14/12/2025 13:03

Fecha final: 14/01/2026 13:03

Usando rango de tiempo: 1 mes

med. 1.6 | min. 0 | max. 8 | warning: 10.000 | danger 20.000 | Estado actual

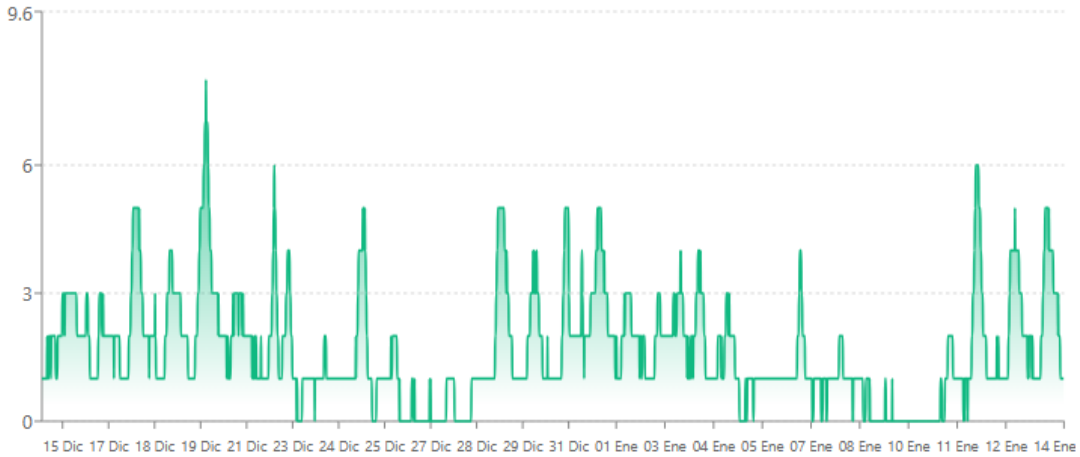

PM 2.5 (ug/m3)

Parámetros: PM2.5 (µg/m³)

Rango de tiempo: 1 mes

Fecha de inicio: 14/12/2025 13:03

Fecha final: 14/01/2026 13:03

Usando rango de tiempo: 1 mes

med. 1.7 | min. 0 | max. 8 | warning: 25.000 | danger 50.000 | Estado actual

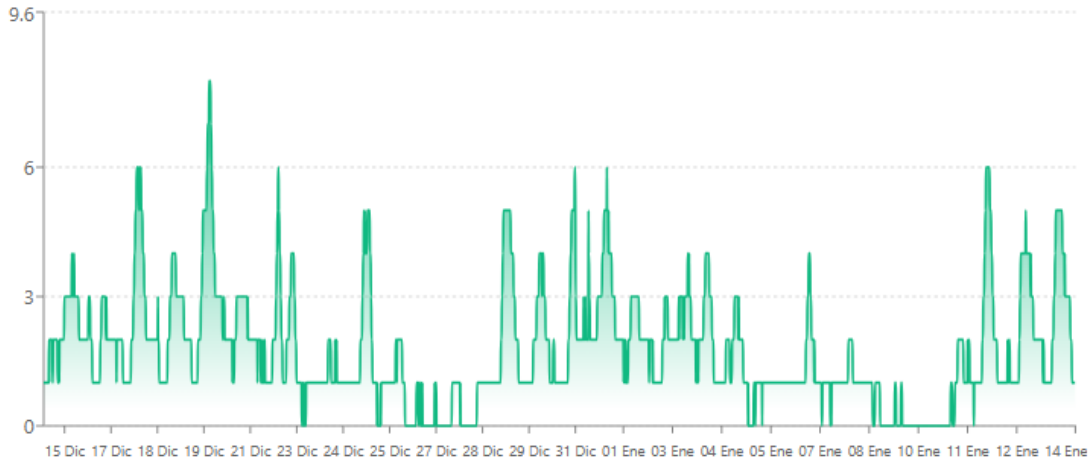

PM 4.0 (ug/m3)

Parámetros: PM4.0 (µg/m³)

Rango de tiempo: 1 mes

Fecha de inicio: 14/12/2025 13:03

Fecha final: 14/01/2026 13:03

Usando rango de tiempo: 1 mes

med. 1.7 | min. 0 | max. 8 | warning: 30.000 | danger 50.000 | Estado actual

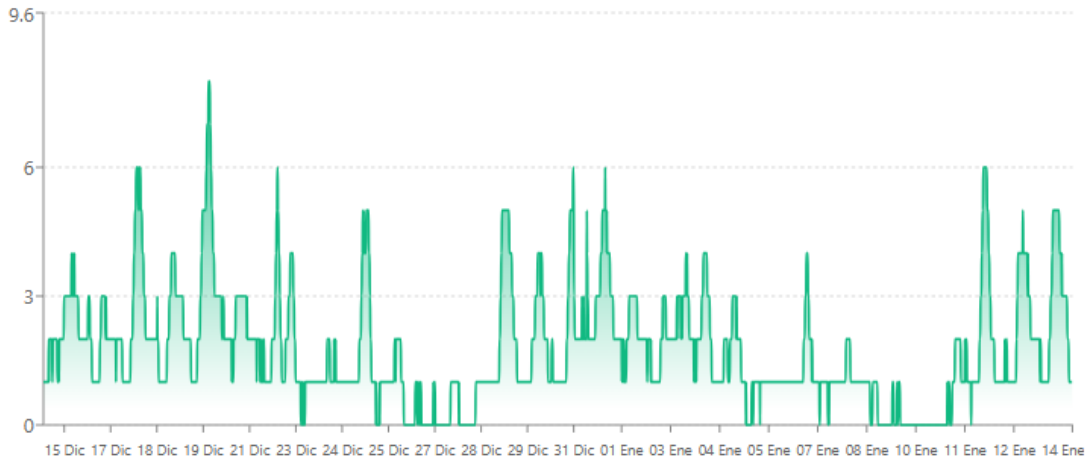

PM 10.0 (ug/m3)

Parámetros: PM10 (µg/m³)

Rango de tiempo: 1 mes

Fecha de inicio: 14/12/2025 13:04

Fecha final: 14/01/2026 13:04

Usando rango de tiempo: 1 mes

med. 1.7 | min. 0 | max. 8 | warning: 50.000 | danger 100.000 | Estado actual

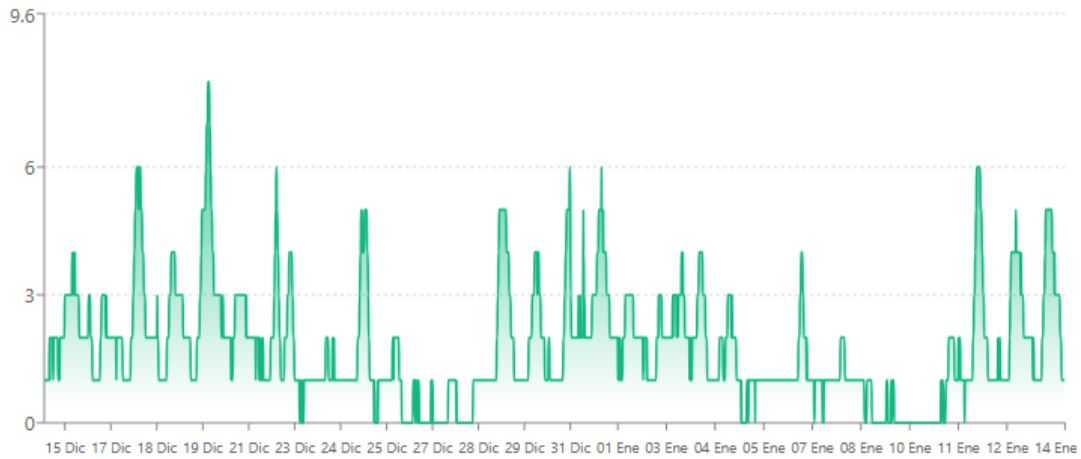

CO MONOXIDO DE CARBONO

Parámetros: CO (ppm)

Rango de tiempo: 1 mes

Fecha de inicio: 14/12/2025 13:04

Fecha final: 14/01/2026 13:04

Usando rango de tiempo: 1 mes

med. NaN | min. NaN | max. NaN | warning: 9.000 | danger 35.000 | Estado actual

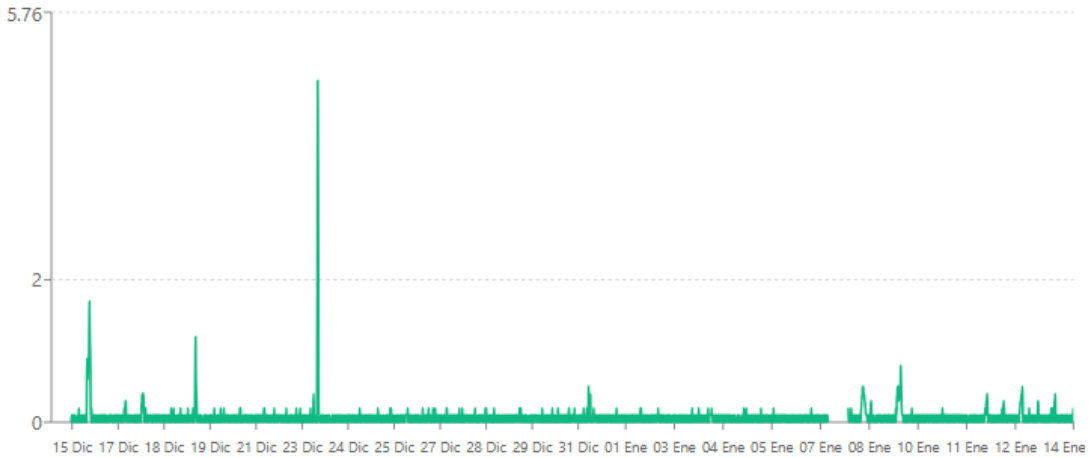

O3 OZONO

Parámetros: O_3 (ppm)

Rango de tiempo: 1 mes

Fecha de inicio: 14/12/2025 13:04

Fecha final: 14/01/2026 13:04

Usando rango de tiempo: 1 mes

med. NaN | min. NaN | max. NaN | warning: 0.050 | danger 0.120 | Estado actual

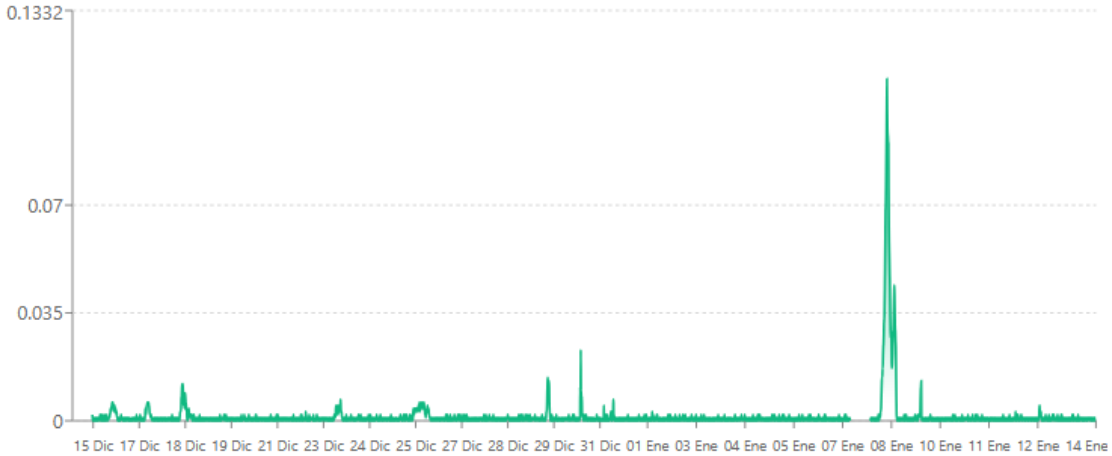

NO2 OXIDO DE NITROSO

Parámetros: NO_2 (ppm)

Rango de tiempo: 1 mes

Fecha de inicio: 14/12/2025 13:06

Fecha final: 14/01/2026 13:06

Usando rango de tiempo: 1 mes

med. NaN | min. NaN | max. NaN | warning: 0.020 | danger 0.100 | Estado actual

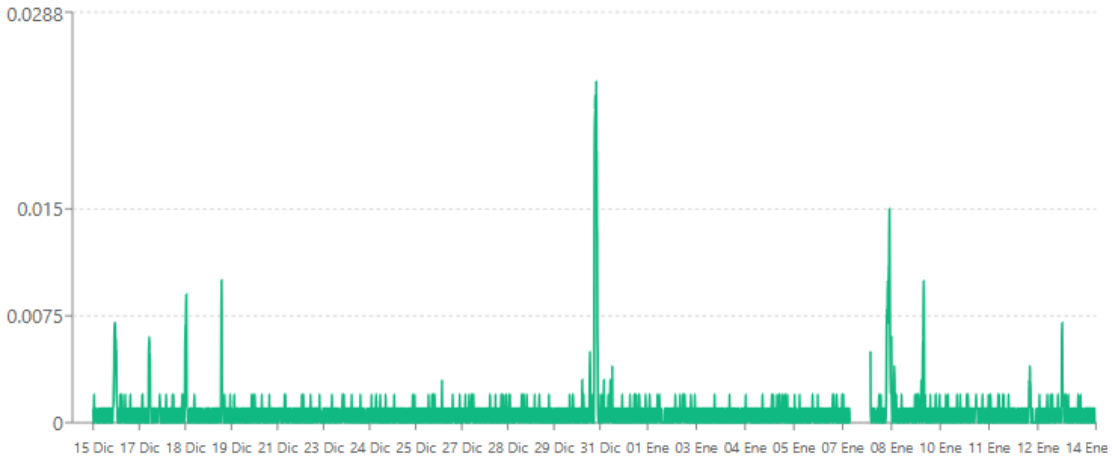

Gracias por confiar en

LODEPA®
HIGIENE AMBIENTAL

calidad@lodepa.com

617 98 63 08