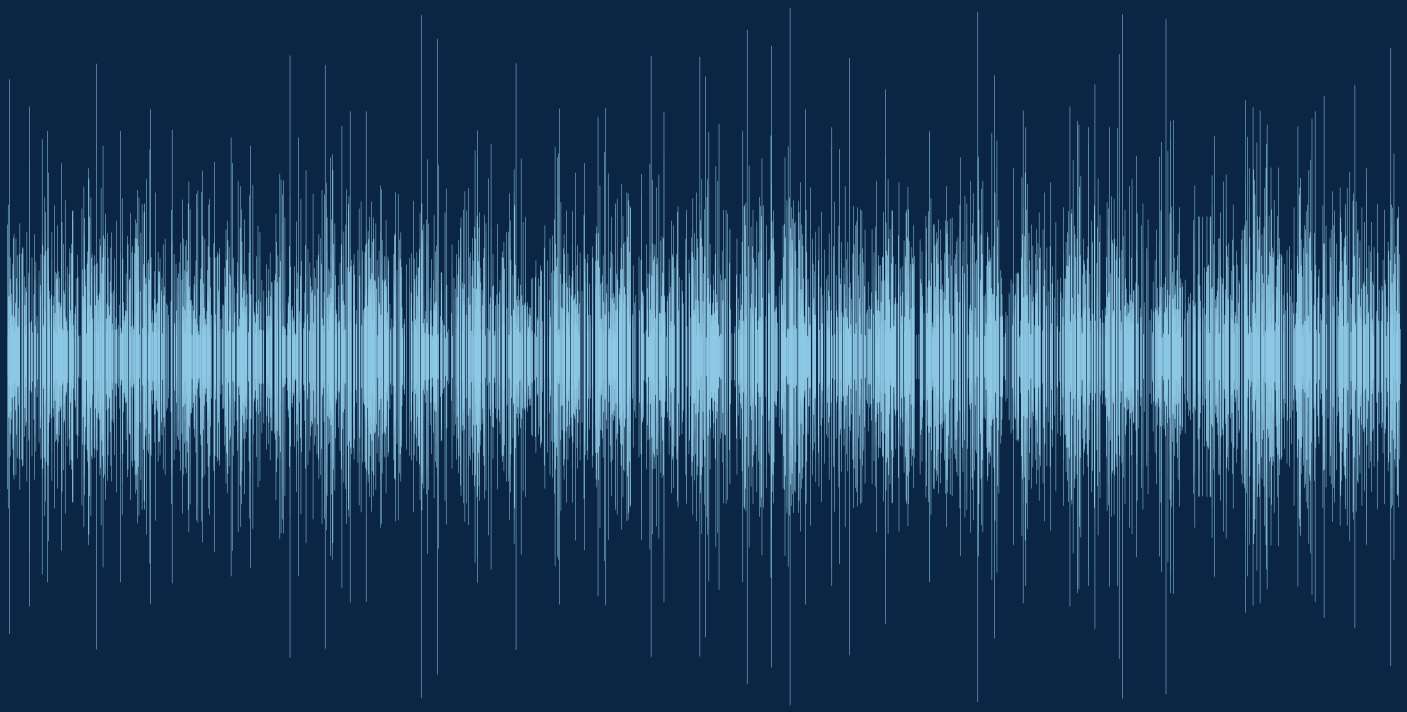


# Manual do Triton

*Simulação de sistemas de aproveitamento de água pluvial em edificações: o método, o tutorial, os guias e as referências, num volume só.*

EDIÇÃO COMPLETA · SETE CAPÍTULOS E DEZ APÊNDICES

**Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi**
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 0.2.0

## Ficha de publicação

| Elemento | Conteúdo |
|---|---|
| **Título** | Triton: manual do usuário |
| **Autores** | Igor Catão Martins Vaz; Enedir Ghisi |
| **Edição** | Versão 0.2.0 |
| **Local** | Florianópolis, SC, Brasil |
| **Editora** | Universidade Federal de Santa Catarina |
| **Grupo de pesquisa** | Ambientes Sustentáveis |
| **Ano de publicação** | 2026 |
| **Licença** | Código-fonte acadêmico (uso não comercial), ver LICENSE.md |

## Como citar

### ABNT NBR 6023:2018

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do usuário**. Versão 0.2.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

### Estilo autor-data

> Vaz, I. C. M., & Ghisi, E. (2026). *Triton: manual do usuário* (Versão 0.2.0). Universidade Federal de Santa Catarina.

### BibTeX

```
@manual{tritonmanual2026,
  title     = {Triton: manual do usuário},
  author    = {Vaz, Igor Catão Martins and Ghisi, Enedir},
  edition   = {Versão 0.2.0},
  address   = {Florianópolis},
  publisher = {Universidade Federal de Santa Catarina},
  year      = {2026}
}
```

Ao citar resultados obtidos com o programa, declare também a versão usada e a origem da série de precipitação, conforme a lista da seção 4.10.

## Como usar este manual

Ele não foi feito para ser lido do começo ao fim. A seção 1.3 diz por onde entrar conforme o que você quer fazer. Para mandar só uma parte, o manual também sai em oito volumes avulsos, um por capítulo, na pasta `manual/mini` da instalação; a numeração das seções é a mesma nos volumes e aqui.

| Você quer | Leia |
|---|---|
| aprender a usar | o capítulo 4, o tutorial |
| resolver um caso | o capítulo 3, os guias |
| publicar um estudo | o capítulo 2, o método; e a seção 4.10 |
| revisar um estudo | o capítulo 5, e os apêndices A e B |

| Você quer | Leia |
|---|---|
| não errar | a seção 5.1 |

O manual supõe um leitor de engenharia que ainda não conhece o assunto: os conceitos são apresentados antes de serem usados, e o vocabulário está no apêndice G. Duas caixas aparecem ao longo do texto, e elas se distinguem:

| A caixa | Quando aparece |
|---|---|
| de régua **azul** | aviso ou observação que muda o que você faz |
| de régua **laranja**, marcada Aprofundamento | o detalhe técnico por trás; pode ser pulada numa primeira leitura |

> **Todo número impresso neste manual é calculado pelo programa.** As tabelas e as figuras não foram digitadas: são produzidas rodando o Triton com os dados de entrada que cada seção declara. Cada valor publicado tem uma verificação automática correspondente, de modo que uma correção no programa não possa deixar o manual mentindo. A seção 5.3 explica como isso é feito.

## Sumário

**1 Comece aqui**

1.1 O que o Triton faz, e o que ele não faz

1.2 Instalação e primeira execução

1.3 Por onde começar, conforme o seu objetivo

**2 O método**

2.1 O balanço hídrico diário

2.2 Volume ideal e a varredura

2.3 Indicadores de eficiência

2.4 Índices pluviométricos

2.5 Dimensionamento da ETAP

2.6 Energia de bombeamento

2.7 Análise econômica e os regimes tarifários

2.8 Avaliação de ciclo de vida

2.9 Certificações

2.10 Decisão multicritério

**3 Guias disponíveis no programa**

3.1 Comparar cidades

3.2 Usar cenário climático futuro

3.3 Ajustar a tarifa do seu município

3.4 Modular a demanda por calendário

3.5 Simular escola, hospital e comércio

3.6 Comparar muitos casos de uma vez

3.7 Análise de sensibilidade

3.8 Importar um projeto do Netuno 4

3.9 Exportar para CAD, BIM e planilha

**4 Tutorial: um exemplo do começo ao fim**

4.1 O projeto e a chuva

4.2 A edificação e a demanda

4.3 A primeira simulação

4.4 Escolher o volume

4.5 Precisa de reservatório superior?

4.6 Que qualidade o uso exige

4.7 Quanto custa e em quanto se paga

4.8 Quanto carbono evita

4.9 Qual volume escolher, afinal

4.10 O relatório, e o que declarar num artigo

**5 Enganos, limitações e confiabilidade**

5.1 Dez enganos que o programa não impede

5.2 Limitações conhecidas

5.3 Como o programa é verificado

**6 Correções, bugs e versionamento**

6.1 Comparação com o Netuno 4

6.2 Mensagens de erro e o que fazer

6.3 Histórico de versões e o que mudou

6.4 Como relatar um problema

6.5 Roteiro de evolução

**7 Modulação probabilística**

7.1 O que é a modulação probabilística

7.2 As variáveis e as distribuições

7.3 Como rodar

7.4 Como ler os resultados

7.5 Método, estatística e limites

**Apêndices**

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

Apêndice B — Os processos do programa

Apêndice C — Fatores de emissão

Apêndice D — Regimes tarifários

Apêndice E — Base climática

Apêndice F — Arquivos, pastas e formatos

Apêndice G — Glossário

Apêndice H — Referências

Apêndice I — Fichas de uma página

Apêndice J — Arquivos de exemplo

# Lista de figuras

Figura 1 — Componentes de um sistema predial de aproveitamento de água pluvial e percurso da água, da captação ao ponto de consumo

Figura 2 — O mesmo sistema visto em corte

Figura 3 — Destino da precipitação de um dia

Figura 4 — Sequência de operações do balanço diário, na ordem em que o programa as executa, na notação das equações da seção do balanço diário

Figura 5 — As seis dimensões de análise e a questão avaliada em cada uma

Figura 6 — Os quatro percursos de leitura do manual

Figura 7 — Que parte do consumo total a água de chuva pode atender, conforme os usos que o projeto prevê. É o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, ultrapassa essa fração

Figura 8 — As doze etapas do programa, agrupadas por natureza

Figura 9 — Os dez dias do caso resolvido: (a) volume captado, em azul, e volume extravasado, em laranja, por dia — no dia 9 o volume extravasado quase iguala o captado; (b) volume armazenado no reservatório inferior ao fim de cada dia, após o consumo, com a capacidade de 2.000 L em tracejado; nos dias 6, 7 e 9 o reservatório atinge a capacidade, extravasa e termina o dia com 1.920 L

Figura 10 — Sequência de operações do balanço diário: (a) a ordem adotada pelo programa, com o extravasamento calculado antes do consumo; (b) ordem invertida (YBS), com o consumo retirado antes do extravasamento

Figura 11 — Curva de potencial de economia da mesma edificação, varrida com passo de 250 L e com passo de 5.000 L. A grade grossa calcula corretamente cada ponto que contém, mas não contém o trecho de maior curvatura, entre 1 e 5 $m^3$

Figura 12 — Varredura do projeto do tutorial lida por três critérios: (a) potencial de economia e (b) valor presente líquido do mesmo conjunto de volumes

Figura 13 — Os três indicadores de eficiência e o que cada um conta

Figura 14 — Classes de atendimento diário: pleno (V_con,t = D_pl,t), parcial (0 < V_con,t < D_pl,t) e nulo (V_con,t = 0). A altura preenchida representa a fração da demanda pluvial do dia atendida por água pluvial

Figura 15 — Quatro dos nove índices marcados sobre o ano de 1995 em Florianópolis: PRCPTOT e SDII, no alto; RX1day, o maior valor diário do ano; CDD, a maior sequência de dias secos, na faixa sombreada; e R20mm, os dias com 20 mm ou mais, marcados na base

Figura 16 — Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler (1981) nas quatro capitais do guia, com as classes do índice ao fundo e a precipitação média anual sob o nome de cada cidade

Figura 17 — Precipitação total anual (PRCPTOT) da série de Florianópolis, com a média do período em linha tracejada, na aba de índices

Figura 18 — Maior sequência anual de dias secos (CDD) e de dias chuvosos (CWD) da série de Florianópolis, na aba de índices

Figura 19 — Componentes da linha de tratamento dimensionada pelo programa, na ordem do escoamento, e destino do material retido

Figura 20 — As três tecnologias de desinfecção, o efeito residual de cada uma e a composição do custeio anual (OPEX). O efeito residual distingue a cloração das demais: protege a água armazenada, enquanto a radiação ultravioleta e o ozônio atuam apenas sobre a água que atravessa o equipamento

Figura 21 — Cadeia de energia do bombeamento

Figura 22 — (a) Altura manométrica de um recalque predial: desnível geométrico entre as lâminas d'água da cisterna e do reservatório superior, somado às perdas de carga; (b) linha de energia ao longo de um trecho de tubulação, com a perda contínua por atrito (h_f) e as perdas localizadas em registro e cotovelo (h_loc)

Figura 23 — Rendimento mínimo de motores de indução monofásicos de dois polos, conforme a Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2:2016

Figura 24 — Fatura mensal de água e esgoto do projeto do tutorial, aberta em parcelas, sem e com o sistema

Figura 25 — Os seis códigos de faixa tarifária e o efeito de cada um sobre a fatura mensal de água e esgoto

Figura 26 — Distribuição dos 652 municípios do catálogo pelos seis regimes tarifários

Figura 27 — Investimento inicial aberto nas sete rubricas que o programa soma, para três volumes de reservatório de polietileno

Figura 28 — Fluxo de caixa do projeto do tutorial em vinte anos: economia anual na fatura de água e esgoto e custos anuais, com o investimento inicial no ano zero, em valores nominais; e saldo acumulado descontado à taxa mínima de atratividade, que cruza o zero no tempo de retorno de 16,3 anos

Figura 29 — As sete etapas do inventário, agrupadas pela natureza da emissão

Figura 30 — Fronteira da avaliação ambiental do programa: (a) processos incluídos — carbono incorporado dos reservatórios, da tubulação e da motobomba, emissões operacionais de recalque e de insumos da ETAP, e crédito da água potável evitada; (b) processos excluídos — obra civil, manutenção e reposição, fim de vida e categorias de impacto além do aquecimento global

Figura 31 — Os limiares de redução do consumo de água potável com que o programa enquadra o projeto no LEED v4 (créditos WEc1 e WEc2), no LEED v5 (crédito WEc2, opções 1, 2 e 4), no AQUA-HQE Residencial e no EDGE, na mesma escala

Figura 32 — Escore TOPSIS de cada volume da varredura do projeto do tutorial, de 1 a 20 $m^3$, com cisterna de polietileno, 25% de peso em cada um dos quatro eixos e partes iguais dentro de cada eixo; a estrela marca o volume de maior escore

Figura 33 — Aceitabilidade de primeiro lugar ($b^1$) de cada volume candidato, obtida com cinco mil vetores de oito pesos sorteados, com 25% esperado em cada eixo

Figura 34 — (a) Precipitação média anual e (b) potencial de economia de água potável do projeto do tutorial, com 150 $m^2$ de captação, 600 L/dia de demanda, fração atendível de 28% e cisterna de 4.000 L, em quatro capitais

Figura 35 — Precipitação média mensal em (a) Florianópolis, (b) São Paulo, (c) Brasília e (d) Manaus, na mesma escala; a linha tracejada é a média mensal de cada série

Figura 36 — A forma das duas trajetórias de emissão disponíveis na base

Figura 37 — Parcela de água da fatura mensal em função do consumo, em três regimes de valor mínimo

Figura 38 — Os quatro modos de modulação, o que cada um pede ao usuário e a situação em que cada um se justifica

Figura 39 — Os três perfis de demanda usados na comparação, expressos como a razão entre a demanda do mês e a demanda média

Figura 40 — (a) Perfis mensais de demanda da escola e do hotel de praia sobre a precipitação média mensal de Florianópolis; (b) potencial de economia de cada perfil com o mesmo reservatório de 4.000 L. O perfil de hotel concentra em dois meses quase um terço do consumo anual, e é essa concentração, e não a fase, que lhe custa quase um ponto e meio percentual

Figura 41 — As oito tipologias disponíveis, agrupadas pela categoria tarifária que a concessionária cobra

Figura 42 — Faixa de variação plausível de cada premissa numa análise de sensibilidade, com a origem da incerteza

Figura 43 — A variação do valor presente líquido quando cada premissa é alterada em 30% para mais e para menos, mantidas as demais

Figura 44 — Série de precipitação de Florianópolis usada em todo o tutorial: (a) precipitação total de cada ano, com a média dos trinta anos em linha contínua e os anos acima da média em azul e abaixo dela em laranja; (b) distribuição de frequência da precipitação diária nos dias úmidos, em escala logarítmica, que mostra como poucos dias respondem pelos maiores volumes

Figura 45 — O ciclo sazonal médio da série, calculado e desenhado pelo programa assim que a precipitação é carregada

Figura 46 — O coeficiente de escoamento que o programa atribui a cada material da cobertura, com os valores do estudo de materiais publicado na revista MIX Sustentável (2020). A linha tracejada marca 0,85, o fator de captação da ABNT NBR 15527 adotado no tutorial

Figura 47 — As faixas usuais de consumo per capita por tipologia de edificação

Figura 48 — Repartição típica do consumo de uma residência por uso final

Figura 49 — Estados do campo de fração atendível na interface

Figura 50 — O nível da cisterna ao longo do primeiro ano da série, com a chuva diária ao fundo

Figura 51 — (a) Potencial de economia em função do volume do reservatório, que se aproxima do teto de 28% sem cruzá-lo, com o volume ideal marcado; (b) ganho marginal, em escala logarítmica, com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial

Figura 52 — O primeiro gráfico da aba de resultados: o potencial de economia de água potável em função do volume do reservatório inferior

Figura 53 — O segundo gráfico: o ganho marginal, em pontos percentuais por metro cúbico acrescentado

Figura 54 — O terceiro gráfico: o volume extravasado e o volume pluvial consumido, ambos anuais, na mesma escala

Figura 55 — O quarto gráfico: a repartição dos dias do período em atendidos por inteiro, atendidos em parte e não atendidos

Figura 56 — Uso da capacidade do reservatório inferior no projeto do tutorial, com demanda pluvial de 168 L/dia: (a) curvas de permanência da autonomia armazenada ao fim de cada dia, em dias de demanda pluvial, para 2, 4, 10 e 20 m³; (b) renovações anuais do volume, dadas pela razão entre o consumo pluvial anual e a capacidade, com a fração de dias em que o reservatório termina vazio (até 5% da capacidade) indicada sob cada volume

Figura 57 — As quatro classes de qualidade do programa e a situação normativa de cada uma

Figura 58 — O gráfico da aba econômica: o valor presente líquido de cada volume da varredura, com cisterna de concreto, com o máximo econômico e o ótimo técnico marcados

Figura 59 — O gráfico da aba ambiental para o mesmo projeto, com cisterna de concreto: as parcelas do balanço de carbono em vinte anos

Figura 60 — Emissões líquidas acumuladas da cisterna de 4.000 L ao longo da vida útil, para polietileno e concreto

Figura 61 — Emissões líquidas em vinte anos da cisterna de 4.000 L, por material

Figura 62 — Emissões líquidas em vinte anos contra o volume da cisterna, para (a) polietileno e (b) concreto, no projeto do tutorial

Figura 63 — O gráfico da aba de decisão: o escore de proximidade ao ideal de cada volume candidato, com 25% de peso em cada eixo e o volume de maior escore destacado

Figura 64 — O segundo gráfico da aba de decisão: quanto cada volume se aproxima do melhor valor possível em cada um dos oito critérios, com o volume de maior escore do TOPSIS marcado

Figura 65 — Área de captação como projeção horizontal da cobertura, conforme o item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019

Figura 66 — Número de testes e de arquivos de cada família da suíte de verificação, conforme a coleta da suíte nesta versão

Figura 67 — As cinco camadas de verificação do programa, dos testes de unidade, numerosos e dirigidos a erros locais, à conferência manual, pontual e dirigida a erros de modelo

Figura 68 — A divergência média em relação ao Netuno 4, decomposta

Figura 69 — Economia de água potável por volume do reservatório inferior no exemplo do tutorial: faixa entre os percentis 5 e 95 das realizações, mediana e estudo determinístico

Figura 70 — Valor presente líquido por volume do reservatório inferior no mesmo exemplo

Figura 71 — Frequência, em porcentagem das realizações, com que cada volume é o ideal técnico, o ótimo econômico e o vencedor do TOPSIS no exemplo do tutorial

Figura 72 — Correlação de postos de Spearman de cada variável sorteada com a economia de água potável e com o valor presente líquido no volume escolhido pelo estudo do tutorial, da maior para a menor influência no valor presente líquido

Figura 73 — Quanto de cada metro cúbico produzido chega efetivamente à edificação, por macrorregião

Figura 74 — A distribuição dos 652 municípios catalogados pelas unidades da federação, com as cores identificando a macrorregião

# Lista de tabelas

Tabela 1 — Requisitos de sistema para instalar e executar o programa

Tabela 2 — O que muda entre a Edição Brasil e a International Edition

Tabela 3 — Formatos de arquivo que o programa grava e o conteúdo de cada um

Tabela 4 — Arquivos de exemplo distribuídos com o programa

Tabela 5 — Percurso de leitura recomendado conforme o objetivo do leitor

Tabela 6 — Escolha entre volume fixo e varredura conforme a pergunta do estudo

Tabela 7 — Critérios hidráulicos para decidir sobre o reservatório superior

Tabela 8 — Dados de entrada do caso resolvido de dez dias

Tabela 9 — Série de precipitação dos dez dias do caso resolvido

Tabela 10 — Balanço hídrico diário do caso resolvido, dia a dia, com as parcelas de captação, consumo, extravasamento e armazenamento

Tabela 11 — Verificação do fechamento do balanço de massa nos dez dias

Tabela 12 — Indicadores resultantes do caso resolvido de dez dias

Tabela 13 — Variáveis da Equação 1

Tabela 14 — Variáveis da Equação 2

Tabela 15 — Variáveis da Equação 5

Tabela 16 — Retirada do dia e volume armazenado no fim do dia nas regras YAS e YBS estritas e no Triton

Tabela 17 — Variáveis da Equação 7

Tabela 18 — Variáveis da Equação 8

Tabela 19 — Variáveis da Equação 9

Tabela 20 — Variáveis da Equação 10

Tabela 21 — Variáveis da Equação 11

Tabela 22 — Variáveis da Equação 12

Tabela 23 — Volumes dados pelos métodos do Anexo A da ABNT NBR 15527:2007 para o projeto do tutorial, arredondados a 250 L, e o potencial que cada um produz na simulação diária

Tabela 24 — Fração de armazenamento dos volumes da varredura e o passo de simulação que Fewkes e Butler (2000) recomendam para cada faixa

Tabela 25 — Variáveis da Equação 13

Tabela 26 — **Tabela 99** — Comprimento de série representativo, em anos, conforme a fração atendível

Tabela 27 — Variáveis da Equação 14

Tabela 28 — Variáveis da Equação 15

Tabela 29 — Variáveis da Equação 16

Tabela 30 — Variáveis da Equação 17

Tabela 31 — Variáveis da Equação 18

Tabela 32 — Variáveis da Equação 19

Tabela 33 — Variáveis da Equação 20

Tabela 34 — Quadro-resumo dos indicadores, com denominador e pergunta que cada um responde

Tabela 35 — Variáveis da Equação 21

Tabela 36 — Variáveis da Equação 22

Tabela 37 — Variáveis da Equação 23

Tabela 38 — Variáveis da Equação 24

Tabela 39 — Variáveis da Equação 25

Tabela 40 — Variáveis da Equação 26

Tabela 41 — Variáveis da Equação 27

Tabela 42 — Variáveis da Equação 28

Tabela 43 — Variáveis da Equação 29

Tabela 44 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

Tabela 45 — Variáveis da Equação 30

Tabela 46 — Recomendação de filtro de polimento por classe de qualidade alvo

Tabela 47 — Dimensionamento e orçamento do descarte inicial no projeto do tutorial

Tabela 48 — Variáveis da Equação 31

Tabela 49 — Os dois rendimentos da cadeia de bombeamento e o que cada um converte

Tabela 50 — Variáveis da Equação 32

Tabela 51 — Variáveis da Equação 33

Tabela 52 — Variáveis da Equação 34

Tabela 53 — Variáveis da Equação 35

Tabela 54 — Variáveis da Equação 36

Tabela 55 — Valores de recurso adotados quando o projeto não os declara

Tabela 56 — Variáveis da Equação 37

Tabela 57 — Energia anual de seis pressurizadores de catálogo na pressurização direta do tutorial, com a vazão da bacia sanitária limitando a da bomba

Tabela 58 — Variáveis da Equação 38

Tabela 59 — Variáveis da Equação 39

Tabela 60 — Variáveis da Equação 40

Tabela 61 — Codificação e aplicação de cada regime de valor mínimo no cálculo da fatura

Tabela 62 — Variáveis da Equação 41

Tabela 63 — Parcelas do custeio anual e a origem de cada uma

Tabela 64 — Variáveis da Equação 42

Tabela 65 — Variáveis da Equação 44

Tabela 66 — Variáveis da Equação 45

Tabela 67 — Módulos do ciclo de vida da EN 15978 e o que a avaliação do programa cobre em cada um

Tabela 68 — Variáveis da Equação 46

Tabela 69 — Massa por metro cúbico útil de cada material de reservatório

Tabela 70 — Inventário de carbono do projeto fechado do tutorial, item a item, com a parcela de cada componente no carbono incorporado; valores anuais negativos são crédito

Tabela 71 — Variáveis da Equação 47

Tabela 72 — Variáveis da Equação 48

Tabela 73 — Variáveis da Equação 49

Tabela 74 — Variáveis da Equação 50

Tabela 75 — Variáveis da Equação 51

Tabela 76 — Opções do crédito WEc2 do LEED v5 às quais o aproveitamento pluvial contribui

Tabela 77 — Itens do tema consumo de água do AQUA-HQE Residencial ligados ao aproveitamento pluvial

Tabela 78 — Pontuação do critério 3.6 do Selo Casa Azul + CAIXA conforme a abrangência do uso

Tabela 79 — Os oito critérios de decisão, o eixo, a direção de preferência e a definição de cada um no programa

Tabela 80 — Variáveis da Equação 52

Tabela 81 — Variáveis da Equação 53

Tabela 82 — Variáveis da Equação 54

Tabela 83 — Escore de proximidade TOPSIS com 25% de peso em cada um dos quatro eixos e aceitabilidade de primeiro lugar no SMAA-VIKOR, com 5.000 vetores de oito pesos sorteados com 25% esperado em cada eixo, para os volumes do tutorial

Tabela 84 — Onde se declaram os pesos de eixo e as partes no eixo

Tabela 85 — Variáveis da Equação 56

Tabela 86 — Onde se pedem os pesos objetivos do CRITIC

Tabela 87 — O mesmo projeto do tutorial simulado em quatro capitais brasileiras

Tabela 88 — Razão entre o mês mais chuvoso e o menos chuvoso nas quatro capitais

Tabela 89 — Conteúdo da base climática nacional distribuída com o programa

Tabela 90 — Os seis códigos de faixa tarifária e o efeito de cada um na fatura

Tabela 91 — Os seis regimes tarifários e o que acontece ao economizar em cada um

Tabela 92 — Efeito da economia de água na fatura em dois regimes tarifários opostos

Tabela 93 — Expoente n da Tabela de Exponenciais da CORSAN, categoria residencial

Tabela 94 — Fatura mensal em Alegrete (RS) pela fórmula exponencial, vigência 01/07/2026

Tabela 95 — As três formas de comparar alternativas conforme o que varia entre elas

Tabela 96 — Subcomandos da linha de comando e finalidade de cada um

Tabela 97 — Potencial, valor presente líquido e retorno do projeto fechado do tutorial com cada premissa variada sozinha, do valor baixo ao alto

Tabela 98 — Leitura da aceitabilidade SMAA-VIKOR do volume vencedor

Tabela 99 — Dados do Netuno 4 recuperados pela importação

Tabela 100 — Formatos de exportação e finalidade de cada um

Tabela 101 — Opções da exportação de planilha e quando usar cada uma

Tabela 102 — Caracterização da série de precipitação de Florianópolis adotada no tutorial

Tabela 103 — Os três modos de aplicação do descarte de primeiras águas

Tabela 104 — Estado do projeto do tutorial ao fim da definição da chuva e da captação

Tabela 105 — Estado do projeto do tutorial ao fim da definição da demanda

Tabela 106 — Confronto entre a oferta anual de água pluvial e a demanda atendível

Tabela 107 — Resultado da primeira simulação do tutorial, com reservatório de 3.000 L

Tabela 108 — Classificação de cada dia da simulação quanto ao grau de atendimento

Tabela 109 — Estado do projeto do tutorial após a primeira simulação

Tabela 110 — Varredura de volumes do projeto do tutorial, com o ganho marginal de cada metro cúbico acrescentado

Tabela 111 — Ganho marginal de economia a cada metro cúbico acrescentado ao reservatório

Tabela 112 — Indicadores do volume ideal obtido com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial

Tabela 113 — Volume ideal obtido com cada limiar de ganho marginal, para o mesmo projeto

Tabela 114 — Custo e desempenho comparados entre o volume ideal e o volume máximo varrido

Tabela 115 — Estado do projeto do tutorial após a escolha do volume

Tabela 116 — Os três arranjos de abastecimento e o que cada um acrescenta ao projeto

Tabela 117 — Comparação entre reservatório único e reservatório duplo, mantido o mesmo armazenamento total

Tabela 118 — Efeito do limiar de acionamento da motobomba sobre o potencial de economia e sobre o número de acionamentos

Tabela 119 — Estado do projeto do tutorial após a decisão sobre o reservatório superior

Tabela 120 — Custo da linha de tratamento conforme a tecnologia de desinfecção adotada

Tabela 121 — Recomendação de filtração fina e custo da linha por classe de qualidade

Tabela 122 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

Tabela 123 — Estado do projeto do tutorial após a definição da classe de qualidade

Tabela 124 — Composição da fatura de água e esgoto antes e depois do sistema pluvial

Tabela 125 — Indicadores econômicos do projeto do tutorial em vinte anos de análise

Tabela 126 — Os seis regimes tarifários e o efeito de cada um sobre a economia

Tabela 127 — Composição do investimento inicial do projeto do tutorial

Tabela 128 — Rubricas do investimento que o programa calcula sozinho, a regra de cada uma, o parâmetro que a governa e o valor padrão

Tabela 129 — Preço de reservatório por volume e por material, obtido pela interpolação da tabela do polietileno e pelo fator de cada material

Tabela 130 — Motobombas do assistente de dimensionamento, com o preço do catálogo e o preço que a fórmula do estimador daria para a mesma potência

Tabela 131 — Preço por metro dos tubos de PVC por diâmetro nominal, sem e com o acréscimo de 25% de conexões

Tabela 132 — Peças do arranjo 3D que o programa orça sozinho, com o preço de referência e o destino no investimento

Tabela 133 — Preço da linha de tratamento e do descarte inicial, conforme o componente e a condição que o escolhe

Tabela 134 — Subsistemas calibrados das cinco tipologias residenciais da base de custos

Tabela 135 — Orçamento calibrado de cada tipologia para uma cisterna de 5.000 L em polietileno, pela função de estimativa calibrada (fora do caminho da interface)

Tabela 136 — Fator regional de custo por unidade da federação

Tabela 137 — O que a base de custos registra sobre a origem e a data dos próprios números

Tabela 138 — Constantes que o código usa para orçar e que a base de custos não acompanha com fonte e data

Tabela 139 — Investimento do projeto do tutorial com os valores digitados e com os valores que o programa calcularia sozinho

Tabela 140 — Indicadores econômicos do projeto do tutorial em vinte anos

Tabela 141 — Itens que entram sozinhos no custeio anual de um projeto novo, com valor padrão, periodicidade, origem e modo de alterar

Tabela 142 — Efeito das três rotinas de manutenção de partida sobre o custeio do resumo e sobre o resultado do projeto do tutorial

Tabela 143 — Tarifa de energia da base de municípios

Tabela 144 — Acréscimo de cada bandeira tarifária sobre a tarifa de energia

Tabela 145 — Premissas da projeção no projeto novo e no tutorial

Tabela 146 — Perfis de referência que a etapa 4 oferece

Tabela 147 — Premissas da projeção econômica e o peso de cada uma no resultado

Tabela 148 — Estado do projeto do tutorial após a análise econômica

Tabela 149 — Balanço de carbono do projeto do tutorial com cisterna de concreto

Tabela 150 — Emissões líquidas de carbono do projeto do tutorial conforme o material do reservatório

Tabela 151 — Efeito do volume da cisterna de concreto sobre as emissões líquidas de carbono

Tabela 152 — Efeito da troca de concreto por polietileno nas três dimensões de análise

Tabela 153 — Estado do projeto do tutorial após a análise ambiental

Tabela 154 — Matriz de decisão multicritério com os oito critérios dos quatro eixos para cada volume candidato em polietileno

Tabela 155 — Volume vencedor segundo cada critério isolado, e a faixa de escolha e o maior escore do TOPSIS com 25% em cada eixo

Tabela 156 — Os oito critérios do multicritério, o eixo e a direção de preferência de cada um

Tabela 157 — Faixa de escolha do TOPSIS (volumes com escore a até 5% da amplitude do maior), volume de maior escore e posição do volume do tutorial, com pesos iguais, com 70% num eixo e 10% em cada um dos outros três, e com os pesos objetivos do CRITIC

Tabela 158 — Resumo do projeto do tutorial, com todos os parâmetros e resultados

Tabela 159 — Os conjuntos de casos de referência exportados do Netuno 4

Tabela 160 — Divergência medida entre as duas versões, por conjunto de casos

Tabela 161 — Divergência em três configurações sucessivamente mais controladas

Tabela 162 — Atribuição da divergência às suas três fontes

Tabela 163 — Variáveis da Equação 57

Tabela 164 — Mensagens de validação física da entrada e a providência de cada uma

Tabela 165 — Mensagens da fração atendível e a providência de cada uma

Tabela 166 — Mensagens de erro da série de precipitação e a providência de cada uma

Tabela 167 — Mensagens de erro da varredura de volumes

Tabela 168 — Mensagens de erro dos parâmetros de cloração

Tabela 169 — Mensagens de erro da análise econômica e a providência de cada uma

Tabela 170 — Mensagens de erro da decisão multicritério e a providência de cada uma

Tabela 171 — Mensagens de erro dos parâmetros da motobomba

Tabela 172 — Situações de erro na leitura e na gravação de arquivos

Tabela 173 — Avisos que não interrompem o cálculo e precisam constar do estudo

Tabela 174 — **Tabela 99** — Panorama das versões publicadas

Tabela 175 — Correções que alteram resultados na versão 0.2.0

Tabela 176 — Correções que alteram resultados na versão 0.1.0

Tabela 177 — Itens previstos para a versão 1.1

Tabela 178 — Itens previstos para a versão 2.0

Tabela 179 — As variáveis que a modulação probabilística pode sortear, com a distribuição de triagem que a tela propõe

Tabela 180 — O que cada variável econômica e ambiental faz no cálculo, e o que ela não toca

Tabela 181 — As quatro distribuições que a ferramenta oferece, os seus parâmetros e quando usar cada uma

Tabela 182 — As variáveis sorteadas no exemplo do tutorial: distribuição declarada e estatísticas das realizações

Tabela 183 — Resultados no volume escolhido pelo estudo do tutorial: estudo determinístico e estatísticas das realizações

Tabela 184 — Probabilidades no volume escolhido, com o intervalo de confiança de 95% de Wilson

Tabela 185 — Frequência com que cada volume é escolhido nas realizações do exemplo, por critério (%)

Tabela 186 — Sensibilidade no volume escolhido: força e sentido da influência de cada variável sorteada sobre os resultados do tutorial

Tabela 187 — Parte da variância do resultado explicada por cada variável sorteada no exemplo do tutorial, no volume escolhido ($\eta^2$; as variáveis contínuas agrupadas em decis)

Tabela 188 — Resultados no volume escolhido (2 $m^3$) por modelo climático sorteado, em Florianópolis no cenário SSP2-4.5 de 2025 a 2054, com as três variáveis de consumo também sorteadas

Tabela 189 — Parte da variância do resultado explicada por cada fonte de incerteza no exemplo dos modelos climáticos, no volume escolhido ($\eta^2$; as variáveis contínuas agrupadas em decis)

Tabela 190 — Parâmetros do projeto: identificação

Tabela 191 — Parâmetros do projeto: chuva

Tabela 192 — Parâmetros do projeto: captação

Tabela 193 — Parâmetros do projeto: edificação

Tabela 194 — Parâmetros do projeto: demanda

Tabela 195 — Parâmetros do projeto: irrigação

Tabela 196 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Tabela 197 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Tabela 198 — Parâmetros do projeto: motobomba

Tabela 199 — Parâmetros do projeto: tubulação

Tabela 200 — Parâmetros do projeto: investimento

Tabela 201 — Parâmetros do projeto: operação

Tabela 202 — Parâmetros do projeto: tarifas

Tabela 203 — Parâmetros do projeto: energia

Tabela 204 — Parâmetros do projeto: incentivos

Tabela 205 — Parâmetros do projeto: financeiro

Tabela 206 — Parâmetros do projeto: certificações

Tabela 207 — Parâmetros do projeto: outros

Tabela 208 — Fatores de emissão dos materiais de reservatório, com massa e fronteira

Tabela 209 — Fatores de emissão dos insumos de tratamento

Tabela 210 — Emissão de fabricação da motobomba por potência, com a massa de catálogo

Tabela 211 — Procedência do fator de emissão do hipoclorito

Tabela 212 — Distribuição dos municípios do catálogo pelos seis regimes tarifários

Tabela 213 — Grau de confiança dos registros tarifários do catálogo

Tabela 214 — Cobertura do catálogo tarifário: municípios por categoria e situação do dado

Tabela 215 — As estruturas tarifárias do catálogo, numeradas para as tabelas de preço por faixa que vêm a seguir

Tabela 216 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/$m^3$, por município e categoria (parte 1 de 6: 0–4 a 15–20 $m^3$)

Tabela 217 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/$m^3$, por município e categoria (parte 2 de 6: 20–24 a 55–60 $m^3$)

Tabela 218 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/$m^3$, por município e categoria (parte 3 de 6: 60–64 a 100–104 $m^3$)

Tabela 219 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/$m^3$, por município e categoria (parte 4 de 6: 104–120 a 400–500 $m^3$)

Tabela 220 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 5 de 6: 500–600 a 15.000–20.000 m³)

Tabela 221 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 6 de 6: 20.000–30.000 a 120.000 m³)

Tabela 222 — Categorias tarifárias ainda não coletadas, por prestador

Tabela 223 — Vigência e última verificação da fonte de cada estrutura tarifária, com a situação do dado

Tabela 224 — A fórmula exponencial da CORSAN em cada tabela tarifária e categoria coletada

Tabela 225 — As estruturas de cobrança direta e de parcela fixa por faixa

Tabela 226 — Conteúdo da base climática nacional

Tabela 227 — Séries de precipitação de exemplo distribuídas com o programa

Tabela 228 — Grau de confiança do componente de saneamento do banco tarifário, por macrorregião (banco de 05/10/2026)

Tabela 229 — Os conjuntos de dados da Edição Brasil, a fonte e a licença

Tabela 230 — Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Tabela 231 — Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Tabela 232 — As sete seções do arquivo de projeto e o que cada uma guarda

Tabela 233 — Localização dos arquivos do programa e dos arquivos do usuário

Tabela 234 — Seções do arquivo estudo.json (esquema triton-estudo, versão 1)

Tabela 235 — Apelidos das substituições e o campo do projeto que cada um altera

Tabela 236 — Arquivos que triton estudo run grava na pasta de saída

Tabela 237 — Compatibilidade entre versões do arquivo de projeto

Tabela 238 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 239 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Tabela 240 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a seção que trata de cada um

Tabela 241 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Tabela 242 — Ficha de consulta: os seis regimes tarifários e o efeito da economia

Tabela 243 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Tabela 244 — Os casos de exemplo e o que cada um demonstra

Tabela 245 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

# Lista de equações

Equação 1 — Fechamento do balanço de massa

Equação 2 — Volume captado no dia

Equação 3 — Volume disponível antes do consumo

Equação 4 — Volume extravasado

Equação 5 — Volume armazenado antes do consumo

Equação 6 — Volume de água pluvial consumido

Equação 7 — Volume remanescente para o dia seguinte

Equação 8 — Complemento de água potável da rede

Equação 9 — Classificação do dia quanto ao atendimento

Equação 10 — As três parcelas da demanda diária

Equação 11 — Ganho marginal por metro cúbico acrescentado

Equação 12 — Volume ideal pelo critério de ganho marginal

Equação 13 — Fração de armazenamento

Equação 14 — Potencial de economia de água potável

Equação 15 — Confiabilidade volumétrica

Equação 16 — Relação entre potencial e confiabilidade

Equação 17 — Extravasamento médio diário

Equação 18 — Eficiência de uso da água captada

Equação 19 — Volume anual de água potável poupado

Equação 20 — Demanda média diária não atendida

Equação 21 — Precipitação total anual, PRCPTOT

Equação 22 — Precipitação em dias muito úmidos, R95p

Equação 23 — Máxima precipitação em um dia, RX1day

Equação 24 — Máxima precipitação em cinco dias, RX5day

Equação 25 — Índice simples de intensidade diária, SDII

Equação 26 — Dias de precipitação intensa, R20mm

Equação 27 — Dias secos consecutivos, CDD

Equação 28 — Dias úmidos consecutivos, CWD

Equação 29 — Índice de sazonalidade, SI

Equação 30 — Massa de produto clorado por metro cúbico

Equação 31 — Investimento incremental da linha de tratamento

Equação 32 — Consumo específico de energia de recalque

Equação 33 — Consumo específico a partir da vazão

Equação 34 — Vazão de recalque deduzida da potência

Equação 35 — Energia consumida nas partidas

Equação 36 — Energia anual da motobomba

Equação 37 — Energia anual do pressurizador

Equação 38 — Economia mensal na fatura

Equação 39 — Fórmula exponencial da CORSAN

Equação 40 — Parcela de esgoto da fatura

Equação 41 — Investimento inicial total

Equação 42 — Fator acumulado de inflação

Equação 43 — Número de reajustes aplicados

Equação 44 — Fator acumulado de reajuste tarifário

Equação 45 — Valor presente líquido

Equação 46 — Emissão incorporada de um componente

Equação 47 — Emissão anual da energia de bombeamento

Equação 48 — Saldo líquido anual de emissões

Equação 49 — Tempo de retorno ambiental

Equação 50 — Saldo de carbono ao fim da vida útil

Equação 51 — Emissão específica por litro entregue

Equação 52 — Custo nivelado da água

Equação 53 — Coeficiente de proximidade do TOPSIS

Equação 54 — faixa

Equação 55 — critic

Equação 56 — critic_peso

Equação 57 — Transformação da série para emular o Netuno 4

# 1. Comece aqui

# 1.1. O que o Triton faz, e o que ele não faz

O Triton simula sistemas de aproveitamento de água pluvial em edificações. Dado o regime de chuva de um lugar, a cobertura de um edifício e o consumo de quem o ocupa, ele responde **quanto de água potável o sistema substitui**, e a que custo, com que qualidade e com que impacto de carbono.

Esta seção começa do começo, e por isso as duas subseções iniciais tratam do próprio objeto antes de tratarem do programa. Quem já projeta sistemas prediais de água as achará elementares e pode ir direto às seis dimensões de análise, que é onde o Triton aparece; quem está chegando agora ao assunto encontrará ali o vocabulário que o restante do manual usa sem explicar de novo.

## 1.1.1. O que é um sistema de aproveitamento de água pluvial

É um sistema que **coleta a chuva que cai no telhado e a usa no lugar da água da rede**, nos usos que não precisam de água potável.

A ideia é velha e simples. O que ela tem de difícil é uma coisa só: a chuva não cai quando você precisa dela. Por isso o sistema precisa de um reservatório, e por isso o tamanho desse reservatório é a pergunta central de todo projeto — e deste manual. A Figura 1 apresenta os componentes do sistema e o percurso da água, da captação ao ponto de consumo.

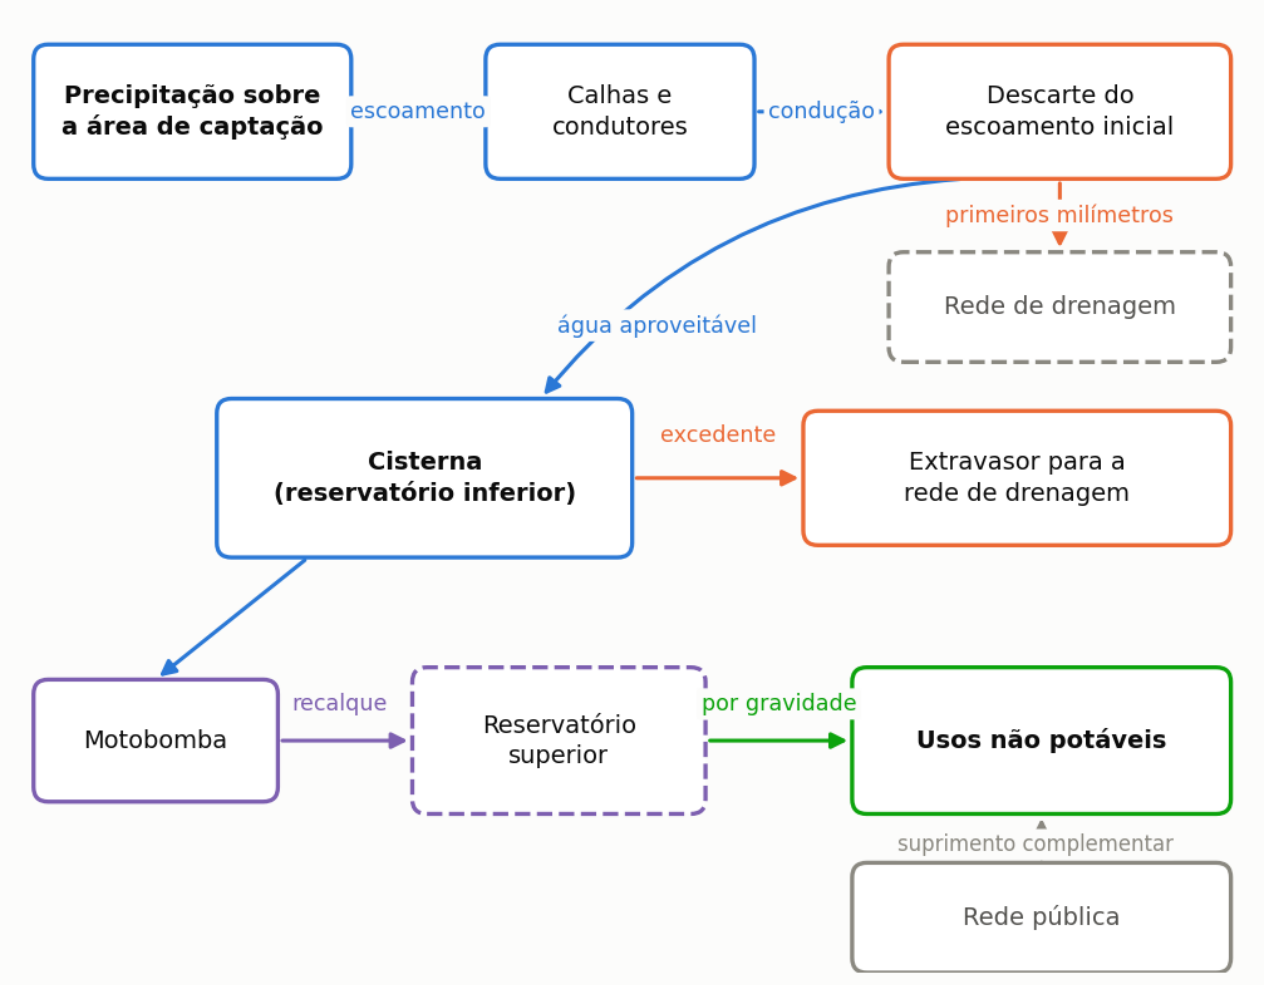



*Figura 1 — Componentes de um sistema predial de aproveitamento de água pluvial e percurso da água, da captação ao ponto de consumo. O reservatório superior aparece tracejado porque é opcional: em edificação térrea, a motobomba pode pressurizar diretamente os pontos de uso, e o reservatório superior altera o momento da oferta de água, e não o volume disponível.*

Seguindo o desenho, da esquerda para a direita:

**A cobertura** é a área de captação. Vale a **projeção horizontal** do telhado, e não a área inclinada, como define o item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019 — é a sombra do telhado no chão que recebe a chuva. Errar isso é o primeiro dos dez enganos da seção 5.1.

**As calhas e os condutores** levam a água até a cisterna. O programa não os dimensiona; isso é projeto hidráulico, e segue a ABNT NBR 10844.

**O dispositivo de descarte da primeira chuva** desvia os primeiros milímetros de cada evento, que carreiam a poeira, as folhas e os excrementos de aves acumulados na cobertura. É a medida de controle de qualidade de menor custo, e a seção 4.6 mostra o quanto ela muda a água que chega ao reservatório.

**A cisterna**, ou reservatório inferior, armazena a água captada. Quando o volume afluente excede a capacidade, o excedente **extravasa** para a rede de drenagem. Esse extravasamento não é desperdício por descuido: é a consequência inevitável de guardar um recurso que chega concentrado.

**A motobomba e o reservatório superior** distribuem a água. Em edificação térrea, a motobomba pode pressurizar diretamente os pontos de uso. Em edificações de dois ou mais pavimentos, adota-se usualmente reservatório elevado: a água é recalcada até ele e distribuída por gravidade.

**Os usos não potáveis** são o destino: bacia sanitária e mictório, lavagem de piso e de veículos, irrigação paisagística. Quando a água pluvial não é suficiente, a **rede pública** supre o complemento, e o abastecimento não é interrompido.

O diagrama da Figura 1 mostra o encadeamento das peças, que é o que interessa para acompanhar o cálculo. Falta a ele, porém, a informação que decide metade das dúvidas de projeto: onde cada peça fica em relação às outras, e a que altura. O corte da Figura 2 repõe essa geometria, porque desnível é o que determina se a água desce por gravidade ou precisa de bomba, e porque a posição da cisterna em relação ao terreno é uma decisão de obra, não de cálculo.

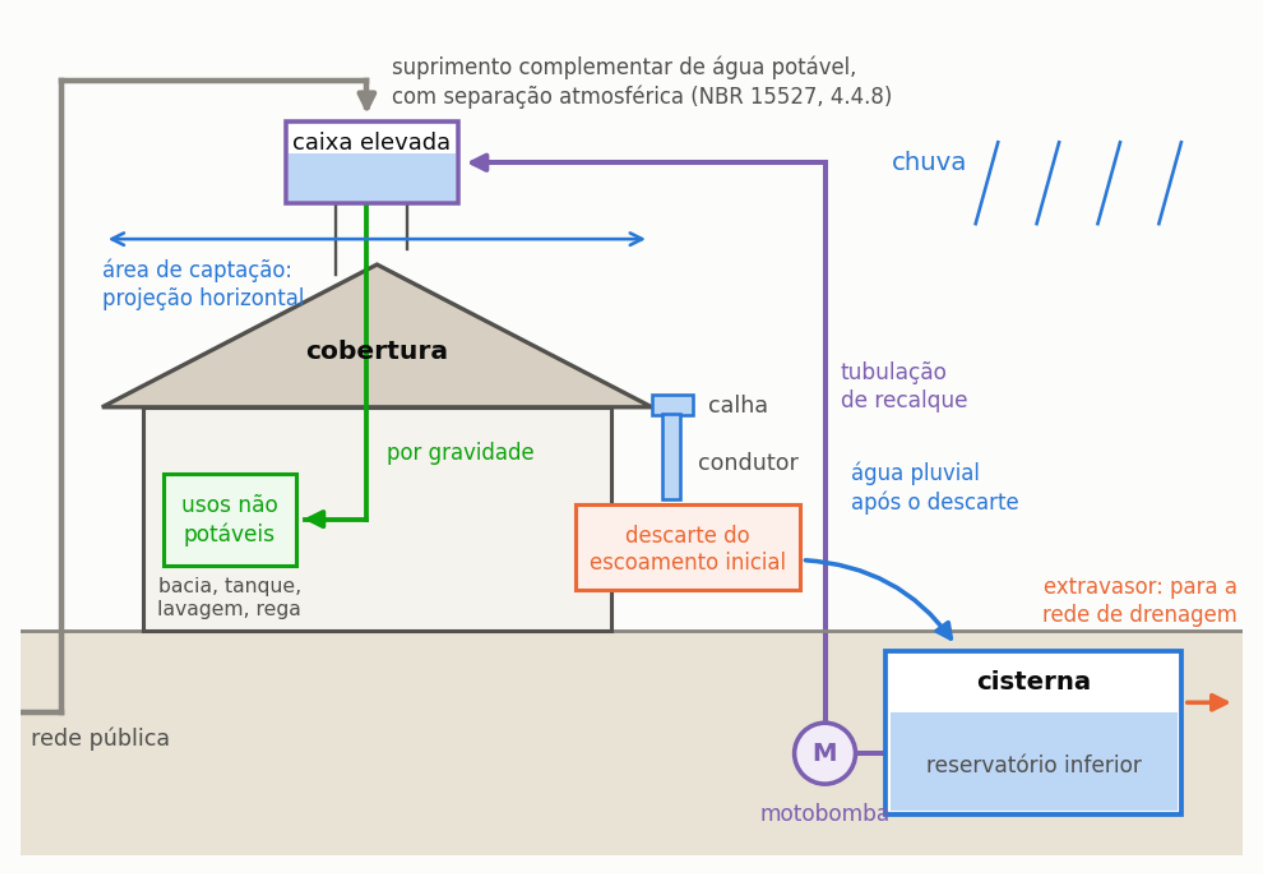



*Figura 2 — O mesmo sistema visto em corte. A área de captação é a projeção horizontal da cobertura, e não a área inclinada do telhado. A caixa elevada recebe a água recalcada da cisterna e a devolve aos pontos de uso por gravidade; a rede pública a alimenta, com separação atmosférica, suprindo o volume que a água pluvial não atende. O extravasor da cisterna conduz o excedente à rede de drenagem.*

> **Vocabulário que o manual usa o tempo todo.** *Cisterna* e *reservatório inferior* designam o mesmo componente. *Extravasamento* é o volume excedente que o extravasor conduz à rede de drenagem. *Demanda pluvial* é a parte do consumo que a água de chuva pode atender; *demanda total* é o consumo inteiro da edificação. O apêndice G traz o glossário completo.

### 1.1.2. O que o programa calcula, em um dia

O programa faz uma conta de entrada e saída, todo dia, para cada dia da série de chuva. A Figura 3 mostra como a precipitação de um dia se reparte, e a conta é esta:

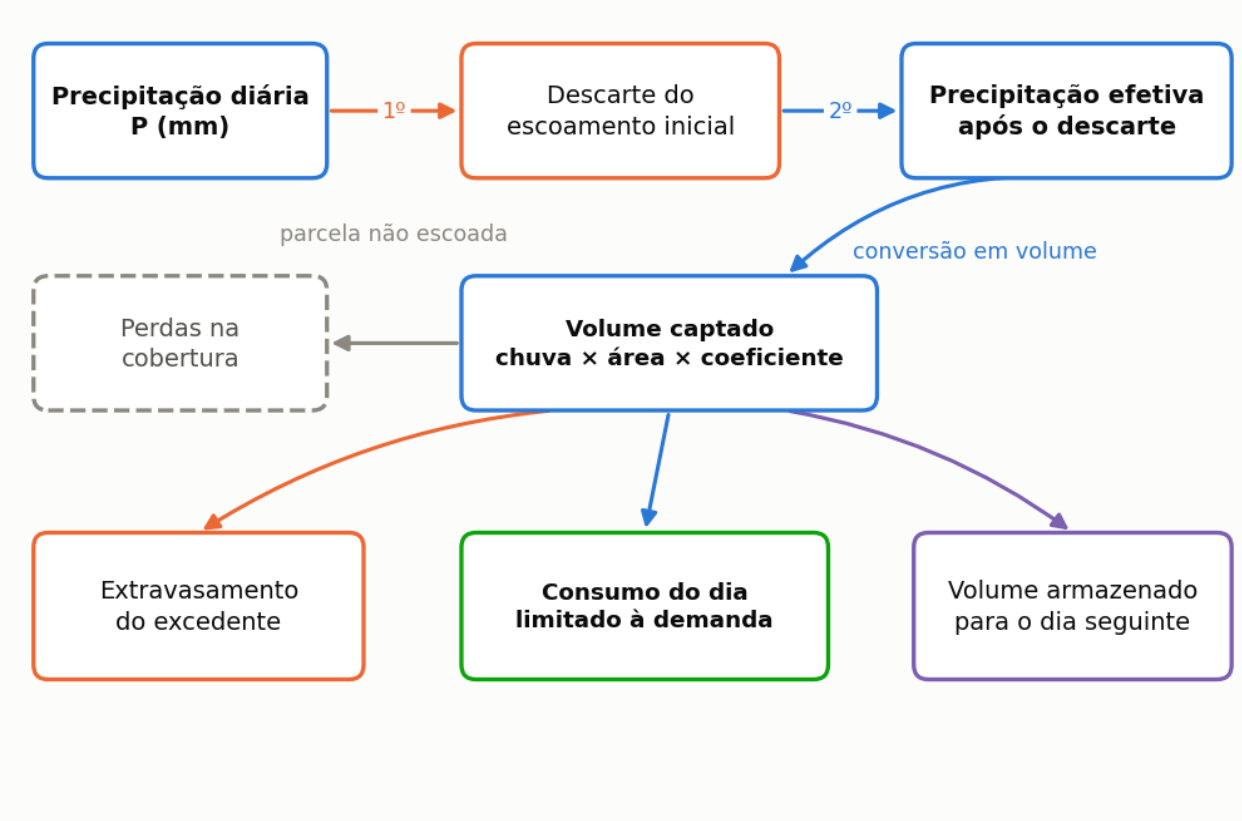



*Figura 3 — Destino da precipitação de um dia. Cada caixa é uma parcela do balanço, e a soma do volume extravasado, do volume consumido e do volume armazenado é igual ao volume captado. O extravasamento é calculado antes do consumo do dia, e a chuva do dia já pode atender o consumo do dia: uma ordem intermediária entre as regras YAS e YBS, explicada na seção do balanço diário.*

Lendo o desenho:

1. **Desconta-se o descarte.** Com precipitação de 12 mm e descarte de 2 mm, restam 10 mm de precipitação efetiva.
2. **Converte-se em volume.** Dez milímetros sobre 100 m² de telhado, com coeficiente de escoamento de 0,85, dão 850 litros. A conta é `mm × m² × coeficiente`, e sai direto em litros, porque um milímetro sobre um metro quadrado é exatamente um litro.
3. **Soma-se ao volume armazenado na cisterna**, e o excedente à capacidade **extravasa** para a rede de drenagem.
4. **Retira-se o consumo do dia**, até o limite da demanda pluvial.
5. **O volume remanescente é transferido ao dia seguinte** — e é essa dependência entre dias consecutivos que torna necessária a simulação diária.

Os cinco passos formam um ciclo, e não uma lista: o volume remanescente ao fim do quinto passo é exatamente o volume de que o terceiro passo parte no dia seguinte. Essa ligação entre um dia e o outro é a única coisa que uma conta feita sobre a média anual não consegue reproduzir, e é a razão de a simulação ser diária. A Figura 4 representa essa sequência na notação das equações do balanço diário.

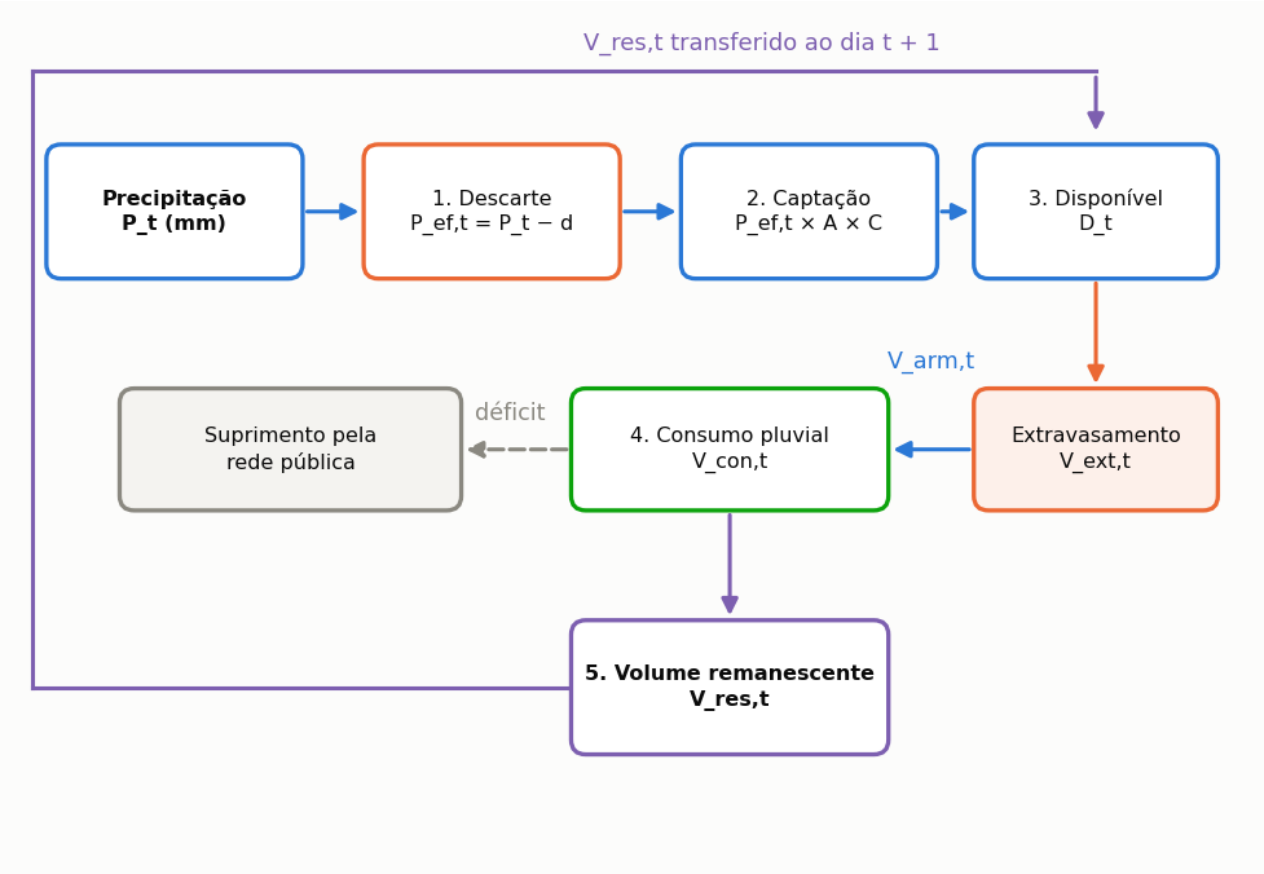



*Figura 4 — Sequência de operações do balanço diário, na ordem em que o programa as executa, na notação das equações da seção do balanço diário. A ligação em roxo, que contorna o desenho, representa a dependência entre dias consecutivos: o volume remanescente V_res,t é o volume inicial do dia seguinte.*

APROFUNDAMENTO · POR QUE NÃO BASTA A MÉDIA ANUAL

É tentador dividir a chuva anual por 365 e fazer a conta de uma vez. O resultado é sempre otimista, e às vezes muito. A razão é que a chuva chega **concentrada**: enche a cisterna num dia, extravasa, e depois falta por duas semanas. A média não representa nem o extravasamento nem o déficit, e ambos reduzem o aproveitamento. A seção 2.1 mostra isso acontecendo numa tabela de dez dias que você pode refazer na planilha, e a seção 4.4 mostra o tamanho do erro.

Repetida ao longo de trinta anos de série, essa conta produz a resposta central do programa: o **potencial de economia de água potável**, a fração do consumo total da edificação que a chuva conseguiu substituir.

### 1.1.3. As seis dimensões

O volume de água fornecido é a primeira questão de um projeto, mas não a única. O programa avalia o sistema em seis dimensões, que em geral conduzem a volumes ótimos distintos (Figura 5).




*Figura 5 — As seis dimensões de análise e a questão avaliada em cada uma. O programa as percorre nessa ordem, e cada uma é tratada numa seção própria do capítulo do método.*

Cada dimensão tem tratamento próprio no capítulo do método: a técnica nas seções 2.1 a 2.4, a qualidade na 2.5, a econômica na 2.7, a ambiental na 2.8, a certificação na 2.9 e a decisão na 2.10.

A sexta dimensão é a que distingue o programa de uma planilha de cálculo. As cinco primeiras produzem resultados **divergentes**: o volume de maior economia de água raramente é o de maior retorno financeiro, e nenhum dos dois costuma ser o de melhor desempenho ambiental. A decisão multicritério torna explícitos os pesos atribuídos a cada critério.

### 1.1.4. O que o programa não faz

Começar pelos limites é incomum, e é deliberado. Poupa o tempo de quem abriu o programa esperando outra coisa.

**Não dimensiona a instalação hidráulica.** Não calcula traçado, diâmetro por trecho nem declividade da rede. O assistente de motobomba estima o diâmetro e a perda de carga do recalque para selecionar o equipamento, mas não substitui o projeto da instalação; o esquema exportado em DXF é um esquema, e o projeto executivo é do projetista.

**Não detalha o dispositivo de descarte.** O programa calcula o volume do reservatório de descarte, igual à área de captação vezes a lâmina, e o orça com o separador de folhas; o arranjo das conexões, a purga e a ligação à drenagem são projeto hidráulico à parte.

**Não substitui ensaio de qualidade de água.** Ele dimensiona equipamento de tratamento a partir de premissas. As constantes do modelo de lavagem da cobertura não são calibradas contra medição, e a qualidade resultante é premissa, não resultado.

**Não modela sub-passo horário.** Uma chuva de 40 mm em duas horas e a mesma lâmina em vinte e quatro horas dão o mesmo resultado.

**Não faz inventário completo de ciclo de vida.** A avaliação é de **triagem**, numa única categoria de impacto — carbono. Não há eutrofização, acidificação, uso do solo nem toxicidade.

**Não certifica.** Ele mostra onde o projeto se enquadraria. A certificação é decidida pelo organismo certificador, com a documentação completa do empreendimento.

**Não conhece o sítio.** Não sabe se o volume cabe no terreno, se há lençol freático alto, nem se a estrutura suporta a caixa elevada.

A seção 5.2 traz a lista completa de limitações conhecidas, com as consequências de cada uma.

### 1.1.5. Para quem serve

O manual atende a quatro perfis de leitor, com percursos de leitura independentes entre si (Figura 6).

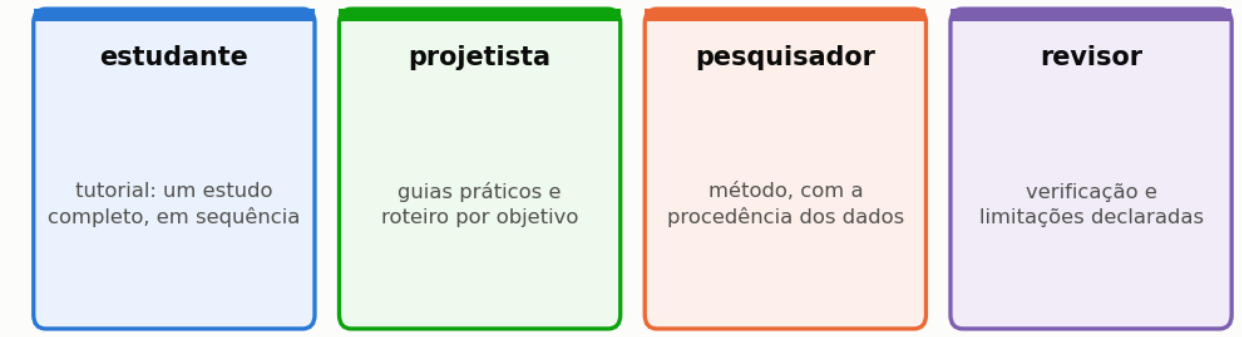



*Figura 6 — Os quatro percursos de leitura do manual. São independentes entre si, e o manual foi organizado para que cada um possa ser seguido isoladamente.*

Em números de seção: o estudante segue o capítulo 4, que é o tutorial do começo ao fim; o projetista usa os guias do capítulo 3 e o roteiro da seção 1.3; o pesquisador vai ao método do capítulo 2; e o revisor encontra no capítulo 5 a verificação e os limites declarados.

Quem está começando agora deve percorrer o capítulo 4 inteiro, na ordem em que está escrito. Ele constrói um projeto do zero e o acompanha até a decisão final, e cada seção encerra mostrando onde o projeto chegou, de modo que o leitor veja o estudo se formando em vez de recebê-lo concluído.

### 1.1.6. O que mudou do Netuno 4

O Netuno 4 é o antecessor, publicado em 2014 pelo mesmo grupo. O Triton mantém o modelo conceitual — balanço comportamental diário — e acrescenta seis dimensões de análise que não existiam.

> APROFUNDAMENTO · AS DUAS DIFERENÇAS DELIBERADAS DE MÉTODO
>
> Quem comparar resultados das duas versões precisa declará-las.
>
> **O tratamento do descarte.** O Netuno 4 trata a lâmina como **limiar do evento**: abaixo dela nada é captado, acima dela capta-se a chuva inteira. O Triton **subtrai** a lâmina, o que é fisicamente mais fiel.
>
> **O critério de volume ótimo.** As implementações e as grades de busca diferem.
>
> Juntas, as duas respondem por 91% da divergência medida entre os programas. Sobre 4.050 casos de referência, o Triton estima de 2,3 a 2,7 pontos percentuais menos economia. **Neutralizadas as duas, o motor reproduz o Netuno 4 com erro médio de 0,25 ponto percentual e 100% dos casos dentro de 5 pontos.** A seção 6.1 traz a decomposição completa.

### 1.1.7. Uma palavra sobre resultados

Todo número que o programa produz é **condicional às premissas declaradas**. Ele não descobre verdades; ele calcula consequências.

Por isso o manual insiste tanto em declaração. A seção 4.10 traz a lista do que precisa constar num artigo, a seção 5.1 traz os dez enganos que o programa não impede, e a seção 5.2 traz o que ele não cobre.

Um estudo que declara suas premissas e seus limites é mais útil — e mais defensável — que um que apresenta um número sozinho.

# 1.2. Instalação e primeira execução

> Ao terminar esta seção você terá o programa instalado, aberto, e uma simulação concluída com um resultado que dá para conferir contra este manual.

## 1.2.1. O que você precisa

**Tabela 1** — Requisitos de sistema para instalar e executar o programa

| Requisito | O que é preciso |
|---|---|
| sistema | Windows 10 ou 11, 64 bits |
| espaço em disco | cerca de 1,5 GB, já com a base climática nacional |
| memória | 4 GB bastam; 8 GB deixam a varredura mais confortável |
| privilégios | de administrador para instalar para todos os usuários; sem eles, a instalação vai para a pasta do usuário |

Nada além disso precisa ser instalado. O programa é distribuído já montado, com todos os componentes de que depende para calcular, e não requer instalação prévia de interpretadores, bibliotecas ou pacotes auxiliares. Também não requer conexão com a internet para funcionar: tudo o que ele consulta durante uma simulação está no próprio computador.

## 1.2.2. As duas edições

O programa tem duas edições, com instaladores próprios, que podem ficar instaladas lado a lado. O selo verde (BRL) ou azul (INT) no alto da barra lateral, o título da janela e o rodapé de cada relatório e exportação dizem de qual edição saiu o estudo.

**Tabela 2** — O que muda entre a Edição Brasil e a International Edition

| | Edição Brasil (BRL) | International Edition (INT) |
|---|---|---|
| instalador | `Triton_Setup_0_1_0.exe` | `Triton_INT_Setup_0_1_0.exe` |
| idioma ao abrir | português | inglês |
| chuva | base CLIMBra (652 cidades) ou série própria | série própria |
| tarifas de água e esgoto | catálogo de 652 municípios ou digitadas | digitadas |
| energia | tarifa da ANEEL ou digitada; bandeiras tarifárias | digitada |
| moeda e custos | reais, com preços de referência | euro ao abrir, ou outra moeda escolhida; custos digitados |
| fator de emissão da rede e da água potável | bases brasileiras (MCTI, rotas por região) | do país do projeto, obrigatórios |
| certificações e incentivos | LEED, EDGE, AQUA-HQE, Selo Casa Azul, IPTU Verde | LEED, EDGE |
| etapa 12, Gestor de Tarifas | presente | ausente |
| etapa 13, Modulação Probabilística | presente | presente |
| aviso de categoria tarifária não residencial | presente (3.5) | ausente: a tarifa já é a digitada |
| custo da tubulação e da mão de obra | calculado do arranjo, a preços brasileiros | digitado |
| manual que o programa abre | o português; o inglês nas demais línguas da interface | o inglês |
| preferências guardadas | `Triton` | `Triton-INT`, separadas da Brasil |

As duas edições calculam exatamente da mesma forma: o balanço diário, o descarte inicial, os coeficientes de escoamento, a análise econômica e a avaliação de ciclo de vida são o mesmo código. O que a International Edition deixa de fora são **dados** brasileiros, e não método. Ao longo deste manual, uma nota «Só na Edição Brasil (BRL)» marca o que a International Edition não traz, e uma nota «Na International Edition (INT)» diz como seguir nela. As diferenças entre as normas brasileiras que o método segue e a norma europeia EN 16941-1:2024 estão listadas, item a item, no documento `docs/normas_nbr_x_en16941.md` do repositório.

Sem os fatores de emissão do país, a International Edition não calcula a avaliação ambiental: um fator brasileiro aplicado a outro país daria um resultado errado sem nenhum aviso.

### 1.2.3. A instalação

1. Execute `Triton_Setup_0_1_0.exe` (Edição Brasil) ou `Triton_INT_Setup_0_1_0.exe` (International Edition). O instalador pergunta se a instalação é para todos os usuários, o que exige administrador, ou só para você.
2. Escolha o idioma da instalação e leia e aceite a licença (código-fonte acadêmico, uso não comercial).
3. Escolha o tipo de instalação. A **padrão** traz o programa, o manual, os casos, os exemplos e todos os idiomas. A **personalizada** permite desmarcar os pacotes de idioma espanhol e chinês. Na Edição Brasil, a base climática nacional vai sempre junto, embutida no programa.
4. Aceite a pasta sugerida, `C:\Program Files\Triton` (Edição Brasil) ou `C:\Program Files\Triton International` (International Edition), ou escolha outra.
5. Marque, se quiser, **criar ícone na área de trabalho**. A opção **abrir arquivos .triton com o Triton** vem marcada na Edição Brasil: com ela, um duplo clique num projeto o abre diretamente no programa. Na International Edition ela vem desmarcada, para não tomar os arquivos de uma Edição Brasil instalada no

mesmo computador.

6. Ao terminar, o instalador oferece abrir o programa.

Depois disso, o menu Iniciar traz dois atalhos: o programa e o seu manual em PDF — este documento na Edição Brasil, o manual em inglês na International Edition. Para desinstalar, use *Aplicativos e recursos* do Windows, como em qualquer programa; os seus projetos ficam onde foram salvos.

> **O que o instalador coloca no computador.** O programa, as quatro séries históricas de chuva que acompanham a instalação, os arquivos de exemplo e, na Edição Brasil, a base de tarifas dos 652 municípios e a base climática nacional. Nada é baixado durante o uso: o Triton funciona sem conexão com a internet.

### 1.2.4. Onde ficam os seus arquivos

O programa nunca decide por você onde salvar. Cada vez que você grava um projeto, um relatório ou uma exportação, ele pergunta a pasta.

**Tabela 3** — Formatos de arquivo que o programa grava e o conteúdo de cada um

| O que você grava | Extensão | Contém |
|---|---|---|
| projeto | `.triton` | todos os dados de entrada **e a série de chuva** |
| relatório | `.pdf` | o documento completo do estudo |
| resultados | `.xlsx`, `.csv` | as tabelas, para planilha |
| esquema | `.dxf` | o desenho esquemático, para CAD |

Entre esses formatos, o `.triton` é o que realmente importa guardar. Ele é autocontido: leva a série de chuva inteira dentro de si, e por isso abre em qualquer outro computador mesmo na ausência dos arquivos que lhe deram origem. A exceção é a chuva da base CLIMBra, que acompanha o programa: o arquivo guarda a referência da série — cidade, modelo, cenário e recorte de datas —, com o número de dias, o total e uma impressão digital (SHA-256) dos valores, e o programa a recompõe da base ao abrir o projeto, conferindo a impressão. Uma série alterada depois de carregada, ou uma base indisponível ao gravar, continua indo inteira para o arquivo. É também o arquivo que se anexa a um artigo para que outra pessoa reproduza o estudo, e essa propriedade é o que separa um trabalho verificável de um trabalho apenas relatado.

### 1.2.5. A base climática

O programa traz doze séries de exemplo prontas para uso — três para cada uma de Florianópolis, Brasília, Manaus e São Paulo, recortes do CLIMBra — e aceita qualquer série própria em CSV.

> **Só na Edição Brasil (BRL).** A base climática nacional só acompanha a Edição Brasil. Na International Edition, a série de chuva é sempre um arquivo próprio: precipitação diária em milímetros, um valor por dia, como descreve o apêndice F.

Além delas, a Edição Brasil traz a **base climática nacional**: 652 cidades, 19 modelos climáticos do CMIP6 e 2 cenários futuros, SSP2-4.5 e SSP5-8.5, extraída do conjunto CLIMBra. Os arquivos originais somam cerca de 6,5 GB. O programa os traz compactados em 19 bancos, um por modelo, de 40 a 43 MiB cada (785 MiB ao todo), que vão embutidos no instalador. Não há nada a baixar nem a copiar: a base aparece na primeira tela como uma lista de cidades.

O apêndice E descreve a base, e a seção 3.2 mostra como usar um cenário futuro.

### 1.2.6. Os arquivos de exemplo

O manual vem acompanhado de projetos prontos, que reproduzem os resultados impressos aqui.

**Tabela 4** — Arquivos de exemplo distribuídos com o programa

| Arquivo | Para que serve |
|---|---|
| `casos\01_tutorial_florianopolis.triton` | o projeto que o capítulo 4 constrói, pronto |
| `casos\03_dez_dias.triton` | o caso didático de dez dias da seção 2.1 |
| `casos\05_manaus.triton` e os seguintes | o mesmo projeto em outras capitais |
| `exemplos\*.triton` | três estudos completos: residência, escritório e escola |

Eles ficam na pasta do programa. O apêndice J lista os nove casos do manual, com o capítulo de cada um e o resultado que produzem.

Convém começar pelo caso de dez dias. Abra-o, execute a simulação e compare o resultado com a tabela impressa na seção 2.1. A coincidência entre os dois confirma que a instalação corresponde exatamente a este manual; a divergência indica que manual e programa são de versões diferentes, e a seção 6.3 explica como proceder nesse caso.

### 1.2.7. A primeira simulação, em cinco minutos

O programa é organizado em **etapas**, na barra lateral esquerda, na ordem em que se trabalha. Para a primeira simulação bastam quatro delas.

1. **Projeto e Chuva.** Escolha a cidade na base climática, ou carregue o arquivo `Florianopolis1.csv` que acompanha o programa. Informe a área de captação de 150 m², o coeficiente de escoamento de 0,85 e o descarte de 2,0 mm.
2. **Edificação e Consumo.** Escolha residencial unifamiliar, 4 moradores, 150 litros por habitante e dia, e fração atendível de 28%.
3. **Reservatório & Custos.** Informe volume fixo de 4.000 L.
4. Rode, e vá a **Resultados Técnicos**.

Você deve obter potencial de economia próximo de **27%**.

A seção 4.3 explica o que esse número significa, e a seção 4.4 faz a pergunta seguinte: 4.000 L é o volume certo?

### 1.2.8. Se alguma coisa der errado

**O programa não abre.** Verifique se a instalação terminou sem erro e reinstale por cima; a reinstalação preserva os seus arquivos, porque eles não ficam na pasta do programa.

**A lista de cidades está vazia.** A base climática nacional acompanha só a Edição Brasil. Na Internacional, use um arquivo de chuva próprio.

**Falta alguma parte do programa, como a volumetria 3D.** Rode, no Prompt de Comando, `"C:\Program Files\Triton\Triton.exe" --diagnostico`. O programa lista o que a instalação traz: o visualizador 3D, a base climática, o banco tarifário e o manual. Cada item sai marcado OK ou FALTA. A lista também fica gravada em `triton_diagnostico.txt`, na pasta temporária do Windows. Mande esse arquivo junto com o relato do problema.

**O resultado não bate com o manual.** Confira, nesta ordem: a série de chuva carregada, a área, o coeficiente, a lâmina de descarte, a demanda e a fração atendível. Uma divergência de resultado quase sempre é uma

divergência de entrada, e a seção 5.1 lista os enganos mais comuns.

**Uma mensagem de erro apareceu.** A seção 6.2 traz as mensagens do programa, o que cada uma significa e o que fazer.

# 1.3. Por onde começar, conforme o seu objetivo

Este manual reúne cinquenta e quatro seções distribuídas em oito capítulos, e não foi concebido para ser lido do começo ao fim. Ele funciona melhor como obra de consulta, em que cada leitor entra pelo ponto que corresponde ao que precisa fazer, e esta seção existe justamente para indicar esse ponto de entrada.

## 1.3.1. Roteiro por objetivo

A tabela abaixo relaciona os cinco propósitos mais comuns de quem abre o programa, com o percurso de leitura correspondente a cada um deles.

**Tabela 5** — Percurso de leitura recomendado conforme o objetivo do leitor

| Você quer | Leia |
|---|---|
| **aprender a usar** o programa | o capítulo 4 inteiro, seções 4.1 a 4.10, na ordem |
| **resolver um caso** hoje | as três perguntas abaixo, e depois o guia do capítulo 3 que couber |
| **publicar** um estudo | o capítulo 2, que traz o método, e a seção 4.10, com a lista de declaração |
| **revisar** um estudo alheio | o capítulo 5, e os apêndices A e B |
| **migrar** do Netuno 4 | as seções 3.8 e 6.1 |
| **não errar** | a seção 5.1, com os dez enganos mais comuns |

Quem dispõe de uma hora e nenhuma familiaridade prévia deve ler o tutorial do capítulo 4. Ele constrói um estudo completo em torno de um único projeto, e cada seção encerra mostrando onde esse projeto chegou, de modo que o leitor acompanha a construção em vez de receber o resultado pronto.

## 1.3.2. As três perguntas que definem um estudo

Antes mesmo de abrir o programa, convém responder a três perguntas, porque elas determinam boa parte das decisões subsequentes e porque respondê-las depois costuma implicar refazer trabalho.

### 1.3.2.1. Que usos a água pluvial vai atender?

A resposta define a **fração atendível**, e a fração atendível é o teto de todo o resto: um sistema cuja fração é de 28% jamais economizará mais que 28% do consumo total, por maior que seja a cisterna e por mais que chova. Nenhuma decisão posterior de projeto altera esse limite, razão pela qual ele merece ser estabelecido antes de qualquer outra coisa. A Figura 7 reúne as faixas usuais da fração atendível conforme os usos previstos.

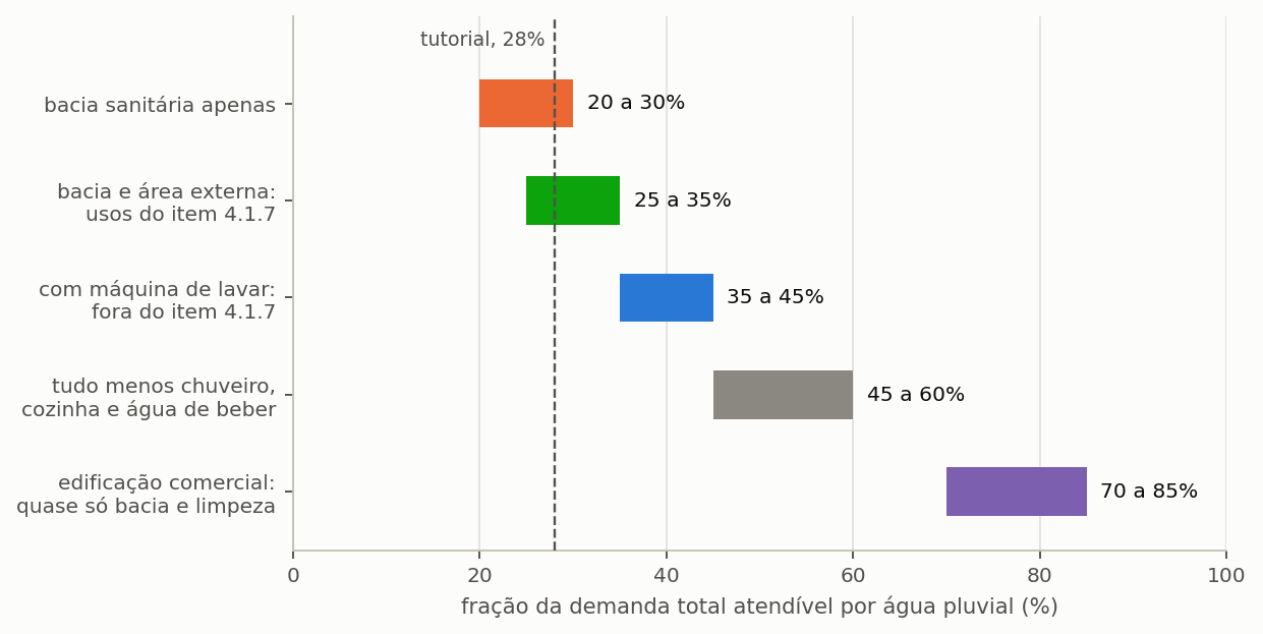



*Figura 7 — Que parte do consumo total a água de chuva pode atender, conforme os usos que o projeto prevê. É o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, ultrapassa essa fração.*

Os casos residenciais são tratados na seção 4.2, e o caso comercial na seção 3.5. A linha tracejada marca os 28% do tutorial, que ficam nos usos que o item 4.1.7 da ABNT NBR 15527:2019 admite.

#### 1.3.2.2. Vai comparar volumes ou avaliar um só?

A distinção entre avaliar um volume conhecido e procurar o volume adequado determina o modo de simulação e, com ele, o tempo de máquina e a riqueza do resultado.

**Tabela 6** — Escolha entre volume fixo e varredura conforme a pergunta do estudo

| Se você quer | Use | Onde se trata |
|---|---|---|
| avaliar uma cisterna que já existe | volume fixo | seção 4.3 |
| descobrir o volume a comprar | **varredura** | seções 4.4 e 2.2 |
| escolher entre critérios que discordam | varredura e multicritério | seções 4.9 e 2.10 |

A varredura é quase sempre a resposta certa. Ela custa mais tempo de máquina, na ordem de segundos, e produz a curva de retorno decrescente, que é o argumento mais forte de que qualquer estudo pode dispor ao justificar um volume.

#### 1.3.2.3. Precisa de reservatório superior?

A terceira pergunta é hidráulica, e a resposta depende da altura da edificação e da pressão exigida nos pontos de consumo.

**Tabela 7** — Critérios hidráulicos para decidir sobre o reservatório superior

| Se a edificação | Então | Onde se trata |
|---|---|---|
| é térrea e os pontos ficam próximos da cisterna | pressurização direta, sem caixa | seção 4.5 |
| é sobrado ou prédio | caixa elevada, por **pressão** | seção 4.5 |
| precisa de reserva contra falta de energia | caixa elevada | seção 4.5 |

> A caixa elevada **não aumenta** a economia de água. Mantido o mesmo armazenamento total, ela entrega ligeiramente menos e consome energia de recalque. A decisão de adotá-la deve ser hidráulica, e nunca fundada na expectativa de maior aproveitamento.

### 1.3.3. A ordem de trabalho no programa

A barra lateral do programa está numerada, e a numeração corresponde à ordem em que se trabalha. As quatro primeiras etapas são de entrada de dados, as quatro seguintes apresentam resultados, e as quatro últimas produzem saídas ou dão apoio ao estudo (Figura 8).




*Figura 8 — As doze etapas do programa, agrupadas por natureza. As quatro primeiras são de entrada e precisam ser preenchidas em ordem, porque cada uma consome o que a anterior definiu; as quatro seguintes são leitura de resultados; as últimas quatro produzem saídas ou dão apoio, e podem ser acionadas a qualquer momento.*

Onde este manual trata cada uma: a etapa 1 na seção 4.1, a 2 na 4.2, a 3 na 4.6, a 4 nas seções 4.3, 4.4 e 4.7, a 5 na 4.3, a 6 na 4.7, a 7 na 4.8, a 8 na 4.9, a 9 na 4.10, a 10 na 3.9, a 12 na 3.3 e a 13, a Modulação Probabilística, nas seções 7.1 a 7.5. A etapa 11 é a própria documentação embutida no programa, e não tem seção correspondente aqui. Na International Edition, a etapa 12, o Gestor de Tarifas, não aparece, porque o catálogo tarifário brasileiro não a acompanha.

Convém salvar o projeto ao concluir cada etapa. Os parâmetros do apêndice A são gravados e relidos integralmente, e o arquivo resultante é a evidência documental do estudo, tanto para quem o refará no futuro quanto para quem o avaliará.

### 1.3.4. Antes de publicar

Três leituras são obrigatórias para quem pretende publicar resultados, e nenhuma delas é longa. A seção 4.10 traz a lista do que declarar num artigo, acompanhada de um parágrafo de método pronto para adaptação. A seção 5.1 reúne os dez enganos de projeto que o programa não tem como impedir. E a seção 5.2 relaciona as limitações conhecidas — das quais interessa ler não todas, mas as que afetam o caso em mãos.

O apêndice I condensa as três em fichas de uma página, para consulta rápida.

# 2. O método

# 2.1. O balanço hídrico diário

> Ao terminar esta seção você saberá refazer, numa planilha, exatamente o que o Triton faz em cada dia da série, e saberá dizer por que o programa chegou ao número que chegou.

> **Antes de começar.** O capítulo 2 é a camada técnica do manual: ela mostra as contas por dentro. Você não precisa dela para usar o programa — o capítulo 4 basta — mas precisa dela para **defender** um resultado, seja numa banca, numa revisão ou diante de um cliente que perguntou de onde saiu o número.

Esta é a seção da qual todas as outras dependem. O potencial de economia, o fluxo de caixa, a emissão evitada e a ordenação multicritério saem, todos, dos números que o balanço diário produz. Quem entende esta seção entende o programa.

O Triton usa um **modelo comportamental de base diária**: para cada dia da série de precipitação, o programa resolve o que entra no reservatório, o que sai, o que extravasa e o que permanece armazenado. Não há distribuição de probabilidade nem valor médio anual. Há a série, dia após dia, e a mesma conta repetida.

## 2.1.1. A ordem das operações

O programa executa, para cada dia `t`, sempre nesta ordem:

1. **decide se descarta** a primeira chuva, conforme o modo escolhido;
2. **converte a lâmina em volume** captado, com a área e o coeficiente;
3. **soma ao que sobrou de ontem** e verifica o extravasamento;
4. **atende a demanda pluvial** com o que está armazenado;
5. **reparte** o atendimento entre uso interno e irrigação;
6. **completa com água da rede** o que a chuva não atendeu;
7. **classifica** o dia como de atendimento pleno, parcial ou nulo.

A ordem não é arbitrária, e trocar dois passos muda o resultado. O item 2.1.4 volta a isso.

## 2.1.2. O caso resolvido

Dez dias, uma residência, sem reservatório superior. Os números foram escolhidos para caber numa planilha.

**Tabela 8** — Dados de entrada do caso resolvido de dez dias

| Dado de entrada | Valor |
|---|---|
| área de captação | 100 m² |
| coeficiente de escoamento | 0,85 |
| lâmina de descarte | 2,0 mm, em todo evento |
| demanda total | 200 L/dia |
| fração atendível por água pluvial | 40% = 80 L/dia |
| volume do reservatório inferior | 2 000 L |
| reservatório superior | não há |

A série de chuva dos dez dias, em milímetros:

**Tabela 9** — Série de precipitação dos dez dias do caso resolvido

| Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva | 0,0 | 12,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 5,2 | 0,0 | 41,0 | 0,0 |

Sem demanda externa, a demanda pluvial diária é a demanda interna vezes a fração não potável interna, que aqui coincide com a fração atendível total: 200 × 0,40 = **80 L/dia**. É esse o volume que o sistema tenta entregar todo dia.

### 2.1.2.1. A tabela, dia a dia

**Tabela 10** — Balanço hídrico diário do caso resolvido, dia a dia, com as parcelas de captação, consumo, extravasamento e armazenamento

| Dia | Chuva | Descarte | Chuva efetiva | Captado | Demanda pluvial | Consumido | Extravasado | No reservatório | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | L | L | L | L | L | |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | nulo |
| 2 | 12,4 | 2,0 | 10,4 | 884 | 80 | 80 | 0 | 804 | pleno |
| 3 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 724 | pleno |
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 644 | pleno |
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 564 | pleno |
| 6 | 28,0 | 2,0 | 26,0 | 2 210 | 80 | 80 | 774 | 1 920 | pleno |
| 7 | 5,2 | 2,0 | 3,2 | 272 | 80 | 80 | 192 | 1 920 | pleno |
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 840 | pleno |
| 9 | 41,0 | 2,0 | 39,0 | 3 315 | 80 | 80 | 3 155 | 1 920 | pleno |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 840 | pleno |
| **soma** | | | | **6 681** | | **720** | **4 121** | 1 840 | |

**Tabela 11** — Verificação do fechamento do balanço de massa nos dez dias

| Verificação do fechamento | Litros |
|---|---|
| captado no período | 6 681 |
| menos o extravasado | −4 121 |
| menos o consumido | −720 |
| menos o que ficou no reservatório | −1 840 |
| **resíduo** | **0** |

**Tabela 12** — Indicadores resultantes do caso resolvido de dez dias

| Indicador dos dez dias | Valor |
|---|---|
| potencial de economia de água potável | 36,0% |
| média diária de pluvial consumida | 72,0 L/dia |
| média diária de potável consumida | 128,0 L/dia |
| média diária extravasada | 412,1 L/dia |
| dias de atendimento pleno | 90% |
| dias de atendimento parcial | 0% |
| dias de atendimento nulo | 10% |

## 2.1.3. Lendo a tabela

Cinco coisas acontecem nesses dez dias, e cada uma ensina uma regra do programa.

### 2.1.3.1. O dia 1: reservatório vazio

A simulação começa com o reservatório **vazio**. Não há chuva no dia 1, não há nada armazenado, e a demanda pluvial de 80 L não é atendida por gota nenhuma: o dia é de atendimento **nulo**, e os 200 L do dia inteiro vêm da rede.

Isso não é um defeito da série escolhida. É a condição inicial do modelo, e ela importa: em séries curtas, os primeiros dias penalizam o resultado. Com dez anos de série o efeito desaparece; com dez dias, ele responde por todo o desvio entre o potencial obtido, 36,0%, e a fração atendível de 40%.

### 2.1.3.2. O dia 3: a chuva que se perde inteira

Choveu 1,6 mm. A lâmina de descarte é 2,0 mm. O programa não desconta 1,6 e capta zero: ele **descarta o dia inteiro**.

> **Atenção.** Quando a regra de descarte se aplica e a chuva do dia não supera a lâmina, perde-se o dia **inteiro**, e não a diferença. A conta é `P_ef = P − d_f` quando `P > d_f`, e **zero** caso contrário.

A razão é física: o dispositivo de descarte precisa encher antes de a água chegar à cisterna. Se a chuva não enche o dispositivo, nada passa. Em climas de chuva fraca e frequente, isso pesa muito mais do que a intuição sugere, e é por isso que o modo de descarte merece atenção na seção 4.1.

> **Diferença em relação ao Netuno 4.** O Netuno 4 trata `d_f` como **limiar do evento**: abaixo dele nada é captado, acima dele capta-se a chuva **inteira**, sem subtrair. O Triton subtrai a lâmina. A diferença é deliberada e está quantificada na seção 6.1: o Triton estima, em média, de 2,3 a 2,7 pontos percentuais menos economia sobre 4.050 casos de referência, e **metade** dessa diferença vem daqui. Estudos que comparem as duas versões precisam declarar isso.

### 2.1.3.3. O dia 6: o extravasamento vem antes do consumo

Choveu 28 mm. Descontados os 2 mm de descarte, restam 26 mm efetivos, que sobre 100 m² a 0,85 de coeficiente dão 2.210 L captados.

O reservatório tinha 564 L. Somados, 2.774 L. O reservatório guarda 2.000 L, então **774 L extravasam**. Só depois disso o programa retira os 80 L da demanda, deixando 1.920 L para o dia seguinte.

> **Atenção.** Esta ordem define o modelo. O extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda, como na regra **YAS** (*yield after spillage*), mas a chuva do próprio dia já pode atender a demanda do dia, como na regra **YBS**. O Triton fica, portanto, entre as duas, e a subseção «YAS, YBS e a ordem do Triton», adiante, mostra por quê.
>
> Se o consumo viesse antes do extravasamento, o reservatório aceitaria água que fisicamente já teria extravasado, e o programa superestimaria o aproveitamento. A diferença aparece justamente nos dias de chuva forte, que são os que mais pesam no total anual.

#### 2.1.3.4. O dia 9: o reservatório pequeno demais para o evento

Choveu 41 mm, e o sistema captou 3.315 L. O reservatório estava com 1.840 L e guarda 2.000. **Extravasaram 3.155 L** — mais do que o reservatório inteiro comporta.

Num único dia, o sistema jogou fora o equivalente a trinta e nove dias de demanda pluvial. É o retrato do descasamento entre a chuva, que chega concentrada, e a demanda, que é constante. Aumentar o reservatório recupera parte disso, e é exatamente essa a pergunta que a varredura de volumes da seção 2.2 responde. A Figura 9 resume os dez dias.

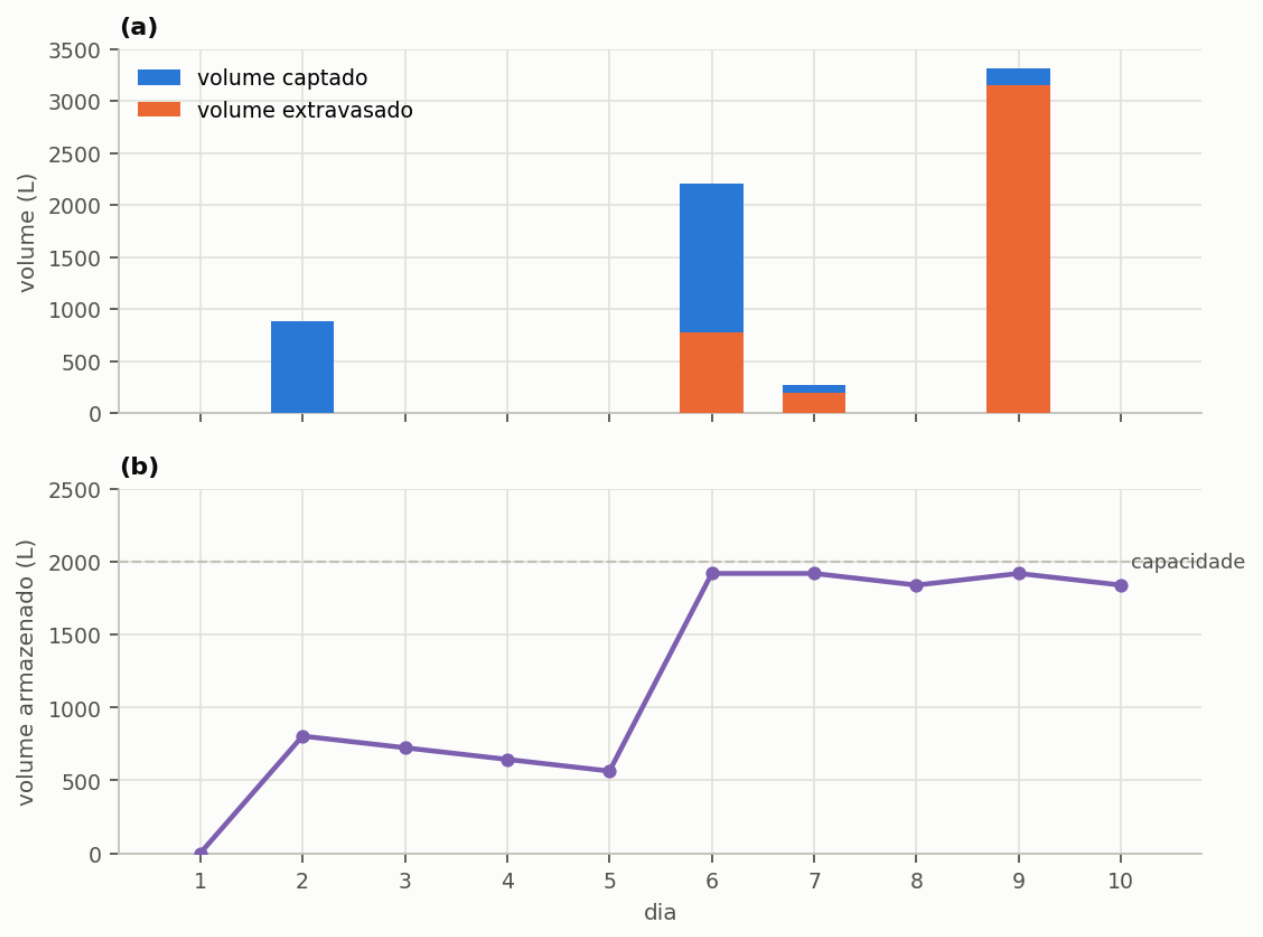



*Figura 9 — Os dez dias do caso resolvido: (a) volume captado, em azul, e volume extravasado, em laranja, por dia — no dia 9 o volume extravasado quase iguala o captado; (b) volume armazenado no reservatório inferior ao fim de cada dia, após o consumo, com a capacidade de 2.000 L em tracejado; nos dias 6, 7 e 9 o reservatório atinge a capacidade, extravasa e termina o dia com 1.920 L.*

#### 2.1.3.5. A soma: o balanço fecha

A última linha da tabela e o quadro de verificação mostram o fechamento:

$$V_{\mathrm{cap}} = V_{\mathrm{ext}} + V_{\mathrm{con}} + V_{\mathrm{res}} \tag{1}$$

**Tabela 13** — Variáveis da Equação 1

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `V_cap` | volume total captado no período | L |
| `V_ext` | volume total extravasado no período | L |
| `V_con` | volume total de água pluvial consumido no período | L |
| `V_res` | volume remanescente no reservatório ao fim do período | L |

Nos dez dias do caso resolvido, a Equação 1 se verifica com os valores 6.681 L de captação, 4.121 L de extravasamento, 720 L de consumo e 1.840 L remanescentes.

Resíduo zero. O programa não cria nem perde água, e essa verificação é feita automaticamente pela suíte de testes a cada alteração do código, sobre séries de dez anos, com resíduo da ordem de $10^{-14}$ por cento do captado.

## 2.1.4. As equações

O balanço diário se escreve em cinco equações encadeadas, que o programa resolve nesta ordem para cada dia da série. A notação segue a da seção 4.1 para a parcela de captação, e o índice `t` designa sempre o dia corrente da simulação, de modo que `t-1` é o dia imediatamente anterior.

### 2.1.4.1. O volume captado

A conversão da lâmina precipitada em volume é a primeira operação do dia, e a mais simples de todas: multiplica-se a chuva efetiva pela área de captação e pelo coeficiente de escoamento superficial.

$$V_{\mathrm{cap,\,t}} = P_{\mathrm{ef,\,t}} \times A \times C \tag{2}$$

**Tabela 14** — Variáveis da Equação 2

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `V_cap,t` | volume captado no dia `t` | L |
| `P_ef,t` | chuva efetiva no dia `t`, já descontada a lâmina de descarte | mm |
| `A` | área de captação, em projeção horizontal | m² |
| `C` | coeficiente de escoamento superficial da cobertura | adimensional |

O resultado da Equação 2 sai diretamente em litros, sem fator de conversão, porque um milímetro de lâmina sobre um metro quadrado de superfície corresponde exatamente a um litro de água. É a única simplificação dimensional do modelo, e ela é exata.

### 2.1.4.2. O extravasamento e o armazenamento

O volume disponível antes de qualquer consumo é a soma do que sobrou no reservatório no fim do dia anterior com o que foi captado hoje, conforme a Equação 3. Dessa soma decorrem duas parcelas, calculadas nesta ordem: o excedente que não cabe no reservatório e por isso extravasa, e o volume que fica efetivamente armazenado.

$$D_{\mathrm{t}} = V_{\mathrm{res,\,t-1}} + V_{\mathrm{cap,\,t}} \tag{3}$$

$$V_{\mathrm{ext,\,t}} = \max\left(0;\, D_{\mathrm{t}} - V_{\max}\right) \tag{4}$$

$$V_{\mathrm{arm,\,t}} = \min\left(D_{\mathrm{t}};\, V_{\max}\right) \tag{5}$$

**Tabela 15** — Variáveis da Equação 5

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `D_t` | volume disponível no dia `t`, antes do consumo | L |
| `V_res,t-1` | volume que sobrou no reservatório ao fim do dia anterior | L |
| `V_cap,t` | volume captado no dia `t`, da Equação 2 | L |
| `V_ext,t` | volume extravasado no dia `t` | L |
| `V_arm,t` | volume armazenado no dia `t`, antes do consumo | L |
| `V_max` | capacidade útil do reservatório inferior | L |

A ordem em que as Equações 4 e 5 aparecem define o modelo. O extravasamento é calculado **antes** da retirada do consumo do dia, e é por isso que o programa costuma ser descrito pela regra YAS, do inglês *yield after spillage*, isto é, rendimento posterior ao extravasamento. A descrição é aproximada, e a subseção seguinte diz em que ela falha. Inverter a ordem faria o reservatório aceitar, na forma de consumo, água que fisicamente já teria extravasado, e superestimaria o aproveitamento justamente nos dias de chuva intensa, que são os que mais pesam no total anual.

A diferença entre as duas ordens é invisível na maior parte dos dias e decisiva nos poucos que importam. Enquanto o reservatório não enche, extravasar antes ou depois de consumir dá exatamente o mesmo resultado, porque não há extravasamento algum; nos dias de chuva intensa, em que o reservatório atinge a capacidade, a ordem determina se uma parcela de água é contabilizada como consumida ou como perdida. São justamente esses dias os que mais pesam no total anual, e por isso uma escolha que parece formalidade desloca o resultado inteiro. A Figura 10 compara as duas sequências na notação das equações desta seção.

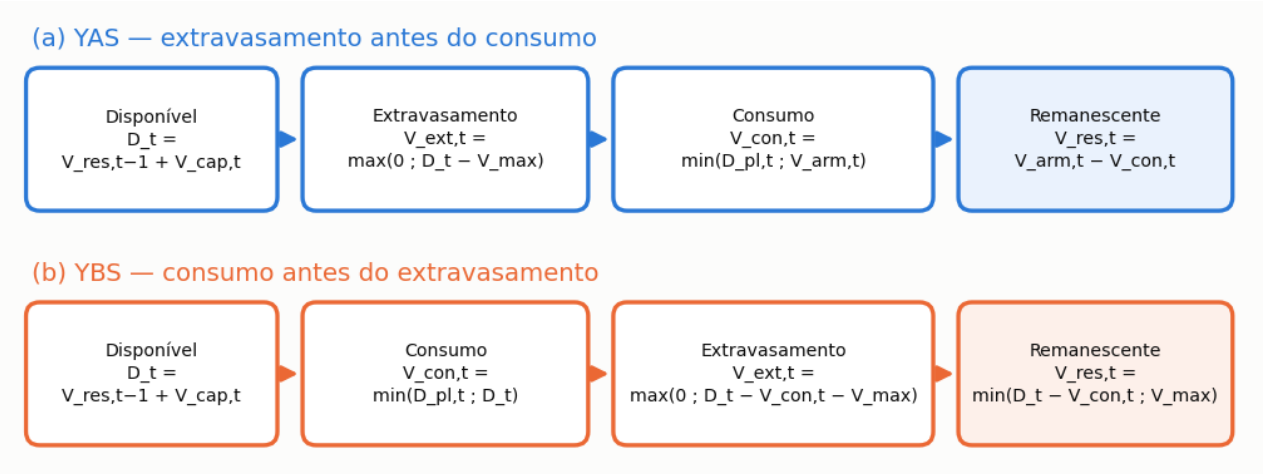



*Figura 10 — Sequência de operações do balanço diário: (a) a ordem adotada pelo programa, com o extravasamento calculado antes do consumo; (b) ordem invertida (YBS), com o consumo retirado antes do extravasamento. As duas sequências só divergem nos dias em que o reservatório atinge a capacidade, e a YBS supõe um consumo anterior à chuva do dia, o que superestima o aproveitamento.*

#### 2.1.4.3. YAS, YBS e a ordem do Triton

Na literatura, YAS e YBS têm definição precisa (Fewkes e Butler, 2000). Com `Y_t` o volume retirado no dia, `Q_t` o volume captado, `S_t` o volume armazenado no fim do dia e `V_max` a capacidade:

**Tabela 16** — Retirada do dia e volume armazenado no fim do dia nas regras YAS e YBS estritas e no Triton

| Regra | Retirada do dia | Armazenado no fim do dia |
|---|---|---|
| YAS estrita | `Y_t = min(D_pl,t ; S_t-1)` | `S_t = min(S_t-1 + Q_t - Y_t ; V_max - Y_t)` |
| YBS estrita | `Y_t = min(D_pl,t ; S_t-1 + Q_t)` | `S_t = min(S_t-1 + Q_t - Y_t ; V_max)` |
| Triton | `Y_t = min(D_pl,t ; min(S_t-1 + Q_t ; V_max))` | `S_t = min(S_t-1 + Q_t ; V_max) - Y_t` |

Na YAS estrita, a retirada do dia sai só do que estava guardado na véspera: a chuva de hoje só serve amanhã. Na YBS estrita, a chuva de hoje atende a demanda antes de o reservatório extravasar. O Triton faz o extravasamento primeiro, como a YAS, e depois deixa a chuva do dia, até o limite da capacidade, atender a demanda do dia.

Disso decorre uma desigualdade que vale em qualquer série: o volume consumido pelo Triton nunca é menor que o da YAS estrita nem maior que o da YBS estrita. O resultado fica **entre as duas**, mais perto da YAS nos reservatórios grandes, em que a véspera quase sempre basta, e mais longe dela nos pequenos, em que a chuva do dia pesa. Quem compara o Triton com um programa ou com uma norma que use a YAS estrita, como o método detalhado da EN 16941-1:2024 (Anexo A), deve esperar do Triton um potencial de economia um pouco maior para o mesmo volume.

O programa mantém essa ordem por decisão: ela reproduz o Netuno 4 e os estudos do grupo de pesquisa que o usaram, e uma mudança aqui deslocaria todos os resultados publicados.

#### 2.1.4.4. O atendimento da demanda

Estabelecido quanto há no reservatório, o programa retira dele o menor valor entre a demanda pluvial do dia e o volume disponível, e devolve ao dia seguinte o que restar.

$$V_{\mathrm{con,\,t}} = \min\left(D_{\mathrm{pl,\,t}}; V_{\mathrm{arm,\,t}}\right) \tag{6}$$

$$V_{\mathrm{res,\,t}} = V_{\mathrm{arm,\,t}} - V_{\mathrm{con,\,t}} \tag{7}$$

**Tabela 17** — Variáveis da Equação 7

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `V_con,t` | volume de água pluvial consumido no dia `t` | L |
| `D_pl,t` | demanda pluvial do dia `t`, montada conforme a seção 4.2 | L |
| `V_arm,t` | volume armazenado no dia `t`, da Equação 5 | L |
| `V_res,t` | volume remanescente, transferido ao dia seguinte | L |

A Equação 7 é o que torna a simulação diária necessária e insubstituível: ela liga cada dia ao seguinte e faz do reservatório uma memória do que aconteceu antes. Nenhum cálculo baseado em médias mensais ou anuais consegue representar esse encadeamento, e é dele que decorre todo o descasamento entre a oferta concentrada e a demanda distribuída.

#### 2.1.4.5. O complemento da rede pública

O que a chuva não atendeu é comprado da concessionária, e essa parcela reúne três origens distintas.

$$V_{\mathrm{pot,\,t}} = D_{\mathrm{pot,\,t}} + \Delta D_{\mathrm{int,\,t}} + \Delta D_{\mathrm{irr,\,t}} \tag{8}$$

**Tabela 18** — Variáveis da Equação 8

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `V_pot,t` | volume de água potável consumido da rede no dia `t` | L |
| `D_pot,t` | demanda que exige água potável por natureza do uso | L |
| `ΔD_int,t` | déficit do uso interno não potável, não atendido pela chuva | L |
| `ΔD_irr,t` | déficit da irrigação, **somente** se o suprimento de reserva estiver ligado | L |

A terceira parcela da Equação 8 merece atenção porque depende de uma escolha do usuário. Com o suprimento de reserva ligado, a rede socorre a irrigação nos dias em que a cisterna seca, e o déficit é suprido com água potável; com ele desligado, o jardim simplesmente não é regado, a edificação não compra essa água, e o volume correspondente é contabilizado como **demanda não atendida**, que é a terceira parcela do balanço de demanda tratada adiante nesta seção.

#### 2.1.4.6. A classificação do dia

Por fim, cada dia recebe uma classificação segundo o grau de atendimento alcançado, e é a partir dessa classificação que se calculam os percentuais de dias de atendimento pleno, parcial e nulo relatados na seção 2.3.

$$\text{pleno}: V_{\text{con,t}} = D_{\text{pl,t}}; \text{parcial}: 0 < V_{\text{con,t}} < D_{\text{pl,t}}; \text{nulo}: V_{\text{con,t}} = 0 \tag{9}$$

**Tabela 19** — Variáveis da Equação 9

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `V_con,t` | volume de água pluvial consumido no dia `t` | L |
| `D_pl,t` | demanda pluvial do dia `t` | L |

A comparação da Equação 9 é feita com tolerância de $10^{-5}$ L, e não por igualdade exata. A razão é aritmética e não conceitual: o balanço trabalha com números de ponto flutuante, e uma diferença da ordem do erro de arredondamento classificaria como parcial um dia que foi plenamente atendido.

### 2.1.5. O balanço de demanda tem três parcelas

A demanda total de um dia se reparte em três, e não em duas:

$$D_{\text{t}} = V_{\text{con,t}} + V_{\text{pot,t}} + V_{\text{nao,t}} \tag{10}$$

**Tabela 20** — Variáveis da Equação 10

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `D_t` | demanda total da edificação no dia `t` | L |
| `V_con,t` | parcela atendida com água pluvial | L |
| `V_pot,t` | parcela comprada da rede pública | L |
| `V_nao,t` | parcela que ninguém forneceu, isto é, demanda não atendida | L |

As três parcelas são o consumo de água pluvial, o consumo da rede pública e a **demanda não atendida**. A terceira é zero na configuração padrão, em que a rede socorre a irrigação nos dias secos. Ela deixa de ser zero quando o usuário desliga esse socorro, e aí o programa precisa mostrá-la: sem ela, o balanço fecharia por construção, escondendo a água que ninguém forneceu.

### 2.1.6. Com reservatório superior

Quando o projeto tem caixa d'água superior, o passo 4 muda. Em vez de consumir direto do reservatório inferior, o programa:

1. consome da caixa superior o que estiver **acima do limiar de acionamento**;
2. se ainda falta e há água embaixo, **aciona a motobomba**: transfere o menor valor entre o que há no inferior e o espaço livre em cima, e conta **um ciclo**;
3. consome de novo do que acabou de chegar;
4. repete até atender a demanda ou acabar a água.

O limiar de acionamento é o volume de reserva que não se consome, e serve para a bomba não ligar a cada litro. Ele é limitado ao volume da caixa superior: informar um limiar maior que a caixa não faz o programa recusar, faz ele adotar a caixa cheia.

> **O reservatório superior não aumenta a economia de água.** Ele muda **quando** a água é entregue, não **quanta**. O que ele acrescenta é custo: o investimento na caixa e na bomba, a energia do recalque e a emissão associada. A seção 4.5 mostra isso com números.

O número de ciclos e o volume recalcado saem daqui e alimentam o cálculo de energia da seção 2.6.

### 2.1.7. O que o modelo não representa

- **Não há sub-passo horário.** Uma chuva de 40 mm concentrada em duas horas e a mesma lâmina distribuída em vinte e quatro horas produzem o mesmo resultado. Para reservatórios muito pequenos em relação à área de captação, isso subestima o extravasamento.
- **Não há perda por evaporação ou vazamento** no reservatório.
- **A condição inicial é reservatório vazio.** Em séries de menos de um ano, isso penaliza o resultado de forma sensível.
- **O coeficiente de escoamento é único e constante.** Não varia com a intensidade da chuva nem com o tempo desde o último evento.
- **No balanço, o descarte é uma lâmina, e não um dispositivo com dinâmica própria.** O reservatório de descarte é dimensionado e orçado pelo volume `A × d_f` (seção 2.5), mas o seu esvaziamento entre eventos não é simulado: a lâmina é aplicada conforme o modo de descarte escolhido.

A seção 5.2 reúne estas e as demais limitações conhecidas.

### 2.1.8. Para conferir

O caso resolvido desta seção está no arquivo `03_dez_dias.triton`, na pasta de casos que acompanha o programa. Abra, rode, e compare com a tabela impressa.

Se algum número divergir, é o manual que está desatualizado em relação ao programa. E nesse caso a verificação automática já terá avisado, porque cada número desta tabela tem uma asserção correspondente na suíte de testes descrita na seção 5.3.

# 2.2. Volume ideal e a varredura

> Esta seção formaliza o que a seção 4.4 fez na prática: como o programa monta a grade de volumes e como aplica o critério de volume ideal.

## 2.2.1. A grade discreta

A varredura simula um conjunto **finito** de volumes, e a montagem desse conjunto tem três regras.

**O passo é arredondado para cima até o múltiplo de 250 litros.** É o quantum comercial: reservatórios são vendidos em volumes padronizados, e um ótimo em 1.300 L não é comprável. Quando o passo pedido não é múltiplo de 250, o programa ajusta e registra o ajuste em `step_adjusted`, de modo que o relatório possa declarar o passo efetivo.

**O número de volumes positivos é limitado a 40.** Uma varredura de 0 a 50.000 L com passo de 100 L seriam 500 simulações de trinta anos, e o ganho de informação não paga o custo. Quando o limite é atingido, o passo efetivo cresce.

**O volume máximo informado é sempre preservado** como último ponto da grade. Só o último intervalo pode, portanto, ser menor que o passo efetivo.

O volume **zero** entra na grade como alternativa de referência: é o cenário sem sistema, contra o qual os demais se comparam.

A consequência prática aparece na Figura 11. Com passo fino, a curva mostra o joelho onde o retorno começa a decair; com passo grosseiro, o joelho cai entre dois pontos da grade e o critério elege o primeiro volume tabulado depois dele, que pode estar vários metros cúbicos adiante do volume que de fato interessa.

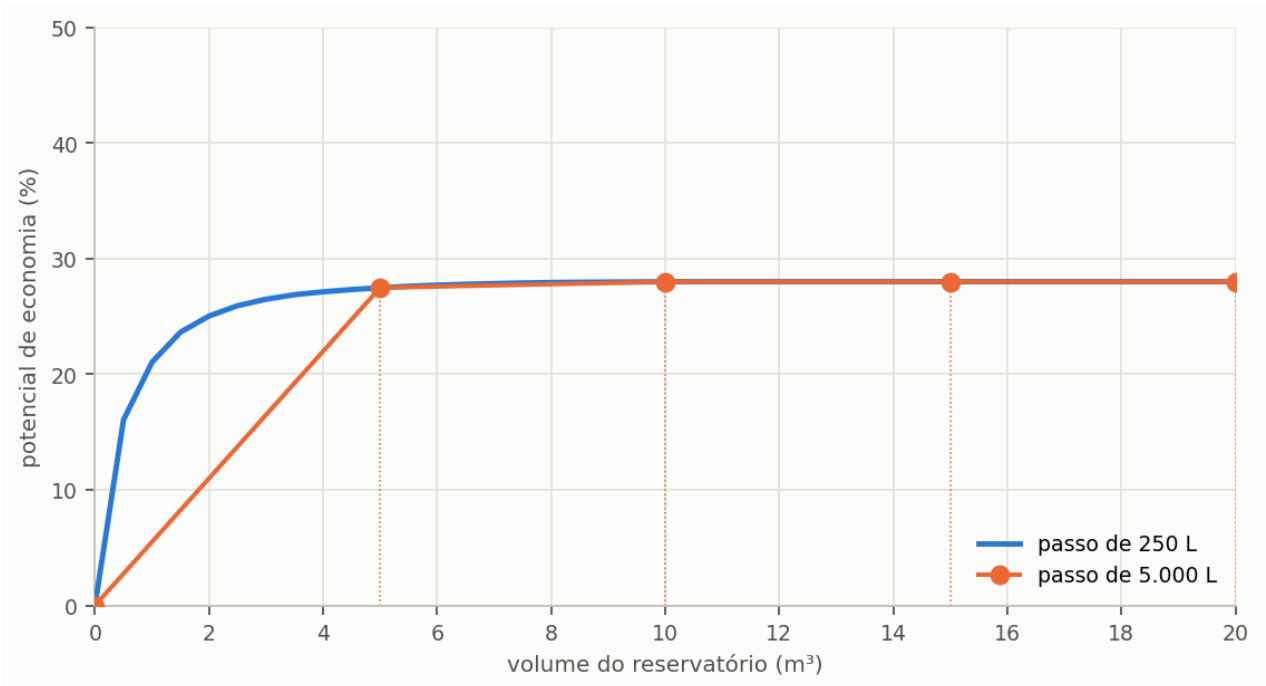



*Figura 11 — Curva de potencial de economia da mesma edificação, varrida com passo de 250 L e com passo de 5.000 L. A grade grossa calcula corretamente cada ponto que contém, mas não contém o trecho de maior curvatura, entre 1 e 5 m³.*

### 2.2.2. O ganho marginal

A curva de potencial de economia contra volume é monotônica e côncava: cada metro cúbico acrescentado ao reservatório rende menos que o anterior, e o rendimento tende a zero à medida que o sistema se aproxima do teto imposto pela fração atendível. O programa quantifica esse rendimento decrescente pela derivada discreta da curva, calculada para cada volume da grade a partir do segundo.

$$\Delta(V_i) = [\mathrm{Epot}(V_i) - \mathrm{Epot}(V_{i-1})] \div [(V_i - V_{i-1}) \div 1000] \tag{11}$$

**Tabela 21** — Variáveis da Equação 11

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `Δ(V_i)` | ganho marginal do volume `V_i` em relação ao anterior | %/m³ |
| `Epot(V_i)` | potencial de economia de água potável obtido com o volume `V_i` | % |
| `Epot(V_i-1)` | potencial de economia obtido com o volume imediatamente menor | % |
| `V_i` | volume do reservatório na posição `i` da grade | L |
| `V_i-1` | volume imediatamente menor da grade | L |
| `1000` | conversão de litros para metros cúbicos | L/m³ |

A divisão por mil no denominador da Equação 11 existe para que o resultado saia em pontos percentuais por metro cúbico acrescentado, que é a unidade em que a decisão é tomada — reservatórios são comprados e orçados em metros cúbicos, não em litros.

Por ser uma derivada discreta, o ganho marginal depende do passo da grade. Uma grade fina produz um valor mais local, próximo da derivada verdadeira naquele ponto; uma grade grossa produz a média do rendimento ao longo de um intervalo maior. A subseção sobre sensibilidade ao passo, adiante, mede o tamanho desse efeito.

### 2.2.3. O critério de volume ideal

O volume ideal é definido como o menor volume positivo da grade cujo ganho marginal já tenha caído abaixo de um limiar declarado pelo usuário.

$$V_{\mathrm{ideal}} = \min \left\{ V_i > 0 : \Delta(V_i) \leq \Delta\mathrm{lim} \right\} \tag{12}$$

**Tabela 22** — Variáveis da Equação 12

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `V_ideal` | volume ideal pelo critério de ganho marginal | L |
| `V_i` | volume do reservatório na posição `i` da grade | L |
| `Δ(V_i)` | ganho marginal do volume `V_i`, da Equação 11 | %/m³ |
| `Δ_lim` | limiar de ganho marginal declarado pelo usuário; o programa abre com 5,0, e o tutorial adota 1,0 | %/m³ |

Quando nenhum volume da grade satisfaz a condição da Equação 12 — situação que ocorre quando a faixa varrida termina antes de a curva achatar — o programa adota o maior volume da grade e registra essa circunstância no relatório, de modo que o leitor saiba que o ótimo encontrado é um limite da busca e não um ponto de inflexão da curva. O Manual do Netuno 4 trata o mesmo caso no sétimo capítulo, e a conduta adotada aqui é a mesma.

#### 2.2.3.1. Um exemplo, passo a passo

A tabela da varredura do tutorial, na seção 4.4, permite refazer a conta à mão. Entre 3.000 L e 4.000 L o potencial sobe de 26,48% para 27,12%, isto é, 0,64 ponto percentual por um metro cúbico a mais. Como 0,64 é menor que o limiar de 1,0 %/m³, e o ganho anterior, entre 2.000 L e 3.000 L, foi de 1,45 %/m³, o primeiro volume a cruzar o limiar é 4.000 L, e é ele o volume ideal.

Repare no que acontece logo depois. Entre 6.000 L e 8.000 L o potencial sobe 0,23 ponto, o mesmo que no intervalo anterior, de 5.000 para 6.000 L, e no entanto o ganho **por metro cúbico** cai à metade, de 0,23 para 0,11 %/m³, porque o intervalo tem dois metros cúbicos. É por isso que o critério usa o ganho por metro cúbico, e não o ganho entre pontos consecutivos da grade: o segundo depende do passo, e o primeiro, muito menos.

> **O critério é hidráulico e só hidráulico.** Ele ignora custo, tarifa e carbono. Um volume ideal por este critério não é uma recomendação de projeto; é o ponto em que a curva de aproveitamento deixa de compensar **em água**. A seção 2.10 trata da escolha com os demais critérios, que frequentemente apontam para volumes diferentes.

Este é um critério entre outros igualmente defensáveis, e convém deixar isso explícito. Um projetista que queira o máximo desempenho hídrico escolherá o maior volume da varredura; um que responda por um orçamento escolherá o volume de maior valor presente líquido; o critério de ganho marginal fica entre os dois, por ser o que identifica onde a curva deixa de compensar. Os três leem a mesma varredura e não precisam coincidir: neste projeto eles apontam três volumes diferentes, e o de máximo desempenho é o maior dos três. Nenhum dos três está errado — errado é não dizer qual deles foi usado. A Figura 12 marca o volume eleito por cada critério, com o valor anotado na legenda do gráfico.

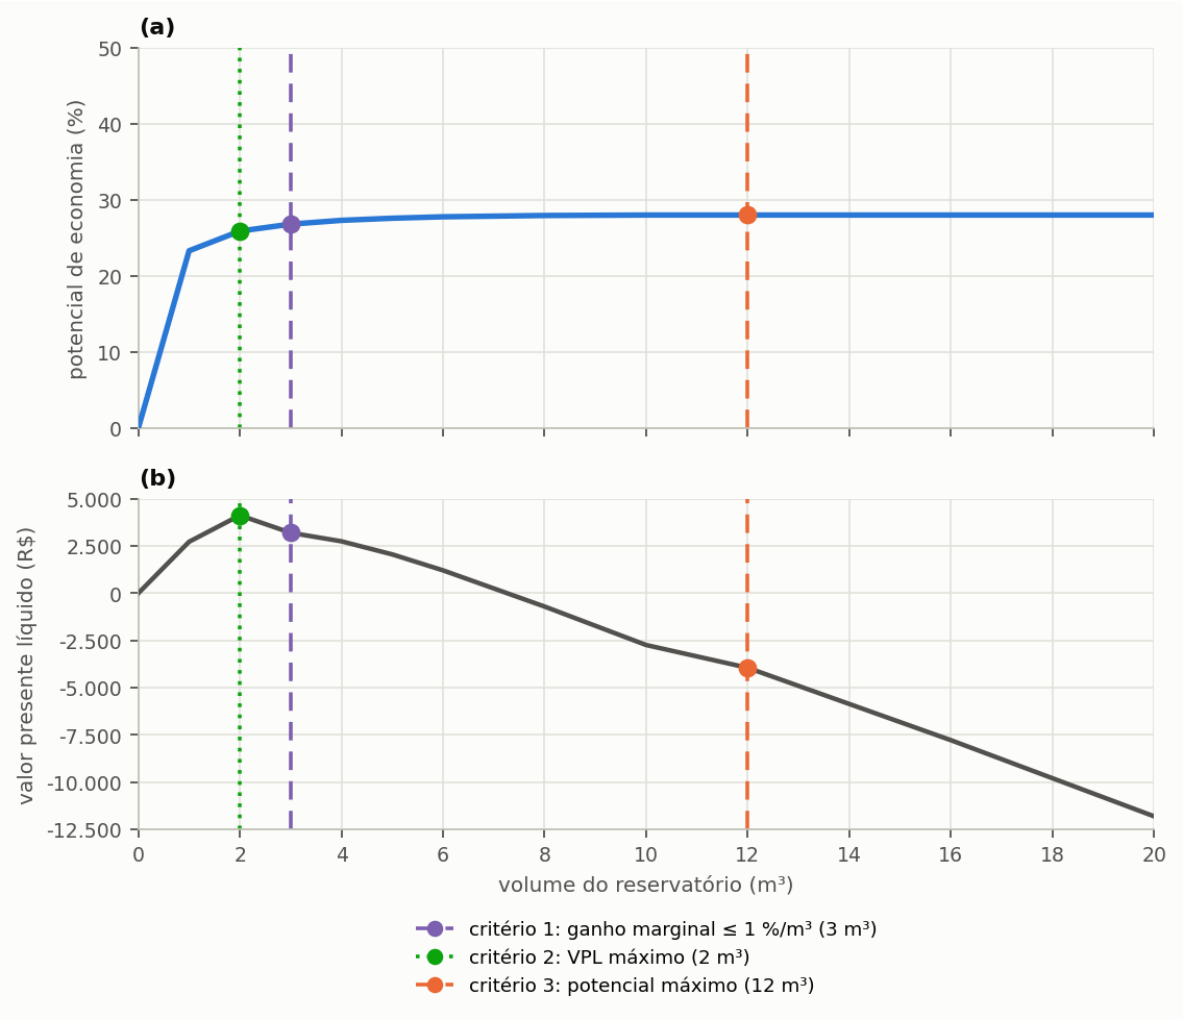



*Figura 12 — Varredura do projeto do tutorial lida por três critérios: (a) potencial de economia e (b) valor presente líquido do mesmo conjunto de volumes. As linhas verticais marcam o volume eleito pelo ganho marginal abaixo de 1 %/m³, pelo VPL máximo e pelo potencial máximo; o volume de cada um vai anotado na legenda, porque depende da grade varrida e das premissas econômicas em vigor.*

### 2.2.4. Por que o programa simula: os métodos empíricos da norma

A primeira edição da norma brasileira de aproveitamento de água de chuva, a ABNT NBR 15527:2007, trazia no Anexo A, de caráter informativo, seis métodos para dimensionar o reservatório: o de Rippl, o da simulação, o de Azevedo Neto e três métodos práticos, o alemão, o inglês e o australiano. Eles continuam em uso corrente em projetos e em trabalhos acadêmicos, e convém entender o que cada um responde antes de compará-los com a varredura do programa.

**O método de Rippl** é o diagrama de massas aplicado ao reservatório: acumula, período a período, a diferença entre a demanda e a chuva aproveitável, e adota como volume o maior déficit acumulado da série. O volume resultante é o que atenderia **toda** a demanda mesmo na pior estiagem registrada, e por isso cresce com o comprimento da série e com a resolução dela: com dados diários, as sequências secas aparecem inteiras; com dados mensais, parte delas se dilui na média do mês.

**O método de Azevedo Neto** multiplica a precipitação média anual `P`, em milímetros, a área de coleta `A`, em metros quadrados, e o número de meses de pouca chuva `T` pelo coeficiente 0,042, e dá o volume em litros. O resultado depende inteiramente de `T`, e em cidades sem estação seca definida, como Florianópolis, a escolha de `T` é arbitrária.

**Os métodos práticos** são regras de bolso. O alemão toma 6% do menor valor entre a chuva aproveitável anual e a demanda anual; o inglês toma 5% do produto `P × A`; o australiano faz um balanço mensal por tentativas até alcançar a confiança desejada. Nenhum dos dois primeiros usa a distribuição da chuva no tempo, e o inglês não usa sequer a demanda.

A tabela a seguir aplica cinco desses métodos ao projeto do tutorial, arredonda cada volume ao múltiplo de 250 L e simula, no próprio programa, o potencial que ele produz.

**Tabela 23** — Volumes dados pelos métodos do Anexo A da ABNT NBR 15527:2007 para o projeto do tutorial, arredondados a 250 L, e o potencial que cada um produz na simulação diária

| Método | Regra | Volume | Potencial simulado |
|---|---|---|---|
| prático alemão | 6% do menor entre oferta e demanda anuais | 3 750 L | 27,00% |
| Rippl, série mensal | maior déficit acumulado, meses | 4 500 L | 27,32% |
| Azevedo Neto, T = 1 mês | 0,042 × P × A × T | 11 250 L | 28,00% |
| Rippl, série diária | maior déficit acumulado, dias | 7 000 L | 27,83% |
| prático inglês | 0,05 × P × A | 13 500 L | 28,00% |
| **simulação diária, ganho marginal de 1 %/m³** | varredura | **4 000 L** | **27,12%** |

**Tabela 24** — Fração de armazenamento dos volumes da varredura e o passo de simulação que Fewkes e Butler (2000) recomendam para cada faixa

| Volume | Fração de armazenamento S/(A·R) | Passo recomendado por Fewkes e Butler |
|---|---|---|
| 1 000 L | 0,0037 | horário |
| 2 000 L | 0,0074 | horário |
| 3 000 L | 0,0111 | diário |
| 4 000 L | 0,0149 | diário |
| 8 000 L | 0,0297 | diário |
| 12 000 L | 0,0446 | diário |
| 20 000 L | 0,0743 | diário |

A primeira tabela mostra o que a curva côncava da seção 4.4 já anunciava. Os métodos que dimensionam para a pior estiagem, como Rippl com série diária, e os que ignoram a demanda, como o inglês, levam a reservatórios de 7 a 14 m³, que entregam menos de um ponto percentual a mais que os 4.000 L da simulação ao custo de duas a três vezes o volume. O método alemão e o de Rippl com série mensal acertam a ordem de grandeza neste caso, mas por coincidência: ele não tem como saber que a chuva de Florianópolis é bem distribuída, e daria o mesmo volume para uma cidade com seis meses secos.

A diferença essencial é que os métodos empíricos respondem a uma pergunta fixa, e a simulação responde à pergunta que o projetista declara. Rippl pergunta qual volume nunca falha; o método inglês pergunta que fração da chuva guardar; a varredura com ganho marginal pergunta a partir de qual volume o metro cúbico seguinte deixa de compensar. Ghisi (2010) mostrou, para três cidades do estado de São Paulo, que o volume adequado varia muito com a chuva local, a área de cobertura, o número de moradores e as demandas, e concluiu que dimensionar reservatórios pela tradição local, sem simulação, pode levar a sistemas de baixa eficiência.

### 2.2.5. O passo de tempo e a fração de armazenamento

O programa simula dia a dia, e essa escolha tem uma faixa de validade conhecida. Fewkes e Butler (2000) compararam modelos comportamentais com passos de um minuto, uma hora, um dia e um mês, tomaram como referência o modelo horário com a regra YAS, descrita na seção 2.1, e mostraram que o passo adequado depende de uma grandeza adimensional, a **fração de armazenamento**.

$$F_{\mathrm{S}} = S \div (A \times R) \tag{13}$$

**Tabela 25** — Variáveis da Equação 13

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| F_S | fração de armazenamento | adimensional |
| S | capacidade do reservatório | m³ |
| A | área de captação em projeção horizontal | m² |
| R | precipitação média anual | m |

Pelos resultados daqueles autores, o modelo horário é o indicado para frações de até 0,01; o diário, para frações entre 0,01 e 0,125; e o mensal, só acima de 0,125. A razão física é simples: quanto menor o reservatório em relação à chuva que recebe, mais ele enche e extravasa **dentro** de um mesmo dia chuvoso, enquanto a demanda é retirada ao longo das horas; um passo diário soma numa entrada só o que, hora a hora, teria entrado e saído aos poucos.

A segunda tabela calcula a fração para os volumes da varredura do tutorial. A cisterna escolhida, de 4.000 L, tem fração de 0,015, dentro da faixa do modelo diário; os reservatórios de 1.000 e 2.000 L ficam abaixo de 0,01, e para eles o resultado diário deve ser lido como aproximação. Campisano e Modica (2015), que simularam um sistema residencial com passos diários e subdiários a partir de descargas medidas, chegaram a uma conclusão complementar: o passo diário é confiável para estimar a **economia de água**, mas passos de no máximo uma hora são necessários quando o objetivo é a **retenção de águas pluviais**, sobretudo em reservatórios pequenos e com demanda alta.

> **Na prática.** Para economia de água potável em edificações, o passo diário do programa é adequado na faixa usual de projeto. Se a fração de armazenamento do seu estudo ficar abaixo de 0,01, declare a limitação; e se o objetivo for amortecer vazões de pico na drenagem urbana, o programa não é a ferramenta adequada.

### 2.2.6. O que a literatura diz sobre o volume ideal

Não há definição única de volume ideal, e a revisão sistemática de Semaan et al. (2020) ajuda a situar o critério do programa. Examinando estudos de otimização de sistemas domésticos, os autores observaram que o dimensionamento do reservatório é o objetivo de otimização mais importante, mas que o custo é o critério mais usado; que o subdimensionamento produz sistemas incapazes de fornecer volume confiável; e que o superdimensionamento eleva o investimento com benefício marginal pequeno e ainda pode comprometer a qualidade da água, que fica armazenada por mais tempo.

Campisano et al. (2017), numa revisão ampla sobre sistemas urbanos de aproveitamento pluvial, reúnem critérios de três famílias: os de **eficiência hídrica**, como o potencial de economia e a confiabilidade; os **econômicos**, como o valor presente líquido e o tempo de retorno; e os de **desempenho na drenagem**, como a retenção. O programa cobre as duas primeiras famílias e declara não cobrir a terceira.

O critério de ganho marginal pertence à primeira família e tem uma vantagem sobre a confiabilidade fixa, como a de Rippl: não exige que o projetista escolha um nível de falha aceitável, que raramente tem

justificativa técnica, e sim um nível de retorno decrescente, que se lê diretamente em metros cúbicos de reservatório. A desvantagem é simétrica: o limiar de 1 %/m$^3$, ou de 5 %/m$^3$, também é uma escolha, e precisa ser declarado.

### 2.2.7. A sensibilidade ao passo

O volume ideal depende do passo da varredura, e convém saber quanto.

Um passo grosso salta o joelho da curva: com passo de 5.000 L, o primeiro ponto avaliado após o zero já tem ganho marginal médio de todo o intervalo, que é alto, e o segundo pode já estar abaixo do limiar. O ideal sai deslocado para cima.

Um passo fino resolve melhor o joelho, ao custo de tempo.

**Recomendação prática:** passo entre 500 e 1.000 L para reservatórios residenciais, e entre 2.000 e 5.000 L para edificações de grande porte, sempre declarando o passo adotado junto do volume ideal.

### 2.2.8. Por que a curva tem esta forma

A curva de aproveitamento pluvial é côncava e assintótica, sempre. Duas razões:

**Os eventos pequenos são a maioria.** Os primeiros litros de armazenamento capturam as chuvas frequentes e pequenas, que respondem pela maior parte dos dias. Os últimos litros só servem para os poucos eventos extremos.

**A fração atendível é um teto.** O potencial não pode ultrapassar a fração da demanda que a chuva atende, definida na seção 4.2. A curva se aproxima desse teto e nunca o cruza — invariante que a suíte de testes verifica até volumes de 100 m$^3$.

### 2.2.9. A série é longa o bastante?

Todo resultado desta seção depende da série de chuva carregada, e a pergunta que o revisor faz primeiro é se ela basta. Geraldi e Ghisi responderam-na em três artigos: extraem-se subséries de uma série longa, simula-se cada uma e conta-se com que frequência elas reproduzem o resultado da série inteira. O comprimento representativo é o menor que reproduz o resultado na maior parte das janelas, e que **continua reproduzindo** nos comprimentos maiores — um acerto isolado numa subsérie curta não vale recomendação.

O programa traz essa análise na etapa de varredura, no botão «a série de chuva é longa o bastante?». Ele usa a mesma grade de volumes e o mesmo limiar de ganho marginal que a varredura, porque a resposta depende deles, e devolve o veredito em uma frase, com a tabela de frequência por comprimento.

A resposta é deste projeto, e não da cidade. É o ponto que os artigos não isolam e que a análise deixa visível: a série necessária cresce com a fração atendível. Nas quatro séries de trinta anos que acompanham o programa, com cobertura de 100 m$^2$, quatro moradores e 150 L por pessoa ao dia:

**Tabela 26** — **Tabela 99** — Comprimento de série representativo, em anos, conforme a fração atendível

| Fração atendível | Florianópolis | São Paulo | Brasília | Manaus |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 2 | 8 | 9 | 16 |
| 30% | 8 | 18 | 14 | 20 |
| 40% | 9 | 9 | 20 | 30 |
| 50% | 24 | 25 | 29 | 30 |

Com 20% da demanda atendida por chuva, dois anos de série bastam em Florianópolis; com 50%, são precisos 24. A razão é direta: quanto maior a parcela que se quer cobrir, mais a cisterna depende das estiagens raras, e mais longa precisa ser a série que as contém. Uma série curta não erra o potencial médio — erra o volume, que é o que se compra.

> **Atenção: série curta não vira série longa por média.** Se a análise disser que o projeto precisa de mais anos do que a série tem, o volume ideal calculado é provisório, e é isso que se declara no trabalho. Repetir a simulação com outra janela dos mesmos dados não resolve: o que falta é registro, não processamento.

### 2.2.10. O que a varredura não responde

- **Qual volume comprar.** Reservatórios existem em volumes comerciais; o ideal calculado deve ser arredondado para o volume disponível mais próximo, e a varredura já ajuda ao trabalhar em múltiplos de 250 L.
- **Se o sistema vale a pena.** Isso é a seção 2.7.
- **Se o volume cabe no terreno.** O programa não conhece o sítio.
- **Quanto a cisterna amortece a drenagem.** O passo diário não representa as vazões de pico, e a retenção exige passo horário ou menor, como mostram Campisano e Modica (2015).

# 2.3. Indicadores de eficiência

> Esta seção define formalmente cada indicador que o programa reporta, com unidade, e diz **o que cada um não mede**.

Um indicador mal interpretado é pior que nenhum, e os desta seção são confundidos com frequência na literatura. Os dois primeiros partem do mesmo numerador — a água de chuva efetivamente consumida — e diferem apenas no denominador: uma diferença aritmética pequena e uma diferença de significado grande, porque cada denominador formula uma pergunta distinta. O terceiro não é uma razão entre volumes, e sim uma contagem de dias, e responde a uma pergunta que nenhum dos outros dois alcança: com que frequência se pode contar com o sistema (Figura 13).

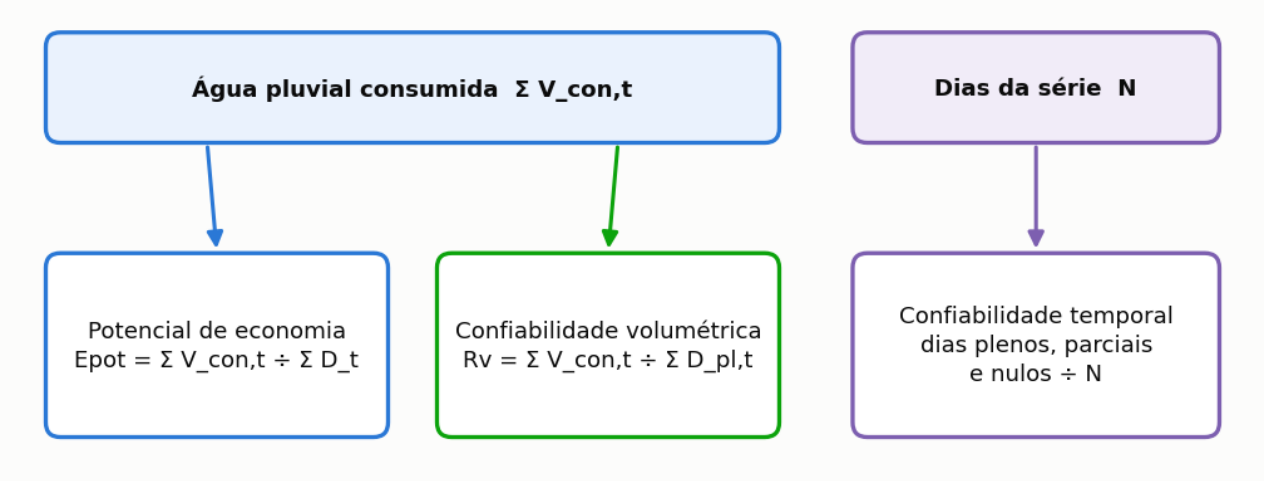



*Figura 13 — Os três indicadores de eficiência e o que cada um conta. O potencial de economia e a confiabilidade volumétrica compartilham o numerador e se relacionam pela identidade Epot = Rv × f, em que f é a fração atendível; a confiabilidade temporal conta dias, e não litros.*

## 2.3.1. Potencial de economia de água potável

O potencial de economia de água potável é o indicador central do programa e aquele que figura no resumo de qualquer estudo. Ele expressa a fração do consumo **total** da edificação que a água pluvial conseguiu substituir ao longo de toda a série simulada, e não apenas da parcela que a chuva poderia atender.

$$\mathrm{Epot} = \left(\sum V_{\mathrm{con,\,t}} \div \sum D_{\mathrm{t}}\right) \times 100 \tag{14}$$

**Tabela 27** — Variáveis da Equação 14

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `Epot` | potencial de economia de água potável | % |
| `V_con,t` | volume de água pluvial consumido no dia `t` | L |
| `D_t` | demanda total da edificação no dia `t` | L |
| `Σ` | somatório sobre todos os dias da série simulada | — |

O denominador da Equação 14 é a demanda **total**, e essa escolha é a origem da confusão mais comum na leitura de resultados. Um sistema que atendesse integralmente toda a demanda que lhe cabe, sem falhar um único dia, ainda assim apresentaria potencial de economia igual à fração atendível declarada, e não a cem por cento. O teto, portanto, não é uma limitação do sistema: é uma consequência aritmética da definição do

indicador.

### 2.3.2. Confiabilidade volumétrica

A confiabilidade volumétrica responde a uma pergunta diferente, e complementar: da água que o sistema **deveria** fornecer, quanto ele de fato forneceu? O denominador aqui é a demanda pluvial, e não a demanda total.

$$\mathrm{Rv} = \left(\sum V_{\mathrm{con,\,t}} \div \sum D_{\mathrm{pl,\,t}}\right) \times 100 \tag{15}$$

**Tabela 28** — Variáveis da Equação 15

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `Rv` | confiabilidade volumétrica do sistema | % |
| `V_con,t` | volume de água pluvial consumido no dia `t` | L |
| `D_pl,t` | demanda pluvial do dia `t`, isto é, a parcela atendível por chuva | L |
| `Σ` | somatório sobre todos os dias da série simulada | — |

As Equações 14 e 15 diferem apenas no denominador, e essa diferença basta para que se relacionem por uma identidade exata, útil como conferência rápida de qualquer resultado.

$$\mathrm{Epot} = \mathrm{Rv} \times f \tag{16}$$

**Tabela 29** — Variáveis da Equação 16

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `Epot` | potencial de economia de água potável | % |
| `Rv` | confiabilidade volumétrica | % |
| `f` | fração da demanda total atendível por água pluvial | adimensional |

Um sistema com 97% de confiabilidade e 28% de fração atendível economiza 27,1% do consumo total, e os três números dizem a mesma coisa de três maneiras. É exatamente o caso da cisterna de 4.000 L do tutorial, antes da caixa superior: a confiabilidade volumétrica é de 96,86%, e 96,86% × 0,28 = 27,12%, o potencial impresso na seção 4.4. Relatar apenas um deles, sem declarar a fração atendível adotada, torna o resultado impossível de comparar com o de outro estudo — e é a causa mais frequente de comparações indevidas na literatura da área.

A literatura usa nomes diferentes para a mesma razão. Fewkes e Butler (2000) chamam de **eficiência de economia de água** o quociente entre o volume pluvial fornecido e a demanda que o sistema deveria atender, que é a confiabilidade volumétrica desta seção. Outros autores chamam de eficiência o que aqui é potencial de economia. Ao comparar com outro trabalho, confira o denominador, e não o nome.

### 2.3.3. Confiabilidade temporal

A confiabilidade temporal classifica cada dia da série em uma de três classes mutuamente exclusivas, conforme a relação entre o volume pluvial consumido e a demanda pluvial do dia, definida na Equação 9. O dia é **pleno** quando a água de chuva atende integralmente a demanda pluvial; **parcial**, quando atende parte dela e a rede pública supre o restante; e **nulo**, quando o reservatório está vazio e a rede supre toda a demanda (Figura 14). Os três percentuais somam 100%. A classificação conta dias, e não volume: um dia em que faltou um litro para atender a demanda é parcial, e não quase pleno, e por isso a confiabilidade temporal não se converte diretamente em volume economizado.

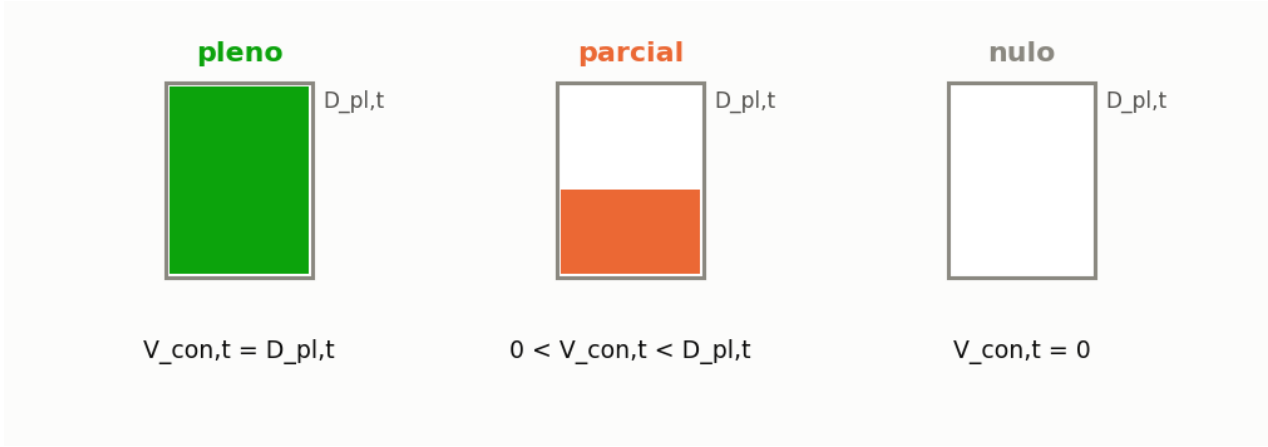



*Figura 14 — Classes de atendimento diário: pleno (V_con,t = D_pl,t), parcial (0 < V_con,t < D_pl,t) e nulo (V_con,t = 0). A altura preenchida representa a fração da demanda pluvial do dia atendida por água pluvial.*

Formalmente, o dia é **pleno** quando `V_con,t = D_pl,t`, com tolerância de $10^{-5}$ L; **parcial** quando `0 < V_con,t < D_pl,t`; e **nulo** quando `V_con,t = 0`.

No tutorial, a cisterna de 4.000 L tem 96,6% de dias plenos, 0,6% de dias parciais e 2,8% de dias nulos. Repare que a confiabilidade temporal, 96,6%, é menor que a volumétrica, 96,86%. Não há contradição: os dias parciais não contam como plenos, mas contribuem com volume, e é essa água que a confiabilidade volumétrica soma e a temporal não. A diferença entre as duas é, por isso, uma medida indireta de quanto os dias de falha são falhas parciais.

**O que mede:** com que frequência o usuário pode contar com o sistema.

**O que não mede:** o volume. Um sistema pode ter 95% de dias plenos e potencial baixo se a demanda pluvial for pequena, e o contrário também acontece.

> A confiabilidade temporal é o indicador que mais importa para o **projeto hidráulico**. Muitos dias nulos exigem alimentação automática de reserva bem dimensionada, e o usuário percebe a alternância entre as duas fontes.

### 2.3.4. Extravasamento

$$V_{\text{ext, med}} = \left(\sum V_{\text{ext, t}}\right) \div n \tag{17}$$

**Tabela 30** — Variáveis da Equação 17

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `V_ext,med` | extravasamento médio diário | L/dia |
| `V_ext,t` | volume extravasado no dia `t` | L |
| `n` | número de dias da série simulada | dia |

**O que mede:** o quanto a cisterna é pequena em relação aos eventos de chuva.

**O que não mede:** desperdício. A água que extravasa vai para a drenagem urbana, como iria sem o sistema. Não há perda em relação ao cenário sem sistema — há apenas oportunidade não aproveitada.

> O extravasamento **nunca zera** num sistema real. Ele tende a um piso que é a diferença entre o que a cobertura capta e o que a demanda consome, e no tutorial esse piso é mais da metade da água captada. Quem quer retenção de cheia precisa de um reservatório de detenção, que é outro projeto com outra lógica.

### 2.3.5. Eficiência de uso da captação

O programa não imprime este indicador, mas ele sai diretamente dos anteriores e ajuda a entender o extravasamento. É a fração da água que chegou à cisterna, já descontado o descarte de primeiras águas, que acabou consumida.

$$\eta\text{cap} = \left(\sum V_{\text{con, t}} \div \sum V_{\text{cap, t}}\right) \times 100 \tag{18}$$

**Tabela 31** — Variáveis da Equação 18

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `η_cap` | eficiência de uso da água captada | % |
| `V_con,t` | volume de água pluvial consumido no dia `t` | L |
| `V_cap,t` | volume captado no dia `t`, depois do descarte | L |
| `Σ` | somatório sobre todos os dias da série simulada | — |

Na cisterna de 4.000 L do tutorial, a cobertura entrega 187,4 m³ por ano à cisterna; o sistema consome 59,4 m³ e extravasa 127,9 m³, e as duas parcelas fecham o balanço de massa. A eficiência de uso da captação é, portanto, de 31,7%. O número explica por que aumentar a cisterna rende tão pouco a partir de certo ponto: a água não falta na cobertura, falta **demanda** para consumi-la. Quando a oferta supera largamente a demanda pluvial, como em Florianópolis, a eficiência de uso da captação é necessariamente baixa, qualquer que seja o volume.

### 2.3.6. Duração e intensidade das falhas

Os indicadores anteriores dizem quanto e com que frequência o sistema falha, mas não **como** falha. Hashimoto, Stedinger e Loucks (1982) propuseram, para sistemas de recursos hídricos em geral, três critérios complementares que hoje são usados também em aproveitamento pluvial: a **confiabilidade**, que é a probabilidade de o sistema estar em estado satisfatório; a **resiliência**, que mede a rapidez com que ele se recupera de uma falha; e a **vulnerabilidade**, que mede a gravidade das falhas quando elas ocorrem.

O programa reporta a primeira e não reporta as outras duas, mas ambas podem ser calculadas a partir da série diária detalhada, exportada em planilha. Para a cisterna de 4.000 L do tutorial, em trinta anos:

- houve 60 sequências de dias não plenos, com duração média de 6,3 dias e máxima de 23 dias. A resiliência, tomada como o inverso da duração média de uma falha, é de 0,16 por dia;
- nos dias de falha, faltaram em média 153 L de uma demanda pluvial de 168 L, isto é, cerca de 90%. A falha típica, portanto, não é um pequeno déficit: é a cisterna vazia.

A leitura de projeto é direta. Falhas longas e quase totais significam que a alimentação de reserva pela rede pública precisa ser automática e dimensionada para a vazão total dos pontos de uso pluviais, e não apenas para complementar pequenas faltas.

### 2.3.7. Volume anual poupado

$$V_{\text{poup}} = (V_{\text{con, med}} \times 365,25) \div 1000 \tag{19}$$

**Tabela 32** — Variáveis da Equação 19

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `V_poup` | volume de água potável poupado por ano | m³/ano |
| `V_con,med` | consumo médio diário de água pluvial | L/dia |
| `365,25` | duração do ano médio, incluindo os bissextos | dia/ano |
| `1000` | conversão de litros para metros cúbicos | L/m³ |

**O que mede:** a base de cálculo do econômico e da avaliação de ciclo de vida.

> **APROFUNDAMENTO · O 365,25 NÃO É DESCUIDO**
> A conversão usa o ano médio, incluindo bissextos, porque séries longas os contêm. Usar 365 introduziria um viés sistemático de 0,07% — pequeno, mas gratuito.

### 2.3.8. Ganho marginal

A definição formal do ganho marginal, com a grade de volumes explicitada, está na Equação 11, na seção 2.2.

Definido na seção 2.2. É o indicador que decide o volume ideal, e **só existe numa varredura** — uma simulação de volume único não o produz.

### 2.3.9. Demanda não atendida

$$V_{\mathrm{nao,\,med}} = \left(\sum V_{\mathrm{nao,\,t}}\right) \div n \tag{20}$$

**Tabela 33** — Variáveis da Equação 20

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `V_nao,med` | demanda média diária não atendida por nenhuma fonte | L/dia |
| `V_nao,t` | demanda não atendida no dia `t` | L |
| `n` | número de dias da série simulada | dia |

Terceira parcela do balanço de demanda. É zero na configuração padrão e deixa de ser zero quando o suprimento de reserva da irrigação está desligado.

**Por que existe:** sem ela, o balanço fecharia por construção, atribuindo à rede toda a demanda que a chuva não atendeu. A seção 2.1 detalha.

### 2.3.10. Quadro-resumo

**Tabela 34** — Quadro-resumo dos indicadores, com denominador e pergunta que cada um responde

| Indicador | Unidade | Denominador | Responde |
|---|---|---|---|
| potencial de economia | % | demanda total | quanto do consumo de água potável cai |
| confiabilidade volumétrica | % | demanda pluvial | quanto do pretendido se atendeu |
| dias plenos, parciais, nulos | % | dias da série | com que frequência se pode contar |
| extravasamento | L/dia | — | o reservatório é pequeno? |
| volume poupado | m³/ano | — | base do dinheiro e do carbono |
| ganho marginal | %/m³ | — | vale ampliar? |
| demanda não atendida | L/dia | — | o que ninguém forneceu |

# 2.4. Índices pluviométricos

> Esta seção traz a equação de cada um dos nove índices que o programa calcula, e declara três divergências em relação ao padrão ETCCDI.

Os índices pluviométricos não participam do balanço hídrico e não alteram nenhum resultado de simulação. Sua função é caracterizar a série de precipitação — e uma caracterização honesta é o que permite comparar estudos de cidades diferentes.

## 2.4.1. Os nove índices

Os índices são calculados **ano a ano** sobre a série carregada, e o programa reporta a média e a dispersão do conjunto de anos. Em toda esta seção, `P_i` designa a precipitação do dia `i` do ano, e um **dia úmido** é aquele em que `P_i ≥ 1 mm` — convenção do ETCCDI, adotada porque lâminas abaixo de um milímetro são da ordem do erro de medição dos pluviômetros convencionais.

### 2.4.1.1. Precipitação total anual, PRCPTOT

Soma da precipitação de todos os dias úmidos do ano. Difere do total anual bruto por excluir os dias de lâmina desprezível, o que evita que ruído de instrumento se acumule no total.

$$\mathrm{PRCPTOT} = \sum P_{\mathrm{i}},\ \text{para } P_{\mathrm{i}} \geq 1\mathrm{mm} \tag{21}$$

**Tabela 35** — Variáveis da Equação 21

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `PRCPTOT` | precipitação total dos dias úmidos do ano | mm |
| `P_i` | precipitação do dia `i` | mm |
| `Σ` | somatório sobre os dias do ano que satisfazem a condição | — |

### 2.4.1.2. Precipitação em dias muito úmidos, R95p

Soma da precipitação dos dias cuja lâmina supera o percentil 95 dos dias úmidos. Mede quanto do total anual chega nos eventos extremos, e é o índice mais diretamente ligado ao extravasamento de cisternas.

$$\mathrm{R95p} = \sum P_{\mathrm{i}},\ \text{para } P_{\mathrm{i}} > q_{95} \tag{22}$$

**Tabela 36** — Variáveis da Equação 22

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `R95p` | precipitação acumulada nos dias muito úmidos | mm |
| `P_i` | precipitação do dia `i` | mm |
| `q_95` | percentil 95 da precipitação dos dias úmidos da série | mm |

### 2.4.1.3. Máxima precipitação em um dia, RX1day

O maior valor diário registrado no ano. É o índice que dimensiona o extravasor e a calha, e não o reservatório.

$$\mathrm{RX1day} = \max\left(P_{\mathrm{i}}\right) \tag{23}$$

**Tabela 37** — Variáveis da Equação 23

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `RX1day` | maior precipitação diária do ano | mm |
| `P_i` | precipitação do dia `i` | mm |
| `max` | valor máximo sobre todos os dias do ano | — |

#### 2.4.1.4. Máxima precipitação em cinco dias, RX5day

O maior acumulado de cinco dias consecutivos no ano. Importa ao aproveitamento pluvial mais que o RX1day, porque um reservatório enche ao longo de um evento prolongado e não apenas no pico diário.

$$\mathrm{RX5day} = \max\left(\sum P_{\mathrm{j}}\right),\ \text{para } j\mathrm{de}i\mathrm{a}i+4 \tag{24}$$

**Tabela 38** — Variáveis da Equação 24

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `RX5day` | maior acumulado de cinco dias consecutivos no ano | mm |
| `P_j` | precipitação do dia `j` da janela | mm |
| `i` | primeiro dia de cada janela de cinco dias | — |
| `max` | valor máximo sobre todas as janelas do ano | — |

#### 2.4.1.5. Índice simples de intensidade diária, SDII

Precipitação média dos dias úmidos. Separa dois regimes que o total anual confunde: muita chuva em poucos dias e pouca chuva em muitos dias podem produzir o mesmo PRCPTOT e SDII bem diferentes.

$$\mathrm{SDII} = \mathrm{PRCPTOT} \div n_{\mathrm{úmidos}} \tag{25}$$

**Tabela 39** — Variáveis da Equação 25

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `SDII` | intensidade média dos dias úmidos | mm/dia |
| `PRCPTOT` | precipitação total dos dias úmidos, da Equação 21 | mm |
| `n_úmidos` | número de dias úmidos do ano | dia |

#### 2.4.1.6. Dias de precipitação intensa, R20mm

Contagem dos dias em que a lâmina atinge ou supera vinte milímetros. Num sistema de aproveitamento pluvial, esses são tipicamente os dias de extravasamento.

$$\mathrm{R20mm} = \#\left\{i : P_{\mathrm{i}} \geq 20\mathrm{mm}\right\} \tag{26}$$

**Tabela 40** — Variáveis da Equação 26

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `R20mm` | número de dias com precipitação intensa no ano | dia |
| `P_i` | precipitação do dia `i` | mm |
| `# { }` | contagem dos dias que satisfazem a condição | — |

#### 2.4.1.7. Dias secos consecutivos, CDD

Maior sequência de dias consecutivos com precipitação abaixo de um milímetro. É o índice que melhor prevê o desempenho de um sistema pluvial, porque a estiagem mais longa é o que esvazia a cisterna.

$$\mathrm{CDD} = \max\left(L\right), \mathrm{com} P_{\mathrm{i}} < 1\mathrm{mm em\ toda\ } a \text{ sequência } L \tag{27}$$

**Tabela 41** — Variáveis da Equação 27

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `CDD` | maior sequência de dias secos consecutivos no ano | dia |
| `L` | comprimento de uma sequência de dias secos consecutivos | dia |
| `P_i` | precipitação do dia `i` | mm |

#### 2.4.1.8. Dias úmidos consecutivos, CWD

Maior sequência de dias consecutivos com precipitação igual ou superior a um milímetro. Caracteriza a persistência da chuva, e sequências longas favorecem o enchimento completo do reservatório.

$$\mathrm{CWD} = \max\left(L\right), \mathrm{com} P_{\mathrm{i}} \geq 1\mathrm{mm em\ toda\ } a \text{ sequência } L \tag{28}$$

**Tabela 42** — Variáveis da Equação 28

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `CWD` | maior sequência de dias úmidos consecutivos no ano | dia |
| `L` | comprimento de uma sequência de dias úmidos consecutivos | dia |
| `P_i` | precipitação do dia `i` | mm |

#### 2.4.1.9. Índice de sazonalidade, SI

Mede o afastamento entre a distribuição mensal real da chuva e a distribuição perfeitamente uniforme ao longo do ano. Diferentemente dos oito anteriores, não pertence ao conjunto ETCCDI: foi proposto por Walsh e Lawler em 1981.

$$\mathrm{SI} = \left(1 \div R\right) \times \sum \left| X_{\mathrm{m}} - R \div 12 \right| \tag{29}$$

**Tabela 43** — Variáveis da Equação 29

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `SI` | índice de sazonalidade de Walsh e Lawler | adimensional |
| `R` | precipitação total do ano | mm |
| `X_m` | precipitação total do mês `m`, com `m` de 1 a 12 | mm |
| `R ÷ 12` | precipitação mensal que haveria se a chuva fosse uniforme | mm |
| `Σ` | somatório sobre os doze meses do ano | — |
| `\|\` | \| | ` | valor absoluto da diferença | — |

O índice da Equação 29 vale zero quando todos os meses recebem a mesma lâmina e tende a 1,83 quando toda a chuva do ano cai num único mês. Entre esses extremos, Walsh e Lawler (1981) classificam o regime em muito uniforme (abaixo de 0,20), uniforme com estação úmida definida (0,20 a 0,39), sazonal com estação seca curta (0,40 a 0,59), sazonal (0,60 a 0,79), marcadamente sazonal com estação seca longa (0,80 a 0,99), com a maior parte da chuva em até três meses (1,00 a 1,19) e extremo (1,20 ou mais).

O índice de sazonalidade é o que mais importa ao aproveitamento pluvial, e a seção 3.1 mostra por quê: é a distribuição da chuva ao longo do ano, e não o total precipitado, que decide o rendimento do sistema.

Os nove índices ficam abstratos enquanto permanecem em forma de tabela, e a Figura 15 os posiciona sobre um ano da série. Postos sobre um ano real de série, cada um passa a apontar um trecho identificável do registro: o dia mais intenso, os dias acima do limiar, a maior estiagem, o total acumulado.

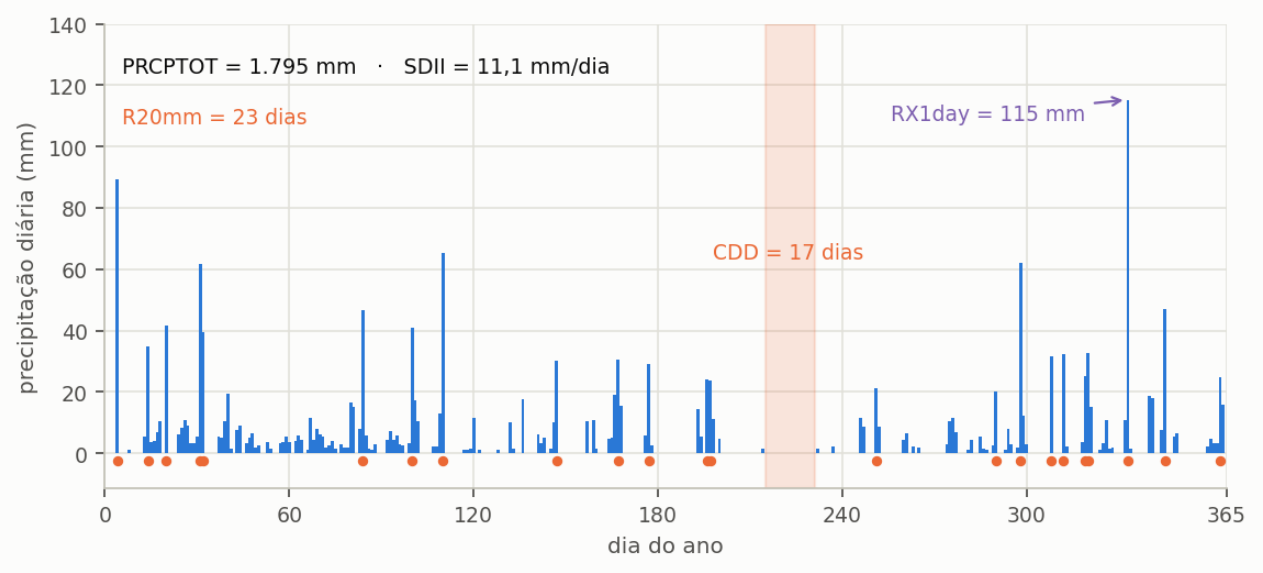



*Figura 15 — Quatro dos nove índices marcados sobre o ano de 1995 em Florianópolis: PRCPTOT e SDII, no alto; RX1day, o maior valor diário do ano; CDD, a maior sequência de dias secos, na faixa sombreada; e R20mm, os dias com 20 mm ou mais, marcados na base.*

A sazonalidade é o índice que menos se parece com os demais, porque não descreve intensidade nem frequência: descreve o quanto a chuva do ano se concentra em parte dele. É também o índice que mais separa as capitais brasileiras entre si, e o que melhor prevê se um reservatório precisará atravessar uma estiagem longa (Figura 16).

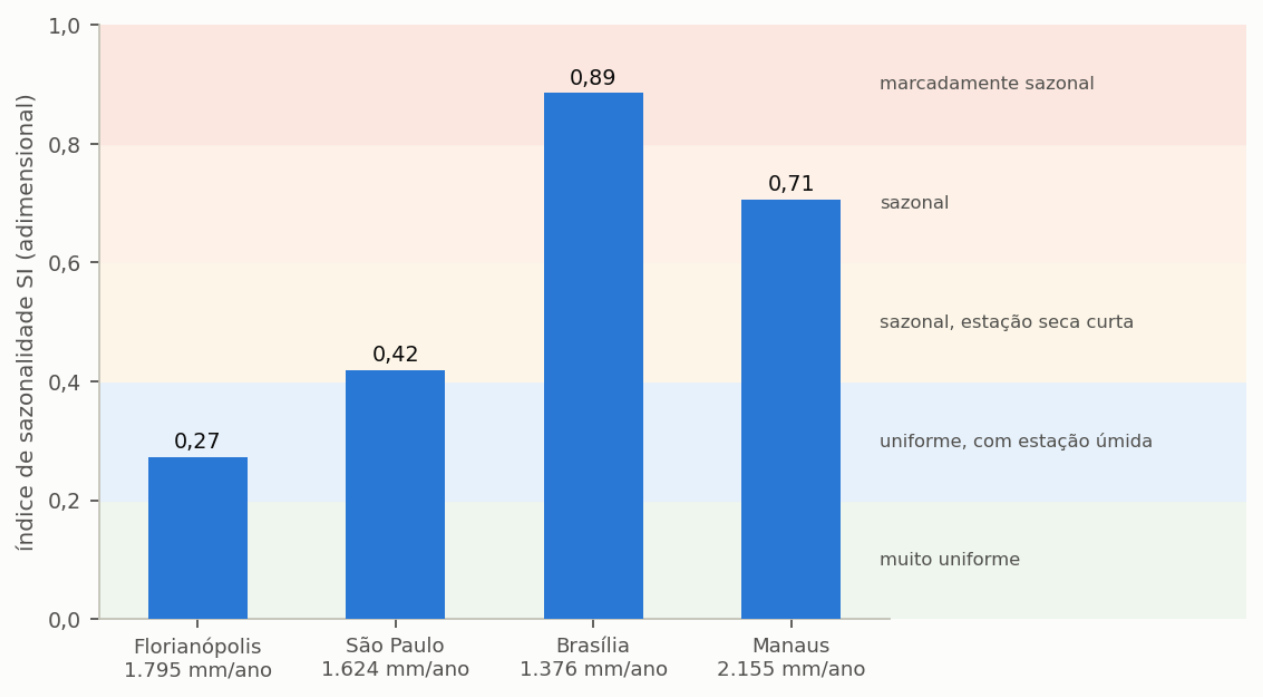



*Figura 16 — Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler (1981) nas quatro capitais do guia, com as classes do índice ao fundo e a precipitação média anual sob o nome de cada cidade. Precipitação anual elevada e distribuição uniforme ao longo do ano são propriedades independentes.*

### 2.4.2. Três divergências que precisam ser declaradas

O programa chama o conjunto de «ETCCDI mais sazonalidade», e a precisão da expressão importa.

**Primeira: o conjunto não é ETCCDI puro.** O índice de sazonalidade é de Walsh e Lawler, e não pertence ao conjunto do *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*. Em compensação, o **R10mm**, que é ETCCDI, **não** está implementado.

Oito dos nove índices são ETCCDI; o nono não é; e falta um que seria.

**Segunda: o período-base do percentil.** O R95p exige um percentil 95 dos dias úmidos. O ETCCDI define o período-base fixo de 1961 a 1990. O programa calcula o percentil sobre **toda a série carregada**.

A consequência é que o R95p de duas séries de comprimentos diferentes **não é diretamente comparável**, porque o limiar de cada uma é próprio. Para comparação estrita com literatura ETCCDI, recorte a série no período-base.

O programa calcula o percentil **apenas sobre os dias úmidos**, o que está correto: incluir dias secos deslocaria o percentil para baixo em séries sazonais.

**Terceira: as janelas incompletas do RX5day.** A soma móvel de cinco dias usa janelas parciais no início de cada ano, de modo que as primeiras janelas têm de um a quatro dias. O efeito é pequeno e sempre no sentido de subestimar o RX5day dos primeiros dias do ano.

A aba de índices do programa apresenta cada indicador ano a ano: a precipitação total anual (Figura 17) e as maiores sequências de dias secos e chuvosos (Figura 18).

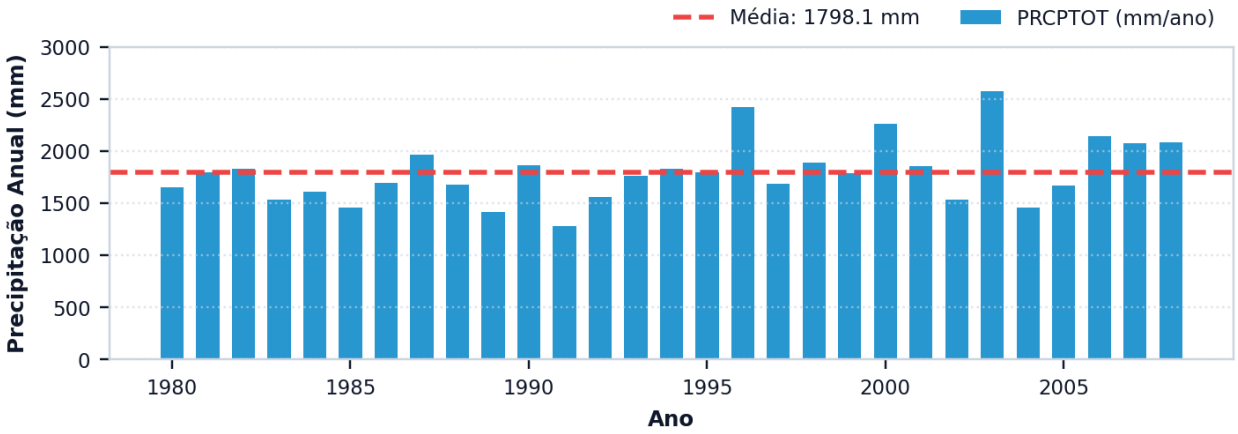



*Figura 17 — Precipitação total anual (PRCPTOT) da série de Florianópolis, com a média do período em linha tracejada, na aba de índices. Figura gerada pelo próprio programa.*

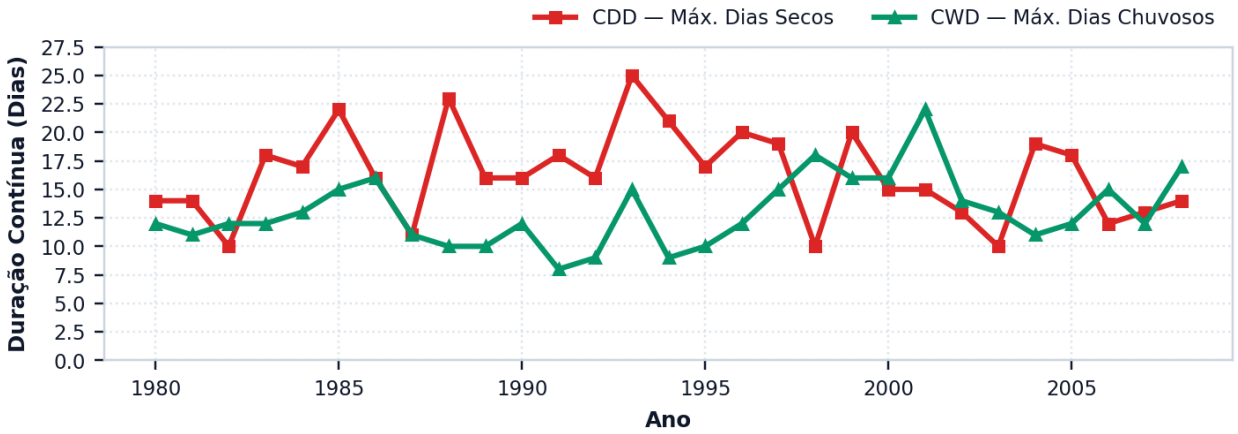



*Figura 18 — Maior sequência anual de dias secos (CDD) e de dias chuvosos (CWD) da série de Florianópolis, na aba de índices. São os dois índices mais diretamente ligados ao volume de reservatório que o regime de chuva exige. Figura gerada pelo próprio programa.*

### 2.4.3. Para que servem no estudo

**Caracterizar a série** no método do artigo. PRCPTOT, SDII e SI descrevem o regime melhor que a média anual sozinha.

**Explicar o resultado.** Um CDD alto explica um sistema de baixo desempenho apesar de chuva abundante — é o caso de Brasília na seção 3.1.

**Comparar cenários climáticos.** Entre a série histórica e a projetada, o que costuma mudar primeiro é o SDII e o CDD, e não o PRCPTOT. Reportar só o total anual esconde a mudança que mais afeta o sistema.

### 2.4.4. O que os índices não fazem

Não entram no balanço. Não alteram o dimensionamento. Não substituem a simulação diária — que é justamente o argumento do programa contra os métodos por valores médios.

Um índice é um resumo. O balanço usa a série inteira.

# 2.5. Dimensionamento da ETAP

> Esta seção formaliza como o programa dimensiona a estação de tratamento de água pluvial e explica a **regra incremental**, que impede o tratamento de ser contado duas vezes no orçamento e no fluxo de caixa.

A água que escoa de uma cobertura carrega poeira, folhas, fuligem e dejetos de aves, e nenhum uso — nem mesmo a descarga sanitária — admite que ela chegue ao ponto de consumo como saiu do telhado. A estação de tratamento de água pluvial, abreviada como ETAP, é o conjunto de equipamentos que realiza essa adequação, e o programa a dimensiona a partir de três entradas: a classe de qualidade que o uso exige, a área de cobertura e o volume pluvial anual efetivamente consumido, este último resultado do balanço diário apresentado na seção 2.1.

A linha de tratamento dimensionada pelo programa tem quatro componentes em série. O **descarte inicial** desvia a primeira lâmina de cada chuva, que carreia a sujeira acumulada na cobertura; o **filtro mecânico de entrada** retira folhas e sólidos grosseiros antes que cheguem ao reservatório; a **desinfecção** é o estágio obrigatório, do qual depende a segurança microbiológica da água armazenada; e o **filtro de polimento** é opcional, e se destina aos usos em que a aparência ou a ausência de resíduo dissolvido importa.

A linha de tratamento é uma sequência, e a ordem dos estágios não é arbitrária: cada um remove aquilo que tornaria o seguinte ineficaz. Convém ter o encadeamento inteiro à vista antes de discutir cada peça (Figura 19). A ordem não é intercambiável: desinfetar antes de filtrar consome o reagente na matéria orgânica em suspensão e deixa microrganismos protegidos nas partículas. A turbidez é, por isso, condição de eficácia da desinfecção, e não apenas parâmetro estético.

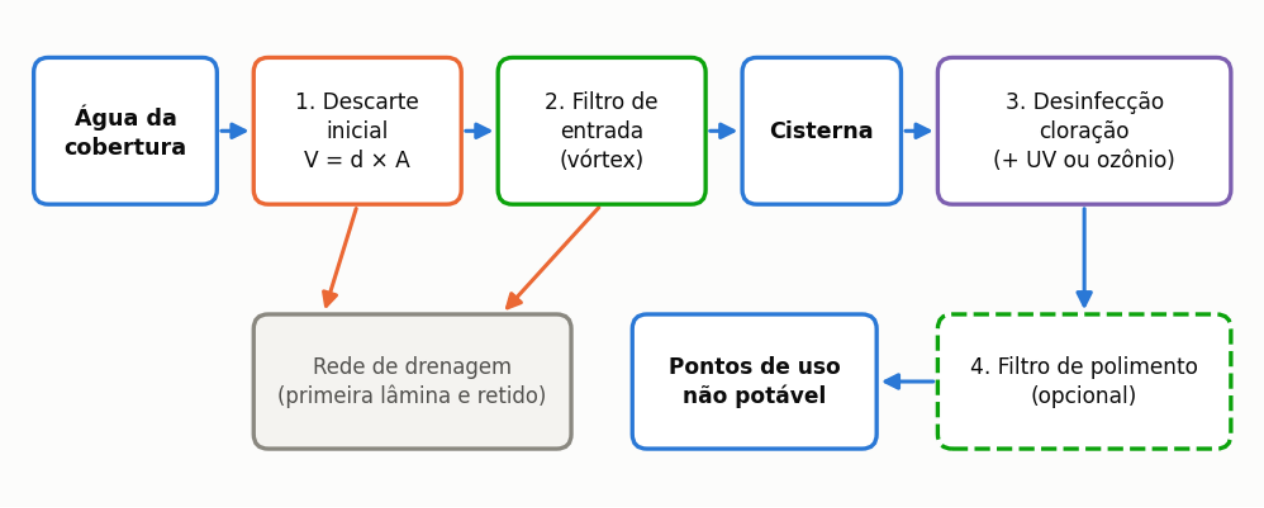



*Figura 19 — Componentes da linha de tratamento dimensionada pelo programa, na ordem do escoamento, e destino do material retido. O descarte inicial e o filtro de entrada atuam antes da cisterna; a desinfecção atua depois deles porque o reagente seria consumido pela matéria orgânica em suspensão que os estágios anteriores removem; o filtro de polimento é opcional.*

## 2.5.1. O filtro de entrada

O filtro de entrada é dimensionado pela área de cobertura, e não pela classe de qualidade pretendida, porque o que ele precisa vencer é a vazão de pico que a cobertura produz — grandeza que independe do destino final da água. As três faixas adotadas pelo programa correspondem às capacidades que os próprios fabricantes declaram para os equipamentos correntes no mercado brasileiro.

**Tabela 44** — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

| Cobertura | Equipamento | Malha |
|---|---|---|
| até 200 m² | vórtex autolimpante DN 100 | 350 µm |
| até 500 m² | vórtex autolimpante DN 150 | 400 µm |
| acima de 500 m² | cesto ou ciclônico DN 200 | 500 µm |

> Os limites de faixa acompanham a área que o próprio produto declara atender, e não uma folga arbitrada sobre ela. É a razão de um telhado de 180 m² receber o filtro de DN 100: o equipamento é declarado suficiente pelo fabricante para até 200 m², e impor o da faixa seguinte encareceria a instalação sem fundamento técnico.

## 2.5.2. A desinfecção

A desinfecção é o estágio que o programa nunca dispensa, e a razão está no conceito de residual. Entre as três tecnologias disponíveis, apenas a cloração deixa na água um agente desinfetante que permanece ativo depois do tratamento; a radiação ultravioleta e a ozonização atuam no instante da passagem e nada deixam atrás de si (Figura 20).

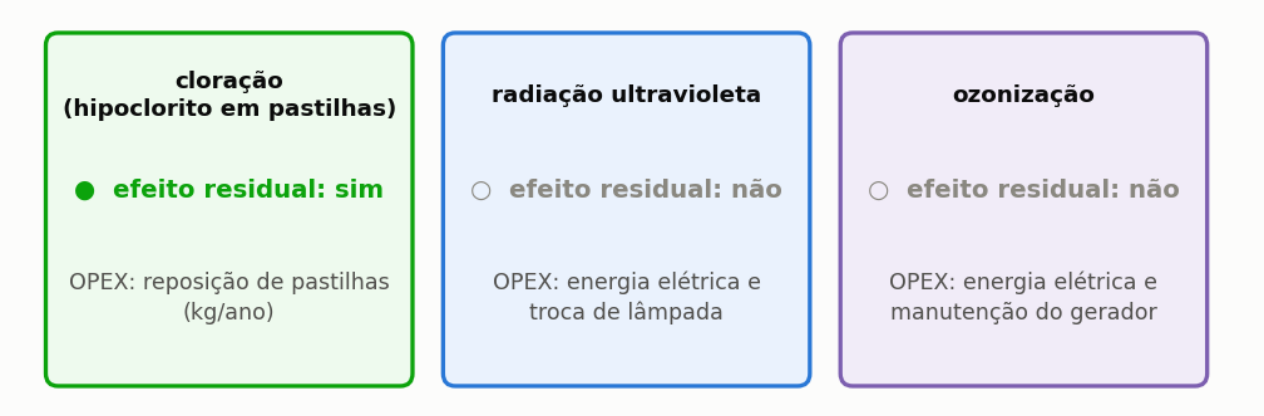



*Figura 20 — As três tecnologias de desinfecção, o efeito residual de cada uma e a composição do custeio anual (OPEX). O efeito residual distingue a cloração das demais: protege a água armazenada, enquanto a radiação ultravioleta e o ozônio atuam apenas sobre a água que atravessa o equipamento.*

Ultravioleta e ozônio entram como barreira adicional à cloração, e não como substitutas dela. Sem residual, a água tratada volta a se contaminar ao longo do percurso até o ponto de uso, e a prática correta — alinhada ao item 4.6.5 da ABNT NBR 15527:2019, que trabalha com cloro residual livre — mantém a cloração para proteger o reservatório e a rede interna. A consequência econômica é direta: as duas opções somam o custo do cloro ao seu próprio, e escolher qualquer uma delas jamais reduz o custeio.

### 2.5.2.1. A massa de cloro

O insumo de cloração é dimensionado pela massa de produto comercial consumida por metro cúbico tratado, que decorre da dose aplicada e da pureza do produto adquirido.

$$m_{\text{prod}} = (C_{\text{Cl}} \div 1000) \div p \tag{30}$$

**Tabela 45** — Variáveis da Equação 30

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `m_prod` | massa de produto comercial consumida por metro cúbico tratado | kg/m³ |
| `C_Cl` | dose de cloro ativo aplicada à água | mg $Cl_2$/L |
| `1000` | conversão de miligramas por litro para quilogramas por metro cúbico | — |
| `p` | pureza do produto, em massa de cloro ativo por massa de produto | adimensional |

> **O que se compra é o produto, e não o cloro puro.** A pastilha de hipoclorito de cálcio contém cerca de 65% de cloro ativo, e o preço em reais por quilograma refere-se ao produto comercial, não ao princípio ativo. Calcular o custo pela massa de cloro ativo o subestimaria pelo inverso da pureza, isto é, em cerca de 35% — e é um engano comum em planilhas de orçamento.

### 2.5.3. O filtro de polimento

O filtro de polimento é opcional e constitui o único ponto do dimensionamento em que a classe de qualidade alvo interfere na escolha do equipamento. Para as classes mais exigentes, o programa recomenda sua inclusão, e a recomendação varia também quanto ao tipo de meio filtrante: a lavagem de roupas, por envolver contato com tecido e pele, exige carvão ativado em bloco, ao passo que os demais usos se satisfazem com filtro de areia ou cartucho de vinte micrômetros.

**Tabela 46** — Recomendação de filtro de polimento por classe de qualidade alvo

| Classe | Recomenda polimento? | Equipamento quando marcado |
|---|---|---|
| 1 — NBR 15527:2019 | não | filtro de areia ou cartucho de 20 µm |
| 2 — irrigação e lavagem | sim | idem |
| 3 — torres e caldeiras | sim | idem |
| 4 — lavagem de roupas | sim | **carvão ativado em bloco** |

A recomendação, contudo, não é imposição: o filtro só entra no dimensionamento se o usuário efetivamente o marcar. Quando a classe o recomenda e o usuário o recusa, o programa registra a recusa em campo próprio e o relatório a exibe, de modo que a decisão fique documentada em vez de desaparecer.

> **As classes 2 a 4 são adaptações do programa, e não da NBR 15527.** A matriz de parâmetros por uso final é característica da versão de 2007 da norma e não sobreviveu à revisão de 2019. Num estudo publicado, apresente-as como critério adotado pelo autor, e nunca como requisito normativo.

### 2.5.4. O descarte de primeiras águas

O descarte de primeiras águas entra no programa de duas formas. No balanço hídrico, é a lâmina subtraída da precipitação de cada dia, descrita na seção 2.1. No orçamento, quando o dimensionamento físico do descarte está habilitado na etapa **3. Qualidade & ETAP** — condição padrão da interface —, é um subsistema com investimento, custeio e carbono incorporado próprios, composto pelo separador de folhas e pelo reservatório de descarte.

O volume do reservatório de descarte é o produto da lâmina de descarte pela área de captação, `V_desc = d × A`, em litros, com `d` em milímetros e `A` em metros quadrados. Até 250 L, o programa orça uma coluna vertical de desvio em PVC, a R$ 2,20 por litro acrescidos de R$ 120 em conexões e válvula de purga lenta; acima de 250 L, um reservatório de polietileno rotomoldado, com preço interpolado na base de custos e acréscimo de

R$ 150 em boia de vedação e dispositivo de purga. O separador de folhas custa R$ 220 para até 200 m² de captação, R$ 440 para até 500 m² e R$ 220 por unidade, a cada 250 m², acima disso. O custeio anual do subsistema é de R$ 40, e todos os valores são multiplicados pelo fator regional. São preços de referência brasileiros; na International Edition, os custos são digitados.

**Tabela 47** — Dimensionamento e orçamento do descarte inicial no projeto do tutorial

| Item | Valor |
|---|---|
| lâmina de descarte | 2 mm |
| área de captação | 150 m² |
| volume do reservatório de descarte | 300 L |
| reservatório de descarte em polietileno | R$ 396,90 |
| separador de folhas DN 100 | R$ 220,00 |
| investimento do subsistema | R$ 616,90 |
| custeio anual | R$ 40,00 |

O investimento do subsistema integra o investimento da linha de tratamento e, por isso, entra no fluxo de caixa pela regra incremental a seguir.

### 2.5.5. A regra incremental

A regra incremental é a parte do cálculo que mais frequentemente se erra em implementações próprias, e o erro é sempre o mesmo: contar o tratamento duas vezes. Ela se aplica em três frentes distintas, e em cada uma delas assume forma própria.

**No investimento.** O orçamento de um sistema de aproveitamento pluvial já reserva uma verba genérica de tratamento dentro da rubrica de acessórios, porque nenhum projetista orça um sistema sem prever alguma forma de filtragem. Somar a linha detalhada por cima dessa verba cobraria o tratamento duas vezes, e por isso o programa desconta a verba genérica e soma apenas o incremento.

$$\mathrm{CAPEX}_{\mathrm{inc}} = \mathrm{CAPEX}_{\mathrm{linha}} - V_{\mathrm{gen}} \tag{31}$$

**Tabela 48** — Variáveis da Equação 31

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `CAPEX_inc` | investimento incremental da linha de tratamento | R$ |
| `CAPEX_linha` | investimento total dos equipamentos da linha dimensionada | R$ |
| `V_gen` | verba genérica de tratamento já incluída na rubrica de acessórios | R$ |

**No custeio.** A cloração já é paga na linha de insumos químicos do fluxo de caixa, de modo que o custeio incremental da ETAP desconta essa parcela e o hipoclorito é pago uma vez só, e não duas.

**Na avaliação de ciclo de vida.** A linha de tratamento **substitui** o termo de cloração em vez de somar-se a ele, e a diferença de tratamento entre o fluxo de caixa e o inventário de emissões decorre de os dois contabilizarem grandezas distintas.

> A regra vive num módulo único, consumido pelos **dois** motores econômicos do programa. Duas cópias da mesma regra divergem com o tempo, e a divergência entre elas é invisível no resultado: cada motor responde de forma coerente consigo mesmo.

### 2.5.6. Desligar a ETAP

O dimensionamento da linha de tratamento pode ser inteiramente desativado, e nesse caso nem o investimento nem o custeio de tratamento entram na análise econômica. A finalidade da chave é permitir o estudo da hipótese de tratamento já existente na edificação — caso em que o custo não deve ser atribuído ao sistema pluvial — e comparar cenários com e sem a linha. Desligá-la não significa que a água dispense tratamento: significa que o tratamento não está sendo orçado aqui.

### 2.5.7. O que o programa não dimensiona

O escopo do dimensionamento termina nos equipamentos da linha, e quatro itens correlatos permanecem a cargo do projetista. O **arranjo hidráulico do descarte inicial** — conexões, dispositivo de purga e ligação à drenagem — não é projetado: o programa calcula apenas o volume do reservatório de descarte e o seu custo. A **tubulação** da linha de tratamento e a perda de carga que ela impõe também não são calculadas. O **regime de manutenção** — troca de elemento filtrante, limpeza do vórtex, reposição de pastilhas — não é planejado pelo programa, embora determine boa parte do custeio real. E o **controle de qualidade** permanece integralmente fora do escopo: o programa dimensiona equipamento a partir de premissas, e não substitui ensaio laboratorial.

A ABNT NBR 15527 trata do controle e da manutenção, e o plano correspondente é responsabilidade do projetista.

# 2.6. Energia de bombeamento

> Esta seção traz a cadeia completa do eixo à tomada, e explica por que a potência de placa **não** é o que o medidor registra.

Três versões desta conta já existiram no programa, e as duas primeiras cometiam os enganos descritos no item «Por que a cadeia completa importa»: tratar a potência de placa como potência elétrica e descontar o rendimento da bomba duas vezes. Quem lê um estudo feito numa versão antiga precisa saber disso.

## 2.6.1. A potência de placa é de eixo

A ABNT NBR 17094-2:2016 manda marcar o **rendimento** na placa de identificação do motor, como grandeza separada da potência. Isso só faz sentido se a potência de placa for a potência mecânica **no eixo**.

Daí a cadeia ter dois rendimentos, e não um:

**Tabela 49** — Os dois rendimentos da cadeia de bombeamento e o que cada um converte

| Rendimento | O que converte |
|---|---|
| **da bomba**, η_b | potência de eixo em potência hidráulica entregue à água |
| **do motor**, η_m | potência elétrica da tomada em potência mecânica no eixo |

O programa pede os dois, em campos separados.

## 2.6.2. As equações

**Energia específica do recalque**, por metro cúbico elevado:

$$e = (\rho \times g \times H) \div (\eta b \times \eta m) \tag{32}$$

**Tabela 50** — Variáveis da Equação 32

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| e | consumo específico de energia por volume recalcado | kWh/m³ |
| ρ | massa específica da água, adotada como 1.000 | kg/m³ |
| g | aceleração da gravidade, adotada como 9,81 | m/s² |
| H | altura manométrica total do recalque | m.c.a. |
| η_b | rendimento hidráulico da bomba | adimensional |
| η_m | rendimento do motor elétrico | adimensional |

A Equação 32 não depende da vazão nem da potência instalada. Elevar um metro cúbico de água a uma dada altura custa a mesma energia com bomba grande ou pequena, porque o trabalho realizado é o mesmo; o que muda com a potência é o tempo gasto para realizá-lo, e não o consumo específico.

**Quando a vazão de operação é declarada**, a forma equivalente:

$$e = P \div (Q \times \eta m) \tag{33}$$

**Tabela 51** — Variáveis da Equação 33

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `e` | consumo específico de energia por volume recalcado | kWh/m³ |
| `P` | potência de placa da motobomba, que é potência de eixo | kW |
| `Q` | vazão de recalque informada ou deduzida | m³/h |
| `η_m` | rendimento do motor elétrico | adimensional |

O rendimento hidráulico da bomba não comparece na Equação 33, e a ausência é proposital: ele já está embutido no fato de um motor de `P` quilowatts no eixo fazer a bomba entregar `Q` metros cúbicos por hora naquela altura. Dividir por ele outra vez contabilizaria a perda hidráulica duas vezes.

**Vazão, quando não declarada:**

$$Q = (P \times \eta b) \div (\rho \times g \times H) \tag{34}$$

**Tabela 52** — Variáveis da Equação 34

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `Q` | vazão de recalque deduzida | m³/h |
| `P` | potência de placa da motobomba, que é potência de eixo | kW |
| `η_b` | rendimento hidráulico da bomba | adimensional |
| `ρ` | massa específica da água, adotada como 1.000 | kg/m³ |
| `g` | aceleração da gravidade, adotada como 9,81 | m/s² |
| `H` | altura manométrica total do recalque | m.c.a. |

**Energia das partidas:**

$$E_{\text{part}} = (P \times t_{\text{part}}) \div \eta m \tag{35}$$

**Tabela 53** — Variáveis da Equação 35

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `E_part` | energia consumida no conjunto das partidas do período | kWh |
| `P` | potência de placa da motobomba, que é potência de eixo | kW |
| `t_part` | tempo total de partida acumulado no período | h |
| `η_m` | rendimento do motor elétrico | adimensional |

O rendimento da bomba está ausente da Equação 35 pela razão física que a distingue das anteriores: durante a partida não há vazão útil, e portanto não há perda hidráulica a descontar. O motor puxa energia da tomada, e é apenas isso que o medidor da concessionária registra.

A energia anual da motobomba é a soma das duas parcelas: a do recalque efetivo, que depende do volume elevado, e a das partidas, que depende do número de acionamentos.

$$E_{\text{ano}} = e \times V_{\text{rec}} + (P \times t_{\text{part}}) \div \eta m \tag{36}$$

**Tabela 54** — Variáveis da Equação 36

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `E_ano` | energia elétrica consumida pela motobomba no ano | kWh/ano |
| `e` | consumo específico de energia por volume recalcado | kWh/m³ |
| `V_rec` | volume recalcado no ano | m³/ano |
| `P` | potência de placa da motobomba, que é potência de eixo | kW |
| `t_part` | tempo total de partida acumulado no ano | h/ano |
| `η_m` | rendimento do motor elétrico | adimensional |

A potência de placa de uma motobomba é a potência mecânica no eixo, e não a potência elétrica registrada pelo medidor (Figura 21). Uma motobomba de 0,5 CV (0,37 kW) com motor de rendimento 60,5% absorve da rede cerca de 0,61 kW: calcular a energia com a potência de placa subestimaria o consumo em cerca de 40%, e o custeio de energia é justamente a parcela que reduz a economia do sistema.

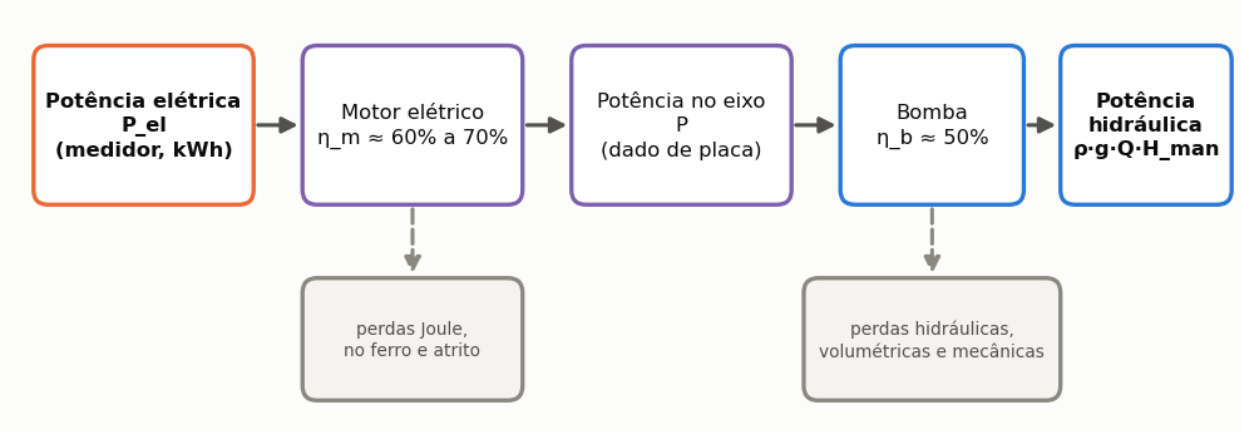



*Figura 21 — Cadeia de energia do bombeamento. A potência de placa é a potência no eixo, no meio da cadeia: entre ela e o medidor de energia está o rendimento do motor, η_m, e entre ela e a potência hidráulica entregue à água está o rendimento da bomba, η_b.*

A potência hidráulica depende da altura manométrica, que soma ao desnível geométrico entre as lâminas d'água as perdas de carga do escoamento (Figura 22). A perda de carga é a energia dissipada por unidade de peso do fluido e tem duas parcelas: a perda contínua, ao longo da tubulação, dada pela equação de Darcy-Weisbach, `h_f = f · (L/D) · v²/2g`, em que `f` é o fator de atrito, `L` o comprimento, `D` o diâmetro interno e `v` a velocidade média; e as perdas localizadas em conexões, registros e válvulas, `h_loc = K · v²/2g`, em que `K` é o coeficiente da singularidade. Em recalques prediais curtos, as perdas somam tipicamente de 10% a 30% do desnível geométrico.

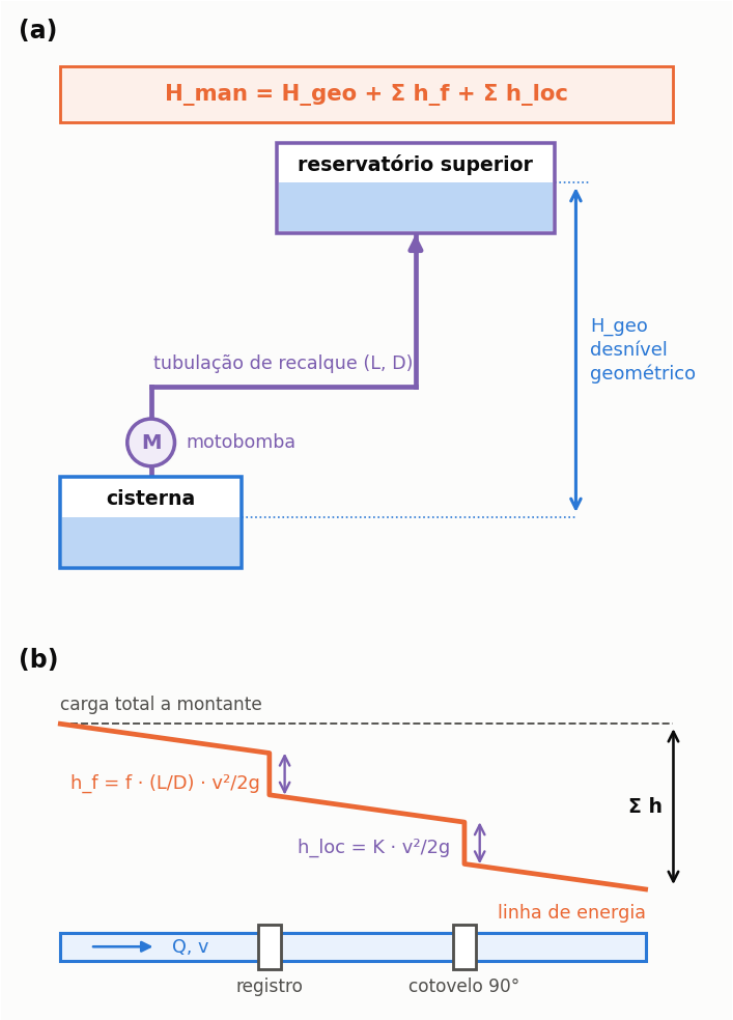



*Figura 22 — (a) Altura manométrica de um recalque predial: desnível geométrico entre as lâminas d'água da cisterna e do reservatório superior, somado às perdas de carga; (b) linha de energia ao longo de um trecho de tubulação, com a perda contínua por atrito (h_f) e as perdas localizadas em registro e cotovelo (h_loc).*

### 2.6.3. O rendimento do motor, quando não informado

Vale a Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2:2016, linha IR1, motores de dois polos — que é o que são as motobombas residenciais, a 3.450 rpm (Figura 23):

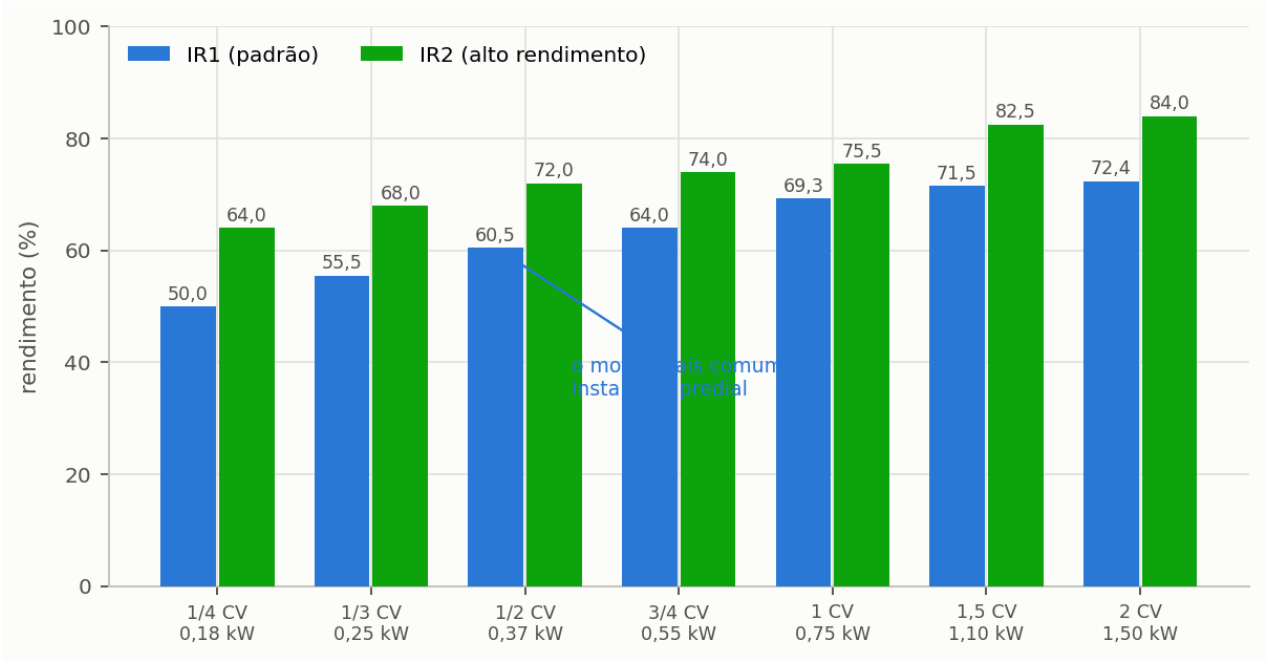



*Figura 23 — Rendimento mínimo de motores de indução monofásicos de dois polos, conforme a Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2:2016. O programa adota a classe IR1 quando o projeto não informa o rendimento, por ser a de menor exigência e, portanto, a hipótese conservadora.*

Os dois valores que mais aparecem em instalação predial são o de meio CV, com **60,5%** de rendimento na classe IR1, e o de um CV, com **69,3%**. A diferença entre eles é de quase nove pontos percentuais, e ela se propaga inteira para o custeio de energia, porque é o rendimento que separa a potência de eixo da potência efetivamente puxada da rede.

Adota-se a **IR1** por ser o piso normativo e o que se encontra em motobomba de prateleira. Quem tem motor de alto rendimento informa o valor marcado na placa.

Para potências fora da tabela, a norma manda adotar o maior dos dois rendimentos vizinhos quando a potência estiver no ponto médio ou acima, e o menor quando estiver abaixo.

### 2.6.4. Por que a cadeia completa importa

O consumo específico do caso de referência — meio cavalo, 12 m.c.a. de altura manométrica, 82 $m^3$ recalcados e 98 acionamentos por ano — é de 0,1080 kWh/$m^3$. Ignorar o rendimento do motor, ou descontar o rendimento da bomba duas vezes, altera esse número em dezenas de pontos percentuais, e esses são precisamente os dois enganos mais frequentes em planilhas de dimensionamento.

O primeiro engano consiste em tratar a potência de placa como potência consumida na tomada; o segundo, em aplicar o rendimento hidráulico numa conta que já parte da vazão efetivamente entregue, o que o contabiliza duas vezes. A cadeia apresentada nesta seção é explícita justamente para tornar ambos visíveis.

### 2.6.5. O assistente de dimensionamento da motobomba

Quando a potência, a vazão e a altura manométrica da motobomba não são conhecidas, o botão *Assistente de Dimensionamento de Motobomba*, na etapa **4. Reservatório & Custos** e no diálogo econômico, estima os três valores e seleciona um modelo comercial. O assistente segue a sequência usual de dimensionamento de um recalque predial:

1. **Vazão de recalque.** `Q = V_sup ÷ t_ench`, com o volume do reservatório superior e o tempo de enchimento desejado, de 45 minutos por padrão.

2. **Diâmetro econômico.** Pela fórmula de Forchheimer, `D = 1,3 · (t_op ÷ 24)^0,25 · √Q`, com `D` em metros, `Q` em $m^3/s$ e `t_op` o tempo diário de funcionamento, de 2 h por padrão. O diâmetro adotado é o menor tubo comercial de PVC soldável cujo diâmetro interno atende ao valor calculado, e nunca inferior ao bocal da motobomba selecionada; a sucção recebe uma bitola comercial acima do recalque.
3. **Velocidade.** `v = Q ÷ (π · D_i² ÷ 4)`, destacada quando fica fora do intervalo de 0,6 m/s a 2,5 m/s.
4. **Perda de carga.** Pela fórmula de Hazen-Williams, `J = 10,643 · Q^1,852 · C^−1,852 · D_i^−4,87`, com `C = 140` para PVC, multiplicada pelo comprimento da tubulação e acrescida de 30% para as perdas localizadas.
5. **Altura manométrica e potência.** `H_man = H_geo + h_f` e `P = ρ · g · Q · H_man ÷ η`, com rendimento de conjunto de 55% por padrão.
6. **Seleção.** O primeiro modelo do catálogo interno cuja vazão, altura máxima e potência atendem ao ponto de operação, com a curva da bomba traçada contra o ponto calculado.

A altura manométrica e a perda de carga calculadas retornam ao projeto e passam a alimentar o cálculo de energia desta seção, no lugar do valor de recurso.

### 2.6.6. Os valores de recurso

Usados quando o projeto não declara:

**Tabela 55** — Valores de recurso adotados quando o projeto não os declara

| Parâmetro | Valor | Origem |
|---|---|---|
| altura manométrica | 12 m.c.a. | casa de dois pavimentos com cisterna enterrada: ~8 m de desnível geométrico e ~30% de perda de carga dão de 10 a 12 m; adota-se o extremo conservador |
| rendimento da bomba | 55% | motobombas residenciais de meio a um CV ficam entre 40% e 60% no ponto de operação |
| tempo de partida | 108 s | ver a ressalva abaixo |

> **APROFUNDAMENTO · A ALTURA MANOMÉTRICA É O PARÂMETRO QUE MAIS PESA**
> Quem conhece o desnível do projeto deve informá-lo. Dobrar a altura dobra a energia.

> **APROFUNDAMENTO · O TEMPO DE PARTIDA DE 108 S**
> Ele representa o tempo de escorva de uma bomba autoaspirante cuja linha de sucção drenou. Numa instalação com válvula de pé em ordem, a linha permanece escorvada e as partidas seguintes são imediatas. No caso de referência, as partidas respondem por 19% do consumo anual; com um transitório de 3 s, responderiam por 0,5%. O valor é conservador e está registrado como pendência aberta do programa.

### 2.6.7. A pressurização direta: a energia é tempo ligado

Tudo o que se disse até aqui vale para o recalque, em que a bomba enche a caixa superior de uma vez, na vazão dela, e desliga. O pressurizador trabalha de outro modo. Ele liga a cada descarga e fica ligado enquanto a caixa acoplada enche, e quem decide a vazão é a boia da caixa, e não a bomba. Uma bomba maior não enche a caixa mais depressa: fica o mesmo tempo ligada, puxando mais potência.

Por isso o programa não calcula a energia do pressurizador pela energia específica `ρ·g·H/(η_b·η_m)`, que pressupõe a bomba no ponto de melhor rendimento. Calcula pelo tempo ligado:

$$E = (P \div \eta m) \cdot [V \div \min(Q_b(H), Q_p) + N \cdot t_r] \tag{37}$$

**Tabela 56** — Variáveis da Equação 37

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| $E$ | energia anual do pressurizador | kWh/ano |
| $P$ | potência de placa, no eixo | kW |
| $\eta_m$ | rendimento do motor, da Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2 | adimensional |
| $V$ | volume pluvial consumido | m³/ano |
| $Q_{b(H)}$ | vazão da curva do modelo na pressão de trabalho $H$ | m³/h |
| $Q_p$ | vazão do ponto de uso | m³/h |
| $N$ | acionamentos por ano: moradores × 5,05 descargas × 365,25 | 1/ano |
| $t_r$ | retardo de desligamento do controle eletrônico | h |

É a forma do «método simples» que Ward, Butler e Memon (2012) descrevem, potência vezes duração de operação, com duas correções: a vazão efetiva é a menor entre a da bomba e a do ponto, e o retardo dos controles eletrônicos entra a cada partida. A potência de placa é a do ponto nominal, e em vazão baixa o motor puxa um pouco menos; a estimativa tende a superestimar a energia, mas ordena os modelos entre si.

A vazão do ponto padrão é de 0,15 L/s, isto é, 9 L/min: a vazão de projeto da bacia com caixa de descarga na Tabela A.1 da ABNT NBR 5626:1998. A edição de 2020 retirou a tabela e passou ao projeto a tarefa de explicitar as vazões nos pontos de utilização (item 6.7.1); quem tiver o dado do fabricante da bacia deve usá-lo.

#### 2.6.7.1. O catálogo

A etapa **4. Reservatório & Custos** traz seis pressurizadores residenciais de cinco fabricantes, cada um com a curva vazão × pressão do manual, guardado nos documentos consultados: Komeco TP 820T e TP 825T, Cardal Potenza, Jacuzzi AcquaHouse, com curva ensaiada no Laboratório de Etiquetagem de Bombas da UNIFEI, Syllent Impulse Press e Rowa Max Press 20E. Para outro modelo, a opção «Personalizado» pede a potência de placa, a vazão lida na curva do fabricante na pressão de trabalho e o retardo de desligamento.

A tabela aplica o catálogo à pressurização direta do tutorial: a cisterna de 4.000 L sem caixa superior, quatro moradores e a vazão da bacia de 9 L/min.

**Tabela 57** — Energia anual de seis pressurizadores de catálogo na pressurização direta do tutorial, com a vazão da bacia sanitária limitando a da bomba

| Modelo | Controle | Vazão da curva a 18 m.c.a. | Horas por ano | kWh por ano | kWh/m³ | kWh por ano a 24 m.c.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komeco TP 820T, 1/4 CV | pressostato | 13,3 L/min | 110 | 40,5 | 0,68 | 82,0 |
| Cardal Potenza, 1/3 CV | fluxostato | 18,8 L/min | 110 | 48,6 | 0,82 | não alcança |
| Komeco TP 825T, 1/2 CV | pressostato | 29,1 L/min | 110 | 66,9 | 1,13 | 66,9 |
| Jacuzzi AcquaHouse 5AQH1, 1/2 CV | pressostato | 27,4 L/min | 110 | 66,9 | 1,13 | 66,9 |
| Rowa Max Press 20E, 1/2 CV | eletrônico | 12,8 L/min | 110 | 66,9 | 1,13 | não alcança |
| Syllent Impulse Press, 1/2 CV | eletrônico | 7,0 L/min | 162 | 98,5 | 1,66 | não alcança |

A 18 m.c.a., cinco dos seis modelos entregam mais que os 9 L/min da bacia, e todos ficam as mesmas 110 horas por ano ligados. O que os separa é a potência: o de 1/4 CV gasta 40 kWh, os de 1/2 CV, 67. O sexto, com pouco mais de 7 L/min a 18 m.c.a., opera quase no fim da curva, fica mais tempo ligado e ainda soma dez segundos de retardo a cada uma das 7.373 partidas do ano.

A 24 m.c.a. a ordem se inverte. O modelo de 1/4 CV chega a 4,4 L/min, e o tempo ligado dobra; três modelos nem alcançam a pressão. O melhor passa a ser um de 1/2 CV. A regra que a tabela ensina é escolher o menor modelo que entrega a vazão do ponto na pressão de trabalho, e é o que o item 6.5.11.12 da ABNT NBR 5626:2020 pede: que o consumo de energia das bombas de recalque e de pressurização seja minimizado pela escolha da bomba, entre as alternativas consideradas. A tela aponta esse modelo e mostra a energia de todos os outros ao lado.

> **Duas bombas, e não uma.** O item 6.5.11.2 da mesma norma exige no mínimo duas bombas, de funcionamento independente, nos sistemas de recalque e de pressurização. O tutorial segue a norma, e o investimento conta a principal e a reserva.

### 2.6.8. Por que a energia do recalque é pequena, e a do pressurizador não

Elevar um metro cúbico a doze metros custa cerca de 0,033 kWh de energia hidráulica. Com os dois rendimentos, chega a 0,11 kWh por metro cúbico entregue, e o recalque do tutorial, com as partidas, a 0,13 kWh/m³.

A pressurização direta do mesmo projeto gasta de 0,68 a 1,66 kWh/m³, conforme o modelo: cinco a treze vezes mais. Os números reproduzem uma diferença que a literatura já tinha medido. Na revisão de Vieira et al. (2014), a mediana dos estudos teóricos foi de 0,20 kWh/m³, e a dos empíricos, de 1,40 kWh/m³, porque os primeiros ignoravam as partidas, o modo de espera e o rendimento real de motor e bomba. A mesma revisão relata 1,70 kWh/m³ para abastecer uma caixa acoplada diretamente com uma bomba de 450 W, e 1,52 kWh/m³ em média em dezenove residências australianas com alimentação direta.

O recalque do tutorial fica perto da mediana teórica porque trabalha como os estudos teóricos supõem: poucas partidas por ano, na vazão da própria bomba. O pressurizador fica na faixa empírica porque trabalha como as casas medidas: uma partida por uso, na vazão do ponto.

Mesmo assim, a energia é pequena diante da economia na fatura. Os 40 kWh do menor pressurizador custam menos de trinta reais por ano na tarifa do tutorial. O argumento de que «bombear gasta mais do que economiza» não se sustenta em edificação de pequeno porte, mas a escolha do arranjo e do modelo pode multiplicar por dez a parcela de energia, e é ela que pesa no carbono da seção 2.8.

Em prédio alto, com trinta metros de recalque, a conta muda, e vale refazê-la.

# 2.7. Análise econômica e os regimes tarifários

> Esta seção formaliza o fluxo de caixa e detalha os seis regimes tarifários — o dado que mais decide a viabilidade de um sistema pluvial no Brasil.

## 2.7.1. A economia é a diferença entre duas faturas

O programa não calcula a economia multiplicando o volume poupado por uma tarifa média, e a distinção não é de refinamento: é de ordem de grandeza. Para cada mês da projeção ele monta duas faturas completas, uma com o consumo que a edificação teria sem o sistema pluvial e outra com o consumo de água potável efetivamente comprado, e toma a diferença entre elas.

$$E_{\text{mês}} = F(V_{\text{tot}}) - F(V_{\text{pot}}) \tag{38}$$

**Tabela 58** — Variáveis da Equação 38

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `E_mês` | economia obtida no mês | R$ |
| `F(·)` | função que calcula a fatura de água e esgoto para um volume | R$ |
| `V_tot` | volume mensal que a edificação consumiria sem o sistema pluvial | m³ |
| `V_pot` | volume mensal de água potável efetivamente comprado da rede | m³ |

A razão de proceder assim está na progressividade das estruturas tarifárias brasileiras. O metro cúbico que se deixa de consumir é sempre o último da fatura, que é o mais caro, e nunca o médio. Num município cuja primeira faixa custa R$ 3,08/m³ e cuja segunda faixa custa R$ 14,31/m³, calcular a economia pela tarifa média a subestima em mais da metade, e o erro cresce com o consumo da edificação.

## 2.7.2. A fatura de água e esgoto

A estrutura tarifária de cada município é representada no programa por uma sequência de faixas, e cada faixa é uma quádrupla composta pelo volume mínimo, pelo volume máximo, por um valor e por um código. O código é o elemento que dá sentido ao valor, porque estruturas aparentemente semelhantes cobram de maneiras muito distintas.

Antes dos códigos, convém ver de que a fatura é feita. A fatura mensal de água e esgoto é a soma de parcelas com comportamentos distintos: uma parcela fixa, que não responde ao consumo; uma ou mais faixas de consumo, em que é cobrado o preço por volume que está alocado dentro de cada faixa de consumo; e o esgoto, que em boa parte do Brasil é um percentual do valor da água e portanto acompanha tudo o que ele faz. A economia de água atinge cada uma dessas parcelas de um jeito diferente, e é essa assimetria que a Figura 24 mostra.

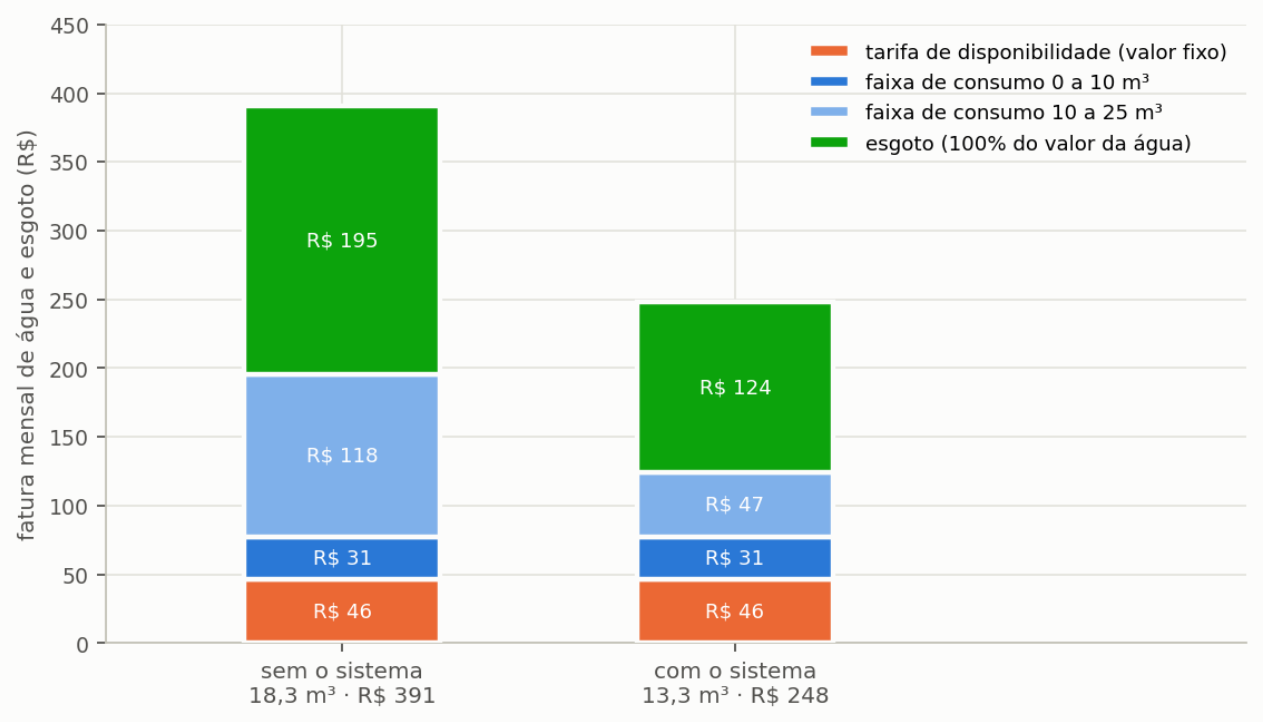



*Figura 24 — Fatura mensal de água e esgoto do projeto do tutorial, aberta em parcelas, sem e com o sistema. A tarifa de disponibilidade é idêntica nos dois casos; a redução ocorre nas faixas de consumo superiores, que têm o maior preço por metro cúbico, e se estende ao esgoto, cobrado como percentual do valor da água.*

O código de cada faixa define como o seu valor é aplicado (Figura 25). Nas faixas de consumo, de código 1 ou 0, é cobrado o preço por volume que está alocado dentro de cada faixa de consumo; na tarifa de disponibilidade, de código −1, o valor fixo é somado à parcela de consumo; na franquia retroativa, de código −2, o consumo acima da franquia faz todo o volume ser faturado desde 0 m³; no piso de pagamento, de código −3, o valor declarado é o limite inferior da fatura; e na fórmula exponencial, o código 2 guarda o preço-base e as linhas de código 3 guardam a tabela de expoentes.




*Figura 25 — Os seis códigos de faixa tarifária e o efeito de cada um sobre a fatura mensal de água e esgoto. Duas estruturas com os mesmos valores numéricos resultam em faturas distintas conforme o código de cada faixa.*

Dois desses regimes são frequentemente confundidos entre si, embora produzam efeitos opostos sobre a viabilidade de um sistema pluvial. Vale examiná-los com números.

- **Disponibilidade soma.** Parcela de consumo de R$ 55 mais R$ 46 de disponibilidade dá fatura de R$ 101, e economizar R$ 15 de consumo deixa a fatura em R$ 86.
- **Piso limita por baixo.** Com piso de R$ 40 e consumo tarifado de R$ 55, economizar até R$ 15 **não reduz nada**.

A diferença entre os dois regimes decide se cada metro cúbico economizado gera desconto desde o primeiro ou se a economia só começa a valer depois de vencido um patamar, e um estudo de viabilidade que os confunda chega a conclusões invertidas. É por essa razão que o programa codifica o regime de forma explícita, em vez de tratá-lo como detalhe da tabela.

#### 2.7.2.1. A fórmula exponencial

Nos municípios da CORSAN a parcela de água não é soma de faixas, e sim uma potência do consumo do mês:

$$T_{\text{agua}} = \text{PB} \times C^{n} + \text{SB} \tag{39}$$

**Tabela 59** — Variáveis da Equação 39

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| T_agua | parcela de água da fatura | R$ |
| PB | preço-base do município | R$/m³ |
| C | consumo do mês por economia | m³ |
| n | expoente da Tabela de Exponenciais para o consumo C: 1,00 até 20 m³, 1,13 entre 101 e 150 m³ | adimensional |
| SB | serviço básico | R$ |

O expoente é lido pelo consumo **total** do mês e aplicado a todo o volume. Na categoria residencial não há teto; só a industrial passa, acima de 1.000 m³, a cobrar o excedente por preços próprios, e o programa representa esse teto com uma faixa comum a partir dele. A economia mensal é a diferença entre as duas contas, $PB \times (C_1^{n1} - C_2^{n2})$, cada consumo com o seu expoente, e não o produto de um preço unitário pelo volume poupado; com n acima de 1, o metro cúbico poupado vale mais que o preço-base.

Como o hidrômetro fatura metros cúbicos inteiros e a fração passa para a leitura seguinte, o consumo médio fracionário de uma simulação é cobrado pela reta entre as contas dos dois inteiros vizinhos: 20,5 m³ ficam entre 20 m³ (n = 1,00) e 21 m³ (n = 1,01). Sem essa regra, o expoente saltaria dentro do metro cúbico, e o valor do m³ poupado oscilaria com a casa decimal do consumo médio — em Alegrete, de R$ 25,42 a R$ 13,55 entre 30 e 30,5 m³ de consumo.

#### 2.7.2.2. Micromedição

Em edificações multifamiliares com medição individualizada, o consumo é avaliado no patamar de uma única unidade habitacional e o resultado é multiplicado pelo número de economias. O tratamento importa por causa da progressividade: um prédio de vinte apartamentos tratado como consumidor único cairia inteiro na faixa mais cara da tabela, e a economia resultante sairia grosseiramente superestimada, porque cada metro cúbico poupado seria valorado a uma tarifa que nenhuma das vinte unidades efetivamente paga.

#### 2.7.2.3. O esgoto

$$T_{\text{esg}} = T_{\text{agua}} \times s \tag{40}$$

**Tabela 60** — Variáveis da Equação 40

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| T_esg | parcela de esgoto da fatura | R$ |
| T_agua | parcela de água da fatura, já calculada pelas faixas progressivas | R$ |
| s | percentual de esgoto praticado pela concessionária | adimensional |

O percentual de esgoto incide sobre a parcela de água da fatura, e não sobre a fatura total, e a confusão entre os dois denominadores dobra ou divide pela metade a parcela calculada. Cem por cento, que é o valor praticado por boa parte das concessionárias brasileiras, significa que a parcela de esgoto iguala a de água, e portanto que o esgoto responde por metade da fatura total.

Há um terceiro modo, o da CORSAN: o esgoto cobrado **por metro cúbico consumido**, T_esg = C × p_esg, sem o serviço básico e sem o expoente da água. Aplicar ali o percentual sobre a parcela de água cobraria esgoto sobre o serviço básico e sobre a potência, e a conta sairia maior do que a concessionária fatura.

### 2.7.3. Os seis regimes na base

O catálogo distribui os seus 652 municípios de maneira bastante desigual entre os seis regimes. A franquia no mínimo responde sozinha por **371** deles, mais da metade; seguem-se 122 com tarifa de disponibilidade, 100 sem mínimo algum, 36 na fórmula exponencial (CORSAN, COMUSA e DMAE de Porto Alegre) e 23 na franquia retroativa — a conta mínima de 15 m³ da CEDAE e das concessionárias que herdaram a sua estrutura no Rio de Janeiro —, ao passo que o piso de pagamento não aparece em nenhum (Figura 26). A tabela a seguir mostra como cada regime é codificado e aplicado no cálculo da fatura.

**Tabela 61** — Codificação e aplicação de cada regime de valor mínimo no cálculo da fatura

| Regime | Codificação das faixas | Cálculo da parcela de água | Efeito da redução do consumo |
|---|---|---|---|
| sem valor mínimo | apenas faixas de consumo (código 1 ou 0) | soma, em cada faixa, do preço por m³ aplicado ao volume alocado dentro dela | toda redução de consumo reduz a fatura |
| tarifa de disponibilidade | valor fixo (−1) e faixas de consumo a partir de 0 m³, com preço positivo | valor fixo somado à parcela de consumo, faturada desde o primeiro m³ | toda redução de consumo reduz a fatura; o valor fixo permanece |
| franquia no mínimo | valor fixo (−1) e primeira faixa de 0 a N m³ a R$ 0,00/m³ | valor fixo que inclui os N m³ da franquia; acima deles, faixas de consumo | redução abaixo de N m³ não altera a fatura |
| franquia retroativa | franquia (−2) de 0 a N m³ com valor fixo, e faixas de consumo | até N m³, valor fixo; acima, todo o volume faturado desde 0 m³ pelas faixas | reduzir o consumo para até N m³ substitui a parcela de consumo pelo valor fixo |
| piso de pagamento | piso (−3) e faixas de consumo | parcela de consumo pelas faixas, limitada inferiormente ao valor do piso | redução que leva a parcela abaixo do piso não reduz a fatura |
| fórmula exponencial | serviço básico (−1), preço-base (2) e tabela de expoentes (3) cobrindo todo o consumo | serviço básico somado a $PB \times C^n$, com $n$ pelo consumo do mês inteiro | toda redução de consumo reduz a fatura, pela diferença entre as duas potências |

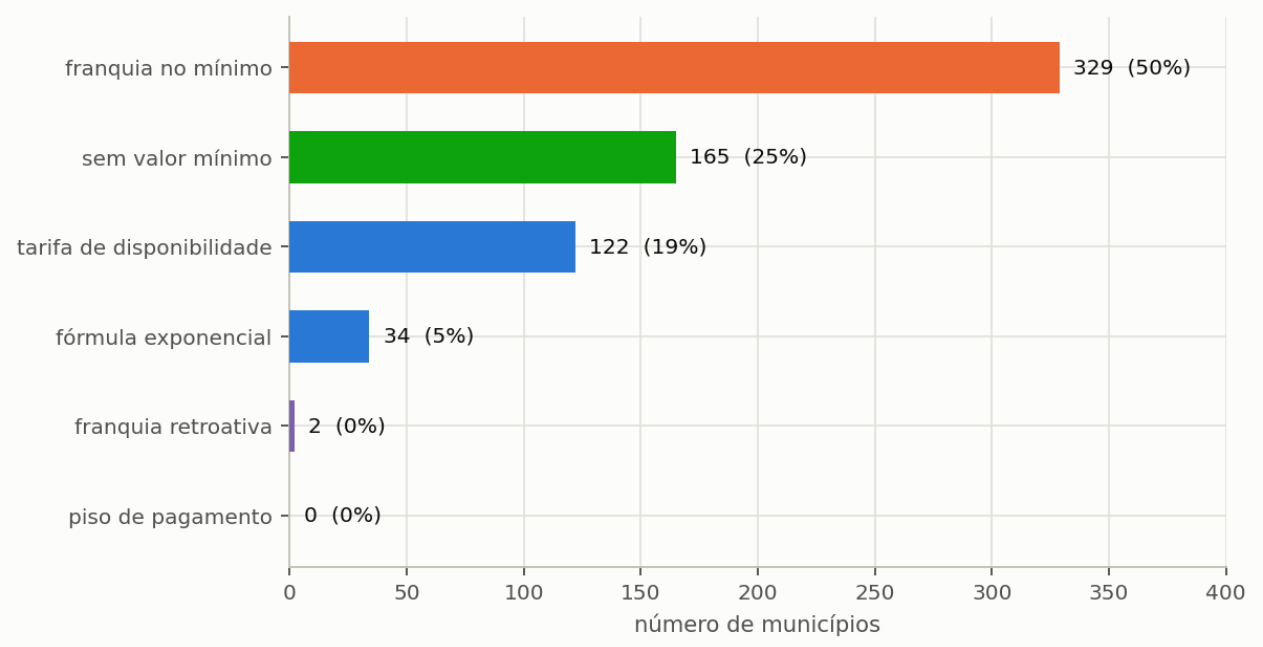



*Figura 26 — Distribuição dos 652 municípios do catálogo pelos seis regimes tarifários. Metade deles pratica franquia no mínimo, regime em que a redução do consumo abaixo da franquia não reduz a fatura.*

O piso de pagamento está implementado no motor de cálculo e nenhum município da base foi até agora classificado nele, situação que se registra aqui por transparência: a ausência de ocorrências não significa que

o regime não exista no país, e sim que o levantamento não o encontrou entre os 652 municípios catalogados.

A seção 3.3 apresenta o exemplo numérico que compara Floriano e Florianópolis, do qual decorre a lição prática mais importante desta seção: em regime de franquia, economizar água abaixo do volume de franquia não produz desconto algum na fatura.

### 2.7.4. O investimento

$$\mathrm{CAPEX} = C_{\mathrm{cist}} + C_{\mathrm{sup}} + C_{\mathrm{mo}} + C_{\mathrm{tub}} + C_{\mathrm{ace}} + (C_{\mathrm{bomba}} \times n_{\mathrm{b}}) + \mathrm{CAPEX}_{\mathrm{inc}} \tag{41}$$

**Tabela 62** — Variáveis da Equação 41

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `CAPEX` | investimento inicial total do sistema | R$ |
| `C_cist` | custo do reservatório inferior | R$ |
| `C_sup` | custo do reservatório superior, quando houver | R$ |
| `C_mo` | custo de mão de obra de instalação: no projeto novo, 30% dos materiais, com piso de R$ 1.400 | R$ |
| `C_tub` | custo da tubulação: tubos, curvas e conexões do arranjo 3D | R$ |
| `C_ace` | custo dos acessórios: as peças do arranjo 3D, uma a uma, e os cabos de comando | R$ |
| `C_bomba` | custo unitário da motobomba | R$ |
| `n_b` | número de motobombas, incluindo a reserva quando houver | unidade |
| `CAPEX_inc` | investimento incremental da linha de tratamento, incluído o descarte inicial quando dimensionado | R$ |

No projeto novo, `C_tub` e `C_ace` não são verbas: saem do **quantitativo do arranjo 3D** (seção 3.9). Cada metro de tubo, cada curva, cada conexão de extremidade, cada peça — registros, válvulas de retenção e de pé, solenoide, hidrômetro, chaves de nível, quadro de comando, freio d'água, sucção flutuante, respiros, ladrão, separação atmosférica, ponto de consumo — e cada metro de cabo de comando tem preço, e a soma é o que entra aqui. Cisterna, caixa superior e motobomba têm termo próprio; o filtro de entrada e o descarte entram pela linha de tratamento quando ela os dimensiona. O projetista pode digitar outros valores na etapa econômica; o projeto passa então a usar os digitados, e a planilha de auditoria registra a troca. Projetos gravados antes desta regra mantêm os custos que declaram.

A mão de obra do projeto novo também é refeita a cada cálculo: 30% da soma de cisterna, caixa superior, motobombas, tubulação e acessórios, com piso de R$ 1.400 (chave `labor_percentage` de `costs_database.json`). Assim, ela cresce com o reservatório: na varredura de volumes, cada volume tem a sua cisterna, o seu arranjo usual e a sua mão de obra. Antes, a mão de obra era fixada uma única vez, sobre verbas genéricas de tubulação e acessórios, e valia igual para todos os volumes. Um valor digitado na etapa econômica prevalece, como nas outras rubricas.

O último termo segue a regra incremental da seção 2.5 e inclui, quando o dimensionamento físico do descarte está habilitado, o reservatório de descarte inicial e o separador de folhas; o custeio anual desse subsistema entra no custeio da linha de tratamento.

Num projeto novo, cada parcela deste somatório já vem preenchida pelo programa. A seção 4.7, em «Como o CAPEX é calculado automaticamente», mostra a cadeia de cálculo, os parâmetros, a procedência registrada na base e o que conferir.

Os preços de reservatório provêm da base de custos do programa, com procedência declarada para cada material. Quando o volume pedido não consta da tabela, o programa interpola linearmente entre os pontos vizinhos; quando o volume excede o maior valor tabelado, a extrapolação só é realizada se a regressão sobre os pontos conhecidos apresentar coeficiente de determinação acima de 0,90, e o programa adverte quando

esse critério não é satisfeito, em vez de extrapolar em silêncio.

A composição do investimento surpreende quem chega ao assunto esperando que o reservatório domine a conta. Em volumes residenciais pequenos ele pesa menos que a mão de obra e a tubulação, e só passa a dominar quando o volume cresce o bastante para que o preço do tanque supere a soma fixa da instalação. A consequência de projeto é direta: dobrar o reservatório não dobra o investimento, e essa não linearidade é parte do motivo de a curva de valor presente líquido ter máximo interior (Figura 27).

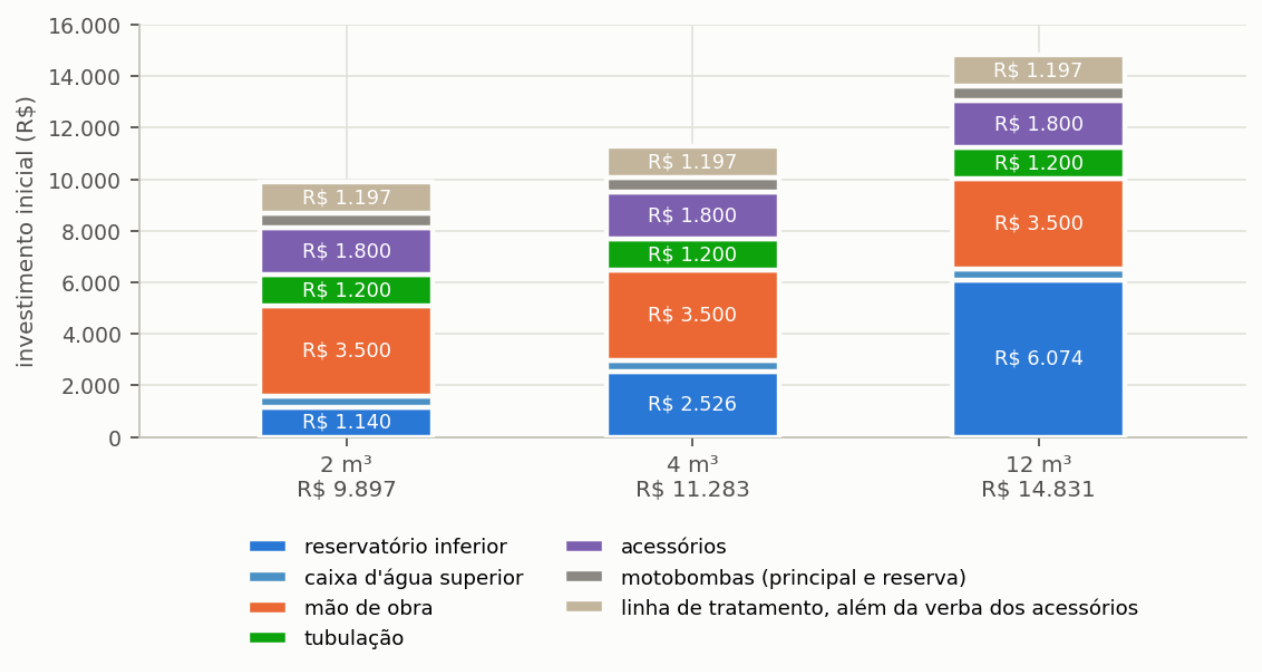



*Figura 27 — Investimento inicial aberto nas sete rubricas que o programa soma, para três volumes de reservatório de polietileno. Com os custos que o tutorial declara, só o reservatório inferior cresce com o volume; caixa superior, mão de obra, tubulação, acessórios, motobombas e linha de tratamento não mudam. A linha de tratamento entra pelo que acrescenta além da verba de filtração já embutida nos acessórios, para não contar o filtro duas vezes. Num projeto novo, tubulação e acessórios saem do arranjo 3D, que não tem essa verba, e a mão de obra acompanha os materiais de cada volume.*

## 2.7.5. O custeio anual

**Tabela 63** — Parcelas do custeio anual e a origem de cada uma

| Parcela | Origem |
|---|---|
| energia de bombeamento | seção 2.6, com a bandeira tarifária aplicada |
| cloração | massa de **produto**, não de cloro ativo |
| ETAP | custeio incremental, sem contar a cloração duas vezes |
| descarte inicial | manutenção anual do reservatório de descarte e do separador de folhas, quando dimensionados |
| custos operacionais declarados | lista livre do usuário |

A lista de custos operacionais declarados não começa vazia: o projeto novo traz três rotinas de manutenção, com valor e periodicidade. A seção 4.7, em «O que entra automaticamente no OPEX», lista cada item de partida, a origem e o modo de alterá-lo, e mostra que o campo de custeio anual do resumo não inclui essas rotinas.

A bandeira tarifária ajusta a tarifa de energia conforme a condição de operação do sistema elétrico nacional, e o programa aceita as quatro modalidades vigentes: amarela, vermelha patamar 1, vermelha patamar 2 e branca, esta última com desconto nos períodos fora de ponta.

### 2.7.6. A projeção mês a mês

A projeção é feita mês a mês ao longo de todo o período de análise, e aplica a cada parcela os fatores de inflação e de reajuste definidos a seguir.

O resultado dessa projeção é uma série mensal de saldos, e o que interessa nela é o instante em que o saldo acumulado deixa de ser negativo. Esse instante é o tempo de retorno. A Figura 28 agrega a projeção por ano: em colunas, a economia na fatura de água e esgoto e os custos, com o investimento no ano zero; em linha, o saldo acumulado descontado, que cruza o zero no tempo de retorno.

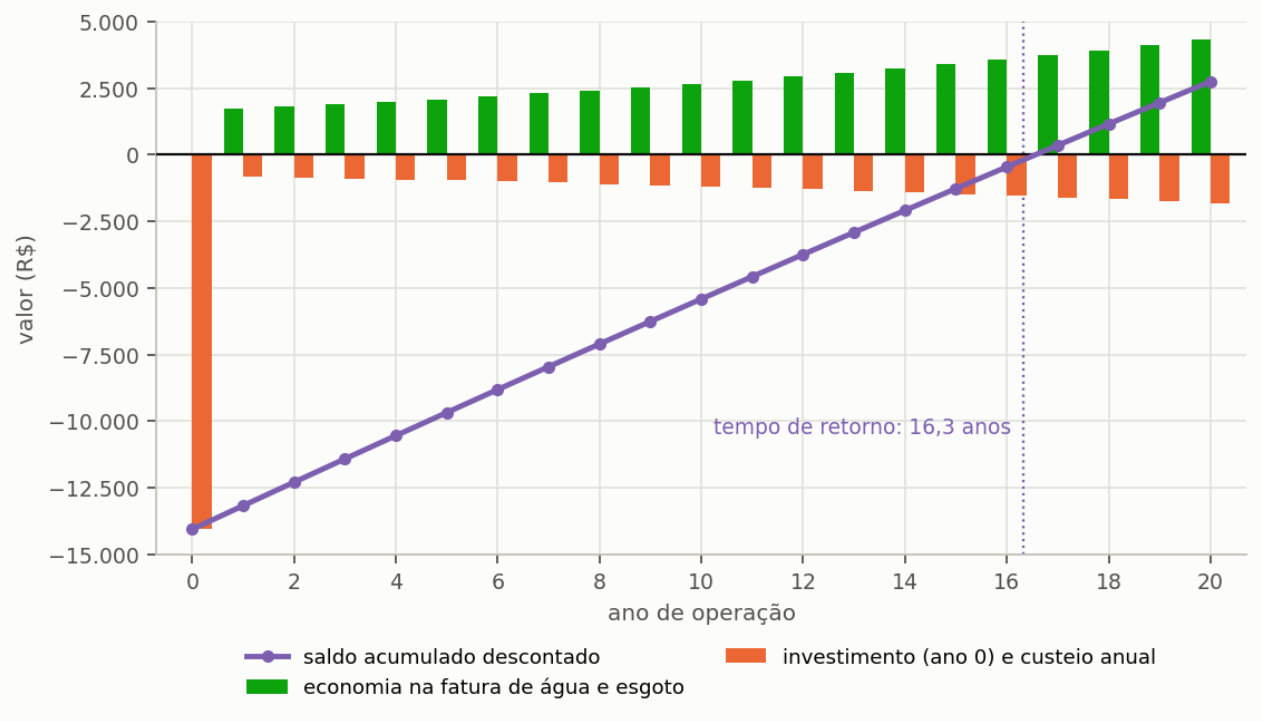



*Figura 28 — Fluxo de caixa do projeto do tutorial em vinte anos: economia anual na fatura de água e esgoto e custos anuais, com o investimento inicial no ano zero, em valores nominais; e saldo acumulado descontado à taxa mínima de atratividade, que cruza o zero no tempo de retorno de 16,3 anos. Cisterna de concreto de 4.000 L com caixa superior, como na seção 4.7.*

**A inflação incide só sobre o custeio:**

$$f_{\mathrm{inf}} = (1 + i)^{m - 1} \tag{42}$$

**Tabela 64** — Variáveis da Equação 42

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `f_inf` | fator acumulado de inflação até o mês `m` | adimensional |
| `i` | taxa de inflação mensal declarada, como fração: 0,35% ao mês entra como 0,0035 | adimensional |
| `m` | mês do fluxo de caixa, contado a partir de 1 | mês |

**Os reajustes tarifários incidem só sobre a fatura, em degraus:**

$$k = \lfloor (m - 1) \div I \rfloor \tag{43}$$

$$f_{\mathrm{j}} = (1 + r_{\mathrm{j}})^{k} \tag{44}$$

**Tabela 65** — Variáveis da Equação 44

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `k` | número de reajustes já aplicados até o mês `m` | adimensional |
| `m` | mês do fluxo de caixa, contado a partir de 1 | mês |
| `I` | intervalo entre reajustes, tipicamente 12 | mês |
| | parte inteira da divisão | — |
| `f_j` | fator acumulado de reajuste da parcela `j` | adimensional |
| `r_j` | taxa de reajuste da parcela `j`, que pode ser água, esgoto ou energia | adimensional |

A Equação 44 é aplicada separadamente a cada uma das três parcelas, com taxas próprias, e é dessa separação que trata a observação seguinte.

> **Água e esgoto são reajustados por índices separados**, e não por um índice único sobre a fatura agregada. As duas parcelas são objeto de atos distintos da concessionária, e tratá-las juntas indexa metade da conta pelo índice errado.

O incentivo de IPTU verde, quando o município o oferece e o usuário o habilita, entra no fluxo de caixa como economia anual dividida por doze, o que o distribui uniformemente pelos meses do ano. A simplificação é deliberada: o desconto é concedido de uma vez, no lançamento anual do tributo, mas distribuí-lo evita que o fluxo de caixa apresente um degrau que nada tem a ver com o desempenho do sistema.

## 2.7.7. Os indicadores

**Valor presente líquido:**

$$\mathrm{VPL} = -\mathrm{CAPEX} + \sum \left[ \mathrm{FC}_{\mathrm{m}} \div (1 + \mathrm{TMA})^{m} \right] \tag{45}$$

**Tabela 66** — Variáveis da Equação 45

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `VPL` | valor presente líquido do investimento | R$ |
| `CAPEX` | investimento inicial total, da Equação 41 | R$ |
| `FC_m` | fluxo de caixa líquido do mês `m` | R$ |
| `TMA` | taxa mínima de atratividade mensal, como fração: 0,5% ao mês entra como 0,005 | adimensional |
| `m` | mês do fluxo de caixa, de 1 até o fim do período de análise | mês |

**Taxa interna de retorno:** a taxa que zera o VPL. Quando não há raiz real — o que acontece quando o fluxo nunca se torna positivo — o programa devolve nulo, em vez de um número inventado.

**Payback descontado:** o primeiro mês em que o acumulado descontado cruza zero.

## 2.7.8. As premissas frágeis

Duas merecem sensibilidade, e a seção 3.7 mostra como.

**O reajuste tarifário.** Cinco por cento ao ano por vinte anos multiplica a tarifa por 2,65; três por cento, por 1,81; sete por cento, por 3,87. A economia dos últimos anos cresce na mesma proporção, e é por isso que o reajuste está entre as premissas que mais movem o valor presente líquido, como mostra o tornado da seção

3.7; é também uma das mais incertas.

**A vida útil.** Vinte anos é a adoção padrão. Cisterna de concreto dura mais; componentes de polietileno expostos ao sol duram menos. A vida útil entra tanto no período de análise quanto no payback de carbono da seção 2.8.

# 2.8. Avaliação de ciclo de vida

> Esta seção traz as sete etapas do inventário, a fronteira adotada, e declara o que é medido e o que é premissa de triagem.

Avaliação de ciclo de vida é o método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte final. Aplicada a um sistema de aproveitamento pluvial, ela responde se o carbono emitido para fabricar o reservatório, a tubulação e a motobomba compensa o carbono que se deixa de emitir ao não consumir água da concessionária.

A avaliação do Triton é de triagem, e não um inventário completo. A distinção é importante e a norma a reconhece: uma avaliação de triagem ordena alternativas e identifica o que domina o resultado, ao passo que um inventário conforme a ISO 14040 documenta cada fluxo elementar com procedência rastreável e submete-se a revisão crítica externa. O primeiro serve para decidir entre polietileno e concreto; o segundo, para declarar publicamente um desempenho ambiental.

## 2.8.1. As quatro fases da norma, e onde o programa se situa

As normas ISO 14040 e ISO 14044, publicadas no Brasil como ABNT NBR ISO 14040 e ABNT NBR ISO 14044, organizam toda avaliação de ciclo de vida em quatro fases que se retroalimentam. Vale percorrê-las, porque cada uma corresponde a uma decisão que o programa já tomou por você, e que um estudo publicado precisa declarar.

**1. Objetivo e escopo.** Define para que serve o estudo, a **unidade funcional** e a fronteira do sistema. A unidade funcional é a quantidade de serviço que se compara, e é ela que torna comparáveis alternativas diferentes. No programa, a unidade implícita é o **sistema de aproveitamento de um projeto ao longo da vida útil adotada**, e a comparação se faz contra o fornecimento, pela concessionária, do mesmo volume de água. Quem quiser comparar com a literatura pode convertê-la para a unidade mais usada, o metro cúbico de água entregue, dividindo o saldo pelo volume da vida útil, como faz a Equação 51.

**2. Inventário.** Levanta os fluxos de entrada e saída de cada processo: massas de material, energia, insumos. No programa, o inventário são as massas dos componentes, a energia do recalque, a massa de produto clorado e o volume de água substituído.

**3. Avaliação de impacto.** Converte os fluxos em indicadores de categoria por fatores de caracterização. O programa avalia **uma** categoria, a mudança climática, em quilos de dióxido de carbono equivalente, com os fatores de emissão do apêndice C.

**4. Interpretação.** Identifica o que domina o resultado, testa a sensibilidade às premissas e tira conclusões dentro dos limites do escopo. É o que as seções 4.8 e 3.7 fazem com o material do reservatório e com as demais premissas.

## 2.8.2. Os módulos da construção

Para edificações, a norma europeia EN 15978 subdivide o ciclo de vida em módulos, e a mesma nomenclatura é usada nas declarações ambientais de produto conforme a EN 15804. Declarar quais módulos o estudo cobre é a forma mais curta e precisa de declarar a fronteira, e é o que um avaliador espera encontrar.

**Tabela 67** — Módulos do ciclo de vida da EN 15978 e o que a avaliação do programa cobre em cada um

| Módulo | Etapa | Coberto pelo programa |
|---|---|---|
| A1 a A3 | produto: matéria-prima, transporte até a fábrica, fabricação | sim, para reservatórios, tubulação, motobombas, descarte inicial e todas as peças, conexões e cabos do arranjo 3D |
| A4 e A5 | construção: transporte até a obra e instalação | não; a escavação da cisterna enterrada fica de fora |
| B1 a B5 | uso, manutenção, reparo, substituição e reforma | não; trocas de bomba e de componentes não entram |
| B6 | energia operacional | sim, a energia de bombeamento |
| B7 | água operacional | sim, na forma do crédito da água potável evitada e dos insumos de tratamento |
| C1 a C4 | fim de vida: demolição, transporte, tratamento e disposição | não |
| D | benefícios e cargas além da fronteira, como a reciclagem | não |

A leitura da tabela é que o programa faz uma avaliação **do berço ao portão, mais a operação**. É a fronteira mais comum nos estudos de aproveitamento pluvial em edificações, mas não é a única, e comparar o saldo do programa com o de um estudo que inclui fim de vida ou substituições exige ajustar as fronteiras antes de comparar os números.

### 2.8.3. As sete etapas

O inventário é organizado em sete etapas, agrupadas pela natureza da emissão (Figura 29). O saldo de carbono é a soma das emissões das seis primeiras menos o crédito da sétima, único termo com sinal negativo, e é esse crédito que decide se o sistema compensa o carbono incorporado na sua construção.

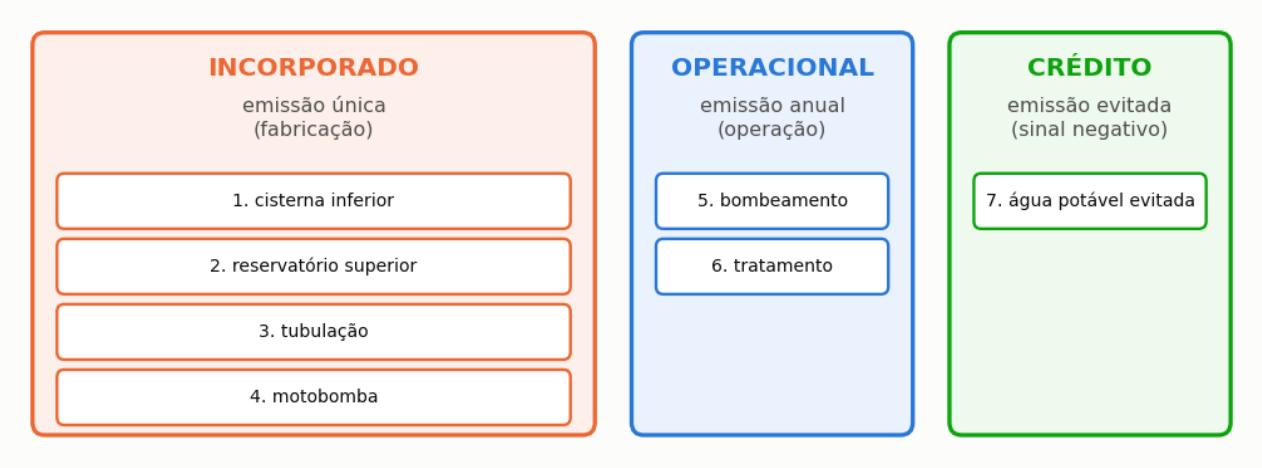



*Figura 29 — As sete etapas do inventário, agrupadas pela natureza da emissão. As quatro primeiras são incorporadas e ocorrem uma única vez; a quinta e a sexta são operacionais e se repetem todo ano; a sétima é o crédito, e é a única que entra com sinal negativo.*

As quatro primeiras etapas contabilizam o **carbono incorporado**, isto é, as emissões ocorridas na fabricação dos componentes, antes que o sistema entre em operação; quando o descarte físico está dimensionado, o reservatório de descarte e o separador de folhas somam-se a elas. As duas seguintes contabilizam as emissões operacionais, que se repetem a cada ano de uso. E a sétima é o **crédito**: a emissão que a concessionária deixou de gerar porque aquela água não precisou ser captada, tratada e distribuída.

O volume zero sem consumo pluvial representa o cenário sem sistema e, por construção, não recebe o impacto fixo de reservatório, tubulação ou motobomba — é a referência contra a qual todas as demais alternativas se comparam.

### 2.8.4. O carbono incorporado

$$E_{\text{comp}} = m_{\text{comp}} \times \text{FE}_{\text{mat}} \tag{46}$$

**Tabela 68** — Variáveis da Equação 46

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `E_comp` | emissão incorporada do componente | kg $CO_2e$ |
| `m_comp` | massa do componente | kg |
| `FE_mat` | fator de emissão do material, do berço ao portão | kg $CO_2e$/kg |

A massa de cada componente decorre do seu dimensionamento. No caso do reservatório, ela é obtida do volume útil multiplicado pela densidade de massa característica do material, que varia por mais de uma ordem de grandeza entre o polietileno e o concreto armado — e é dessa variação que decorre boa parte do resultado ambiental do projeto.

**Tabela 69** — Massa por metro cúbico útil de cada material de reservatório

| Material | Massa por m³ útil | O que isso significa em 5 m³ |
|---|---|---|
| polietileno | 22 kg/m³ | 110 kg |
| fibra de vidro | 15 kg/m³ | 75 kg |
| aço inoxidável | 38 kg/m³ | 190 kg |
| concreto armado | 1.200 kg/m³ | 6.000 kg |

> **Massa é carbono.** Concreto armado é o material mais massivo da lista por larga margem, e é por isso que ele domina o inventário quando escolhido. A seção 4.8 mostra a consequência: com concreto, o sistema do tutorial não paga a dívida de carbono dentro da vida útil.

#### 2.8.4.1. O inventário do projeto do tutorial, item a item

A tabela a seguir abre o carbono do projeto fechado do tutorial: cisterna de 4.000 L em polietileno, caixa superior de 1.000 L, duas motobombas, a tubulação padrão e o descarte inicial.

**Tabela 70** — Inventário de carbono do projeto fechado do tutorial, item a item, com a parcela de cada componente no carbono incorporado; valores anuais negativos são crédito

| Item | Incorporado | Parcela do incorporado | Anual |
|---|---|---|---|
| cisterna de 4.000 L, polietileno | 141,9 kg | 43,3% | — |
| caixa superior de 1.000 L, polietileno | 35,5 kg | 10,8% | — |
| tubulação de PVC, DN 100 mm | 55,5 kg | 17,0% | — |
| tubulação de PVC, DN 32 mm | 3,5 kg | 1,1% | — |
| tubulação de PVC, DN 25 mm | 8,9 kg | 2,7% | — |
| duas motobombas de meio CV | 61,0 kg | 18,6% | — |
| descarte inicial: reservatório de 300 L e separador de folhas | 21,1 kg | 6,5% | — |
| energia do recalque | — | — | 0,66 kg/ano |
| cloração por pastilhas | — | — | 0,24 kg/ano |
| água potável evitada | — | — | -20,94 kg/ano |
| **total** | **327,4 kg** | **100%** | **-20,05 kg/ano** |

Três leituras importam. A primeira é que, mesmo em polietileno, a cisterna responde por quase metade do carbono incorporado, e os reservatórios juntos por mais da metade. A segunda é que a tubulação e as motobombas, que costumam ser esquecidas nas contas simplificadas, somam quase dois quintos do total: um estudo que contasse só o reservatório subestimaria o carbono incorporado em quase metade. A terceira está na coluna anual: o crédito da água evitada é cerca de 23 vezes maior que as emissões anuais do recalque e da cloração juntas, e é por isso que, com o material certo, a dívida de fabricação se paga.

## 2.8.5. A operação

**Bombeamento:**

$$E_{\text{ener}} = C_{\text{ano}} \times \text{FE}_{\text{rede}} \tag{47}$$

**Tabela 71** — Variáveis da Equação 47

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `E_ener` | emissão anual da energia de bombeamento | kg $CO_2$e/ano |
| `C_ano` | consumo anual de energia da motobomba | kWh/ano |
| `FE_rede` | fator de emissão da rede elétrica, por região e ano | kg $CO_2$e/kWh |

O consumo anual de energia provém do cálculo apresentado na seção 2.6, conforme o arranjo de abastecimento declarado, e o fator de emissão da rede elétrica provém de uma das bases do programa. A base padrão, de 0,085 kg $CO_2$e/kWh, é uma escolha declarada entre os valores publicados para a matriz brasileira: fica próxima do valor do SIDAC e do CaDI, e acima da série anual do MCTI, que cobre só o dióxido de carbono da geração. As bases alternativas incluem os valores de Vaz, Scolaro e Ghisi (2025) para a matriz de 2022, 0,104 kg $CO_2$e/kWh no indicador fóssil e 0,151 no indicador total, úteis para a análise de sensibilidade. Na International Edition, o fator é digitado.

A energia é pequena no programa, mas convém saber que ela tende a ser maior na prática. Vieira et al. (2014), numa revisão sobre a intensidade energética de sistemas de aproveitamento pluvial, encontraram mediana de 0,20 kWh/m³ nos estudos teóricos e de 1,40 kWh/m³ nos estudos empíricos, e atribuíram parte da diferença a partidas, ao consumo em espera e a rendimentos reais piores que os de catálogo. O tutorial,

com 0,13 kWh/m³, está na faixa dos estudos teóricos. Ghimire et al. (2014, 2017) chegaram a conclusão convergente pela avaliação de ciclo de vida: nos sistemas que analisaram, a motobomba e a energia de bombeamento foram os componentes que mais pesaram na maior parte das categorias de impacto, e a versão sem bomba superou o abastecimento público em quase todas elas.

> **Quando a energia decide.** Com o fator da rede brasileira, multiplicar por dez a energia do tutorial, levando-a para perto da mediana empírica de Vieira et al., somaria cerca de 6 kg $CO_2$e por ano às emissões e reduziria o saldo anual de 20,1 para cerca de 14,1 kg $CO_2$e. O saldo anual continuaria positivo, mas o payback de carbono passaria de 16,3 para cerca de 23 anos, além dos vinte de vida útil adotados: o sistema terminaria a vida devendo carbono. Em matrizes mais fósseis que a brasileira, o efeito é ainda maior.

**Tratamento:** a linha da ETAP **substitui** o termo de cloração, em vez de somar a ele. É a mesma regra da seção 2.5, e existe para o hipoclorito não ser contado duas vezes.

## 2.8.6. O que a fronteira inclui, e o que ela deixa de fora

Antes de discutir qualquer fator de emissão, convém fixar o recorte. A avaliação do programa é de **triagem**: serve para ordenar alternativas entre si, e não para substituir um inventário de ciclo de vida conforme a ISO 14040. O que entra na conta e o que fica de fora está declarado, porque um saldo ambiental sem fronteira declarada não se pode nem conferir nem contestar (Figura 30). A exclusão mais limitante é a das categorias de impacto além do aquecimento global: um sistema com bom desempenho de carbono pode ter desempenho desfavorável em outra categoria, e a avaliação não o registra.

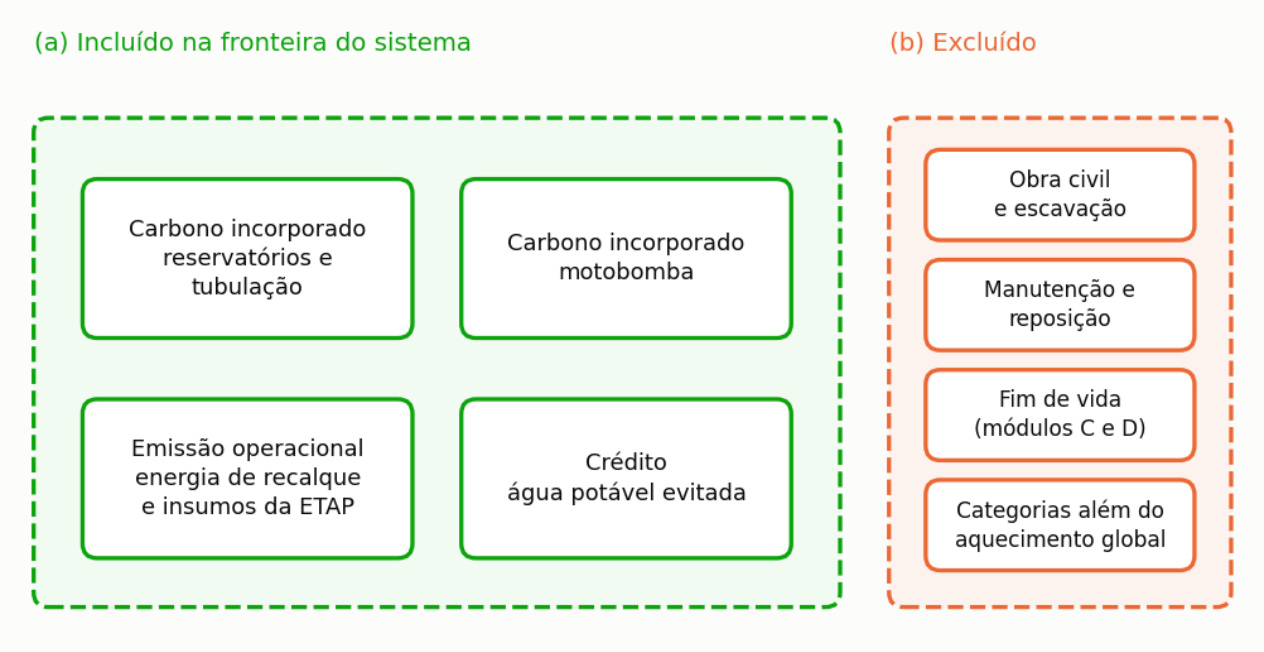



*Figura 30 — Fronteira da avaliação ambiental do programa: (a) processos incluídos — carbono incorporado dos reservatórios, da tubulação e da motobomba, emissões operacionais de recalque e de insumos da ETAP, e crédito da água potável evitada; (b) processos excluídos — obra civil, manutenção e reposição, fim de vida e categorias de impacto além do aquecimento global.*

## 2.8.7. A fronteira: água entregue, não produzida

O fator de emissão da água potável é por metro cúbico **entregue na edificação**, e não por metro cúbico produzido na estação de tratamento.

A diferença são as perdas de distribuição, que no Brasil vão de **33,9% no Sudeste a 46,9% no Norte**. Produzir um metro cúbico entrega entre 0,53 e 0,66.

Um fator publicado de saída de estação, aplicado ao volume entregue, **subestima a emissão evitada em até um terço**. O programa faz a conversão e declara a macrorregião adotada.

O apêndice C traz as 19 rotas de produção de água disponíveis, com procedência e fronteira de cada uma.

### 2.8.8. Os indicadores

**Saldo líquido anual:**

$$E_{\text{liq}} = E_{\text{evit}} - E_{\text{ener}} - E_{\text{trat}} \tag{48}$$

**Tabela 72** — Variáveis da Equação 48

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `E_liq` | saldo líquido anual de emissões | kg $CO_2$e/ano |
| `E_evit` | emissão evitada pela água da concessionária que deixou de ser consumida | kg $CO_2$e/ano |
| `E_ener` | emissão anual da energia de bombeamento | kg $CO_2$e/ano |
| `E_trat` | emissão anual dos insumos de tratamento | kg $CO_2$e/ano |

**Payback de carbono:**

$$\text{PB}_{\text{amb}} = E_{\text{inc}} \div E_{\text{liq}} \tag{49}$$

**Tabela 73** — Variáveis da Equação 49

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `PB_amb` | tempo de retorno ambiental do sistema | ano |
| `E_inc` | carbono incorporado na fabricação dos componentes | kg $CO_2$e |
| `E_liq` | saldo líquido anual de emissões, da Equação 48 | kg $CO_2$e/ano |

Quando o saldo líquido anual não é positivo — situação real, e não hipotética, em sistemas com reservatório de concreto de grande volume — o retorno ambiental não existe, porque a dívida nunca é amortizada. O programa devolve 999 anos nesse caso, em vez de infinito, para que o valor continue ordenável nas comparações; o significado, contudo, é que o sistema termina a vida útil devendo carbono.

**Saldo no fim da vida:**

$$S_{\text{vida}} = (E_{\text{liq}} \times n_{\text{anos}}) - E_{\text{inc}} \tag{50}$$

**Tabela 74** — Variáveis da Equação 50

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `S_vida` | saldo de carbono ao fim da vida útil adotada | kg $CO_2$e |
| `E_liq` | saldo líquido anual de emissões, da Equação 48 | kg $CO_2$e/ano |
| `n_anos` | vida útil adotada para o sistema | ano |
| `E_inc` | carbono incorporado na fabricação dos componentes | kg $CO_2$e |

Negativo significa que o sistema **emitiu mais do que evitou** ao longo da vida adotada. Não é hipótese teórica: acontece com cisterna de concreto e vida útil de vinte anos, como a seção 4.8 demonstra.

**Emissão específica evitada:**

$$E_{\text{esp}} = S_{\text{vida}} \div V_{\text{vida}} \tag{51}$$

**Tabela 75** — Variáveis da Equação 51

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `E_esp` | emissão específica do sistema ao longo da vida útil | g $CO_2$e/L |
| `S_vida` | saldo de carbono ao fim da vida útil, da Equação 50 | kg $CO_2$e |
| `V_vida` | volume total de água pluvial entregue ao longo da vida útil | m³ |

## 2.8.9. O que carrega rótulo de triagem

Nem todo fator do inventário tem fonte primária. O programa marca os que não têm, e o relatório exibe a marca.

Carregam o rótulo as massas por metro cúbico útil do polietileno, do concreto e do aço inoxidável, que ainda são cenários geométricos, e qualquer fator digitado sem fonte. Os fatores de emissão padrão têm procedência declarada; o último a recebê-la foi o do **hipoclorito**, que agora vem do Ecoinvent 3.8: como a base não tem hipoclorito de cálcio, o programa usa o de sódio na base de cloro ativo, 2,65 kg $CO_2$e por kg, o que dá 1,72 kg $CO_2$e por kg de pastilha a 65%. A emissão de fabricação da motobomba, que até a revisão de setembro de 2026 era extrapolação aritmética em quatro das seis potências, passou a combinar a massa de catálogo com a intensidade de uma declaração ambiental de produto; é aproximação de ordem de grandeza, e o apêndice C declara a ressalva.

> **Num estudo publicado, declare quais fatores estão com rótulo de triagem.** Um inventário que apresenta todos os fatores com o mesmo grau de confiança esconde onde está a fragilidade.

## 2.8.10. O que a literatura mostra

A avaliação de ciclo de vida de sistemas de aproveitamento pluvial é um campo ativo e sem método único. Vaz et al. (2023), numa revisão integrativa conduzida pelo protocolo PRISMA, concluíram que as edificações residenciais são o caso mais estudado, mas que falta consenso sobre um arcabouço analítico uniforme; que vários benefícios da água de chuva, como a redução do escoamento, raramente entram na avaliação; e que a integração com o custo de ciclo de vida é um caminho promissor para mostrar os benefícios de forma mais direta.

Para o caso brasileiro, Marinoski e Ghisi (2018) avaliaram uma habitação de interesse social em Florianópolis e compararam reservatórios de fibra de vidro, polietileno de alta densidade e concreto armado. Os de fibra de vidro foram os mais favoráveis do ponto de vista ambiental, e os de concreto, do ponto de vista do investimento. O resultado converge com o da seção 4.8 no essencial: o material do reservatório pesa no carbono, e as dimensões ambiental e econômica podem apontar em direções diferentes.

Ghimire et al. (2017), ao comparar um sistema comercial com o abastecimento municipal em onze categorias de impacto, mostraram outra coisa que esta avaliação não alcança: o sistema pluvial superou o municipal em dez das onze categorias, mas não em todas, e o resultado de cada categoria dependia da intensidade energética do bombeamento. É o argumento mais forte para declarar que a avaliação do programa cobre uma categoria só.

### 2.8.11. O que a avaliação não cobre

- **fim de vida.** Não há crédito por reciclagem nem ônus por disposição. A fronteira é do berço ao portão mais a operação.
- **escavação e obra civil.** O movimento de terra da cisterna enterrada não entra.
- **manutenção.** Trocas de componente ao longo da vida útil não entram.
- **impactos além do carbono.** Não há eutrofização, acidificação, uso do solo nem toxicidade. É uma avaliação de **uma** categoria de impacto.

O último ponto é o mais importante. Um sistema com bom desempenho de carbono pode ter desempenho ruim em outra categoria, e esta avaliação não o veria.

# 2.9. Certificações

> Esta seção reúne as regras de enquadramento de cinco referenciais de sustentabilidade e distingue, em cada um deles, o que é requisito normativo do que é critério adotado pelo programa.

Sistemas de aproveitamento de água pluvial aparecem em praticamente todos os referenciais de certificação ambiental de edificações, e em cada um deles com uma métrica própria. Uns medem a economia contra o consumo total da edificação, outros contra um caso-base de referência, e outros ainda exigem a comparação em mais de uma dimensão simultaneamente. O programa calcula o enquadramento em cinco desses referenciais a partir dos resultados da simulação, e o faz sempre com a mesma ressalva: o programa mostra onde o projeto se enquadraria, e não certifica coisa alguma. A certificação é decidida pelo organismo certificador, com a documentação completa do empreendimento, da qual o desempenho hídrico é apenas uma peça.

Na International Edition, o programa mostra só LEED, EDGE e GRI; os dois referenciais brasileiros, AQUA-HQE e Selo Casa Azul, estão descritos aqui porque a Edição Brasil os avalia.

Antes de entrar num a um, convém vê-los lado a lado. Os limiares de cada referencial estão em escalas que parecem incomparáveis enquanto ficam em tabelas separadas, e passam a ser comparáveis quando postos sobre a mesma régua de economia (Figura 31). O LEED v4 pontua separadamente a redução do uso externo (WEc1: 1 ponto a partir de 50% e 2 pontos com 100%) e a do uso interno (WEc2: de 1 a 6 pontos entre 25% e 50%); o LEED v5 reúne a categoria no crédito WEc2, em que a redução em louças e metais vale de 1 a 3 pontos entre 30% e 40% e a redução do projeto inteiro, de 1 a 8 pontos entre 30% e 65%; o AQUA-HQE Residencial atribui o item EAU.1.2 a partir de 20% e o EAU.1.3 a partir de 40%; e o EDGE exige redução mínima de 20% simultaneamente em água, energia e energia incorporada nos materiais, sem pontuação.

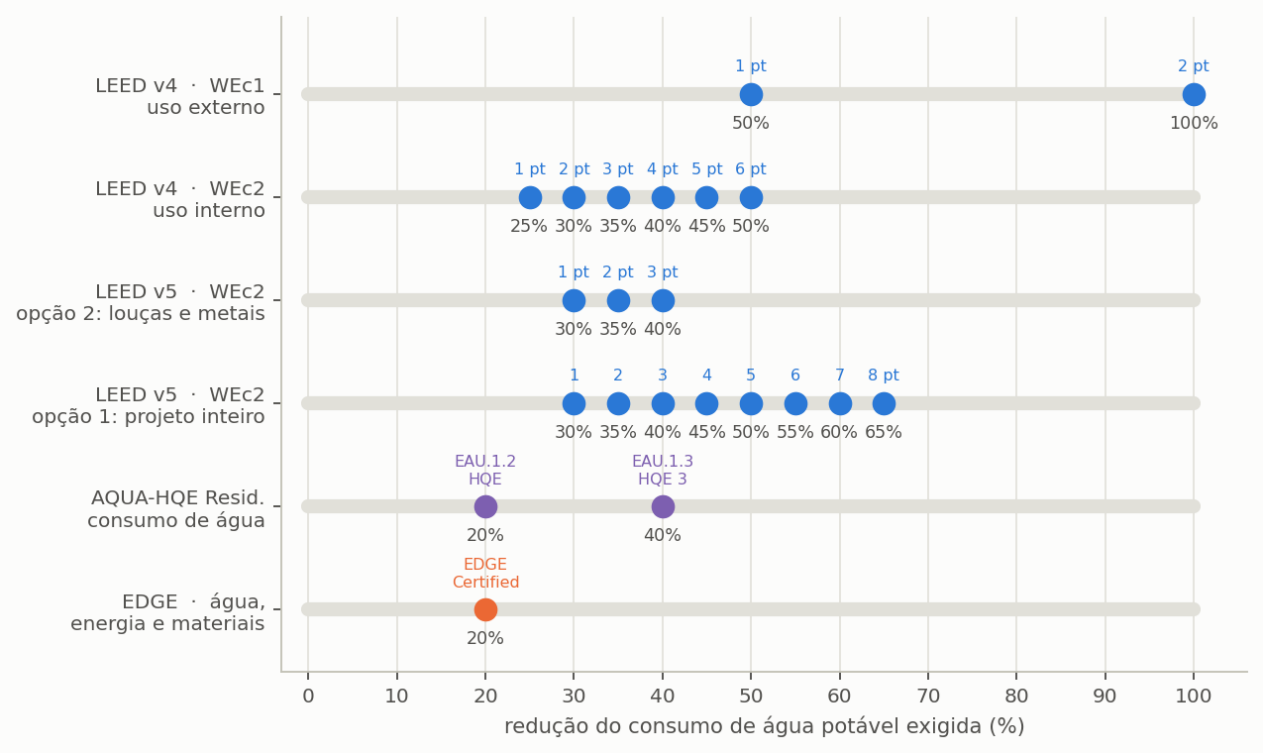



*Figura 31 — Os limiares de redução do consumo de água potável com que o programa enquadra o projeto no LEED v4 (créditos WEc1 e WEc2), no LEED v5 (crédito WEc2, opções 1, 2 e 4), no AQUA-HQE Residencial e no EDGE, na mesma escala. O Selo Casa Azul não entra na régua, porque o seu critério pontua a existência do sistema e a abrangência do uso, e não um percentual. Um mesmo projeto cruza referenciais diferentes em pontos diferentes, e é por isso que declarar a economia obtida vale mais do que declarar a certificação pretendida.*

### 2.9.1. LEED v4 e v4.1, categoria Water Efficiency

O LEED é o referencial norte-americano mais difundido internacionalmente. A versão 5, lançada em abril de 2025 para edificações comerciais, convive com as versões 4 e 4.1, que aceitam registro de novos projetos comerciais até 30 de junho de 2027 e certificação até 30 de junho de 2033; o programa enquadra o projeto nas duas. Nas versões 4 e 4.1, a eficiência hídrica ocupa uma categoria própria que vale oito pontos distribuídos em dois créditos. A distinção fundamental que ele impõe é entre uso interno e uso externo da água, e é dessa separação que decorre toda a pontuação.

O crédito WEc1 trata da redução do uso externo, isto é, da irrigação e das demais demandas de área descoberta, e vale até dois pontos. O programa concede os dois pontos com 100% de redução do uso externo de água potável e um ponto a partir de 50%, tomando a água de chuva destinada à irrigação do próprio balanço diário; e um projeto que não tenha demanda externa cadastrada não pontua, situação em que o programa registra explicitamente a razão, para que o usuário não interprete o zero como falha de desempenho.

O crédito WEc2 trata da redução do uso interno e vale até seis pontos, distribuídos numa escala de cinco em cinco pontos percentuais a partir de 25% de economia. Antecede-o um pré-requisito, o WEp2, que exige 20% de redução interna e é obrigatório: sem ele o empreendimento não é elegível à certificação, e ele próprio não confere pontuação alguma.

> A separação entre uso interno e externo depende inteiramente da **discretização da demanda** descrita na seção 4.2. O programa não inventa essa separação: usa a água de chuva que o balanço diário destinou à irrigação, que é atendida depois do uso interno. Sem demanda externa discretizada, o crédito WEc1 aparece como não avaliado, e a economia interna é tomada, conservadoramente, igual à economia total.

> O rótulo da pontuação informa apenas os pontos da categoria de água. O nível do LEED — Certified, Silver, Gold ou Platinum — resulta da soma de todas as categorias, e a água sozinha não o define.

### 2.9.2. LEED v5, crédito WEc2 Enhanced Water Efficiency

Na versão 5, conferida contra o *LEED v5 BD+C Rating System* de novembro de 2025, os créditos de uso interno e externo foram reunidos no crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*, que vale até oito pontos em construção nova e até sete em *Core and Shell*; o programa avalia só a construção nova. O código WEc1 passou a designar outro crédito, *Water Metering and Leak Detection*, de medição setorizada e detecção de vazamentos, e não deve ser confundido com o WEc1 de uso externo do LEED v4. O pré-requisito WEp2 exige, entre outras condições, redução de 20% no consumo de louças e metais em relação à linha de base do referencial, e o pré-requisito WEp1 exige que a fonte alternativa de água, como a cisterna pluvial, tenha medidor próprio, separado do da rede pública. O projeto pontua por um de dois caminhos: a Opção 1, que mede a redução do uso de água do projeto inteiro, ou a soma das Opções 2 a 6, que tratam cada parcela separadamente.

**Tabela 76** — Opções do crédito WEc2 do LEED v5 às quais o aproveitamento pluvial contribui

| Opção | O que mede | Pontuação |
|---|---|---|
| 1. Projeto inteiro | redução do uso de água do projeto contra a linha de base | 30% 1 ponto, e 1 ponto a cada 5%, até 65% 8 pontos; com fonte alternativa de água, cada faixa vale 1 ponto a mais, até 8 |
| 2. Louças e metais | redução calculada contra a linha de base do WEp2, que pode incluir fonte alternativa | 30% 1 ponto, 35% 2 pontos, 40% 3 pontos |
| 4. Uso externo, caminho 2 | redução do requisito teórico de irrigação | 50% 1 ponto, 100% 2 pontos |
| 6. Reúso, caminho 2 | sistema de reúso no lote que atenda a irrigação, descargas, reposição ou processo | 2 pontos |

O programa calcula as duas vias e adota a de maior pontuação: a Opção 1 com a economia total, e a soma das Opções 2, 4 e 6 com a economia interna, a economia externa e a existência do sistema, que o programa trata como o sistema de reúso da Opção 6. O teto de oito pontos vale para as duas. As Opções 3 e 5, de equipamentos e de água de processo, e o caminho 1 da Opção 4, de paisagismo sem irrigação, não dependem do aproveitamento pluvial e ficam fora da conta. Como no LEED v4, as reduções do referencial são medidas contra uma linha de base de vazões de aparelhos e de irrigação, e não contra a demanda modelada, de modo que o enquadramento é indicativo.

O aproveitamento pluvial também pode contribuir para o crédito SSc3, *Rainwater Management*. Pela Opção 1, ele concede 1, 2 ou 3 pontos pela retenção no lote do volume correspondente ao percentil 80, 85 ou 90 das chuvas locais (70, 75 ou 80 em lote sem recuo), e 1 ponto adicional quando parte desse volume é reusada, sem ultrapassar o teto de 3 pontos; pela Opção 2, concede 3 pontos a quem retém o acréscimo de escoamento em relação à cobertura natural do terreno. O programa não avalia esse crédito, porque ele depende do escoamento de todo o terreno, e não só da cobertura; a matriz de critérios o registra como não avaliado.

### 2.9.3. AQUA-HQE Residencial, tema consumo de água

O AQUA-HQE é a adaptação brasileira, conduzida pela Fundação Vanzolini com a CERQUAL Qualitel, do referencial francês HQE. No referencial de edifícios residenciais vigente, versão 00 de 22 de novembro de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», por itens, e cada item é classificado num nível: pré-requisito (PR), HQE, HQE 2 ou HQE 3. Três itens dizem respeito ao aproveitamento pluvial:

**Tabela 77** — Itens do tema consumo de água do AQUA-HQE Residencial ligados ao aproveitamento pluvial

| Item | Nível | Exigência |
|---|---|---|
| EAU.1.2 | HQE | redução de pelo menos 20% do consumo de água potável em relação ao consumo de referência |
| EAU.1.3 | HQE 3 | economia de 40% de água potável no empreendimento |
| EAU.1.5 | HQE 3 | sistema de recuperação de águas pluviais, conforme as ABNT NBR 15527 e 16783 |

O programa compara a economia de água potável simulada com os limiares de 20% e 40%, e registra o item EAU.1.5 sempre que há sistema. O percentual do programa é indicativo: o referencial mede a economia contra um cenário de referência de vazões e usos por dispositivo, calculado na planilha auxiliar da Fundação Vanzolini, que soma o efeito dos aparelhos economizadores ao da água não potável.

> **Correção desta versão.** Até a revisão de setembro de 2026 o programa enquadrava o projeto em perfis «Base», «Boas Práticas» e «Excelente», a 10, 25 e 40% de economia. O referencial de 2024 não tem esses perfis, e o enquadramento foi refeito pelos itens.

### 2.9.4. Selo Casa Azul + CAIXA, critério 3.6

O Selo Casa Azul é o referencial da Caixa Econômica Federal para habitação. No guia vigente, versão V023 de 29 de abril de 2026, o aproveitamento pluvial é o critério 3.6, da categoria «Gestão eficiente da água», e o seu indicador não é um percentual: é a **existência** de sistema de aproveitamento, com captação, tratamento, reservação e pontos de uso indicados no projeto. A pontuação depende da abrangência do uso:

**Tabela 78** — Pontuação do critério 3.6 do Selo Casa Azul + CAIXA conforme a abrangência do uso

| Abrangência do uso da água pluvial | Pontos |
|---|---|
| áreas comuns do empreendimento | 2 |
| casas em loteamento, com a preparação exigida | 2 |
| unidades habitacionais | 4 |
| unidades habitacionais e áreas comuns | 5 |

O critério é de livre escolha para os níveis Cristal/Bronze, Topázio/Prata e Safira/Ouro, e obrigatório para o Diamante. Para a unidade isolada vale o Selo Casa Azul Uni, versão V001 de dezembro de 2025, em que o critério 7, «Aproveitamento de águas pluviais», vale 1 ponto e é obrigatório para o Selo Ouro. O programa registra o critério como atendido quando há sistema, e atribui os pontos só quando a abrangência é informada.

> **Correção desta versão.** Até a revisão de setembro de 2026 o programa graduava o projeto em «Prata», «Ouro» e «Diamante» a 10, 20 e 30% de economia. O guia não liga o critério a percentual, e o enquadramento foi refeito pela existência e pela abrangência.

> **Declare no estudo.** O enquadramento só é defensável com a versão vigente do referencial em mãos, e o programa não substitui essa conferência.

### 2.9.5. EDGE, o único que não pontua

O EDGE, desenvolvido pela International Finance Corporation do Banco Mundial, adota uma lógica distinta de todos os anteriores. Em vez de atribuir pontos a desempenhos crescentes, ele mede o percentual de economia contra um caso-base local em três dimensões independentes — energia, água e energia incorporada nos materiais — e exige que **cada uma** delas cruze o limiar estabelecido. Não há compensação entre dimensões: um desempenho hídrico excepcional não supre uma deficiência em energia.

O EDGE tem ainda dois níveis acima do primeiro. O **EDGE Advanced** exige, além dos 20% nas três dimensões, economia de energia de pelo menos 40% no local; o **Zero Carbon** exige o anterior mais 100% de energia renovável ou compensação integral das emissões remanescentes.

Vale notar qual barra o nível avançado eleva. O EDGE Advanced sobe a exigência de energia, e não a de água. A consequência prática para quem projeta sistemas pluviais é que o sistema garante a barra hídrica com relativa folga, ao passo que o nível de certificação alcançado se decide inteiramente fora do escopo do projeto de água. O programa avalia apenas a barra de água, pela medida WEM14, cuja entrada no aplicativo do IFC é a área de captação em metros quadrados.

> **O limite honesto está no denominador.** O caso-base do EDGE é local, varia conforme o país e a tipologia, e é fixado pelo próprio aplicativo do IFC. O programa aceita o caso-base declarado pelo usuário; na ausência dele, adota a demanda modelada do projeto e adverte que o percentual resultante é um **piso**, e não o valor que a certificação reconhecerá.
>
> As barras de energia e de energia incorporada nos materiais estão fora do alcance do programa, que declara essa limitação no relatório. Afirmar que um projeto é EDGE Certified dispondo de um terço da evidência necessária seria irresponsável.

Os limiares acima foram extraídos do documento *EDGE Certification Process*, do IFC, e os códigos das medidas de água foram conferidos contra um relatório de avaliação EDGE v3.0.0 de projeto já certificado.

### 2.9.6. GRI 303

A Global Reporting Initiative não é um referencial de certificação de edificações, e sim um padrão de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes, e dois de seus indicadores são alimentados diretamente pelos resultados do programa: o GRI 303-3, que reporta a captação evitada em metros cúbicos por ano e acumulada ao longo do período, e o GRI 303-5, que expressa a taxa de circularidade hídrica do empreendimento.

### 2.9.7. O que declarar

Qualquer estudo que reporte enquadramento em referenciais de certificação precisa explicitar quatro pontos, e a omissão de qualquer um deles compromete a verificabilidade do resultado. O primeiro é que as classes 2 a 4 de qualidade da água adotadas pelo programa são adaptações internas, e não classes da ABNT NBR 15527. O segundo diz respeito ao EDGE, e consiste em declarar que apenas a barra de água foi avaliada, identificando o caso-base utilizado. O terceiro aplica-se ao LEED, e consiste em declarar a versão do referencial adotada e informar se a partição entre uso interno e externo foi discretizada a partir de dados do projeto ou se, na falta dela, a economia interna foi tomada igual à economia total. O quarto, finalmente, é a ressalva geral: o enquadramento produzido pelo programa é indicativo, e a certificação é decidida pelo organismo certificador à luz da documentação completa do empreendimento.

# 2.10. Decisão multicritério

> Esta seção formaliza os dois métodos de ordenação que o programa oferece e declara três desvios em relação à formulação canônica que um estudo publicado precisa citar.

Análise multicritério é o ramo da pesquisa operacional que trata de escolher entre alternativas quando os critérios de avaliação discordam entre si e não podem ser reduzidos a um único número sem que alguém declare o que vale mais. É exatamente a situação de um projeto de aproveitamento pluvial: o volume que entrega mais água não é o que rende mais dinheiro, e nenhum dos dois costuma ser o de menor impacto de carbono.

O que os métodos desta seção fazem não é descobrir a resposta certa. Eles tornam explícita a ponderação que, de outro modo, ficaria implícita na escolha de quem decide. Essa é toda a diferença entre um estudo que declara os seus valores e um que os esconde atrás de um resultado aparentemente objetivo.

## 2.10.1. Os oito critérios

O programa avalia cada volume da varredura segundo oito critérios, agrupados em quatro eixos: técnico, econômico, ambiental e estrutural. Cada critério tem uma direção de preferência: nos de benefício, mais é melhor; nos de custo, menos.

**Tabela 79** — Os oito critérios de decisão, o eixo, a direção de preferência e a definição de cada um no programa

| # | Eixo | Critério | Direção | Definição no programa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | técnico | confiabilidade volumétrica | maximizar | água de chuva consumida ÷ demanda de água de chuva (uso não potável mais irrigação), em % (seção 2.3) |
| 2 | técnico | eficiência de armazenamento | maximizar | água de chuva entregue por dia ÷ volume da cisterna inferior, em %: a renovação diária do volume, ou o giro anual ÷ 365 |
| 3 | econômico | economia financeira líquida | maximizar | o VPL do sistema contra a linha de base sem cisterna: a conta de água evitada menos o investimento e o custeio, descontados (seção 2.7) |
| 4 | econômico | custo nivelado da água (LCOW) | minimizar | Equação 52, na moeda do projeto por m³ |
| 5 | econômico | payback descontado | minimizar | o tempo para o fluxo de caixa descontado se pagar; quem não se paga recebe o pior payback observado mais 10%, com ao menos um ano a mais e ao menos 20 anos |
| 6 | ambiental | $CO_2e$ de ciclo de vida | minimizar | o $CO_2e$ líquido no fim da vida útil; negativo é carbono evitado (seção 2.8) |
| 7 | estrutural | massa a seco do sistema | minimizar | a massa a seco de cisternas, tubos, motobomba e acessórios, da calculadora de peso descrita adiante |
| 8 | estrutural | extravasamento anual | minimizar | o volume extravasado por ano, em m³ |

Dois eixos puxam em sentidos opostos por dentro, e é de propósito. No técnico, a confiabilidade sobe com o volume e a eficiência de armazenamento cai: a cisterna grande atende mais dias, mas guarda água que ninguém usa. A eficiência não é a ocupação média da cisterna, que em clima úmido sobe com o volume justamente porque a cisterna grande fica cheia de água parada. No estrutural, a massa sobe com o volume e o extravasamento cai.

O modelo de sete critérios, até a versão 0.1.0, contava três vezes a mesma água economizada: o potencial de economia, o extravasamento e o consumo de água potável melhoravam todos com o volume, e empurravam a escolha para tanques grandes. O modelo de oito critérios reduz essa colinearidade e leva o peso do sistema à decisão.

O custo nivelado da água divide tudo o que o sistema custa por toda a água que ele entrega, os dois descontados à mesma taxa e no mesmo horizonte do projeto:

$$\mathrm{LCOW} = (I + \sum C_\mathrm{t} \times \mathrm{FD}_\mathrm{t}) \div (\sum V_\mathrm{t} \times \mathrm{FD}_\mathrm{t}) \tag{52}$$

**Tabela 80** — Variáveis da Equação 52

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `LCOW` | custo nivelado da água de chuva | R$/m³ |
| `I` | investimento inicial | R$ |
| `C_t` | custeio do período `t`: energia, operação e manutenção, cloro e linha de tratamento | R$ |
| `V_t` | água de chuva entregue no período `t` | m³ |
| `FD_t` | fator de desconto do período `t`, à taxa mínima de atratividade | adimensional |

O LCOW desenha um U ao longo do volume. Na cisterna pequena, pouca água divide o custo fixo da instalação; na grande, o volume acrescentado custa mais do que a água a mais que entrega. A alternativa sem cisterna não entrega água e não tem LCOW: recebe o pior valor observado mais 10%.

As alternativas submetidas à ordenação são os volumes simulados na varredura, e cada uma delas comparece com os oito valores acima, calculados nas seções 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8 e pela calculadora de peso. Não há critério inventado nesta etapa: o método apenas ordena o que as dimensões anteriores já produziram.

## 2.10.2. TOPSIS

O TOPSIS — *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*, proposto por Hwang e Yoon em 1981 — parte de uma ideia geométrica simples. Se cada alternativa é um ponto num espaço de oito dimensões, uma por critério, então existem dois pontos de referência: a **solução ideal**, composta pelo melhor valor de cada critério, e a **solução anti-ideal**, composta pelos piores. Nenhuma alternativa real ocupa qualquer um dos dois, porque nenhuma vence em tudo nem perde em tudo, e a melhor alternativa é a que está simultaneamente mais perto do ideal e mais longe do pior caso.

O método executa cinco passos. Monta a matriz de decisão, com as alternativas nas linhas e os critérios nas colunas; normaliza essa matriz, para que critérios medidos em reais, em pontos percentuais e em quilogramas passem a ocupar escalas comparáveis; aplica os pesos declarados; identifica as soluções ideal e anti-ideal; e ordena as alternativas pela proximidade relativa ao ideal.

$$C_\mathrm{i} = d_\mathrm{i}¤ \div (d_\mathrm{i}¤ + d_\mathrm{i}¤) \tag{53}$$

**Tabela 81** — Variáveis da Equação 53

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `C_i` | coeficiente de proximidade da alternativa `i`, entre 0 e 1 | adimensional |
| `d_i⁺` | distância euclidiana da alternativa `i` à solução ideal | adimensional |
| `d_i⁻` | distância euclidiana da alternativa `i` à solução anti-ideal | adimensional |

O coeficiente da Equação 53 valeria 1 para uma alternativa que coincidisse com a solução ideal em todos os critérios, e 0 para uma que coincidisse com a anti-ideal. Como nenhuma alternativa real ocupa esses extremos, o que interessa não é o valor absoluto do coeficiente, e sim a ordenação que ele produz.

Aplicado à varredura completa do projeto do tutorial, de 1 a 20 m³ com passo de 1 m³ e 25% de peso em cada eixo, o escore sobe até 2 m³ e cai daí em diante: além desse volume, o que se perde em eficiência de armazenamento, custo, carbono e massa pesa mais que o ganho de confiabilidade (Figura 32). O máximo, em 2 m³, coincide com o dos sete candidatos da seção 4.9, mas a coincidência não é garantida. O ideal e o anti-ideal são construídos a partir do conjunto avaliado: acrescentar ou retirar alternativas desloca os pontos de referência e pode alterar a ordenação, fenômeno conhecido como inversão de ordem (*rank reversal*). Na varredura, a margem entre 2 e 3 m³ cai a sete milésimos de escore, e a faixa de escolha, descrita a seguir, é a mesma dos sete candidatos: de 2 a 3 m³.

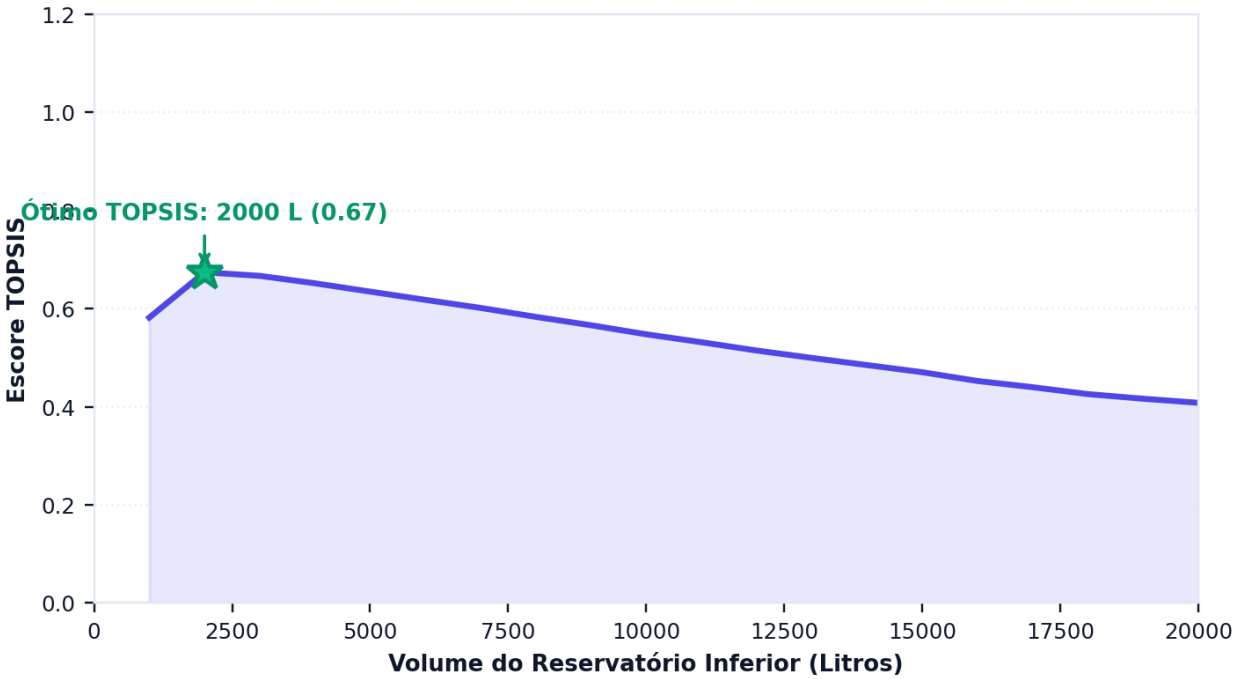



*Figura 32 — Escore TOPSIS de cada volume da varredura do projeto do tutorial, de 1 a 20 m³, com cisterna de polietileno, 25% de peso em cada um dos quatro eixos e partes iguais dentro de cada eixo; a estrela marca o volume de maior escore. Figura gerada pelo próprio programa.*

## 2.10.3. A faixa de escolha

Os métodos ordenam; não decidem. Quando dois volumes ficam a centésimos de escore, chamar o primeiro de «o melhor» atribui ao método uma precisão que os dados de entrada não têm: uma tarifa reajustada ou outro preço de cisterna trocaria a ordem. Por isso o programa relata a **faixa de escolha**: os volumes maiores que zero cujo escore, normalizado entre o pior (0) e o melhor (1) dos volumes avaliados, fica a até uma tolerância do melhor.

$$(C_{\mathrm{i}} - C_{\min}) \div (C_{\max} - C_{\min}) \geq 1 - \mathrm{tol} \tag{54}$$

**Tabela 82** — Variáveis da Equação 54

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `C_i` | escore do volume `i`: o coeficiente do TOPSIS, o fluxo líquido do PROMETHEE, a aceitabilidade de primeiro lugar do SMAA ou, com o sinal trocado, o índice Q do VIKOR | adimensional |
| `C_min`, `C_max` | o menor e o maior escore entre os volumes maiores que zero | adimensional |
| `tol` | tolerância, fração da amplitude dos escores; padrão 0,05 | adimensional |

A mesma regra vale para os quatro métodos; no VIKOR, menor Q é melhor. O programa informa também o volume de maior escore, como informação e não como veredito, e se a faixa é contígua: uma faixa com um volume de fora no meio sai como lista, e não como intervalo. No tutorial, com 25% em cada eixo, a faixa do TOPSIS vai de 2.000 a 3.000 L, com o maior escore em 2.000 L (seção 4.9).

A interface usa a tolerância padrão. Na linha de comando, `--score-band` muda a tolerância, de 0 a 1, em todos os comandos que aceitam `--weights`; no arquivo de projeto, o campo é `analysis.topsis_score_band`; no estudo declarativo, `analise.tolerancia_faixa`, com as métricas `faixa_topsis_min_l` e `faixa_topsis_max_l` para as tabelas do artigo. O JSON da linha de comando traz a faixa em `topsis.choice_band`, com `choice_band_min_volume_l` e `choice_band_max_volume_l`, e em `smaa_vikor.choice_band`; o HTML, no parágrafo «Faixa de escolha (TOPSIS)».

A faixa depende da grade de volumes e da tolerância. Uma grade mais fina pode pôr mais volumes dentro dela, e a tolerância é convenção, e não propriedade do problema: zero devolve só o volume de maior escore, e 1, todos. Declare as duas, e relate a faixa, e não um volume só.

### 2.10.4. Três desvios a declarar

A implementação do programa se afasta da formulação canônica em três pontos, todos deliberados, e um estudo publicado precisa declará-los para não atribuir aos métodos originais um comportamento que é do programa.

**A normalização é uma variante.** A formulação canônica de Hwang e Yoon emprega normalização vetorial, que pressupõe valores não negativos em todos os critérios. O valor presente líquido, porém, é negativo com frequência nos volumes pequenos, em que o investimento não se paga. O programa contorna a restrição transladando cada critério por `x − min(x)` antes de normalizar. A escolha é necessária e deliberada, mas apresentar o resultado como TOPSIS canônico seria incorreto: declare a variante.

**As condições de Opricovic não estão implementadas.** O método VIKOR, na formulação de Opricovic, exige duas verificações sobre a solução de compromisso encontrada — a de vantagem aceitável e a de estabilidade aceitável — e, quando qualquer uma delas falha, devolve um **conjunto** de soluções equivalentes em vez de um único vencedor. O programa devolve sempre a melhor alternativa, sem realizar o teste. Na prática, isso significa que a solução de compromisso do VIKOR deve ser lida ao lado da análise de sensibilidade de pesos, e nunca sozinha.

**A atribuição do código.** A implementação do VIKOR e do SMAA-VIKOR foi escrita de forma independente e verificada contra a biblioteca `crispyn`, de Aleksandra Bączkiewicz. O TOPSIS foi verificado contra a formulação original de Hwang e Yoon num caso de valores todos positivos, em que a translação descrita acima é inócua e as duas formulações precisam coincidir.

### 2.10.5. SMAA-VIKOR

O SMAA — *Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis* — existe para responder à pergunta que o TOPSIS não responde: e se os pesos fossem outros? Em vez de exigir um conjunto de pesos definido de antemão, o método sorteia milhares de combinações de pesos e devolve, para cada alternativa, a probabilidade de ela ocupar cada posição do ranking.

O programa sorteia os oito pesos numa distribuição de Dirichlet com parâmetros (1, 1, 2/3, 2/3, 2/3, 2, 1, 1), na ordem dos critérios. A soma dos parâmetros de cada eixo é 2: o peso esperado de cada eixo é 25%, e o de cada critério, o do padrão do TOPSIS. Um sorteio uniforme sobre os oito critérios daria ao eixo econômico, que tem três, 37,5% em média, e ao ambiental, que tem um, 12,5%. A aba de decisão e a linha de comando rodam o SMAA com o VIKOR; a biblioteca do programa também o roda com o TOPSIS (`run_smaa_analysis` com `engine="topsis"`), com a normalização do TOPSIS do programa e o fator de confiança.

A leitura do resultado é direta e informativa. Um volume que vence em 80% dos sorteios é uma recomendação robusta, que não depende de uma ponderação específica para se sustentar. Um volume que vence em 30% é uma recomendação frágil, e o texto do estudo precisa dizê-lo em vez de apresentar o vencedor como se fosse consensual.

> É a ferramenta certa quando não há consenso sobre os pesos — que é o caso normal em projetos reais, nos quais o cliente, o projetista e o órgão ambiental costumam valorizar dimensões diferentes.

A leitura mais útil da análise estocástica não é o vencedor, e sim a margem com que ele vence. Um volume que fica em primeiro lugar em três quartos dos sorteios de pesos é uma escolha estável, que sobrevive a uma mudança de prioridade do decisor; dois volumes tecnicamente empatados indicam o contrário, e nesse caso declarar o peso adotado deixa de ser formalidade e passa a ser a única informação que sustenta a recomendação (Figura 33).

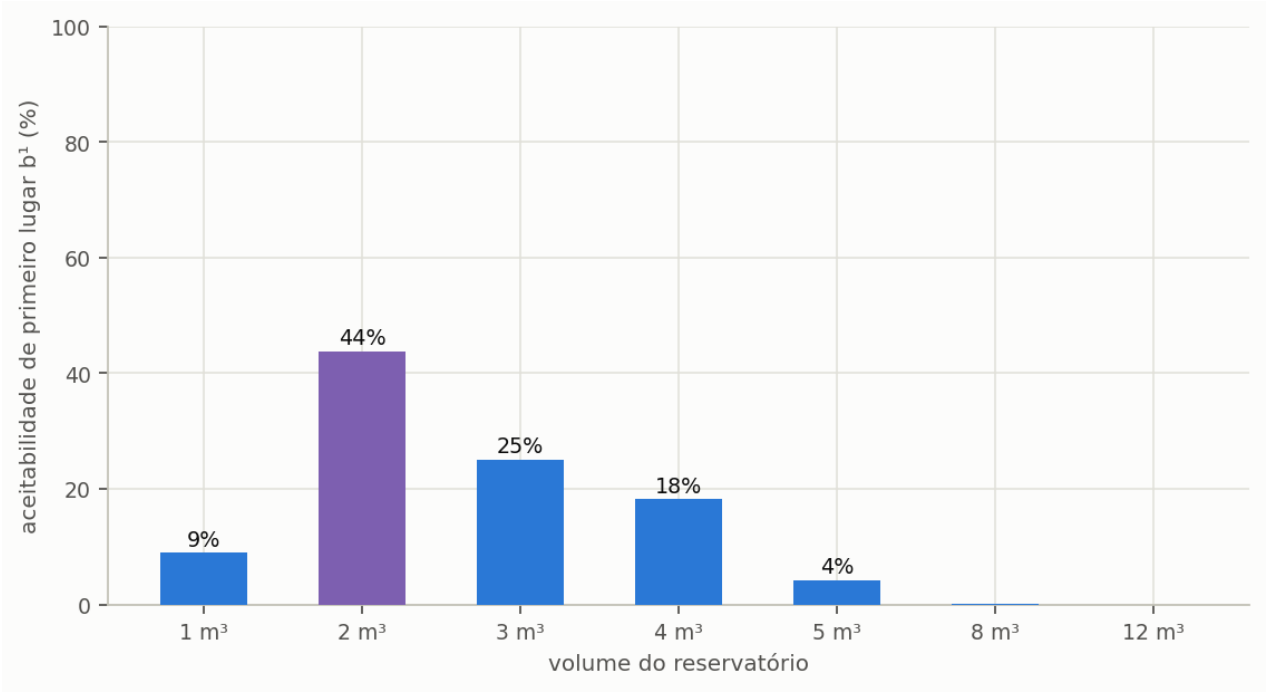



*Figura 33 — Aceitabilidade de primeiro lugar ($b^1$) de cada volume candidato, obtida com cinco mil vetores de oito pesos sorteados, com 25% esperado em cada eixo. O volume destacado é o que mais vezes fica em primeiro lugar, e os demais repartem o restante.*

#### 2.10.5.1. O tutorial, pelos dois métodos

A tabela põe lado a lado o escore TOPSIS, com 25% de peso em cada um dos quatro eixos, e a aceitabilidade de primeiro lugar do SMAA-VIKOR, com cinco mil vetores de oito pesos sorteados com 25% esperado em cada eixo, para os sete volumes do tutorial em polietileno com caixa superior.

**Tabela 83** — Escore de proximidade TOPSIS com 25% de peso em cada um dos quatro eixos e aceitabilidade de primeiro lugar no SMAA-VIKOR, com 5.000 vetores de oito pesos sorteados com 25% esperado em cada eixo, para os volumes do tutorial

| Volume | Escore TOPSIS | Posição TOPSIS | Primeiro lugar no SMAA-VIKOR, b[1] |
|---|---|---|---|
| 1 000 L | 0,653 | 5º | 8,9% |
| 2 000 L | 0,773 | 1º | 43,7% |
| 3 000 L | 0,754 | 2º | 25,0% |
| 4 000 L | 0,717 | 3º | 18,2% |
| 5 000 L | 0,668 | 4º | 4,2% |
| 8 000 L | 0,484 | 6º | 0,0% |
| 12 000 L | 0,310 | 7º | 0,0% |

Os dois métodos põem 2.000 L à frente e discordam na margem. O TOPSIS separa o primeiro do segundo colocado por dezenove milésimos de escore, diferença que nenhum dado de entrada sustenta, e por isso a faixa de escolha reúne os dois. O SMAA mede essa fragilidade: 2.000 L vencem em 44% dos sorteios, 3.000 L em 25% e 4.000 L em 18%. Pela régua da seção 3.7, a recomendação é razoável, e o estudo deve declarar a segunda opção, 3.000 L, que é também o outro volume da faixa do TOPSIS. Os 12.000 L não vencem em sorteio nenhum, e os 8.000 L em dois dos cinco mil: nenhuma ponderação plausível os recomenda, e isso também é resultado.

## 2.10.6. Os pesos

O programa aceita quatro pesos de eixo — técnico, econômico, ambiental e estrutural — ou oito pesos de critério. O peso de cada eixo se reparte entre os critérios do eixo pelas *partes no eixo*: o critério recebe o peso do eixo vezes a sua parte, dividida pela soma das partes do eixo. Só a proporção dentro do eixo importa, e parte zero tira o critério da conta. No padrão, cada eixo vale 25% e as partes são iguais: a confiabilidade e a eficiência valem 12,5% cada; o VPL, o LCOW e o payback, 8,33% cada; o $CO_2$e, 25%; a massa e o extravasamento, 12,5% cada. Oito pesos diretos valem como estão, normalizados pela soma.

Três pesos, de projetos e estudos feitos até a 0.1.0, são lidos como técnico, econômico e ambiental, e o eixo estrutural recebe a média dos três: pesos iguais continuam iguais. Sete valores, de pesos ou de partes do modelo anterior, são recusados com a mensagem da seção 6.2, porque não correspondem a nenhum dos oito critérios. TOPSIS, VIKOR e PROMETHEE II usam a mesma regra; o SMAA-VIKOR sorteia oito pesos, com 25% esperado em cada eixo, e informa, para cada volume, os pesos centrais agregados nos quatro eixos.

**Tabela 84** — Onde se declaram os pesos de eixo e as partes no eixo

| Onde | Pesos de eixo | Partes no eixo |
|---|---|---|
| aba de decisão | um cartão por eixo (Técnico, Econômico, Ambiental, Estrutural), com o peso do eixo em cima, 25% cada, e os perfis «Equilibrado» e «Priorizar …», 70% no eixo e 10% em cada outro | em cada cartão, abaixo do peso, as partes dos critérios do eixo; embaixo dos cartões, o botão «Partes iguais» |
| linha de comando | `--weights t,e,a,s`, ou oito valores; três ainda valem | `--criterion-shares`, oito valores; padrão 1,1,1,1,1,1,1,1 |
| arquivo de projeto | `analysis.topsis_weights`, com quatro ou oito valores | `analysis.topsis_criterion_shares`, com oito valores |
| estudo declarativo | `analise.pesos`, com quatro ou oito valores; três ainda valem | `analise.partes_no_eixo`, com oito valores |

As partes seguem a ordem da tabela de critérios: confiabilidade, eficiência, economia líquida, LCOW, payback, $CO_2$e, massa e extravasamento. A escolha dos pesos, contudo, não é técnica: é uma declaração de valor, e por

isso precisa aparecer no texto do estudo, com os quatro pesos e as partes. A afirmação «volume ótimo pelo TOPSIS», sem os pesos, é impossível de reproduzir, e dois estudos com pesos diferentes chegam a volumes diferentes sem que nenhum dos dois esteja errado.

Três condutas são defensáveis, e a escolha entre elas depende de quanto se sabe sobre as prioridades de quem decide. Pesos iguais, declarados explicitamente como ausência de preferência, constituem a posição neutra. Pesos justificados, com a razão de cada um, são preferíveis quando as prioridades são conhecidas. E o SMAA, reportando a faixa de resultados em vez de um vencedor único, é a conduta mais completa quando não há consenso. Os pesos objetivos do CRITIC, a seguir, servem a quem não quer impor preferência nenhuma.

#### 2.10.6.1. Pesos objetivos: o CRITIC

O CRITIC (*criteria importance through intercriteria correlation*), de Diakoulaki, Mavrotas e Papayannakis (1995), tira os pesos da própria matriz de decisão, e não de quem decide. Cada critério é normalizado de 0, o pior valor observado, a 1, o melhor, no sentido do critério. A informação que ele traz cresce com o contraste entre as alternativas, medido pelo desvio-padrão, e com o conflito com os outros critérios, medido pela correlação:

$$C_j = s_j \times \sum (1 - r_{jk}) \tag{55}$$

O peso de cada critério é a sua parte na informação total:

$$w_j = C_j \div \sum C_k \tag{56}$$

**Tabela 85** — Variáveis da Equação 56

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `C_j` | informação do critério `j` | adimensional |
| `s_j` | desvio-padrão do critério `j` normalizado de 0 (pior valor observado) a 1 (melhor) | adimensional |
| `r_jk` | correlação de Pearson entre os critérios `j` e `k` normalizados; as somas percorrem os oito critérios | adimensional |
| `w_j` | peso do critério `j`; os oito somam 1 | adimensional |

Critério constante não informa nada e pesa zero; sem contraste nenhum, os pesos ficam iguais. Os pesos saem só dos volumes maiores que zero, porque a alternativa sem cisterna entra no TOPSIS com as penalidades de LCOW e de payback, que inflariam o contraste. São recalculados a cada análise, dos próprios resultados, e valem para TOPSIS, VIKOR e PROMETHEE. As partes no eixo não se aplicam, e o SMAA continua sorteando os pesos. Na sensibilidade de pesos da linha de comando (`--weight-sensitivity`), com o CRITIC, sorteiam-se os quatro pesos de eixo.

**Tabela 86** — Onde se pedem os pesos objetivos do CRITIC

| Onde | Como |
|---|---|
| aba de decisão | perfil «Pesos objetivos (CRITIC), calculados dos resultados»: os quatro pesos de eixo passam a mostrar, só para leitura, a soma por eixo dos pesos calculados, e as partes no eixo somem |
| linha de comando | `--weights critic` |
| arquivo de projeto | `analysis.topsis_weights: "critic"` |
| estudo declarativo | `analise.pesos: "critic"` |

O CRITIC mede contraste e independência dos critérios nos próprios resultados. Faz sentido quando não há consenso sobre os pesos e não se quer impor uma preferência. Tem três limites. Os pesos mudam com o

conjunto de volumes avaliado: outra grade, outros pesos. Não expressam a preferência de ninguém. E um critério ganha peso por variar e discordar dos outros, mesmo que importe pouco, porque a normalização leva qualquer variação, por pequena que seja, de 0 a 1: no tutorial, o extravasamento, que quase não muda entre os volumes, fica com um dos dois maiores pesos (seção 4.9). O CRITIC é uma escolha de método, e não o padrão, que continua 25% por eixo. Um estudo que o use declara o método e os pesos calculados.

### 2.10.7. Os melhores por critério isolado

Além da faixa da ordenação ponderada, o programa identifica o vencedor isolado de três eixos e reporta os três separadamente: o técnico, que é o volume ideal pelo limiar de ganho marginal da varredura ou, quando os candidatos não trazem esse limiar, como nas tabelas da seção 4.9, o de maior confiabilidade volumétrica; o financeiro, de menor payback descontado, com desempate pelo VPL; e o ambiental, de menor $CO_2$e de ciclo de vida. O eixo estrutural não tem vencedor isolado, porque os seus dois critérios puxam em sentidos opostos. São números que valem ser publicados em conjunto, porque cada um responde a uma pergunta legítima e diferente.

Quando os três coincidem, a recomendação é forte e a decisão dispensa ponderação. Quando divergem, que é o caso comum e é o do tutorial, a divergência é o resultado: escondê-la atrás de um único número ponderado empobrece o estudo e transfere ao leitor uma conclusão que ele não tem como avaliar.

### 2.10.8. O peso do sistema

A massa a seco do eixo estrutural sai da calculadora de peso do programa, que soma a cisterna inferior, o reservatório superior, a motobomba, o quadro e as válvulas do recalque, o descarte inicial, os tubos e os acessórios. Ela informa também a carga de água e a carga em operação, em kg e em kN, separadas em três posições: subsolo ou nível inferior, cobertura ou nível superior, e prumadas e rede.

Na linha de comando, `triton analyze` com `--analysis system_weight` (ou `all`) traz esse bloco no texto do terminal, no HTML e no XLSX: a aba `system_weight` guarda o resumo do volume escolhido, e os valores de cada volume ficam na aba `alternatives`. No multicritério da aba de decisão e da linha de comando, a massa sai da configuração do projeto; nas tabelas deste manual, da configuração padrão da calculadora. A diferença entre as duas é uma parcela que não muda com o volume, e o TOPSIS, que desloca cada critério pelo mínimo da coluna, chega à mesma ordem.

Quatro alertas pedem confirmação com o projeto estrutural ou de fundações: mais de 500 kg na cobertura com o reservatório cheio, reservatório superior acima de 1.500 L, cisterna acima de 3.000 kg a seco e cisterna de concreto. São limiares de atenção do programa, e não de norma: o alerta não aprova nem reprova a estrutura, só diz quando vale perguntar a quem a calcula.

### 2.10.9. O que o método não faz

Convém encerrar pelos limites, porque métodos multicritério são frequentemente apresentados com uma autoridade que não têm.

**Não escolhem os pesos.** A ponderação é do analista, e é uma decisão de valor, não de técnica. Nenhum procedimento estatístico a substitui: o CRITIC calcula pesos dos resultados, mas eles medem contraste e conflito, e não o que vale mais para quem decide.

**Não validam os critérios.** Se o valor presente líquido estiver errado porque o regime tarifário do município foi mal informado, o TOPSIS ordenará o erro com precisão impecável. O método ordena o que recebe.

**Não incorporam restrições.** Espaço disponível no terreno, orçamento máximo, exigência normativa: tudo isso é filtro anterior à ordenação, aplicado pelo projetista ao decidir quais volumes sequer entram na

comparação.

# 3. Guias disponíveis no programa

# 3.1. Comparar cidades

> **Pergunta que este guia responde:** o mesmo projeto renderia o mesmo em outra cidade?

Não renderia, e a diferença não segue a direção que a intuição sugere. A expectativa corrente é a de que mais chuva implique mais aproveitamento, e essa expectativa está errada com frequência suficiente para merecer uma seção inteira.

> **Só na Edição Brasil (BRL).** As cidades brasileiras deste guia vêm da base climática nacional da Edição Brasil. Na International Edition, a mesma comparação se faz com arquivos de chuva próprios, um por cidade; todo o resto do guia vale como está escrito.

## 3.1.1. Como fazer a comparação

O procedimento é simples e consiste em manter todos os parâmetros do projeto e trocar apenas a série de precipitação. Na etapa **1. Projeto e Chuva**, escolha outra cidade da base climática nacional ou carregue um arquivo próprio, e execute novamente a simulação. Para comparar várias cidades sem refazer o projeto a cada uma, salve um arquivo por cidade, conforme a seção 3.6 recomenda.

## 3.1.2. O resultado

O projeto do tutorial — 150 m² de captação, 600 L/dia de demanda, 28% de fração atendível e cisterna de 4.000 L — levado a quatro capitais brasileiras produz a tabela abaixo.

**Tabela 87** — O mesmo projeto do tutorial simulado em quatro capitais brasileiras

| Cidade | Chuva anual | Dias com chuva | Razão entre o mês mais e o menos chuvoso | Potencial com 4.000 L | Volume ideal |
|---|---|---|---|---|---|
| Florianópolis | 1 795 mm | 46% | 3,2× | 27,12% | 4 000 L |
| São Paulo | 1 624 mm | 42% | 4,0× | 25,74% | 5 000 L |
| Brasília | 1 376 mm | 35% | 1 191,7× | 15,45% | 4 000 L |
| Manaus | 2 155 mm | 51% | 17,3× | 20,96% | 5 000 L |

A Figura 34 separa as duas grandezas, cada uma na sua escala.

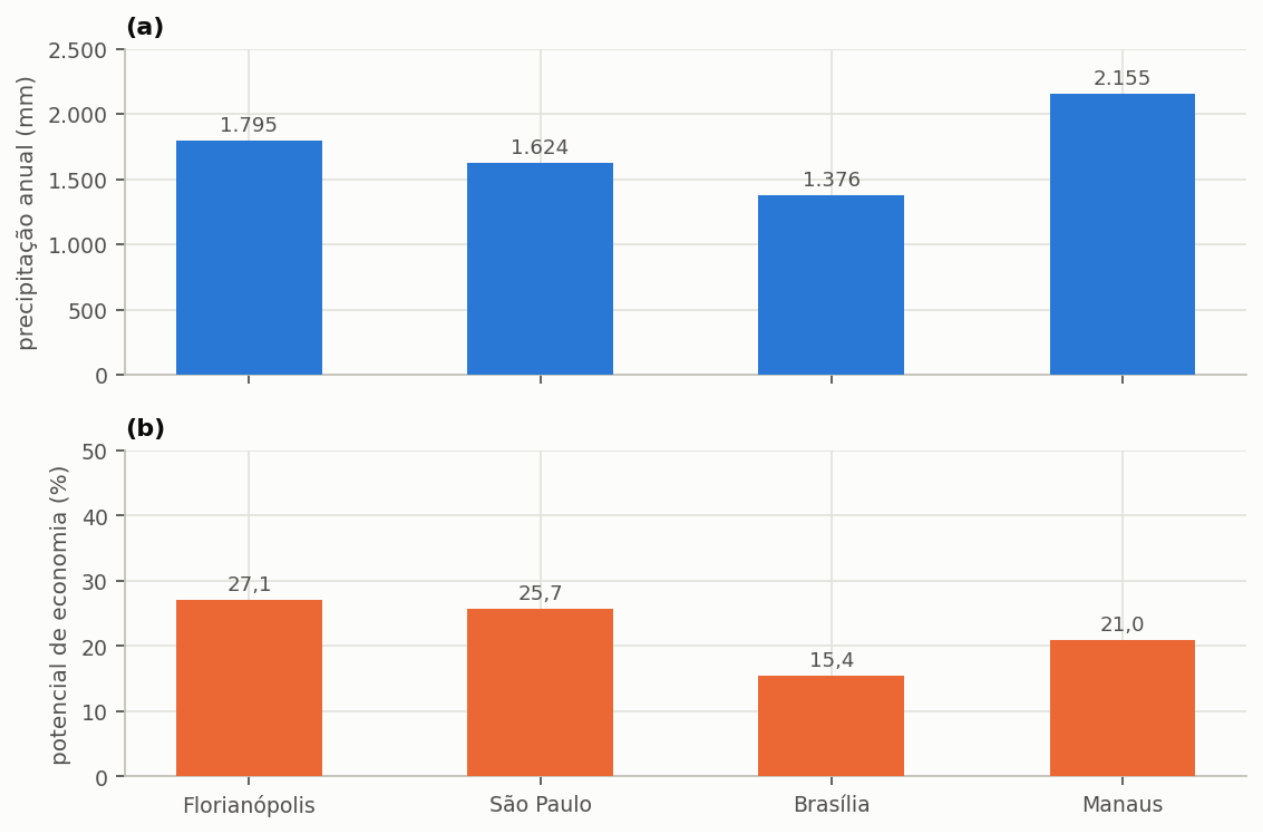



*Figura 34 — (a) Precipitação média anual e (b) potencial de economia de água potável do projeto do tutorial, com 150 m² de captação, 600 L/dia de demanda, fração atendível de 28% e cisterna de 4.000 L, em quatro capitais. Manaus tem a maior precipitação anual e não tem o maior potencial de economia.*

### 3.1.3. O regime manda mais que a lâmina

Lidas lado a lado, as colunas de chuva anual e de potencial de economia não andam juntas, e os dois casos extremos da tabela mostram por quê. Manaus recebe 20% mais chuva que Florianópolis — 2.155 mm anuais contra 1.795 mm — e ainda assim rende 23% menos: 20,96% contra 27,12% de potencial. Brasília, no extremo oposto, recebe 23% menos chuva que Florianópolis e rende pouco mais da metade, com 15,45%.

A explicação está na razão entre o mês mais chuvoso e o mês menos chuvoso de cada cidade, que mede o quanto a chuva se concentra ao longo do ano.

**Tabela 88** — Razão entre o mês mais chuvoso e o menos chuvoso nas quatro capitais

| Cidade | Razão | O que significa |
|---|---|---|
| Florianópolis | 3,2× | chove o ano inteiro, com estação mais úmida |
| São Paulo | 4,0× | idem, um pouco mais marcado |
| Manaus | 17,3× | seca amazônica curta mas real |
| Brasília | 1.192× | **o mês mais seco é seco de verdade** |

Em Brasília, os meses de junho, julho e agosto praticamente não registram chuva. Um reservatório dimensionado para atravessar noventa dias de estiagem precisaria armazenar noventa dias de demanda pluvial, o que neste projeto corresponderia a 15.120 litros — volume que nenhuma cisterna residencial comporta. A consequência é que o sistema permanece ocioso durante um trimestre inteiro por ano, e o potencial anual reflete essa ociosidade.

> **A conclusão prática.** O aproveitamento pluvial rende mais onde a chuva é frequente do que onde ela é abundante. Cidades de clima subtropical úmido com chuva bem distribuída constituem o melhor caso brasileiro; cidades de clima tropical com estação seca marcada constituem o pior, por mais intensa que seja a chuva da estação úmida.

A Figura 35 apresenta o regime mensal das quatro capitais na mesma escala.

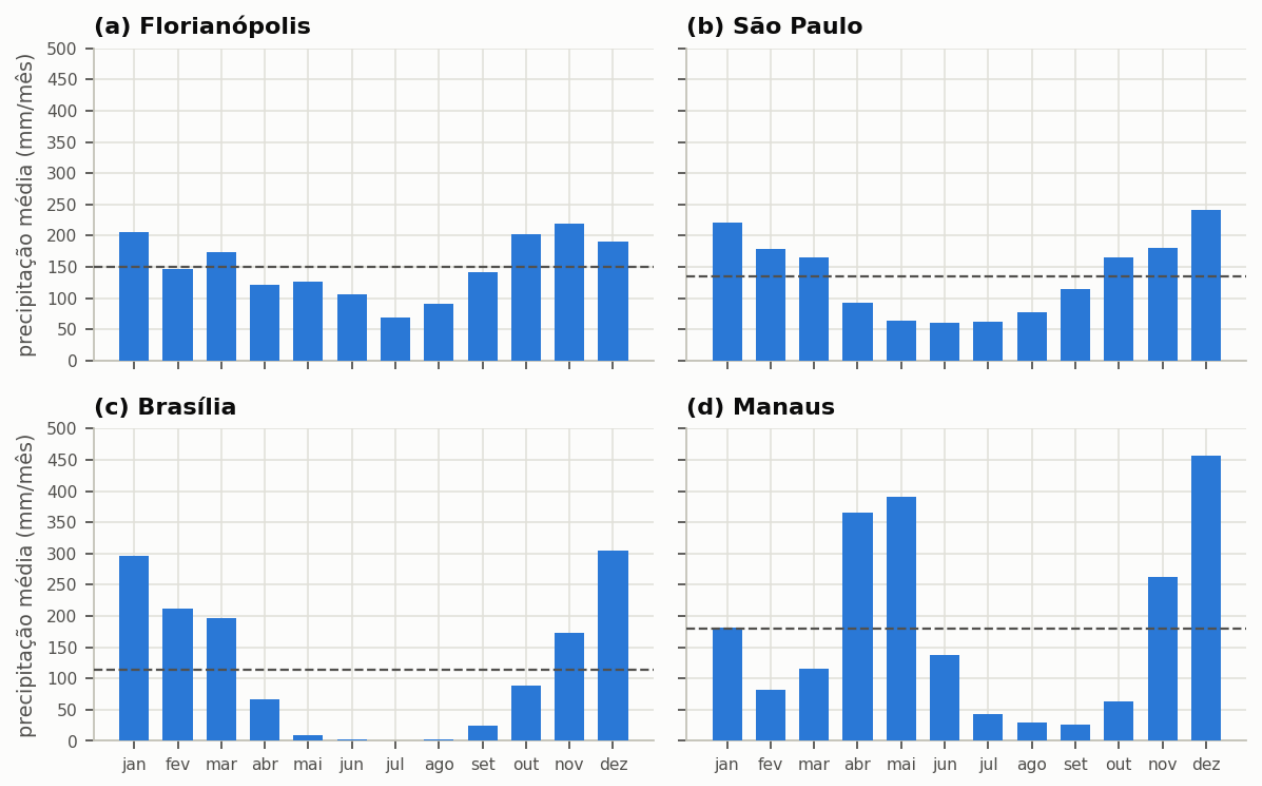



*Figura 35 — Precipitação média mensal em (a) Florianópolis, (b) São Paulo, (c) Brasília e (d) Manaus, na mesma escala; a linha tracejada é a média mensal de cada série. Florianópolis e São Paulo distribuem a chuva ao longo de todo o ano; Manaus tem estação seca curta, de julho a outubro; e Brasília praticamente não recebe chuva de maio a setembro. É essa distribuição, e não o total anual, que decide o desempenho do reservatório.*

### 3.1.4. O que a literatura já tinha encontrado

O resultado das quatro capitais não é peculiaridade deste tutorial. Ghisi e Souza (2012) simularam casas em treze cidades de países diferentes, com o próprio Triton, e chegaram à mesma conclusão por outro caminho: o maior potencial de economia aparece onde a chuva é constante, o que nem sempre coincide com a maior lâmina anual, e as cidades com estiagem bem definida exigem reservatórios maiores para o mesmo desempenho.

No Brasil, dois levantamentos mostram a amplitude da variação dentro de um só estado ou de uma só cidade. Ghisi, Lopes e Rupp (2016) fizeram 2.700 simulações para casas em 60 cidades de Santa Catarina, com séries diárias longas, e obtiveram reservatórios ideais de 1.000 a 16.000 L e economias médias de 75 a 461 litros por dia por casa. Ghisi e Custódio (2019), com 33.720 cenários para o setor residencial de Joinville, encontraram potencial médio de 18,5% com água de chuva só nas bacias sanitárias, e de 40,8% quando a máquina de lavar roupa também a recebe — a mesma escolha de uso que a seção 4.2 discute.

A lição para quem compara cidades é a mesma dos dois estudos: a série local decide, e um volume ou um potencial trazido de outra cidade, mesmo vizinha, não substitui a simulação.

#### 3.1.4.1. Muitas cidades de uma vez

Para comparar mais de três ou quatro cidades, trocar a série à mão deixa de ser prático. A base climática nacional traz séries para 652 municípios, e a planilha de cenários da seção 3.6 roda o mesmo projeto contra várias delas numa única execução, gravando um resultado por linha. Mantenha na planilha os mesmos parâmetros de edificação e de reservatório em todas as linhas, e varie só a cidade: é o que isola o efeito do clima.

### 3.1.5. O que mais muda entre cidades

A precipitação não é a única grandeza que varia entre municípios, e as outras duas podem inverter a conclusão econômica de um estudo comparativo.

A primeira é a **tarifa**. O preço do metro cúbico varia consideravelmente pelo país, e o regime de mínimo varia ainda mais. Um potencial de 15% em município de tarifa elevada e regime de disponibilidade pode render mais dinheiro que um potencial de 27% em município que pratique franquia sobre o consumo mínimo, e a seção 3.3 trata dessa mecânica em detalhe.

A segunda é o **fator de emissão da rede elétrica**, que altera simultaneamente a emissão evitada por metro cúbico de água substituída e o custo ambiental do bombeamento. A Edição Brasil traz o fator discriminado por região; na International Edition, ele é informado em cada projeto.

> **Ao comparar cidades num estudo, deixe claro o que variou.** Comparar apenas a precipitação, mantendo tarifa e fator de emissão fixos, isola o efeito climático e constitui comparação legítima, desde que declarada como tal. Variar todas as grandezas simultaneamente produz um número que não se consegue explicar, porque nele se somam efeitos de sinais possivelmente opostos.

### 3.1.6. O volume ideal também muda, mas pouco

A última coluna da tabela reserva uma surpresa: o volume ideal varia de 4.000 a 5.000 L entre as quatro capitais, uma amplitude modesta diante da diferença de regime que as separa.

A explicação está na natureza do critério. O volume ideal pelo ganho marginal localiza o joelho da curva de aproveitamento, e a posição desse joelho é governada pelo **tamanho típico dos eventos de chuva**, que é razoavelmente parecido entre as quatro cidades. O que varia fortemente é o **patamar** que a curva atinge depois do joelho, e não o ponto em que ela dobra.

Dito de outro modo: em Brasília acerta-se o mesmo volume que em Florianópolis e colhe-se consideravelmente menos água com ele.

# 3.2. Usar cenário climático futuro

> **Pergunta que este guia responde:** o sistema que dimensiono hoje ainda serve em 2060?

> **Só na Edição Brasil (BRL).** A base de projeções climáticas descrita aqui só acompanha a Edição Brasil. Na International Edition, o método deste guia vale como está para séries projetadas próprias — por exemplo, séries com correção de viés de um serviço climático nacional —, carregadas como arquivos de chuva.

Um reservatório de água pluvial dura trinta anos ou mais, e a chuva que cairá sobre a edificação ao longo desse período não será a mesma que caiu no passado recente. Dimensionar um sistema de vida longa exclusivamente sobre a série histórica supõe, implicitamente, um clima estacionário — suposição que as projeções disponíveis não sustentam. O Triton traz uma base de projeções climáticas justamente para que o dimensionamento possa incorporar essa questão de forma explícita.

## 3.2.1. O que a base tem

**Tabela 89** — Conteúdo da base climática nacional distribuída com o programa

| O que a base traz | Quantidade |
|---|---|
| cidades brasileiras | 652 |
| modelos climáticos do CMIP6 | 19 |
| cenários de emissão | 2, SSP2-4.5 e SSP5-8.5 |
| simulação histórica | 1980 a 2013 |
| simulação futura | 2015 a 2100 |

O CMIP6 é a sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício coordenado internacionalmente que alimenta os relatórios do IPCC. Cada modelo é um modelo climático global de um centro de pesquisa diferente.

### 3.2.2. De onde vêm as séries




*Figura — Logotipo oficial do CLIMbra (Climate Change Dataset for Brazil), desenvolvido para estudos hidroclimáticos e impactos das mudanças climáticas no Brasil.*

A base do programa é extraída do **CLIMBra** (*Climate Change Dataset for Brazil*), conjunto de dados de referência publicado por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data* (Nature) (doi:10.1038/s41597-023-01956-z), com dados públicos disponibilizados no *Science Data Bank* (doi:10.57760/sciencedb.02316) sob licença aberta CC0. Três características definem o que as séries representam, e convém conhecê-las antes de usá-las:

**São projeções corrigidas de viés.** Modelos globais têm resolução de dezenas a centenas de quilômetros e reproduzem mal a chuva local: costumam errar a frequência de dias chuvosos, a intensidade e os extremos. O CLIMBra corrigiu as séries diárias dos 19 modelos pelo método *Quantile Delta Mapping* (QDM), que ajusta a distribuição simulada à observada e, ao mesmo tempo, preserva as variações relativas dos quantis entre o período histórico e o futuro. A referência observada foi a grade diária de Xavier, King e Scanlon (2016), construída com milhares de pluviômetros e estações do Brasil, com resolução de 0,25°, isto é, cerca de 28 km.

**São células de grade, e não estações.** A série de uma cidade é a da célula de 0,25° que a contém. Ela representa a chuva média de uma área da ordem de 700 km², e não a de um pluviômetro. Em relevo acidentado ou no litoral, a diferença entre a chuva da célula e a do lote pode ser grande.

**O histórico da base é simulado.** A série de 1980 a 2013 não é a chuva observada, e sim a simulação de cada modelo para aquele período, corrigida para ter a mesma **estatística** da observação. A cronologia não coincide: um dia chuvoso na série do modelo não corresponde a um dia chuvoso real. Por isso, a comparação correta de um cenário futuro é com o **histórico do mesmo modelo**, e não com a série observada que acompanha o programa. Misturar as duas atribuiria ao clima futuro a diferença entre observação e modelo.

Maraun (2016), numa revisão crítica sobre correção de viés, alerta para o limite do procedimento: ele pressupõe que o modelo representa de forma plausível os processos e a mudança do clima, e não consegue corrigir uma tendência implausível. A correção melhora a estatística; não transforma um modelo ruim num modelo bom.

> **Base compactada e embarcada no programa:** os 37.164 arquivos de texto do CLIMBra (que originalmente ocupam cerca de 6,5 GB em formato CSV descompactado) foram consolidados e comprimidos pelo Triton em bancos de dados SQLite binários de alta performance, um por modelo (`climbra_<modelo>.db`). Esses bancos ficam integrados ao executável e ao instalador, permitindo consultas instantâneas (< 1 ms por série) e execução imediata para qualquer uma das 652 cidades sem a necessidade de downloads externos volumosos. Os CSV originais não são distribuídos nem precisam ser instalados.

### 3.2.3. Escolher modelo, cenário e janela

O **cenário** representa a trajetória futura de emissões de gases de efeito estufa, e os dois disponíveis seguem as *Shared Socioeconomic Pathways* adotadas pelo IPCC. Eles não são previsões, e sim hipóteses coerentes sobre o comportamento socioeconômico global ao longo do século (Figura 36). O nome combina a trajetória socioeconômica, de 1 a 5, com o forçamento radiativo aproximado em 2100, em watts por metro quadrado: o SSP2-4.5 é o caminho intermediário, com forçamento de 4,5 W/m², e o SSP5-8.5 é o de desenvolvimento intensivo em combustíveis fósseis, com 8,5 W/m². Os cenários de mitigação forte, como o SSP1-2.6, não fazem parte do CLIMBra.

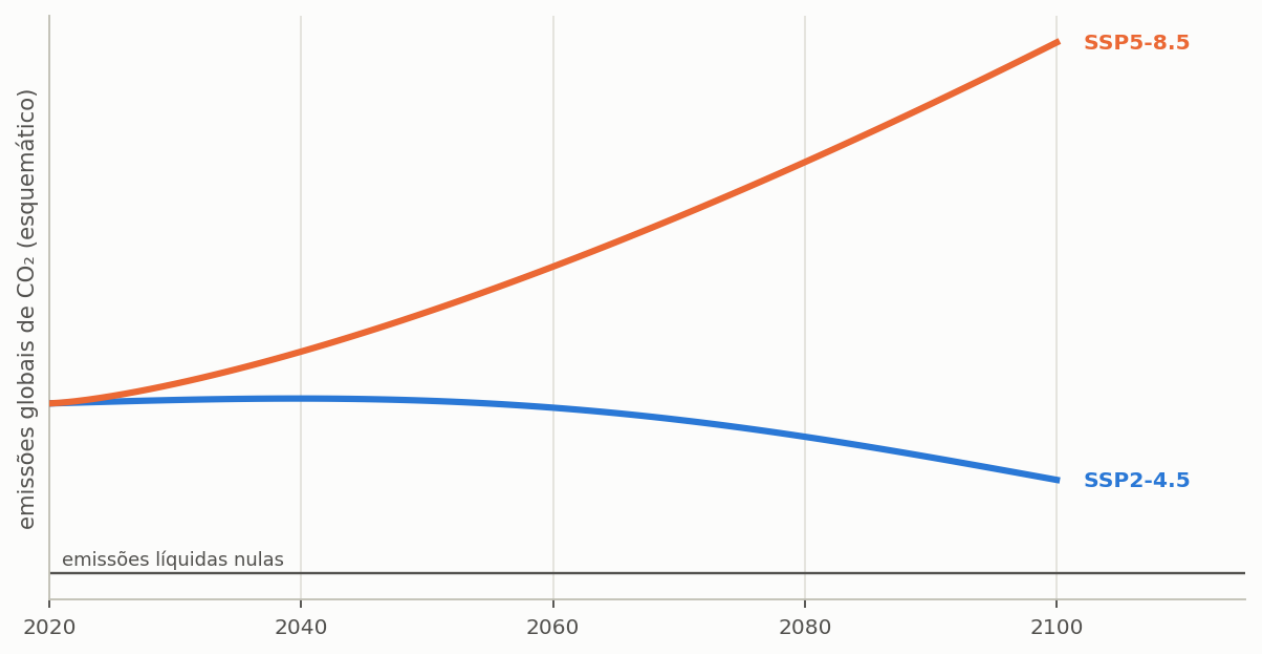



*Figura 36 — A forma das duas trajetórias de emissão disponíveis na base. O SSP2-4.5 é a trajetória intermediária, com emissões que se estabilizam e depois caem; o SSP5-8.5 supõe emissões altas e crescentes, sem mitigação efetiva. A figura mostra o formato de cada uma, e não valores projetados.*

A **janela temporal** é o recorte da série futura, de 2015 a 2100, sobre o qual o estudo é feito. O programa permite recortar qualquer período, nas datas inicial e final da etapa **1. Projeto e Chuva**. A convenção mais usada é tomar janelas de trinta anos, a mesma duração das normais climatológicas, e o campo **Atalho de recorte** preenche as datas com três delas: 2021–2050, 2041–2070 e 2071–2100, além da série completa. O atalho só preenche as datas, que continuam editáveis, e a etapa avisa quando o recorte tem menos de dez anos. A escolha da janela deve guardar relação com a vida útil pretendida do sistema: avaliar um reservatório de vinte anos, instalado agora, contra o fim do século avalia um período em que ele já terá sido substituído.

A escolha do **modelo climático** é a decisão mais delicada das três, e a ela se dedica uma subseção própria adiante.

### 3.2.4. Como conduzir o estudo

O procedimento correto consiste em executar o mesmo projeto em cada combinação de interesse e comparar os resultados entre si, em vez de dimensionar diretamente sobre a série projetada. Quatro passos o resumem.

1. Feche o dimensionamento com a série **histórica**. É a referência.
2. Rode o mesmo projeto na série **histórica simulada** de cada modelo que for usar, de 1980 a 2013. É contra ela, e não contra a observada, que o futuro se compara.
3. Mantenha todos os demais parâmetros e troque só a série, para cada cenário e janela.
4. Compare **potencial de economia** e **dias de atendimento pleno**, sempre como diferença entre o futuro e o histórico do mesmo modelo. O segundo costuma se degradar mais que o primeiro, porque o que muda primeiro é a distribuição, não o total.

> **Um exemplo de leitura.** Suponha que, com um modelo, o potencial seja de 36% no histórico simulado e de 33% no SSP5-8.5 de 2041 a 2070, e que a série observada dê 37%. A mudança atribuível ao clima é de três pontos, e não de quatro: o ponto restante é a diferença entre o modelo e a observação, que existe também no passado.

> **O que não fazer.** Dimensionar direto na série futura e apresentar o resultado como projeto. A série futura é uma projeção com incerteza grande; ela serve para testar a **robustez** de um dimensionamento feito no histórico, não para substituí-lo.

### 3.2.5. A escolha do modelo, e por que ela importa tanto

Dezenove modelos climáticos projetam dezenove futuros distintos para a mesma cidade sob o mesmo cenário de emissões, e essa dispersão não é ruído a ser eliminado: ela é a expressão honesta da incerteza física do problema. Para a chuva, a dispersão entre modelos costuma superar a diferença entre cenários de emissão, o que significa que a escolha do modelo pesa mais sobre o resultado do que a escolha do futuro socioeconômico.

Hawkins e Sutton (2011) decompuseram a incerteza das projeções de precipitação para regiões da ordem de 2.500 km, com os modelos da fase anterior do exercício, o CMIP3, em três fontes: a variabilidade interna do clima, a diferença entre modelos e a diferença entre cenários. Para a precipitação, ao contrário da temperatura, a variabilidade interna responde por 50% a 90% da incerteza na primeira década e continua dominante, em muitas regiões, até a terceira; a incerteza entre modelos passa a dominar nos horizontes mais longos; e a incerteza de cenário é pequena ou desprezível em todas as regiões e horizontes, salvo perto dos polos no fim do século. Os autores mostram ainda que a razão entre o sinal da mudança e o ruído é menor que um em quase todo o planeta, e concluem que as decisões de adaptação terão de ser tomadas com incerteza alta sobre a chuva regional. A consequência para o projeto é direta: rodar os dois cenários com um só modelo informa menos do que rodar um cenário com vários modelos.

Três condutas são defensáveis diante dessa dispersão, apresentadas aqui em ordem decrescente de rigor.

**Ensemble.** Rode todos os modelos disponíveis e reporte a faixa de resultados, com mediana. É o mais rigoroso e o mais caro em tempo de máquina. A seção 3.6 mostra como fazer em lote.

**Subconjunto justificado.** Escolha três a cinco modelos com bom desempenho documentado para a América do Sul, e declare o critério de escolha e a fonte.

**Modelo único, declarado como tal.** Aceitável para uma análise exploratória, desde que o texto não apresente o resultado como projeção robusta.

> **O que jamais fazer:** rodar vários modelos, escolher o que dá o resultado mais conveniente, e reportar só ele.

### 3.2.6. O que a literatura mostra sobre o reservatório no clima futuro

Os estudos que simulam sistemas de aproveitamento pluvial sob projeções climáticas convergem num ponto: a mudança no total anual de chuva importa menos que a mudança na **distribuição**. Kisakye et al. (2018), com seis modelos para um distrito de Uganda, encontraram projeções conflitantes entre modelos, mas concordância quanto à estação: a economia e a segurança hídrica cairiam nas estações que já eram secas e subiriam nas chuvosas, com redução de mais de 50% numa das estações no fim do século. Lash et al. (2014), ao dimensionar um reservatório para um edifício universitário no Reino Unido com 3.000 séries de chuva equiprováveis das projeções climáticas britânicas, concluíram que, para ser provável atender em 2080 a mesma demanda de hoje, o reservatório precisaria ser 112% maior, e 225% maior para que isso fosse muito provável.

Os dois estudos ilustram o que a seção 3.1 mostrou para cidades brasileiras de hoje: cidades com estação seca marcada exigem reservatórios muito maiores para o mesmo desempenho. Um clima futuro com estiagens mais longas se comporta, para o reservatório, como uma mudança de cidade.

### 3.2.7. O que declarar

Um estudo com cenário climático precisa trazer, no método:

- **modelo ou modelos**, pelo nome, e o critério de seleção;
- **cenário** SSP;
- **janela temporal**, com os anos;
- a **série histórica** usada como referência;
- se houve *downscaling* ou correção de viés, e qual; na base do programa, a do CLIMBra, por *Quantile Delta Mapping* contra a grade de Xavier et al. (2016);
- a **procedência da base**, com versão: Ballarin et al. (2023);
- que o futuro foi comparado com o **histórico simulado do mesmo modelo**.

Sem isso, o resultado não é reproduzível. O apêndice E traz a procedência da base do programa.

### 3.2.8. Uma ressalva de método

Projeções climáticas carregam duas incertezas empilhadas, de naturezas distintas: a do cenário, que é socioeconômica e diz respeito a escolhas humanas futuras, e a do modelo, que é física e diz respeito à representação do sistema climático. Nenhuma das duas se reduz executando mais simulações com o mesmo material, porque não se trata de incerteza amostral.

Um estudo conduzido com honestidade apresenta o resultado como faixa, e não como número único, e evita conclusões que dependam da terceira casa decimal de uma projeção para 2060.

# 3.3. Ajustar a tarifa do seu município

> **Pergunta que este guia responde:** a tarifa do meu município está na base, e está certa?

> **Só na Edição Brasil (BRL).** O catálogo de 652 municípios e a etapa **12. Gestor de Tarifas** só acompanham a Edição Brasil. Na International Edition, a tarifa é digitada, na etapa econômica, com a mesma tabela de faixas, os mesmos códigos e os mesmos seis regimes descritos aqui — por isso este guia é também a referência para lançar qualquer estrutura tarifária.

Este é o guia que mais altera resultados. A estrutura tarifária decide a viabilidade econômica de um sistema pluvial mais do que qualquer parâmetro de projeto, e é também o dado que mais frequentemente aparece errado nos estudos publicados sobre o tema.

## 3.3.1. Como é composta a fatura de água e esgoto no Brasil

Antes de conferir a tarifa do município, convém entender o que se está conferindo. A fatura de água no Brasil não é o produto do consumo por um preço único, e cinco características a distinguem da fatura de energia elétrica, que é a referência mais familiar para a maioria dos leitores.

**A prestação é local, e o preço também.** Cada município é atendido por uma companhia estadual, por uma autarquia municipal ou por uma concessionária privada, e cada prestador tem tabela própria, homologada por uma agência reguladora — estadual, municipal ou intermunicipal. Não existe tarifa nacional de água, e a diferença entre dois municípios vizinhos pode ultrapassar o dobro.

**A tarifa é progressiva por faixas de consumo.** O metro cúbico não custa o mesmo em qualquer quantidade: o consumo é dividido em faixas, e cada faixa tem preço próprio, crescente. Na tabela da CASAN vigente em Florianópolis, os primeiros dez metros cúbicos custam R$ 3,08 cada e os quinze seguintes custam R$ 14,31 cada. A progressividade é o que torna a economia de água mais valiosa do que parece: o metro cúbico que se deixa de consumir é sempre o da faixa mais alta da fatura, que é o mais caro.

**Existe uma parcela que independe do consumo.** Quase toda concessionária cobra algo mesmo de quem não consome nada, e o nome e a natureza dessa parcela variam de um lugar para outro. É o assunto da subseção sobre os seis regimes, adiante, e é o ponto que mais decide se um sistema pluvial se paga.

**O esgoto é cobrado como percentual da água.** A maior parte dos prestadores fatura o esgoto aplicando um percentual sobre a parcela de água, comumente de 80% ou 100%, sob o argumento de que o volume esgotado é proporcional ao consumido. Quando esse percentual é de 100%, a parcela de esgoto iguala a de água, e o esgoto responde por metade da fatura — o que significa que cada metro cúbico economizado vale o dobro do preço da água.

**Há categorias distintas de consumidor.** Toda concessionária publica tabelas separadas para as categorias residencial, comercial, industrial e pública, com preços que frequentemente são o dobro ou mais da residencial. Na tabela da CASAN, a primeira faixa custa R$ 3,08/m$^3$ no residencial e R$ 6,81/m$^3$ no comercial.

> **O que o programa traz, e o que você precisa lançar.** O catálogo de 652 municípios do programa registra a **categoria residencial** de cada um deles, e o diálogo de tarifas diz de onde ela veio: o documento oficial guardado, a tabela usada e a vigência, ou o aviso de que o valor ainda não tem documento. As categorias comercial, pública e industrial entram município a município, transcritas da tabela oficial do prestador, e só aparecem para escolha onde foram coletadas — em cerca de 390 municípios em outubro de 2026; nunca são estimadas a partir da residencial. As demais categorias existem, são públicas e estão nas resoluções das agências reguladoras — o que não há é um catálogo nacional delas, que seria um levantamento de porte próprio. Para estudar uma escola, um comércio ou uma indústria, lance a estrutura da categoria correta no modo personalizado desta mesma tela: o programa aceita qualquer tabela de faixas, com qualquer regime de mínimo, e a seção 3.5 mostra o procedimento.

### 3.3.2. Comece conferindo o que já está na base

O programa acompanha um catálogo de 652 municípios brasileiros, e cada registro traz a estrutura tarifária completa, o percentual de esgoto praticado, o regime de mínimo adotado, a data de vigência da tabela e a fonte documental de onde o dado foi extraído. O catálogo cobre a categoria residencial, conforme a subseção anterior esclarece.

Na etapa **12. Gestor de Tarifas**, escolha o estado e o município. Além da estrutura, o programa exibe o **grau de confiança** atribuído ao registro, que sintetiza a qualidade da fonte e a data do levantamento. Três itens merecem conferência contra a resolução vigente da sua concessionária, e a ordem importa porque o primeiro invalida os demais.

1. **a data de vigência** — tarifas são reajustadas anualmente;
2. **os valores das faixas**;
3. **o regime de mínimo**, que é o item 3.3.4.

Havendo divergência em qualquer dos três, edite o registro. A edição vale para o seu projeto, não altera o catálogo dos demais usuários, e fica gravada dentro do arquivo `.triton` — o que significa que quem receber o seu projeto reproduzirá a mesma conta, com a mesma tabela.

### 3.3.3. Como a tabela é montada

Cada linha da estrutura tarifária é representada no programa por uma quádrupla de valores: o volume mínimo da faixa, o volume máximo, um valor monetário e um código. O código é o elemento decisivo, porque é ele que informa o que aquele valor significa — e estruturas visualmente parecidas cobram de maneiras muito diferentes conforme o código de cada linha.

**Tabela 90** — Os seis códigos de faixa tarifária e o efeito de cada um na fatura

| Código | O que é | Como entra na fatura |
|---|---|---|
| 1 ou 0 | faixa de consumo | é cobrado o preço por volume que está alocado **dentro** de cada faixa de consumo |
| −1 | tarifa de disponibilidade | valor fixo **somado** à parcela de consumo |
| −2 | franquia retroativa | até o volume da franquia, paga-se o fixo; passando dele, tarifa-se **tudo desde zero** |
| −3 | piso de pagamento | a fatura **não fica** abaixo deste valor |
| 2 | preço-base exponencial | PB da fórmula $PB \times C^n$, válida até o máximo da linha |
| 3 | expoente da tabela exponencial | o n aplicado ao consumo **do mês inteiro** que cai na linha |

A estrutura de Florianópolis, tomada como exemplo, tem cinco linhas: uma de disponibilidade e quatro faixas progressivas.

```
(0,00 ; 0,00 ; 46,34 ; -1)     disponibilidade, soma sempre
(0,00 ; 10,00 ;  3,08 ;  1)    primeira faixa
(10,00 ; 25,00 ; 14,31 ; 1)    segunda faixa
(25,00 ; 50,00 ; 19,14 ; 1)    terceira
(50,00 ; 999999 ; 24,08 ; 1)   última
```

### 3.3.4. Os seis regimes, e por que isso decide projetos

O «consumo mínimo» aparece na conta de quase todo município brasileiro, e significa coisas **diferentes** em cada um. O programa distingue seis regimes:

**Tabela 91** — Os seis regimes tarifários e o que acontece ao economizar em cada um

| Regime | O que acontece ao economizar | Municípios na base |
|---|---|---|
| **sem mínimo** | cada m³ economizado desconta | 100 |
| **disponibilidade** | idem; a taxa fixa continua, mas não impede a economia | 122 |
| **fórmula exponencial** | idem; o m³ poupado vale pelo preço-base elevado ao expoente | 36 |
| **franquia no mínimo** | abaixo da franquia, economizar **não desconta nada** | 371 |
| **franquia retroativa** | passando da franquia, tarifa-se tudo desde zero | 23 |
| **piso de pagamento** | a fatura não fica abaixo do piso | 0 |

**O caso que derruba estudo.** Compare duas estruturas reais da base, lado a lado, para o mesmo consumo:

**Tabela 92** — Efeito da economia de água na fatura em dois regimes tarifários opostos

| Consumo | Floriano (PI), franquia no mínimo | Florianópolis (SC), disponibilidade |
|---|---|---|
| 14 m³ | R$ 92,15 | R$ 134,38 |
| 12 m³ | R$ 72,52 | R$ 105,76 |
| 10 m³ | R$ 52,89 | R$ 77,14 |
| 8 m³ | **R$ 52,89** | R$ 70,98 |
| 5 m³ | **R$ 52,89** | R$ 61,74 |

Em Floriano, a fatura **para de cair em 10 m³**. Uma residência que consome 12 $m^3$ e instala um sistema que poupa 4 desce para 8, e economiza R$ 19,63 — e não os R$ 24,17 que a tarifa média de R$ 6,04/$m^3$ sugeriria. Se poupasse 7, desceria para 5 e economizaria os **mesmos** R$ 19,63: os três metros cúbicos adicionais não valem nada.

Em Florianópolis, cada metro cúbico economizado reduz a fatura, até o primeiro.

> Rodar o caso de Floriano com a estrutura de Florianópolis produz um payback que não existe. Trezentos e vinte e nove dos 652 municípios da base estão no regime de franquia. É a maioria, e é o cenário mais comum do país.

A Figura 37 mostra as três respostas lado a lado. O que distingue os regimes não é o preço praticado, e sim o formato da curva: onde a curva é horizontal, economizar água não reduz a fatura em nada.

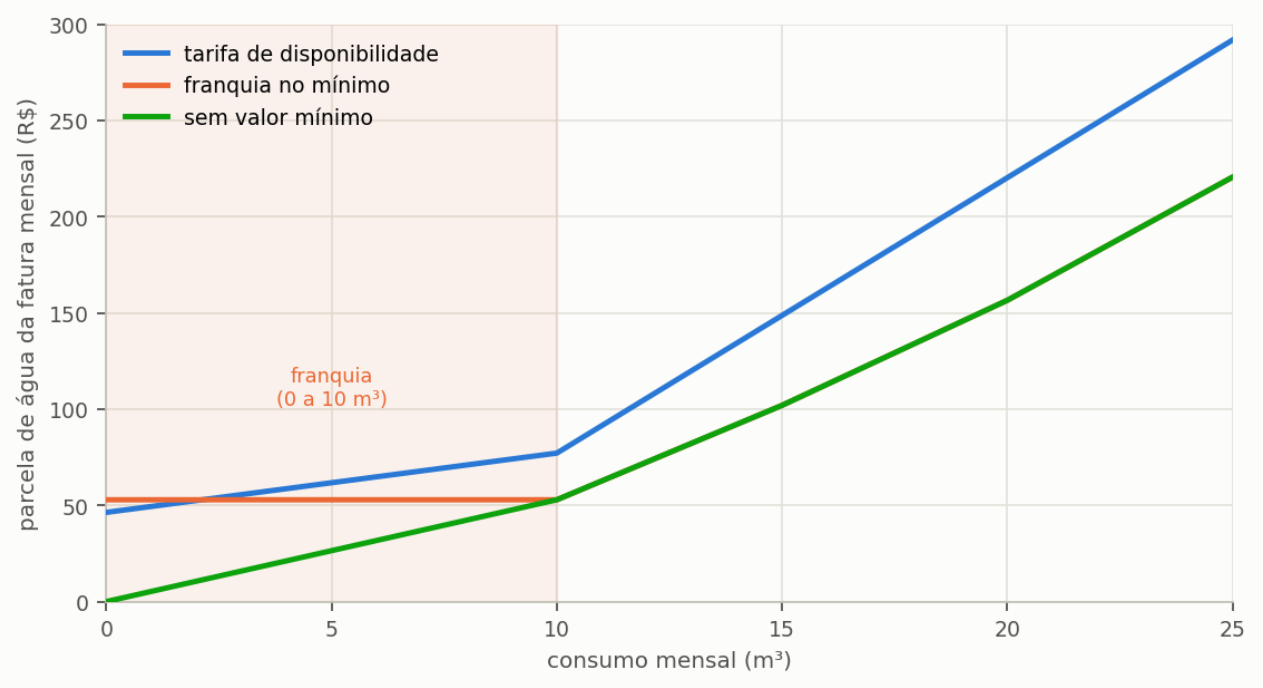



*Figura 37 — Parcela de água da fatura mensal em função do consumo, em três regimes de valor mínimo. O esgoto não entra no gráfico porque é cobrado como percentual desta parcela e apenas multiplica a curva, sem mudar-lhe o formato. Na tarifa de disponibilidade e sem valor mínimo, cada metro cúbico economizado reduz a fatura desde o primeiro; na franquia no mínimo, o trecho horizontal marca a faixa de consumo em que a economia de água não reduz a fatura.*

### 3.3.5. A fórmula exponencial da CORSAN

Os 34 municípios gaúchos da base atendidos pela CORSAN não cobram a água por faixas. A parcela de água da fatura é dada por uma fórmula:

$$\text{Água} = PB \times C^{n} + SB$$

em que `PB` é o preço-base do município, em R$/m³; `C` é o consumo do mês, em m³; `n` é o expoente que a **Tabela de Exponenciais** da concessionária atribui àquele consumo; e `SB` é o serviço básico, cobrado mesmo sem consumo. Na categoria residencial, `n` vale 1,00 até 20 m³ e sobe a cada metro cúbico a partir daí:

**Tabela 93** — Expoente n da Tabela de Exponenciais da CORSAN, categoria residencial

| Consumo do mês | n | Consumo do mês | n |
|---|---|---|---|
| até 20 m³ | 1,00 | 36 a 45 m³ | 1,10 |
| 21 m³ | 1,01 | 46 a 100 m³ | 1,11 |
| 22 a 27 m³ | 1,02 a 1,07 | 101 a 150 m³ | 1,13 |
| 28 e 29 m³ | 1,08 | 151 a 1.000 m³ | 1,1287 a 1,12 |
| 30 a 35 m³ | 1,09 | acima de 1.000 m³ | 1,11 a 1,0858 |

A tabela segue além de 1.000 m³: só a categoria industrial tem teto nesse volume, acima do qual o excedente é cobrado por preços próprios. O **esgoto** não entra na fórmula: é cobrado por metro cúbico consumido, sem o serviço básico e sem o expoente — R$ 6,40/m³ tratado nos municípios do ANEXO-5, 70% do preço-base truncado no centavo.

Duas diferenças em relação às faixas decidem o cálculo:

- **O expoente vale para o consumo inteiro.** Nas faixas, cada metro cúbico é cobrado pelo preço da faixa em que cai; na fórmula, o `n` da linha em que o consumo total cai se aplica a todo o volume. Passar de 20

para 21 m³ custa R$ 15,09 de água, e não os R$ 9,15 do preço-base, porque os 21 m³ inteiros passam a ser elevados a 1,01.

- **Não há degrau de preço, há curva.** O preço médio do metro cúbico de água é `PB × Cⁿ⁻¹`: constante até 20 m³ e crescente depois.

**Tabela 94** — Fatura mensal em Alegrete (RS) pela fórmula exponencial, vigência 01/07/2026

| Consumo | n | Água | Água e esgoto | Preço médio da água |
|---|---|---|---|---|
| 10 m³ | 1,00 | R$ 134,89 | R$ 198,89 | R$ 13,49/m³ |
| 20 m³ | 1,00 | R$ 226,39 | R$ 354,39 | R$ 11,32/m³ |
| 25 m³ | 1,05 | R$ 312,08 | R$ 472,08 | R$ 12,48/m³ |
| 30 m³ | 1,09 | R$ 416,20 | R$ 608,20 | R$ 13,87/m³ |

Os R$ 134,89 de 10 m³ são exatamente a «tarifa mínima sem hidrômetro» da tabela da CORSAN, 43,39 + 9,15 × 10, o que confere a transcrição. Para o aproveitamento pluvial, a consequência é que **toda economia desconta desde o primeiro metro cúbico**, e desconta mais onde o expoente é maior: uma residência que desce de 30 para 20 m³ economiza R$ 253,81 por mês. A reta usada antes da 0.1.0, com esgoto de 70% sobre a conta inteira, dava R$ 155,55 para a mesma redução.

No programa, a fórmula entra na mesma tabela de quádruplas, com dois códigos próprios. A estrutura de Alegrete começa assim:

```
(0,00 ; 0,00   ; 43,39 ; -1)   serviço básico, soma sempre
(0,00 ; 999999 ;  9,15 ;  2)   preço-base PB
(0,00 ; 20,00  ;  1,00 ;  3)   n para o consumo em (0, 20]
(20,00 ; 21,00 ;  1,01 ;  3)   n para o consumo em (20, 21]
...                            uma linha por intervalo da Tabela de Exponenciais
```

No **Gestor de Tarifas**, a estrutura aparece com o rótulo «Fórmula exponencial», as linhas «Expoente n» podem ser editadas, o simulador mostra o cálculo `PB × Cⁿ` do consumo escolhido, e o gráfico de cima traz o preço médio `PB × Cⁿ⁻¹` em vez dos degraus. O campo do esgoto passa a ser «Esgoto (R$/m³ consumido)», e a etapa econômica oferece o mesmo modo, «Por m³ consumido», ao lado do valor fixo e do percentual da água.

### 3.3.6. Quando o mínimo é diluído na tarifa

Um erro frequente nas bases públicas: a concessionária informa «tarifa mínima de R$ 52,89 para 10 m³», e quem cadastra grava isso como R$ 5,289 por m³ até 10 m³.

A diferença é enorme. Na primeira leitura, quem consome 4 m³ paga R$ 52,89; na segunda, paga R$ 21,16. E, pior para um estudo pluvial, na segunda leitura economizar abaixo de 10 m³ **desconta**, quando na realidade não desconta.

O programa audita a base atrás desse padrão e recodifica os casos encontrados, com o registro da correção. Se você cadastrar um município novo, **verifique isso**.

### 3.3.7. O esgoto

O percentual de esgoto incide sobre a **parcela de água** da fatura, e não sobre a fatura total.

Cem por cento, como em Florianópolis, significa que a parcela de esgoto iguala a de água — e portanto o esgoto é **metade da fatura**. Economizar água economiza as duas parcelas, e é por isso que o valor efetivo do metro cúbico poupado quase dobra.

Alguns municípios cobram esgoto por faixas próprias, e não por percentual único. Nesses casos o percentual único é uma aproximação, e o programa registra a limitação.

### 3.3.8. Vigência, reajuste e tabelas alternativas

A tabela de um município vale desde a data da resolução de onde saiu, e nem sempre há uma mais recente: a de alguns prestadores é de 2024. O diálogo da tarifa mostra essa data em **Tabela vigente desde**, ao lado da **Data-base do estudo**, gravada no projeto. Entre as duas, o programa aplica os reajustes que já caíram, com a taxa de reajuste configurada, e os seguintes vêm nos aniversários da vigência, não doze meses depois do início do estudo. Uma tabela de dezembro de 2024, num estudo de outubro de 2026, entra com um reajuste e recebe o próximo em dezembro. É uma estimativa, porque o reajuste que de fato houve pode ter sido outro; com a tabela atual em mãos, digite-a com a vigência dela. Projeto antigo, sem as datas, fica como era.

Alguns municípios têm mais de uma tabela residencial. No Rio de Janeiro, a tarifa muda por bairro (Área A ou B, Região 1 ou 4, outra concessionária na Barra). Nesses casos a base guarda uma **tabela representativa** e as demais como alternativas: a procedência diz por que ela representa o município e qual é a conta de água e esgoto de 10 e de 20 $m^3$ entre a mais barata e a mais cara, e o seletor **Tabela tarifária**, no diálogo, carrega a que corresponder ao imóvel. Quem tiver a fatura do próprio imóvel pode, como sempre, digitar a tabela.

### 3.3.9. Onde encontrar o dado

Em ordem de confiabilidade:

1. **Resolução tarifária** da agência reguladora estadual ou municipal. É o documento oficial, e traz a data de vigência.
2. **Tabela publicada pela concessionária**, geralmente em «tarifas» no sítio.
3. **Simulador de fatura** da concessionária, quando existir. Bom para conferir: simule dois consumos e veja se a sua tabela reproduz os dois valores.
4. **Fatura de água e esgoto real**, do próprio imóvel. É a melhor evidência, e permite conferir a estrutura inteira.

> **Sempre registre a data de vigência e a fonte.** Um estudo que não diz de quando é a tarifa não pode ser reproduzido daqui a dois anos.

### 3.3.10. Confira antes de confiar

Depois de montar a tabela, faça o teste que o item 3.3.7 sugere: simule dois consumos, um dentro e um fora da faixa mínima, e compare com a fatura real ou com o simulador da concessionária.

Se os dois baterem, a estrutura está certa. Se só um bater, o regime de mínimo está errado — e é exatamente esse o erro que mais compromete estudo pluvial.

# 3.4. Modular a demanda por calendário

> **Pergunta que este guia responde:** e quando o consumo não é o mesmo todo dia?

Escolas fecham em janeiro e julho, hotéis de praia enchem no verão e escritórios esvaziam nos fins de semana. Tratar qualquer uma dessas edificações como se tivesse consumo uniforme erra nos dois sentidos simultaneamente: superestima a demanda nos períodos vazios e a subestima nos períodos de pico. O erro não se compensa ao longo do ano, porque o que importa ao sistema pluvial não é o total consumido e sim o encontro entre o consumo e a chuva disponível naquele dia.

## 3.4.1. Os quatro modos

O programa oferece quatro modos de modulação da demanda, que diferem no número de valores que o usuário informa e na situação em que cada um se justifica (Figura 38).

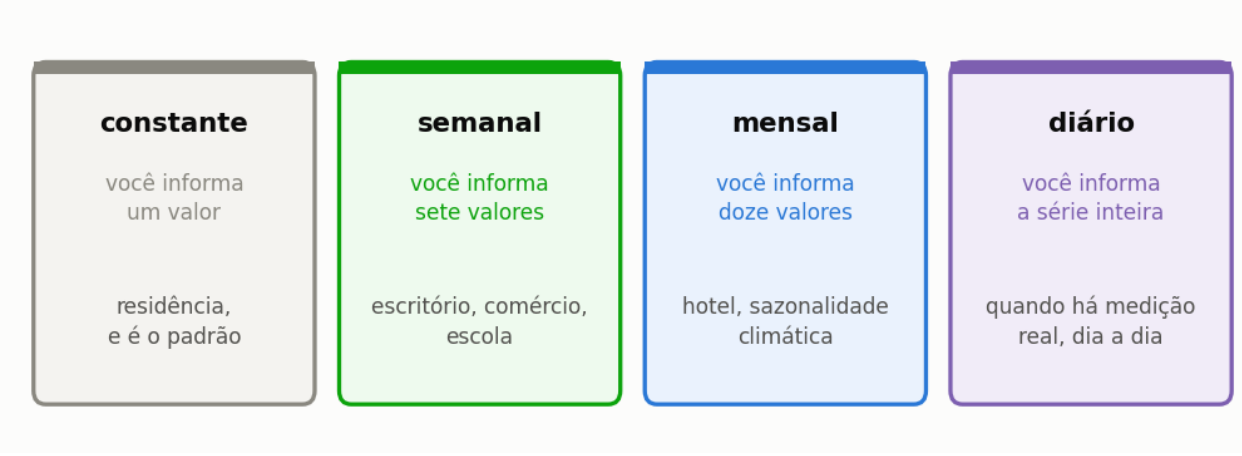



*Figura 38 — Os quatro modos de modulação, o que cada um pede ao usuário e a situação em que cada um se justifica. O modo diário só faz sentido quando existe medição real, porque inventar uma série diária acrescenta precisão aparente sem acrescentar informação.*

Em qualquer um deles você pode modular três coisas de forma independente: a **demanda per capita**, o **número de ocupantes** e a **fração atendível por água pluvial**.

Modular a ocupação costuma ser mais fiel que modular a demanda: numa escola em férias não é o aluno que bebe menos água, é que não há aluno.

## 3.4.2. Como preencher

Na etapa **2. Edificação e Consumo**, escolha o modo. Abre-se a tabela do período.

- Célula vazia ou zerada **cai para o valor constante**. Isso é deliberado: permite modular só os meses que interessam e deixar o resto no padrão.
- Os valores podem ser digitados ou carregados de CSV.
- No modo diário, o primeiro dia da série de demanda alinha com o primeiro dia da **série de chuva**. Se as duas tiverem tamanhos diferentes, a de demanda é reciclada ciclicamente.

### 3.4.3. Por que isso muda o resultado

Modular a demanda não altera apenas o total anual consumido; altera o casamento temporal entre oferta e demanda, que é precisamente o problema que o reservatório existe para resolver. Dois casos opostos ilustram o alcance desse efeito, e ambos são comuns no Brasil.

**A favor.** Uma escola que fecha em julho, no sul do país, fecha justamente quando chove menos. A cisterna atravessa a estiagem sem ser solicitada e chega cheia em agosto. O sistema rende **mais** do que a média anual sugeriria.

**Contra.** Um hotel de praia enche em janeiro e fevereiro, quando chove mais no litoral sul. Parece bom, mas a demanda concentrada esvazia a cisterna em dias, e o resto do ano ela fica ociosa. O sistema rende **menos**.

Os dois casos parecem opostos e não o são, e convém enunciar a regra com cuidado, porque a formulação intuitiva — «demanda em fase com a chuva rende mais» — não sobrevive ao segundo exemplo. O hotel tem demanda **em fase** com a chuva, já que ambas culminam no verão, e ainda assim rende menos. O que separa os dois casos não é a fase, é a **concentração**.

Uma demanda distribuída ao longo do ano aproveita melhor um mesmo reservatório; uma demanda concentrada em poucos meses o esvazia em dias e o deixa ocioso no resto do ano, ainda que esses meses sejam os mais chuvosos. A escola se beneficia porque o seu período ocioso coincide com a estiagem, e não porque esteja em fase com a chuva.

Rodadas com a série de Florianópolis, o mesmo consumo anual e o mesmo reservatório de 4.000 L, as três hipóteses se separam: demanda constante rende 27,1%, o perfil escolar rende 27,3% e o perfil de hotel de praia rende 25,7%. A diferença de quase um ponto e meio percentual, num teto de 28%, é grande para uma mudança que não altera um único litro do consumo anual, e é inteiramente invisível a qualquer cálculo feito sobre médias — que é justamente por que o Triton simula dia a dia. Os três perfis estão na Figura 39, e o rendimento de cada um, na Figura 40.

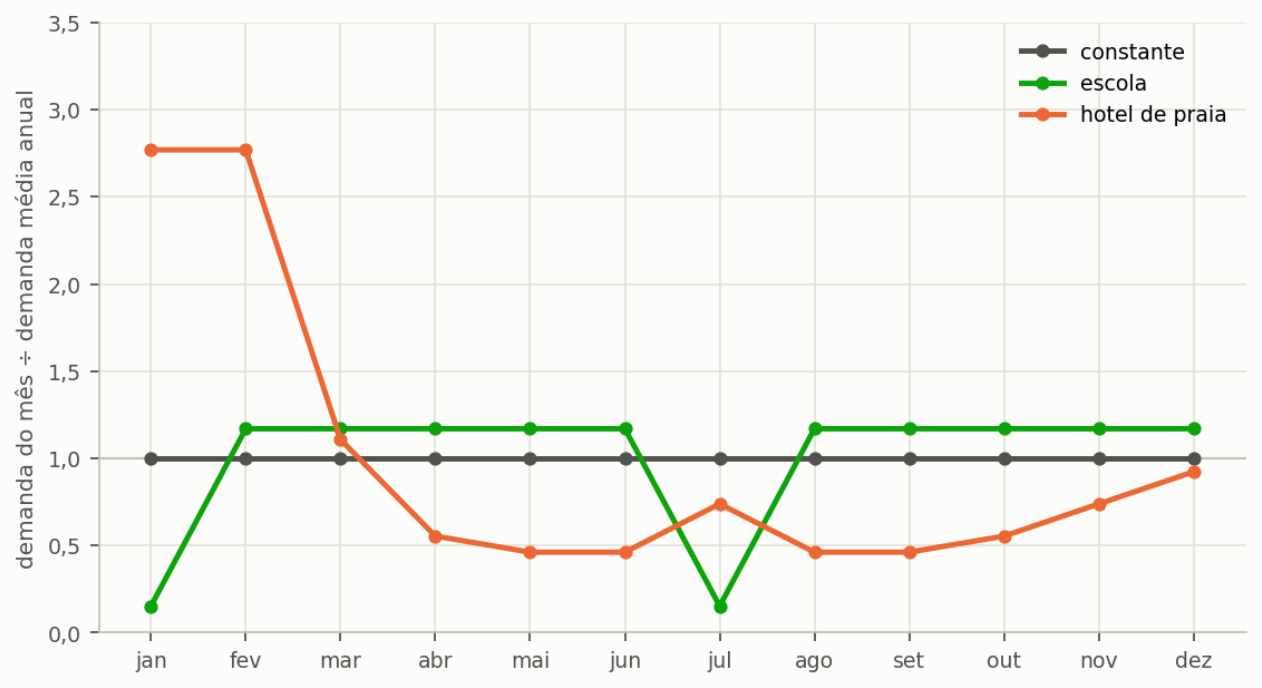



*Figura 39 — Os três perfis de demanda usados na comparação, expressos como a razão entre a demanda do mês e a demanda média. Os três têm exatamente o mesmo consumo anual; o que muda é a distribuição dele ao longo dos doze meses.*

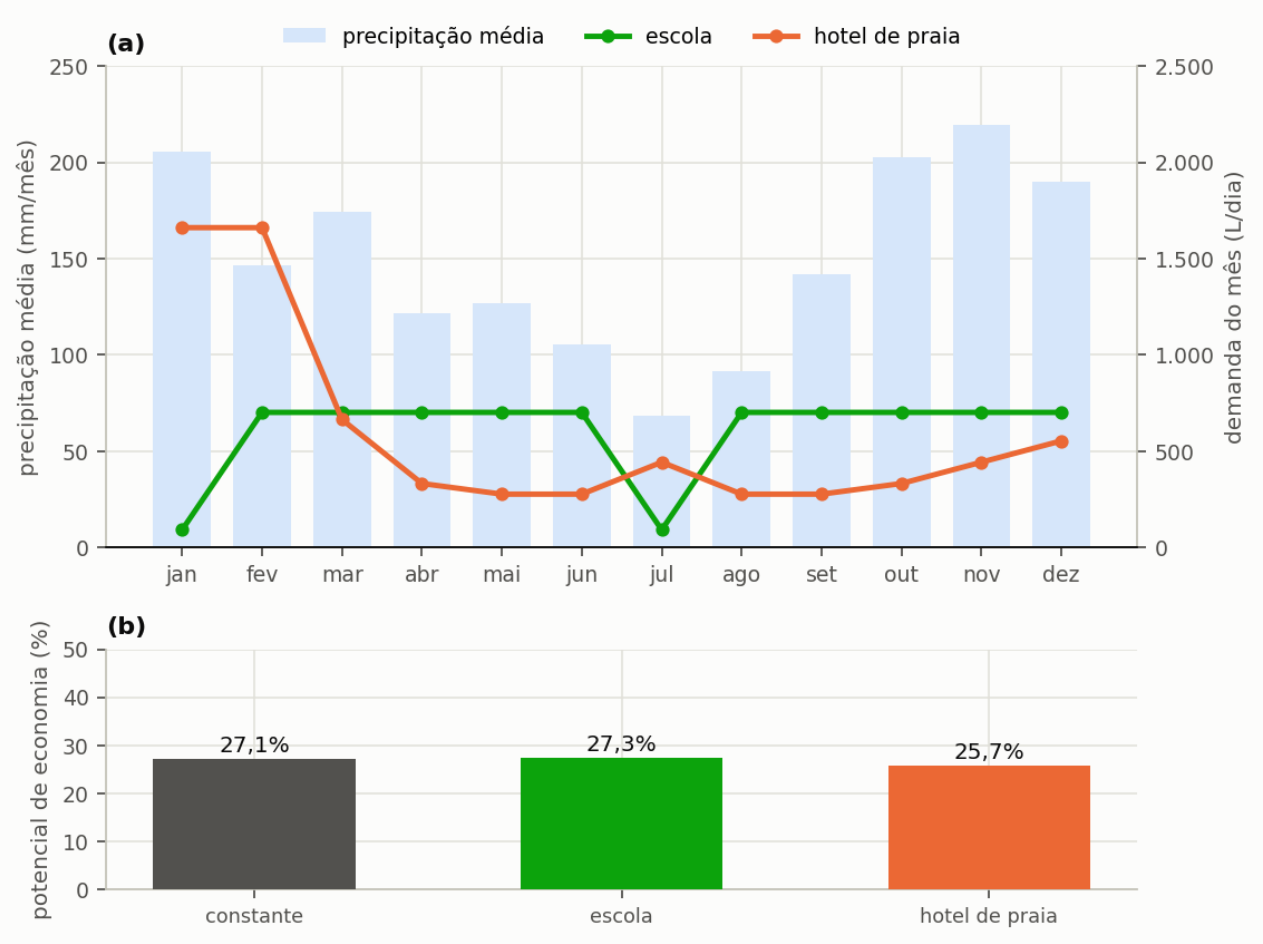



*Figura 40 — (a) Perfis mensais de demanda da escola e do hotel de praia sobre a precipitação média mensal de Florianópolis; (b) potencial de economia de cada perfil com o mesmo reservatório de 4.000 L. O perfil de hotel concentra em dois meses quase um terço do consumo anual, e é essa concentração, e não a fase, que lhe custa quase um ponto e meio percentual.*

### 3.4.4. A fração atendível também pode variar

Menos óbvio e às vezes mais importante. Numa escola, o percentual de uso não potável muda entre período letivo e férias: em férias permanecem a lavagem de piso e a rega de jardim, que são usos **integralmente** atendíveis por chuva.

Modular a fração captura isso. Manter fração constante subestima o aproveitamento no período de baixa ocupação.

Na tabela, a coluna «Não-Potável Interno (%)» é percentual, como todo campo digitado: 28 significa 28%. No arquivo de projeto, a mesma coluna é gravada como fração, 0,28, e a seção 4.2 explica por quê. Uma célula com valor entre 0 e 1 fica laranja.

### 3.4.5. Cuidados

**Não module o que você não mediu.** Uma modulação inventada acrescenta precisão aparente sem acrescentar informação alguma, e transfere ao leitor a impressão de um rigor que o dado não tem. Na dúvida, demanda constante explicitamente declarada é mais honesta que um perfil mensal arbitrado.

**Declare a origem do perfil.** Ele pode vir de medição própria, de doze faturas de água e esgoto mensais, de referência bibliográfica ou de estimativa, e essas quatro origens não têm o mesmo peso probatório num estudo publicado.

**Confira o total anual depois de modular.** O programa exibe a demanda média diária resultante da modulação, e a divergência entre esse valor e o que se esperava é o indicador mais rápido de erro de preenchimento da tabela.

### 3.4.6. O caminho mais simples, quando existe

Se você tem **doze faturas de água e esgoto** da edificação, tem o perfil mensal medido, que é a melhor fonte possível. Divida o consumo de cada mês pelo número de dias e pelo número de ocupantes, e use o modo mensal.

Doze faturas valem mais que qualquer referência de literatura.

# 3.5. Simular escola, hospital e comércio

> **Pergunta que este guia responde:** o programa serve para edificação não residencial?

Serve, e serve bem para a parte hídrica. Há, porém, uma ressalva de peso relativa à parte econômica, e ela precisa ser conhecida antes de o estudo começar, e não depois de ele estar concluído.

## 3.5.1. A ressalva: a categoria tarifária

As concessionárias brasileiras cobram tarifas distintas conforme a categoria do consumidor — residencial, comercial, industrial e pública —, e as categorias não residenciais costumam custar o dobro ou mais da residencial. Na tabela da CASAN vigente em abril de 2026, por exemplo, a primeira faixa custa R$ 3,08/m³ para uma residência e R$ 6,81/m³ para um estabelecimento comercial.

Essas tabelas existem e são públicas: estão nas resoluções das agências reguladoras e nos sítios das próprias concessionárias. O que o catálogo do programa registra, para os 652 municípios, é a categoria residencial de cada um, porque levantar as quatro categorias de cada prestador seria um trabalho de outra ordem de grandeza. A tarifa não residencial não falta ao programa: ela falta ao catálogo, e você pode lançá-la.

Quando você escolhe uma tipologia não residencial, a Edição Brasil **avisa** e diz o sentido do erro:

> A tipologia escolhida é «Escola», que a concessionária fatura na categoria Pública. O catálogo do programa tem apenas a categoria Residencial, de modo que a fatura de água e esgoto está sendo calculada com a tarifa errada. O erro tem sentido conhecido: as categorias não residenciais são mais caras, e portanto a economia e o retorno estão **subestimados**.

> **O que fazer, em cinco minutos.** Procure a resolução tarifária vigente da sua concessionária, que costuma estar no sítio dela sob «tarifas» ou «estrutura tarifária». Localize a tabela da categoria que interessa. Lance as faixas no modo personalizado da etapa **12. Gestor de Tarifas**, com o regime de mínimo correspondente. A seção 3.3 descreve cada campo. Feito isso, o resultado econômico passa a ser o do seu caso, e não uma aproximação residencial.

Na International Edition não há catálogo: a tarifa é sempre digitada, e por isso o programa não mostra esse aviso. Lance diretamente a tarifa da categoria em que a edificação é faturada.

Há um consolo nessa limitação, e ele é metodológico: o erro tem sentido conhecido e é conservador. As categorias não residenciais são mais caras que a residencial, de modo que o projeto real rende mais do que o programa indica, e nunca menos. Um estudo que declare a limitação apresenta, portanto, um piso de viabilidade — o que é uma posição defensável, ao contrário do inverso.

## 3.5.2. As tipologias disponíveis

As oito tipologias do programa agrupam-se pela categoria tarifária em que a concessionária as enquadra, e cada uma tem unidade de consumo própria (Figura 41). A unidade de consumo muda o significado do per capita informado, e a categoria decide a estrutura de faixas da fatura: simular uma escola com tarifa residencial é um dos enganos descritos na seção 5.1.

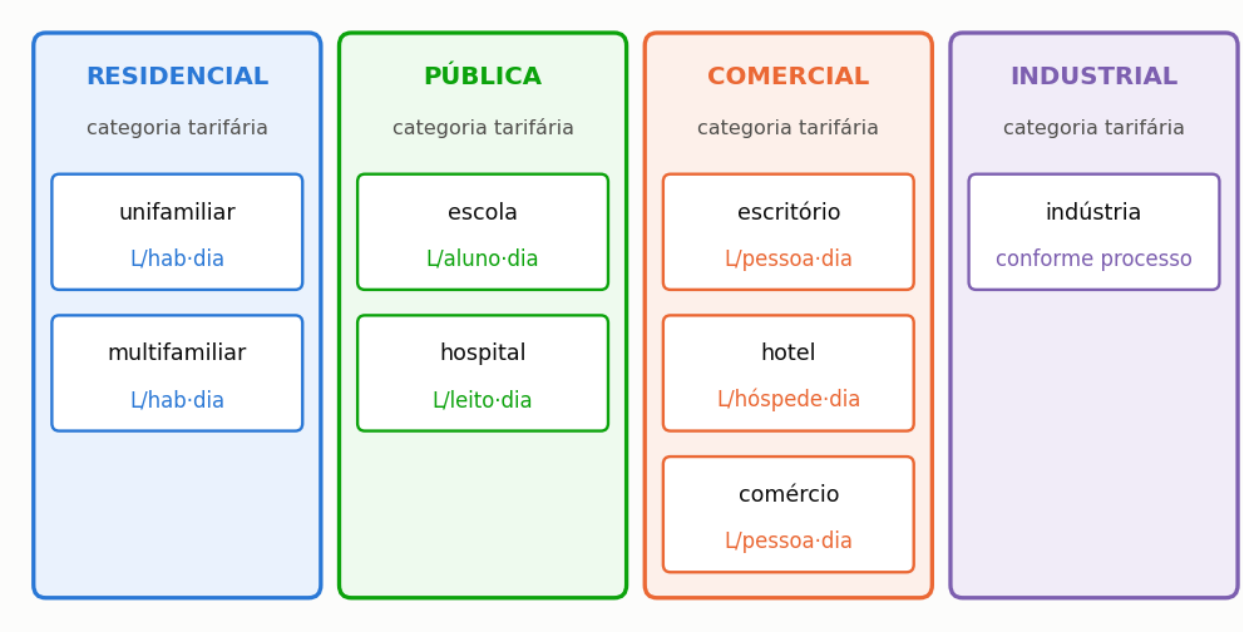



*Figura 41 — As oito tipologias disponíveis, agrupadas pela categoria tarifária que a concessionária cobra. A unidade de consumo muda com a tipologia, e é ela que dá sentido ao valor per capita informado.*

### 3.5.3. O que muda em cada tipologia

**Escola.** É um dos casos mais favoráveis ao aproveitamento pluvial no Brasil, por duas razões que se somam. A fração não potável do consumo é alta, porque a bacia sanitária domina o uso e muitas unidades não têm chuveiro nem cozinha. E a área de cobertura por aluno costuma ser grande, de modo que a oferta raramente é o fator limitante.

A modulação por calendário, porém, tem um efeito que depende da região, e convém simulá-la em vez de supor o resultado. No Sudeste e no Centro-Oeste, as chuvas se concentram de outubro a março e a estiagem vai de junho a agosto. O recesso de julho coincide com a estiagem, e a cisterna atravessa o período seco sem ser solicitada; as férias longas de dezembro a fevereiro, ao contrário, coincidem com o auge das chuvas, e nesse período a cisterna enche e extravasa sem uso. No Sul, onde a chuva é mais bem distribuída ao longo do ano, o calendário escolar pesa menos. A seção 3.4 mostra como representar os dias letivos, e a seção 3.1 mostra como a distribuição da chuva muda de uma capital para outra.

**Hospital.** O caso mais delicado. Consumo alto e contínuo, sem sazonalidade relevante, o que é bom para o aproveitamento. Mas a **exigência de qualidade** é outra: há usos que não admitem água pluvial em hipótese alguma, e a torre de resfriamento, que seria um uso ideal, exige controle microbiológico contra legionela. Trate a classe de qualidade com cuidado, e não use as classes adaptadas 2 a 4 como se fossem requisito normativo.

**Escritório e comércio.** Demanda concentrada em dias úteis, cinco dias em sete. Module por semana. A fração não potável é alta porque quase todo o consumo é bacia sanitária, mictório e limpeza: Proença e Ghisi (2010), que estimaram os usos finais de dez edifícios de escritórios em Florianópolis por entrevistas com os ocupantes e medição de vazões, encontraram de 56% a 86% do consumo em usos não potáveis, e concluíram que a bacia sanitária deve ser o primeiro alvo de qualquer programa de economia nesses edifícios. A amplitude da faixa é ela própria uma advertência: dois escritórios da mesma cidade podem diferir em trinta pontos percentuais, e a fração atendível de um estudo deve vir do edifício estudado sempre que possível.

**Hotel.** Sazonalidade forte, e é o caso em que modular por mês mais importa. Veja a advertência da seção 3.4 sobre demanda concentrada: um hotel de litoral lota justamente nos meses mais chuvosos e ainda assim rende menos que a demanda constante, porque esvazia o reservatório em poucos dias e o deixa ocioso no

resto do ano.

### 3.5.4. De onde tirar a fração não potável

A fração atendível é o teto do potencial de economia, como a seção 2.3 mostra, e é por isso o parâmetro que mais pesa no resultado de uma tipologia não residencial. Há três caminhos para obtê-la, em ordem decrescente de confiabilidade.

**Medição dos usos finais.** Hidrômetros setoriais ou registradores de vazão nos ramais, durante algumas semanas representativas. É o único caminho que produz um número do edifício, e não de uma média.

**Levantamento por entrevista e vazão.** O método de Proença e Ghisi (2010): perguntar aos ocupantes a frequência e a duração de cada uso e multiplicar pelas vazões medidas dos aparelhos. Custa pouco e captura o comportamento real do edifício, mas depende da memória dos entrevistados.

**Valor de referência da literatura.** Aceitável em estudo preliminar, desde que a referência seja da mesma tipologia, do mesmo país e, idealmente, da mesma região. Evite transpor frações residenciais para outras tipologias, e mesmo entre residências a variação é grande: num edifício residencial multifamiliar de Florianópolis, Maykot e Ghisi (2020) encontraram a bacia sanitária com apenas 9,2% do consumo e a máquina de lavar com 21,3%, muito abaixo das frações de escritórios e escolas.

> **Declare o caminho.** «Fração atendível de 60%, medida» e «fração atendível de 60%, de referência» são estudos diferentes, e o leitor precisa saber qual dos dois está lendo.

### 3.5.5. Micromedição e o número de economias

Em edifício multifamiliar com medição individualizada, informe o **número de economias**. O programa avalia o consumo no patamar de **uma** unidade e multiplica pelo número de economias.

Isso importa por causa das faixas progressivas: um prédio de vinte apartamentos com medição individual paga vinte faturas na primeira faixa, e não uma fatura que soma todo o consumo e cai na faixa mais cara. Tratar o prédio como uma unidade só superestimaria a economia de forma grosseira.

### 3.5.6. O que declarar

Além do que a seção 4.10 já pede:

- a **tipologia** e a unidade de consumo adotada;
- a **origem** do consumo per capita — medição, referência ou norma;
- se a **categoria tarifária** foi corrigida ou se ficou a residencial do catálogo, e neste caso que o resultado econômico está subestimado;
- o **perfil de modulação** e sua origem;
- para hospital, a classe de qualidade adotada e o que ela cobre.

# 3.6. Comparar muitos casos de uma vez

> **Pergunta que este guia responde:** como comparar dezenas de alternativas sem refazer o projeto inteiro a cada uma?

O programa foi construído para comparar alternativas, e oferece três formas distintas de fazê-lo. A escolha entre elas não é questão de preferência: cada forma responde a uma pergunta diferente, e usar a errada custa tempo sem produzir a informação desejada.

## 3.6.1. As três formas

**Tabela 95** — As três formas de comparar alternativas conforme o que varia entre elas

| Se o que muda é | Use | Onde |
|---|---|---|
| **só o volume da cisterna** | a varredura | etapa 4. Reservatório & Custos |
| **o volume, e você quer decidir** | a tabela multicritério | etapa 8. Decisão Multicritério |
| **qualquer outra premissa** | projetos salvos, um por caso | arquivo `.triton` |

A primeira é automática, a segunda também, e a terceira exige organização.

## 3.6.2. A varredura: dezenas de volumes numa passada

Na etapa **4. Reservatório & Custos**, escolha o modo **varredura** e informe o volume máximo e o passo. O programa simula todos os volumes da grade e desenha a curva.

A varredura é o caminho normal de trabalho, e não uma função avançada reservada a casos especiais: ela é quase sempre a resposta certa, porque «qual volume adotar?» é a pergunta central de todo projeto de aproveitamento pluvial. A seção 4.4 percorre uma varredura completa passo a passo, e a seção 2.2 formaliza como a grade de volumes é montada.

O custo computacional é modesto e não justifica hesitação: uma varredura de 0 a 20.000 L com passo de 1.000 L corresponde a vinte e uma simulações de trinta anos cada, e é concluída em poucos segundos numa máquina comum.

## 3.6.3. A tabela multicritério: todos os volumes, todas as dimensões

A etapa **8. Decisão Multicritério** mostra, numa tabela só, cada volume da varredura com:

- a economia de água e os dias de atendimento;
- o valor presente líquido, o retorno descontado e a taxa interna de retorno;
- o carbono líquido ao fim da vida útil e o retorno ambiental;
- a pontuação TOPSIS e a aceitabilidade SMAA-VIKOR.

É a forma mais densa de comparar alternativas que o programa oferece: dez colunas de resposta para cada linha de volume. O **perfil de decisão** troca os pesos dos quatro eixos — técnico, econômico, ambiental e estrutural —, ou pede os pesos objetivos do CRITIC; cada eixo tem um cartão, com o peso em cima e, abaixo, as **partes no eixo**, que repartem o peso entre os critérios do eixo; **Recalcular** reordena a tabela. A conclusão mostra a **faixa de escolha** de cada método, com o volume de maior escore ao lado. A seção 2.10 explica os métodos por trás.

### 3.6.4. Quando muda outra coisa que não o volume

Cidade, tarifa, demanda, material do reservatório e tipologia da edificação são parâmetros que a varredura não percorre, e para variar qualquer um deles o caminho é manter um projeto salvo por caso. O procedimento abaixo parece burocrático à primeira vista e economiza horas de retrabalho, sobretudo quando o estudo é retomado semanas depois.

1. Monte o projeto completo uma vez, com todo o detalhe.
2. Salve com um nome que descreva o caso: `escola_florianopolis_5000.triton`.
3. Mude **uma** coisa, e salve com outro nome.
4. Rode cada um, e anote o resultado numa planilha sua.

Os arquivos de exemplo do manual foram feitos assim: `05_manaus.triton`, `06_brasilia.triton` e `07_saopaulo.triton` são o mesmo projeto, com a série de chuva trocada. É o que a seção 3.1 compara.

> **Mude uma coisa de cada vez.** Se você trocar a cidade e a tarifa juntas, o resultado muda e não há como saber qual das duas o moveu. Parece óbvio, e é o erro mais comum em estudos comparativos.

### 3.6.5. Como organizar os arquivos

Uma convenção de nomes poupa mais tempo do que parece:

```
estudo_escola/
   base.triton
   cidade_florianopolis.triton
   cidade_manaus.triton
   tarifa_comercial.triton
   demanda_medida.triton
   resultados.xlsx
```

E três hábitos que evitam retrabalho:

**Guarde o projeto, não só o resultado.** O `.triton` tem a chuva dentro dele e reproduz o estudo inteiro; a planilha de resultados, não.

**Anote o que muda no nome do arquivo.** Seis meses depois, `teste3.triton` não significa nada.

**Exporte para planilha ao fim de cada rodada.** A etapa **10. Exportação** grava as tabelas em `.xlsx`, e é lá que a comparação entre casos é montada.

### 3.6.6. Quantos casos cabem

O programa não impõe limite ao número de casos comparados, e o limite real é de paciência do analista: cada simulação de trinta anos leva frações de segundo, mas montar e conferir cada projeto leva minutos, e é a conferência que consome o tempo.

Na prática, um estudo comparativo bem conduzido reúne entre cinco e vinte casos. Quando o número cresce muito além disso, costuma ser sinal de que a pergunta de pesquisa não foi suficientemente delimitada — ou de que o trabalho é um estudo de larga escala, que exige outro instrumental.

Para estudos de larga escala — matrizes fatoriais de cidade, área, demanda e volume, ou propagação de incerteza — o programa oferece uma interface de linha de comando, descrita a seguir.

### 3.6.7. A linha de comando

A instalação do programa como pacote Python registra o comando `triton`, que executa as mesmas rotinas de cálculo da interface gráfica sem abrir a janela; o instalador de Windows com interface gráfica não o inclui. A linha de comando lê arquivos `.triton`, projetos em JSON estruturado e o formato CSV do Netuno 4, e grava os resultados em texto, JSON, CSV, HTML ou XLSX. É a interface indicada para estudos reprodutíveis, porque o próprio comando documenta as premissas alteradas.

**Tabela 96** — Subcomandos da linha de comando e finalidade de cada um

| Subcomando | Finalidade |
|---|---|
| `validate` | confere a estrutura do projeto, a série de chuva e as premissas essenciais, sem simular |
| `run` | simula o projeto; por padrão, apenas a análise técnica |
| `analyze` | executa a cadeia completa: técnica, econômica, ambiental, peso do sistema e TOPSIS |
| `econ` | executa a análise econômica |
| `init` | cria um projeto `.triton` modelo, editável, com a série de chuva referenciada ou incorporada |
| `init-catalog` | cria um catálogo JSON modelo de premissas de edificação ou de climas |
| `matrix` | combina um catálogo de premissas com um catálogo de climas e simula todas as combinações |
| `matrix-projects` | executa uma lista de projetos, uma pasta de séries de chuva ou a matriz fatorial declarada no projeto |
| `batch` | executa os cenários de uma planilha CSV ou XLSX, a partir de um projeto-base |
| `uncertainty` | propaga incertezas por Monte Carlo para um volume de reservatório |
| `series-length` | responde de quantos anos de chuva o projeto precisa, pelo método de Geraldi e Ghisi |
| `stochastic-demand` | sorteia o consumo diário e devolve o desempenho como faixa, e não como número único |
| `estudo` | organiza, roda e relata estudos em lote por JSON (`estudo.json`): vários edifícios por tipologia, com tabelas para artigos |

Os subcomandos `run`, `analyze` e `econ` aceitam as mesmas opções: `--analysis` escolhe a análise (`technical`, `economic`, `environmental`, `system_weight`, `topsis` ou `all`); `--volume` fixa o volume do reservatório inferior, em litros; `--rainfall` substitui a série de chuva do projeto; `--set CAMPO=VALOR` altera um campo do projeto e pode ser repetido; `--weights` informa os quatro pesos de eixo do TOPSIS, técnico, econômico, ambiental e estrutural, ou oito, um por critério (três, de projetos até a 0.1.0, ainda valem, e o eixo estrutural recebe a média deles), ou a palavra `critic`, para os pesos objetivos calculados dos resultados (seção 2.10); `--criterion-shares` informa as oito partes no eixo, na ordem dos critérios da seção 2.10, com padrão 1,1,1,1,1,1,1,1; `--score-band` informa a tolerância da faixa de escolha, de 0 a 1, com padrão 0,05: os volumes cujo escore fica a até essa fração da amplitude, contada do maior, saem como equivalentes; `--weight-sensitivity N` sorteia N vetores de pesos e informa a frequência com que cada volume vence (com `critic`, sorteia os quatro pesos de eixo); `--format` e `--output` definem o formato e o arquivo de saída; e `--seed` fixa a semente das análises estocásticas, para que o resultado seja reprodutível.

Aplicados ao projeto do tutorial, `validate` e `run` produzem:

```
triton validate 01_tutorial_florianopolis.triton
Projeto válido: estrutura, chuva e premissas essenciais verificadas.

triton run 01_tutorial_florianopolis.triton --volume 4000 --format json --output r.json
```

O arquivo `r.json` registra a procedência — projeto de origem, número de dias da série e data inicial — e, para o volume de 4.000 L, o potencial de economia de 27,30%, o volume pluvial consumido de 59,8 m³/ano, o extravasamento de 127,5 m³/ano e a classificação dos dias em 97,3% plenos, 0,5% parciais e 2,2% nulos.

O subcomando `uncertainty` sorteia, em cada amostra, a precipitação, a área de captação, a demanda e o investimento com distribuição de coeficiente de variação declarado — por padrão, 10% para a precipitação,

0% para a área, 10% para a demanda e 15% para o investimento, em 200 amostras — e informa os percentis de 5%, 50% e 95% do potencial de economia e do valor presente líquido, com a probabilidade de o valor presente líquido ser positivo. No tutorial, com 50 amostras e 4.000 L, o potencial de economia fica entre 26,8% e 27,6%, com mediana de 27,3%. A faixa é estreita porque o sistema já opera perto do teto de 28%: uma variação de 10% na chuva ou na demanda pouco muda um reservatório que quase nunca seca.

O subcomando `series-length` faz, sem limite de tempo de tela, a análise que a etapa de varredura oferece no botão «a série de chuva é longa o bastante?», descrita na seção 2.2. Sem `--windows`, ele percorre **todas** as janelas possíveis, que é o modo exaustivo dos artigos; com `--windows N`, sorteia N janelas por comprimento, com a semente declarada. As opções `--max-volume`, `--step` e `--threshold` definem a grade e o limiar de ganho marginal, e `--confidence` e `--tolerance` definem o critério de semelhança.

O subcomando `stochastic-demand` sorteia o consumo **dia a dia** e roda a simulação muitas vezes, devolvendo o potencial de economia, os dias plenamente atendidos e o extravasamento como faixa entre os percentis de 5% e 95%. São dois parâmetros de variação, e a diferença entre eles é o que o subcomando tem a ensinar: `--daily-cv` é a variação de um dia para o outro, e `--level-uncertainty` é a incerteza de quanto a edificação consome em média. A primeira quase não move o resultado — sorteada de forma independente a cada dia, ela se cancela ao longo de uma série de trinta anos —, e a segunda move. Com `--absence` declara-se a probabilidade de um dia sem consumo nenhum, como uma viagem, e com `--ideal-volume` o programa apura também o volume ideal de cada realização, que é o que mede se a decisão de projeto resiste à incerteza do consumo.

Esse subcomando não tem equivalente na interface gráfica, e é decisão de projeto: são muitos parâmetros, a leitura exige cuidado, e na tela eles confundiriam mais do que ajudariam.

> Os subcomandos `compare-mass` e `run-vaz-study` executam estudos de pesquisa do grupo sobre bases climáticas de dezenas de milhares de séries, e exigem os arquivos dessas bases; não fazem parte do uso corrente do programa.

### 3.6.8. Estudos em lote por JSON

Quando a comparação é por **tipologia** (escolas, comerciais, residências unifamiliares e multifamiliares, hospitais, aeroportos) e o resultado vai para um artigo ou para o resumo de um congresso, manter um projeto salvo por caso e montar a planilha à mão deixa de compensar. O subcomando `estudo` da linha de comando organiza o estudo num arquivo `estudo.json`: o projeto base, os casos, o que muda de um caso para o outro, a análise e as saídas. O programa roda todos os casos numa ordem estável e grava tabelas prontas.

```
## 3.6. 1. Esqueleto do estudo, com os rótulos da tipologia e nenhum valor preenchido.
triton estudo init .\escolas --tipologia escolar

## 3.6. 2. Preencha escolas\estudo.json (os «XX» e null) e coloque os .triton e as séries em escolas\casos.
triton estudo validate .\escolas\estudo.json

## 3.6. 3. Execute todos os casos (em ordem estável); --paralelo N usa N processos e não muda o resultado.
triton estudo run .\escolas\estudo.json --saida .\saida\escolas --paralelo 4

## 3.6. 4. Refaça as tabelas sem recalcular (por exemplo, depois de mudar métricas ou casas decimais).
triton estudo resumo .\saida\escolas

## 3.6. 5. Preencha o texto do resumo do congresso com os números reais.
triton estudo texto .\saida\escolas --modelo .\escolas\modelo_texto.md

## 3.6. 6. Vários estudos (uma pasta com estudo*.json), com o comparativo entre tipologias.
triton estudo lote .\estudos --saida .\saida\comparativo

## 3.6. 7. Reúne os resultados.csv de várias execuções numa só tabela (tipologia, caso, métrica: mínimo, média, med
```

```
triton estudo consolidar .\saida --saida .\saida\consolidado
```

As tipologias (`escolar`, `comercial`, `residencial-unifamiliar`, `residencial-multifamiliar`, `hospitalar`, `aeroportuario`) são só estrutura e rótulos: `estudo init --tipologia` grava o rótulo, o `grupo` dos casos e, num comentário, o que `usuarios` significa naquela tipologia. Nenhum número vem com a tipologia: área, demanda, usuários e fração vêm dos seus casos, com a fonte de cada um.

A ação `consolidar` procura todo `resultados.csv` sob as pastas indicadas (vários estudos, lotes, execuções repetidas) e grava `consolidado.csv` e `consolidado.md` na pasta de saída: uma linha por tipologia (`grupo`), caso e métrica, com `n`, mínimo, média, mediana e máximo dos valores dos casos concluídos (`status` ok). A unidade faz parte da chave do grupo, então moedas diferentes nunca se misturam. Os números têm o mesmo formato do `resultados.csv` (ponto decimal, dez algarismos significativos); a tabela em Markdown segue `--idioma`. Se o pacote opcional `duckdb` estiver instalado (extra opcional `analise`, que não faz parte do instalador), ele lê e agrupa os arquivos; sem ele a biblioteca padrão faz o mesmo, e os dois caminhos dão os mesmos bytes (`--motor csv` força o segundo; `--motor duckdb` exige o pacote).

`estudo run` e `estudo lote` mostram o progresso na saída de erro. `--progresso simples` escreve uma linha por caso (`[i/N] id: ok (t s)`); `--progresso rich` desenha uma barra de progresso e precisa do pacote opcional `rich` (extra opcional `cli`; sem ele o programa avisa uma vez e usa `simples`); o padrão `auto` só usa `rich` se ele estiver instalado e a saída de erro for um terminal. Os arquivos de resultado são idênticos em bytes em qualquer modo, e `--quiet` desliga o progresso.

Os pesos do multicritério ficam no arquivo de projeto, em `analysis.topsis_weights`, e no estudo, em `analise.pesos`: quatro pesos de eixo, oito de critério ou `"critic"`, para os pesos objetivos. A tolerância da faixa de escolha fica em `analysis.topsis_score_band` e em `analise.tolerancia_faixa`, e as métricas `faixa_topsis_min_l` e `faixa_topsis_max_l` levam a faixa do TOPSIS às tabelas do artigo.

O que cada seção do `estudo.json` contém, os apelidos das substituições (área de captação, demanda, usuários, fração, volume do reservatório e outros) e os arquivos de saída estão no apêndice «Arquivos, pastas e formatos». O exemplo `examples/estudos/tres-tipologias-exemplo/` roda os casos 1 a 3 de `examples/` (residência unifamiliar, edifício corporativo e escola), um por `grupo`: `triton estudo run examples\estudos\tres-tipologias-exemplo\estudo.json --saida saida\exemplo`.

Na Edição Brasil o relatório da análise não traz bloco de fonte da chuva: registre, no protocolo do estudo, a fonte, o período e o tratamento de cada série. Quando a chuva vem da CLIMBra (`clima.climbra`), o próprio resultado registra o banco, o modelo, o cenário, o recorte e o SHA-256 da série.

> **O programa organiza; quem decide é o analista.** Nenhum campo do esqueleto vem preenchido, e um «XX» ou um `null` impede a execução. Área, demanda, número de usuários e fração atendível de cada edifício precisam vir de uma fonte que o estudo cite. O resumo avisa quando os custos não foram informados (CAPEX igual a zero), porque então o valor presente líquido e o retorno não são resultados.

#### 3.6.8.1. Um estudo por município e por modelo climático

Na Edição Brasil, um `estudo.json` pode ter uma `expansao` que gera um caso por município, por um dos 19 modelos da CLIMBra e por um dos sete recortes sugeridos pelo programa (histórico 1981–2010 e, em SSP2-4.5 e SSP5-8.5, 2021–2050, 2041–2070 e 2071–2100). Um estudo para a lista de municípios de um estado, por exemplo, tem milhares de casos (município × 19 modelos × 7 recortes): rode um estudo por vez e estime o custo antes, com `triton estudo validate`.

Os números da edificação (área de captação, usuários, demanda por usuário, fração atendível, volumes da varredura) são **estimativas de arquétipo, a refinar pelo autor**: não são dados medidos nem de norma. Edite `padroes.substituicoes` (ou, para variar por município, troque `expansao` por `casos` explícitos) e cite a fonte de cada valor. O programa não distribui estudos regionais prontos: o exemplo

`examples/estudos/tres-tipologias-exemplo/` mostra o desenho do arquivo, e os estudos de Santa Catarina do grupo de pesquisa são trabalho próprio, publicado à parte.

```
triton estudo validate meu-estudo\estudo.json
triton estudo run meu-estudo\estudo.json --saida meu-estudo\_saida --paralelo 4 --retomar
```

A pasta de saída reúne milhares de arquivos: mantenha-a fora do controle de versão.

# 3.7. Análise de sensibilidade

> **Pergunta que este guia responde:** qual premissa mais move o meu resultado, e o quanto ele aguenta?

Todo estudo de aproveitamento pluvial repousa sobre premissas incertas, e as três mais influentes costumam ser justamente as menos verificáveis: a tarifa realmente subirá 5% ao ano durante vinte anos? A demanda é de fato 150 litros por pessoa e dia? A cisterna custará o que o orçamento prevê?

A análise de sensibilidade mede quanto dessas dúvidas chega ao resultado final. Ela não elimina a incerteza, e não se propõe a isso; ela mede o tamanho da incerteza, que é exatamente a informação de que o leitor precisa para decidir o quanto confiar no número apresentado.

## 3.7.1. O procedimento, em três passos

O procedimento não exige ferramenta especializada, e é o mesmo que se emprega em qualquer análise de engenharia diante de um parâmetro mal conhecido: varia-se uma coisa de cada vez e observa-se o efeito.

1. **Escolha a premissa** que você suspeita ser a mais influente.
2. **Rode o projeto três vezes**: com o valor provável, com um valor baixo e com um alto.
3. **Anote o resultado das três** e compare.

Repita o procedimento para cada premissa duvidosa. Ao final, você terá identificado quais delas efetivamente movem o resultado e quais são irrelevantes — e essa separação vale mais que qualquer refinamento do valor central, porque orienta onde investir esforço de levantamento de dados. A seção 3.6 mostra como organizar os arquivos para que o conjunto de rodadas não se transforme em confusão.

## 3.7.2. Que faixa adotar para cada premissa

A faixa de variação a adotar para cada premissa não é matéria de palpite: ela decorre do que se sabe sobre a origem do dado, e um dado medido admite faixa muito mais estreita que um dado tomado da literatura (Figura 42). O reajuste tarifário é expresso em pontos percentuais ao ano; as demais faixas, em percentual do valor adotado.

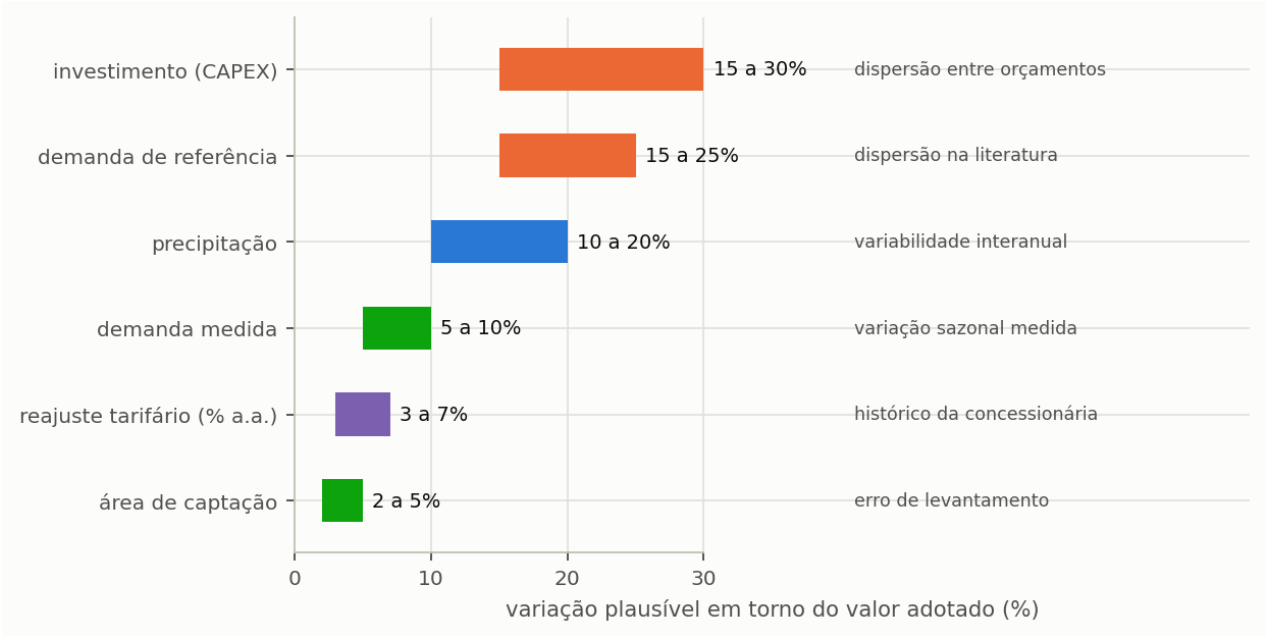



*Figura 42 — Faixa de variação plausível de cada premissa numa análise de sensibilidade, com a origem da incerteza. As faixas maiores correspondem às premissas adotadas de referência, e não medidas no projeto.*

> **Não perturbe o que você conhece.** Se a área foi medida em levantamento, a faixa é estreita; alargá-la produz uma incerteza artificial que dilui o resultado e esconde a premissa que realmente importa.

## 3.7.3. As premissas que dominam o resultado econômico

Em estudos econômicos de aproveitamento pluvial, as premissas que mais movem o resultado são as que atuam ao longo de todo o horizonte de análise: o próprio período de análise, o volume de água pluvial efetivamente consumido, a taxa mínima de atratividade e o **reajuste tarifário**. O reajuste merece atenção particular porque é o menos verificável e atua de forma composta: cinco por cento ao ano durante vinte anos multiplicam a tarifa por 2,65; três por cento, por 1,81; e sete por cento, por 3,87. A economia dos últimos anos acompanha esse fator, e a escolha da taxa de reajuste pode decidir boa parte da conclusão econômica do estudo.

Faça o teste no seu caso: na etapa **6. Resultados Econômicos**, mude o reajuste anual para 3%, anote o VPL, repita com 5% e com 7%. Três rodadas, três minutos, e uma faixa em vez de um número.

> **Num artigo, mostre essa faixa.** Um valor presente líquido único, calculado com reajuste de 5% ao ano e apresentado sem sensibilidade, sugere uma precisão que a premissa não tem.

### 3.7.3.1. O tutorial, premissa por premissa

A tabela a seguir aplica o procedimento ao projeto fechado do tutorial — 4.000 L em polietileno, recalque para caixa de 1.000 L, VPL provável de R$ 5.524 — e varia cinco premissas, uma de cada vez, entre um valor baixo e um alto.

**Tabela 97** — Potencial, valor presente líquido e retorno do projeto fechado do tutorial com cada premissa variada sozinha, do valor baixo ao alto

| Premissa | Baixa | Provável | Alta | Potencial | VPL em 20 anos | Payback descontado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| reajuste das tarifas de água e esgoto, % ao ano | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 27,30% a 27,30% | R$ 860 a R$ 11 360 | 16,8 anos a 10,8 anos |
| taxa mínima de atratividade, % ao mês | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 27,30% a 27,30% | R$ 10 014 a R$ 2 241 | 10,9 anos a 15,5 anos |
| consumo per capita, L/hab·dia | 120,0 | 150,0 | 180,0 | 27,73% a 26,72% | R$ -51 a R$ 10 723 | 19,6 anos a 9,6 anos |
| fração atendível, % | 20,0 | 28,0 | 40,0 | 19,91% a 36,96% | R$ -2 532 a R$ 16 058 | não retorna a 7,7 anos |
| preço da cisterna, % do orçamento | 70,0 | 100,0 | 130,0 | 27,30% a 27,30% | R$ 6 282 a R$ 4 766 | 11,8 anos a 13,7 anos |

A leitura separa as premissas em três grupos.

**A que decide o projeto é a fração atendível.** De 20% a 40%, o VPL vai de negativo a quase o triplo do provável, e o retorno de «não retorna» a menos de oito anos. É a premissa que a seção 4.2 fixou e que depende da decisão de uso, e não de medição: incluir ou não a máquina de lavar roupa, com o critério de qualidade que o item 4.1.8 da NBR 15527:2019 exige, move o resultado mais que qualquer parâmetro econômico.

**As que o mercado decide pesam em seguida.** O reajuste tarifário e a taxa mínima de atratividade deslocam o VPL em milhares de reais cada um, mas não mexem no potencial. O consumo per capita move os dois: com menos consumo, a fração atendível pesa sobre uma demanda menor, a cisterna quase nunca falta, e o potencial sobe um pouco enquanto a economia em reais cai.

**A que parecia importante quase não pesa.** Trinta por cento a mais ou a menos no preço da cisterna mudam o VPL em R$ 760 e o retorno em um ano. A cisterna de polietileno é uma parcela pequena do investimento, e a mão de obra, a tubulação e os acessórios, que não variam com o volume, dominam a conta.

O resultado inverte a intuição de quem orça antes de simular: gastar tempo cotando a cisterna vale menos que gastar tempo definindo os usos.

### 3.7.4. A sensibilidade que o programa faz sozinho

Há um caso em que a análise de sensibilidade já vem pronta e não exige rodadas adicionais, e ele diz respeito à decisão final do estudo: a escolha do volume em função dos pesos atribuídos aos critérios.

Na etapa **8. Decisão Multicritério**, a coluna de **aceitabilidade SMAA-VIKOR** já é uma análise de sensibilidade pronta. Ela responde: se os pesos fossem sorteados em vez de fixados, com 25% esperado em cada eixo, com que frequência cada volume ficaria em primeiro lugar?

Leia assim:

**Tabela 98** — Leitura da aceitabilidade SMAA-VIKOR do volume vencedor

| Aceitabilidade do volume vencedor | O que significa |
|---|---|
| acima de 70% | recomendação robusta; os pesos quase não importam |
| entre 40 e 70% | recomendação razoável, e vale declarar a segunda opção |
| abaixo de 40% | a escolha depende dos pesos, e o texto precisa dizer isso |

A distinção que essa coluna permite é de natureza epistemológica, e não apenas estatística: um volume que vence em 80% dos sorteios de pesos constitui uma recomendação, ao passo que um volume que vence em 30% constitui uma preferência do analista, legítima desde que apresentada como tal. A seção 2.10 expõe o método que produz esse número.

O gráfico de tornado (Figura 43) é a forma consagrada de apresentar esse conjunto: uma barra por premissa, ordenada pela amplitude, com as duas variações em cores distintas. Lido de cima para baixo, ele responde à pergunta que o revisor fará primeiro, que é de qual premissa o resultado depende.

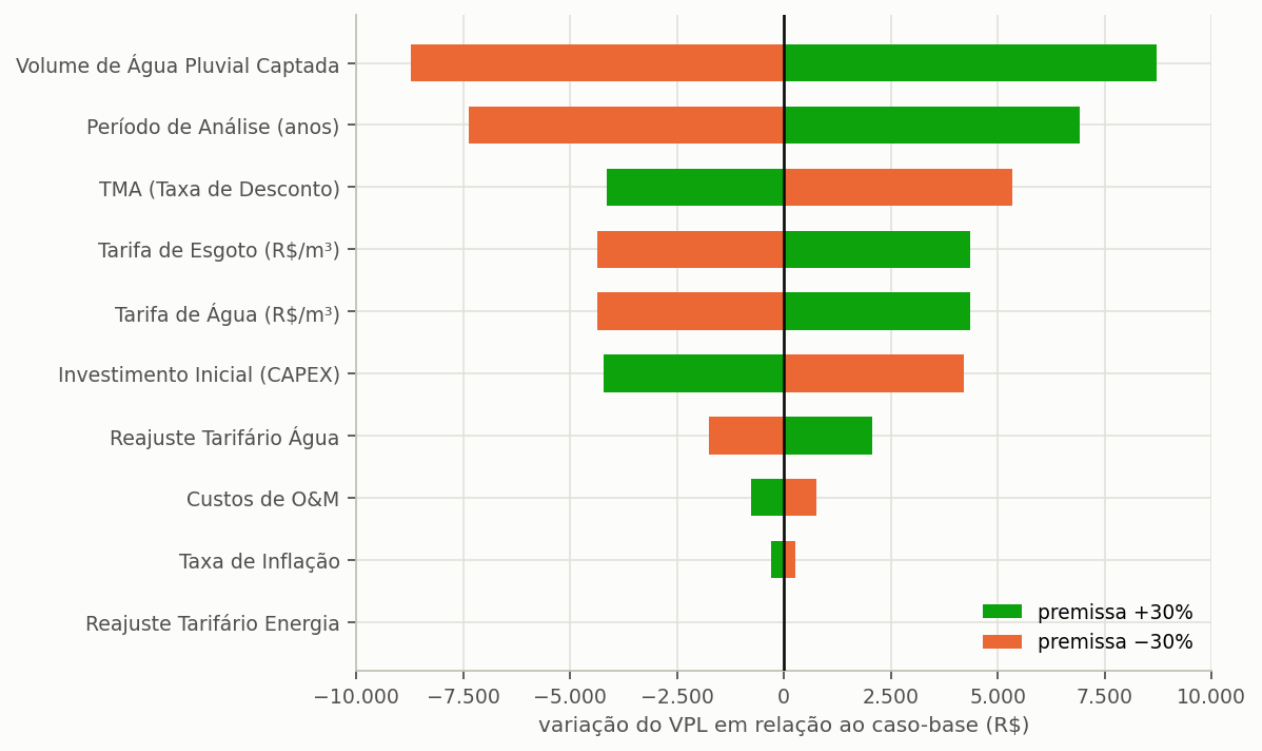



*Figura 43 — A variação do valor presente líquido quando cada premissa é alterada em 30% para mais e para menos, mantidas as demais. A cor identifica a variação aplicada, e não o sinal do efeito: é o que permite ver que elevar a taxa mínima de atratividade reduz o valor presente, ao passo que elevar a tarifa o aumenta. O caso-base desta figura sai do modelo econômico simplificado do programa, que desconta um fluxo anual com tarifa marginal única e reajuste declarado; por isso o valor presente do caso-base não coincide com o do fluxo de caixa mensal do tutorial. O que o tornado mede é a sensibilidade relativa, e não o valor absoluto.*

### 3.7.5. Como apresentar

Três formas, da mais simples à mais completa:

**Tabela de cenários.** Pessimista, provável e otimista, com as premissas de cada um declaradas. Simples, honesta e suficiente para a maior parte dos trabalhos.

**Gráfico de tornado.** Uma barra por premissa, mostrando o quanto o resultado varia quando ela varia sozinha. Ordena as premissas por importância e é a apresentação mais informativa por área de página.

**Distribuição.** A faixa completa do resultado, quando todas as premissas variam juntas. Exige declarar as distribuições adotadas, e não só as faixas.

**APROFUNDAMENTO · PROPAGAÇÃO POR MONTE CARLO**

A terceira forma é feita sorteando milhares de combinações de premissas e acumulando a distribuição do resultado. O programa faz essa propagação pelo subcomando `uncertainty` da linha de comando, descrito na seção 3.6. Para um estudo de curso ou de projeto, a tabela de cenários do primeiro item responde a mesma pergunta com uma fração do esforço — e é mais fácil de defender, porque cada cenário tem premissas que se pode ler.

### 3.7.6. O que declarar

- as **faixas** adotadas e a origem de cada uma;
- quantas rodadas foram feitas, e com que valores;
- para a escolha do volume, a **faixa de escolha**, com a tolerância, e a **aceitabilidade** do volume mais aceito;
- **quais premissas não foram perturbadas**, e por quê.

A última é a que mais se esquece, e a que um revisor mais cobra.

# 3.8. Importar um projeto do Netuno 4

> **Pergunta que este guia responde:** meus estudos antigos abrem no Triton?

Abrem, e a maior parte dos dados atravessa a conversão sem perda. O cuidado que esta seção pede decorre de dois fatos que convivem mal: alguns campos não atravessam, e a importação não avisa quais foram. Um estudo reaproveitado sem conferência pode, por isso, continuar parecendo o estudo original enquanto simula outra coisa.

## 3.8.1. Como importar

Basta abrir o arquivo antigo pelo menu de abertura de projetos. O programa reconhece o formato legado, que é texto separado por ponto e vírgula, e o converte para a estrutura interna da versão atual. Feita a conversão, salve o projeto: ele passa a ser gravado no formato JSON do Triton, com os campos descritos no apêndice A, e o arquivo original permanece intacto no disco, o que convém preservar como evidência do estudo anterior.

## 3.8.2. O que vem na conversão

Praticamente todo o núcleo de entrada do Netuno 4 tem correspondente direto na versão atual, e é convertido sem intervenção do usuário. A tabela abaixo relaciona o que a importação recupera.

**Tabela 99** — Dados do Netuno 4 recuperados pela importação

| Dado | Vem? |
|---|---|
| arquivo e data inicial da chuva | sim |
| área de captação, coeficiente de escoamento | sim |
| descarte de primeiras águas e modo | sim |
| demanda total e número de moradores | sim |
| percentual atendível por água pluvial | sim |
| reservatório superior, limiar de recalque | sim |
| reservatório inferior, faixa e passo | sim |
| diferença entre potenciais | sim |
| tarifas de água e esgoto, impostos | sim |
| custos iniciais: mão de obra, tubulação, acessórios | sim |
| motobomba: potência, rendimento, vazão, tempo de partida, custo | sim |
| tarifa de energia e impostos | sim |
| inflação, reajuste, período de análise, TMA | sim |
| custos operacionais | sim |

## 3.8.3. O que não vem

> **Atenção, e confira sempre.** O leitor de arquivos antigos **não reconhece nenhuma chave de demanda variável**. Um projeto do Netuno 4 que utilizasse demanda mensal ou diária é importado como demanda **constante**, sem aviso algum.

A consequência dessa limitação merece ser explicitada, porque ela altera resultados sem alterar a aparência do projeto. Se o estudo original modulava a demanda por calendário — uma escola em férias, um hotel de temporada — a importação o degrada a consumo uniforme, e o descasamento entre oferta e demanda que a modulação representava desaparece do cálculo. Confira o modo de demanda logo após importar, e relance o perfil manualmente se ele estiver em «constante» quando não deveria estar. A seção 3.4 mostra como.

Há ainda um conjunto de parâmetros que não vêm por razão diversa: eles simplesmente não existiam no Netuno 4. São a irrigação e a supressão de rega por chuva, a classe de qualidade da água e a linha de tratamento, os materiais dos reservatórios e os comprimentos de tubulação por diâmetro, os parâmetros de avaliação de ciclo de vida, os incentivos fiscais de IPTU verde, a tipologia da edificação e o número de economias. Todos assumem o valor padrão da versão 5, e todos merecem revisão antes que o projeto importado seja considerado pronto.

### 3.8.4. Por que o resultado muda

Ainda que a importação recupere perfeitamente todos os dados de entrada, o resultado da simulação não será idêntico ao da versão anterior. A diferença é deliberada, tem causa conhecida e está quantificada.

A causa principal está no **tratamento do descarte de primeiras águas**. O Netuno 4 trata a lâmina de descarte como limiar do evento: quando a chuva do dia não atinge a lâmina, nada é captado; quando a ultrapassa, capta-se a chuva inteira, sem subtração. O Triton subtrai a lâmina da precipitação do dia, o que é fisicamente mais fiel, porque a água desviada para o dispositivo de autolimpeza efetivamente não chega à cisterna.

Sobre 4.050 casos de referência, o Triton estima em média de **2,3 a 2,7 pontos percentuais menos** economia de água potável que o Netuno 4. Metade dessa divergência vem do tratamento do descarte: 1,36 ponto percentual dos 2,71 medidos no conjunto de Manaus e São Paulo. As demais causas estão decompostas na seção 6.1.

### 3.8.5. Comparar as duas versões corretamente

Quando o trabalho compara explicitamente as duas versões, existe um procedimento simples que isola o comportamento do balanço hídrico da divergência metodológica deliberada, e ele não exige recurso algum do programa: **rode ambas as versões com descarte igual a zero**. Sem descarte, as duas regras coincidem por construção, e qualquer diferença remanescente é atribuível à implementação, e não ao método.

Feita essa comparação, repita-a com o descarte real do projeto para medir a diferença total. Os dois números tomados em conjunto separam o que é mudança deliberada de método do que seria eventual divergência de implementação, e essa separação é justamente o que um revisor pede.

> O protocolo de verificação interno menciona uma opção para emular automaticamente a regra antiga de descarte. **Essa opção não está implementada.** Use o caminho do descarte zero, que produz o mesmo resultado com um pouco mais de trabalho e nenhuma surpresa.

### 3.8.6. Depois de importar

Sete conferências bastam para transformar um projeto importado num projeto confiável, e elas devem ser feitas na ordem abaixo, porque as primeiras afetam o resultado das seguintes.

1. **Modo de demanda** — foi degradado para constante?
2. **Tipologia** da edificação — está na correta?

3. **Materiais** dos reservatórios — o padrão adotado é polietileno.
4. **Classe de qualidade** da água e tecnologia de desinfecção.
5. **Regime tarifário** do município — o Netuno 4 não distinguia os regimes, e a seção 3.3 mostra o que isso muda.
6. **Rendimento do motor** da motobomba, que o Netuno 4 não tinha.
7. **Rode o projeto e confira o potencial** contra o resultado antigo antes de confiar no arquivo importado.

E guarde o arquivo original: ele é a evidência documental do estudo anterior, e nenhuma conversão o substitui.

# 3.9. Exportar para CAD, BIM e planilha

> **Pergunta que este guia responde:** como levar o resultado para o projeto executivo e para a análise própria?

## 3.9.1. O que cada formato leva

**Tabela 100** — Formatos de exportação e finalidade de cada um

| Formato | Extensão | O que leva | Para quê |
|---|---|---|---|
| relatório | HTML, PDF | resultado completo e premissas | entregar |
| planilha | XLSX | série diária e varredura | reanalisar |
| auditoria | XLSX | todos os campos das premissas, da tarifa, do tratamento, da ACV, da economia e do arranjo | conferir |
| desenho | DXF | esquema hidráulico dimensionado | projeto executivo |
| manifesto BIM | JSON | componentes com tipo, posição, nível e parâmetros | importação no Revit |
| projeto | TRITON | todas as etapas e a série de chuva | reabrir e auditar |

## 3.9.2. O arquivo de projeto

O formato `.triton` é o único que guarda o estudo inteiro: as nove etapas, os pesos do multicritério, as rotas de ACV e a **série diária de chuva**, incorporada ao próprio arquivo. Um `.triton` reabre em outra máquina sem o CSV de origem e reproduz o mesmo número; é com ele que os casos do apêndice J são distribuídos. O CSV do Netuno 4 continua disponível na exportação, marcado como legado, porque não preserva as etapas acrescentadas desde então.

## 3.9.3. Planilha

A exportação para planilha é o caminho de quem pretende fazer análise própria sobre os resultados, seja para construir um gráfico que o programa não oferece, seja para combinar os números do Triton com dados de outra origem. Dois conjuntos de dados estão disponíveis, e eles respondem a perguntas diferentes.

A **série diária** traz uma linha por dia simulado, com a chuva registrada, a chuva efetiva depois do descarte, o volume captado, a demanda do dia, o consumo pluvial, o consumo de rede, o extravasamento, o volume armazenado nos dois reservatórios, o volume recalcado e a classe de atendimento. É a base de qualquer gráfico ou estatística que o programa não ofereça pronta, e é o que se usa quando a análise pretendida difere da que o programa faz.

A **varredura** traz uma linha por volume simulado, com todos os indicadores calculados para cada um. É a base da curva de retorno decrescente apresentada na seção 4.4, e o formato adequado para quem queira redesenhá-la com outra apresentação.

A etapa **10. Exportação** monta a planilha a partir de seis conjuntos, que se marcam um a um: o resumo executivo com os metadados do projeto, o balanço hídrico diário, a curva da varredura com a confiabilidade, o fluxo de caixa ano a ano, o inventário de ciclo de vida e a matriz de decisão multicritério. Três escolhas completam a exportação:

**Tabela 101** — Opções da exportação de planilha e quando usar cada uma

| Opção | Escolhas | Quando usar |
|---|---|---|
| formato | XLSX, CSV ou JSON | XLSX para abrir no Excel; CSV para R, Python ou outro programa; JSON para integração |
| separador do CSV | ponto e vírgula ou vírgula | ponto e vírgula no Excel em português; vírgula no R e na maior parte das ferramentas internacionais |
| filtro temporal | primeiro ano típico ou série completa | o ano para ilustrar; a série completa para qualquer estatística |
| horizonte econômico | 10, 20, 25 ou 30 anos | 20 anos, a vida útil de projeto mínima do sistema hidrossanitário (ABNT NBR 15575-1:2025, Tabela 25), salvo justificativa |

#### 3.9.3.1. Exportar tudo, para auditoria

O botão **Exportar TUDO (auditoria)**, ao lado da exportação da planilha, grava um só arquivo Excel com as seis abas acima e, além delas, abas que não são escolhidas por ninguém: percorrem **todos** os campos do que o programa usou. São as premissas do projeto, uma linha por parâmetro, com o valor e a descrição tirada do próprio código; a tarifa aplicada, com o significado de cada código de faixa, o regime, o modo do esgoto e a conta para consumos de 0 a 50 $m^3$; a linha de tratamento dimensionada na etapa de qualidade, com os estágios, as doses e o carbono que a ACV soma; o inventário de ciclo de vida item por item; os resultados da simulação, da economia e do multicritério; e o arranjo 3D, com cada peça, cada trecho e o quantitativo por diâmetro. A aba «0_Leia_me» diz o que há em cada uma.

É o arquivo para quem precisa conferir uma conta do início ao fim, ou responder a um avaliador que pergunte o que entrou no carbono ou na economia. Um parâmetro novo no programa aparece nele sem que ninguém precise se lembrar de acrescentá-lo.

> **Um aviso de tamanho.** Trinta anos de série diária são 10.950 linhas por simulação. Uma varredura de doze volumes com série detalhada gera cento e trinta mil linhas. Exporte a série detalhada só do volume que interessa.

### 3.9.4. Desenho em DXF

O programa gera o esquema hidráulico do sistema dimensionado: cisterna, filtro, descarte, bomba quando houver, reservatório superior, e a tubulação com os diâmetros adotados.

O que o programa produz é um **esquema**, e não um projeto executivo. Ele representa os componentes do sistema e as conexões lógicas entre eles, com os diâmetros adotados, e serve de base para que o projetista desenhe a instalação em planta, com as cotas, o traçado e as interferências reais da edificação. Um esquema não substitui projeto hidráulico, e entregá-lo como tal seria erro de responsabilidade técnica.

O esquema também não carrega, e o projeto executivo precisa acrescentar, os requisitos de instalação predial da ABNT NBR 15527:2019 para água não potável:

- tubulação de água de chuva pintada ou identificada em **roxo** (Munsell 2.5RP 3/10 ou similar), com a inscrição «ÁGUA NÃO POTÁVEL» a cada 3 m nas aparentes (item 4.5.5);
- sistema de distribuição independente do de água potável, sem conexão cruzada (4.5.8), com separação atmosférica na alimentação de reserva pela rede, conforme a ABNT NBR 5626:2020 (6.15.2);
- pontos de consumo de uso restrito, como a torneira de jardim, com placa «ÁGUA NÃO POTÁVEL» (4.5.9);
- reservatórios de água potável e não potável separados, com no mínimo 60 cm entre as faces externas quando lado a lado, e o não potável embaixo quando sobrepostos (4.5.10 e 4.5.11);

- bombeamento conforme a ABNT NBR 5626 (4.5.2), o que inclui as duas bombas do item 6.5.11.2 daquela norma.

O que o programa **não** dimensiona:

- traçado e declividade da tubulação;
- perda de carga real da instalação;
- arranjo hidráulico do dispositivo de descarte, do qual o programa calcula apenas o volume, `A × d_f`, e o custo;
- extravasor e ligação à drenagem;
- fundação e impermeabilização da cisterna.

### 3.9.5. Biblioteca de blocos e manifesto BIM

Na etapa **10. Exportação**, o modo *Biblioteca de Blocos para Plantas + BIM JSON* grava os blocos DXF dos componentes em escala 1:1, em milímetros, e, ao lado deles, o arquivo `*_triton-bim.json`. O programa não exporta IFC. O manifesto JSON é o contrato entre o dimensionamento e o modelo: cada instância declara o tipo do componente, o nível, a posição local em milímetros, a rotação e os parâmetros dimensionados, como a capacidade e o diâmetro, e a estrutura é validada antes da gravação.

A integração com o Autodesk Revit é feita por um importador distribuído com o programa, executado no motor CPython 3 do pyRevit, com um documento aberto no Revit 2022 ou posterior, e insere as instâncias do manifesto usando as famílias indicadas em `family_mapping.json`, que associa cada tipo do programa — cisterna, reservatório superior, filtro, descarte inicial, motobomba, registros, válvula de retenção, separação atmosférica, extravasor, ponto de consumo não potável, freio d'água, sucção flutuante, chave de nível, válvula solenoide, hidrômetro, válvula de pé com crivo, respiro e quadro de comando — a uma família e a um tipo do escritório.

Sem organização salva, o programa pré-preenche o arranjo usual dessas instalações, a partir do estudo: captação do telhado, filtro e descarte inicial; cisterna com entrada calma pelo freio d'água, captação pela sucção flutuante com válvula de pé e crivo, chave de nível contra marcha a seco, respiro com tela e extravasor com ladrão sifonado e retenção antirrefluxo para a rede pluvial; registros de manutenção dos dois lados da motobomba, válvula de retenção no recalque e quadro de comando; caixa superior com chave de nível, respiro com tela, extravasor com descarga visível, limpeza com registro junto à saída e distribuição com registro até um ponto de utilização identificado; e o abastecimento potável de reserva — hidrômetro, registro e válvula solenoide — que só abre quando falta água de chuva e descarrega na caixa superior por separação atmosférica, como pede a ABNT NBR 5626:2020. Quem decide é o quadro de comando: com a caixa superior no nível de partida e água na cisterna, liga a motobomba; com a cisterna no mínimo, bloqueia a motobomba e abre a solenoide, que enche a caixa só até a boia de backup, mais baixa, para sobrar volume para a próxima chuva. Motobomba e solenoide nunca funcionam juntas. Na volumetria, os cabos de comando — das chaves de nível ao quadro e dele à motobomba e à solenoide — aparecem tracejados, e a lógica completa está na ficha do quadro. O arranjo é um ponto de partida: posições, percursos e peças são do projetista.

O arranjo segue duas escolhas do projeto:

- **Número de motobombas.** Com duas, a reserva é desenhada em paralelo com a principal, com registro na sucção, válvula de retenção e registro no recalque próprios. Ela se liga às linhas da principal por tês.
- **Arranjo de abastecimento.** Muda o que existe na instalação:
  - **Recalque para caixa superior:** é o arranjo descrito acima.
  - **Pressurização direta:** não há caixa superior. O pressurizador leva a água da cisterna direto ao ponto de utilização. O abastecimento potável de reserva descarrega na própria cisterna, também por

separação atmosférica, e só até uma boia de backup instalada nela.

- **Gravidade:** não há bomba. A cisterna fica sobre uma base, acima do ponto de utilização, e a água sai por uma saída lateral baixa com registro. O abastecimento potável de reserva descarrega na cisterna, como na pressurização.

Enquanto os trechos não são organizados, o arranjo é refeito a cada mudança do volume, do abastecimento ou do número de bombas.

Com esses dados o programa monta também a prancha do esquema 3D, fora de escala e em folha A3 deitada. Só os níveis que organizam a instalação — cisterna, reservatório superior, motobomba, filtro e descarte — ganham plano de cota; as peças pequenas aparecem no desenho pelo código, e o tipo e a cota de cada uma estão na tabela «Peças e acessórios», ao lado da sequência de montagem e do quantitativo por diâmetro.

O importador não cria famílias nem substitui componentes por aproximação: instância sem família ou sem nível correspondente é listada como pendente ao fim da importação. As coordenadas são locais, e a amarração ao ponto-base e ao norte do projeto é feita no Revit, pelo projetista. O manifesto serve à coordenação e ao levantamento de quantitativos, e não substitui a modelagem da instalação hidráulica.

#### 3.9.5.1. Do arranjo ao CAPEX e à ACV

O mesmo arranjo alimenta o custo e o carbono. O programa levanta, peça por peça:

- os metros de tubo por diâmetro;
- as curvas, uma por mudança de direção do percurso;
- as conexões, uma em cada ponta de percurso ligada a uma peça;
- cada peça do manifesto, pelo tipo;
- os metros de cabo de comando.

Cada item recebe preço e massa. O preço vai para o CAPEX: tubos e conexões em *Tubulações*, peças e cabos em *Acessórios*. A massa, vezes o fator do material, vai para a ACV na etapa A1–A3. Cisterna, reservatório superior e motobomba já têm linha própria nas duas análises e não são contados de novo. O filtro e o descarte inicial entram pela ETAP no CAPEX, quando a ETAP está ativa, e pelo subsistema de descarte na ACV, quando ele está ativo.

Um teste automático confere que nenhuma peça, nenhum metro de tubo, nenhuma curva, nenhum tê e nenhum cabo do arranjo fica sem custo ou sem carbono. O teste cobre os três arranjos de abastecimento, com uma e com duas motobombas. A aba `Auditoria_Quantitativo` do *Exportar tudo* lista cada item com o seu destino no CAPEX e na ACV, e fecha a soma contra os valores que as análises usaram. A mesma aba confere ainda se o arranjo está coerente com o projeto: um arranjo organizado à mão pode ficar para trás quando o projeto muda o abastecimento ou o número de bombas, e a divergência aparece ali.

Os preços e as massas das peças são um cenário de referência, e não uma cotação. Ficam em `costs_database.json`, na chave `pecas_do_arranjo`, e podem ser trocados ali. Na etapa econômica, o projetista também pode digitar outros valores de tubulação e acessórios: a partir daí o programa usa os valores digitados. Um projeto novo começa pelo arranjo. Um arquivo antigo mantém os custos que já declarava. Os preços de referência são brasileiros, em reais; na International Edition, e sempre que a moeda do projeto não for o real, o programa não os aplica, e os custos são digitados.

### 3.9.6. Relatórios

Os três da seção 4.10: executivo, ambiental com ESG, e científico. Em HTML para consulta e em PDF para entrega.

> O programa tem dois geradores de PDF e usa o mais completo que a máquina permitir. Quando cai para o alternativo, o documento sai mais simples, com o mesmo conteúdo e os mesmos números.

### 3.9.7. Um conselho de arquivo

Ao fechar um estudo, guarde junto, na mesma pasta:

1. o arquivo `.triton`;
2. a **série de chuva** usada, ou sua identificação exata na base;
3. o relatório científico em PDF;
4. a planilha da varredura;
5. se houve lote, o **script** com os comandos;
6. um arquivo de texto com a **versão do programa**.

São seis itens que tornam o estudo reproduzível daqui a cinco anos. Sem eles, o relatório em PDF é só uma afirmação.

# 4. Tutorial: um exemplo do começo ao fim

# 4.1. O projeto e a chuva

> Ao terminar esta seção você terá um projeto criado, uma série de precipitação carregada e a captação definida. E saberá por que cada um desses três números importa mais do que parece.

As dez seções deste capítulo constroem **um projeto só**, do começo ao fim. A cada seção o estudo ganha uma camada, e o resultado muda. Guarde o arquivo: ele é o mesmo até a seção 4.10.

## 4.1.1. O projeto

Uma residência unifamiliar em Florianópolis. Quatro moradores, cobertura de 150 m² em telha cerâmica, cisterna enterrada no quintal. É o caso mais comum do Brasil, e o mais estudado.

A escolha de Florianópolis não é sentimental. A série de precipitação disponível é longa; a estrutura tarifária da CASAN, a concessionária de água e esgoto de Santa Catarina, é pública e auditável; e o regime de chuva local é bem distribuído ao longo do ano, o que — como a seção 4.4 demonstrará — altera profundamente a escolha do volume.

> **Na International Edition (INT).** O tutorial usa dados brasileiros porque é o caso contra o qual os resultados do programa foram conferidos. Na International Edition, você pode segui-lo com a série de Florianópolis que acompanha o programa e digitar a tarifa da seção 4.7; os resultados hidráulicos são os mesmos nas duas edições.

## 4.1.2. A série de precipitação

Abra a etapa **1. Projeto e Chuva**. Há dois caminhos para a chuva.

**Arquivo próprio.** Um CSV com uma leitura diária por linha, em milímetros, em coluna única. É o caminho de quem tem dados de uma estação específica, do INMET ou da Agência Nacional de Águas; fora do Brasil, do serviço meteorológico nacional.

**Base nacional (Edição Brasil).** 652 cidades brasileiras, 19 modelos climáticos do CMIP6 e dois cenários de emissão, com a simulação histórica de cada modelo. É o caminho de quem estuda outras cidades ou cenários futuros, e a seção 3.2 mostra como usá-la.

Para o nosso projeto, use a série de Florianópolis que acompanha o programa e recorte os **30 primeiros anos**.

**Tabela 102** — Caracterização da série de precipitação de Florianópolis adotada no tutorial

| A série de Florianópolis | Valor |
|---|---|
| dias na série | 10 950 |
| anos | 30,0 |
| precipitação média anual | 1 795 mm |
| dias com chuva | 46% |
| chuva média nos dias chuvosos | 10,6 mm |
| maior chuva diária | 128,1 mm |
| dias abaixo da lâmina de descarte | 7% |

Três números dessa tabela decidem o projeto, e vale olhar para eles antes de qualquer simulação.

**1.795 mm por ano** é muita chuva. Florianópolis está entre as capitais mais chuvosas do país, e isso significa que o fator limitante do sistema não será a oferta de água, e sim a demanda e o tamanho do reservatório.

**Chove em 46% dos dias.** Chuva frequente e bem distribuída favorece reservatórios pequenos: a cisterna se enche muitas vezes ao ano em vez de precisar atravessar uma estiagem longa. Compare com Brasília, na seção 3.1, onde a chuva se concentra de outubro a abril e o mesmo reservatório rende pouco mais da metade.

**Sete por cento dos dias têm chuva, mas abaixo de 2 mm.** Esses dias serão descartados por inteiro, e o item sobre o descarte de primeiras águas, adiante, explica por quê.

> **Quantos anos de série usar.** Trinta é confortável. Abaixo de dez, o resultado começa a depender do trecho escolhido; abaixo de cinco, o viés do reservatório vazio no início da simulação passa a pesar de forma sensível. A seção 5.1 trata este engano em detalhe.

Vale a pena olhar uma série inteira antes de usá-la. Trinta anos de Florianópolis não são trinta anos parecidos: o ano mais seco fica quase um terço abaixo do mais chuvoso, e é essa variação entre anos que uma média anual apaga. A distribuição diária diz o resto da história — a maior parte dos dias não tem chuva alguma, e o volume anual é entregue por um número pequeno de dias intensos (Figura 44).

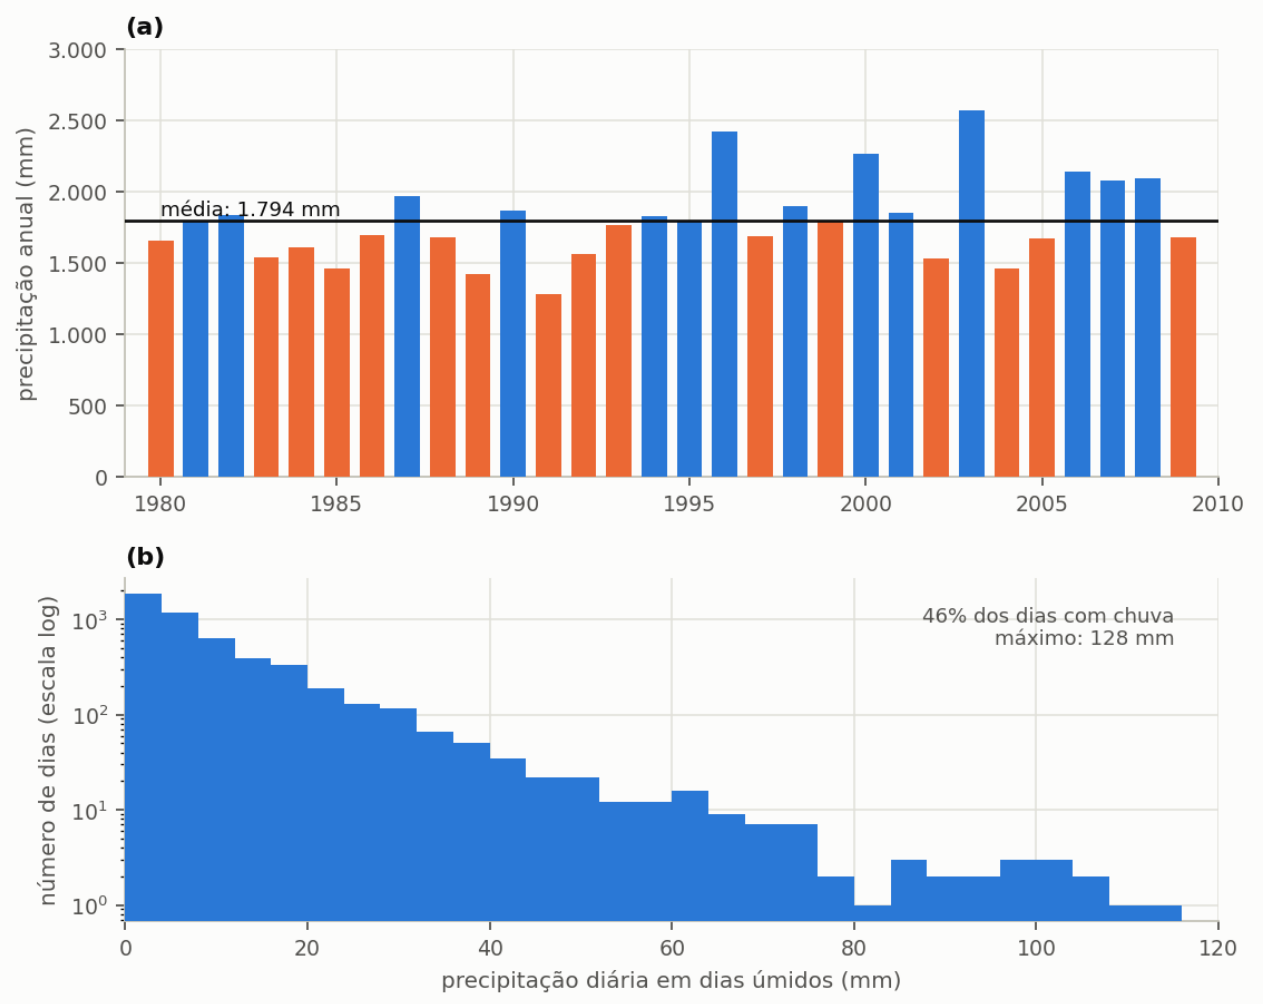



*Figura 44 — Série de precipitação de Florianópolis usada em todo o tutorial: (a) precipitação total de cada ano, com a média dos trinta anos em linha contínua e os anos acima da média em azul e abaixo dela em laranja; (b) distribuição de frequência da precipitação diária nos dias úmidos, em escala logarítmica, que mostra como poucos dias respondem pelos maiores volumes.*

### 4.1.3. A área de captação

O projeto do tutorial adota 150 m² de área de captação, e este é o primeiro campo em que se erra com frequência.

A área de captação é a **projeção horizontal** da cobertura, e não a área inclinada do telhado. Um telhado com 30% de inclinação sobre uma planta de 150 m² tem cerca de 157 m² de superfície de telha, e ainda assim capta os mesmos 150 m² de chuva: a precipitação cai na vertical, e o que ela encontra é a sombra da cobertura projetada no chão. A definição é a do item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019: área de captação é a «área projetada na horizontal da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada», e é essa a área `A` da equação de disponibilidade do item 4.1.6.

> **Área de captação não é área de contribuição.** A ABNT NBR 10844:1989 usa outra área, com outro fim. Para dimensionar calhas e condutores pela vazão de pico, o item 5.2.1 manda somar à projeção os incrementos da inclinação da cobertura, `(a + h/2)·b` na Figura 2, e as paredes que interceptam chuva inclinada pelo vento. Essa área serve à vazão de projeto de uma chuva de cinco minutos (item 5.3.1), e superestima o volume que a cobertura capta ao longo do ano. No Triton, informe a projeção horizontal; a área de contribuição fica para o projeto das calhas, que o programa não faz.

> **Atenção.** Usar a área inclinada superestima a captação na razão `1/cos(inclinação)`. Num telhado de 30% dá 4,4% a mais de água que não existe. Em telhados de maior caimento o erro cresce depressa.

Carregada a série, o programa já mostra o regime que ela descreve. Vale conferir esse desenho antes de seguir: uma série trocada de cidade, ou com unidade errada, costuma aparecer no ciclo sazonal da Figura 45 antes de aparecer em qualquer resultado.

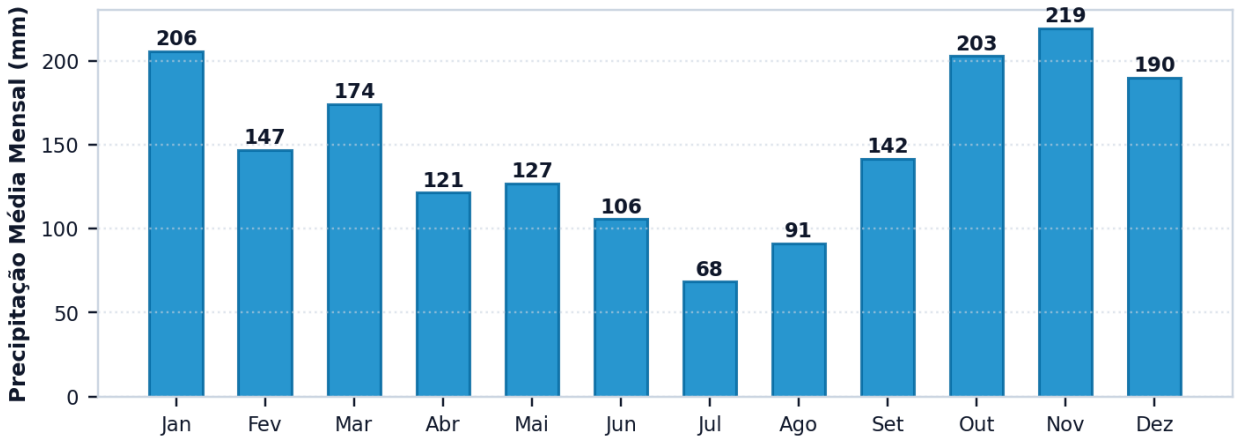



*Figura 45 — O ciclo sazonal médio da série, calculado e desenhado pelo programa assim que a precipitação é carregada. Em Florianópolis, julho recebe cerca de um terço do que recebe novembro, e é essa diferença que o reservatório tem de atravessar. Figura gerada pelo próprio programa.*

### 4.1.4. O coeficiente de escoamento

O tutorial digita 0,85 no campo do coeficiente. O programa, por sua vez, abre com a telha cerâmica selecionada e aplica 0,75, o valor que a lista de materiais atribui a ela, que é também o valor que ele assume quando nenhum material é informado. Atenção ao reproduzir o tutorial: para chegar aos números deste manual, escolha «Outro / Personalizado» e digite 0,85.

A origem do 0,85 merece precisão, porque ele é citado com frequência como coeficiente de escoamento e não é. A ABNT NBR 15527:2019, no item 4.1.6, escreve o volume disponível como produto de quatro termos —

precipitação, área, coeficiente de escoamento superficial C e eficiência do sistema de captação η — e recomenda 0,85 **para η**, na falta de dados do fabricante. Esse η já leva em conta o dispositivo de descarte de sólidos e o desvio do escoamento inicial. O Triton tem um campo só para a fração da chuva que chega à cisterna e modela o descarte à parte, em milímetros. Digitar ali o η da norma e aplicar também o descarte de 2 mm conta a perda do escoamento inicial duas vezes, de modo que o tutorial é conservador. Num estudo, declare o valor adotado no campo, a sua origem e o descarte, e não atribua à norma um coeficiente de escoamento que ela não fixa.

> **Na International Edition (INT).** A EN 16941-1:2024 escreve o rendimento como o produto de um coeficiente de rendimento da superfície `e`, dado por tipo de cobertura na sua Tabela 2, e de uma eficiência do filtro `η`, 0,9 por padrão, sem lâmina de descarte. O Triton mantém a sua própria lista de coeficientes e o descarte inicial nas duas edições; para se aproximar da norma europeia, digite `e × η` como valor personalizado e zere a lâmina de descarte. O documento `docs/normas_nbr_x_en16941.md` do repositório lista as diferenças.

O coeficiente de escoamento superficial representa a fração da chuva incidente que efetivamente chega à cisterna, e a diferença até a unidade corresponde ao que se perde no caminho. As perdas têm quatro origens: a absorção pelo material da cobertura, a evaporação sobre a superfície aquecida, o respingo para fora da calha e o molhamento inicial da telha a cada novo evento de chuva. A Figura 46 traz o coeficiente que o programa atribui a cada material de cobertura.

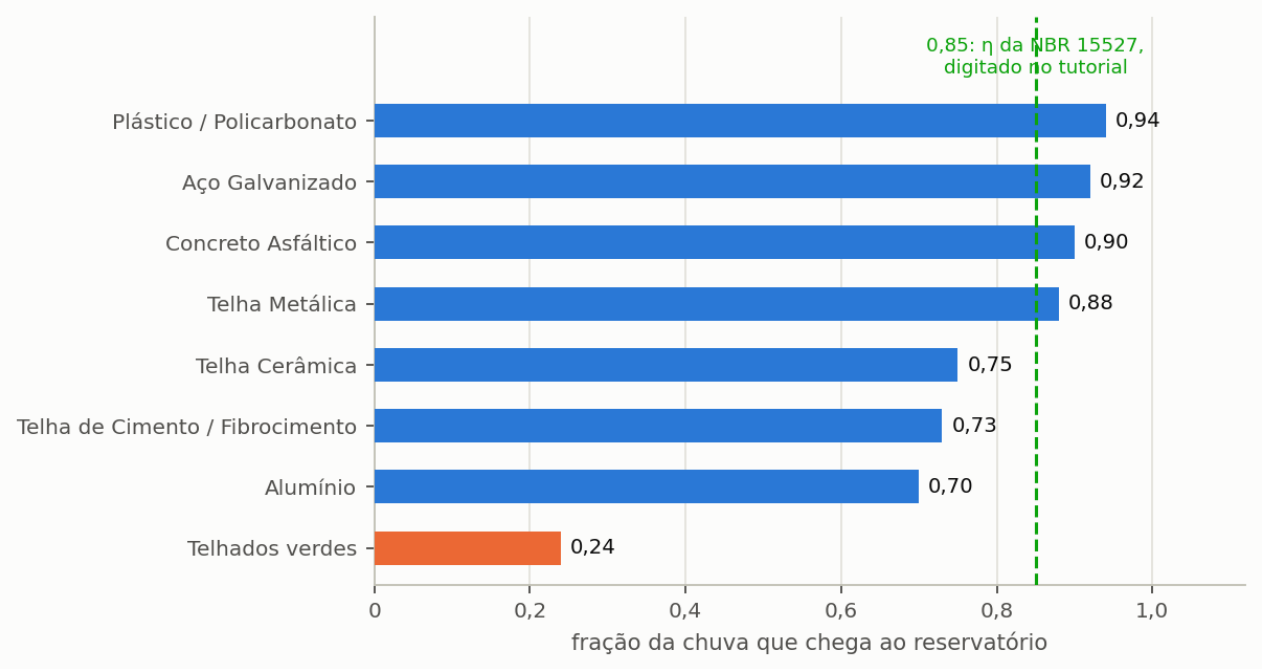



*Figura 46 — O coeficiente de escoamento que o programa atribui a cada material da cobertura, com os valores do estudo de materiais publicado na revista MIX Sustentável (2020). A linha tracejada marca 0,85, o fator de captação da ABNT NBR 15527 adotado no tutorial. O telhado verde é o único que se afasta do grupo, porque retém parte da chuva no substrato.*

O programa aceita qualquer valor entre zero e um, e recusa valores fora desse intervalo nomeando o campo — um coeficiente maior que a unidade significaria que a cobertura entrega mais água do que a chuva lhe traz. A etapa **11. Documentação** traz a mesma tabela, com a fonte dos valores. Para uma cobertura mista, o coeficiente a digitar é a média dos coeficientes de cada material ponderada pelas respectivas áreas.

### 4.1.5. O descarte de primeiras águas

O tutorial descarta 2,0 mm em todo evento de chuva.

A primeira água que lava a cobertura carrega poeira, folhas, fezes de aves e tudo o mais que tenha se depositado desde a chuva anterior. Descartá-la, em vez de conduzi-la à cisterna, é a medida de qualidade mais barata e mais eficaz de que um sistema pluvial dispõe, e por isso é praticamente universal em projetos bem conduzidos. A ABNT NBR 15527 recomenda o descarte de 2 mm quando não houver dado local que justifique outro valor, e é esse o valor adotado aqui.

O programa oferece três modos de aplicação do descarte, que correspondem a três tipos de dispositivo de autolimpeza.

**Tabela 103** — Os três modos de aplicação do descarte de primeiras águas

| Modo | Quando descarta | Quando usar |
|---|---|---|
| 1 | em todo evento de chuva | o padrão, e o mais conservador |
| 2 | só no primeiro evento após estiagem | dispositivo que não se esvazia sozinho entre chuvas próximas |
| 3 | a cada X dias | dispositivo com esvaziamento programado |

> **Atenção, e este é o ponto que mais surpreende.** Quando o descarte se aplica e a chuva do dia **não supera** a lâmina, perde-se o dia **inteiro**, e não a diferença. Um dia de 1,6 mm com descarte de 2,0 mm capta **zero**.
>
> Na série de Florianópolis, isso atinge 7% dos dias. Em climas de garoa frequente, como o litoral sul no inverno, pode passar de 20%.

A razão desse comportamento é física, e não convencional: o dispositivo de autolimpeza precisa encher-se por completo antes que qualquer água siga para a cisterna. Quando a chuva do dia não basta para enchê-lo, nada passa adiante, e o volume retido é perdido para a drenagem junto com a sujeira que ele lavou.

> **A lâmina não é o dispositivo.** `d_f` é uma lâmina em milímetros. O volume hidráulico do reservatório de autolimpeza é `A × d_f`, que no nosso projeto dá 150 × 2 = **300 litros**. A etapa **3. Qualidade & ETAP** dimensiona e orça esse reservatório (seção 2.5), e a seção 4.7 mostra o seu custo no investimento.

## 4.1.6. O que temos até aqui

**Tabela 104** — Estado do projeto do tutorial ao fim da definição da chuva e da captação

| Dado | Valor |
|---|---|
| série | Florianópolis, 30 anos |
| área de captação | 150 m² |
| coeficiente de escoamento | 0,85 |
| lâmina de descarte | 2,0 mm, todo evento |

Com isso o programa já sabe **quanta água entra**. Falta dizer quanta sai, que é a seção 4.2.

Um cálculo de guardanapo, para calibrar a expectativa: 1.795 mm por ano sobre 150 $m^2$ a 0,85 de coeficiente dão cerca de 229 $m^3$ por ano de água bruta, antes do descarte. A seção 4.3 mostra quanto desse volume se converte em economia efetiva — e a diferença entre os dois números é a lição mais importante do tutorial.

# 4.2. A edificação e a demanda

> Ao terminar esta seção o programa saberá **quanta água sai** e, mais importante, **qual parte dela a chuva pode atender**. Essa fração é o teto de tudo o que vem depois.

A seção 4.1 definiu a oferta. Esta define a demanda. E há uma assimetria que convém entender desde já: **a chuva não pode atender toda a demanda**, por mais água que haja. Existe um teto, ele é definido aqui, e nenhum reservatório o ultrapassa.

## 4.2.1. A tipologia

Na etapa **2. Edificação e Consumo**, escolha *Residencial unifamiliar*. O programa traz oito tipologias, cada uma com o consumo per capita de referência (Figura 47) e a repartição usual dos usos finais. A indústria não tem faixa de referência, porque o consumo depende do processo produtivo, e não da ocupação: nesse caso, o valor deve vir de medição.

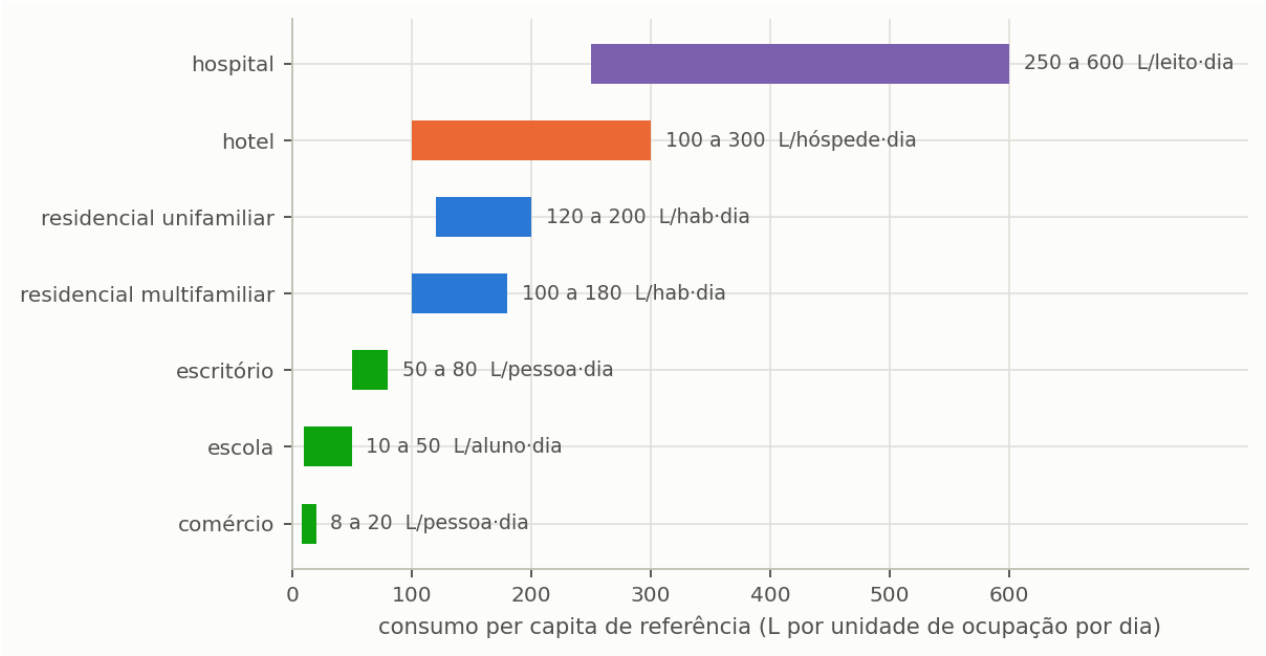



*Figura 47 — As faixas usuais de consumo per capita por tipologia de edificação. A amplitude de cada faixa é grande de propósito: são valores de referência para quem ainda não mediu, e a medição, quando existe, sempre prevalece.*

A tipologia serve de ponto de partida, não de imposição: o valor continua editável. A seção 3.5 trata dos casos não residenciais, que têm uma armadilha própria na tarifa.

## 4.2.2. Os moradores e o consumo

**Quatro moradores, 150 L/hab·dia.** Total de **600 L/dia**.

O valor de 150 L/hab·dia é o consumo de uma residência de classe média com abastecimento regular. Se você tem a fatura de água e esgoto da edificação, use-a: divida o consumo mensal em litros por trinta e pelo número de moradores. O número medido vale mais que qualquer referência.

O programa aceita demanda **constante** ou modulada por semana, mês ou dia. O tutorial usa constante; a seção 3.4 mostra a modulação, que importa em escola, hotel e qualquer edificação com sazonalidade.

### 4.2.3. A fração que a chuva pode atender

**28%.** É o número mais importante desta seção.

Água de chuva não vai para o chuveiro, para a pia da cozinha nem para beber. Numa residência, vai para a bacia sanitária, a lavagem de piso, a rega de jardim e a lavagem de veículo. A fração desses usos no consumo total é o **teto do potencial de economia**.

A repartição adotada no tutorial está representada na Figura 48, com a marcação dos usos que a chuva atende. A bacia sanitária responde por 20% do consumo e a limpeza e a rega por 8%; chuveiro, pia de cozinha, lavatório e máquina de lavar roupa, que respondem pelo restante, ficam com a água potável.

Somando os dois que a chuva atende, chega-se aos 28% do tutorial. É um valor conservador para residência unifamiliar sem jardim grande, e é conservador de propósito: ele se limita aos usos que a norma admite.

> **A máquina de lavar roupa não está na lista da norma.** A ABNT NBR 15527:2019, no item 4.1.7, admite sete usos não potáveis para a água de chuva: sistemas de resfriamento, descarga de bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, lavagem de pisos, reserva técnica de incêndio, uso ornamental e irrigação paisagística. A ABNT NBR 16783:2019, que trata das fontes alternativas em geral, também não inclui a lavagem de roupa no item 4.2.1. Para qualquer outro uso, o item 4.1.8 da NBR 15527 exige que o profissional responsável estude os parâmetros de qualidade e o tratamento específicos. O uso na máquina de lavar é comum na literatura e na prática, e por isso muitos estudos trabalham com frações atendíveis maiores que a deste tutorial. Em Joinville, Ghisi e Custódio (2019) obtiveram potencial médio de 18,5% com água de chuva só nas bacias sanitárias, e de 40,8% com as bacias e a máquina de lavar. O tutorial **não** o adota: a máquina fica com a água potável, e a fração atendível cai para os 28% da bacia sanitária e dos usos externos. Um projeto que inclua a lavagem de roupa precisa declarar que ela está fora da lista normativa e qual critério de qualidade foi adotado para ela.

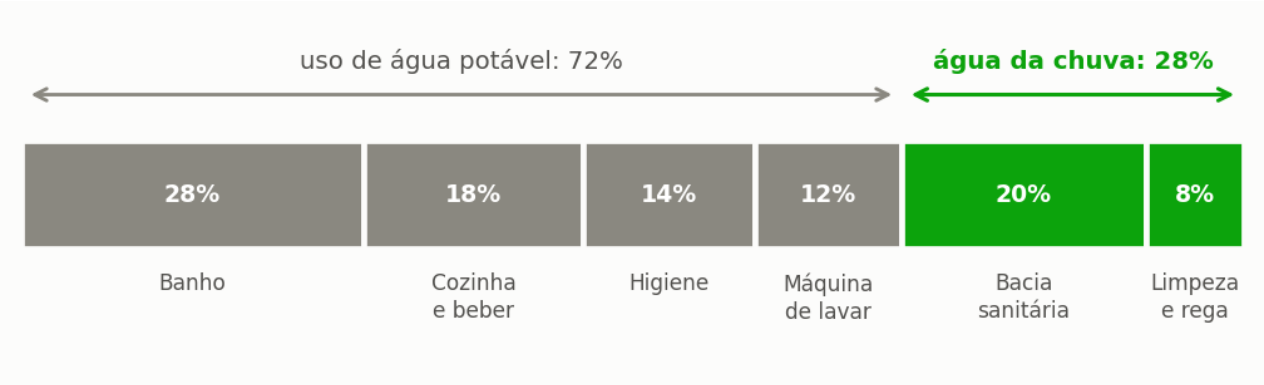



*Figura 48 — Repartição típica do consumo de uma residência por uso final. Em cinza, os usos que exigem água potável; em verde, os de possível uso de água da chuva, cuja soma é a fração atendível e o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, economiza mais do que essa fração.*

> **Este número é o teto.** Com 28% de fração atendível, o potencial de economia **jamais** passa de 28%, por maior que seja o reservatório e por mais que chova. A tabela da seção 4.4 mostra a curva se aproximando exatamente desse limite e nunca o cruzando.
>
> Quem quer passar de 28% precisa mudar o **uso**, não o reservatório: acrescentar um uso, como a lavagem de roupa, com o critério de qualidade declarado que o item 4.1.8 da norma exige, ou reduzir o consumo potável.

#### 4.2.3.1. Percentual na tela, fração no arquivo

A mesma grandeza aparece com duas grafias, e cada uma tem o seu lugar. Em todo campo em que se digita — as frações da tela de edificação, as tabelas semanal e mensal, as tabelas de cenários, a planilha de lote e o argumento `--share` da linha de comando — a fração é um **percentual, de 0 a 100**: 28 significa 28%. No arquivo de projeto, no arquivo de parâmetros e em `rainwater_share` e `non_potable_indoor_share`, ela é uma **fração, de 0 a 1**: 0,28.

A divisão não é arbitrária. O percentual é a forma em que a grandeza circula entre projetistas, normas e faturas de água e esgoto, e é a forma que menos se erra ao digitar. A fração é a forma em que ela entra na equação do balanço, multiplicando a demanda interna (seção 2.1), e é a forma que não exige conversão a quem lê o arquivo com outro programa.

O que não se admite é a mistura. Até esta versão, doze pontos do programa aceitavam as duas grafias e decidiam pela regra «acima de 1 é percentual». A regra erra justamente nos valores pequenos, onde o erro não se vê: 1 virava 100%, e não 1%; 0,5 digitado numa coluna em percentual virava 50%. Agora a unidade é fixada pelo lugar, e nunca adivinhada pelo valor. Um percentual acima de 100 é recusado; uma fração acima de 1 é recusada com a indicação de que parece percentual. A Figura 49 mostra os três estados do campo na interface.

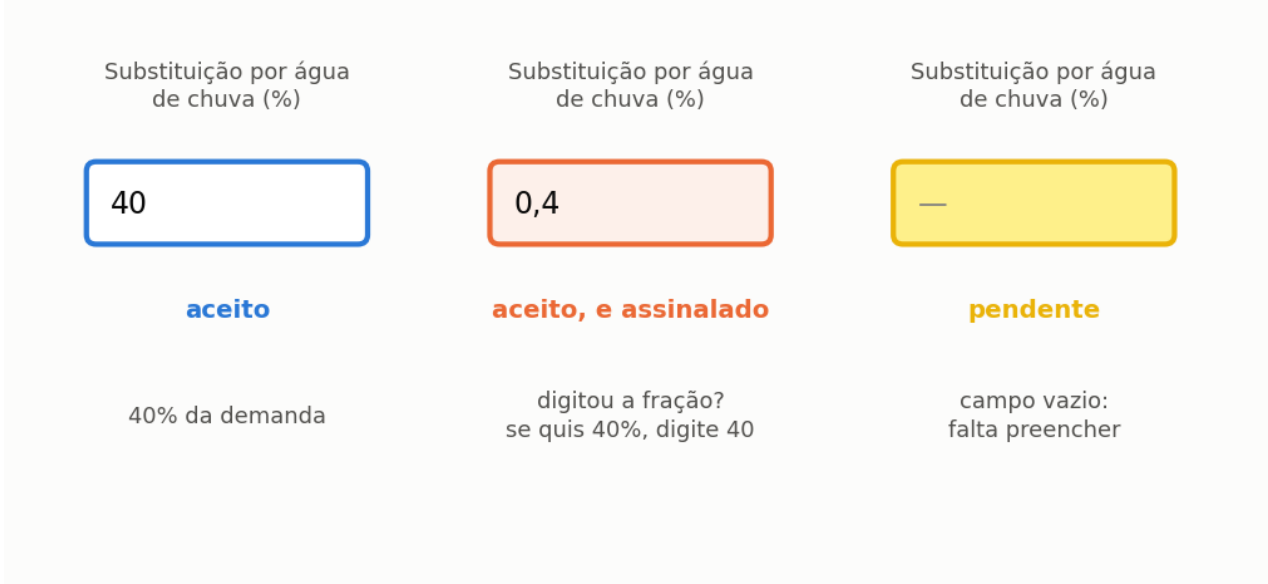



*Figura 49 — Estados do campo de fração atendível na interface. O campo recebe percentual de 0 a 100; no arquivo de projeto e nos parâmetros de cálculo a grandeza é armazenada como fração de 0 a 1. Um valor entre 0 e 1 digitado no campo fica assinalado em laranja, sem bloquear o cálculo, porque 0,4% é possível, embora raro.*

> **O marcador laranja.** Um valor entre 0 e 1 num campo em percentual é aceito, porque menos de 1% de substituição é possível, mas o campo fica laranja e a dica explica o que foi entendido. Nas tabelas de cenários e na planilha de lote, o programa pergunta antes de simular.

### 4.2.4. Discretizar os usos, ou não

O programa aceita dois níveis de detalhe na descrição da demanda, e a escolha entre eles depende do que o estudo pretende responder.

No **modo simplificado**, informam-se duas coisas: a fração não potável do consumo interno — bacias sanitárias e lavagem de roupa — e, se houver, a demanda externa em litros por dia. A fração atendível **total** sai das duas,

```
f = (fração interna × demanda interna + demanda externa) ÷ (demanda interna + demanda externa)
```

e aparece num campo que não se edita, porque é resultado e não dado. Sem demanda externa, a total é a própria fração interna: os 28% deste tutorial. É o modo adotado aqui e é suficiente para a maior parte dos estudos.

> **Por que a total não se digita.** Antes da versão 0.1.0 o campo da fração total era editável, mas a simulação usava a fração interna; e, ao abrir um projeto, a tela voltava a interna para 35% e a externa para zero, quaisquer que fossem as gravadas. Um projeto que declarava 28% era simulado com 35%. Hoje a tela restaura as duas, a total é calculada, e um arquivo antigo cujas frações discordem é aberto com a total que ele declara, com um aviso.

No **modo discretizado**, a demanda é separada em três parcelas: a potável interna, que a chuva nunca atende; a não potável interna, que é a prioridade do sistema; e a irrigação, atendida por último. A separação muda duas coisas. Altera a ordem de atendimento nos dias de escassez, em que o uso interno tem precedência sobre o jardim; e permite distinguir uso interno de uso externo nos créditos de certificação, distinção que o LEED exige em créditos separados, conforme a seção 2.9 descreve.

Vale discretizar quando há jardim de área relevante, quando a certificação está no horizonte do projeto, ou quando a irrigação pode ser suprimida em dias de chuva — situação que o item seguinte trata.

### 4.2.5. A irrigação e a supressão por chuva

Declarado um volume de irrigação, o programa oferece um limiar de supressão por chuva: nos dias em que a precipitação supera esse limiar, o jardim não é regado. O comportamento reproduz o de qualquer controlador de irrigação dotado de sensor de chuva, equipamento corrente e barato, e ignorá-lo superestimaria a demanda externa ao longo do ano inteiro. O limiar adotado por padrão é de 2 mm diários.

> **A série de chuva é lida duas vezes.** Uma leitura é convertida em volume captado, após o descarte. A outra decide se o jardim é regado. As duas são independentes: um dia pode suprimir a irrigação **e** render captação.

Resta uma escolha que merece atenção particular, porque altera o resultado econômico e não é neutra: o **suprimento de reserva** da irrigação. Com ele ligado, a rede pública rega o jardim nos dias secos em que a cisterna não dá conta, e esse volume entra na fatura de água e esgoto como consumo potável. Com ele desligado, o jardim simplesmente não é regado naquele dia, a edificação não compra essa água, e o volume correspondente aparece no balanço como *demanda não atendida* — a terceira parcela tratada na seção 2.1.

A distinção entre as duas configurações é conceitual antes de ser numérica. Um jardim que precisa ser regado todos os dias representa uma demanda real, que alguém pagará; um jardim que aceita não ser regado num dia seco representa uma conveniência, e tratá-lo como demanda infla tanto o consumo quanto a economia aparente do sistema.

### 4.2.6. O que temos até aqui

**Tabela 105** — Estado do projeto do tutorial ao fim da definição da demanda

| Dado | Valor |
|---|---|
| tipologia | residencial unifamiliar |
| moradores | 4 |
| consumo per capita | 150 L/hab·dia |
| demanda total | 600 L/dia |
| fração atendível por chuva | 28% |
| **demanda pluvial** | **168 L/dia** |

O programa agora sabe a oferta e a demanda. Antes de simular, um confronto que vale guardar:

**Tabela 106** — Confronto entre a oferta anual de água pluvial e a demanda atendível

| | **m³/ano** |
|---|---|
| precipitação incidente na área de captação | 229 |
| volume remanescente após o descarte | 187 |
| **demanda pluvial do ano** | **61** |

A oferta excede a demanda: o volume disponível é **o triplo** do que se pretende usar. Se o único limite fosse a oferta, o sistema atenderia 100% da demanda pluvial e chegaria aos 28% de teto.

Ele não chega, e a seção 4.3 mostra por quê.

# 4.3. A primeira simulação

> Ao terminar esta seção você terá o primeiro resultado na tela e saberá **ler** os quatro números que importam. Ler é a parte difícil: o programa entrega muitos números, e três deles respondem perguntas diferentes.

Falta um dado para simular: o volume do reservatório. Vamos chutar.

**3.000 litros.** Uma cisterna de concreto de 3 $m^3$ é um tamanho comum de quintal, cabe no orçamento e é o que um projetista proporia sem pensar muito. A seção 4.4 vai perguntar se é o volume certo. Aqui só queremos ver o programa rodar.

Na etapa **4. Reservatório & Custos**, escolha volume fixo, informe 3.000 L, deixe o reservatório superior desmarcado, e rode.

## 4.3.1. O resultado

**Tabela 107** — Resultado da primeira simulação do tutorial, com reservatório de 3.000 L

| Resultado com 3 000 L | Valor |
|---|---|
| potencial de economia de água potável | **26,48%** |
| água pluvial consumida | 158,9 L/dia |
| água da rede consumida | 441,1 L/dia |
| água extravasada | 354,1 L/dia |
| dias de atendimento pleno | 93,9% |
| dias de atendimento parcial | 1,3% |
| dias de atendimento nulo | 4,9% |
| demanda pluvial pretendida | 168 L/dia |
| volume anual poupado | 58,0 m³/ano |

A tela devolve várias dezenas de valores, e quatro deles bastam para julgar o projeto nesta etapa. Cada um responde a uma pergunta distinta, e é precisamente por responderem a perguntas distintas que eles não se substituem: um projeto pode ser bom pelo primeiro e ruim pelo terceiro, e a leitura conjunta é o que evita conclusão apressada.

## 4.3.2. O potencial de economia: 26,48%

Este indicador responde à pergunta que motiva a maior parte dos projetos: quanto da fatura de água e esgoto se deixa de pagar. É o valor central produzido pelo programa e o que figura no resumo de qualquer estudo, e corresponde à razão entre a água pluvial consumida e a demanda total da edificação ao longo de toda a série, conforme a Equação 14.

O denominador merece atenção, porque dele decorre todo o resto: trata-se da demanda **total**, e não da demanda pluvial. É essa escolha que fixa o teto do indicador em 28%, que é a fração atendível definida na seção 4.2, e não em cem por cento.

O sistema alcançou 26,48% contra um teto de 28%, o que significa que ele entrega 95% do que se propunha a entregar. Os 5% restantes correspondem aos dias em que a cisterna não dispunha de água suficiente para atender à demanda pluvial daquele dia.

> **Não confunda os dois percentuais.** «Economia de 26%» e «atendimento de 95% da demanda pluvial» descrevem o mesmo sistema e são números diferentes. Estudos publicados às vezes trocam um pelo outro. Declare qual está usando.

### 4.3.3. O extravasamento: 354 L/dia

**Responde: o reservatório é grande o bastante?**

Trezentos e cinquenta e quatro litros por dia, em média ao longo dos trinta anos, extravasam da cisterna e seguem para a rede de drenagem. O volume extravasado é mais que o dobro dos 168 L/dia que o sistema pretende consumir, e o reservatório deixa passar mais água do que aproveita.

Parece o argumento definitivo a favor de aumentar o reservatório, e não é. A cobertura oferece o triplo do que a casa consome (seção 4.2), e boa parte desse excedente extravasaria de qualquer cisterna: a seção 4.4 mostra que nem 20.000 L o reduzem abaixo de 340 L/dia. O extravasamento só diz algo sobre o volume quando comparado ao de outros volumes, e é essa comparação que a seção 4.4 faz.

> Um extravasamento alto não é defeito do programa nem do projeto. É a assinatura do descasamento entre a chuva, que chega concentrada em poucos dias, e a demanda, que é constante. O reservatório existe para amortecer isso, e todo reservatório finito falha em algum evento.

### 4.3.4. Os dias de atendimento: 93,9% plenos

**Responde: com que frequência posso contar com o sistema?**

Trata-se da confiabilidade **temporal** do sistema, e ela responde a uma pergunta que o potencial de economia não alcança: com que frequência se pode contar com a água pluvial. Cada dia da simulação recebe uma de três classificações, segundo o grau de atendimento alcançado.

**Tabela 108** — Classificação de cada dia da simulação quanto ao grau de atendimento

| Classe | O que significa |
|---|---|
| pleno | a chuva atendeu **toda** a demanda pluvial do dia |
| parcial | atendeu parte, e a rede completou |
| nulo | a cisterna estava vazia; tudo veio da rede |

Em 93,9% dos dias o sistema deu conta sozinho da demanda pluvial, e nos 6,1% restantes a rede pública entrou, integral ou parcialmente. A distinção tem consequência direta sobre o projeto hidráulico: um sistema com muitos dias de atendimento nulo exige alimentação automática de reserva bem dimensionada, e o usuário percebe a alternância entre as duas fontes ao longo do ano. Um sistema com 99% de dias plenos é, na prática, independente da rede para os usos que atende.

> **Potencial e confiabilidade não andam juntos.** É possível ter potencial alto com confiabilidade baixa: um reservatório que se enche na estação chuvosa e seca na estiagem entrega muito volume no ano e falha metade dos dias. A tabela da seção 4.4 mostra as duas colunas divergindo.

### 4.3.5. O volume anual poupado

**Responde: quanto vale isso em dinheiro e em carbono?**

Este é o valor que atravessa para as seções 4.7 e 4.8, porque tanto a economia na fatura de água e esgoto quanto a emissão de carbono evitada são calculadas a partir dele. Ele vale 58,0 $m^3$/ano, menos de um terço dos 187 $m^3$/ano que a cobertura disponibiliza depois do descarte, e a diferença inteira corresponde ao que extravasou.

Antes de discutir por que o potencial não chega aos 28%, convém ver o reservatório trabalhando. A aba de resultados traz a série diária do nível da cisterna, e é nela que se enxergam de uma vez os dois regimes que limitam o aproveitamento: o extravasamento e a falta (Figura 50).

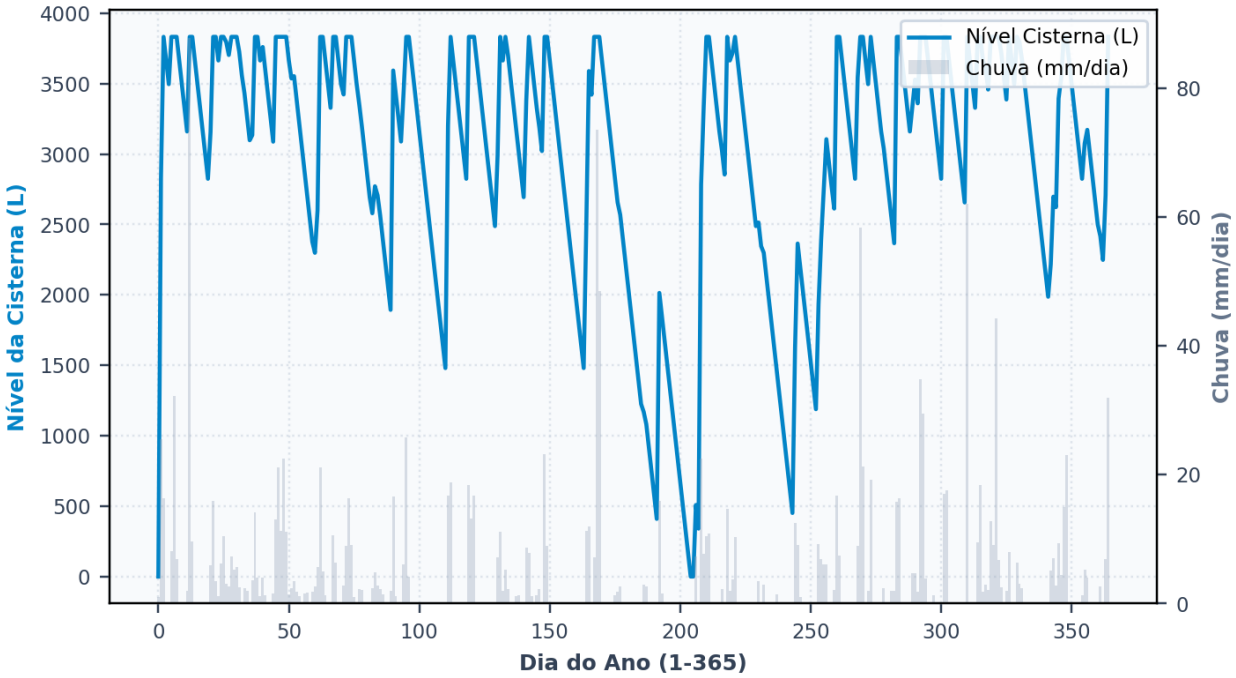



*Figura 50 — O nível da cisterna ao longo do primeiro ano da série, com a chuva diária ao fundo. Os platôs no alto são os dias em que o reservatório está cheio e extravasa; os vales no zero são os dias em que ele secou e a rede atendeu tudo. Figura gerada pelo próprio programa.*

### 4.3.6. Por que não chegamos aos 28%

A seção 4.2 encerrou com um confronto aparentemente favorável: 187 $m^3$ anuais de oferta contra 61 $m^3$ de demanda pluvial, isto é, o triplo do necessário. Diante desse excedente, seria razoável esperar atendimento integral, e ainda assim o sistema entrega 95% do pretendido.

A explicação está inteiramente no **tempo**. O excedente não ocorre no momento em que a água é necessária: a precipitação chega concentrada, enche a cisterna de 3.000 L num único dia de chuva intensa, extravasa no mesmo dia, e falta duas semanas depois. O excedente anual e o atendimento diário são grandezas que não se comunicam, e é justamente essa incomunicabilidade que torna a simulação diária indispensável.

O reservatório de 3.000 L armazena o equivalente a dezoito dias de demanda pluvial. Qualquer estiagem mais longa que isso o esvazia, e a partir daí o sistema passa a depender integralmente da rede até a chuva seguinte.

É por isso que aumentar o reservatório funciona — e é por isso que aumentar tem limite. A seção 4.4 mede exatamente onde fica esse limite.

### 4.3.7. O que temos até aqui

**Tabela 109** — Estado do projeto do tutorial após a primeira simulação

| Resultado com 3.000 L | |
|---|---|
| potencial de economia | 26,48% |
| de um teto de | 28% |
| extravasamento | 354 L/dia |
| dias de atendimento pleno | 93,9% |

Um resultado defensável, e já perto do teto. Mas escolhemos 3.000 L por palpite: pode ser pouco, e pode ser demais.

Quanto seria o certo?

# 4.4. Escolher o volume

> Ao terminar esta seção você terá a curva de retorno do reservatório, saberá onde ela deixa de compensar, e entenderá por que **não existe** um volume ótimo absoluto — existe um volume ótimo para um critério declarado.

A seção 4.3 adotou 3.000 L como primeiro palpite e encontrou 354 L/dia extravasando, mais de dois terços de tudo o que a cobertura capta, e um atendimento já perto do teto. As duas leituras puxam em sentidos opostos, e a pergunta que se impõe é quanto reservatório vale a pena ter, e ela não se responde por tentativa isolada: responde-se simulando o mesmo projeto para muitos volumes e observando como o resultado evolui. É o que o programa chama de **varredura**.

## 4.4.1. Rodar a varredura

Na etapa **4. Reservatório & Custos**, escolha o modo varredura e informe o volume máximo e o passo. Para o nosso projeto: máximo de 20.000 L, passo de 1.000 L.

Duas particularidades da montagem da grade convêm ser conhecidas antes de interpretar o resultado. A primeira é que o passo informado é arredondado para cima até o múltiplo de 250 L, valor que corresponde ao quantum comercial de reservatórios — não se compra cisterna de 1.300 L, e um ótimo apontado nesse volume seria inexequível. Quando o passo pedido não é múltiplo de 250, o programa o ajusta e registra o ajuste, de modo que o relatório possa declarar o passo efetivamente utilizado.

A segunda é que a grade se limita a quarenta volumes positivos. Uma varredura de 0 a 50.000 L com passo de 100 L exigiria quinhentas simulações de trinta anos cada, e o ganho de informação não compensa o tempo de máquina, porque a curva é suave e quarenta pontos já a descrevem com folga. O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto da grade, de modo que apenas o último intervalo pode ser menor que o passo efetivo.

O volume zero integra a grade como alternativa de referência: ele representa o cenário sem sistema, contra o qual todos os demais se comparam.

### 4.4.2. A curva

**Tabela 110** — Varredura de volumes do projeto do tutorial, com o ganho marginal de cada metro cúbico acrescentado

| Volume | Potencial | Ganho sobre o anterior | Ganho por m³ acrescentado | Extravasado | Dias plenos |
|---|---|---|---|---|---|
| L | % | pontos percentuais | %/m³ | L/dia | % |
| 0 | 0,00 | — | — | 513 | 0,0 |
| 1 000 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 387 | 70,3 |
| 2 000 | 25,03 | 3,99 | 3,99 | 363 | 87,9 |
| 3 000 | 26,48 | 1,45 | 1,45 | 354 | 93,9 |
| 4 000 | 27,12 | 0,64 | 0,64 | 350 | 96,6 |
| 5 000 | 27,47 | 0,35 | 0,35 | 348 | 97,9 |
| 6 000 | 27,70 | 0,23 | 0,23 | 346 | 98,8 |
| 8 000 | 27,92 | 0,23 | 0,11 | 345 | 99,7 |
| 10 000 | 27,99 | 0,06 | 0,03 | 344 | 99,9 |
| 12 000 | 28,00 | 0,01 | 0,01 | 344 | 100,0 |
| 16 000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 344 | 100,0 |
| 20 000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 343 | 100,0 |

A Figura 51 traça os resultados da tabela: o potencial de economia converge para a fração atendível, e o ganho marginal decresce em três ordens de grandeza ao longo da varredura.

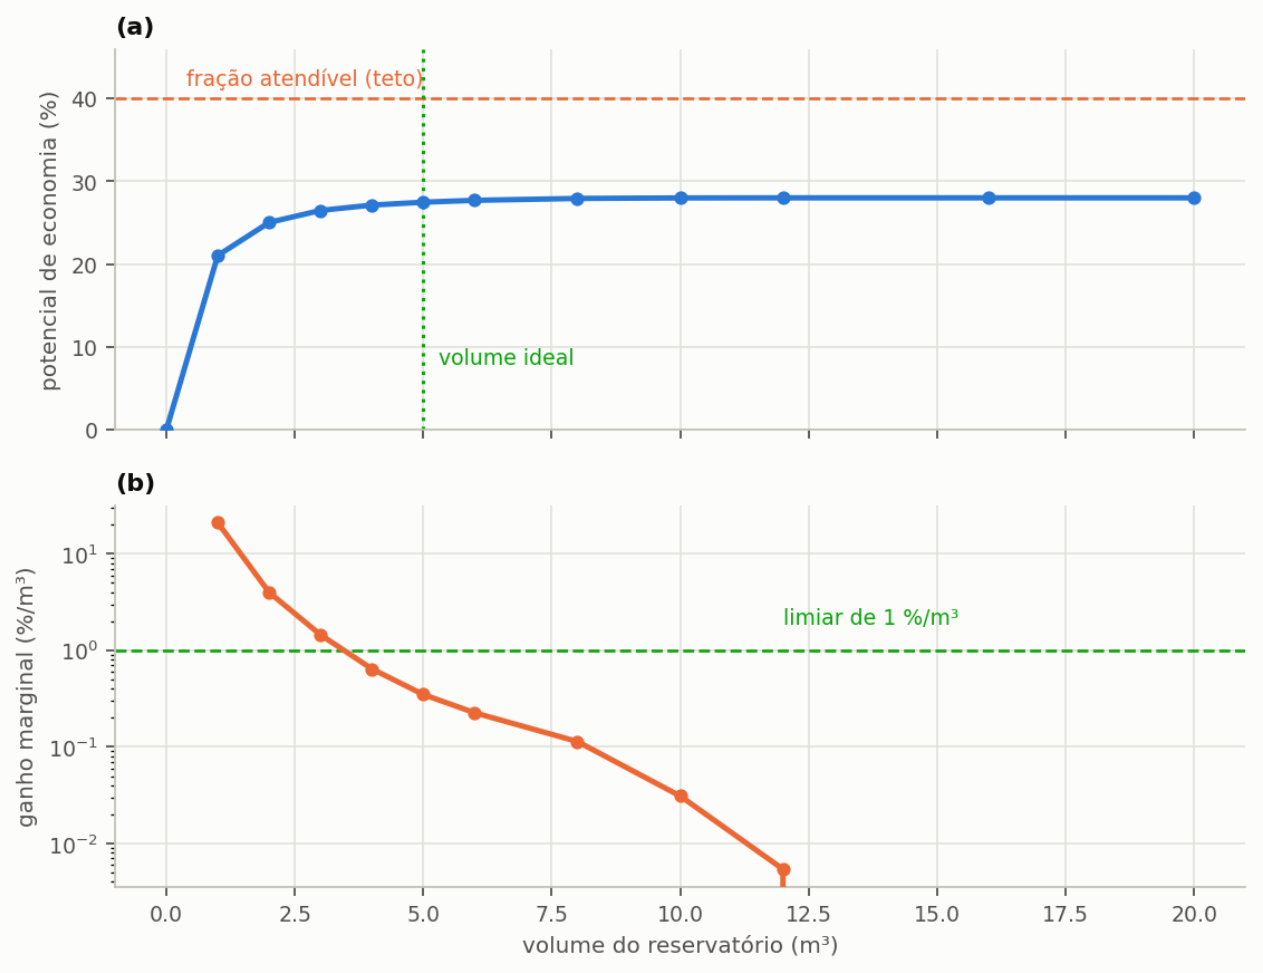



*Figura 51 — (a) Potencial de economia em função do volume do reservatório, que se aproxima do teto de 28% sem cruzá-lo, com o volume ideal marcado; (b) ganho marginal, em escala logarítmica, com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial.*

A coluna decisiva da tabela é a de **ganho por metro cúbico acrescentado**, que é a derivada discreta da curva de potencial e expressa quanto cada metro cúbico adicional de reservatório acrescenta de economia. A tabela abaixo destaca alguns intervalos, e o padrão que ela revela é o argumento central desta seção.

**Tabela 111** — Ganho marginal de economia a cada metro cúbico acrescentado ao reservatório

| De → para | Ganho por m³ |
|---|---|
| 0 → 1.000 L | 21,03 %/m³ |
| 1.000 → 2.000 L | 3,99 %/m³ |
| 2.000 → 3.000 L | 1,45 %/m³ |
| 3.000 → 4.000 L | 0,64 %/m³ |
| 4.000 → 5.000 L | 0,35 %/m³ |
| 10.000 → 12.000 L | 0,005 %/m³ |
| 16.000 → 20.000 L | 0 |

O primeiro metro cúbico de reservatório entrega 21 pontos percentuais de economia; os de 10 para 12 m³ entregam cinco milésimos de ponto cada um, e os de 12 para 20 m³, nada. A diferença é de quatro ordens de grandeza, e os metros cúbicos custam o mesmo concreto, a mesma escavação e a mesma mão de obra. A partir de 12 m³ o sistema atende a todos os dias da série, e nenhum volume a mais tem o que acrescentar.

Esse comportamento não é peculiaridade do regime de chuva de Florianópolis. É a forma característica de toda curva de aproveitamento pluvial, e decorre de dois fatos que atuam em conjunto. Os primeiros litros de

armazenamento capturam os eventos pequenos e frequentes, que constituem a maioria das chuvas em qualquer regime; e o teto imposto pela fração atendível, de 28% neste projeto, puxa a curva para a horizontal à medida que o sistema dele se aproxima, de modo que o espaço restante para ganho vai se esgotando.

#### 4.4.2.1. Os quatro gráficos que a tela mostra

A varredura não devolve apenas a curva de potencial. A aba de resultados traz quatro gráficos que respondem a perguntas diferentes sobre o mesmo conjunto de simulações, reproduzidos a seguir com os dados deste tutorial: o potencial de economia (Figura 52), o ganho marginal (Figura 53), os volumes extravasado e consumido (Figura 54) e a classificação dos dias (Figura 55).

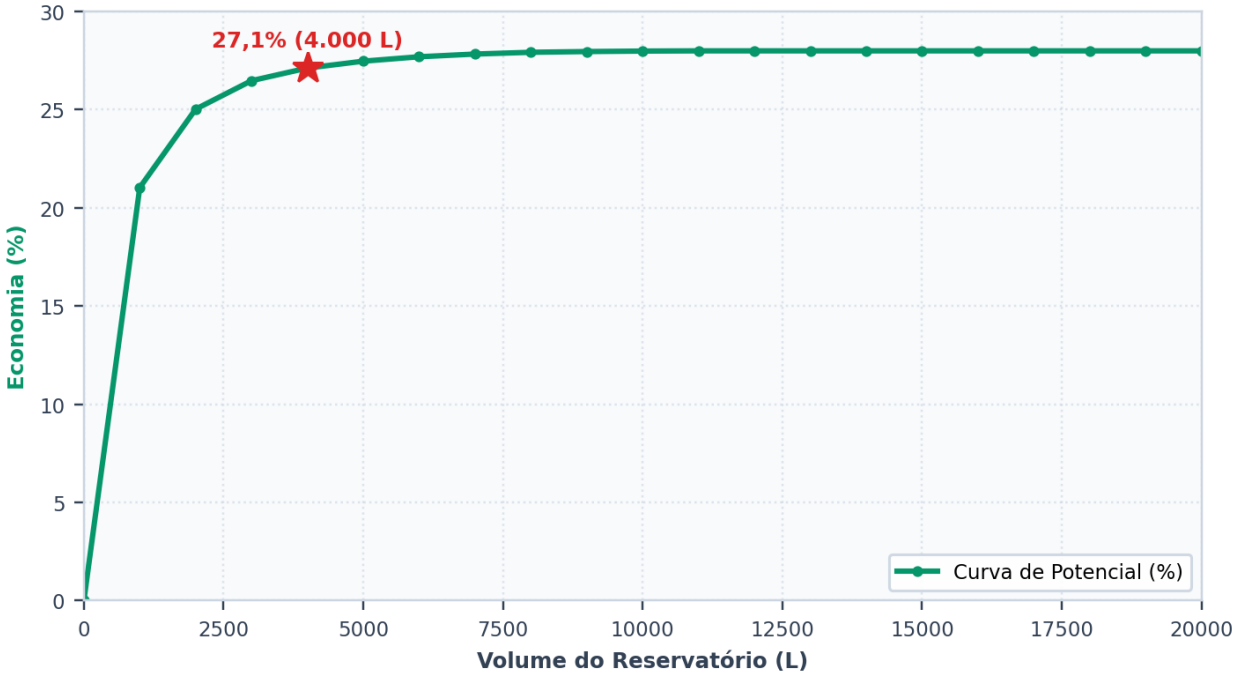



*Figura 52 — O primeiro gráfico da aba de resultados: o potencial de economia de água potável em função do volume do reservatório inferior. A estrela marca o volume selecionado. Figura gerada pelo próprio programa, com os dados do tutorial.*

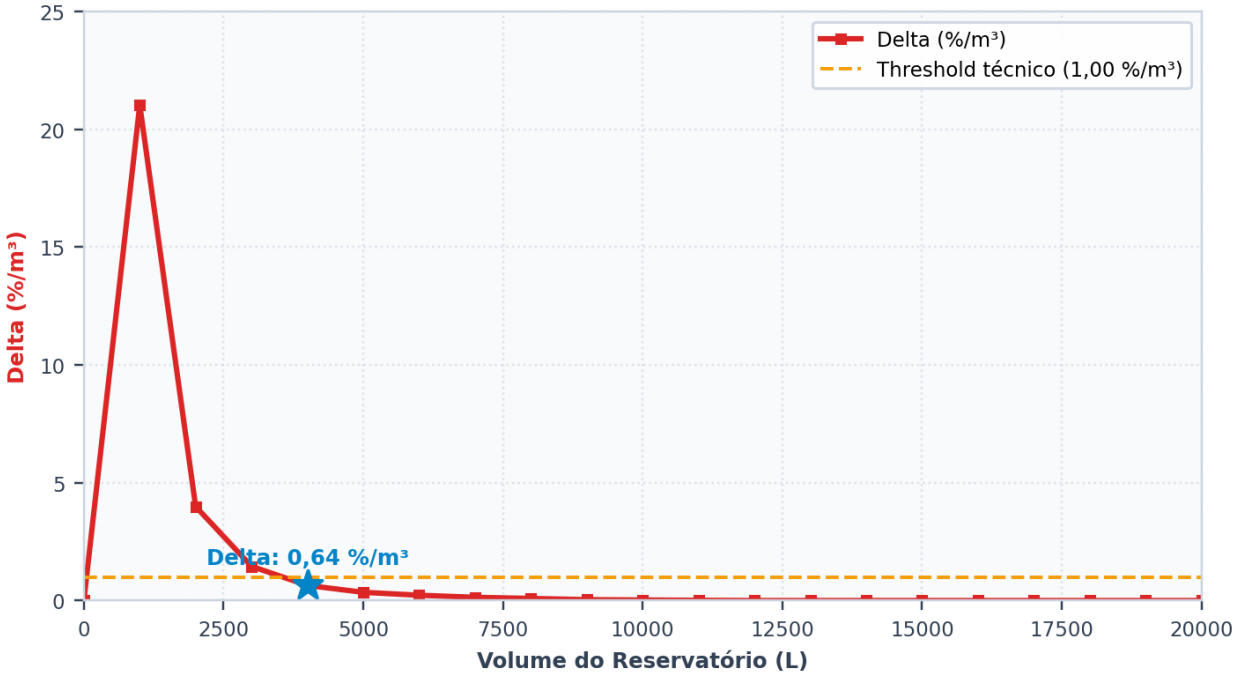



*Figura 53 — O segundo gráfico: o ganho marginal, em pontos percentuais por metro cúbico acrescentado. É a derivada da curva anterior, e é sobre ela que o critério de volume ideal opera. Figura gerada pelo próprio programa.*

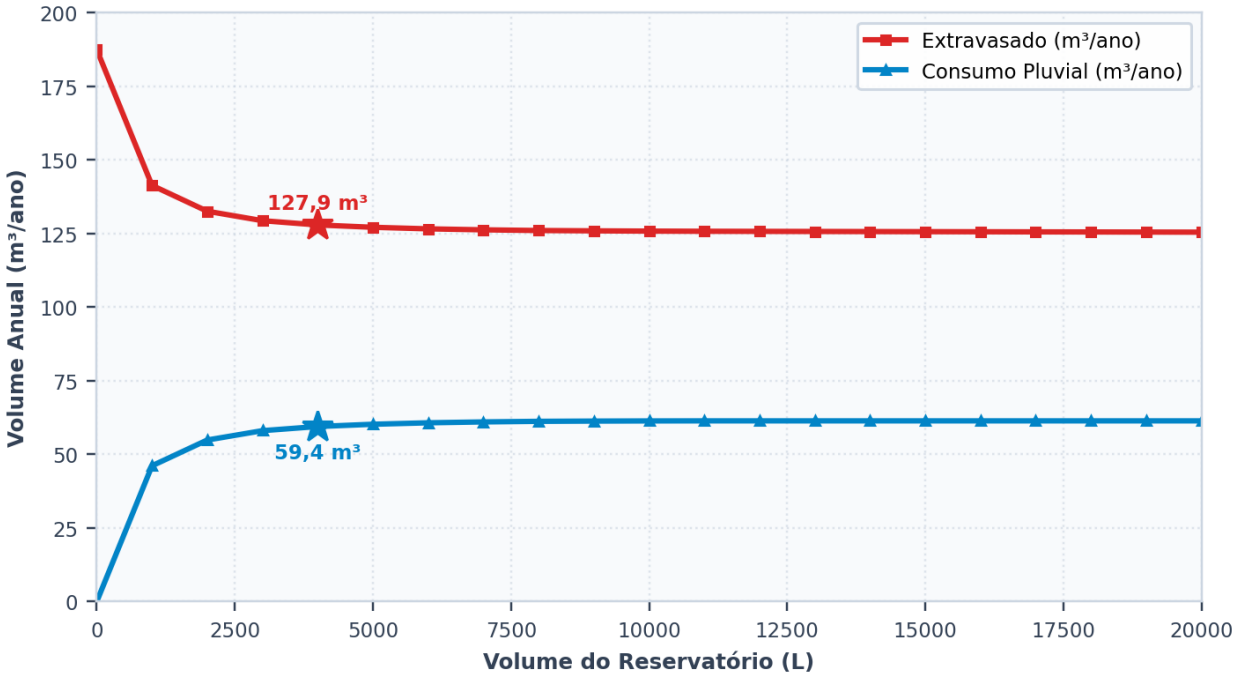



*Figura 54 — O terceiro gráfico: o volume extravasado e o volume pluvial consumido, ambos anuais, na mesma escala. As duas curvas explicam uma à outra, porque toda água que deixa de extravasar passa a ser consumida. Figura gerada pelo próprio programa.*

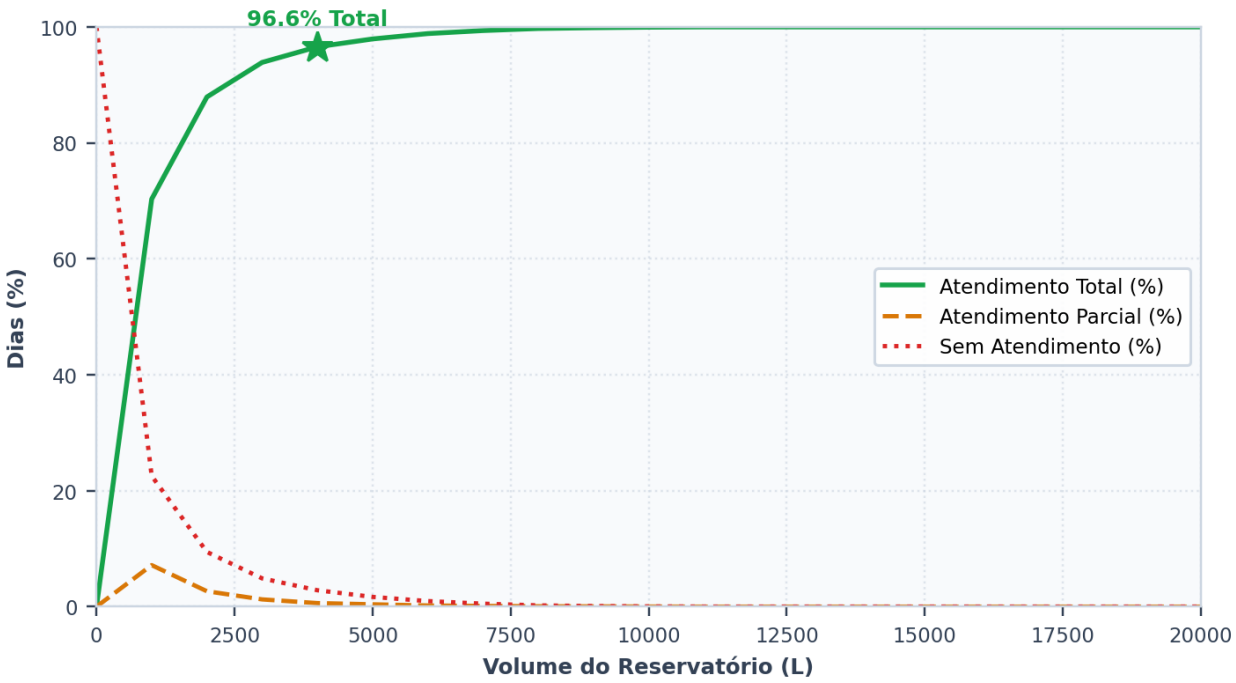



*Figura 55 — O quarto gráfico: a repartição dos dias do período em atendidos por inteiro, atendidos em parte e não atendidos. É a leitura temporal da mesma varredura, e a única que responde com que frequência se pode contar com o sistema. Figura gerada pelo próprio programa.*

### 4.4.3. O volume ideal

Diante de uma curva cujo rendimento decai dessa forma, a pergunta «qual o volume ideal?» só admite resposta depois que se estabeleça o que significa deixar de compensar. O Triton adota para isso o critério do ganho marginal: o volume ideal é o menor volume cujo ganho por metro cúbico acrescentado já tenha caído abaixo de um limiar declarado pelo usuário, conforme a formulação da seção 2.2.

O programa abre com limiar de 5 %/m³, e o tutorial adota um mais exigente, de 1 %/m³. A diferença não é detalhe: com o padrão, o volume ideal deste projeto seria de 2.000 L; com o limiar do tutorial, o primeiro volume a cair abaixo dele é o de 4.000 L, com ganho marginal de 0,64 %/m³. Quem refizer o tutorial precisa, portanto, alterar o limiar no programa antes de rodar a varredura.

**Tabela 112** — Indicadores do volume ideal obtido com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial

| Indicador | Valor |
|---|---|
| volume ideal, limiar de 1 %/m³ | 4.000 L |
| potencial nesse volume | 27,12% |
| de um teto de | 28% |
| dias de atendimento pleno | 96,6% |

O limiar, contudo, é uma escolha do analista, e ela decide o resultado tanto quanto os dados de entrada. A tabela abaixo mostra o volume ideal que cada limiar plausível produziria para este mesmo projeto.

**Tabela 113** — Volume ideal obtido com cada limiar de ganho marginal, para o mesmo projeto

| Limiar declarado | Volume ideal | Potencial |
|---:|---:|---:|
| 3,0 %/m³ | 3 000 L | 26,48% |
| 1,0 %/m³ | 4 000 L | 27,12% |
| 0,5 %/m³ | 5 000 L | 27,47% |

**Tabela 114** — Custo e desempenho comparados entre o volume ideal e o volume máximo varrido

| | 4.000 L | 20.000 L |
|---|---:|---:|
| potencial de economia | 27,12% | 28,00% |
| preço da cisterna de concreto | R$ 5 304 | R$ 20 607 |
| massa de concreto | 4 800 kg | 24 000 kg |
| carbono incorporado do sistema | 858 kg $CO_2e$ | 3 546 kg $CO_2e$ |
| **razão de preço** | | **3,9×** |
| **ganho de potencial** | | **+0,88 pontos** |

O programa não emite opinião sobre qual limiar seria o correto, e não poderia fazê-lo: a escolha depende do custo do reservatório, do valor da água no município e da disponibilidade de espaço no terreno, nenhum dos quais é dado hidrológico. O que o programa faz é aplicar fielmente o limiar declarado e registrá-lo no relatório.

> **Num estudo publicado, declare o limiar.** Dois artigos com «volume ideal» de limiares diferentes não são comparáveis. Entre os limiares da tabela, a diferença é de 2.000 L, e o volume de 5.000 L custa um terço a mais que o de 3.000 L para entregar um ponto percentual.

### 4.4.4. Por que o critério do ganho marginal não basta

O critério do ganho marginal é puramente hidráulico: ele observa a curva de aproveitamento e nada mais. Desconhece quanto custa o reservatório, quanto vale o metro cúbico de água no município em questão e quanto carbono o material escolhido carrega consigo. Três consequências decorrem dessa cegueira, e cada uma delas pode deslocar a recomendação em sentido diferente.

- Se a água for muito cara, o ganho de 0,35 %/m³ do quinto metro cúbico pode se pagar bem, e o volume econômico será **maior** que o hidráulico.
- Se a cisterna for cara ou o espaço for escasso, o inverso.
- Uma cisterna de concreto de 20 m³ pesa vinte e quatro toneladas e carrega, com o resto do sistema, cerca de **3,5 toneladas de $CO_2e$** incorporado, contra menos de uma tonelada na de 4 m³. O último metro cúbico não acrescenta economia alguma, e não tem como compensar a diferença.

São três critérios e três respostas distintas para a mesma pergunta, e nenhuma delas é mais legítima que as outras em abstrato. É por essa razão que o tutorial não se encerra aqui: as seções 4.7 e 4.8 acrescentam respectivamente o dinheiro e o carbono à análise, e a seção 4.9 põe os quatro eixos na mesma mesa, com pesos declarados, para chegar a um volume de compromisso que se possa defender.

> **O engano mais comum, e está na seção 5.1.** Publicar o volume de maior economia de água como se fosse o volume recomendado. Pela tabela, 20.000 L dão o maior potencial, 28,00%, o mesmo que 12.000 L já davam. Também custam **3,9 vezes mais** que os 4.000 L, e carregam **4,1 vezes mais carbono incorporado**, para entregar 0,88 ponto percentual a mais.

A varredura traz ainda uma leitura que a tabela não mostra: quanto da capacidade o consumo de fato utiliza. Medir o reservatório pelo nível engana, porque a cisterna grande parece sempre cheia justamente por guardar água que a demanda não chega a retirar. A Figura 56 mede a capacidade pelo consumo, de duas maneiras. A primeira é a **autonomia armazenada**, o volume ao fim de cada dia dividido pela demanda pluvial diária de 168 L, apresentada como curva de permanência. A segunda é o número de **renovações por ano**, a razão entre o consumo pluvial anual e a capacidade, que diz quantas vezes o volume da cisterna é efetivamente consumido e reposto.

A cisterna de 2 m³ renova o seu volume 27 vezes por ano e termina o dia vazia em 13% dos dias: a capacidade é inteiramente utilizada, e falta água. A de 4 m³ renova 15 vezes e esvazia em 4% dos dias. A de 20 m³ renova apenas 3 vezes por ano e nunca esvazia, mas guarda em metade dos dias mais de 110 dias de demanda, muito além da estiagem que a série registra. Essa reserva que o consumo não chega a mobilizar é o que o investimento adicional compra, e é a leitura física do retorno decrescente da curva de potencial.

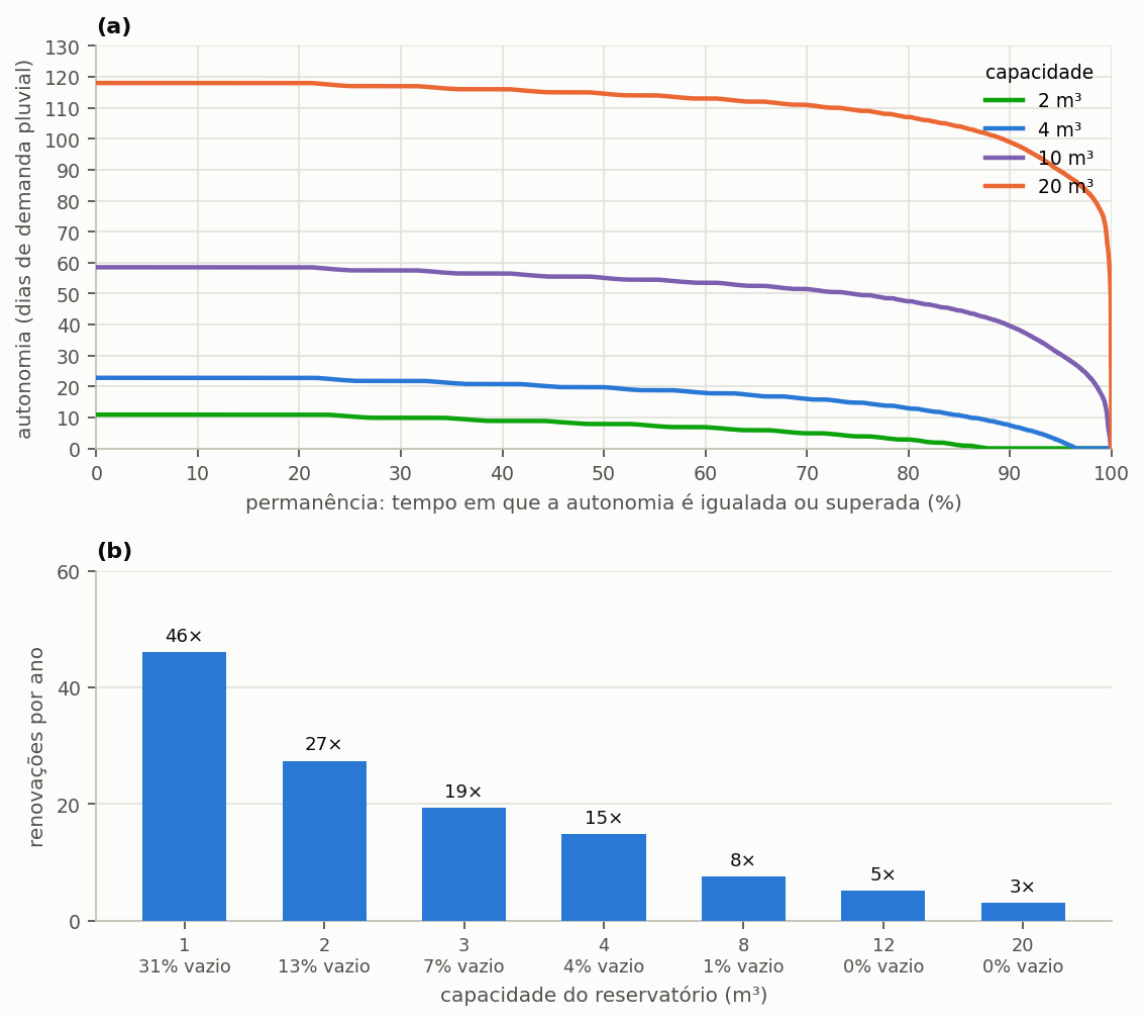



*Figura 56 — Uso da capacidade do reservatório inferior no projeto do tutorial, com demanda pluvial de 168 L/dia: (a) curvas de permanência da autonomia armazenada ao fim de cada dia, em dias de demanda pluvial, para 2, 4, 10 e 20 m³; (b) renovações anuais do volume, dadas pela razão entre o consumo pluvial anual e a capacidade, com a fração de dias em que o reservatório termina vazio (até 5% da capacidade) indicada sob cada volume.*

### 4.4.5. Duas leituras a mais da tabela

**O extravasamento nunca chega a zero.** Ele parte de 513 L/dia na ausência de reservatório, cai para 343 L/dia com vinte metros cúbicos e estaciona nesse patamar. Dois terços da água que a cobertura capta continuarão indo para a drenagem, por uma razão que nenhum aumento de reservatório resolve: a demanda simplesmente não a consome. Sistemas de aproveitamento pluvial não retêm água por retê-la, e quem busca amortecimento de cheia precisa de reservatório de detenção, que é outro projeto, com outro critério de dimensionamento.

**A confiabilidade cresce mais depressa que o potencial.** Ao passar de 3.000 para 4.000 L, o potencial de economia ganha 0,64 ponto percentual, ao passo que os dias de atendimento pleno sobem de 93,9% para 96,6%, e os dias de falta caem quase pela metade. Quando o critério de projeto é o conforto de uso — não faltar água pluvial nos pontos que a utilizam — e não a economia na fatura, a leitura da mesma tabela conduz a outra escolha.

### 4.4.6. O que temos até aqui

O tutorial adota 4.000 L e segue. Trata-se do volume ideal pelo critério hidráulico com o limiar de 1 %/m$^3$, e é o valor que o projeto carrega até a seção 4.9, onde será questionado outra vez, então com o dinheiro e o carbono incorporados à análise.

**Tabela 115** — Estado do projeto do tutorial após a escolha do volume

| **Projeto até aqui** | |
|---|---|
| série | Florianópolis, 30 anos |
| área de captação | 150 m² |
| demanda total | 600 L/dia |
| fração atendível | 28% |
| **volume do reservatório** | **4.000 L** |
| potencial de economia | 27,12% |
| dias de atendimento pleno | 96,6% |

Resta uma decisão hidráulica antes que se possa falar de dinheiro: essa água precisa subir para uma caixa elevada, ou pode ser pressurizada diretamente da cisterna? É o assunto da seção 4.5.

# 4.5. Precisa de reservatório superior?

> Ao terminar esta seção você saberá responder a pergunta com número, e não com hábito. A resposta costuma surpreender.

O arranjo clássico do aproveitamento pluvial brasileiro emprega dois reservatórios: uma cisterna enterrada, que recebe a água da cobertura, e uma caixa d'água elevada, que alimenta os pontos de consumo por gravidade; entre as duas, uma motobomba faz o recalque. O arranjo é tão difundido que quase todo projeto o adota sem examinar a razão, e esta seção examina.

## 4.5.1. Para que serve a caixa superior

A caixa superior não serve para guardar mais água; serve para entregá-la. A distinção parece sutil e decide a análise inteira, porque tudo o que se segue depende de não confundir capacidade de armazenamento com capacidade de distribuição.

A cisterna fica enterrada, e os pontos de consumo — bacia sanitária, tanque, torneira de jardim — situam-se acima dela. Alguma coisa precisa vencer esse desnível, e há duas maneiras de fazê-lo com bomba.

- **Pressurização direta.** Uma bomba pequena com pressostato liga sempre que se abre um ponto. Não há caixa superior.
- **Recalque para caixa elevada.** A bomba enche a caixa de tempos em tempos, e a gravidade faz o resto.

Quando a cisterna fica acima dos pontos de uso, há ainda uma terceira: **gravidade**, sem bomba. A etapa **4. Reservatório & Custos** pergunta qual dos três arranjos o projeto adota, e é essa resposta que define a energia e as motobombas no custo e no carbono.

**Tabela 116** — Os três arranjos de abastecimento e o que cada um acrescenta ao projeto

| Arranjo | Energia calculada | Caixa superior e motobombas |
|---|---|---|
| recalque para caixa superior | volume recalcado, pela altura manométrica, mais as partidas | entram no custo e no carbono |
| pressurização direta | todo o volume pluvial consumido, pela pressão de trabalho | só as motobombas |
| gravidade | nenhuma | nenhuma |

Na pressurização direta, a etapa 4 pede o modelo do pressurizador, escolhido num catálogo de seis modelos com curva vazão × pressão do fabricante, a pressão de trabalho e a vazão do ponto de uso. O pressurizador liga a cada descarga, 5,05 por pessoa por dia segundo o levantamento de usos finais de Mayer et al. (1999), e fica ligado enquanto a caixa acoplada enche, no ritmo da boia. A energia é esse tempo vezes a potência elétrica. No tutorial, o menor modelo do catálogo gastaria 40,5 kWh por ano, cinco vezes os 7,7 kWh do recalque; a seção 2.6 explica por quê, e mostra que o modelo escolhido pesa mais que a pressão.

O recalque para caixa elevada tem três vantagens práticas reais. A motobomba liga poucas vezes por dia, em vez de dezenas, o que prolonga a vida do equipamento; a pressão nos pontos de consumo é constante, porque decorre da altura da coluna d'água e não do funcionamento da bomba; e existe reserva disponível durante uma falta de energia. Nenhuma dessas três vantagens é economia de água, e é justamente essa a confusão que a seção desfaz.

### 4.5.2. A comparação justa

Comparar um sistema de 4.000 L sem caixa elevada com outro de 4.000 L mais 1.000 L de caixa é uma armadilha metodológica, porque o segundo dispõe de mais armazenamento total e venceria por essa razão, e não pelo arranjo. Para isolar o efeito do arranjo é preciso manter constante o armazenamento: comparam-se, portanto, 5.000 L num único reservatório contra 4.000 L embaixo mais 1.000 L em cima.

**Tabela 117** — Comparação entre reservatório único e reservatório duplo, mantido o mesmo armazenamento total

| Mesmo armazenamento de 5.000 L | Um tanque só | 4.000 embaixo + 1.000 em cima |
|---|---|---|
| potencial de economia | 27,47% | 27,30% |
| dias de atendimento pleno | 97,9% | 97,3% |
| volume recalcado | — | 59,8 m³/ano |
| acionamentos da bomba | — | 68 por ano |
| horas de bomba | — | 12,6 h/ano |
| energia | — | 7,7 kWh/ano |
| custo da energia | — | R$ 5,37/ano |
| **diferença de potencial** | | **-0,17 pontos** |

Mantido o mesmo armazenamento, o arranjo com caixa elevada entrega cerca de um sexto de ponto percentual a menos de economia que o reservatório único. A diferença não é erro de arredondamento, e tem uma causa: **a cisterna extravasa enquanto a caixa superior ainda tem espaço**.

A chuva entra só pela cisterna, e o extravasamento é calculado nela antes do consumo do dia. O recalque, porém, só acontece quando há consumo e a caixa superior desce abaixo do limiar de acionamento. Assim, num dia chuvoso com a cisterna cheia, a água que excede os 4.000 L de baixo é perdida mesmo que a caixa de cima tenha centenas de litros livres. Um reservatório único de 5.000 L guardaria essa água.

É também por isso que o limiar de acionamento maior rende mais: com ele, a bomba enche a caixa mais cedo, a cisterna fica mais vazia quando a chuva chega, e extravasa menos. A reserva abaixo do limiar não é imobilizada, porque é consumida logo depois de cada recalque e quando a cisterna seca.

> **A caixa superior não aumenta a economia de água. Ela custa.** No nosso projeto, custa a caixa, custa a bomba, custa 7,7 kWh por ano de energia, e custa um sexto de ponto de potencial em relação a um tanque único do mesmo volume total.
>
> Isso não a torna errada. Torna a decisão **hidráulica**, e não hídrica: adote-a se o projeto precisa de pressão por gravidade ou de reserva contra falta de energia, e não esperando que ela renda mais água.

### 4.5.3. O limiar de acionamento

Se você adotar a caixa, há um parâmetro a ajustar: o volume de reserva que não se consome, abaixo do qual a bomba é acionada.

**Tabela 118** — Efeito do limiar de acionamento da motobomba sobre o potencial de economia e sobre o número de acionamentos

| Limiar de acionamento | Potencial | Acionamentos por ano |
|---|---|---|
| 0 L | 27,24% | 62 |
| 100 L | 27,30% | 68 |
| 300 L | 27,33% | 87 |
| 500 L | 27,39% | 121 |

Limiar maior significa **mais potencial e mais acionamentos**, pela razão acima. De 0 para 500 L, o potencial sobe 0,15 ponto e os acionamentos quase dobram, de 62 para 121 por ano.

A troca é entre um ganho hídrico marginal e o desgaste da motobomba. Motobombas residenciais suportam bem alguns acionamentos por dia; o que as mata é o liga-desliga contínuo. Cento e vinte e um acionamentos por ano é um a cada três dias, e nenhum dos valores da tabela chega perto de ser problema.

> **Onde o limiar importa de verdade** é em edificações com demanda concentrada, em que a caixa esvazia rápido. Aí ele pode passar de mil acionamentos por ano, e convém dimensionar a caixa em vez de mexer no limiar.

### 4.5.4. A energia, e por que ela é pequena

Sete vírgula sete quilowatt-hora por ano. Cinco reais e trinta e sete centavos.

Parece pouco demais, e vale entender por quê. Elevar um metro cúbico de água a doze metros custa, em energia hidráulica, cerca de 0,033 kWh. Com o rendimento da bomba e o do motor, e somadas as partidas da bomba, chega a cerca de 0,13 kWh por metro cúbico recalcado. Sessenta metros cúbicos por ano dão os 7,7 quilowatt-hora da tabela.

Água é pesada, mas doze metros é pouco. É por isso que o custo energético do aproveitamento pluvial é desprezível diante da economia na fatura de água e esgoto — e é por isso também que o argumento de que «bombear água gasta mais energia do que economiza» não se sustenta em edificação de pequeno porte.

> **Atenção à potência de placa.** O programa pede o rendimento **da bomba** e o rendimento **do motor** separadamente. A potência de placa é a potência mecânica no eixo, e o rendimento do motor é o que separa o que o eixo entrega do que o medidor registra. Em branco, o programa adota a Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2: 60,5% para meio CV. A seção 2.6 detalha.

### 4.5.5. A decisão do tutorial

**Adotamos recalque para uma caixa superior de 1.000 L, com limiar de 100 L.**

A decisão é hidráulica, e não hídrica. A caixa elevada dá pressão constante nos pontos de uso sem depender da bomba a cada descarga, mantém água disponível durante uma falta de energia e faz a motobomba partir 68 vezes por ano, em vez das mais de sete mil partidas de um pressurizador acionado a cada descarga por quatro moradores, que gastaria de 40 a 99 kWh por ano conforme o modelo. O preço é o que a tabela mostra: a caixa, as bombas, 7,7 kWh por ano e um sexto de ponto de potencial frente a um tanque único de 5.000 L. As bombas são duas, a principal e a reserva, como exige o item 6.5.11.2 da ABNT NBR 5626:2020 para sistemas de recalque e de pressurização.

Em relação à cisterna sozinha de 4.000 L, o potencial sobe de 27,12% para 27,30%, porque a caixa acrescenta 1.000 L de armazenamento. Daqui em diante, o custo, o carbono e a decisão do tutorial incluem a caixa, as duas motobombas e a energia do recalque.

**Tabela 119** — Estado do projeto do tutorial após a decisão sobre o reservatório superior

| Projeto até aqui | |
|---|---|
| volume do reservatório inferior | 4.000 L |
| arranjo | recalque para caixa superior |
| reservatório superior | 1.000 L, limiar de 100 L |
| potencial de economia | 27,30% |

Agora sabemos quanta água o sistema entrega. Falta saber **que água** é essa.

# 4.6. Que qualidade o uso exige

> Ao terminar esta seção o projeto terá uma linha de tratamento definida, e você saberá distinguir o que a norma exige do que o programa recomenda.

Até este ponto o tutorial tratou a água pluvial exclusivamente como volume: quanto se capta, quanto se armazena, quanto se consome. A água, porém, é também uma qualidade, e a qualidade custa dinheiro — em equipamento na instalação e em insumo todos os meses. Esta seção define a classe de qualidade do projeto e dimensiona a linha de tratamento correspondente.

## 4.6.1. O que a norma diz, e o que ela não diz

A ABNT NBR 15527 é a norma brasileira que trata do aproveitamento de água de chuva em usos não potáveis. Na edição de 2019, a Tabela 1 fixa três parâmetros mínimos: *E. coli* abaixo de 200 por 100 mL, turbidez abaixo de 5,0 uT e pH entre 6,0 e 9,0 (item 4.6.3). A desinfecção fica a critério do projetista (4.6.4); se for por cloro, a norma recomenda residual livre entre 0,5 e 2,0 mg/L, com máximo de 5 mg/L (4.6.5), e pede monitoramento no mínimo semestral (4.6.7). Cor aparente e coliformes totais, que a edição de 2007 limitava, saíram da tabela.

O que a norma vigente **não** faz é dividir os usos não potáveis em classes com exigências distintas entre si. Essa divisão existiu na versão de 2007 e não sobreviveu à revisão de 2019, que optou por um conjunto único de parâmetros aplicável a todos os usos não potáveis.

O programa, por sua vez, oferece quatro classes, e a razão é prática: descarga de bacia e rega de jardim não expõem o usuário da mesma forma, ainda que a norma não os distinga (Figura 57).

> **Reúso não é aproveitamento.** A ABNT NBR 15575-1:2025, na Tabela 26 do item 18.4.2, traz parâmetros bem mais restritivos para usos não potáveis — ausência de coliformes totais e termotolerantes, cloro residual de 0,5 a 3,0 mg/L, turbidez abaixo de 2,0 uT e cor abaixo de 15 uH —, mas eles valem para o **reúso** de águas servidas. A água de chuva não é reúso: a NBR 15527:2019 distingue os dois termos (itens 3.5 e 3.18), e é a Tabela 1 dela que vale para o aproveitamento pluvial.

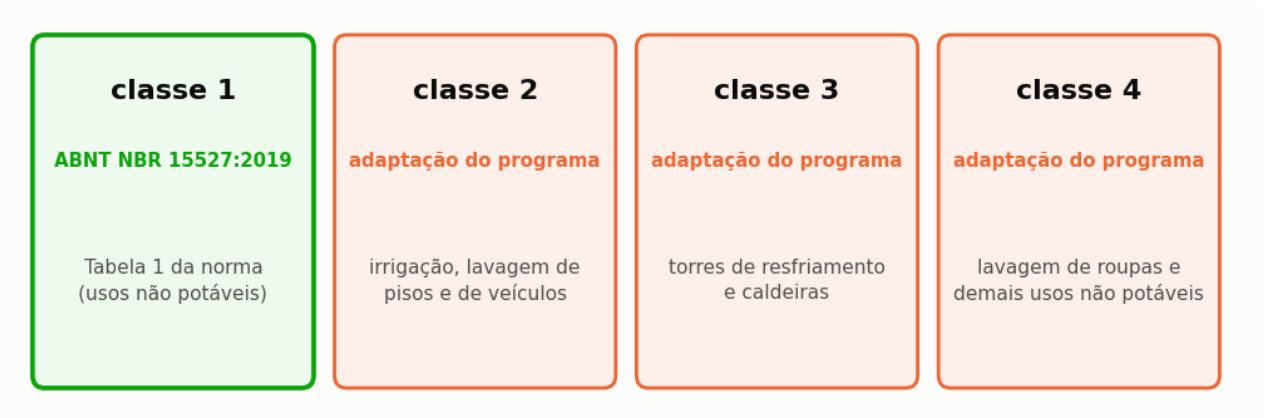



*Figura 57 — As quatro classes de qualidade do programa e a situação normativa de cada uma. Apenas a classe 1 corresponde aos parâmetros da ABNT NBR 15527:2019; as classes 2 a 4 são adaptações do programa, adequadas à comparação de tratamentos e impróprias para apresentação como requisito normativo.*

> **As classes 2 a 4 são adaptações do programa, e não da norma.** O próprio Triton declara isso na tela e no relatório. Num estudo publicado, não as apresente como requisito normativo: apresente-as como critério adotado, e cite a origem.

### 4.6.2. A classe recomenda, você decide

Escolher uma classe não impõe equipamento algum ao projeto. A classe expressa uma recomendação do programa, fundada na exigência típica do uso pretendido, e a decisão sobre adotá-la ou não permanece com quem assina o projeto.

**Tabela 120** — Custo da linha de tratamento conforme a tecnologia de desinfecção adotada

| Desinfecção | CAPEX | Custeio anual | $CO_2e$ anual |
|---|---|---|---|
| Cloração por pastilhas | R$ 1 547 | R$ 43 | 0,2 kg |
| Cloração + ultravioleta | R$ 2 747 | R$ 259 | 6,4 kg |
| Cloração + ozonização | R$ 5 047 | R$ 243 | 15,2 kg |

**Tabela 121** — Recomendação de filtração fina e custo da linha por classe de qualidade

| Classe alvo | Recomenda filtração fina? | CAPEX sem | CAPEX com |
|---|---|---|---|
| classe 1 | não | R$ 1 547 | R$ 1 927 |
| classe 2 | sim | R$ 1 547 | R$ 1 927 |
| classe 3 | sim | R$ 1 547 | R$ 1 927 |
| classe 4 | sim | R$ 1 547 | R$ 2 097 |

A segunda tabela revela o ponto: sem o filtro de polimento, as quatro classes custam exatamente o mesmo. A classe alvo altera uma única coisa, que é se o programa recomenda ou não a filtração fina, e o filtro correspondente só entra no orçamento quando o usuário o marca explicitamente.

Quando a classe recomenda o polimento e o usuário o recusa, o programa registra a recusa no relatório, em vez de impor o equipamento em silêncio ou de deixar a decisão passar sem registro. É a conduta correta em qualquer programa de projeto: quem assina decide, e a decisão fica documentada para quem vier depois.

### 4.6.3. A desinfecção

A desinfecção é o estágio de que depende a segurança microbiológica da água armazenada, e o programa oferece três tecnologias. A diferença entre elas é grande, tanto em custo quanto em comportamento, e o critério que as separa não é a eficácia de desinfecção — as três desinfetam — e sim a permanência do efeito.

**Cloração por pastilhas.** Um dosador com pastilhas de hipoclorito de cálcio na linha. É a opção padrão. Para os 82 $m^3$ do nosso projeto, a linha de tratamento com cloração custa R$ 1.547 de investimento e R$ 47 por ano de custeio, valores que incluem o descarte inicial dimensionado na mesma etapa — R$ 617 de investimento e R$ 40 por ano, como detalha a seção 2.5 — e as pastilhas. Deixa **residual** na água, o que protege o reservatório e a rede interna contra recontaminação.

**Ultravioleta.** Um reator com lâmpada UV. A linha passa a R$ 2.747 de investimento e R$ 263 por ano de custeio, com a lâmpada e a energia do reator. **Não deixa residual**: desinfeta o que passa por ele, e nada protege a água depois.

**Ozonização.** A linha passa a R$ 5.047 de investimento e R$ 247 por ano de custeio. Também sem residual.

> **Atenção.** No programa, ultravioleta e ozônio entram como barreira **adicional** à cloração, e não como substitutas. É a prática correta: sem residual, a água tratada volta a se contaminar no percurso até o ponto de uso.
>
> Por isso as linhas de UV e ozônio somam o custo do cloro. Quem esperava que trocar cloro por UV **reduzisse** custo verá o contrário.

O impacto de carbono acompanha a mesma ordem: 0,4 kg $CO_2$e por ano com cloração, 6,5 com ultravioleta e 15,4 com ozonização, para o volume tratado neste projeto. A diferença inteira está na energia elétrica consumida pela lâmpada e pelo gerador de ozônio, já que o insumo químico da cloração tem emissão de fabricação modesta frente a isso.

### 4.6.4. O filtro de entrada

Antes de qualquer desinfecção vem o filtro mecânico de entrada, que retira folhas e sólidos grosseiros da água antes que ela alcance o reservatório. O programa o dimensiona pela área de cobertura, e não pela classe de qualidade pretendida, porque o que esse filtro precisa vencer é a vazão de pico da cobertura — grandeza que independe do destino final da água.

**Tabela 122** — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

| Cobertura | Filtro | Malha |
|---|---|---|
| até 200 m² | vórtex autolimpante DN 100 | 350 µm |
| até 500 m² | vórtex autolimpante DN 150 | 400 µm |
| acima | cesto ou ciclônico DN 200 | 500 µm |

Nossa cobertura de 150 m² fica na primeira faixa.

### 4.6.5. A regra incremental do custo

O investimento da linha de tratamento não é somado por inteiro ao investimento total do sistema, e a razão é evitar dupla contagem. O orçamento de um sistema pluvial já reserva uma verba genérica de tratamento dentro da rubrica de acessórios, porque nenhum projetista orça um sistema sem prever alguma filtragem; somar a linha detalhada por cima dessa verba cobraria o tratamento duas vezes. O programa desconta a verba genérica e soma apenas o incremento, conforme a Equação 31 formaliza na seção 2.5.

O mesmo vale para o custeio: a cloração já é paga na linha de insumos químicos do fluxo de caixa, e a linha de tratamento desconta essa parcela para não cobrar o hipoclorito duas vezes.

E na avaliação de ciclo de vida, a linha de tratamento **substitui** o termo de cloração em vez de somar a ele. A seção 2.5 detalha a regra.

### 4.6.6. A decisão do tutorial

**Classe 1, cloração por pastilhas, sem filtro de polimento.**

A água vai para a bacia sanitária e a área externa. A classe 1, que reproduz a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 (*E. coli* abaixo de 200 por 100 mL, turbidez abaixo de 5,0 uT e pH entre 6,0 e 9,0), atende os dois, que estão na lista do item 4.1.7 da norma. Um projeto que acrescente a máquina de lavar roupa sai dessa lista, e o item 4.1.8 pede que o responsável defina e declare o critério de qualidade para ela, como a seção 4.2 registra. A cloração deixa residual, e o custo é o menor dos três. Investimento incremental de R$ 1.197 sobre a verba já prevista, dos quais R$ 617 são o descarte inicial, e R$ 43,45 por ano de custeio: R$ 3,45 de pastilha

e R$ 40 de manutenção do descarte.

**Tabela 123** — Estado do projeto do tutorial após a definição da classe de qualidade

| Projeto até aqui | |
|---|---|
| volume | 4.000 L |
| classe de qualidade | 1, normativa |
| desinfecção | cloração por pastilhas |
| filtro de polimento | não |
| investimento incremental do tratamento, com o descarte inicial | R$ 1.197 |

Temos volume, arranjo e qualidade. Agora a pergunta que decide se o projeto sai do papel.

# 4.7. Quanto custa e em quanto se paga

> Ao terminar esta seção você terá o fluxo de caixa de vinte anos, e saberá por que o **regime tarifário do seu município** decide a viabilidade mais do que qualquer parâmetro do projeto.

> **Na International Edition (INT).** O tutorial é orçado em reais, com a tarifa da CASAN de Florianópolis. Na International Edition, os custos começam em zero e a tarifa é digitada, na moeda do projeto; o cálculo que se segue é o mesmo, e também a lição sobre estruturas tarifárias.

## 4.7.1. A economia é a diferença entre duas faturas

O erro mais comum na análise econômica de sistemas pluviais consiste em multiplicar o volume poupado por uma tarifa média. O resultado quase nunca é correto, e a razão está na estrutura das tarifas brasileiras, que são progressivas por faixa de consumo, conforme a seção 3.3 detalha: o metro cúbico que se deixa de consumir é o último da fatura, que é o mais caro, e não o médio.

O Triton evita o problema calculando duas faturas completas — a que a edificação pagaria sem o sistema e a que ela paga com ele — e tomando a diferença entre as duas.

**Tabela 124** — Composição da fatura de água e esgoto antes e depois do sistema pluvial

| A fatura da CASAN | Consumo | Valor |
|---|---|---|
| sem o sistema | 18,26 m³/mês | R$ 390,75 |
| com o sistema | 13,28 m³/mês | R$ 248,06 |
| **economia** | 4,99 m³/mês | **R$ 142,69** |

**Tabela 125** — Indicadores econômicos do projeto do tutorial em vinte anos de análise

| Análise de 20 anos | Valor |
|---|---|
| investimento inicial | R$ 14 061,19 |
| economia anual com água | R$ 1 712,26 |
| custeio anual | R$ 48,82 |
| valor presente líquido | R$ 2 745,40 |
| taxa interna de retorno | 7,54% ao ano |
| payback descontado | 16,3 anos |

O resultado merece atenção. O sistema poupa 4,99 m³ por mês e a fatura cai R$ 142,69, o que equivale a R$ 28,60 por metro cúbico economizado — valor bem acima dos R$ 14,31 da faixa em que o consumo se situava. A diferença tem duas origens que atuam juntas: a progressividade, que faz o metro cúbico economizado valer o preço da faixa mais alta, e o esgoto, que em Florianópolis é cobrado a 100% do valor da água e portanto dobra o valor de cada metro cúbico poupado.

> **O esgoto é percentual da parcela de água, não da fatura total.** Cem por cento da água significa que a parcela de esgoto iguala a de água, e portanto o esgoto é metade da fatura. Economizar água economiza as duas parcelas, e é por isso que o valor efetivo do metro cúbico poupado quase dobra.

### 4.7.2. O regime tarifário da CASAN

Florianópolis pratica o regime de disponibilidade, no qual a concessionária cobra uma taxa fixa mensal de R$ 46,34 que se soma ao consumo medido, e tarifa as faixas progressivas a partir do primeiro metro cúbico consumido.

Para um projeto de aproveitamento pluvial, essa é a configuração mais favorável que existe: cada metro cúbico economizado gera desconto desde o primeiro, porque a taxa fixa é cobrada por disponibilizar a rede, e não por um volume incluído. Ela continua sendo paga, e não impede a economia sobre o consumo.

Nem todo município adota esse regime, e a diferença entre eles decide a viabilidade de projetos inteiros. O programa distingue seis.

**Tabela 126** — Os seis regimes tarifários e o efeito de cada um sobre a economia

| Regime | O que acontece ao economizar | Municípios na base |
|---|---|---|
| disponibilidade | cada m³ economizado desconta | 122 |
| fórmula exponencial | cada m³ economizado desconta, pelo preço-base elevado ao expoente | 36 |
| sem mínimo | idem | 100 |
| franquia no mínimo | economizar abaixo da franquia **não desconta nada** | 371 |
| franquia retroativa | passando da franquia, tarifa-se tudo desde zero | 23 |
| piso de pagamento | a fatura não fica abaixo do piso | 0 |

> **Atenção, e é o ponto que mais derruba estudo.** Em município com **franquia no mínimo** — a maioria da base, 371 dos 652 — a concessionária cobra um valor fixo que já inclui, digamos, 10 $m^3$. Uma residência que consome 12 $m^3$ e economiza 3 desce para 9, entra na franquia, e **a fatura para de cair**. O sistema economiza água e não economiza dinheiro.
>
> Rodar esse caso com a tarifa de Florianópolis produziria um payback que não existe. A seção 3.3 ensina a montar a estrutura do seu município corretamente.

### 4.7.3. O investimento

R$ 14.061,19, assim distribuídos:

**Tabela 127** — Composição do investimento inicial do projeto do tutorial

| Rubrica | Valor |
|---|---|
| cisterna de concreto de 4.000 L | R$ 5.304 |
| caixa superior de 1.000 L em polietileno | R$ 460 |
| duas motobombas de meio CV, principal e reserva | R$ 600 |
| mão de obra e escavação | R$ 3.500 |
| tubulação | R$ 1.200 |
| acessórios | R$ 1.800 |
| linha de tratamento, incremento | R$ 580 |
| descarte inicial: reservatório de 300 L e separador de folhas | R$ 617 |

Os preços de reservatório vêm da base do programa, que traz valores por volume e por material, com procedência declarada. Para volumes fora da tabela, o programa interpola; para extrapolar além dela, só o faz se a regressão tiver $R^2$ acima de 0,90, e avisa quando não tem.

**O reservatório de descarte inicial.** O descarte de primeiras águas não é só a lâmina subtraída da chuva: é um componente físico, com custo. A etapa **3. Qualidade & ETAP** o dimensiona por padrão, e no tutorial a lâmina de 2 mm sobre 150 $m^2$ exige reservatório de 300 L, que com o separador de folhas custa R$ 616,90 de investimento e R$ 40 por ano de custeio. Sem ele, o investimento seria de R$ 13.444,29, o valor presente líquido de R$ 4.032 e o payback descontado de 14,8 anos: omitir o descarte adianta o retorno em um ano e meio, e é por isso que um estudo que o omite parece mais viável do que o sistema que se constrói. A seção 2.5 detalha o dimensionamento.

## 4.7.4. Como o CAPEX é calculado automaticamente

Num projeto novo da Edição Brasil, o investimento não começa em branco. O programa o preenche com três fontes: a base de custos `triton/data/costs_database.json`, as peças do arranjo 3D e a linha de tratamento que a etapa **3. Qualidade & ETAP** dimensiona. Os valores do tutorial, digitados na etapa econômica, são uma escolha didática. Esta seção diz o que o programa colocaria sozinho, de onde vem cada número e o que você deve conferir antes de confiar nele.

### 4.7.4.1. A cadeia de cálculo

**Tabela 128** — Rubricas do investimento que o programa calcula sozinho, a regra de cada uma, o parâmetro que a governa e o valor padrão

| Rubrica | Como o programa a calcula | Parâmetro | Valor padrão |
|---|---|---|---|
| cisterna | interpola linearmente a tabela de preços do polietileno pelo volume e multiplica pelo fator do material | `lower_tank_pead_prices`, `material_multipliers` | 9 preços, de 310 L a 15.000 L |
| caixa superior | a mesma interpolação, na tabela própria da caixa, com o volume da caixa | `upper_tank_pead_prices`, `upper_tank_vol` | 5 preços, de 310 L a 2.000 L; caixa de 500 L |
| motobombas | custo unitário vezes o número de motobombas; zero no abastecimento por gravidade | `pump_unit_cost`, `pump_count` do projeto | R$ 300,00 por unidade, 2 unidades |
| tubulação | soma, no arranjo 3D, dos metros de tubo de cada diâmetro vezes o preço por metro, mais curvas, conexões de extremidade e tês | `pipes_cost_per_meter` e as peças de linha do arranjo | 11 diâmetros, de DN 20 a DN 150 |

| Rubrica | Como o programa a calcula | Parâmetro | Valor padrão |
|---|---|---|---|
| acessórios | soma, no arranjo 3D, do preço de cada peça (registros, válvulas, quadro, sensores, air gap, hidrômetro) e dos cabos de comando | `CATALOGO_DE_PECAS`, que `pecas_do_arranjo` pode sobrescrever | 16 tipos de peça |
| mão de obra | percentual da soma de cisterna, caixa, motobombas, tubulação e acessórios, com um piso | `labor_percentage`, `MAO_DE_OBRA_MINIMA` | 30% dos materiais, no mínimo R$ 1 400,00 |
| linha de tratamento e descarte | dimensiona a linha pela classe de qualidade, pelo método de desinfecção e pela área do telhado; soma ao CAPEX só o que excede a verba genérica de filtragem dos acessórios digitados | `size_etap`, `capex_incremental_da_etap` | verba genérica de R$ 350,00 |
| tubulação e acessórios sem arranjo | estimativa por percentual do preço dos reservatórios, com piso, quando o arranjo não é a fonte | `piping_percentage_fallback`, `accessories_percentage` | tubulação: 18%, piso de R$ 950,00; acessórios: 8%, piso de R$ 500,00 |
| fator regional | multiplica o total do estimador preliminar; **não entra** no investimento do projeto, porque a interface e a linha de comando usam as parcelas, e não o total | `regional_factors_by_uf` | 27 UFs, de 0,93 a 1,21 |

Lê-se a tabela de cima para baixo, e a soma das rubricas é o investimento da seção 2.7. Um valor digitado na etapa **4. Reservatório & Custos**, botão *1. Investimento Inicial (CAPEX)*, prevalece sobre o automático: ao confirmar, o programa deixa de refazer a tubulação e os acessórios a cada cálculo, e o mesmo vale para a mão de obra. O preço da cisterna é a exceção: o diálogo não tem campo para digitá-lo, e o programa o recalcula da tabela de preços ao confirmar. Para usar a sua cotação, edite a tabela `lower_tank_pead_prices` pelo botão *Base de Custos (JSON)*, salve o arquivo e reabra o diálogo.

**Cisterna e caixa superior.** O preço sai de uma tabela de polietileno por volume. Entre dois volumes tabelados o programa interpola linearmente; acima do maior, extrapola pela reta ajustada à tabela inteira quando o $R^2$ passa de 0,90, e nunca devolve menos que o maior preço tabelado. Fibra, concreto e aço não têm tabela própria: são o preço do polietileno vezes um fator único, uma premissa do programa e não uma cotação.

**Tabela 129** — Preço de reservatório por volume e por material, obtido pela interpolação da tabela do polietileno e pelo fator de cada material

| Volume | polietileno (tabela) | fibra de vidro | concreto armado | aço inoxidável | Também na tabela da caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| fator do material | 1,00 | 1,35 | 2,10 | 3,60 | |
| 310 L | R$ 246,90 | R$ 333,32 | R$ 518,49 | R$ 888,84 | sim |
| 500 L | R$ 269,90 | R$ 364,37 | R$ 566,79 | R$ 971,64 | sim |
| 750 L | R$ 459,90 | R$ 620,87 | R$ 965,79 | R$ 1 655,64 | sim |
| 1.000 L | R$ 459,90 | R$ 620,87 | R$ 965,79 | R$ 1 655,64 | sim |
| 2.000 L | R$ 1 139,90 | R$ 1 538,87 | R$ 2 393,79 | R$ 4 103,64 | sim |
| 3.000 L | R$ 2 051,90 | R$ 2 770,07 | R$ 4 308,99 | R$ 7 386,84 | — |
| 4.000 L (interpolado) | R$ 2 525,90 | R$ 3 409,97 | R$ 5 304,39 | R$ 9 093,24 | — |
| 5.000 L | R$ 2 999,90 | R$ 4 049,87 | R$ 6 299,79 | R$ 10 799,64 | — |
| 10.000 L | R$ 5 499,90 | R$ 7 424,86 | R$ 11 549,79 | R$ 19 799,64 | — |
| 15.000 L | R$ 6 935,00 | R$ 9 362,25 | R$ 14 563,50 | R$ 24 966,00 | — |

**Motobombas.** O projeto novo parte de duas unidades, principal e reserva, ao preço do campo *Custo Unitário da Motobomba*. Há duas outras fontes de preço, que divergem. O assistente de dimensionamento grava o preço do modelo que você escolhe; a fórmula do estimador, usada quando o campo está zerado, dá valores bem menores acima de meio cavalo. Vale o último que entrou no campo.

**Tabela 130** — Motobombas do assistente de dimensionamento, com o preço do catálogo e o preço que a fórmula do estimador daria para a mesma potência

| Modelo do assistente | Potência | Vazão nominal | Altura máxima | Preço do assistente | Preço pela fórmula |
|---|---|---|---|---|---|
| Schneider BC-98, 0,25 CV | 0,184 kW | 1 800 L/h | 22 m.c.a. | R$ 340,00 | R$ 280,00 |
| Schneider BC-98, 0,33 CV | 0,245 kW | 2 400 L/h | 26 m.c.a. | R$ 395,00 | R$ 280,00 |
| Schneider BC-92 S, 0,50 CV | 0,368 kW | 3 600 L/h | 30 m.c.a. | R$ 485,00 | R$ 300,14 |
| Schneider BC-92 T, 0,75 CV | 0,552 kW | 5 200 L/h | 36 m.c.a. | R$ 690,00 | R$ 398,65 |
| Schneider BC-21 R, 1,00 CV | 0,736 kW | 7 200 L/h | 42 m.c.a. | R$ 890,00 | R$ 487,58 |
| Schneider BC-22 R, 1,50 CV | 1,103 kW | 9 800 L/h | 48 m.c.a. | R$ 1 280,00 | R$ 647,20 |
| Schneider BC-22 R, 2,00 CV | 1,471 kW | 13 500 L/h | 54 m.c.a. | R$ 1 680,00 | R$ 791,70 |
| Schneider ME-AL, 3,00 CV | 2,206 kW | 16 000 L/h | 68 m.c.a. | R$ 2 450,00 | R$ 1 051,38 |

A fórmula é o maior entre R$ 280,00 e R$ 300,00 × (P ÷ 0,36775 kW)^0,70.

**Tubulação e acessórios.** Com o orçamento do arranjo ligado, que é o padrão do projeto novo, o programa lê o arranjo da Planta 3D. Se você não organizou nenhum, monta o arranjo usual a partir do estudo: volume da cisterna e da caixa, área do telhado, número de motobombas e tipo de abastecimento. Converte o arranjo em quantitativo, com os metros de tubo por diâmetro, as curvas, as conexões, os tês, as peças e os cabos de comando, e orça cada linha. Na varredura de volumes, cada volume tem a sua cisterna e o seu arranjo; um arranjo organizado à mão vale para todos.

**Tabela 131** — Preço por metro dos tubos de PVC por diâmetro nominal, sem e com o acréscimo de 25% de conexões

| Diâmetro | Polegadas | Tipo | Preço por metro | Com 25% de conexões |
|---|---|---|---|---|
| DN 20 | 1/2" | soldável | R$ 8,20 | R$ 10,25 |
| DN 25 | 3/4" | soldável | R$ 11,50 | R$ 14,38 |
| DN 32 | 1" | soldável | R$ 14,80 | R$ 18,50 |
| DN 40 | 1 1/4" | soldável | R$ 16,90 | R$ 21,12 |
| DN 50 | 1 1/2" | soldável | R$ 18,00 | R$ 22,50 |
| DN 60 | 2" | soldável | R$ 22,80 | R$ 28,50 |
| DN 75 | 2 1/2" | soldável | R$ 28,00 | R$ 35,00 |
| DN 85 | 3" | soldável | R$ 32,50 | R$ 40,62 |
| DN 100 | 4" | pluvial | R$ 38,00 | R$ 47,50 |
| DN 110 | 4" | soldável | R$ 42,00 | R$ 52,50 |
| DN 150 | 6" | pluvial | R$ 75,00 | R$ 93,75 |

**Tabela 132** — Peças do arranjo 3D que o programa orça sozinho, com o preço de referência e o destino no investimento

| Peça | Preço de referência | Muda com o diâmetro | Onde entra no CAPEX |
|---|---|---|---|
| Registro de gaveta (bronze) | R$ 75,00 | sim | acessórios |
| Registro de esfera (PVC) | R$ 25,00 | sim | acessórios |
| Válvula de retenção (bronze) | R$ 85,00 | sim | acessórios |
| Válvula solenoide | R$ 140,00 | sim | acessórios |
| Hidrômetro com cavalete | R$ 160,00 | sim | acessórios |
| Válvula de pé com crivo | R$ 45,00 | sim | acessórios |
| Filtro pluvial | R$ 650,00 | não | linha de tratamento, quando a ETAP está ligada; senão, acessórios |
| Reservatório de descarte com válvula de purga | R$ 180,00 | não | linha de tratamento, quando a ETAP está ligada; senão, acessórios |
| Sucção flutuante (boia e mangote) | R$ 280,00 | não | acessórios |
| Freio d'água (entrada calma), DN 100 | R$ 70,00 | não | acessórios |
| Ladrão sifonado com tela, DN 100 | R$ 110,00 | não | acessórios |
| Respiro com tela | R$ 40,00 | não | acessórios |
| Chave de nível (boia elétrica) | R$ 65,00 | não | acessórios |
| Quadro de comando | R$ 480,00 | não | acessórios |
| Separação atmosférica (air gap) | R$ 150,00 | não | acessórios |
| Ponto de consumo não potável com placa | R$ 55,00 | não | acessórios |
| Curva 90° PVC | R$ 3,00 | sim | tubulação |
| Conexão de extremidade PVC (luva/adaptador) | R$ 2,50 | sim | tubulação |
| Tê 90° PVC | R$ 4,50 | sim | tubulação |
| Cabo PP 3 × 1,5 mm² (por metro) | R$ 6,00 por metro | não | acessórios |

Os preços das peças que mudam com o diâmetro valem para o DN 25.

Os preços das peças são, nas palavras do próprio código, um cenário de referência interno de varejo de 2026: servem para que nada fique de fora e para que a ordem de grandeza esteja certa, e devem ser trocados pelo orçamento da obra. Se você digita outro valor ou altera os comprimentos de tubo no diálogo, o orçamento do arranjo se desliga para essas rubricas e o valor digitado passa a ser o do projeto.

**Mão de obra.** É a fração indicada na tabela da soma de cisterna, caixa, motobombas, tubulação e acessórios, com um piso. Por depender dos materiais, cresce com o volume do reservatório, e a varredura a refaz a cada volume.

**Linha de tratamento e descarte.** O programa dimensiona o filtro de entrada pela área do telhado, o dosador de cloração e, se você os escolhe, o reator ultravioleta, o ozonizador e o filtro de polimento. O reservatório de descarte e o separador de folhas entram quando o descarte físico está habilitado. Com os acessórios digitados, a linha substitui a verba genérica de filtragem que eles já trazem, e só a diferença é investimento novo; com os acessórios do arranjo, o filtro e o descarte já estão fora deles, e a linha entra inteira.

**Tabela 133** — Preço da linha de tratamento e do descarte inicial, conforme o componente e a condição que o escolhe

| Componente | Condição | Investimento | Custeio anual |
|---|---|---|---|
| filtro de entrada | Filtro Autolimpante Vórtex DN 100 (Até 200 m²); telhado de 150 m² | R$ 650,00 | — |
| filtro de entrada | Filtro Autolimpante Vórtex DN 150 (Até 500 m²); telhado de 300 m² | R$ 1 250,00 | — |
| filtro de entrada | Filtro Industrial de Cesto / Ciclônico DN 200 (Grandes Telhados); telhado de 600 m² | R$ 2 800,00 | — |
| dosador de cloração | sempre que a ETAP está ligada | R$ 280,00 | o do cloro, à parte |
| reator ultravioleta, 25 W | estágio adicional; 120 m³/ano de água de chuva | R$ 1 200,00 | R$ 215,62 |
| reator ultravioleta, 55 W | estágio adicional; 300 m³/ano de água de chuva | R$ 2 200,00 | R$ 398,38 |
| ozonizador | estágio adicional | R$ 3 500,00 | R$ 200,00 |
| filtro de polimento | classes 1 a 3: areia multicamada ou cartucho | R$ 380,00 | R$ 90,00 |
| filtro de polimento | classe 4: carvão ativado | R$ 550,00 | R$ 150,00 |
| descarte inicial | 2 mm sobre 100 m²: reservatório de 200 L e separador de folhas | R$ 780,00 | R$ 40,00 |
| descarte inicial | 2 mm sobre 150 m²: reservatório de 300 L e separador de folhas | R$ 616,90 | R$ 40,00 |

A energia do reator ultravioleta é paga a R$ 0,95 por kWh, valor fixo do módulo de qualidade.

O descarte de 100 m² custa mais que o de 150 m², e a razão é a regra de dimensionamento, não um erro de arredondamento: até 250 L o reservatório é uma coluna de PVC orçada por litro, e acima disso passa a ser um tanque de polietileno da tabela de preços. A descontinuidade é conhecida e está na lista de pendências.

### 4.7.4.2. A calibração em tipologias e o fator regional

A base traz cinco tipologias residenciais, da casa térrea ao bloco de 128 moradores, cada uma com os subsistemas calibrados. Existe uma função que orça uma tipologia inteira, mas **nem a interface nem a linha de comando a chamam**: o projeto novo é orçado pelo arranjo, e da tipologia só a verba de filtragem da casa térrea entra, no desconto da linha de tratamento.

**Tabela 134** — Subsistemas calibrados das cinco tipologias residenciais da base de custos

| Tipologia | Motobombas | Painel elétrico | Sensores e automação | Filtragem | Air gap | Tubulação base | Manutenção anual | Mão de obra mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI: Casa Unifamiliar Térrea (4 hab) | 1 × R$ 301,70 | R$ 180 | R$ 120 | R$ 350 | R$ 150 | R$ 950 | R$ 250 | R$ 1 400 |
| UTG: Casa Geminada (8 hab) | 1 × R$ 301,70 | R$ 220 | R$ 150 | R$ 400 | R$ 180 | R$ 1 100 | R$ 300 | R$ 1 550 |
| MSG: Sobrado Multifamiliar Geminado (16 hab, 2 pavimentos) | 1 × R$ 450,00 | R$ 380 | R$ 240 | R$ 550 | R$ 230 | R$ 1 600 | R$ 450 | R$ 1 900 |
| MFH: Bloco Multifamiliar H (64 hab, 16 aptos, 4 pavimentos) | 2 × R$ 600,00 | R$ 950 | R$ 550 | R$ 1 200 | R$ 450 | R$ 3 800 | R$ 950 | R$ 3 200 |
| MFL: Bloco Multifamiliar Retangular L (128 hab, 32-48 aptos, 4-8 pavimentos) | 2 × R$ 1 200,00 | R$ 1 600 | R$ 900 | R$ 2 100 | R$ 750 | R$ 6 500 | R$ 1 600 | R$ 4 800 |

**Tabela 135** — Orçamento calibrado de cada tipologia para uma cisterna de 5.000 L em polietileno, pela função de estimativa calibrada (fora do caminho da interface)

| Orçamento calibrado, cisterna de 5.000 L em polietileno, SP | Cisterna | Caixa | Motobombas | Tubulação | Acessórios | Mão de obra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI | R$ 3 000 | R$ 270 | R$ 302 | R$ 1 100 | R$ 800 | R$ 1 641 | R$ 7 113 |
| UTG | R$ 3 000 | R$ 270 | R$ 302 | R$ 1 250 | R$ 950 | R$ 1 731 | R$ 7 503 |
| MSG | R$ 3 000 | R$ 270 | R$ 450 | R$ 1 750 | R$ 1 400 | R$ 2 061 | R$ 8 931 |
| MFH | R$ 3 000 | R$ 270 | R$ 1 200 | R$ 3 950 | R$ 3 150 | R$ 3 471 | R$ 15 041 |
| MFL | R$ 3 000 | R$ 270 | R$ 2 400 | R$ 6 650 | R$ 5 350 | R$ 5 301 | R$ 22 971 |

O fator regional segue a mesma sorte. A tabela traz um fator por unidade da federação, e o diálogo do CAPEX mostra o da UF da tarifa, mas ele multiplica apenas o total do estimador preliminar, que nenhuma tela usa. No investimento do projeto ele **não tem efeito**, e um teste confere isso.

**Tabela 136** — Fator regional de custo por unidade da federação

| UF | Fator | UF | Fator | UF | Fator |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 1,17 | MA | 0,96 | RJ | 1,05 |
| AL | 0,95 | MG | 0,95 | RN | 0,94 |
| AM | 1,16 | MS | 1,02 | RO | 1,09 |
| AP | 1,15 | MT | 1,08 | RR | 1,21 |
| BA | 0,95 | PA | 1,11 | RS | 1,01 |
| CE | 0,93 | PB | 0,93 | SC | 1,02 |
| DF | 1,06 | PE | 0,94 | SE | 0,93 |
| ES | 0,97 | PI | 0,94 | SP | 1,00 |
| GO | 0,95 | PR | 0,98 | TO | 1,03 |

#### 4.7.4.3. De onde vêm os números, e de quando

A base registra a origem de uma parte pequena dos seus números.

**Tabela 137** — O que a base de custos registra sobre a origem e a data dos próprios números

| Registro na base de custos | Conteúdo |
|---|---|
| atualização da base (`updated_at`) | 08/2026 |
| fontes declaradas (`source_references`) | Valores de mercado Brasil (Fortlev, Acqualimp, Dancor, Schneider, SINAPI Caixa, CUB CBIC, ANEEL) |
| moeda | BRL |
| preços de reservatório: fabricante | Fortlev |
| preços de reservatório: varejista | Copafer (copafer.com.br) |
| preços de reservatório: coletados em | 09/09/2026 |
| preços de reservatório: critério | menor preço anunciado por capacidade, uma única marca e um único varejista, no mesmo dia |
| preços de reservatório: alcance | 310 L a 15.000 L |

Só a tabela de preços do polietileno tem procedência completa: fabricante, varejista, data de coleta e critério. O registro tem ainda uma incoerência: a base diz ter sido atualizada em 08/2026, antes da coleta de 09/09/2026 que a alimenta. As demais rubricas têm a origem nos comentários do código (os códigos SINAPI dos tubos, o cenário de referência das peças) e nenhuma data. Parte delas são constantes soltas no código, fora do registro de fontes:

**Tabela 138** — Constantes que o código usa para orçar e que a base de custos não acompanha com fonte e data

| Constante | Valor | Onde está | Fonte registrada |
|---|---|---|---|
| consumo específico de recalque do orçamento calibrado | 0,45 kWh/m³ | `estimate_calibrated_capex_opex` | não |
| custo de cloração do orçamento calibrado | R$ 0,05/m³ | `estimate_calibrated_capex_opex` | não |
| mão de obra | 30% dos materiais | `labor_percentage` | não |
| acessórios sem arranjo | 8% dos reservatórios | `accessories_percentage` | não |
| tubulação sem arranjo | 18% da cisterna | `piping_percentage_fallback` | não |
| conexões sobre o tubo, no orçamento por comprimento | 25% | `compute_pipe_item_cost` | não |
| volume da caixa no orçamento calibrado | 10% da cisterna | `estimate_calibrated_capex_opex` | não |
| pisos da tubulação, dos acessórios e da mão de obra | R$ 950, R$ 500 e R$ 1 400 | `estimate_preliminary_capex` | não |
| preço da energia do reator ultravioleta | R$ 0,95/kWh | `water_quality.py` | não |
| preços da linha de tratamento e do descarte | tabela anterior | `water_quality.py` | não |
| multiplicadores de material | 1,35, 2,10, 3,60 | `material_multipliers` | não |

Os dois primeiros valores da tabela pertencem ao orçamento calibrado por tipologia, que a interface não usa; o custeio do projeto vem de outro caminho, descrito na próxima seção. Estão aqui porque quem lê o código os encontra, e porque um teste os congela.

#### 4.7.4.4. Limites de validade

- **Volume.** A tabela do polietileno cobre de 310 L a 15.000 L; a da caixa, de 310 L a 2.000 L. Fora delas o preço é extrapolado.
- **Material.** O concreto, a fibra e o aço são o polietileno vezes um fator: servem para comparar materiais, não para orçar uma obra.
- **Data.** Os preços são nominais, de setembro de 2026, e o programa não os corrige pela inflação.
- **Obra.** O custo de escavação, de laje e de reaterro de uma cisterna enterrada não é calculado por tipo de solo; está dentro da mão de obra percentual.
- **Uso.** A base é calibrada para residências e blocos residenciais. Para escola, hospital ou indústria, trate o resultado como ordem de grandeza.

#### 4.7.4.5. O que você deve conferir

1. O preço da cisterna contra uma cotação do seu fornecedor, pela tabela da base.
2. O arranjo da Planta 3D: o orçamento é do arranjo, e um arranjo que não é o seu dá um orçamento que não é o seu.
3. A mão de obra, que é um percentual e não um orçamento.
4. O preço da motobomba, que depende de quem o gravou por último.

5. Se há linha de tratamento além da cloração, e se o descarte está habilitado.

#### 4.7.4.6. O mesmo projeto, digitado e calculado

**Tabela 139** — Investimento do projeto do tutorial com os valores digitados e com os valores que o programa calcularia sozinho

| Rubrica | Digitado no tutorial | Calculado sozinho |
|---|---|---|
| cisterna de concreto de 4.000 L | R$ 5 304,39 | R$ 5 304,39 |
| caixa superior de 1.000 L em polietileno | R$ 459,90 | R$ 459,90 |
| duas motobombas | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| mão de obra | R$ 3 500,00 | R$ 3 365,78 |
| tubulação | R$ 1 200,00 | R$ 1 677,62 |
| acessórios | R$ 1 800,00 | R$ 3 177,37 |
| linha de tratamento e descarte (incremento) | R$ 1 196,90 | R$ 1 546,90 |
| **investimento total** | **R$ 14 061,19** | **R$ 16 131,96** |

O programa, sozinho, chega a R$ 16.131,96 para o projeto do tutorial, contra os R$ 14.061,19 da tabela digitada. A cisterna, a caixa e as motobombas coincidem; a diferença vem da tubulação, dos acessórios e do descarte, que o arranjo 3D orça peça a peça e o tutorial tinha como verba. O arranjo é a conta mais completa e a mais cara, e o resultado do projeto muda com ela.

### 4.7.5. O resultado

**Tabela 140** — Indicadores econômicos do projeto do tutorial em vinte anos

| Indicador | Valor |
|---|---|
| valor presente líquido | R$ 2.745 |
| taxa interna de retorno | 7,54% ao ano |
| payback descontado | 16,3 anos |

O projeto se paga, mas por pouco. Rende 7,5% ao ano contra uma taxa mínima de 6,2%, e devolve o investimento no décimo sétimo ano de vinte. O que o sustenta é a tarifa de Florianópolis, que é alta, e o esgoto a 100%; o que o aperta é a fração de 28%, que limita a economia a menos de cinco metros cúbicos por mês, e a cisterna de concreto, que é a mais cara por litro depois do aço inoxidável. A seção 4.8 mostra que a troca do material muda a conta.

**O custeio é pequeno:** R$ 48,82 por ano, dos quais R$ 3,45 de pastilha de cloro, R$ 40 de manutenção do descarte e R$ 5,36 de energia do recalque, os 7,7 kWh por ano da seção 4.5. A energia vem da mesma função que alimenta a avaliação ambiental, conforme o arranjo declarado na etapa **4. Reservatório & Custos**: recalque, pressurização direta ou gravidade. Esse número não inclui as três rotinas de manutenção de partida, que somam R$ 740,00 por ano e entram no fluxo de caixa à parte; a seção seguinte mostra o peso delas.

O resultado de um volume isolado diz pouco sem os vizinhos. A aba econômica repete a conta para todos os volumes da varredura e traça a curva, e é nela que se vê se o ótimo técnico e o ótimo econômico caem no mesmo lugar (Figura 58).

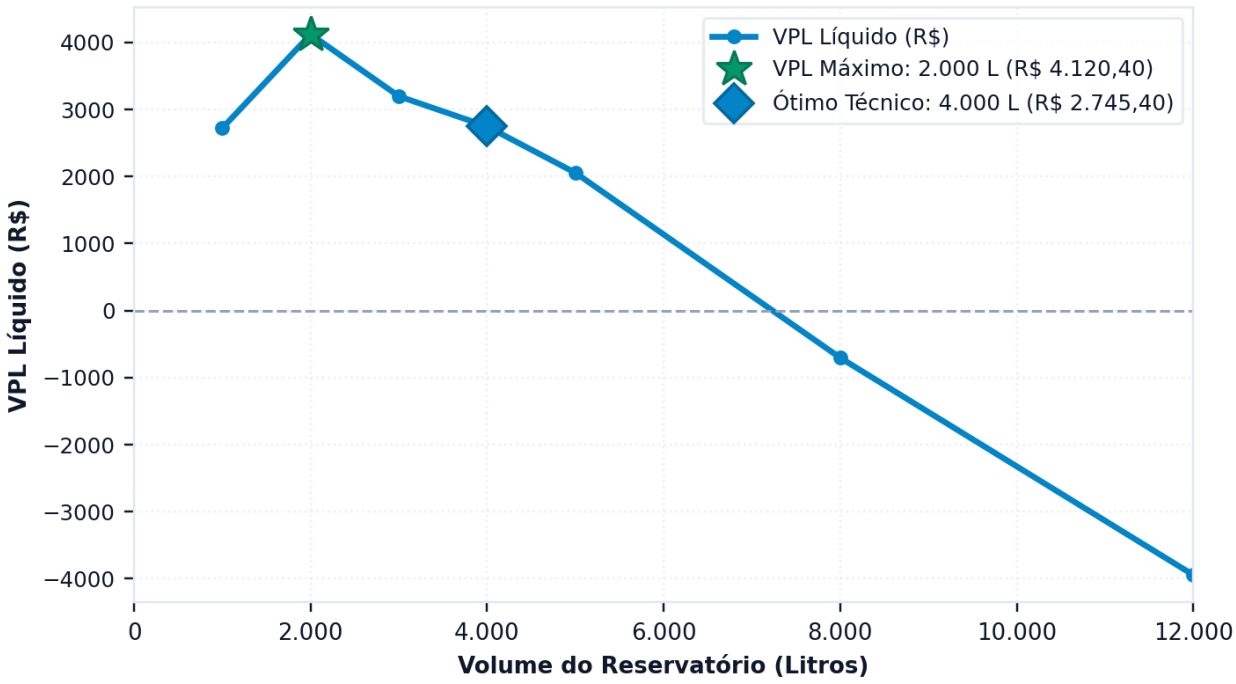



*Figura 58 — O gráfico da aba econômica: o valor presente líquido de cada volume da varredura, com cisterna de concreto, com o máximo econômico e o ótimo técnico marcados. Quando os dois coincidem, o programa os marca com um único símbolo. Figura gerada pelo próprio programa.*

### 4.7.6. O que entra automaticamente no OPEX

Num projeto novo, o custeio também vem preenchido. O programa soma, mês a mês, a energia da motobomba, a cloração, a linha de tratamento, as rotinas de manutenção e, quando habilitado, o benefício do IPTU Verde. Cada item abaixo tem valor de partida, e todos podem ser alterados ou desligados.

**Tabela 141** — Itens que entram sozinhos no custeio anual de um projeto novo, com valor padrão, periodicidade, origem e modo de alterar

| Item | Valor padrão | Periodicidade | Origem | Como alterar ou desligar |
|---|---|---|---|---|
| Inspeção e limpeza de calhas/pré-filtro | R$ 240,00 por evento | a cada 12 meses | padrão do projeto novo; os mesmos três valores estão em `default_maintenance_items` | botão «3. Outros Custos Operacionais»: editar, excluir ou acrescentar |
| Limpeza e inspeção do reservatório | R$ 320,00 por evento | a cada 12 meses | padrão do projeto novo; os mesmos três valores estão em `default_maintenance_items` | botão «3. Outros Custos Operacionais»: editar, excluir ou acrescentar |
| Manutenção preventiva da motobomba | R$ 180,00 por evento | a cada 12 meses | padrão do projeto novo; os mesmos três valores estão em `default_maintenance_items` | botão «3. Outros Custos Operacionais»: editar, excluir ou acrescentar |
| cloração | 1,5 mg/L de cloro ativo, pastilha a 65%, R$ 25,00 por kg de produto: 0,00231 kg e R$ 0,0577 por m³ | contínua, proporcional ao volume pluvial aproveitado | `Cloracao` (`chlorination.py`) e `chlorine_cost_per_kg` | dose e desinfetante na etapa «3. Qualidade & ETAP»; o preço do quilograma só pelo arquivo do projeto |
| descarte inicial | R$ 40,00 por ano (reservatório de descarte e separador de folhas) | anual | `size_first_flush_system` | caixa do descarte físico na etapa «3. Qualidade & ETAP» |
| energia da motobomba | R$ 0,6957 por kWh, bandeira verde, impostos de 0% | contínua, proporcional à energia anual da motobomba | tarifa B1 residencial do município na base ANEEL, ou o padrão do projeto | botão «2. Motobomba e Custo de Energia»: cidade, tarifa, impostos; bandeira na etapa econômica |
| IPTU Verde | desligado | anual | opção do município na base de tarifas | caixa na etapa econômica |

**As rotinas de manutenção pesam mais que o resto.** São três, com R$ 740,00 por ano no total, cobradas ao fim de cada período de 12 meses e corrigidas pela inflação. O campo de custeio anual que o resumo da análise mostra soma só a energia, o cloro e a linha de tratamento, e por isso os R$ 48,82 do tutorial não incluem as rotinas, que entram no fluxo de caixa à parte. No tutorial elas decidem o resultado:

**Tabela 142** — Efeito das três rotinas de manutenção de partida sobre o custeio do resumo e sobre o resultado do projeto do tutorial

| Projeto do tutorial | Com as rotinas de partida | Sem rotinas |
|---|---|---|
| rotinas de manutenção por ano | R$ 740,00 | R$ 0,00 |
| custeio anual do resumo: energia, cloro e linha de tratamento | R$ 48,82 | R$ 48,82 |
| valor presente líquido | R$ 2 745,40 | R$ 15 029,04 |
| payback descontado | 16,3 anos | 9,2 anos |

**A energia.** A tarifa vem da base de municípios, que traz a tarifa B1 residencial da ANEEL para cada um. Ela **não inclui** ICMS, PIS/Pasep, Cofins, COSIP nem bandeira, e o campo de imposto sobre a conta de energia começa em zero. Quem quer a tarifa que o medidor cobra deve informar o imposto e escolher a bandeira. A energia da motobomba é reajustada pelo reajuste de energia, e não pela inflação.

**Tabela 143** — Tarifa de energia da base de municípios

| A tarifa de energia da base | Valor |
|---|---|
| municípios com tarifa de energia | 652 |
| distribuidoras | 58 |
| menor tarifa | R$ 0,6176/kWh |
| mediana | R$ 0,8423/kWh |
| maior tarifa | R$ 1,0611/kWh |
| municípios cuja tarifa vem de um ato já expirado | 140 |
| valor padrão do projeto novo | R$ 0,6957/kWh |

**Tabela 144** — Acréscimo de cada bandeira tarifária sobre a tarifa de energia

| Bandeira tarifária | Acréscimo sobre a tarifa |
|---|---|
| verde | R$ 0,00000/kWh |
| amarela | R$ 0,01885/kWh |
| vermelha, patamar 1 | R$ 0,04463/kWh |
| vermelha, patamar 2 | R$ 0,07877/kWh |
| branca | desconto de 15% da tarifa, fora de ponta |

**As premissas da projeção.** O projeto novo carrega valores de partida para a taxa mínima de atratividade, a inflação e os reajustes. A etapa 4 oferece perfis de referência, que preenchem os campos sem fixá-los.

**Tabela 145** — Premissas da projeção no projeto novo e no tutorial

| Premissa | Padrão do projeto novo | Valor do tutorial |
|---|---|---|
| taxa mínima de atratividade | 2,00% ao mês (26,8% ao ano) | 0,50% ao mês |
| inflação dos custos | 0,20% ao mês (2,4% ao ano) | 0,35% ao mês |
| reajuste da tarifa de água | 5,0% ao ano | 5,0% ao ano |
| reajuste da tarifa de esgoto | 5,0% ao ano | 5,0% ao ano |
| reajuste da tarifa de energia | 5,0% ao ano | 5,0% ao ano |
| intervalo de reajuste | 12 meses | 12 meses |
| período de análise | 20 anos | 20 anos |

**Tabela 146** — Perfis de referência que a etapa 4 oferece

| Perfis de referência da etapa 4 | Taxa |
|---|---|
| inflação: IPCA | 4,5% ao ano |
| inflação: INPC | 4,5% ao ano |
| inflação: IGP-DI | 5,0% ao ano |
| inflação: IGP-M | 5,0% ao ano |
| taxa mínima de atratividade: real (IPCA + spread) | 6,0% ao ano |
| taxa mínima de atratividade: neutra de mercado | 10,0% ao ano |
| taxa mínima de atratividade: custo de capital conservador | 12,0% ao ano |
| taxa mínima de atratividade: taxa Selic / Custo de oportunidade atual | 14,0% ao ano |
| taxa mínima de atratividade: capital próprio com risco / Comercial | 16,0% ao ano |
| reajuste: Sem projeção | água e esgoto 0,0%; energia 0,0% ao ano |
| reajuste: Referência de planejamento 2025 | água e esgoto 4,5%; energia 3,5% ao ano |
| reajuste: Referência regulatória | água e esgoto 5,0%; energia 6,0% ao ano |
| reajuste: Cenário inflacionário moderado | água e esgoto 6,5%; energia 7,5% ao ano |
| reajuste: Escalada de escassez hídrica | água e esgoto 8,5%; energia 9,0% ao ano |

A taxa mínima de atratividade de partida, de 2% ao mês, é muito maior que a do tutorial e que os perfis de referência. Defina a sua antes de ler o valor presente líquido.

**O que não entra.** O fluxo de caixa não traz reposição de equipamentos ao longo dos 20 anos, valor residual, análises laboratoriais da água nem seguro. Se a bomba ou o filtro serão trocados no período, acrescente a troca como uma rotina em *3. Outros Custos Operacionais*.

**Como desligar ou alterar.** As rotinas se editam, excluem ou acrescentam no botão *3. Outros Custos Operacionais*, que também restaura as três de referência. A dose do cloro e o descarte físico se escolhem na etapa **3. Qualidade & ETAP**; o preço do quilograma de cloro não tem campo na interface e só muda no arquivo do projeto, no bloco `water_quality_and_etap`. A tarifa e os impostos da energia ficam em *2. Motobomba e Custo de Energia*, e a bandeira na etapa econômica.

## 4.7.7. O que a projeção assume

Vinte anos são muito tempo, e a projeção depende de premissas que convém declarar:

**Tabela 147** — Premissas da projeção econômica e o peso de cada uma no resultado

| Premissa | Valor adotado | Onde ela pesa |
|---|---|---|
| taxa mínima de atratividade | 0,5% ao mês | desconta o fluxo; quanto maior, pior o VPL |
| inflação dos custos | 0,35% ao mês | incide só sobre o custeio |
| reajuste da tarifa de água | 5% ao ano | incide sobre a economia |
| reajuste da tarifa de esgoto | 5% ao ano | idem, e é indexado à parte |
| intervalo de reajuste | 12 meses | em degraus, não continuamente |
| período de análise | 20 anos | vida útil de projeto mínima do sistema hidrossanitário, Tabela 25 da ABNT NBR 15575-1:2025 |

> **Os reajustes de água e de esgoto são separados**, e não um índice único sobre a fatura agregada. As duas parcelas são reajustadas por atos diferentes da concessionária, e tratá-las juntas indexa metade da conta pelo índice errado.

O reajuste tarifário é a premissa mais frágil da lista. Cinco por cento ao ano por vinte anos multiplica a tarifa por 2,65. Se a tarifa real subir mais que isso, o projeto rende mais; se subir menos, rende menos. Um estudo sério declara o valor adotado e mostra a sensibilidade — a seção 3.7 ensina como.

### 4.7.8. O que temos até aqui

**Tabela 148** — Estado do projeto do tutorial após a análise econômica

| Projeto até aqui | |
|---|---|
| volume | 4.000 L, concreto |
| arranjo | recalque para caixa superior de 1.000 L |
| investimento | R$ 14.061 |
| economia anual | R$ 1.712 |
| VPL em 20 anos | R$ 2.745 |
| payback | 16,3 anos |

O dinheiro diz sim, sem folga.

Falta ouvir o carbono. E ele vai discordar.

# 4.8. Quanto carbono evita

> Ao terminar esta seção você terá o balanço de carbono do sistema e uma surpresa: com a cisterna que escolhemos, o projeto **emite mais do que evita** ao longo da vida útil.

## 4.8.1. A conta

Um sistema de aproveitamento pluvial evita emissões porque cada metro cúbico que ele entrega deixa de ser captado, tratado e bombeado pela concessionária, e essas três operações consomem energia. O mesmo sistema, porém, emite carbono em três frentes próprias: a fabricação dos seus componentes, a energia consumida no bombeamento interno e os insumos de tratamento aplicados à água.

O saldo ambiental do sistema é a diferença entre o que ele evita e o que ele emite, e a pergunta que organiza esta seção é em quantos anos o crédito anual líquido amortiza a dívida contraída na fabricação. Esse prazo é o **payback de carbono**, e ele desempenha na dimensão ambiental o mesmo papel que o tempo de retorno desempenha na dimensão econômica.

Para o nosso projeto, cisterna de concreto de 4.000 L com recalque para a caixa superior de 1.000 L:

**Tabela 149** — Balanço de carbono do projeto do tutorial com cisterna de concreto

| Parcela | Valor |
|---|---|
| carbono incorporado no sistema | 858 kg $CO_2$e |
| emissão evitada por ano | 20,9 kg $CO_2$e |
| emissão anual de bombeamento e tratamento | 0,9 kg $CO_2$e |
| saldo líquido anual | 20,0 kg $CO_2$e |
| **payback de carbono** | **42,8 anos** |
| saldo ao fim de 20 anos | **–457 kg $CO_2$e** |

São quase quarenta e três anos para amortizar a dívida de carbono, contra uma vida útil adotada de vinte anos. O sistema, portanto, não chega a se pagar ambientalmente: ao ser desativado, terá emitido 457 kg $CO_2$e a mais do que evitou ao longo de toda a sua operação.

E esse é o resultado de um projeto que, do ponto de vista financeiro, se paga — o que ilustra com clareza incômoda por que as dimensões de análise precisam ser mantidas separadas até o momento da decisão.

> **Na International Edition (INT).** Os fatores de emissão desta seção são brasileiros: o fator da rede do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o fator da água potável por região. Na International Edition, eles começam vazios, e a avaliação ambiental não é calculada até que se informem os fatores do país do projeto (apêndice C).

## 4.8.2. Por que a economia de carbono é tão pequena

Vinte e um quilogramas de $CO_2$e por ano parecem pouco para 60 metros cúbicos de água poupada, e de fato são: o resultado equivale a 0,35 kg $CO_2$e por metro cúbico substituído.

A explicação está na natureza do produto substituído. Água tratada não é um bem intensivo em carbono. Captar, tratar e distribuir a água custa, no Brasil, entre 0,34 e 0,46 kg $CO_2$e por metro cúbico entregue, conforme a região e a composição da matriz elétrica local, e essa faixa é modesta quando comparada à de

concreto, aço ou combustíveis. Substituir um produto de baixa intensidade de carbono por outro que exige fabricação de reservatório não produz, portanto, o ganho ambiental que a intuição sugere.

> **A fronteira importa.** O fator do programa é por metro cúbico **entregue** na edificação, e não por metro cúbico produzido na estação. As perdas de distribuição no Brasil vão de 33,9% no Sudeste a 46,9% no Norte: produzir um metro cúbico entrega entre 0,53 e 0,66. Usar o fator de saída de estação subestimaria a emissão evitada em até um terço. A seção 2.8 detalha.

A aba ambiental apresenta o mesmo balanço em forma gráfica, com as parcelas de emissão e o crédito da água evitada separados (Figura 59).

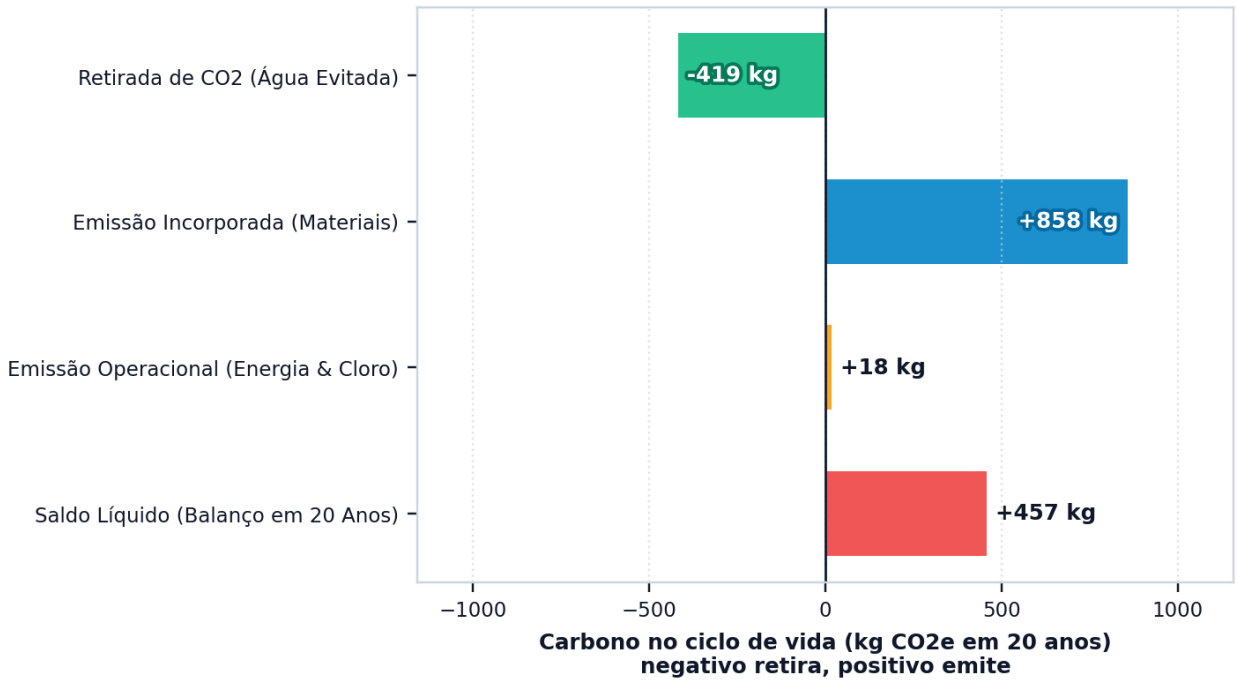



*Figura 59 — O gráfico da aba ambiental para o mesmo projeto, com cisterna de concreto: as parcelas do balanço de carbono em vinte anos. O sinal segue a convenção adotada em todo este capítulo: emissões positivas, água evitada negativa. Figura gerada pelo próprio programa.*

### 4.8.3. O material decide o sinal

A dívida de carbono está quase toda na cisterna. E cisterna de 4.000 L pode pesar 88 kg ou 4.800 kg, conforme o material. A tabela a seguir e a Figura 60 mostram a trajetória das emissões líquidas ao longo da vida útil, e a Figura 61, o resultado final de cada material.

Em todo este capítulo, **positivo emite e negativo retira**. É a convenção do gráfico de balanço da aba ambiental do programa, e a que mantém a leitura intuitiva de um gráfico de emissões: a linha que desce é a que melhora.

**Tabela 150** — Emissões líquidas de carbono do projeto do tutorial conforme o material do reservatório

| Material da cisterna | Massa | Carbono incorporado | Payback de carbono | Emissões líquidas em 20 anos | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Polietileno (PEAD) | 88 kg | 327 kg $CO_2e$ | 16,3 anos | -74 kg | R$ 2 526 |
| Concreto armado | 4 800 kg | 858 kg $CO_2e$ | 42,8 anos | 457 kg | R$ 5 304 |
| Fibra de vidro | 57 kg | 371 kg $CO_2e$ | 18,5 anos | -30 kg | R$ 3 410 |
| Aço inoxidável | 152 kg | 748 kg $CO_2e$ | 37,3 anos | 347 kg | R$ 9 093 |

**Tabela 151** — Efeito do volume da cisterna de concreto sobre as emissões líquidas de carbono

| Volume em concreto | Payback de carbono | Emissões líquidas em 20 anos |
|---|---|---|
| 2 000 L | 27,4 anos | 141 kg $CO_2e$ |
| 3 000 L | 35,0 anos | 296 kg $CO_2e$ |
| 4 000 L | 42,8 anos | 457 kg $CO_2e$ |
| 8 000 L | 74,6 anos | 1 119 kg $CO_2e$ |

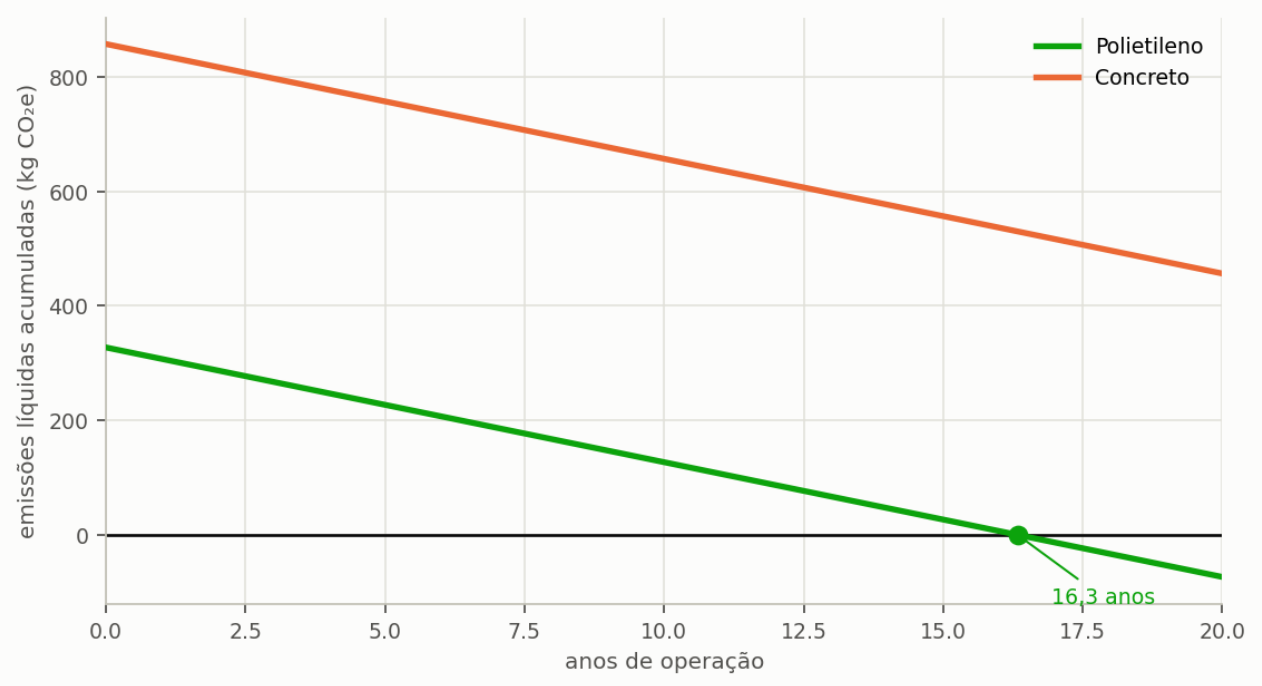



*Figura 60 — Emissões líquidas acumuladas da cisterna de 4.000 L ao longo da vida útil, para polietileno e concreto. A curva parte do carbono incorporado na fabricação, acima de zero, e desce com o crédito anual da água potável evitada; o polietileno cruza o zero aos 16,3 anos e encerra a vida útil retirando carbono, e o concreto não o cruza nos vinte anos adotados.*

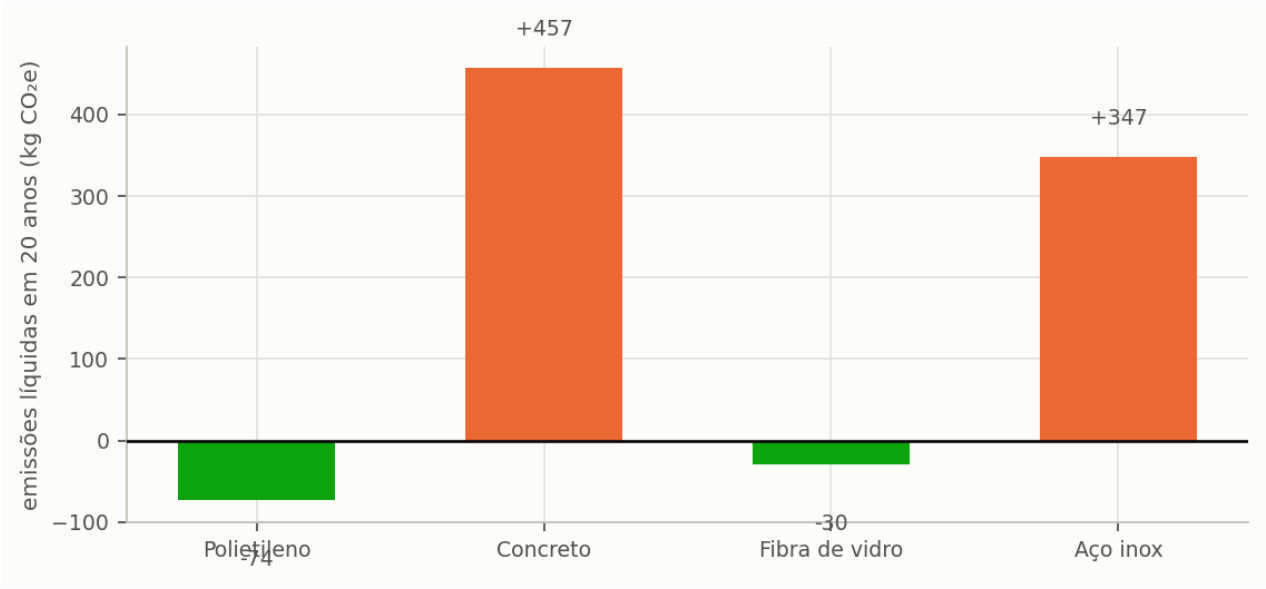



*Figura 61 — Emissões líquidas em vinte anos da cisterna de 4.000 L, por material. Em verde, valor negativo, isto é, retirada líquida; em laranja, positivo: dois dos quatro materiais encerram a vida útil emitindo mais do que evitaram.*

**A escolha do material inverte o resultado.**

Polietileno paga a dívida em 16,3 anos e termina os vinte anos tendo retirado 74 kg. Concreto leva 42,8 anos e termina emitindo 457 kg. Aço inoxidável também termina emitindo, 347 kg. Com 28% de fração atendível, a água poupada é pouca, e só os materiais leves chegam a pagar a própria fabricação.

E a segunda tabela mostra o outro lado da mesma moeda: em concreto, **quanto maior a cisterna, pior o carbono**. A de 2.000 L fecha os vinte anos emitindo 141 kg; a de 8.000 L, 1.119 kg. Cada metro cúbico de concreto acrescenta 168 kg $CO_2$e e rende cada vez menos água.

### 4.8.4. Existe um volume ambientalmente ótimo

A observação acima vale para o concreto, mas ela é um caso particular de algo mais geral. O carbono incorporado cresce de forma quase afim com o volume; a água evitada cresce com o atendimento, que satura. A soma das duas parcelas tem **mínimo interior**: existe um volume a partir do qual cada litro a mais de reservação emite mais do que evita. A Figura 62 mostra as duas curvas.

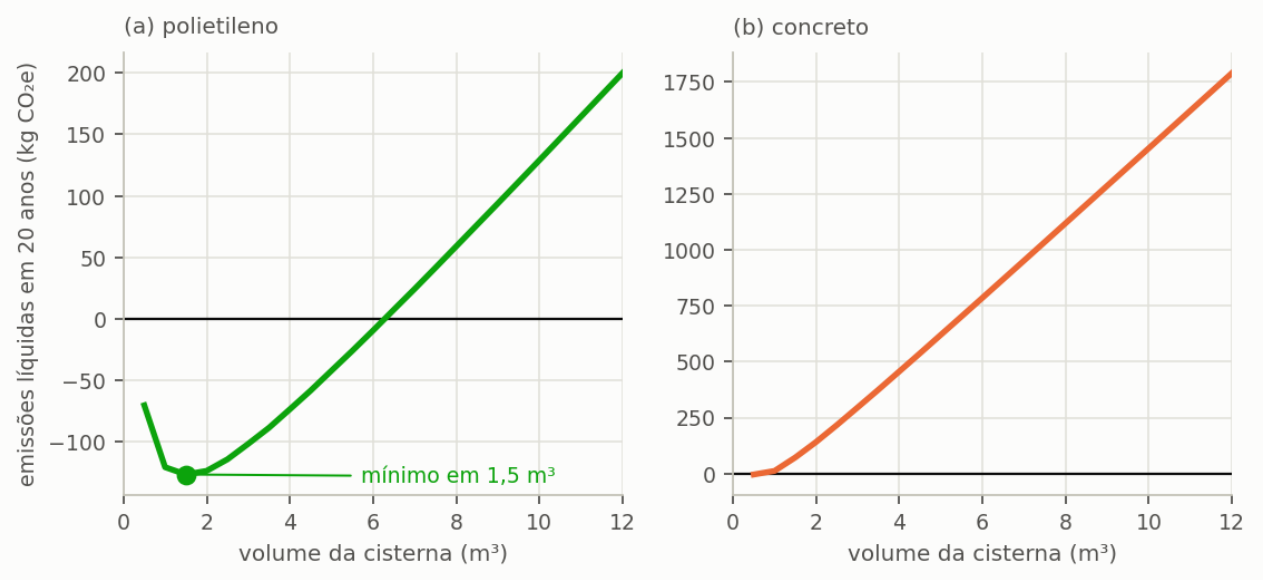



*Figura 62 — Emissões líquidas em vinte anos contra o volume da cisterna, para (a) polietileno e (b) concreto, no projeto do tutorial. Em polietileno a curva tem mínimo interior em 1,5 m³ e volta a cruzar o zero por volta de 6 m³: acima desse volume o sistema passa a emitir mais do que evita. Em concreto não há mínimo interior dentro da faixa, e a curva é positiva em toda ela.*

Mais reservatório não é monotonicamente melhor para o clima. É o contrário do que a intuição corrente sugere, e decorre de uma propriedade simples: a saturação do atendimento. O volume que minimiza as emissões não é o mesmo que maximiza a economia de água — e a seção 4.9 trata de como decidir entre os dois.

> **O mais barato também é o melhor para o carbono.** Polietileno custa R$ 2.526 contra R$ 5.304 do concreto, pesa cinquenta e cinco vezes menos, e é o material da tabela que fecha os vinte anos com a maior folga positiva.
>
> Isso não é sorte. Massa é carbono, e concreto armado é o material mais massivo da lista por larga margem.

### 4.8.5. Quando o concreto ainda faz sentido

A tabela não condena o concreto. Ela diz que ele precisa de justificativa.

- **Vida útil maior.** O programa adota 20 anos para todos os materiais, a vida útil de projeto mínima que a Tabela 25 da ABNT NBR 15575-1:2025 fixa para o sistema hidrossanitário. É um piso, e não uma previsão: a norma admite valores maiores, desde que explicitados no projeto (item 14.2.2 da NBR 15575-1). Uma cisterna de concreto bem executada dura 40 ou 50 anos; num horizonte de 50 anos, o payback de 43 anos é pago, ainda que sem folga. Se você adotar vida útil diferente, **declare**.
- **Volumes grandes.** Acima de 20 m³, polietileno deixa de ser prático e o concreto moldado no local passa a ser a única opção viável.
- **Restrição de espaço.** Cisterna enterrada de concreto se conforma ao terreno; a de polietileno vem em formatos fixos.
- **Estrutura já existente.** Reservatório de concreto aproveitado de outra finalidade tem carbono incorporado **zero** para efeito deste projeto.

### 4.8.6. A decisão do tutorial

**Trocamos para polietileno.**

É o que um projetista faria diante desta tabela, e é o que faz este tutorial ser honesto: um estudo muda de rumo quando a análise mostra que o rumo estava errado.

A troca melhora ao mesmo tempo o resultado financeiro e o ambiental, sem mudar o potencial de economia, o que é raro:

**Tabela 152** — Efeito da troca de concreto por polietileno nas três dimensões de análise

| | Concreto | Polietileno |
|---|---|---|
| preço da cisterna | R$ 5.304 | R$ 2.526 |
| investimento total | R$ 14.061 | R$ 11.283 |
| payback financeiro | 16,3 anos | 12,8 anos |
| VPL em 20 anos | R$ 2.745 | R$ 5.524 |
| payback de carbono | 42,8 anos | 16,3 anos |
| emissões líquidas em 20 anos | +457 kg | −74 kg |

**Tabela 153** — Estado do projeto do tutorial após a análise ambiental

| **Projeto até aqui** | |
|---|---|
| volume | 4.000 L |
| **material** | **polietileno** |
| investimento | R$ 11.283 |
| VPL | R$ 5.524 |
| payback financeiro | 12,8 anos |
| payback de carbono | 16,3 anos |

### 4.8.7. O que declarar

A avaliação de ciclo de vida do Triton é de **triagem**, não de inventário completo. Todos os fatores padrão têm procedência declarada, mas alguns são aproximações, como o da motobomba e o do hipoclorito, e um fator digitado sem fonte recebe rótulo de triagem, que o programa exibe. Num estudo publicado:

- declare a **fronteira** adotada, água entregue e não produzida;
- declare a **vida útil** e a justifique;
- declare quais fatores são aproximações e quais foram informados sem fonte;
- declare a **base da rede elétrica** e o ano.

O apêndice C traz a procedência de cada fator, e a seção 2.8 explica as sete etapas do inventário.

Temos três respostas agora. O potencial diz um volume, o dinheiro diz outro, o carbono diz um terceiro. É hora de escolher.

# 4.9. Qual volume escolher, afinal

> Ao terminar esta seção você terá uma faixa de volumes recomendada, e saberá que ela depende de pesos que **você** declarou — não de uma verdade que o programa descobriu.

## 4.9.1. Três perguntas, muitas respostas

As seções anteriores deste tutorial formularam três perguntas distintas ao mesmo projeto — quanta água ele entrega, quanto dinheiro ele rende e quanto carbono ele evita — e receberam respostas que não coincidem. Essa discordância não é defeito da análise nem inconsistência dos dados: os critérios medem coisas diferentes e se comportam de modo diferente em relação ao volume do reservatório. O multicritério do programa acrescenta uma quarta pergunta, a do peso do sistema, e avalia cada volume em oito critérios.

**Tabela 154** — Matriz de decisão multicritério com os oito critérios dos quatro eixos para cada volume candidato em polietileno

| Volume | Confiabilidade | Eficiência | VPL | LCOW | Payback | $CO_2e$ líquido | Massa | Extravasamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | % | % ao dia | R$ | R$/m³ | anos | kg em 20 anos | kg a seco | m³/ano |
| 1 000 | 83,2 | 13,98 | 3 228 | 37,55 | 13,9 | −121 | 68 | 136,3 |
| 2 000 | 92,5 | 7,77 | 5 374 | 34,84 | 12,4 | −124 | 90 | 130,6 |
| 3 000 | 95,7 | 5,36 | 5 453 | 35,00 | 12,7 | −102 | 112 | 128,6 |
| 4 000 | 97,5 | 4,09 | 5 524 | 35,04 | 12,8 | −74 | 134 | 127,5 |
| 5 000 | 98,5 | 3,31 | 5 354 | 35,37 | 12,9 | −42 | 156 | 126,8 |
| 8 000 | 99,8 | 2,10 | 4 245 | 37,02 | 14,6 | 59 | 222 | 126,0 |
| 12 000 | 100,0 | 1,40 | 2 737 | 39,15 | 16,5 | 200 | 310 | 125,7 |

**Tabela 155** — Volume vencedor segundo cada critério isolado, e a faixa de escolha e o maior escore do TOPSIS com 25% em cada eixo

| Critério | Volume |
|---|---|
| maior confiabilidade volumétrica | 12 000 L |
| menor payback descontado, desempate pelo VPL | 2 000 L |
| menor custo nivelado da água (LCOW) | 2 000 L |
| menor $CO_2e$ de ciclo de vida | 2 000 L |
| **faixa de escolha do TOPSIS, 25% em cada eixo** | **2 000 a 3 000 L** |
| maior escore do TOPSIS, 25% em cada eixo | 2 000 L |

A primeira tabela é o retrato do problema. Repare em como as colunas discordam:

- A **confiabilidade volumétrica** cresce sempre com o volume, de 83,2% a 100,0% da demanda de água de chuva. Máximo em 12.000 L.
- A **eficiência de armazenamento** faz o caminho inverso: a cisterna de 1.000 L entrega por dia 13,98% do seu volume; a de 12.000 L, 1,40%. Volume que guarda água que ninguém usa é volume ocioso, e é este critério que o cobra.
- O **VPL** sobe, achata e começa a cair: máximo em 4.000 L, praticamente empatado com 2.000 e 3.000 L, e caindo desde 5.000 L, porque o investimento adicional deixa de se pagar.
- O **custo nivelado da água** (LCOW) desenha um U, com mínimo em 2.000 L, R$ 34,84 por $m^3$. O **payback** também é menor em 2.000 L.

- O **$CO_2e$** líquido é mais negativo, isto é, mais carbono evitado, em 2.000 L, praticamente empatado com 1.000 L. A partir de 8.000 L, o polietileno incorporado supera o crédito e o sistema termina a vida emitindo.
- A **massa a seco** cresce com o volume. O **extravasamento** cai, mas pouco, de 136,3 para 125,7 $m^3$/ano: a cobertura capta muito mais do que a casa consome.

Não existe volume que vença em todos os critérios. Cada um tem ótimo em posição distinta da curva, e a escolha entre eles não é uma questão técnica que admita resposta única: é uma questão de prioridade, que precisa ser declarada por quem decide e não pode ser descoberta pelo programa. É exatamente essa a lacuna que os métodos multicritério vêm preencher.

### 4.9.2. Como o TOPSIS resolve

O programa usa TOPSIS sobre **oito critérios em quatro eixos**:

**Tabela 156** — Os oito critérios do multicritério, o eixo e a direção de preferência de cada um

| Eixo | Critério | Direção |
|---|---|---|
| técnico | confiabilidade volumétrica | maximizar |
| técnico | eficiência de armazenamento | maximizar |
| econômico | economia financeira líquida (VPL) | maximizar |
| econômico | custo nivelado da água (LCOW) | minimizar |
| econômico | payback descontado | minimizar |
| ambiental | $CO_2e$ de ciclo de vida | minimizar |
| estrutural | massa a seco do sistema | minimizar |
| estrutural | extravasamento anual | minimizar |

O método opera em quatro etapas encadeadas. Primeiro normaliza a matriz de decisão, de modo que critérios medidos em unidades incomparáveis — pontos percentuais, reais, quilogramas e anos — passem a ocupar a mesma escala. Em seguida aplica os pesos declarados. Calcula então, para cada alternativa de volume, a distância euclidiana até a solução ideal, composta pelos melhores valores de cada critério, e até a solução anti-ideal, composta pelos piores. Ordena, por fim, as alternativas pela proximidade relativa ao ideal, conforme a formulação apresentada na seção 2.10.

**Os pesos têm dois níveis.** Cada eixo recebe um peso, 25% no padrão, e esse peso se reparte entre os critérios do eixo pelas *partes no eixo*, iguais no padrão: a confiabilidade e a eficiência valem 12,5% cada; VPL, LCOW e payback, um terço de 25% cada; o $CO_2e$, 25%; a massa e o extravasamento, 12,5% cada. Na interface, a aba de decisão tem um cartão por eixo, com o peso do eixo em cima e as partes dos seus critérios embaixo, e os botões «Partes iguais» e «Recalcular»; na linha de comando, os pesos ficam nas opções `--weights` e `--criterion-shares`; no arquivo de projeto, em `analysis.topsis_weights` e `analysis.topsis_criterion_shares`; no estudo declarativo, em `analise.pesos` e `analise.partes_no_eixo`. Também é possível informar oito pesos diretos, um por critério, ou pedir os pesos objetivos do CRITIC, que o programa calcula dos próprios resultados (seção 2.10).

Aplicado ao projeto do tutorial com 25% em cada eixo e partes iguais, o método aponta uma **faixa de 2.000 a 3.000 L**. O maior escore é o de 2.000 L; o de 3.000 L fica dezenove milésimos abaixo, dentro da tolerância de 5% da amplitude dos escores. Os 4.000 L do tutorial ficam em terceiro, fora da faixa.

**Uma faixa, e não um volume.** Quando dois volumes pontuam quase igual, chamar um deles de «o melhor» atribui ao método uma precisão que os dados de entrada não têm. Por isso o programa relata a *faixa de escolha*: os volumes cujo escore fica a até 5% da amplitude dos escores, contados a partir do maior. A aba de

decisão mostra a faixa e, ao lado, o volume de maior escore; a linha de comando escreve «volumes de … a … L com escores semelhantes». A faixa depende da grade de volumes avaliada e da tolerância, e a seção 2.10 diz como mudá-la.

> **Três declarações que um estudo publicado precisa fazer.**
>
> A normalização do programa é uma **variante** de Hwang e Yoon: ela translada por `x - min(x)` antes da normalização vetorial, para admitir VPL negativo. É uma escolha deliberada, e apresentá-la como TOPSIS canônico seria incorreto.
>
> O SMAA-VIKOR, disponível ao lado, sorteia pesos, com 25% esperado em cada eixo, e devolve a probabilidade de cada volume ocupar cada posição. É a resposta certa quando não há consenso sobre os pesos.
>
> As condições C1 e C2 de Opricovic, de vantagem aceitável e de estabilidade, **não estão implementadas**. A seção 2.10 detalha.

A aba de decisão apresenta o escore de cada volume candidato (Figura 63).




*Figura 63 — O gráfico da aba de decisão: o escore de proximidade ao ideal de cada volume candidato, com 25% de peso em cada eixo e o volume de maior escore destacado. Escores próximos entre si significam alternativas tecnicamente equivalentes: é o que a faixa de escolha reúne, e nesse caso a escolha passa a depender do peso declarado. Figura gerada pelo próprio programa.*

### 4.9.3. O peso muda a resposta

A tabela a seguir desloca o peso: 70% num eixo e 10% em cada um dos outros três, como os perfis «Priorizar …» da aba de decisão. A última linha troca os pesos declarados pelos do CRITIC.

**Tabela 157** — Faixa de escolha do TOPSIS (volumes com escore a até 5% da amplitude do maior), volume de maior escore e posição do volume do tutorial, com pesos iguais, com 70% num eixo e 10% em cada um dos outros três, e com os pesos objetivos do CRITIC

| Ponderação | Faixa de escolha | Maior escore | Posição de 4.000 L |
|---|---|---|---|
| pesos iguais, 25% em cada eixo | 2 000 a 3 000 L | 2 000 L | 3º |
| técnico, 70% | 1 000 L | 1 000 L | 4º |
| econômico, 70% | 2 000 a 4 000 L | 2 000 L | 3º |
| ambiental, 70% | 1 000 a 3 000 L | 2 000 L | 4º |
| estrutural, 70% | 3 000 a 4 000 L | 4 000 L | 1º |
| pesos objetivos, CRITIC: técnico 34,4%, econômico 26,6%, ambiental 10,0%, estrutural 29,0% | 3 000 a 4 000 L | 3 000 L | 2º |

O peso técnico dominante leva ao **menor** volume, 1.000 L, embora a confiabilidade cresça com o volume. A razão está no outro critério do eixo. A confiabilidade já passa de 92% em 2.000 L e quase não ganha depois; a eficiência de armazenamento cai à metade de 1.000 para 2.000 L e continua caindo. Com os dois em partes iguais, a perda de eficiência pesa mais que o ganho de confiabilidade. São, portanto, três respostas «técnicas» diferentes, e nenhuma está errada: o critério isolado da confiabilidade aponta 12.000 L; o critério hidráulico da seção 4.4, com limiar de 1 %/m$^3$, 4.000 L; o eixo técnico do multicritério, 1.000 L.

Com os pesos econômico e ambiental dominantes, o maior escore fica em 2.000 L, o volume de menor LCOW, menor payback e maior carbono evitado. As faixas se alargam, até 4.000 L no econômico e até 1.000 L no ambiental, porque o VPL quase empata de 2.000 a 4.000 L e o carbono evitado, entre 1.000 e 2.000 L. O peso estrutural dominante é o único que dá aos 4.000 L o maior escore, numa faixa de 3.000 a 4.000 L: o eixo junta a massa, que cresce com o volume, e o extravasamento, que cai, e com partes iguais o equilíbrio fica nesse volume.

A última linha não declara peso nenhum. O CRITIC (seção 2.10) tira os pesos dos próprios resultados: pesa mais o critério que discorda dos outros. No tutorial, dá 34,4% ao eixo técnico, 29,0% ao estrutural, 26,6% ao econômico e 10,0% ao ambiental, e a faixa sobe para 3.000 a 4.000 L, com o maior escore em 3.000 L e os 4.000 L do tutorial em segundo. Depois de normalizados de 0 a 1, os oito critérios têm contraste parecido, e o que separa os pesos é o conflito: a confiabilidade, a eficiência e o extravasamento discordam dos demais e ganham peso; VPL, LCOW e payback andam quase juntos, e cada um leva menos. O ambiental fica com pouco porque tem um critério só: o CRITIC pesa critérios, e não eixos.

O CRITIC mede contraste e conflito nos resultados, e não importância. O extravasamento quase não muda entre os volumes, de 136,3 para 125,7 m$^3$/ano, mas, normalizado como os outros, recebe um dos dois maiores pesos dos oito. Use o CRITIC quando não há consenso sobre os pesos e não se quer impor uma preferência, declare os pesos que ele calculou, e lembre que eles mudam com o conjunto de volumes avaliado.

> **Declare os pesos, as partes e a tolerância.** «Volume ótimo pelo TOPSIS» sem os quatro pesos de eixo e as partes no eixo é uma afirmação impossível de reproduzir. Relate a faixa de escolha, com a tolerância, e não um volume só. Dois artigos com pesos diferentes chegam a faixas diferentes e ambos estão certos.

Uma solução de compromisso cede em alguma coisa, e convém saber em quê. O programa desdobra o escore único em oito, um por critério, e mostra a distância que separa cada volume do melhor valor alcançado em cada um deles (Figura 64).

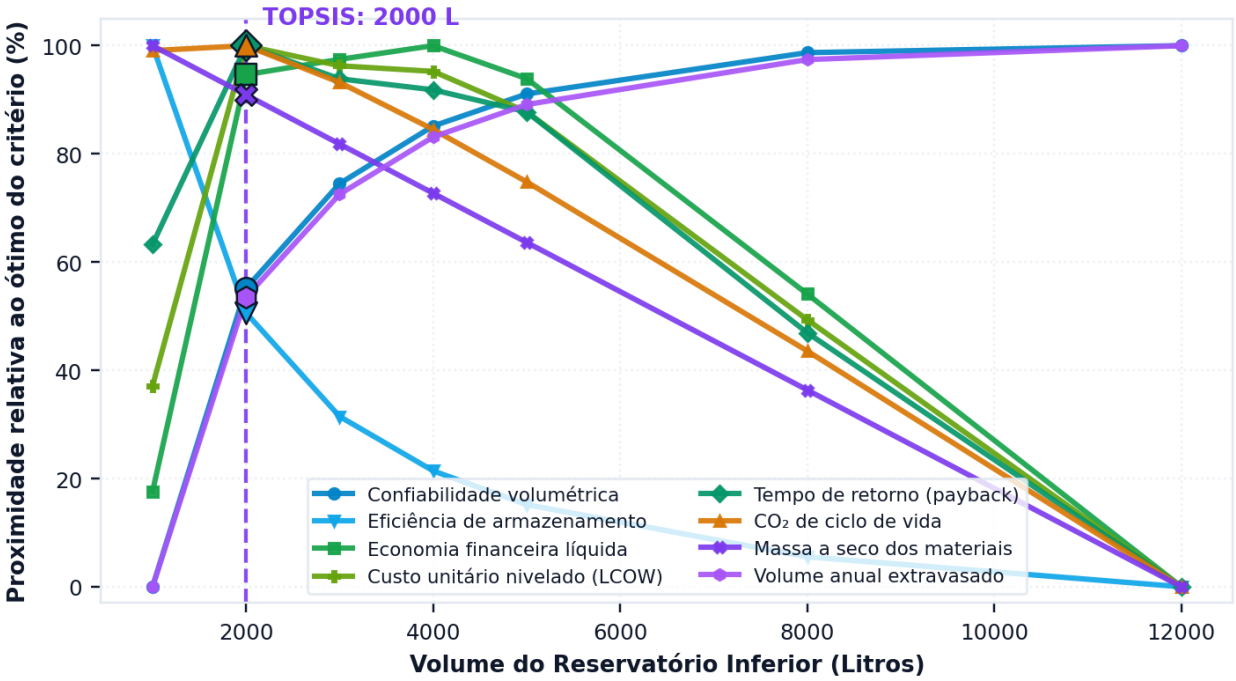



*Figura 64 — O segundo gráfico da aba de decisão: quanto cada volume se aproxima do melhor valor possível em cada um dos oito critérios, com o volume de maior escore do TOPSIS marcado. Lida na vertical de outro volume, a figura mostra o que ele cede, e em qual eixo. Figura gerada pelo próprio programa.*

### 4.9.4. A recomendação do tutorial

O tutorial mantém o reservatório de **4.000 L em polietileno**, o volume do critério hidráulico da seção 4.4, com limiar de ganho marginal de 1 %/m$^3$. Não está na faixa que o multicritério aponta com pesos iguais. Neste projeto, as duas rotas discordam: com 25% em cada eixo, o TOPSIS reúne 2.000 e 3.000 L na faixa de escolha e põe os 4.000 L em terceiro. Os 4.000 L só entram na faixa com o peso econômico ou o estrutural dominante, ou com os pesos do CRITIC, e só têm o maior escore com o estrutural.

Na vertical de 4.000 L da figura de proximidade, e na primeira tabela, lê-se o que a escolha cede em relação a 2.000 L. Os 4.000 L entregam mais água, com confiabilidade de 97,5% contra 92,5%, e um VPL pouco maior, R$ 5.524 contra R$ 5.374. Em troca, a eficiência de armazenamento cai quase à metade, de 7,77% para 4,09% ao dia; o LCOW sobe de R$ 34,84 para R$ 35,04 por m$^3$, e o payback, de 12,4 para 12,8 anos; o carbono evitado em 20 anos cai de 124 para 74 kg; e a massa a seco cresce 44 kg.

A margem entre os três primeiros é pequena, e o SMAA-VIKOR da seção 2.10 a mede: 2.000 L vencem em 44% dos sorteios de pesos, 3.000 L em 25% e 4.000 L em 18%.

Os 4.000 L são defensáveis quando a prioridade declarada é a água: quem decide valoriza o atendimento da demanda e o VPL acima da eficiência do volume construído, e aceita pagar por isso algum carbono e alguma massa. Quando a prioridade é o menor custo por metro cúbico, o retorno mais rápido ou o carbono evitado, os 2.000 L são a escolha defensável, e o estudo deve adotá-los. Sem prioridade declarada, a resposta é a faixa de 2.000 a 3.000 L, e é ela que o estudo relata.

O tutorial segue com 4.000 L porque as seções 4.5 a 4.8 foram construídas sobre esse volume, e porque a lição desta seção é justamente a discordância: o volume do critério hidráulico e a faixa do multicritério não precisam coincidir. O estudo publicado precisa dizer o que adotou, com que pesos e com que tolerância, e o que a escolha cede.

## 4.9.5. O projeto, fechado

**Tabela 158** — Resumo do projeto do tutorial, com todos os parâmetros e resultados

| **Triton · residência unifamiliar em Florianópolis** | |
|---|---|
| série de precipitação | Florianópolis, 30 anos, 1.795 mm/ano |
| área de captação | 150 m² |
| coeficiente de escoamento | 0,85 |
| descarte de primeiras águas | 2,0 mm, todo evento |
| moradores | 4 |
| demanda total | 600 L/dia |
| fração atendível por chuva | 28% |
| reservatório inferior | 4.000 L, polietileno |
| arranjo de abastecimento | recalque para caixa superior |
| reservatório superior | 1.000 L, limiar de acionamento de 100 L |
| classe de qualidade | 1, cloração por pastilhas |
| descarte inicial | reservatório de 300 L |
| **potencial de economia de água potável** | **27,30%** |
| dias de atendimento pleno | 97,3% |
| água poupada | 59,8 m³/ano |
| energia do recalque | 7,7 kWh/ano |
| investimento | R$ 11.283 |
| **valor presente líquido em 20 anos** | **R$ 5.524** |
| payback descontado | 12,8 anos |
| **emissões líquidas em 20 anos** | **−74 kg $CO_2e$** |
| payback de carbono | 16,3 anos |

Resta uma etapa, que é a de comunicar o resultado: um estudo que não é relatado de modo verificável não se distingue, para quem o lê, de um palpite bem apresentado. É o assunto da seção seguinte.

# 4.10. O relatório, e o que declarar num artigo

> Ao terminar esta seção você terá o relatório emitido e, se pretende publicar, a lista do que precisa constar no método do artigo. Essa lista é a parte mais curta e a mais importante do manual.

## 4.10.1. Os três relatórios

O programa emite três relatórios distintos, e a distinção não é de extensão, mas de público e de finalidade. Escolher o relatório errado para o destinatário certo é a forma mais comum de produzir um documento que ninguém lê: um cliente não percorre um inventário de ciclo de vida item a item, e um avaliador de certificação não se satisfaz com uma conclusão de quatro páginas.

O **relatório executivo** ocupa de quatro a seis páginas e reúne o resultado técnico, o investimento, o retorno e uma conclusão objetiva. É o documento de entrega ao cliente, e sua virtude é a de caber numa leitura única, sem exigir que o leitor conheça o método.

O **relatório ambiental e ESG** apresenta o inventário de ciclo de vida discriminado por componente, o saldo de carbono ao longo da vida útil e o enquadramento do projeto nos cinco referenciais tratados na seção 2.9 — LEED, AQUA-HQE, Selo Casa Azul, EDGE e GRI 303 (na International Edition, LEED, EDGE e GRI 303). É o documento que se anexa a um processo de certificação, e a discriminação por componente existe justamente porque um avaliador confere item a item.

O **relatório científico** traz o método completo, as premissas declaradas, a série utilizada e os resultados com a precisão que um artigo exige. É a base sobre a qual se redige uma publicação, e é o único dos três que inclui as figuras analíticas.

Além dos três, a etapa **10. Exportação** gera o desenho esquemático em DXF, o modelo BIM em JSON e planilhas com a série diária completa e com a varredura de volumes, conforme a seção 3.9 detalha.

## 4.10.2. O que o relatório não decide por você

O relatório traz os números; o contexto que os torna reproduzíveis é seu. Nenhum documento gerado automaticamente pode declarar por que aquela série de precipitação foi escolhida, se o consumo per capita adotado foi medido ou tomado da literatura, ou qual a justificativa da vida útil considerada na avaliação ambiental. São essas informações que permitem a um terceiro repetir o estudo e chegar ao mesmo resultado, e é delas que trata o restante desta seção.

## 4.10.3. A lista de declaração

Um estudo conduzido no Triton que deixe de declarar qualquer dos itens abaixo não é reproduzível por terceiros e, o que costuma ser pior, não é comparável com outro estudo feito no mesmo programa — porque duas simulações com premissas diferentes produzem números que parecem comparáveis e não são. A lista está organizada na ordem em que as decisões aparecem no trabalho, e pode ser percorrida como roteiro de redação do método.

### 4.10.3.1. Programa e versão

- **Versão do Triton**, com o número completo. Correções de cálculo entre versões deslocam resultados, e sem a versão declarada não há como saber qual conta produziu o número publicado. A 0.2.0 trocou o multicritério de sete critérios pelo de oito: um estudo feito na 0.1.0 declara a 0.1.0, e se reproduz com ela, pelo DOI daquela versão (10.5281/zenodo.23402916).

#### 4.10.3.2. Série de precipitação

- **Origem**: estação, base nacional, ou modelo climático.
- Se for base nacional: **modelo, cenário e janela temporal**.
- **Recorte**: datas de início e fim, e número de anos.
- **Tratamento de falhas** e critério de descarte de ano incompleto.

#### 4.10.3.3. Edificação e demanda

- Área de captação e **como foi obtida** — projeção horizontal.
- Coeficiente de escoamento e sua origem.
- Consumo per capita e se é **medido ou de referência**.
- **Fração atendível por água pluvial** e os usos finais que a compõem. É o teto do resultado, e sem ele o potencial não se interpreta.
- Se algum uso está fora da lista do item 4.1.7 da ABNT NBR 15527:2019, como a máquina de lavar roupa, e qual critério de qualidade foi adotado para ele.

#### 4.10.3.4. Arranjo de abastecimento

- **Arranjo**: recalque para caixa superior, pressurização direta ou gravidade. Ele define a energia e as motobombas no custo e no carbono.
- No recalque: volume da caixa, limiar de acionamento e altura manométrica.
- Na pressurização direta: pressão de trabalho e acionamentos por pessoa por dia.

#### 4.10.3.5. Descarte de primeiras águas

- Lâmina adotada e **modo** entre os três.
- **A divergência em relação ao Netuno 4**, se o estudo comparar as versões: o Netuno 4 trata a lâmina como limiar do evento, o Triton a subtrai, e a diferença vale de 2,3 a 2,7 pontos percentuais de economia sobre 4.050 casos de referência.

#### 4.10.3.6. Volume e critério de escolha

- Se veio de varredura: **limiar de ganho marginal adotado**. Sem ele, «volume ideal» não significa nada.
- Se veio de multicritério: **os quatro pesos de eixo e as partes no eixo**, ou os oito pesos de critério, e o método, TOPSIS ou SMAA-VIKOR. Se os pesos vieram do CRITIC, diga que vieram e informe os pesos que ele calculou, ao menos a soma por eixo.
- **A faixa de escolha e a tolerância**, e não um volume só: «volumes de 2.000 a 3.000 L têm resultados multicritério semelhantes (escores a até 5% da amplitude do maior)». O volume de maior escore entra como informação.
- Se o volume adotado ficar fora da faixa do multicritério, o volume, a faixa e a razão da escolha, como a seção 4.9 faz.
- Que a normalização do TOPSIS é uma **variante** com translação por `x − min(x)`.

#### 4.10.3.7. Análise econômica

- **Município e concessionária**, com a data de vigência da tabela tarifária.
- **Regime de mínimo** entre os seis. É o que mais muda resultado entre municípios.
- Percentual de esgoto, e que ele incide sobre a **parcela de água** da fatura.
- Taxa mínima de atratividade, inflação, período de análise.
- **Reajustes tarifários** de água, esgoto e energia, com o intervalo.

#### 4.10.3.8. Avaliação de ciclo de vida

- **Fronteira**: água entregue, e não produzida.
- **Vida útil** adotada e sua justificativa.
- **Material** do reservatório. Ele inverte o sinal do resultado, como a seção 4.8 mostra.
- Base do fator de emissão da rede elétrica, **com o ano**.
- Quais fatores são **aproximações** e quais carregam **rótulo de triagem**.

#### 4.10.3.9. Certificações

- Que as classes 2 a 4 de qualidade são **adaptações do programa**, não da NBR 15527.
- No caso do LEED, a **versão** do referencial: v4/v4.1 ou v5.
- No caso do EDGE, que o programa avalia **apenas a barra de água**, e que o caso-base usado é o declarado ou a demanda modelada.

### 4.10.4. O parágrafo pronto

Para o nosso projeto, o método ficaria assim:

> A simulação foi conduzida no Triton 0.2.0, com modelo comportamental de base diária (extravasamento calculado antes da retirada da demanda, com a chuva do dia disponível para o consumo do dia, ordem intermediária entre YAS e YBS), sobre série de precipitação de Florianópolis com 30 anos (10.950 dias, média de 1.795 mm/ano). Adotou-se área de captação de 150 $m^2$ em projeção horizontal, coeficiente de escoamento de 0,85, adotado a partir da eficiência de captação η que a ABNT NBR 15527:2019 recomenda no item 4.1.6, e descarte de primeiras águas de 2,0 mm em todo evento, subtraído da lâmina diária — divergência deliberada em relação ao Netuno 4, que trata o valor como limiar do evento. A demanda total adotada foi de 600 L/dia (4 moradores, 150 L/hab·dia), com fração atendível por água pluvial de 28%, correspondente à bacia sanitária e aos usos externos, dentro da lista do item 4.1.7 da ABNT NBR 15527:2019. O volume de 4.000 L resultou do critério de ganho marginal com limiar de 1 %/$m^3$. A análise multicritério TOPSIS, com oito critérios em quatro eixos (técnico, econômico, ambiental e estrutural), 25% de peso por eixo, partes iguais dentro de cada eixo e normalização em variante de Hwang e Yoon translada por x − min(x), reuniu 2.000 e 3.000 L numa faixa de escores semelhantes (até 5% da amplitude, a partir do maior; maior escore em 2.000 L) e classificou os 4.000 L em terceiro lugar; adotou-se o volume do critério hidráulico, que prioriza o atendimento da demanda. O abastecimento dos pontos de uso é feito por recalque para caixa superior de 1.000 L, com limiar de acionamento de 100 L, motobomba de 0,5 CV, altura manométrica de 12 m e rendimento de motor da Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2. A análise econômica utilizou a estrutura tarifária da CASAN vigente desde 01/04/2026, regime de disponibilidade, esgoto a 100% do valor da água, TMA de 0,5% ao mês, inflação de 0,35% ao mês, reajustes de 5% ao ano em intervalos de 12 meses e período de 20 anos. A avaliação de ciclo de vida adotou fronteira de água entregue, reservatório em polietileno e vida útil de 20 anos.

São cerca de trezentas e quarenta palavras, e elas são a diferença entre um estudo que outro pesquisador consegue repetir e um número solto que ninguém pode verificar. A extensão é modesta diante do que se ganha: um método assim redigido responde antecipadamente à maior parte das perguntas que um parecerista faria.

### 4.10.5. O fim do tutorial

Dez seções, um único projeto acompanhado do início ao fim, e um estudo completo: partiu de uma residência sem sistema e chegou a uma recomendação de volume, material, classe de qualidade e viabilidade econômica e ambiental, com cada decisão justificada pelo número que a sustentou. A tabela da seção 4.9 reúne o resultado consolidado.

O caminho a seguir depende do que você pretende fazer em seguida:

- **Resolver um caso diferente do tutorial** — o capítulo 3, os guias de tarefa.
- **Entender de onde vem cada número** — o capítulo 2, o método.
- **Não cometer os erros que o programa não impede** — a seção 5.1.
- **Defender o estudo diante de um revisor** — o capítulo 5.

# 5. Enganos, limitações e confiabilidade

# 5.1. Dez enganos que o programa não impede

> Estes não são defeitos do programa. São erros de **engenharia** que ele aceita sem reclamar, porque não tem como saber. Cada um traz o engano, por que ele é tentador, o que faz ao resultado, e como evitar.

### 5.1.1. Usar a área inclinada do telhado

**O engano.** Informar a área da superfície do telhado em vez da projeção horizontal.

**Por que é tentador.** É a área que aparece no quantitativo de telhas, e é a que o pedreiro conhece.

**O que faz ao resultado.** Superestima a captação na razão `1 ÷ cos(inclinação)`. Num telhado de 30% de caimento, 4,4% de água que não existe; em 60%, 16,6%.

**Como evitar.** O item 3.6 da NBR 15527:2019 define a área de captação como a projeção horizontal, e a EN 16941-1:2024 faz o mesmo. Não use a área de contribuição da NBR 10844, que soma a metade da altura do telhado e as paredes para dimensionar calhas. A chuva cai na vertical, e o que ela vê é a sombra da cobertura no chão. Se você tem a área inclinada, multiplique por `cos(inclinação)`, como na Figura 65.

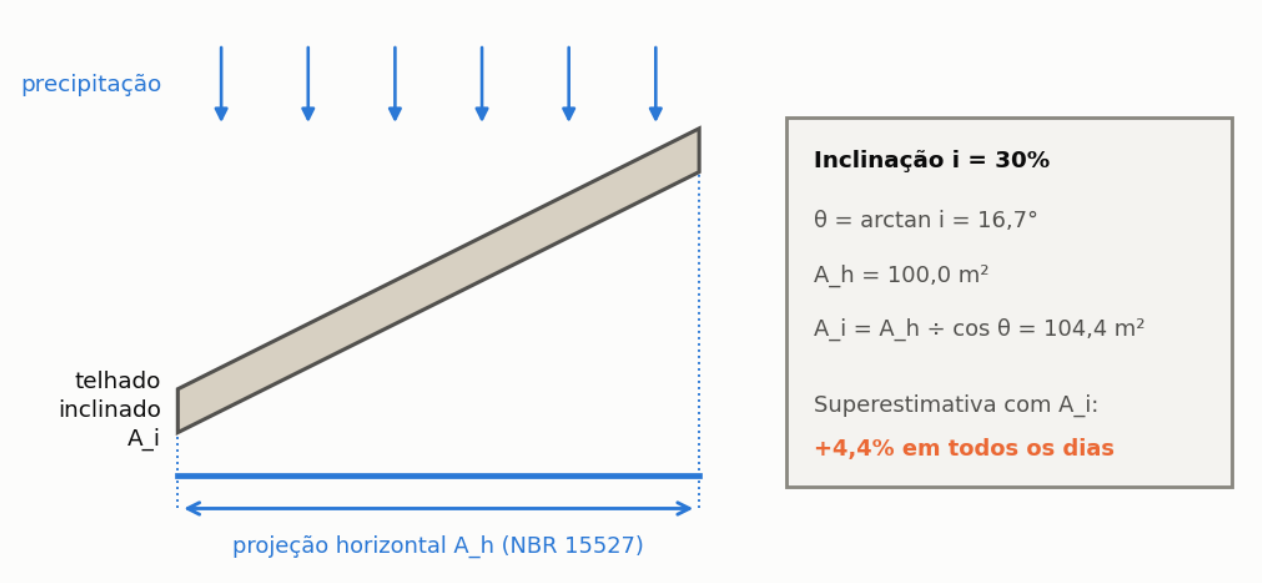



*Figura 65 — Área de captação como projeção horizontal da cobertura, conforme o item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019. Para inclinação de 30%, θ = 16,7° e a área inclinada é 4,4% maior que a projeção horizontal; usar a área inclinada superestima o volume captado nessa proporção em todos os dias da série.*

### 5.1.2. Dimensionar pela chuva média mensal

**O engano.** Usar a média mensal de precipitação num cálculo de planilha, em vez da série diária.

**Por que é tentador.** A média mensal é o dado publicado nas normais climatológicas, e a planilha cabe numa página.

**O que faz ao resultado.** Superestima sistematicamente. A média esconde que a chuva chega concentrada: um mês com 200 mm distribuídos em cinco eventos enche e faz a cisterna extravasar cinco vezes, enquanto o cálculo médio supõe um fluxo contínuo que a cisterna absorveria inteiro.

**Como evitar.** É a razão de existir deste programa. A seção 2.1 mostra o extravasamento acontecendo dia a dia; o cálculo por médias não o enxerga.

### 5.1.3. Confundir a lâmina de descarte com o volume do dispositivo

**O engano.** Informar no campo de descarte o volume do reservatório de autolimpeza, em litros.

**Por que é tentador.** O dispositivo é dimensionado em litros, e o campo pede um número.

**O que faz ao resultado.** O campo espera **milímetros**. Informar 300, pensando nos 300 litros do dispositivo, produz um descarte de 300 mm — maior que quase toda chuva diária já registrada no Brasil. O sistema capta **praticamente zero**.

**Como evitar.** `d_f` é uma lâmina. O volume do dispositivo é `A × d_f`: no projeto do tutorial, 150 $m^2$ × 2 mm = 300 litros. São a mesma decisão expressa em duas unidades, e o programa quer a primeira.

### 5.1.4. Ignorar o regime de mínimo tarifário

**O engano.** Montar a tabela tarifária com as faixas progressivas e esquecer como a concessionária trata o consumo mínimo.

**Por que é tentador.** As faixas são o que está publicado em destaque. O regime de mínimo está numa nota de rodapé, quando está.

**O que faz ao resultado.** Em município de **franquia no mínimo**, que são 371 dos 652 da base, economizar abaixo da franquia **não desconta nada**. Um estudo que suponha desconto linear produz um payback que não existe.

**Como evitar.** A seção 3.3. E o teste prático: simule dois consumos, um dentro e um fora da faixa mínima, e compare com uma fatura real da edificação.

### 5.1.5. Simular escola ou hospital com tarifa residencial

**O engano.** Usar a tarifa residencial do catálogo para edificação não residencial.

**Por que é tentador.** O catálogo traz 652 municípios prontos, quase todos só com a categoria residencial, e o programa não impede.

**O que faz ao resultado.** Subestima a economia. As categorias não residenciais são mais caras: na CASAN de abril de 2026, a primeira faixa custa R$ 6,81/$m^3$ no comercial contra R$ 3,08/$m^3$ no residencial.

**Como evitar.** O programa **avisa** quando a tipologia não é residencial, e diz o sentido do erro. Escolha a categoria da edificação onde o catálogo a traz, hoje nos municípios da CORSAN; nos demais, lance a estrutura da categoria correta no modo personalizado. A seção 3.5 trata do assunto. Na International Edition, a tarifa é sempre digitada; digite a da categoria da edificação.

### 5.1.6. Esperar que o reservatório superior aumente a economia

**O engano.** Adotar a caixa elevada esperando mais água.

**Por que é tentador.** É o arranjo clássico brasileiro, e «mais reservatório» soa como «mais água».

**O que faz ao resultado.** Com o mesmo armazenamento total, o arranjo com caixa elevada entrega **menos**: a cisterna extravasa enquanto a caixa de cima ainda tem espaço, porque o recalque só acontece quando há consumo. No tutorial, cerca de um sexto de ponto percentual a menos, mais 7,7 kWh por ano de energia.

**Como evitar.** Decida a caixa por critério **hidráulico** — pressão por gravidade, reserva contra falta de energia — e não hídrico. A seção 4.5 faz a comparação justa.

### 5.1.7. Adotar série curta demais

**O engano.** Simular com dois ou três anos de série.

**Por que é tentador.** É o que se consegue rápido de uma estação próxima.

**O que faz ao resultado.** Dois efeitos somados. O **viés do reservatório vazio**, porque a simulação começa com a cisterna seca e os primeiros meses penalizam o resultado; e a **dependência do trecho**, porque uma série curta pode cair num período atipicamente seco ou chuvoso.

**Como evitar.** Trinta anos é confortável, dez é o mínimo defensável. Abaixo disso, declare a limitação e mostre o resultado como faixa.

### 5.1.8. Escolher a classe de qualidade pelo custo

**O engano.** Adotar a classe 1 porque é a mais barata, para um uso que exigiria mais.

**Por que é tentador.** O programa deixa, e a diferença de custo é visível imediatamente.

**O que faz ao resultado.** Não muda o número; muda a **validade** do projeto. Um sistema que alimenta máquina de lavar roupas com água tratada ao mínimo normativo é uma decisão de qualidade, não de orçamento.

**Como evitar.** Escolha pela **exigência do uso**. E lembre que as classes 2 a 4 são adaptações do programa, não requisitos da NBR 15527: use-as como critério declarado, e não como norma.

### 5.1.9. Comparar com o Netuno 4 sem declarar a divergência

**O engano.** Apresentar resultados das duas versões lado a lado como se fossem comparáveis.

**Por que é tentador.** São o mesmo programa, em versões diferentes.

**O que faz ao resultado.** O Triton estima, em média, de **2,3 a 2,7 pontos percentuais menos** economia que o Netuno 4 sobre 4.050 casos de referência, e cerca de **metade** dessa diferença vem do tratamento do descarte, que mudou deliberadamente.

**Como evitar.** Declare a divergência, e compare com descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem. As seções 3.8 e 6.1 detalham o assunto.

### 5.1.10. Publicar o volume de maior economia como recomendado

**O engano.** Escolher da varredura o volume de maior potencial.

**Por que é tentador.** É a coluna que o estudo de aproveitamento pluvial reporta, e mais é melhor.

**O que faz ao resultado.** No tutorial, 20.000 L dão o maior potencial, o mesmo que 12.000 L já davam. Também custam **3,9 vezes mais** que os 4.000 L e carregam **4,1 vezes mais carbono incorporado**, para entregar 0,88 ponto percentual a mais. E, em concreto, o volume maior é ambientalmente **pior** em termos absolutos.

**Como evitar.** Declare o critério de escolha. Se for hidráulico, o limiar de ganho marginal; se for multicritério, os quatro pesos de eixo, as partes no eixo e a faixa de escolha, com a tolerância. E reporte os vencedores de cada critério isolado, porque a divergência entre eles **é** o resultado.

### 5.1.11. O engano de fundo

Os dez acima têm uma raiz comum: **tratar o programa como uma calculadora em vez de um modelo**.

Uma calculadora recebe números e devolve números. Um modelo recebe premissas e devolve consequências dessas premissas. Todo resultado do Triton é condicional ao que foi declarado, e a qualidade do estudo está na qualidade e na explicitação dessas declarações.

É por isso que a seção 4.10 traz a lista do que declarar, e é por isso que a seção 5.2 traz as limitações conhecidas. Um estudo que não declara premissas não é reproduzível, por mais correto que o cálculo esteja.

# 5.2. Limitações conhecidas

> Onde o programa não serve, e por quê. Um programa que declara os próprios limites é mais confiável que um que aparenta servir para tudo, porque o segundo transfere ao usuário a tarefa de descobri-los por conta própria.

Esta seção deriva do registro de pendências que o grupo de pesquisa mantém, e reflete o estado da versão 0.1.0 (beta). Uma limitação sai desta lista quando é efetivamente resolvida, e não quando deixa de ser mencionada — distinção que parece óbvia e que a documentação de programas científicos frequentemente não observa.

As limitações estão agrupadas por origem, porque a providência que cada grupo admite é diferente. As do modelo decorrem de escolhas de representação e só mudam com uma revisão do próprio modelo. As dos dados dependem de levantamento, e podem ser supridas pelo usuário. As metodológicas são desvios declarados em relação a uma formulação de referência. E as de implementação são trabalho pendente, sem obstáculo conceitual.

## 5.2.1. Limitações do modelo

**Não há sub-passo horário.** Uma chuva de 40 mm concentrada em duas horas e a mesma lâmina distribuída em vinte e quatro horas produzem o mesmo resultado. Para reservatórios muito pequenos em relação à área de captação, isso subestima o extravasamento.

**Não há perdas no reservatório.** Evaporação e vazamento não são modelados.

**A condição inicial é reservatório vazio.** Em séries de menos de um ano, isso penaliza o resultado de forma sensível.

**O coeficiente de escoamento é único e constante.** Não varia com a intensidade da chuva nem com o tempo desde o último evento, quando na realidade o primeiro evento após uma estiagem tem coeficiente menor.

**O descarte é uma lâmina, não um dispositivo.** O programa calcula o volume e o custo do dispositivo, `A × d_f`, mas não o seu arranjo hidráulico, que exige projeto à parte.

## 5.2.2. Limitações dos dados tarifários

Estas limitações dizem respeito ao catálogo da Edição Brasil. Na International Edition não há catálogo: a tarifa é digitada, e a exatidão dela é do usuário.

**O catálogo tarifário cobre quase só a categoria residencial.** Os 652 municípios da base trazem a estrutura residencial; as categorias não residenciais só entram com a tabela oficial do prestador, e hoje estão transcritas nos municípios da CORSAN — comercial e pública em 34, industrial em 30. Nos demais, as categorias comercial, industrial e pública, que existem em toda concessionária e costumam ser mais caras, precisam ser lançadas à mão pelo usuário, conforme a seção 3.3 descreve. Enquanto não forem, um estudo de escola, comércio ou indústria calcula a economia com a tarifa residencial, e portanto a **subestima**: o erro é conservador e tem sentido conhecido, mas precisa ser declarado. O apêndice D mostra, município a município, o que já foi coletado.

**Cinco municípios da BRK Tocantins com tarifa decrescente** na primeira faixa, o que subestima a fatura no primeiro bloco.

**Quatorze municípios com esgoto por faixas próprias**, representados por percentual único. É aproximação declarada.

**Sem tarifa social nem bandeiras de água.** A classe de baixa renda é mal representada. Na CASAN, a tarifa social é de R$ 8,63 contra R$ 46,34 da disponibilidade comum — diferença que inverteria a conclusão de um estudo em habitação de interesse social.

### 5.2.3. Limitações da avaliação de ciclo de vida

**É uma avaliação de triagem**, e não um inventário conforme a ISO 14040.

**Uma única categoria de impacto.** Só carbono. Não há eutrofização, acidificação, uso do solo nem toxicidade.

**A emissão de fabricação da motobomba é aproximação por massa.** O programa multiplica a massa de catálogo de cada potência pela intensidade por quilo de uma declaração ambiental de produto de bomba de outra classe. A ordem de grandeza é defensável; o valor de cada potência não é medição.

**A pressurização direta é modelada por valores médios.** A energia usa uma pressão de trabalho única, a média da faixa do pressostato, e não o ciclo liga-desliga de cada uso; e não se soma energia de partida nem consumo em espera, que um pressurizador com inversor de frequência teria. Projetos antigos sem caixa superior abrem com o arranjo «não informado» e não recebem energia até que ele seja escolhido.

**Não há fim de vida.** Nem crédito por reciclagem, nem ônus por disposição.

**Não há manutenção.** Trocas de componente ao longo da vida útil não entram.

### 5.2.4. Limitações da qualidade da água

**As classes 2 a 4 são adaptações do programa**, não da NBR 15527. A matriz de parâmetros por uso é característica da versão de 2007 da norma e não sobreviveu à revisão de 2019.

**As constantes do modelo de lavagem da cobertura não são calibradas.** A qualidade da água resultante é **premissa**, e não medição. O programa não substitui ensaio laboratorial.

### 5.2.5. Limitações metodológicas declaradas

**O percentil do R95p é calculado sobre a série inteira**, e não sobre a base fixa 1961–1990 do ETCCDI. Séries de comprimentos diferentes não são diretamente comparáveis nesse índice.

**As condições C1 e C2 de Opricovic não estão implementadas** no VIKOR. A solução de compromisso deve ser lida com a análise de sensibilidade de pesos ao lado.

**A normalização do TOPSIS é uma variante** com translação por `x − min(x)`, para admitir valor presente líquido negativo.

**A faixa de escolha depende da grade de volumes e da tolerância**, que é convenção: 5% da amplitude dos escores, no padrão. Declare as duas.

**Os pesos do CRITIC medem contraste e conflito nos resultados**, e não importância: mudam com o conjunto de volumes avaliado e não expressam a preferência de ninguém.

**Os alertas do peso do sistema usam limiares de atenção do programa**, e não de norma: 500 kg na cobertura com o reservatório cheio, reservatório superior acima de 1.500 L, cisterna acima de 3.000 kg a seco e cisterna de concreto. A massa vem de pesos de referência dos componentes, e não substitui o cálculo estrutural da edificação.

**O reajuste tarifário é percentual único** ao longo de todo o período de análise, o que torna frágil a projeção de vinte anos. É a premissa que mais move o resultado econômico.

### 5.2.6. Limitações de implementação

**Seis campos são gravados no arquivo e nunca lidos.** Entre eles o **mês de instalação**, de modo que o fluxo de caixa começa sempre no mês 1.

**A importação de projeto do Netuno 4 não reconhece demanda variável**, e a degrada para constante em silêncio. A seção 3.8 ensina a conferir.

**O tempo de partida da motobomba, de 108 s por acionamento**, representa o tempo de escorva de uma bomba cuja linha de sucção drenou, e é aplicado a **toda** partida. No caso de referência responde por 19% do consumo anual da bomba. É conservador.

**Não há opção para tratar o descarte como limiar do evento**, como fazia o Netuno 4, embora o protocolo de verificação a mencione. Para comparar as duas versões, use descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem.

### 5.2.7. O que fazer com esta lista

Num trabalho publicado, cite as limitações que afetam o seu caso — não todas, que transformaria a seção de método numa lista defensiva, mas as que efetivamente incidem sobre as conclusões apresentadas. Uma limitação declarada é uma ressalva; uma limitação omitida, quando descoberta, é um erro.

Três exemplos orientam a seleção. Um estudo conduzido em escola precisa citar a questão da categoria tarifária, porque ela desloca todo o resultado econômico. Um estudo de desempenho ambiental precisa citar a categoria única de impacto e a aproximação por massa do fator de emissão da motobomba. E um estudo em habitação de interesse social precisa citar a ausência de tarifa social, que nesse contexto pode inverter a conclusão.

Um parecerista que encontre uma dessas limitações silenciada tem inteira razão em cobrá-la, e a cobrança costuma custar mais tempo do que a declaração teria custado.

# 5.3. Como o programa é verificado

> Esta seção descreve a suíte de verificação do Triton, para que um revisor disponha dos elementos necessários para julgar o grau de confiança de um resultado produzido pelo programa.

Um programa científico cuja verificação não é declarada equivale a uma afirmação sem evidência: pode estar correto, mas quem o utiliza não tem como saber, e quem avalia um trabalho feito com ele não tem como julgar. Esta seção é a evidência que sustenta os números apresentados no restante do manual, e foi escrita para ser lida por quem precisa decidir se confia neles.

## 5.3.1. A suíte

A verificação do programa consiste em 1.544 testes automatizados, distribuídos por 135 arquivos e organizados em cinco famílias que se complementam (Figura 66): testes unitários, testes de invariantes, testes de integração, testes da interface gráfica e o teste de replicação dos resultados do Netuno 4. A separação não é meramente organizacional: cada família captura uma classe distinta de defeito, e a ausência de qualquer uma delas deixaria um flanco descoberto.

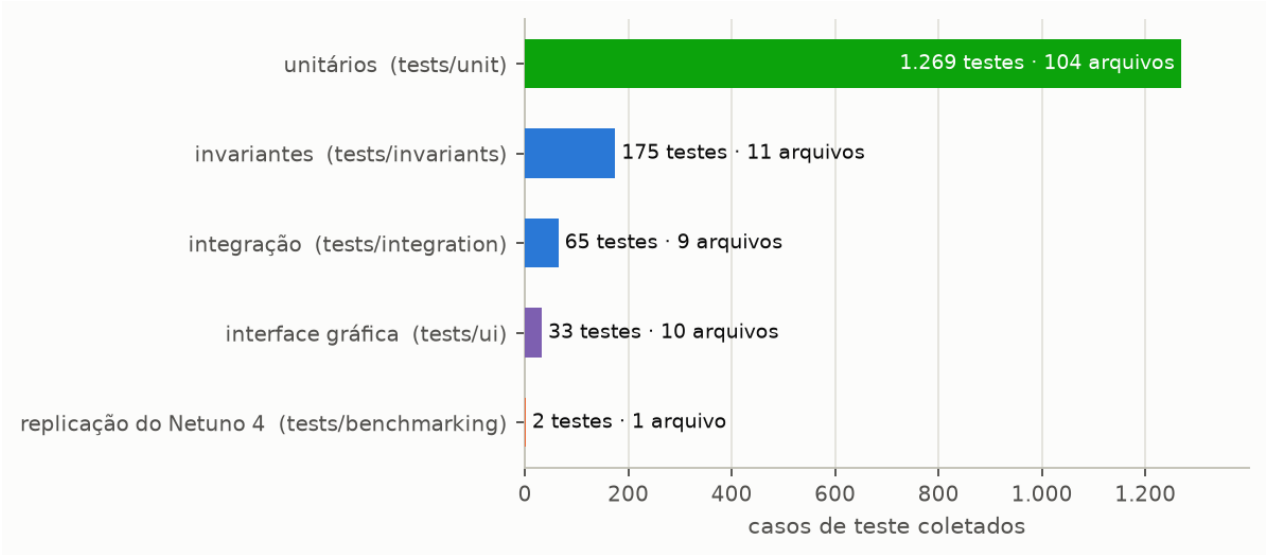



*Figura 66 — Número de testes e de arquivos de cada família da suíte de verificação, conforme a coleta da suíte nesta versão. Os testes unitários respondem por mais de quatro quintos do total, por serem de execução rápida e localizarem o erro perto da origem.*

A suíte inteira é executada a cada alteração do código, e nenhuma alteração é incorporada enquanto houver um teste falhando. Essa disciplina é o que permite afirmar que um defeito corrigido não retorna: a correção acompanha o teste que a vigia.

As camadas de verificação do programa formam uma hierarquia, e cada uma responde por um tipo de erro que as demais não alcançariam. Um teste de unidade não detecta um erro de modelo, porque confere a função contra o que dela se espera; e uma conferência manual, que detectaria esse erro, não cobre mil combinações de entrada (Figura 67).

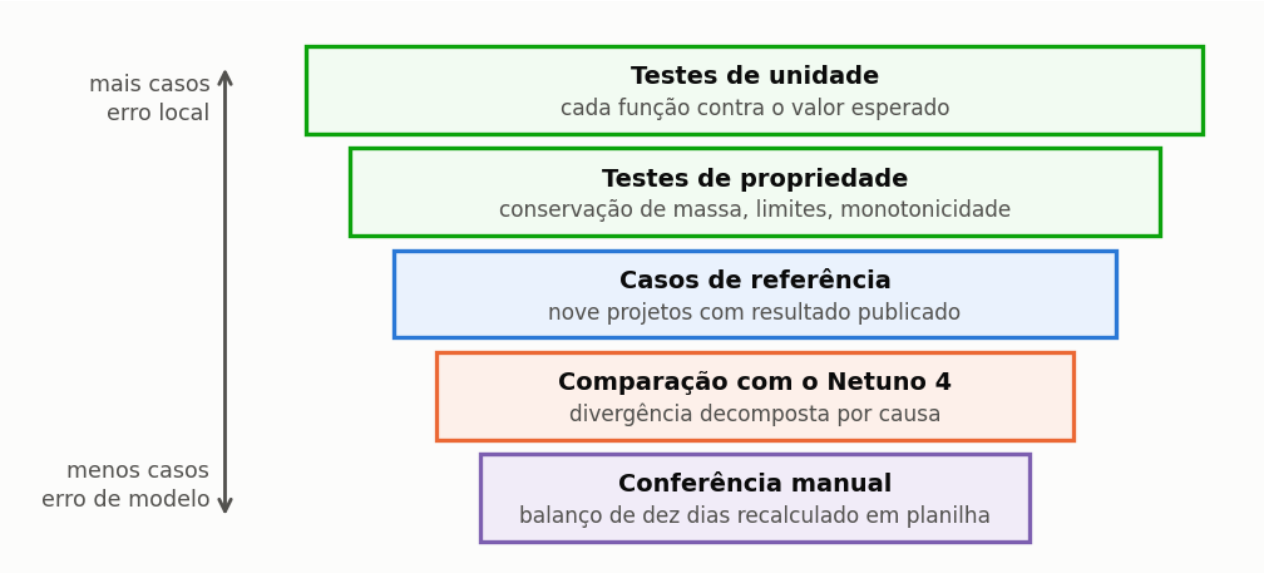



*Figura 67 — As cinco camadas de verificação do programa, dos testes de unidade, numerosos e dirigidos a erros locais, à conferência manual, pontual e dirigida a erros de modelo. Nenhuma camada substitui outra: é a superposição das cinco que sustenta o resultado publicado.*

### 5.3.2. As invariantes

As invariantes constituem a família mais importante da suíte, e a razão está na natureza do que verificam. Um teste de valor confere se o programa produz um número específico diante de uma entrada específica; uma invariante confere se uma **propriedade** vale para qualquer entrada admissível. A primeira detecta que uma conta mudou; a segunda detecta que o modelo deixou de ser fisicamente consistente.

A **conservação de massa** exige que, sobre séries de dez anos, o volume captado iguale a soma do extravasado, do consumido e do que permaneceu armazenado. O resíduo medido é da ordem de $10^{-14}$ por cento do captado, isto é, o próprio erro de arredondamento da aritmética de ponto flutuante. O **fechamento do balanço de demanda** faz o mesmo pelo lado do consumo: a demanda total precisa ser exatamente a soma de três parcelas, que são o pluvial consumido, o potável comprado e a demanda não atendida.

A **faixa do potencial** verifica que o potencial de economia permaneça entre zero e cem por cento para toda combinação de volume, coeficiente de escoamento e área, o que é conferido sobre sessenta combinações. O **teto da fração atendível** é mais específico e mais revelador: o potencial nunca pode ultrapassar a fração da demanda atendível por chuva, e a verificação se estende até volumes de cem metros cúbicos, muito além de qualquer aplicação predial plausível.

A **paridade entre motores** compara o núcleo compilado com o laço de referência e exige que ambos devolvam o mesmo número, para reservatório único e duplo, com e sem suprimento de reserva da irrigação, dentro de tolerância de $10^{-9}$. A **monotonicidade**, por fim, exige que mais volume nunca reduza o potencial e que mais demanda nunca o aumente — duas propriedades que qualquer implementação correta satisfaz e que uma implementação defeituosa viola de modo evidente.

### 5.3.3. Casos analíticos

Um conjunto à parte reúne casos de **solução fechada**, isto é, situações em que o resultado correto é conhecido por dedução, sem necessidade de simular: chuva constante, demanda constante, reservatório de capacidade infinita e reservatório de capacidade nula. São o teste mais forte de que se dispõe, porque não dependem de nenhum valor de referência produzido pelo próprio programa. Um teste que compara a saída atual com a saída de ontem detecta regressão, mas perpetua um erro que já existisse em ambas; um caso analítico não tem como fazê-lo.

### 5.3.4. Testes de percurso

Esta família nasceu do defeito mais persistente que este programa apresentou ao longo de sua história: um valor calculado corretamente que não chega a quem deveria consumi-lo. Trata-se de uma classe de erro que escapa inteiramente aos testes de fórmula, porque cada parte isolada está correta — a origem calcula bem, o destino calcularia bem se recebesse, e o que falha é o trecho entre os dois. Apenas um teste de percurso o captura: alterar a entrada na tela e verificar que o resultado final efetivamente se move.

Cinco defeitos reais encontrados por essa família, e hoje vigiados por ela, ilustram o padrão: a escolha de tecnologia de desinfecção não chegava à avaliação de ciclo de vida; desmarcar o filtro de polimento não surtia efeito nas classes 2 a 4; os quatro campos de imposto eram zerados pela própria tela ao ser fechada; a opção de suprimento de reserva da irrigação não alcançava os núcleos compilados; e trinta dos oitenta e sete campos de então não sobreviviam a salvar e reabrir o projeto.

### 5.3.5. Os números do manual

Com a redação deste manual criou-se uma família própria de verificação, destinada a impedir que o documento e o programa divirjam: **cada valor impresso tem asserção correspondente**. Estão cobertos os números da seção 2.1, os do tutorial inteiro, cada linha da tabela dos dez dias e ainda a exigência de que determinadas seções declarem determinadas ressalvas. Quando o programa muda, o teste falha e aponta qual página corrigir.

É o mecanismo que impede um manual inteiro de envelhecer em silêncio, que é o destino usual da documentação de programas científicos.

### 5.3.6. Verificação contra o Netuno 4

A verificação se estende à comparação com a versão anterior do programa, sobre quatro mil e cinquenta casos de referência, com decomposição da diferença por causa atribuível. A seção 6.1 apresenta o resultado dessa comparação e as duas divergências metodológicas deliberadas que a explicam.

### 5.3.7. O que a verificação não prova

A distinção entre verificação e validação é cobrada por qualquer revisor competente, e com inteira razão, porque as duas respondem a perguntas diferentes e apenas uma delas está ao alcance de uma suíte de testes.

A **verificação** responde se o programa resolve corretamente as equações que implementa, e é exatamente isso que a suíte descrita nesta seção testa. A **validação** responde se as equações implementadas representam adequadamente a realidade física, e isso exige medição em campo: sistemas instalados, monitorados ao longo do tempo e comparados com o que a simulação previu.

O Triton é verificado. A validação do modelo comportamental de base diária apoia-se na literatura da área, e não em medição própria conduzida por este grupo. Um estudo que apresentasse resultados do programa

como se fossem medição estaria incorrendo em erro de método.

### 5.3.8. O relatório de verificação na interface

O menu **Ajuda → Relatório de Verificação** abre, dentro do programa, o relatório de verificação da versão: a distinção entre verificação e validação, os kernels exercitados, as invariantes, os casos analíticos e a comparação com o Netuno 4. É a referência a citar quando um estudo precisa declarar como o programa foi verificado.

### 5.3.9. Quem roda a suíte, e quando

A suíte acompanha o código-fonte do programa, e não a instalação: ela é executada pelo grupo de pesquisa a cada alteração, antes que qualquer versão seja publicada. O que isso significa para quem usa o programa instalado é que a versão presente na sua máquina passou pelos 1.544 testes aqui descritos, incluindo as que conferem cada número impresso neste manual.

> **APROFUNDAMENTO · VERIFICAR POR CONTA PRÓPRIA**
> O código-fonte é público, sob licença acadêmica (uso não comercial; `LICENSE.md`), e a suíte é executada com um único comando no ambiente de desenvolvimento. Um revisor que queira conferir as invariantes — fechamento de massa, monotonicidade, paridade entre os dois motores de cálculo — encontra os arquivos de teste organizados por tema, e o apêndice B liga cada processo do programa ao que o verifica.

# 6. Correções, bugs e versionamento

# 6.1. Comparação com o Netuno 4

> Esta seção traz a medição contra 4.050 casos de referência e, mais importante, a **decomposição** da diferença por causa.

## 6.1.1. O papel da comparação

Convém começar esclarecendo o que esta comparação **não** é. O Netuno 4 não constitui alvo de fidelidade para o Triton. A versão atual adota decisões de modelagem distintas, deliberadas e documentadas, e seria motivo de preocupação, e não de satisfação, se os resultados coincidissem exatamente.

O valor do Netuno 4 nesta verificação é outro, e é maior: ele oferece um conjunto independente de resultados, produzido por outra implementação do mesmo modelo conceitual, por outras mãos e em outra linguagem. Sem uma referência externa dessa natureza, a verificação se limitaria a propriedades internas do programa — necessárias, conforme a seção 5.3 descreve, e incapazes de detectar um erro sistemático que as respeitasse todas.

## 6.1.2. Os dados de referência

A comparação entre as duas versões apoia-se em quatro mil e cinquenta casos exportados do Netuno 4 e preservados desde então, byte a byte, justamente para que a referência não se alterasse ao longo do desenvolvimento. Eles se distribuem por dois conjuntos, com cidades e faixas de parâmetros distintas.

**Tabela 159** — Os conjuntos de casos de referência exportados do Netuno 4

| Conjunto | Casos | Cidades |
|---|---|---|
| Floripa/Brasília | 1.458 | Florianópolis, Brasília |
| Manaus/São Paulo | 2.592 | Manaus, São Paulo |

## 6.1.3. A divergência total

**Tabela 160** — Divergência medida entre as duas versões, por conjunto de casos

| Conjunto | Erro médio absoluto | Viés | Erro máximo | ≤ 5 pp |
|---|---|---|---|---|
| Floripa/Brasília | 2,29 pp | −2,29 pp | 7,43 pp | 97,4% |
| Manaus/São Paulo | 2,71 pp | −2,71 pp | 10,60 pp | 88,6% |

O viés é sistematicamente negativo nos dois conjuntos, isto é, o Triton estima menos economia que o Netuno 4 em praticamente todos os casos. O resultado é esperado, e a subseção seguinte decompõe a diferença em suas causas atribuíveis.

## 6.1.4. A decomposição, que é o número que importa

Comparar diretamente o potencial no volume ótimo de um programa com o do outro mistura três diferenças de naturezas distintas, e o número resultante não informa qual delas responde pelo quê. A decomposição as separa comparando os dois programas em três configurações sucessivamente mais controladas, sobre os 2.583 casos de Manaus e São Paulo.

**Tabela 161** — Divergência em três configurações sucessivamente mais controladas

| Configuração | Erro médio absoluto | Viés | ≤ 5 pp |
|---|---|---|---|
| 1. ótimo do Triton contra ótimo do Netuno 4 | 2,71 pp | −2,71 pp | 88,6% |
| 2. avaliado no volume que o Netuno 4 declarou ótimo | 1,60 pp | −1,60 pp | 96,4% |
| 3. idem, adotando o descarte por limiar do Netuno 4 | **0,25 pp** | **−0,25 pp** | **100,0%** |

As três configurações usam os mesmos casos, excluídos os nove de referência nula tratados adiante. Em cada uma, o Triton estima menos que o Netuno 4 em quase todos os casos, e por isso o erro médio absoluto praticamente coincide com o viés.

A atribuição resultante:

**Tabela 162** — Atribuição da divergência às suas três fontes

| Fonte da divergência | Contribuição | Natureza |
|---|---|---|
| critério de escolha do volume ótimo | 1,11 pp (41%) | diferença de projeto |
| tratamento do descarte de primeira chuva | 1,36 pp (50%) | diferença metodológica deliberada |
| **resíduo do balanço hídrico** | **0,25 pp (9%)** | — |

> **Neutralizadas as duas diferenças conhecidas, o motor do Triton reproduz o Netuno 4 com erro médio absoluto de 0,25 ponto percentual e 100% dos casos dentro de 5 pontos.**
>
> O resíduo é compatível com a precisão de duas casas decimais da própria planilha de referência. É **este** número que verifica o motor. O viés total de 2,71 pp não mede erro: mede a soma de duas decisões de projeto, ambas deliberadas.

A Figura 68 decompõe a divergência total nas três fontes da tabela.

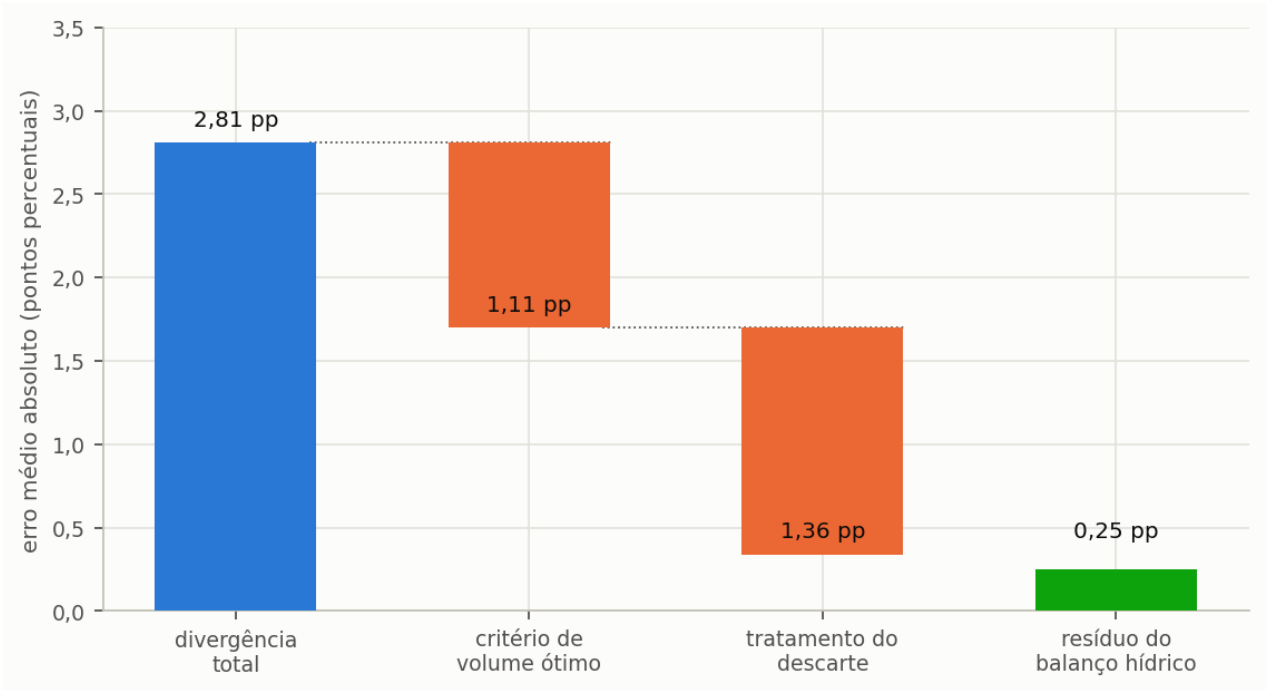



*Figura 68 — A divergência média em relação ao Netuno 4, decomposta. A primeira barra é o total observado; as duas alaranjadas são diferenças de método declaradas, uma de critério de projeto e outra de tratamento do descarte; a última é o resíduo do balanço hídrico, que é o número que efetivamente verifica o motor.*

### 6.1.5. As duas diferenças, em detalhe

#### 6.1.5.1. O descarte

O Netuno 4 trata a lâmina de descarte como limiar do evento: quando a precipitação do dia fica abaixo dela, nada é captado; quando a ultrapassa, capta-se a chuva inteira, sem subtração alguma. O manual do Netuno 4 é explícito a respeito, ao afirmar que uma precipitação diária abaixo desse valor faz o programa considerar que não houve precipitação.

O Triton subtrai a lâmina da precipitação do dia, tratamento fisicamente mais fiel porque a água desviada para o dispositivo de autolimpeza efetivamente não chega à cisterna. A mudança responde por metade da divergência total medida entre as duas versões.

#### 6.1.5.2. O critério de volume ótimo

Ambos os programas escolhem o volume ideal por critérios de ganho marginal, mas as implementações e as grades de busca diferem entre si, de modo que cada um elege um volume distinto e a comparação passa a incluir essa diferença de escolha. Avaliando os dois programas no mesmo volume — o que o Netuno 4 declarou ótimo — o viés cai de 2,71 para 1,60 ponto percentual, o que atribui 41% da diferença total ao critério de escolha.

### 6.1.6. Como medir a diferença sem alterar o motor

A emulação da regra antiga é feita transformando a série de precipitação de entrada, e não alterando o código do balanço hídrico. A distinção metodológica é essencial: medir a divergência com um código modificado validaria um programa que não é o distribuído ao usuário, o que anularia o propósito da verificação.

$$P' = P + d_{\mathrm{f}} \mathrm{se} P \geq d_{\mathrm{f}};\ P' = 0 \ \mathrm{caso\ \ contrário} \tag{57}$$

**Tabela 163** — Variáveis da Equação 57

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `P'` | precipitação transformada, a ser fornecida ao Triton | mm |
| `P` | precipitação observada no dia | mm |
| `d_f` | lâmina de descarte de primeiras águas | mm |

Aplicada essa transformação, o cálculo `P_ef = max(0, P' - d_f)` do Triton reproduz exatamente a semântica de limiar. A medição não corre o risco de validar código que não é o distribuído.

> **Uma ressalva de documentação.** O protocolo de verificação interno instrui a usar uma opção automática para essa emulação. Essa opção **não está implementada**. Use a transformação da série, ou compare com descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem.

### 6.1.7. Os casos de referência nula

Em parte das linhas, o Netuno 4 exportou zero enquanto o Triton calcula valor positivo. A incidência difere muito entre conjuntos: 0,35% em Manaus e São Paulo contra 34,98% em Floripa e Brasília.

A disparidade aponta para característica dos **dados de referência** — provavelmente o Netuno 4 não encontrou volume ótimo sob o seu próprio critério — e não para erro do Triton, que nunca devolve zero nesses casos. São segregados das estatísticas para não as dominar.

### 6.1.8. O que declarar num estudo comparativo

- os **dois números**: a divergência total e o resíduo depois da decomposição;
- as duas diferenças deliberadas, nomeadas;
- se a comparação foi feita com descarte zero, com emulação de limiar, ou sem neutralização;
- a versão de cada programa.

Apresentar apenas a divergência total, sem decompor, sugere um erro de motor que não existe.

# 6.2. Mensagens de erro e o que fazer

> O que cada mensagem significa, o que a disparou, e como resolver.

O programa adota uma política deliberada diante de entradas impossíveis: ele as recusa em vez de corrigi-las silenciosamente. A razão é que uma área de captação negativa não é uma preferência do usuário a ser acomodada, e sim um erro de digitação que precisa ser visto por quem o cometeu. Corrigir em silêncio produziria um resultado plausível a partir de uma entrada errada, que é a pior combinação possível num programa de simulação.

## 6.2.1. Validação física da entrada

As mensagens abaixo são emitidas antes de qualquer cálculo ser iniciado, e todas nomeiam o campo responsável e o valor recebido, de modo que a correção não exija procura.

**Tabela 164** — Mensagens de validação física da entrada e a providência de cada uma

| Mensagem | O que a disparou | O que fazer |
|---|---|---|
| «Volume do reservatório inferior negativo» | volume menor que zero | corrija; **zero é válido** e representa o cenário sem sistema |
| «Volume do reservatório superior negativo» | idem, na caixa elevada | corrija; zero significa sem caixa |
| «Área de captação negativa» | área menor que zero | corrija; use a projeção horizontal em m² |
| «Coeficiente de escoamento fora de [0, 1]» | coeficiente negativo ou acima de 1 | acima de 1 a cobertura entregaria mais água do que a chuva traz; telhados usuais ficam entre 0,80 e 0,95 |
| «Lâmina de descarte negativa» | descarte menor que zero | o descarte retira água da captação, não acrescenta |
| «Demanda diária negativa» | demanda menor que zero | corrija |
| «Fração atendível por água pluvial fora de [0, 1]» | fração maior que 1 | informe 0,4 para 40%, e não 40 |
| «… não é um número finito» | campo que chegou ao cálculo vazio, como texto ou infinito | preencha o campo nomeado com um número |
| «Modo de descarte desconhecido» | modo diferente de 1, 2 ou 3 | escolha um dos três modos; para não descartar, informe lâmina zero |
| «Intervalo de descarte inválido» | modo 3 com intervalo menor que 1 dia | informe o intervalo em dias inteiros |
| «Nível de acionamento da motobomba negativo» | nível menor que zero | corrija; zero significa acionar com a caixa vazia |

> A fração atendível é a mensagem mais frequente, e a regra que a evita é uma só: onde se digita, percentual de 0 a 100; onde se guarda, fração de 0 a 1. A seção 4.2 justifica a divisão. Quando a mensagem aparecer, o valor chegou como 40 num lugar que guarda 0,4 — tipicamente um arquivo de parâmetros editado à mão ou uma chamada de automação.

**Tabela 165** — Mensagens da fração atendível e a providência de cada uma

| Mensagem | O que a disparou | O que fazer |
|---|---|---|
| «… parece estar em percentual» | fração entre 1 e 100 no arquivo, no vetor semanal, mensal ou diário, ou na automação | informe 0,4 para 40% |
| «… fora de [0, 100]» | percentual negativo ou acima de 100 na tela, na tabela de cenários, na planilha ou em `--share` | corrija; 40 significa 40% |
| campo laranja, ou pergunta «Simular mesmo assim?» | percentual entre 0 e 1 | se quis 40%, digite 40; se quis mesmo menos de 1%, confirme |

### 6.2.2. Série de precipitação

O programa não distingue um dia seco de um dia sem registro, e por isso não adivinha: uma falha na série interrompe o cálculo com a indicação de onde ela está. Preencher a falha, ou recortar a série para um período sem falhas, é decisão de quem conduz o estudo, e a decisão precisa constar do estudo.

**Tabela 166** — Mensagens de erro da série de precipitação e a providência de cada uma

| Mensagem | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| «A série de precipitação está vazia» | arquivo sem nenhuma linha numérica | confira se o arquivo tem uma coluna de valores diários, um por linha |
| «… dia(s) sem valor numérico, o primeiro no dia N» | falha de registro: linha vazia ou texto no meio da série | preencha as falhas ou recorte a série, e declare o tratamento |
| «… valor(es) negativo(s), o primeiro de X mm no dia N» | sentinela de falha, como −999 | trate como falha: preencha ou recorte |

Uma linha de cabeçalho antes dos dados, como «Data;Precipitação», não é erro: ela é ignorada e a leitura começa na primeira linha numérica.

### 6.2.3. Varredura

**Tabela 167** — Mensagens de erro da varredura de volumes

| Mensagem | Causa | Solução |
|---|---|---|
| «O volume máximo da varredura deve ser finito e não negativo» | campo vazio ou negativo | informe o volume máximo em litros |
| «O passo de varredura deve ser finito e maior que zero» | passo zero ou vazio | informe o passo; ele será arredondado para o múltiplo de 250 L |

Há ainda um aviso que não constitui erro e convém não confundir com um: quando o passo de varredura é ajustado para o múltiplo de 250 L, ou quando o limite de quarenta volumes obriga a alargá-lo, o programa registra o ajuste e prossegue normalmente. O que esse aviso exige do usuário é apenas que ele declare no estudo o passo efetivamente utilizado, e não o passo originalmente pedido.

### 6.2.4. Cloração

**Tabela 168** — Mensagens de erro dos parâmetros de cloração

| Mensagem | Causa | Solução |
|---|---|---|
| «Pureza deve ficar em (0, 1]» | pureza informada como percentual | informe 0,65 para 65%, e não 65 |
| «A dose não pode ser negativa» | dose menor que zero | corrija |
| «O fator de emissão não pode ser negativo» | fator de emissão do produto menor que zero | corrija; o fator é por quilo de produto comercial |

### 6.2.5. Análise econômica

**Tabela 169** — Mensagens de erro da análise econômica e a providência de cada uma

| Mensagem | Causa | Solução |
|---|---|---|
| «… deve ser um número finito e não negativo» | investimento, tarifa, custo, potência ou volume vazio, negativo ou infinito | a mensagem nomeia o campo; preencha-o com um número igual ou maior que zero |
| «O período de análise deve ser um número inteiro de anos» | período fracionário, zero ou negativo | informe o período em anos inteiros |
| «… deve ser um número finito e maior que -100%» | reajuste, inflação ou taxa de desconto de −100% ou menos | confira o sinal da taxa |
| «… parece estar em percentual» | taxa anual informada como 5 numa função que espera fração decimal | informe 0,05 para 5% |

> **Unidade das taxas.** Na interface e no arquivo de projeto, toda taxa é informada em percentual, com a unidade ao lado do campo: a TMA e a inflação em % ao mês (a.m.) ou em % ao ano (a.a.), conforme o botão ao lado, e os reajustes tarifários em % por período de reajuste, cujo comprimento em meses fica no campo vizinho. O projeto grava a TMA e a inflação em % ao mês. A conversão entre mês e ano é composta, (1 + i)^12 − 1, e não uma multiplicação por doze: 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano. Na automação, as funções de cálculo anual recebem as taxas como fração decimal, 0,05 para 5%, e recusam um valor que pareça percentual em vez de reinterpretá-lo.

### 6.2.6. Decisão multicritério

**Tabela 170** — Mensagens de erro da decisão multicritério e a providência de cada uma

| Mensagem | Causa | Solução |
|---|---|---|
| «Informe 4 pesos de eixo (técnico, econômico, ambiental, estrutural) ou 8 pesos de critério TOPSIS» | quantidade de pesos diferente de 4 ou de 8 (três também valem; veja a linha seguinte) | informe um peso por eixo ou um por critério |
| «O multicritério da versão 0.2.0 tem oito critérios em quatro eixos, e os sete valores do modelo anterior não correspondem a eles. Informe quatro pesos de eixo (técnico, econômico, ambiental, estrutural) ou oito pesos de critério.» | sete pesos ou sete partes no eixo, do modelo até a 0.1.0 | refaça a ponderação nos quatro eixos; três pesos de eixo antigos continuam aceitos, e o eixo estrutural recebe a média dos três |
| «Informe 8 partes, uma por critério TOPSIS (na ordem dos critérios).» | quantidade de partes no eixo diferente de 8 | informe uma parte por critério, na ordem da seção 2.10 |
| «As partes no eixo devem ser finitas e não negativas.» | parte vazia ou negativa | corrija; parte zero é válida e tira o critério da conta |
| «Ao menos um critério do eixo … deve ter parte maior que zero.» | todas as partes de um eixo zeradas | dê parte a pelo menos um critério do eixo; para tirar o eixo inteiro, zere o peso do eixo |
| «Os pesos TOPSIS devem ser finitos e não negativos» | peso vazio ou negativo | corrija; peso zero é válido e exclui o critério |
| «Ao menos um peso TOPSIS deve ser maior que zero» | todos os pesos zerados | atribua peso a pelo menos um critério |
| «Pesos «…» desconhecidos: use números ou «critic».» | uma palavra no lugar dos pesos que não é «critic» | informe os pesos em números ou a palavra `critic`, para os pesos objetivos (seção 2.10) |
| «A tolerância da faixa de escolha deve ficar entre 0 e 1 (fração da amplitude dos escores).» | tolerância da faixa de escolha negativa, acima de 1 ou vazia | informe uma fração de 0 a 1; o padrão é 0,05 |
| «O critério TOPSIS … da alternativa N não é finito» | indicador indefinido numa alternativa, tipicamente payback sem retorno | confira a alternativa indicada antes de decidir |

Na linha de comando, `--weights` e `--criterion-shares` conferem os valores antes de calcular, com mensagem própria: «Use quatro pesos de eixo (técnico, econômico, ambiental, estrutural), oito de critério ou «critic» (pesos objetivos calculados dos resultados); os números, não negativos e separados por vírgula, com soma positiva. Os sete pesos do modelo anterior à 0.2.0 não valem mais.» e «Use oito partes não negativas separadas por vírgula (uma por critério TOPSIS), com ao menos uma positiva em cada dimensão», seguida da causa; `--score-band` repete a mensagem da tolerância da tabela acima. No arquivo de projeto: «analysis.topsis_weights deve ser uma lista com quatro valores (eixos) ou oito (critérios), ou «critic»» e «analysis.topsis_score_band:», seguida da causa. No estudo declarativo, as mensagens começam pelo campo: «analise.pesos: quatro números não negativos (técnico, econômico, ambiental, estrutural), oito (um por critério) ou «critic», com soma positiva», «analise.partes_no_eixo:», seguida da causa, e «analise.tolerancia_faixa: número de 0 a 1».

### 6.2.7. Motobomba

**Tabela 171** — Mensagens de erro dos parâmetros da motobomba

| Mensagem | Causa | Solução |
|---|---|---|
| «Rendimento deve ficar em (0, 1]» | rendimento como percentual no núcleo | use 0,55 para 55% |
| «Rendimento do motor deve ficar em (0, 1]» | idem, no campo do motor | deixe em branco para o programa adotar a tabela da NBR 17094-2 |

### 6.2.8. Arquivos

**Tabela 172** — Situações de erro na leitura e na gravação de arquivos

| Situação | O que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| série de chuva ilegível | a leitura é interrompida com mensagem | confira o formato: uma leitura por linha, em mm, coluna única |
| arquivo `.triton` com JSON inválido | a abertura é interrompida | o arquivo pode estar truncado; recorra à cópia de segurança |
| seção ausente no arquivo | os campos caem no padrão da classe | esperado ao abrir arquivo de versão anterior; revise a aba correspondente |
| base climática não instalada | a aba oferece só arquivo próprio | veja a seção 1.2 |

### 6.2.9. Avisos que não interrompem

Os avisos reunidos nesta tabela não impedem o cálculo e não indicam defeito: são observações que o programa faz sobre as condições em que o resultado foi produzido. Todas elas precisam ser transportadas para o texto do estudo, porque todas afetam a interpretação do número e nenhuma delas fica evidente no resultado isolado.

**Tabela 173** — Avisos que não interrompem o cálculo e precisam constar do estudo

| Aviso | O que significa |
|---|---|
| tipologia não residencial com tarifa residencial | o resultado econômico está **subestimado**; veja a seção 3.5 |
| a classe alvo recomenda filtração fina e ela foi dispensada | decisão registrada no relatório |
| fator de emissão com rótulo de triagem | o fator não tem fonte primária; declare-o |
| estrutura tarifária incompleta | a tabela do município tem lacuna; confira contra a resolução |
| passo de varredura ajustado | o passo efetivo difere do pedido |
| extrapolação de preço com $R^2$ baixo | o volume está fora da tabela de preços e a regressão não é confiável |
| alerta de carga do peso do sistema | a carga passou de um limiar de atenção do programa, e não de norma: 500 kg na cobertura com o reservatório cheio, reservatório superior acima de 1.500 L, cisterna acima de 3.000 kg a seco ou cisterna de concreto; confirme a carga com o projeto estrutural ou de fundações (seção 2.10) |

### 6.2.10. Quando o resultado parece errado

Antes de suspeitar de defeito no programa, três conferências resolvem a maior parte dos casos em que o resultado surpreende, e cada uma delas corresponde a um erro de entrada com assinatura própria.

Quando o **potencial sai maior que o esperado**, o suspeito imediato é a fração atendível: ela é o teto de todo o resultado, e uma fração generosa demais infla tudo o que vem depois sem que nada no relatório denuncie a origem.

Quando o **potencial sai muito menor**, confira a lâmina de descarte. O engano correspondente está descrito na seção 5.1.3, e consiste em informar o descarte em litros quando o campo pede milímetros — o que descarta, tipicamente, a chuva inteira de todos os dias.

Quando o **retorno do investimento sai absurdo**, em qualquer das duas direções, confira o regime tarifário do município. É a causa mais frequente de resultado econômico implausível, e a seção 3.3 traz o teste que a identifica em dois minutos.

Vale ainda percorrer as quatro etapas de entrada antes de aceitar qualquer resultado. A barra lateral assinala as que permanecem com pendência, e conferir quatro telas custa menos tempo que descobrir o engano depois de o relatório estar emitido.

# 6.3. Histórico de versões e o que mudou

Esta seção registra o que mudou entre as versões do programa e, sobretudo, **quais mudanças alteram resultados já publicados**. A distinção importa mais do que parece: uma correção de interface não afeta nenhum estudo anterior, ao passo que uma correção de cálculo pode deslocar cada número de um trabalho já submetido. Quem publicou com o Triton precisa saber em que categoria cada alteração se encaixa, e é por isso que o histórico abaixo separa as duas coisas de forma explícita.

A regra que orienta toda esta seção é simples: correção de cálculo obriga a declarar a versão usada; correção de interface, não.

## 6.3.1. A versão que você está usando

O número da versão aparece na barra lateral, no rodapé, e no menu **Sobre o Triton**. Ele também é gravado dentro de cada arquivo de projeto e impresso em cada relatório, de modo que um estudo antigo sempre carrega consigo a identificação do programa que o produziu. Essa redundância é deliberada: relatórios circulam separados dos arquivos, e a pergunta «com que versão isto foi feito?» costuma aparecer meses depois, quando ninguém lembra.

O esquema de numeração segue a convenção corrente em engenharia de software. O primeiro número indica a geração do programa, e sua troca significa reformulação do modelo conceitual; o segundo indica um conjunto de funcionalidades novas; e o terceiro indica correções e ajustes que não alteram a arquitetura. A passagem do Netuno 4 para o Triton, tratada na seção 6.1, é o único caso de troca do primeiro número na história do programa.

A versão 0.1.0 é a primeira versão pública do Triton e é um beta: o programa ainda está em desenvolvimento, e a numeração sobe (0.2.0, 0.3.0 e assim por diante) até a 1.0.0, que será a primeira versão oficial. A versão atual, descrita neste manual, é a 0.2.0, também beta. Os números anteriores à 0.1.0 foram de desenvolvimento, e nunca chegaram a circular; nenhum estudo foi feito com eles.

## 6.3.2. Como este histórico é mantido

Daqui em diante, cada versão publicada ganha uma entrada própria nesta seção, com a data do lançamento e o que mudou, sempre separado em duas listas: o que altera resultados de estudos já feitos e o que não altera. A entrada mais recente vem primeiro.

Cada entrada segue o mesmo modelo, para que duas versões possam ser comparadas sem releitura: uma frase de resumo, as novidades, as correções que alteram resultados, as que não alteram, e o que mudou na documentação. Seções sem conteúdo naquela versão simplesmente não aparecem.

A mesma lista é distribuída com o código, no arquivo `CHANGELOG.md` da raiz do repositório, e alimenta a página de versões do site de documentação. Ela não é escrita três vezes: os três saem desta seção, e uma verificação automática recusa a montagem se divergirem. Quem acompanha o programa pelo repositório, pelo site ou pelo manual lê o mesmo registro.

**Tabela 174** — **Tabela 99** — Panorama das versões publicadas

| Versão | Data | O que trouxe | Correções que alteram resultados |
|---|---|---|---|
| **0.2.0** (beta) | 11 de novembro de 2026 | O multicritério passa de sete critérios em três eixos a oito critérios em quatro eixos (técnico, econômico, ambiental e estrutural), com o custo nivelado da água e a massa a seco do sistema, relata uma faixa de volumes de resultado semelhante em vez de um volume só e aceita pesos objetivos pelo CRITIC; a linha de comando passa a calcular o peso do sistema. | 1 |
| **0.1.0** (beta) | 5 de novembro de 2026 | Primeira versão beta do Triton, programa derivado do Netuno 5.0.1, com nome próprio para cada edição, com o mesmo repositório e a mesma numeração; a 1.0.0, a primeira oficial, virá depois. | 0 |

## 6.3.3. Versão 0.2.0 (beta) — 11 de novembro de 2026

> **Em uma frase.** O multicritério passa de sete critérios em três eixos a oito critérios em quatro eixos (técnico, econômico, ambiental e estrutural), com o custo nivelado da água e a massa a seco do sistema, relata uma faixa de volumes de resultado semelhante em vez de um volume só e aceita pesos objetivos pelo CRITIC; a linha de comando passa a calcular o peso do sistema.

### 6.3.3.1. Novidades

- **Oito critérios em quatro eixos.** Técnico: confiabilidade volumétrica e eficiência de armazenamento. Econômico: economia financeira líquida (o VPL contra a linha de base sem cisterna), custo nivelado da água (LCOW) e payback descontado. Ambiental: $CO_2$e de ciclo de vida. Estrutural: massa a seco do sistema e extravasamento anual. No modelo anterior, três critérios (potencial de economia, extravasamento e consumo de água potável) mediam a mesma água economizada; o novo reduz essa colinearidade e leva o peso do sistema à decisão. A seção 2.10 traz a definição de cada um.
- **Pesos.** Quatro pesos de eixo, 25% cada por padrão, repartidos dentro de cada eixo pelas *partes no eixo* (padrão: partes iguais), ou oito pesos diretos, um por critério. A aba de decisão tem um cartão por eixo, com o peso do eixo em cima e as partes dos seus critérios embaixo, os botões «Partes iguais» e «Recalcular», e os perfis «Equilibrado: 25% em cada eixo» e «Priorizar ...» para cada eixo (inclusive «Priorizar Leveza e Drenagem»). Na linha de comando, `--weights` (quatro ou oito valores) e `--criterion-shares` (oito valores); no arquivo de projeto, `analysis.topsis_weights` e `analysis.topsis_criterion_shares`; no estudo declarativo, `analise.pesos` e `analise.partes_no_eixo`. Todos os métodos de ordenação ponderam pela mesma regra; o SMAA-VIKOR sorteia oito pesos, com 25% esperado em cada eixo, e informa os pesos centrais agregados nos quatro eixos.
- **Pesos objetivos pelo CRITIC.** Em vez de declarar pesos, pode-se pedir os do método CRITIC (Diakoulaki, D.; Mavrotas, G.; Papayannakis, L., 1995, *Computers & Operations Research*, v. 22, n. 7, p. 763-770, doi:10.1016/0305-0548(94)00059-H), calculados dos próprios resultados: pesa mais o critério que varia entre os volumes e discorda dos outros. Valem para TOPSIS, VIKOR e PROMETHEE. Na aba de decisão, perfil «Pesos objetivos (CRITIC), calculados dos resultados»; na linha de comando, `--weights critic`; no arquivo de projeto, `analysis.topsis_weights: "critic"`; no estudo declarativo, `analise.pesos: "critic"`. O padrão continua 25% por eixo (seção 2.10).
- **Faixa de escolha.** O multicritério deixa de apontar «o melhor volume» e relata os volumes de resultado semelhante: os de escore a até 5% da amplitude, contados do maior, com o volume de maior escore como informação. Vale para TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE e SMAA. Na linha de comando, `--score-band` muda a tolerância; no arquivo de projeto, `analysis.topsis_score_band`; no estudo declarativo,

`analise.tolerancia_faixa`, com as métricas `faixa_topsis_min_l` e `faixa_topsis_max_l`. No tutorial, com pesos iguais, a faixa do TOPSIS vai de 2.000 a 3.000 L.

- **Peso do sistema.** `triton analyze` com `--analysis system_weight` (ou `all`) informa a massa a seco, a carga de água e a carga em operação, em kg e em kN, separadas em subsolo ou nível inferior, cobertura ou nível superior, e prumadas e rede. O texto do terminal, o HTML e o XLSX mostram o bloco (aba `system_weight`, com o resumo do volume escolhido; os valores por volume ficam na aba `alternatives`). Quatro alertas pedem confirmação com o projeto estrutural ou de fundações: mais de 500 kg na cobertura com o reservatório cheio, reservatório superior acima de 1.500 L, cisterna acima de 3.000 kg a seco e cisterna de concreto. São limiares de atenção do programa, e não de norma.
- **Custo nivelado da água.** A análise econômica informa o LCOW: investimento mais o custeio anual descontado, sobre a água de chuva entregue descontada, à mesma taxa e no mesmo horizonte.

#### 6.3.3.2. Correções que alteram resultados

Uma, no multicritério (tabela a seguir). Para reproduzir um estudo feito na 0.1.0, use a 0.1.0, pelo DOI daquela versão, 10.5281/zenodo.23402916.

**Tabela 175** — Correções que alteram resultados na versão 0.2.0

| O que foi corrigido | Efeito no resultado |
|---|---|
| Os sete critérios em três eixos (potencial de economia e extravasamento; VPL, payback descontado e TIR; $CO_2$e e consumo de água potável) dão lugar a oito critérios em quatro eixos, e todos os métodos de ordenação passam a usar a regra de pesos do TOPSIS (antes, o VIKOR sem pesos declarados dava 1/7 a cada critério, e não a mesma parte a cada eixo). O SMAA sorteia os oito pesos com 25% esperado em cada eixo (antes, o sorteio uniforme sobre os sete critérios dava, em média, 3/7 do peso ao eixo econômico e 2/7 a cada um dos outros dois). | O escore e o volume escolhido de todos os métodos de ordenação, do TOPSIS ao SMAA-VIKOR, mudam, e as aceitabilidades do SMAA também. No tutorial desta edição, com pesos iguais, o TOPSIS indicava 4.000 L e passa a indicar 2.000 L. Três pesos de eixo, de projetos e estudos até a 0.1.0, continuam aceitos: o eixo estrutural recebe a média dos três, e pesos iguais continuam iguais. Sete valores, de pesos ou de partes do modelo anterior, são recusados com mensagem (seção 6.2). |

#### 6.3.3.3. Correções que não alteram resultados

- A faixa de escolha com um volume só não sai mais como «volumes de 1000 a 1000 L»: a linha de comando, o HTML e a interface dizem que só aquele volume fica a até 5% da amplitude; faixa com lacunas lista os volumes, em vez de sugerir que os do meio também estão nela.
- A linha do SMAA-VIKOR na linha de comando traz a faixa quando ela tem mais de um volume.
- Com `--weights critic`, o JSON traz em `topsis.weights` os pesos calculados, somados por eixo.
- A frase de decisão da interface compara com a menor cisterna a diferença de CO2e evitado (antes, o valor absoluto da alternativa), com sinal, e mantém a vírgula decimal no escore e na aceitabilidade.
- A aba Documentação descreve os quatro eixos, os perfis 70/10, o CRITIC, a faixa de escolha e a Dirichlet por eixo do SMAA.
- O relatório de texto da linha de comando diz o critério da melhor alternativa econômica (menor payback ou, sem nenhuma que se pague, maior VPL), escreve o payback em anos na língua da edição, avisa quando os custos de obra não foram informados (CAPEX zero) e diz o que é o número da melhor alternativa ambiental: CO2e líquido evitado na vida útil, negativo quando o sistema emite mais do que evita.

#### 6.3.3.4. Documentação

O manual descreve os oito critérios, a regra dos pesos, o CRITIC, a faixa de escolha e o peso do sistema (seção 2.10), refaz a decisão do tutorial com o modelo novo, com a faixa e com os pesos do CRITIC (seção 4.9), recomenda relatar a faixa e a tolerância (seção 4.10), lista as mensagens novas (seção 6.2) e as opções de peso e de tolerância da linha de comando e do estudo declarativo (seção 3.6 e apêndice F). As notas de lançamento estão em `docs/NOTAS_DE_LANCAMENTO_0.2.0.md`.

### 6.3.4. Versão 0.1.0 (beta) — 5 de novembro de 2026

> **Em uma frase.** Primeira versão beta do Triton, programa derivado do Netuno 5.0.1, com nome próprio para cada edição, com o mesmo repositório e a mesma numeração; a 1.0.0, a primeira oficial, virá depois.

#### 6.3.4.1. Novidades

O Triton é o filho do Netuno. Mantém o motor de simulação, a avaliação de ciclo de vida, a linha de tratamento, a decisão multicritério e a modulação probabilística do Netuno 5.0.1, e passa a ser distribuído em três programas independentes, um por edição: Brasil, Internacional e Ibérica. Cada um tem nome e logo próprios e todos compartilham o repositório e a numeração; esta é a primeira versão de todos: 0.1.0, ainda em beta.

O histórico do Netuno (versões 5.0.0 e 5.0.1) continua no manual do Netuno. O Triton 0.1.0 já inclui as correções feitas até o Netuno 5.0.1, entre elas a da demanda mensal e semanal igual a zero, e a regra de operação de Fewkes (φ) como opção em todos os módulos.

**O que a Edição Brasil traz nesta versão.**

- **Chuva.** A base CLIMBra para 652 municípios, 19 modelos do CMIP6 e três simulações (histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5): 37.164 séries diárias, em 19 bancos, um por modelo (785,1 MiB, cada um abaixo de 50 MiB), com o SHA-256 de cada parte em `data/climbra_partes.json`.
- **Tarifas.** Água e esgoto de 652 municípios, por prestador, com 617 conferências de conta, das quais 241 corrigidas, e grau de confiança por município: 584 de grau A, 63 de B e 5 de C. Energia B1 da ANEEL por distribuidora. As conferências estão registradas em `tarifas/transcricoes/ALTERACOES.md`.
- **Custos.** O CAPEX e o OPEX de um projeto novo são calculados automaticamente a partir do catálogo de referência, em reais (seção 4.7); o usuário pode digitar os seus valores.
- **Normas.** A ABNT NBR 15527:2019 no que ela fixa (seção 4.6), e a comparação com a EN 16941-1:2024 em `docs/normas_nbr_x_en16941.md`.
- **Estudos em lote por JSON.** O subcomando `triton estudo` organiza um estudo num `estudo.json` (projeto base, casos por tipologia, substituições de parâmetros por apelidos, análise e saídas), roda todos os casos em ordem estável, com retomada e execução paralela, e grava tabelas para artigos: CSV tidy, JSON com proveniência (versão, edição, SHA-256, fonte e licença da chuva), Markdown, LaTeX (booktabs) e XLSX. Um modelo de texto com marcadores recebe os números reais e deixa «XX» onde faltar resultado. Há um estudo de exemplo em `examples/estudos/`.
- **Documentação.** O manual completo em português do Brasil, o site de documentação, volumes curtos e `docs/DADOS.md`, que descreve cada conjunto de dados com fonte, licença e qualidade.

**O que a versão ainda não tem.**

- Série de chuva **medida**: as séries da base e as dos exemplos são do CLIMBra, isto é, modeladas e com correção de viés, e não registros de pluviômetro.
- Tarifa de energia com tributos e bandeiras: o valor é o da B1 sem ICMS, PIS/Pasep, Cofins, COSIP nem bandeira, e 140 municípios têm a referência de energia expirada (guardam o último valor oficial, marcado).
- Estrutura tarifária conferida nos cinco municípios do Tocantins (grau C).
- Fonte e data registradas para todos os preços de referência do CAPEX: só os preços de reservatório as têm.

**Limitações conhecidas.**

- O custo anual que o resumo da análise mostra soma só a energia, o cloro e a linha de tratamento; as rotinas de manutenção entram no fluxo de caixa à parte (seção 4.7).
- Em espanhol e em chinês, a interface está traduzida em parte e os laudos saem com trechos em português; o português e o inglês estão completos.
- Em janelas estreitas, alguns cabeçalhos de tabela aparecem cortados.
- A licença de reutilização dos portais dos prestadores, a das planilhas do Netuno 4 e a do logotipo do CLIMBra não foram verificadas; a base aberta da ANEEL declara a ODbL e o fator do MCTI/SIRENE, o CC BY-ND 3.0 para o site. Em 25/10/2026 o titular aprovou o uso dos JSON extraídos da ANEEL e do MCTI/SIRENE, com atribuição, e manteve as planilhas do Netuno 4 e o logotipo do CLIMBra, com a autorização dos criadores registada pelo titular (sem documento anexo); ver `docs/DADOS.md`.
- O metadado `source_article` dentro das 19 partes do CLIMBra ainda diz «art. 48»; o artigo é Scientific Data 10, art. 47. O texto corrigido está no programa e na documentação, e as partes serão regeradas quando houver outra razão.

#### 6.3.4.2. Correções que alteram resultados

Nenhuma em relação ao Netuno 5.0.1, de que o Triton 0.1.0 parte.

**Tabela 176** — Correções que alteram resultados na versão 0.1.0

| O que foi corrigido | Efeito no resultado |
|---|---|

#### 6.3.4.3. Correções que não alteram resultados

O nome, o logo, o pacote (`triton`) e a extensão dos arquivos de projeto (`.triton`) mudaram; o cálculo não.

#### 6.3.4.4. Documentação

O manual ganhou as seções «Particularidades de região e país» e «Descrição dos dados e sua qualidade» no apêndice E, e o texto sobre a base CLIMBra passou a descrever os 19 bancos por modelo e a origem das séries de exemplo (recortes do CLIMBra, e não do INMET).

### 6.3.5. Como saber se a sua versão tem uma correção

O procedimento é direto e não depende de consultar ninguém: abra um dos arquivos de exemplo que acompanham o programa, descritos no apêndice J, rode-o, e compare o resultado obtido com o valor impresso neste manual. Cada caso de exemplo foi gerado pela mesma versão do programa que gerou este manual, e cada número publicado tem verificação automática correspondente, conforme a seção 5.3 descreve. Uma divergência, portanto, indica que o programa instalado não é o da versão deste manual.

Se os números baterem, a sua instalação corresponde exatamente ao manual que você tem em mãos. Se não baterem, a diferença não é um defeito da sua instalação, e sim uma diferença de versão que precisa ser identificada antes de qualquer estudo.

### 6.3.6. O que declarar num trabalho publicado

A boa prática de reprodutibilidade computacional exige que um trabalho identifique de modo inequívoco o programa que produziu os resultados. No caso do Triton, quatro informações bastam, e todas estão disponíveis sem esforço: a versão do programa, que aparece no relatório; a origem da série de precipitação, com o período utilizado; a estrutura tarifária adotada, com a data de vigência; e a declaração de quais parâmetros foram alterados em relação aos valores padrão. A seção 4.10 traz a lista completa, com um parágrafo de método pronto para ser adaptado.

Anexar o arquivo `.triton` ao material suplementar resolve as quatro de uma vez, porque o arquivo é autocontido e traz a série de chuva dentro dele, ou, com a chuva da base CLIMBra, a referência da série com a sua impressão digital. É a forma mais econômica de tornar um estudo verificável por terceiros, e custa um anexo de cerca de 160 kB — bem menos com a CLIMBra.

# 6.4. Como relatar um problema

Programas de simulação têm defeitos, e o Triton não é exceção. A revisão conduzida antes desta publicação encontrou uma dúzia de defeitos de cálculo, nenhum deles acompanhado de mensagem de erro, e a maioria descoberta não por leitura do código mas por comparação entre dois pontos do próprio programa que deveriam concordar e não concordavam. A lição prática é que o usuário atento constitui a melhor fonte de detecção de que um programa científico dispõe, e é por essa razão que esta seção existe.

Um relato bem feito é aquele que permite reproduzir o problema sem a sua presença. Tudo o que se pede abaixo serve a esse único objetivo.

## 6.4.1. O que enviar

Um relato útil tem quatro componentes, e a ausência de qualquer um deles costuma transformar a investigação numa troca de mensagens que consome mais tempo de todos do que o próprio conserto.

**O arquivo do projeto.** É o item mais importante, e sozinho substitui páginas de descrição. O `.triton` é autocontido: traz todos os parâmetros e a série de chuva inteira dentro dele — ou, com a chuva da base CLIMBra, a referência exata da série, que o programa recompõe —, de modo que quem o receber reproduz exatamente a sua simulação, na mesma máquina ou em outra qualquer. Sem ele, a investigação começa por tentar adivinhar as entradas, e adivinhar entradas é a forma mais eficiente de não encontrar um defeito.

**O que você esperava e o que obteve.** Esta é a parte que só você pode fornecer. Descreva o número que apareceu e o número que deveria ter aparecido, com a justificativa do segundo — seja ela uma conta feita à mão, um resultado de versão anterior, um valor da literatura ou simplesmente a ordem de grandeza que a experiência sugere. Um relato que diz apenas «o resultado está errado» transfere ao destinatário a tarefa de descobrir qual dos quarenta números da tela é o errado.

**A versão do programa.** Aparece na barra lateral, no rodapé e no menu **Sobre o Triton**, e já está gravada dentro do arquivo de projeto e de qualquer relatório exportado. Informe-a mesmo assim, porque é o primeiro filtro da investigação: metade dos problemas relatados em programas científicos são defeitos já corrigidos numa versão posterior à que o usuário tem instalada.

**A mensagem de erro, se houver.** Copie o texto integral, e não um resumo. A seção 6.2 lista as mensagens que o programa emite deliberadamente, com o significado e a providência de cada uma; se a sua mensagem estiver lá, o problema provavelmente é de entrada e tem solução imediata.

## 6.4.2. O que conferir antes de relatar

Uma parte considerável dos resultados que parecem errados são resultados corretos de entradas erradas, e a conferência abaixo leva poucos minutos. Ela não existe para desencorajar o relato, e sim para que o seu tempo e o de quem investiga sejam gastos com o que de fato é defeito.

Comece pela seção 5.1, que reúne os dez enganos de projeto que o programa não tem como impedir. Três deles respondem pela maioria dos resultados inesperados: a área de captação informada como área inclinada do telhado em vez da projeção horizontal, a lâmina de descarte informada em litros em vez de milímetros, e o regime tarifário do município tratado como consumo mínimo quando é taxa de disponibilidade — ou o inverso.

Confira em seguida se o comportamento observado não é uma limitação declarada. A seção 5.2 relaciona o que o programa reconhecidamente não faz, e algumas dessas limitações produzem exatamente a impressão de defeito. O caso mais frequente envolve a categoria tarifária: o catálogo cobre a categoria residencial dos 652 municípios e as demais só onde a tabela oficial do prestador foi transcrita, de modo que, nos outros

municípios, um estudo de escola ou de comércio sai com a tarifa residencial enquanto o usuário não lançar a da categoria correta. O programa avisa disso em vez de corrigir por conta própria, porque a tabela certa é pública e específica de cada concessionária.

### 6.4.3. Para onde enviar

O Triton é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis, no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. O contato do grupo é o canal de relato, e vale tanto para defeitos quanto para sugestões de funcionalidade e para pedidos de esclarecimento sobre o método.

Relatos que vêm acompanhados do arquivo de projeto entram diretamente na suíte de verificação descrita na seção 5.3: um caso que reproduz um defeito vira um teste, e o teste passa a impedir que aquele defeito volte. É a razão pela qual o arquivo importa tanto, e é também a resposta mais completa que se pode dar a quem relatou — o problema não apenas foi corrigido, como passou a ser vigiado.

**APROFUNDAMENTO · O QUE TORNA UM DEFEITO DIFÍCIL DE ENCONTRAR**

Os defeitos que sobrevivem por anos num programa científico têm todos a mesma assinatura: produzem números plausíveis. Um erro que gera um valor negativo, ou mil vezes maior que o esperado, é encontrado na primeira execução. Já um fator de rendimento aplicado duas vezes, ou uma unidade convertida uma vez a mais que o necessário, produz um número que passa em qualquer inspeção visual e atravessa anos de uso. É por isso que a verificação do programa se apoia em invariantes — o balanço de massa que precisa fechar, a monotonicidade que precisa valer, o teto que a curva não pode cruzar — e não apenas em valores esperados. Quando você suspeitar de um número, o caminho mais rápido de confirmar a suspeita é procurar uma dessas identidades que ele viola.

# 6.5. Roteiro de evolução

> Para onde o programa deve ir, e com que evidência. Um roteiro que separa o que está decidido do que é intenção deixa o usuário planejar o estudo com a versão que tem hoje, e não com a que gostaria de ter.

Esta seção resume o `ROADMAP.md` da raiz do repositório Triton, que vale para as três edições e reflete o estado da versão 0.1.0 (beta). Nada do que está abaixo da linha «Estável» existe nesta versão: são intenções do grupo de pesquisa, sem data de entrega. Quando um item é implementado, ele sai daqui e entra no histórico de versões, com a indicação de se muda o resultado de estudos já feitos.

A direção vem de duas fontes. A primeira é a revisão sistemática da literatura que o grupo conduz: 762 estudos quantitativos sobre a simulação do aproveitamento de água de chuva, dos quais 56 usam o Triton. Ela mostra onde os estudos publicados omitem a regra de operação, a definição de confiabilidade e os parâmetros econômicos. A segunda é o registro de pendências do próprio programa, descrito na seção «Limitações conhecidas».

## 6.5.1. O que já é estável na 0.1.0 (beta)

**Série climática.** 652 municípios brasileiros com séries contínuas projetadas (base CLIMBra, CMIP6). **Tarifas.** 652 municípios com catálogo de tarifas transcritas de fontes oficiais. **Balanço hídrico.** Simulação diária pela regra do Triton, com a YAS estrita, a YBS e o parâmetro φ de Fewkes (2000b) como opções para reservatório único. **Decisão.** Multicritério por TOPSIS e por SMAA-VIKOR. **Incerteza.** Modulação probabilística das premissas (seção «O que é a modulação probabilística»). **Edições.** Brasil, Internacional e Portugal.

### 6.5.2. Versão 1.1: consolidação e confiabilidade

**Tabela 177** — Itens previstos para a versão 1.1

| Eixo | Item | Método |
|---|---|---|
| Edição Internacional | Provedores globais de chuva | Reanálises ERA5-Land e NOAA GHCN-Daily |
| Edição Internacional | Unidades métricas e imperiais | Conversão sem resíduo, com a conservação de massa conferida nas duas |
| Edição Internacional | Tarifas sazonais e de escassez | Blocos dinâmicos, sobretaxa de seca, esgoto separado |
| Decisão multicritério | Ordenação completa com plano GAIA | PROMETHEE II |
| Decisão multicritério | Limiares de veto e classes de viabilidade | ELECTRE Tri |
| Decisão multicritério | Pesos mais consistentes | Best-Worst Method (BWM) |
| Probabilidade e risco | Dependência entre chuva e demanda | Cópulas bivariadas (Clayton, Gumbel) |
| Probabilidade e risco | Quais variáveis governam o resultado | Índices de Sobol de primeira ordem e totais |
| Probabilidade e risco | Chuva sintética | Bootstrap em blocos, com os dias secos consecutivos preservados |
| Custos e engenharia | Custo de implantação por material e por solo | Curvas paramétricas por tecnologia e por classe de solo |
| Custos e engenharia | Custo de operação detalhado | Filtros, desinfecção, curva de degradação da bomba |

### 6.5.3. Versão 2.0: fronteira metodológica

**Tabela 178** — Itens previstos para a versão 2.0

| Eixo | Item | Método |
|---|---|---|
| Física do sistema | Passo de tempo horário | Modelo horário com dados de pluviógrafo |
| Física do sistema | Balanço hídrico na zona radicular | FAO-56 Penman-Monteith, para irrigação |
| Física do sistema | Coeficiente de escoamento variável | Dependente da lâmina e da estiagem antecedente |
| Territorial | Escala de bacia urbana | Vetores GeoJSON |

### 6.5.4. Como ler este roteiro

**A ordem não é um compromisso de data.** A ordem segue a consequência sobre o resultado de um estudo. O passo horário, por exemplo, só chega na 2.0 porque exige dados de pluviógrafo que a maioria dos municípios não tem.

**Um item entra pela evidência.** Cada método listado responde a uma lacuna medida na revisão da literatura, e não a uma preferência de implementação.

**Uma mudança que altera resultados é declarada.** Quem publica com o programa precisa registrar a versão usada. Por isso o histórico de versões separa a correção que muda um número de estudo já feito da que muda só a interface.

# 7. Modulação probabilística

# 7.1. O que é a modulação probabilística

> **Pergunta que este capítulo responde:** o volume que o estudo escolheu continua sendo uma boa escolha quando as premissas não são exatamente as que eu declarei?

O estudo do Triton responde com um número por volume. Esse número vale para as premissas declaradas: um consumo per capita, um número de pessoas, uma fração não potável, uma área de captação, uma tarifa, uma taxa de desconto. Nenhuma delas é conhecida com exatidão no projeto. O consumo per capita de uma casa que ainda não existe é estimado; a ocupação muda ao longo da vida útil; a chuva dos próximos vinte anos não repete a dos últimos trinta; a tarifa é revista.

A ferramenta **13. Modulação Probabilística** mede o quanto essas incertezas chegam ao resultado. Ela refaz o estudo pronto muitas vezes — mil, por padrão —, cada vez com as premissas escolhidas sorteadas de distribuições declaradas pelo usuário, e devolve a **distribuição** do resultado em vez de um valor único: faixas de economia e de valor presente líquido por volume, a probabilidade de o investimento se pagar e a frequência com que cada volume seria o escolhido.

O estudo determinístico não muda. As etapas 5 a 9, os relatórios e a linha de comando continuam com ele. A modulação é uma camada de robustez por cima do estudo: ela não escolhe outro volume, ela diz o quanto a escolha resiste.

## 7.1.1. Quando usar

A modulação responde a três perguntas que o estudo determinístico não responde:

1. **Quão largo é o resultado?** A economia do estudo vale com que margem? A faixa entre os percentis 5 e 95 das realizações é o número que deve acompanhar o resultado publicado.
2. **O investimento se paga com que probabilidade?** Um valor presente líquido positivo no caso-base pode esconder uma chance considerável de prejuízo; a modulação dá essa chance e o seu intervalo de confiança.
3. **A decisão de projeto é estável?** Se o volume escolhido vence numa minoria das realizações, ao lado de vizinhos com frequências parecidas, a escolha é frágil e o texto precisa dizer isso.

No exemplo do tutorial, na seção 7.4, as três respostas aparecem em números.

Ela é a continuação natural da análise de sensibilidade da seção 3.7. A sensibilidade varia uma premissa de cada vez; a modulação varia todas as escolhidas ao mesmo tempo, com pesos que vêm das distribuições, e permite ver combinações que um tornado não mostra.

## 7.1.2. O que ela não faz

A modulação não substitui um dado medido. Uma distribuição larga em torno de um valor errado continua centrada no valor errado: quando houver medição de consumo, ela vale mais que qualquer sorteio. As distribuições iniciais que a tela propõe são **de triagem** — centradas no projeto, com larguras genéricas — e precisam ser ajustadas ao que se sabe da edificação. A seção 7.5 discute os limites do método.

# 7.2. As variáveis e as distribuições

> **Pergunta que esta seção responde:** o que posso sortear, e como descrevo a incerteza de cada premissa?

## 7.2.1. O catálogo de variáveis

A ferramenta sorteia vinte premissas, organizadas em sete grupos, e pode sortear também o modelo climático que fornece a chuva. Ao abrir, só as três de consumo vêm marcadas — o per capita, o número de pessoas e a fração não potável —, porque são as mais incertas num projeto novo e as que a literatura mostra mover o resultado (Silva e Ghisi, 2016). As demais ficam com o valor do estudo até que o usuário as marque.

**Tabela 179** — As variáveis que a modulação probabilística pode sortear, com a distribuição de triagem que a tela propõe

| Grupo | Variável | Unidade | Distribuição de triagem | Marcada ao abrir |
|---|---|---|---|---|
| Demanda | Consumo per capita | L/hab.dia | lognormal, média do projeto, CV de 20% | sim |
| Demanda | Número de pessoas | pessoas | normal, média do projeto, desvio de 1 pessoa; inteiro de 1 ao dobro | sim |
| Demanda | Fração não potável interna | % | normal, média do projeto, desvio de 5 pontos; 0 a 100% | sim |
| Demanda | Demanda externa | L/dia | normal, média do projeto, CV de 30% | não |
| Captação | Área de captação | m² | normal, média do projeto, CV de 5% | não |
| Captação | Coeficiente de escoamento | — | triangular, do projeto −0,10 ao projeto +0,05; 0 a 1 | não |
| Captação | Lâmina de descarte | mm | uniforme, do projeto −1 mm ao projeto +1 mm | não |
| Chuva | Fator da chuva | × | normal, média 1, desvio de 0,10 | não |
| Tarifas | Fator das tarifas de água e esgoto | × | normal, média 1, desvio de 0,10 | não |
| Tarifas | Fator do esgoto | × | normal, média 1, desvio de 0,10 | não |
| Tarifas | Reajuste tarifário | % por período | normal, média do projeto, desvio de 2 pontos | não |
| Tarifas | Tarifa de energia | R$/kWh | normal, média do projeto, CV de 10% | não |
| Tarifas | Reajuste da energia | % por período | normal, média do projeto, desvio de 2 pontos | não |
| Custos | Fator do investimento | × | lognormal, média 1, desvio de 0,15 | não |
| Custos | Fator do preço da cisterna | × | lognormal, média 1, desvio de 0,15 | não |
| Custos | Fator do custeio (O&M) | × | lognormal, média 1, desvio de 0,25 | não |
| Custos | Inflação do custeio | % ao mês | normal, média do projeto, desvio de 0,10 ponto | não |
| Fluxo de caixa | Taxa mínima de atratividade | % ao mês | normal, média do projeto, desvio de 0,25 ponto | não |
| Fluxo de caixa | Período de análise | anos | triangular, do projeto −5 ao projeto +5 anos; inteiro, ao menos 1 | não |
| Ambiente | Fator da emissão da água potável | × | normal, média 1, desvio de 0,20 | não |
| Ambiente | Fator da emissão da rede elétrica | × | normal, média 1, desvio de 0,20 | não |

Cada grupo age num ponto diferente da cadeia de cálculo:

- **Demanda** muda o consumo diário e a fração que a água de chuva pode atender. A fração total atendível é recalculada a cada sorteio a partir da fração interna e da demanda externa, pela mesma regra do estudo (seção 4.2). Nos modos semanal, mensal e diário, as séries recebem o fator sorteado: o perfil do calendário se mantém, e o nível muda.
- **Captação** muda o volume de chuva que chega à cisterna: área, coeficiente de escoamento e lâmina de descarte.
- **Chuva** multiplica toda a série diária por um fator. É a forma mais simples de representar uma chuva futura mais seca ou mais úmida que a histórica. O sorteio entre modelos climáticos, descrito adiante, troca a própria série.
- **Tarifas** muda o preço da água, do esgoto e da energia e os seus reajustes.
- **Custos** muda o investimento inicial e o custeio anual de operação e manutenção.
- **Fluxo de caixa** muda a taxa de desconto e o horizonte da análise.
- **Ambiente** muda os fatores de emissão da avaliação de ciclo de vida.

### 7.2.2. O que cada variável econômica multiplica ou substitui

As variáveis econômicas são de dois tipos. As que têm unidade própria — reajustes, taxa, inflação, tarifa de energia, período — **substituem** o valor do projeto pelo sorteado. Os **fatores** (×) multiplicam um valor do projeto e valem 1 no estudo: um fator sorteado de 1,15 representa um custo 15% acima do orçado. A tabela diz em que cada um age e o que fica de fora.

**Tabela 180** — O que cada variável econômica e ambiental faz no cálculo, e o que ela não toca

| Variável | Age sobre | Não toca |
|---|---|---|
| Fator das tarifas de água e esgoto | todos os valores em reais da estrutura de água — faixas, parcela fixa, conta mínima, preço-base da curva exponencial — e o esgoto cobrado em reais (fixo ou por m³) | o expoente da curva exponencial; o esgoto em % da água, que já acompanha a água |
| Fator do esgoto | a tarifa de esgoto, no modo declarado no projeto: a porcentagem, o valor fixo ou o preço por m³ | a tarifa de água |
| Reajuste tarifário | o reajuste da água e do esgoto em cada período de reajuste, no lugar do declarado | o reajuste da energia |
| Tarifa de energia | o preço do kWh do bombeamento, no lugar do declarado; a bandeira tarifária continua somada | — |
| Reajuste da energia | o reajuste da tarifa de energia em cada período | — |
| Fator do investimento | o investimento inicial **inteiro** de cada volume: cisterna, reservatório superior, motobomba, tubulação, acessórios, mão de obra e linha de tratamento | o custeio anual |
| Fator do preço da cisterna | só o preço da cisterna de cada volume, a parte do investimento que cresce com o volume; com a mão de obra automática, ela acompanha, pela regra do programa | os demais itens do investimento |
| Fator do custeio (O&M) | o custo anual de operação e manutenção: os itens declarados na etapa econômica, o custeio da linha de tratamento e o cloro | a energia do bombeamento, que tem variáveis próprias |
| Inflação do custeio | a correção anual do custeio, no lugar da declarada | as tarifas |
| Taxa mínima de atratividade | a taxa de desconto do fluxo de caixa | — |
| Período de análise | o horizonte do fluxo de caixa e da avaliação ambiental, em anos inteiros | a série de chuva, que continua a do estudo |
| Fator da emissão da água potável | a emissão por m³ da água da rede que a cisterna evita | o carbono incorporado dos materiais |
| Fator da emissão da rede elétrica | o fator de emissão da energia do bombeamento | o carbono incorporado dos materiais |

Os dois fatores de investimento se combinam. Marcados juntos, a cisterna recebe o produto dos dois, e o restante do investimento só o fator do investimento. Na prática, o fator do investimento representa a incerteza do orçamento como um todo — região, época, imprevistos —, e o fator da cisterna, a do item que define o ótimo: como o preço da cisterna é a parte do custo que cresce com o volume, é ele que desloca o volume de menor payback.

### 7.2.3. Os modelos climáticos

> **Só na Edição Brasil (BRL).**

Quando a chuva do projeto vem da base CLIMBra (seção 3.2), a ferramenta oferece a lista dos dezenove modelos climáticos da base. Cada realização sorteia, com igual probabilidade, a série de um dos modelos marcados, para a mesma cidade, o mesmo cenário e o mesmo recorte de datas do projeto. O fator da chuva, se marcado, multiplica a série sorteada.

O sorteio entre modelos representa a incerteza que um fator único não capta: os modelos discordam não só no total anual, mas na sequência de estiagens e de dias chuvosos, que é o que esvazia ou enche a cisterna. Marcar todos os modelos dá a cada um o mesmo peso — a convenção usual quando não há razão para preferir um deles. Com nenhum marcado, todas as realizações usam a série do projeto. O caso-base usa sempre a série do projeto.

Com a chuva lida de um arquivo próprio, a lista fica desativada: os dezenove modelos só existem, para a mesma cidade, na base CLIMBra.

> **Na International Edition (INT).** A base CLIMBra não existe nesta edição, e a lista de modelos não aparece. A incerteza da chuva se representa pelo fator da chuva.

### 7.2.4. As quatro distribuições

Cada variável marcada recebe uma distribuição e os seus parâmetros:

**Tabela 181** — As quatro distribuições que a ferramenta oferece, os seus parâmetros e quando usar cada uma

| Distribuição | Parâmetros | Quando usar |
|---|---|---|
| normal | média e desvio-padrão | incerteza simétrica em torno de um valor provável |
| lognormal | média e desvio-padrão | grandeza positiva com cauda para cima, como o consumo e o preço da obra |
| triangular | mínimo, moda e máximo | quando se sabe o intervalo e o valor mais provável, mas não a forma |
| uniforme | mínimo e máximo | quando só se sabe o intervalo |

Na lognormal, a média e o desvio informados são os da própria variável, e não os do seu logaritmo: o programa calcula os parâmetros da lognormal que devolvem exatamente a média e o desvio pedidos. Qualquer distribuição pode ser **truncada** por um limite inferior e um superior; o valor sorteado fora deles é sorteado de novo. O número de pessoas e o período de análise são arredondados para inteiro e nunca ficam abaixo de 1; a fração não potável e o coeficiente de escoamento ficam entre 0 e 100% e entre 0 e 1; fatores, preços, áreas e consumos nunca ficam negativos.

Cada cartão da tela mostra a curva da distribuição escolhida, desenhada com 4.000 sorteios, e os seus percentis 5 e 95. É a forma mais rápida de conferir se a largura declarada é plausível: um P95 de 400 L/hab.dia para uma residência indica um desvio exagerado.

### 7.2.5. O nível, e não o ruído do dia

As variáveis são sorteadas **uma vez por realização**: em cada realização, a casa tem um per capita, uma ocupação e uma fração, válidos por toda a série de chuva. Isso representa a incerteza sobre **quanto** a edificação consome, que é a que importa. A variação de um dia para o outro em torno desse nível, opcional (campo «Variação diária»), quase não move o resultado: sorteada de forma independente a cada dia, ela se cancela ao longo de trinta anos de série (Silva e Ghisi, 2016; seção 3.6, subcomando `stochastic-demand`).

# 7.3. Como rodar

> **Pergunta que esta seção responde:** quais são os passos, na tela e na linha de comando?

### 7.3.1. Na interface

A ferramenta fica no fim da barra lateral, em **13. Modulação Probabilística**, nas duas edições. Ela parte do estudo que as etapas 1 a 4 descrevem — a mesma configuração que o programa grava no arquivo `.triton` —, com os pesos do TOPSIS (os quatro pesos de eixo e as partes no eixo) e as premissas ambientais da tela. Com o perfil do CRITIC, os pesos objetivos são recalculados em cada realização, dos resultados sorteados. Sem série de chuva carregada, a ferramenta avisa e não roda. Para começar, abra o caso `10_modulacao_tutorial.triton` ou o `11_modulacao_climbra.triton` (apêndice J): os dois chegam com a ferramenta montada, e basta clicar em **Simular**.

As distribuições partem da triagem do estudo aberto. Ao abrir outro projeto, ou ao mudar uma premissa nas etapas 1 a 4, os cartões que não foram editados acompanham o novo valor; os editados ficam como estão. Num estudo de volume fixo, a ferramenta mostra só o volume do estudo: as figuras e a tabela por volume pedem a varredura da etapa 4.

A tela tem quatro blocos, de cima para baixo:

1. **O que variar.** As vinte variáveis, em sete grupos, com caixas de marcar. Passar o cursor sobre uma delas mostra o que ela representa. Abaixo dos grupos, na Edição Brasil, a lista dos dezenove modelos climáticos, com os botões **Marcar todos** e **Desmarcar todos** (seção 7.2).
2. **Distribuições.** Um cartão por variável marcada, com o valor do estudo, a distribuição, os parâmetros, os limites e a curva. O botão **Valores de triagem** devolve todas as distribuições ao padrão centrado no projeto.
3. **Execução.** O número de realizações (1.000 por padrão), a semente (42) e a variação diária opcional. **Simular** roda em segundo plano, com barra de progresso, tempo restante e botão **Cancelar**; cancelada, a análise mostra as realizações já feitas.
4. **Resultados.** Tabelas e figuras numeradas, explicadas na seção 7.4.

O layout se reorganiza com a largura da janela — três, duas ou uma coluna —, e não há rolagem lateral. As distribuições, os modelos marcados, o número de realizações e a semente são gravados no projeto e voltam ao reabri-lo; os resultados não, porque se refazem iguais com a mesma semente.

O tempo cresce com o número de realizações, de volumes e de anos de chuva. Cada realização refaz a cadeia técnica, econômica, ambiental e TOPSIS para todos os volumes; a aceitabilidade SMAA-VIKOR (seção 2.10), que sorteia vinte mil vetores de pesos, fica de fora das realizações, porque a modulação só usa o vencedor do TOPSIS. No tutorial, com 21 volumes e trinta anos de chuva, as mil realizações levam cerca de meio minuto no computador em que este manual foi gerado; a barra de progresso dá a estimativa do tempo restante. O botão **Exportar (CSV + JSON)** grava as amostras, uma linha por realização, e o resumo completo, com a semente e as distribuições.

### 7.3.2. Na linha de comando

O comando `probabilistic-study` usa o mesmo núcleo da tela e dá os mesmos números com o mesmo projeto e a mesma semente:

```
triton probabilistic-study 02_tutorial_varredura.triton --samples 1000 --seed 42
triton probabilistic-study 02_tutorial_varredura.triton --list-variables
triton probabilistic-study projeto.triton --var fator_chuva=normal:1:0,1 --var fator_investimento=lognormal:1:0,15
triton probabilistic-study projeto.triton --var fator_cisterna=lognormal:1:0,15 --var fator_om=lognormal:1:0,25
```

```
triton probabilistic-study projeto.triton --climate-models todos
triton probabilistic-study projeto.triton --format json --output modulacao.json
```

Sem opções de distribuição, o comando lê as que a tela gravou no projeto, ou, na falta delas, os valores de triagem. `--var VARIÁVEL=DISTRIBUIÇÃO` liga qualquer variável do catálogo e pode ser repetida; as distribuições se escrevem `normal:média:desvio`, `lognormal:média:desvio`, `triangular:mínimo:moda:máximo`, `uniforme:mínimo:máximo` ou `fixo`. Os atalhos `--per-capita`, `--people` e `--non-potable` valem para as três de consumo, e `--daily-cv` para a variação diária. `--climate-models` recebe os modelos climáticos separados por vírgula, `todos` ou `nenhum`, e pede um projeto com a chuva da base CLIMBra; `--list-variables` lista também os nomes dos modelos. O formato `csv` grava as amostras; o `json`, o resultado inteiro. O nome antigo do comando, `stochastic-study`, continua aceito.

# 7.4. Como ler os resultados

> **Pergunta que esta seção responde:** o que cada tabela e cada figura diz, e o que declarar num relatório ou num artigo?

O exemplo desta seção é o projeto do tutorial, gravado com a ferramenta já montada no arquivo `10_modulacao_tutorial.triton` (apêndice J), com seis variáveis sorteadas: as três de consumo, o fator da chuva, o fator das tarifas e o fator do investimento, com as distribuições de triagem, em mil realizações e semente 42. Os números das tabelas são os que o programa calcula; rodar a ferramenta com o mesmo projeto e a mesma semente os reproduz.

## 7.4.1. O que entrou

A primeira tabela da tela diz o que foi de fato sorteado: o valor do estudo, a distribuição declarada e as estatísticas da amostra. Ela é a primeira a ler, porque confirma que as distribuições produziram o que se pretendia — a média da amostra deve ficar perto da média declarada, e o intervalo entre P5 e P95 deve ser plausível para a edificação.

**Tabela 182** — As variáveis sorteadas no exemplo do tutorial: distribuição declarada e estatísticas das realizações

| Variável | No estudo | Distribuição | Média | Desvio-padrão | P5 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo per capita (L/hab.dia) | 150,0 | lognormal (150,0; 30,0) | 149,1 | 29,4 | 105,3 | 202,6 |
| Número de pessoas (pessoas) | 4 | normal (4; 1) | 3,9 | 1,0 | 2 | 6 |
| Fração não potável interna (%) | 28,0 | normal (28,0; 5,0) | 28,2 | 5,1 | 19,3 | 36,3 |
| Fator da chuva (×) | 1,00 | normal (1,00; 0,10) | 1,00 | 0,10 | 0,84 | 1,16 |
| Fator das tarifas de água e esgoto (×) | 1,00 | normal (1,00; 0,10) | 1,00 | 0,10 | 0,83 | 1,16 |
| Fator do investimento (×) | 1,00 | lognormal (1,00; 0,15) | 1,01 | 0,15 | 0,77 | 1,27 |

## 7.4.2. O resultado no volume escolhido

A segunda tabela resume o volume que o estudo escolheu — o vencedor do TOPSIS do caso-base —, comparando o estudo determinístico com a média, o desvio-padrão, o coeficiente de variação e os percentis das realizações.

**Tabela 183** — Resultados no volume escolhido pelo estudo do tutorial: estudo determinístico e estatísticas das realizações

| Grandeza | Estudo determinístico | Média | Desvio-padrão | CV (%) | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economia de água potável (%) | 25,0 | 25,0 | 4,1 | 16,5 | 18,1 | 25,0 | 31,8 |
| VPL (R$) | 5.079 | 2.480 | 11.525 | 464,7 | -18.760 | 3.122 | 20.105 |
| Payback descontado (anos) | 12,3 | 10,9 | 4,0 | 36,9 | 4,9 | 10,5 | 18,2 |
| Saldo de $CO_2$ no ciclo de vida (kg) | 120 | 103 | 86 | 83,3 | -39 | 108 | 247 |

Duas leituras importam. A primeira é a **largura**: o intervalo entre P5 e P95 contém 90% das realizações e é o número que deve acompanhar o resultado publicado. A segunda é a **posição do estudo determinístico** em relação à mediana. Quando a mediana fica abaixo do caso-base, as não linearidades do sistema — a tarifa progressiva, o consumo mínimo, a cisterna que transborda — fazem as realizações desfavoráveis pesarem mais que as favoráveis, e o caso-base é otimista.

O payback descontado só existe quando o investimento se paga; a tabela o calcula sobre as realizações em que isso acontece, e a tela diz quantas foram.

**Tabela 184** — Probabilidades no volume escolhido, com o intervalo de confiança de 95% de Wilson

| Evento | Probabilidade (%) | IC 95%, limite inferior (%) | IC 95%, limite superior (%) |
|---|---|---|---|
| o investimento se paga (VPL > 0) | 63,0 | 60,0 | 65,9 |
| o saldo de $CO_2$ no ciclo de vida é positivo | 87,5 | 85,3 | 89,4 |

A probabilidade de o investimento se pagar é a proporção de realizações com valor presente líquido positivo. O intervalo de confiança de 95% ao lado é o de Wilson (1927), adequado a amostras pequenas e a proporções perto de 0% ou de 100%. Ele mede a incerteza do **sorteio**, e não a das premissas: com mais realizações, ele estreita; a probabilidade em si, não.

## 7.4.3. As faixas por volume

As figuras seguintes mostram a faixa entre os percentis 5 e 95, a mediana e o estudo determinístico ao longo de todos os volumes. A linha pontilhada marca o volume escolhido, e os valores escritos são os dele.

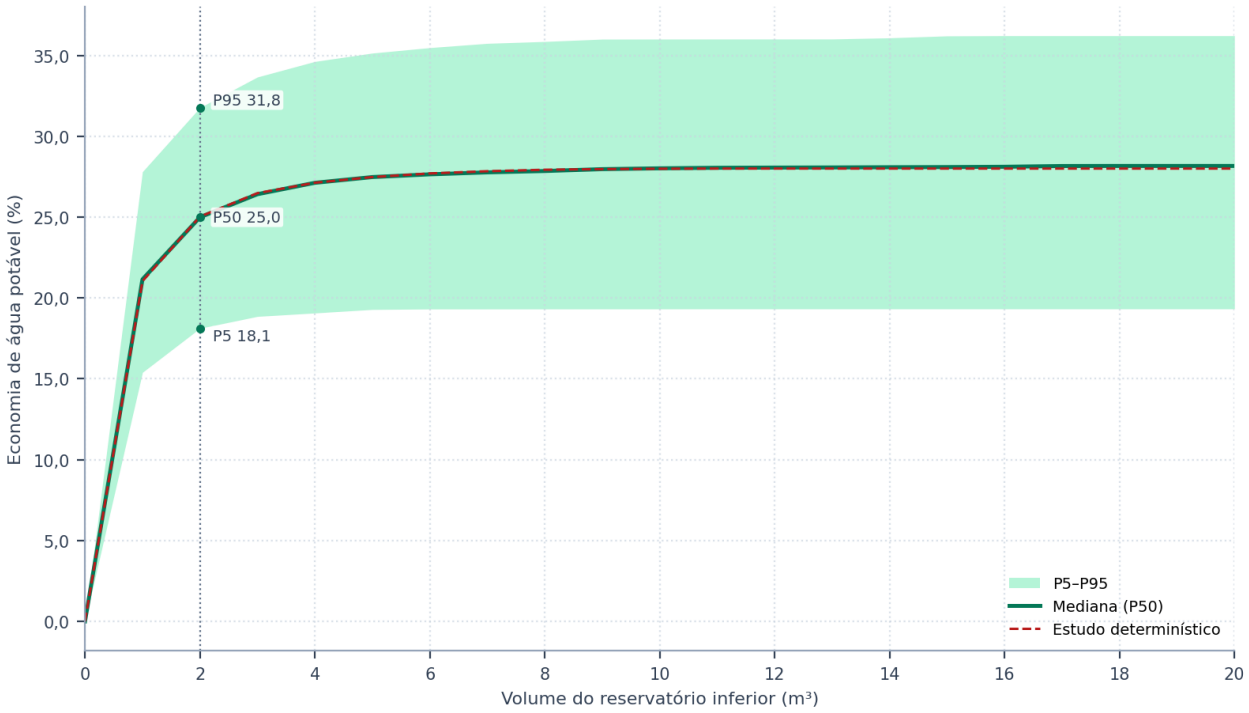



*Figura 69 — Economia de água potável por volume do reservatório inferior no exemplo do tutorial: faixa entre os percentis 5 e 95 das realizações, mediana e estudo determinístico. Os valores marcados são os do volume escolhido pelo estudo (linha pontilhada).*

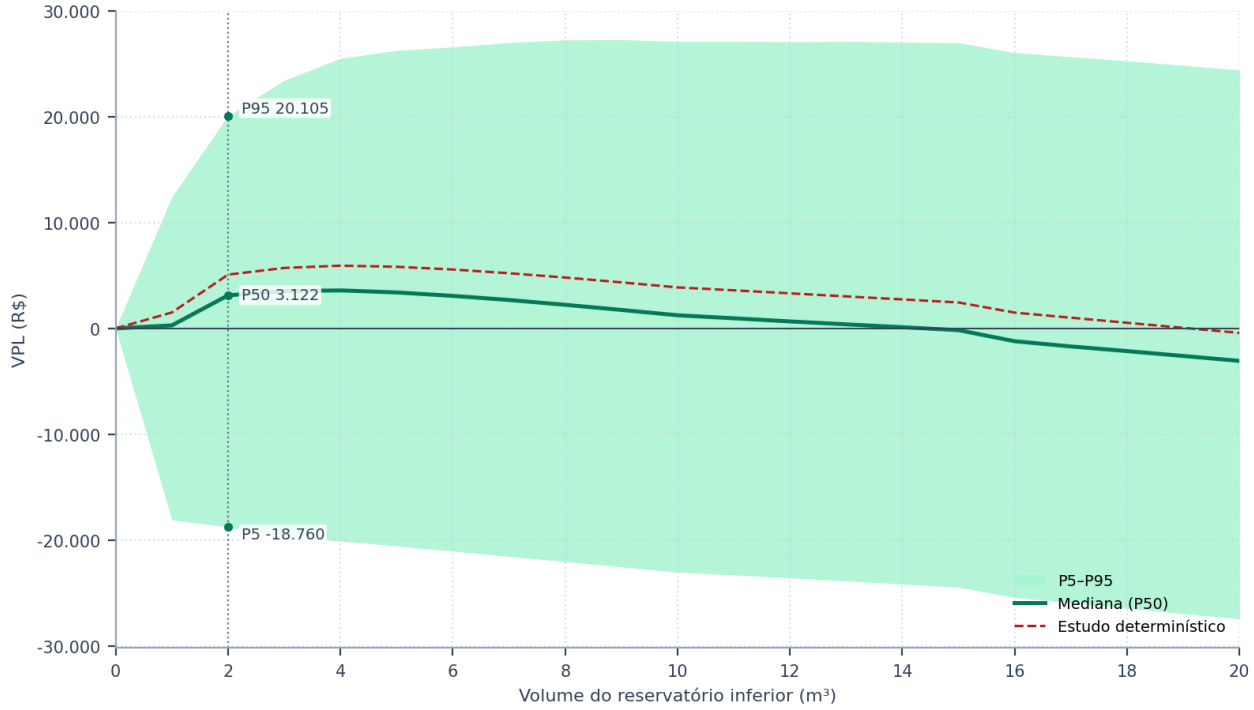



*Figura 70 — Valor presente líquido por volume do reservatório inferior no mesmo exemplo. A faixa que atravessa o zero em todos os volumes indica que nenhum deles se paga com certeza; a mediana abaixo do estudo determinístico, que o caso-base é otimista.*

### 7.4.4. A estabilidade da escolha

A tabela e a figura de frequência contam, em cada realização, qual volume seria o ideal técnico, qual seria o ótimo econômico — o de menor payback descontado, critério do programa (seção 4.9) — e qual venceria o TOPSIS. Uma realização em que nenhum volume se paga aparece como «nenhum se paga» na coluna econômica.

**Tabela 185** — Frequência com que cada volume é escolhido nas realizações do exemplo, por critério (%)

| Volume (m³) | Ideal técnico | Ótimo econômico (payback) | Vencedor TOPSIS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 49 |
| 2 | 4 | 14 | 50 |
| 3 | 34 | 10 | 1 |
| 4 | 40 | 36 | 0 |
| 5 | 20 | 3 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 |
| nenhum se paga | 0 | 37 | 0 |

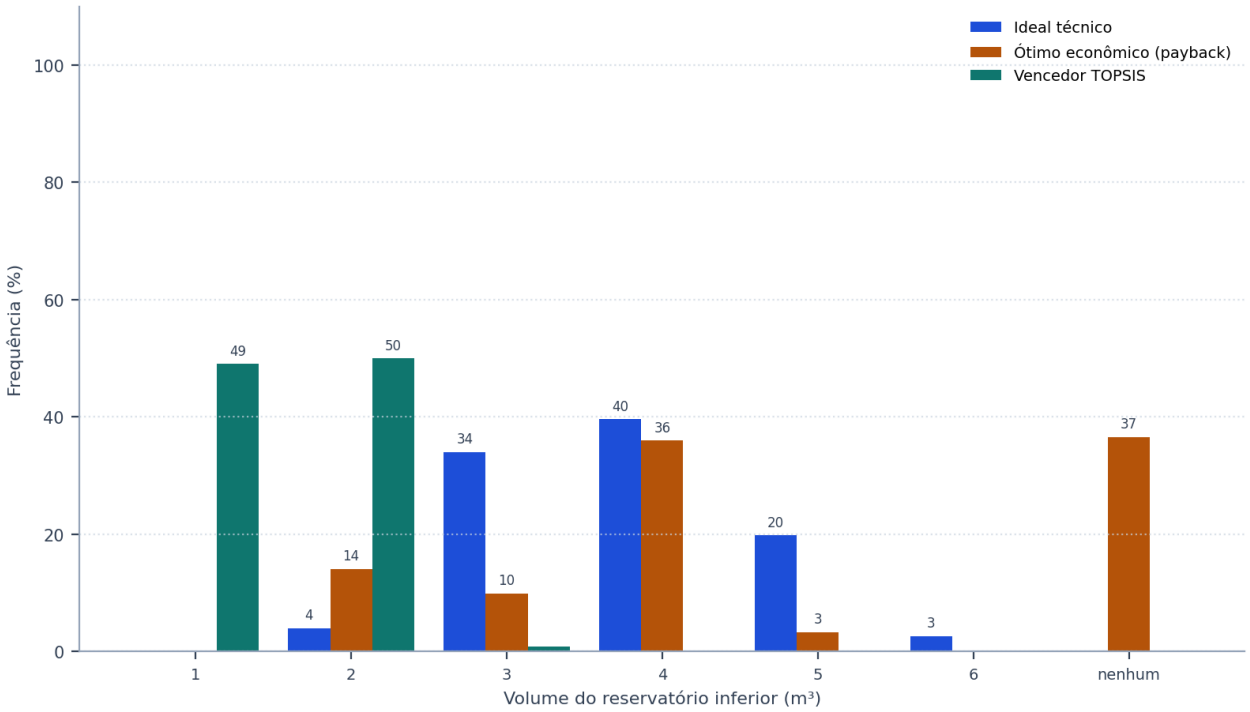



*Figura 71 — Frequência, em porcentagem das realizações, com que cada volume é o ideal técnico, o ótimo econômico e o vencedor do TOPSIS no exemplo do tutorial.*

A leitura é a mesma da aceitabilidade SMAA-VIKOR (seção 2.10): um volume que vence na maioria das realizações é uma recomendação robusta; um que vence numa minoria, ao lado de vizinhos com frequências parecidas, é uma preferência que depende das premissas, e o texto precisa dizer isso.

### 7.4.5. O que mais pesa

A sensibilidade é medida pela correlação de postos de Spearman (1904) entre cada variável sorteada e o resultado no volume escolhido. O coeficiente ρ vai de −1 a 1: o sinal diz o sentido do efeito, e o módulo, a sua força. Por usar postos, e não valores, ele capta relações monótonas não lineares — como a da tarifa progressiva — e não é distorcido por realizações extremas.

**Tabela 186** — Sensibilidade no volume escolhido: força e sentido da influência de cada variável sorteada sobre os resultados do tutorial

| Variável | ρ com a economia | ρ com o VPL | ρ com o saldo de $CO_2$ |
|---|---|---|---|
| Número de pessoas | -0,35 | 0,69 | 0,69 |
| Consumo per capita | -0,26 | 0,48 | 0,47 |
| Fração não potável interna | 0,84 | 0,34 | 0,49 |
| Fator das tarifas de água e esgoto | 0,01 | 0,26 | 0,04 |
| Fator do investimento | -0,06 | -0,08 | 0,04 |
| Fator da chuva | 0,11 | 0,02 | 0,06 |

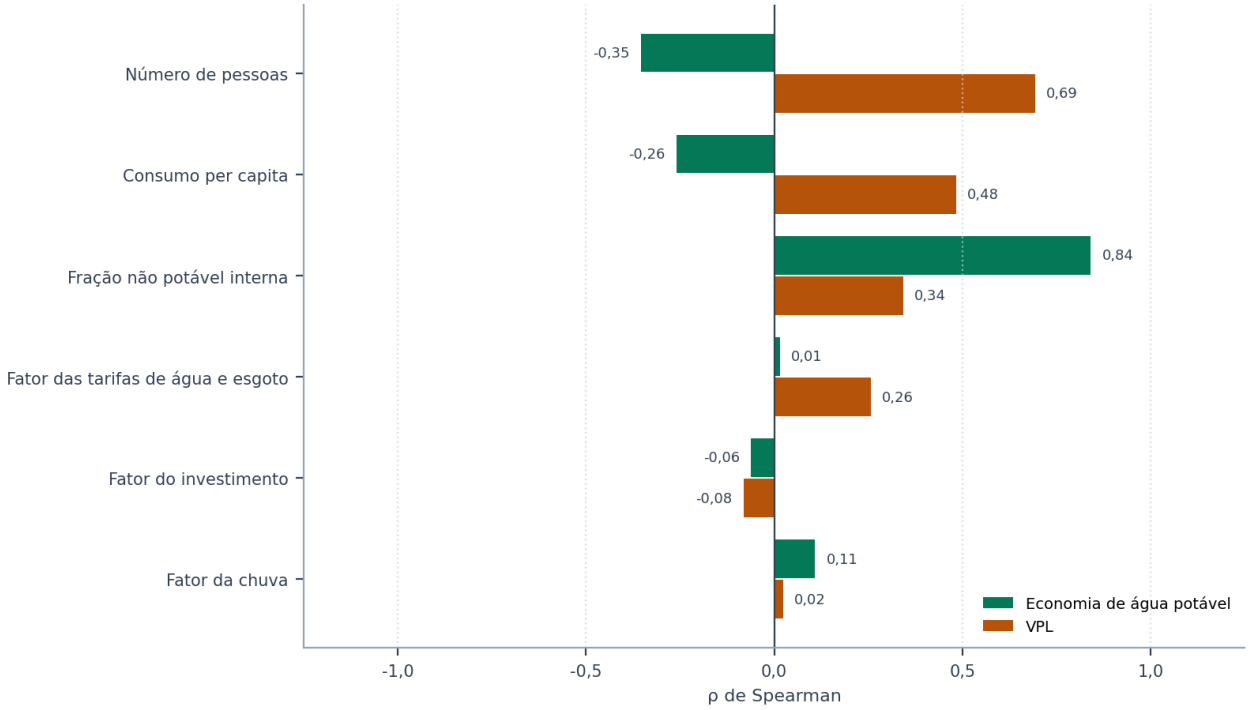



*Figura 72 — Correlação de postos de Spearman de cada variável sorteada com a economia de água potável e com o valor presente líquido no volume escolhido pelo estudo do tutorial, da maior para a menor influência no valor presente líquido.*

O exemplo mostra um efeito que a análise de uma premissa por vez não deixa ver. A fração não potável é a variável que mais move a economia **percentual**, porque define a demanda que a água de chuva pode atender. O número de pessoas e o per capita movem menos a porcentagem — e no sentido contrário, porque aumentam o consumo total —, mas são os que mais movem o valor presente líquido: mais consumo empurra a conta para as faixas caras da tarifa progressiva, e cada metro cúbico poupado passa a valer mais.

### 7.4.6. Quanto da incerteza vem de cada fonte

O ρ diz o sentido e a força de uma relação monótona, mas não diz que parte da incerteza do resultado vem de cada variável. Essa parte é a razão de correlação, $\eta^2$: a variância das médias do resultado entre classes da variável, dividida pela variância total. As variáveis contínuas são agrupadas em decis, o número de pessoas e o modelo climático pelos seus próprios valores. O $\eta^2$ estima o índice de sensibilidade de primeira ordem (Saltelli et al., 2008), vai de 0 a 1 e capta também relações não monótonas.

**Tabela 187** — Parte da variância do resultado explicada por cada variável sorteada no exemplo do tutorial, no volume escolhido ($\eta^2$; as variáveis contínuas agrupadas em decis)

| Fonte de incerteza | $\eta^2$ da economia | $\eta^2$ do VPL | $\eta^2$ do saldo de $CO_2$ |
|---|---|---|---|
| Número de pessoas | 0,13 | 0,54 | 0,52 |
| Consumo per capita | 0,08 | 0,26 | 0,24 |
| Fração não potável interna | 0,72 | 0,09 | 0,23 |
| Fator das tarifas de água e esgoto | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Fator do investimento | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Fator da chuva | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Soma | 0,97 | 0,96 | 1,02 |

No exemplo, o número de pessoas e o per capita respondem por cerca de quatro quintos da variância do valor presente líquido, e a fração não potável por cerca de três quartos da variância da economia. Os três

fatores econômicos e o da chuva, com as larguras de triagem, pesam pouco. Com variáveis independentes e efeitos aditivos, a soma fica perto de 1; uma soma bem abaixo de 1 indica interação entre as variáveis. A estimativa por classes tem um pequeno viés para cima, da ordem do número de classes dividido pelo número de realizações, e por isso a soma pode passar ligeiramente de 1.

### 7.4.7. O modelo climático

> **Só na Edição Brasil (BRL).**

Quando os modelos climáticos são sorteados, a tela acrescenta uma tabela com o resultado no volume escolhido por modelo — quantas realizações o sortearam, a economia média, o VPL médio e a probabilidade de o investimento se pagar — e o $\eta^2$ do modelo. O exemplo a seguir, gravado no arquivo `11_modulacao_climbra.triton`, usa o projeto do tutorial com a chuva da base CLIMBra para Florianópolis, cenário SSP2-4.5, de 2025 a 2054, os dezenove modelos marcados e as três variáveis de consumo sorteadas, em mil realizações e semente 42.

**Tabela 188** — Resultados no volume escolhido (2 m³) por modelo climático sorteado, em Florianópolis no cenário SSP2-4.5 de 2025 a 2054, com as três variáveis de consumo também sorteadas

| Modelo | Realizações | Chuva média (mm/ano) | Economia média (%) | VPL médio (R$) | P(VPL > 0) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HadGEM3-GC31-LL | 52 | 2.093 | 25,4 | 4.348 | 71 |
| KACE | 52 | 2.050 | 26,9 | 2.403 | 69 |
| ACCESS-ESM1-5 | 52 | 2.040 | 25,0 | 8.107 | 81 |
| ACCESS-CM2 | 56 | 1.998 | 25,2 | 1.903 | 62 |
| MPI-ESM1-2 | 49 | 1.980 | 25,4 | 2.928 | 69 |
| TaiESM1 | 45 | 1.934 | 25,5 | 266 | 58 |
| EC-EARTH3 | 66 | 1.896 | 23,6 | 868 | 62 |
| UKESM1-0-LL | 44 | 1.884 | 25,4 | 4.111 | 75 |
| KIOST | 47 | 1.883 | 22,2 | 343 | 66 |
| GFDL-CM4 | 60 | 1.848 | 24,4 | 3.829 | 70 |
| INM-CM5 | 62 | 1.844 | 24,9 | 6.052 | 77 |
| MRI-ESM2 | 47 | 1.842 | 26,3 | 3.529 | 66 |
| GFDL-ESM4 | 50 | 1.836 | 23,7 | 1.553 | 64 |
| IPSL-CM6A-LR | 55 | 1.798 | 22,3 | -1.979 | 45 |
| CMCC-ESM2 | 53 | 1.776 | 24,1 | -307 | 60 |
| MIROC6 | 59 | 1.772 | 23,7 | 1.213 | 56 |
| INM-CM4 | 43 | 1.756 | 23,9 | 845 | 60 |
| NESM3 | 59 | 1.728 | 24,6 | 14 | 61 |
| NorESM2-MM | 49 | 1.644 | 23,9 | -185 | 69 |

**Tabela 189** — Parte da variância do resultado explicada por cada fonte de incerteza no exemplo dos modelos climáticos, no volume escolhido ($\eta^2$; as variáveis contínuas agrupadas em decis)

| Fonte de incerteza | $\eta^2$ da economia | $\eta^2$ do VPL | $\eta^2$ do saldo de $CO_2$ |
|---|---|---|---|
| Número de pessoas | 0,14 | 0,58 | 0,51 |
| Consumo per capita | 0,08 | 0,27 | 0,24 |
| Fração não potável interna | 0,68 | 0,09 | 0,23 |
| Modelo climático | 0,08 | 0,05 | 0,07 |
| Soma | 0,97 | 0,99 | 1,04 |

Os modelos discordam em mais de um quarto da chuva anual, e ainda assim o modelo explica só uma pequena parte da variância. Em Florianópolis, a chuva sobra para uma cisterna desse porte: o que limita a economia é a demanda que a água de chuva pode atender, e não a chuva que chega. Com cerca de cinquenta realizações por modelo, o erro-padrão do VPL médio de cada um é da ordem de R$ 1.500, e as diferenças entre as médias da tabela são, na maior parte, ruído do sorteio do consumo. O $\eta^2$ separa as duas coisas; ler a tabela modelo a modelo, sem ele, levaria a atribuir ao clima o que é efeito da ocupação. Num clima mais seco, ou numa cisterna maior, o peso do modelo pode ser outro, e a tabela o mostra.

> **Na International Edition (INT).** Sem a base CLIMBra, a tabela por modelo não aparece; a tabela da variância traz as variáveis sorteadas, entre elas o fator da chuva.

### 7.4.8. O que declarar

Num relatório ou num artigo, declare: as variáveis sorteadas e as suas distribuições (a primeira tabela), o número de realizações e a semente, a faixa P5–P95 e a mediana do resultado no volume escolhido, a probabilidade de o investimento se pagar com o seu intervalo, a frequência com que o volume escolhido vence e a parte da variância que cada fonte explica. Com modelos climáticos sorteados, declare também a lista de modelos, o cenário e o período. O botão **Exportar** grava tudo isso em JSON, e o CSV das amostras permite refazer qualquer estatística fora do programa.

# 7.5. Método, estatística e limites

> **Pergunta que esta seção responde:** como a modulação calcula, e até onde se pode confiar nela?

## 7.5.1. O procedimento

A modulação é uma simulação de Monte Carlo sobre a cadeia completa do programa. Para N realizações com semente s:

1. o programa roda o caso-base, com as premissas do estudo;
2. sorteia, de uma vez, N valores de cada variável marcada, com o gerador pseudoaleatório iniciado pela semente, e, por último, o modelo climático de cada realização, se houver modelos marcados — de modo que marcar modelos não muda os demais sorteios da mesma semente;
3. para cada realização, copia o projeto, troca as premissas pelos valores sorteados — e a série de chuva pela do modelo sorteado — e refaz a cadeia técnica, econômica, ambiental e TOPSIS para **todos** os volumes da varredura;
4. reúne as N realizações em estatísticas por volume e no volume escolhido.

A comparação entre volumes é **pareada**: numa realização, todos os volumes enfrentam as mesmas premissas sorteadas, e a diferença entre dois deles é efeito do volume, e não do sorteio. É o que permite contar com que frequência cada volume vence. A grade de volumes é a do estudo, e o programa interrompe a análise se ela mudar entre realizações.

## 7.5.2. As estatísticas

Os percentis são empíricos, calculados sobre as realizações; o desvio-padrão é o amostral, e o coeficiente de variação, a razão entre ele e o módulo da média. As probabilidades vêm com o intervalo de 95% de Wilson (1927). A sensibilidade é o ρ de Spearman (1904), com empates no posto médio. A parte da variância explicada é a razão de correlação $\eta^2$, a variância entre as médias de classe dividida pela variância total; as classes são os decis da variável sorteada, ou os seus próprios valores quando ela tem até dez valores distintos, como o número de pessoas e o modelo climático. É o estimador por classes do índice de primeira ordem (Saltelli et al., 2008), calculado com as mesmas realizações, sem custo adicional.

A convergência é acompanhada pela média acumulada do valor presente líquido no volume escolhido e pelo seu intervalo de 95%, de meia largura igual a 1,96 vezes o desvio-padrão dividido pela raiz do número de realizações. A faixa estreita com o inverso da raiz de N: quadruplicar as realizações reduz pela metade a incerteza do sorteio. Se a faixa ainda oscila no fim da curva, aumente N antes de publicar.

## 7.5.3. Limites

- **As variáveis são independentes.** O programa não impõe correlação entre elas. Em muitos projetos isso é razoável; quando duas premissas andam juntas — mais pessoas e mais demanda externa, por exemplo —, sortear de forma independente alarga a faixa além do real em algumas combinações e a estreita em outras.
- **A incerteza é a declarada.** A faixa de saída nunca é mais confiável que as distribuições de entrada. Os valores de triagem são genéricos; ajuste-os com dados da edificação, de medição ou de literatura, e declare a fonte.
- **A chuva varia por fator ou por modelo.** O fator da chuva escala a série inteira e preserva a sua estrutura temporal — a sequência de dias secos e chuvosos. O sorteio entre modelos climáticos troca essa estrutura, mas só entre os dezenove modelos da base, com pesos iguais, para o cenário e o período do projeto. A

incerteza de cenário — SSP2-4.5 ou SSP5-8.5 — não é sorteada: compare os cenários rodando a modulação uma vez em cada. O efeito do comprimento da série tem estudo próprio (seção 2.2).

- **O que não está no catálogo fica fixo.** O preço de cada material em separado, os parâmetros da motobomba, a dose de cloro, o IPTU Verde e as demais premissas seguem o estudo. A análise de sensibilidade da seção 3.7 cobre as que faltam, uma de cada vez.
- **O $\eta^2$ por classes tem viés.** Com k classes e N realizações, ele superestima a parte explicada em cerca de $(k - 1)/N$ — 0,009 com dez classes e mil realizações. Valores dessa ordem não distinguem uma variável sem efeito.

A modulação probabilística dá a incerteza do resultado a partir da incerteza das premissas; ela não é uma validação do modelo, que a seção 5.3 discute. Para uma introdução ao método e às suas variantes — amostragem estratificada, índices de sensibilidade baseados em variância —, ver Saltelli et al. (2008).

# Apêndices

# Apêndice A — Os parâmetros do projeto

São **123 parâmetros**. É a lista completa do que um projeto guarda, com o nome exato de cada campo dentro do arquivo `.triton`.

A lista não foi transcrita à mão: é extraída do próprio programa a cada versão, e por isso não pode divergir dele.

A coluna **onde se informa** diz em que tela o campo aparece; a coluna **quem consome** diz que cálculo o usa. Campo sem nenhuma das duas é campo gravado no arquivo e nunca lido, e está listado na seção 5.2.

## A.1. Identificação

3 parâmetros.

**Tabela 190** — Parâmetros do projeto: identificação

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| `project_name` | Novo projeto Triton | — | Exportação, Janela principal, Relatórios | Automação, CAD e BIM, Planilhas, Relatórios |
| `project_id` | — | — | Janela principal, Relatórios | Automação |
| `created_at` | — | — | Janela principal | — |

## A.2. Chuva

9 parâmetros.

**Tabela 191** — Parâmetros do projeto: chuva

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| `precip_file` | — | — | Janela principal, Projeto | Automação, Cenários, Planilhas |
| `climate_source_mode` | national_db | — | Janela principal, Projeto, Relatórios | Automação |
| `climate_city_uf` | SC | — | Janela principal, Projeto, Relatórios | Automação |
| `climate_city_name` | Florianópolis | — | Janela principal, Projeto, Relatórios | Automação |
| `climate_model` | INM-CM4 | — | Janela principal, Projeto, Relatórios | Automação |
| `climate_scenario` | HIST | — | Janela principal, Projeto, Relatórios | Automação |
| `climate_start_date` | 01/01/1980 | — | Janela principal, Projeto, Relatórios | Automação |
| `climate_end_date` | 31/12/2013 | — | Janela principal, Projeto, Relatórios | Automação |
| `start_date` | 01/01/1980 | — | Exportação, Janela principal, Projeto, Tarifas e custos | Automação, Clima, Planilhas |

Observações do código:

- `climate_source_mode`: "national_db" (base nacional) ou "custom_file" (arquivo próprio)

## A.3. Captação

7 parâmetros.

**Tabela 192** — Parâmetros do projeto: captação

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| `discard` | — | mm | Ambiental, Documentação, Gráficos, Janela principal, Projeto, Qualidade, Relatórios | ACV, Automação, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Planilhas, Relatórios |
| `discard_mode` | 1 | código | Janela principal, Projeto, Varredura | Automação, Balanço diário, Cenários |
| `discard_days_interval` | 7 | dias | Janela principal, Projeto, Varredura | Automação, Balanço diário, Cenários |
| `area` | 100 | m² | Ambiental, Documentação, Edificação, Gráficos, Janela principal, Qualidade, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura | ACV, Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Planilhas, Relatórios |
| `irrigation_garden_area_m2` | 0 | m² | — | — |
| `runoff_coeff` | — | — | Edificação, Janela principal, Qualidade, Varredura | Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas |
| `first_flush_system_enabled` | não | — | Ambiental, Qualidade | ACV, Automação, ETAP |

Observações do código:

- `discard`: mm
- `discard_mode`: 1 = todos os eventos, 2 = 1º evento após estiagem, 3 = a cada X dias
- `discard_days_interval`: intervalo para modo 3
- `area`: $m^2$
- `irrigation_garden_area_m2`: Área de jardim em $m^2$ para o assistente de dimensionamento
- `runoff_coeff`: ver hydrology_defaults

## A.4. Edificação

2 parâmetros.

**Tabela 193** — Parâmetros do projeto: edificação

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| `num_economias` | 1 | un | Ambiental, Edificação | Automação, Econômico |
| `building_template_id` | res_medio | — | Edificação | Automação, Tarifas |

Observações do código:

- `num_economias`: Número de economias / apartamentos com micromedição individual

## A.5. Demanda

17 parâmetros.

**Tabela 194** — Parâmetros do projeto: demanda

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| demand_type | 0 | código | — | — |
| demand_mode | constant | — | Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios, Varredura | Automação, Balanço diário |
| demand_value | 200 | L/dia | Documentação, Econômico, Janela principal | Automação, Balanço diário |
| demand_monthly | — | — | Janela principal | Automação |
| residents_type | 0 | código | — | — |
| residents_count | 4 | hab | Ambiental, Econômico, Janela principal | Automação, Balanço diário, Motobomba |
| residents_monthly | — | — | Janela principal | Automação |
| potable_indoor_share | 0,6 | fração | Edificação, Janela principal | Automação |
| non_potable_indoor_share | 0,4 | fração | Edificação, Janela principal | Automação, Balanço diário |
| rainwater_share | 0,4 | fração | Documentação, Janela principal, Varredura | Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas |
| weekly_demands | — | — | Edificação, Janela principal, Varredura | Automação, Balanço diário |
| weekly_residents | — | — | Edificação, Janela principal, Varredura | Automação, Balanço diário |
| weekly_shares | — | — | Edificação, Janela principal, Varredura | Automação, Balanço diário |
| monthly_shares | — | — | Edificação, Janela principal, Varredura | Automação, Balanço diário |
| daily_demands | — | — | Edificação, Janela principal, Varredura | Automação, Balanço diário |
| daily_residents | — | — | Edificação, Janela principal, Varredura | Automação, Balanço diário |
| daily_shares | — | — | Edificação, Janela principal, Varredura | Automação, Balanço diário |

Observações do código:

- demand_mode: "constant", "weekly", "monthly", "daily"
- demand_value: L/dia, por habitante ou total
- potable_indoor_share: Fração potável do consumo interno; 1 – non_potable_indoor_share
- non_potable_indoor_share: Fração não potável do consumo interno (bacias, máquina); ver fracao_atendivel
- rainwater_share: fração de 0 a 1 (0,4 = 40%)

## A.6. Irrigação

4 parâmetros.

**Tabela 195** — Parâmetros do projeto: irrigação

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| irrigation_liters_per_day | 0 | L/dia | Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios | Automação, Balanço diário |
| irrigation_rain_threshold_mm | 2 | mm/dia | Edificação, Janela principal | Automação, Balanço diário |
| irrigation_potable_backup | sim | — | Edificação, Janela principal | Automação, Balanço diário |
| irrigation_rate_l_m2_day | 3 | L/m²·dia | — | — |

Observações do código:

- `irrigation_liters_per_day`: Demanda externa (rega, lavagem de áreas externas), L/dia
- `irrigation_rain_threshold_mm`: Limiar diário de precipitação para supressão da irrigação (mm/dia)
- `irrigation_potable_backup`: Se True, a rede pública atende a irrigação em dias secos se a cisterna secar
- `irrigation_rate_l_m2_day`: Taxa diária de rega ($L/m^2$/dia)

## A.7. Qualidade da água

9 parâmetros.

**Tabela 196** — Parâmetros do projeto: qualidade da água

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| `water_quality_target_class` | classe_1 | — | Ambiental, Qualidade | ACV, Automação, ETAP |
| `water_quality_disinfection` | cloro | — | Ambiental, Qualidade | ACV, Automação, ETAP |
| `water_quality_polishing` | não | — | Ambiental, Qualidade | ACV, Automação, ETAP |
| `etap_enabled` | sim | — | Ambiental, Econômico, Otimizador | ACV, Automação, ETAP |
| `chlorine_treatment_enabled` | sim | — | Ambiental, Econômico, Otimizador, Qualidade | ACV, Automação, Econômico |
| `chlorine_dose_mg_l` | — | mg $Cl_2$/L | Ambiental, Econômico, Otimizador, Qualidade | ACV, Automação, ETAP, Econômico, Relatórios |
| `chlorine_product_purity` | — | kg/kg | Ambiental, Qualidade | ACV, Automação, ETAP, Econômico |
| `chlorine_cost_per_kg` | 25 | R$/kg | Econômico, Otimizador, Qualidade | Automação, ETAP, Econômico, Preços |
| `chlorine_co2_kg_per_kg` | — | kg $CO_2$e/kg | Ambiental, Qualidade | ACV, Automação, ETAP |

Observações do código:

- `water_quality_disinfection`: "cloro", "uv", "ozonio", "nenhum"
- `chlorine_dose_mg_l`: mg de Cl2 ativo por litro
- `chlorine_product_purity`: kg Cl2 ativo por kg de produto
- `chlorine_cost_per_kg`: R$ por kg de PRODUTO comercial

## A.8. Reservatórios

13 parâmetros.

**Tabela 197** — Parâmetros do projeto: reservatórios

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| `upper_tank_vol` | 500 | L | Ambiental, Assistente da bomba, Caixa superior, Econômico, Exportação, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, Multicritério, Planilhas, Preços |
| `upper_tank_used` | 1 | código | Ambiental, Econômico, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura | ACV, Automação, Balanço diário, Cenários, Motobomba, Planilhas, Preços |
| `lower_tank_max` | 10000 | L | Janela principal, Varredura | Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas |
| `lower_tank_step` | 250 | L | Janela principal, Varredura | Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas |
| `lower_tank_mode` | 1 | código | Janela principal, Varredura | Automação |
| `lower_tank_fixed` | 2000 | L | Janela principal, Tarifas e custos, Varredura | Automação |
| `delta_ideal` | 5 | %/m³ | Janela principal, Otimizador, Varredura | Automação, Cenários |
| `econ_lower_tank_vol` | 2000 | L | Ambiental, Econômico, Tarifas e custos, Varredura | Automação |
| `lower_tank_material` | PEAD | — | Econômico, Otimizador, Tarifas e custos | ACV, Automação, Preços |
| `upper_tank_material` | PEAD | — | Econômico, Otimizador, Tarifas e custos | ACV, Automação, Preços |
| `cost_lower_tank` | 0 | R$ | Econômico, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Econômico, Preços |
| `cost_lower_tank_per_m3` | 0 | — | Tarifas e custos | Preços |
| `cost_upper_tank` | 0 | R$ | Econômico, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Econômico |

Observações do código:

- `upper_tank_vol`: L
- `upper_tank_used`: 0 = sem caixa superior, 1 = com caixa superior
- `lower_tank_max`: L
- `lower_tank_step`: L
- `lower_tank_mode`: 0 = volume fixo, 1 = varredura
- `lower_tank_fixed`: usado no modo de volume fixo
- `delta_ideal`: limiar de ganho marginal para o volume ideal, em %/m³
- `lower_tank_material`: "PEAD", "CONCRETO", "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX"
- `upper_tank_material`: "PEAD", "CONCRETO", "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX"

## A.9. Motobomba

18 parâmetros.

**Tabela 198** — Parâmetros do projeto: motobomba

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| pumping_threshold | 50 | L | Janela principal, Varredura | Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas |
| supply_arrangement | — | código | Ambiental, Econômico, Varredura | ACV, Automação, Econômico, Motobomba |
| pressurizer_pressure_m | 18 | m.c.a. | Varredura | Motobomba |
| pressurizer_starts_per_person_day | 5,05 | 1/pessoa·dia | Varredura | Motobomba |
| pressurizer_model | komeco_tp820t | código | Varredura | Motobomba |
| pressurizer_point_flow_l_min | 9 | L/min | Varredura | Motobomba |
| pressurizer_power_kw | 0,18 | kW | Varredura | Motobomba |
| pressurizer_flow_l_min | 13,3 | L/min | Varredura | Motobomba |
| pressurizer_post_run_s | 0 | s | Varredura | Motobomba |
| pump_count | 2 | un | Ambiental, Econômico, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos | ACV, Automação, Econômico, Preços, Relatórios |
| pump_power_str | 1/2 | — | Relatórios | — |
| pump_power_kw | 0,36775 | kW | Econômico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura | Automação, CAD e BIM, Econômico, Motobomba, Preços, Relatórios |
| pump_manometric_head_m | 0 | m.c.a. | Varredura | Automação, Motobomba |
| pump_efficiency | 0 | % | Gráficos, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Motobomba |
| pump_flow_rate | 0 | L/h | Econômico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Motobomba |
| pump_startup_time_h | 0,03 | h | Econômico, Gráficos, Otimizador, Tarifas e custos | Automação, Motobomba |
| pump_motor_efficiency | 0 | % | Tarifas e custos | Automação, Motobomba |
| pump_unit_cost | 300 | R$ | Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Econômico, Preços |

Observações do código:

- pumping_threshold: L, nível de acionamento do recalque
- pump_count: principal + reserva como configuração inicial recomendada
- pump_power_kw: kW (1 CV = 0,7355 kW; 1/2 CV = 0,36775 kW)
- pump_efficiency: %, 0 = deduzir do porte
- pump_startup_time_h: h
- pump_motor_efficiency: %

- `pump_unit_cost`: R$, referência de mercado para motobomba periférica 1/2 CV

## A.10. Tubulação

1 parâmetro.

**Tabela 199** — Parâmetros do projeto: tubulação

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| `pipes_list` | — | — | Econômico, Tarifas e custos | ACV, Automação |

## A.11. Investimento

3 parâmetros.

**Tabela 200** — Parâmetros do projeto: investimento

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| `cost_labor` | 0 | R$ | Econômico, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Econômico |
| `cost_piping` | 0 | R$ | Econômico, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Econômico |
| `cost_accessories` | 0 | R$ | Econômico, Tarifas e custos, Varredura | Automação, ETAP, Econômico |

## A.12. Operação

1 parâmetro.

**Tabela 201** — Parâmetros do projeto: operação

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| `op_costs` | — | — | Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Econômico |

## A.13. Tarifas

18 parâmetros.

**Tabela 202** — Parâmetros do projeto: tarifas

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| tariff_customized | não | — | Projeto | — |
| water_tariffs | — | — | Projeto, Tarifas, Tarifas e custos, Varredura | Econômico |
| tariff_city_uf | SC | — | Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifas, Tarifas e custos | — |
| tariff_city_name | Florianópolis | — | Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifas, Tarifas e custos | Automação |
| tariff_vigencia | — | — | Projeto, Tarifas e custos | — |
| tariff_category | residencial | — | Econômico, Tarifas, Tarifas e custos | Tarifas |
| sewage_rate | 100 | % da água | Projeto, Tarifas, Tarifas e custos | Automação, Econômico, Tarifas |
| sewage_mode | 1 | código | Econômico, Otimizador, Projeto, Tarifas, Tarifas e custos | Automação, Econômico, Tarifas |
| sewage_tariffs | — | — | — | Econômico, Tarifas |
| sewage_volume_factor | 1 | — | — | Automação, Econômico, Tarifas |
| water_tax_fixed | 0 | R$/mês | Tarifas e custos | Automação, Econômico |
| water_tax_var | 0 | % | Tarifas e custos | Automação, Econômico |
| tariff_escalation | 12 | meses | Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Econômico |
| water_tariff_escalation | 5 | % por período | Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Econômico |
| sewage_tariff_escalation | 5 | % por período | Econômico, Otimizador, Tarifas e custos | Automação, Econômico |
| elec_tariff_escalation | 5 | % por período | Econômico, Otimizador, Varredura | Automação, Econômico |
| tariff_flag | verde | — | Econômico | Automação, Econômico |
| elec_tariff | 0,6957 | R$/kWh | Econômico, Gráficos, Otimizador, Projeto, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Econômico |

Observações do código:

- `tariff_category`: categoria da tabela tarifária aplicada; "personalizada" quando digitada
- `sewage_mode`: 0 = valor fixo em R$, 1 = percentual da parcela de água, 2 = R$/m³ consumido, 3 = escalões
- `water_tax_fixed`: R$
- `water_tax_var`: %
- `tariff_escalation`: meses; comprimento do período de reajuste
- `water_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `sewage_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `elec_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `tariff_flag`: "verde", "amarela", "vermelha_1", "vermelha_2", "branca"
- `elec_tariff`: R$/kWh (Tarifa B1 Residencial CELESC/SC Florianópolis)

## A.14. Energia

4 parâmetros.

**Tabela 203** — Parâmetros do projeto: energia

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| `elec_city_uf` | SC | — | Janela principal, Projeto, Tarifas e custos | — |
| `elec_city_name` | Florianópolis | — | Janela principal, Projeto, Tarifas e custos | — |
| `elec_tax_fixed` | 0 | R$/mês | Tarifas e custos | Automação, Econômico |
| `elec_tax_var` | 0 | % | Tarifas e custos | Automação, Econômico |

Observações do código:

- `elec_tax_fixed`: R$
- `elec_tax_var`: %

## A.15. Incentivos

3 parâmetros.

**Tabela 204** — Parâmetros do projeto: incentivos

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| `iptu_green_enabled` | não | — | Econômico, Otimizador | Automação, Econômico |
| `iptu_annual_value` | 4000 | R$/ano | Econômico, Otimizador | Automação, Econômico |
| `iptu_discount_pct` | 5 | % | Econômico, Otimizador | Automação, Econômico |

Observações do código:

- `iptu_annual_value`: Valor venal do IPTU anual da edificação (R$/ano)
- `iptu_discount_pct`: Desconto municipal do IPTU Verde (%)

## A.16. Financeiro

4 parâmetros.

**Tabela 205** — Parâmetros do projeto: financeiro

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| `inflation` | 0,2 | % ao mês | Documentação, Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Econômico |
| `analysis_period_years` | 20 | anos | Econômico, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura | ACV, Automação, Econômico, Relatórios |
| `tma` | 2 | % ao mês | Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura | Automação, Econômico |
| `install_month` | 0 | mês | — | — |

Observações do código:

- `inflation`: % ao mês; inflação dos custos de O&M
- `analysis_period_years`: anos
- `tma`: % ao mês; taxa mínima de atratividade

## A.17. Certificações

1 parâmetro.

**Tabela 206** — Parâmetros do projeto: certificações

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| edge_base_case_l_person_day | 0 | L/pessoa·dia | Ambiental | — |

## A.18. Outros

6 parâmetros.

**Tabela 207** — Parâmetros do projeto: outros

| Parâmetro | Padrão | Unidade | Onde se informa | Quem consome |
|---|---|---|---|---|
| phi_operation_rule | — | — | Janela principal, Varredura | Automação, Balanço diário, Planilhas |
| data_base_estudo | — | — | Tarifas e custos | — |
| precos_de_catalogo | sim | — | Assistente da bomba, Econômico, Otimizador, Qualidade, Tarifas e custos, Varredura | Automação, ETAP, Preços |
| bim_layout | — | — | Exportação, Janela principal | — |
| capex_do_arranjo | não | — | Janela principal, Tarifas e custos, Varredura | ETAP |
| mao_de_obra_automatica | não | — | Janela principal, Tarifas e custos, Varredura | — |

# Apêndice B — Os processos do programa

São **24 processos**, do arquivo de chuva ao relatório. Cada um declara o que o dispara, o que recebe, as regras com suas ramificações, o que produz e o que acontece quando falha.

É o apêndice mais técnico do manual, e serve a duas pessoas: quem revisa um estudo feito com o programa e precisa saber exatamente que conta foi feita, e quem encontrou um resultado estranho e quer saber por onde o número passou.

Os nomes em `código` são os campos do arquivo de projeto, listados no apêndice A.

## B.1. PROC-01 — Carregar a série de precipitação

*Chuva*

**Gatilho.** Aba Projeto: escolher cidade na base nacional ou abrir arquivo CSV.

**Entradas**

- Arquivo CSV diário, ou cidade da base CMIP6 (652 cidades, 19 modelos, histórico mais SSP2-4.5 e SSP5-8.5)
- `climate_start_date` e `climate_end_date`, que recortam a série
- `start_date`, data do primeiro dia da série

**Regras**

1. A série vira um vetor `numpy` de milímetros por dia; o índice do vetor é o dia, e a data serve só para saber o dia da semana e o mês.
2. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar totais anuais.
3. A base climática vai embutida na Edição Brasil, em `climbra.db`; na International Edition, que não a traz, a série é sempre um arquivo do usuário.

**Saídas**

- `precip_data`: vetor de mm/dia, que é a entrada de **dois** processos distintos — PROC-04 (descarte e captação) e PROC-03 (supressão de irrigação)

**Exceção.** Arquivo ilegível ou sem coluna de chuva interrompe o carregamento com mensagem; a simulação não roda com série vazia.

## B.2. PROC-02 — Compor a demanda diária

*Demanda*

**Gatilho.** Início da simulação, uma vez por execução.

**Entradas**

- `demand_mode`: constante, semanal, mensal ou diária
- `demand_value` (L/dia por pessoa), `residents_count`
- `rainwater_share` ou `non_potable_indoor_share`
- vetores `weekly_*`, `monthly_*`, `daily_*` quando o modo os usa

**Regras**

1. Demanda-base do dia = `demand_value × residents_count`, com o multiplicador do dia da semana, do mês ou do dia, conforme o modo.
2. A fração não potável separa a demanda em duas: interna potável e interna não potável.

3. Quando o modo é semanal, mensal ou diário, a fração vem do próprio vetor do período; fora disso, vale `non_potable_indoor_share`, e só então `rainwater_share`.
4. Valor nulo ou zero em qualquer posição do vetor cai para o valor constante.

**Saídas**

- `tot_arr`: demanda total do dia
- `pot_in_arr`: potável interna, que a chuva nunca atende
- `non_pot_in_arr`: não potável interna, prioridade 1 da chuva
- `pluv_arr` = não potável interna + irrigação ativa

**Exceção.** Data inicial ilegível cai para 01/01/1980 em vez de interromper, porque só afeta o dia da semana.

## B.3. PROC-03 — Suprimir a irrigação nos dias de chuva

*Demanda*

**Gatilho.** Composição da demanda, um teste por dia da série.

**Entradas**

- `irrigation_liters_per_day`
- `irrigation_rain_threshold_mm` (padrão 2 mm/dia)
- `precip_data`, o **mesmo** vetor que alimenta a captação

**Regras**

1. Se a chuva do dia ≥ limiar, a irrigação do dia é **zero** e o dia entra na contagem de dias suprimidos.
2. Caso contrário, a irrigação do dia é o volume nominal.
3. É a segunda leitura do arquivo de chuva, e independente da primeira: um dia pode suprimir a irrigação e ainda assim render captação.

**Saídas**

- `irr_arr`: irrigação do dia
- `irr_suppressed_mask`: dias suprimidos, que viram `total_irrigation_days_suppressed` no resultado

**Exceção.** Sem volume de irrigação cadastrado, o vetor é zero e a máscara é falsa em todos os dias.

## B.4. PROC-04 — Descartar as primeiras águas

*Balanço hídrico*

**Gatilho.** Todo dia com chuva, dentro do laço diário.

**Entradas**

- `precip_mm` do dia
- `discard_mm`
- `discard_mode` (1, 2 ou 3)
- `discard_days_interval`

**Regras**

1. **Modo 1**: descarta em todo evento de chuva.
2. **Modo 2**: descarta apenas no primeiro evento após estiagem, definida como véspera com menos de 1 mm.
3. **Modo 3**: descarta quando passaram `discard_days_interval` dias desde o último descarte.

4. Quando o descarte se aplica: `p_eff = p − discard_mm` se `p > discard_mm`, senão **zero**: toda a chuva do dia vai para o descarte.
5. Quando não se aplica: `p_eff = p`, a chuva inteira é aproveitável.

**Saídas**

- `p_eff`: lâmina efetiva do dia, em mm, que segue **só** para PROC-05
- `eff_precip_mm` na série diária detalhada, quando ela é guardada

**Exceção.** Lâmina de descarte negativa é rejeitada na porta de validação, antes do laço.

## B.5. PROC-05 — Converter lâmina em volume captado

*Balanço hídrico*

**Gatilho.** Todo dia, depois do descarte.

**Entradas**

- `p_eff` de PROC-04
- `area` ($m^2$)
- `runoff_coeff`

**Regras**

1. `v_ac = p_eff × area × runoff_coeff`, em litros.
2. É aqui que o arquivo de chuva vira volume, e é o único ponto onde isso acontece.
3. O coeficiente é adimensional e fica em [0, 1]; fora disso a simulação nem começa.

**Saídas**

- `v_ac`: volume captado do dia, que segue para PROC-06
- `harvested_liters` na série diária

**Exceção.** Área negativa ou coeficiente fora de [0, 1] levantam `ValueError` nomeando o campo, em PROC-11.

## B.6. PROC-06 — Armazenar e extravasar

*Balanço hídrico*

**Gatilho.** Todo dia, depois da captação.

**Entradas**

- `v_ac`
- volume remanescente do dia anterior
- `lower_tank_vol`

**Regras**

1. **Extravasamento antes do consumo**, como na regra YAS; a chuva do dia, até a capacidade, já atende a demanda do dia, o que põe o modelo entre a YAS e a YBS estritas.
2. `disponível = v_lower + v_ac`. Se passar da capacidade, o excedente extravasa e o reservatório fica cheio.
3. A ordem importa: retirar a demanda antes faria o reservatório aceitar água que fisicamente já teria extravasado, superestimando o aproveitamento.

**Saídas**

- `v_spill_today`, somado em `avg_spilled_l_day`, que vira critério de extravasamento no multicritério
- `v_in_tank`, o volume disponível para atendimento

**Exceção.** Volume zero é válido e representa o cenário sem sistema; negativo é rejeitado.

## B.7. PROC-07 — Atender com reservatório único

*Balanço hídrico*

**Gatilho.** Todo dia, quando não há reservatório superior.

**Entradas**

- `v_in_tank`
- `pluvial_demand_per_day` de PROC-02

**Regras**

1. `v_c = min(demanda pluvial, volume no reservatório)`.
2. O volume remanescente permanece para o dia seguinte: `v_lower = v_in_tank − v_c`.

**Saídas**

- `v_c`: volume pluvial consumido no dia

**Exceção.** Nenhuma: o mínimo já trata reservatório vazio e demanda nula.

## B.8. PROC-08 — Atender com recalque para caixa superior

*Balanço hídrico*

**Gatilho.** Todo dia, quando `upper_tank_used` e o volume superior é positivo.

**Entradas**

- `v_lower`, `v_upper`
- `upper_tank_vol`
- `pumping_threshold`, o volume de reserva que não se consome

**Regras**

1. Laço até a demanda ser atendida ou a água acabar.
2. Primeiro consome da caixa superior o que estiver **acima** do limiar de acionamento.
3. Se ainda falta e há água embaixo, aciona a bomba: transfere `min(v_lower, espaço livre em cima)`, conta **um ciclo** e registra a batelada.
4. Depois do recalque, consome de novo.
5. O limiar é limitado ao volume da caixa superior na entrada do processo.

**Saídas**

- `v_c`
- `v_rec_today`, somado em `total_pumped_liters`
- `cycles_today`, somado em `total_pump_cycles`
- `max_pump_batch_liters`

**Exceção.** Volume superior negativo é rejeitado na validação. O laço tem saída garantida: se não há água embaixo nem em cima, interrompe.

## B.9. PROC-09 — Repartir o atendimento e completar com potável

*Balanço hídrico*

**Gatilho.** Todo dia, depois do atendimento.

**Entradas**

- `v_c`
- `non_pot_in_day`
- `irr_day`
- `pot_in_day`
- `irrigation_potable_backup`

**Regras**

1. **Prioridade 1**, uso interno não potável: `c_pluv_in = min(v_c, não potável interna)`.
2. **Prioridade 2**, irrigação: `c_pluv_irr = min(v_c − c_pluv_in, irrigação do dia)`.
3. O potável consumido é a soma de três parcelas: o potável interno, o déficit do não potável interno e — só se o suprimento de reserva estiver ligado — o déficit da irrigação.
4. Com o suprimento de reserva desligado, o jardim simplesmente não é regado no dia seco, e a rede não é acionada.

**Saídas**

- `potable_consumed_liters` do dia
- `avg_pluvial_indoor_consumed_l_day` e `avg_pluvial_irrigation_consumed_l_day`, que separam o uso interno do externo para os créditos WEc1 e WEc2 do LEED v4 e as Opções 2 e 4 do WEc2 do LEED v5

**Exceção.** Nenhuma: todas as parcelas são mínimos e máximos com zero.

## B.10. PROC-10 — Classificar o atendimento do dia

*Balanço hídrico*

**Gatilho.** Todo dia, ao fim do atendimento.

**Entradas**

- `v_c`
- `pluvial_demand_per_day`

**Regras**

1. **Pleno** quando o consumido iguala a demanda pluvial, com tolerância de $10^{-5}$ L.
2. **Parcial** quando consumiu algo, mas menos que a demanda.
3. **Nulo** quando não consumiu nada.

**Saídas**

- `pct_days_full_satisfaction`, `pct_days_partial_satisfaction` e `pct_days_null_satisfaction`, que são a confiabilidade temporal do sistema

**Exceção.** Nenhuma.

## B.11. PROC-11 — Validar a entrada física

*Balanço hídrico*

**Gatilho.** Primeira linha de `run_single_simulation`, antes de qualquer conta.

**Entradas**

- volume inferior e superior

- área
- coeficiente de escoamento
- lâmina de descarte
- demanda diária
- fração pluvial

**Regras**

1. Volume negativo, área negativa, descarte negativo e demanda negativa são recusados.
2. Coeficiente de escoamento e fração pluvial têm de ficar em [0, 1].
3. **Volume zero continua válido**: é a referência «sem sistema» da varredura.
4. A mensagem nomeia o campo e o valor recebido, em vez de corrigir por baixo dos panos.

**Saídas**

- Nenhuma saída: ou passa, ou levanta `ValueError`

**Exceção.** É o próprio tratamento. Antes desta porta, volume de −1.000 L devolvia −166,67% de economia, e o número seguia para o econômico, para a ACV e para o relatório.

## B.12. PROC-12 — Agregar o período e calcular os indicadores

*Balanço hídrico*

**Gatilho.** Fim do laço diário.

**Entradas**

- acumuladores do laço
- `n_days`

**Regras**

1. **Potencial de economia** = pluvial consumido no período ÷ demanda total do período × 100.
2. As médias diárias dividem os acumulados pelo número de dias simulados.
3. As conversões para o ano usam **365,25** dias, e não 365, para absorver os bissextos da série.
4. O potencial fica sempre em [0, 100] — invariante que a porta de validação existe para garantir.

**Saídas**

- `SingleTankSimulationResult`, com 21 campos, que é o objeto que **todos** os módulos a jusante consomem

**Exceção.** Demanda total nula devolve potencial zero em vez de dividir por zero.

## B.13. PROC-13 — Varrer volumes e achar o volume ideal

*Balanço hídrico*

**Gatilho.** Aba Varredura: botão de simular.

**Entradas**

- `lower_tank_max`
- `lower_tank_step`
- `delta_ideal` (%/m$^3$)

**Regras**

1. A grade discreta arredonda o passo **para cima** até o múltiplo de 250 L, que é o quantum comercial de reservatório, e limita a 40 volumes positivos.

2. O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto, de modo que só o último intervalo pode ser menor que o passo.
3. Zero entra na grade como alternativa de referência.
4. Roda PROC-04 a PROC-12 uma vez por volume.
5. O **volume ideal** é o primeiro cujo ganho marginal `Δpotencial/Δm³` cai abaixo do limiar: a partir dali, mais reservatório não compensa.

**Saídas**

- `SweepSimulationResult`: um resultado por volume, o volume ideal, e o registro de que o passo foi ajustado
- A lista de volumes é a lista de **candidatos** do multicritério

**Exceção.** Passo maior que o máximo devolve grade com um ponto. O ajuste do passo é registrado em `step_adjusted`, e não silenciado.

## B.14. PROC-14 — Calcular os índices pluviométricos

*Chuva*

**Gatilho.** Aba Gráficos e relatório científico.

**Entradas**

- `precip_data`
- datas da série

**Regras**

1. Nove índices: PRCPTOT, R95p, RX1day, RX5day, SDII, R20mm, CDD, CWD e o índice de sazonalidade de Walsh e Lawler.
2. O conjunto **não** é ETCCDI puro: a sazonalidade não é do conjunto, e o R10mm, que é, está ausente.
3. O percentil 95 é calculado sobre a **série inteira carregada**, e não sobre a base fixa 1961–1990 do ETCCDI.
4. O RX5day usa `min_periods=1`, de modo que as primeiras janelas do ano têm de 1 a 4 dias.

**Saídas**

- Nove séries anuais, para gráfico e relatório

**Exceção.** Série menor que um ano devolve os índices possíveis, sem interromper.

## B.15. PROC-15 — Dimensionar a estação de tratamento

*Qualidade e ETAP*

**Gatilho.** Mudança na aba Qualidade da Água, ou início do econômico e da ACV.

**Entradas**

- `water_quality_target_class` (4 classes de uso)
- `water_quality_disinfection`: cloro, ultravioleta ou ozônio
- `water_quality_polishing`, filtro de polimento
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- `area`
- dose, pureza, preço e fator de $CO_2$ do cloro
- `discard` e `first_flush_system_enabled`, para o descarte inicial

**Regras**

1. A classe alvo define as etapas obrigatórias; a desinfecção escolhida define o equipamento e o custeio.
2. O filtro de polimento é aplicado **se e somente se** marcado; quando a classe o recomendaria e o usuário recusa, isso fica registrado em `polishing_recommended_but_declined` em vez de ser imposto.
3. O que se compra é o **produto** — pastilha a 65% de cloro ativo — e não o cloro puro. Faturar a massa de cloro ativo, e não a do produto, subestima o custo em cerca de 35%.
4. **Regra incremental**: o CAPEX da linha desconta a verba genérica de tratamento já embutida em «Acessórios», e o custeio desconta a cloração, que o fluxo de caixa já paga. A regra vive num lugar só, consumida pelos **dois** motores econômicos.
5. Com `first_flush_system_enabled`, o dispositivo de descarte inicial, de volume `discard × area`, entra no CAPEX e no custeio da linha.
6. Na ACV, a linha de tratamento **substitui** o termo de cloração; nunca soma a ele.
7. Com `etap_enabled = False`, a linha de tratamento não entra em conta alguma: nem no CAPEX, nem no custeio, nem na avaliação ambiental.

**Saídas**

- `total_etap_capex`, que entra no CAPEX
- `total_etap_annual_opex`, que entra no custeio
- `total_etap_co2e_kg_yr`, que substitui a cloração na ACV
- `disinfection_stages`, exibido no relatório

**Exceção.** Pureza fora de (0, 1] é recusada pelo validador da cadeia de cloração.

## B.16. PROC-16 — Calcular a energia de bombeamento

*Motobomba*

**Gatilho.** Econômico e ACV, a partir do mesmo resultado de simulação.

**Entradas**

- `supply_arrangement`: recalque, pressurização direta ou gravidade
- `total_pumped_liters` e `total_pump_cycles` de PROC-08
- `pressurizer_pressure_m`, `pressurizer_starts_per_person_day`, `residents_count`
- `pump_power_kw`, `pump_efficiency`, `pump_flow_rate`
- `pump_manometric_head_m`
- `pump_startup_time_h`

**Regras**

1. O arranjo decide o que se bombeia. **Recalque**: o volume enviado à caixa superior. **Pressurização direta**: todo o volume pluvial consumido, com a pressão de trabalho no lugar da altura e sem energia de partida. **Gravidade**: nada. É a única fonte de kWh do econômico e da ACV.
2. Energia específica `e = ρgH/(η_bomba·η_motor)` por $m^3$ recalcado, ou `P/(Q·η_motor)` quando a vazão é declarada.
3. A potência de placa é potência de eixo e **já embute** o rendimento da bomba; por isso `P × horas / η_bomba` conta esse rendimento duas vezes, e o que falta é dividir pelo rendimento do motor, da ABNT NBR 17094-2. Quatro cópias dessa fórmula antiga sobreviviam no programa e superestimavam o consumo em 1,68 vez — a pior delas ordenava volumes no multicritério.
4. A energia de partida entra à parte, pelo número de ciclos.

5. Vazão e rendimento não informados caem para valores típicos **da potência escolhida**, e não para constantes fixas.

**Saídas**

- `annual_kwh`, que vira custo no econômico e emissão na ACV
- `pump_hours_year`, `annual_cycles`

**Exceção.** Arranjo por gravidade, arranjo não informado num projeto antigo, ou potência zero: a energia é zero.

## B.17. PROC-17 — Calcular a fatura de água e esgoto

*Econômico*

**Gatilho.** Duas vezes por mês de projeção: com e sem aproveitamento.

**Entradas**

- volume mensal em litros
- `water_tariffs`: quádruplas (mínimo, máximo, valor, código)
- `sewage_mode` e `sewage_rate`
- impostos fixo e variável
- `num_economias`

**Regras**

1. O consumo é avaliado **no patamar de uma economia** e multiplicado pelo número de economias, para não distorcer as faixas progressivas em prédio com micromedição.
2. Código **1** ou **0**: faixa progressiva, cobrada só sobre o volume dentro dela.
3. Código **−1**, disponibilidade: valor fixo que **soma** por cima do consumo medido.
4. Código **−2**, franquia retroativa: até o volume da franquia paga-se o valor fixo; passando dele, **todo** o volume desde zero é tarifado pelas faixas.
5. Código **−3**, piso de pagamento: não soma, **limita por baixo**. Com piso de R$ 40 e consumo tarifado de R$ 55, economizar até R$ 15 não reduz nada — e é exatamente isso que um estudo de aproveitamento pluvial precisa enxergar.
6. O esgoto é percentual da **parcela de água**, não da fatura total. Em Florianópolis são 100% da água, que é metade da fatura.
7. Os seis regimes tarifários estão nomeados e auditados na base dos 652 municípios.

**Saídas**

- Valor da fatura de água e esgoto em R$/mês, para a projeção de PROC-18

**Exceção.** Tabela vazia cai para a estrutura da CASAN. Estrutura incompleta é sinalizada pela porta de validação, que separa erro de aviso.

## B.18. PROC-18 — Projetar o fluxo de caixa

*Econômico*

**Gatilho.** Aba Econômico, após a simulação técnica.

**Entradas**

- CAPEX das cinco rubricas mais bomba e ETAP
- economia mensal de água e esgoto de PROC-17

- custeio: bombeamento, cloração, ETAP e custos operacionais declarados
- `tma`, `inflation`, `analysis_period_years`
- reajustes separados de água, esgoto e energia, e o intervalo entre reajustes
- IPTU verde, quando habilitado

**Regras**

1. Água e esgoto são reajustados por índices **separados**, e não pela fatura agregada.
2. A inflação incide só sobre o custeio; os reajustes tarifários incidem só sobre a fatura.
3. O reajuste é aplicado a cada `tariff_escalation` meses, em degraus.
4. A bandeira tarifária ajusta a tarifa de energia: amarela, vermelha 1, vermelha 2, ou desconto fora de ponta na branca.
5. O IPTU verde entra como economia anual dividida por doze.
6. O payback é o primeiro mês em que o acumulado descontado cruza zero.

**Saídas**

- `vpl`, `tir_monthly_pct`, `tir_annual_pct`, `payback_months`
- `monthly_cash_flows`, série mês a mês
- `annual_pump_kwh`, `annual_chlorine_kg`, `etap_capex_brl`

**Exceção.** Economia mensal negativa é truncada em zero antes de entrar no fluxo. TIR sem raiz real devolve nulo em vez de um número inventado.

## B.19. PROC-19 — Avaliar o ciclo de vida

*ACV*

**Gatilho.** Aba Ambiental, após a simulação técnica.

**Entradas**

- `tank_vol_liters`
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- materiais e massas dos dois reservatórios
- comprimentos por diâmetro de tubo
- `pump_count`
- fator da rede elétrica
- rota de produção da água potável
- resultado da ETAP de PROC-15

**Regras**

1. Sete etapas: cisterna inferior, caixa superior, tubulação, motobomba, operação de bombeamento, operação de tratamento e potável evitada.
2. Volume zero **sem** volume pluvial é o cenário sem sistema, e não recebe impacto fixo de caixa, tubo ou bomba.
3. A linha de tratamento **substitui** o termo de cloração; não soma a ele. A cloração acompanha o tratamento, e não a caixa superior.
4. Caixa superior só no arranjo de recalque; motobombas em todo arranjo com bomba; energia de PROC-16.
5. A água evitada é a **entregue**, não a produzida: as perdas de distribuição no Brasil vão de 33,9% no Sudeste a 46,9% no Norte, de modo que produzir 1 $m^3$ entrega de 0,53 a 0,66 $m^3$. O fator publicado de

0,236 kg $CO_2e/m^3$ é de saída de estação; por $m^3$ entregue vira de 0,336 a 0,461 conforme a macrorregião.

6. O payback de carbono é o carbono incorporado dividido pela economia anual líquida; sem economia líquida positiva, devolve 999 anos em vez de infinito.

**Saídas**

- `total_embodied_co2_kg`, `net_annual_avoided_co2_kg`
- `lifetime_net_co2_saved_kg`, que é critério do multicritério
- `environmental_payback_years`
- `inventory_items`, o inventário item a item

**Exceção.** Fator sem procedência primária recebe rótulo de triagem, e o rótulo é exibido — a lacuna é declarada, não escondida.

## B.20. PROC-20 — Enquadrar nas certificações

*ESG e certificações*

**Gatilho.** Aba Ambiental e relatórios.

**Entradas**

- `potential_potable_savings_pct`
- volume pluvial e potável anuais
- repartição interno/externo de PROC-09
- $CO_2$ evitado no ciclo de vida
- `area`, para a área de captação da WEM14
- caso-base do EDGE, quando declarado

**Regras**

1. **LEED v4**: WEc1 até 2 pontos pelo uso externo, WEc2 até 6 pontos pelo uso interno, pela escala oficial. Sem demanda externa cadastrada, WEc1 é zero e diz por quê.
2. **LEED v5 BD+C** (rating system de novembro de 2025): WEc2 até 8 pontos, pela Opção 1 (projeto inteiro, 30% a 65%, +1 com fonte alternativa) ou pela soma das Opções 2 (louças e metais, 30% a 40%), 4 (externo, 50% e 100%) e 6 (reúso no lote, 2 pontos), só em construção nova. SSc3 registrado como não avaliado; o ponto de reúso dele não ultrapassa o teto de 3.
3. **AQUA-HQE Residencial** (referencial de 22/11/2024): itens EAU.1.2 (HQE, 20% de economia), EAU.1.3 (HQE 3, 40%) e EAU.1.5 (HQE 3, existência de sistema pluvial).
4. **Casa Azul + CAIXA** (guia V023, 29/04/2026): critério 3.6 atendido pela existência do sistema; 2, 4 ou 5 pontos conforme a abrangência do uso, só quando informada.
5. **EDGE**: **não pontua**. Mede percentual contra um caso-base local e compara com 20%, em três barras independentes. O nível avançado sobe a barra de *energia* para 40%, e não a de água. O programa avalia só a barra de água, pela medida WEM14, e diz que as outras duas estão fora do seu alcance.
6. Sem caso-base declarado, o EDGE usa a demanda modelada e avisa que o número é **piso**.
7. **GRI 303**: captação evitada e taxa de circularidade.

**Saídas**

- `credit_details`: a matriz de créditos que alimenta a tabela da tela e os relatórios
- `esg_summary_text`
- cartões de LEED, AQUA, Casa Azul, EDGE e GRI

**Exceção.** Demanda total nula devolve zero por cento sem dividir por zero.

## B.21. PROC-21 — Ordenar volumes por múltiplos critérios

*Multicritério*

**Gatilho.** Aba Otimizador, com a varredura pronta.

**Entradas**

- um candidato por volume da varredura, cada um com confiabilidade volumétrica, eficiência de armazenamento, VPL, custo nivelado da água (LCOW), payback descontado, $CO_2$ de ciclo de vida, massa a seco do sistema e extravasamento
- quatro pesos de eixo (técnico, econômico, ambiental, estrutural) e as partes no eixo, ou oito pesos de critério

**Regras**

1. Oito critérios em quatro eixos: **maximizar** confiabilidade volumétrica, eficiência de armazenamento e VPL; **minimizar** LCOW, payback, $CO_2$, massa a seco e extravasamento.
2. O peso de cada eixo é repartido entre os seus critérios pelas partes no eixo (padrão: partes iguais). Três pesos, de projetos até a 0.1.0, dão ao eixo estrutural a média dos três; sete valores, do modelo anterior, são recusados.
3. A normalização translada por `x − min(x)` **antes** da normalização vetorial de Hwang e Yoon, para admitir VPL negativo. É variante deliberada, e precisa ser declarada como variante.
4. O SMAA-VIKOR sorteia pesos e devolve as probabilidades de cada volume ocupar cada posição.
5. As condições C1 e C2 de Opricovic não estão implementadas.

**Saídas**

- Ordenação dos volumes, distância ao ideal por critério, volume de compromisso

**Exceção.** Candidato único devolve ordenação trivial. Critério constante entre candidatos não contribui para a distância.

## B.22. PROC-22 — Gravar e reabrir o projeto

*Arquivo do projeto*

**Gatilho.** Menu de salvar e de abrir.

**Entradas**

- `TritonConfig` inteiro, com os campos do apêndice A
- estado da interface
- análise corrente

**Regras**

1. Formato JSON, em seções nomeadas.
2. A leitura usa valor-padrão campo a campo, de modo que arquivo antigo continua abrindo.
3. `created_at` e `precip_file` descrevem o ato de salvar, e não o projeto: por isso não voltam.
4. É a quinta travessia do programa — a que atravessa o **tempo** em vez dos módulos. Trinta dos 87 campos de então não sobreviviam ao ciclo, inclusive a escolha inteira da ETAP, a altura manométrica, os materiais dos reservatórios, a irrigação e o IPTU.

**Saídas**

- Arquivo `.triton`
- `TritonConfig` reconstruída

**Exceção.** Seção ausente no arquivo cai para os padrões da classe. JSON inválido interrompe a abertura com mensagem.

## B.23. PROC-23 — Emitir relatórios e exportações

*Relatórios*

**Gatilho.** Aba Relatórios; aba Exportação.

**Entradas**

- resultados de PROC-12, PROC-18, PROC-19, PROC-20 e PROC-21
- dados do projeto

**Regras**

1. Três relatórios: executivo, ambiental com ESG, e científico.
2. Exportação para CAD e BIM a partir do dimensionamento.
3. Planilhas com a série diária e a varredura.

**Saídas**

- HTML, PDF, DXF, JSON para BIM e XLSX

**Exceção.** A conversão para PDF tenta o motor do Qt e cai para o gerador alternativo quando ele não está disponível.

## B.24. PROC-24 — Automação para estudos de larga escala

*Automação*

**Gatilho.** Linha de comando `triton`, descrita na seção 3.6; acompanha a instalação como pacote Python, e não o instalador de Windows.

**Entradas**

- arquivo de projeto
- arquivo de chuva

**Regras**

1. Chama o **mesmo** núcleo de cálculo da janela, sem tela.
2. Só parte dos parâmetros é alcançável por ela; os demais só existem na interface, e o caminho é montar o projeto na janela e variar por automação só o que muda entre os casos.
3. Serve a matrizes fatoriais de milhares de casos e à propagação de incerteza por sorteio, que são o instrumental dos trabalhos publicados pelo grupo.

**Saídas**

- JSON e CSV com os resultados

**Exceção.** Parâmetro fora de faixa é recusado antes de simular, com a mesma porta de validação da interface.

# Apêndice C — Fatores de emissão

Todo fator usado pela avaliação de ciclo de vida, com procedência, fronteira e grau de confiança. O detalhamento completo, com as fontes item a item, está em `docs/procedencia_fatores_co2.md`.

## C.1. Materiais de reservatório

**Tabela 208** — Fatores de emissão dos materiais de reservatório, com massa e fronteira

| Material | Massa por m³ útil | Fator | Fronteira |
|---|---|---|---|
| polietileno de alta densidade | 22 kg/m³ | 1,612 kg $CO_2$e/kg | berço ao portão |
| concreto armado | 1.200 kg/m³ | 0,140 kg $CO_2$e/kg | berço ao portão |
| fibra de vidro | 15 kg/m³ | 3,250 kg $CO_2$e/kg | berço ao portão |
| aço inoxidável AISI 304 | 38 kg/m³ | 3,700 kg $CO_2$e/kg | berço ao portão |

A massa por metro cúbico útil é a que converte volume de reservatório em massa de material. É ela, e não o fator, que faz o concreto dominar o inventário: 1.200 kg por metro cúbico contra 22 do polietileno.

> **Consequência prática, demonstrada na seção 4.8:** o material decide o **sinal** do resultado ambiental. Com concreto e vida útil de vinte anos, o sistema do tutorial não paga a dívida de carbono.

## C.2. Água potável de rede

Dezenove rotas de produção disponíveis, por macrorregião e tipo de manancial.

**A fronteira é por metro cúbico entregue na edificação**, e não por metro cúbico produzido na estação. A conversão usa as perdas de distribuição de cada macrorregião (Figura 73):

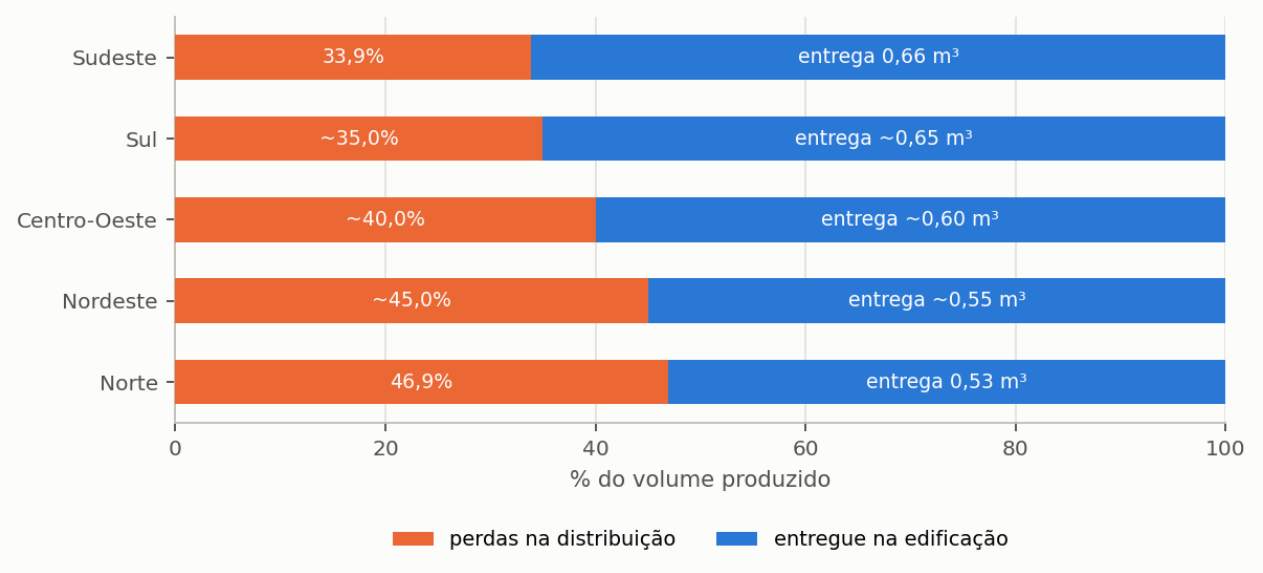



*Figura 73 — Quanto de cada metro cúbico produzido chega efetivamente à edificação, por macrorregião. É essa fração que converte um fator de emissão de saída de estação em fator por metro cúbico entregue, e ignorá-la subestima a emissão evitada em até um terço.*

## C.3. Rede elétrica

O fator da matriz elétrica brasileira muda **todo ano**, e um estudo sem o ano declarado é irreprodutível. O programa traz cinco bases de referência e registra qual foi usada.

## C.4. Insumos de tratamento

**Tabela 209** — Fatores de emissão dos insumos de tratamento

| Insumo | Fator |
|---|---|
| hipoclorito de cálcio em pastilha a 65% | 1,72 kg $CO_2e$/kg de produto |
| lâmpada ultravioleta | energia da rede |
| gerador de ozônio | energia da rede |

A massa é de **produto**, e não de cloro ativo. Pastilhas têm cerca de 65% de cloro ativo.

## C.5. Motobomba

Não existe Declaração Ambiental de Produto de motobomba residencial brasileira. O programa compõe o valor com duas fontes lidas: a massa de cada potência, do catálogo da Dancor, e a intensidade de 4,77 kg $CO_2e$ por quilo de bomba, da EPD da Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (2025, módulos A1 a A3).

**Tabela 210** — Emissão de fabricação da motobomba por potência, com a massa de catálogo

| Potência | Massa | Emissão de fabricação |
|---|---|---|
| 1/4 CV | 6,1 kg | 29,1 kg $CO_2e$ |
| 1/2 CV | 6,4 kg | 30,5 kg $CO_2e$ |
| 3/4 CV | 13,5 kg | 64,4 kg $CO_2e$ |
| 1 CV | 15,3 kg | 73,0 kg $CO_2e$ |
| 1 1/2 CV | 17,5 kg | 83,5 kg $CO_2e$ |
| 2 CV | 20,7 kg | 98,8 kg $CO_2e$ |

> **Declare no estudo.** A EPD é de um circulador europeu com eletrônica embarcada, e a massa de referência inclui a embalagem. A intensidade por quilo é aproximação de ordem de grandeza, e não inventário da bomba instalada; havendo EPD do fabricante empregado, ela prevalece. Os valores anteriores, de 12 a 55 kg $CO_2e$, ficavam de 1,7 a 2,7 vezes abaixo destes, e quatro deles eram extrapolação aritmética.

## C.6. Fatores com rótulo de triagem

Nem todo parâmetro tem fonte primária, e os que não têm são marcados no relatório: hoje, as massas por metro cúbico útil do polietileno, do concreto e do aço inoxidável, que são cenários geométricos, e qualquer fator digitado sem fonte. Na revisão de setembro de 2026, o último fator de emissão padrão sem procedência, o do hipoclorito, passou a tê-la:

**Tabela 211** — Procedência do fator de emissão do hipoclorito

| Etapa | Valor |
|---|---|
| base e modelo | Ecoinvent 3.8, cutoff |
| processo | sodium hypochlorite production, product in 15% solution state, geografia RoW (resto do mundo) |
| método | EF 3.1, categoria Climate change |
| resultado | 2,522 kg $CO_2$e por kg de NaOCl puro |
| conversão | 0,9525 kg de cloro ativo por kg de NaOCl, logo 2,65 kg $CO_2$e por kg de cloro ativo |
| fator adotado | 2,65 × 0,65 = **1,72 kg $CO_2$e por kg de pastilha** |

> **Declare a aproximação.** O Ecoinvent 3.8 não tem hipoclorito de cálcio, e o fator é o do hipoclorito de sódio levado à base de cloro ativo. Fatores informados pelo usuário sem fonte continuam recebendo o rótulo de triagem, e um inventário que apresenta todos os fatores com o mesmo grau de confiança esconde onde está a fragilidade.

## C.7. O que consultar antes de publicar

1. `docs/procedencia_fatores_co2.md`, para a fonte item a item;
2. a aba de Documentação, capítulo de avaliação de ciclo de vida, para as justificativas exibidas ao usuário;
3. o inventário do relatório ambiental, que lista cada item com o fator aplicado.

# Apêndice D — Regimes tarifários

> **Só na Edição Brasil (BRL).** O catálogo tarifário é brasileiro e só acompanha a Edição Brasil. Na International Edition, a tarifa é informada pelo usuário, num dos mesmos seis regimes, e este apêndice serve de descrição deles.

A base traz **652 municípios** com estrutura tarifária, percentual de esgoto, regime de mínimo, data de vigência e fonte. Esta lista é extraída da própria base do programa, e não transcrita.

## D.1. Os códigos de faixa

Cada linha da tabela tarifária é uma quádrupla `(mínimo, máximo, valor, código)`.

Os seis códigos e o efeito de cada um sobre a fatura estão desenhados na seção 2.7, e não se repetem aqui.

## D.2. Os seis regimes

**Tabela 212** — Distribuição dos municípios do catálogo pelos seis regimes tarifários

| Regime | Municípios | O que acontece ao economizar |
|---|---|---|
| **Sem mínimo** | 100 | Cada m³ economizado reduz a fatura. |
| **Disponibilidade** | 122 | Valor fixo que **soma** por cima do consumo medido. Cada m³ economizado desconta. |
| **Franquia no mínimo** | 371 | O valor fixo já inclui um volume. Economizar **abaixo** da franquia não desconta nada. |
| **Franquia retroativa** | 23 | Até a franquia paga-se o fixo; passando dela, tarifa-se **tudo desde zero**. |
| **Piso de pagamento** | 0 | A fatura **não fica** abaixo do piso. Não soma: limita. |
| **Fórmula exponencial** | 36 | Serviço básico mais $PB \times C^n$, com $n$ pelo consumo do mês (CORSAN). Cada m³ economizado desconta. |

> O piso de pagamento está implementado e nenhum município da base foi classificado nele até esta versão.

## D.3. Distribuição por unidade da federação

A cobertura do catálogo acompanha a população, e não o território: as capitais e as regiões metropolitanas estão quase todas cadastradas, e o interior das regiões Norte e Centro-Oeste concentra os municípios ainda ausentes (Figura 74).

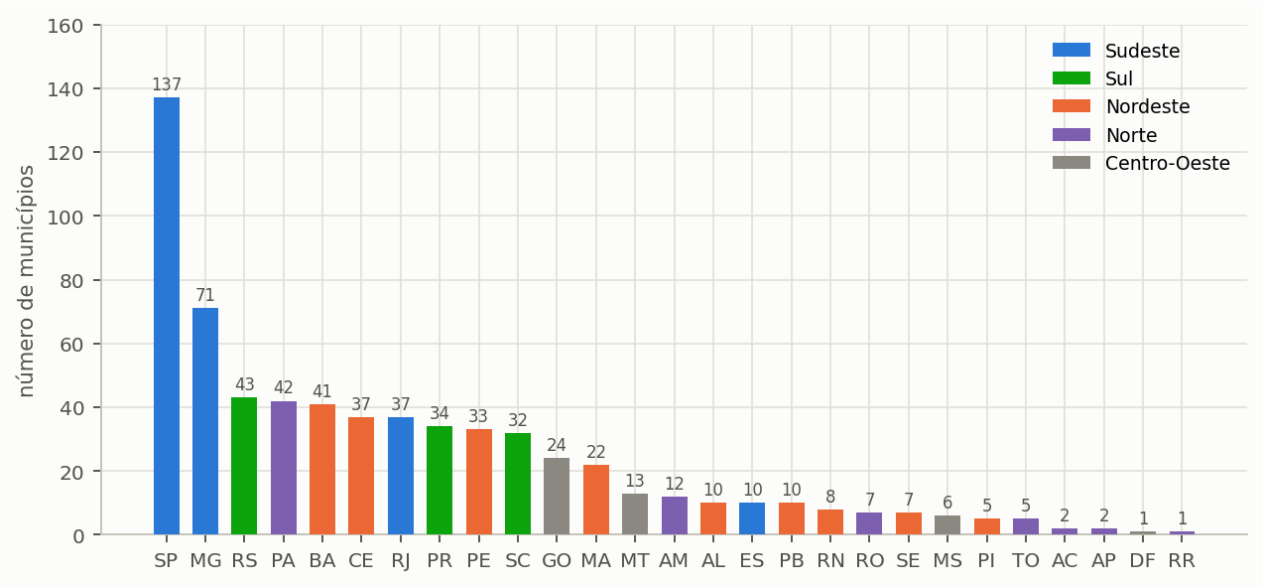



*Figura 74 — A distribuição dos 652 municípios catalogados pelas unidades da federação, com as cores identificando a macrorregião. São Paulo e Minas Gerais respondem sozinhos por quase um terço do catálogo.*

## D.4. Atualização e auditoria da base

A base tarifária é mantida pelo grupo com uma rotina de atualização executada fora da interface, antes de cada versão. A rotina tem três componentes.

**Energia elétrica.** As tarifas residenciais do subgrupo B1 são lidas da base aberta de tarifas homologadas das distribuidoras, publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e associadas à distribuidora de cada município do catálogo.

**Água e esgoto.** Um registro de evidências primárias associa cada prestador à agência reguladora, à página oficial de tarifas e ao tipo de ato que as publica. Os prestadores com portal padronizado têm leitura automática; os demais são marcados para conferência manual do decreto ou da resolução, e a estrutura resultante é submetida à mesma validação de regime descrita neste apêndice.

**Detecção de alterações.** Cada página oficial monitorada é registrada com a assinatura SHA-256 do conteúdo e os cabeçalhos `ETag` e `Last-Modified`. Uma nova verificação compara as assinaturas e aponta as páginas alteradas desde a última coleta, que são as candidatas a revisão tarifária.

A rotina pode simular a atualização sem gravar a base, executar apenas a detecção de alterações, restringir-se a uma unidade da federação ou a um município e separar energia de saneamento. Cada execução grava um relatório de auditoria em Markdown e um painel HTML com a situação de cada município.

## D.5. Grau de confiança

Cada registro traz o grau de confiança da coleta:

**Tabela 213** — Grau de confiança dos registros tarifários do catálogo

| Grau | Registros |
|---|---|
| A — alta | 584 |
| B — boa | 63 |
| C — estrutura a conferir | 5 |

> **Confira sempre a data de vigência** do registro do seu município contra a resolução da concessionária. Tarifas são reajustadas anualmente, e a seção 3.3 ensina o teste que identifica estrutura errada.

## D.6. As faixas por município e categoria

A tabela abaixo traz o preço da água, em R$/m$^3$, em cada intervalo de consumo mensal, para cada estrutura do catálogo. As colunas são a maior discretização que o catálogo pede: a união dos limites de faixa de todos os prestadores, de modo que dentro de cada coluna nenhum prestador muda o preço. Municípios com a mesma tabela formam uma linha, identificada pelo número da primeira coluna, que se repete nas partes seguintes.

A categoria residencial está nos 652 municípios; as demais aparecem onde a tabela oficial do prestador foi coletada. A tabela é gerada da base a cada versão e cresce com ela. A parcela fixa soma por cima do consumo; um preço zero nas primeiras faixas é o volume já incluído no valor fixo (franquia no mínimo).

A cor da linha diz quanto o dado merece confiança: **verde** (🟢), auditado contra a fonte primária, a resolução ou a tabela oficial do prestador; **amarelo** (🟡), coletado automaticamente ou marcado para revisão, e por isso a confirmar contra a resolução vigente; **vermelho** (🔴), estrutura incompleta, que não deve ser usada sem correção.

São 652 municípios e cinco categorias, 3260 combinações. A primeira tabela diz, para cada categoria, em quantos municípios a tabela tarifária está auditada, a confirmar, incompleta ou ainda não coletada; cada município aparece por extenso nas tabelas seguintes, e as categorias não coletadas estão listadas por prestador ao fim da seção.

**Tabela 214** — Cobertura do catálogo tarifário: municípios por categoria e situação do dado

| Categoria | 🟢 auditada | 🟡 a confirmar | 🔴 incompleta | 🔴 não coletada | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| Residencial | 604 | 48 | 0 | 0 | 652 |
| Comercial | 584 | 0 | 0 | 68 | 652 |
| Pública | 574 | 0 | 0 | 78 | 652 |
| Industrial | 578 | 0 | 0 | 74 | 652 |
| Social | 404 | 0 | 0 | 248 | 652 |

**Tabela 215** — As estruturas tarifárias do catálogo, numeradas para as tabelas de preço por faixa que vêm a seguir

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK Alagoas: Maceió (AL) | Residencial | 76,40 | 100% |
| 2 | BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL) | Residencial | 68,19 | 80% |
| 3 | BRK Alagoas: Rio Largo (AL) | Residencial | 76,40 | 80% |
| 4 | BRK Alagoas: Maceió (AL) | Comercial | 176,80 | 100% |
| 5 | BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL) | Comercial | 157,83 | 80% |
| 6 | BRK Alagoas: Rio Largo (AL) | Comercial | 176,80 | 80% |
| 7 | BRK Alagoas: Maceió (AL) | Pública | 149,10 | 100% |
| 8 | BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL) | Pública | 157,83 | 80% |
| 9 | BRK Alagoas: Rio Largo (AL) | Pública | 149,10 | 80% |
| 10 | BRK Alagoas: Maceió (AL) | Industrial | 198,50 | 100% |
| 11 | BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL) | Industrial | 171,90 | 80% |
| 12 | BRK Alagoas: Rio Largo (AL) | Industrial | 198,50 | 80% |
| 13 | BRK Alagoas: Maceió (AL) | Social | 38,20 | 100% |
| 14 | BRK Alagoas: Rio Largo (AL) | Social | 38,20 | 80% |
| 15 | BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES) | Residencial | — | 80% |
| 16 | BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES) | Comercial | — | 100% |
| 17 | BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES) | Pública | — | 100% |
| 18 | BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES) | Industrial | — | 100% |
| 19 | BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP) | Residencial | 37,10 | 100% |
| 20 | BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP) | Comercial | 82,40 | 100% |
| 21 | BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP) | Pública | 49,40 | 100% |
| 22 | BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP) | Industrial | 82,40 | 100% |
| 23 | BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP) | Social | 18,55 | 100% |
| 24 | BRK Ambiental Porto Ferreira: Porto Ferreira (SP) | Residencial | 42,00 | 90% |
| 25 | BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP) | Residencial | 36,35 | 100% |
| 26 | BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP) | Comercial | 83,02 | 100% |
| 27 | BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP) | Pública | 83,02 | 100% |
| 28 | BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP) | Industrial | 105,64 | 100% |
| 29 | BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP) | Social | 18,18 | 100% |
| 30 | BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS) | Residencial | — | 70% |
| 31 | BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS) | Comercial | — | 70% |
| 32 | BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS) | Pública | — | 70% |
| 33 | BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS) | Industrial | — | 70% |
| 34 | BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO) | Residencial | — | 80% |
| 35 | BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO) | Comercial | — | 80% |
| 36 | BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO) | Pública | — | 80% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 37 | BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO) | Industrial | — | 80% |
| 38 | BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO) | Social | — | 80% |
| 39 | CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA) | Residencial | 33,58 | 100% |
| 40 | CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA) | Comercial | 174,42 | 100% |
| 41 | CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA) | Pública | 179,16 | 100% |
| 42 | CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA) | Industrial | 178,77 | 100% |
| 43 | CAER: Boa Vista (RR) | Residencial | 39,92 | 80% |
| 44 | CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO) | Residencial | 57,51 | 70% |
| 45 | CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO) | Comercial | 96,39 | 70% |
| 46 | CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO) | Pública | 219,76 | 70% |
| 47 | CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO) | Industrial | 143,61 | 70% |
| 48 | CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO) | Social | 26,63 | 70% |
| 49 | CAERN: Assu (RN), Caicó (RN), Ceará-Mirim (RN), Extremoz (RN), Macaíba (RN), Mossoró (RN), Parnamirim (RN) | Residencial | 56,96 | 70% |
| 50 | CAERN: Natal (RN) | Residencial | 54,99 | 70% |
| 51 | CAERN: Natal (RN) | Comercial | 84,61 | 70% |
| 52 | CAERN: Natal (RN) | Pública | 176,98 | 70% |
| 53 | CAERN: Natal (RN) | Industrial | 184,53 | 70% |
| 54 | CAERN: Natal (RN) | Social | 11,09 | 70% |
| 55 | CAESB: Brasília (DF) | Residencial | 11,62 | 100% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 56 | CAESB: Brasília (DF) | Comercial | 30,51 | 100% |
| 57 | CAESB: Brasília (DF) | Pública | 30,51 | 100% |
| 58 | CAESB: Brasília (DF) | Industrial | 30,51 | 100% |
| 59 | CAESB: Brasília (DF) | Social | 5,81 | 100% |
| 60 | CAESC – Companhia de Água, Esgoto e Saneamento de Coari: Coari (AM) | Residencial | 32,50 | 80% |
| 61 | CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE) | Residencial | 67,70 | 88% |
| 62 | CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE) | Comercial | 169,90 | 88% |
| 63 | CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE) | Pública | 148,50 | 88% |
| 64 | CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE) | Industrial | 225,00 | 88% |
| 65 | CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB) | Residencial | 54,82 | 80% |
| 66 | CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB) | Comercial | 97,81 | 90% |
| 67 | CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB) | Pública | 111,08 | 100% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 68 | CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB) | Industrial | 118,47 | 90% |
| 69 | CASAL: Arapiraca (AL) | Residencial | 72,80 | 80% |
| 70 | CASAL: Arapiraca (AL) | Comercial | 168,30 | 80% |
| 71 | CASAL: Arapiraca (AL) | Pública | 141,13 | 80% |
| 72 | CASAL: Arapiraca (AL) | Industrial | 188,97 | 80% |
| 73 | CASAL: Arapiraca (AL) | Social | 36,40 | 80% |
| 74 | CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC) | Residencial | 46,34 | 100% |
| 75 | CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC) | Comercial | 46,34 | 100% |
| 76 | CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC) | Pública | 46,34 | 100% |
| 77 | CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC) | Industrial | 46,34 | 100% |
| 78 | CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC) | Social | 8,63 | 100% |
| 79 | CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ) | Residencial | até 15 m³: 73,69 (retroativa) | 100% |
| 80 | CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ) | Comercial | — | 100% |
| 81 | CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ) | Pública | — | 100% |
| 82 | CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ) | Industrial | — | 100% |
| 83 | CEDAE/serviço local – validar área: Guapimirim (RJ), Valença (RJ) | Residencial | — | 100% |
| 84 | CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG) | Residencial | 16,21 | 70% |
| 85 | CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG) | Comercial | 37,31 | 70% |
| 86 | CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG) | Pública | 38,04 | 70% |
| 87 | CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG) | Industrial | 46,01 | 70% |
| 88 | CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG) | Social | 8,10 | 70% |
| 89 | CODAU Uberaba: Uberaba (MG) | Residencial | — | 95% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 90 | CODAU Uberaba: Uberaba (MG) | Comercial | — | 95% |
| 91 | CODAU Uberaba: Uberaba (MG) | Pública | — | 95% |
| 92 | CODAU Uberaba: Uberaba (MG) | Industrial | — | 95% |
| 93 | CODAU Uberaba: Uberaba (MG) | Social | — | 95% |
| 94 | CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP) | Residencial | 17,82 | 100% |
| 95 | CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP) | Comercial | 22,33 | 100% |
| 96 | CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP) | Industrial | 25,26 | 100% |
| 97 | CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP) | Social | 8,91 | 100% |
| 98 | COHASB / Prefeitura de Humaitá – prestação local: Humaitá (AM) | Residencial | 18,38 | 0% |
| 99 | Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP) | Residencial | 36,96 | 100% |
| 100 | Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP) | Comercial | 74,30 | 100% |
| 101 | Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP) | Pública | 55,71 | 100% |
| 102 | Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP) | Industrial | 89,17 | 100% |
| 103 | Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP) | Social | 18,48 | 100% |
| 104 | Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC) | Residencial | 34,93 | 80% |
| 105 | Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC) | Comercial | 58,20 | 80% |
| 106 | Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC) | Pública | 58,20 | 80% |
| 107 | Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC) | Industrial | 58,20 | 80% |
| 108 | Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC) | Social | 10,48 | 80% |
| 109 | COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE) | Residencial | 61,77 | 100% |
| 110 | COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE) | Comercial | 90,88 | 100% |
| 111 | COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE) | Pública | 87,84 | 100% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 112 | COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE) | Industrial | 113,88 | 100% |
| 113 | COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE) | Social | 27,50 | 100% |
| 114 | COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG) | Residencial | 25,77 | 74% |
| 115 | COPASA: Montes Claros (MG) | Residencial | 25,77 | 74% |
| 116 | COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG) | Comercial | 42,86 | 74% |
| 117 | COPASA: Montes Claros (MG) | Comercial | 42,86 | 74% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 118 | COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG) | Pública | 36,43 | 74% |
| 119 | COPASA: Montes Claros (MG) | Pública | 36,43 | 74% |
| 120 | COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG) | Industrial | 42,86 | 74% |
| 121 | COPASA: Montes Claros (MG) | Industrial | 42,86 | 74% |
| 122 | COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG) | Social | 9,02 | 74% |
| 123 | COPASA: Montes Claros (MG) | Social | 9,02 | 74% |
| 124 | COSAMA: Tabatinga (AM) | Residencial | 25,91 | 80% |
| 125 | COSAMA: Tabatinga (AM) | Comercial | 111,80 | 80% |
| 126 | COSAMA: Tabatinga (AM) | Pública | 145,70 | 80% |
| 127 | COSAMA: Tabatinga (AM) | Industrial | 487,88 | 80% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 128 | COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA) | Residencial | — | 80% |
| 129 | COSANPA: Altamira (PA) | Residencial | — | 80% |
| 130 | COSANPA: Parauapebas (PA) | Residencial | — | 80% |
| 131 | COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA) | Comercial | — | 80% |
| 132 | COSANPA: Altamira (PA) | Comercial | — | 80% |
| 133 | COSANPA: Parauapebas (PA) | Comercial | — | 80% |
| 134 | COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA) | Pública | — | 80% |
| 135 | COSANPA: Altamira (PA) | Pública | — | 80% |
| 136 | COSANPA: Parauapebas (PA) | Pública | — | 80% |
| 137 | COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA) | Industrial | — | 80% |
| 138 | COSANPA: Altamira (PA) | Industrial | — | 80% |
| 139 | COSANPA: Parauapebas (PA) | Industrial | — | 80% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 140 | COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA) | Social | — | 80% |
| 141 | COSANPA: Altamira (PA) | Social | — | 80% |
| 142 | COSANPA: Parauapebas (PA) | Social | — | 80% |
| 143 | CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP) | Residencial | 45,71 | 100% |
| 144 | CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP) | Comercial | 118,81 | 100% |
| 145 | CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP) | Pública | 325,72 | 100% |
| 146 | CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP) | Industrial | 162,80 | 100% |
| 147 | CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP) | Social | 18,34 | 100% |
| 148 | DAAE Araraquara: Araraquara (SP) | Residencial | 22,70 | 100% |
| 149 | DAAE Araraquara: Araraquara (SP) | Comercial | 49,10 | 100% |
| 150 | DAAE Araraquara: Araraquara (SP) | Pública | 49,10 | 100% |
| 151 | DAAE Araraquara: Araraquara (SP) | Industrial | 58,30 | 100% |
| 152 | DAAE Araraquara: Araraquara (SP) | Social | 11,40 | 100% |
| 153 | DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP) | Residencial | 35,36 | 100% |
| 154 | DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP) | Comercial | 94,42 | 100% |
| 155 | DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP) | Industrial | 179,87 | 100% |
| 156 | DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP) | Social | 17,69 | 100% |
| 157 | DAE Bauru: Bauru (SP) | Residencial | 19,37 | 65% |
| 158 | DAE Jundiaí: Jundiaí (SP) | Residencial | 40,82 | 117% |
| 159 | DAE Jundiaí: Jundiaí (SP) | Comercial | 106,98 | 117% |
| 160 | DAE Jundiaí: Jundiaí (SP) | Pública | 46,95 | 117% |
| 161 | DAE Jundiaí: Jundiaí (SP) | Industrial | 720,24 | 117% |
| 162 | DAE Jundiaí: Jundiaí (SP) | Social | 20,42 | 117% |
| 163 | DAE Sant'Ana do Livramento: Santana do Livramento (RS) | Residencial | — | 80% |
| 164 | DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP) | Residencial | 27,24 | 100% |
| 165 | DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP) | Comercial | 33,47 | 100% |
| 166 | DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP) | Pública | 33,47 | 100% |
| 167 | DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP) | Industrial | 33,47 | 100% |
| 168 | DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP) | Social | 13,62 | 100% |
| 169 | DAE/VG: Várzea Grande (MT) | Residencial | 31,20 | 80% |
| 170 | DAEB Bagé: Bagé (RS) | Residencial | 53,37 | 50% |
| 171 | DAEB Bagé: Bagé (RS) | Comercial | 53,37 | 50% |
| 172 | DAEB Bagé: Bagé (RS) | Pública | 53,37 | 50% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 173 | DAEB Bagé: Bagé (RS) | Industrial | 64,03 | 50% |
| 174 | DAEB Bagé: Bagé (RS) | Social | 8,54 | 25% |
| 175 | DAEP Penápolis: Penápolis (SP) | Residencial | 18,13 | 70% |
| 176 | DAEP Penápolis: Penápolis (SP) | Comercial | 36,26 | 70% |
| 177 | DAEP Penápolis: Penápolis (SP) | Pública | 36,26 | 70% |
| 178 | DAEP Penápolis: Penápolis (SP) | Industrial | 36,26 | 80% |
| 179 | DAEPA: Patrocínio (MG) | Residencial | — | 80% |
| 180 | DAESC Coruripe: Coruripe (AL) | Residencial | — | 80% |
| 181 | DAMAE São João del-Rei: São João del-Rei (MG) | Residencial | — | 80% |
| 182 | DEMSUR: Muriaé (MG) | Residencial | — | 80% |
| 183 | DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG) | Residencial | — | 85% |
| 184 | DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG) | Comercial | — | 85% |
| 185 | DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG) | Pública | — | 85% |
| 186 | DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG) | Industrial | — | 85% |
| 187 | DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG) | Social | — | 85% |
| 188 | DMAE Uberlândia: Uberlândia (MG) | Residencial | — | 80% |
| 189 | DMAES Ponte Nova: Ponte Nova (MG) | Residencial | — | 80% |
| 190 | EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC) | Residencial | 44,95 | 80% |
| 191 | EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC) | Comercial | 66,65 | 80% |
| 192 | EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC) | Pública | 66,65 | 80% |
| 193 | EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC) | Industrial | 66,65 | 80% |
| 194 | EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC) | Social | 7,87 | 80% |
| 195 | EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA) | Residencial | 44,77 | 80% |
| 196 | EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA) | Comercial | 129,94 | 80% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 197 | EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA) | Pública | 129,94 | 80% |
| 198 | EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA) | Industrial | 129,94 | 80% |
| 199 | EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA) | Social | 16,28 | 80% |
| 200 | GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP) | Residencial | 28,48 | 80% |
| 201 | GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP) | Comercial | 55,68 | 80% |
| 202 | GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP) | Pública | 61,63 | 80% |
| 203 | GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP) | Industrial | 55,68 | 80% |
| 204 | GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP) | Social | 9,69 | 80% |
| 205 | Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE) | Residencial | — | 80% |
| 206 | Iguá Sergipe: Estância (SE) | Residencial | — | 80% |
| 207 | Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE) | Comercial | — | 80% |
| 208 | Iguá Sergipe: Estância (SE) | Comercial | — | 80% |
| 209 | Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE) | Pública | — | 80% |
| 210 | Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE) | Industrial | — | 80% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Iguá Sergipe: Estância (SE) | Industrial | — | 80% |
| 212 | Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE) | Social | — | 80% |
| 213 | Iguá Sergipe: Estância (SE) | Social | — | 80% |
| 214 | Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP) | Residencial | 31,10 | 50% |
| 215 | Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP) | Comercial | 78,00 | 50% |
| 216 | Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP) | Pública | 139,80 | 50% |
| 217 | Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP) | Industrial | 78,00 | 50% |
| 218 | Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP) | Social | 15,60 | 50% |
| 219 | Prefeitura de Birigui – Diretoria de Água e Esgoto: Birigui (SP) | Residencial | 23,90 | 100% |
| 220 | Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP) | Residencial | 31,15 | 100% |
| 221 | Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP) | Comercial | 38,94 | 100% |
| 222 | Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP) | Industrial | 49,84 | 100% |
| 223 | Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP) | Social | 15,58 | 100% |
| 224 | Prestador municipal/local – Iranduba: Iranduba (AM) | Residencial | 32,50 | 80% |
| 225 | Prestador municipal/local – Manicoré: Manicoré (AM) | Residencial | 32,50 | 80% |
| 226 | Prestador municipal/local – São Gabriel da Cachoeira: São Gabriel da Cachoeira (AM) | Residencial | 32,50 | 80% |
| 227 | Prestador municipal/local – Tefé: Tefé (AM) | Residencial | 32,50 | 80% |
| 228 | Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ) | Residencial | — | 100% |
| 229 | Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ) | Comercial | — | 100% |
| 230 | Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ) | Pública | — | 100% |
| 231 | Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ) | Industrial | — | 100% |
| 232 | Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ) | Social | — | 100% |
| 233 | RIC Ambiental: Marília (SP) | Residencial | 18,47 | 75% |
| 234 | RIC Ambiental: Marília (SP) | Comercial | 51,85 | 75% |
| 235 | RIC Ambiental: Marília (SP) | Pública | 51,85 | 75% |
| 236 | RIC Ambiental: Marília (SP) | Industrial | 51,85 | 75% |
| 237 | Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ) | Residencial | até 15 m³: 84,54 (retroativa) | 100% |
| 238 | Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ) | Comercial | — | 100% |
| 239 | Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ) | Pública | — | 100% |
| 240 | Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ) | Industrial | — | 100% |
| 241 | SAAE / prestação municipal de Manacapuru – confirmar: Manacapuru (AM) | Residencial | 32,50 | 80% |
| 242 | SAAE Amparo: Amparo (SP) | Residencial | 29,47 | 90% |
| 243 | SAAE Amparo: Amparo (SP) | Comercial | 46,51 | 90% |
| 244 | SAAE Amparo: Amparo (SP) | Pública | 46,51 | 90% |
| 245 | SAAE Amparo: Amparo (SP) | Industrial | 57,41 | 90% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 246 | SAAE Amparo: Amparo (SP) | Social | 14,73 | 90% |
| 247 | SAAE Angra dos Reis: Angra dos Reis (RJ) | Residencial | — | 100% |
| 248 | SAAE Aracruz: Aracruz (ES) | Residencial | — | 80% |
| 249 | SAAE Aracruz: Aracruz (ES) | Comercial | — | 80% |
| 250 | SAAE Aracruz: Aracruz (ES) | Pública | — | 80% |
| 251 | SAAE Aracruz: Aracruz (ES) | Industrial | — | 80% |
| 252 | SAAE Aracruz: Aracruz (ES) | Social | — | 80% |
| 253 | SAAE Atibaia: Atibaia (SP) | Residencial | 52,97 | 100% |
| 254 | SAAE Atibaia: Atibaia (SP) | Comercial | 88,81 | 100% |
| 255 | SAAE Atibaia: Atibaia (SP) | Pública | 111,77 | 100% |
| 256 | SAAE Atibaia: Atibaia (SP) | Industrial | 111,77 | 100% |
| 257 | SAAE Atibaia: Atibaia (SP) | Social | 26,49 | 100% |
| 258 | SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ) | Residencial | — | 60% |
| 259 | SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ) | Comercial | — | 60% |
| 260 | SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ) | Pública | — | 60% |
| 261 | SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ) | Industrial | — | 60% |
| 262 | SAAE Cacoal: Cacoal (RO) | Residencial | 17,58 | 60% |
| 263 | SAAE Cacoal: Cacoal (RO) | Comercial | 43,68 | 60% |
| 264 | SAAE Cacoal: Cacoal (RO) | Pública | 45,46 | 60% |
| 265 | SAAE Cacoal: Cacoal (RO) | Industrial | 54,15 | 60% |
| 266 | SAAE Cacoal: Cacoal (RO) | Social | 5,97 | 60% |
| 267 | SAAE Capivari: Capivari (SP) | Residencial | 33,11 | 90% |
| 268 | SAAE Capivari: Capivari (SP) | Comercial | 78,09 | 90% |
| 269 | SAAE Capivari: Capivari (SP) | Industrial | 78,09 | 90% |
| 270 | SAAE Capivari: Capivari (SP) | Social | 16,56 | 90% |
| 271 | SAAE Cruzeiro: Cruzeiro (SP) | Residencial | 42,00 | 90% |
| 272 | SAAE Formiga: Formiga (MG) | Residencial | 22,50 | 50% |
| 273 | SAAE Formiga: Formiga (MG) | Comercial | 27,00 | 50% |
| 274 | SAAE Formiga: Formiga (MG) | Pública | 24,75 | 50% |
| 275 | SAAE Formiga: Formiga (MG) | Industrial | 28,13 | 50% |
| 276 | SAAE Formiga: Formiga (MG) | Social | 11,25 | 50% |
| 277 | SAAE Ibitinga: Ibitinga (SP) | Residencial | — | 100% |
| 278 | SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP) | Residencial | 35,10 | 90% |
| 279 | SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP) | Comercial | 63,00 | 90% |
| 280 | SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP) | Pública | 35,10 | 90% |
| 281 | SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP) | Industrial | 70,37 | 90% |
| 282 | SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP) | Social | 17,55 | 92% |
| 283 | SAAE Itabira: Itabira (MG) | Residencial | 25,50 | 90% |
| 284 | SAAE Itabira: Itabira (MG) | Comercial | 32,37 | 90% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 285 | SAAE Itabira: Itabira (MG) | Pública | 26,53 | 90% |
| 286 | SAAE Itabira: Itabira (MG) | Industrial | 35,14 | 90% |
| 287 | SAAE Itabira: Itabira (MG) | Social | 12,74 | 90% |
| 288 | SAAE Itabirito: Itabirito (MG) | Residencial | 22,73 | 60% |
| 289 | SAAE Itabirito: Itabirito (MG) | Comercial | 30,66 | 60% |
| 290 | SAAE Itabirito: Itabirito (MG) | Pública | 28,15 | 60% |
| 291 | SAAE Itabirito: Itabirito (MG) | Industrial | 30,66 | 60% |
| 292 | SAAE Itabirito: Itabirito (MG) | Social | 11,36 | 60% |
| 293 | SAAE Itacoatiara: Itacoatiara (AM) | Residencial | 32,50 | 80% |
| 294 | SAAE Itapira: Itapira (SP) | Residencial | 22,71 | 100% |
| 295 | SAAE Itapira: Itapira (SP) | Comercial | 30,76 | 100% |
| 296 | SAAE Itapira: Itapira (SP) | Pública | 22,71 | 100% |
| 297 | SAAE Itapira: Itapira (SP) | Industrial | 30,76 | 100% |
| 298 | SAAE Itapira: Itapira (SP) | Social | 11,36 | 100% |
| 299 | SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP) | Residencial | 28,91 | 100% |
| 300 | SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP) | Comercial | 44,54 | 100% |
| 301 | SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP) | Pública | 28,91 | 100% |
| 302 | SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP) | Industrial | 44,54 | 100% |
| 303 | SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP) | Social | 14,46 | 100% |
| 304 | SAAE Jacareí: Jacareí (SP) | Residencial | 42,00 | 90% |
| 305 | SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG) | Residencial | 41,70 | 65% |
| 306 | SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG) | Comercial | 54,41 | 65% |
| 307 | SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG) | Pública | 54,41 | 65% |
| 308 | SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG) | Industrial | 256,77 | 65% |
| 309 | SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG) | Social | 20,85 | 65% |
| 310 | SAAE Lençóis Paulista: Lençóis Paulista (SP) | Residencial | 42,00 | 90% |
| 311 | SAAE Linhares: Linhares (ES) | Residencial | — | 80% |
| 312 | SAAE Linhares: Linhares (ES) | Comercial | — | 80% |
| 313 | SAAE Linhares: Linhares (ES) | Pública | — | 80% |
| 314 | SAAE Linhares: Linhares (ES) | Industrial | — | 80% |
| 315 | SAAE Manhuaçu: Manhuaçu (MG) | Residencial | — | 80% |
| 316 | SAAE Mariana: Mariana (MG) | Residencial | 29,82 | 100% |
| 317 | SAAE Maués: Maués (AM) | Residencial | 32,50 | 80% |
| 318 | SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP) | Residencial | 20,25 | 140% |
| 319 | SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP) | Comercial | 53,16 | 140% |
| 320 | SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP) | Pública | 53,16 | 140% |
| 321 | SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP) | Industrial | 89,44 | 140% |
| 322 | SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT) | Residencial | 26,76 | 0% |
| 323 | SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT) | Comercial | 66,90 | 0% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 324 | SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT) | Pública | 83,40 | 0% |
| 325 | SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT) | Industrial | 66,90 | 0% |
| 326 | SAAE Parintins: Parintins (AM) | Residencial | 32,50 | 80% |
| 327 | SAAE Passos: Passos (MG) | Residencial | 15,29 | 70% |
| 328 | SAAE Passos: Passos (MG) | Comercial | 21,90 | 70% |
| 329 | SAAE Passos: Passos (MG) | Pública | 17,44 | 70% |
| 330 | SAAE Passos: Passos (MG) | Industrial | 21,90 | 70% |
| 331 | SAAE Passos: Passos (MG) | Social | 7,65 | 70% |
| 332 | SAAE Pirapora: Pirapora (MG) | Residencial | 43,06 | 50% |
| 333 | SAAE Pirapora: Pirapora (MG) | Comercial | 51,67 | 50% |
| 334 | SAAE Pirapora: Pirapora (MG) | Pública | 51,67 | 50% |
| 335 | SAAE Pirapora: Pirapora (MG) | Industrial | 53,83 | 50% |
| 336 | SAAE Pirapora: Pirapora (MG) | Social | 21,53 | 50% |
| 337 | SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP) | Residencial | 19,29 | 82% |
| 338 | SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP) | Comercial | 28,21 | 82% |
| 339 | SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP) | Pública | 19,29 | 82% |
| 340 | SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP) | Industrial | 47,35 | 82% |
| 341 | SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP) | Social | 9,65 | 82% |
| 342 | SAAE Salto: Salto (SP) | Residencial | 32,22 | 98% |
| 343 | SAAE Salto: Salto (SP) | Comercial | 46,08 | 98% |
| 344 | SAAE Salto: Salto (SP) | Pública | 32,22 | 98% |
| 345 | SAAE Salto: Salto (SP) | Industrial | 161,62 | 98% |
| 346 | SAAE Salto: Salto (SP) | Social | 16,11 | 98% |
| 347 | SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG) | Residencial | 30,96 | 80% |
| 348 | SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG) | Comercial | 72,23 | 80% |
| 349 | SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG) | Pública | 62,66 | 80% |
| 350 | SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG) | Industrial | 316,21 | 80% |
| 351 | SAAE Sorocaba: Sorocaba (SP) | Residencial | 22,00 | 92% |
| 352 | SAAE Sorocaba: Sorocaba (SP) | Social | 4,39 | 92% |
| 353 | SAAE São Carlos: São Carlos (SP) | Residencial | — | 100% |
| 354 | SAAE São Carlos: São Carlos (SP) | Comercial | — | 100% |
| 355 | SAAE São Carlos: São Carlos (SP) | Pública | — | 100% |
| 356 | SAAE São Carlos: São Carlos (SP) | Industrial | — | 100% |
| 357 | SAAE São Carlos: São Carlos (SP) | Social | — | 100% |
| 358 | SAAE São Mateus: São Mateus (ES) | Residencial | — | 80% |
| 359 | SAAE São Mateus: São Mateus (ES) | Comercial | — | 80% |
| 360 | SAAE São Mateus: São Mateus (ES) | Pública | — | 80% |
| 361 | SAAE São Mateus: São Mateus (ES) | Industrial | — | 80% |
| 362 | SAAE São Mateus: São Mateus (ES) | Social | — | 80% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 363 | SAAE Três Pontas: Três Pontas (MG) | Residencial | — | 80% |
| 364 | SAAE Três Rios: Três Rios (RJ) | Residencial | — | 100% |
| 365 | SAAE Vilhena: Vilhena (RO) | Residencial | 57,51 | 70% |
| 366 | SAAE Viçosa: Viçosa (MG) | Residencial | — | 50% |
| 367 | SAAE Volta Redonda: Volta Redonda (RJ) | Residencial | — | 100% |
| 368 | SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP) | Residencial | 34,62 | 80% |
| 369 | SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP) | Comercial | 43,45 | 80% |
| 370 | SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP) | Industrial | 43,45 | 80% |
| 371 | SAAEB Barretos: Barretos (SP) | Residencial | 30,59 | 50% |
| 372 | SAAEB Barretos: Barretos (SP) | Comercial | 36,72 | 50% |
| 373 | SAAEB Barretos: Barretos (SP) | Pública | 30,59 | 50% |
| 374 | SAAEB Barretos: Barretos (SP) | Industrial | 42,83 | 50% |
| 375 | SAAEB Barretos: Barretos (SP) | Social | 15,29 | 50% |
| 376 | SAAEJA: Jaguariúna (SP) | Residencial | 22,81 | 100% |
| 377 | SAAEJA: Jaguariúna (SP) | Comercial | 54,29 | 100% |
| 378 | SAAEJA: Jaguariúna (SP) | Industrial | 109,26 | 100% |
| 379 | SAAEJA: Jaguariúna (SP) | Social | 11,40 | 100% |
| 380 | SAAET: Taquaritinga (SP) | Residencial | 42,00 | 90% |
| 381 | SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP) | Residencial | 40,42 | 100% |
| 382 | SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Caçapava (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Lorena (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP) | Residencial | 40,42 | 80% |
| 383 | SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP) | Residencial | 40,42 | 100% |
| 384 | SABESP: Lins (SP) | Residencial | 32,27 | 80% |
| 385 | SABESP: Olímpia (SP) | Residencial | 25,34 | 80% |
| 386 | SABESP: Presidente Prudente (SP) | Residencial | 34,53 | 80% |
| 387 | SABESP: Registro (SP) | Residencial | 40,42 | 100% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 388 | SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP) | Comercial | 81,57 | 100% |
| 389 | SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP) | Comercial | 81,57 | 80% |
| 390 | SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP) | Comercial | 81,57 | 100% |
| 391 | SABESP: Caçapava (SP), Lorena (SP), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP) | Comercial | 81,57 | 80% |
| 392 | SABESP: Lins (SP) | Comercial | 64,96 | 80% |
| 393 | SABESP: Olímpia (SP) | Comercial | 36,22 | 80% |
| 394 | SABESP: Presidente Prudente (SP) | Comercial | 61,19 | 80% |
| 395 | SABESP: Registro (SP) | Comercial | 81,57 | 100% |
| 396 | SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP) | Pública | 81,57 | 100% |
| 397 | SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Presidente Prudente (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP) | Pública | 81,57 | 80% |
| 398 | SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP) | Pública | 81,57 | 100% |
| 399 | SABESP: Caçapava (SP), Lorena (SP), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP) | Pública | 81,57 | 80% |
| 400 | SABESP: Lins (SP) | Pública | 64,96 | 80% |
| 401 | SABESP: Olímpia (SP) | Pública | 78,18 | 80% |
| 402 | SABESP: Registro (SP) | Pública | 81,57 | 100% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 403 | SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP) | Industrial | 81,57 | 100% |
| 404 | SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Presidente Prudente (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP) | Industrial | 81,57 | 80% |
| 405 | SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP) | Industrial | 81,57 | 100% |
| 406 | SABESP: Caçapava (SP), Lorena (SP), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP) | Industrial | 81,57 | 80% |
| 407 | SABESP: Lins (SP) | Industrial | 64,96 | 80% |
| 408 | SABESP: Olímpia (SP) | Industrial | 72,43 | 80% |
| 409 | SABESP: Registro (SP) | Industrial | 81,57 | 100% |
| 410 | SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP) | Social | 11,46 | 100% |
| 411 | SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Caçapava (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Lorena (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Pindamonhangaba (SP), Presidente Prudente (SP), São José dos Campos (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP) | Social | 11,46 | 80% |
| 412 | SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP) | Social | 11,46 | 100% |
| 413 | SABESP: Lins (SP) | Social | 9,91 | 80% |
| 414 | SABESP: Olímpia (SP) | Social | 12,67 | 80% |
| 415 | SABESP: Registro (SP) | Social | 11,46 | 100% |
| 416 | SAE Araguari: Araguari (MG) | Residencial | 33,89 | 80% |
| 417 | SAE Araguari: Araguari (MG) | Comercial | 47,84 | 80% |
| 418 | SAE Araguari: Araguari (MG) | Pública | 47,84 | 80% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 419 | SAE Araguari: Araguari (MG) | Industrial | 81,68 | 80% |
| 420 | SAE Araguari: Araguari (MG) | Social | 14,29 | 80% |
| 421 | SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG) | Residencial | 18,12 | 70% |
| 422 | SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG) | Comercial | 21,75 | 70% |
| 423 | SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG) | Pública | 22,65 | 70% |
| 424 | SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG) | Industrial | 158,58 | 70% |
| 425 | SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG) | Social | 9,06 | 70% |
| 426 | SAE Louveira: Louveira (SP) | Residencial | 27,93 | 85% |
| 427 | SAE Louveira: Louveira (SP) | Comercial | 37,68 | 85% |
| 428 | SAE Louveira: Louveira (SP) | Pública | 27,93 | 85% |
| 429 | SAE Louveira: Louveira (SP) | Industrial | 37,68 | 85% |
| 430 | SAE Louveira: Louveira (SP) | Social | 13,97 | 85% |
| 431 | SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP) | Residencial | 43,37 | 100% |
| 432 | SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP) | Comercial | 54,21 | 100% |
| 433 | SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP) | Pública | 54,21 | 100% |
| 434 | SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP) | Industrial | 65,08 | 100% |
| 435 | SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP) | Social | 21,69 | 100% |
| 436 | SAEC Catanduva: Catanduva (SP) | Residencial | — | 100% |
| 437 | SAEC Catanduva: Catanduva (SP) | Social | — | 100% |
| 438 | SAECIL Leme: Leme (SP) | Residencial | 35,33 | 85% |
| 439 | SAECIL Leme: Leme (SP) | Social | 17,67 | 85% |
| 440 | SAEG: Guaratinguetá (SP) | Residencial | 30,06 | 80% |
| 441 | SAEG: Guaratinguetá (SP) | Comercial | 60,38 | 80% |
| 442 | SAEG: Guaratinguetá (SP) | Pública | 60,38 | 80% |
| 443 | SAEG: Guaratinguetá (SP) | Industrial | 68,43 | 80% |
| 444 | SAEG: Guaratinguetá (SP) | Social | 15,03 | 80% |
| 445 | SAEMA Araras: Araras (SP) | Residencial | 25,71 | 80% |
| 446 | SAEMA Araras: Araras (SP) | Comercial | 44,87 | 80% |
| 447 | SAEMA Araras: Araras (SP) | Pública | 27,76 | 80% |
| 448 | SAEMA Araras: Araras (SP) | Industrial | 80,08 | 80% |
| 449 | SAEMA Araras: Araras (SP) | Social | 12,86 | 80% |
| 450 | SAEMAS Sertãozinho: Sertãozinho (SP) | Residencial | 25,31 | 80% |
| 451 | SAEMAS Sertãozinho: Sertãozinho (SP) | Social | 12,66 | 80% |
| 452 | SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP) | Residencial | 29,91 | 100% |
| 453 | SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP) | Comercial | 39,52 | 100% |
| 454 | SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP) | Industrial | 58,69 | 100% |
| 455 | SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP) | Social | 14,96 | 100% |
| 456 | SAERP Ribeirão Preto: Ribeirão Preto (SP) | Residencial | 14,06 | 128% |
| 457 | SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP) | Residencial | 29,99 | 80% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 458 | SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP) | Comercial | 46,47 | 80% |
| 459 | SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP) | Pública | 46,47 | 80% |
| 460 | SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP) | Industrial | 46,47 | 80% |
| 461 | SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP) | Social | 9,00 | 80% |
| 462 | SAESA: São Caetano do Sul (SP) | Residencial | 42,00 | 90% |
| 463 | SAEV Ambiental: Votuporanga (SP) | Residencial | 28,22 | 100% |
| 464 | SAEV Ambiental: Votuporanga (SP) | Comercial | 62,76 | 100% |
| 465 | SAEV Ambiental: Votuporanga (SP) | Pública | 87,11 | 100% |
| 466 | SAEV Ambiental: Votuporanga (SP) | Industrial | 62,76 | 100% |
| 467 | SAEV Ambiental: Votuporanga (SP) | Social | 14,11 | 100% |
| 468 | SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC) | Residencial | 47,43 | 112% |
| 469 | SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC) | Comercial | 71,89 | 112% |
| 470 | SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC) | Pública | 47,43 | 112% |
| 471 | SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC) | Industrial | 71,89 | 112% |
| 472 | SAMAE Brusque: Brusque (SC) | Residencial | 42,38 | 0% |
| 473 | SAMAE Brusque: Brusque (SC) | Comercial | 100,33 | 0% |
| 474 | SAMAE Brusque: Brusque (SC) | Pública | 42,38 | 0% |
| 475 | SAMAE Brusque: Brusque (SC) | Industrial | 100,33 | 0% |
| 476 | SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS) | Residencial | 38,30 | R$ 4,90/m³ |
| 477 | SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS) | Comercial | 82,15 | R$ 5,26/m³ |
| 478 | SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS) | Pública | 82,15 | R$ 5,26/m³ |
| 479 | SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS) | Industrial | 217,65 | R$ 6,96/m³ |
| 480 | SAMAE Gaspar: Gaspar (SC) | Residencial | 50,58 | 0% |
| 481 | SAMAE Gaspar: Gaspar (SC) | Comercial | 65,35 | 0% |
| 482 | SAMAE Gaspar: Gaspar (SC) | Pública | 50,58 | 0% |
| 483 | SAMAE Gaspar: Gaspar (SC) | Industrial | 140,88 | 0% |
| 484 | SAMAE Gaspar: Gaspar (SC) | Social | 25,29 | 0% |
| 485 | SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC) | Residencial | 30,16 | 80% |
| 486 | SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC) | Comercial | 51,02 | 80% |
| 487 | SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC) | Pública | 51,02 | 80% |
| 488 | SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC) | Industrial | 51,02 | 80% |
| 489 | SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP) | Residencial | 18,91 | 100% |
| 490 | SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP) | Comercial | 46,91 | 100% |
| 491 | SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP) | Pública | 63,05 | 100% |
| 492 | SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP) | Industrial | 78,03 | 100% |
| 493 | SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP) | Social | 9,46 | 100% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 494 | SAMAE São Bento do Sul: São Bento do Sul (SC) | Residencial | 30,08 | 80% |
| 495 | SAMAE São Bento do Sul: São Bento do Sul (SC) | Comercial | 62,38 | 80% |
| 496 | SAMAE Tangará da Serra: Tangará da Serra (MT) | Residencial | — | 80% |
| 497 | SANASA Campinas: Campinas (SP) | Residencial | 53,65 | 123% |
| 498 | SANASA Campinas: Campinas (SP) | Social | 26,83 | 123% |
| 499 | SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC) | Residencial | 38,37 | 80% |
| 500 | SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC) | Comercial | 77,59 | 80% |
| 501 | SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC) | Pública | 264,62 | 80% |
| 502 | SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC) | Industrial | 119,30 | 80% |
| 503 | SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO) | Residencial | 17,46 | 100% |
| 504 | SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO) | Comercial | 17,46 | 100% |
| 505 | SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO) | Pública | 17,46 | 100% |
| 506 | SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO) | Industrial | 17,46 | 100% |
| 507 | Saneaqua: Mairinque (SP) | Residencial | 47,10 | 100% |
| 508 | Saneaqua: Mairinque (SP) | Comercial | 94,20 | 100% |
| 509 | Saneaqua: Mairinque (SP) | Pública | 94,20 | 100% |
| 510 | Saneaqua: Mairinque (SP) | Industrial | 94,20 | 100% |
| 511 | Saneaqua: Mairinque (SP) | Social | 15,10 | 100% |
| 512 | SANEAR Colatina: Colatina (ES) | Residencial | — | 80% |
| 513 | SANEAR Colatina: Colatina (ES) | Comercial | — | 80% |
| 514 | SANEAR Colatina: Colatina (ES) | Pública | — | 80% |
| 515 | SANEAR Colatina: Colatina (ES) | Industrial | — | 80% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 516 | SANEAR Rondonópolis: Rondonópolis (MT) | Residencial | 36,50 | 80% |
| 517 | SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP) | Residencial | 40,20 | 100% |
| 518 | SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP) | Comercial | 47,91 | 100% |
| 519 | SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP) | Pública | 40,20 | 100% |
| 520 | SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP) | Industrial | 385,95 | 100% |
| 521 | SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP) | Social | 20,10 | 100% |
| 522 | Saneouro: Ouro Preto (MG) | Residencial | 23,60 | 95% |
| 523 | Saneouro: Ouro Preto (MG) | Social | 7,87 | 95% |
| 524 | SANEP Pelotas: Pelotas (RS) | Residencial | 24,01 | 80% |
| 525 | SANEP Pelotas: Pelotas (RS) | Comercial | 42,88 | 80% |
| 526 | SANEP Pelotas: Pelotas (RS) | Pública | 85,65 | 80% |
| 527 | SANEP Pelotas: Pelotas (RS) | Industrial | 85,65 | 80% |
| 528 | SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR) | Residencial | 55,09 | 85% |
| 529 | SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR) | Comercial | 99,17 | 85% |
| 530 | SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR) | Pública | 99,17 | 85% |
| 531 | SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR) | Industrial | 99,17 | 85% |
| 532 | SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR) | Social | 27,54 | 85% |
| 533 | SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR) | Residencial | 55,09 | 80% |
| 534 | SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR) | Comercial | 99,17 | 80% |
| 535 | SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR) | Pública | 99,17 | 80% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 536 | SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR) | Industrial | 99,17 | 80% |
| 537 | SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR) | Social | 27,54 | 80% |
| 538 | Sanessol: Mirassol (SP) | Residencial | 42,00 | 90% |
| 539 | SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS) | Residencial | 17,60 | 50% |
| 540 | SANESUL: Três Lagoas (MS) | Residencial | 6,90 | 50% |
| 541 | SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS) | Comercial | 17,60 | 50% |
| 542 | SANESUL: Três Lagoas (MS) | Comercial | 6,90 | 50% |
| 543 | SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS) | Pública | 17,60 | 50% |
| 544 | SANESUL: Três Lagoas (MS) | Pública | 6,90 | 50% |
| 545 | SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS) | Industrial | 17,60 | 50% |
| 546 | SANESUL: Três Lagoas (MS) | Industrial | 6,90 | 50% |
| 547 | SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS) | Social | 5,11 | 50% |
| 548 | SANESUL: Três Lagoas (MS) | Social | 2,60 | 50% |
| 549 | SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP) | Residencial | 31,43 | 90% |
| 550 | SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP) | Comercial | 79,00 | 100% |
| 551 | SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP) | Pública | 79,00 | 100% |
| 552 | SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP) | Industrial | 79,00 | 100% |
| 553 | SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP) | Social | 15,71 | 90% |
| 554 | SEMAE Piracicaba: Piracicaba (SP) | Residencial | 33,52 | 100% |
| 555 | SEMAE Piracicaba: Piracicaba (SP) | Social | 16,76 | 100% |
| 556 | SeMAE Rio Preto: São José do Rio Preto (SP) | Residencial | 26,63 | 100% |
| 557 | SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS) | Residencial | 61,29 | 80% |
| 558 | SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS) | Comercial | 114,36 | 80% |
| 559 | SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS) | Pública | 194,44 | 80% |
| 560 | SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS) | Industrial | 194,44 | 80% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 561 | SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS) | Social | 24,53 | 50% |
| 562 | SEMASA Itajaí: Itajaí (SC) | Residencial | 41,70 | 80% |
| 563 | SEMASA Itajaí: Itajaí (SC) | Comercial | 58,00 | 80% |
| 564 | SEMASA Itajaí: Itajaí (SC) | Pública | 61,10 | 80% |
| 565 | SEMASA Itajaí: Itajaí (SC) | Industrial | 58,00 | 80% |
| 566 | SEMASA Lages: Lages (SC) | Residencial | 44,00 | 80% |
| 567 | SEMASA Lages: Lages (SC) | Comercial | 61,34 | 80% |
| 568 | SEMASA Lages: Lages (SC) | Pública | 61,34 | 80% |
| 569 | SEMASA Lages: Lages (SC) | Industrial | 61,34 | 80% |
| 570 | São Gabriel Saneamento S.A.: São Gabriel (RS) | Residencial | 33,89 | 80% |
| 571 | Tubarão Saneamento: Tubarão (SC) | Residencial | — | 100% |
| 572 | Tubarão Saneamento: Tubarão (SC) | Comercial | — | 100% |
| 573 | Tubarão Saneamento: Tubarão (SC) | Pública | — | 100% |
| 574 | Tubarão Saneamento: Tubarão (SC) | Industrial | — | 100% |
| 575 | Tubarão Saneamento: Tubarão (SC) | Social | — | 100% |
| 576 | Verde Alagoas: União dos Palmares (AL) | Residencial | 55,80 | 80% |
| 577 | Verde Alagoas: União dos Palmares (AL) | Comercial | 114,20 | 80% |
| 578 | Verde Alagoas: União dos Palmares (AL) | Pública | 87,90 | 80% |
| 579 | Verde Alagoas: União dos Palmares (AL) | Industrial | 123,50 | 80% |
| 580 | Verde Alagoas: União dos Palmares (AL) | Social | 27,90 | 80% |
| 581 | Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT) | Residencial | — | 90% |
| 582 | Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT) | Comercial | — | 90% |
| 583 | Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT) | Pública | — | 90% |
| 584 | Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT) | Industrial | — | 90% |
| 585 | Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT) | Residencial | 49,20 | 90% |
| 586 | Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT) | Comercial | 76,50 | 90% |
| 587 | Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT) | Pública | 96,10 | 90% |
| 588 | Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT) | Industrial | 89,70 | 90% |
| 589 | Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ) | Residencial | até 15 m³: 69,18 (retroativa) | 90% |
| 590 | Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ) | Comercial | — | 90% |
| 591 | Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ) | Pública | — | 90% |
| 592 | Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ) | Industrial | — | 90% |
| 593 | Águas das Agulhas Negras: Resende (RJ) | Residencial | — | 100% |
| 594 | Águas de Andradina: Andradina (SP) | Residencial | 42,00 | 90% |
| 595 | Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT) | Residencial | — | 80% |
| 596 | Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT) | Comercial | — | 80% |
| 597 | Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT) | Pública | — | 80% |
| 598 | Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT) | Industrial | — | 80% |
| 599 | Águas de Jahu: Jaú (SP) | Residencial | 42,00 | 90% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 600 | Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ) | Residencial | — | 100% |
| 601 | Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ) | Comercial | — | 100% |
| 602 | Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ) | Pública | — | 100% |
| 603 | Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ) | Industrial | — | 100% |
| 604 | Águas de Manaus: Manaus (AM) | Residencial | — | 80% |
| 605 | Águas de Manaus: Manaus (AM) | Comercial | — | 80% |
| 606 | Águas de Manaus: Manaus (AM) | Pública | — | 80% |
| 607 | Águas de Manaus: Manaus (AM) | Industrial | — | 80% |
| 608 | Águas de Manaus: Manaus (AM) | Social | — | 80% |
| 609 | Águas de Matão: Matão (SP) | Residencial | 45,32 | 100% |
| 610 | Águas de Matão: Matão (SP) | Comercial | 45,50 | 100% |
| 611 | Águas de Matão: Matão (SP) | Social | 22,66 | 100% |
| 612 | Águas de Niterói: Niterói (RJ) | Residencial | — | 100% |
| 613 | Águas de Nova Friburgo: Nova Friburgo (RJ) | Residencial | — | 100% |
| 614 | Águas de Pará de Minas: Pará de Minas (MG) | Residencial | — | 80% |
| 615 | Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT) | Residencial | — | 90% |
| 616 | Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT) | Comercial | — | 90% |
| 617 | Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT) | Pública | — | 90% |
| 618 | Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT) | Industrial | — | 90% |
| 619 | Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT) | Residencial | — | 100% |
| 620 | Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT) | Comercial | — | 100% |
| 621 | Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT) | Pública | — | 100% |
| 622 | Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT) | Industrial | — | 100% |
| 623 | Águas de Sorriso: Sorriso (MT) | Residencial | — | 80% |
| 624 | Águas de Sorriso: Sorriso (MT) | Comercial | — | 80% |
| 625 | Águas de Sorriso: Sorriso (MT) | Pública | — | 80% |
| 626 | Águas de Sorriso: Sorriso (MT) | Industrial | — | 80% |
| 627 | Águas de Teresina: Teresina (PI) | Residencial | 46,83 | 80% |
| 628 | Águas de Teresina: Teresina (PI) | Comercial | 96,11 | 80% |
| 629 | Águas de Teresina: Teresina (PI) | Pública | 96,11 | 80% |
| 630 | Águas de Teresina: Teresina (PI) | Industrial | 96,11 | 80% |
| 631 | Águas de Teresina: Teresina (PI) | Social | 20,54 | 80% |
| 632 | Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG) | Residencial | 14,67 | 70% |
| 633 | Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG) | Comercial | 19,11 | 70% |
| 634 | Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG) | Pública | 19,11 | 70% |
| 635 | Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG) | Industrial | 21,19 | 70% |
| 636 | Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG) | Social | 7,34 | 70% |
| 637 | Águas de Votorantim: Votorantim (SP) | Residencial | 29,86 | 80% |
| 638 | Águas de Votorantim: Votorantim (SP) | Comercial | 88,39 | 80% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 639 | Águas de Votorantim: Votorantim (SP) | Pública | 88,39 | 80% |
| 640 | Águas de Votorantim: Votorantim (SP) | Industrial | 218,98 | 80% |
| 641 | Águas de Votorantim: Votorantim (SP) | Social | 14,93 | 80% |
| 642 | Águas do Imperador: Petrópolis (RJ) | Residencial | — | 100% |
| 643 | Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT) | Residencial | — | 0% |
| 644 | Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT) | Comercial | — | 0% |
| 645 | Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT) | Pública | — | 0% |
| 646 | Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT) | Industrial | — | 0% |
| 647 | Águas do Paraíba: Campos dos Goytacazes (RJ) | Residencial | — | 100% |
| 648 | Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA) | Residencial | — | 80% |
| 649 | Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA) | Comercial | — | 80% |
| 650 | Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA) | Pública | — | 80% |
| 651 | Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA) | Industrial | — | 80% |
| 652 | Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA) | Social | — | 80% |
| 653 | Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI) | Residencial | 52,89 | 80% |
| 654 | Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI) | Comercial | 108,57 | 80% |
| 655 | Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI) | Pública | 108,57 | 80% |
| 656 | Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI) | Industrial | 108,57 | 80% |
| 657 | Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI) | Social | 26,44 | 80% |
| 658 | Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ) | Residencial | até 15 m³: 86,37 (retroativa) | 100% |
| 659 | Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ) | Residencial | até 15 m³: 85,41 (retroativa) | 100% |
| 660 | Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ) | Comercial | — | 100% |
| 661 | Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ) | Comercial | — | 100% |
| 662 | Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ) | Pública | — | 100% |
| 663 | Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ) | Pública | — | 100% |
| 664 | Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ) | Industrial | — | 100% |
| 665 | Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ) | Industrial | — | 100% |
| 666 | Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ) | Residencial | até 15 m³: 98,46 (retroativa) | 100% |

| Nº | Prestador: municípios | Categoria | Fixo (R$/mês) | Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| 667 | Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ) | Comercial | — | 100% |
| 668 | Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ) | Pública | — | 100% |
| 669 | Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ) | Industrial | — | 100% |
| 670 | Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL) | Residencial | 73,90 | 80% |
| 671 | Águas do Sertão: Penedo (AL) | Residencial | 61,40 | 80% |
| 672 | Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL) | Residencial | 54,90 | 80% |
| 673 | Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL) | Comercial | 170,70 | 80% |
| 674 | Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL) | Comercial | 126,90 | 80% |
| 675 | Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL) | Pública | 144,00 | 80% |
| 676 | Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL) | Pública | 107,00 | 80% |
| 677 | Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL) | Industrial | 191,70 | 80% |
| 678 | Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL) | Industrial | 142,40 | 80% |
| 679 | Águas Guariroba: Campo Grande (MS) | Residencial | 19,87 | 70% |
| 680 | Águas Guariroba: Campo Grande (MS) | Comercial | 30,14 | 70% |
| 681 | Águas Guariroba: Campo Grande (MS) | Pública | 100,56 | 70% |
| 682 | Águas Guariroba: Campo Grande (MS) | Industrial | 47,38 | 70% |
| 683 | Águas Pontes e Lacerda / Norte Saneamento: Pontes e Lacerda (MT) | Residencial | — | 90% |

**Tabela 216** — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 1 de 6: 0–4 a 15–20 m³)

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 16,89 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 14,27 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 16,89 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 8,45 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 8,45 |
| 15 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 |
| 16 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 |
| 17 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 |
| 18 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 10,14 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 13,18 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 7,61 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 2,73 |
| 30 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
| 31 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
| 32 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
| 33 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
| 34 | 8,76 | 8,76 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 11,07 |
| 35 | 22,48 | 22,48 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| 36 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 17,04 |
| 37 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 23,12 |
| 38 | 2,62 | 2,62 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 9,42 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,51 |
| 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,56 |
| 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,71 |
| 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 7,17 |
| 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |
| 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,15 |
| 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,96 |
| 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 7,51 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 7,24 |
| 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 11,46 |
| 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 7,24 |
| 55 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 10,21 | 10,21 |
| 56 | 8,87 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 14,30 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| 57 | 8,87 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 14,30 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| 58 | 8,87 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 14,30 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| 59 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 5,11 | 5,11 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 9,49 |
| 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 |
| 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,73 |
| 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,81 |
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
| 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 |
| 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 16,07 |
| 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
| 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 |
| 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 |
| 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 8,03 |
| 74 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 75 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
| 76 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
| 77 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 79 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 12,38 |
| 80 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
| 81 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 16,44 |
| 82 | 26,45 | 26,45 | 26,45 | 26,45 | 26,45 | 26,45 | 26,45 | 26,45 | 26,45 | 26,45 |
| 83 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 84 | 1,78 | 1,78 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,83 |
| 85 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
| 86 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 87 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| 88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 3,41 |
| 89 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 90 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 91 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 92 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| 93 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,60 |
| 94 | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 5,40 |
| 95 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,86 |
| 96 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 7,30 |
| 97 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 4,06 |
| 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 |
| 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
| 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 3,26 |
| 104 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,95 |
| 105 | 1,98 | 1,98 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,75 |
| 106 | 1,98 | 1,98 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,75 |
| 107 | 1,98 | 1,98 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,75 |
| 108 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 9,95 |
| 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 |
| 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,09 |
| 114 | 2,69 | 2,69 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 10,83 |
| 115 | 2,69 | 2,69 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 10,83 |
| 116 | 5,34 | 5,34 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 5,34 | 5,34 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| 118 | 5,06 | 5,06 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 |
| 119 | 5,06 | 5,06 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 |
| 120 | 5,34 | 5,34 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| 121 | 5,34 | 5,34 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| 122 | 0,94 | 0,94 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,79 |
| 123 | 0,94 | 0,94 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,79 |
| 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 129 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 130 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| 131 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 132 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 133 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 134 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 135 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 136 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 137 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 138 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
| 139 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| 140 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 7,00 |
| 141 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 5,80 |
| 142 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 6,52 |
| 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| 149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
| 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
| 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 3,07 |
| 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,03 |
| 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 3,24 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 7,63 |
| 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,64 |
| 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 8,81 |
| 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 5,73 |
| 163 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,78 |
| 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 170 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 171 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 172 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 173 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 |
| 174 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,56 |
| 175 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 176 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 177 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 178 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 179 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 180 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| 181 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 182 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 183 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 5,22 |
| 184 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 8,74 |
| 185 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 186 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 |
| 187 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,61 |
| 188 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 189 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 190 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 191 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| 192 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| 193 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| 194 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 13,41 |
| 196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 4,96 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 4,96 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 4,96 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,81 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 205 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
| 206 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
| 207 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
| 208 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| 209 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 |
| 210 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |
| 211 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
| 212 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 8,81 |
| 213 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
| 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,87 |
| 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 6,12 |
| 219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,22 |
| 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,96 |
| 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,60 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,42 |
| 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 228 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 35,74 |
| 229 | 44,15 | 44,15 | 44,15 | 44,15 | 44,15 | 55,11 | 55,11 | 55,11 | 55,11 | 55,11 |
| 230 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 |
| 231 | 84,72 | 84,72 | 84,72 | 84,72 | 84,72 | 84,72 | 84,72 | 84,72 | 84,72 | 84,72 |
| 232 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 233 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 5,85 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| 235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| 236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| 237 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 14,21 |
| 238 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
| 239 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 18,85 |
| 240 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 |
| 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 2,09 | 3,13 |
| 247 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 248 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 5,32 |
| 249 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 9,90 |
| 250 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 9,90 |
| 251 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 252 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 2,66 |
| 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
| 254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 11,93 |
| 255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 |
| 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 |
| 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 5,98 |
| 258 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 14,69 |
| 259 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
| 260 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 19,49 |
| 261 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
| 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,43 |
| 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,78 |
| 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
| 268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
| 269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
| 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 4,00 |
| 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 272 | 0,63 | 0,63 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 4,52 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 0,76 | 0,76 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 5,42 |
| 274 | 0,69 | 0,69 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 4,97 |
| 275 | 0,79 | 0,79 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 5,65 |
| 276 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 2,26 |
| 277 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,99 |
| 278 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 279 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
| 280 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 281 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| 282 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 3,53 |
| 283 | 1,74 | 1,74 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 5,07 |
| 284 | 3,78 | 3,78 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| 285 | 3,06 | 3,06 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 286 | 4,39 | 4,39 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| 287 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 2,53 |
| 288 | 1,66 | 1,66 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 5,64 |
| 289 | 2,24 | 2,24 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,65 |
| 290 | 1,93 | 1,93 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 6,50 |
| 291 | 2,65 | 2,65 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 9,03 |
| 292 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 2,82 |
| 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 |
| 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 |
| 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 |
| 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 |
| 298 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 |
| 299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 2,61 |
| 304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
| 306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 |
| 307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 |
| 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 311 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 6,57 |
| 313 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 6,57 |
| 314 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 315 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 9,09 |
| 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 10,66 |
| 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 10,66 |
| 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 11,31 |
| 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 327 | 1,18 | 1,18 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 4,14 |
| 328 | 2,42 | 2,42 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 329 | 1,97 | 1,97 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| 330 | 2,42 | 2,42 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 331 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 2,07 |
| 332 | 1,01 | 1,01 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 4,16 |
| 333 | 1,21 | 1,21 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 4,99 |
| 334 | 1,21 | 1,21 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 4,99 |
| 335 | 1,26 | 1,26 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 5,20 |
| 336 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,08 |
| 337 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| 338 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
| 339 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| 340 | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 |
| 341 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 3,79 |
| 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,92 |
| 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,92 |
| 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,35 |
| 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 5,53 | 5,53 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 8,84 |
| 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 4,81 |
| 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,93 |
| 353 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 |
| 354 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
| 355 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 356 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
| 357 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 358 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 7,44 |
| 359 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 10,84 |
| 360 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 10,75 |
| 361 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| 362 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 5,95 |
| 363 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 364 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 366 | 2,82 | 2,82 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 7,03 |
| 367 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| 368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 7,10 |
| 372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 8,52 |
| 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 7,10 |
| 374 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 9,94 |
| 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 5,32 |
| 376 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 3,22 |
| 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 7,84 |
| 378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 14,33 |
| 379 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,42 |
| 380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| 382 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| 383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| 384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| 386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| 387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| 388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 |
| 389 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
| 391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| 393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| 394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 396 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 |
| 397 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
| 399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 |
| 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
| 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| 409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 3,82 |
| 415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 419 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 421 | 1,67 | 1,67 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 5,04 |
| 422 | 2,01 | 2,01 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 6,05 |
| 423 | 1,84 | 1,84 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 5,55 |
| 424 | 2,09 | 2,09 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 6,30 |
| 425 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 2,52 |
| 426 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
| 428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
| 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 |
| 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 |
| 434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| 435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 4,09 |
| 436 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 437 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 2,44 |
| 438 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 3,03 |
| 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
| 442 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
| 443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
| 444 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 445 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 448 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,42 |
| 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| 451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| 452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 4,12 |
| 453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 5,60 |
| 454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 3,09 |
| 456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 3,93 |
| 457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 458 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| 459 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| 461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 463 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
| 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 467 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 4,87 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 |
| 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 10,01 |
| 473 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| 474 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 10,01 |
| 475 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| 476 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 16,56 |
| 477 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 16,56 |
| 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 16,56 |
| 479 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| 481 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 11,68 |
| 482 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| 483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,63 |
| 484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 7,81 |
| 485 | 1,59 | 1,59 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 10,23 |
| 486 | 2,25 | 2,25 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
| 487 | 2,25 | 2,25 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
| 488 | 2,25 | 2,25 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
| 489 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,82 |
| 490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| 491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| 492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| 493 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 2,12 |
| 494 | 2,26 | 2,26 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 9,00 |
| 495 | 4,00 | 4,00 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
| 496 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| 497 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 10,18 |
| 498 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 7,64 |
| 499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68 |
| 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 7,45 |
| 504 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 505 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| 506 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 512 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 8,50 |
| 513 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 10,60 |
| 514 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,25 |
| 515 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 12,13 |
| 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 517 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 5,73 |
| 518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 |
| 519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 5,73 |
| 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 4,30 |
| 522 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 11,43 |
| 523 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 5,83 |
| 524 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| 525 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 7,61 |
| 526 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
| 527 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| 528 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,54 |
| 529 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,73 |
| 530 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,73 |
| 531 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,36 |
| 532 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 9,54 |
| 533 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,54 |
| 534 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,73 |
| 535 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,73 |
| 536 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,36 |
| 537 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 9,54 |
| 538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 539 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 9,13 |
| 540 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 8,35 |
| 541 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 542 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| 543 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 |
| 544 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 |
| 545 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,19 |
| 547 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,91 |
| 548 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 3,15 |
| 549 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 |
| 551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 |
| 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 |
| 553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 8,26 |
| 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 6,20 |
| 556 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 557 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 11,45 |
| 558 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 12,58 |
| 559 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 13,73 |
| 560 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 13,73 |
| 561 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 11,45 |
| 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| 563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 565 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| 567 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 570 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
| 571 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 |
| 572 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 573 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 574 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 575 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 11,14 |
| 577 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| 579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,57 |
| 581 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| 582 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| 583 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 584 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| 586 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |
| 587 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| 588 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 589 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 11,62 |
| 590 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| 591 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 15,43 |
| 592 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 |
| 593 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 594 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 595 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 596 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 597 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 |
| 598 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 |
| 599 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 600 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 26,45 |
| 601 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 43,89 |
| 602 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 |
| 603 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 |
| 604 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 |
| 605 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 31,70 | 31,70 | 31,70 |
| 606 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 40,73 | 40,73 | 40,73 |
| 607 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 |
| 608 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 12,43 |
| 609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 3,40 |
| 612 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 14,13 |
| 613 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| 614 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 615 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| 616 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 617 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| 618 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 619 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |
| 620 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |
| 621 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 622 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |
| 623 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| 625 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
| 626 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| 628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 |
| 629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 |
| 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 |
| 631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| 632 | 1,79 | 1,79 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,57 |
| 633 | 2,19 | 2,19 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 7,61 |
| 634 | 1,92 | 1,92 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 6,51 |
| 635 | 2,63 | 2,63 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 7,50 |
| 636 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,78 |
| 637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 |
| 639 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 |
| 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 3,20 |
| 642 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 643 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 644 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 645 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 646 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 647 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 648 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 649 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 650 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 651 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 652 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 7,00 |
| 653 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 10,92 |
| 654 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 17,98 |
| 655 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 17,98 |
| 656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 17,98 |
| 657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 10,92 |
| 658 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 14,51 |
| 659 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 14,35 |
| 660 | 22,43 | 22,43 | 22,43 | 22,43 | 22,43 | 22,43 | 22,43 | 22,43 | 22,43 | 22,43 |
| 661 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 |
| 662 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 19,26 |

| Nº | 0–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–15 | 15–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 19,05 |
| 664 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 665 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 |
| 666 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 16,54 |
| 667 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 |
| 668 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 21,96 |
| 669 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 |
| 670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 16,30 |
| 671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 12,17 |
| 672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 12,11 |
| 673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 |
| 674 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 |
| 675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 |
| 676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 |
| 677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 |
| 678 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 |
| 679 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,46 |
| 680 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 |
| 681 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 |
| 682 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 683 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |

**Tabela 217** — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 2 de 6: 20–24 a 55–60 m³)

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,63 | 18,63 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 18,99 | 18,99 |
| 2 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,97 | 15,97 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,14 | 15,14 |
| 3 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,63 | 18,63 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 18,99 | 18,99 |
| 4 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 5 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,19 | 22,19 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 |
| 6 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 7 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 8 | 28,28 | 28,28 | 28,28 | 28,48 | 28,48 | 29,06 | 29,06 | 29,06 | 29,06 | 29,06 |
| 9 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 10 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| 11 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 |
| 12 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| 13 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,63 | 18,63 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 18,99 | 18,99 |
| 14 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,63 | 18,63 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 18,99 | 18,99 |
| 15 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 16 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 |
| 17 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 15,92 | 15,92 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| 18 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
| 19 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 |
| 20 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
| 21 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 |
| 22 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42 |
| 23 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 |
| 24 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 14,50 | 14,50 |
| 25 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 7,57 | 7,57 |
| 26 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 15,18 | 15,18 |
| 27 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 15,18 | 15,18 |
| 28 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 19,52 | 19,52 |
| 29 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 7,57 | 7,57 |
| 30 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 16,18 | 16,18 |
| 31 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,93 | 17,93 |
| 32 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,77 | 17,77 |
| 33 | 17,62 | 17,62 | 17,62 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 19,00 | 19,00 |
| 34 | 13,53 | 13,53 | 15,67 | 17,28 | 21,34 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 28,57 | 28,57 |
| 35 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| 36 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| 37 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 |
| 38 | 12,85 | 12,85 | 14,89 | 17,28 | 21,34 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 28,57 | 28,57 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 21,48 | 21,48 |
| 40 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 |
| 41 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
| 42 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
| 43 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| 44 | 8,61 | 8,61 | 9,87 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 14,18 | 14,18 |
| 45 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 18,18 | 18,18 |
| 46 | 26,15 | 26,15 | 26,15 | 26,15 | 26,15 | 26,15 | 26,15 | 26,15 | 26,66 | 26,66 |
| 47 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 15,12 | 15,12 |
| 48 | 8,61 | 8,61 | 9,87 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 14,18 | 14,18 |
| 49 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 16,80 | 16,80 |
| 50 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 12,17 | 12,17 |
| 51 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 52 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 53 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 54 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 12,17 | 12,17 |
| 55 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
| 56 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 57 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 58 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 59 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
| 60 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 61 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 28,77 | 28,77 |
| 62 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 26,93 | 26,93 |
| 63 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 23,66 | 23,66 |
| 64 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 27,68 | 27,68 |
| 65 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 66 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 67 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
| 68 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 |
| 69 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,72 | 17,72 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 18,07 | 18,07 |
| 70 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
| 71 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 |
| 72 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 |
| 73 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,72 | 17,72 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 18,07 | 18,07 |
| 74 | 14,31 | 14,31 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 24,08 | 24,08 |
| 75 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 24,08 | 24,08 |
| 76 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
| 77 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 4,11 | 4,11 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 24,08 | 24,08 |
| 79 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 33,77 | 33,77 | 33,77 |
| 80 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 |
| 81 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 |
| 82 | 26,45 | 26,45 | 26,45 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 |
| 83 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 15,00 | 15,00 |
| 84 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| 85 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 86 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
| 87 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 88 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| 89 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,88 | 6,88 |
| 90 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 7,27 | 7,27 |
| 91 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 7,27 | 7,27 |
| 92 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 7,70 | 7,70 |
| 93 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,44 | 3,44 |
| 94 | 6,97 | 6,97 | 8,31 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 10,77 | 10,77 | 10,77 |
| 95 | 8,81 | 8,81 | 10,58 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
| 96 | 9,72 | 9,72 | 11,41 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,62 | 13,62 | 13,62 |
| 97 | 6,97 | 6,97 | 8,31 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 10,77 | 10,77 | 10,77 |
| 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 7,94 | 7,94 |
| 100 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 14,05 | 14,05 |
| 101 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 10,53 | 10,53 |
| 102 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 16,86 | 16,86 |
| 103 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 7,94 | 7,94 |
| 104 | 9,95 | 9,95 | 13,18 | 13,18 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| 105 | 12,75 | 12,75 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,97 | 12,97 |
| 106 | 12,75 | 12,75 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,97 | 12,97 |
| 107 | 12,75 | 12,75 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,97 | 12,97 |
| 108 | 9,95 | 9,95 | 13,18 | 13,18 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| 109 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 13,74 | 13,74 |
| 110 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 |
| 111 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 112 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| 113 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 13,74 | 13,74 |
| 114 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |
| 115 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |
| 116 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 118 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 |
| 119 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 |
| 120 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 121 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 122 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 123 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 124 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 10,60 | 10,60 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| 125 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 126 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| 128 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 10,58 | 10,58 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 19,04 | 19,04 |
| 129 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 8,77 | 8,77 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 15,78 | 15,78 |
| 130 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 9,85 | 9,85 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 17,73 | 17,73 |
| 131 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 132 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 133 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 134 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 135 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 136 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 137 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 138 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
| 139 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| 140 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 10,58 | 10,58 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 19,04 | 19,04 |
| 141 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 8,77 | 8,77 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 15,78 | 15,78 |
| 142 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 9,85 | 9,85 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 17,73 | 17,73 |
| 143 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,92 | 9,92 |
| 144 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| 145 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 146 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 147 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,92 | 9,92 |
| 148 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 7,64 | 7,64 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 10,82 | 10,82 |
| 149 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 16,18 | 16,18 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 22,45 | 22,45 |
| 150 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 16,18 | 16,18 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 22,45 | 22,45 |
| 151 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 18,96 | 18,96 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 24,84 | 24,84 |
| 152 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 7,64 | 7,64 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 10,82 | 10,82 |
| 153 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 15,55 | 15,55 |
| 154 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 21,66 | 21,66 |
| 155 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 28,48 | 28,48 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 10,77 | 10,77 |
| 157 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 9,94 | 9,94 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 21,35 | 21,35 |
| 158 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 20,27 | 20,27 |
| 159 | 11,64 | 11,64 | 12,92 | 12,92 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 24,53 | 24,53 | 24,53 |
| 160 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 23,31 | 23,31 |
| 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 |
| 162 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 20,27 | 20,27 |
| 163 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 164 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 165 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| 166 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| 167 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| 168 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 169 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 170 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 8,10 | 8,10 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 11,17 | 11,17 |
| 171 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,77 | 8,77 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 10,69 | 10,69 |
| 172 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,77 | 8,77 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 10,69 | 10,69 |
| 173 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,69 | 10,69 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,53 | 11,53 |
| 174 | 2,56 | 2,56 | 3,84 | 3,84 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 5,99 | 5,99 | 6,39 |
| 175 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 5,08 | 5,08 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,80 | 5,80 |
| 176 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 10,15 | 10,15 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 11,60 | 11,60 |
| 177 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 10,15 | 10,15 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 11,60 | 11,60 |
| 178 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 10,15 | 10,15 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 11,60 | 11,60 |
| 179 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 180 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 19,80 | 19,80 |
| 181 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 182 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 183 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 8,37 | 8,37 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 11,47 | 11,47 |
| 184 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 |
| 185 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
| 186 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| 187 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 4,18 | 4,18 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 5,73 | 5,73 |
| 188 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 189 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 190 | 4,70 | 4,70 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 191 | 6,27 | 6,27 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 192 | 6,27 | 6,27 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 193 | 6,27 | 6,27 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 194 | 2,05 | 2,05 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 15,08 | 15,08 | 16,82 | 18,49 | 18,49 | 20,28 | 20,28 | 20,28 | 24,40 | 24,40 |
| 196 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 33,60 | 33,60 |
| 197 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 33,60 | 33,60 |
| 198 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 33,60 | 33,60 |
| 199 | 11,64 | 11,64 | 12,98 | 14,37 | 14,37 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 19,79 | 19,79 |
| 200 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 12,69 | 12,69 |
| 201 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 15,75 | 15,75 |
| 202 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 19,38 | 19,38 |
| 203 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 15,75 | 15,75 |
| 204 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 10,58 | 10,58 |
| 205 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 32,67 | 32,67 |
| 206 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 41,27 | 41,27 |
| 207 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
| 208 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 |
| 209 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 |
| 210 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 |
| 211 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 46,20 | 46,20 |
| 212 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 32,67 | 32,67 |
| 213 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 41,27 | 41,27 |
| 214 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 15,77 | 15,77 |
| 215 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 23,52 | 23,52 |
| 216 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| 217 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 23,52 | 23,52 |
| 218 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 15,77 | 15,77 |
| 219 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,70 | 3,70 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 6,46 | 6,46 |
| 220 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 7,13 | 7,13 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |
| 221 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 8,63 | 8,63 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 |
| 222 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 10,05 | 10,05 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| 223 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 7,13 | 7,13 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |
| 224 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 225 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 226 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 227 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 228 | 35,74 | 35,74 | 42,88 | 42,88 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 63,18 | 63,18 | 80,25 |
| 229 | 85,07 | 85,07 | 85,07 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 |
| 230 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 |
| 231 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 |
| 232 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 233 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 9,56 | 9,56 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 10,84 | 10,84 |
| 235 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 10,84 | 10,84 |
| 236 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 10,84 | 10,84 |
| 237 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 38,74 | 38,74 | 38,74 |
| 238 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 |
| 239 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 240 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 34,87 |
| 241 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 242 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 20,37 | 20,37 |
| 243 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 24,61 | 24,61 |
| 244 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 24,61 | 24,61 |
| 245 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 25,55 | 25,55 |
| 246 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 20,37 | 20,37 |
| 247 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 15,00 | 15,00 |
| 248 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 7,51 | 7,51 |
| 249 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 250 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 251 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| 252 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 7,51 | 7,51 |
| 253 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 16,09 | 16,09 |
| 254 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 29,42 | 29,42 |
| 255 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 27,84 | 27,84 |
| 256 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 29,42 | 29,42 |
| 257 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 16,09 | 16,09 |
| 258 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 40,06 | 40,06 | 40,06 |
| 259 | 33,98 | 33,98 | 33,98 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| 260 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 |
| 261 | 33,98 | 33,98 | 33,98 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| 262 | 2,79 | 2,79 | 3,21 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 4,06 | 4,06 |
| 263 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 7,97 | 7,97 |
| 264 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 8,29 | 8,29 |
| 265 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 9,88 | 9,88 |
| 266 | 0,89 | 0,89 | 1,03 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,30 | 1,30 |
| 267 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 9,53 | 9,53 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 15,67 | 15,67 |
| 268 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 18,13 | 18,13 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 29,20 | 29,20 |
| 269 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 18,13 | 18,13 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 29,20 | 29,20 |
| 270 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 9,53 | 9,53 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 15,67 | 15,67 |
| 271 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 14,50 | 14,50 |
| 272 | 6,59 | 6,59 | 8,66 | 10,21 | 10,21 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,53 | 10,53 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 7,91 | 7,91 | 10,39 | 12,26 | 12,26 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,63 | 12,63 |
| 274 | 7,25 | 7,25 | 9,53 | 11,24 | 11,24 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,58 | 11,58 |
| 275 | 8,24 | 8,24 | 10,83 | 12,77 | 12,77 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,16 | 13,16 |
| 276 | 3,29 | 3,29 | 4,33 | 5,11 | 5,11 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,26 | 5,26 |
| 277 | 3,59 | 3,59 | 4,11 | 4,66 | 5,33 | 6,07 | 6,07 | 6,92 | 7,88 | 7,88 |
| 278 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,83 | 6,83 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| 279 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 13,31 | 13,31 | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 18,78 |
| 280 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,83 | 6,83 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| 281 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 19,20 | 19,20 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | 21,76 |
| 282 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,83 | 6,83 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| 283 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| 284 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 285 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| 286 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 287 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 288 | 6,19 | 6,19 | 6,83 | 7,49 | 7,49 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 9,09 | 9,09 |
| 289 | 8,40 | 8,40 | 9,22 | 10,13 | 10,13 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 12,28 | 12,28 |
| 290 | 7,16 | 7,16 | 7,85 | 8,65 | 8,65 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 10,43 | 10,43 |
| 291 | 9,91 | 9,91 | 10,93 | 12,03 | 12,03 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 14,56 | 14,56 |
| 292 | 3,10 | 3,10 | 3,41 | 3,74 | 3,74 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,54 | 4,54 |
| 293 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 294 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,37 | 8,50 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 10,44 | 10,44 |
| 295 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,78 | 18,17 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 24,84 | 24,84 |
| 296 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,37 | 8,50 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 10,44 | 10,44 |
| 297 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,78 | 18,17 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 24,84 | 24,84 |
| 298 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,37 | 8,50 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 10,44 | 10,44 |
| 299 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 7,21 | 7,21 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 11,88 | 11,88 |
| 300 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 10,82 | 10,82 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 17,71 | 17,71 |
| 301 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 7,21 | 7,21 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 11,88 | 11,88 |
| 302 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 10,82 | 10,82 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 17,71 | 17,71 |
| 303 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 7,21 | 7,21 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 11,88 | 11,88 |
| 304 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 14,50 | 14,50 |
| 305 | 3,76 | 3,76 | 3,93 | 4,31 | 4,31 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,72 | 4,72 |
| 306 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 4,31 | 4,31 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,72 | 4,72 |
| 307 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 4,31 | 4,31 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,72 | 4,72 |
| 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 1,88 | 1,88 | 1,96 | 2,16 | 2,16 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,36 | 2,36 |
| 310 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 14,50 | 14,50 |
| 311 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,75 | 4,75 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 313 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 314 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
| 315 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 318 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,56 | 9,56 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,66 | 10,66 |
| 319 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 12,75 | 12,75 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 14,90 | 14,90 |
| 320 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 12,75 | 12,75 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 14,90 | 14,90 |
| 321 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 15,80 | 15,80 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 18,56 | 18,56 |
| 322 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 10,00 | 10,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 15,00 | 15,00 |
| 323 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 324 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 325 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 326 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 327 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 328 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 329 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 330 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 331 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 332 | 6,45 | 6,45 | 8,17 | 9,88 | 9,88 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,23 | 10,23 |
| 333 | 7,74 | 7,74 | 9,80 | 11,86 | 11,86 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,27 | 12,27 |
| 334 | 7,74 | 7,74 | 9,80 | 11,86 | 11,86 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,27 | 12,27 |
| 335 | 8,06 | 8,06 | 10,21 | 12,36 | 12,36 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,78 | 12,78 |
| 336 | 3,22 | 3,22 | 4,08 | 4,94 | 4,94 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,11 | 5,11 |
| 337 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 7,78 | 7,78 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 9,85 | 9,85 |
| 338 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 10,39 | 10,39 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 14,79 | 14,79 |
| 339 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 7,78 | 7,78 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 9,85 | 9,85 |
| 340 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 17,63 | 17,63 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 22,31 | 22,31 |
| 341 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 7,78 | 7,78 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 9,85 | 9,85 |
| 342 | 4,31 | 4,31 | 4,77 | 5,27 | 6,34 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
| 343 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 8,57 | 8,57 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 344 | 4,31 | 4,31 | 4,77 | 6,34 | 6,34 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
| 345 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 |
| 346 | 2,59 | 2,59 | 2,86 | 3,16 | 3,80 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
| 347 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 12,68 | 12,68 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 16,22 | 16,22 |
| 348 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 12,68 | 12,68 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 16,22 | 16,22 |
| 349 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 12,01 | 12,01 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
| 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 12,68 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 6,98 | 6,98 | 7,69 | 8,05 | 8,05 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,90 | 8,90 |
| 352 | 6,98 | 6,98 | 7,69 | 8,05 | 8,05 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,90 | 8,90 |
| 353 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 10,40 | 10,40 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 13,55 | 13,55 |
| 354 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 20,03 | 20,03 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 22,34 | 22,34 |
| 355 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,00 | 3,00 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,35 | 3,35 |
| 356 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 23,36 | 23,36 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 26,81 | 26,81 |
| 357 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 3,12 | 3,12 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 4,06 | 4,06 |
| 358 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 359 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 360 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 361 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
| 362 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 363 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 364 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 15,00 | 15,00 |
| 365 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 16,50 | 16,50 |
| 366 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
| 367 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 12,50 | 12,50 |
| 368 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,96 | 6,96 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 10,52 | 10,52 |
| 369 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 8,78 | 8,78 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 13,11 | 13,11 |
| 370 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 8,78 | 8,78 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 13,11 | 13,11 |
| 371 | 8,02 | 8,02 | 9,14 | 10,52 | 12,21 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 16,84 | 16,84 |
| 372 | 9,63 | 9,63 | 10,98 | 12,63 | 14,65 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 20,20 | 20,20 |
| 373 | 8,02 | 8,02 | 9,14 | 10,52 | 12,21 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 16,84 | 16,84 |
| 374 | 11,24 | 11,24 | 12,81 | 14,73 | 17,09 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 23,58 | 23,58 |
| 375 | 8,02 | 8,02 | 9,14 | 10,52 | 12,21 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 16,84 | 16,84 |
| 376 | 3,96 | 3,96 | 4,73 | 5,65 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 8,21 | 8,21 | 8,21 |
| 377 | 9,38 | 9,38 | 11,30 | 13,50 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| 378 | 16,55 | 16,55 | 18,99 | 21,86 | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 28,91 | 28,91 | 28,91 |
| 379 | 3,96 | 3,96 | 4,73 | 5,65 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 8,21 | 8,21 | 8,21 |
| 380 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 14,50 | 14,50 |
| 381 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 17,57 | 17,57 |
| 382 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 10,46 | 10,46 |
| 383 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 10,20 | 10,20 |
| 384 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 8,32 | 8,32 |
| 385 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 9,24 | 9,24 |
| 386 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 10,46 | 10,46 |
| 387 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 10,46 | 10,46 |
| 388 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 31,84 | 31,84 |
| 389 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 18,41 | 18,41 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 25,18 | 25,18 |
| 391 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 20,52 | 20,52 |
| 392 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 14,68 | 14,68 |
| 393 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 9,28 | 9,28 |
| 394 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 18,41 | 18,41 |
| 395 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 20,75 | 20,75 |
| 396 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 31,84 | 31,84 |
| 397 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 18,41 | 18,41 |
| 398 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 25,18 | 25,18 |
| 399 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 20,52 | 20,52 |
| 400 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 14,68 | 14,68 |
| 401 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 11,82 | 11,82 |
| 402 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 20,75 | 20,75 |
| 403 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 31,84 | 31,84 |
| 404 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 18,41 | 18,41 |
| 405 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 25,18 | 25,18 |
| 406 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 20,52 | 20,52 |
| 407 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 14,68 | 14,68 |
| 408 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 10,82 | 10,82 |
| 409 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 20,75 | 20,75 |
| 410 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 12,26 | 12,26 |
| 411 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 7,29 | 7,29 |
| 412 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 7,13 | 7,13 |
| 413 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 6,33 | 6,33 |
| 414 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 9,24 | 9,24 |
| 415 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 7,29 | 7,29 |
| 416 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,81 | 2,81 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,46 | 3,46 |
| 417 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,55 | 3,55 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,29 | 4,29 |
| 418 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,55 | 3,55 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,29 | 4,29 |
| 419 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,01 | 3,01 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,66 | 3,66 |
| 420 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,19 | 1,19 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,46 | 1,46 |
| 421 | 5,77 | 5,77 | 6,49 | 6,97 | 6,97 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,69 | 7,69 |
| 422 | 6,92 | 6,92 | 7,78 | 8,36 | 8,36 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 9,23 | 9,23 |
| 423 | 6,34 | 6,34 | 7,14 | 7,67 | 7,67 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,46 | 8,46 |
| 424 | 7,21 | 7,21 | 8,11 | 8,71 | 8,71 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,61 | 9,61 |
| 425 | 2,88 | 2,88 | 3,24 | 3,48 | 3,48 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,85 | 3,85 |
| 426 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 6,43 | 6,43 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 10,21 | 10,21 |
| 427 | 6,13 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 428 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 6,43 | 6,43 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 10,21 | 10,21 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 6,13 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 430 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 6,43 | 6,43 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 10,21 | 10,21 |
| 431 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 16,23 | 16,23 |
| 432 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 10,82 | 10,82 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |
| 433 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 17,85 | 17,85 |
| 434 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 21,41 | 21,41 |
| 435 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 16,23 | 16,23 |
| 436 | 7,75 | 7,75 | 7,79 | 8,34 | 8,34 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 11,47 | 11,47 |
| 437 | 7,75 | 7,75 | 7,79 | 8,34 | 8,34 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 11,47 | 11,47 |
| 438 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 6,62 | 6,62 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 9,23 | 9,23 |
| 439 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 6,62 | 6,62 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 9,23 | 9,23 |
| 440 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 11,31 | 11,31 |
| 441 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 18,89 | 18,89 |
| 442 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 18,89 | 18,89 |
| 443 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 23,91 | 23,91 |
| 444 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 5,64 | 5,64 |
| 445 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 7,82 | 7,82 |
| 446 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 21,88 | 21,88 |
| 447 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 8,42 | 8,42 |
| 448 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 32,41 | 32,41 | 32,41 | 32,41 | 32,41 | 35,66 | 35,66 |
| 449 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 7,82 | 7,82 |
| 450 | 4,81 | 4,81 | 5,39 | 5,83 | 5,93 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 7,02 | 7,02 |
| 451 | 4,81 | 4,81 | 5,39 | 5,83 | 5,93 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 7,02 | 7,02 |
| 452 | 4,90 | 4,90 | 6,08 | 7,14 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 453 | 6,64 | 6,64 | 8,00 | 9,19 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| 454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 11,51 | 11,51 |
| 455 | 4,90 | 4,90 | 6,08 | 7,14 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 456 | 5,39 | 5,39 | 7,18 | 9,33 | 9,33 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 15,77 | 15,77 |
| 457 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 6,80 | 6,80 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 10,98 | 10,98 |
| 458 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 18,52 | 18,52 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 23,08 | 23,08 |
| 459 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 18,52 | 18,52 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 23,08 | 23,08 |
| 460 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 18,52 | 18,52 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 23,08 | 23,08 |
| 461 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 6,80 | 6,80 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 10,98 | 10,98 |
| 462 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 14,50 | 14,50 |
| 463 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 9,60 | 9,60 |
| 464 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 15,12 | 15,12 |
| 465 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 19,78 | 19,78 |
| 466 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 15,12 | 15,12 |
| 467 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 9,60 | 9,60 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 469 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 470 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| 471 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 472 | 11,37 | 11,37 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 13,18 | 13,18 |
| 473 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| 474 | 11,37 | 11,37 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 13,18 | 13,18 |
| 475 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| 476 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 24,36 | 24,36 |
| 477 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 24,36 | 24,36 |
| 478 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 24,36 | 24,36 |
| 479 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 |
| 480 | 7,81 | 7,81 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 14,31 | 14,31 |
| 481 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 14,74 | 14,74 |
| 482 | 7,81 | 7,81 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 14,31 | 14,31 |
| 483 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| 484 | 7,81 | 7,81 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 14,31 | 14,31 |
| 485 | 11,37 | 11,37 | 12,49 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 486 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
| 487 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
| 488 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
| 489 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,58 | 7,58 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 10,74 | 10,74 |
| 490 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 15,97 | 15,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 24,69 | 24,69 |
| 491 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 17,54 | 17,54 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 25,18 | 25,18 |
| 492 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 18,66 | 18,66 | 21,40 | 21,40 | 21,40 | 28,56 | 28,56 |
| 493 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,58 | 7,58 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 10,74 | 10,74 |
| 494 | 9,60 | 9,60 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 10,07 | 10,07 |
| 495 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 16,80 | 16,80 |
| 496 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| 497 | 10,43 | 10,43 | 12,82 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 20,94 | 20,94 |
| 498 | 10,43 | 10,43 | 12,82 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 20,94 | 20,94 |
| 499 | 4,57 | 4,57 | 5,46 | 6,35 | 7,24 | 8,12 | 8,12 | 9,01 | 9,90 | 9,90 |
| 500 | 7,85 | 7,85 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,68 | 8,68 |
| 501 | 14,11 | 14,11 | 14,11 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 21,34 | 21,34 |
| 502 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 10,83 | 10,83 |
| 503 | 8,45 | 8,45 | 9,54 | 10,89 | 10,89 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 14,06 | 14,06 |
| 504 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 505 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| 506 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 11,91 | 11,91 |
| 508 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 21,22 | 21,22 |
| 509 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 21,22 | 21,22 |
| 510 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 21,22 | 21,22 |
| 511 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 9,06 | 9,06 |
| 512 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 10,41 | 10,41 |
| 513 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,81 | 11,81 |
| 514 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,86 | 10,86 |
| 515 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,80 | 12,80 |
| 516 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 517 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 16,92 | 16,92 |
| 518 | 14,66 | 14,66 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
| 519 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 16,92 | 16,92 |
| 520 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 521 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 16,92 | 16,92 |
| 522 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 523 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 524 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 10,22 | 10,22 |
| 525 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 11,60 | 11,60 |
| 526 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 11,60 | 11,60 |
| 527 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| 528 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 529 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 530 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 531 | 12,39 | 12,39 | 12,39 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 532 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 533 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 534 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 535 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 536 | 12,39 | 12,39 | 12,39 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 537 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 538 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 14,50 | 14,50 |
| 539 | 10,57 | 10,57 | 13,33 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 17,43 | 17,43 |
| 540 | 9,46 | 9,46 | 9,96 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,78 | 12,78 |
| 541 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
| 542 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 |
| 543 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 |
| 544 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 |
| 545 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 |
| 547 | 10,57 | 10,57 | 13,33 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 17,43 | 17,43 |
| 548 | 9,46 | 9,46 | 9,96 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,78 | 12,78 |
| 549 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 16,94 | 16,94 |
| 550 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 30,68 | 30,68 |
| 551 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 30,68 | 30,68 |
| 552 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 30,68 | 30,68 |
| 553 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 16,94 | 16,94 |
| 554 | 11,82 | 11,82 | 13,98 | 15,73 | 15,73 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 20,81 | 20,81 |
| 555 | 11,82 | 11,82 | 13,98 | 15,73 | 15,73 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 20,81 | 20,81 |
| 556 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 6,99 | 6,99 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 13,14 | 13,14 |
| 557 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 558 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 |
| 559 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 |
| 560 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 |
| 561 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 562 | 7,48 | 7,48 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
| 563 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 564 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 565 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 566 | 7,48 | 7,48 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 567 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 568 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 569 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 570 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
| 571 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 16,29 | 16,29 |
| 572 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 573 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 574 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 575 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 576 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,64 | 12,64 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,92 | 13,92 |
| 577 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 578 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| 579 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 580 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,64 | 12,64 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,92 | 13,92 |
| 581 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 13,89 | 13,89 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| 582 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| 583 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 584 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 16,29 | 16,29 |
| 586 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |
| 587 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| 588 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 589 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 31,70 | 31,70 | 31,70 |
| 590 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 |
| 591 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 |
| 592 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 |
| 593 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 15,00 | 15,00 |
| 594 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 14,50 | 14,50 |
| 595 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 14,29 | 14,29 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| 596 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 597 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 |
| 598 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 |
| 599 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 14,50 | 14,50 |
| 600 | 26,45 | 26,45 | 33,10 | 33,10 | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 51,93 | 51,93 | 66,02 |
| 601 | 70,04 | 70,04 | 70,04 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| 602 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 |
| 603 | 88,45 | 88,45 | 88,45 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| 604 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 25,86 | 25,86 | 29,84 | 29,84 | 29,84 | 29,84 | 29,84 |
| 605 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 |
| 606 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 |
| 607 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 |
| 608 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 25,86 | 25,86 | 29,84 | 29,84 | 29,84 | 29,84 | 29,84 |
| 609 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 17,14 | 17,14 |
| 610 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 25,80 | 25,80 |
| 611 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 17,14 | 17,14 |
| 612 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 33,92 | 33,92 | 33,92 |
| 613 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 15,50 | 15,50 |
| 614 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 615 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 19,01 | 19,01 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 |
| 616 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 617 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| 618 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 619 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 620 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |
| 621 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 622 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |
| 623 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 11,48 | 11,48 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| 625 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
| 626 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 627 | 8,72 | 8,72 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| 628 | 14,33 | 14,33 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 629 | 14,33 | 14,33 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 630 | 14,33 | 14,33 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 631 | 8,72 | 8,72 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| 632 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |
| 633 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
| 634 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| 635 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 636 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| 637 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 5,61 | 5,61 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 7,31 | 7,31 |
| 638 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 15,83 | 15,83 |
| 639 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 15,83 | 15,83 |
| 640 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 16,07 | 16,07 |
| 641 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 5,61 | 5,61 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 7,31 | 7,31 |
| 642 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 17,20 | 17,20 |
| 643 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 13,64 | 13,64 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 644 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 645 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 646 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 647 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 16,80 | 16,80 |
| 648 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 10,58 | 10,58 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 19,04 | 19,04 |
| 649 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 650 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 651 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 652 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 10,58 | 10,58 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 19,04 | 19,04 |
| 653 | 11,80 | 11,80 | 18,75 | 18,75 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 654 | 20,95 | 20,95 | 21,17 | 21,17 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 655 | 20,95 | 20,95 | 21,17 | 21,17 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 656 | 20,95 | 20,95 | 21,17 | 21,17 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 657 | 11,80 | 11,80 | 18,75 | 18,75 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 658 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 39,58 | 39,58 | 39,58 |
| 659 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 39,14 | 39,14 | 39,14 |
| 660 | 39,51 | 39,51 | 39,51 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 |
| 661 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 |
| 662 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 |

| Nº | 20–24 | 24–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–44 | 44–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| 664 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 |
| 665 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 |
| 666 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 45,12 | 45,12 | 45,12 |
| 667 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 |
| 668 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 |
| 669 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 |
| 670 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,98 | 17,98 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,33 | 18,33 |
| 671 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 14,83 | 14,83 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,95 | 15,95 |
| 672 | 12,94 | 12,94 | 12,94 | 13,36 | 13,36 | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,62 | 13,62 |
| 673 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 |
| 674 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 |
| 675 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 |
| 676 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 |
| 677 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 |
| 678 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 |
| 679 | 11,57 | 11,57 | 14,23 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 18,75 | 18,75 |
| 680 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 |
| 681 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 |
| 682 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 683 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 9,99 | 9,99 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |

**Tabela 218** — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 3 de 6: 60–64 a 100–104 m³)

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| 2 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 16,96 | 16,96 | 16,96 |
| 3 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| 4 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 5 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 |
| 6 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 7 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 8 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 |
| 9 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 10 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| 11 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 |
| 12 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| 13 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| 14 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| 15 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 16 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 |
| 17 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| 18 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
| 19 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 20,60 |
| 20 | 28,84 | 28,84 | 28,84 | 28,84 | 28,84 | 28,84 | 28,84 | 28,84 | 28,84 | 37,08 |
| 21 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 24,72 |
| 22 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 37,90 |
| 23 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 16,48 |
| 24 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 25 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| 26 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| 27 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| 28 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| 29 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| 30 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 31 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 32 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 33 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 34 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| 35 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| 36 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| 37 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| 39 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 |
| 40 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 13,47 |
| 41 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
| 42 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 13,47 |
| 43 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| 44 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| 45 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
| 46 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 |
| 47 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |
| 48 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| 49 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 50 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 13,83 |
| 51 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 52 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 53 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 54 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 13,83 |
| 55 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
| 56 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 57 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 58 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 59 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
| 60 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 61 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 |
| 62 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 |
| 63 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 |
| 64 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| 65 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 66 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 67 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
| 68 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 |
| 69 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
| 70 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
| 71 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 |
| 72 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 |
| 73 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
| 74 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| 75 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| 76 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
| 78 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| 79 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 |
| 80 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 |
| 81 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 |
| 82 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 |
| 83 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 84 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| 85 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 86 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
| 87 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 88 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| 89 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 7,03 |
| 90 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,51 |
| 91 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,51 |
| 92 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,95 |
| 93 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,52 |
| 94 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,67 |
| 95 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 16,23 |
| 96 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 17,50 |
| 97 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,67 |
| 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| 100 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| 101 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| 102 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 |
| 103 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| 104 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| 105 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 106 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 107 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 108 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| 109 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| 110 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 |
| 111 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 112 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| 113 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| 114 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |
| 115 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 117 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 118 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 |
| 119 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 |
| 120 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 121 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 122 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 123 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 124 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 |
| 125 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 126 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 127 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| 128 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 129 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| 130 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| 131 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 132 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 133 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 134 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 135 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 136 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 137 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 138 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
| 139 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| 140 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 141 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| 142 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| 143 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 144 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| 145 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 146 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 147 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 148 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 12,76 |
| 149 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 26,71 |
| 150 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 26,71 |
| 151 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 29,66 |
| 152 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 12,76 |
| 153 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 17,91 |
| 154 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 24,00 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 |
| 156 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 15,55 |
| 157 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 18,19 |
| 158 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
| 159 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 |
| 160 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 |
| 161 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 26,46 |
| 162 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
| 163 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 164 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 14,02 |
| 165 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 14,33 |
| 166 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 14,33 |
| 167 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 14,33 |
| 168 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 14,02 |
| 169 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 170 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| 171 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 172 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 173 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 174 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| 175 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 176 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 177 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 178 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 179 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 180 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
| 181 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 182 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 183 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
| 184 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 |
| 185 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
| 186 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 15,13 |
| 187 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| 188 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 189 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 190 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 191 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 192 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 193 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 195 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| 196 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 197 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 198 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 199 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| 200 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 16,79 |
| 201 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 19,44 |
| 202 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 22,92 |
| 203 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 19,44 |
| 204 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 13,37 |
| 205 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 42,08 |
| 206 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 56,22 |
| 207 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
| 208 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 35,17 |
| 209 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 |
| 210 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 |
| 211 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 67,67 |
| 212 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 42,27 |
| 213 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 56,22 |
| 214 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 215 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 |
| 216 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| 217 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 |
| 218 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 219 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 8,12 |
| 220 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |
| 221 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 |
| 222 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| 223 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |
| 224 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 225 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 226 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 227 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 228 | 80,25 | 80,25 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 |
| 229 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 |
| 230 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 |
| 231 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 |
| 232 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 10,90 |
| 234 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 12,69 |
| 235 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 12,69 |
| 236 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 12,69 |
| 237 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 |
| 238 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 |
| 239 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 240 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 34,87 | 34,87 |
| 241 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 242 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 25,49 | 25,49 |
| 243 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 27,53 | 27,53 |
| 244 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 27,53 | 27,53 |
| 245 | 25,55 | 25,55 | 25,55 | 25,55 | 25,55 | 25,55 | 25,55 | 25,55 | 28,87 | 28,87 |
| 246 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 25,49 | 25,49 |
| 247 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 248 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 249 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 250 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 251 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| 252 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 253 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
| 254 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 |
| 255 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 |
| 256 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 |
| 257 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
| 258 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 |
| 259 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| 260 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 |
| 261 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| 262 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 263 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
| 264 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| 265 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| 266 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 267 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| 268 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
| 269 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
| 270 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| 271 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,63 |
| 273 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,75 |
| 274 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,69 |
| 275 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,29 |
| 276 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,31 |
| 277 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 10,22 |
| 278 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 279 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 |
| 280 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 281 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 |
| 282 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 283 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| 284 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 285 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| 286 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 287 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 288 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 10,99 |
| 289 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 14,78 |
| 290 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 12,64 |
| 291 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,62 |
| 292 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,49 |
| 293 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 294 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 295 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 |
| 296 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 297 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 |
| 298 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 299 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 14,36 | 14,36 | 15,93 | 15,93 | 17,47 | 17,47 | 19,22 |
| 300 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 23,18 |
| 301 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 14,36 | 14,36 | 15,93 | 15,93 | 17,47 | 17,47 | 19,22 |
| 302 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 23,18 |
| 303 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 14,36 | 14,36 | 15,93 | 15,93 | 17,47 | 17,47 | 19,22 |
| 304 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 305 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,54 |
| 306 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,54 |
| 307 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,54 |
| 308 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,54 |
| 309 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,77 |
| 310 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| 312 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 313 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 314 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
| 315 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 318 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 12,75 |
| 319 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 17,07 |
| 320 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 17,07 |
| 321 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 22,44 |
| 322 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 323 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 324 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 325 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 326 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 327 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 328 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 329 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 330 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 331 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 332 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,34 |
| 333 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,41 |
| 334 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,41 |
| 335 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,93 |
| 336 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,17 |
| 337 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 338 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 339 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 340 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| 341 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 342 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 343 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 |
| 344 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 345 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 |
| 346 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 347 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 348 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 349 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 18,28 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 18,28 |
| 351 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 10,95 |
| 352 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 10,95 |
| 353 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 |
| 354 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 |
| 355 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| 356 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 |
| 357 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 358 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 359 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 360 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 361 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
| 362 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 363 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 364 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 365 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| 366 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| 367 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 368 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 369 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
| 370 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
| 371 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 372 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| 373 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 374 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 |
| 375 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 376 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 11,75 |
| 377 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 28,05 |
| 378 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 38,20 |
| 379 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 11,75 |
| 380 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 381 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 |
| 382 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 383 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 384 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| 385 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 386 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 387 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 388 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 390 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 391 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 392 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 393 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 394 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 395 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 396 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 397 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 398 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 399 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 400 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 401 | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 |
| 402 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 403 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 404 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 405 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 406 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 407 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 408 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| 409 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 410 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
| 411 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 412 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 413 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| 414 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 415 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 416 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 417 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 418 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 419 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,41 |
| 420 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 421 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 8,17 |
| 422 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,81 |
| 423 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,99 |
| 424 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 10,21 |
| 425 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 4,09 |
| 426 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 427 | 7,13 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 429 | 7,13 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| 430 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 431 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 432 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |
| 433 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |
| 434 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 |
| 435 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 436 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 13,46 |
| 437 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 13,46 |
| 438 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 10,87 |
| 439 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 10,87 |
| 440 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 |
| 441 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 |
| 442 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 |
| 443 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 |
| 444 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| 445 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 11,34 |
| 446 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 29,55 |
| 447 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 10,73 |
| 448 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 39,23 |
| 449 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 11,34 |
| 450 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 9,92 | 9,92 | 12,03 | 12,03 | 12,81 | 12,81 | 13,20 |
| 451 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 9,92 | 9,92 | 12,03 | 12,03 | 12,81 | 12,81 | 13,20 |
| 452 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 453 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| 454 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 14,54 |
| 455 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 456 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 21,87 |
| 457 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| 458 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 459 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 460 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 461 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| 462 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 463 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 464 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |
| 465 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| 466 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 468 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 469 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 470 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| 471 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 472 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 |
| 473 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 13,75 |
| 474 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 |
| 475 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 13,75 |
| 476 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 28,35 |
| 477 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 28,35 |
| 478 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 28,35 |
| 479 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 |
| 480 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 481 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| 482 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 483 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 19,46 |
| 484 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 485 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 486 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 14,79 |
| 487 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 14,79 |
| 488 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 14,79 |
| 489 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| 490 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 |
| 491 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 492 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 |
| 493 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| 494 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 495 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 20,43 |
| 496 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| 497 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 498 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 499 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 500 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 |
| 501 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 25,26 |
| 502 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |
| 503 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 504 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 505 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 507 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 |
| 508 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 509 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 510 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 511 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
| 512 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| 513 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| 514 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| 515 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| 516 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 517 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 518 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 |
| 519 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 520 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 49,82 |
| 521 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 522 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 523 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 524 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 11,75 |
| 525 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 13,35 |
| 526 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 13,35 |
| 527 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| 528 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 529 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 530 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 531 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 532 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 533 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 534 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 535 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 536 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 537 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 538 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 539 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
| 540 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 541 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
| 542 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 |
| 543 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 |
| 544 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 |
| 546 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 |
| 547 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
| 548 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 549 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 550 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 551 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 552 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 553 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 554 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| 555 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| 556 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 14,59 |
| 557 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 558 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 |
| 559 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 |
| 560 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 |
| 561 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 562 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
| 563 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 564 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 565 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 566 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 567 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 568 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 569 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 570 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
| 571 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| 572 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 573 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 574 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 575 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 576 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
| 577 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 578 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| 579 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 580 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
| 581 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| 582 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| 583 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 585 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| 586 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |
| 587 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| 588 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 589 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 |
| 590 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 |
| 591 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 |
| 592 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 |
| 593 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 594 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 595 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| 596 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 597 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 |
| 598 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 |
| 599 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 600 | 66,02 | 66,02 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 |
| 601 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| 602 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 |
| 603 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| 604 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| 605 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 |
| 606 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 |
| 607 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 |
| 608 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| 609 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 26,16 |
| 610 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 39,07 |
| 611 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 26,16 |
| 612 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 |
| 613 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| 614 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 615 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 |
| 616 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 617 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| 618 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 619 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 620 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |
| 621 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 622 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 |
| 624 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| 625 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
| 626 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 627 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| 628 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 629 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 630 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 631 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| 632 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |
| 633 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,99 |
| 634 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,80 |
| 635 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,40 |
| 636 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| 637 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 10,03 |
| 638 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 17,37 |
| 639 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 17,37 |
| 640 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 17,63 |
| 641 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 10,03 |
| 642 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| 643 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 644 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 645 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 646 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 647 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 648 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 649 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 650 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 651 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 652 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 653 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 654 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 655 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 656 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 657 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 658 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 |
| 659 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 |
| 660 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 |
| 661 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 |

| Nº | 60–64 | 64–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–84 | 84–90 | 90–99 | 99–100 | 100–104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| 663 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| 664 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 |
| 665 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 |
| 666 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 |
| 667 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 |
| 668 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 |
| 669 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 |
| 670 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,44 | 18,44 | 18,44 |
| 671 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| 672 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
| 673 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 |
| 674 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 |
| 675 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 |
| 676 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 |
| 677 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 |
| 678 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 |
| 679 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| 680 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 |
| 681 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 |
| 682 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 683 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |

**Tabela 219** — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 4 de 6: 104–120 a 400–500 m³)

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 2 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 |
| 3 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 4 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 5 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 |
| 6 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 7 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 8 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 |
| 9 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 10 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| 11 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 |
| 12 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| 13 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 14 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 15 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 16 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 |
| 17 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| 18 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
| 19 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
| 20 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 |
| 21 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 |
| 22 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 |
| 23 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 |
| 24 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 25 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| 26 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| 27 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| 28 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| 29 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| 30 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 31 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 32 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 33 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 34 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| 35 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| 36 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| 37 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| 39 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 |
| 40 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 |
| 41 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
| 42 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 |
| 43 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| 44 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| 45 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
| 46 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 |
| 47 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |
| 48 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| 49 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 50 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 51 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 52 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 53 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 54 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 55 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
| 56 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 57 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 58 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 59 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
| 60 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 61 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 |
| 62 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 |
| 63 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 |
| 64 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| 65 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 66 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 67 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
| 68 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 |
| 69 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
| 70 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
| 71 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 |
| 72 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 |
| 73 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
| 74 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| 75 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| 76 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
| 78 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| 79 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 |
| 80 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 |
| 81 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 |
| 82 | 30,39 | 30,39 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 |
| 83 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 84 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| 85 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| 86 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
| 87 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| 88 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| 89 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| 90 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 91 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 92 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| 93 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 94 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 95 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 96 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 97 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| 100 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| 101 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| 102 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 |
| 103 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| 104 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| 105 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 106 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 107 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 108 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| 109 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| 110 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 |
| 111 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 112 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| 113 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| 114 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |
| 115 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 117 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 118 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| 119 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| 120 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 121 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 122 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 123 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 124 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 |
| 125 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 126 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 127 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| 128 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 129 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| 130 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| 131 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 132 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 133 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 134 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 135 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 136 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 137 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 138 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
| 139 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| 140 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 141 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| 142 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| 143 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 144 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| 145 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 146 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 147 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 148 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 149 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 150 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 151 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 |
| 152 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 153 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 |
| 154 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 |
| 156 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 |
| 157 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
| 158 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
| 159 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 |
| 160 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 |
| 161 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 |
| 162 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
| 163 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 164 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 165 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 |
| 166 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 |
| 167 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 |
| 168 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 169 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 170 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| 171 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 172 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 173 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 174 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| 175 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 176 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 177 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 178 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 179 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 180 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
| 181 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 182 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 183 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
| 184 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 |
| 185 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
| 186 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 |
| 187 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| 188 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 189 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 190 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 191 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 192 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 193 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 195 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| 196 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 197 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 198 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 199 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| 200 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 |
| 201 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| 202 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 |
| 203 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| 204 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 |
| 205 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 |
| 206 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 |
| 207 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
| 208 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 |
| 209 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 |
| 210 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 |
| 211 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 |
| 212 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 |
| 213 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 |
| 214 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 215 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 |
| 216 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| 217 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 |
| 218 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 219 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
| 220 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |
| 221 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 |
| 222 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| 223 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |
| 224 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 225 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 226 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 227 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 228 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 |
| 229 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 |
| 230 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 |
| 231 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 |
| 232 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| 234 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 235 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 236 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 237 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 |
| 238 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 |
| 239 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 240 | 34,87 | 34,87 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 |
| 241 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 242 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 |
| 243 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 |
| 244 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 |
| 245 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 |
| 246 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 |
| 247 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 248 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 249 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 250 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 251 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| 252 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 253 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
| 254 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 |
| 255 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 |
| 256 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 |
| 257 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
| 258 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 |
| 259 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| 260 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 |
| 261 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| 262 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 263 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
| 264 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| 265 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| 266 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 267 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| 268 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
| 269 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
| 270 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| 271 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 |
| 273 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 |
| 274 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 275 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| 276 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 277 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 |
| 278 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 279 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 |
| 280 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 281 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 |
| 282 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 283 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| 284 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
| 285 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 286 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
| 287 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 288 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 |
| 289 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 |
| 290 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
| 291 | 17,62 | 17,62 | 17,62 | 17,62 | 17,62 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
| 292 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| 293 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 294 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 295 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 |
| 296 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 297 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 |
| 298 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 299 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| 300 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 |
| 301 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| 302 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 |
| 303 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| 304 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 305 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 306 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 307 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 308 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 309 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 310 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| 312 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 313 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 314 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
| 315 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 318 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| 319 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 18,43 | 18,43 | 18,43 |
| 320 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 18,43 | 18,43 | 18,43 |
| 321 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 25,98 | 25,98 | 25,98 |
| 322 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 323 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 324 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 325 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 326 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 327 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 328 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 329 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| 330 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 331 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 332 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| 333 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 334 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 335 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 336 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 337 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 338 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 339 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 340 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| 341 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 342 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 343 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 |
| 344 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 345 | 10,89 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 15,28 | 15,28 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 |
| 346 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 347 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 348 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 349 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 351 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 15,75 | 15,75 |
| 352 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 15,75 | 15,75 |
| 353 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 |
| 354 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 |
| 355 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| 356 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 |
| 357 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 358 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 359 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 360 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 361 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
| 362 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 363 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 364 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 365 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| 366 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,95 | 10,95 |
| 367 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 368 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 369 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
| 370 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
| 371 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 372 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| 373 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 374 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 |
| 375 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 376 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 377 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |
| 378 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 |
| 379 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 380 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 381 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 |
| 382 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 383 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 384 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| 385 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 386 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 387 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 388 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 390 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 391 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 392 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 393 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 394 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 395 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 396 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 397 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 398 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 399 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 400 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 401 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 |
| 402 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 403 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 404 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 405 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 406 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 407 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 408 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| 409 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 410 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
| 411 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 412 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 413 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| 414 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 415 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 416 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 417 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 418 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 419 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 420 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 421 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 422 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 423 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| 424 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 |
| 425 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 426 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 427 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 429 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 430 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 431 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 432 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |
| 433 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |
| 434 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 |
| 435 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 436 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
| 437 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
| 438 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| 439 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| 440 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 |
| 441 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 |
| 442 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 |
| 443 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 |
| 444 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| 445 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
| 446 | 29,55 | 29,55 | 29,55 | 29,55 | 29,55 | 29,55 | 29,55 | 29,55 | 29,55 | 29,55 |
| 447 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| 448 | 39,23 | 39,23 | 39,23 | 39,23 | 39,23 | 39,23 | 39,23 | 39,23 | 39,23 | 39,23 |
| 449 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
| 450 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| 451 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| 452 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 453 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| 454 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |
| 455 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 456 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| 457 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| 458 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 459 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 460 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 461 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| 462 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 463 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 464 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |
| 465 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| 466 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 468 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 469 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 470 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| 471 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 472 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 |
| 473 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| 474 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 |
| 475 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| 476 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 |
| 477 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 |
| 478 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 |
| 479 | 26,58 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 |
| 480 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 481 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| 482 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 483 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
| 484 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 485 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 486 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 487 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 488 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 489 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| 490 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 |
| 491 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 492 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 |
| 493 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| 494 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 495 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 |
| 496 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| 497 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 498 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 499 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 500 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 |
| 501 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 |
| 502 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |
| 503 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 504 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 505 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 507 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 |
| 508 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 509 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 510 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 511 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
| 512 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| 513 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| 514 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| 515 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| 516 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 517 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 518 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 |
| 519 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 520 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 53,81 | 53,81 | 53,81 |
| 521 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 522 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 523 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 524 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 525 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 8,78 |
| 526 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| 527 | 9,96 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 |
| 528 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 529 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 530 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 531 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 532 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 533 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 534 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 535 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 536 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 537 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 538 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 539 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
| 540 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 541 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
| 542 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 |
| 543 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 |
| 544 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 |
| 546 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 |
| 547 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
| 548 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 549 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 550 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 551 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 552 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 553 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 554 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| 555 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| 556 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
| 557 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 558 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |
| 559 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 |
| 560 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 |
| 561 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 562 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
| 563 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 564 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 565 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 566 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 567 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 568 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 569 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 570 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
| 571 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| 572 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 573 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 574 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 575 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 576 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| 577 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 578 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| 579 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 580 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| 581 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| 582 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| 583 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 585 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| 586 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |
| 587 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| 588 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 589 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 |
| 590 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 |
| 591 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 |
| 592 | 28,53 | 28,53 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 |
| 593 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 594 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 595 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| 596 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 597 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 |
| 598 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 |
| 599 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 600 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 |
| 601 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| 602 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 |
| 603 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| 604 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| 605 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 |
| 606 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 |
| 607 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 |
| 608 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| 609 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
| 610 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 |
| 611 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
| 612 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 |
| 613 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| 614 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 615 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 |
| 616 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 617 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| 618 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 619 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 620 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |
| 621 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 622 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 |
| 624 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| 625 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
| 626 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 627 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| 628 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 629 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 630 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 631 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| 632 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |
| 633 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| 634 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,88 | 8,88 |
| 635 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| 636 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| 637 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 638 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 |
| 639 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 |
| 640 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 641 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 642 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| 643 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 644 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 645 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 646 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 647 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 648 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 649 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 650 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 651 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 652 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 653 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 654 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 655 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 656 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 657 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 658 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 |
| 659 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 |
| 660 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 |
| 661 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 |

| Nº | 104–120 | 120–130 | 130–150 | 150–180 | 180–200 | 200–240 | 240–250 | 250–300 | 300–400 | 400–500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| 663 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| 664 | 35,62 | 35,62 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 |
| 665 | 35,22 | 35,22 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 |
| 666 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 |
| 667 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 |
| 668 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 |
| 669 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 |
| 670 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 |
| 671 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| 672 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
| 673 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 |
| 674 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 |
| 675 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 |
| 676 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 |
| 677 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 |
| 678 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 |
| 679 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| 680 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 |
| 681 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 |
| 682 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 683 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |

**Tabela 220** — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 5 de 6: 500–600 a 15.000–20.000 m³)

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 2 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 |
| 3 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 4 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 5 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 |
| 6 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 7 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 8 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 |
| 9 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 10 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| 11 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 |
| 12 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| 13 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 14 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 15 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 16 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 |
| 17 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| 18 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
| 19 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
| 20 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 |
| 21 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 |
| 22 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 |
| 23 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 |
| 24 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 25 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| 26 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| 27 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| 28 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| 29 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| 30 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 31 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 32 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 33 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 34 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| 35 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| 36 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| 37 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| 39 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 |
| 40 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 |
| 41 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
| 42 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 |
| 43 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| 44 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| 45 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
| 46 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 |
| 47 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |
| 48 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| 49 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 50 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 51 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 52 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 53 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 54 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 55 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
| 56 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 57 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 58 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 59 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
| 60 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 61 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 |
| 62 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 |
| 63 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 |
| 64 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| 65 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 66 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 67 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
| 68 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 |
| 69 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
| 70 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
| 71 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 |
| 72 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 |
| 73 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
| 74 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| 75 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
| 77 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
| 78 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| 79 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 |
| 80 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 |
| 81 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 |
| 82 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 |
| 83 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 84 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| 85 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| 86 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
| 87 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| 88 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| 89 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| 90 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 91 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 92 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| 93 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 94 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 95 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 96 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 97 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| 100 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| 101 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| 102 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 |
| 103 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| 104 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| 105 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 106 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 107 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 108 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| 109 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| 110 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 |
| 111 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 112 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| 113 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |
| 115 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |
| 116 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 117 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 118 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| 119 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| 120 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 121 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 122 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 123 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 124 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 |
| 125 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 126 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 127 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| 128 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 129 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| 130 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| 131 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 132 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 133 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 134 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 135 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 136 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 137 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 138 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
| 139 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| 140 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 141 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| 142 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| 143 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 144 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| 145 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 146 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 147 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 148 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 149 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 150 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 151 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 153 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 |
| 154 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 155 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 |
| 156 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 |
| 157 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
| 158 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
| 159 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 |
| 160 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 |
| 161 | 29,59 | 29,59 | 29,59 | 29,59 | 29,59 | 29,59 | 29,59 | 29,59 | 32,21 | 32,21 |
| 162 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
| 163 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 164 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 165 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 166 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 167 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 168 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 169 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 170 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| 171 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 172 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 173 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 174 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| 175 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 176 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 177 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 178 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 179 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 180 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
| 181 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 182 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 183 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
| 184 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 |
| 185 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
| 186 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 |
| 187 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| 188 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 189 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 191 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 192 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 193 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 194 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 195 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| 196 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 197 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 198 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 199 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| 200 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 |
| 201 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| 202 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 |
| 203 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| 204 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 |
| 205 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 |
| 206 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 |
| 207 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
| 208 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 |
| 209 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 |
| 210 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 |
| 211 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 |
| 212 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 |
| 213 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 |
| 214 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 215 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 |
| 216 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| 217 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 |
| 218 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 219 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
| 220 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |
| 221 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 |
| 222 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| 223 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |
| 224 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 225 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 226 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 227 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 |
| 229 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 |
| 230 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 |
| 231 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 |
| 232 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 233 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| 234 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 235 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 236 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 237 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 |
| 238 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 |
| 239 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 240 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 |
| 241 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 242 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 |
| 243 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 |
| 244 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 |
| 245 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 |
| 246 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 |
| 247 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 248 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 249 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 250 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 251 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| 252 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 253 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
| 254 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 |
| 255 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 |
| 256 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 |
| 257 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
| 258 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 |
| 259 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| 260 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 |
| 261 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| 262 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 263 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
| 264 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| 266 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 267 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| 268 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
| 269 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
| 270 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| 271 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 272 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 |
| 273 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 |
| 274 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 275 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| 276 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 277 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 |
| 278 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 279 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 |
| 280 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 281 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 |
| 282 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 283 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| 284 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
| 285 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 286 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
| 287 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 288 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 |
| 289 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 |
| 290 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
| 291 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
| 292 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| 293 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 294 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 295 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 |
| 296 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 297 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 |
| 298 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 299 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| 300 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 |
| 301 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| 302 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| 304 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 305 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 306 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 307 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 308 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 309 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 310 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 311 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| 312 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 313 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 314 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
| 315 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 318 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| 319 | 19,91 | 19,91 | 21,50 | 23,21 | 25,07 | 25,07 | 27,08 | 29,26 | 31,58 | 34,11 |
| 320 | 19,91 | 19,91 | 21,50 | 23,21 | 25,07 | 25,07 | 27,08 | 29,26 | 31,58 | 34,11 |
| 321 | 28,05 | 28,05 | 30,30 | 32,72 | 35,34 | 35,34 | 38,17 | 41,23 | 44,53 | 48,08 |
| 322 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 323 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 324 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 325 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 326 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 327 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 328 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 329 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| 330 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 331 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 332 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| 333 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 334 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 335 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 336 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 337 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 338 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 339 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 340 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 342 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 343 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 |
| 344 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 345 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 |
| 346 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 347 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 348 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 349 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 350 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 351 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| 352 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| 353 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 |
| 354 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 |
| 355 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| 356 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 |
| 357 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 358 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 359 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 360 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 361 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
| 362 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 363 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 364 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 365 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| 366 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| 367 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 368 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 369 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
| 370 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
| 371 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 372 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| 373 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 374 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 |
| 375 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 376 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 377 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |
| 378 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 380 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 381 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 |
| 382 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 383 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 384 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| 385 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 386 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 387 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 388 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 389 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 390 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 391 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 392 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 393 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 394 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 395 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 396 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 397 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 398 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 399 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 400 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 401 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 |
| 402 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 403 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 404 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 405 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 406 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 407 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 408 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| 409 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 410 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
| 411 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 412 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 413 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| 414 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 415 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 416 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 418 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 419 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 420 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 421 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 422 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 423 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| 424 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 |
| 425 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 426 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 427 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 25,51 | 26,91 |
| 428 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 429 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 25,51 | 26,91 |
| 430 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 431 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 432 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |
| 433 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |
| 434 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 |
| 435 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 436 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
| 437 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
| 438 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| 439 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| 440 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 |
| 441 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 |
| 442 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 |
| 443 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 |
| 444 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| 445 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
| 446 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 |
| 447 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 |
| 448 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 |
| 449 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
| 450 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| 451 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| 452 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 453 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| 454 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 21,33 | 21,33 | 21,33 | 21,33 | 21,33 | 21,33 | 21,33 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 456 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| 457 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| 458 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 459 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 460 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 461 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| 462 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 463 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 464 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |
| 465 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| 466 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |
| 467 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 468 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 469 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 470 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 471 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 472 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 |
| 473 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| 474 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 |
| 475 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| 476 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 |
| 477 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 |
| 478 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 |
| 479 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 |
| 480 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 481 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| 482 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 483 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
| 484 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 485 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 486 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 487 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 488 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 489 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| 490 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 |
| 491 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 492 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| 494 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 495 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 |
| 496 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| 497 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 498 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 499 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 500 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 |
| 501 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 |
| 502 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |
| 503 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 504 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 505 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| 506 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 507 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 |
| 508 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 509 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 510 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 511 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
| 512 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| 513 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| 514 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| 515 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| 516 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 517 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 518 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 |
| 519 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 520 | 53,81 | 53,81 | 53,81 | 53,81 | 53,81 | 53,81 | 53,81 | 53,81 | 53,81 | 53,81 |
| 521 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 522 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 523 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 524 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 525 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| 526 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| 527 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 6,11 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 528 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 529 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 530 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 532 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 533 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 534 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 535 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 536 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 537 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 538 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 539 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
| 540 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 541 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
| 542 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 |
| 543 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 |
| 544 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 |
| 545 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 |
| 546 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 |
| 547 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
| 548 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 549 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 550 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 551 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 552 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 553 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 554 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| 555 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| 556 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
| 557 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 558 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |
| 559 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 |
| 560 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 |
| 561 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 562 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
| 563 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 564 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 565 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 7,94 | 7,94 | 7,22 | 7,22 |
| 566 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 567 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 568 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 570 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
| 571 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| 572 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 573 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 574 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 575 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 576 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| 577 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 578 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| 579 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 580 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| 581 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| 582 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| 583 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 584 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 585 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| 586 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |
| 587 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| 588 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 589 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 |
| 590 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 |
| 591 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 |
| 592 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 |
| 593 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 594 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 595 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| 596 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 597 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 |
| 598 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 |
| 599 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 600 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 |
| 601 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| 602 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 |
| 603 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| 604 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| 605 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 |
| 607 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 |
| 608 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| 609 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
| 610 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 |
| 611 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
| 612 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 |
| 613 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| 614 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 615 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 |
| 616 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 617 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| 618 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 619 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 620 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |
| 621 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 622 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |
| 623 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 |
| 624 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| 625 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
| 626 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 627 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| 628 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 629 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 630 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 631 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| 632 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |
| 633 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| 634 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| 635 | 8,40 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| 636 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| 637 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 638 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 |
| 639 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 |
| 640 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 641 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 642 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| 643 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 645 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 646 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 647 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 648 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 649 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 650 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 651 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 652 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 653 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 654 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 655 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 656 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 657 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 658 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 |
| 659 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 |
| 660 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 |
| 661 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 |
| 662 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| 663 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| 664 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 |
| 665 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 |
| 666 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 |
| 667 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 |
| 668 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 |
| 669 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 |
| 670 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 |
| 671 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| 672 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
| 673 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 |
| 674 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 |
| 675 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 |
| 676 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 |
| 677 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 |
| 678 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 |
| 679 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| 680 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 |
| 681 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 |

| Nº | 500–600 | 600–750 | 750–1.000 | 1.000–2.500 | 2.500–3.000 | 3.000–5.000 | 5.000–7.500 | 7.500–10.000 | 10.000–15.000 | 15.000–20.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 683 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |

**Tabela 221** — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 6 de 6: 20.000–30.000 a 120.000 m³)

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 2 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 |
| 3 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 4 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 5 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 |
| 6 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 7 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 8 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 |
| 9 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 10 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| 11 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 |
| 12 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| 13 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 14 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 15 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 16 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 |
| 17 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| 18 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
| 19 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
| 20 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 |
| 21 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 |
| 22 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 |
| 23 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 |
| 24 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 25 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| 26 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| 27 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| 28 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| 29 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| 30 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 31 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 32 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 33 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 34 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| 35 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| 36 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| 37 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| 39 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 |
| 40 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 |
| 41 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
| 42 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 |
| 43 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| 44 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| 45 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
| 46 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 |
| 47 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |
| 48 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| 49 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 50 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 51 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 52 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 53 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 54 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 55 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
| 56 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 57 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 58 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| 59 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
| 60 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 61 | 28,77 | 28,77 | 28,77 | 28,77 |
| 62 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 |
| 63 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 |
| 64 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| 65 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 66 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 67 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
| 68 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 |
| 69 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
| 70 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
| 71 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 |
| 72 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 |
| 73 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
| 74 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| 75 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| 76 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
| 78 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
| 79 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 |
| 80 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 |
| 81 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 |
| 82 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 |
| 83 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 84 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| 85 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| 86 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
| 87 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| 88 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| 89 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| 90 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 91 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 92 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| 93 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 94 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 95 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 96 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 97 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| 100 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| 101 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| 102 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 |
| 103 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| 104 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| 105 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 106 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 107 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 108 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
| 109 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| 110 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 |
| 111 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 112 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| 113 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| 114 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |
| 115 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 117 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 118 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| 119 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| 120 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 121 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 122 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 123 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 124 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 |
| 125 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 126 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 127 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| 128 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 129 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| 130 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| 131 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 132 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 133 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 134 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 135 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 136 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 137 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 138 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
| 139 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| 140 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 141 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| 142 | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| 143 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 144 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| 145 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 146 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 147 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 148 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 149 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 150 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 151 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 |
| 152 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
| 153 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 |
| 154 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 |
| 156 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 |
| 157 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
| 158 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
| 159 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 |
| 160 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 |
| 161 | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 |
| 162 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
| 163 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 164 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 165 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 166 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 167 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 168 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 169 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 170 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| 171 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 172 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 173 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 174 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| 175 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 176 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 177 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 178 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 179 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 180 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
| 181 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 182 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 183 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
| 184 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 |
| 185 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
| 186 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 |
| 187 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| 188 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 189 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 190 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 191 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 192 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 193 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 194 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 195 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| 196 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 197 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 198 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 199 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| 200 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 |
| 201 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| 202 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 |
| 203 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| 204 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 |
| 205 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 |
| 206 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 |
| 207 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
| 208 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 |
| 209 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 |
| 210 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 |
| 211 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 |
| 212 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 |
| 213 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 |
| 214 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 215 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 |
| 216 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| 217 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 |
| 218 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 219 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
| 220 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |
| 221 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 |
| 222 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| 223 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |
| 224 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 225 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 226 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 227 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 228 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 |
| 229 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 |
| 230 | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 |
| 231 | 134,98 | 134,98 | 134,98 | 134,98 |
| 232 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 233 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| 234 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 235 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 236 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 237 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 |
| 238 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 |
| 239 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 240 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 |
| 241 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 242 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 |
| 243 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 |
| 244 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 |
| 245 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 |
| 246 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 |
| 247 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 248 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 249 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 250 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 251 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| 252 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 253 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
| 254 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 |
| 255 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 |
| 256 | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 |
| 257 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
| 258 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 |
| 259 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| 260 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 |
| 261 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| 262 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 263 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
| 264 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| 265 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| 266 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 267 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| 268 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
| 269 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
| 270 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| 271 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 272 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 |
| 273 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 |
| 274 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 275 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| 276 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 277 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 |
| 278 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 279 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 |
| 280 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 281 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 |
| 282 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 283 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| 284 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
| 285 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 286 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
| 287 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 288 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 |
| 289 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 |
| 290 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
| 291 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
| 292 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| 293 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 294 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 295 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 |
| 296 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 297 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 |
| 298 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 299 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| 300 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 |
| 301 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| 302 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 |
| 303 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| 304 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 305 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 306 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 307 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 308 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 309 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 310 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| 312 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 313 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 314 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
| 315 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 318 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| 319 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| 320 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| 321 | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 48,08 |
| 322 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 323 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 324 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 325 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 326 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 327 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 328 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 329 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| 330 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 331 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 332 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| 333 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 334 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 335 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 336 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 337 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 338 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 339 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 340 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| 341 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| 342 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 343 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 |
| 344 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 345 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 |
| 346 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 347 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 348 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 349 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 351 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| 352 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| 353 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 |
| 354 | 26,94 | 26,94 | 26,94 | 26,94 |
| 355 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| 356 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 |
| 357 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 358 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 359 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 360 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 361 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
| 362 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| 363 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 364 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 365 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| 366 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| 367 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 368 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 369 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
| 370 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
| 371 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 372 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| 373 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 374 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 |
| 375 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 376 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 377 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |
| 378 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 |
| 379 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 380 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 381 | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 |
| 382 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 383 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 384 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| 385 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 386 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 387 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| 388 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 389 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 390 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 391 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 392 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 393 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 394 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 395 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 396 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 397 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 398 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 399 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 400 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 401 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 |
| 402 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 403 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 404 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 405 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 406 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 407 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 408 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| 409 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 410 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
| 411 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 412 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 413 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| 414 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 415 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 416 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 417 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 418 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 419 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 420 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 421 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 422 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 423 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| 424 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 |
| 425 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 426 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 427 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 428 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 429 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 |
| 430 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 431 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 432 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |
| 433 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |
| 434 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 |
| 435 | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 436 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
| 437 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
| 438 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| 439 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| 440 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 |
| 441 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 |
| 442 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 |
| 443 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 |
| 444 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| 445 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
| 446 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 |
| 447 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 |
| 448 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 |
| 449 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
| 450 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| 451 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| 452 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 453 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| 454 | 21,33 | 21,33 | 21,33 | 21,33 |
| 455 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 456 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| 457 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| 458 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 459 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 460 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 461 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| 462 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 463 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 464 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |
| 465 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| 466 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 467 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 468 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 469 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 470 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 471 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 472 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 |
| 473 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| 474 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 |
| 475 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| 476 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 |
| 477 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 |
| 478 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 |
| 479 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 |
| 480 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 481 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| 482 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 483 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
| 484 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 485 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 486 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 487 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 488 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 489 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| 490 | 24,69 | 24,69 | 24,69 | 24,69 |
| 491 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| 492 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 |
| 493 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| 494 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 495 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 |
| 496 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| 497 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 498 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 499 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 500 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 |
| 501 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 |
| 502 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |
| 503 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 504 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 505 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 506 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 507 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 |
| 508 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 509 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 510 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 511 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
| 512 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| 513 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| 514 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| 515 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| 516 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 517 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 518 | 30,22 | 30,22 | 30,22 | 30,22 |
| 519 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 520 | 53,81 | 53,81 | 53,81 | 53,81 |
| 521 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| 522 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 523 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 524 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| 525 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| 526 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| 527 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 528 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 529 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 530 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 531 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 532 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 533 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 534 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 535 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 536 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 537 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 538 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 539 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
| 540 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 541 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
| 542 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 |
| 543 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 |
| 544 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 545 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 |
| 546 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 |
| 547 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
| 548 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 549 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 550 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 551 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 552 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 553 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 554 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| 555 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| 556 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
| 557 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 558 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |
| 559 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 |
| 560 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 |
| 561 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 562 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
| 563 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 564 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
| 565 | 7,22 | 6,36 | 6,00 | 5,41 |
| 566 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 567 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 568 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 569 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 570 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
| 571 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| 572 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 573 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 574 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 575 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 576 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| 577 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 578 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| 579 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 580 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| 581 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| 582 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| 583 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 584 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 585 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| 586 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |
| 587 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| 588 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 589 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 |
| 590 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 |
| 591 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 |
| 592 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 |
| 593 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 594 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 595 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| 596 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| 597 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 |
| 598 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 |
| 599 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 600 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 |
| 601 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| 602 | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 46,01 |
| 603 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 |
| 604 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| 605 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 |
| 606 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 |
| 607 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 |
| 608 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| 609 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
| 610 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 |
| 611 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
| 612 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 |
| 613 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| 614 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 615 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 |
| 616 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 617 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| 618 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 619 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 620 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |
| 621 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 622 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 623 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 |
| 624 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| 625 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
| 626 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 627 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| 628 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 629 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 630 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 631 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| 632 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |
| 633 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| 634 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| 635 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| 636 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| 637 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 638 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 |
| 639 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 |
| 640 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 641 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 642 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| 643 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 644 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 645 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 646 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 647 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 648 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 649 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 650 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 651 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 652 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 653 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 654 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 655 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 656 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 |
| 657 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 658 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 52,77 |
| 659 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 |
| 660 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 |
| 661 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 |

| Nº | 20.000–30.000 | 30.000–60.000 | 60.000–120.000 | > 120.000 |
|---|---|---|---|---|
| 662 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| 663 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| 664 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 |
| 665 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 |
| 666 | 60,16 | 60,16 | 60,16 | 60,16 |
| 667 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 |
| 668 | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 |
| 669 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 |
| 670 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 |
| 671 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| 672 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
| 673 | 27,13 | 27,13 | 27,13 | 27,13 |
| 674 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 |
| 675 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 |
| 676 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 |
| 677 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,03 |
| 678 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 |
| 679 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| 680 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 |
| 681 | 41,78 | 41,78 | 41,78 | 41,78 |
| 682 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 683 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |

As categorias abaixo ainda não têm a tabela oficial do prestador no catálogo. Nesses municípios o programa não as oferece, e o caminho é lançar a tabela no modo Personalizado.

**Tabela 222** — Categorias tarifárias ainda não coletadas, por prestador

| Prestador: municípios | Categorias não coletadas |
|---|---|
| BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL) | Social |
| BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES) | Social |
| BRK Ambiental Porto Ferreira: Porto Ferreira (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS) | Social |
| CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA) | Social |
| CAER: Boa Vista (RR) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| CAERN: Assu (RN), Caicó (RN), Ceará-Mirim (RN), Extremoz (RN), Macaíba (RN), Mossoró (RN), Parnamirim (RN) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| CAESC – Companhia de Água, Esgoto e Saneamento de Coari: Coari (AM) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE) | Social |
| CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB) | Social |
| CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ) | Social |
| CEDAE/serviço local – validar área: Guapimirim (RJ), Valença (RJ) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP) | Pública |
| COHASB / Prefeitura de Humaitá – prestação local: Humaitá (AM) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| COMUSA Novo Hamburgo: Novo Hamburgo (RS) | Social |
| CORSAN: Canoas (RS), Erechim (RS), Esteio (RS), Santa Cruz do Sul (RS) | Industrial |
| CORSAN: Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Canoas (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Erechim (RS), Esteio (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS) | Social |
| COSAMA: Tabatinga (AM) | Social |
| DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP) | Pública |
| DAE Bauru: Bauru (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| DAE Sant'Ana do Livramento: Santana do Livramento (RS) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| DAE/VG: Várzea Grande (MT) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| DAEP Penápolis: Penápolis (SP) | Social |
| DAEPA: Patrocínio (MG) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| DAESC Coruripe: Coruripe (AL) | Comercial, Pública, Industrial, Social |

| Prestador: municípios | Categorias não coletadas |
|---|---|
| DAMAE São João del-Rei: São João del-Rei (MG) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| DEMSUR: Muriaé (MG) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| DMAE Porto Alegre: Porto Alegre (RS) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| DMAE Uberlândia: Uberlândia (MG) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| DMAES Ponte Nova: Ponte Nova (MG) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Iguá Sergipe: Estância (SE) | Pública |
| Prefeitura de Birigui – Diretoria de Água e Esgoto: Birigui (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP) | Pública |
| Prestador municipal/local – Iranduba: Iranduba (AM) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Prestador municipal/local – Manicoré: Manicoré (AM) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Prestador municipal/local – São Gabriel da Cachoeira: São Gabriel da Cachoeira (AM) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Prestador municipal/local – Tefé: Tefé (AM) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| RIC Ambiental: Marília (SP) | Social |
| Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ) | Social |
| SAAE / prestação municipal de Manacapuru – confirmar: Manacapuru (AM) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Angra dos Reis: Angra dos Reis (RJ) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ) | Social |
| SAAE Capivari: Capivari (SP) | Pública |
| SAAE Cruzeiro: Cruzeiro (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Ibitinga: Ibitinga (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Itacoatiara: Itacoatiara (AM) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Jacareí: Jacareí (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Lençóis Paulista: Lençóis Paulista (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Linhares: Linhares (ES) | Social |
| SAAE Manhuaçu: Manhuaçu (MG) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Mariana: Mariana (MG) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Maués: Maués (AM) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP) | Social |
| SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT) | Social |
| SAAE Parintins: Parintins (AM) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG) | Social |
| SAAE Sorocaba: Sorocaba (SP) | Comercial, Pública, Industrial |
| SAAE Três Pontas: Três Pontas (MG) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Três Rios: Três Rios (RJ) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Vilhena: Vilhena (RO) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Viçosa: Viçosa (MG) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAE Volta Redonda: Volta Redonda (RJ) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP) | Pública, Social |

| Prestador: municípios | Categorias não coletadas |
|---|---|
| SAAEJA: Jaguariúna (SP) | Pública |
| SAAET: Taquaritinga (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAEC Catanduva: Catanduva (SP) | Comercial, Pública, Industrial |
| SAECIL Leme: Leme (SP) | Comercial, Pública, Industrial |
| SAEMAS Sertãozinho: Sertãozinho (SP) | Comercial, Pública, Industrial |
| SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP) | Pública |
| SAERP Ribeirão Preto: Ribeirão Preto (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAESA: São Caetano do Sul (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC) | Social |
| SAMAE Brusque: Brusque (SC) | Social |
| SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS) | Social |
| SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC) | Social |
| SAMAE São Bento do Sul: São Bento do Sul (SC) | Pública, Industrial, Social |
| SAMAE Tangará da Serra: Tangará da Serra (MT) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SANASA Campinas: Campinas (SP) | Comercial, Pública, Industrial |
| SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC) | Social |
| SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO) | Social |
| SANEAR Colatina: Colatina (ES) | Social |
| SANEAR Rondonópolis: Rondonópolis (MT) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Saneouro: Ouro Preto (MG) | Comercial, Pública, Industrial |
| SANEP Pelotas: Pelotas (RS) | Social |
| Sanessol: Mirassol (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SEMAE Piracicaba: Piracicaba (SP) | Comercial, Pública, Industrial |
| SeMAE Rio Preto: São José do Rio Preto (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| SEMASA Itajaí: Itajaí (SC) | Social |
| SEMASA Lages: Lages (SC) | Social |
| São Gabriel Saneamento S.A.: São Gabriel (RS) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT) | Social |
| Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT) | Social |
| Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ) | Social |
| Águas das Agulhas Negras: Resende (RJ) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Águas de Andradina: Andradina (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT) | Social |
| Águas de Jahu: Jaú (SP) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ) | Social |
| Águas de Matão: Matão (SP) | Pública, Industrial |

| Prestador: municípios | Categorias não coletadas |
|---|---|
| Águas de Niterói: Niterói (RJ) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Águas de Nova Friburgo: Nova Friburgo (RJ) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Águas de Pará de Minas: Pará de Minas (MG) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT) | Social |
| Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT) | Social |
| Águas de Sorriso: Sorriso (MT) | Social |
| Águas do Imperador: Petrópolis (RJ) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT) | Social |
| Águas do Paraíba: Campos dos Goytacazes (RJ) | Comercial, Pública, Industrial, Social |
| Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Cachoeiras de Macacu (RJ), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Japeri (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ), São João de Meriti (RJ) | Social |
| Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ) | Social |
| Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL), São Miguel dos Campos (AL) | Social |
| Águas Guariroba: Campo Grande (MS) | Social |
| Águas Pontes e Lacerda / Norte Saneamento: Pontes e Lacerda (MT) | Comercial, Pública, Industrial, Social |

A segunda tabela traz, para as mesmas linhas, a vigência declarada pela fonte e a data em que a página oficial foi verificada pela última vez pela rotina de monitoramento da base. Linha sem data é fonte que a rotina ainda não monitora.

**Tabela 223** — Vigência e última verificação da fonte de cada estrutura tarifária, com a situação do dado

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 2 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 3 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 4 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 5 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 6 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 7 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 8 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 9 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 10 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 11 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 12 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 13 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 14 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 15 | 01/02/2024 | — | auditada |
| 16 | 01/02/2024 | — | auditada |
| 17 | 01/02/2024 | — | auditada |
| 18 | 01/02/2024 | — | auditada |
| 19 | 29/05/2026 | — | auditada |
| 20 | 29/05/2026 | — | auditada |
| 21 | 29/05/2026 | — | auditada |
| 22 | 29/05/2026 | — | auditada |
| 23 | 29/05/2026 | — | auditada |
| 24 | Resoluções ARES-PCJ / ARSESP | 31/08/2026 | a confirmar |
| 25 | 11/12/2025 | — | auditada |
| 26 | 11/12/2025 | — | auditada |
| 27 | 11/12/2025 | — | auditada |
| 28 | 11/12/2025 | — | auditada |
| 29 | 11/12/2025 | — | auditada |
| 30 | 30/08/2025 | — | auditada |
| 31 | 30/08/2025 | — | auditada |
| 32 | 30/08/2025 | — | auditada |
| 33 | 30/08/2025 | — | auditada |
| 34 | 05/12/2025 | — | auditada |
| 35 | 05/12/2025 | — | auditada |
| 36 | 05/12/2025 | — | auditada |
| 37 | 05/12/2025 | — | auditada |
| 38 | 05/12/2025 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 39 | 05/01/2024 | — | auditada |
| 40 | 05/01/2024 | — | auditada |
| 41 | 05/01/2024 | — | auditada |
| 42 | 05/01/2024 | — | auditada |
| 43 | Estrutura Tarifária CAER Oficial | 31/08/2026 | a confirmar |
| 44 | 19/06/2025 | — | auditada |
| 45 | 19/06/2025 | — | auditada |
| 46 | 19/06/2025 | — | auditada |
| 47 | 19/06/2025 | — | auditada |
| 48 | 19/06/2025 | — | auditada |
| 49 | Vigente desde 01/04/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 50 | 27/08/2026 | — | auditada |
| 51 | 27/08/2026 | — | auditada |
| 52 | 27/08/2026 | — | auditada |
| 53 | 27/08/2026 | — | auditada |
| 54 | 27/08/2026 | — | auditada |
| 55 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 56 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 57 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 58 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 59 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 60 | Estrutura Municipal Vigente | 31/08/2026 | a confirmar |
| 61 | 05/11/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 62 | 05/11/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 63 | 05/11/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 64 | 05/11/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 65 | 30/06/2025 | — | auditada |
| 66 | 30/06/2025 | — | auditada |
| 67 | 30/06/2025 | — | auditada |
| 68 | 30/06/2025 | — | auditada |
| 69 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 70 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 71 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 72 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 73 | 08/12/2025 | — | auditada |
| 74 | 01/04/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 75 | 01/04/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 76 | 01/04/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 77 | 01/04/2026 | 31/08/2026 | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 78 | 01/04/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 79 | 22/01/2026 | — | auditada |
| 80 | 22/01/2026 | — | auditada |
| 81 | 22/01/2026 | — | auditada |
| 82 | 22/01/2026 | — | auditada |
| 83 | Regulação Oficial | 31/08/2026 | a confirmar |
| 84 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 85 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 86 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 87 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 88 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 89 | 19/03/2026 | — | auditada |
| 90 | 19/03/2026 | — | auditada |
| 91 | 19/03/2026 | — | auditada |
| 92 | 19/03/2026 | — | auditada |
| 93 | 19/03/2026 | — | auditada |
| 94 | 27/02/2025 | — | auditada |
| 95 | 27/02/2025 | — | auditada |
| 96 | 27/02/2025 | — | auditada |
| 97 | 27/02/2025 | — | auditada |
| 98 | 29/12/2014 | — | auditada |
| 99 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 100 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 101 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 102 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 103 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 104 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 105 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 106 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 107 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 108 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 109 | 26/03/2025 | — | auditada |
| 110 | 26/03/2025 | — | auditada |
| 111 | 26/03/2025 | — | auditada |
| 112 | 26/03/2025 | — | auditada |
| 113 | 26/03/2025 | — | auditada |
| 114 | 22/01/2026 | — | auditada |
| 115 | 22/01/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 116 | 22/01/2026 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 117 | 22/01/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 118 | 22/01/2026 | — | auditada |
| 119 | 22/01/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 120 | 22/01/2026 | — | auditada |
| 121 | 22/01/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 122 | 22/01/2026 | — | auditada |
| 123 | 22/01/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 124 | 2025 | — | auditada |
| 125 | 2025 | — | auditada |
| 126 | 2025 | — | auditada |
| 127 | 2025 | — | auditada |
| 128 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 129 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 130 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 131 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 132 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 133 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 134 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 135 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 136 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 137 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 138 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 139 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 140 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 141 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 142 | 13/12/2024 | — | auditada |
| 143 | 30/08/2026 | — | auditada |
| 144 | 30/08/2026 | — | auditada |
| 145 | 30/08/2026 | — | auditada |
| 146 | 30/08/2026 | — | auditada |
| 147 | 30/08/2026 | — | auditada |
| 148 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 149 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 150 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 151 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 152 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 153 | 01/02/2026 | — | auditada |
| 154 | 01/02/2026 | — | auditada |
| 155 | 01/02/2026 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 156 | 01/02/2026 | — | auditada |
| 157 | 14/02/2026 | — | auditada |
| 158 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 159 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 160 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 161 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 162 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 163 | Referência vigente pesquisada em 19/08/2026 | 31/08/2026 | a confirmar |
| 164 | 17/09/2025 | — | auditada |
| 165 | 17/09/2025 | — | auditada |
| 166 | 17/09/2025 | — | auditada |
| 167 | 17/09/2025 | — | auditada |
| 168 | 17/09/2025 | — | auditada |
| 169 | Estrutura Tarifária DAE/VG | 31/08/2026 | a confirmar |
| 170 | 2026 | — | auditada |
| 171 | 2026 | — | auditada |
| 172 | 2026 | — | auditada |
| 173 | 2026 | — | auditada |
| 174 | 2026 | — | auditada |
| 175 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 176 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 177 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 178 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 179 | Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais | 31/08/2026 | a confirmar |
| 180 | Resolução ARSAL Nº 233 | 31/08/2026 | a confirmar |
| 181 | Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais | 31/08/2026 | a confirmar |
| 182 | Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais | 31/08/2026 | a confirmar |
| 183 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 184 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 185 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 186 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 187 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 188 | Estrutura Tarifária DMAE / ARESAN | 31/08/2026 | a confirmar |
| 189 | Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais | 31/08/2026 | a confirmar |
| 190 | 04/05/2026 | — | auditada |
| 191 | 04/05/2026 | — | auditada |
| 192 | 04/05/2026 | — | auditada |
| 193 | 04/05/2026 | — | auditada |
| 194 | 04/05/2026 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 195 | 20/07/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 196 | 20/07/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 197 | 20/07/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 198 | 20/07/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 199 | 20/07/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 200 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 201 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 202 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 203 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 204 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 205 | 01/09/2025 | — | auditada |
| 206 | 01/09/2025 | — | auditada |
| 207 | 01/09/2025 | — | auditada |
| 208 | 01/09/2025 | — | auditada |
| 209 | 01/09/2025 | — | auditada |
| 210 | 01/09/2025 | — | auditada |
| 211 | 01/09/2025 | — | auditada |
| 212 | 01/09/2025 | — | auditada |
| 213 | 01/09/2025 | — | auditada |
| 214 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 215 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 216 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 217 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 218 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 219 | Desde 03/2026 | 31/08/2026 | a confirmar |
| 220 | 01/06/2025 | — | auditada |
| 221 | 01/06/2025 | — | auditada |
| 222 | 01/06/2025 | — | auditada |
| 223 | 01/06/2025 | — | auditada |
| 224 | Estrutura Municipal Vigente | 31/08/2026 | a confirmar |
| 225 | Estrutura Municipal Vigente | 31/08/2026 | a confirmar |
| 226 | Estrutura Municipal Vigente | 31/08/2026 | a confirmar |
| 227 | Estrutura Municipal Vigente | — | a confirmar |
| 228 | 01/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 229 | 01/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 230 | 01/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 231 | 01/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 232 | 01/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 233 | 01/05/2024 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 234 | 01/05/2024 | — | auditada |
| 235 | 01/05/2024 | — | auditada |
| 236 | 01/05/2024 | — | auditada |
| 237 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 238 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 239 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 240 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 241 | Estrutura Municipal Vigente | 31/08/2026 | a confirmar |
| 242 | 24/04/2026 | — | auditada |
| 243 | 24/04/2026 | — | auditada |
| 244 | 24/04/2026 | — | auditada |
| 245 | 24/04/2026 | — | auditada |
| 246 | 24/04/2026 | — | auditada |
| 247 | Regulação Oficial | 31/08/2026 | a confirmar |
| 248 | 09/06/2026 | — | auditada |
| 249 | 09/06/2026 | — | auditada |
| 250 | 09/06/2026 | — | auditada |
| 251 | 09/06/2026 | — | auditada |
| 252 | 09/06/2026 | — | auditada |
| 253 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 254 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 255 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 256 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 257 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 258 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 259 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 260 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 261 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 262 | 28/12/2025 | — | auditada |
| 263 | 28/12/2025 | — | auditada |
| 264 | 28/12/2025 | — | auditada |
| 265 | 28/12/2025 | — | auditada |
| 266 | 28/12/2025 | — | auditada |
| 267 | 29/05/2026 | — | auditada |
| 268 | 29/05/2026 | — | auditada |
| 269 | 29/05/2026 | — | auditada |
| 270 | 29/05/2026 | — | auditada |
| 271 | Resoluções ARES-PCJ / ARSESP | 31/08/2026 | a confirmar |
| 272 | 01/09/2026 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 273 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 274 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 275 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 276 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 277 | Vigente em 19/08/2026 | 31/08/2026 | a confirmar |
| 278 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 279 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 280 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 281 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 282 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 283 | 31/03/2026 | — | auditada |
| 284 | 31/03/2026 | — | auditada |
| 285 | 31/03/2026 | — | auditada |
| 286 | 31/03/2026 | — | auditada |
| 287 | 31/03/2026 | — | auditada |
| 288 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 289 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 290 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 291 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 292 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 293 | Estrutura Municipal Vigente | 31/08/2026 | a confirmar |
| 294 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 295 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 296 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 297 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 298 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 299 | 01/08/2026 | — | auditada |
| 300 | 01/08/2026 | — | auditada |
| 301 | 01/08/2026 | — | auditada |
| 302 | 01/08/2026 | — | auditada |
| 303 | 01/08/2026 | — | auditada |
| 304 | Resoluções ARES-PCJ / ARSESP | 31/08/2026 | a confirmar |
| 305 | 30/12/2025 | — | auditada |
| 306 | 30/12/2025 | — | auditada |
| 307 | 30/12/2025 | — | auditada |
| 308 | 30/12/2025 | — | auditada |
| 309 | 30/12/2025 | — | auditada |
| 310 | Resoluções ARES-PCJ / ARSESP | 31/08/2026 | a confirmar |
| 311 | 19/01/2026 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 312 | 19/01/2026 | — | auditada |
| 313 | 19/01/2026 | — | auditada |
| 314 | 19/01/2026 | — | auditada |
| 315 | Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais | 31/08/2026 | a confirmar |
| 316 | Desde 01/2026 | 31/08/2026 | a confirmar |
| 317 | Estrutura Municipal Vigente | 31/08/2026 | a confirmar |
| 318 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 319 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 320 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 321 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 322 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 323 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 324 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 325 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 326 | Estrutura Municipal Vigente | 31/08/2026 | a confirmar |
| 327 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 328 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 329 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 330 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 331 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 332 | 03/12/2025 | — | auditada |
| 333 | 03/12/2025 | — | auditada |
| 334 | 03/12/2025 | — | auditada |
| 335 | 03/12/2025 | — | auditada |
| 336 | 03/12/2025 | — | auditada |
| 337 | 26/05/2025 | — | auditada |
| 338 | 26/05/2025 | — | auditada |
| 339 | 26/05/2025 | — | auditada |
| 340 | 26/05/2025 | — | auditada |
| 341 | 26/05/2025 | — | auditada |
| 342 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 343 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 344 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 345 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 346 | 01/11/2025 | — | auditada |
| 347 | 03/03/2026 | — | auditada |
| 348 | 03/03/2026 | — | auditada |
| 349 | 03/03/2026 | — | auditada |
| 350 | 03/03/2026 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 351 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 352 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 353 | 21/08/2026 | — | auditada |
| 354 | 21/08/2026 | — | auditada |
| 355 | 21/08/2026 | — | auditada |
| 356 | 21/08/2026 | — | auditada |
| 357 | 21/08/2026 | — | auditada |
| 358 | 26/02/2026 | — | auditada |
| 359 | 26/02/2026 | — | auditada |
| 360 | 26/02/2026 | — | auditada |
| 361 | 26/02/2026 | — | auditada |
| 362 | 26/02/2026 | — | auditada |
| 363 | Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais | 31/08/2026 | a confirmar |
| 364 | Regulação Oficial | — | a confirmar |
| 365 | Resoluções AGERO / CAERD | 31/08/2026 | a confirmar |
| 366 | Resolução ARIS-MG nº 227/2026 | 31/08/2026 | a confirmar |
| 367 | Decreto Municipal | — | a confirmar |
| 368 | 01/04/2026 | — | auditada |
| 369 | 01/04/2026 | — | auditada |
| 370 | 01/04/2026 | — | auditada |
| 371 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 372 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 373 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 374 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 375 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 376 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 377 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 378 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 379 | 01/06/2026 | — | auditada |
| 380 | Resoluções ARES-PCJ / ARSESP | 31/08/2026 | a confirmar |
| 381 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 382 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 383 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 384 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 385 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 386 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 387 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 388 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 389 | 01/01/2026 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 390 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 391 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 392 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 393 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 394 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 395 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 396 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 397 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 398 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 399 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 400 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 401 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 402 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 403 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 404 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 405 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 406 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 407 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 408 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 409 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 410 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 411 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 412 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 413 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 414 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 415 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 416 | 03/12/2025 | — | auditada |
| 417 | 03/12/2025 | — | auditada |
| 418 | 03/12/2025 | — | auditada |
| 419 | 03/12/2025 | — | auditada |
| 420 | 03/12/2025 | — | auditada |
| 421 | 29/12/2025 | — | auditada |
| 422 | 29/12/2025 | — | auditada |
| 423 | 29/12/2025 | — | auditada |
| 424 | 29/12/2025 | — | auditada |
| 425 | 29/12/2025 | — | auditada |
| 426 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 427 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 428 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 429 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 430 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 431 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 432 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 433 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 434 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 435 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 436 | 19/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 437 | 19/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 438 | 01/01/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 439 | 01/01/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 440 | 15/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 441 | 15/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 442 | 15/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 443 | 15/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 444 | 15/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 445 | 01/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 446 | 01/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 447 | 01/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 448 | 01/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 449 | 01/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 450 | 01/02/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 451 | 01/02/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 452 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 453 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 454 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 455 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 456 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 457 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 458 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 459 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 460 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 461 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 462 | Resoluções ARES-PCJ / ARSESP | 31/08/2026 | a confirmar |
| 463 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 464 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 465 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 466 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 467 | 01/03/2026 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 468 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 469 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 470 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 471 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 472 | 17/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 473 | 17/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 474 | 17/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 475 | 17/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 476 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 477 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 478 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 479 | 01/07/2026 | — | auditada |
| 480 | 01/07/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 481 | 01/07/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 482 | 01/07/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 483 | 01/07/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 484 | 01/07/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 485 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 486 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 487 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 488 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 489 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 490 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 491 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 492 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 493 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 494 | 01/08/2025 | — | auditada |
| 495 | 01/08/2025 | — | auditada |
| 496 | Resoluções AGER-MT / Concessões | 31/08/2026 | a confirmar |
| 497 | 01/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 498 | 01/12/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 499 | 14/04/2025 | — | auditada |
| 500 | 14/04/2025 | — | auditada |
| 501 | 14/04/2025 | — | auditada |
| 502 | 14/04/2025 | — | auditada |
| 503 | 01/04/2026 | — | auditada |
| 504 | 01/04/2026 | — | auditada |
| 505 | 01/04/2026 | — | auditada |
| 506 | 01/04/2026 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 507 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 508 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 509 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 510 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 511 | 01/05/2026 | — | auditada |
| 512 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 513 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 514 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 515 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 516 | Estrutura Tarifária SANEAR | 31/08/2026 | a confirmar |
| 517 | 26/06/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 518 | 26/06/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 519 | 26/06/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 520 | 26/06/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 521 | 26/06/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 522 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 523 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 524 | 2022 | — | auditada |
| 525 | 2022 | — | auditada |
| 526 | 2022 | — | auditada |
| 527 | 2022 | — | auditada |
| 528 | 15/04/2026 | — | auditada |
| 529 | 15/04/2026 | — | auditada |
| 530 | 15/04/2026 | — | auditada |
| 531 | 15/04/2026 | — | auditada |
| 532 | 15/04/2026 | — | auditada |
| 533 | 15/04/2026 | — | auditada |
| 534 | 15/04/2026 | — | auditada |
| 535 | 15/04/2026 | — | auditada |
| 536 | 15/04/2026 | — | auditada |
| 537 | 15/04/2026 | — | auditada |
| 538 | Resoluções ARES-PCJ / ARSESP | 31/08/2026 | a confirmar |
| 539 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 540 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 541 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 542 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 543 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 544 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 545 | 01/01/2026 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 546 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 547 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 548 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 549 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 550 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 551 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 552 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 553 | 01/10/2026 | — | auditada |
| 554 | 01/08/2026 | — | auditada |
| 555 | 01/08/2026 | — | auditada |
| 556 | 01/08/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 557 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 558 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 559 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 560 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 561 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 562 | 02/09/2025 | — | auditada |
| 563 | 02/09/2025 | — | auditada |
| 564 | 02/09/2025 | — | auditada |
| 565 | 02/09/2025 | — | auditada |
| 566 | 2026 | — | auditada |
| 567 | 2026 | — | auditada |
| 568 | 2026 | — | auditada |
| 569 | 2026 | — | auditada |
| 570 | 2026 vigente em 19/08/2026 | 31/08/2026 | a confirmar |
| 571 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 572 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 573 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 574 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 575 | 01/05/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 576 | 08/03/2026 | — | auditada |
| 577 | 08/03/2026 | — | auditada |
| 578 | 08/03/2026 | — | auditada |
| 579 | 08/03/2026 | — | auditada |
| 580 | 08/03/2026 | — | auditada |
| 581 | 01/04/2026 | — | auditada |
| 582 | 01/04/2026 | — | auditada |
| 583 | 01/04/2026 | — | auditada |
| 584 | 01/04/2026 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 585 | 20/03/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 586 | 20/03/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 587 | 20/03/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 588 | 20/03/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 589 | 06/01/2026 | — | auditada |
| 590 | 06/01/2026 | — | auditada |
| 591 | 06/01/2026 | — | auditada |
| 592 | 06/01/2026 | — | auditada |
| 593 | Regulação Oficial | 31/08/2026 | a confirmar |
| 594 | Resoluções ARES-PCJ / ARSESP | 31/08/2026 | a confirmar |
| 595 | 2026 | — | auditada |
| 596 | 2026 | — | auditada |
| 597 | 2026 | — | auditada |
| 598 | 2026 | — | auditada |
| 599 | Resoluções ARES-PCJ / ARSESP | 31/08/2026 | a confirmar |
| 600 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 601 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 602 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 603 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 604 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 605 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 606 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 607 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 608 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 609 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 610 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 611 | 01/01/2026 | — | auditada |
| 612 | Deliberação AGENERSA | 31/08/2026 | a confirmar |
| 613 | Deliberação AGENERSA | 31/08/2026 | a confirmar |
| 614 | Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais | 31/08/2026 | a confirmar |
| 615 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 616 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 617 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 618 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 619 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 620 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 621 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 622 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 623 | 01/11/2025 | 31/08/2026 | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 624 | 01/11/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 625 | 01/11/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 626 | 01/11/2025 | 31/08/2026 | auditada |
| 627 | 28/06/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 628 | 28/06/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 629 | 28/06/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 630 | 28/06/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 631 | 28/06/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 632 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 633 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 634 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 635 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 636 | 2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 637 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 638 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 639 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 640 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 641 | 01/09/2026 | — | auditada |
| 642 | Decreto Municipal | 31/08/2026 | a confirmar |
| 643 | 27/09/2026 | — | auditada |
| 644 | 27/09/2026 | — | auditada |
| 645 | 27/09/2026 | — | auditada |
| 646 | 27/09/2026 | — | auditada |
| 647 | Decreto Municipal | 31/08/2026 | a confirmar |
| 648 | 2025 | — | auditada |
| 649 | 2025 | — | auditada |
| 650 | 2025 | — | auditada |
| 651 | 2025 | — | auditada |
| 652 | 2025 | — | auditada |
| 653 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 654 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 655 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 656 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 657 | 01/03/2026 | — | auditada |
| 658 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 659 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 660 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 661 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 662 | 01/12/2025 | — | auditada |

| Nº | Vigência declarada | Fonte verificada em | Situação |
|---|---|---|---|
| 663 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 664 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 665 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 666 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 667 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 668 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 669 | 01/12/2025 | — | auditada |
| 670 | 04/02/2026 | — | auditada |
| 671 | 04/02/2026 | — | auditada |
| 672 | 04/02/2026 | — | auditada |
| 673 | 04/02/2026 | — | auditada |
| 674 | 04/02/2026 | — | auditada |
| 675 | 04/02/2026 | — | auditada |
| 676 | 04/02/2026 | — | auditada |
| 677 | 04/02/2026 | — | auditada |
| 678 | 04/02/2026 | — | auditada |
| 679 | 03/01/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 680 | 03/01/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 681 | 03/01/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 682 | 03/01/2026 | 31/08/2026 | auditada |
| 683 | Estrutura tarifária 2026; aplicação publicada para março de 2026 | 31/08/2026 | auditada |

Os municípios da CORSAN cobram pela fórmula exponencial `PB × Cⁿ + SB` (seção 3.3), sem preço por faixa; o expoente `n` é o da coluna da categoria na Tabela de Exponenciais.

**Tabela 224** — A fórmula exponencial da CORSAN em cada tabela tarifária e categoria coletada

| Municípios | Categoria | PB (R$/m³) | SB (R$/mês) | Esgoto (R$/m³) |
|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre (RS) | Residencial | 5,50 | 0,00 | 4,40 |
| Erechim (RS) | Residencial | 6,95 | 32,95 | 4,86 |
| Erechim (RS) | Comercial | 7,90 | 58,79 | 5,53 |
| Erechim (RS) | Pública | 7,90 | 117,40 | 5,53 |
| Santa Cruz do Sul (RS) | Residencial | 7,91 | 37,50 | 5,53 |
| Canoas (RS), Esteio (RS) | Residencial | 8,68 | 41,20 | 6,07 |
| Santa Cruz do Sul (RS) | Comercial | 8,98 | 66,92 | 6,28 |
| Santa Cruz do Sul (RS) | Pública | 8,98 | 133,64 | 6,28 |
| Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS) | Residencial | 9,15 | 43,39 | 6,40 |
| Novo Hamburgo (RS) | Residencial | 9,44 | 44,20 | 0,00 |
| Canoas (RS), Esteio (RS) | Comercial | 9,88 | 73,48 | 6,91 |
| Canoas (RS), Esteio (RS) | Pública | 9,88 | 146,79 | 6,91 |
| Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS) | Comercial | 10,41 | 77,41 | 7,28 |
| Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS) | Pública | 10,41 | 154,64 | 7,28 |
| Novo Hamburgo (RS) | Comercial | 10,70 | 78,79 | 0,00 |
| Novo Hamburgo (RS) | Pública | 10,70 | 158,29 | 0,00 |
| Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS) | Industrial | 11,83 | 154,64 | 8,28 |
| Novo Hamburgo (RS) | Industrial | 12,15 | 158,29 | 0,00 |

Três prestadores cobram todo o volume pelo preço da faixa em que cai o consumo (cobrança direta), e a CESAN soma uma parcela fixa que depende da faixa do consumo total a uma parcela variável em cascata. O

programa as guarda em faixas equivalentes de 1 $m^3$ nos degraus, que reproduzem a conta de cada $m^3$ inteiro; a tabela mostra a regra.

**Tabela 225** — As estruturas de cobrança direta e de parcela fixa por faixa

| Município | Categoria | Forma | Regra |
|---|---|---|---|
| Cariacica (ES) | Residencial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³ |
| Cariacica (ES) | Comercial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³ |
| Cariacica (ES) | Pública | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³ |
| Cariacica (ES) | Industrial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³ |
| Cariacica (ES) | Social | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³ |
| Guarapari (ES) | Residencial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³ |
| Guarapari (ES) | Comercial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³ |
| Guarapari (ES) | Pública | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³ |
| Guarapari (ES) | Industrial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³ |
| Guarapari (ES) | Social | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³ |
| Serra (ES) | Residencial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³ |
| Serra (ES) | Comercial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³ |
| Serra (ES) | Pública | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³ |

| Município | Categoria | Forma | Regra |
|---|---|---|---|
| Serra (ES) | Industrial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³ |
| Serra (ES) | Social | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³ |
| Vila Velha (ES) | Residencial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³ |
| Vila Velha (ES) | Comercial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³ |
| Vila Velha (ES) | Pública | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³ |
| Vila Velha (ES) | Industrial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³ |
| Vila Velha (ES) | Social | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³ |
| Vitória (ES) | Residencial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³ |
| Vitória (ES) | Comercial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³ |
| Vitória (ES) | Pública | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³ |
| Vitória (ES) | Industrial | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³ |
| Vitória (ES) | Social | parcela fixa por faixa | 0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³ |
| Lucas do Rio Verde (MT) | Residencial | cobrança direta | até 10 m³, R$ 24,30/mês; acima, todo o volume a R$ 3,12–8,20/m³, pelo preço do consumo |
| Lucas do Rio Verde (MT) | Comercial | cobrança direta | até 10 m³, R$ 55,90/mês; acima, todo o volume a R$ 7,72–9,17/m³, pelo preço do consumo |
| Lucas do Rio Verde (MT) | Pública | cobrança direta | até 10 m³, R$ 69,70/mês; acima, todo o volume a R$ 9,77–11,20/m³, pelo preço do consumo |

| Município | Categoria | Forma | Regra |
|---|---|---|---|
| Lucas do Rio Verde (MT) | Industrial | cobrança direta | até 10 m³, R$ 55,30/mês; acima, todo o volume a R$ 7,72–9,45/m³, pelo preço do consumo |
| Lucas do Rio Verde (MT) | Social | cobrança direta | até 10 m³, R$ 12,20/mês; acima, todo o volume a R$ 1,56–4,10/m³, pelo preço do consumo |
| Americana (SP) | Residencial | cobrança direta | até 6 m³, R$ 14,30/mês; acima, todo o volume a R$ 2,47–12,72/m³, pelo preço do consumo |
| Americana (SP) | Comercial | cobrança direta | até 10 m³, R$ 52,24/mês; acima, todo o volume a R$ 5,36–25,48/m³, pelo preço do consumo |
| Americana (SP) | Pública | cobrança direta | até 6 m³, R$ 14,30/mês; acima, todo o volume a R$ 2,47–12,72/m³, pelo preço do consumo |
| Americana (SP) | Industrial | cobrança direta | até 10 m³, R$ 78,36/mês; acima, todo o volume a R$ 8,04–38,20/m³, pelo preço do consumo |
| Americana (SP) | Social | cobrança direta | até 6 m³, R$ 7,14/mês; acima, todo o volume a R$ 1,24–12,72/m³, pelo preço do consumo |
| Valinhos (SP) | Residencial | cobrança direta | até 10 m³, R$ 23,73/mês; acima, todo o volume a R$ 4,40–22,18/m³, pelo preço do consumo |
| Valinhos (SP) | Comercial | cobrança direta | até 10 m³, R$ 94,91/mês; acima, todo o volume a R$ 15,06–41,00/m³, pelo preço do consumo |
| Valinhos (SP) | Pública | cobrança direta | até 10 m³, R$ 24,92/mês; acima, todo o volume a R$ 4,62–23,29/m³, pelo preço do consumo |
| Valinhos (SP) | Industrial | cobrança direta | até 10 m³, R$ 130,09/mês; acima, todo o volume a R$ 18,91–55,80/m³, pelo preço do consumo |
| Valinhos (SP) | Social | cobrança direta | até 10 m³, R$ 11,87/mês; acima, todo o volume a R$ 2,20–11,09/m³, pelo preço do consumo |

# Apêndice E — Base climática




## E.1. O que a base contém

**Tabela 226** — Conteúdo da base climática nacional

| O que a base traz | Quantidade |
|---|---|
| cidades brasileiras | 652 |
| modelos climáticos do CMIP6 | 19 |
| cenários de emissão | 2, SSP2-4.5 e SSP5-8.5 |
| simulações por cidade e modelo | 3: histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5 |
| total de séries temporais | 37.164 séries |
| formato original descompactado | ~6,5 GB (CSVs) |
| formato compilado do Triton | 19 bancos SQLite comprimidos, um por modelo (`climbra_<modelo>.db`, 785,1 MiB no total) |

Cada série é um registro diário contínuo de precipitação, em milímetros, para uma combinação de cidade, modelo e simulação: 652 cidades × 19 modelos × 3 simulações dão as 37.164 séries. As séries vêm do **CLIMBra** (Ballarin et al., 2023, *Scientific Data / Nature*, doi:10.1038/s41597-023-01956-z; repositório *Science Data Bank*, doi:10.57760/sciencedb.02316), corrigidas de viés por *Quantile Delta Mapping* contra a grade diária de Xavier, King e Scanlon (2016), com resolução de 0,25°. A histórica cobre de 1980 a 2013 (12.419 dias) e as futuras, de 2015 a 2100 (31.411 dias); as janelas de estudo são recortes livres dessas séries. Todas estão em calendário gregoriano. Os modelos HadGEM3-GC31-LL, KACE e UKESM1-0-LL, que usam originalmente anos de 360 dias, têm um dia a menos no fim de cada série, o que não afeta o recorte.

## E.2. Embarque no executável e formato otimizado

Para evitar a manipulação morosa de dezenas de milhares de arquivos de texto e viabilizar a distribuição direta no instalador e executável do Triton, as 37.164 séries foram compiladas e indexadas em bancos de dados **SQLite de alta eficiência**, com compressão binária por série via `zlib`. Há um banco por modelo (`climbra_<modelo>.db`, de 39,98 a 43,02 MiB cada, 785,1 MiB ao todo), de modo que nenhum arquivo versionado passa de 50 MiB. O arquivo `data/climbra_partes.json` registra o SHA-256 de cada parte.

- **Velocidade de acesso:** O acesso indexado no banco leva **menos de 1 milissegundo** por série, contra dezenas de milissegundos na abertura e parse de arquivos CSV em disco.
- **Transparência:** O motor de dados climáticos do Triton prioriza as partes compiladas e recorre automaticamente à pasta de arquivos `.csv` soltos se elas não forem encontradas. O banco único antigo (`climbra.db`) ainda é lido, se existir, mas não acompanha o repositório.
- **Portabilidade:** Permite ao instalador do Triton fornecer a base nacional pronta para uso sem exigir download manual e descompactação de 6,5 GB pelo usuário.

## E.3. Os cenários

As duas trajetórias socioeconômicas compartilhadas do CMIP6 disponíveis na base, as *Shared Socioeconomic Pathways*, estão desenhadas na seção 3.2: o SSP2-4.5 é a trajetória intermediária e o SSP5-8.5 supõe emissões altas sem mitigação. O CLIMBra não inclui cenários de mitigação forte, como o SSP1-2.6.

## E.4. As séries de exemplo que acompanham o programa

Doze séries de exemplo acompanham a instalação, na pasta `data/rainfall` do programa, três para cada uma de quatro cidades. **Cada uma é um recorte do CLIMBra** (um município, um modelo e um cenário), e não um registro de pluviômetro:

**Tabela 227** — Séries de precipitação de exemplo distribuídas com o programa

| Cidade | Arquivos |
|---|---|
| Florianópolis | 3 |
| Brasília | 3 |
| Manaus | 3 |
| São Paulo | 3 |

Os sufixos 1, 2 e 3 não seguem uma regra única; o modelo e o cenário de cada arquivo estão em `docs/DADOS.md`. A série de Florianópolis usada no tutorial (`Florianopolis1`) é do modelo GFDL-CM4 no cenário SSP5-8.5 e tem 86 anos; os trinta primeiros somam 1.795 mm anuais médios, com chuva em 46% dos dias. Como toda série modelada, ela serve de exemplo e de ponto de partida: para um projeto real, use a série medida no local.

## E.5. O que declarar num estudo

- **modelo ou modelos**, pelo nome, e o critério de seleção;
- **cenário** SSP;
- **janela temporal**, com os anos;
- a **série histórica** usada como referência;
- se houve *downscaling* ou correção de viés, e qual;

- a **procedência e a versão** da base.

A seção 3.2 trata da condução do estudo com cenários futuros, e alerta para o erro de escolher o modelo pelo resultado.

## E.6. Particularidades de região e país

A Edição Brasil é a única que traz dados do Brasil, e os traz de ponta a ponta: chuva, tarifas, fator de emissão da rede e normas. Esta seção reúne o que muda de uma região para outra e o que é próprio do país. Os números vêm de `docs/DADOS.md`, que descreve cada conjunto de dados com fonte, licença e tamanho.

**Recorte territorial.** O programa cobre 652 municípios, nas 27 unidades da federação (26 estados e o Distrito Federal) e nas cinco macrorregiões, entre eles todas as capitais. São os mesmos 652 na base climática e no banco tarifário (conferidos por nome normalizado). A cobertura acompanha a população, e não o território: São Paulo tem 137 municípios, o Distrito Federal e Roraima têm um cada.

**Clima.** A base é o CLIMBra (Ballarin et al., 2023), com 19 modelos do CMIP6, três simulações por modelo (histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5) e uma série por município. A cobertura é completa nas cinco macrorregiões e nas 27 UF: todo município tem as 57 séries (19 modelos × 3 simulações). A grade original é de 0,25° (cerca de 28 km), de modo que a série de um município é uma média de área. São séries **modeladas**, com correção de viés, e não registros de pluviômetro: a seção 3.2 trata de como escolher modelo, cenário e janela.

**Tarifas por concessionária.** No Brasil, a tarifa de água e esgoto é do prestador (uma companhia estadual, um serviço municipal ou uma empresa privada), e não do município. O banco registra 185 denominações de prestador: a SABESP atende 76 dos 652 municípios, a COPASA 47 e a EMBASA 41. A CORSAN, a COMUSA e o DMAE de Porto Alegre cobram por fórmula exponencial (36 municípios), um dos seis regimes do apêndice D. A tarifa de energia da bomba é a residencial B1 da distribuidora de cada município, lida da base aberta da ANEEL, em R$/kWh **sem** ICMS, PIS/Pasep, Cofins, COSIP nem bandeiras tarifárias; para 140 municípios a referência está expirada (a distribuidora não tem ato vigente na base), e o banco guarda o último valor oficial e o marca.

**Confiança tarifária por região.** Cada município tem um grau de confiança, de A a D (apêndice D); o grau do banco acompanha o componente de saneamento. Em 05/10/2026:

**Tabela 228** — Grau de confiança do componente de saneamento do banco tarifário, por macrorregião (banco de 05/10/2026)

| Região | Municípios | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Centro-Oeste | 44 | 40 | 4 | 0 |
| Nordeste | 173 | 172 | 1 | 0 |
| Norte | 71 | 53 | 13 | 5 |
| Sudeste | 255 | 212 | 43 | 0 |
| Sul | 109 | 107 | 2 | 0 |
| **Brasil** | **652** | **584** | **63** | **5** |

Os cinco municípios de grau C estão no Tocantins, onde a estrutura tarifária ficou «a conferir»; o Amazonas e o Rio de Janeiro concentram os de grau B (11 de 12 e 18 de 37). A tabela por unidade da federação está em `docs/DADOS.md`. **Confira sempre o município do seu projeto**: o grau diz quanta evidência existe, e não que a tarifa esteja certa hoje.

**Normas brasileiras.** O programa segue a ABNT NBR 15527:2019 (aproveitamento de água de chuva) no que ela fixa: área de captação como projeção horizontal (item 3.6), volume disponível com o fator de captação (4.1.6), a lista de sete usos admitidos (4.1.7), o estudo exigido para qualquer outro uso (4.1.8), o descarte de 2 mm na falta de dado local (4.1.5) e os parâmetros mínimos de qualidade da Tabela 1 (*E. coli* abaixo de 200

por 100 mL, turbidez abaixo de 5,0 uT e pH de 6 a 9). As classes de qualidade 2 a 4 do programa são **adaptações do programa**, e não da NBR 15527. O arranjo cita também a NBR 5626 (separação atmosférica e bombas). A comparação com a norma europeia EN 16941-1:2024, item a item, está em `docs/normas_nbr_x_en16941.md`.

**Fator de emissão da rede.** O programa traz a série de $CO_2$ do SIN do MCTI/SIRENE (inventários de 2026): é só $CO_2$, e não $CO_2$-equivalente, e não inclui perdas nem a cadeia a montante. Declare o ano do fator (`docs/procedencia_fatores_co2.md`).

**Moeda e certificações.** Os custos são em reais. As certificações avaliadas incluem as brasileiras (AQUA-HQE e Selo Casa Azul + CAIXA), descritas na seção 2.9.

## E.7. Descrição dos dados e sua qualidade

Esta seção resume os dados que a edição traz. O inventário completo, com tamanhos, endereços das fontes, licenças e o modo de reproduzir cada item, está em `docs/DADOS.md` do repositório, e os números abaixo são os de lá. Nenhum arquivo rastreado do repositório passa de 50 MiB; o maior é `data/climbra_KACE.db`, com 43,02 MiB.

**Tabela 229** — Os conjuntos de dados da Edição Brasil, a fonte e a licença

| Conjunto | O que é | Fonte e licença |
|---|---|---|
| Base climática | 19 arquivos SQLite (`climbra_<modelo>.db`), 785,1 MiB no total, 37.164 séries diárias de precipitação | CLIMBra, Ballarin et al. (2023); CC0 1.0 |
| Séries dos exemplos | 12 arquivos CSV em `data/rainfall` (quatro cidades, três cada), 2,13 MiB | recortes do CLIMBra; CC0 1.0 |
| Banco tarifário | 652 municípios, faixas de água e esgoto, parcela fixa, regime, prestador, vigência, energia B1, grau de confiança (`brazil_cities_tariffs.json`, 5,37 MiB) | valores públicos dos prestadores, das agências e da ANEEL, transcritos; a base aberta da ANEEL declara a ODbL |
| Fator de emissão da rede | série de $CO_2$ do SIN (`fatores_emissao_rede_mcti.json`) | MCTI/SIRENE |
| Custos de referência | catálogo interno de 2026-08, em reais, por UF | do projeto; vale só se o projeto liga os preços de catálogo |
| Resultados do Netuno 4 | duas planilhas (4.050 casos), para validar a replicação | referência de validação; licença de redistribuição não documentada |

**Chuva: o que a base é e o que não é.** Cada série é contínua, sem dias faltantes, e o Triton não preenche falhas nem recalcula a qualidade: ela é a do artigo do CLIMBra. O único tratamento do Triton é a compactação (float16 e zlib), cuja diferença no balanço diário é de 0,000045%. A integridade das 19 partes é conferida por SHA-256 contra `data/climbra_partes.json`. O período é de 01/01/1980 a 31/12/2013 na simulação histórica (12.419 dias) e de 01/01/2015 a 31/12/2100 nas projeções (31.411 dias); três modelos (HadGEM3-GC31-LL, KACE e UKESM1-0-LL) têm um dia a menos.

**Tarifas: o que há e quanto confiar.** O banco guarda os números, e não os documentos: os PDF e páginas dos prestadores ficam no disco do mantenedor e não se redistribuem; cada registro traz o endereço da fonte e a vigência. As vigências do saneamento são de 2026 em 382 municípios, 2025 em 162 e 2024 em 63. A confiança (A a D) pesa 60% do saneamento e 40% da energia. Pelo critério de procedência, 299 municípios têm as quatro categorias documentadas, 161 só a residencial, 136 têm documento com mais de 12 meses (a renovar), 8 foram auditados sem documento guardado e 48 estão a confirmar. Nenhum valor é preenchido por vizinhança: o município sem documento próprio guarda a melhor referência e fica marcado.

**Os exemplos.** As doze séries de `data/rainfall` são recortes do CLIMBra, com modelo e cenário próprios (a do tutorial, `Florianopolis1`, é do modelo GFDL-CM4 no cenário SSP5-8.5), e não registros de pluviômetro. Servem de exemplo e de ponto de partida; para um projeto real, use a série medida no local.

**O que declarar.** Ao usar a base, cite o CLIMBra (Ballarin et al., 2023), a fonte da tarifa (campo `fonte_url` do município) e o Triton. O que declarar num estudo está no fim deste apêndice.

**Pendências conhecidas.** A licença de reutilização dos portais de cada prestador não foi verificada um a um; a base aberta da ANEEL declara a ODbL, e a decisão sobre o JSON derivado é do mantenedor; o fator do MCTI está sob CC BY-ND 3.0 no site, sem afirmação de que isso valha para os arquivos; a licença das planilhas do Netuno 4 e a do logotipo do CLIMBra não estão documentadas. Estas pendências estão registradas em `docs/DADOS.md`.

# Apêndice F — Arquivos, pastas e formatos

Tudo o que o programa lê e escreve, e onde cada coisa fica.

## F.1. O que o programa lê

**Tabela 230** — Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

| Formato | Extensão | O que é | Onde se carrega |
|---|---|---|---|
| projeto | `.triton` | um estudo completo, com a chuva dentro | Abrir projeto |
| projeto antigo | `.json` | projeto de versão anterior, mesmo conteúdo | Abrir projeto |
| projeto legado | `.csv` | projeto do Netuno 4 ou da série 5.0 inicial | Abrir projeto |
| série de chuva | `.csv` | uma coluna de milímetros por dia | etapa 1. Projeto e Chuva |
| demanda diária | `.csv` | consumo medido, dia a dia | etapa 2. Edificação e Consumo |
| cenários | `.xlsx` | uma linha por cenário | menu Cenários & Ferramentas |

**A série de chuva em CSV** é o formato mais simples possível: uma linha por dia, com a lâmina em milímetros. O programa aceita ponto ou vírgula como separador decimal, e ignora uma linha de cabeçalho se houver. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar os totais anuais.

> **Projeto legado em CSV.** O formato antigo não guarda tudo o que a versão atual usa: modulação de demanda, materiais, pesos do multicritério e a série de chuva ficam de fora. Ao abrir um arquivo desses, o programa avisa e adota os valores padrão para o que falta. A seção 3.8 mostra o que conferir depois de importar.

## F.2. O que o programa escreve

**Tabela 231** — Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

| Formato | Extensão | O que leva | Onde se gera |
|---|---|---|---|
| projeto | `.triton` | todos os parâmetros e a série de chuva | Salvar projeto |
| relatório | `.pdf` | o estudo completo, pronto para entregar | etapa 9. Relatórios PDF |
| planilha | `.xlsx` | série diária, varredura e indicadores | etapa 10. Exportação |
| tabela | `.csv` | os mesmos dados, em texto delimitado | etapa 10. Exportação |
| dados | `.json` | os resultados, para reprocessar | etapa 10. Exportação |
| desenho | `.dxf` | o esquema hidráulico, para CAD | etapa 10. Exportação |
| desenho | `.svg` | o mesmo esquema, como imagem vetorial | etapa 10. Exportação |

Na exportação em CSV você escolhe o separador: **ponto e vírgula** para abrir no Excel em português, **vírgula** para o padrão internacional. Escolher errado faz a planilha abrir tudo numa coluna só.

O desenho sai em três apresentações: **prancha técnica A3**, **esquemático simples** e **biblioteca de blocos**, esta última acompanhada de um arquivo JSON com as propriedades dos componentes, para compatibilização BIM. A seção 3.9 trata de todos.

## F.3. O arquivo de projeto, por dentro

O `.triton` é um arquivo de texto no formato JSON. Pode ser aberto em qualquer editor de texto, e isso é deliberado: um estudo publicado precisa ser inspecionável sem o programa.

Ele tem sete seções:

**Tabela 232** — As sete seções do arquivo de projeto e o que cada uma guarda

| Seção | O que guarda |
|---|---|
| `metadata` | nome do projeto, identificador e datas |
| `rainfall` | a cidade, o período e a **série diária inteira** |
| `building_and_demand` | área, coeficiente, ocupantes, consumo e fração |
| `demand_modulation` | os perfis semanal, mensal e diário, quando houver |
| `reservoirs_and_pumping` | volumes, limiares e a motobomba |
| `water_quality_and_etap` | classe-alvo, desinfecção e tratamento |
| `financial_and_economic` | tarifas, impostos, reajustes e prazo |

O apêndice A lista todos os parâmetros, com o nome exato de cada campo.

> **A série de chuva vai dentro do arquivo.** É o que torna o projeto reproduzível: quem receber o arquivo obtém exatamente os seus números, mesmo sem ter a base climática instalada. Em compensação, um projeto com trinta anos de série ocupa cerca de 160 kB — o que é pouco para um arquivo e muito para um anexo de e-mail com vinte deles.

## F.4. Onde ficam as coisas

**Tabela 233** — Localização dos arquivos do programa e dos arquivos do usuário

| O que | Onde |
|---|---|
| o programa | `C:\Program Files\Triton` |
| as séries de chuva que acompanham | na pasta do programa, em `data\rainfall` |
| a base de tarifas dos 652 municípios | dentro do programa |
| os casos do manual | na pasta do programa, em `casos` |
| os três estudos de referência | na pasta do programa, em `exemplos` |
| a base climática nacional, se instalada | onde o instalador dela indicar |
| **os seus projetos e relatórios** | **onde você escolher ao salvar** |

O programa não cria pasta de trabalho nem guarda arquivos escondidos. Cada gravação pergunta o destino, e nada do que você produz fica dentro da pasta de instalação — o que significa que reinstalar ou atualizar o programa não apaga nada seu.

## F.5. O arquivo de estudo em lote (`estudo.json`)

Usado por `triton estudo` (capítulo «Comparar muitos casos de uma vez»). Esquema `triton-estudo`, versão 1.

**Tabela 234** — Seções do arquivo estudo.json (esquema triton-estudo, versão 1)

| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| `esquema` | `{"nome": "triton-estudo", "versao": 1}`; outra versão é recusada |
| `estudo` | `id` (letras, números, ponto, hífen e sublinhado), `titulo`, `tipologia` (`escolar`, `comercial`, `residencial-unifamiliar`, `residencial-multifamiliar`, `hospitalar`, `aeroportuario` ou `outra`), `tipologia_rotulo`, `autores`, `nota` |
| `projeto_base` | `arquivo`: um `.triton`, com caminho relativo ao `estudo.json`; ou `modelo`: `"edicao"`, o modelo de projeto da edição (então cada caso informa área, demanda, fração e chuva: nada é presumido) |
| `padroes` | `substituicoes`, `clima` e `tarifa` aplicados a todos os casos; o que o caso declara vence o padrão |
| `casos` | lista; cada caso tem `id`, `nome`, `grupo` (por padrão, a tipologia), `projeto` (outro `.triton` para este caso), `clima`, `tarifa`, `substituicoes` e `dimensoes` (rótulos livres que viram colunas do CSV). Pode faltar se houver `expansao` |
| `expansao` | **só na Edição Brasil.** Gera um caso por município × modelo × recorte da CLIMBra: `municipios` (lista de `municipio`, `uf`, `ibge`), `uf` (padrão dos municípios), `modelos` (`"todos"` ou uma lista dos 19) e `recortes` (lista de `id`, `rotulo`, `cenario` `HIST`, `SSP245` ou `SSP585`, `inicio`, `fim`). Os casos expandidos somam-se aos explícitos |
| `clima` | `arquivo` (série diária de chuva, CSV) **ou** `climbra` (só na Edição Brasil, veja abaixo), `data_inicio` (dd/mm/aaaa), `nome` e `fonte` (rótulos que vão para a procedência) |
| `tarifa` | **só na Edição Brasil.** `municipio`, `uf` (por padrão, os de `clima.climbra`), `categoria` (`residencial`, `comercial`, `publica`, `industrial` ou `social`) e `se_ausente` (`erro`, o padrão, ou `residencial`): aplica as tarifas de água, esgoto e energia do catálogo do programa, como a aba Projeto. Não aceita preços |
| `analise` | `tipo` (`technical`, `economic`, `environmental`, `topsis` ou `all`), `volume` (`otimo_tecnico`, `topsis` ou um volume em litros), `pesos` (TOPSIS: quatro pesos de eixo, técnico, econômico, ambiental e estrutural, ou oito, um por critério; três, de estudos até a 0.1.0, ainda valem, e o eixo estrutural recebe a média deles; ou `"critic"`, para os pesos objetivos calculados dos resultados), `partes_no_eixo` (oito valores, na ordem dos critérios da seção 2.10; padrão: partes iguais), `tolerancia_faixa` (a tolerância da faixa de escolha, de 0 a 1; padrão 0,05) e `semente` |
| `saidas` | `formatos` (`csv`, `json`, `md`, `tex`, `xlsx`), `metricas`, `casas_decimais` (um inteiro ou uma por métrica), `idioma` (`auto`, `pt-BR`, `pt-PT`, `en`, `es`, `zh`), `milhar`, `legenda` `orientacao` (`casos_nas_linhas` ou `metricas_nas_linhas`) e `gravar_analise` (`true` por padrão; `false` não grava `analise.json` por caso, o que poupa disco em estudos com milhares de casos) |

Chaves que começam por `_` são comentários e o programa as ignora. Campo vazio, `null` ou «XX» é «a preencher»: a validação o recusa e diz onde está. Uma chave desconhecida é erro, com a sugestão da mais parecida. `triton estudo esquema` imprime o JSON Schema do arquivo, para completar e conferir no editor.

### F.5.1. Clima da CLIMBra, tarifa e expansão (só na Edição Brasil)

`clima.climbra` busca a série diária na base CLIMBra do programa: `municipio` (nome como na base; obrigatório), `uf` (confere o município com o catálogo de tarifas e afasta nomes repetidos em outras UFs), `ibge` (código de sete dígitos, só informativo), `modelo` (um dos 19; padrão `INM-CM4`), `cenario` (`HIST`, `SSP245`, `SSP585`; padrão `HIST`) e `inicio`/`fim` (dd/mm/aaaa; padrão, a série inteira do cenário). `arquivo` e `climbra` não convivem no mesmo bloco. Nos `padroes`, `climbra` pode trazer só `modelo` e `cenario`, e o caso completa com o município: os campos se somam. Os modelos de calendário de 360 dias têm um dia a menos no fim do século, e o caso avisa quando a série devolvida é mais curta que o recorte pedido. As saídas registram o SHA-256 do banco `climbra_<modelo>.db` e do catálogo de tarifas usados, além do SHA-256 da série (dias, total e hash).

Na International e na Ibérica, `clima.climbra`, `tarifa` e `expansao` são recusados na validação com a mensagem de que só existem na Edição Brasil; `clima.arquivo` continua valendo.

Com `expansao`, o `resultados.csv` ganha as colunas `municipio`, `ibge`, `modelo`, `recorte`, `cenario`, `inicio` e `fim` entre `grupo` e `metrica`: uma linha por município, modelo, recorte e métrica.

### F.5.2. Apelidos das substituições

**Tabela 235** — Apelidos das substituições e o campo do projeto que cada um altera

| Apelido | Campo do projeto | Unidade |
|---|---|---|
| `area_captacao_m2` | `area` | m² |
| `coeficiente_escoamento` | `runoff_coeff` | 0 a 1 |
| `descarte_mm` | `discard` | mm |
| `usuarios` (também `populacao`, `pessoas`, `ocupantes`) | `residents_count` | pessoas |
| `demanda_per_capita_l_dia` | `demand_value` | L/pessoa·dia |
| `demanda_total_l_dia` | `demand_value` (a demanda total dividida pelos usuários) | L/dia |
| `fracao_pluvial_pct` ou `fracao_pluvial` | `rainwater_share` | % ou 0 a 1 |
| `volume_reservatorio_l` | `lower_tank_fixed` (e `lower_tank_mode` = volume fixo) | L |
| `volume_maximo_l`, `passo_volume_l` | `lower_tank_max` (varredura), `lower_tank_step` | L |
| `reservatorio_superior_l` | `upper_tank_vol` (e `upper_tank_used`) | L |
| `limiar_bombeamento_l`, `economias`, `irrigacao_l_dia` | `pumping_threshold`, `num_economias`, `irrigation_liters_per_day` | L, unidades, L/dia |
| `data_inicio`, `regra_phi`, `delta_ideal_pct` | `start_date`, `phi_operation_rule`, `delta_ideal` | dd/mm/aaaa, 0 a 1, %/m³ |
| `periodo_analise_anos`, `tma_pct_mes`, `tarifa_energia` | `analysis_period_years`, `tma`, `elec_tariff` | anos, % ao mês, moeda/kWh |

Além dos apelidos, a chave de uma substituição pode ser **qualquer campo que `--set` aceita** (por exemplo `cost_labor`) ou um **caminho pontilhado do próprio `.triton`**, como `inputs.building_and_demand.catchment_area_m2`. O caminho precisa existir no projeto e o valor precisa ter o mesmo tipo do que já está lá; senão o caso termina com erro claro, que lista as chaves disponíveis. Um apelido desconhecido também é recusado, com a sugestão do mais parecido. Dois nomes para o mesmo parâmetro no mesmo caso (`area_captacao_m2` e `area_m2`, ou `fracao_pluvial` e `fracao_pluvial_pct`) são conflito. A fração em 0 a 1 recusa 40 (provável percentual); o percentual recusa fora de 0 a 100.

As substituições passam pela mesma conciliação de frações do `--set`, e o preenchimento preliminar de custos (CAPEX) roda **depois** delas, de modo que o preço da cisterna acompanha o volume do caso. `triton estudo apelidos` lista todos os apelidos e métricas, na língua da edição.

### F.5.3. Saídas do estudo

**Tabela 236** — Arquivos que triton estudo run grava na pasta de saída

| Arquivo | Conteúdo |
|---|---|
| `resultados.csv` | formato **tidy**: uma linha por caso e métrica (`estudo_id`, `caso_id`, `caso`, `grupo`, `metrica`, `rotulo`, `valor`, `unidade`, `status`); ponto decimal, sem separador de milhar, UTF-8 |
| `resultados.json` | os mesmos valores, mais a **proveniência**: versão do Triton, edição, SHA-256 do `estudo.json` e de cada projeto e série de chuva, fonte, crédito e licença da chuva, avisos e a data de execução |
| `tabela.md` | tabela em Markdown, com os números no formato do idioma (vírgula decimal em português e espanhol, ponto em inglês e chinês) |
| `tabela.tex` | tabela LaTeX com `booktabs` (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`), pronta para colar; precisa de `\usepackage{booktabs}` |
| `tabela.xlsx` | opcional (`xlsx` em `formatos`): números de verdade, formatados, mais as abas `tidy` e `proveniencia` |
| `resumo.md` | resumo curto: casos, faixa de cada resultado, avisos, fontes e licenças |
| `casos/<id>/resultado.json` e `analise.json` | todas as métricas do caso e a análise completa do motor (é o que o `resumo` e o `texto` leem) |
| `estudo.json` | cópia do estudo que gerou a pasta |
| `consolidado.csv` e `consolidado.md` | gravados por `triton estudo consolidar` (não pelo `run`): uma linha por tipologia (`grupo`), caso, métrica e unidade, com `n`, mínimo, média, mediana e máximo dos `resultados.csv` encontrados |

As saídas não levam caminho absoluto: os projetos aparecem com caminho relativo ao `estudo.json` (ou só o nome). Duas execuções do mesmo estudo dão arquivos idênticos; a data de execução é a única diferença, e a variável de ambiente `SOURCE_DATE_EPOCH` a fixa. O `xlsx` guarda a data de criação nas propriedades do arquivo e não é idêntico byte a byte, só no conteúdo.

**Retomada e códigos de saída.** Numa pasta de saída que já tem resultados, `run` exige `--retomar` (pula os casos prontos e inalterados: a impressão digital do caso inclui o estudo, os arquivos, a versão e a edição) ou `--sobrescrever` (refaz tudo). O código de saída é 0 se todos os casos foram calculados, 1 se algum caso terminou com erro (as saídas dos demais são gravadas e o caso com erro aparece com `status erro`) e 2 se o estudo ou os argumentos são inválidos.

**Métricas.** O volume de cada caso é, por padrão, o ótimo técnico da varredura (`volume: "otimo_tecnico"`); com `"topsis"`, o primeiro do ranking; com um número, o volume fixo. As métricas disponíveis incluem `volume_l`, `economia_agua_potavel_pct`, `agua_pluvial_m3_ano`, `agua_potavel_m3_ano`, `extravasamento_m3_ano`, os dias com atendimento total, parcial e nulo, `capex`, `vpl`, `economia_anual_agua`, `opex_anual`, `tir_anual_pct`, `payback_descontado_meses`, `co2_liquido_vida_kg`, `indice_topsis`, `aceitabilidade_smaa_pct` e a faixa de escolha do TOPSIS, `faixa_topsis_min_l` e `faixa_topsis_max_l`, além das entradas do caso (`area_captacao_m2`, `usuarios`, `demanda_total_l_dia`, `chuva_media_anual_mm`). As métricas econômicas pedem `analise.tipo economic` ou `all`; as ambientais, `environmental` ou `all`. Os nomes crus do relatório (`potable_savings_pct`) também valem. Valores monetários saem na moeda de cada projeto; se os casos têm moedas diferentes, o resumo avisa que não são comparáveis e o comparativo não os agrega. Com CAPEX igual a zero (custos não informados), o resumo avisa que VPL, TIR e payback não são resultados.

**Texto com os números.** `triton estudo texto` substitui no seu modelo `.md` os marcadores cercados por chaves duplas (duas de cada lado; os exemplos abaixo vêm sem elas): `economia_agua_potavel_pct:caso-01` (o valor de um caso), `economia_agua_potavel_pct:@min`, `@max`, `@media`, `@mediana` (sobre os casos calculados; `@media(escolar)` restringe a um grupo), `n_casos` e, depois de uma barra vertical, as casas decimais (`vpl:caso-01|0`). Onde falta resultado o marcador vira «XX» e o comando lista as pendências (com `--estrito`,

termina com código 1). Métrica desconhecida é erro.

## F.6. Compatibilidade entre versões

**Tabela 237** — Compatibilidade entre versões do arquivo de projeto

| Situação | O que acontece |
|---|---|
| projeto de versão anterior | abre; campos novos assumem o padrão |
| projeto desta versão em versão anterior | pode não abrir, ou perder campos |
| projeto do Netuno 4 em CSV | abre com aviso; confira o que a seção 3.8 lista |
| arquivo JSON de outro programa | **recusado**, com mensagem própria |

A última linha merece explicação. Um arquivo JSON que não seja um projeto do Triton poderia, em princípio, ser aceito e preenchido com valores padrão — e o usuário simularia 100 m² acreditando simular os 180 m² que o arquivo descreve. O programa prefere interromper a abertura com mensagem própria, o que é incômodo e é correto: um projeto aberto errado produz um estudo inteiro errado.

# Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Triton.

**AAC** (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego de água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edificações, regulamentado no Brasil pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se preferir o termo «aproveitamento» a «reúso», uma vez que a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário e não um efluente gerado por uso antrópico anterior.

**ABNT**. Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo que publica as normas brasileiras. Uma norma é identificada pela sigla NBR seguida do número e do ano da edição, como em ABNT NBR 15527:2019.

**ACV** (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

**COSIP**. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, cobrada pelos municípios na fatura de energia elétrica. A tarifa B1 da base não a inclui.

**GFDL-CM4**. Modelo climático do Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (NOAA), um dos modelos do CMIP6 de que a base CLIMBra traz séries.

**ICMS**. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, estadual, que incide sobre a energia elétrica. A tarifa B1 da base não o inclui.

**KACE**. Modelo climático KACE-1-0-G, do Serviço Meteorológico da Coreia (KMA), um dos modelos do CMIP6 da base CLIMBra; usa calendário de 360 dias.

**MS**. Mato Grosso do Sul, unidade da federação; aparece nas tabelas de custo por estado.

**OPEX** (*operational expenditure*). Custo anual de operação e manutenção: energia da bomba, cloro, manutenções periódicas e troca de componentes. Entra na análise econômica ao lado do CAPEX.

**PIS**. PIS/Pasep, contribuição federal que incide, com a Cofins, sobre a fatura de energia elétrica. A tarifa B1 da base não a inclui.

**RS**. Rio Grande do Sul, unidade da federação; aparece nas tabelas de custo por estado.

**SHA-256**. Função de resumo criptográfico (hash) de 256 bits. O programa a usa para registrar a identidade de cada arquivo de dados e de cada documento de fonte, de modo que uma alteração seja detectável.

**SIRENE**. Sistema de Registro Nacional de Emissões, do MCTI, que publica o fator médio de emissão da rede elétrica brasileira.

**Água de chuva** (*rainwater*). Precipitação atmosférica coletada diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou galerias públicas. É o termo técnico-normativo oficial consagrado pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se utilizar rigorosamente «água de chuva» para designar o recurso natural e a fonte hídrica captada, evitando a forma coloquial «água da chuva».

**Água não potável** (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas atende aos padrões de qualidade física, química e microbiológica estabelecidos por normas específicas (como a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 e a ABNT NBR 16783:2019) para usos admitidos: descargas em bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, calçadas e pisos, irrigação paisagística, lavagem de roupas e torres de resfriamento.

**Água pluvial** (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem (ABNT NBR 10844). No Triton, o termo aplica-se preferencialmente à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de*

*aproveitamento de água pluvial (SAAP)*, *rede pluvial*, *demanda pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

**Água potável** (*potable water*, *drinking water*). Água que atende integralmente aos padrões de potabilidade definidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, destinada à ingestão direta, preparação de alimentos e higiene pessoal.

**ANEEL**. Agência Nacional de Energia Elétrica, que homologa as tarifas das distribuidoras de energia. O Triton lê delas o preço da energia do bombeamento, e a atualização das tarifas é feita a partir dos dados abertos da agência.

**AQUA-HQE**. Referencial de certificação ambiental de edificações, adaptação brasileira do francês HQE conduzida pela Fundação Vanzolini. No referencial residencial de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», em itens classificados nos níveis PR, HQE, HQE 2 e HQE 3.

**Área de captação** (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada, conforme o item 3.6 da NBR 15527:2019. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição da NBR 10844, que serve ao dimensionamento de calhas.

**Bandeira tarifária**. Acréscimo ou desconto sobre a tarifa de energia elétrica, conforme as condições de geração. Verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, e a modalidade branca.

**BD+C** (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

**BIM** (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

**BRL**. Sigla da Edição Brasil do programa, a que traz os dados brasileiros: base climática CLIMBra, tarifas de 652 municípios, energia da ANEEL, custos em reais e certificações nacionais. A seção 1.2 compara as duas edições.

**CAD** (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

**CAPEX** (*capital expenditure*). Investimento inicial.

**CASAN**. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a concessionária de água e esgoto de Florianópolis e de boa parte de Santa Catarina. A estrutura tarifária dela é a adotada no tutorial deste manual.

**CDD** (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

**CEDAE**. Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. A estrutura tarifária dela — conta mínima de 15 $m^3$ (Tarifa 1) e faixas com multiplicadores da tarifa de referência — foi herdada pela Águas do Rio, pela Rio+ Saneamento e pela Águas da Imperatriz.

**CMIP6**. Sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício internacional coordenado que produz as projeções climáticas usadas pelos relatórios do IPCC. A base climática do programa deriva dele.

**CLIMBra** (*Climate Change Dataset for Brazil*). Conjunto de dados meteorológicos diários em grade de alta resolução (0,25° × 0,25°, ~28 km) para todo o Brasil, cobrindo 19 modelos climáticos globais do CMIP6 e cenários de emissões SSP2-4.5 e SSP5-8.5. Desenvolvido por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data* (Nature) (doi:10.1038/s41597-023-01956-z) e disponibilizado publicamente no *Science Data Bank* (doi:10.57760/sciencedb.02316). As projeções brutas foram corrigidas de viés pelo método *Quantile Delta Mapping* (QDM) utilizando como referência observacional a base de Xavier, King e Scanlon (2016). No Triton, o CLIMBra constitui a Base de dados CLIMBra para 652 cidades brasileiras (série histórica de 1980 a 2013 e projeções futuras contínuas de 2015 a 2100).

**Coeficiente de escoamento** (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

**Comprimento representativo de série de precipitação** (*representative rainfall time series length*, $N_{rep}$). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de demanda da edificação.

**Confiabilidade temporal** ($C_t$). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a demanda pluvial.

**Confiabilidade volumétrica** ($C_v$). Fração da demanda **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a demanda total da edificação.

**CORSAN**. Companhia Riograndense de Saneamento, a concessionária de água e esgoto de boa parte do Rio Grande do Sul. Fatura a água pela fórmula exponencial `PB × Cⁿ` somada ao serviço básico, e não por faixas de consumo.

**CRITIC** (*criteria importance through intercriteria correlation*). Método de Diakoulaki, Mavrotas e Papayannakis (1995) que calcula os pesos do multicritério dos próprios resultados: pesa mais o critério de maior contraste entre as alternativas e menor correlação com os demais. No programa, é uma opção de pesos (`--weights critic`), e não o padrão.

**CSV** (*comma-separated values*). Formato de arquivo de texto em que cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

**CV**. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, corrente no comércio de motobombas no Brasil. Uma motobomba de meio CV tem 0,37 kW de potência de eixo.

**CWD** (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

**Demanda estocástica** (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar a faixa de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

**Demanda pluvial** (*pluvial demand*, $D_{pl}$). Parcela da demanda diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

**Descarte de primeiras águas** (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que carrega a sujeira depositada na cobertura (mínimo de 2 mm conforme a NBR 15527:2019). No Triton é **subtraída** da chuva do dia; no Netuno 4 era tratada como limiar do evento.

**Disponibilidade**. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

**DN** (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

**DXF** (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

**EAU**. Prefixo dos itens do tema «Consumo de água» no referencial AQUA-HQE, do francês *eau*, água. Os itens ligados ao aproveitamento pluvial são o EAU.1.2, o EAU.1.3 e o EAU.1.5.

**EDGE** (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentual contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

**Eficiência de armazenamento**. Água de chuva entregue por dia dividida pelo volume da cisterna inferior, em %: a renovação diária do volume construído. Cai com o volume, e é o critério do multicritério que freia o superdimensionamento. Não é a ocupação média da cisterna, que em clima úmido sobe com o volume.

**EN** (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

**EPD** (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

**ESG** (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

**ETAP**. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfecção e filtro de polimento.

**ETCCDI** (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

**Extravasamento** (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

**Faixa de escolha**. Os volumes cujo escore multicritério fica a até uma tolerância, 5% da amplitude dos escores no padrão, do maior escore. É o que o programa relata em vez de «o melhor volume», e depende da grade de volumes avaliada e da tolerância.

**Fração atendível por água pluvial** (*non-potable demand share*, $f$). Percentual da demanda total de água da edificação ($D_{tot}$) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da confiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

**Franquia no mínimo**. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

**Ganho marginal**. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

**GRI** (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

**HQE** (*Haute Qualité Environnementale*). Referencial francês de alta qualidade ambiental, base do AQUA-HQE. Designa também os níveis dos itens do referencial: HQE, HQE 2 e HQE 3, em ordem crescente de exigência, acima do pré-requisito (PR).

**IFC**. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um arquivo JSON de propriedades.

**INT**. Sigla da *International Edition* do programa: abre em inglês e não traz dados brasileiros. Tarifas, custos, moeda e fatores de emissão são informados pelo usuário.

**IPCC** (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

**IPTU verde**. Desconto no imposto predial concedido por alguns municípios a edificações que adotam medidas de sustentabilidade, entre elas o aproveitamento de água pluvial. O percentual e as condições variam por legislação municipal.

**ISO 14040**. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

**JSON** (*JavaScript object notation*). Formato de arquivo de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do arquivo `.triton`.

**LCOW** (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: o investimento mais o custeio anual descontado (energia, operação e manutenção, cloro e linha de tratamento), dividido pela água de chuva entregue, descontada à mesma taxa e no mesmo horizonte de análise, em R$/m$^3$. É critério do eixo econômico do multicritério. Permite confrontar a viabilidade econômica do sistema diretamente com a tarifa da concessionária.

**LEED** (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

**Massa a seco do sistema**. Peso próprio do sistema vazio: cisternas, motobomba, tubos e acessórios, pela calculadora de peso do programa. É critério do eixo estrutural do multicritério; com a água, dá a carga em operação.

**m.c.a.** Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

**MCTI**. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que publica o fator de emissão médio do Sistema Interligado Nacional usado na avaliação ambiental da Edição Brasil.

**Micromedição**. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

**Manuais do Triton** (*Triton manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, oito volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o site de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 — Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
3. **Volume 2 — O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 — O Método
4. **Volume 3 — Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, demanda variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
5. **Volume 4 — Tutorial**: um projeto de residência em Florianópolis, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 — Tutorial

6. **Volume 5 — Enganos, limitações e confiabilidade**: os enganos mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 — Confiabilidade
7. **Volume 6 — Correções, bugs e versionamento**: o que mudou desde o Netuno 4, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 — Versões
8. **Volume 7 — Modulação probabilística**: o estudo refeito com premissas sorteadas — variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método. !Capa do Volume 7 — Modulação probabilística
9. **Volume 8 — Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 8 — Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação; o manual existe também em inglês, na íntegra.

**NBR**. Norma Brasileira, publicada pela ABNT. As mais citadas neste manual são a NBR 15527, de aproveitamento de água de chuva, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, a NBR 5626, de sistemas prediais de água fria e quente, e a NBR 17094-2, de motores de indução.

**Partes no eixo**. Proporção em que o peso de um eixo do multicritério se reparte entre os critérios do eixo. Só a razão dentro do eixo importa; o padrão são partes iguais, e parte zero tira o critério da conta.

**Payback de carbono**. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

**Payback descontado**. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

**PB**. Preço-base, em R$/m$^3$, da fórmula exponencial da CORSAN, `PB × Cⁿ`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para aquele consumo.

**PEAD**. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios plásticos mais comuns no mercado brasileiro.

**Piso de pagamento**. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

**Potencial de economia de água potável** (*potable water saving potential*, $E_{pot}$). Fração da demanda **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

**pp**. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

**PR**. Pré-requisito: no AQUA-HQE, o nível de item de atendimento obrigatório, abaixo dos níveis HQE, HQE 2 e HQE 3.

**PRCPTOT**. Precipitação total anual em dias úmidos.

**PRFV**. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

**PROMETHEE** (*preference ranking organization method for enrichment evaluations*). Método de ordenação multicritério por relações de superação entre as alternativas; o programa ordena pelo fluxo líquido.

**PVC**. Policloreto de vinila, material das tubulações prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial. As dimensões dos tubos soldáveis seguem a ABNT NBR 5648.

**R95p**. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

**Rendimento da bomba**. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

**Rendimento do motor**. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede. A ABNT NBR 17094-2 manda marcá-lo na placa.

**RX1day**, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

**SAAP**. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (first flush), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, grupo motobomba ou pressurizador e rede de distribuição independente — concebido para coletar, tratar, armazenar e fornecer água não potável em conformidade com a ABNT NBR 15527 e a ABNT NBR 5626.

**SB**. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da CORSAN, somada ao resultado da fórmula exponencial.

**SDII** (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

**SI** (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

**SMAA** (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer. No programa, os oito pesos são sorteados com 25% esperado em cada eixo.

**SNIS**. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, base oficial brasileira de indicadores do setor, mantida pelo governo federal. É a origem dos indicadores de consumo energético do saneamento usados na avaliação ambiental.

**SSP** (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconômicas compartilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

**TFDI**. Tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, nome que algumas concessionárias dão à parcela da fatura cobrada independentemente do consumo. Ver *Disponibilidade*.

**TIR**. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

**TMA**. Taxa mínima de atratividade. A taxa de desconto adotada.

**TOPSIS** (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

**UV**. Radiação ultravioleta, empregada na desinfecção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloração.

**VIKOR**. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

**Volume ideal** (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

**VPL**. Valor presente líquido.

**WEM**. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

**XLSX**. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de planilhas e de resultados da linha de comando.

**YAS** (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o

extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a demanda do dia; fica entre a YAS e a YBS (seção 2.1).

**YBS** (*yield before spillage*). Regra de operação em que a demanda é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e superestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

## G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Triton

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Triton. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

### G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

**Tabela 238** — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

| Termo | Definição e Contexto de Aplicação | Situação no Triton | Referência |
|---|---|---|---|
| **Água de chuva** (rainwater) | Precipitação atmosférica coletada diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou galerias. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental. | **Canônico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»). | ABNT NBR 15527:2019, título e item 3.1. |
| **Água pluvial** (stormwater / pluvial water) | Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia. | **Canônico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «demanda pluvial», «extravasamento pluvial»). | ABNT NBR 10844:1989; ABNT NBR 5626:2020. |
| **«Água da chuva»** | Expressão coloquial e informal. | **Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Triton ou código. | Prática de redação técnica e científica. |

### G.1.2. 2. Fração Atendível, Demanda Pluvial, Potencial e Confiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

**Tabela 239** — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

| Grandeza | Símbolo / Código | Definição | Fórmula | Relação / Teto |
|---|---|---|---|---|
| **Fração atendível por água pluvial** | $f$ / `rainwater_share` | Proporção da demanda total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP. | $f = D_{pl} / D_{tot}$ | Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de $E_{pot}$. |
| **Demanda pluvial** | $D_{pl}$ / `rainwater_demand` | Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo. | $D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$ | Em L/dia ou m³/ano. |
| **Volume de água pluvial consumido** | $V_{con}$ / `pluvial_consumed` | Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo. | Determinado pelo balanço diário (seção 2.1) | $V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$. |
| **Potencial de economia de água potável** | $E_{pot}$ / `potential_potable_savings_pct` | Percentual da demanda **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial. | $E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$ | **Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$. |
| **Confiabilidade volumétrica** | $C_v$ / `volumetric_reliability_pct` | Percentual da demanda **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada. | $C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$ | $C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$. |
| **Confiabilidade temporal** | $C_t$ / `temporal_reliability_pct` | Percentual de dias da série em que a demanda pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$). | $C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$ | Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável. |

### G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reúso de água da chuva» — água de chuva não é efluente; seu uso é *aproveitamento*, não *reúso*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura (NBR 15527) e reserve **«área de contribuição»** exclusivamente para o dimensionamento hidráulico de calhas sob vento (NBR 10844).
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada (mínimo de 2 mm conforme NBR 15527), e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «demanda relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.

- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (método Geraldi & Ghisi).
- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à TMA.

# Apêndice H — Referências

Normas, publicações e bases que sustentam as decisões do programa. A lista completa, com a proveniência de cada citação, está no módulo de bibliografia do programa e na aba de Documentação.

## H.1. Normas técnicas brasileiras

**ABNT NBR 15527** — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Requisitos. Estabelece os parâmetros de qualidade, o descarte de primeiras águas e a manutenção.

**ABNT NBR 10844:1989** — Instalações prediais de águas pluviais. Procedimento. Define a área de contribuição (item 3.2 e Figura 2), com os incrementos da inclinação e das paredes, para a vazão de projeto de calhas e condutores; não é a área de captação do balanço hídrico, que segue a NBR 15527:2019, item 3.6.

**ABNT NBR 16783** — Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações.

**ABNT NBR 5626:2020** — Sistemas prediais de água fria e água quente. Projeto, execução, operação e manutenção. Segunda edição, versão corrigida de 30/09/2020.

**ABNT NBR 15575-1:2025** — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Sétima edição, 05/12/2025.

**ABNT NBR 15575-6:2021** — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários. Quinta edição, 29/09/2021.

**ABNT NBR 17094-2:2016** — Máquinas elétricas girantes. Parte 2: motores de indução monofásicos. Requisitos. A Tabela 13 traz o rendimento nominal mínimo a plena carga da linha IR1, e a Tabela 14 o da linha IR2. A norma manda marcar o rendimento na placa de identificação, o que estabelece que a potência de placa é a mecânica no eixo.

**Portaria GM/MS 888/2021** — Procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Rege cloro residual e coliformes.

## H.2. Referenciais de certificação

**LEED v4 / v4.1 BD+C** — USGBC. Categoria *Water Efficiency*, créditos WEc1 e WEc2. Registro de projetos comerciais até 30 jun. 2027.

**LEED v5 BD+C** — U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. *LEED v5 Building Design and Construction: rating system*. Washington, DC: USGBC, nov. 2025. Pré-requisitos WEp1 (*Water Metering and Reporting*) e WEp2 (*Minimum Water Efficiency*), créditos WEc2 (*Enhanced Water Efficiency*) e SSc3 (*Rainwater Management*).

**AQUA-HQE Residencial** — FUNDAÇÃO VANZOLINI; CERQUAL QUALITEL. *Referencial de avaliação do desempenho de edifícios residenciais em construção e renovação*. Versão 00. São Paulo: Fundação Vanzolini, 22 nov. 2024. Tema «Consumo de água», itens EAU.1.2, EAU.1.3 e EAU.1.5.

**Selo Casa Azul + CAIXA** — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul + CAIXA*. V023. Brasília: CAIXA, 29 abr. 2026. Critério 3.6, aproveitamento de águas pluviais.

**Selo Casa Azul Uni** — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul Uni*. V001. Brasília: CAIXA, dez. 2025. Critério 7, aproveitamento de águas pluviais.

**EDGE** — IFC, Grupo Banco Mundial. *EDGE Certification Process*, e a codificação WEM das medidas de eficiência hídrica. Administrado pelo GBCI em mais de 120 países.

**GRI 303** — Global Reporting Initiative. Água e efluentes, indicadores 303-3 e 303-5.

## H.3. Métodos

**Hwang, C.-L.; Yoon, K.** (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. A formulação original do TOPSIS.

**Opricovic, S.; Tzeng, G.-H.** O método VIKOR e as condições C1 e C2 de vantagem aceitável e estabilidade.

**Lahdelma, R.; Hokkanen, J.; Salminen, P.** (1998), e **Tervonen, T.; Figueira, J.** (2008). SMAA e SMAA-2.

**Diakoulaki, D.; Mavrotas, G.; Papayannakis, L.** (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: the CRITIC method. *Computers & Operations Research*, v. 22, n. 7, p. 763-770. doi:10.1016/0305-0548(94)00059-H. Os pesos objetivos do CRITIC.

**Walsh, R. P. D.; Lawler, D. M.** (1981). O índice de sazonalidade.

**ETCCDI** — *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*, da OMM. Os índices de extremos climáticos.

**Mayer, P. W.; DeOreo, W. B. et al.** (1999). *Residential End Uses of Water*. Denver: AWWA Research Foundation. Frequência de uso dos aparelhos: 5,05 descargas e 0,37 ciclos de máquina de lavar por pessoa por dia; as descargas são a base dos acionamentos da pressurização direta.

**Komeco.** *Pressurizador de água TP 820T e TP 825T G2: manual do usuário*. Versão de 15/05/2007. Ficha técnica e gráfico vazão × pressão; a faixa do pressostato do TP 820T, 12 a 24 m.c.a., é a base da pressão de trabalho padrão.

**Cardal.** *Pressurizador Potenza: manual de instruções*. IM 311. Especificações técnicas e curva vazão × pressão (figura 8).

**Jacuzzi.** *Pressurizador residencial AcquaHouse: manual de instruções*. Março de 2017. Curvas vazão × pressão ensaiadas no Laboratório de Etiquetagem de Bombas da Universidade Federal de Itajubá.

**Syllent (Eberle).** *Pressurizador para água quente, linha Impulse Press: manual de instalação e operação*. Des. 3I4743. Tabela vazão × altura manométrica e retardo de desligamento de 10 s do controle eletrônico.

**Rowa.** *Pressurizadores Max Press E: manual de instalação*, e ficha técnica do Max Press 20E: pressão máxima de 20 m.c.a. e 5.000 L/h a 7 m.c.a.

## H.4. Normas de avaliação de ciclo de vida

**ABNT NBR ISO 14040** — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, princípios e estrutura. Correspondente à ISO 14040:2006. As quatro fases da avaliação.

**ABNT NBR ISO 14044** — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, requisitos e orientações. Correspondente à ISO 14044:2006.

**EN 15978:2011** — Sustainability of construction works: assessment of environmental performance of buildings, calculation method. Os módulos A a D do ciclo de vida da edificação.

**EN 15804:2012+A2:2019** — Sustainability of construction works: environmental product declarations, core rules for the product category of construction products.

**EN 16941-1:2024** — On-site non-potable water systems — Part 1: Systems for the use of rainwater. Bruxelas: CEN, 2024.

**ABNT NBR 15527:2007** — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Anexo A, informativo: métodos de Rippl, da simulação, de Azevedo Neto e práticos alemão, inglês e australiano.

## H.5. Dimensionamento e desempenho de sistemas de aproveitamento pluvial

**GHISI, E.; SOUZA, E. L.** (2012). Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses. *Water*, v. 4, n. 3, p. 607-628. doi:10.3390/w4030607.

**GHISI, E.; LOPES, A. C.; RUPP, R. F.** (2016). Assessment of the potential for potable water savings by using rainwater in houses in southern Brazil. *Water Science and Technology: Water Supply*, v. 16, n. 2, p. 533-541. doi:10.2166/ws.2015.166.

**GHISI, E.; CUSTÓDIO, D. A.** (2019). Assessing the potential for potable water savings in the residential sector of a city: a case study of Joinville city. *Water*, v. 11, n. 10, 2074. doi:10.3390/w11102074.

**CAMPISANO, A. et al.** (2017). Urban rainwater harvesting systems: research, implementation and future perspectives. *Water Research*, v. 115. doi:10.1016/j.watres.2017.02.056.

**CAMPISANO, A.; MODICA, C.** (2015). Appropriate resolution timescale to evaluate water saving and retention potential of rainwater harvesting for toilet flushing in single houses. *Journal of Hydroinformatics*, v. 17, n. 3. doi:10.2166/hydro.2015.022.

**FEWKES, A.; BUTLER, D.** (2000). Simulating the performance of rainwater collection and reuse systems using behavioural models. *Building Services Engineering Research and Technology*, v. 21, n. 2, p. 99-106. doi:10.1177/014362440002100204.

**GHISI, E.** (2010). Parameters influencing the sizing of rainwater tanks for use in houses. *Water Resources Management*, v. 24, n. 10, p. 2381-2403. doi:10.1007/s11269-009-9557-4.

**HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P.** (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, v. 18, n. 1, p. 14-20. doi:10.1029/WR018i001p00014.

**MAYKOT, J. K.; GHISI, E.** (2020). Assessment of a rainwater harvesting system in a multi-storey residential building in Brazil. *Water*, v. 12, n. 2, 546. doi:10.3390/w12020546.

**PROENÇA, L. C.; GHISI, E.** (2010). Water end-uses in Brazilian office buildings. *Resources, Conservation and Recycling*, v. 54, n. 8, p. 489-500. doi:10.1016/j.resconrec.2009.10.005.

**SEMAAN, M. et al.** (2020). Optimal sizing of rainwater harvesting systems for domestic water usages: a systematic literature review. *Resources, Conservation & Recycling: X*, v. 6, 100033. doi:10.1016/j.rcrx.2020.100033.

## H.6. Clima futuro

**BALLARIN, A. S. et al.** (2023). CLIMBra: Climate Change Dataset for Brazil. *Scientific Data*, v. 10. doi:10.1038/s41597-023-01956-z. A origem da base climática do programa.

**HAWKINS, E.; SUTTON, R.** (2011). The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, v. 37, p. 407-418. doi:10.1007/s00382-010-0810-6.

**KISAKYE, V.; VAN DER BRUGGEN, B.** (2018). Effects of climate change on water savings and water security from rainwater harvesting systems. *Resources, Conservation and Recycling*. doi:10.1016/j.resconrec.2018.07.009.

**LASH, D. et al.** (2014). Robust rainwater harvesting: probabilistic tank sizing for climate change adaptation. *Journal of Water and Climate Change*. doi:10.2166/wcc.2014.080.

**MARAUN, D.** (2016). Bias correcting climate change simulations: a critical review. *Current Climate Change Reports*, v. 2, n. 4, p. 211-220. doi:10.1007/s40641-016-0050-x.

**XAVIER, A. C.; KING, C. W.; SCANLON, B. R.** (2016). Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980-2013). *International Journal of Climatology*, v. 36, p. 2644-2659. doi:10.1002/joc.4518.

## H.7. Ciclo de vida e energia de sistemas pluviais

**GHIMIRE, S. R. et al.** (2014). Life cycle assessment of domestic and agricultural rainwater harvesting systems. *Environmental Science & Technology*, v. 48. doi:10.1021/es500189f.

**GHIMIRE, S. R. et al.** (2017). Life cycle assessment of a commercial rainwater harvesting system compared with a municipal water supply system. *Journal of Cleaner Production*. doi:10.1016/j.jclepro.2017.02.025.

**MARINOSKI, A. K.; GHISI, E.** (2018). Avaliação de viabilidade ambiental e econômica de sistemas de aproveitamento de água pluvial em habitação de baixo padrão: estudo de caso em Florianópolis, SC. *Ambiente Construído*, v. 18, n. 1, p. 423-443. doi:10.1590/s1678-86212018000100230.

**VAZ, I. C. M. et al.** (2023). Sustainable rainwater management and life cycle assessment: challenges and perspectives. *Sustainability*, v. 15, n. 16, 12133. doi:10.3390/su151612133.

**VIEIRA, A. S. et al.** (2014). Energy intensity of rainwater harvesting systems: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 34, p. 225-242. doi:10.1016/j.rser.2014.03.012.

**WARD, S.; BUTLER, D.; MEMON, F. A.** (2012). Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater-harvesting systems: an improved method by proxy. *Water and Environment Journal*, v. 26, n. 2, p. 184-190. doi:10.1111/j.1747-6593.2011.00279.x.

## H.8. Incerteza e simulação de Monte Carlo

**SILVA, A. S.; GHISI, E.** (2016). Uncertainty analysis of daily potable water demand on the performance evaluation of rainwater harvesting systems in residential buildings. *Journal of Environmental Management*, v. 180, p. 82-93. doi:10.1016/j.jenvman.2016.05.028.

**WILSON, E. B.** (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, v. 22, n. 158, p. 209-212. doi:10.1080/01621459.1927.10502953.

**SPEARMAN, C.** (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, v. 15, n. 1, p. 72-101. doi:10.2307/1412159.

**SALTELLI, A.; RATTO, M.; ANDRES, T.; CAMPOLONGO, F.; CARIBONI, J.; GATELLI, D.; SAISANA, M.; TARANTOLA, S.** (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester: Wiley. doi:10.1002/9780470725184.

## H.9. O programa antecessor

**Ghisi, E.; Cordova, M. M.** (2014). *Netuno 4 — Manual do Usuário*. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Florianópolis, junho de 2014.

A seção 6.1 traz a comparação quantitativa entre as duas versões e a decomposição das diferenças.

## H.10. Bases de dados

**CMIP6** — *Coupled Model Intercomparison Project*, fase 6. Projeções climáticas que alimentam os relatórios do IPCC.

**ANEEL** — Dados abertos de tarifas homologadas de distribuidoras de energia elétrica.

**Agências reguladoras estaduais e municipais de saneamento** — resoluções tarifárias, uma por município da base.

**SNIS** — Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Índices de perdas na distribuição por macrorregião.

## H.11. Como citar o programa

Ao publicar um estudo feito com o Triton, cite o programa **com a versão**, e declare os itens da seção 4.10. Um estudo que cita «Netuno» sem versão não é reproduzível: correções entre versões mudam resultados, e a seção 2.6 traz o exemplo do consumo da motobomba, que mudou 65% entre duas versões consecutivas.

# Apêndice I — Fichas de uma página

Resumos destacáveis. Cada ficha cabe numa página e serve de consulta rápida ao lado do computador.

## I.1. Ficha 1 — O fluxo de um estudo completo

**Tabela 240** — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a seção que trata de cada um

| # | Passo | O que se decide nele | Seção |
|---|---|---|---|
| 1 | Projeto e chuva | série, área, coeficiente, descarte | 4.1 |
| 2 | Edificação | tipologia, demanda, fração atendível | 4.2 |
| 3 | Primeira simulação | um volume de palpite, para ver | 4.3 |
| 4 | Varredura | curva de retorno, volume ideal | 4.4 |
| 5 | Arranjo | precisa de caixa superior? | 4.5 |
| 6 | Qualidade | classe, desinfecção, filtros | 4.6 |
| 7 | Economia | tarifa real, CAPEX, fluxo de caixa | 4.7 |
| 8 | Carbono | inventário, material, payback | 4.8 |
| 9 | Decisão | oito critérios em quatro eixos, pesos e partes declarados | 4.9 |
| 10 | Relatório | saídas e lista de declaração | 4.10 |

**Antes de publicar:** seção 4.10, a lista de declaração. Seção 5.1, os dez enganos. Seção 5.2, as limitações que afetam o seu caso.

## I.2. Ficha 2 — As armadilhas, em uma linha cada

**Tabela 241** — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

| Armadilha | Onde |
|---|---|
| área **inclinada** em vez da projeção horizontal | 5.1.1 |
| chuva **média mensal** em vez da série diária | 5.1.2 |
| descarte em **litros** quando o campo quer milímetros | 5.1.3 |
| **regime de mínimo** tarifário ignorado | 5.1.4 |
| escola ou hospital com **tarifa residencial** | 5.1.5 |
| esperar mais **água** da caixa superior | 5.1.6 |
| **série curta** demais | 5.1.7 |
| classe de qualidade escolhida pelo **custo** | 5.1.8 |
| comparar com o **Netuno 4** sem declarar a divergência | 5.1.9 |
| publicar o volume de **maior economia** como recomendado | 5.1.10 |

## I.3. Ficha 3 — Os seis regimes tarifários

**Tabela 242** — Ficha de consulta: os seis regimes tarifários e o efeito da economia

| Regime | Ao economizar | Municípios |
|---|---|---|
| sem mínimo | cada m³ desconta | 165 |
| disponibilidade | cada m³ desconta; o fixo continua | 122 |
| fórmula exponencial (CORSAN) | cada m³ desconta; a conta é PB × $C^n$ + serviço básico | 34 |
| **franquia no mínimo** | **abaixo da franquia não desconta nada** | **329** |
| franquia retroativa | passando dela, tarifa tudo desde zero | 2 |
| piso de pagamento | a fatura não fica abaixo do piso | 0 |

**Teste rápido:** simule dois consumos, um dentro e um fora da faixa mínima, e compare com uma fatura real. Se só um bater, o regime está errado.

## I.4. Ficha 4 — Os indicadores, e o que cada um responde

**Tabela 243** — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

| Indicador | Denominador | Responde |
|---|---|---|
| potencial de economia | demanda **total** | quanto do consumo de água potável cai |
| confiabilidade volumétrica | demanda **pluvial** | quanto do pretendido se atendeu |
| dias plenos, parciais, nulos | dias da série | com que frequência se pode contar |
| extravasamento | — | o reservatório é pequeno? |
| ganho marginal | — | vale ampliar? |

```
Epot = confiabilidade volumétrica × fração atendível
```

## I.5. Ficha 5 — A cadeia de energia da motobomba

```
recalque:  e = ρ · g · H ÷ (η_bomba · η_motor)      kWh/m³
partidas:  E = placa × tempo ÷ η_motor              kWh
```

A placa é a potência **no eixo**. O rendimento do motor separa o eixo da tomada. Em branco, vale a Tabela 13 da NBR 17094-2: 60,5% em meio CV, 69,3% em um CV.

## I.6. Ficha 6 — A lista de declaração, resumida

**Programa:** versão, com revisão.

**Chuva:** origem, recorte, anos; se projeção, modelo, cenário e janela.

**Edificação:** área e como foi obtida, coeficiente, per capita e origem, **fração atendível** e os usos que a compõem.

**Descarte:** lâmina e modo; a divergência contra o Netuno 4, se comparar versões.

**Volume:** critério de escolha — limiar de ganho marginal, ou os quatro pesos de eixo e as partes no eixo do multicritério.

**Economia:** município, concessionária, vigência da tabela, **regime de mínimo**, percentual de esgoto, TMA, inflação, reajustes e período.

**Carbono:** fronteira (água entregue), vida útil, material do reservatório, base da rede com o ano, fatores **aproximados** ou com **rótulo de triagem**.

**Certificação:** que as classes 2 a 4 são adaptações do programa; no LEED, a versão; no EDGE, que só a barra de água foi avaliada.

# Apêndice J — Arquivos de exemplo

O manual imprime resultados; estes arquivos são o que se abre para reproduzi-los. Ficam na pasta `casos` do programa, e cada um traz a série de chuva incorporada: abrem sem o CSV de origem, em qualquer máquina. A exceção é o `11_modulacao_climbra.triton`, que usa a chuva da base CLIMBra: ele guarda a referência da série — cidade, modelo, cenário e recorte — e o programa a recompõe da base ao abrir.

## J.1. Os casos do manual

**Tabela 244** — Os casos de exemplo e o que cada um demonstra

| Arquivo | Seção | O que demonstra |
|---|---|---|
| `01_tutorial_florianopolis.triton` | 4.1 a 4.10 | o projeto fechado do tutorial: cisterna de 4.000 L em polietileno e recalque para caixa superior de 1.000 L |
| `02_tutorial_varredura.triton` | 4.4 e 2.2 | o projeto antes da caixa superior, em modo varredura, de 0 a 20.000 L, passo de 1.000 L |
| `03_dez_dias.triton` | 2.1 | o caso didático de dez dias, que cabe numa planilha |
| `04_reservatorio_superior.triton` | 4.5 | 4.000 L embaixo mais 1.000 em cima, a comparação da seção 4.5 contra os 5.000 L de um tanque só |
| `05_manaus.triton` | 3.1 | o projeto do tutorial levado a Manaus, que chove mais e rende menos |
| `06_brasilia.triton` | 3.1 | o projeto do tutorial levado a Brasília, de estação seca marcada |
| `07_saopaulo.triton` | 3.1 | o projeto do tutorial levado a São Paulo |
| `08_escola_semanal.triton` | 3.4 e 3.5 | escola de 300 alunos com demanda modulada por dia da semana |
| `09_hotel_mensal.triton` | 3.4 | hotel de litoral com ocupação mensal em fase com a chuva |
| `10_modulacao_tutorial.triton` | 7.3 e 7.4 | a varredura do tutorial com a Modulação Probabilística montada: as três variáveis de consumo, a chuva, a tarifa e o investimento, mil realizações, semente 42 |
| `11_modulacao_climbra.triton` | 7.4 | a mesma varredura com a chuva da CLIMBra (Florianópolis, SSP2-4.5, 2025 a 2054) e os dezenove modelos climáticos marcados; o arquivo guarda a referência da série, e não os valores |

## J.2. O que cada um produz

Os valores abaixo são obtidos **relendo o arquivo gravado** e simulando o que foi relido, e não a configuração que o gerou. É a diferença que importa: um parâmetro que não sobreviva à gravação aparece aqui como número errado, em vez de passar despercebido.

**Tabela 245** — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

| Arquivo | Modo | Volume | Potencial | Pluvial consumida |
|---|---|---|---|---|
| `01_tutorial_florianopolis.triton` | volume fixo | 4.000 L | 27,30% | 163,8 L/dia |
| `02_tutorial_varredura.triton` | varredura | ideal: 4.000 L | 27,12% | 21 volumes |
| `03_dez_dias.triton` | volume fixo | 2.000 L | 36,00% | 72,0 L/dia |
| `04_reservatorio_superior.triton` | volume fixo | 4.000 L | 27,30% | 163,8 L/dia |
| `05_manaus.triton` | volume fixo | 4.000 L | 20,96% | 125,8 L/dia |
| `06_brasilia.triton` | volume fixo | 4.000 L | 15,45% | 92,7 L/dia |
| `07_saopaulo.triton` | volume fixo | 4.000 L | 25,74% | 154,4 L/dia |
| `08_escola_semanal.triton` | volume fixo | 30.000 L | 34,34% | 3.095,8 L/dia |
| `09_hotel_mensal.triton` | volume fixo | 25.000 L | 32,11% | 1.854,9 L/dia |
| `10_modulacao_tutorial.triton` | varredura | ideal: 4.000 L | 27,12% | 21 volumes |
| `11_modulacao_climbra.triton` | varredura | ideal: 4.000 L | 26,57% | 21 volumes |

## J.3. Como rodar

**Arquivo, Abrir projeto**, escolha o arquivo, e o programa carrega tudo: a chuva, a edificação, os custos e a configuração das análises. Percorra as etapas de resultado na barra lateral para ver cada dimensão.

Os casos 10 e 11 abrem com a **Modulação Probabilística** já montada — as variáveis, as distribuições, os modelos climáticos, o número de realizações e a semente da seção 7.4: vá à etapa 13 e clique em **Simular**. Os dois estão em modo varredura, que é o que dá sentido às figuras por volume; num caso de volume fixo, a ferramenta mostra só o volume do estudo.

Os arquivos ficam na pasta `casos`, dentro da pasta de instalação do programa. Se quiser modificá-los, **salve com outro nome**: assim o caso original continua reproduzindo o número impresso no manual.

## J.4. Os três estudos de `exemplos`

Além dos casos do manual, o programa traz três estudos de referência em `exemplos`: residência unifamiliar em Florianópolis, edifício corporativo em Brasília e escola pública em Manaus. São maiores e menos didáticos que os do manual, e servem de ponto de partida para projetos reais.

> **Eles foram regravados nesta versão.** Estavam num esquema plano anterior, que o programa lia sem reconhecer: abriam como projeto padrão, com 100 m² e três moradores, e nada avisava. A abertura agora recusa formato desconhecido com mensagem própria, e os três foram convertidos para o esquema corrente, com a chuva incorporada.

## J.5. O que estes arquivos não são

Não são gabarito de projeto. São **casos de demonstração**: os custos são os do tutorial, a tarifa é a da CASAN e a categoria é residencial em todos, inclusive na escola e no hotel, pela limitação que a seção 5.2 descreve. Para um estudo real, troque tarifa, custos e série de chuva pelos do seu caso.