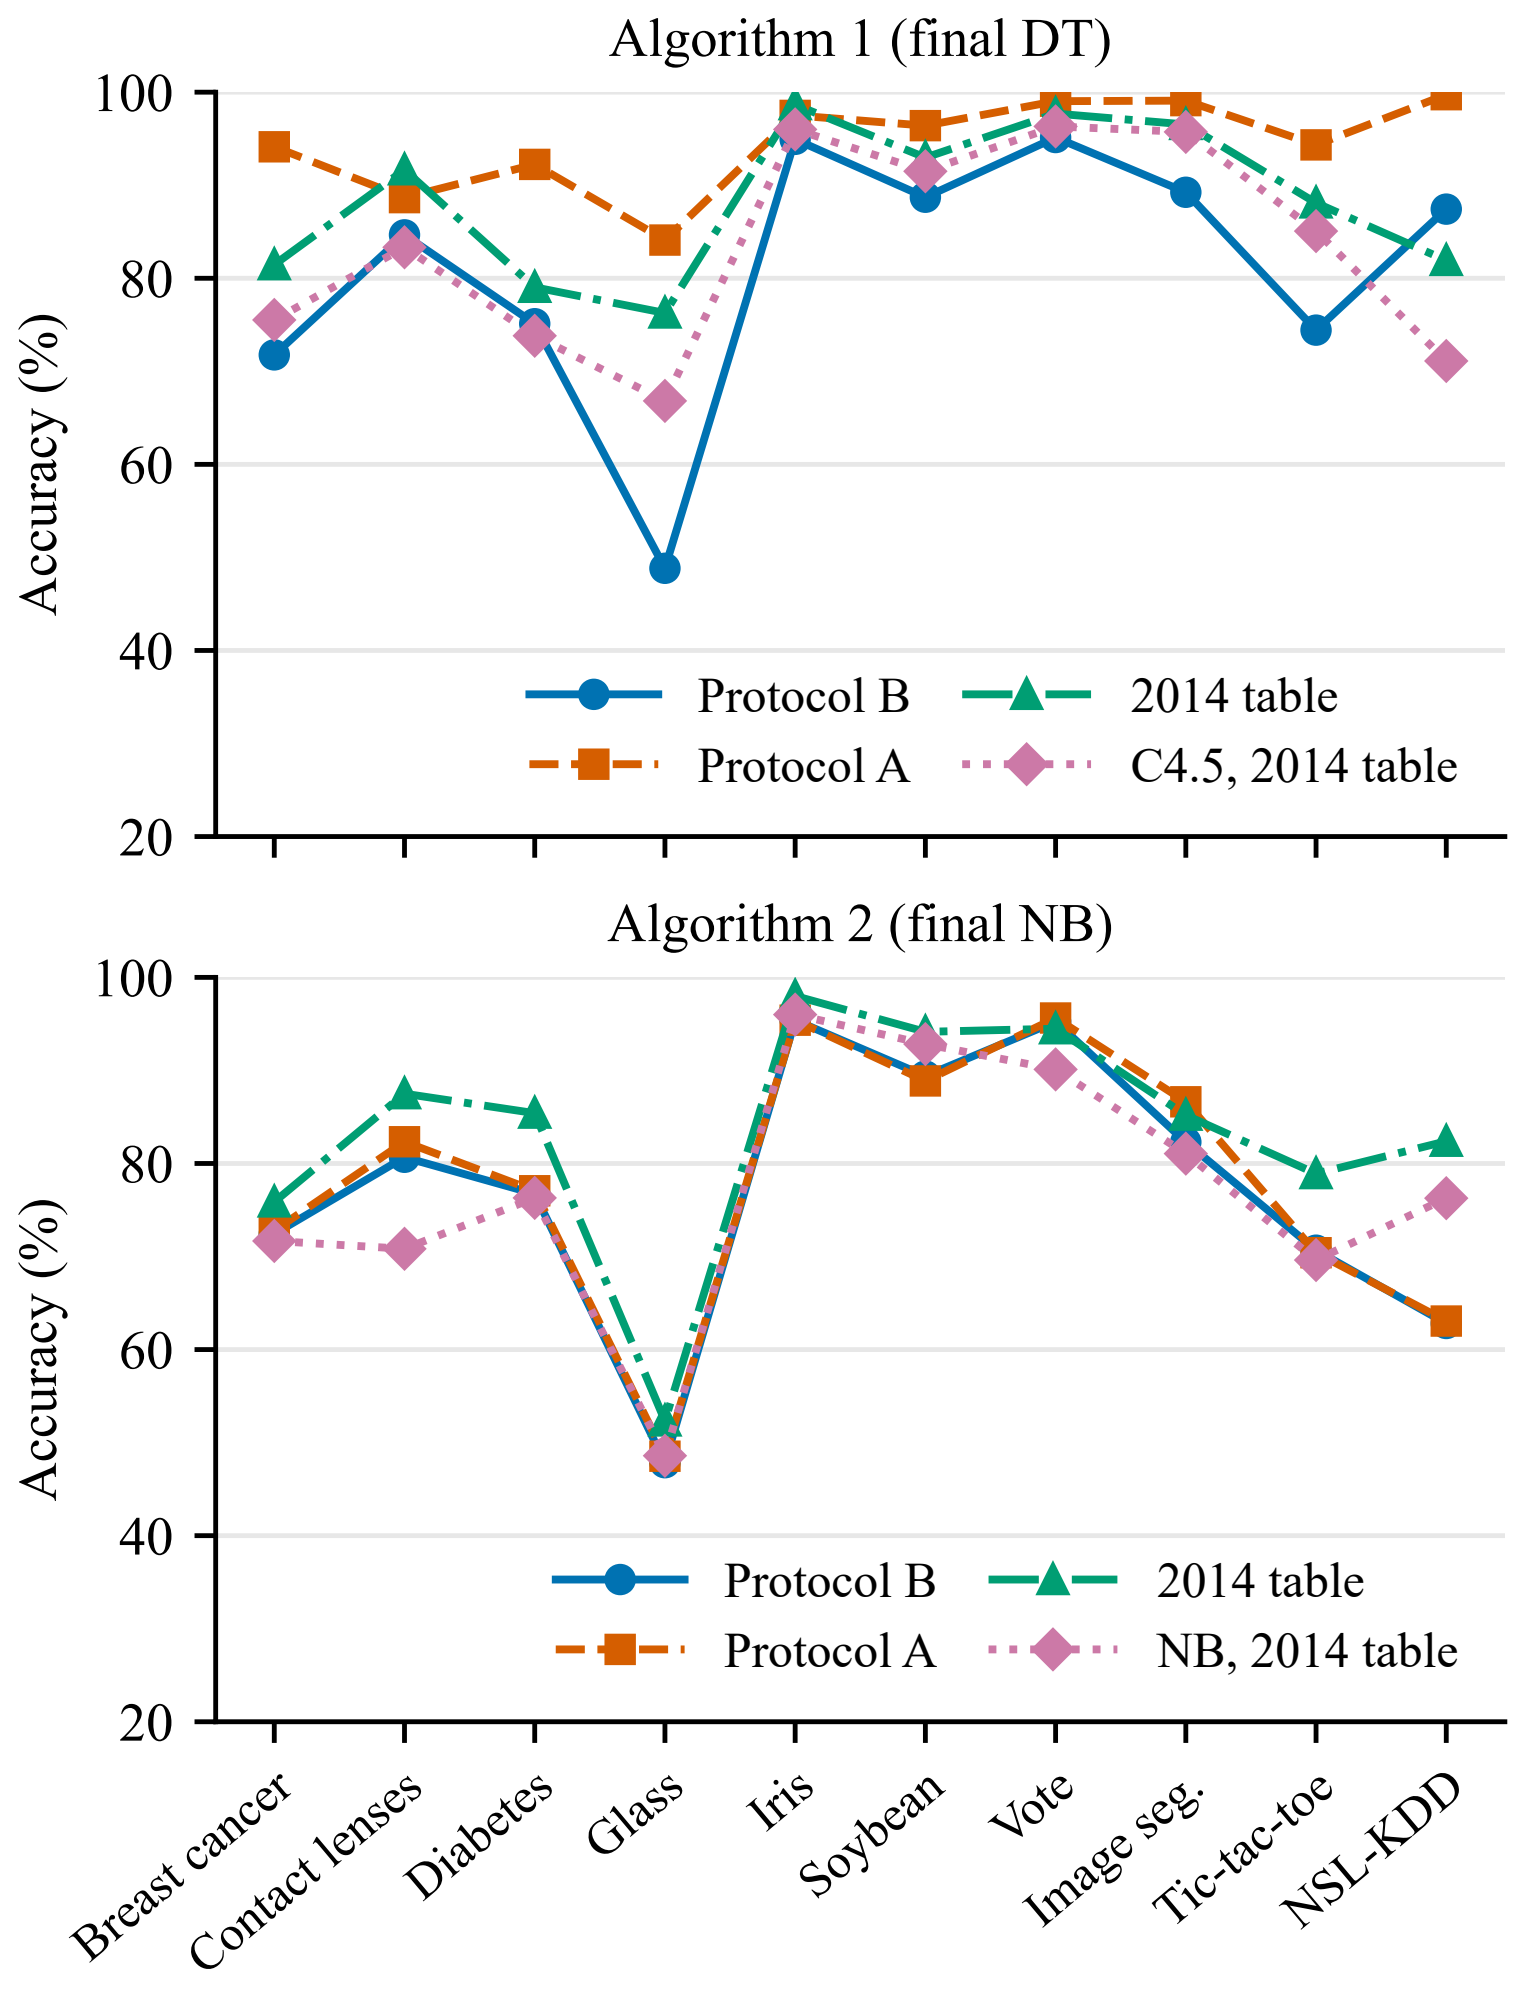
Algorithm 1 (final DT)
Accuracy (%)
100
80
60
40
20
Protocol B
Protocol A
2014 table
C4.5, 2014 table
Algorithm 2 (final NB)
Accuracy (%)
100
80
60
40
20
Protocol B
Protocol A
2014 table
NB, 2014 table
Breast cancer
Contact lenses
Diabetes
Glass
Iris
Soybean
Vote
Image seg.
Tic-tac-toe
NSL-KDD