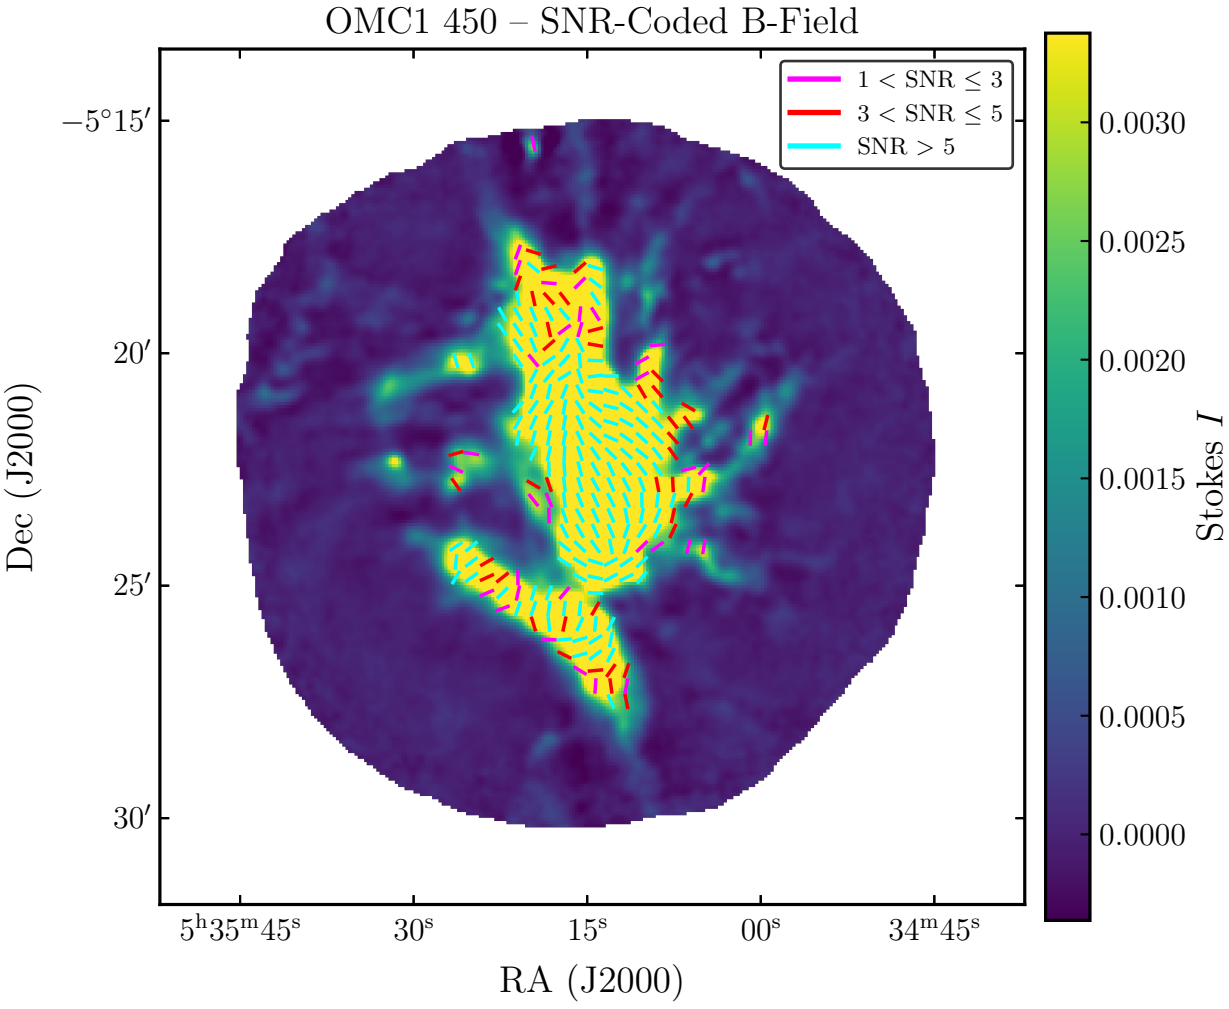
OMC1 450 – SNR-Coded B-Field
1 < SNR ≤ 3
3 < SNR ≤ 5
SNR > 5
−5°15′
20′
25′
30′
Dec (J2000)
5h35m45s
30s
15s
00s
34m45s
RA (J2000)
0.0030
0.0025
0.0020
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
Stokes I