Schéma de régulation de tension – groupe D-400

Équipement : GE-D-01.

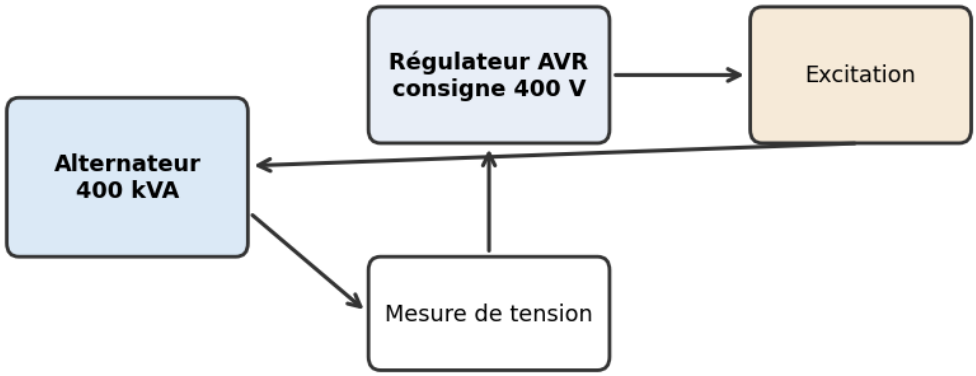


Figure 1 – Boucle de régulation de tension du groupe D-400

Tableau 1 – Repères

Repère	Désignation
Alternateur	400 kVA, 400/230 V, 50 Hz
Mesure de tension	Capteur de tension de sortie
AVR	Régulateur de tension, consigne 400 V
Excitation	Alimentation du champ de l’alternateur
Seuils	Tension hors plage (< 360 V ou > 440 V) : alarme AL-GD-08, arrêt automatique