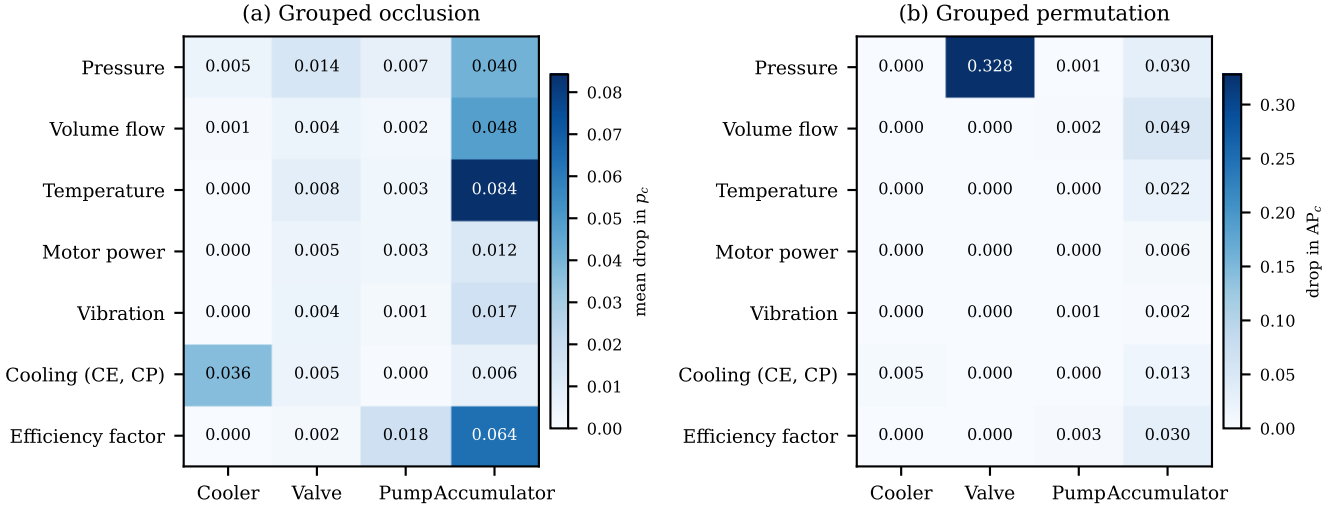
(a) Grouped occlusion
Pressure
Volume flow
Temperature
Motor power
Vibration
Cooling (CE, CP)
Efficiency factor
0.005 0.014 0.007 0.040
0.001 0.004 0.002 0.048
0.000 0.008 0.003 0.084
0.000 0.005 0.003 0.012
0.000 0.004 0.001 0.017
0.036 0.005 0.000 0.006
0.000 0.002 0.018 0.064
Cooler
Valve
Pump
Accumulator
mean drop in p_c
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
(b) Grouped permutation
Pressure
Volume flow
Temperature
Motor power
Vibration
Cooling (CE, CP)
Efficiency factor
0.000 0.328 0.001 0.030
0.000 0.000 0.002 0.049
0.000 0.000 0.000 0.022
0.000 0.000 0.000 0.006
0.000 0.000 0.001 0.002
0.005 0.000 0.000 0.013
0.000 0.000 0.003 0.030
Cooler
Valve
Pump
Accumulator
drop in AP_c
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00