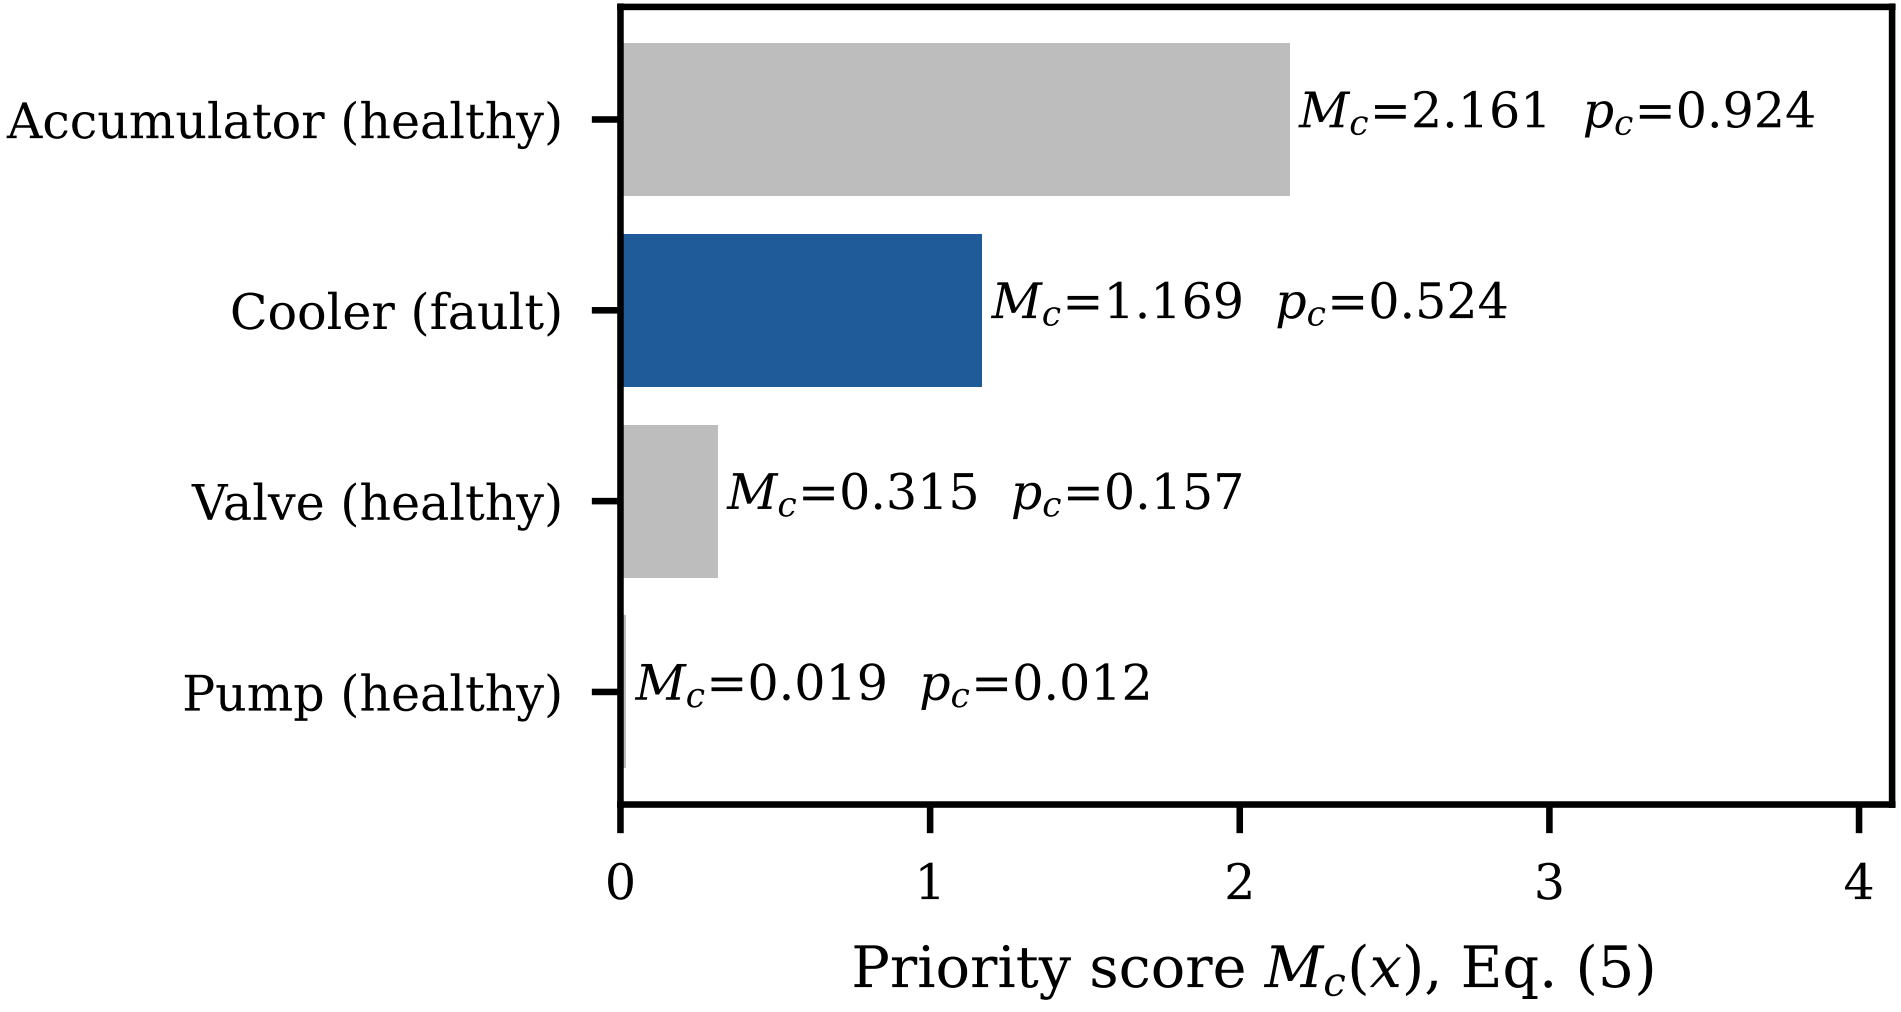
Accumulator (healthy)
Cooler (fault)
Valve (healthy)
Pump (healthy)
M_c=2.161 p_c=0.924
M_c=1.169 p_c=0.524
M_c=0.315 p_c=0.157
M_c=0.019 p_c=0.012
0
1
2
3
4
Priority score $M_c(x)$, Eq. (5)