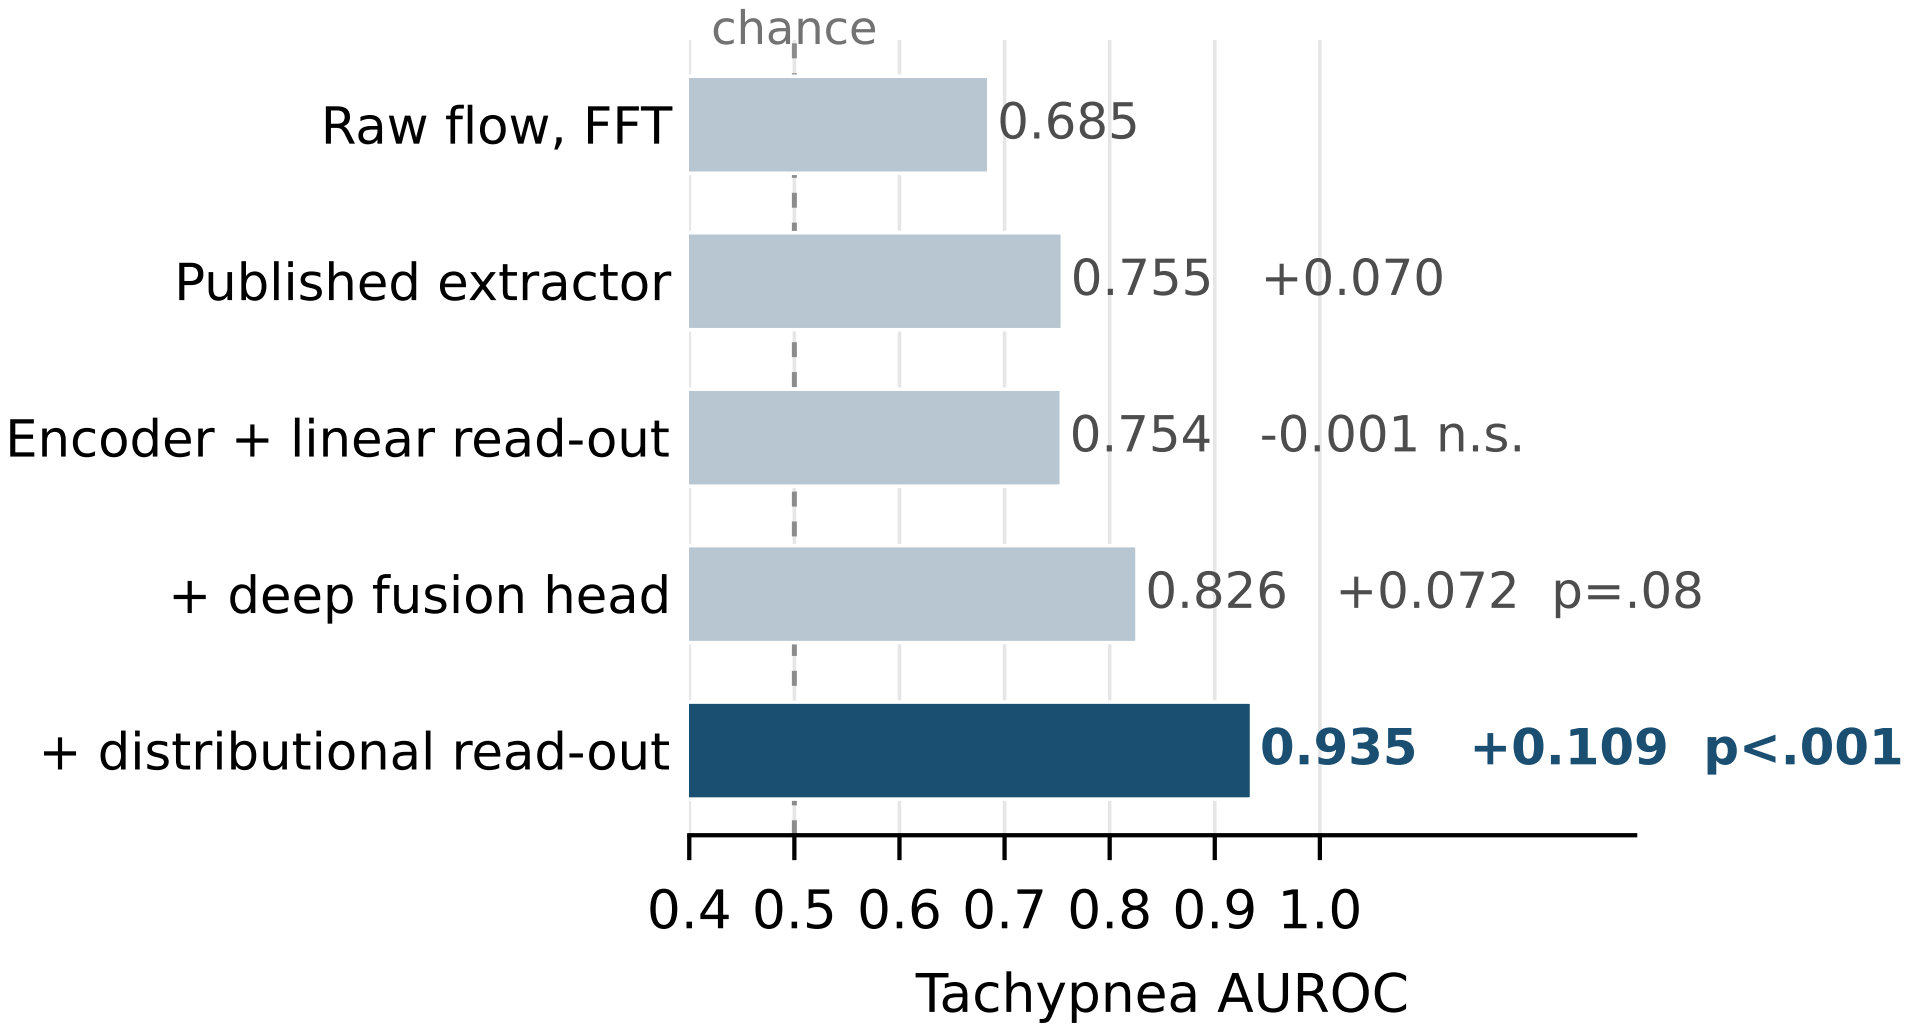
chance
Raw flow, FFT
0.685
Published extractor
0.755 +0.070
Encoder + linear read-out
0.754 -0.001 n.s.
+ deep fusion head
0.826 +0.072 p=.08
+ distributional read-out
0.935 +0.109 p<.001
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Tachypnea AUROC