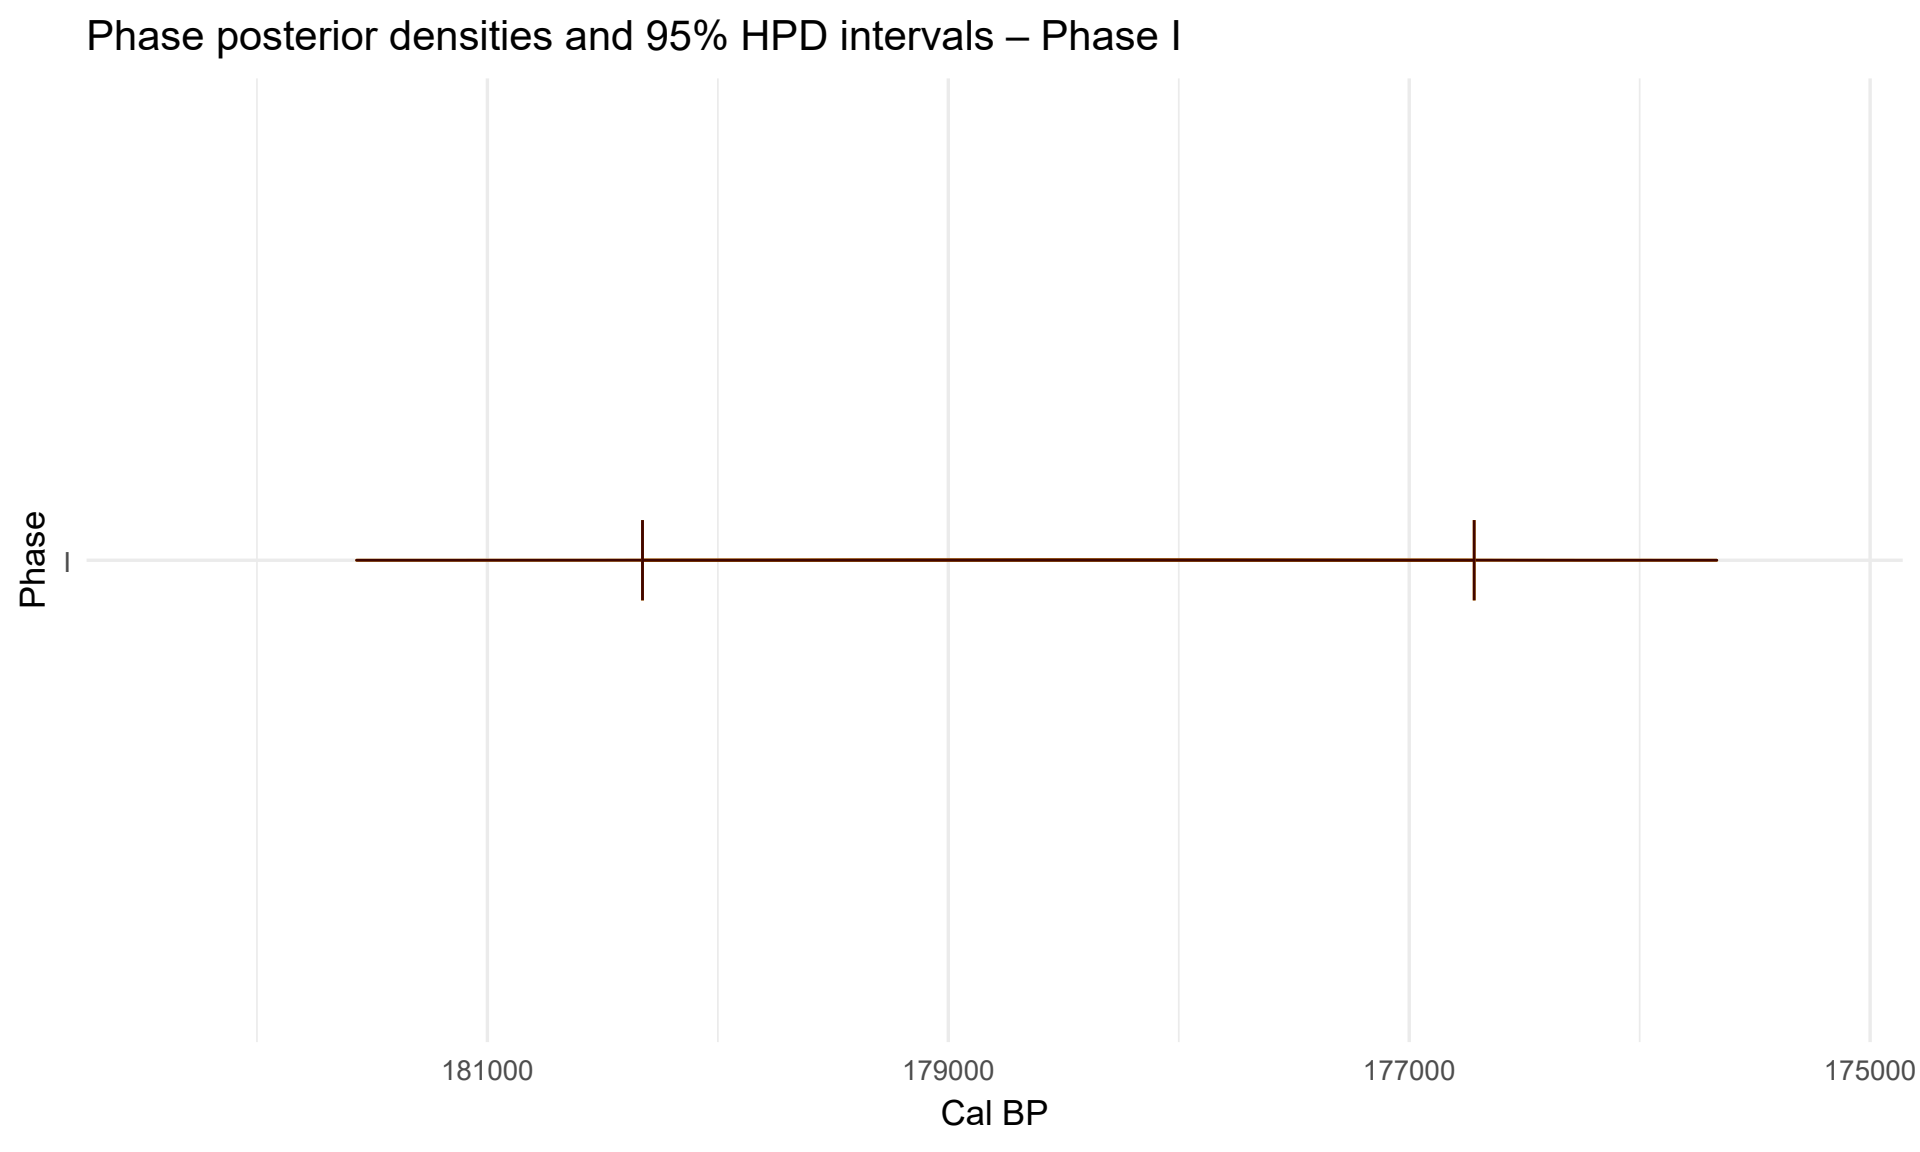
Phase posterior densities and 95% HPD intervals – Phase I
Phase
I
181000
179000
177000
175000
Cal BP