

...rie con
la caldaia).

...centrario, se la
re al

...vesse interveni-

...

...

...

...

...

...

...

...

...chio e raggiun

Legenda



colo d'incendio, quali rimesse, garage, magazzini

di cui si parla

la normativa UNI 7129 e suc-

missione di us-

co di



...e i meccanici di servizio
posti alla sommità del condotto;

pio e
...e al camino/c
inserto

...e e termicamente isolato
...e dalla norma in linea

1.8 Messa in servizio dell'impianto

Per la messa in servizio dell'impianto occorre:


- essere posizionali in modo che le distanze minime riportate nella

Figura pag. 13). Il ribaltamento

Pompe






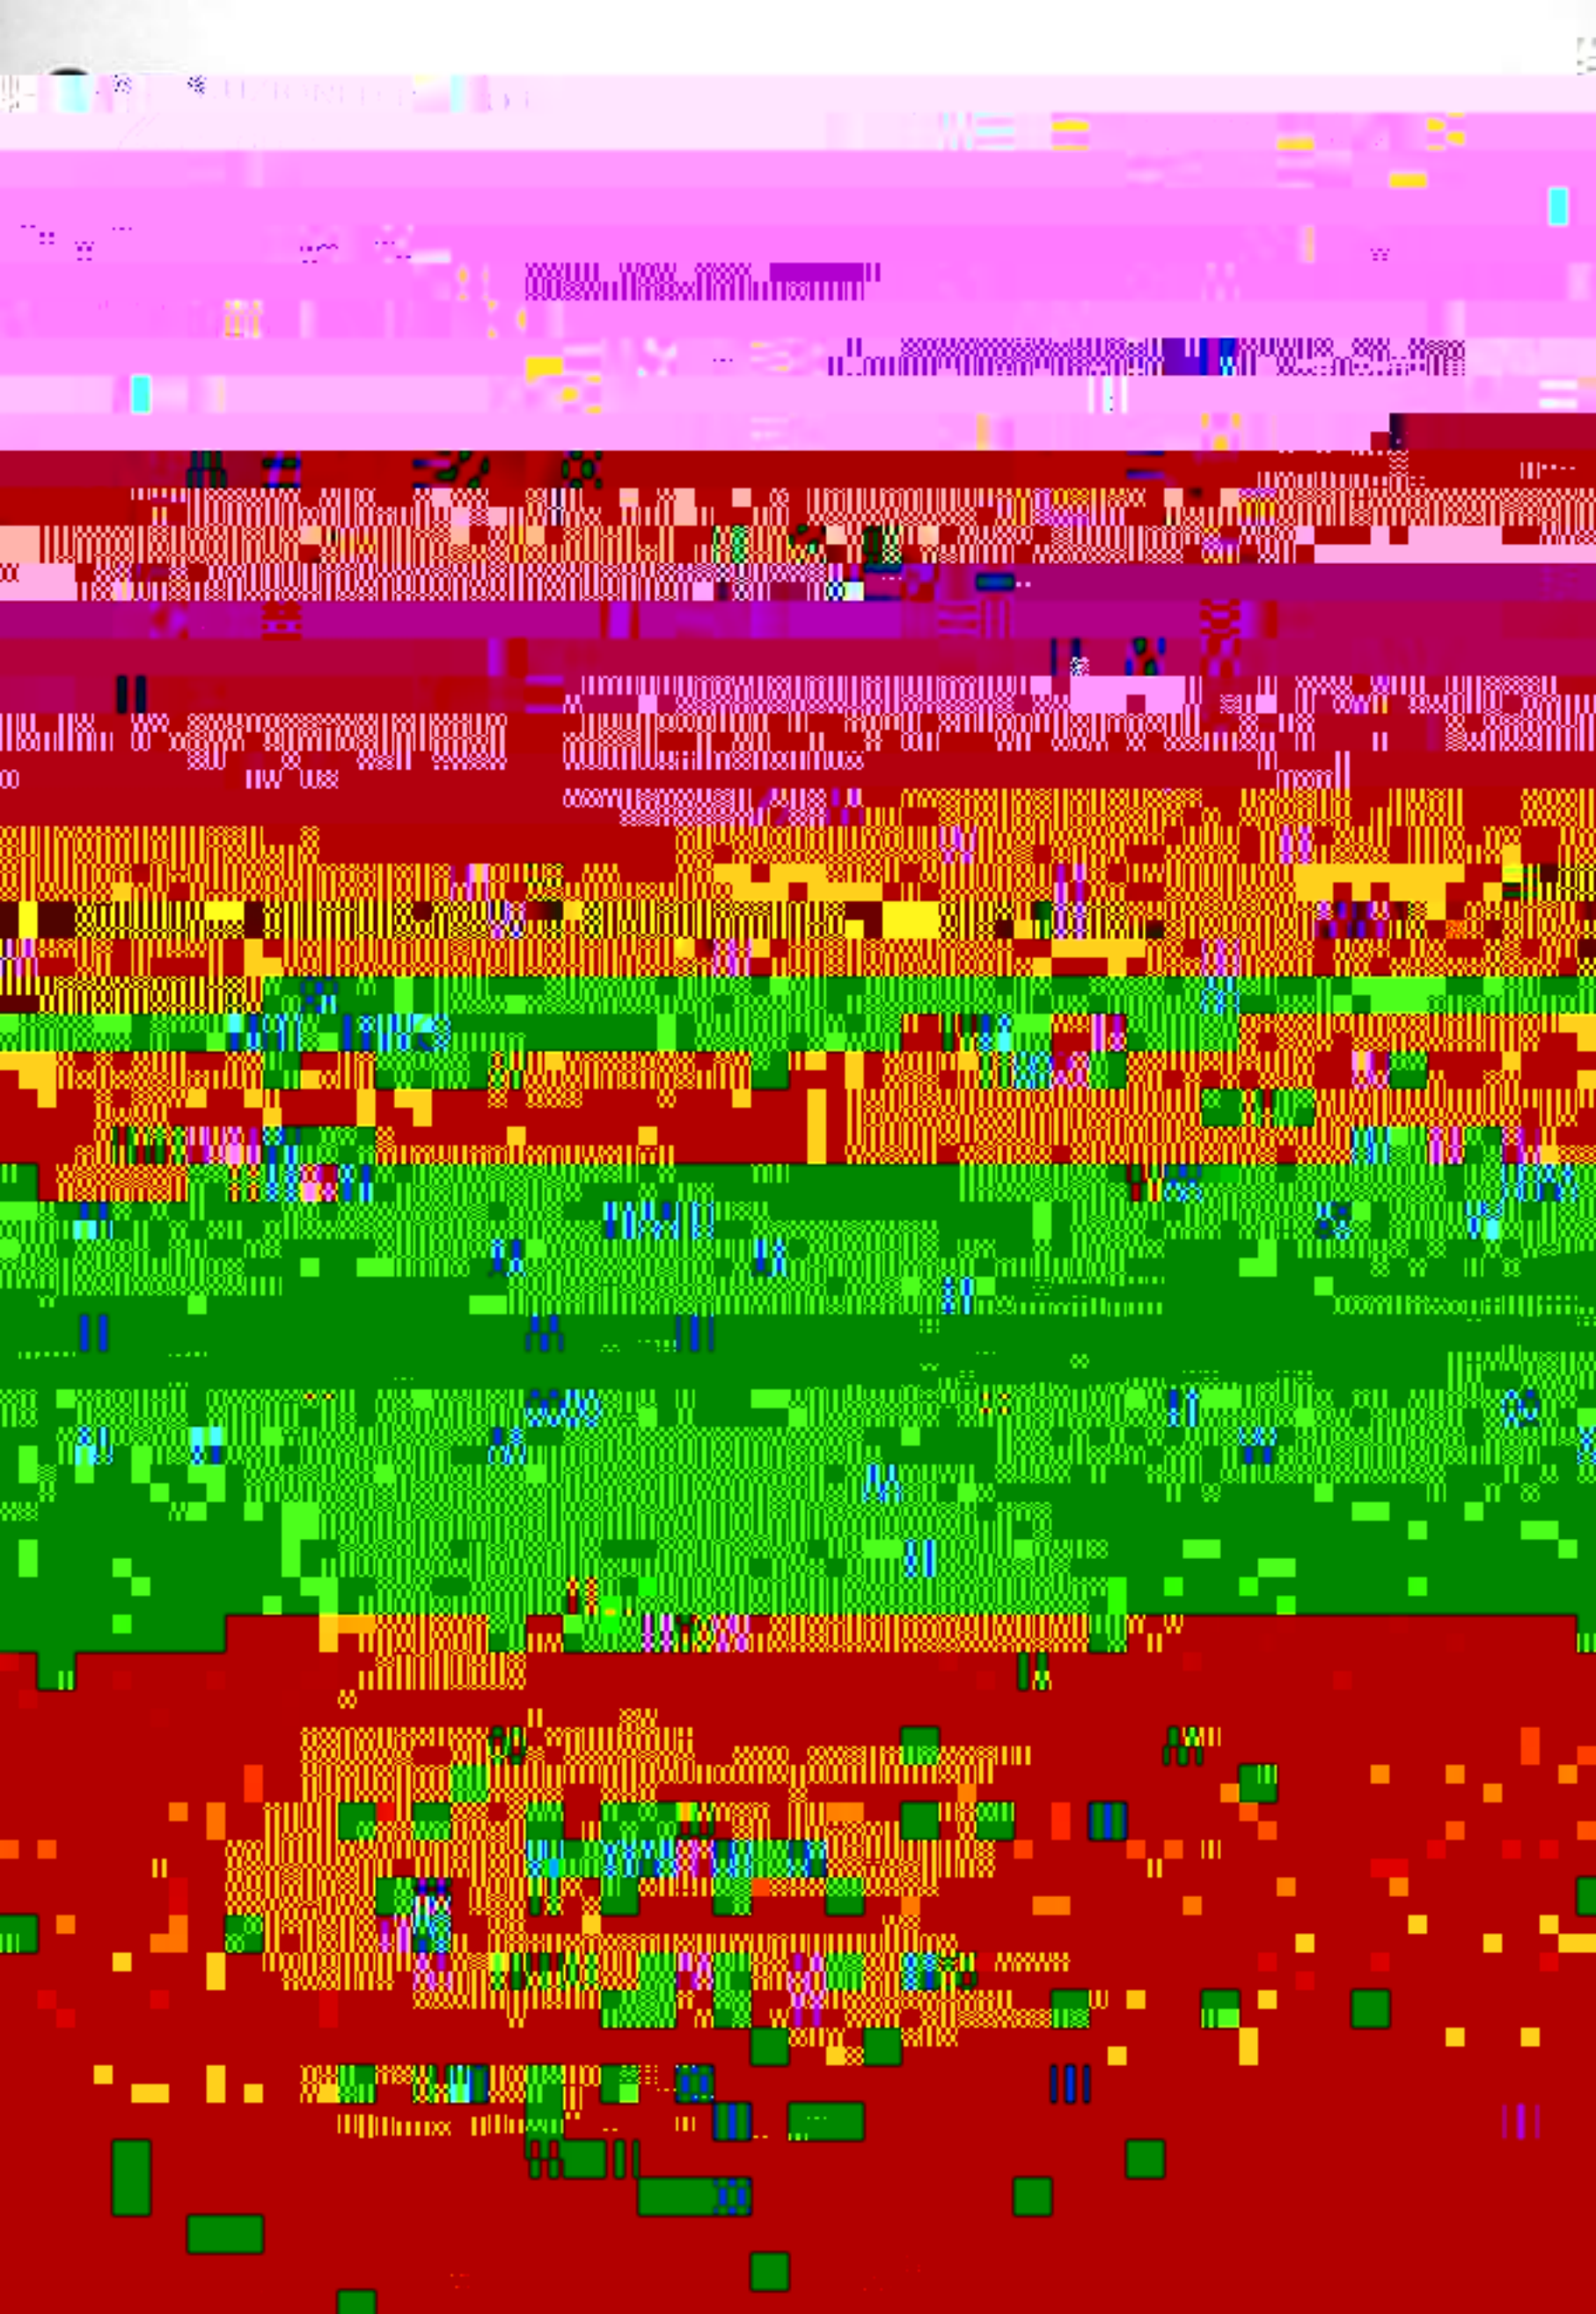

Panello comandi.



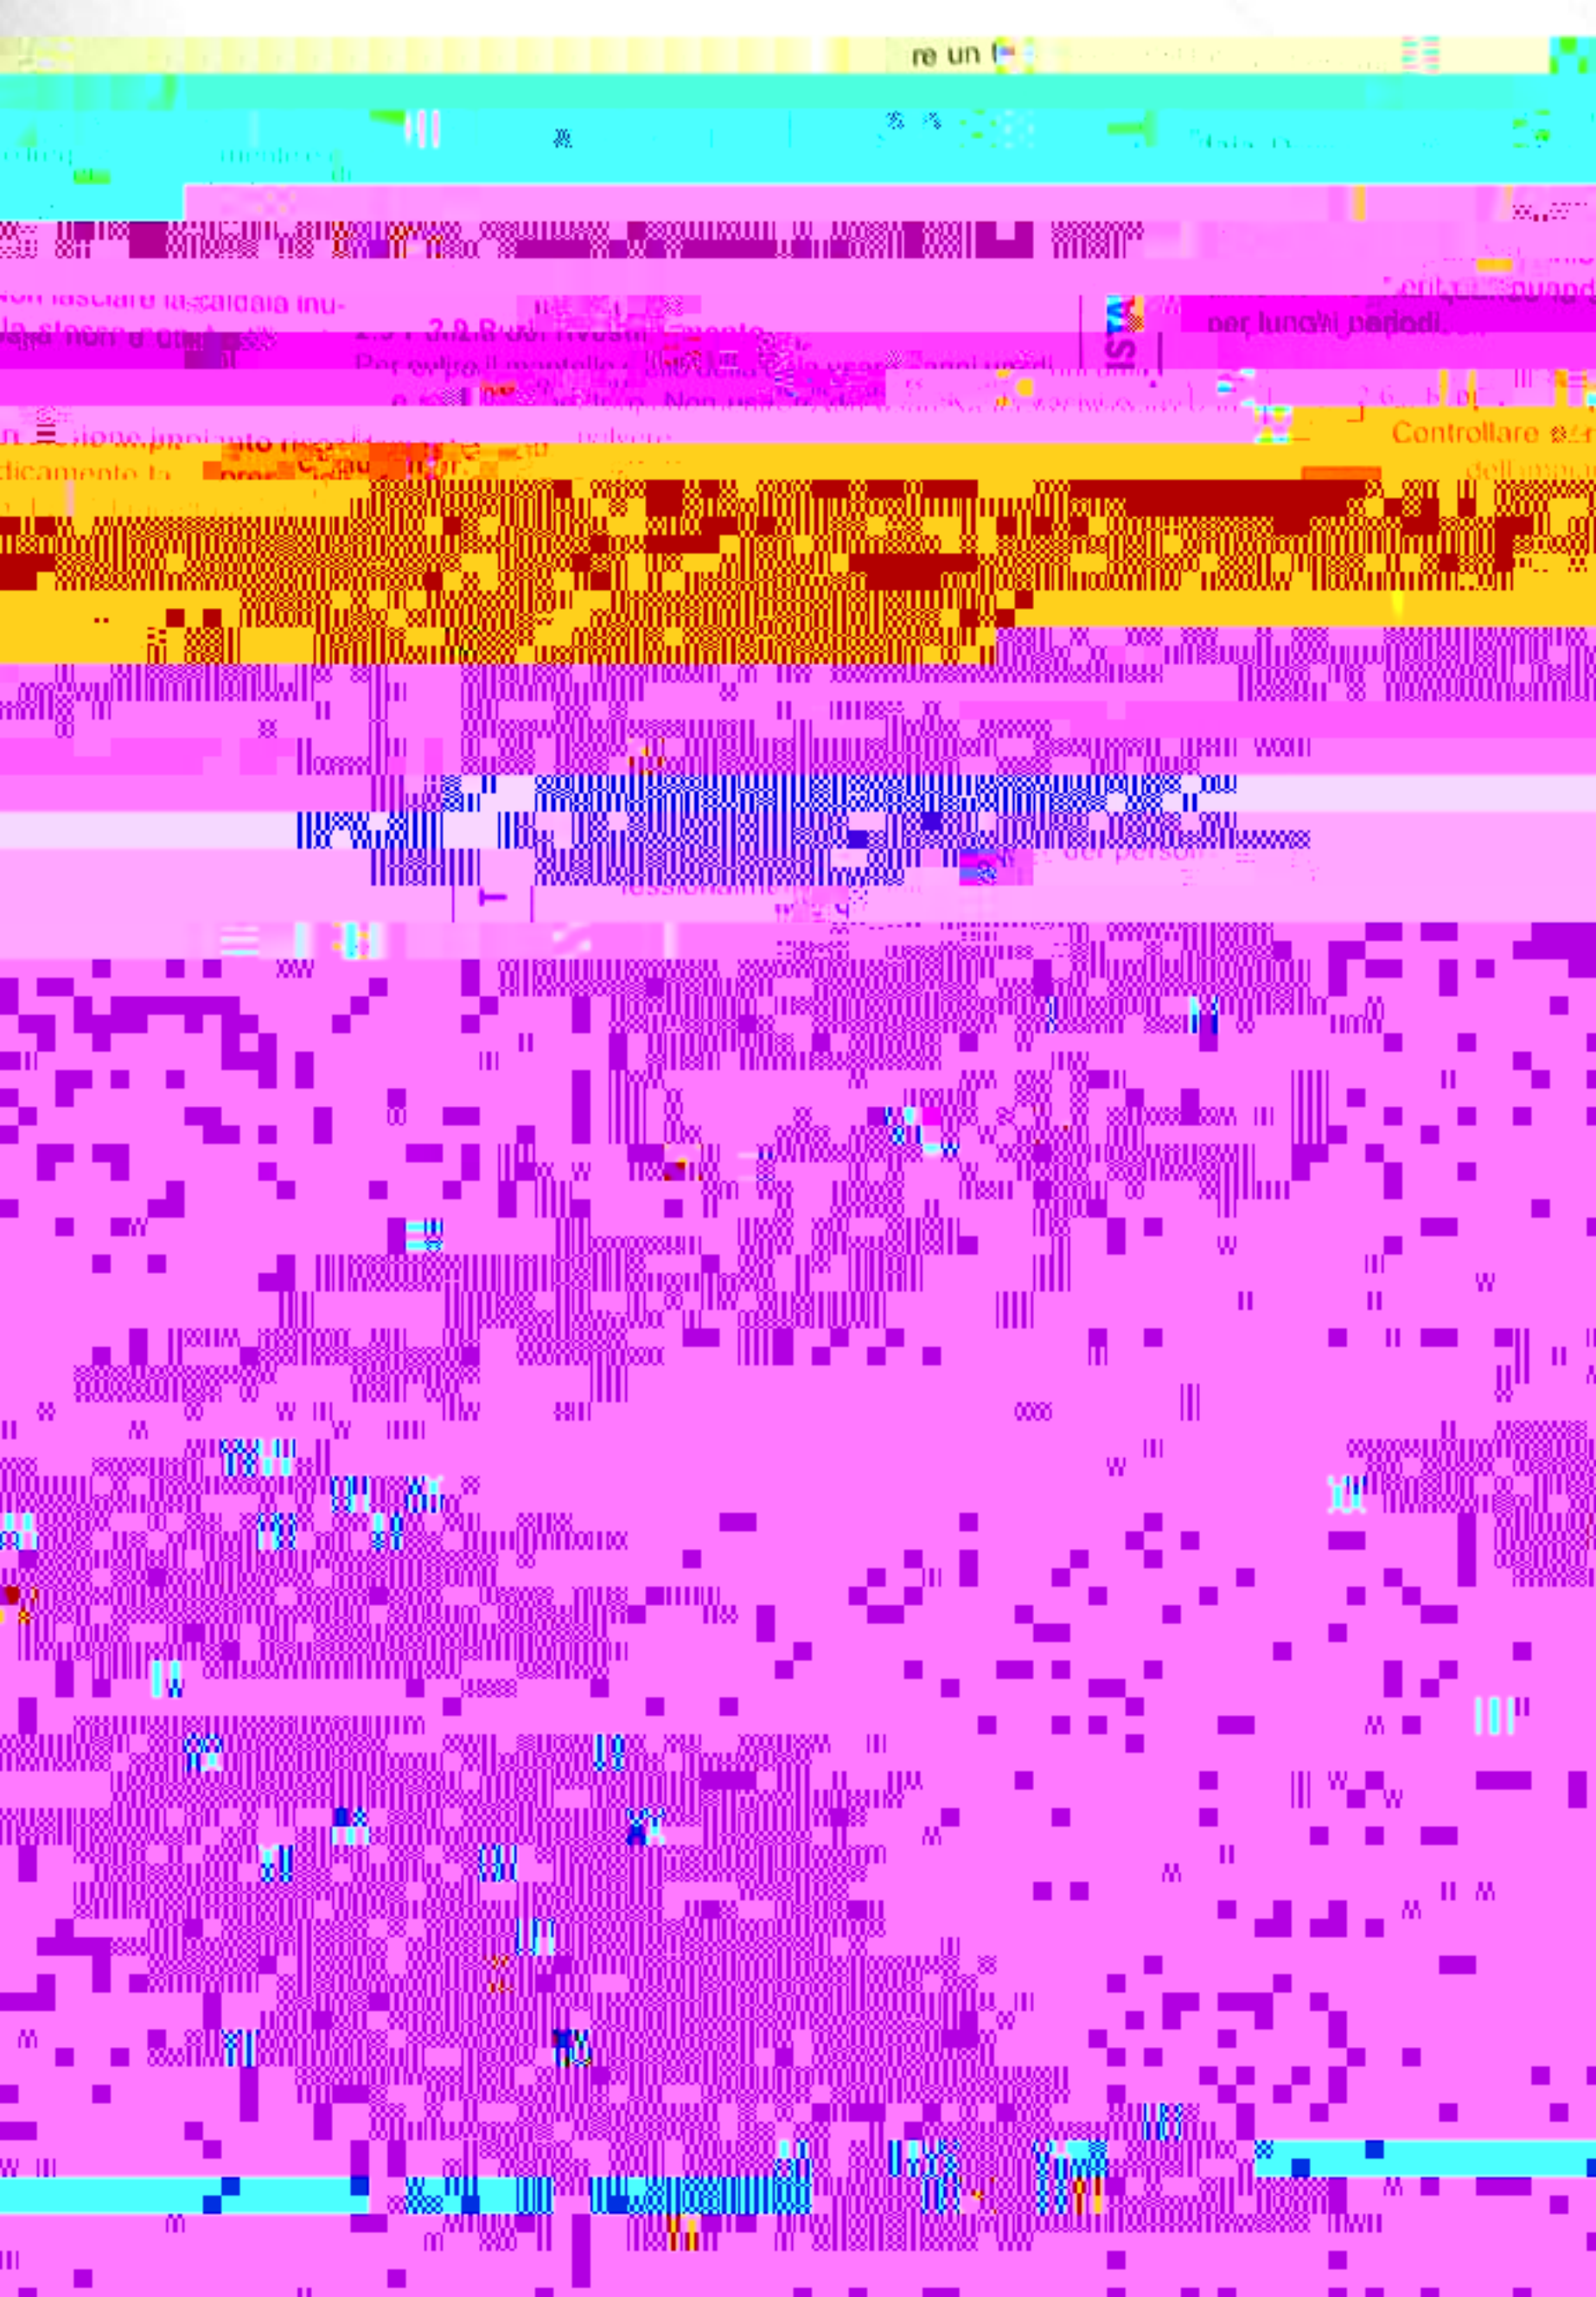



MESBA IN SE

PT - Puntino
SC - Scatola
TA - Termostato ambiente On/Off
T - Termostato fuso

