

3.16.71E	SZACHT
m ²	

3.01.091	POKÓJ 312
m ²	
TYP POKOJU	20/POS. FLA
ROOM TYPE	B

3.01.092	POKÓJ 312 LAZIENKA
m ²	
TYP POKOJU	20/POS. FLA
ROOM TYPE	B

041a

039a


039a



AUTOR

2A2
14.03.2014


Pokój typ B nr 312

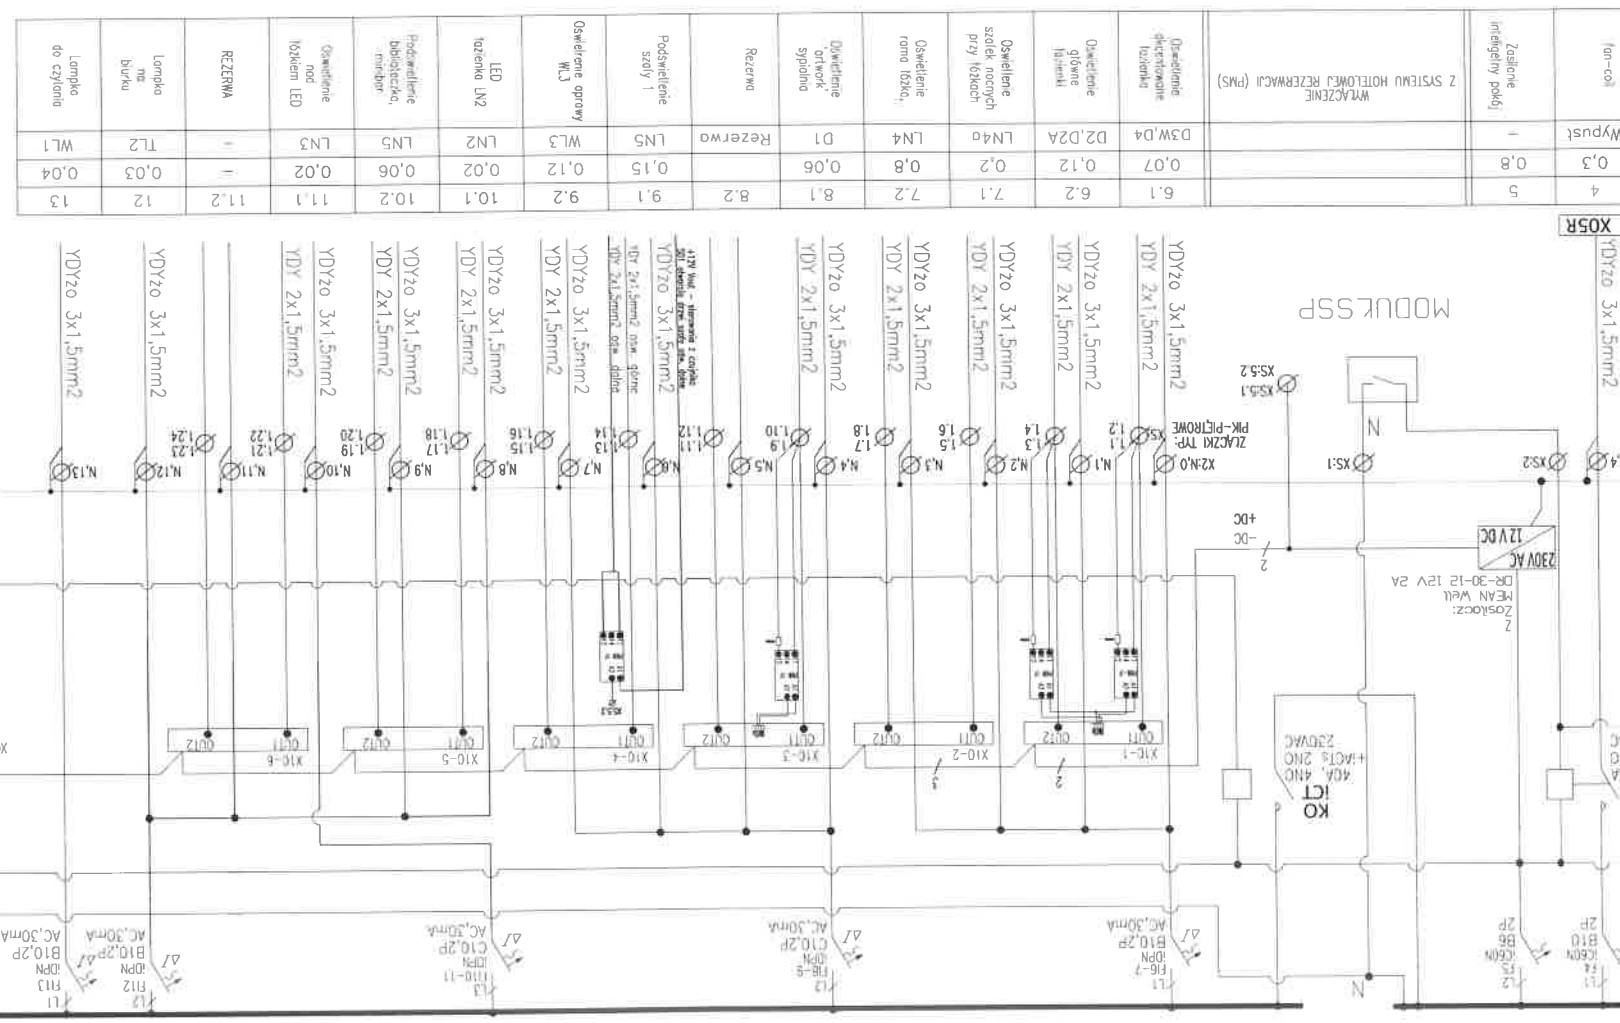


for coil	Wypust	0,3	4
Zasilanie inteligentny pokój	-	0,8	5
WŁĄCZENIE Z SYSTEMU HOTELOWEJ REZERWACJI (PMS)			
Oświetlenie dywanów łazienki	D3W.D4	0,07	6,1
Oświetlenie ogólnego łazienki	D2.D2A	0,12	6,2
Oświetlenie stołów nocnych przy łóżkach	LN40	0,2	7,1
Oświetlenie łazienki	LN4	0,8	7,2
Oświetlenie otworki sypialni	D1	0,06	8,1
Rezerwa	Rezerwa	8,2	
Podświetlenie szafy 1	LN5	0,15	9,1
Oświetlenie oporowy WL3	WL3	0,12	9,2
LED łazienka LN2	LN2	0,02	10,1
Podświetlenie biblioteczki, meubel	LN5	0,06	10,2
Oświetlenie mod łazienki LED	LN3	0,02	11,1
REZERWA	-	-	11,2
Lampka na biurku	TL2	0,03	12
Lampka do czytania	WL1	0,04	13

Gniazdo ogólne	Gniazda	1,6	14
Wypust	Wypust	1,2	15
Wypust	Wypust	0,1	16
Rezerwa	Rezerwa	17	
Łazienka łazienki	Wypust	0,8	18
Łazienka łazienki	Wypust	0,15	19,1
Łazienka łazienki	Wypust	0,23	19,2



Oświetlenie oporowy WL2, TL1, FL1	WL2, TL1, FL1	-	20,1
Oświetlenie oporowy WL6	WL6	-	20,2
Rezerwa	Rezerwa	0,06	20,3
Rezerwa	Rezerwa	-	20,4

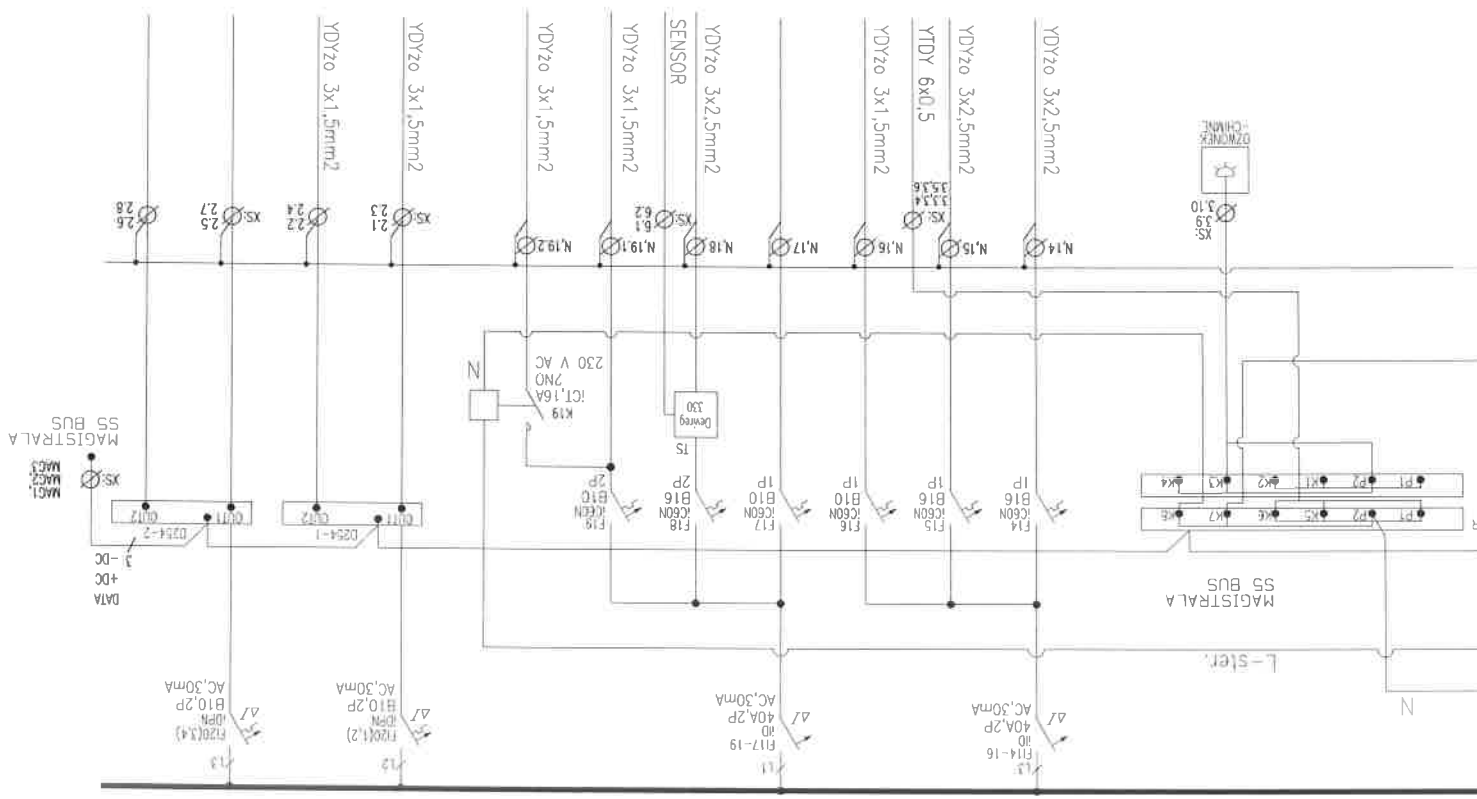

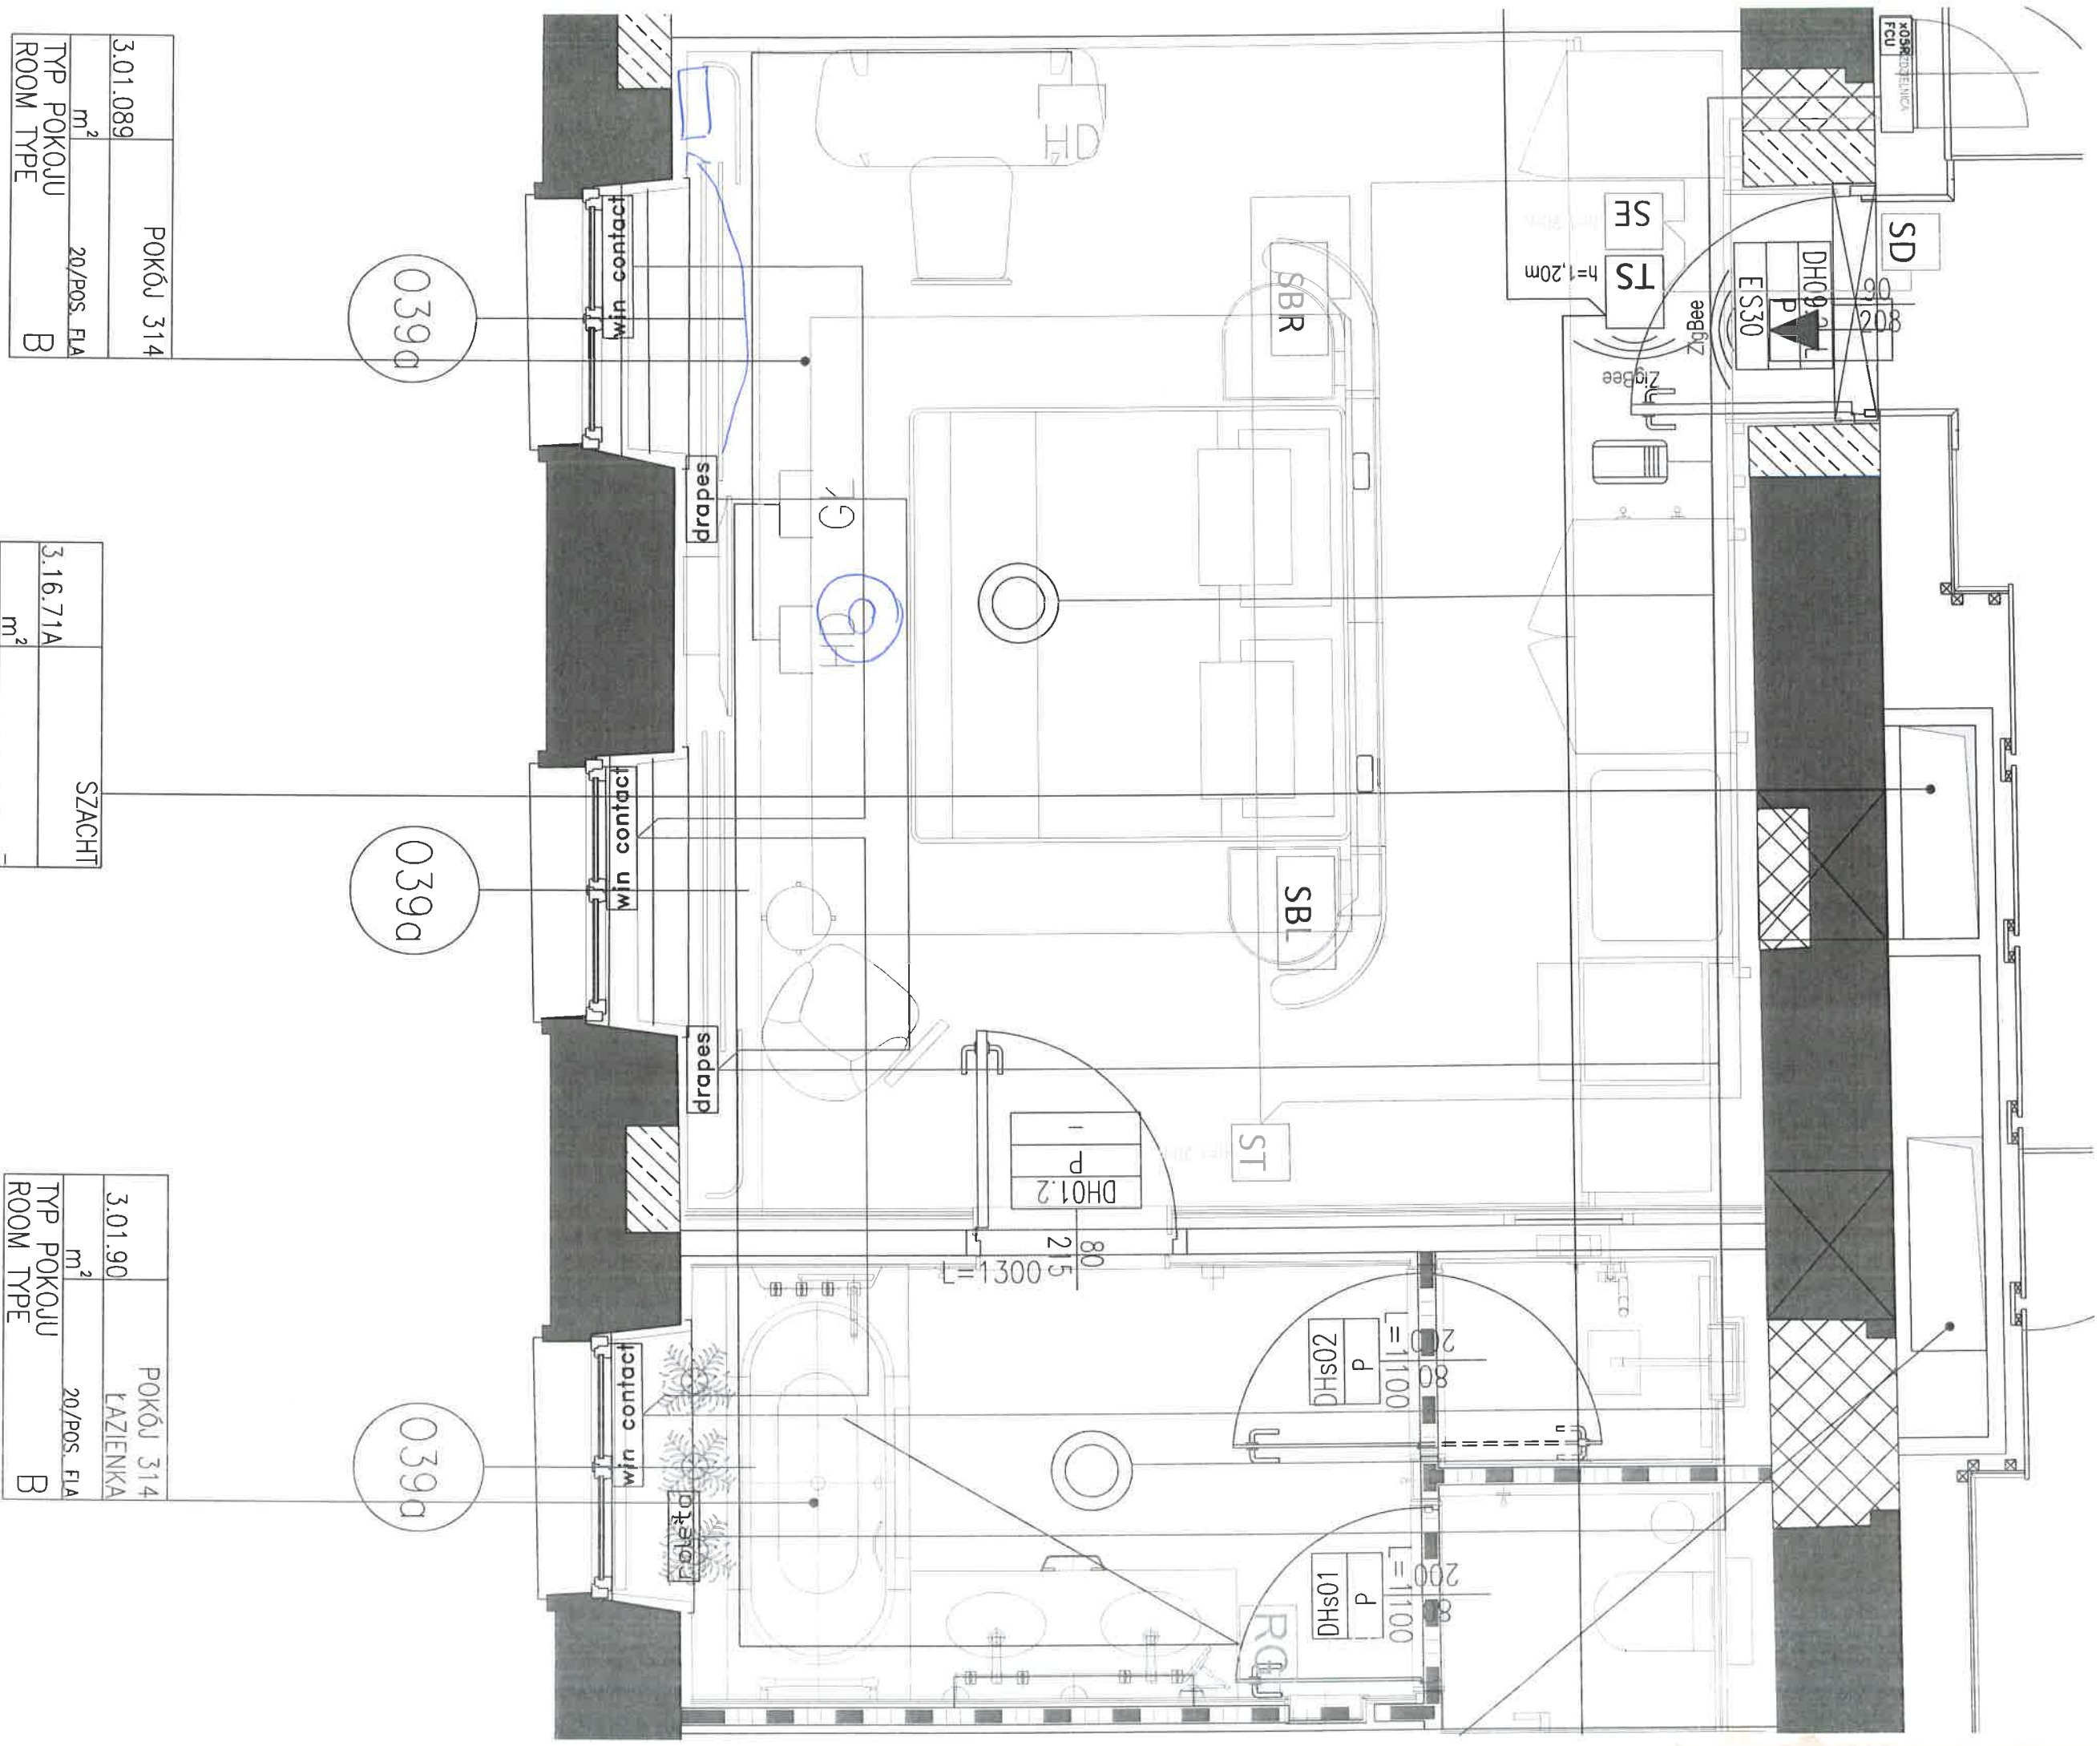





1702-40
47

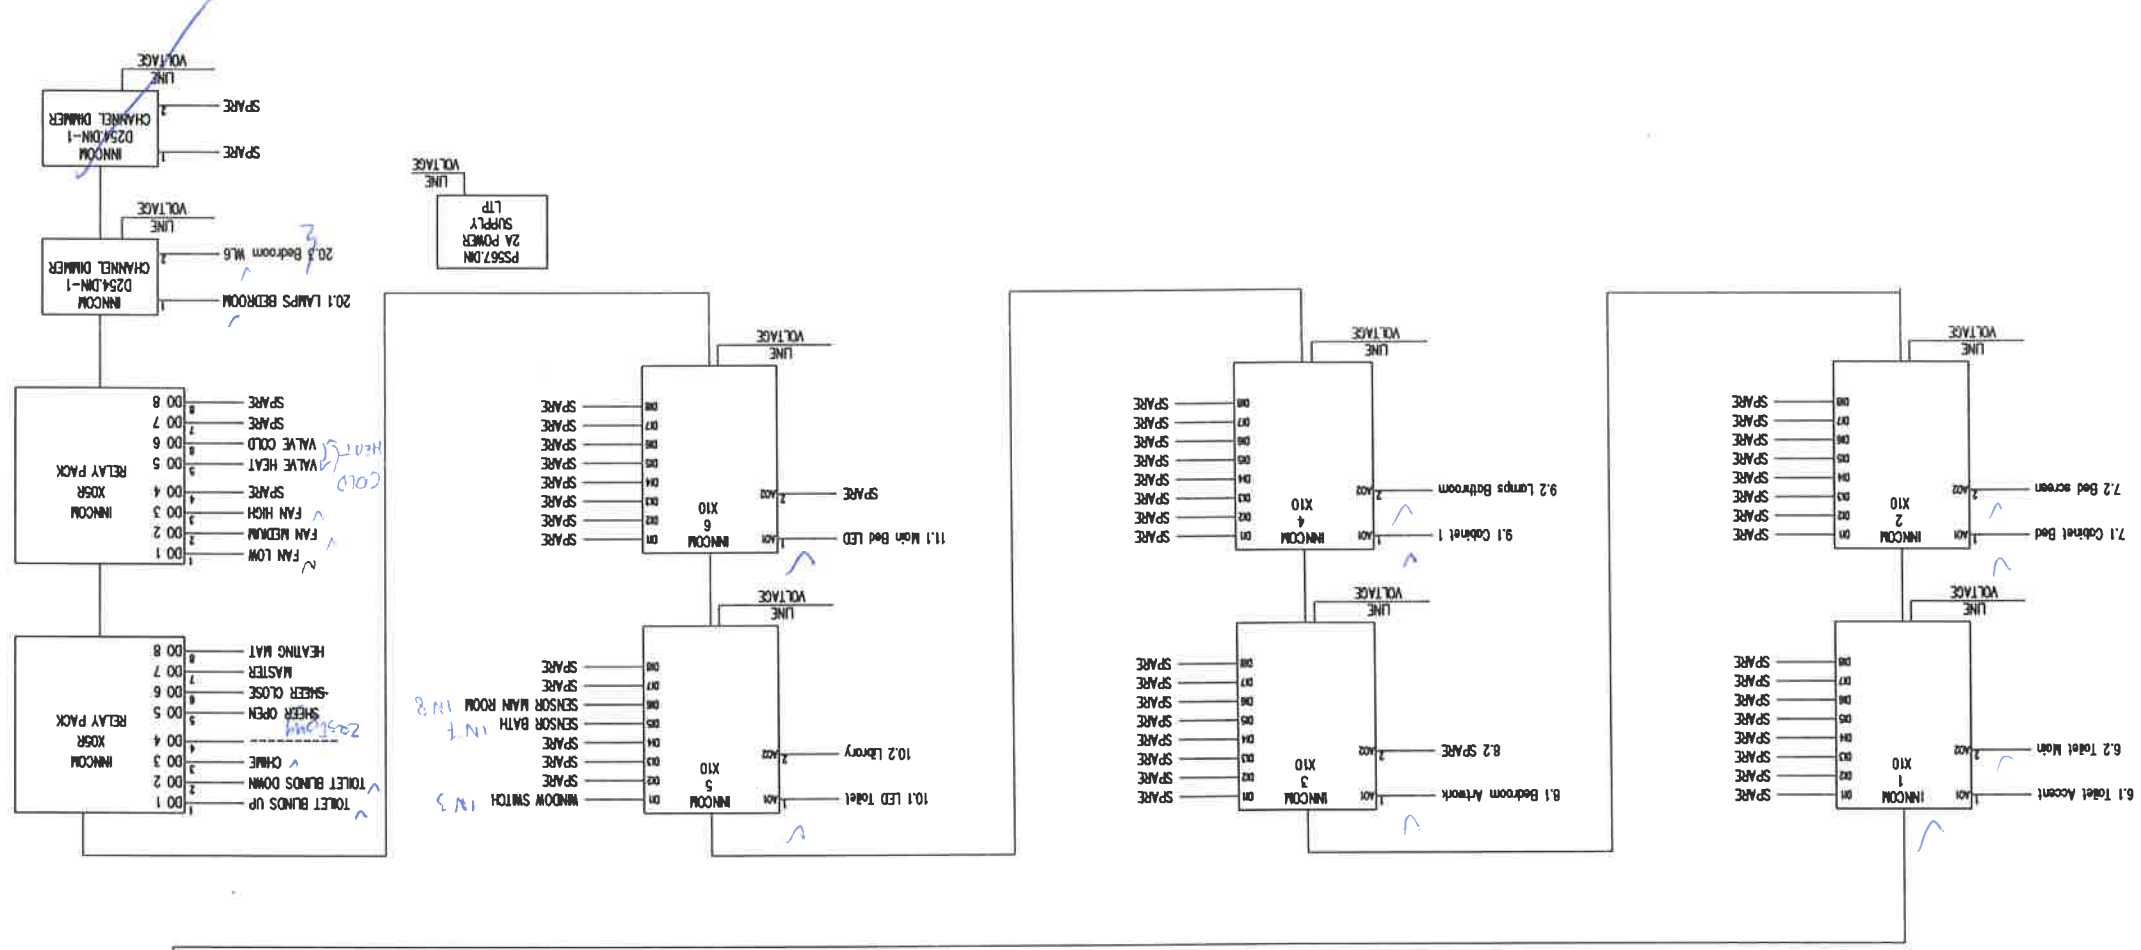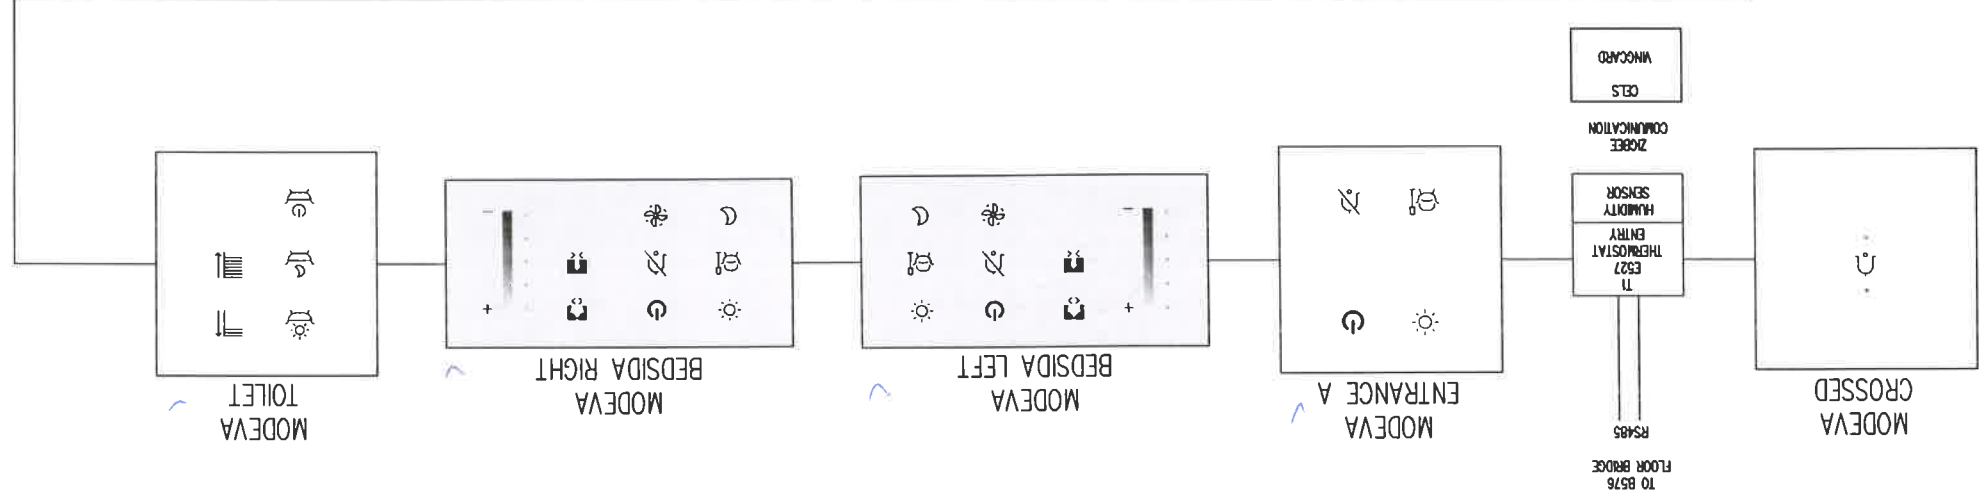NR REWIZJI	DATA	OPIS ZMIANY	AUTOR
A	09.2018	Aktualizacja sygnałów	M. Kiszkurko



INWESTOR	H.E.S.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa	
OBIEKT	HOTEL EUROPEJSKI REMONT I PRZEBUDOWA ELEWACJI I WNĘTRZA ROZBUDOWA I NOWA ZABUDOWA PODZIEMNEGO NABUDOWA - ROZBUDOWA PODDASZA	
ADRES INWESTYCJI	WARSAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 13	
FAZA	DOKUMENTACJA POWYKONAWcza	
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
GŁÓWNY ARCHITEKT	Architecte D.P.L.G. Jocelyn Frederic Fillard upr. nr W/21/2009	
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Gańko upr. nr MAZ/0297/PWOE/04	
SPRAWOZDAWCY	mgr inż. Andrzej Zakrzewski upr. nr WAM/0012/PWOE/10	
OPRACOWANIE	Marcin Kiszkurno Inż. Joanna Holica	
DATA: 09.2018		
TEMAT: Instalacje automatyki pokoiu hotelowego		
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU: 525		
SKALA: 1 / 2 / CZ		
GRUPA PROJEKTOWA: Architektura: SJD		
Sud Architect Polska Sp. z o.o. ul. Chmielna 19 00-021 Warszawa tel.: +48 22 556 59 00 fax: +48 22 556 59 10 e-mail: sud@sudarchitects.com		
Konstrukcja:  F O R T P O L S K A S p. z o.o. ul. Nowotomuska 8 05-440 Bydgoszcz tel./fax: +48 52 361 46 46 / 47 e-mail: poczet@fort.pl		
WBECENT ul. Sobocka 20 / 1 01-684 Warszawa tel/fax: +48 833 68 52 e-mail: rphcent@interia.pl		
Branża instalacyjna Projekt podstawowy		
Fibot Sp. z o.o.		
Fibre Sp. z o.o. ul. Traкторystki 4A 01-114 Warszawa tel: +48 22 652 86 25 fax: +48 22 632 38 75		
Branża instalacyjna Projekt powykonawczy		
POLONEZ MINIOWA JAKIENIA WZGLĘD		
POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 02-140 Warszawa, ul. 17 Sierpnia 70 tel: (+47) 345 80 19 fax: (+47) 345 80 31 biuro@polonez-plus.com.pl		
		
Quimark S.A. Al. Wolności 136 02-305 Warszawa t: +48 22 519 08 33		

Pokoł typ B nr 314, 316, 318

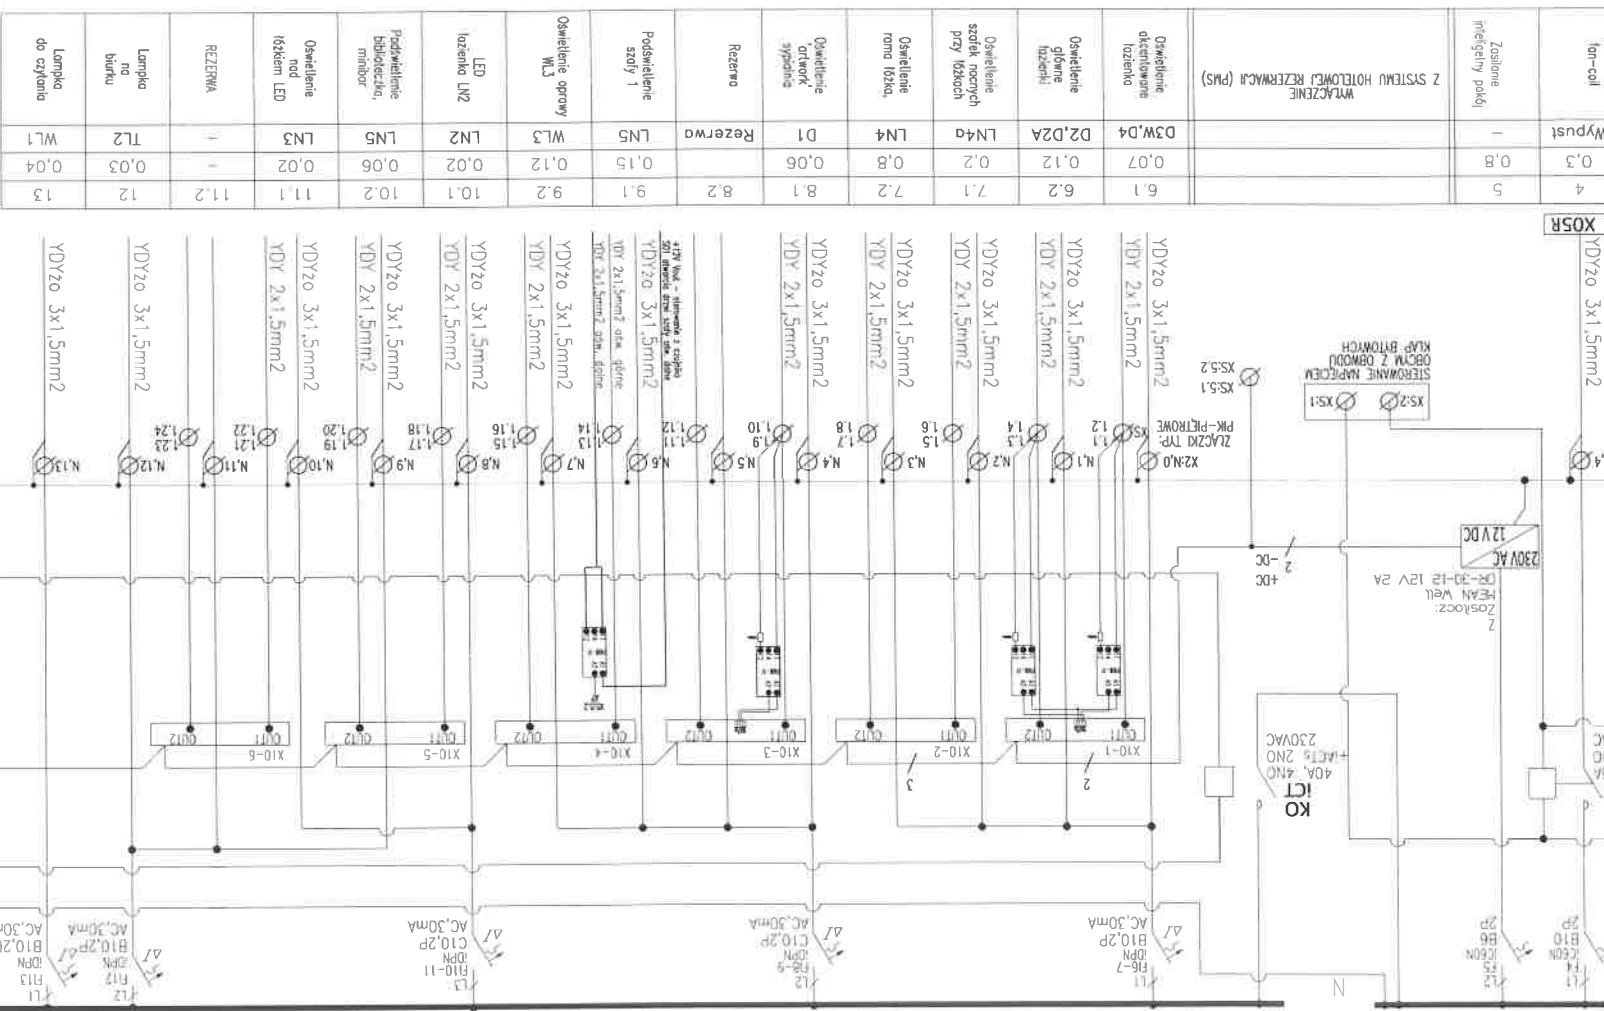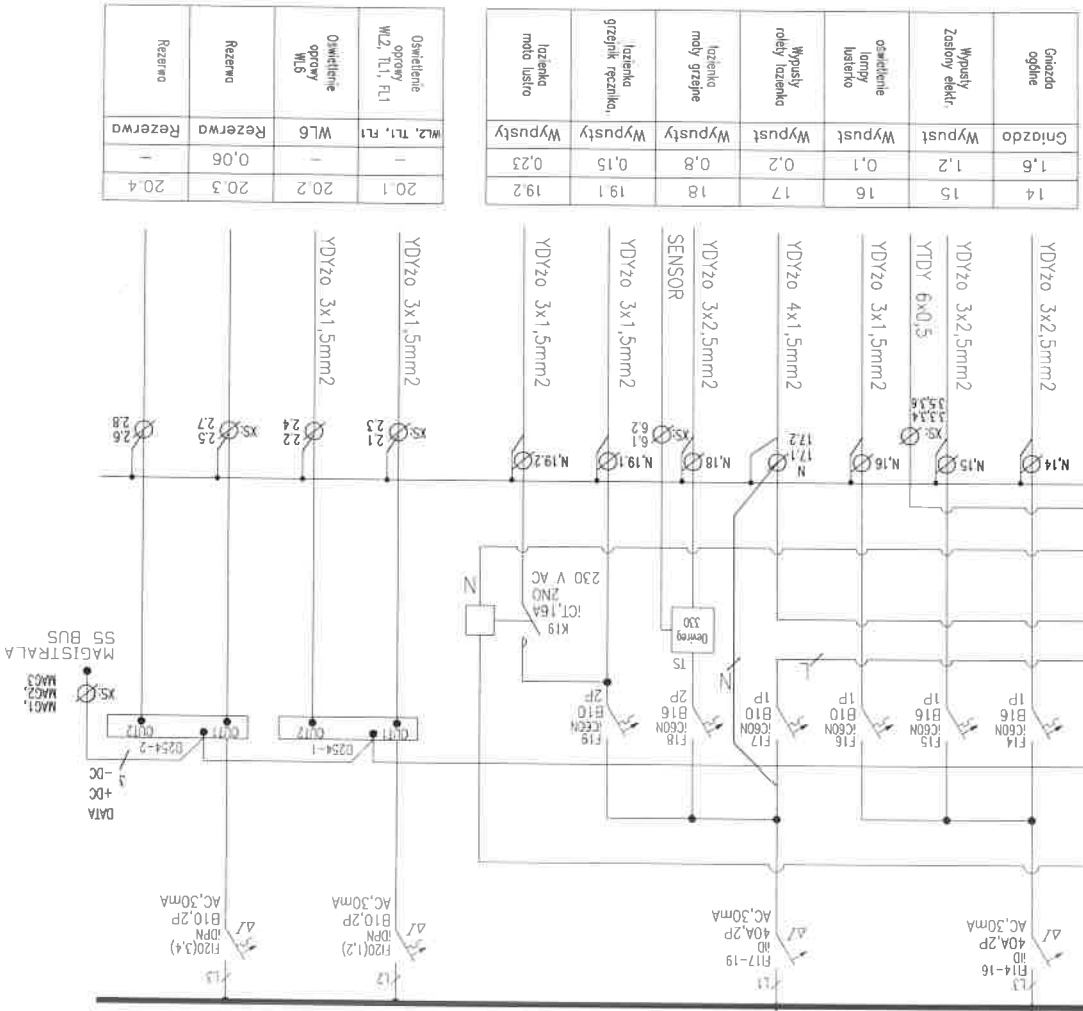[illegible]

Wypusty Zastopy efektu	Wypust	1,2	15	14
oswiecenie lumpy kalendaro	Wypust	0,1	16	
Wypusty robley izazhenko	Wypust	0,2	17	
izazhenko maly gryzhenko	Wypusty	0,8	18	
izazhenko gryzhenko pechniko	Wypusty	0,15	19,1	
izazhenko maly usistro	Wypusty	0,23	19,2	

Osvědčení oprávněný WL2, TL1, FL1	WL2, TL1, FL1	—	20.1
Osvědčení oprávněný WL6	WL6	—	20.2
Rezerva	Rezerva	0.06	20.3
Rezerva	Rezerva	—	20.4

323
V202-30-70A


3.16.35	m ²
SZACHI	

POKOJ 323	3.01.056	m ²	20/POS. FLA	TYP POKOJU ROOM TYPE B
-----------	----------	----------------	-------------	---------------------------

3.16.34	m ²
SZACHT	



3.16.33	m ₂
SZACHT	

3.01.055	POK6J 323
m ²	20/Pos. FlA
TYP POK6J ROOM TYPE B	

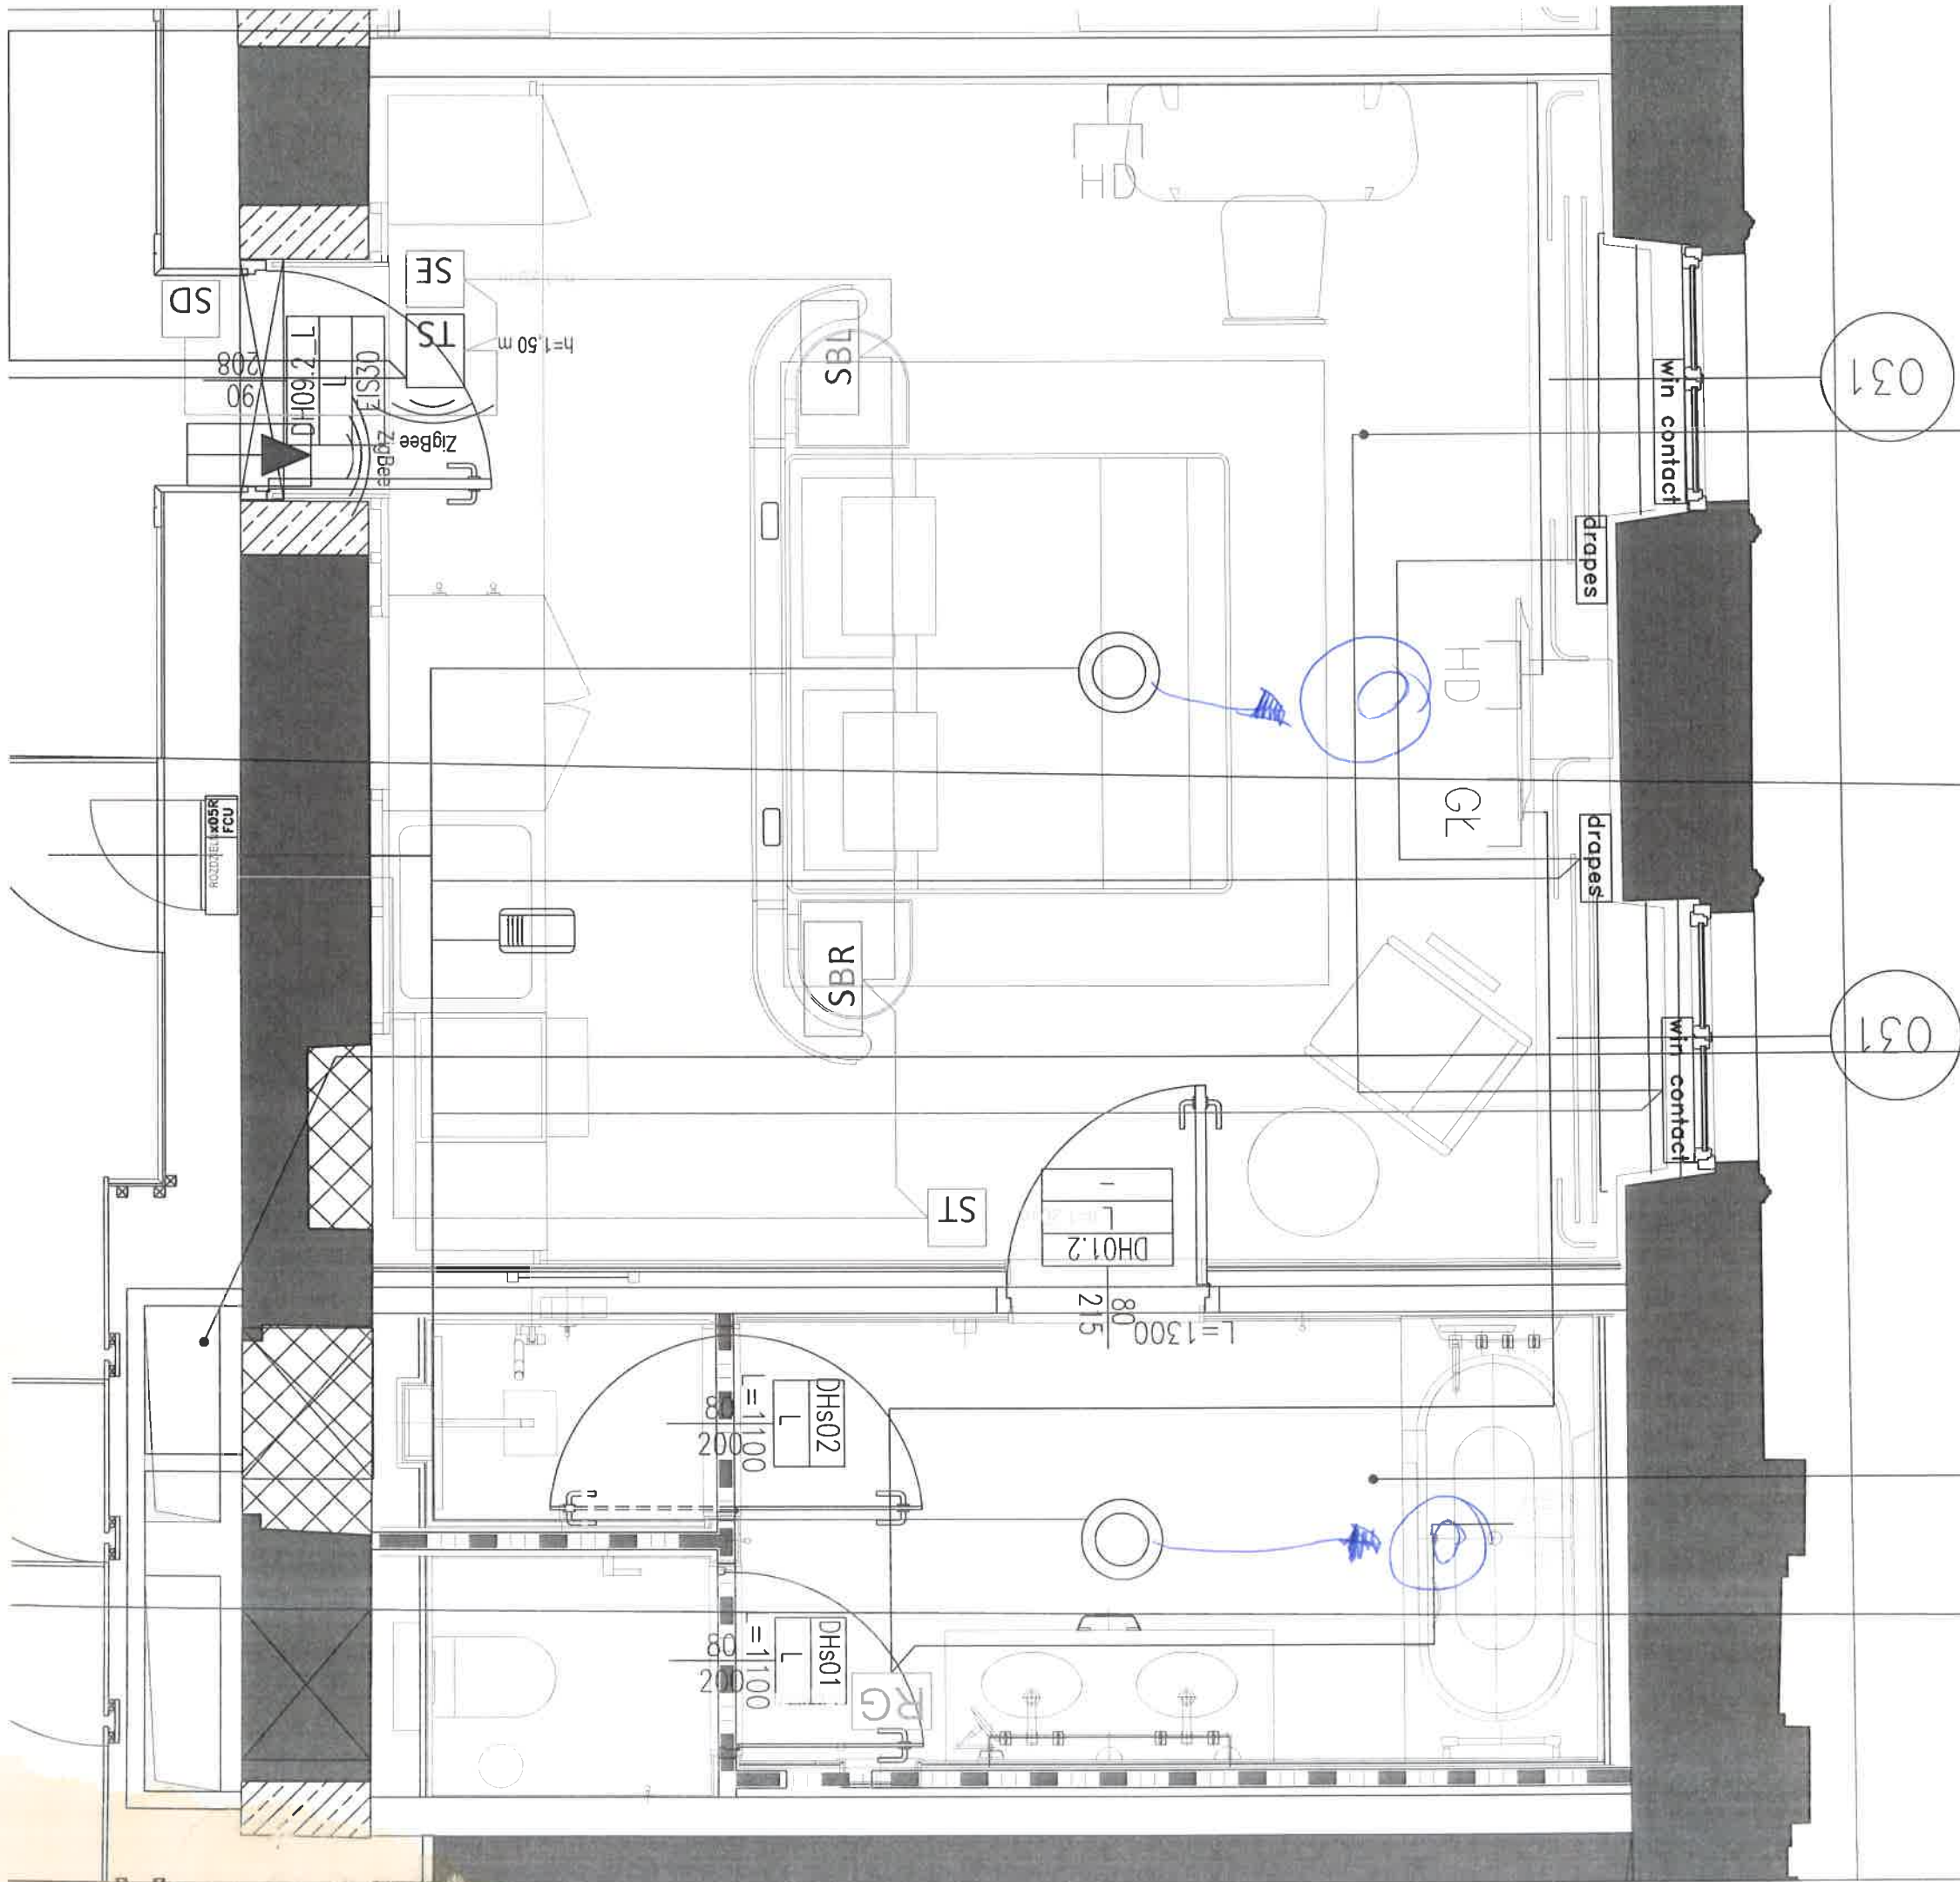


1. Wahl
 2. Brill grey polishing
 3. zweite Normierung (typ. PK system)
 4. Zählung (Zählung der Zählung)
 5. Zählung (Zählung der Zählung)
 6. Zählung (Zählung der Zählung)
 7. Zählung (Zählung der Zählung)
 8. Zählung (Zählung der Zählung)
 9. Zählung (Zählung der Zählung)
 10. Zählung (Zählung der Zählung)

TABELA REWIZJI			
NR REWIZJI	DATA	OPS ZMIANY	AUTOR
A	09.2018	Aktualizacja sygnałów	M. Kiskurno

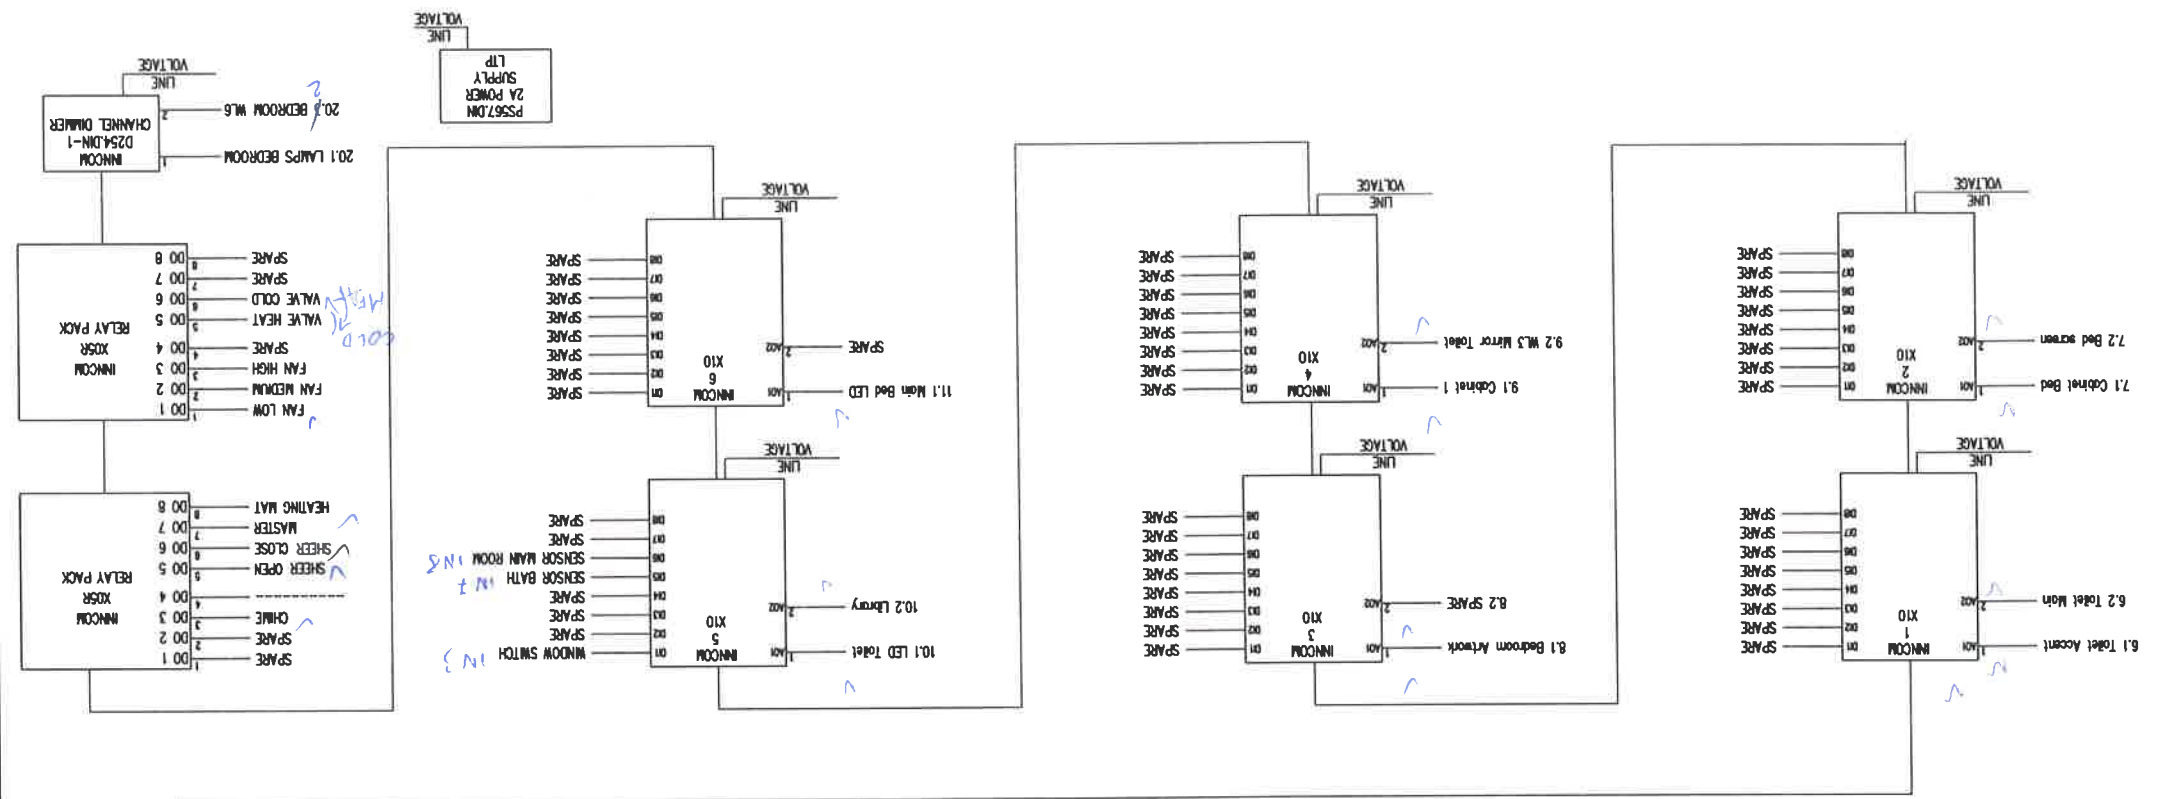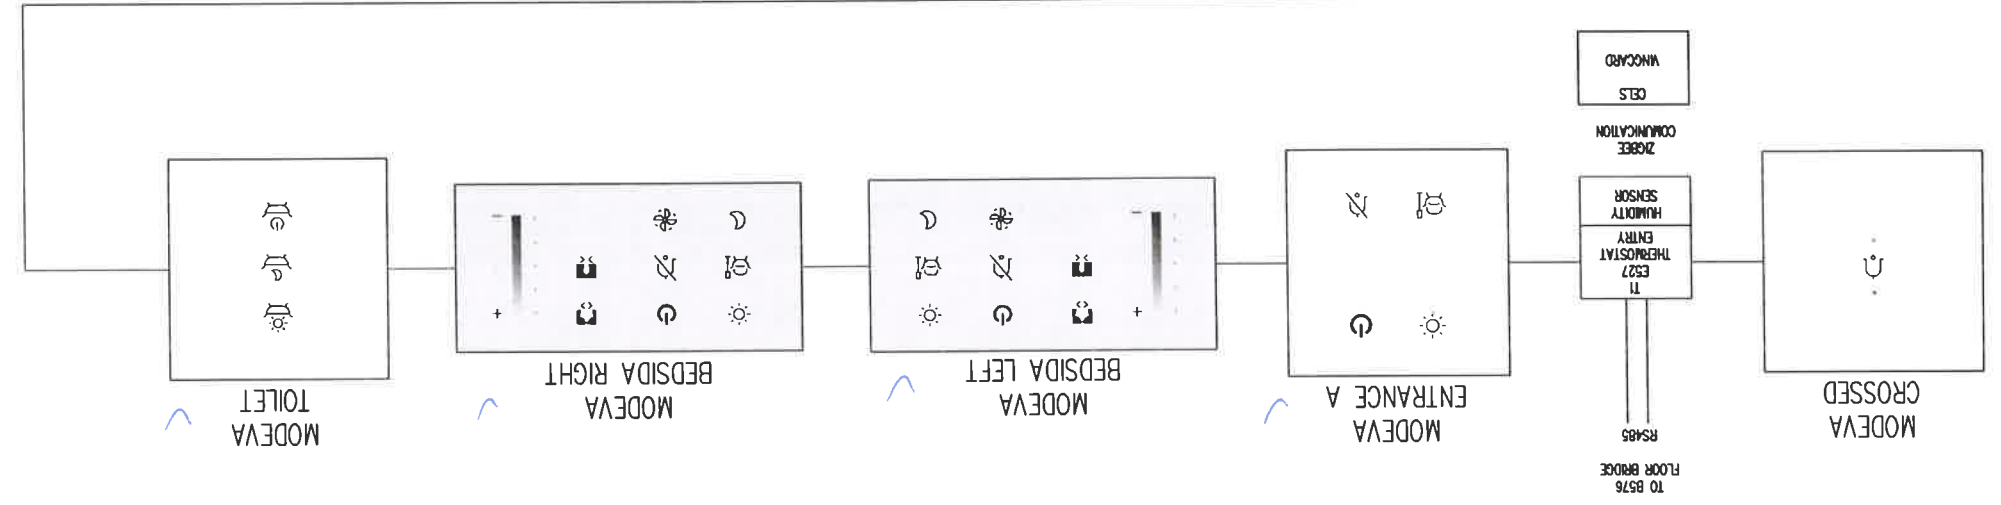


INWESTOR		H. E. S. A		Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.		ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa	
OBJEKT		HOTEL EUROPEJSKI		REMONT I PRZEBUDOWA ELEWACJI I WNĘTRZ, ROZBIÓRKA I NOWA ZABUDOWA DZIELNICA, BUDOWA GARAZU PODZIEMNEGO, NADBUDOWA - ROZBUDOWA PODDASZA		WARSZAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 13	
ADRES INWESTYCJI		WARSZAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 13		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA		Faza	
BRANŻA		INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)		GŁÓWNY ARCHITEKT		Architecte D.P.L.G. Jocelyn Frederic Fillard upr. nr W/21/2009	
PROJEKTANT		mgr inż. Tomasz Gańko upr. nr MAZ/0297/PWOE/04		mgr inż. Andrzej Zakrzewski upr. nr WAM/0012/PWOE/10		SPRAWDZAJĄCY	
OPRACOWANIE		Marcin Kiszurno inż. Joanna Holica		Fibac Sp. z o.o. ul. Trałkowskiej 4A 01-114 Warszawa tel.: +48 22 862 96 25 fax: +48 22 632 38 75		Branża instalacyjna Projekt powykonawczy.	
NUMER DOKUMENTU		HE_PPW_IE_03_525_017_B_A_F		DATA		09.2018	
TEMAT		Instalacje automatyki pokoju hotelowego		SKALA		5:25	
NAZWA RYSUNKU		NA RYSUNKU		CZĘŚĆ		525	

Pokoř typ B nr 323

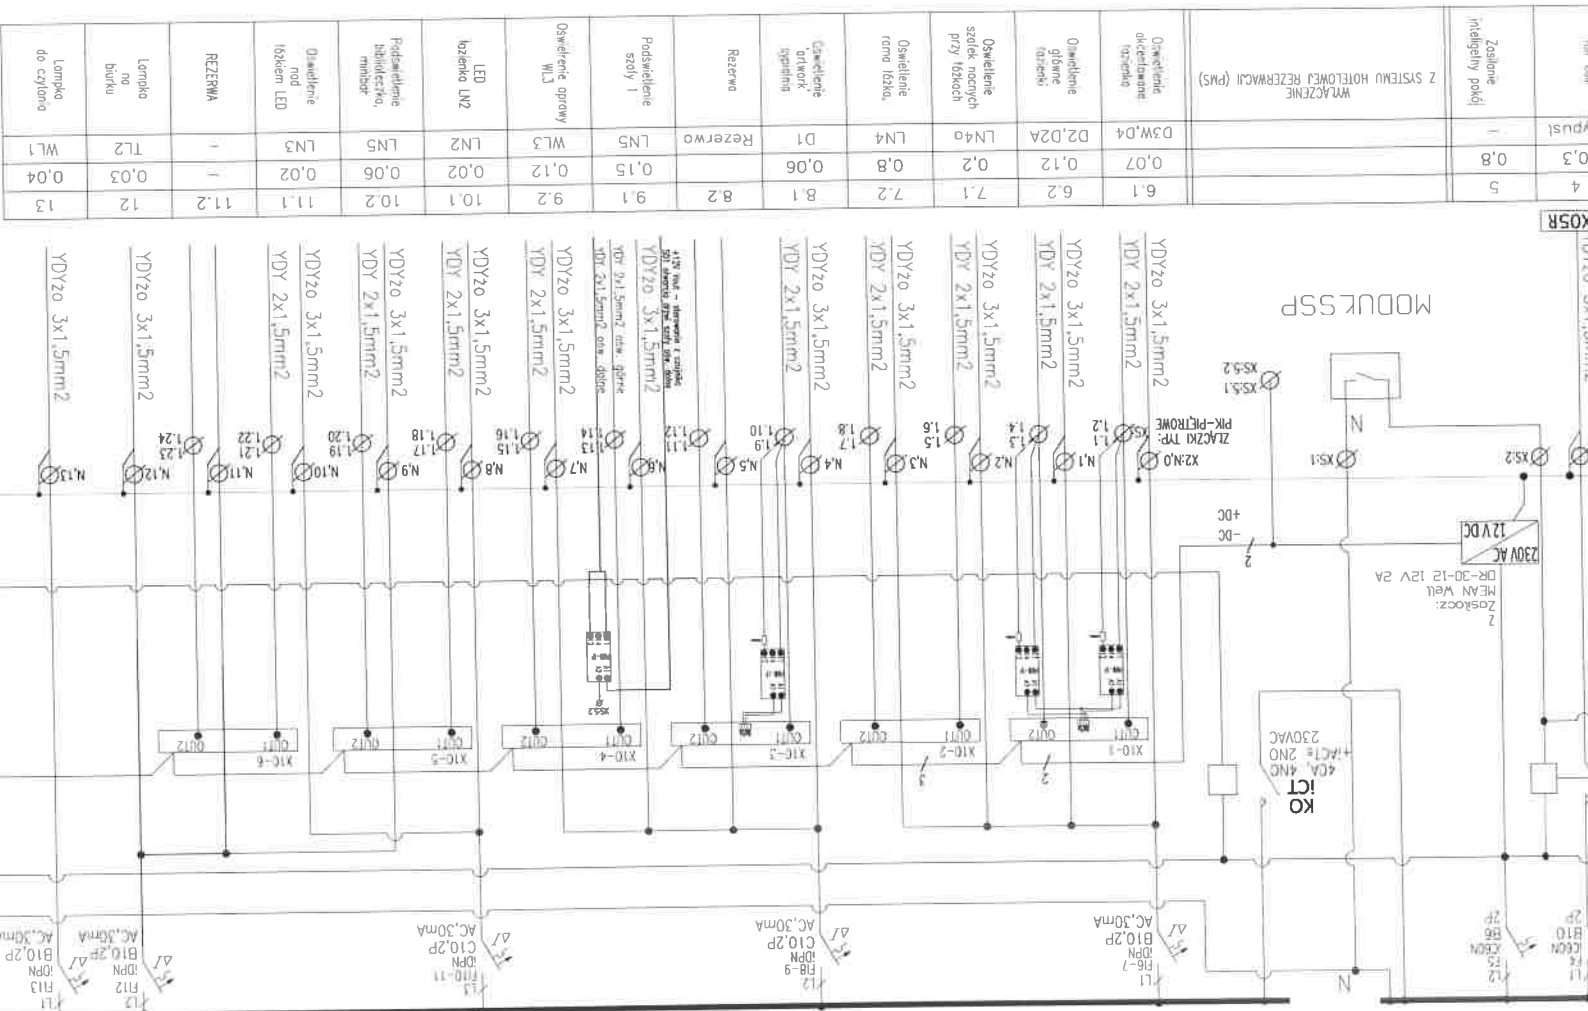

058	4	5	0,8	-	Zasilone inteligentny pokój
					2 SYSTEMY HOTELOWEJ REZERWACJI (PMS)
					Oświetlenie oświetlenie izalimpo
			0,07	D3W,04	Oświetlenie ogólnie (ogólnie)
			0,12	D2,02A	Oświetlenie stołek nieczynnych przy łóżkach
			7,1	LN4o	Oświetlenie rano łóżka
			0,8	LN4	Oświetlenie ogólnie "orkork" (ogólnie)
			8,1	D1	Rezerwa
			8,2	Rezerwa	Podświetlenie szczyt 1
			0,15	LN5	Oświetlenie oprawy WL3
			9,2	WL3	LED łazienko LN2
			0,02	LN2	Podświetlenie biurowo, minipap
			0,06	LN5	Oświetlenie i łazienki LED
			0,02	LN3	REZERWA
			11,2	-	Lampa do biurka
			0,03	TL2	Lampa do czajnika
			0,04	WL1	
			13		

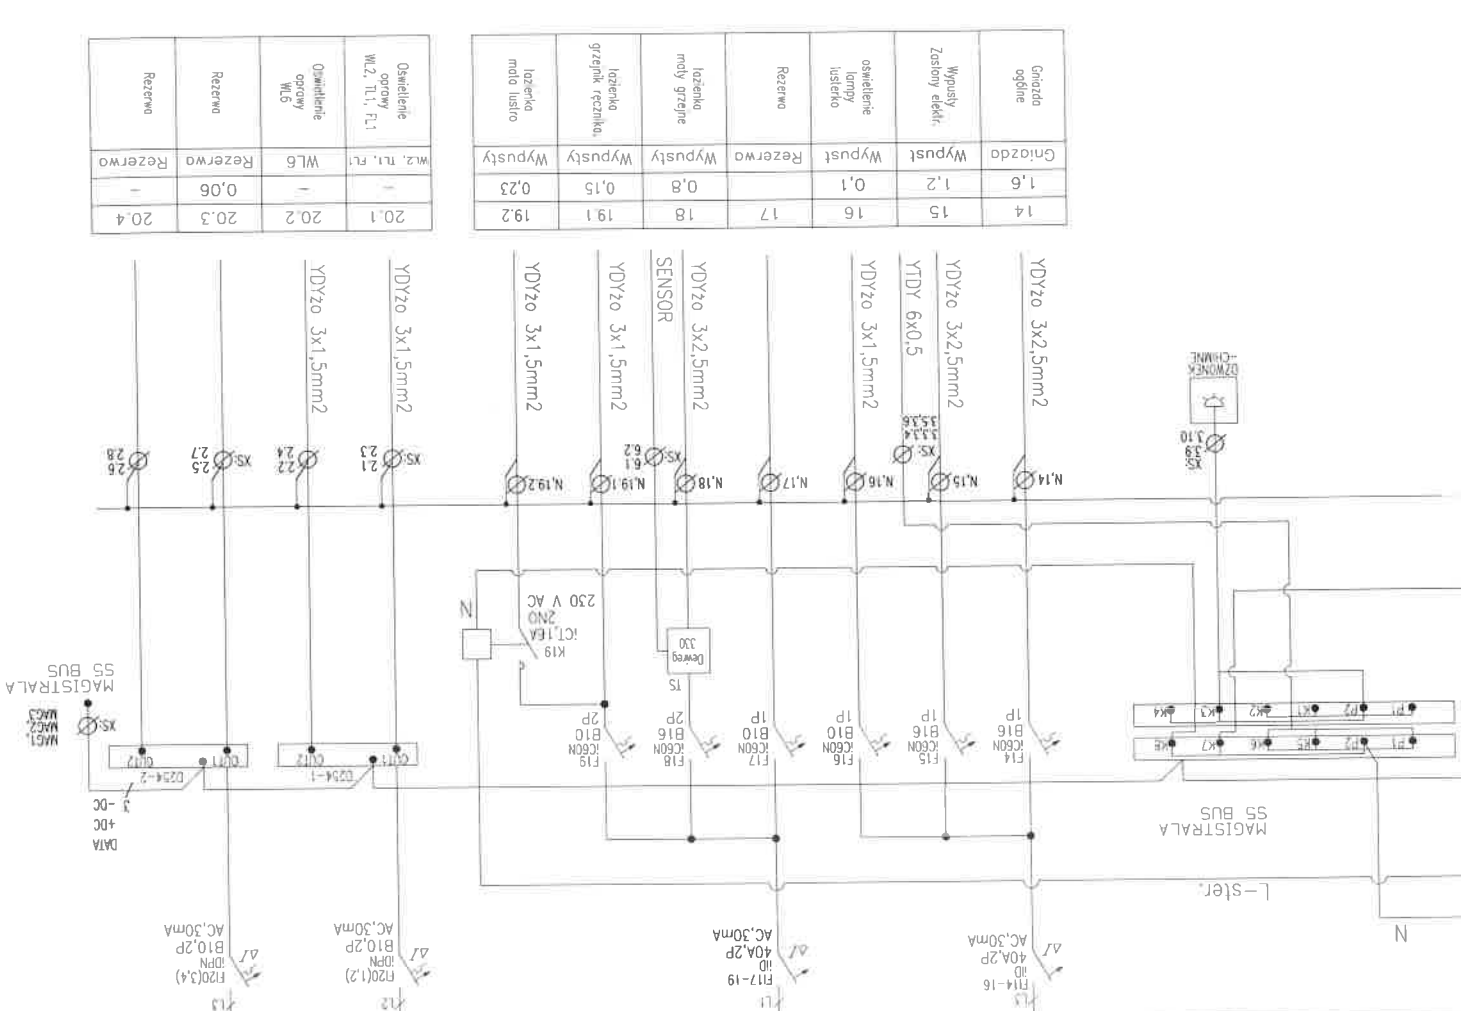

Gratka ogólna	Gnizdo	1,6	14
Wpuszczony Zastój elektryczny	Wypust	1,2	15
osobliwie łomły iusterko	Wypust	0,1	16
Rezerwa	Rezerwa		17
łazienka mły grzejne	Wypust	0,8	18
łazienka grzejnik rzecznika	Wypust	0,15	19,1
łazienka mota iusterko	Wypust	0,23	19,2


Osobliwie osorowy WŁ, TL, FL,1	WŁ, TL, FL,1	20,1	
Osobliwie WŁ5	WŁ6	20,2	
Rezerwa	Rezerwa	0,06	20,3
Rezerwa	Rezerwa	-	20,4

3.01.039	POKÓJ 326 P1	m ²	20/POS. FIA	TYP POKOJU	ROOM TYPE
					K

3.01.040	POKÓJ 326 LAZIENKA	m ²	20/POS. FIA	TYP POKOJU	ROOM TYPE
					K


3.01.042	POKÓJ 326 P2	m ²	20/POS. FIA	TYP POKOJU	ROOM TYPE
					K

3.16.25	SZACHI	m ²			
---------	--------	----------------	--	--	--


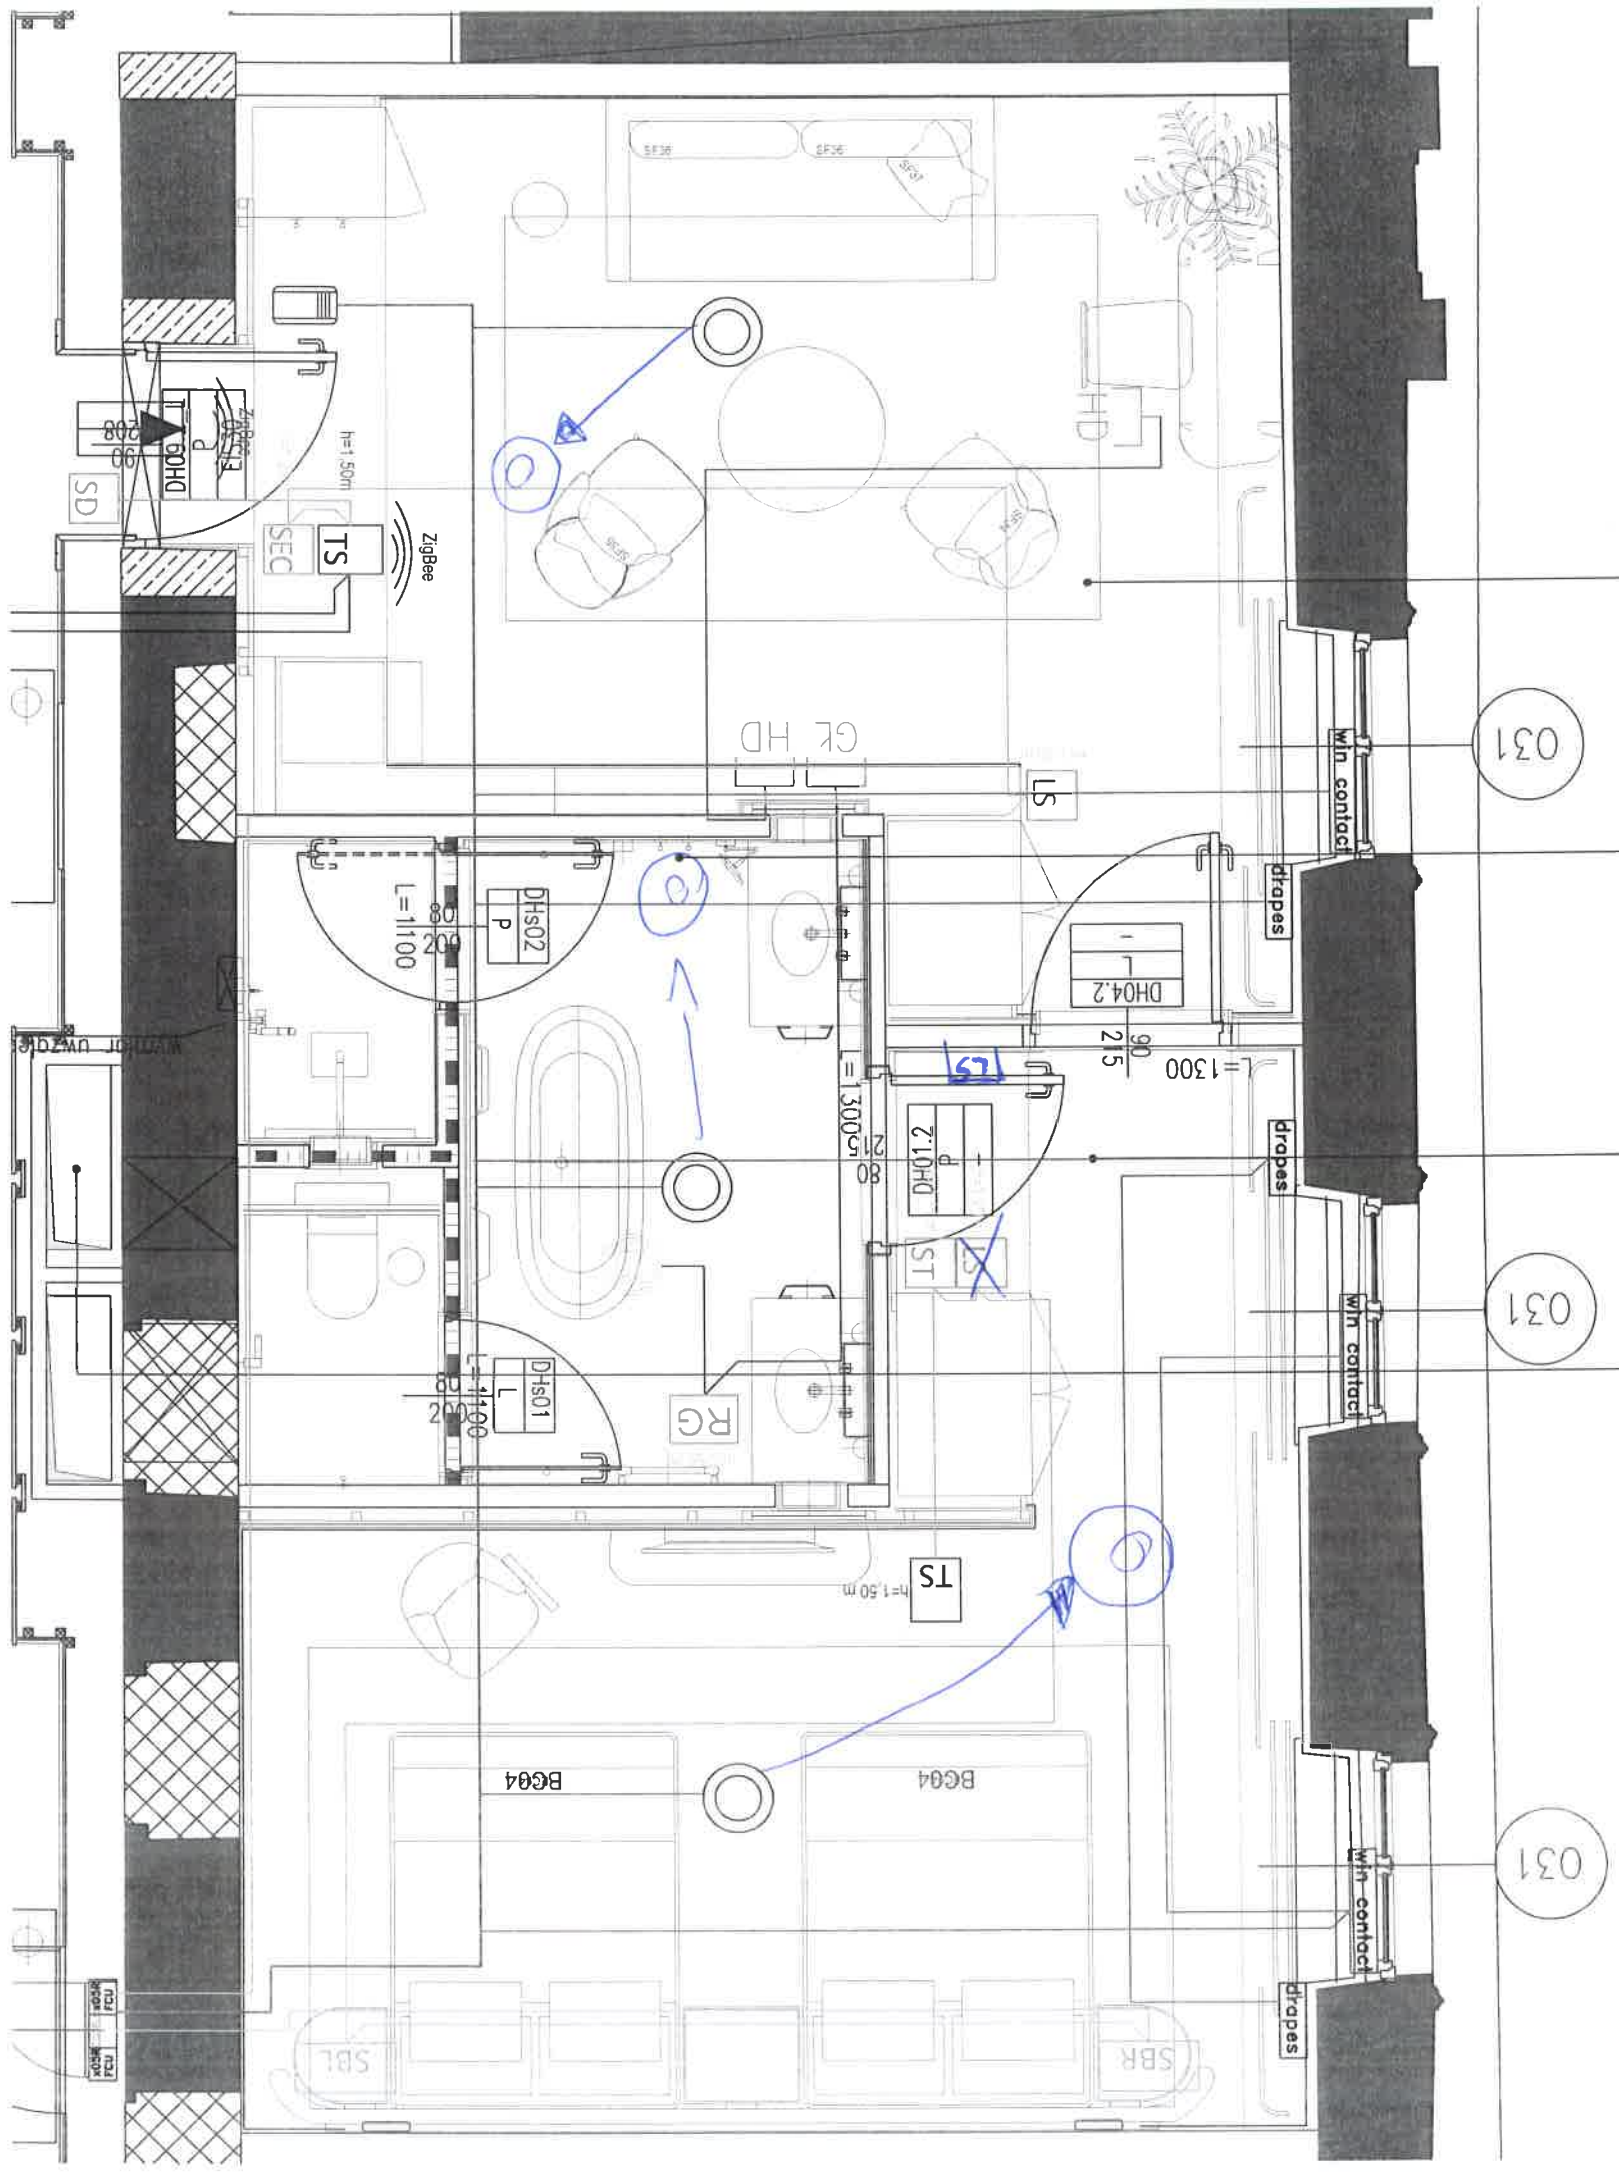


326
5.03.2014

TP-TYP K 334, 328

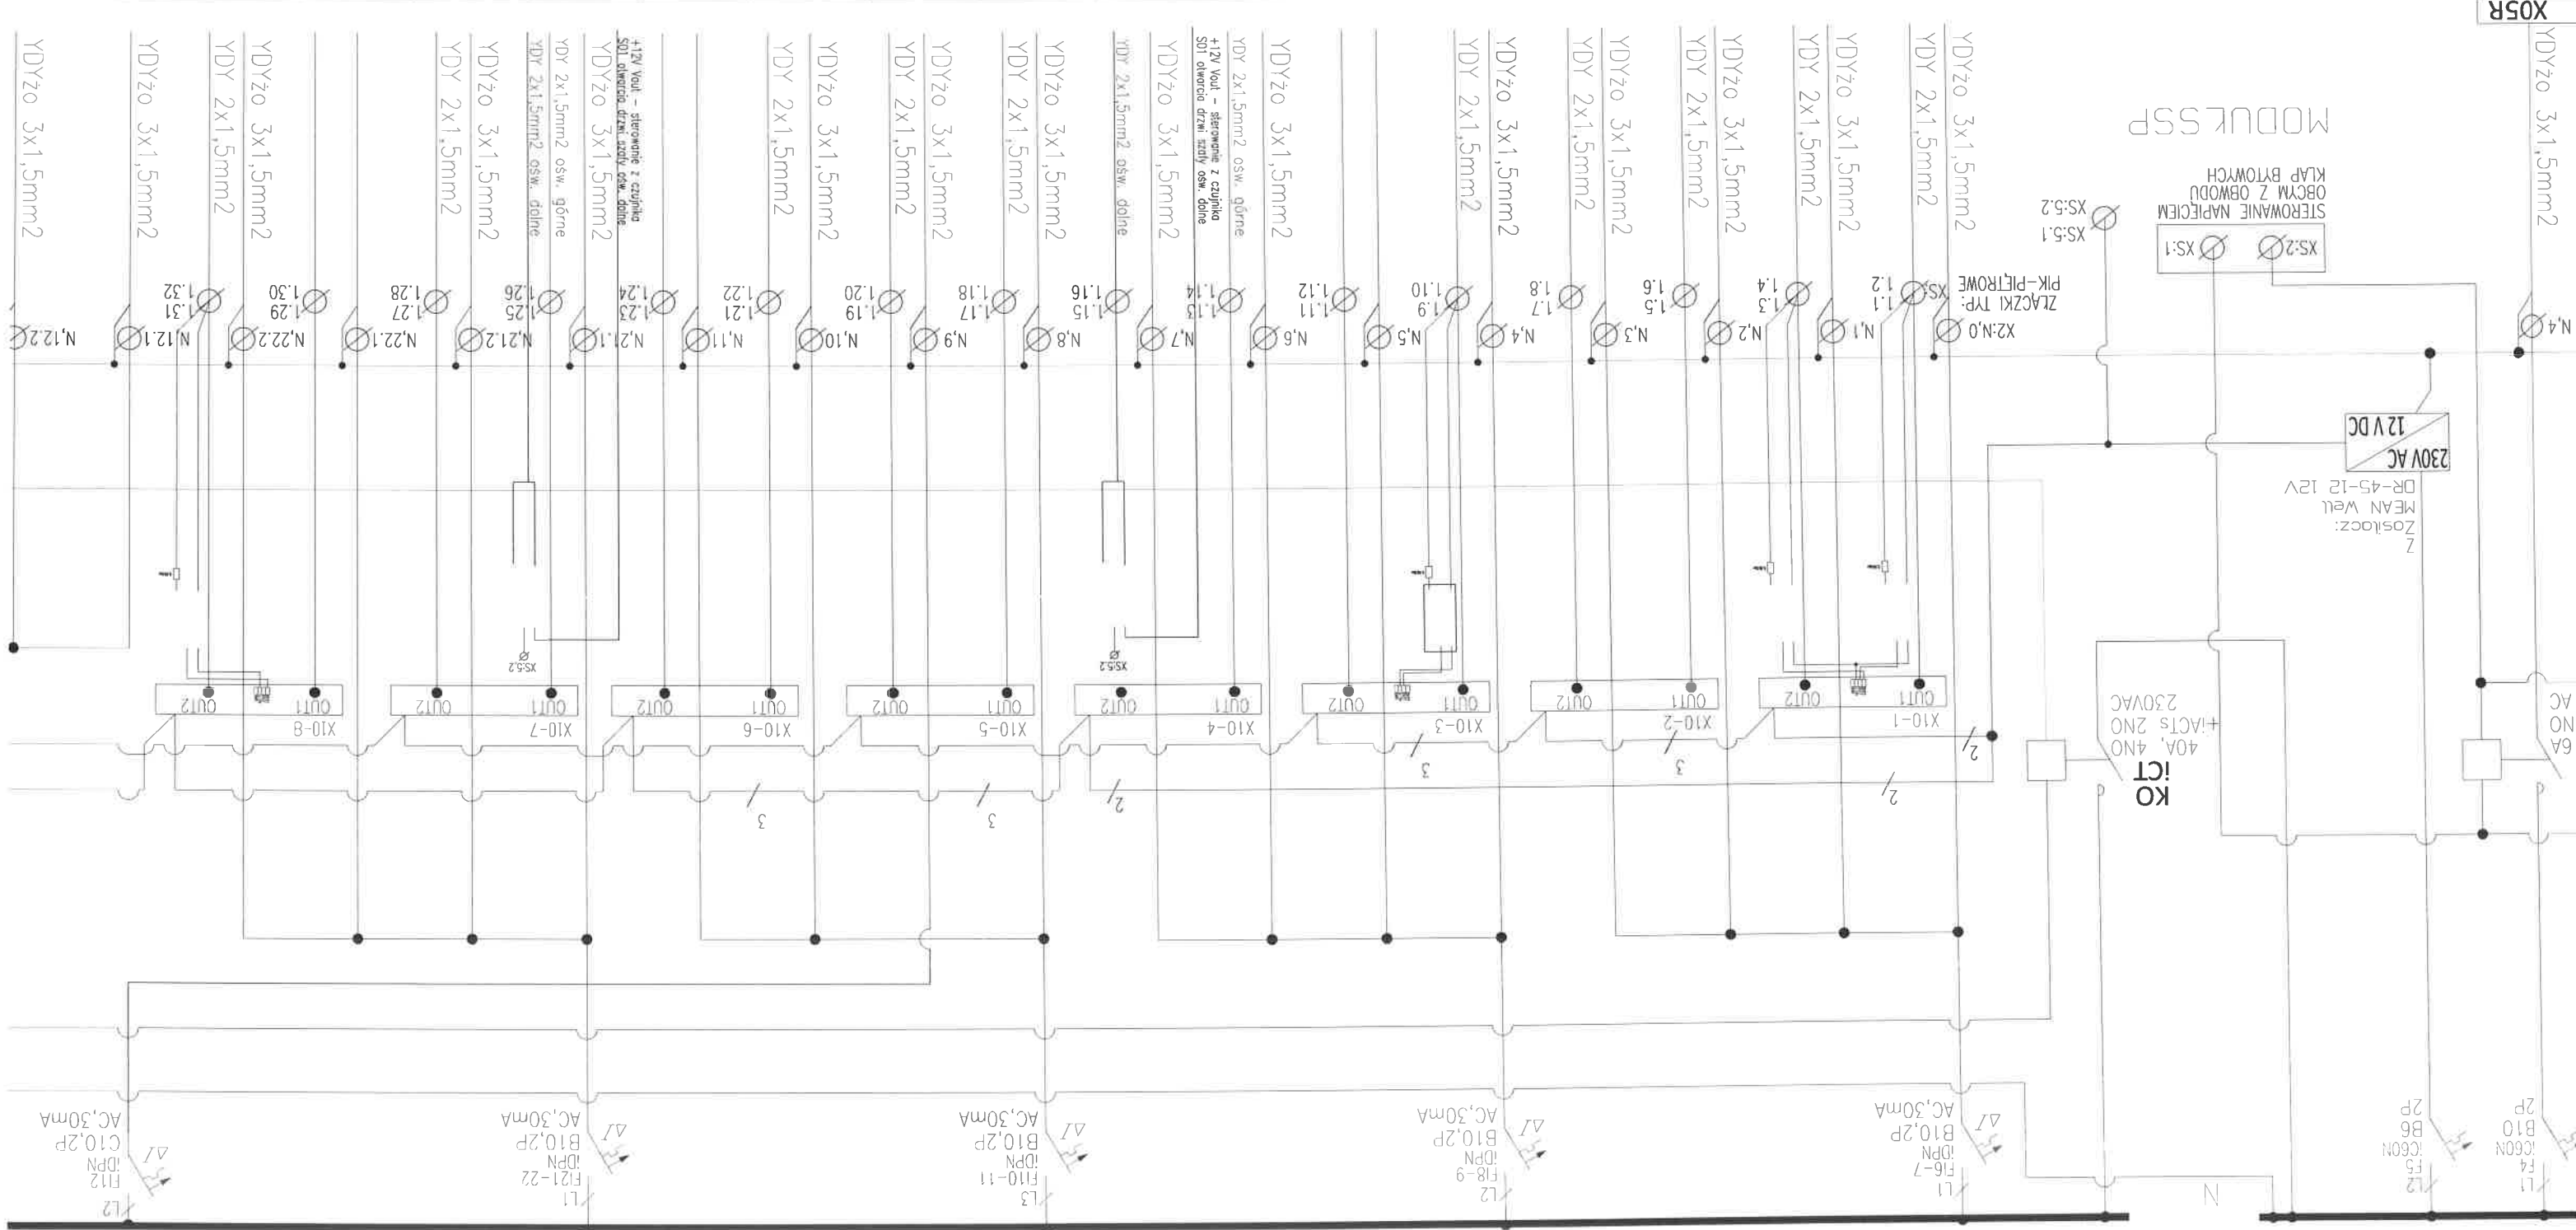


fan-coil	Wypust	4
Zasilanie inteligentny pokój	—	5
WYŁĄCZENIE Z SYSTEMU HOTELOWEJ REZERWACJI (PMS)		
Oświetlenie dcentrowane łazienka	D2,D3W,D4	0,07
Oświetlenie główne łazienka	D2,D2A	0,12
Oświetlenie szafki przy łóżku	LN4a	0,02
Oświetlenie rama łóżka Sypialnia	LN4	0,8
Oświetlenie główne Sypialnia	D1	0,06
Rezerwa	Rezerwa	8,2
Podświetlenie Szafa 1 Salon	LN5	0,15
Podświetlenie Szafa 1 Salon	LN5	0,12
Pospek LED Łazienka	LN2	0,02
Oświetlenie Pospek LED Sypialnia	LN3	0,02
Podświetlenie biblioteczka, minibar	LN5	0,06
Rezerwa	Rezerwa	11,2
Podświetlenie Szafki Sypialnia	LN5	0,02
Oświetlenie oprawy WL3	WL3	0,06
Rezerwa	REZ.	22,1
Oświetlenie Główne Salon	D1	0,04
Lampka na biurku Salon	TL2	12,1
Lampka na biurku	TL	12

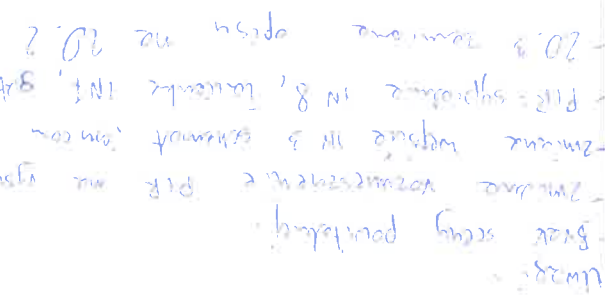
[illegible]

333
05.03.2014.

TYP A lub A1 na kondygnacji +3 pokój nr 333, 315, 319, 321

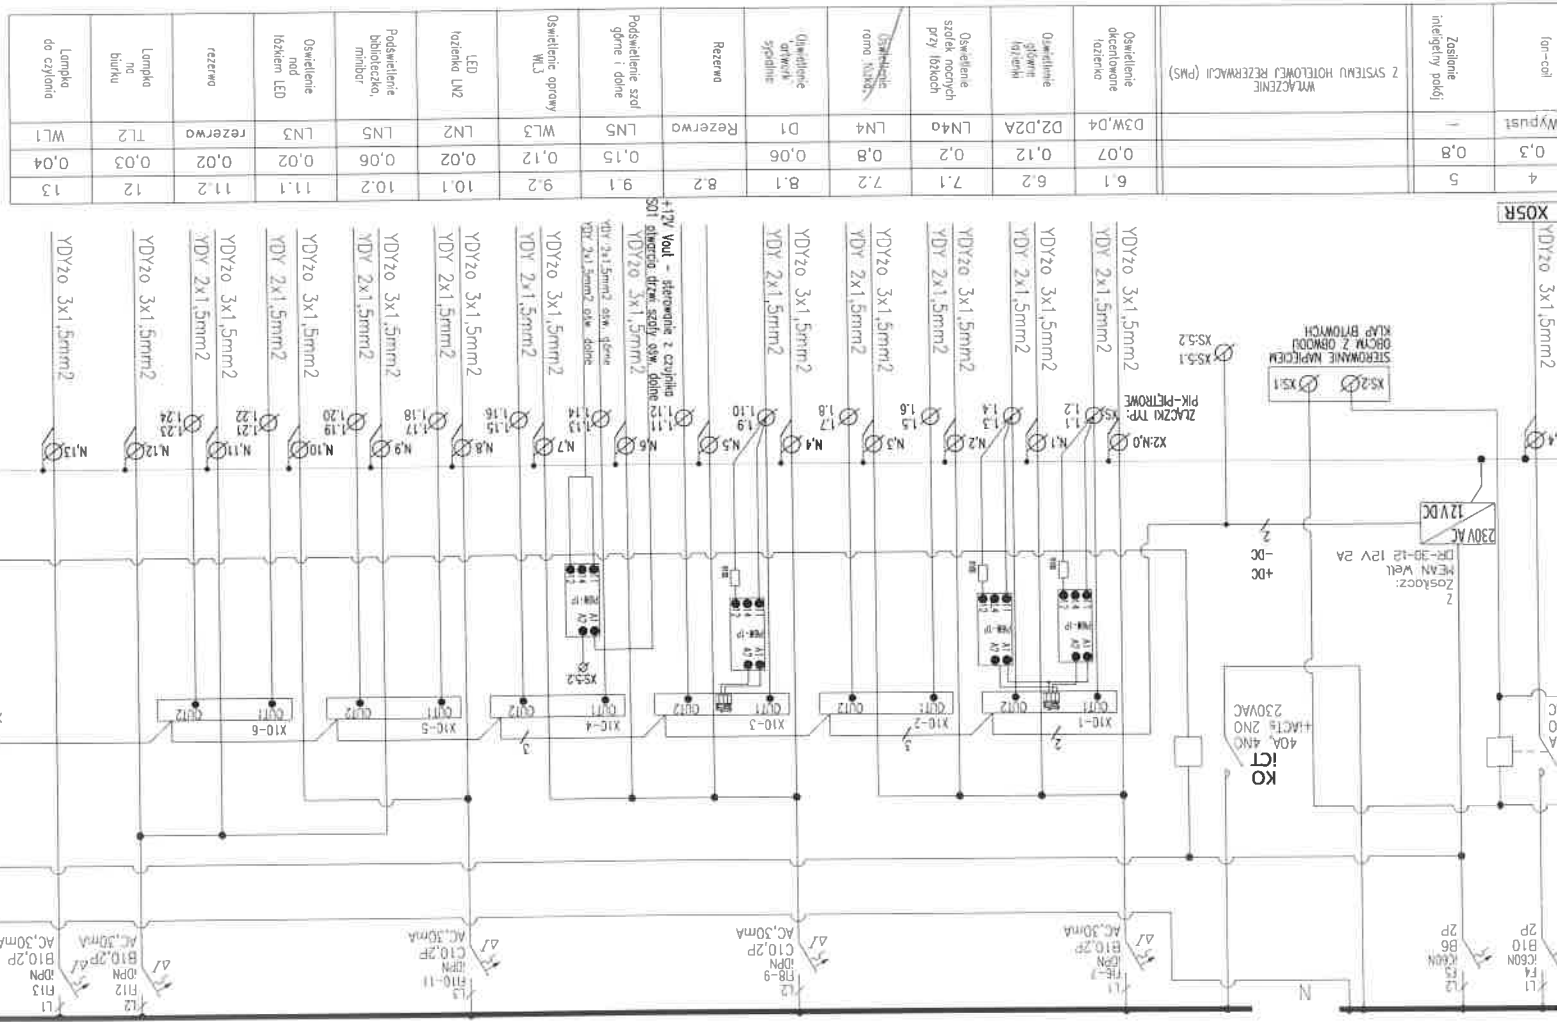

4	Wypust	0,3	5	0,8	5
Zasilanie integralny podaj z SYSTEMU HOTELOWEJ REZERWACJI (PMS)					
Oswietlenie dekoracyjne	D3W.04	0,07	6,1		
Oswietlenie glowne	D2.D2A	0,12	6,2		
Oswietlenie stropu nocnych przy lizbach	LN40	0,2	7,1		
Oswietlenie pom. klozet	LN4	0,8	7,2		
Oswietlenie drzwi	D1	0,06	8,1		
Rezerwa	Rezerwa	8,2			
Podswietlenie szafy	LN5	0,15	9,1		
Oswietlenie opisy WL3	WL3	0,12	9,2		
LED	LN2	0,02	10,1		
Podswietlenie biblioteczki, minior	LN5	0,06	10,2		
Oswietlenie	LN3	0,02	11,1		
Rezerwa	Rezerwa	0,02	11,2		
Lampa na biurku	TL2	0,03	12		
Lampa do czytania	WL1	0,04	13		

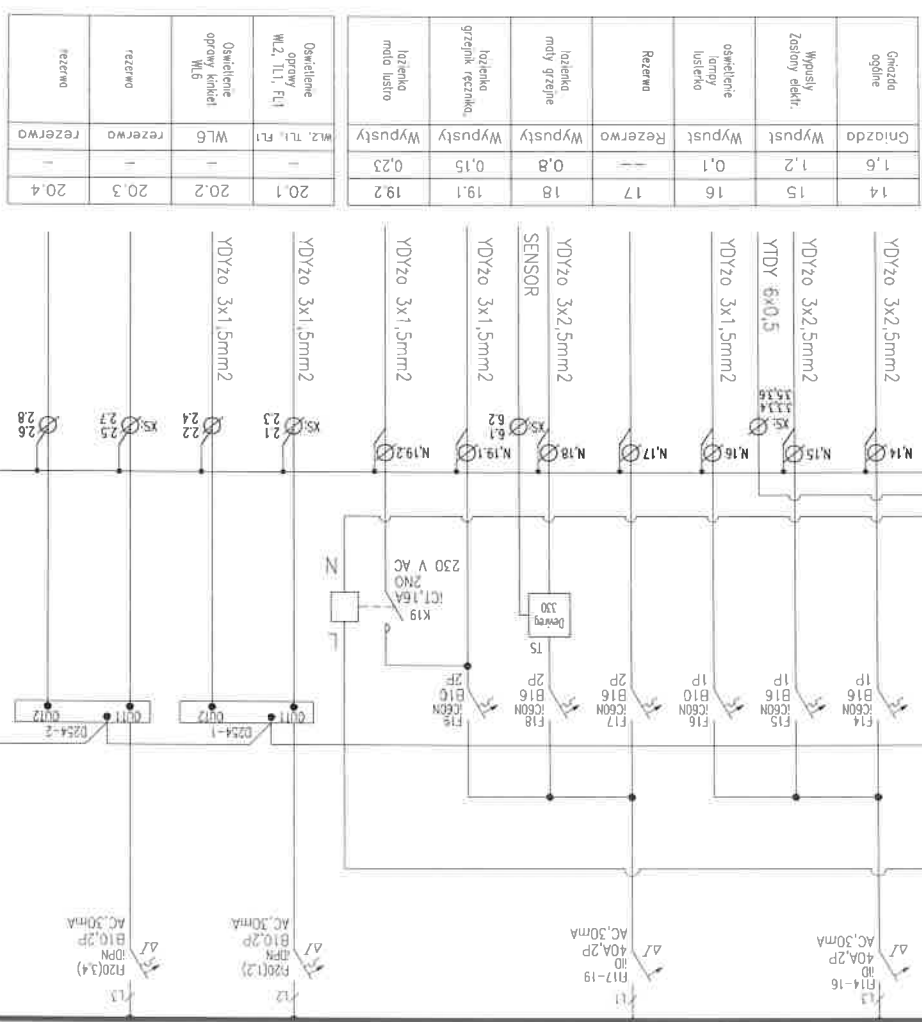

14	Gniazda ogolne	Gniazda	1,6	14	
Wypust	Wypust	1,2	15		
Oswietlenie	Wypust	0,1	16		
Rezerwa	Rezerwa	17			
Isolacja	Wypust	0,8	18		
Isolacja	Wypust	0,15	19,1		
Isolacja	Wypust	19,2			
Oswietlenie	Wypust	20,1			
Oswietlenie	Wypust	20,2			
Rezerwa	Rezerwa	20,3			
Rezerwa	Rezerwa	20,4			