



valid

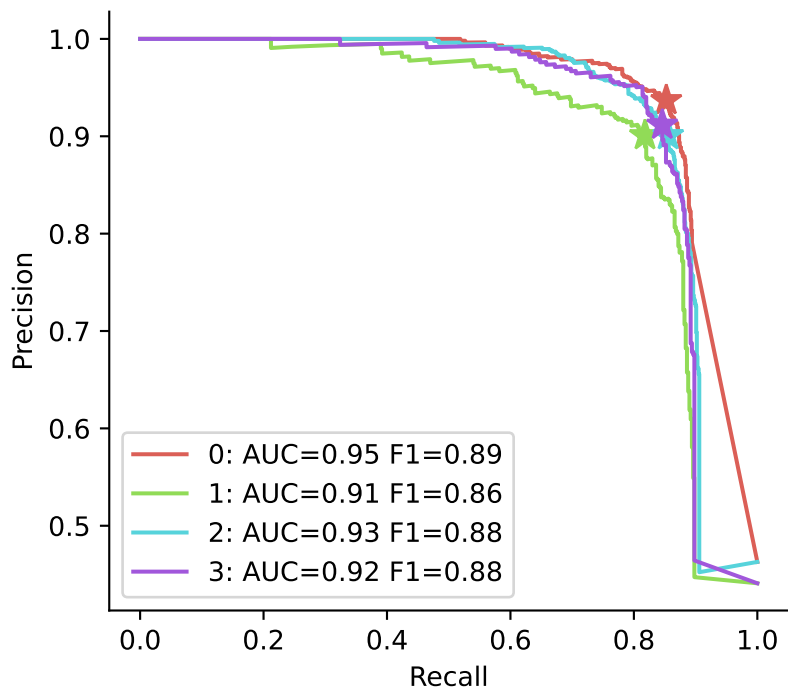


test

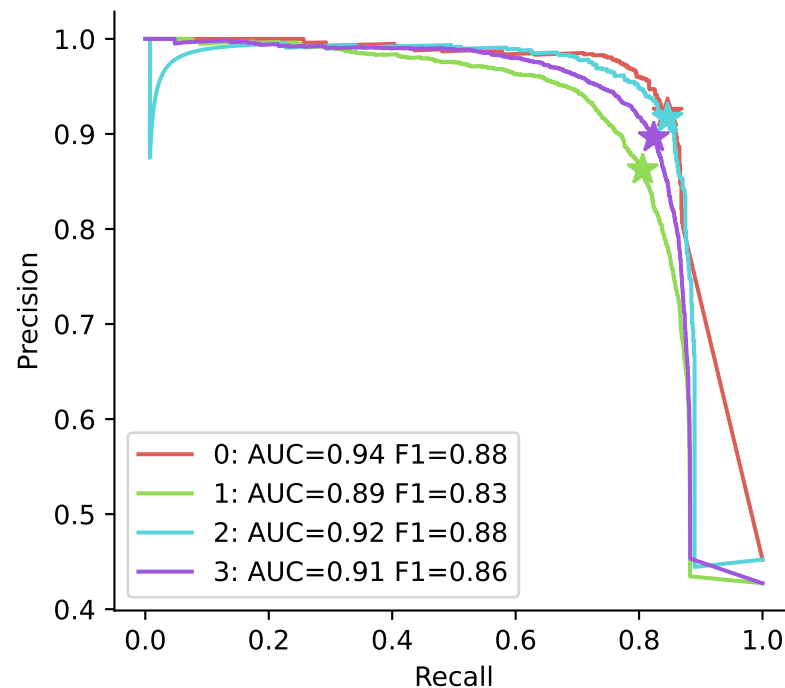

Model:bestepoch
fit_clinicalbert.split-method.network
0: Default (80/10/10): CB
1: TAC (45/5/50): CB
2: Default (80/10/10): PMB
3: TAC (45/5/50): PMB

valid

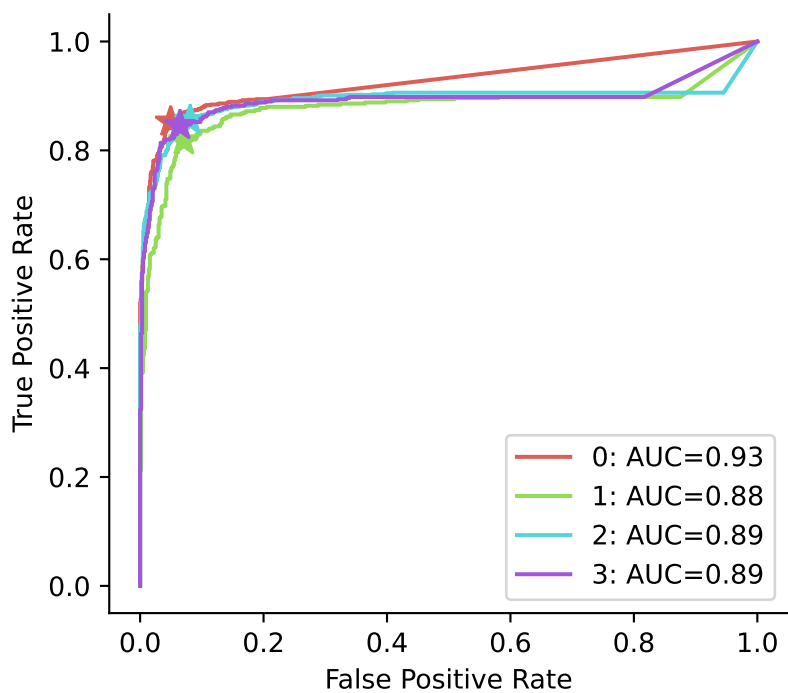

test

