



valid

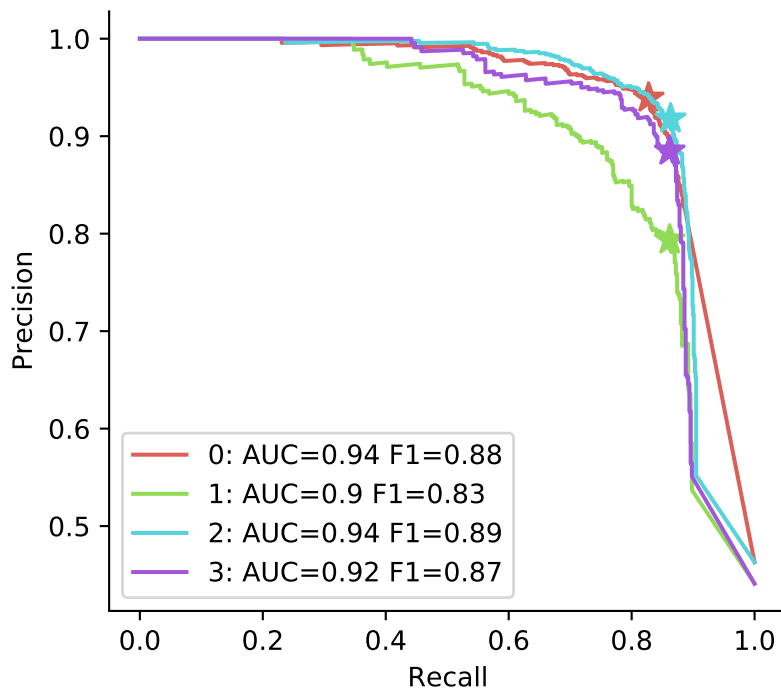


test

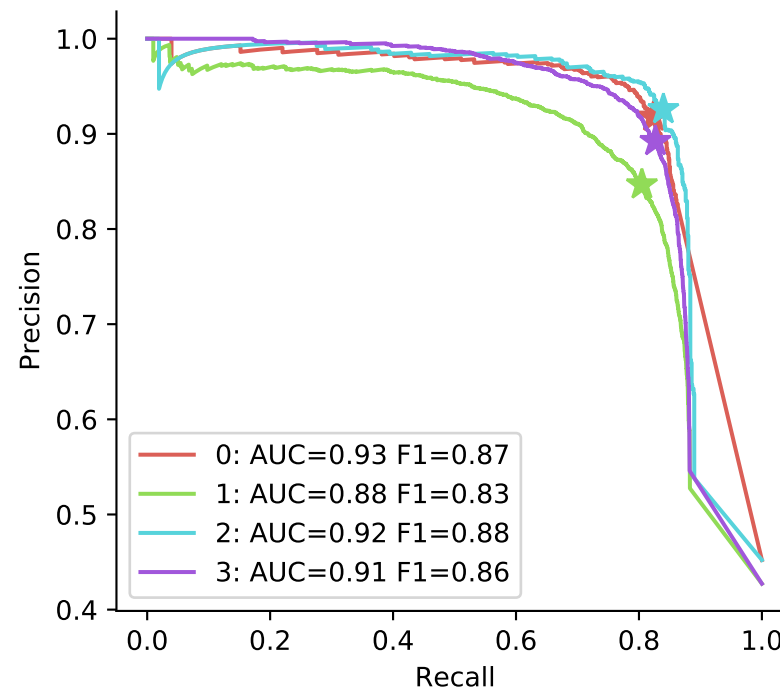

Model:bestepoch  
fit\_clinicalbert.split-method.network  
0: Default (80/10/10): CB  
1: TAC (45/5/50): CB  
2: Default (80/10/10): PMB  
3: TAC (45/5/50): PBM

valid

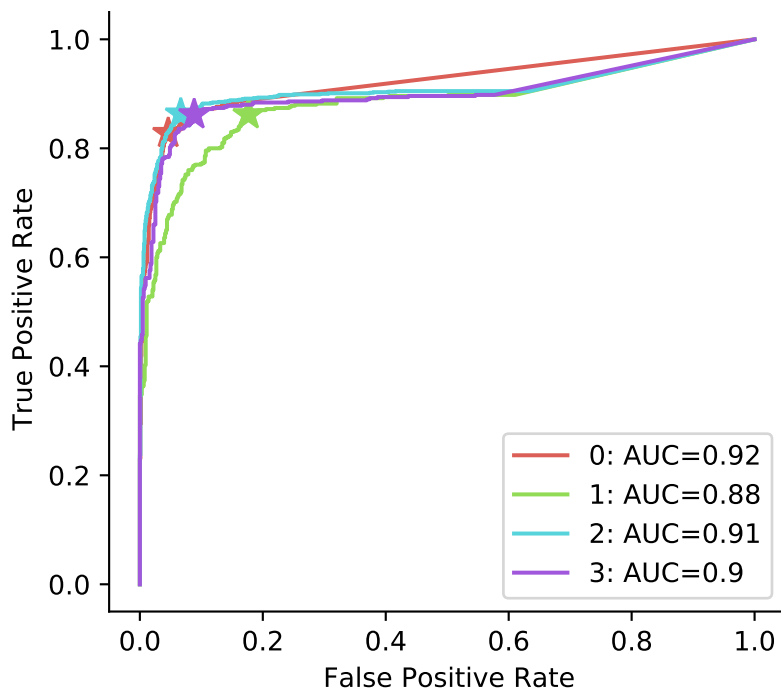

test

