valid

Precision vs Recall

- 0: AUC=0.87 F1=0.82
- 1: AUC=0.88 F1=0.82
- 2: AUC=0.76 F1=0.64
- 3: AUC=0.67 F1=0.64
- 4: AUC=0.68 F1=0.64
- 5: AUC=0.74 F1=0.64

test

- 0: AUC=0.87 F1=0.81
- 1: AUC=0.87 F1=0.81
- 2: AUC=0.8 F1=0.67
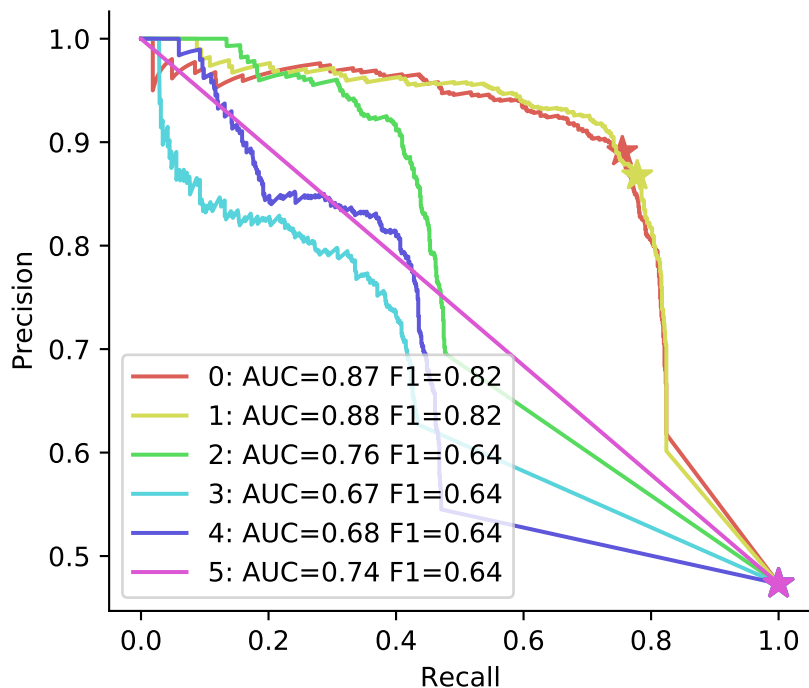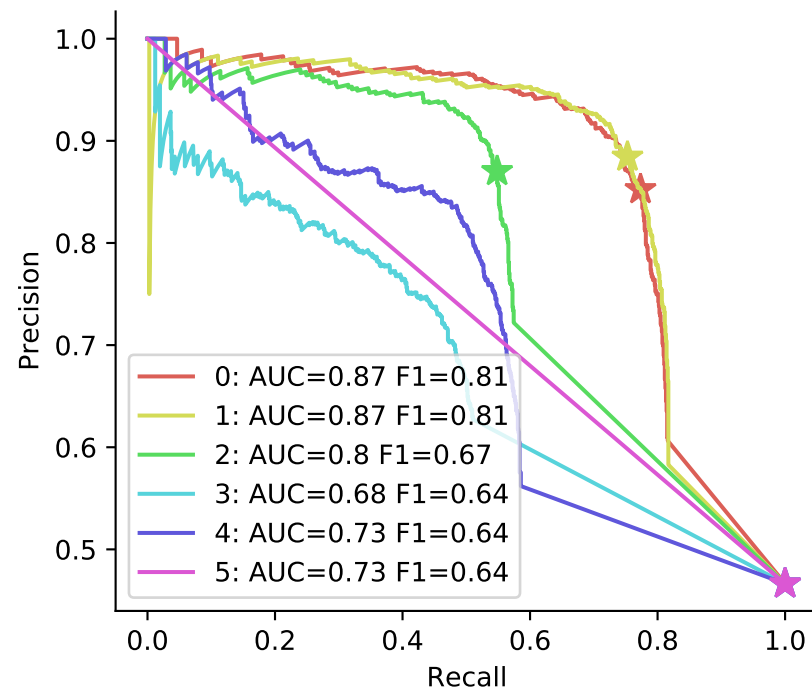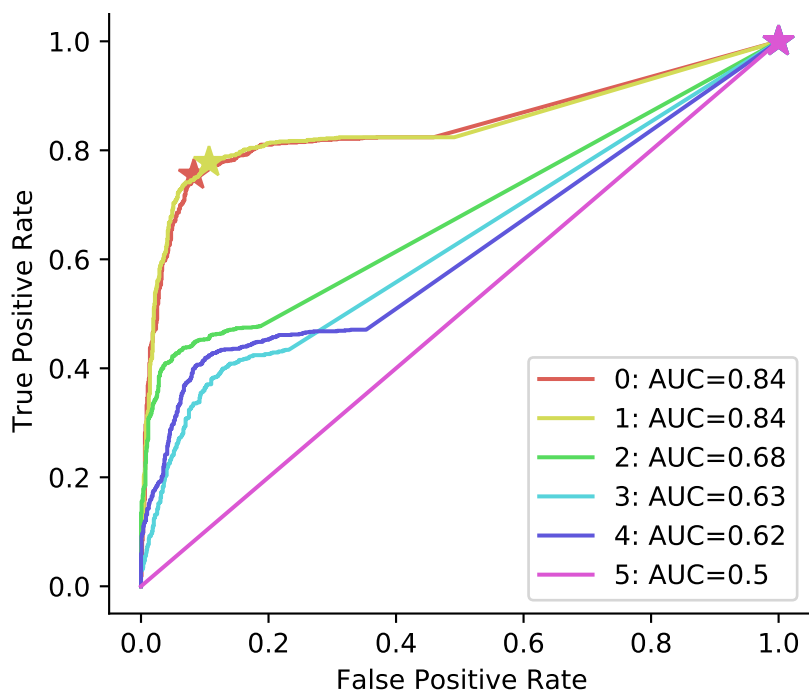- 3: AUC=0.68 F1=0.64
- 4: AUC=0.73 F1=0.64
- 5: AUC=0.73 F1=0.64

Model:bestepoch
construct_training_data.method
0: Substitute Term, Prepend Term
1: Prepend Term Only
2: Substitute Term Only
3: No Changes
4: Subsitute with Nonsense
5: Random Sentences

valid

True Positive Rate vs False Positive Rate

- 0: AUC=0.84
- 1: AUC=0.84
- 2: AUC=0.68
- 3: AUC=0.63
- 4: AUC=0.62
- 5: AUC=0.5

test

- 0: AUC=0.84
- 1: AUC=0.84
- 2: AUC=0.73
- 3: AUC=0.66
- 4: AUC=0.68
- 5: AUC=0.5