



valid

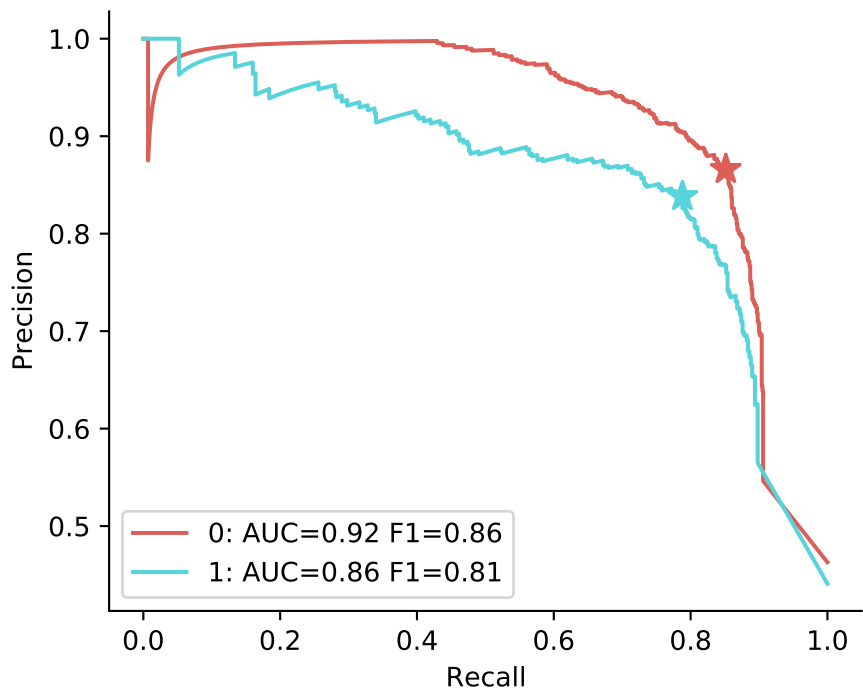


test

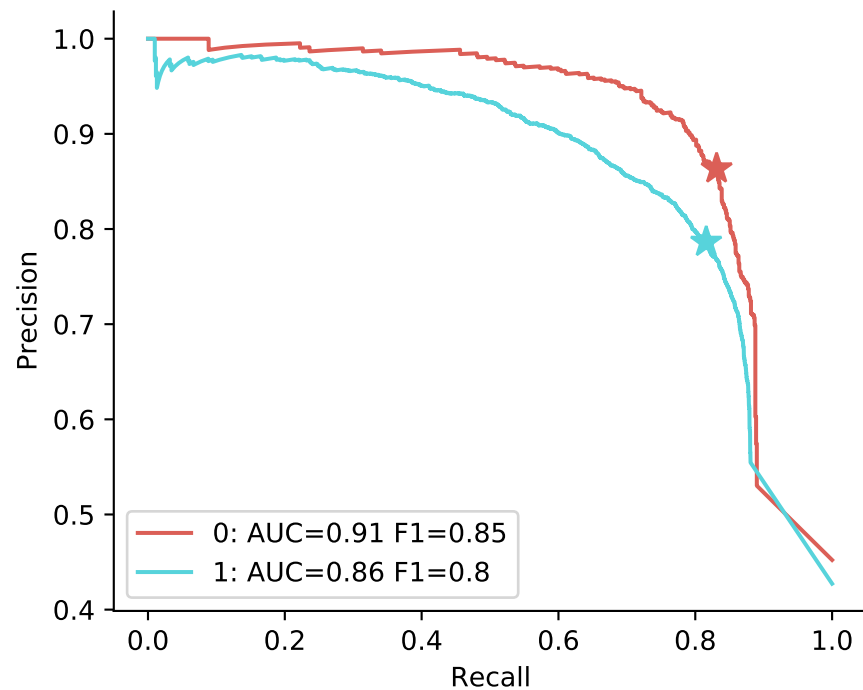

Model:bestepoch  
fit\_clinicalbert.split-method  
0: Default (80/10/10)  
1: TAC (45/5/50)

valid

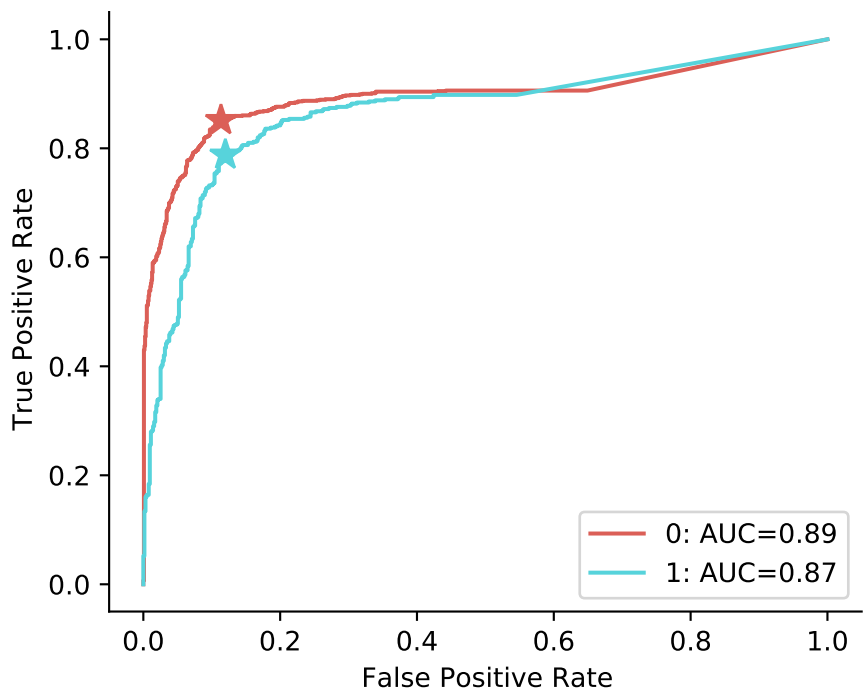

test

