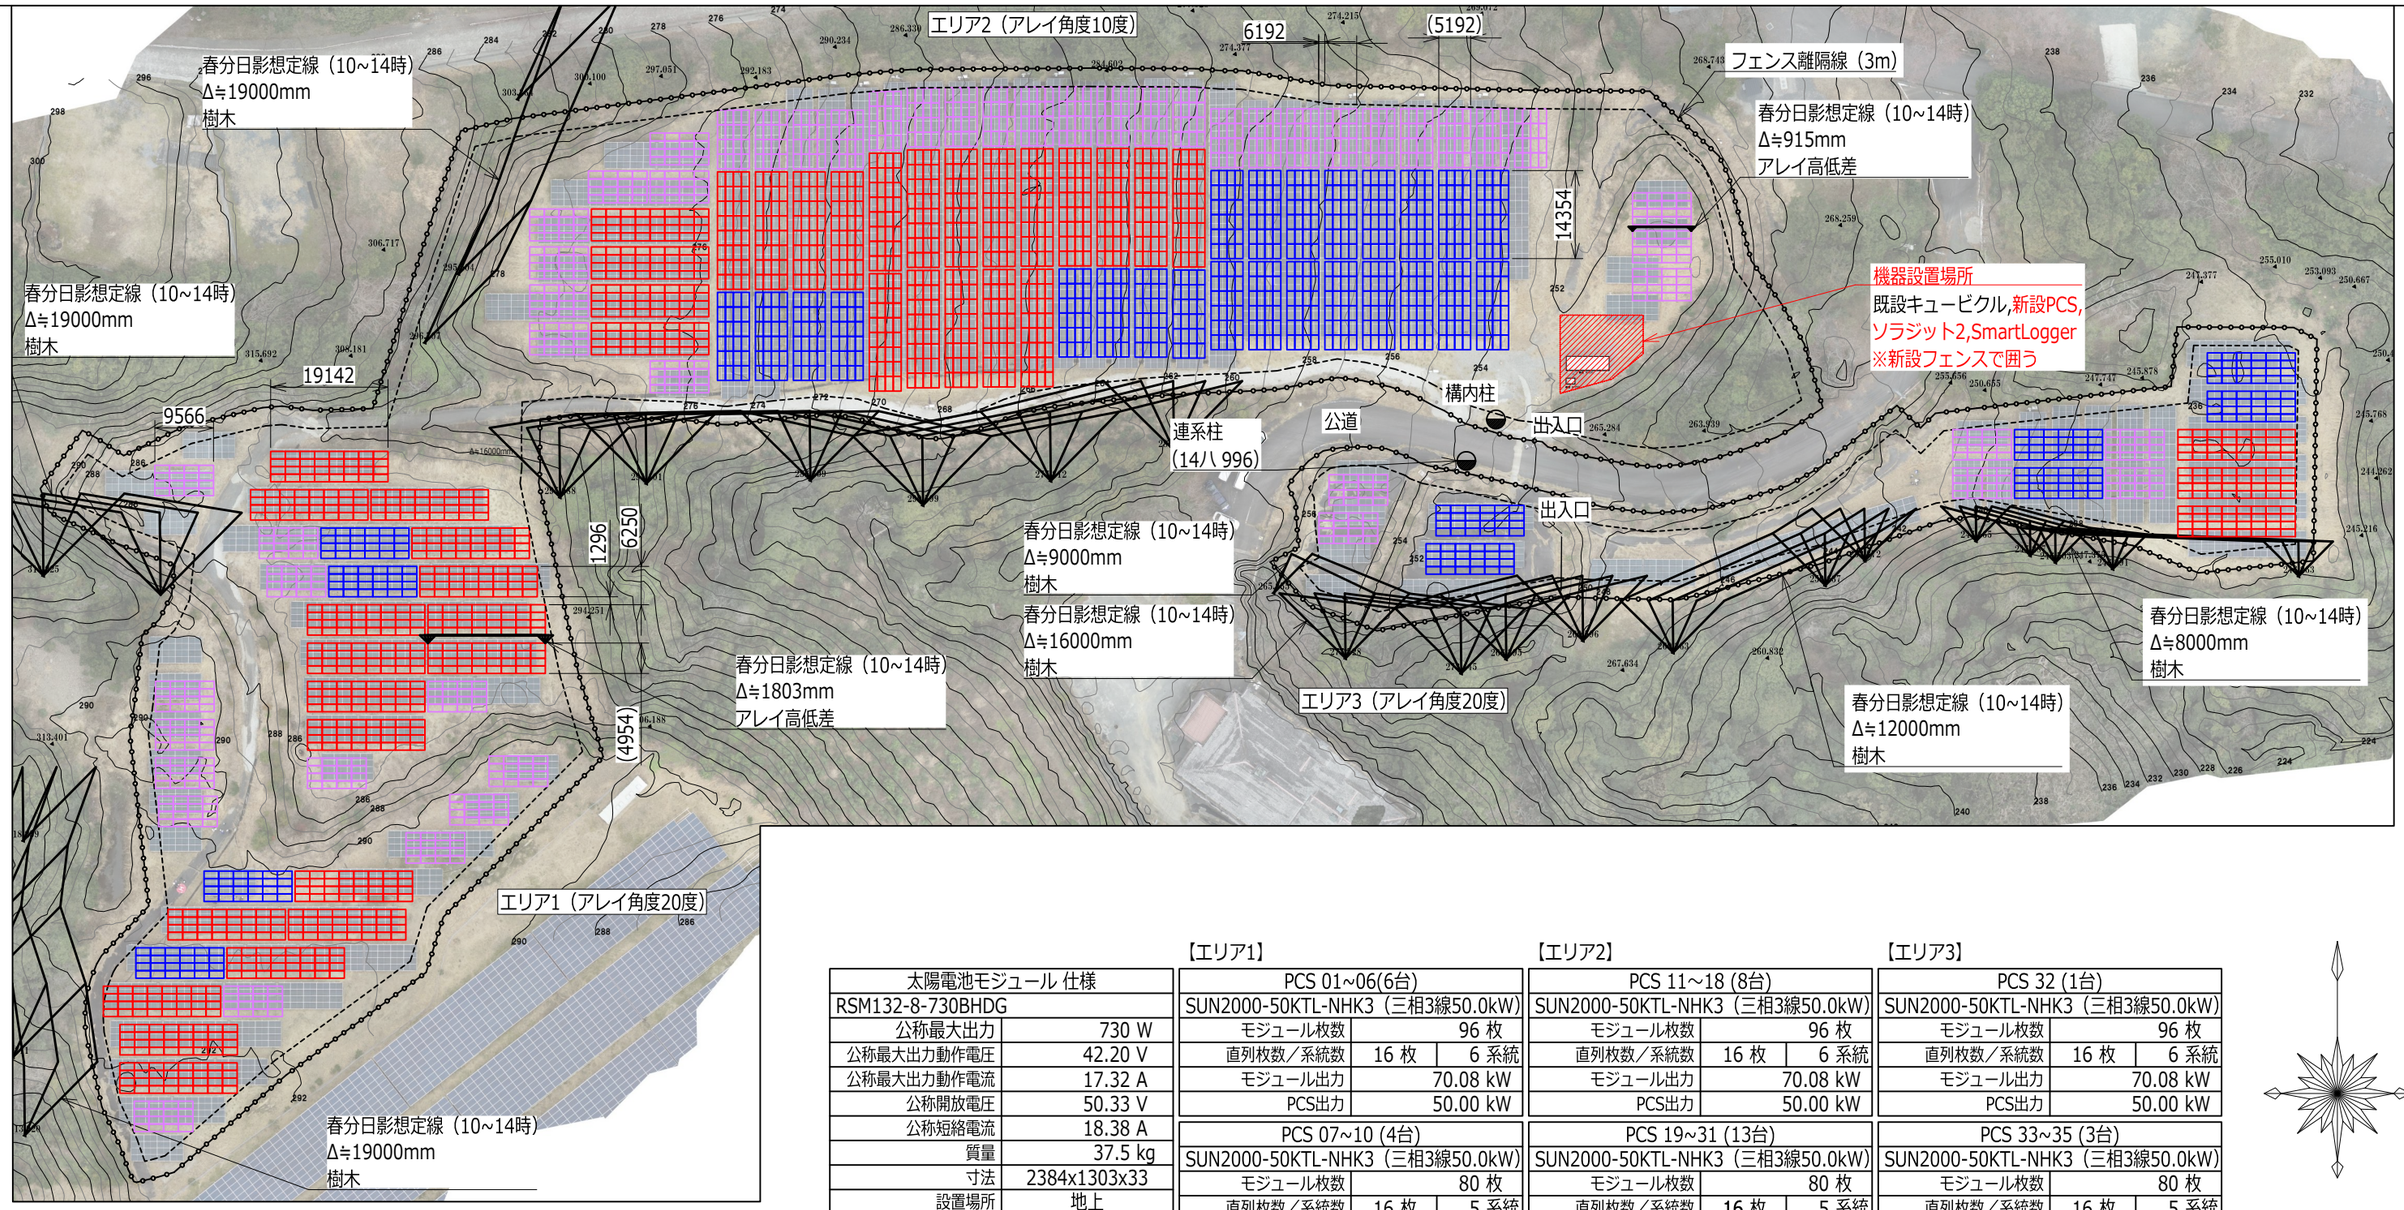

太陽電池モジュール 仕様	
RSM132-8-730BHDG	
公称最大出力	730 W
公称最大出力動作電圧	42.20 V
公称最大出力動作電流	17.32 A
公称開放電圧	50.33 V
公称短絡電流	18.38 A
質量	37.5 kg
寸法	2384x1303x33
設置場所	地上
モジュール 合計枚数	3040 枚
モジュール総出力	2219.20 kW
系統側総出力	1750.00 kW

【エリア1】

PCS 01~06(6台)		
SUN2000-50KTL-NHK3（三相3線50.0kW）		
モジュール枚数	96 枚	
直列枚数／系統数	16 枚	6 系統
モジュール出力	70.08 kW	
PCS出力	50.00 kW	

PCS 07~10 (4台)		
SUN2000-50KTL-NHK3（三相3線50.0kW）		
モジュール枚数	80 枚	
直列枚数／系統数	16 枚	5 系統
モジュール出力	58.40 kW	
PCS出力	50.00 kW	

モジュール 合計枚数	896 枚
モジュール総出力	654.08 kW
系統側総出力	500.00 kW

【エリア2】

PCS 11~18 (8台)		
SUN2000-50KTL-NHK3（三相3線50.0kW）		
モジュール枚数	96 枚	
直列枚数／系統数	16 枚	6 系統
モジュール出力	70.08 kW	
PCS出力	50.00 kW	

PCS 19~31 (13台)		
SUN2000-50KTL-NHK3（三相3線50.0kW）		
モジュール枚数	80 枚	
直列枚数／系統数	16 枚	5 系統
モジュール出力	58.40 kW	
PCS出力	50.00 kW	

モジュール 合計枚数	1808 枚
モジュール総出力	1319.84 kW
系統側総出力	1050.00 kW

【エリア3】

PCS 32 (1台)		
SUN2000-50KTL-NHK3（三相3線50.0kW）		
モジュール枚数	96 枚	
直列枚数／系統数	16 枚	6 系統
モジュール出力	70.08 kW	
PCS出力	50.00 kW	

PCS 33~35 (3台)		
SUN2000-50KTL-NHK3（三相3線50.0kW）		
モジュール枚数	80 枚	
直列枚数／系統数	16 枚	5 系統
モジュール出力	58.40 kW	
PCS出力	50.00 kW	

モジュール 合計枚数	336 枚
モジュール総出力	245.28 kW
系統側総出力	200.00 kW

4段8列： 43基
4段6列： 34基
4段4列： 53基

～ 特記事項 ～

※ 測量図を基に作成しております。
※ エリア1および3はアレイ角度を20度として配置しております。
※ エリア2はアレイ角度を10度として配置しております。
※ 冬至日影線は実際とは異なる場合がございます。
※ 本図面は商談用のものであり、設置容量や発電量を保証するものではございません。

-三重県三重郡-

参考図	案件	みえ福王山第1太陽光発電所　リパワリング検討	明日を未来にする。Next Energy　ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社	設計	検図	承認	シート	A3	縮尺	1/1000
	図名	太陽電池モジュール 配置図		25.05.16 伊良部	25.05.16 山崎	25.05.16 小泉	RP-0007- SL03-00			