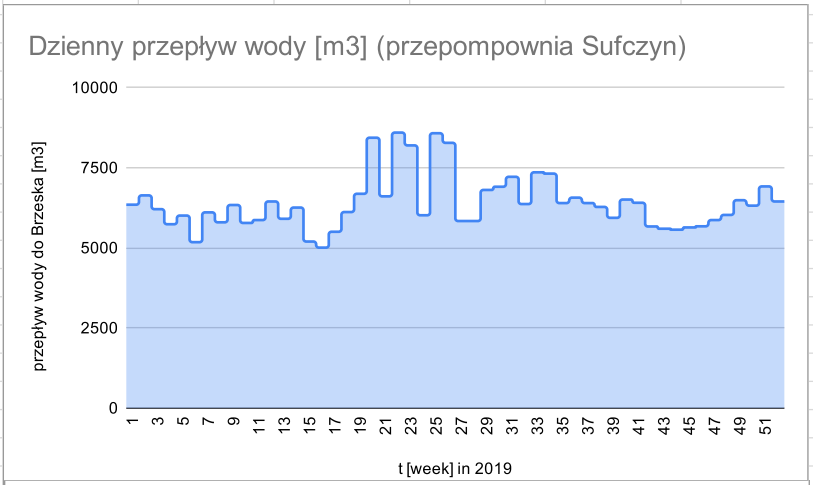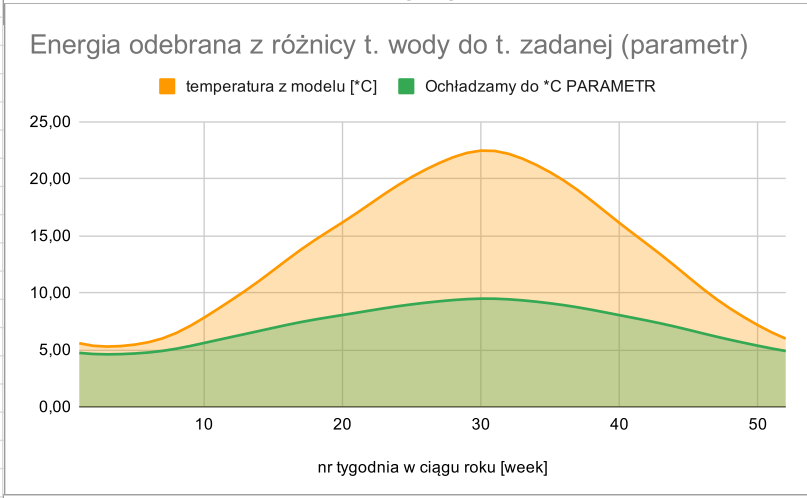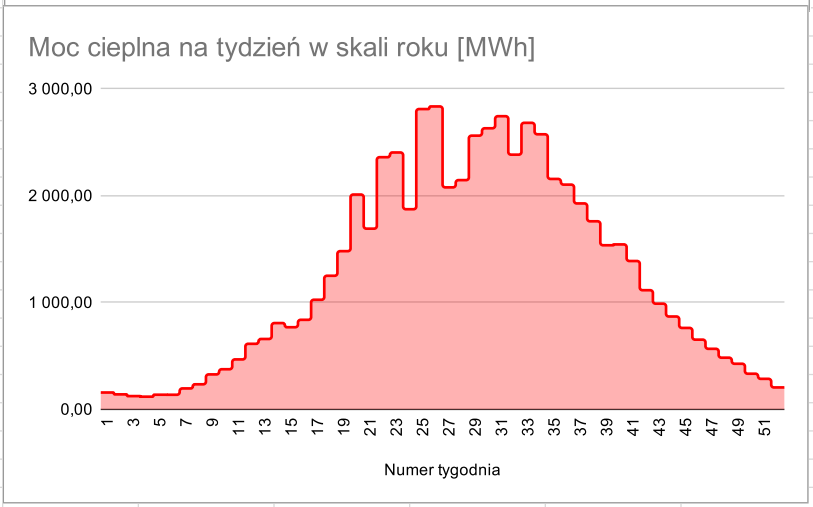nr tygodnia w cią	Dzienny przepływ	temperatura z mo	Q [MWh]	Ochładzamy do *C PARAMETR	Rocznie otrzymujemy	
1	6350	5,57	157,84	4,72	64,77	GWh
2	6640	5,34	140,42	4,62		
3	6210	5,28	124,18	4,59		
4	5740	5,32	118,89	4,61		
5	6010	5,44	137,11	4,67		
6	5180	5,66	136,78	4,76		
7	6110	5,99	196,05	4,89		
8	5800	6,47	234,72	5,09		
9	6340	7,08	327,35	5,32		
10	5780	7,80	375,66	5,59		
11	5870	8,57	467,75	5,86		
12	6450	9,37	613,80	6,12		
13	5910	10,18	658,96	6,38		
14	6260	11,05	807,90	6,65		
15	5200	11,96	768,99	6,92		
16	5010	12,88	838,38	7,18		
17	5505	13,78	1 026,21	7,42		
18	6120	14,61	1 250,85	7,65		
19	6690	15,40	1 481,15	7,85		
20	8440	16,17	2 011,23	8,04		
21	6610	16,96	1 691,84	8,24		
22	8600	17,80	2 360,85	8,44		
23	8200	18,63	2 405,06	8,63		
24	6020	19,43	1 873,75	8,82		
25	8580	20,15	2 811,55	8,98		
26	8280	20,80	2 836,05	9,12		
27	5840	21,38	2 078,42	9,25		
28	5840	21,89	2 146,26	9,36		
29	6810	22,27	2 562,62	9,44		
30	6910	22,46	2 631,59	9,48		
31	7220	22,43	2 744,70	9,47		
32	6370	22,18	2 384,65	9,42		
33	7360	21,76	2 682,71	9,33		
34	7320	21,21	2 575,42	9,21		
35	6400	20,56	2 157,29	9,07		
36	6570	19,82	2 104,13	8,90		
37	6400	18,99	1 928,03	8,71		
38	6280	18,06	1 760,86	8,50		
39	5940	17,09	1 536,44	8,27		
40	6510	16,12	1 544,29	8,03		
41	6410	15,18	1 388,86	7,79		
42	5670	14,26	1 115,61	7,55		
43	5600	13,33	989,63	7,30		
44	5570	12,35	869,38	7,03		
45	5640	11,35	762,43	6,74		
46	5675	10,36	652,71	6,44		
47	5870	9,44	566,90	6,14		
48	6030	8,60	483,93	5,87		
49	6490	7,85	427,03	5,60		
50	6320	7,15	333,75	5,35		
51	6920	6,51	285,84	5,10		
52	6450	5,97	205,36	4,89