
REGISTRO TÉRMICO Y VISIBLE

Transformador de potencia

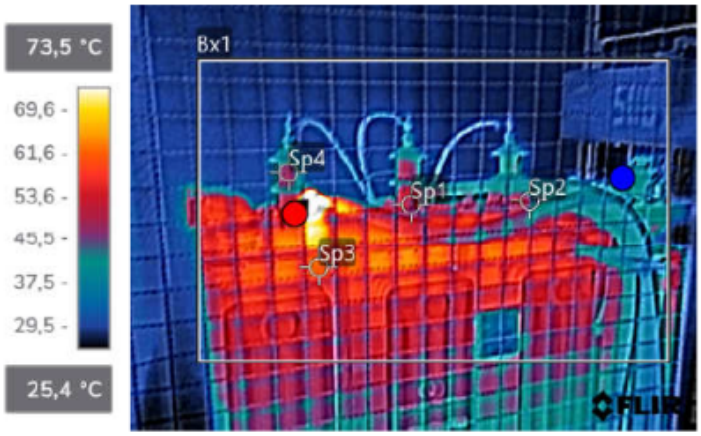

FLIR0082.jpg


894051417

Comparación de puntos superficiales para orientar la revisión del equipo y su comportamiento bajo carga.

Sp1	Sp2	Sp3	Sp4
47,9 °C	**46,9 °C**	**62,9 °C**	**50,0 °C**

Qué se observa


Entre Sp3 y Sp2 se observa una diferencia de 16,0 °C. El punto más caliente se localiza mediante el registro térmico.

Contrastar el patrón con la carga, las conexiones, la ventilación y las condiciones de medición. Verificar la evolución en condiciones equivalentes.

CPK Ingeniería
PROCESOS - MONTAJES - RESULTADOS

PROCESOS INDUSTRIALES

Banco de molienda de trigo

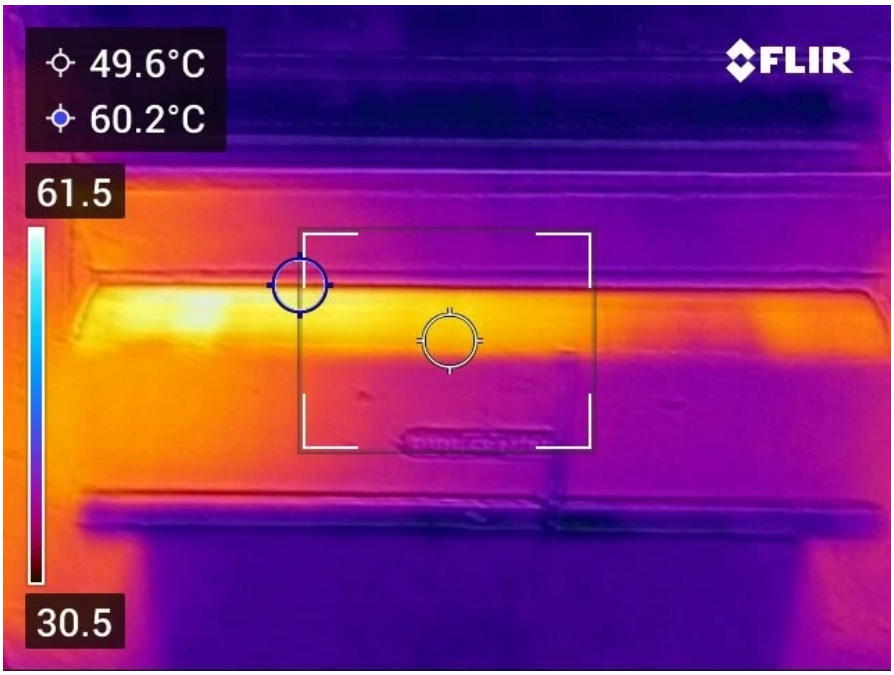

La distribución térmica ayuda a relacionar la operación del banco con la uniformidad de la molienda.

Marcador 1	Marcador 2	Diferencia
49,6 °C	**60,2 °C**	**10,6 °C**

Qué se observa


En campo se identificaron presión desigual entre extremos y alimentación de trigo no uniforme a lo ancho del banco.

Revisar paralelismo, ajuste de rodillos y distribución de la alimentación. Comparar el perfil térmico y el producto en condiciones equivalentes.

Daniel Echevarria | +54 2474 472008 / +54 2324 312885 | +54 2324 474418

EQUIPOS EN OPERACIÓN

Transmisión por correas

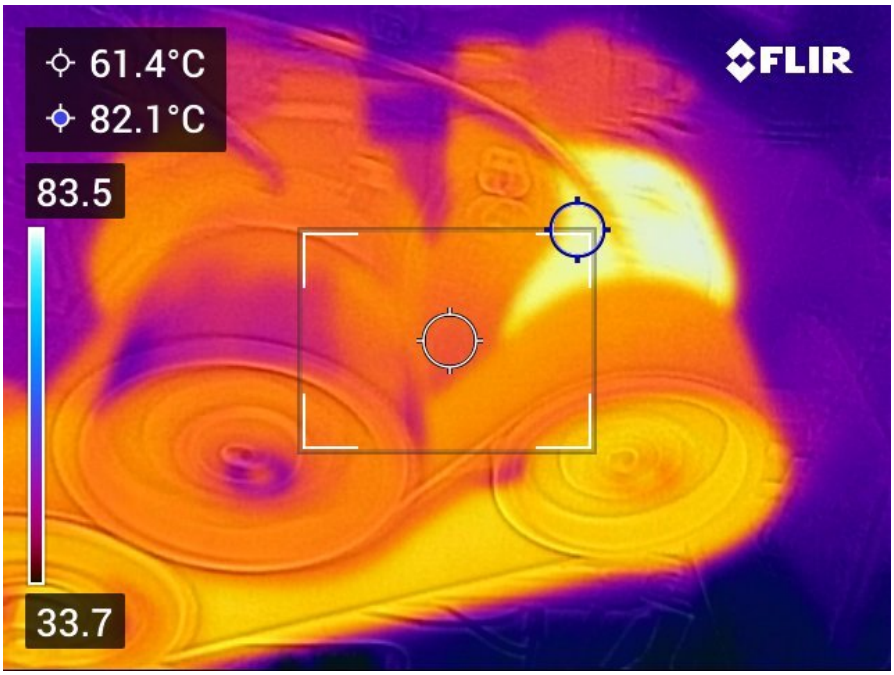

El registro permite localizar una zona más caliente dentro del conjunto de transmisión.

Marcador 1	Marcador 2	Diferencia
61,4 °C	**82,1 °C**	**20,7 °C**

Qué se observa


Se observa una concentración térmica en el sector superior derecho del conjunto. Es un indicio para investigar.

Verificar tensión y alineación de correas, poleas, apoyos, velocidad y carga. La causa se confirma con inspección y mediciones complementarias.

CPK Ingeniería
PROCESOS - MONTAJES - RESULTADOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Conexión en tablero de potencia

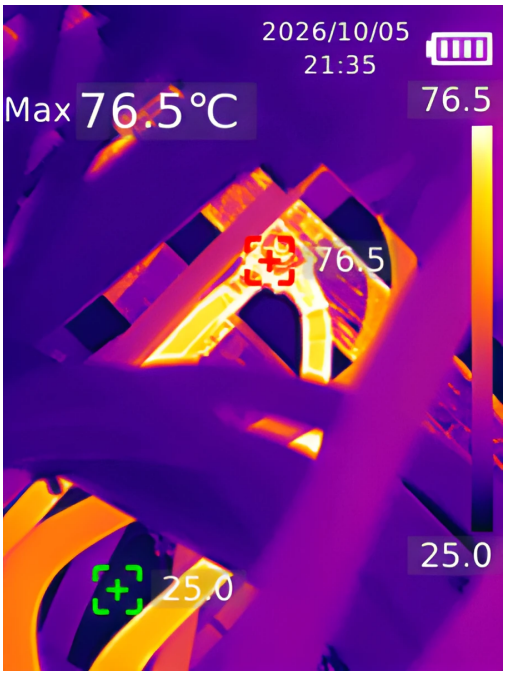

Detección de concentración térmica en la unión de una barra con un borne de potencia.

Máxima aparente	Ambiente adoptado	Incremento
76,5 °C	**22,0 °C**	**54,5 °C**

Qué se observa

El incremento térmico requiere atención prioritaria y seguimiento del punto detectado.

Identificar el circuito y verificar carga y conexión. Definir una intervención segura y repetir el relevamiento bajo condiciones comparables.