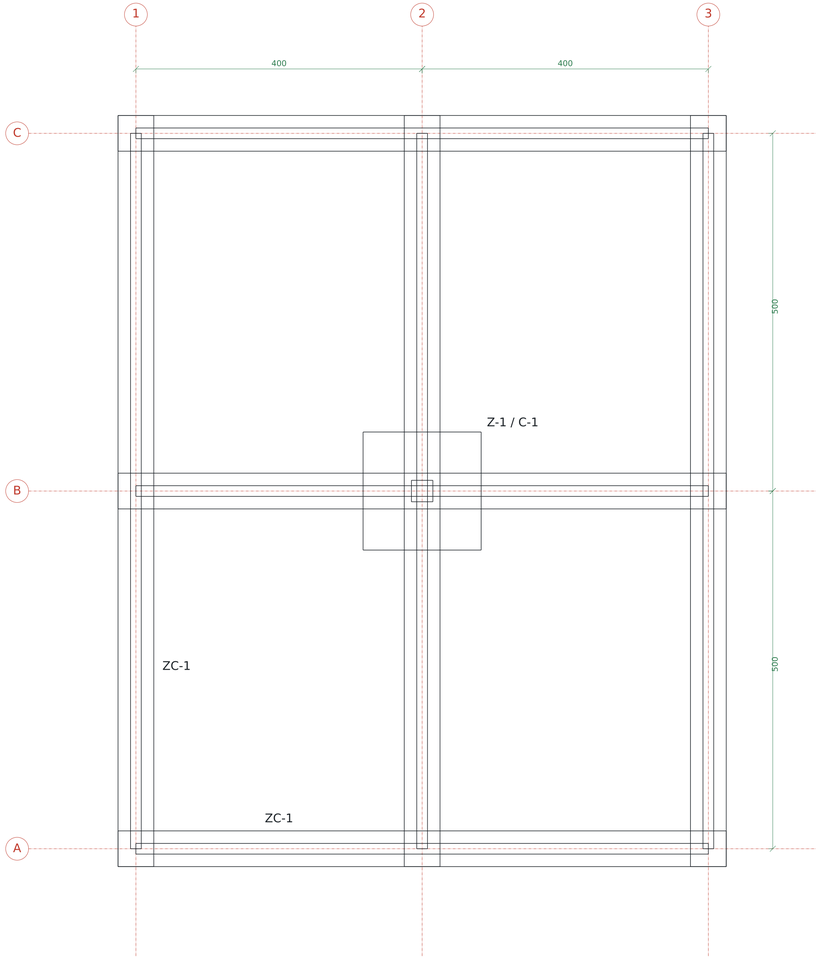

PLANTA DE CIMENTACIÓN

ESC. 1:40



Z-1 — PLANTA

ESC. 1:20

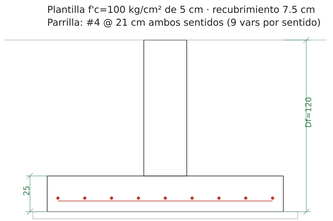

Z-1 — CORTE

ESC. 1:20

CUADRO DE CIMENTACIÓN

Elemento	Dimensiones (cm)	Armado	f'c
Z-1	165 × 165 × 25	#4 @ 21 cm ambos sentidos (9 vars por sentido)	250
ZC-1	B = 50, h = 20	#4 @ 33 cm transversal + 4 #3 longitudinal mínimo	250
C-1	30 × 30	4#6, E#3 @ 30 (@ 10 en 50 cm extremos)	250

LONGITUDES DE DESARROLLO (f'c 250, fy 4200)

Varilla	ld (cm)	Traslape (cm)	Gancho (cm)
#3	38	49	19
#4	50	65	25
#5	63	82	32
#6	76	98	38

NOTAS GENERALES

Cotas en cm, niveles en m. Las cotas rigen sobre el dibujo; verificar en obra contra planos arquitectónicos.

Concreto f'c indicado en cada elemento; agregado máximo 3/4". Revenimiento según especificación.

Acero de refuerzo NMX-B-506 / ASTM A615 grado 42 (fy = 4200 kg/cm²).

Recubrimientos libres: zapatas 7.5 cm, columnas y trabes 4 cm, losas 2.5 cm.

Traslapes clase B según tabla; no traslapar más del 50 % del acero en una misma sección.

Ganchos estándar a 90° y 135° en estribos según ACI 318-19 cap. 25.

Capacidad de carga del terreno según estudio de mecánica de suelos; si no existe, el valor usado es un supuesto a validar.

Diseño conforme al reglamento de edificación del municipio, NTC y MDOC-CFE Sismo; ACI 318-19 como referencia.

q adm supuesta = 12.0 t/m² (validar con EMS).

VÉRTICE

Ingeniería, Arquitectura y Proyectos

Tijuana, Baja California

PROYECTO
Casa habitación 2 niveles — ejemplo

UBICACIÓN
Tijuana, B.C.

PROPIETARIO

CONTENIDO
Planta de cimentación y detalles

CLAVE	ESCALA	FECHA	REV.
E-01	Indicadas	19/10/2026	0

DIBUJÓ: Vértice REVISÓ: Ing. Miguel Estrada

DRO / CORRESPONSABLE: Ing. Miguel Estrada — DRO

FIRMA: _____

PARA REVISIÓN Y FIRMA DEL DRO / CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL