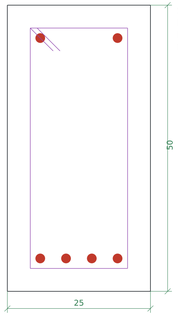

T-1 SECCIÓN

ESC. 1:5

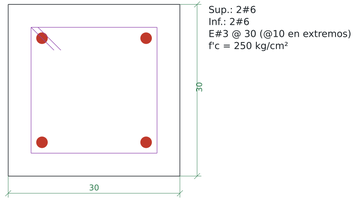

C-1 SECCIÓN

ESC. 1:5

E#3: 1a @ 5 cm, resto @ 10 cm en 100 cm de cada extremo; centro @ 20 cm
Sup.: 2#5 corridas · Inf.: 4#5

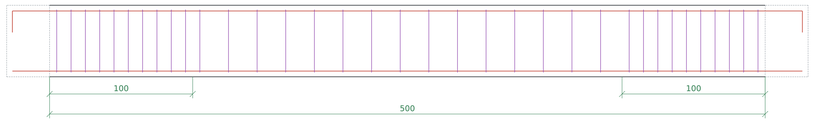

T-1 ELEVACIÓN

ESC. 1:20

CUADRO DE LOSAS

Losa	Espesor	Armado lecho inferior	Bastones lecho superior
L-1 (4 × 5 m)	12 cm	#3 @ 20 cm ambos sentidos	#3 @ 40 cm, L/4 desde apoyos

VÉRTICE

Ingeniería, Arquitectura y Proyectos

Tijuana, Baja California

NOTAS GENERALES

Cotas en cm, niveles en m. Las cotas rigen sobre el dibujo; verificar en obra contra planos arquitectónicos.

Concreto f'c indicado en cada elemento; agregado máximo 3/4". Revenimiento según especificación.

Acero de refuerzo NMX-B-506 / ASTM A615 grado 42 (fy = 4200 kg/cm²).

Recubrimientos libres: zapatas 7.5 cm, columnas y trabes 4 cm, losas 2.5 cm.

Traslapes clase B según tabla; no traslapar más del 50 % del acero en una misma sección.

Ganchos estándar a 90° y 135° en estribos según ACI 318-19 cap. 25.

Capacidad de carga del terreno según estudio de mecánica de suelos; si no existe, el valor usado es un supuesto a validar.

Diseño conforme al reglamento de edificación del municipio, NTC y MDOC-CFE Sismo; ACI 318-19 como referencia.

PROYECTO
Casa habitación 2 niveles — ejemplo

UBICACIÓN
Tijuana, B.C.

PROPIETARIO

CONTENIDO
Trabes, columnas y losas

CLAVE	ESCALA	FECHA	REV.
E-02	Indicadas	19/10/2026	0

DIBUJÓ: Vértice REVISÓ: Ing. Miguel Estrada

DRO / CORRESPONSABLE: Ing. Miguel Estrada — DRO

FIRMA: _____

PARA REVISIÓN Y FIRMA DEL DRO / CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL