
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

DISCIPLINA
Titolo

C1088	E	ME	REP	00	004	r00
Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Livello	Progressivo	Revisione

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	Emissione PE	D.Z.	D.Z.	A.A.

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

RELAZIONE TECNICA

Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025

COMMITTENTE : ***Università Bergamo***

EDIFICIO : ***Università Bergamo***

INDIRIZZO : ***via dello statuto 21,Bergamo 24128 (BG)***

COMUNE : ***Bergamo***

INTERVENTO : ***Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"***

Rif.: ***22027_L10_rev01.E0001***
Software di calcolo : ***Edilclima - EC700 - versione 14***

ENERGO S.R.L.
VIA GUIDO ROSSA 29 - 35020 PONTE SAN NICOLO (PD)

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero

Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello quando l'intervento ricade nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a) dell'Allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di ***Bergamo*** Provincia ***BG***

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere):

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

[***X***] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'allegato I, comma 14 del decreto legislativo.

Sito in (specificare l'ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno in cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale):

via dello statuto 21,Bergamo 24128 (BG)

Richiesta permesso di costruire		del	***06/04/2022***
Permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA		del	***06/04/2022***
Variante permesso di costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA		del	***06/04/2022***

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie):

E.1 (1) ***Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo: quali collegi, conventi, case di pena, caserme.***

Numero delle unità abitative ***1***

Committente (i) ***Università Bergamo***
via dello statuto 21,Bergamo 24128 (BG)

Progettista dell'isolamento termico

Architetto Zuin Denis
Albo: ***Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Venezia*** Pr.: ***Venezia*** N.iscr.: ***4762***

Progettista degli impianti termici

Architetto Zuin Denis
Albo: ***Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Venezia*** Pr.: ***Venezia*** N.iscr.: ***4762***

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

[***X***] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.

[] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare.

[] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93)	***2533***	GG
Temperatura esterna minima di progetto (secondo UNI 5364 e successivi aggiornamenti)	***-5,0***	°C
Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma	***31,0***	°C

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE

a) *Condizionamento invernale*

Descrizione	V [m³]	S [m²]	S/V [1/m]	Su [m²]	θ_{int} [°C]	φ_{int} [%]
Zona climatizzata	*45163,67*	*12690,71*	*0,28*	*11411,58*	*20,0*	*65,0*
Università Bergamo	*45163,67*	*12690,71*	*0,28*	*11411,58*	*20,0*	*65,0*

Presenza sistema di contabilizzazione del calore: []

b) *Condizionamento estivo*

Descrizione	V [m³]	S [m²]	S/V [1/m]	Su [m²]	θ_{int} [°C]	φ_{int} [%]
Zona climatizzata	*38968,54*	*10916,64*	*-*	*9917,43*	*26,0*	*51,3*
Università Bergamo	*38968,54*	*10916,64*	*-*	*9917,43*	*26,0*	*51,3*

Presenza sistema di contabilizzazione del calore: []

V	Volume delle parti di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che li delimitano
S	Superficie esterna che delimita il volume
S/V	Rapporto di forma dell'edificio
Su	Superficie utile dell'edificio
θ_{int}	Valore di progetto della temperatura interna
φ_{int}	Valore di progetto dell'umidità relativa interna

c) *Informazioni generali e prescrizioni*

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m: [***X***]

Motivazione della soluzione prescelta:

Presenza di teleriscaldamento e disponibilità in zona

Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (min = classe B norma UNI EN 52120-1 e s.m.i.)

Classe B

Adozione di materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture: []

Valore di riflettanza solare ***0,00*** >0,65 per coperture piane

Valore di riflettanza solare ***0,00*** >0,30 per coperture a falda

Motivazione che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti:

Non previsto per questo tipo di progetto.

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture: []

Motivazione che hanno portato al non utilizzo:

Non previsto per questo tipo di progetto.

Adozione di misuratori di energia (Energy Meter): [***X***]

Descrizione delle principali caratteristiche:

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore, del freddo e dell'ACS: [***X***]

Descrizione dei sistemi utilizzati o motivazioni che hanno portato al non utilizzo:

Contatore in sottocentrale, multimetri sui quadri

Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all'allegato 3 del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. n.5/2026.

Descrizione e percentuali di copertura:

Impianto fotovoltaico da 77 kW N° pannelli 150 Potenza di picco singolo pannello 515W

Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: [***X***]

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: [***X***]

Motivazioni che hanno portato al non utilizzo:

Valutazione sull'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti:

5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

5.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

a) ***Descrizione impianto***

Tipologia

Impianto gestito dal teleriscaldamento per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria, in abbinamento sono presenti 4 pompe di calore per garantire il riscaldamento e ACS in backup e il raffrescamento.

Sistemi di generazione

Impianto di teleriscaldamento e pompe di calore

Sistemi di termoregolazione

Valvole termostatiche installate nei terminali di emissione esistenti.

Termostato/Cronotermostato per singolo ambiente

Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica

Sistemi di distribuzione del vettore termico

Tubazioni in multistrato isolate e acciaio con isolamento

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie

Ventilazione meccanica controllata gestita da UTA, recuperatori di calore

Sistemi di accumulo termico: tipologie

Accumulo termico di acqua calda sanitaria da 10.000 litri, 7.500 litri per il riscaldamento e 7.500 litri per il raffrescamento

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria

Impianto di teleriscaldamento e pompe di calore in backup

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 100 kW

15,00 gradi francesi

Trattamento di condizionamento chimico per l'acqua, norma UNI 8065: [***X***]

Presenza di un filtro di sicurezza: [***X***]

b) ***Specifiche dei generatori di energia***

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria: []

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto: []

Zona	***Università Bergamo***	Quantità	***1***
Servizio	***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria***	Fluido termovettore	***Acqua***

Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
Marca – modello ***GALLETTI LCP PS 294***
Tipo sorgente fredda ***Aria esterna***

Potenza termica utile in riscaldamento ***332,0*** kW
Coefficiente di prestazione (COP) ***5,19***
Temperature di riferimento:
Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***32,0*** °C

Zona ***Università Bergamo*** Quantità ***1***
Servizio ***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria*** Fluido termovettore ***Acqua***
Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
Marca – modello ***GALLETTI LCP PS 294***
Tipo sorgente fredda ***Aria esterna***

Potenza termica utile in riscaldamento ***332,0*** kW
Coefficiente di prestazione (COP) ***5,19***
Temperature di riferimento:
Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***32,0*** °C

Zona ***Università Bergamo*** Quantità ***1***
Servizio ***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria*** Fluido termovettore ***Acqua***
Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
Marca – modello ***GALLETTI LCP PS 294***
Tipo sorgente fredda ***Aria esterna***

Potenza termica utile in riscaldamento ***332,0*** kW
Coefficiente di prestazione (COP) ***5,19***
Temperature di riferimento:
Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***32,0*** °C

Zona ***Università Bergamo*** Quantità ***1***
Servizio ***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria*** Fluido termovettore ***Acqua***
Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***
Marca – modello ***GALLETTI LCP PS 294***
Tipo sorgente fredda ***Aria esterna***

Potenza termica utile in riscaldamento ***332,0*** kW
Coefficiente di prestazione (COP) ***5,19***
Temperature di riferimento:
Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***32,0*** °C

Zona ***Università Bergamo*** Quantità ***1***
Servizio ***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria*** Fluido termovettore ***Acqua***

Tipo di generatore ***Teleriscaldamento*** Combustibile ***Teleriscaldamento***

Certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria in energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio: []

Numero protocollo

Fattore di conversione energia primaria rinnovabile (fpren) ***0,000***

Fattore di conversione energia primaria non rinnovabile (fpnren) ***1,500***

Potenza termica utile dello scambiatore di calore ***1195,17*** kW

Zona ***Università Bergamo*** Quantità ***1***

Servizio ***Raffrescamento*** Fluido termovettore ***Acqua***

Tipo di generatore ***Pompa di calore*** Combustibile ***Energia elettrica***

Marca – modello ***GALLETTI LCP PS 294***

Tipo sorgente fredda ***Acqua***

Potenza termica utile in raffrescamento ***1192,0*** kW

Indice di efficienza energetica (EER) ***4,72***

Temperature di riferimento:

Sorgente fredda ***7,0*** °C Sorgente calda ***31,0*** °C

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite utilizzando le caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

c) *Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico*

Tipo di conduzione prevista [***X***] continua con attenuazione notturna [] intermittente

Altro

Tipo di conduzione estiva prevista:

Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari

Descrizione sintetica delle funzioni	**Numero di apparecchi**	**Numero di livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore**
Regolatore climatico collegato a sonda climatica esterna per singola unità immobiliare	***2***	***3***

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi.

Descrizione sintetica dei dispositivi	**Numero di apparecchi**
Cronotermostato/Termostato	***284***
Valvole termostatiche	***278***

e) *Terminali di erogazione dell'energia termica*

Tipo di terminali	**Numero di apparecchi**	**Potenza termica nominale [W]**
ventilconvettore incassato a controsoffitto	***130***	***1200***
termoarredi	***278***	***300***

g) ***Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento)***

Trattamento dell'acqua conforme alla UNI 8065, mediante trattamento misto impiantistico (addolcimento) e condizionamento, di composizione compatibile con la legislazione sulle acque di scarico.

h) ***Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione***

Descrizione della rete	Tipologia di isolante	λ_{is} [W/mK]	Sp_{is} [mm]
Acciaio	*Elastomero*	*0,030*	*100*

λ_{is} Conduttività termica del materiale isolante
Sp_{is} Spessore del materiale isolante

i) ***Specifiche della/e pompa/e di circolazione***

			PUNTO DI LAVORO		
Q.tà	Circuito	Marca - modello - velocità	G [kg/h]	ΔP [daPa]	W_{aux} [W]
0	*Radiatori*	*Grundfos*	*21,50*	*6,30*	*0*
0	*Radiatori*	*Grundfos*	*7,80*	*12,20*	*0*
0	*Radiatori*	*Grundfos*	*7,80*	*12,20*	*0*
0	*Radiatori*	*Grundfos*	*21,50*	*6,30*	*0*
0	*ACS*		*24,00*	*3,50*	*0*
0	*UTA 1 caldo*		*19,20*	*12,00*	*0*
0	*UTA 2 caldo*		*18,00*	*12,00*	*0*
0	*UTA 3-4 caldo*		*25,00*	*10,00*	*0*
0	*Fancoil*		*3,50*	*5,90*	*0*
0	*Fancoil*		*55,00*	*15,00*	*0*
0	*Fancoil*		*58,00*	*14,00*	*0*
0	*Fancoil*		*11,10*	*1,45*	*0*
0	*Fancoil*		*25,00*	*6,35*	*0*
0	*UTA 1 freddo*		*24,90*	*12,00*	*0*
0	*UTA 2 freddo*		*24,50*	*12,00*	*0*
0	*UTA 3-4 freddo*		*28,90*	*10,00*	*0*
0	*Ricircolo ACS*		*10,00*	*14,00*	*0*
0	*Ricircolo ACS*		*10,00*	*14,00*	*0*
0	*Cirtuito primario*		*55,00*	*5,00*	*0*

G Portata della pompa di circolazione
ΔP Prevalenza della pompa di circolazione
W_{aux} Assorbimento elettrico della pompa di circolazione

j) ***Schemi funzionali degli impianti termici***

Allegato alla seguente relazione.

5.2 Impianti fotovoltaici

Descrizione e caratteristiche tecniche

Impianto fotovoltaico da 77 kW. L'impianto è costituito da 150 pannelli da 515W l'uno.

Schemi funzionali

5.4 Impianti di illuminazione

Descrizione e caratteristiche tecniche

Impianto a Led con sistema dali

Schemi funzionali ***allegate alle planimetrie***

5.5 Altri impianti

Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza funzionale

Non presenti

Livello minimo di efficienza dei motori elettrici per ascensori e scale mobili

IE5

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

a) *Involucro edilizio e ricambi d'aria*

Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) – specificare per le diverse zone

N.	Descrizione	Valore di progetto [vol/h]	Valore medio 24 ore [vol/h]
1	*Zona climatizzata*	*2,89*	*1,49*

Portata d'aria di ricambio (solo nei casi di ventilazione meccanica controllata)

Q.tà	Portata G [m^3/h]	Portata G_R [m^3/h]	η_T [%]
1	*51062,8*	*51062,8*	*92,0*

G Portata d'aria di ricambio per ventilazione meccanica controllata

G_R Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso

η_T Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso

Nome verifica: *Verifica*

Edificio: *Università Bergamo*

a) *Involucro edilizio e ricambi d'aria*

Trasmittanza strutture opache sezione corrente (Usc)

Cod.	Descrizione	Trasmittanza U [W/m^2K]	Trasmittanza U_{sc} [W/m^2K]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,205*	*0,205*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,192*	*0,192*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,219*	*0,219*
M9	*Muro esterno con cappotto*	*0,175*	*0,175*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,211*	*0,211*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,214*	*0,214*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,224*	*0,224*
P4	*NR solaio interpiano LNR1*	*1,088*	*0,435*
P5	*NR solaio interpiano LNR2*	*1,088*	*0,653*
S2	*Copertura inclinata*	*0,283*	*0,283*
S3	*solaio sottotetto*	*1,284*	*0,770*
S5	*Copertura piana balconi*	*0,347*	*0,347*
S7	*Copertura piana biblioteca fabbricato basso*	*0,264*	*0,264*
M8	*30 cm verso non riscaldato impianti*	*1,158*	*0,463*
M10	*r vs nr 15 cm*	*1,781*	*0,712*
M16	*r vs nr 15 cm LNR 2*	*1,781*	*0,000*
M20	*vano scala ascensori verso locale riscaldato*	*2,059*	*0,824*
M22	*20 cm verso sottotetto*	*1,537*	*0,922*
M23	*r vs nr 35 cm*	*1,031*	*0,413*
P1	*pav. controterra*	*0,186*	*0,186*

Trasmittanza media divisori e strutture locali non climatizzati

Cod.	Descrizione	Trasmittanza media [W/m^2K]	Valore limite [W/m^2K]	Verifica

Verifica termoigrometrica

Cod.	Descrizione	Condensa superficiale	Condensa interstiziale
M1	***Muro vs esterno 30 cm***	***Positiva***	***Positiva***
M2	***Muro esterno tipo con cappotto***	***Positiva***	***Positiva***
M7	***Muro esterno in cls con cappotto***	***Positiva***	***Positiva***
M9	***Muro esterno con cappotto***	***Positiva***	***Positiva***
M13	***Muro esterno in cls con cappotto***	***Positiva***	***Positiva***
M14	***Muro esterno in cls con cappotto seminterrato***	***Positiva***	***Positiva***
M17	***r vs est 10 cm***	***Positiva***	***Positiva***
P4	***NR solaio interpiano LNR1***	***Positiva***	***Positiva***
P5	***NR solaio interpiano LNR2***	***Positiva***	***Positiva***
S2	***Copertura inclinata***	***Positiva***	***Positiva***
S3	***solaio sottotetto***	***Positiva***	***Positiva***
S5	***Copertura piana balconi***	***Positiva***	***Positiva***
S7	***Copertura piana biblioteca fabbricato basso***	***Positiva***	***Positiva***
M8	***30 cm verso non riscaldato impianti***	*	*
M10	***r vs nr 15 cm***	*	*
M16	***r vs nr 15 cm LNR 2***	*	*
M20	***vano scala ascensori verso locale riscaldato***	*	*
M22	***20 cm verso sottotetto***	*	*
M23	***r vs nr 35 cm***	*	*
P1	***pav. controterra***	*	*

(*) Struttura esistente, non soggetta alle verifiche di legge.

Caratteristiche di massa e trasmittanza periodica

Cod.	Descrizione	Ms [kg/m^2]	YIE [W/m^{2}K]
M1	***Muro vs esterno 30 cm***	***264***	***0,019***
M2	***Muro esterno tipo con cappotto***	***310***	***0,011***
M7	***Muro esterno in cls con cappotto***	***553***	***0,017***
M9	***Muro esterno con cappotto***	***540***	***0,001***
M13	***Muro esterno in cls con cappotto***	***963***	***0,004***
M14	***Muro esterno in cls con cappotto seminterrato***	***803***	***0,007***
M17	***r vs est 10 cm***	***84***	***0,119***
S2	***Copertura inclinata***	***348***	***0,042***
S5	***Copertura piana balconi***	***269***	***0,074***
S7	***Copertura piana biblioteca fabbricato basso***	***454***	***0,027***

Trasmittanza strutture trasparenti

Cod.	Descrizione	Trasmittanza infisso U_w [W/m^{2}K]	Trasmittanza vetro U_g [W/m^{2}K]
W1	***420 x 200***	***1,200***	***1,200***
W2	***420 x 200***	***1,200***	***1,200***
W4	***150 x 30***	***1,200***	***1,200***
W5	***80 x 80***	***1,200***	***1,200***
W6	***420 x 185***	***1,200***	***1,200***
W7	***150 x 185***	***1,200***	***1,200***
W8	***80 x 200***	***1,200***	***1,200***

W9	***280 x 185***	***1,200***	***1,200***
W10	***70 x 135***	***1,200***	***1,200***
W11	***350 x 185***	***1,200***	***1,200***
W12	***100 x 185***	***1,200***	***1,200***
W13	***70 x 185***	***1,200***	***1,200***
W14	***160 x 135***	***1,200***	***1,200***
W15	***65 x 135***	***1,200***	***1,200***
W16	***65 x 65***	***1,200***	***1,200***
W20	***80 x 120***	***1,200***	***1,200***
W21	***75 x 170***	***1,200***	***1,200***
W22	***140 x 270***	***1,200***	***1,200***
W23	***160 x 120***	***1,200***	***1,200***
W24	***65 x 165***	***1,200***	***1,200***
W25	***65 x 170***	***1,200***	***1,200***
W26	***130 x 120***	***1,200***	***1,200***
W28	***140 x 170***	***1,200***	***1,200***
W29	***420 x 300***	***1,200***	***1,200***
W30	***160 x 170***	***1,200***	***1,200***
W31	***FACCIATA CONTINUA***	***1,000***	***1,200***
W32	***100 x 80***	***1,200***	***1,200***
W33	***50 x 210***	***1,200***	***1,200***
W34	***80 x 300***	***1,200***	***1,200***
W35	***90 x 245***	***1,200***	***1,200***
W36	***87 x 195***	***1,200***	***1,200***
W37	***140 x 285***	***1,200***	***1,200***
W38	***70 x 140***	***1,200***	***1,200***
W39	***60 x 180***	***1,200***	***1,200***
W42	***160 x 65***	***1,200***	***1,200***
W43	***400 x 300***	***1,200***	***1,200***
W44	***420 x 165***	***1,200***	***1,200***
W45	***140 X 210***	***1,200***	***1,200***
W46	***270 x 120***	***1,200***	***1,200***
W47	***320 x 120***	***1,200***	***1,200***
W48	***75 x 120***	***1,200***	***1,200***
W49	***120 x 210***	***1,200***	***1,200***
W55	***60 x 200***	***1,200***	***1,200***
W56	***100 x 175***	***1,200***	***1,200***
W58	***160 x 200***	***1,200***	***1,200***
W60	***205 x 210***	***1,200***	***1,200***
W61	***396 x 185***	***1,200***	***1,200***
W62	***120 x 185***	***1,200***	***1,200***
W63	***50 x 220***	***1,200***	***1,200***
W64	***420 x 220***	***1,200***	***1,200***
W65	***390 x 185***	***1,200***	***1,200***
W67	***90 x 135***	***1,200***	***1,200***
W68	***75 x 135***	***1,200***	***1,200***
W69	***120 x 65***	***1,200***	***1,200***
W71	***105 x 300***	***1,200***	***1,200***
W72	***65 x 190***	***1,200***	***1,200***
W73	***75 x 190***	***1,200***	***1,200***

b) ***Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione***

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m^2 anno, così come definite al paragrafo 3.3 dell'Allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, rendimenti e parametri che ne caratterizzano l'efficienza energetica:

Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria)

UNI/TS 11300 e norme correlate

Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (UNI EN ISO 13789)

Descrizione	Superficie disperdente S [m^2]	Valore di progetto H'$_T$ [W/m^{2}K]	Valore limite H'$_{T,L}$ [W/m^{2}K]	Verifica
Zona climatizzata	*10379,23*	*0,52*	*0,58*	***Positiva***

Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile

Superficie utile $A_{sup\ utile}$	***11411,58***	m^2
Valore di progetto $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	***0,027***	
Valore limite $(A_{sol,est}/A_{sup\ utile})_{limite}$	***0,030***	
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio

Valore di progetto $EP_{H,nd}$	***55,94***	kWh/m^2
Valore limite $EP_{H,nd,limite}$	***57,66***	kWh/m^2
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio

Valore di progetto $EP_{C,nd}$	***19,44***	kWh/m^2
Valore limite $EP_{C,nd,limite}$	***23,71***	kWh/m^2
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

Indice della prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria)

Prestazione energetica per riscaldamento EP_H	***11,55***	kWh/m^2
Prestazione energetica per acqua sanitaria EP_W	***0,48***	kWh/m^2
Prestazione energetica per raffrescamento EP_C	***12,58***	kWh/m^2
Prestazione energetica per ventilazione EP_V	***9,41***	kWh/m^2
Prestazione energetica per illuminazione EP_L	***11,18***	kWh/m^2
Prestazione energetica per servizi EP_T	***2,54***	kWh/m^2
Valore di progetto $EP_{gl,tot}$	***47,74***	kWh/m^2
Valore limite $EP_{gl,tot,limite}$	***112,07***	kWh/m^2
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

Indice della prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria non rinnovabile)

Valore di progetto $EP_{gl,nren}$	***31,21***	kWh/m^2

b.1) ***Efficienze medie stagionali degli impianti***

Descrizione	Servizi	η_g [%]	$\eta_{g,amm}$ [%]	Verifica
Centralizzato	***Riscaldamento***	***80,6***	***64,9***	***Positiva***
Centralizzato	***Acqua calda sanitaria***	***52,6***	***46,1***	***Positiva***
Centralizzato	***Raffrescamento***	***258,9***	***92,0***	***Positiva***

c) ***Impianti fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria***

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	***68,98***	%
Percentuale minima di copertura prevista	***45,00***	%
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

(verifica secondo DLgs n. 5/2026 - art. 29 (che modifica l'Allegato 3 del DLgs n. 199/2021))

d) ***Impianti fotovoltaici***

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	***35,4***	%
Fabbisogno di energia elettrica da rete	***182635***	kWh_e
Energia elettrica da produzione locale	***99887***	kWh_e
Potenza elettrica installata	***101,25***	kW
Potenza elettrica richiesta	***49,50***	kW
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

(verifica secondo DLgs n. 5/2026 - art. 29 (che modifica l'Allegato 3 del DLgs n. 199/2021))

Consuntivo energia

Energia consegnata o fornita (E_{del})	***145266***	kWh
Energia rinnovabile ($E_{gl,ren}$)	***16,53***	kWh/m^2
Energia esportata (E_{exp})	***0***	kWh
Fabbisogno annuo globale di energia primaria ($E_{gl,tot}$)	***47,74***	kWh/m^2
Energia rinnovabile in situ (elettrica)	***99887***	kWh_e
Energia rinnovabile in situ (termica)	***0***	kWh

e) ***Copertura da fonti rinnovabili***

Percentuale da fonte rinnovabile (riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria)	***35,2***	%
Percentuale minima di copertura prevista	***45,0***	%
Verifica (positiva / negativa)	***Negativa***	

(verifica secondo DLgs n. 5/2026 - art. 29 (che modifica l'Allegato 3 del DLgs n. 199/2021))

f) ***Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi ad alta efficienza***

Non sono presenti valutazioni particolari in questo progetto

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi, in questa sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.

L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

[X] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e definizione degli elementi costruttivi.
N. _____ Rif.: ***Allegato in seguito.***

[ ] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli elementi costruttivi.
N. _____ Rif.: _____

[ ] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.
N. _____ Rif.: _____

[X] Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo "Dati relativi agli impianti".
N. _____ Rif.: ***Allegato in seguito.***

[X] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e della massa efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio con verifica dell'assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali.
N. _____ Rif.: ***Allegato in seguito.***

[X] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e della loro permeabilità all'aria.
N. _____ Rif.: ***Allegato in seguito.***

[ ] Tabelle indicanti i provvedimenti ed i calcoli per l'attenuazione dei ponti termici.
N. _____ Rif.: _____

[ ] Schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza.
N. _____ Rif.: _____

[ ] Altri allegati.
N. _____ Rif.: _____

I calcoli e le documentazioni che seguono sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell'ente di controllo presso i progettisti:

[X] Calcolo potenza invernale: dispersioni dei componenti e potenza di progetto dei locali.

[X] Calcolo energia utile invernale del fabbricato $Q_{h,nd}$ secondo UNI/TS 11300-1.

[X] Calcolo energia utile estiva del fabbricato $Q_{C,nd}$ secondo UNI/TS 11300-1.

[X] Calcolo dei coefficienti di dispersione termica H_T - H_U - H_G - H_A - H_V.

[X] Calcolo mensile delle perdite ($Q_{h,ht}$), degli apporti solari (Q_{sol}) e degli apporti interni (Q_{int}) secondo UNI/TS 11300-1.

[X] Calcolo degli scambi termici ordinati per componente.

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale secondo UNI/TS 11300-5.

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4.

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4.

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva secondo UNI/TS 11300-3.

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per l'illuminazione artificiale degli ambienti secondo UNI/TS 11300-2 e UNI EN 15193.

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il servizio di trasporto di persone o cose secondo UNI/TS 11300-6.

9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto	***Architetto***	***Denis***	***Zuin***	
	TITOLO	NOME	COGNOME	
iscritto a	***Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Venezia***		***Venezia***	***4762***
	ALBO – ORDINE O COLLEGIO DI APPARTENENZA		PROV.	N. ISCRIZIONE

essendo a conoscenza delle sanzioni previste all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/91/CE

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute dal decreto legislativo 192/2005 nonché dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005;

b) il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'allegato 3, paragrafo 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 così come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5;

c) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

Data, ***19/10/2026***

Il progettista _____ _____
TIMBRO FIRMA

DATI PROGETTO ED IMPOSTAZIONI DI CALCOLO

Dati generali

Destinazione d'uso prevalente (DPR 412/93)	***E.1 (1)* Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo: quali collegi, conventi, case di pena, caserme.***
Edificio pubblico o ad uso pubblico	***Si***
Edificio situato in un centro storico	***No***
Tipologia di calcolo	***Calcolo regolamentare (valutazione A1/A2)***

Opzioni lavoro

Ponti termici	***Calcolo analitico***
Resistenze liminari	***Appendice A UNI EN ISO 6946***
Serre / locali non climatizzati	***Calcolo analitico***
Capacità termica	***Calcolo analitico***
Ombreggiamenti	***Calcolo automatico***
Radiazione solare	***Calcolo con angolo di Azimut***

Opzioni di calcolo

Regime normativo	***UNI/TS 11300-4 e 5:2016***
Rendimento globale medio stagionale	***DM 26.06.15 ed UNI/TS 11300 (calcolo 'fisico')***
Verifica di condensa interstiziale	***UNI EN ISO 13788***

DATI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

Caratteristiche geografiche

Località		***Bergamo***		
Provincia		***Bergamo***		
Altitudine s.l.m.			***249***	m
Latitudine nord	***45° 41′***	Longitudine est	***9° 40′***	
Gradi giorno DPR 412/93			***2533***	
Zona climatica			***E***	

Località di riferimento

per dati invernali	***Bergamo***
per dati estivi	***Bergamo***

Stazioni di rilevazione

per la temperatura	***Bergamo - via Goisis***
per l'irradiazione	***Bergamo - via Goisis***
per il vento	***Bergamo - via Goisis***

Caratteristiche del vento

Regione di vento:	***A***		
Direzione prevalente	***Nord-Est***		
Distanza dal mare		***> 40***	km
Velocità media del vento		***0,9***	m/s
Velocità massima del vento		***1,8***	m/s

Dati invernali

Temperatura esterna di progetto		***-5,0***	°C
Stagione di riscaldamento convenzionale	dal ***15 ottobre*** al ***15 aprile***		

Dati estivi

Temperatura esterna bulbo asciutto		***31,0***	°C
Temperatura esterna bulbo umido		***22,7***	°C
Umidità relativa		***50,0***	%
Escursione termica giornaliera		***13***	°C

Temperature esterne medie mensili

Descrizione	u.m.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Temperatura	°C	*2,9*	*5,2*	*8,6*	*11,6*	*16,7*	*21,8*	*22,7*	*21,9*	*17,9*	*13,0*	*7,4*	*3,5*

Irradiazione solare media mensile


Esposizione	u.m.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Nord	MJ/m²	*1,6*	*2,3*	*3,4*	*5,0*	*7,7*	*9,4*	*9,1*	*6,7*	*4,2*	*2,5*	*1,7*	*1,2*
Nord-Est	MJ/m²	*1,8*	*3,1*	*5,3*	*7,4*	*9,8*	*11,5*	*11,8*	*9,8*	*6,8*	*3,3*	*1,9*	*1,3*
Est	MJ/m²	*4,1*	*6,8*	*9,1*	*10,1*	*11,6*	*13,1*	*14,0*	*12,8*	*10,6*	*5,9*	*3,7*	*3,1*
Sud-Est	MJ/m²	*7,5*	*10,5*	*11,6*	*10,7*	*11,0*	*11,7*	*12,7*	*12,7*	*12,4*	*8,2*	*6,1*	*6,0*
Sud	MJ/m²	*9,7*	*12,8*	*12,3*	*9,7*	*9,4*	*9,7*	*10,3*	*10,9*	*12,1*	*9,4*	*7,6*	*7,9*
Sud-Ovest	MJ/m²	*7,5*	*10,5*	*11,6*	*10,7*	*11,0*	*11,7*	*12,7*	*12,7*	*12,4*	*8,2*	*6,1*	*6,0*
Ovest	MJ/m²	*4,1*	*6,8*	*9,1*	*10,1*	*11,6*	*13,1*	*14,0*	*12,8*	*10,6*	*5,9*	*3,7*	*3,1*
Nord-Ovest	MJ/m²	*1,8*	*3,1*	*5,3*	*7,4*	*9,8*	*11,5*	*11,8*	*9,8*	*6,8*	*3,3*	*1,9*	*1,3*
Orizz. Diffusa	MJ/m²	*2,2*	*2,9*	*4,4*	*6,3*	*9,3*	*10,2*	*9,2*	*7,7*	*5,4*	*3,4*	*2,4*	*1,6*
Orizz. Diretta	MJ/m²	*2,7*	*5,4*	*7,8*	*8,4*	*8,6*	*10,3*	*12,4*	*11,2*	*9,3*	*4,4*	*2,3*	*2,0*

Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: ***250*** W/m²

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***Muro vs esterno 30 cm*** **Codice:** ***M1***

Trasmittanza termica	***0,207***	W/m^{2}K
Spessore	***456***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***-5,0***	°C
Permeanza	***70,998***	10^{-12}kg/sm^{2}Pa
Massa superficiale (con intonaci)	***347***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***264***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,019***	W/m^{2}K
Fattore attenuazione	***0,092***	-
Sfasamento onda termica	***-12,7***	h

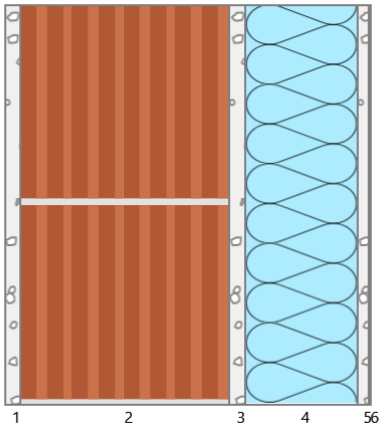

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
2	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)	260,00	0,4700	0,553	1000	1,00	7
3	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
4	Pannello in lana di vetro	140,00	0,0350	4,000	20	1,03	1
5	Intonaco plastico per cappotto	15,00	0,3000	0,050	1300	0,84	30
6	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)	1,00	0,4700	0,002	1000	1,00	7
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^{2}K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***Muro vs esterno 30 cm*** **Codice:** ***M1***

[*x*] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[*x*] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,839***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,949***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Verifica condensa interstiziale		***Positiva***	
Quantità massima di condensa durante l'anno	M_a	***30***	g/m²
Quantità di condensa ammissibile	M_{lim}	***56***	g/m²
Verifica di condensa ammissibile ($M_a \leq M_{lim}$)		***Positiva***	
Mese con massima condensa accumulata		***gennaio***	
L'evaporazione a fine stagione è		***Completa***	

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***Muro esterno tipo con cappotto*** **Codice:** ***M2***

Trasmittanza termica	***0,193***	W/m²K
Spessore	***435***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***-5,0***	°C
Permeanza	***95,238***	10^{-12}kg/sm²Pa
Massa superficiale (con intonaci)	***350***	kg/m²
Massa superficiale (senza intonaci)	***310***	kg/m²
Trasmittanza periodica	***0,011***	W/m²K
Fattore attenuazione	***0,056***	-
Sfasamento onda termica	***-13,4***	h

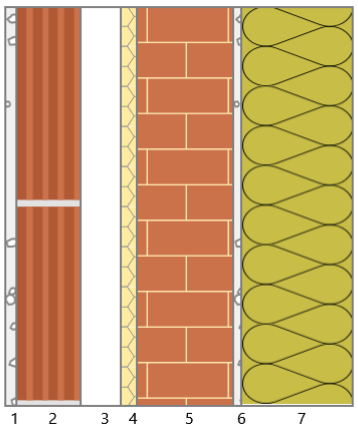

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	15,00	0,8000	0,019	1600	1,00	10
2	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)	80,00	0,4700	0,170	1000	1,00	7
3	Intercapedine non ventilata Av<500 mm²/m	50,00	0,2778	0,180	-	-	-
4	Vermiculite	20,00	0,0570	0,351	90	1,08	3
5	Mattone pieno	120,00	0,8000	0,150	1800	0,84	9
6	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
7	Pannello in lana di roccia - standard (cappotto)	140,00	0,0340	4,118	90	1,03	1
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m²K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***Muro esterno tipo con cappotto*** **Codice:** ***M2***

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relative esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,004 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,760***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,953***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***Muro esterno in cls con cappotto*** **Codice:** ***M7***

Trasmittanza termica	***0,221***	W/m^2K
Spessore	***435***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***-5,0***	°C
Permeanza	***7,602***	$10^{-12}kg/sm^2Pa$
Massa superficiale (con intonaci)	***593***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***553***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,017***	W/m^2K
Fattore attenuazione	***0,079***	-
Sfasamento onda termica	***-12,9***	h

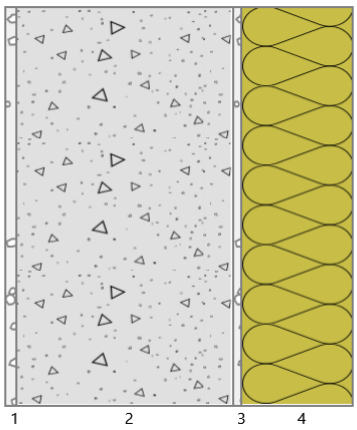

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	15,00	0,8000	0,019	1600	1,00	10
2	C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti esterne)	270,00	1,2600	0,214	2000	1,00	96
3	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
4	Pannello in lana di roccia - standard (cappotto)	140,00	0,0340	4,118	90	1,03	1
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^2K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***Muro esterno in cls con cappotto*** **Codice:** ***M7***

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relative esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,004 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,760***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,946***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***30 cm verso non riscaldato impianti*** **Codice:** ***M8***

Trasmittanza termica	***1,158***	W/m^2K
Spessore	***300***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***10,0***	°C
Permeanza	***90,090***	$10^{-12}kg/sm^2Pa$
Massa superficiale (con intonaci)	***324***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***260***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,330***	W/m^2K
Fattore attenuazione	***0,284***	-
Sfasamento onda termica	***-9,9***	h

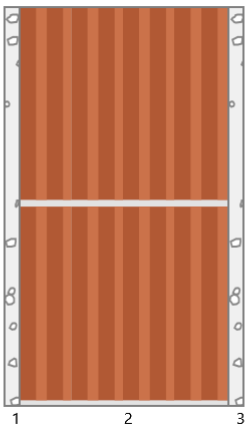

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
2	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)	260,00	0,4700	0,553	1000	1,00	7
3	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,130	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^2K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***30 cm verso non riscaldato impianti*** **Codice:** ***M8***

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relative esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,599***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,773***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***Muro esterno con cappotto*** **Codice:** ***M9***

Trasmittanza termica	***0,177***	W/m²K
Spessore	***665***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***-5,0***	°C
Permeanza	***53,908***	10^{-12}kg/sm²Pa
Massa superficiale (con intonaci)	***580***	kg/m²
Massa superficiale (senza intonaci)	***540***	kg/m²
Trasmittanza periodica	***0,001***	W/m²K
Fattore attenuazione	***0,008***	-
Sfasamento onda termica	***-21,3***	h

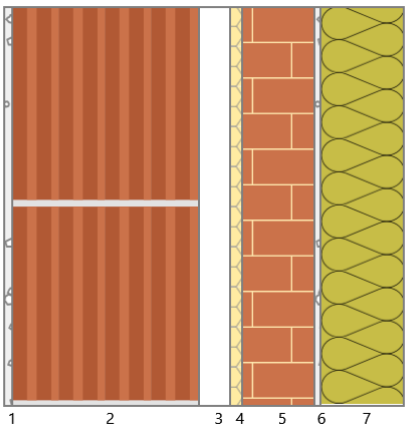

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	15,00	0,8000	0,019	1600	1,00	10
2	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)	310,00	0,4700	0,660	1000	1,00	7
3	Intercapedine non ventilata Av<500 mm²/m	50,00	0,2778	0,180	-	-	-
4	Vermiculite	20,00	0,0570	0,351	90	1,08	3
5	Mattone pieno	120,00	0,8000	0,150	1800	0,84	9
6	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
7	Pannello in lana di roccia - standard (cappotto)	140,00	0,0340	4,118	90	1,03	1
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m²K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***Muro esterno con cappotto*** **Codice:** ***M9***

[*x*] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[*x*] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,004 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,760***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,957***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***r vs nr 15 cm*** **Codice:** ***M10***

Trasmittanza termica	***1,781***	W/m^{2}K
Spessore	***150***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***10,0***	°C
Permeanza	***180,180***	10^{-12}kg/sm^{2}Pa
Massa superficiale (con intonaci)	***162***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***130***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***1,213***	W/m^{2}K
Fattore attenuazione	***0,681***	-
Sfasamento onda termica	***-4,7***	h

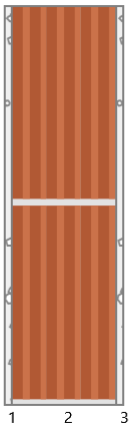

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
2	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)	130,00	0,4700	0,277	1000	1,00	7
3	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,130	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^{2}K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***r vs nr 15 cm*** **Codice:** ***M10***

[] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relative esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento	***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna	***Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Negativa***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,599***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,577***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***Muro esterno in cls con cappotto*** **Codice:** ***M13***

Trasmittanza termica	***0,213***	W/m^2K
Spessore	***640***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***-5,0***	°C
Permeanza	***4,349***	$10^{-12}kg/sm^2Pa$
Massa superficiale (con intonaci)	***1003***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***963***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,004***	W/m^2K
Fattore attenuazione	***0,017***	-
Sfasamento onda termica	***-18,9***	h

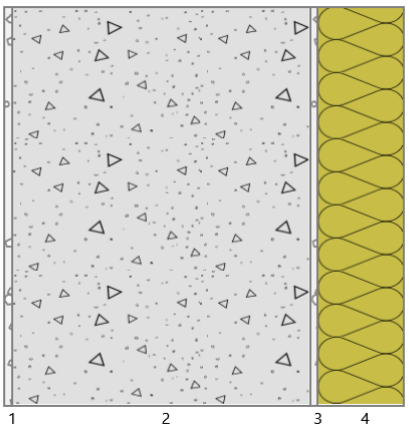

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	15,00	0,8000	0,019	1600	1,00	10
2	C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti esterne)	475,00	1,2600	0,377	2000	1,00	96
3	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
4	Pannello in lana di roccia - standard (cappotto)	140,00	0,0340	4,118	90	1,03	1
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^2K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***Muro esterno in cls con cappotto*** **Codice:** ***M13***

[*x*] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[*x*] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relative esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,004 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,760***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,948***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*** **Codice:** ***M14***

Trasmittanza termica	***0,216***	W/m^2K
Spessore	***560***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***-5,0***	°C
Permeanza	***5,221***	$10^{-12}kg/sm^2Pa$
Massa superficiale (con intonaci)	***843***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***803***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,007***	W/m^2K
Fattore attenuazione	***0,032***	-
Sfasamento onda termica	***-16,5***	h

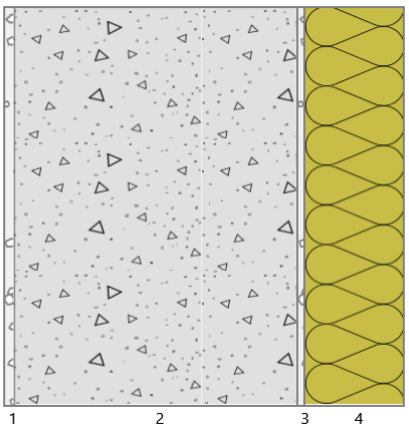

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	*0,130*	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	*15,00*	*0,8000*	*0,019*	*1600*	*1,00*	*10*
2	C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti esterne)	*395,00*	*1,2600*	*0,313*	*2000*	*1,00*	*96*
3	Intonaco di calce e sabbia	*10,00*	*0,8000*	*0,013*	*1600*	*1,00*	*10*
4	Pannello in lana di roccia - standard (cappotto)	*140,00*	*0,0340*	*4,118*	*90*	*1,03*	*1*
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	*0,040*	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^2K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*** **Codice:** ***M14***

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relative esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento	***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna	***Classe di concentrazione del vapore (0,004 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,760***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,947***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***r vs nr 15 cm LNR 2*** **Codice:** ***M16***

Trasmittanza termica	***1,781***	W/m^2K
Spessore	***150***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***20,0***	°C
Permeanza	***180,180***	$10^{-12}kg/sm^2Pa$
Massa superficiale (con intonaci)	***162***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***130***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***1,213***	W/m^2K
Fattore attenuazione	***0,681***	-
Sfasamento onda termica	***-4,7***	h

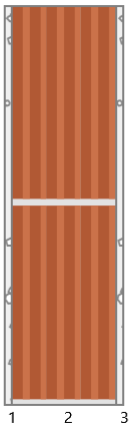

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
2	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)	130,00	0,4700	0,277	1000	1,00	7
3	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,130	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^2K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***r vs nr 15 cm LNR 2*** **Codice:** ***M16***

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relative esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,000***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,688***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***r vs est 10 cm*** **Codice:** ***M17***

Trasmittanza termica	***0,226***	W/m^{2}K
Spessore	***256***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***-5,0***	°C
Permeanza	***3,895***	10^{-12}kg/sm^{2}Pa
Massa superficiale (con intonaci)	***136***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***84***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,119***	W/m^{2}K
Fattore attenuazione	***0,530***	-
Sfasamento onda termica	***-5,8***	h

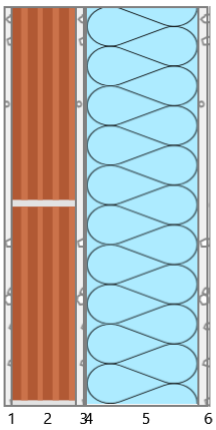

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
2	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)	80,00	0,4700	0,170	1000	1,00	7
3	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
4	Barriera vapore in fogli di P.V.C.	1,00	0,1600	0,006	1390	0,90	50000
5	Pannello in lana di vetro	140,00	0,0350	4,000	20	1,03	1
6	Intonaco plastico per cappotto	15,00	0,3000	0,050	1300	0,84	30
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^{2}K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***r vs est 10 cm*** **Codice:** ***M17***

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relative esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,839***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,945***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***vano scala ascensori verso locale riscaldato*** **Codice:** ***M20***

Trasmittanza termica	***2,059***	W/m^2K
Spessore	***300***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***10,0***	°C
Permeanza	***7,886***	$10^{-12}kg/sm^2Pa$
Massa superficiale (con intonaci)	***636***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***572***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,404***	W/m^2K
Fattore attenuazione	***0,196***	-
Sfasamento onda termica	***-9,4***	h

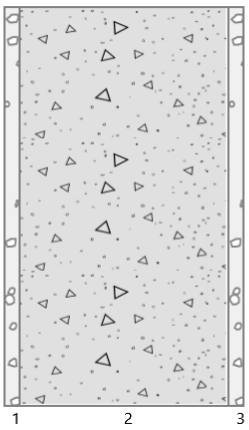

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
2	C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti interne)	260,00	1,4800	0,176	2200	1,00	96
3	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,130	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^2K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***vano scala ascensori verso locale riscaldato*** **Codice:** ***M20***

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relative esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,599***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,655***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***20 cm verso sottotetto*** **Codice:** ***M22***

Trasmittanza termica	***1,537***	W/m^{2}K
Spessore	***200***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***5,0***	°C
Permeanza	***131,579***	10^{-12}kg/sm^{2}Pa
Massa superficiale (con intonaci)	***224***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***160***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,796***	W/m^{2}K
Fattore attenuazione	***0,518***	-
Sfasamento onda termica	***-6,5***	h

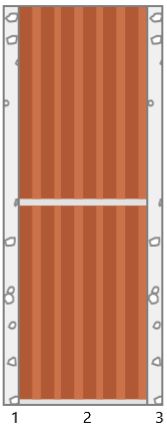

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
2	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)	160,00	0,4700	0,340	1000	1,00	7
3	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,130	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^{2}K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***20 cm verso sottotetto*** **Codice:** ***M22***

[] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relative esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Negativa***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,732***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,719***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***r vs nr 35 cm*** **Codice:** ***M23***

Trasmittanza termica	***1,031***	W/m^2K
Spessore	***350***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***10,0***	°C
Permeanza	***77,821***	$10^{-12}kg/sm^2Pa$
Massa superficiale (con intonaci)	***374***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***310***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,212***	W/m^2K
Fattore attenuazione	***0,206***	-
Sfasamento onda termica	***-11,6***	h

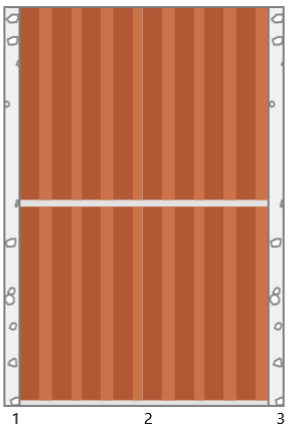

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,130	-	-	-
1	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
2	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)	310,00	0,4700	0,660	1000	1,00	7
3	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,130	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^2K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***r vs nr 35 cm*** **Codice:** ***M23***

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,599***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,793***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***pav. controterra*** **Codice:** ***P1***

Trasmittanza termica	***0,510***	W/m²K
Trasmittanza controterra	***0,186***	W/m²K
Spessore	***1106***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***12,8***	°C
Permeanza	***0,001***	10^{-12}kg/sm²Pa
Massa superficiale (con intonaci)	***1179***	kg/m²
Massa superficiale (senza intonaci)	***1179***	kg/m²
Trasmittanza periodica	***0,003***	W/m²K
Fattore attenuazione	***0,016***	-
Sfasamento onda termica	***-26,5***	h

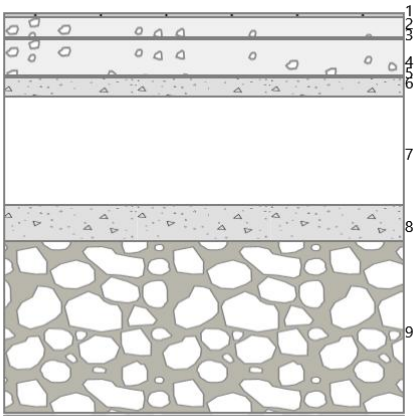

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,170	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	-	2300	0,84	9999999
2	Massettomix Autolivellante	55,00	1,4000	-	1950	1,00	100
3	Barriera vapore in fogli di polietilene	2,00	0,3300	-	920	2,20	100000
4	Sottofondo 2-3 Leggero Predosato	100,00	0,1700	-	650	1,00	6
5	Barriera vapore in bitume puro	4,00	0,1700	-	1050	1,00	50000
6	C.l.s. con massa volumica media	50,00	1,6500	-	2200	1,00	120
7	Intercapedine debolmente ventilata Av=600 mm²/m	300,00	-	-	-	-	-
8	C.l.s. in genere	100,00	0,1900	-	400	1,00	-
9	Ghiaia grossa senza argilla (um. 5%)	480,00	1,2000	-	1700	1,00	-
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-

Legenda simboli


s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m²K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA CONTROTERRA secondo UNI EN ISO 13370

Pavimento interrato:

pav. controterra **Codice:** ***P1***

Area del pavimento		***1321,00***	m²
Perimetro disperdente del pavimento		***254,00***	m
Spessore pareti perimetrali esterne		***435***	mm
Conduttività termica del terreno		***2,00***	W/mK
Profondità interramento	z	***4,000***	m
Parete controterra associata	R_W		

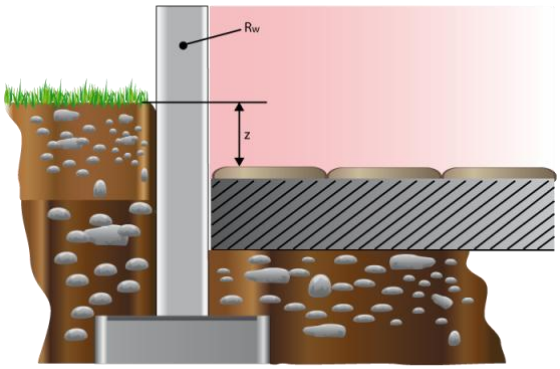

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***pav. controterra*** **Codice:** ***P1***

[] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperatura esterna fissa, pari a		***12,8*** °C	(media annuale)
Umidità relativa esterna fissa, pari a		***100,0*** %	
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0*** °C	
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Negativa***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,845***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,791***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80*** %	


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***solaio interpiano*** **Codice:** ***P2***

Trasmittanza termica	***0,792***	W/m^{2}K
Spessore	***330***	mm
Permeanza	***0,002***	10^{-12}kg/sm^{2}Pa
Massa superficiale (con intonaci)	***475***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***459***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,091***	W/m^{2}K
Fattore attenuazione	***0,115***	-
Sfasamento onda termica	***-13,4***	h

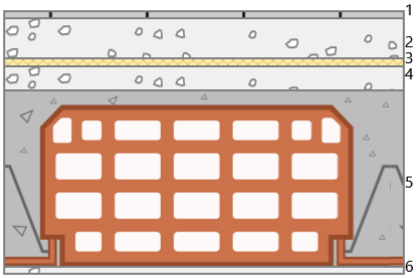

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,170	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	10,00	1,3000	0,008	2300	0,84	9999999
2	Massettomix Autolivellante	50,00	1,4000	0,036	1950	1,00	100
3	Polistirene espanso sinterizzato (EPS S)	10,00	0,0400	0,250	10	1,45	60
4	Sottofondo 2-3 Leggero Predosato	30,00	0,1700	0,176	650	1,00	6
5	Soletta in laterizio	220,00	0,5000	0,440	1450	0,84	7
6	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,170	-	-	-


Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^{2}K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***NR solaio interpiano LNR1*** **Codice:** ***P4***

Trasmittanza termica	***1,088***	W/m^{2}K
Spessore	***360***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***10,0***	°C
Permeanza	***0,001***	10^{-12}kg/sm^{2}Pa
Massa superficiale (con intonaci)	***586***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***570***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,124***	W/m^{2}K
Fattore attenuazione	***0,114***	-
Sfasamento onda termica	***-13,0***	h

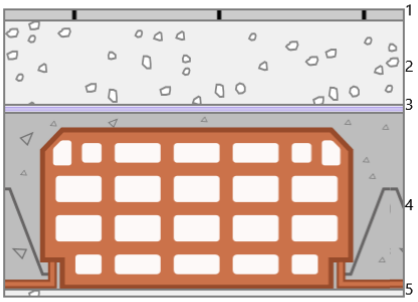

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,170	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Massettomix Autolivellante	105,00	1,4000	0,075	1950	1,00	100
3	Etilene, propilene, diene monomero (EPDM)	10,00	0,2500	0,040	1150	1,10	6000
4	Soletta in laterizio	220,00	0,5000	0,440	1450	0,84	7
5	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,170	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^{2}K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***NR solaio interpiano LNR1*** **Codice:** ***P4***

[*x*] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[*x*] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,599***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,768***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***NR solaio interpiano LNR2*** **Codice:** ***P5***

Trasmittanza termica	***1,088***	W/m^2K
Spessore	***360***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***5,0***	°C
Permeanza	***0,001***	$10^{-12}kg/sm^2Pa$
Massa superficiale (con intonaci)	***586***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***570***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,124***	W/m^2K
Fattore attenuazione	***0,114***	-
Sfasamento onda termica	***-13,0***	h

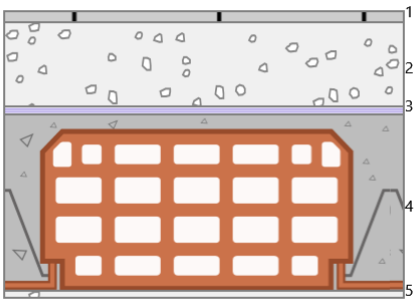

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,170	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Massettomix Autolivellante	105,00	1,4000	0,075	1950	1,00	100
3	Etilene, propilene, diene monomero (EPDM)	10,00	0,2500	0,040	1150	1,10	6000
4	Soletta in laterizio	220,00	0,5000	0,440	1450	0,84	7
5	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,170	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^2K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***NR solaio interpiano LNR2*** **Codice:** ***P5***

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relative esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,732***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,768***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***solaio interpiano*** **Codice:** ***S1***

Trasmittanza termica	***1,284***	W/m^2K
Spessore	***360***	mm
Permeanza	***0,001***	$10^{-12}kg/sm^2Pa$
Massa superficiale (con intonaci)	***586***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***570***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,229***	W/m^2K
Fattore attenuazione	***0,179***	-
Sfasamento onda termica	***-12,1***	h

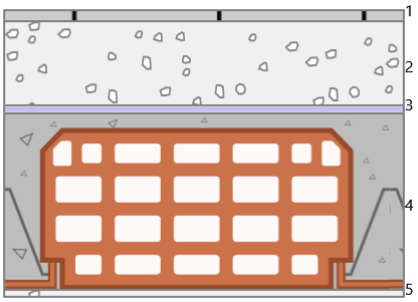

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,100	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Massettomix Autolivellante	105,00	1,4000	0,075	1950	1,00	100
3	Etilene, propilene, diene monomero (EPDM)	10,00	0,2500	0,040	1150	1,10	6000
4	Soletta in laterizio	220,00	0,5000	0,440	1450	0,84	7
5	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-


Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^2K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***Copertura inclinata*** **Codice:** ***S2***

Trasmittanza termica	***0,286***	W/m^{2}K
Spessore	***323***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***-5,0***	°C
Permeanza	***0,351***	10^{-12}kg/sm^{2}Pa
Massa superficiale (con intonaci)	***348***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***348***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,042***	W/m^{2}K
Fattore attenuazione	***0,148***	-
Sfasamento onda termica	***-10,8***	h

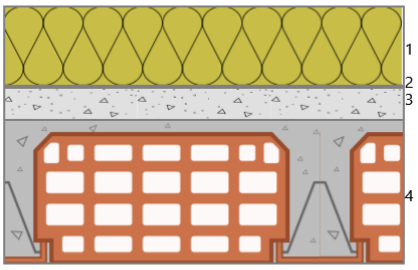

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-
1	Pannello in lana di roccia - standard (coperture inclinate)	100,00	0,0340	2,941	110	1,03	1
2	Impermeabilizzazione con bitume	3,00	0,1700	0,018	1200	1,00	188000
3	C.l.s. con massa volumica media	40,00	1,1500	0,035	1800	1,00	100
4	Soletta in laterizio	180,00	0,5000	0,360	1450	0,84	7
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^{2}K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***Copertura inclinata*** **Codice:** ***S2***

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[***x***] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,004 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,760***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,931***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***solaio sottotetto*** **Codice:** ***S3***

Trasmittanza termica	***1,284***	W/m^2K
Spessore	***360***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***5,0***	°C
Permeanza	***0,001***	$10^{-12}kg/sm^2Pa$
Massa superficiale (con intonaci)	***586***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***570***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,229***	W/m^2K
Fattore attenuazione	***0,179***	-
Sfasamento onda termica	***-12,1***	h

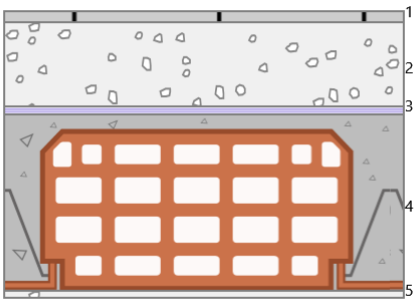

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,100	-	-	-
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	15,00	1,3000	0,012	2300	0,84	9999999
2	Massettomix Autolivellante	105,00	1,4000	0,075	1950	1,00	100
3	Etilene, propilene, diene monomero (EPDM)	10,00	0,2500	0,040	1150	1,10	6000
4	Soletta in laterizio	220,00	0,5000	0,440	1450	0,84	7
5	Intonaco di calce e sabbia	10,00	0,8000	0,013	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^2K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***solaio sottotetto*** **Codice:** ***S3***

[*x*] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[*x*] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relative esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,006 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,732***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,768***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***Copertura piana balconi*** **Codice:** ***S5***

Trasmittanza termica	***0,352***	W/m²K
Spessore	***342***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***-5,0***	°C
Permeanza	***0,890***	10^{-12}kg/sm²Pa
Massa superficiale (con intonaci)	***364***	kg/m²
Massa superficiale (senza intonaci)	***269***	kg/m²
Trasmittanza periodica	***0,074***	W/m²K
Fattore attenuazione	***0,213***	-
Sfasamento onda termica	***-10,4***	h

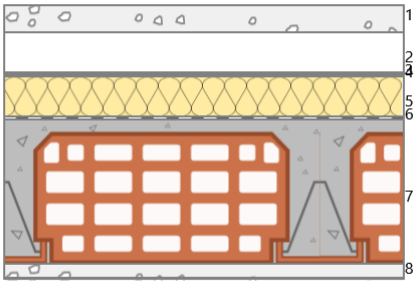

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-
1	Intonaco di cemento e sabbia	35,00	1,0000	-	1800	1,00	-
2	Intercapedine debolmente ventilata Av=600 mm²/m	50,00	-	-	-	-	-
3	Tessuto non tessuto	1,00	0,0500	-	1	2,10	200
4	Polipropilene	1,80	0,2200	-	910	1,80	10000
5	Poliuretano Espanso per TOP-LUTZ	50,00	0,0240	-	30	1,30	100
6	Bitume ossidato (per RESFLAM X-R)	4,00	0,1700	-	1200	0,92	50000
7	Soletta in laterizio	180,00	0,5000	-	1450	0,84	7
8	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	-	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m²K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m³
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***Copertura piana balconi*** **Codice:** ***S5***

[*x*] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[*x*] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,004 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,760***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,917***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l'arco dell'anno.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: ***Copertura piana biblioteca fabbricato basso*** **Codice:** ***S7***

Trasmittanza termica	***0,267***	W/m^{2}K
Spessore	***396***	mm
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	***-5,0***	°C
Permeanza	***0,174***	10^{-12}kg/sm^{2}Pa
Massa superficiale (con intonaci)	***486***	kg/m^2
Massa superficiale (senza intonaci)	***454***	kg/m^2
Trasmittanza periodica	***0,027***	W/m^{2}K
Fattore attenuazione	***0,102***	-
Sfasamento onda termica	***-13,5***	h

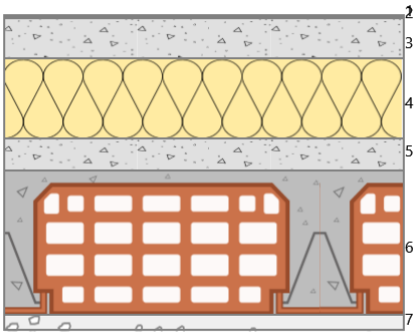

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	Cond.	R	M.V.	C.T.	R.V.
-	Resistenza superficiale esterna	-	-	0,040	-	-	-
1	Impermeabilizzazione in bitume e sabbia	3,00	0,2600	0,012	1300	1,00	188000
2	Impermeabilizzazione con bitume	3,00	0,1700	0,018	1200	1,00	188000
3	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	50,00	1,4900	0,034	2200	0,88	70
4	URSA XPS ECO NIII I sp. 100 mm - Pannelli in polistirene estruso 1250 x 600 mm, resistenza a compressione 300 kPa, superfici liscie con pelle e bordi laterali dritti, per isolamento sotto pavimento e sotto pavimento radiante.	100,00	0,0320	3,125	30	1,45	150
5	C.l.s. con massa volumica media	40,00	1,1500	0,035	1800	1,00	100
6	Soletta in laterizio	180,00	0,5000	0,360	1450	0,84	7
7	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,8000	0,025	1600	1,00	10
-	Resistenza superficiale interna	-	-	0,100	-	-	-

Legenda simboli

s	Spessore	mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi	W/mK
R	Resistenza termica	m^{2}K/W
M.V.	Massa volumica	kg/m^3
C.T.	Capacità termica specifica	kJ/kgK
R.V.	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in campo asciutto	-

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: ***Copertura piana biblioteca fabbricato basso*** **Codice:** ***S7***

[*x*] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

[] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[*x*] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva.

Condizioni al contorno

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento		***20,0***	°C
Criterio per l'aumento dell'umidità interna		***Classe di concentrazione del vapore (0,004 kg/m³)***	

Verifica criticità di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale ($f_{RSI,max} \leq f_{RSI}$)		***Positiva***	
Mese critico		***ottobre***	
Fattore di temperatura del mese critico	$f_{RSI,max}$	***0,760***	
Fattore di temperatura del componente	f_{RSI}	***0,936***	
Umidità relativa superficiale accettabile		***80***	%


Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Verifica condensa interstiziale		***Positiva***	
Quantità massima di condensa durante l'anno	M_a	***46***	g/m^2
Quantità di condensa ammissibile	M_{lim}	***60***	g/m^2
Verifica di condensa ammissibile ($M_a \leq M_{lim}$)		***Positiva***	
Mese con massima condensa accumulata		***aprile***	
L'evaporazione a fine stagione è		***Completa***	

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***420 x 200*** **Codice:** ***W1***

Caratteristiche del serramento			
Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	***Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207***		
Trasmittanza termica	U_w	***1,200***	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	***1,200***	W/m²K

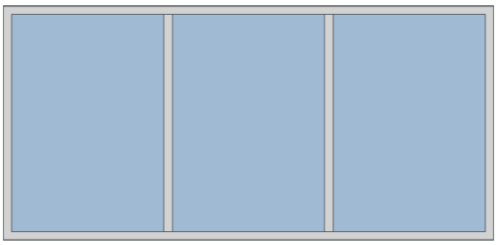

Dati per il calcolo degli apporti solari			
Emissività	ε	***0,200***	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	***1,00***	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	***0,30***	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	***0,670***	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	***0,658***	-
Caratteristiche delle chiusure oscuranti			
Resistenza termica chiusure		***0,00***	m²K/W
f shut		***0,6***	-
Dimensioni e caratteristiche del serramento			
Larghezza		***420,0***	cm
Altezza H		***200,0***	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	***0,000***	W/mK
Area totale	A_w	***8,400***	m²
Area vetro	A_g	***7,291***	m²
Area telaio	A_f	***1,109***	m²
Fattore di forma	F_f	***0,87***	-
Perimetro vetro	L_g	***19,000***	m
Perimetro telaio	L_f	***12,400***	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	***1,347***	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	***Z5 W - Parete - Telaio***		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	***0,100***	W/mK
Lunghezza perimetrale		***12,40***	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***420 x 200*** **Codice:** ***W2***

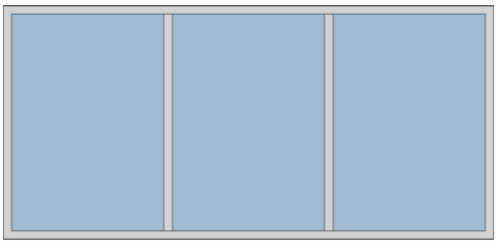

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		420,0	cm
Altezza H		200,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	8,400	m²
Area vetro	A_g	7,291	m²
Area telaio	A_f	1,109	m²
Fattore di forma	F_f	0,87	-
Perimetro vetro	L_g	19,000	m
Perimetro telaio	L_f	12,400	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,347	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		12,40	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***150 x 30*** **Codice:** ***W4***

Caratteristiche del serramento			
Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		*Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207*	
Trasmittanza termica	U_w	*1,200*	W/m^2K
Trasmittanza solo vetro	U_g	*1,200*	W/m^2K



Dati per il calcolo degli apporti solari			
Emissività	ε	*0,200*	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	*1,00*	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	*0,30*	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	*0,670*	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	*0,658*	-
Caratteristiche delle chiusure oscuranti			
Resistenza termica chiusure		*0,00*	m^2K/W
f shut		*0,6*	-
Dimensioni e caratteristiche del serramento			
Larghezza		*150,0*	cm
Altezza H		*30,0*	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	*0,000*	W/mK
Area totale	A_w	*0,450*	m^2
Area vetro	A_g	*0,218*	m^2
Area telaio	A_f	*0,232*	m^2
Fattore di forma	F_f	*0,48*	-
Perimetro vetro	L_g	*3,040*	m
Perimetro telaio	L_f	*3,600*	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	*1,998*	W/m^2K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		*Z5 W - Parete - Telaio*	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	*0,100*	W/mK
Lunghezza perimetrale		*3,60*	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***80 x 80*** **Codice:** ***W5***

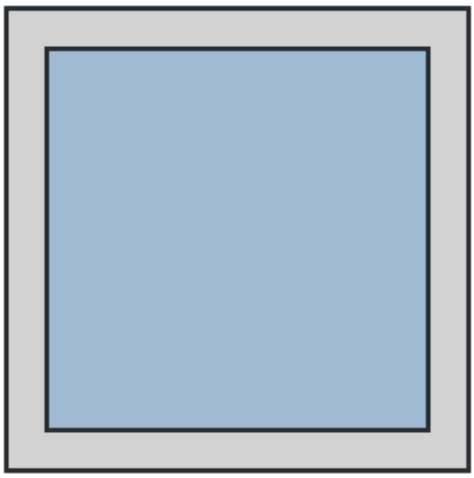

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		80,0	cm
Altezza H		80,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	0,640	m²
Area vetro	A_g	0,436	m²
Area telaio	A_f	0,204	m²
Fattore di forma	F_f	0,68	-
Perimetro vetro	L_g	2,640	m
Perimetro telaio	L_f	3,200	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,699	W/m²K


Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		3,20	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***420 x 185*** **Codice:** ***W6***

Caratteristiche del serramento			
Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K
Dati per il calcolo degli apporti solari			
Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-
Caratteristiche delle chiusure oscuranti			
Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-
Dimensioni e caratteristiche del serramento			
Larghezza		420,0	cm
Altezza H		185,0	cm

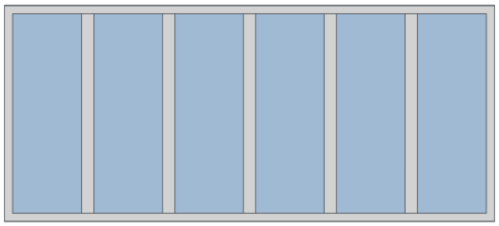

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	7,770	m²
Area vetro	A_g	6,088	m²
Area telaio	A_f	1,682	m²
Fattore di forma	F_f	0,78	-
Perimetro vetro	L_g	27,640	m
Perimetro telaio	L_f	12,100	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,355	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		12,10	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***150 x 185*** **Codice:** ***W7***

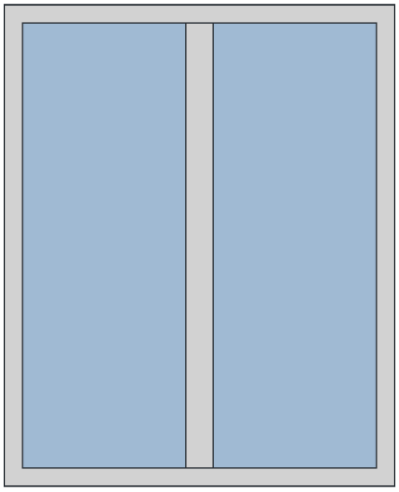

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		150,0	cm
Altezza H		185,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	2,775	m²
Area vetro	A_g	2,155	m²
Area telaio	A_f	0,620	m²
Fattore di forma	F_f	0,78	-
Perimetro vetro	L_g	9,360	m
Perimetro telaio	L_f	6,700	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,441	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		6,70	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***80 x 200*** **Codice:** ***W8***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	*Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207*		
Trasmittanza termica	U_w	***1,200***	W/m^2K
Trasmittanza solo vetro	U_g	***1,200***	W/m^2K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	***0,200***	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	***1,00***	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	***0,30***	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	***0,670***	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	***0,658***	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		***0,00***	m^2K/W
f shut		***0,6***	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		***80,0***	cm
Altezza H		***200,0***	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	***0,000***	W/mK
Area totale	A_w	***1,600***	m^2
Area vetro	A_g	***1,228***	m^2
Area telaio	A_f	***0,372***	m^2
Fattore di forma	F_f	***0,77***	-
Perimetro vetro	L_g	***5,040***	m
Perimetro telaio	L_f	***5,600***	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	***1,549***	W/m^2K

Ponte termico del serramento


Ponte termico associato	***Z5 W - Parete - Telaio***		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	***0,100***	W/mK
Lunghezza perimetrale		***5,60***	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***280 x 185*** **Codice:** ***W9***

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		*Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207*	
Trasmittanza termica	U_w	***1,200***	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	***1,200***	W/m²K

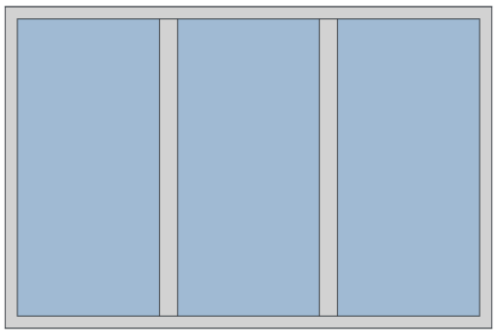

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	***0,200***	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	***1,00***	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	***0,30***	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	***0,670***	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	***0,658***	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		***0,00***	m²K/W
f shut		***0,6***	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		***280,0***	cm
Altezza H		***185,0***	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	***0,000***	W/mK
Area totale	A_w	***5,180***	m²
Area vetro	A_g	***4,207***	m²
Area telaio	A_f	***0,973***	m²
Fattore di forma	F_f	***0,81***	-
Perimetro vetro	L_g	***15,180***	m
Perimetro telaio	L_f	***9,300***	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	***1,379***	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		***Z5 W - Parete - Telaio***	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	***0,100***	W/mK
Lunghezza perimetrale		***9,30***	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***70 x 135*** **Codice:** ***W10***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		70,0	cm
Altezza H		135,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	0,945	m²
Area vetro	A_g	0,678	m²
Area telaio	A_f	0,267	m²
Fattore di forma	F_f	0,72	-
Perimetro vetro	L_g	3,540	m
Perimetro telaio	L_f	4,100	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,633	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		4,10	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***350 x 185*** **Codice:** ***W11***

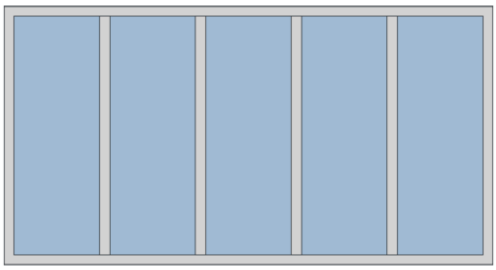

Caratteristiche del serramento			
Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K
Dati per il calcolo degli apporti solari			
Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-
Caratteristiche delle chiusure oscuranti			
Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-
Dimensioni e caratteristiche del serramento			
Larghezza		350,0	cm
Altezza H		185,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	6,475	m²
Area vetro	A_g	5,267	m²
Area telaio	A_f	1,208	m²
Fattore di forma	F_f	0,81	-
Perimetro vetro	L_g	23,260	m
Perimetro telaio	L_f	10,700	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,365	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		10,70	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***100 x 185*** **Codice:** ***W12***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207		
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		100,0	cm
Altezza H		185,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,850	m²
Area vetro	A_g	1,471	m²
Area telaio	A_f	0,379	m²
Fattore di forma	F_f	0,79	-
Perimetro vetro	L_g	5,140	m
Perimetro telaio	L_f	5,700	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,507	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		5,70	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***70 x 185*** **Codice:** ***W13***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207		
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		70,0	cm
Altezza H		185,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,295	m²
Area vetro	A_g	0,958	m²
Area telaio	A_f	0,337	m²
Fattore di forma	F_f	0,74	-
Perimetro vetro	L_g	4,540	m
Perimetro telaio	L_f	5,100	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,593	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		5,10	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***160 x 135*** **Codice:** ***W14***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		160,0	cm
Altezza H		135,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	2,160	m²
Area vetro	A_g	1,767	m²
Area telaio	A_f	0,393	m²
Fattore di forma	F_f	0,82	-
Perimetro vetro	L_g	5,340	m
Perimetro telaio	L_f	5,900	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,472	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		5,90	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***65 x 135*** **Codice:** ***W15***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		65,0	cm
Altezza H		135,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	0,877	m²
Area vetro	A_g	0,617	m²
Area telaio	A_f	0,260	m²
Fattore di forma	F_f	0,70	-
Perimetro vetro	L_g	3,440	m
Perimetro telaio	L_f	4,000	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,655	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		4,00	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***65 x 65*** **Codice:** ***W16***

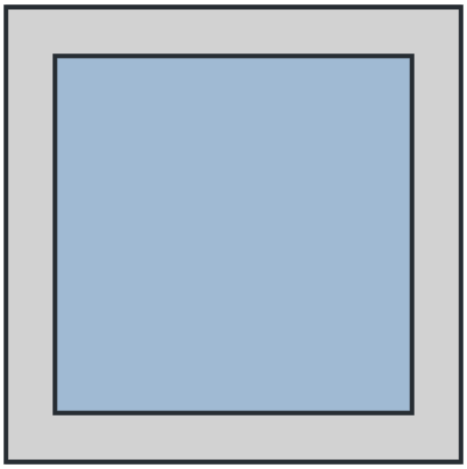

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	*Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207*		
Trasmittanza termica	U_w	***1,200***	W/m^2K
Trasmittanza solo vetro	U_g	***1,200***	W/m^2K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	***0,200***	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	***1,00***	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	***0,30***	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	***0,670***	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	***0,658***	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		***0,00***	m^2K/W
f shut		***0,6***	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		***65,0***	cm
Altezza H		***65,0***	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	***0,000***	W/mK
Area totale	A_w	***0,422***	m^2
Area vetro	A_g	***0,260***	m^2
Area telaio	A_f	***0,162***	m^2
Fattore di forma	F_f	***0,62***	-
Perimetro vetro	L_g	***2,040***	m
Perimetro telaio	L_f	***2,600***	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	***1,814***	W/m^2K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	***Z5 W - Parete - Telaio***		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	***0,100***	W/mK
Lunghezza perimetrale		***2,60***	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***70 x 90*** **Codice:** ***W19***

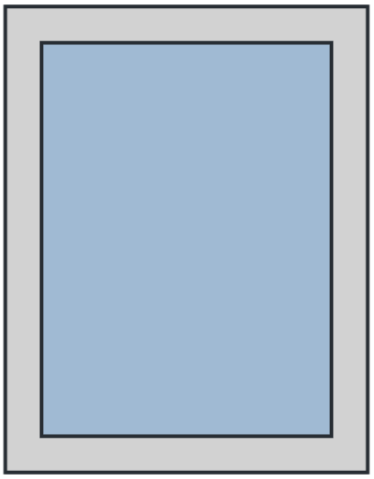

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		70,0	cm
Altezza H		90,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	0,630	m²
Area vetro	A_g	0,426	m²
Area telaio	A_f	0,204	m²
Fattore di forma	F_f	0,68	-
Perimetro vetro	L_g	2,640	m
Perimetro telaio	L_f	3,200	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,707	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		3,20	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***80 x 120*** **Codice:** ***W20***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		80,0	cm
Altezza H		120,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	0,960	m²
Area vetro	A_g	0,700	m²
Area telaio	A_f	0,260	m²
Fattore di forma	F_f	0,73	-
Perimetro vetro	L_g	3,440	m
Perimetro telaio	L_f	4,000	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,616	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		4,00	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***75 x 170*** **Codice:** ***W21***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207		
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		75,0	cm
Altezza H		170,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,275	m²
Area vetro	A_g	0,952	m²
Area telaio	A_f	0,323	m²
Fattore di forma	F_f	0,75	-
Perimetro vetro	L_g	4,340	m
Perimetro telaio	L_f	4,900	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,583	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		4,90	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***140 x 270*** **Codice:** ***W22***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		140,0	cm
Altezza H		270,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	3,780	m²
Area vetro	A_g	3,226	m²
Area telaio	A_f	0,554	m²
Fattore di forma	F_f	0,85	-
Perimetro vetro	L_g	7,640	m
Perimetro telaio	L_f	8,200	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,416	W/m²K

Ponte termico del serramento


Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		8,20	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***160 x 120*** **Codice:** ***W23***

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		*-*	
Classe di permeabilità		*Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207*	
Trasmittanza termica	U_w	*1,200*	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	*1,200*	W/m²K

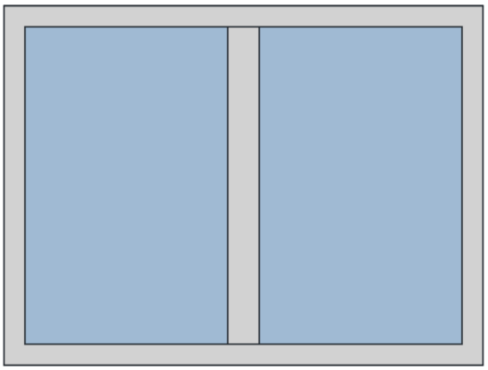

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	*0,200*	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	*1,00*	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	*0,30*	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	*0,670*	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	*0,658*	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		*0,00*	m²K/W
f shut		*0,6*	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		*160,0*	cm
Altezza H		*120,0*	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	*0,000*	W/mK
Area totale	A_w	*1,920*	m²
Area vetro	A_g	*1,442*	m²
Area telaio	A_f	*0,478*	m²
Fattore di forma	F_f	*0,75*	-
Perimetro vetro	L_g	*6,960*	m
Perimetro telaio	L_f	*5,600*	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	*1,491*	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		*Z5 W - Parete - Telaio*	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	*0,100*	W/mK
Lunghezza perimetrale		*5,60*	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***65 x 165*** **Codice:** ***W24***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	*Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207*		
Trasmittanza termica	U_w	***1,200***	W/m^2K
Trasmittanza solo vetro	U_g	***1,200***	W/m^2K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	***0,200***	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	***1,00***	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	***0,30***	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	***0,670***	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	***0,658***	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		***0,00***	m^2K/W
f shut		***0,6***	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		***65,0***	cm
Altezza H		***165,0***	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	***0,000***	W/mK
Area totale	A_w	***1,072***	m^2
Area vetro	A_g	***0,770***	m^2
Area telaio	A_f	***0,302***	m^2
Fattore di forma	F_f	***0,72***	-
Perimetro vetro	L_g	***4,040***	m
Perimetro telaio	L_f	***4,600***	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	***1,628***	W/m^2K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	***Z5 W - Parete - Telaio***		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	***0,100***	W/mK
Lunghezza perimetrale		***4,60***	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***65 x 170*** **Codice:** ***W25***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	*Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207*		
Trasmittanza termica	U_w	***1,200***	W/m^2K
Trasmittanza solo vetro	U_g	***1,200***	W/m^2K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	***0,200***	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	***1,00***	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	***0,30***	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	***0,670***	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	***0,658***	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		***0,00***	m^2K/W
f shut		***0,6***	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		***65,0***	cm
Altezza H		***170,0***	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	***0,000***	W/mK
Area totale	A_w	***1,105***	m^2
Area vetro	A_g	***0,796***	m^2
Area telaio	A_f	***0,309***	m^2
Fattore di forma	F_f	***0,72***	-
Perimetro vetro	L_g	***4,140***	m
Perimetro telaio	L_f	***4,700***	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	***1,624***	W/m^2K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	***Z5 W - Parete - Telaio***		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	***0,100***	W/mK
Lunghezza perimetrale		***4,70***	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***130 x 120*** **Codice:** ***W26***

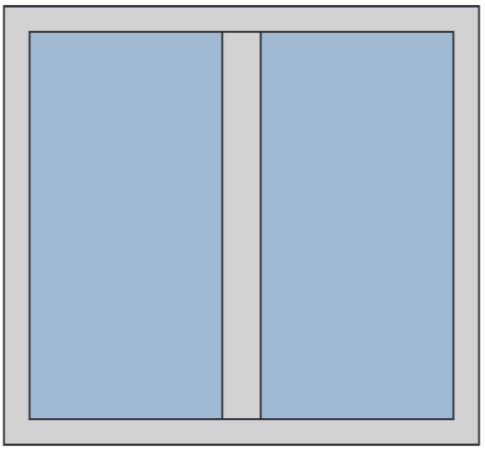

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		130,0	cm
Altezza H		120,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,560	m²
Area vetro	A_g	1,124	m²
Area telaio	A_f	0,436	m²
Fattore di forma	F_f	0,72	-
Perimetro vetro	L_g	6,360	m
Perimetro telaio	L_f	5,000	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,520	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		5,00	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***140 x 170*** **Codice:** ***W28***

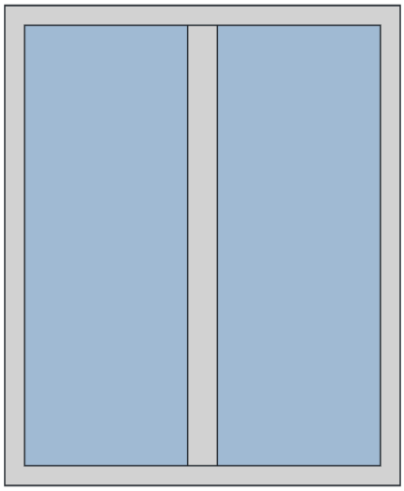

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		140,0	cm
Altezza H		170,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	2,380	m²
Area vetro	A_g	1,810	m²
Area telaio	A_f	0,570	m²
Fattore di forma	F_f	0,76	-
Perimetro vetro	L_g	8,560	m
Perimetro telaio	L_f	6,200	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,460	W/m²K

Ponte termico del serramento


Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		6,20	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***420 x 300*** **Codice:** ***W29***

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	***Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207***		
Trasmittanza termica	U_w	***1,200***	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	***1,200***	W/m²K

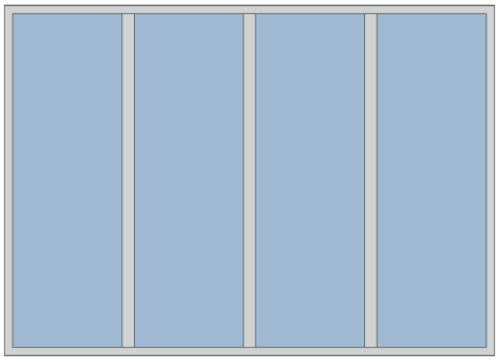

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	***0,200***	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	***1,00***	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	***0,30***	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	***0,670***	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	***0,658***	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		***0,00***	m²K/W
f shut		***0,6***	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		***420,0***	cm
Altezza H		***300,0***	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	***0,000***	W/mK
Area totale	A_w	***12,600***	m²
Area vetro	A_g	***10,754***	m²
Area telaio	A_f	***1,846***	m²
Fattore di forma	F_f	***0,85***	-
Perimetro vetro	L_g	***30,400***	m
Perimetro telaio	L_f	***14,400***	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	***1,314***	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	***Z5 W - Parete - Telaio***		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	***0,100***	W/mK
Lunghezza perimetrale		***14,40***	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***160 x 170*** **Codice:** ***W30***

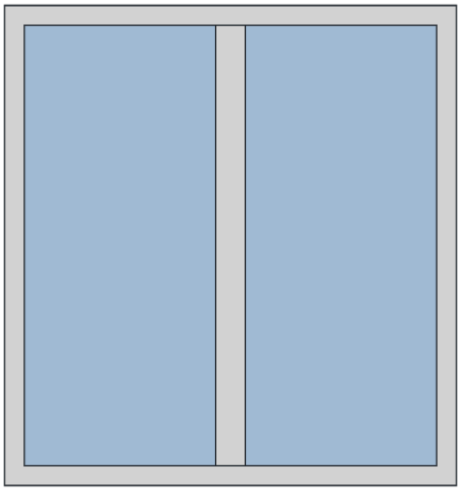

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		160,0	cm
Altezza H		170,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	2,720	m²
Area vetro	A_g	2,122	m²
Area telaio	A_f	0,598	m²
Fattore di forma	F_f	0,78	-
Perimetro vetro	L_g	8,960	m
Perimetro telaio	L_f	6,600	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,442	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		6,60	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***FACCIATA CONTINUA*** **Codice:** ***W31***

Il serramento è un modulo di facciata continua.



Caratteristiche del serramento			
Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_{cw}	1,000	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K
Dati per il calcolo degli apporti solari			
Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	1,00	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,370	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,363	-
Caratteristiche delle chiusure oscuranti			
Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-
Dimensioni e caratteristiche del serramento			
Larghezza		2522,0	cm
Altezza H		300,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	75,660	m²
Area vetro	A_g	66,009	m²
Area telaio	A_f	9,651	m²
Fattore di forma	F_f	0,87	-
Perimetro vetro	L_g	109,080	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,000	W/m²K

Traversi e montanti del modulo di facciata continua

Traversi			
Spessore	s_t	10,0	cm
Area	A_t	2,52	m²
Montanti			
Spessore	s_m	10,0	cm
Area	A_m	0,31	m²

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***100 x 80*** **Codice:** ***W32***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		100,0	cm
Altezza H		80,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	0,800	m²
Area vetro	A_g	0,568	m²
Area telaio	A_f	0,232	m²
Fattore di forma	F_f	0,71	-
Perimetro vetro	L_g	3,040	m
Perimetro telaio	L_f	3,600	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,649	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		3,60	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***50 x 210*** **Codice:** ***W33***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207		
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		50,0	cm
Altezza H		210,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,050	m²
Area vetro	A_g	0,706	m²
Area telaio	A_f	0,344	m²
Fattore di forma	F_f	0,67	-
Perimetro vetro	L_g	4,640	m
Perimetro telaio	L_f	5,200	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,694	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		5,20	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***80 x 300*** **Codice:** ***W34***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		80,0	cm
Altezza H		300,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	2,400	m²
Area vetro	A_g	1,888	m²
Area telaio	A_f	0,512	m²
Fattore di forma	F_f	0,79	-
Perimetro vetro	L_g	7,040	m
Perimetro telaio	L_f	7,600	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,516	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		7,60	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***90 x 245*** **Codice:** ***W35***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207		
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		90,0	cm
Altezza H		245,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	2,205	m²
Area vetro	A_g	1,756	m²
Area telaio	A_f	0,449	m²
Fattore di forma	F_f	0,80	-
Perimetro vetro	L_g	6,140	m
Perimetro telaio	L_f	6,700	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,503	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		6,70	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***87 x 195*** **Codice:** ***W36***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		87,0	cm
Altezza H		195,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,696	m²
Area vetro	A_g	1,321	m²
Area telaio	A_f	0,375	m²
Fattore di forma	F_f	0,78	-
Perimetro vetro	L_g	5,080	m
Perimetro telaio	L_f	5,640	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,532	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		5,64	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***140 x 285*** **Codice:** ***W37***

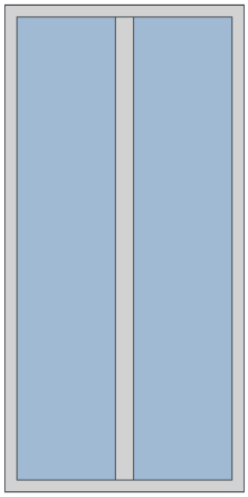

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		140,0	cm
Altezza H		285,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	3,990	m²
Area vetro	A_g	3,144	m²
Area telaio	A_f	0,846	m²
Fattore di forma	F_f	0,79	-
Perimetro vetro	L_g	13,160	m
Perimetro telaio	L_f	8,500	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,412	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		8,50	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***70 x 140*** **Codice:** ***W38***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		70,0	cm
Altezza H		140,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	0,980	m²
Area vetro	A_g	0,706	m²
Area telaio	A_f	0,274	m²
Fattore di forma	F_f	0,72	-
Perimetro vetro	L_g	3,640	m
Perimetro telaio	L_f	4,200	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,627	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		4,20	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***60 x 180*** **Codice:** ***W39***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		60,0	cm
Altezza H		180,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,080	m²
Area vetro	A_g	0,764	m²
Area telaio	A_f	0,316	m²
Fattore di forma	F_f	0,71	-
Perimetro vetro	L_g	4,240	m
Perimetro telaio	L_f	4,800	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,643	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		4,80	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***160 x 65*** **Codice:** ***W42***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		160,0	cm
Altezza H		65,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,040	m²
Area vetro	A_g	0,745	m²
Area telaio	A_f	0,295	m²
Fattore di forma	F_f	0,72	-
Perimetro vetro	L_g	3,940	m
Perimetro telaio	L_f	4,500	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,631	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		4,50	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***400 x 300*** **Codice:** ***W43***

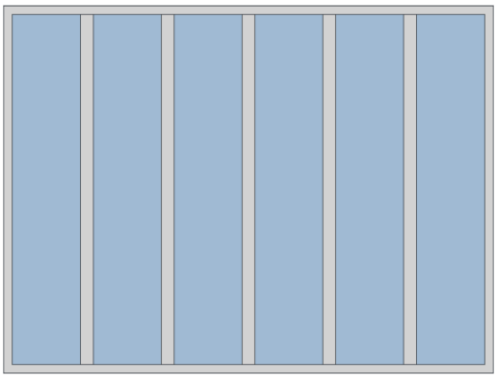

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		400,0	cm
Altezza H		300,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	12,000	m²
Area vetro	A_g	9,610	m²
Area telaio	A_f	2,390	m²
Fattore di forma	F_f	0,80	-
Perimetro vetro	L_g	41,040	m
Perimetro telaio	L_f	14,000	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,316	W/m²K

Ponte termico del serramento


Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		14,00	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***420 x 165*** **Codice:** ***W44***

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		*Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207*	
Trasmittanza termica	U_w	***1,200***	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	***1,200***	W/m²K

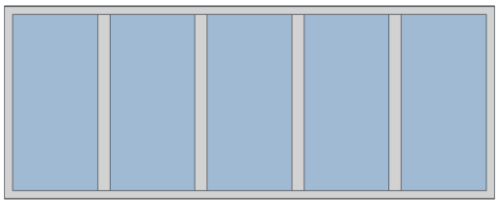

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	***0,200***	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	***1,00***	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	***0,30***	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	***0,670***	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	***0,658***	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		***0,00***	m²K/W
f shut		***0,6***	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		***420,0***	cm
Altezza H		***165,0***	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	***0,000***	W/mK
Area totale	A_w	***6,930***	m²
Area vetro	A_g	***5,527***	m²
Area telaio	A_f	***1,403***	m²
Fattore di forma	F_f	***0,80***	-
Perimetro vetro	L_g	***22,420***	m
Perimetro telaio	L_f	***11,700***	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	***1,368***	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		***Z5 W - Parete - Telaio***	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	***0,100***	W/mK
Lunghezza perimetrale		***11,70***	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***140 X 210*** **Codice:** ***W45***

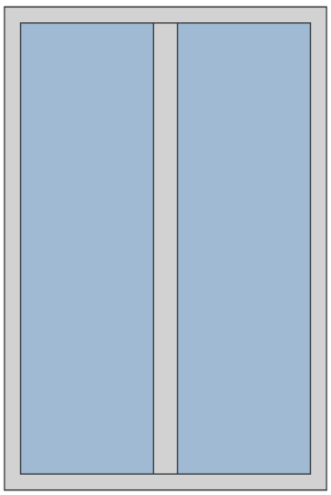

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	***Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207***		
Trasmittanza termica	U_w	***1,200***	W/m^2K
Trasmittanza solo vetro	U_g	***1,200***	W/m^2K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	***0,200***	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	***1,00***	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	***0,30***	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	***0,670***	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	***0,658***	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		***0,00***	m^2K/W
f shut		***0,6***	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		***140,0***	cm
Altezza H		***210,0***	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	***0,000***	W/mK
Area totale	A_w	***2,940***	m^2
Area vetro	A_g	***2,274***	m^2
Area telaio	A_f	***0,666***	m^2
Fattore di forma	F_f	***0,77***	-
Perimetro vetro	L_g	***10,160***	m
Perimetro telaio	L_f	***7,000***	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	***1,437***	W/m^2K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	***Z5 W - Parete - Telaio***		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	***0,100***	W/mK
Lunghezza perimetrale		***7,00***	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***270 x 120*** **Codice:** ***W46***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		270,0	cm
Altezza H		120,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	3,240	m²
Area vetro	A_g	2,714	m²
Area telaio	A_f	0,526	m²
Fattore di forma	F_f	0,84	-
Perimetro vetro	L_g	7,240	m
Perimetro telaio	L_f	7,800	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,440	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		7,80	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***320 x 120*** **Codice:** ***W47***

Caratteristiche del serramento			
Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		*Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207*	
Trasmittanza termica	U_w	*1,200*	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	*1,200*	W/m²K



Dati per il calcolo degli apporti solari			
Emissività	ε	*0,200*	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	*1,00*	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	*0,30*	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	*0,670*	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	*0,658*	-
Caratteristiche delle chiusure oscuranti			
Resistenza termica chiusure		*0,00*	m²K/W
f shut		*0,6*	-
Dimensioni e caratteristiche del serramento			
Larghezza		*320,0*	cm
Altezza H		*120,0*	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	*0,000*	W/mK
Area totale	A_w	*3,840*	m²
Area vetro	A_g	*3,244*	m²
Area telaio	A_f	*0,596*	m²
Fattore di forma	F_f	*0,84*	-
Perimetro vetro	L_g	*8,240*	m
Perimetro telaio	L_f	*8,800*	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	*1,429*	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		*Z5 W - Parete - Telaio*	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	*0,100*	W/mK
Lunghezza perimetrale		*8,80*	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***75 x 120*** **Codice:** ***W48***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		75,0	cm
Altezza H		120,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	0,900	m²
Area vetro	A_g	0,647	m²
Area telaio	A_f	0,253	m²
Fattore di forma	F_f	0,72	-
Perimetro vetro	L_g	3,340	m
Perimetro telaio	L_f	3,900	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,632	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		3,90	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***120 x 210*** **Codice:** ***W49***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		120,0	cm
Altezza H		210,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	2,520	m²
Area vetro	A_g	2,078	m²
Area telaio	A_f	0,442	m²
Fattore di forma	F_f	0,82	-
Perimetro vetro	L_g	6,040	m
Perimetro telaio	L_f	6,600	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,461	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		6,60	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***60 x 200*** **Codice:** ***W55***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		60,0	cm
Altezza H		200,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,200	m²
Area vetro	A_g	0,856	m²
Area telaio	A_f	0,344	m²
Fattore di forma	F_f	0,71	-
Perimetro vetro	L_g	4,640	m
Perimetro telaio	L_f	5,200	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,632	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		5,20	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***100 x 175*** **Codice:** ***W56***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207		
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		100,0	cm
Altezza H		175,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,750	m²
Area vetro	A_g	1,385	m²
Area telaio	A_f	0,365	m²
Fattore di forma	F_f	0,79	-
Perimetro vetro	L_g	4,940	m
Perimetro telaio	L_f	5,500	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,513	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		5,50	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***160 x 200*** **Codice:** ***W58***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		160,0	cm
Altezza H		200,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	3,200	m²
Area vetro	A_g	2,716	m²
Area telaio	A_f	0,484	m²
Fattore di forma	F_f	0,85	-
Perimetro vetro	L_g	6,640	m
Perimetro telaio	L_f	7,200	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,424	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		7,20	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***205 x 210*** **Codice:** ***W60***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207		
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		205,0	cm
Altezza H		210,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	4,305	m²
Area vetro	A_g	3,744	m²
Area telaio	A_f	0,561	m²
Fattore di forma	F_f	0,87	-
Perimetro vetro	L_g	7,740	m
Perimetro telaio	L_f	8,300	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,392	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		8,30	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***396 x 185*** **Codice:** ***W61***



Caratteristiche del serramento			
Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K
Dati per il calcolo degli apporti solari			
Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-
Caratteristiche delle chiusure oscuranti			
Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-
Dimensioni e caratteristiche del serramento			
Larghezza		396,0	cm
Altezza H		185,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	7,326	m²
Area vetro	A_g	6,532	m²
Area telaio	A_f	0,794	m²
Fattore di forma	F_f	0,89	-
Perimetro vetro	L_g	11,060	m
Perimetro telaio	L_f	11,620	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,358	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		11,62	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***120 x 185*** **Codice:** ***W62***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		120,0	cm
Altezza H		185,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	2,220	m²
Area vetro	A_g	1,813	m²
Area telaio	A_f	0,407	m²
Fattore di forma	F_f	0,82	-
Perimetro vetro	L_g	5,540	m
Perimetro telaio	L_f	6,100	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,474	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		6,10	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***50 x 220*** **Codice:** ***W63***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	*Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207*		
Trasmittanza termica	U_w	***1,200***	W/m^2K
Trasmittanza solo vetro	U_g	***1,200***	W/m^2K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	***0,200***	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	***1,00***	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	***0,30***	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	***0,670***	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	***0,658***	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		***0,00***	m^2K/W
f shut		***0,6***	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		***50,0***	cm
Altezza H		***220,0***	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	***0,000***	W/mK
Area totale	A_w	***1,100***	m^2
Area vetro	A_g	***0,742***	m^2
Area telaio	A_f	***0,358***	m^2
Fattore di forma	F_f	***0,67***	-
Perimetro vetro	L_g	***4,840***	m
Perimetro telaio	L_f	***5,400***	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	***1,690***	W/m^2K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	***Z5 W - Parete - Telaio***		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	***0,100***	W/mK
Lunghezza perimetrale		***5,40***	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***420 x 220*** **Codice:** ***W64***

Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		*Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207*	
Trasmittanza termica	U_w	*1,200*	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	*1,200*	W/m²K



Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	*0,200*	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	*1,00*	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	*0,30*	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	*0,670*	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	*0,658*	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		*0,00*	m²K/W
f shut		*0,6*	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		*420,0*	cm
Altezza H		*220,0*	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	*0,000*	W/mK
Area totale	A_w	*9,240*	m²
Area vetro	A_g	*8,364*	m²
Area telaio	A_f	*0,876*	m²
Fattore di forma	F_f	*0,91*	-
Perimetro vetro	L_g	*12,240*	m
Perimetro telaio	L_f	*12,800*	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	*1,338*	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		*Z5 W - Parete - Telaio*	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	*0,100*	W/mK
Lunghezza perimetrale		*12,80*	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***390 x 185*** **Codice:** ***W65***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		390,0	cm
Altezza H		185,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	7,215	m²
Area vetro	A_g	6,430	m²
Area telaio	A_f	0,785	m²
Fattore di forma	F_f	0,89	-
Perimetro vetro	L_g	10,940	m
Perimetro telaio	L_f	11,500	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,359	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		11,50	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***90 x 135*** **Codice:** ***W67***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		90,0	cm
Altezza H		135,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,215	m²
Area vetro	A_g	0,920	m²
Area telaio	A_f	0,295	m²
Fattore di forma	F_f	0,76	-
Perimetro vetro	L_g	3,940	m
Perimetro telaio	L_f	4,500	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,569	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		4,50	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***75 x 135*** **Codice:** ***W68***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		75,0	cm
Altezza H		135,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,012	m²
Area vetro	A_g	0,738	m²
Area telaio	A_f	0,274	m²
Fattore di forma	F_f	0,73	-
Perimetro vetro	L_g	3,640	m
Perimetro telaio	L_f	4,200	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,614	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		4,20	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***120 x 65*** **Codice:** ***W69***

Caratteristiche del serramento			
Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K
Dati per il calcolo degli apporti solari			
Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-
Caratteristiche delle chiusure oscuranti			
Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-
Dimensioni e caratteristiche del serramento			
Larghezza		120,0	cm
Altezza H		65,0	cm



Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	0,780	m²
Area vetro	A_g	0,541	m²
Area telaio	A_f	0,239	m²
Fattore di forma	F_f	0,69	-
Perimetro vetro	L_g	3,140	m
Perimetro telaio	L_f	3,700	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,673	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato		Z5 W - Parete - Telaio	
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		3,70	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***105 x 300*** **Codice:** ***W71***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	*Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207*		
Trasmittanza termica	U_w	***1,200***	W/m^2K
Trasmittanza solo vetro	U_g	***1,200***	W/m^2K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	***0,200***	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	***1,00***	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	***0,30***	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	***0,670***	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	***0,658***	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		***0,00***	m^2K/W
f shut		***0,6***	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		***105,0***	cm
Altezza H		***300,0***	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	***0,000***	W/mK
Area totale	A_w	***3,150***	m^2
Area vetro	A_g	***2,603***	m^2
Area telaio	A_f	***0,547***	m^2
Fattore di forma	F_f	***0,83***	-
Perimetro vetro	L_g	***7,540***	m
Perimetro telaio	L_f	***8,100***	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	***1,456***	W/m^2K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	***Z5 W - Parete - Telaio***		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	***0,100***	W/mK
Lunghezza perimetrale		***8,10***	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***65 x 190*** **Codice:** ***W72***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento		-	
Classe di permeabilità		Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207	
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		65,0	cm
Altezza H		190,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,235	m²
Area vetro	A_g	0,898	m²
Area telaio	A_f	0,337	m²
Fattore di forma	F_f	0,73	-
Perimetro vetro	L_g	4,540	m
Perimetro telaio	L_f	5,100	m

Caratteristiche del modulo


Trasmittanza termica del modulo	U	1,612	W/m²K

Ponte termico del serramento

Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		5,10	m

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077

Descrizione della finestra: ***75 x 190*** **Codice:** ***W73***



Caratteristiche del serramento

Tipologia di serramento	-		
Classe di permeabilità	Classe 4 secondo Norma UNI EN 12207		
Trasmittanza termica	U_w	1,200	W/m²K
Trasmittanza solo vetro	U_g	1,200	W/m²K

Dati per il calcolo degli apporti solari

Emissività	ε	0,200	-
Fattore tendaggi (invernale)	$f_{c\ inv}$	1,00	-
Fattore tendaggi (estivo)	$f_{c\ est}$	0,30	-
Fattore di trasmittanza solare	$g_{gl,n}$	0,670	-
Fattore trasmissione solare totale	g_{gl+sh}	0,658	-

Caratteristiche delle chiusure oscuranti

Resistenza termica chiusure		0,00	m²K/W
f shut		0,6	-

Dimensioni e caratteristiche del serramento

Larghezza		75,0	cm
Altezza H		190,0	cm

Caratteristiche del telaio

K distanziale	K_d	0,000	W/mK
Area totale	A_w	1,425	m²
Area vetro	A_g	1,074	m²
Area telaio	A_f	0,351	m²
Fattore di forma	F_f	0,75	-
Perimetro vetro	L_g	4,740	m
Perimetro telaio	L_f	5,300	m

Caratteristiche del modulo

Trasmittanza termica del modulo	U	1,571	W/m²K

Ponte termico del serramento


Ponte termico associato	Z5 W - Parete - Telaio		
Trasmittanza termica lineica	Ψ	0,100	W/mK
Lunghezza perimetrale		5,30	m


CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: ***GF - Parete - Solaio controterra*** **Codice:** ***Z1***

Tipologia	***GF - Parete - Solaio controterra***	
Trasmittanza termica lineica di calcolo	***0,361***	W/mK
Trasmittanza termica lineica di riferimento	***0,723***	W/mK
Fattore di temperature f_{rsi}	***0,643***	-
Riferimento	***UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211***	

Note ***GF1b - Giunto parete con isolamento esterno - solaio controterra non isolato***
Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = 0,723 W/mK.

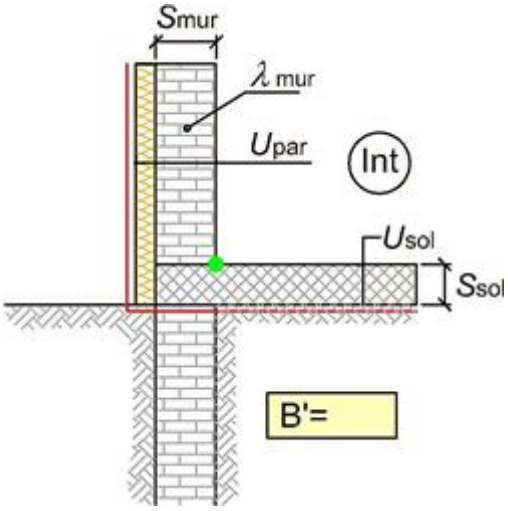

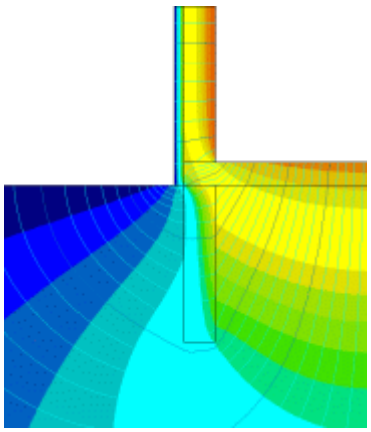

Caratteristiche

Dimensione caratteristica del pavimento	B’	***10,00***	m
Spessore solaio	Ssol	***300,0***	mm
Spessore muro	Smur	***260,0***	mm
Trasmittanza termica solaio	Usol	***0,371***	W/m²K
Trasmittanza termica parete	Upar	***0,205***	W/m²K
Conduttività termica muro	λmur	***0,470***	W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:

Classe concentrazione del vapore	***0,004***	kg/m³
Temperatura interna periodo di riscaldamento	***20,0***	°C
Umidità relativa superficiale ammissibile	***80***	%

Condizioni esterne:

Temperature medie mensili	-	°C

Mese	θ_i	θ_e	θ_{si}	θ_{acc}	Verifica
ottobre	***20,0***	***15,3***	***18,3***	***18,3***	***POSITIVA***
novembre	***20,0***	***12,9***	***17,5***	***15,6***	***POSITIVA***
dicembre	***20,0***	***10,1***	***16,5***	***13,0***	***POSITIVA***
gennaio	***20,0***	***8,1***	***15,8***	***13,5***	***POSITIVA***
febbraio	***20,0***	***7,8***	***15,7***	***13,0***	***POSITIVA***
marzo	***20,0***	***9,0***	***16,1***	***14,1***	***POSITIVA***
aprile	***20,0***	***10,7***	***16,7***	***15,4***	***POSITIVA***

Legenda simboli

θ_i	Temperatura interna al locale	°C
θ_e	Temperatura esterna	°C
θ_{si}	Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico	°C
θ_{acc}	Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa	°C

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI


Descrizione del ponte termico: ***C - Angolo tra pareti sporgente*** **Codice:** ***Z3***


Tipologia	***C - Angolo tra pareti (sporgente)***	
Trasmittanza termica lineica di calcolo	***-0,039***	W/mK
Trasmittanza termica lineica di riferimento	***-0,078***	W/mK
Fattore di temperature f_{rsi}	***0,893***	-
Riferimento	***UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211***	

Note

C1 - Giunto tre due pareti con isolamento esterno (sporgente)

Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = -0,078 W/mK.

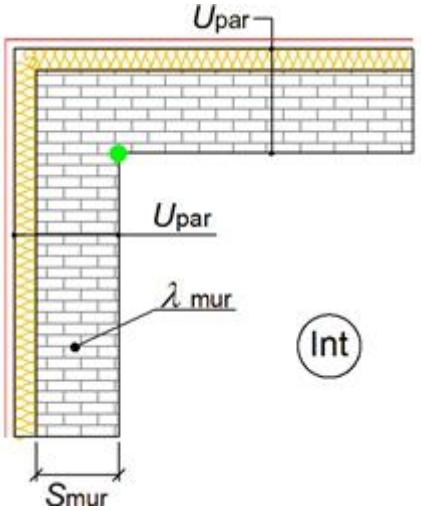

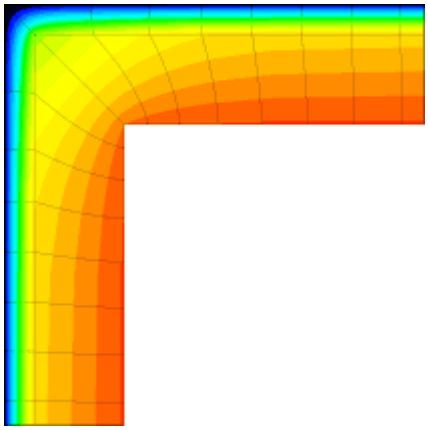

Caratteristiche

Spessore muro	Smur	***295,0***	mm
Trasmittanza termica parete	Upar	***0,192***	W/m²K
Conduttività termica muro	λmur	***0,572***	W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:			Condizioni esterne:		
Classe concentrazione del vapore	***0,004***	kg/m³	Temperature medie mensili	***-***	°C
Temperatura interna periodo di riscaldamento	***20,0***	°C			
Umidità relativa superficiale ammissibile	***80***	%			

Mese	θ_i	θ_e	θ_{si}	θ_{acc}	Verifica
ottobre	***20,0***	***13,0***	***19,2***	***18,3***	***POSITIVA***
novembre	***20,0***	***7,4***	***18,6***	***15,6***	***POSITIVA***
dicembre	***20,0***	***3,5***	***18,2***	***13,0***	***POSITIVA***
gennaio	***20,0***	***2,9***	***18,2***	***13,5***	***POSITIVA***
febbraio	***20,0***	***5,2***	***18,4***	***13,0***	***POSITIVA***
marzo	***20,0***	***8,6***	***18,8***	***14,1***	***POSITIVA***
aprile	***20,0***	***11,6***	***19,1***	***15,4***	***POSITIVA***

Legenda simboli


θ_i	Temperatura interna al locale	°C
θ_e	Temperatura esterna	°C
θ_{si}	Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico	°C
θ_{acc}	Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa	°C


CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: ***IF - Parete - Solaio interpiano*** **Codice:** ***Z4***

Tipologia	***IF - Parete - Solaio interpiano***	
Trasmittanza termica lineica di calcolo	***0,005***	W/mK
Trasmittanza termica lineica di riferimento	***0,010***	W/mK
Fattore di temperature f_{rsi}	***0,950***	-
Riferimento	***UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211***	

Note ***IF1 - Giunto parete con isolamento esterno continuo – solaio interpiano***
Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = 0,010 W/mK.

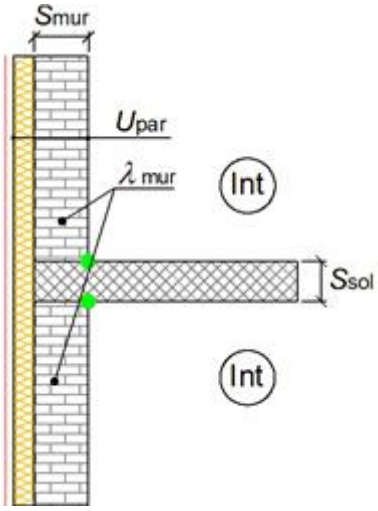

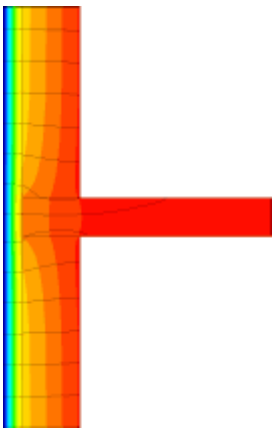

Caratteristiche

Spessore solaio	Ssol	***220,0***	mm
Spessore muro	Smur	***260,0***	mm
Trasmittanza termica parete	Upar	***0,205***	W/m²K
Conduttività termica muro	λmur	***0,470***	W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:

Classe concentrazione del vapore	***0,006***	kg/m³
Temperatura interna periodo di riscaldamento	***20,0***	°C
Umidità relativa superficiale ammissibile	***80***	%

Condizioni esterne:

Temperature medie mensili	***-***	°C

Mese	θ_i	θ_e	θ_{si}	θ_{acc}	Verifica
ottobre	***20,0***	***13,0***	***19,6***	***18,9***	***POSITIVA***
novembre	***20,0***	***7,4***	***19,4***	***16,7***	***POSITIVA***
dicembre	***20,0***	***3,5***	***19,2***	***14,7***	***POSITIVA***
gennaio	***20,0***	***2,9***	***19,1***	***15,2***	***POSITIVA***
febbraio	***20,0***	***5,2***	***19,3***	***14,6***	***POSITIVA***
marzo	***20,0***	***8,6***	***19,4***	***15,2***	***POSITIVA***
aprile	***20,0***	***11,6***	***19,6***	***16,2***	***POSITIVA***

Legenda simboli

θ_i	Temperatura interna al locale	°C
θ_e	Temperatura esterna	°C
θ_{si}	Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico	°C
θ_{acc}	Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa	°C


CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI


Descrizione del ponte termico: ***W - Parete - Telaio*** **Codice:** ***Z5***

Tipologia	***W - Parete - Telaio***	
Trasmittanza termica lineica di calcolo	***0,100***	W/mK
Trasmittanza termica lineica di riferimento	***0,100***	W/mK
Fattore di temperature f_{rsi}	***0,824***	-
Riferimento	***UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211***	

Note

W1 - Giunto parete con isolamento esterno – telaio posto a filo esterno
Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = 0,100 W/mK.

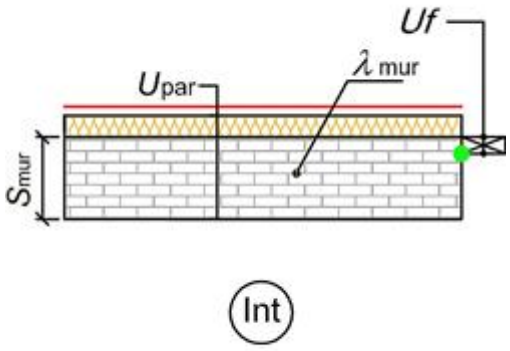

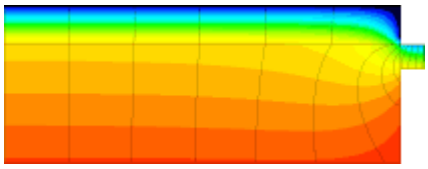

Caratteristiche

Trasmittanza termica telaio	Uf	***1,000***	W/m²K
Spessore muro	Smur	***260,0***	mm
Trasmittanza termica parete	Upar	***0,205***	W/m²K
Conduttività termica muro	λmur	***0,470***	W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:

Classe concentrazione del vapore	***0,004***	kg/m³
Temperatura interna periodo di riscaldamento	***20,0***	°C
Umidità relativa superficiale ammissibile	***80***	%

Condizioni esterne:

Temperature medie mensili	-	°C

Mese	θ_i	θ_e	θ_{si}	θ_{acc}	Verifica
ottobre	***20,0***	***13,0***	***18,8***	***18,3***	***POSITIVA***
novembre	***20,0***	***7,4***	***17,8***	***15,6***	***POSITIVA***
dicembre	***20,0***	***3,5***	***17,1***	***13,0***	***POSITIVA***
gennaio	***20,0***	***2,9***	***17,0***	***13,5***	***POSITIVA***
febbraio	***20,0***	***5,2***	***17,4***	***13,0***	***POSITIVA***
marzo	***20,0***	***8,6***	***18,0***	***14,1***	***POSITIVA***
aprile	***20,0***	***11,6***	***18,5***	***15,4***	***POSITIVA***

Legenda simboli

θ_i	Temperatura interna al locale	°C
θ_e	Temperatura esterna	°C
θ_{si}	Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico	°C
θ_{acc}	Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa	°C


CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI


Descrizione del ponte termico: ***GF - Parete - Solaio rialzato*** **Codice:** ***Z6***

Tipologia	***GF - Parete - Solaio rialzato***	
Trasmittanza termica lineica di calcolo	***-0,334***	W/mK
Trasmittanza termica lineica di riferimento	***-0,668***	W/mK
Fattore di temperature f_{rsi}	***0,648***	-
Riferimento	***UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211***	

Note ***GF9b - Giunto parete con isolamento esterno - solaio rialzato non isolato su ambiente non riscaldato***

Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = -0,668 W/mK.

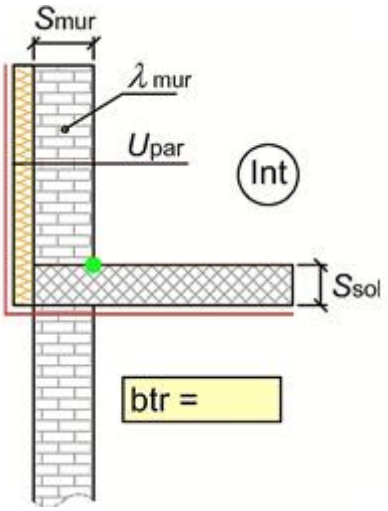

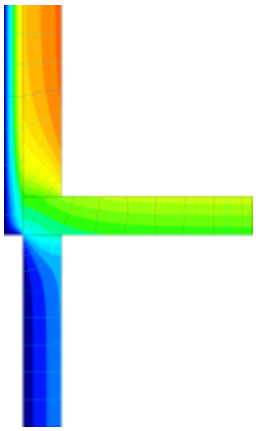

Caratteristiche

Coeff. correzione temperatura	btr	***0,50***	-
Spessore solaio	Ssol	***220,0***	mm
Spessore muro	Smur	***260,0***	mm
Trasmittanza termica parete	Upar	***0,205***	W/m²K
Conduttività termica muro	λmur	***2,500***	W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:			Condizioni esterne:		
Classe concentrazione del vapore	***0,004***	kg/m³	Temperature medie mensili	***-***	°C
Temperatura interna periodo di riscaldamento	***20,0***	°C			
Umidità relativa superficiale ammissibile	***80***	%			

Mese	θ_i	θ_e	θ_{si}	θ_{acc}	Verifica
ottobre	***20,0***	***16,5***	***18,8***	***18,3***	***POSITIVA***
novembre	***20,0***	***13,7***	***17,8***	***15,6***	***POSITIVA***
dicembre	***20,0***	***11,8***	***17,1***	***13,0***	***POSITIVA***
gennaio	***20,0***	***11,4***	***17,0***	***13,5***	***POSITIVA***
febbraio	***20,0***	***12,6***	***17,4***	***13,0***	***POSITIVA***
marzo	***20,0***	***14,3***	***18,0***	***14,1***	***POSITIVA***
aprile	***20,0***	***15,8***	***18,5***	***15,4***	***POSITIVA***


Legenda simboli


θ_i	Temperatura interna al locale	°C
θ_e	Temperatura esterna	°C
θ_{si}	Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico	°C
θ_{acc}	Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa	°C

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: ***R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*** **Codice:** ***Z7***

Tipologia	***R - Parete - Copertura***	
Trasmittanza termica lineica di calcolo	***-0,500***	W/mK
Trasmittanza termica lineica di riferimento	***-0,687***	W/mK
Fattore di temperature f_{rsi}	***0,718***	-
Riferimento	***UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211***	
Note	***R5e - Giunto parete sporgente con isolamento esterno - copertura non isolata verso ambiente non climatizzato con sporto in cls***	
	Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = -1W/mK.	

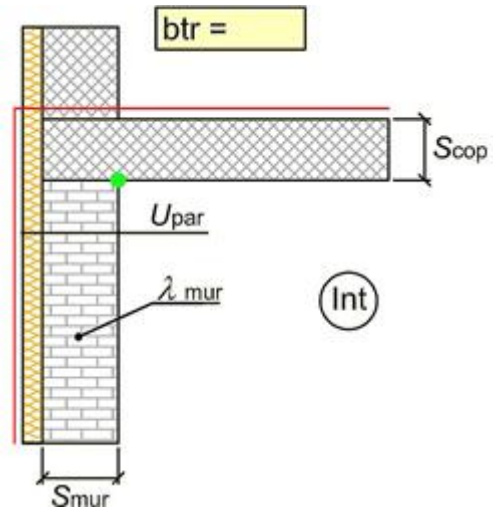

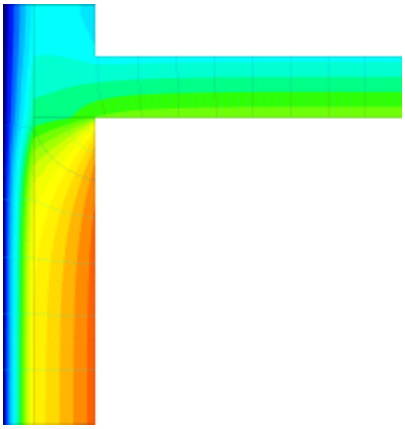

Caratteristiche

Coeff. correzione temperatura	btr	***0,50***	-
Spessore copertura	Scop	***220,0***	mm
Spessore muro	Smur	***160,0***	mm
Trasmittanza termica parete	Upar	***0,215***	W/m²K
Conduttività termica muro	λmur	***0,470***	W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:			Condizioni esterne:		
Classe concentrazione del vapore	***0,006***	kg/m³	Temperature medie mensili	***-***	°C
Temperatura interna periodo di riscaldamento	***20,0***	°C			
Umidità relativa superficiale ammissibile	***80***	%			

Mese	θ_i	θ_e	θ_{si}	θ_{acc}	Verifica
ottobre	***20,0***	***16,5***	***19,0***	***18,9***	***POSITIVA***
novembre	***20,0***	***13,7***	***18,2***	***16,7***	***POSITIVA***
dicembre	***20,0***	***11,8***	***17,7***	***14,7***	***POSITIVA***
gennaio	***20,0***	***11,4***	***17,6***	***15,2***	***POSITIVA***
febbraio	***20,0***	***12,6***	***17,9***	***14,6***	***POSITIVA***
marzo	***20,0***	***14,3***	***18,4***	***15,2***	***POSITIVA***
aprile	***20,0***	***15,8***	***18,8***	***16,2***	***POSITIVA***

Legenda simboli

θ_i	Temperatura interna al locale	°C
θ_e	Temperatura esterna	°C
θ_{si}	Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico	°C
θ_{acc}	Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa	°C

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI


Descrizione del ponte termico: ***R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato***


Codice: ***Z8***

Tipologia	***R - Parete - Copertura***	
Trasmittanza termica lineica di calcolo	***0,032***	W/mK
Trasmittanza termica lineica di riferimento	***0,065***	W/mK
Fattore di temperature f_{rsi}	***0,886***	-
Riferimento	***UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211***	

Note ***R5 - Giunto parete sporgente con isolamento esterno - copertura isolata esternamente verso ambiente non climatizzato***

Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = 0,065 W/mK.

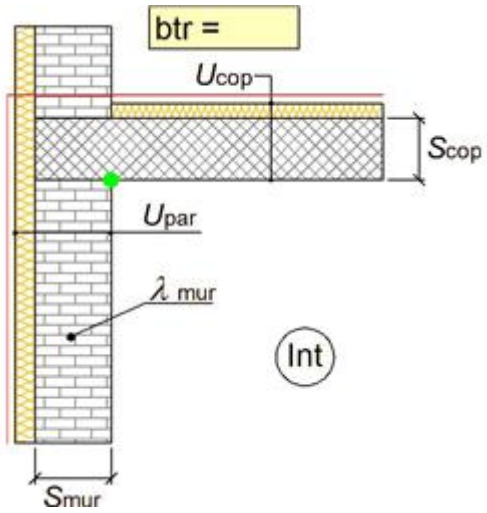

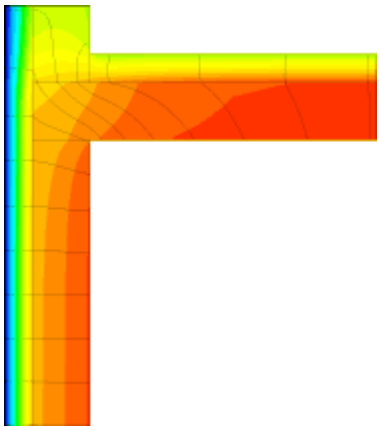

Caratteristiche

Coeff. correzione temperatura	btr	***0,50***	-
Spessore copertura	Scop	***220,0***	mm
Spessore muro	Smur	***310,0***	mm
Trasmittanza termica copertura	Ucop	***0,163***	W/m²K
Trasmittanza termica parete	Upar	***0,201***	W/m²K
Conduttività termica muro	λmur	***0,470***	W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:

Classe concentrazione del vapore	***0,006***	kg/m³
Temperatura interna periodo di riscaldamento	***20,0***	°C
Umidità relativa superficiale ammissibile	***80***	%

Condizioni esterne:

Temperature medie mensili	***-***	°C

Mese	θ_i	θ_e	θ_{si}	θ_{acc}	Verifica
ottobre	***20,0***	***16,5***	***19,6***	***18,9***	***POSITIVA***
novembre	***20,0***	***13,7***	***19,3***	***16,7***	***POSITIVA***
dicembre	***20,0***	***11,8***	***19,1***	***14,7***	***POSITIVA***
gennaio	***20,0***	***11,4***	***19,0***	***15,2***	***POSITIVA***
febbraio	***20,0***	***12,6***	***19,2***	***14,6***	***POSITIVA***
marzo	***20,0***	***14,3***	***19,3***	***15,2***	***POSITIVA***
aprile	***20,0***	***15,8***	***19,5***	***16,2***	***POSITIVA***

Legenda simboli


θ_i	Temperatura interna al locale	°C
θ_e	Temperatura esterna	°C
θ_{si}	Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico	°C


θ_{acc}	Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa	°C

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI PONTI TERMICI

Descrizione del ponte termico: ***R - Parete - Copertura*** **Codice:** ***Z9***

Tipologia	***R - Parete - Copertura***	
Trasmittanza termica lineica di calcolo	***-0,200***	W/mK
Trasmittanza termica lineica di riferimento	***-0,060***	W/mK
Fattore di temperature f_{rsi}	***0,899***	-
Riferimento	***UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211***	
	R9 - Giunto parete con isolamento esterno continuo - copertura isolata esternamente	
Note	***Trasmittanza termica lineica di riferimento (φe) = -0,4 W/mK.***	

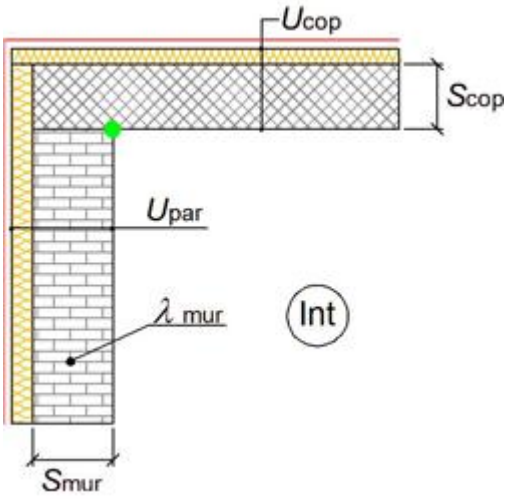

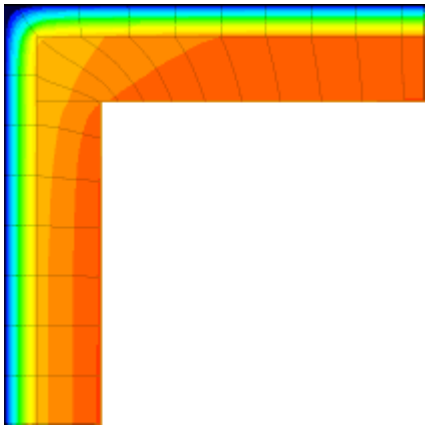

Caratteristiche

Spessore copertura	Scop	***220,0***	mm
Spessore muro	Smur	***260,0***	mm
Trasmittanza termica copertura	Ucop	***0,170***	W/m²K
Trasmittanza termica parete	Upar	***0,205***	W/m²K
Conduttività termica muro	λmur	***0,470***	W/mK

Verifica temperatura critica

Condizioni interne:

Classe concentrazione del vapore	***0,006***	kg/m³
Temperatura interna periodo di riscaldamento	***20,0***	°C
Umidità relativa superficiale ammissibile	***80***	%

Condizioni esterne:

Temperature medie mensili	***-***	°C

Mese	θ_i	θ_e	θ_{si}	θ_{acc}	Verifica
ottobre	***20,0***	***13,0***	***19,3***	***18,9***	***POSITIVA***
novembre	***20,0***	***7,4***	***18,7***	***16,7***	***POSITIVA***
dicembre	***20,0***	***3,5***	***18,3***	***14,7***	***POSITIVA***
gennaio	***20,0***	***2,9***	***18,3***	***15,2***	***POSITIVA***
febbraio	***20,0***	***5,2***	***18,5***	***14,6***	***POSITIVA***
marzo	***20,0***	***8,6***	***18,8***	***15,2***	***POSITIVA***
aprile	***20,0***	***11,6***	***19,2***	***16,2***	***POSITIVA***

Legenda simboli

θ_i	Temperatura interna al locale	°C
θ_e	Temperatura esterna	°C
θ_{si}	Temperatura superficiale interna in luogo del ponte termico	°C
θ_{acc}	Temperatura minima accettabile per scongiurare il fenomeno di condensa	°C

FABBISOGNO DI POTENZA TERMICA INVERNALE
secondo UNI EN 12831

Dati climatici della località:

Località	***Bergamo***		
Provincia	***Bergamo***		
Altitudine s.l.m.		***249***	m
Gradi giorno		***2533***	
Zona climatica		***E***	
Temperatura esterna di progetto		***-5,0***	°C

Dati geometrici dell'intero edificio:

Superficie in pianta netta	***11411,58***	m^2
Superficie esterna lorda	***12690,71***	m^2
Volume netto	***34231,65***	m^3
Volume lordo	***45163,69***	m^3
Rapporto S/V	***0,28***	m^{-1}

Opzioni di calcolo:

Metodologia di calcolo	***Vicini presenti***	
Coefficiente di sicurezza adottato	***1,00***	-

Coefficienti di esposizione solare:

Nord: ***1,20***

Nord-Ovest: ***1,15*** — Nord-Est: ***1,20***



Ovest: ***1,10*** — Est: ***1,15***

Sud-Ovest: ***1,05*** — Sud-Est: ***1,10***

Sud: ***1,00***

DISPERSIONI DEI COMPONENTI

Dettaglio delle dispersioni per trasmissione dei componenti

Dispersioni strutture opache:

Cod	Tipo	Descrizione elemento	U [W/m²K]	θe [°C]	S_{Tot} [m²]	Φ_{tr} [W]	% Φ_{Tot} [%]
M1	T	Muro vs esterno 30 cm	0,207	-5,0	117,24	667	0,4
M2	T	Muro esterno tipo con cappotto	0,193	-5,0	3567,83	19386	11,3
M7	T	Muro esterno in cls con cappotto	0,221	-5,0	531,31	3282	1,9
M8	U	30 cm verso non riscaldato impianti	1,158	10,0	171,45	1986	1,2
M9	T	Muro esterno con cappotto	0,177	-5,0	136,08	706	0,4
M10	U	r vs nr 15 cm	1,781	10,0	260,74	4643	2,7
M13	T	Muro esterno in cls con cappotto	0,213	-5,0	369,49	2203	1,3
M14	T	Muro esterno in cls con cappotto seminterrato	0,216	-5,0	265,03	1642	1,0
M17	T	r vs est 10 cm	0,226	-5,0	52,80	326	0,2
M20	U	vano scala ascensori verso locale riscaldato	2,059	10,0	453,51	9338	5,5
M22	U	20 cm verso sottotetto	1,537	5,0	119,96	2796	1,6
M23	U	r vs nr 35 cm	1,031	10,0	59,76	616	0,4
P1	G	pav. controterra	0,186	12,8	1147,53	1548	0,9
P4	U	NR solaio interpiano LNR1	1,088	10,0	575,43	6261	3,7
P5	U	NR solaio interpiano LNR2	1,088	5,0	128,08	2090	1,2
S2	T	Copertura inclinata	0,286	-5,0	569,29	4081	2,4
S3	U	solaio sottotetto	1,284	5,0	1288,77	24815	14,5
S5	T	Copertura piana balconi	0,352	-5,0	89,41	787	0,5
S7	T	Copertura piana biblioteca fabbricato basso	0,267	-5,0	185,57	1238	0,7
					Totale:	***88411***	***51,7***

Dispersioni strutture trasparenti:

Cod	Tipo	Descrizione elemento	U [W/m²K]	θe [°C]	S_{Tot} [m²]	Φ_{tr} [W]	% Φ_{Tot} [%]
W1	T	420 x 200	1,200	-5,0	42,00	1436	0,8
W2	T	420 x 200	1,200	-5,0	109,20	3679	2,2
W4	T	150 x 30	1,200	-5,0	0,45	16	0,0
W5	T	80 x 80	1,200	-5,0	0,64	22	0,0
W6	T	420 x 185	1,200	-5,0	256,41	8718	5,1
W7	T	150 x 185	1,200	-5,0	2,78	88	0,1
W8	T	80 x 200	1,200	-5,0	4,80	166	0,1
W9	T	280 x 185	1,200	-5,0	5,18	171	0,1
W10	T	70 x 135	1,200	-5,0	0,95	30	0,0
W11	T	350 x 185	1,200	-5,0	6,48	204	0,1
W12	T	100 x 185	1,200	-5,0	7,40	236	0,1
W13	T	70 x 185	1,200	-5,0	3,88	124	0,1

W14	T	160 x 135	1,200	-5,0	2,16	65	0,0
W15	T	65 x 135	1,200	-5,0	9,68	319	0,2
W16	T	65 x 65	1,200	-5,0	0,84	30	0,0
W20	T	80 x 120	1,200	-5,0	0,96	32	0,0
W21	T	75 x 170	1,200	-5,0	298,80	10084	5,9
W22	T	140 x 270	1,200	-5,0	7,56	249	0,1
W23	T	160 x 120	1,200	-5,0	1,92	60	0,0
W24	T	65 x 165	1,200	-5,0	3,21	111	0,1
W25	T	65 x 170	1,200	-5,0	1,10	33	0,0
W26	T	130 x 120	1,200	-5,0	1,56	47	0,0
W28	T	140 x 170	1,200	-5,0	2,38	86	0,1
W29	T	420 x 300	1,200	-5,0	315,00	10962	6,4
W30	T	160 x 170	1,200	-5,0	2,72	86	0,1
W31	T	FACCIATA CONTINUA	1,000	-5,0	853,49	23796	13,9
W32	T	100 x 80	1,200	-5,0	168,00	5670	3,3
W33	T	50 x 210	1,200	-5,0	4,20	142	0,1
W34	T	80 x 300	1,200	-5,0	2,40	83	0,0
W35	T	90 x 245	1,200	-5,0	11,04	364	0,2
W36	T	87 x 195	1,200	-5,0	6,80	224	0,1
W37	T	140 x 285	1,200	-5,0	3,99	132	0,1
W38	T	70 x 140	1,200	-5,0	11,76	387	0,2
W39	T	60 x 180	1,200	-5,0	1,08	39	0,0
W42	T	160 x 65	1,200	-5,0	1,04	34	0,0
W43	T	400 x 300	1,200	-5,0	36,00	1188	0,7
W44	T	420 x 165	1,200	-5,0	13,86	457	0,3
W45	T	140 X 210	1,200	-5,0	23,52	776	0,5
W46	T	270 x 120	1,200	-5,0	51,84	1779	1,0
W47	T	320 x 120	1,200	-5,0	72,96	2460	1,4
W48	T	75 x 120	1,200	-5,0	70,20	2369	1,4
W49	T	120 x 210	1,200	-5,0	5,04	166	0,1
W55	T	60 x 200	1,200	-5,0	1,20	40	0,0
W5	T	100 x 175	1,200	-5,0	1,75	58	0,0

6							
W58	*T*	*160 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*3,20*	*106*	*0,1*
W60	*T*	*205 x 210*	*1,200*	*-5,0*	*4,31*	*136*	*0,1*
W61	*T*	*396 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*7,33*	*231*	*0,1*
W62	*T*	*120 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*4,44*	*150*	*0,1*
W63	*T*	*50 x 220*	*1,200*	*-5,0*	*2,20*	*73*	*0,0*
W64	*T*	*420 x 220*	*1,200*	*-5,0*	*18,48*	*610*	*0,4*
W65	*T*	*390 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*7,22*	*260*	*0,2*
W67	*T*	*90 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*1,22*	*40*	*0,0*
W68	*T*	*75 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*1,01*	*33*	*0,0*
W69	*T*	*120 x 65*	*1,200*	*-5,0*	*2,34*	*77*	*0,0*
W71	*T*	*105 x 300*	*1,200*	*-5,0*	*3,15*	*104*	*0,1*
W72	*T*	*65 x 190*	*1,200*	*-5,0*	*1,24*	*41*	*0,0*
W73	*T*	*75 x 190*	*1,200*	*-5,0*	*18,53*	*611*	*0,4*
					Totale:	***79690***	***46,6***

Dispersioni dei ponti termici:

Cod	Tipo	Descrizione elemento	Ψ [W/mK]	L_{Tot} [m]	Φ_{tr} [W]	% Φ_{Tot} [%]
Z1	*-*	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*514,09*	*2514*	*1,5*
Z3	*-*	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*921,00*	*-953*	*-0,6*
Z4	*-*	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*4028,47*	*542*	*0,3*
Z5	*-*	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*4180,24*	*11728*	*6,9*
Z6	*-*	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*257,85*	*-1729*	*-1,0*
Z7	*-*	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*746,16*	*-8271*	*-4,8*
Z8	*-*	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*1,84*	*1*	*0,0*
Z9	*-*	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*294,19*	*-1020*	*-0,6*
					Totale:	***2812***	***1,6***

Legenda simboli

U	Trasmittanza termica dell'elemento disperdente
Ψ	Trasmittanza termica lineica del ponte termico
θe	Temperatura di esposizione dell'elemento
S_{Tot}	Superficie totale su tutto l'edificio dell'elemento disperdente
L_{Tot}	Lunghezza totale su tutto l'edificio del ponte termico
Φ_{tr}	Potenza dispersa per trasmissione
$\%\Phi_{Tot}$	Rapporto percentuale tra il Φ_{tr} dell'elemento e il Φ_{tr} totale dell'edificio

DISPERSIONI COMPLESSIVE DELL'EDIFICIO

Dispersioni per Trasmissione raggruppate per esposizione:

Prospetto Nord:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	%Φ_{Tot} [%]
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,193*	*-5,0*	*13,22*	*77*	*0,0*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,216*	*-5,0*	*13,15*	*85*	*0,0*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*6,00*	*-7*	*0,0*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*12,67*	*2*	*0,0*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*14,35*	*43*	*0,0*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*4,31*	*-65*	*0,0*
W16	*65 x 65*	*1,200*	*-5,0*	*0,84*	*30*	*0,0*
W24	*65 x 165*	*1,200*	*-5,0*	*2,14*	*77*	*0,0*
				Totale:	***242***	***0,1***

Prospetto Nord-Est:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	%Φ_{Tot} [%]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,207*	*-5,0*	*11,38*	*71*	*0,0*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,193*	*-5,0*	*388,77*	*2256*	*1,3*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,221*	*-5,0*	*122,56*	*811*	*0,5*
M9	*Muro esterno con cappotto*	*0,177*	*-5,0*	*44,85*	*238*	*0,1*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,213*	*-5,0*	*46,46*	*297*	*0,2*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,216*	*-5,0*	*6,57*	*43*	*0,0*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*6,81*	*74*	*0,0*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*165,00*	*-193*	*-0,1*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*562,77*	*86*	*0,1*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*262,51*	*785*	*0,5*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*-5,0*	*35,43*	*-355*	*-0,2*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*56,05*	*-841*	*-0,5*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*-5,0*	*0,46*	*0*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*-5,0*	*5,40*	*-32*	*0,0*
W4	*150 x 30*	*1,200*	*-5,0*	*0,45*	*16*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*31,08*	*1119*	*0,7*
W28	*140 x 170*	*1,200*	*-5,0*	*2,38*	*86*	*0,1*
W29	*420 x 300*	*1,200*	*-5,0*	*63,00*	*2268*	*1,3*
W31	*FACCIATA CONTINUA*	*1,000*	*-5,0*	*371,19*	*11136*	*6,5*
W33	*50 x 210*	*1,200*	*-5,0*	*2,10*	*76*	*0,0*
W38	*70 x 140*	*1,200*	*-5,0*	*4,90*	*176*	*0,1*
W39	*60 x 180*	*1,200*	*-5,0*	*1,08*	*39*	*0,0*
W46	*270 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*32,40*	*1166*	*0,7*
W49	*120 x 210*	*1,200*	*-5,0*	*2,52*	*91*	*0,1*
W65	*390 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*7,22*	*260*	*0,2*
				Totale:	***19671***	***11,5***

Prospetto Est:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	%Φ_{Tot} [%]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,207*	*-5,0*	*1,24*	*7*	*0,0*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*6,00*	*-7*	*0,0*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*1,19*	*0*	*0,0*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*4,20*	*12*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*-5,0*	*1,19*	*-7*	*0,0*
W38	*70 x 140*	*1,200*	*-5,0*	*0,98*	*34*	*0,0*
				Totale:	***40***	***0,0***

Prospetto Sud-Est:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	%Φ_{Tot} [%]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,207*	*-5,0*	*87,08*	*496*	*0,3*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,193*	*-5,0*	*1468,24*	*7810*	*4,6*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,221*	*-5,0*	*216,48*	*1324*	*0,8*
M9	*Muro esterno con cappotto*	*0,177*	*-5,0*	*91,23*	*468*	*0,3*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,213*	*-5,0*	*167,24*	*985*	*0,6*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,216*	*-5,0*	*31,71*	*188*	*0,1*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,226*	*-5,0*	*13,34*	*83*	*0,0*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*73,73*	*737*	*0,4*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*234,00*	*-253*	*-0,1*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*1283,83*	*180*	*0,1*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*1813,75*	*4974*	*2,9*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*-5,0*	*22,14*	*-203*	*-0,1*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*130,72*	*-1797*	*-1,1*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*-5,0*	*32,86*	*-181*	*-0,1*
W1	*420 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*8,40*	*277*	*0,2*
W2	*420 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*58,80*	*1940*	*1,1*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*54,39*	*1795*	*1,1*
W9	*280 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*5,18*	*171*	*0,1*
W12	*100 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*1,85*	*61*	*0,0*
W13	*70 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*1,29*	*43*	*0,0*
W15	*65 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*9,68*	*319*	*0,2*
W20	*80 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*0,96*	*32*	*0,0*
W21	*75 x 170*	*1,200*	*-5,0*	*149,42*	*4931*	*2,9*
W22	*140 x 270*	*1,200*	*-5,0*	*7,56*	*249*	*0,1*
W32	*100 x 80*	*1,200*	*-5,0*	*84,00*	*2772*	*1,6*
W35	*90 x 245*	*1,200*	*-5,0*	*11,04*	*364*	*0,2*
W36	*87 x 195*	*1,200*	*-5,0*	*6,80*	*224*	*0,1*
W37	*140 x 285*	*1,200*	*-5,0*	*3,99*	*132*	*0,1*
W42	*160 x 65*	*1,200*	*-5,0*	*1,04*	*34*	*0,0*
W43	*400 x 300*	*1,200*	*-5,0*	*36,00*	*1188*	*0,7*
W44	*420 x 165*	*1,200*	*-5,0*	*13,86*	*457*	*0,3*
W45	*140 X 210*	*1,200*	*-5,0*	*23,52*	*776*	*0,5*
W47	*320 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*38,40*	*1267*	*0,7*
W48	*75 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*35,10*	*1158*	*0,7*
W55	*60 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*1,20*	*40*	*0,0*
W56	*100 x 175*	*1,200*	*-5,0*	*1,75*	*58*	*0,0*

W58	*160 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*3,20*	*106*	*0,1*
W62	*120 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*2,22*	*73*	*0,0*
W63	*50 x 220*	*1,200*	*-5,0*	*2,20*	*73*	*0,0*
W64	*420 x 220*	*1,200*	*-5,0*	*18,48*	*610*	*0,4*
W67	*90 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*1,22*	*40*	*0,0*
W68	*75 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*1,01*	*33*	*0,0*
W69	*120 x 65*	*1,200*	*-5,0*	*2,34*	*77*	*0,0*
W71	*105 x 300*	*1,200*	*-5,0*	*3,15*	*104*	*0,1*
W72	*65 x 190*	*1,200*	*-5,0*	*1,24*	*41*	*0,0*
W73	*75 x 190*	*1,200*	*-5,0*	*18,53*	*611*	*0,4*
				Totale:	***34869***	***20,4***

Prospetto Sud:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	$\%\Phi_{Tot}$ [%]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,207*	*-5,0*	*17,54*	*93*	*0,1*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,193*	*-5,0*	*20,13*	*97*	*0,1*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,221*	*-5,0*	*17,38*	*96*	*0,1*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,213*	*-5,0*	*7,75*	*41*	*0,0*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*1,81*	*16*	*0,0*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*63,00*	*-62*	*0,0*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*28,27*	*4*	*0,0*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*47,38*	*118*	*0,1*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*5,61*	*-70*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*-5,0*	*7,50*	*-38*	*0,0*
W14	*160 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*2,16*	*65*	*0,0*
W25	*65 x 170*	*1,200*	*-5,0*	*1,10*	*33*	*0,0*
W26	*130 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*1,56*	*47*	*0,0*
W38	*70 x 140*	*1,200*	*-5,0*	*5,88*	*176*	*0,1*
W49	*120 x 210*	*1,200*	*-5,0*	*2,52*	*76*	*0,0*
				Totale:	***692***	***0,4***

Prospetto Sud-Ovest:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	$\%\Phi_{Tot}$ [%]
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,193*	*-5,0*	*376,34*	*1911*	*1,1*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,221*	*-5,0*	*114,77*	*670*	*0,4*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,213*	*-5,0*	*50,08*	*280*	*0,2*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,226*	*-5,0*	*24,40*	*145*	*0,1*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*2,93*	*30*	*0,0*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*198,00*	*-204*	*-0,1*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*549,56*	*73*	*0,0*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*191,17*	*500*	*0,3*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*-5,0*	*53,65*	*-470*	*-0,3*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*56,97*	*-748*	*-0,4*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*-5,0*	*0,46*	*0*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*31,08*	*979*	*0,6*
W7	*150 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*2,78*	*88*	*0,1*
W10	*70 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*0,95*	*30*	*0,0*

W11	*350 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*6,48*	*204*	*0,1*
W12	*100 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*5,55*	*175*	*0,1*
W13	*70 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*2,59*	*82*	*0,0*
W23	*160 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*1,92*	*60*	*0,0*
W24	*65 x 165*	*1,200*	*-5,0*	*1,07*	*34*	*0,0*
W30	*160 x 170*	*1,200*	*-5,0*	*2,72*	*86*	*0,1*
W31	*FACCIATA CONTINUA*	*1,000*	*-5,0*	*482,30*	*12660*	*7,4*
W33	*50 x 210*	*1,200*	*-5,0*	*2,10*	*66*	*0,0*
W46	*270 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*19,44*	*612*	*0,4*
W60	*205 x 210*	*1,200*	*-5,0*	*4,31*	*136*	*0,1*
W61	*396 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*7,33*	*231*	*0,1*
				Totale:	***17630***	***10,3***

Prospetto Nord-Ovest:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	$\%\Phi_{Tot}$ [%]
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,193*	*-5,0*	*1301,13*	*7235*	*4,2*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,221*	*-5,0*	*60,12*	*381*	*0,2*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,213*	*-5,0*	*97,96*	*600*	*0,4*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,216*	*-5,0*	*213,60*	*1326*	*0,8*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,226*	*-5,0*	*15,06*	*98*	*0,1*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*53,37*	*555*	*0,3*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*177,00*	*-198*	*-0,1*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*1243,88*	*181*	*0,1*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*1846,89*	*5295*	*3,1*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*-5,0*	*25,34*	*-243*	*-0,1*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*113,71*	*-1635*	*-1,0*
W1	*420 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*33,60*	*1159*	*0,7*
W2	*420 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*50,40*	*1739*	*1,0*
W5	*80 x 80*	*1,200*	*-5,0*	*0,64*	*22*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*139,86*	*4825*	*2,8*
W8	*80 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*4,80*	*166*	*0,1*
W21	*75 x 170*	*1,200*	*-5,0*	*149,38*	*5154*	*3,0*
W29	*420 x 300*	*1,200*	*-5,0*	*252,00*	*8694*	*5,1*
W32	*100 x 80*	*1,200*	*-5,0*	*84,00*	*2898*	*1,7*
W34	*80 x 300*	*1,200*	*-5,0*	*2,40*	*83*	*0,0*
W47	*320 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*34,56*	*1192*	*0,7*
W48	*75 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*35,10*	*1211*	*0,7*
W62	*120 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*2,22*	*77*	*0,0*
				Totale:	***40814***	***23,9***

Prospetto Orizzontale:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	$\%\Phi_{Tot}$ [%]
P1	*pav. controterra*	*0,186*	*12,8*	*1147,53*	*1548*	*0,9*
P4	*NR solaio interpiano LNR1*	*1,088*	*10,0*	*575,43*	*6261*	*3,7*
P5	*NR solaio interpiano LNR2*	*1,088*	*5,0*	*128,08*	*2090*	*1,2*
S2	*Copertura inclinata*	*0,286*	*-5,0*	*569,29*	*4081*	*2,4*
S3	*solaio sottotetto*	*1,284*	*5,0*	*1288,77*	*24815*	*14,5*
S5	*Copertura piana balconi*	*0,352*	*-5,0*	*89,41*	*787*	*0,5*

S7	*Copertura piana biblioteca fabbricato basso*	*0,267*	*-5,0*	*185,57*	*1238*	*0,7*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*257,06*	*675*	*0,4*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*-5,0*	*121,29*	*-458*	*-0,3*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*378,79*	*-3116*	*-1,8*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*-5,0*	*0,92*	*0*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*-5,0*	*95,59*	*-480*	*-0,3*
				Totale:	***37442***	***21,9***

Prospetto non disperdente:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	$\%\Phi_{Tot}$ [%]
M8	*30 cm verso non riscaldato impianti*	*1,158*	*10,0*	*171,45*	*1986*	*1,2*
M10	*r vs nr 15 cm*	*1,781*	*10,0*	*260,74*	*4643*	*2,7*
M20	*vano scala ascensori verso locale riscaldato*	*2,059*	*10,0*	*453,51*	*9338*	*5,5*
M22	*20 cm verso sottotetto*	*1,537*	*5,0*	*119,96*	*2796*	*1,6*
M23	*r vs nr 35 cm*	*1,031*	*10,0*	*59,76*	*616*	*0,4*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*118,38*	*428*	*0,3*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*78,00*	*-30*	*0,0*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*346,30*	*17*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*-5,0*	*151,65*	*-282*	*-0,2*
				Totale:	***19512***	***11,4***

Legenda simboli

U	Trasmittanza termica di un elemento disperdente
Ψ	Trasmittanza termica lineica di un ponte termico
θe	Temperatura di esposizione dell'elemento
Sup.	Superficie di un elemento disperdente
Lung.	Lunghezza di un ponte termico
Φ_{tr}	Potenza dispersa per trasmissione
$\%\Phi_{Tot}$	Rapporto percentuale tra il Φ_{tr} dell'elemento e il totale dei Φ_{tr}

Dispersioni per Ventilazione:

Nr.	Descrizione zona termica	V_{netto} [m^3]	Φ_{ve} [W]
1	*Zona climatizzata*	*34231,7*	*827097*
		Totale	***827097***

Legenda simboli

V_{netto}	Volume netto della zona termica
Φ_{ve}	Potenza dispersa per ventilazione

Dispersioni per Intermittenza:

Nr.	Descrizione zona termica	S_u [m^2]	f_{RH} [-]	Φ_{rh} [W]
1	*Zona climatizzata*	*11411,58*	*16*	*182585*
			Totale:	***182585***

Legenda simboli

S_u	Superficie in pianta netta della zona termica
f_{RH}	Fattore di ripresa
Φ_{rh}	Potenza dispersa per intermittenza

Dispersioni totali:

Coefficiente di sicurezza adottato ***1,00*** -

Nr.	Descrizione zona termica	Φ_{hl} [W]	$\Phi_{hl,sic}$ [W]
1	*Zona climatizzata*	*1180594*	*1180594*
	Totale	***1180594***	***1180594***

Legenda simboli

Φ_{hl}	Potenza totale dispersa
$\Phi_{hl,sic}$	Potenza totale moltiplicata per il coefficiente si sicurezza

FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE INVERNALE
secondo UNI EN ISO 13790 e UNI TS 11300-1

Dati climatici della località:

Località	***Bergamo***		
Provincia	***Bergamo***		
Altitudine s.l.m.		***249***	m
Gradi giorno		***2533***	
Zona climatica		***E***	
Temperatura esterna di progetto		***-5,0***	°C

Irradiazione solare giornaliera media mensile:

Esposizione	u.m.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Nord	MJ/m²	*1,6*	*2,3*	*3,4*	*5,0*	*7,7*	*9,4*	*9,1*	*6,7*	*4,2*	*2,5*	*1,7*	*1,2*
Nord-Est	MJ/m²	*1,8*	*3,1*	*5,3*	*7,4*	*9,8*	*11,5*	*11,8*	*9,8*	*6,8*	*3,3*	*1,9*	*1,3*
Est	MJ/m²	*4,1*	*6,8*	*9,1*	*10,1*	*11,6*	*13,1*	*14,0*	*12,8*	*10,6*	*5,9*	*3,7*	*3,1*
Sud-Est	MJ/m²	*7,5*	*10,5*	*11,6*	*10,7*	*11,0*	*11,7*	*12,7*	*12,7*	*12,4*	*8,2*	*6,1*	*6,0*
Sud	MJ/m²	*9,7*	*12,8*	*12,3*	*9,7*	*9,4*	*9,7*	*10,3*	*10,9*	*12,1*	*9,4*	*7,6*	*7,9*
Sud-Ovest	MJ/m²	*7,5*	*10,5*	*11,6*	*10,7*	*11,0*	*11,7*	*12,7*	*12,7*	*12,4*	*8,2*	*6,1*	*6,0*
Ovest	MJ/m²	*4,1*	*6,8*	*9,1*	*10,1*	*11,6*	*13,1*	*14,0*	*12,8*	*10,6*	*5,9*	*3,7*	*3,1*
Nord-Ovest	MJ/m²	*1,8*	*3,1*	*5,3*	*7,4*	*9,8*	*11,5*	*11,8*	*9,8*	*6,8*	*3,3*	*1,9*	*1,3*
Orizz. Diffusa	MJ/m²	*2,2*	*2,9*	*4,4*	*6,3*	*9,3*	*10,2*	*9,2*	*7,7*	*5,4*	*3,4*	*2,4*	*1,6*
Orizz. Diretta	MJ/m²	*2,7*	*5,4*	*7,8*	*8,4*	*8,6*	*10,3*	*12,4*	*11,2*	*9,3*	*4,4*	*2,3*	*2,0*

Edificio : Università Bergamo

Temperature esterne medie e numero di giorni nella stagione considerata:

Descrizione	u.m.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Temperatura	°C	*2,9*	*5,2*	*8,6*	*10,9*	-	-	-	-	-	*11,6*	*7,4*	*3,5*
N° giorni	-	*31*	*28*	*31*	*15*	-	-	-	-	-	*17*	*30*	*31*

Opzioni di calcolo:

Metodologia di calcolo	***Vicini presenti***				
Stagione di calcolo	***Convenzionale***	dal	***15 ottobre***	al	***15 aprile***
Durata della stagione	***183***	giorni			

Dati geometrici:

Superficie in pianta netta	***11411,58***	m^2
Superficie esterna lorda	***12690,71***	m^2
Volume netto	***34231,65***	m^3
Volume lordo	***45163,69***	m^3
Rapporto S/V	***0,28***	m^{-1}

COEFFICIENTI DI DISPERSIONE TERMICA STAGIONE INVERNALE

Edificio : Università Bergamo

H_T: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso esterno:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup.[m²] Lungh [m]	H_T [W/K]
M1	Muro vs esterno 30 cm	0,205	117,24	24,1
M2	Muro esterno tipo con cappotto	0,192	3567,83	684,5
M7	Muro esterno in cls con cappotto	0,219	531,31	116,1
M9	Muro esterno con cappotto	0,175	136,08	23,9
M13	Muro esterno in cls con cappotto	0,211	369,49	78,0
M14	Muro esterno in cls con cappotto seminterrato	0,214	265,03	56,7
M17	r vs est 10 cm	0,224	52,80	11,8
S2	Copertura inclinata	0,283	569,29	161,0
S5	Copertura piana balconi	0,347	89,41	31,0
S7	Copertura piana biblioteca fabbricato basso	0,264	185,57	49,0
Z1	GF - Parete - Solaio controterra	0,361	138,65	50,1
Z3	C - Angolo tra pareti sporgente	-0,039	849,00	-33,1
Z4	IF - Parete - Solaio interpiano	0,005	3682,17	18,7
Z5	W - Parete - Telaio	0,100	4180,24	416,9
Z6	GF - Parete - Solaio rialzato	-0,334	136,56	-45,6
Z7	R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato	-0,500	422,33	-211,2
Z8	R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato	0,032	0,92	0,0
Z9	R - Parete - Copertura	-0,200	142,54	-28,5
W1	420 x 200	1,200	42,00	50,4
W2	420 x 200	1,200	109,20	131,0
W4	150 x 30	1,200	0,45	0,5
W5	80 x 80	1,200	0,64	0,8
W6	420 x 185	1,200	256,41	307,7
W7	150 x 185	1,200	2,78	3,3
W8	80 x 200	1,200	4,80	5,8
W9	280 x 185	1,200	5,18	6,2
W10	70 x 135	1,200	0,95	1,1
W11	350 x 185	1,200	6,48	7,8
W12	100 x 185	1,200	7,40	8,9
W13	70 x 185	1,200	3,88	4,7
W14	160 x 135	1,200	2,16	2,6
W15	65 x 135	1,200	9,68	11,6
W16	65 x 65	1,200	0,84	1,0
W20	80 x 120	1,200	0,96	1,2
W21	75 x 170	1,200	298,80	358,6
W22	140 x 270	1,200	7,56	9,1
W23	160 x 120	1,200	1,92	2,3
W24	65 x 165	1,200	3,21	3,9
W25	65 x 170	1,200	1,10	1,3
W26	130 x 120	1,200	1,56	1,9
W28	140 x 170	1,200	2,38	2,9
W29	420 x 300	1,200	315,00	378,0
W30	160 x 170	1,200	2,72	3,3
W31	FACCIATA CONTINUA	1,000	853,49	853,5
W32	100 x 80	1,200	168,00	201,6
W33	50 x 210	1,200	4,20	5,0
W34	80 x 300	1,200	2,40	2,9
W35	90 x 245	1,200	11,04	13,2
W36	87 x 195	1,200	6,80	8,2
W37	140 x 285	1,200	3,99	4,8
W38	70 x 140	1,200	11,76	14,1
W39	60 x 180	1,200	1,08	1,3
W42	160 x 65	1,200	1,04	1,2
W43	400 x 300	1,200	36,00	43,2
W44	420 x 165	1,200	13,86	16,6
W45	140 X 210	1,200	23,52	28,2
W46	270 x 120	1,200	51,84	62,2
W47	320 x 120	1,200	72,96	87,6
W48	75 x 120	1,200	70,20	84,2

W49	*120 x 210*	*1,200*	*5,04*	*6,0*
W55	*60 x 200*	*1,200*	*1,20*	*1,4*
W56	*100 x 175*	*1,200*	*1,75*	*2,1*
W58	*160 x 200*	*1,200*	*3,20*	*3,8*
W60	*205 x 210*	*1,200*	*4,31*	*5,2*
W61	*396 x 185*	*1,200*	*7,33*	*8,8*
W62	*120 x 185*	*1,200*	*4,44*	*5,3*
W63	*50 x 220*	*1,200*	*2,20*	*2,6*
W64	*420 x 220*	*1,200*	*18,48*	*22,2*
W65	*390 x 185*	*1,200*	*7,22*	*8,7*
W67	*90 x 135*	*1,200*	*1,22*	*1,5*
W68	*75 x 135*	*1,200*	*1,01*	*1,2*
W69	*120 x 65*	*1,200*	*2,34*	*2,8*
W71	*105 x 300*	*1,200*	*3,15*	*3,8*
W72	*65 x 190*	*1,200*	*1,24*	*1,5*
W73	*75 x 190*	*1,200*	*18,53*	*22,2*
			Totale	***4236,1***

H_G: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso terreno:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup.[m²] Lungh [m]	H_G [W/K]
P1	*pav. controterra*	*0,186*	*1147,53*	*213,3*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*257,06*	*92,9*
			Totale	***306,2***

H_U: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso locali non climatizzati:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup.[m²] Lungh [m]	$b_{tr,u}$ [-]	H_U [W/K]
M8	*30 cm verso non riscaldato impianti*	*1,158*	*171,45*	*0,40*	*79,4*
M10	*r vs nr 15 cm*	*1,781*	*260,74*	*0,40*	*185,7*
M16	*r vs nr 15 cm LNR 2*	*1,781*	*98,53*	*0,00*	*0,0*
M20	*vano scala ascensori verso locale riscaldato*	*2,059*	*453,51*	*0,40*	*373,5*
M22	*20 cm verso sottotetto*	*1,537*	*119,96*	*0,60*	*110,7*
M23	*r vs nr 35 cm*	*1,031*	*59,76*	*0,40*	*24,7*
P4	*NR solaio interpiano LNR1*	*1,088*	*575,43*	*0,40*	*250,4*
P5	*NR solaio interpiano LNR2*	*1,088*	*128,08*	*0,60*	*83,6*
S3	*solaio sottotetto*	*1,284*	*1288,77*	*0,60*	*992,6*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*118,38*	*-*	*17,1*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*78,00*	*-*	*-1,2*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*346,30*	*-*	*0,7*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*121,29*	*-*	*-18,3*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*323,83*	*-*	*-97,1*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*0,92*	*-*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*151,65*	*-*	*-11,2*
				Totale	***1990,5***

H_{ve}: Coefficiente di scambio termico per ventilazione:

Zona 1 : Zona climatizzata

Nr.	Descrizione locale	Ventilazione	V_{netto} [m³]	$q_{ve,0}$ [m³/h]	$f_{ve,t}$ [-]	H_{ve} [W/K]
4	*PI Bagni*	*Meccanica*	*40,14*	*20,07*	*0,60*	*4,0*
7	*PI deposito*	*Meccanica*	*54,12*	*45,46*	*0,00*	*0,0*
8	*PI corridoio*	*Meccanica*	*475,77*	*399,65*	*0,00*	*0,0*
9	*PI Stireria*	*Meccanica*	*107,16*	*90,01*	*0,00*	*0,0*
10	*PI lavanderia*	*Meccanica*	*135,81*	*114,08*	*0,00*	*0,0*
11	*PI guardaroba*	*Meccanica*	*280,89*	*100,00*	*0,00*	*33,3*
12	*PI Stireria*	*Meccanica*	*130,32*	*400,00*	*0,00*	*133,3*
13	*PI lavanderia*	*Meccanica*	*54,06*	*225,00*	*0,00*	*75,0*
14	*PI Bagni*	*Meccanica*	*18,99*	*151,91*	*0,60*	*50,6*
15	*PI corridoio*	*Meccanica*	*207,48*	*174,28*	*0,00*	*0,0*
16	*Locale*	*Naturale*	*28,68*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
17	*Locale*	*Naturale*	*55,80*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
18	*corridoio*	*Meccanica*	*229,14*	*192,48*	*0,00*	*0,0*

19	Spogliatoi e bagni	Meccanica	58,95	29,47	0,60	5,9
20	Spogliatoi e bagni	Meccanica	63,57	31,78	0,60	6,4
21	magazzino	Meccanica	122,28	102,72	0,00	0,0
22	magazzino	Meccanica	57,78	48,54	0,00	0,0
23	magazzino	Meccanica	63,09	53,00	0,00	0,0
24	magazzino	Meccanica	66,06	55,49	0,00	0,0
25	vano scale	Meccanica	142,41	119,62	0,00	0,0
26	cucina	Meccanica	529,17	1139,00	0,55	208,8
27	deposito	Meccanica	66,24	55,64	0,00	0,0
29	aule	Meccanica	313,92	1000,00	0,47	333,3
30	corridoio	Meccanica	358,62	301,24	0,00	0,0
32	magazzino	Meccanica	189,78	370,00	0,47	123,3
33	Bagni	Meccanica	28,26	175,00	0,60	58,3
34	Bagni	Meccanica	29,76	175,00	0,60	58,3
35	servizi	Meccanica	29,76	175,00	0,60	58,3
37	aule	Meccanica	127,95	320,00	0,51	106,7
38	sala video	Meccanica	124,47	250,00	0,43	83,3
39	sala giochi	Meccanica	132,24	250,00	0,43	83,3
40	fitness	Meccanica	315,39	1305,00	0,18	435,0
41	bagno	Meccanica	60,84	350,00	0,60	116,7
42	Bagni	Meccanica	45,90	174,89	0,60	58,3
43	vano scala	Meccanica	66,33	55,72	0,00	0,0
44	meeting point	Naturale	61,17	49,82	0,59	16,6
45	emeroteca internet	Meccanica	69,60	50,00	0,43	16,7
46	vano scale	Meccanica	198,96	167,13	0,00	0,0
47	guardaroba	Meccanica	46,74	64,56	0,59	12,7
48	supporto aud.	Meccanica	75,45	104,26	0,59	20,5
49	auditorium	Meccanica	682,44	2450,00	0,51	816,7
50	vano scale	Meccanica	158,76	133,36	0,00	0,0
51	bar	Meccanica	104,97	250,00	0,55	83,3
52	Bagni	Meccanica	64,83	249,32	0,60	83,1
53	Bagni	Meccanica	64,56	250,00	0,60	83,3
54	mensa	Meccanica	1565,25	5658,30	0,55	1037,4
55	Bagni	Meccanica	71,64	175,00	0,60	58,3
58	deposito	Meccanica	45,48	38,20	0,00	0,0
59	lavaggio stovoglie	Meccanica	113,94	95,71	0,00	0,0
61	corridoio	Meccanica	20,43	17,16	0,00	0,0
62	bagno	Meccanica	27,12	13,56	0,60	2,7
63	laboratorio	Meccanica	49,95	50,00	0,00	16,7
64	spogliatoio	Meccanica	33,18	50,00	0,00	16,7
65	deposito mensa	Meccanica	98,52	82,76	0,00	0,0
66	laboratorio falegnameria	Meccanica	52,86	50,00	0,00	16,7
67	docce	Meccanica	30,81	50,00	0,60	16,7
69	corridoio	Meccanica	365,52	307,04	0,00	0,0
70	Bagno	Meccanica	13,59	6,80	0,60	1,4
71	sala	Meccanica	69,03	215,30	0,51	36,6
72	Disimpegno	Naturale	53,73	0,00	0,00	0,0
73	Camera 2	Meccanica	48,99	56,87	1,00	19,0
74	Bagno 1	Meccanica	13,35	6,68	0,60	1,3
75	Bagno 2	Meccanica	13,38	6,69	0,60	1,3
76	Camera 1	Meccanica	37,59	48,66	1,00	16,2
77	Bagni	Meccanica	26,52	175,00	0,60	58,3
78	Bagni	Meccanica	29,49	175,00	0,60	58,3
79	Bagni	Meccanica	28,71	175,00	0,60	58,3
80	aula formazione	Meccanica	192,87	324,06	0,43	46,4
81	aula	Meccanica	119,76	520,27	0,47	81,5
82	Aula formazione	Meccanica	126,42	549,11	0,47	86,0
83	aula	Meccanica	100,95	438,57	0,47	68,7
84	Aula formazione	Meccanica	65,40	90,25	0,59	17,7
85	ufficio	Meccanica	42,03	57,97	0,59	11,4
86	ufficio	Meccanica	42,39	58,42	0,59	11,5
87	Aula formazione	Meccanica	64,89	89,47	0,59	17,6
88	Aula formazione	Meccanica	65,43	90,27	0,59	17,8
89	ufficio	Meccanica	42,48	58,73	0,59	11,6
90	uffici	Meccanica	79,95	110,20	0,59	21,7
91	infermeria	Meccanica	64,83	108,88	1,00	36,3
92	Bagni	Meccanica	29,76	175,00	0,60	58,3
93	Bagni	Meccanica	29,61	175,00	0,60	58,3
94	Bagni	Meccanica	28,11	175,00	0,60	58,3
95	deposito bagagli	Meccanica	98,07	82,38	0,00	0,0
96	acquisti on line	Meccanica	66,06	55,49	0,00	0,0

97	vano scale	Meccanica	146,28	122,88	0,00	0,0
98	ingresso	Meccanica	611,40	1846,94	1,00	615,6
99	vano scale	Meccanica	150,93	126,78	0,00	0,0
100	biblioteca	Meccanica	1624,20	3998,52	0,51	679,7
101	Bagni	Meccanica	66,45	263,94	0,60	88,0
102	Bagni	Meccanica	64,65	250,00	0,60	83,3
103	ufficio	Meccanica	74,61	103,04	0,59	20,3
104	vano ascensori	Meccanica	34,50	28,98	0,00	0,0
106	aula studio	Meccanica	172,23	444,29	0,43	63,7
108	corridoio	Meccanica	55,11	46,29	0,00	0,0
109	Bagni	Meccanica	33,57	16,79	0,60	3,4
110	sala riunione	Meccanica	117,90	203,83	0,59	40,1
111	sala riunioni	Meccanica	117,09	202,24	0,59	39,8
682	Cucina	Meccanica	38,64	22,68	0,60	4,5
1001	corridoio	Meccanica	401,88	337,58	0,00	0,0
1002	CAMERA P1	Meccanica	50,52	57,97	1,00	19,3
1003	bagno P1	Meccanica	14,49	8,57	0,60	1,7
1004	bagno P1	Meccanica	13,86	8,06	0,60	1,6
1005	Camera P1	Meccanica	42,12	51,93	1,00	17,3
1006	Camera P1	Meccanica	50,19	57,74	1,00	19,2
1007	bagno P1	Meccanica	14,10	7,05	0,60	1,4
1008	bagno P1	Meccanica	16,50	8,25	0,60	1,6
1009	Camera P1	Meccanica	40,77	50,95	1,00	17,0
1010	Camera P1	Meccanica	35,25	46,98	1,00	15,7
1011	Bagno P1	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
1012	Bagno P1	Meccanica	13,41	6,71	0,60	1,3
1013	Camera P1	Meccanica	36,00	47,52	1,00	15,8
1014	Camera P1	Meccanica	56,49	62,27	1,00	20,8
1015	bagno P1	Meccanica	14,82	7,41	0,60	1,5
1016	Bagno P1	Meccanica	14,91	7,46	0,60	1,5
1017	Camera P1	Meccanica	36,72	48,04	1,00	16,0
1018	Camera P1	Meccanica	34,98	46,79	1,00	15,6
1019	Bagno P1	Meccanica	12,72	6,36	0,60	1,3
1020	Bagno P1	Meccanica	14,79	7,39	0,60	1,5
1021	Camera P1	Meccanica	33,39	45,64	1,00	15,2
1022	Camera P1	Meccanica	36,03	47,54	1,00	15,8
1023	Bagno P1	Meccanica	14,70	7,35	0,60	1,5
1024	Bagno P1	Meccanica	12,27	6,13	0,60	1,2
1025	Camera P1	Meccanica	33,60	45,79	1,00	15,3
1026	Camera P1	Meccanica	33,93	46,03	1,00	15,3
1027	Bagno P1	Meccanica	12,81	6,40	0,60	1,3
1028	Bagno P1	Meccanica	14,79	7,40	0,60	1,5
1029	Camera P1	Meccanica	35,10	46,87	1,00	15,6
1030	Camera P1	Meccanica	33,93	46,03	1,00	15,3
1031	Bagno P1	Meccanica	15,12	7,56	0,60	1,5
1032	Bagno P1	Meccanica	12,69	6,35	0,60	1,3
1033	Camera P1	Meccanica	35,34	47,04	1,00	15,7
1034	Camera P1	Meccanica	34,95	46,76	1,00	15,6
1035	Bagno P1	Meccanica	13,80	6,90	0,60	1,4
1036	Bagno P1	Meccanica	13,77	6,88	0,60	1,4
1037	Camera P1	Meccanica	35,25	46,98	1,00	15,7
1038	Camera P1	Meccanica	36,00	47,52	1,00	15,8
1039	Bagno P1	Meccanica	13,56	6,78	0,60	1,4
1040	Bagno P1	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
1041	Camera P1	Meccanica	35,49	47,15	1,00	15,7
1042	Camera P1	Meccanica	35,13	46,89	1,00	15,6
1043	Bagno P1	Meccanica	13,83	6,92	0,60	1,4
1044	Bagno P1	Meccanica	13,77	6,88	0,60	1,4
1045	Camera P1	Meccanica	35,22	46,96	1,00	15,7
1046	Camera P1	Meccanica	35,37	47,07	1,00	15,7
1047	bagno P1	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
1048	Bagno P1	Meccanica	13,35	6,67	0,60	1,3
1049	Camera P1	Meccanica	36,57	47,93	1,00	16,0
1050	Camera P1	Meccanica	35,64	47,26	1,00	15,8
1051	Bagno P1	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,4
1052	Bagno P1	Meccanica	13,41	6,71	0,60	1,3
1053	Camera P1	Meccanica	35,13	46,89	1,00	15,6
1054	Camera P1	Meccanica	35,88	47,43	1,00	15,8
1055	Bagno P1	Meccanica	14,61	7,30	0,60	1,5
1056	Bagno P1	Meccanica	14,46	7,23	0,60	1,4
1057	Camera P1	Meccanica	51,84	58,92	1,00	19,6

1058	Camera P1	Meccanica	35,46	47,13	1,00	15,7
1059	Bagno P1	Meccanica	13,65	6,83	0,60	1,4
1060	Bagno P1	Meccanica	13,65	6,83	0,60	1,4
1061	Camera P1	Meccanica	35,25	46,98	1,00	15,7
1062	Camera P1	Meccanica	35,61	47,24	1,00	15,7
1063	Bagno P1	Meccanica	12,60	6,30	0,60	1,3
1064	Bagno P1	Meccanica	14,55	7,28	0,60	1,5
1065	Camera P1	Meccanica	36,39	183,45	1,00	61,1
1066	vano scale	Meccanica	154,77	130,01	0,00	0,0
1067	cucina	Meccanica	668,40	1558,08	0,55	285,6
1068	vano scale	Meccanica	86,46	72,63	0,00	0,0
1069	corridoio	Meccanica	366,03	307,47	0,00	0,0
1070	camera P1	Meccanica	41,07	51,17	1,00	17,1
1071	Bagno P1	Meccanica	14,07	7,03	0,60	1,4
1072	Bagno P1	Meccanica	12,48	6,24	0,60	1,2
1073	camera P1	Meccanica	35,13	46,89	1,00	15,6
1074	Camera P1	Meccanica	34,47	46,42	1,00	15,5
1075	Bagno P1	Meccanica	12,69	6,34	0,60	1,3
1076	Bagno P1	Meccanica	13,32	6,66	0,60	1,3
1077	Camera P1	Meccanica	36,48	47,87	1,00	16,0
1078	camera P1	Meccanica	56,43	25,20	0,60	5,0
1079	bagno p1	Meccanica	14,25	7,12	0,60	1,4
1080	bagno p1	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5
1081	camera P1	Meccanica	35,46	47,13	1,00	15,7
1082	Camera P1	Meccanica	36,21	47,67	1,00	15,9
1083	Bagno P1	Meccanica	12,72	6,36	0,60	1,3
1084	Bagno P1	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
1085	Camera P1	Meccanica	35,01	46,81	1,00	15,6
1086	camera P1	Meccanica	35,19	46,94	1,00	15,6
1087	bagno p1	Meccanica	14,01	7,01	0,60	1,4
1088	bagno p1	Meccanica	14,07	7,04	0,60	1,4
1089	camera P1	Meccanica	34,89	46,72	1,00	15,6
1090	Camera P1	Meccanica	34,71	46,59	1,00	15,5
1091	Bagno P1	Meccanica	13,26	6,63	0,60	1,3
1092	Bagno P1	Meccanica	13,92	6,96	0,60	1,4
1093	Camera P1	Meccanica	35,34	47,04	1,00	15,7
1094	camera P1	Meccanica	36,57	47,93	1,00	16,0
1095	bagno p1	Meccanica	12,69	6,35	0,60	1,3
1096	bagno p1	Meccanica	14,82	7,41	0,60	1,5
1097	camera P1	Meccanica	32,40	44,93	1,00	15,0
1098	Camera P1	Meccanica	36,72	48,04	1,00	16,0
1099	Bagno P1	Meccanica	13,98	6,99	0,60	1,4
1100	Bagno P1	Meccanica	12,33	6,17	0,60	1,2
1101	Camera P1	Meccanica	35,04	46,83	1,00	15,6
1102	camera P1	Meccanica	33,63	45,81	1,00	15,3
1103	bagno p1	Meccanica	12,78	6,39	0,60	1,3
1104	bagno p1	Meccanica	14,16	7,08	0,60	1,4
1105	camera P1	Meccanica	35,64	47,26	1,00	15,8
1106	Camera P1	Meccanica	34,86	46,70	1,00	15,6
1107	Bagno P1	Meccanica	14,22	7,11	0,60	1,4
1108	Bagno P1	Meccanica	12,39	6,19	0,60	1,2
1109	Camera P1	Meccanica	36,06	47,56	1,00	15,9
1110	camera P1	Meccanica	36,69	48,02	1,00	16,0
1111	bagno p1	Meccanica	13,59	6,80	0,60	1,4
1112	bagno p1	Meccanica	13,68	6,84	0,60	1,4
1113	Camera P1	Meccanica	34,47	46,42	1,00	15,5
1114	Camera P1	Meccanica	36,81	48,10	1,00	16,0
1115	Bagno P1	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5
1116	Bagno P1	Meccanica	15,03	7,52	0,60	1,5
1117	camera P1	Meccanica	60,21	64,95	1,00	21,7
1119	camera P1	Meccanica	38,40	49,25	1,00	16,4
1120	bagno P1	Meccanica	14,55	7,27	0,60	1,5
1121	bagno P1	Meccanica	14,16	7,08	0,60	1,4
1122	camera P1	Meccanica	42,18	51,97	1,00	17,3
1123	camera P1	Meccanica	39,12	49,77	1,00	16,6
1124	BAGNO p1	Meccanica	14,28	7,14	0,60	1,4
1125	bagno P1	Meccanica	14,76	7,38	0,60	1,5
1126	camera P1	Meccanica	40,86	51,02	1,00	17,0
2001	corridoio	Meccanica	404,04	339,39	0,00	0,0
2002	Camera P2	Meccanica	50,13	79,29	1,00	26,4
2003	Bagno P2	Meccanica	14,46	7,23	0,60	1,4

2004	Bagno P2	Meccanica	13,86	6,93	0,60	1,4
2005	Camera P2	Meccanica	40,29	50,61	1,00	16,9
2006	Camera P2	Meccanica	50,52	79,57	1,00	26,5
2007	Bagno P2	Meccanica	14,16	7,08	0,60	1,4
2008	Bagno P2	Meccanica	14,37	7,18	0,60	1,4
2009	Camera P2	Meccanica	41,52	51,49	1,00	17,2
2010	Camera P2	Meccanica	34,56	46,48	1,00	15,5
2011	Bagno P2	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,3
2012	Bagno P2	Meccanica	13,38	6,69	0,60	1,3
2013	Camera P2	Meccanica	36,81	48,10	1,00	16,0
2014	Camera P2	Meccanica	35,82	47,39	1,00	15,8
2015	Bagno P2	Meccanica	13,71	6,86	0,60	1,4
2016	Bagno P2	Meccanica	13,77	6,89	0,60	1,4
2017	Camera P2	Meccanica	37,05	48,28	1,00	16,1
2018	Camera P2	Meccanica	36,18	47,65	1,00	15,9
2019	Bagno P2	Meccanica	12,84	6,42	0,60	1,3
2020	Bagno P2	Meccanica	14,85	7,43	0,60	1,5
2021	Camera P2	Meccanica	32,91	45,30	1,00	15,1
2022	Camera P2	Meccanica	35,73	47,33	1,00	15,8
2023	Bagno P2	Meccanica	15,33	7,67	0,60	1,5
2024	Bagno P2	Meccanica	13,14	6,57	0,60	1,3
2025	Camera P2	Meccanica	34,11	46,16	1,00	15,4
2026	Camera P2	Meccanica	34,14	46,18	1,00	15,4
2027	Bagno P2	Meccanica	12,39	6,19	0,60	1,2
2028	Bagno P2	Meccanica	14,46	7,23	0,60	1,4
2029	Camera P2	Meccanica	36,87	48,15	1,00	16,0
2030	Camera P2	Meccanica	34,11	46,16	1,00	15,4
2031	Bagno P2	Meccanica	14,76	7,38	0,60	1,5
2032	Bagno P2	Meccanica	12,51	6,25	0,60	1,3
2033	Camera P2	Meccanica	37,08	48,30	1,00	16,1
2034	Camera P2	Meccanica	36,18	47,65	1,00	15,9
2035	Bagno P2	Meccanica	13,74	6,87	0,60	1,4
2036	Bagno P2	Meccanica	13,62	6,81	0,60	1,4
2037	Camera P2	Meccanica	36,12	47,61	1,00	15,9
2038	Camera P2	Meccanica	36,54	47,91	1,00	16,0
2039	Bagno P2	Meccanica	13,77	6,89	0,60	1,4
2040	Bagno P2	Meccanica	13,83	6,91	0,60	1,4
2041	Camera P2	Meccanica	36,09	47,58	1,00	15,9
2042	Camera P2	Meccanica	34,98	46,79	1,00	15,6
2043	Bagno P2	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,3
2044	Bagno P2	Meccanica	13,53	6,76	0,60	1,4
2045	Camera P2	Meccanica	36,69	48,02	1,00	16,0
2046	Camera P2	Meccanica	35,64	47,26	1,00	15,8
2047	Bagno P2	Meccanica	13,65	6,83	0,60	1,4
2048	Bagno P2	Meccanica	13,71	6,85	0,60	1,4
2049	Camera P2	Meccanica	36,90	48,17	1,00	16,1
2050	Camera P2	Meccanica	36,33	47,76	1,00	15,9
2051	Bagno P2	Meccanica	13,62	6,81	0,60	1,4
2052	Bagno P2	Meccanica	13,59	6,80	0,60	1,4
2053	Camera P2	Meccanica	35,37	47,07	1,00	15,7
2054	Camera P2	Meccanica	36,66	48,00	1,00	16,0
2055	Bagno P2	Meccanica	15,36	7,68	0,60	1,5
2056	Bagno P2	Meccanica	15,48	7,74	0,60	1,5
2057	Camera P2	Meccanica	51,45	58,64	1,00	19,5
2058	Camera P2	Meccanica	35,67	47,28	1,00	15,8
2059	Bagno P2	Meccanica	13,47	6,73	0,60	1,3
2060	Bagno P2	Meccanica	13,59	6,80	0,60	1,4
2061	Camera P2	Meccanica	36,66	48,00	1,00	16,0
2062	Camera P2	Meccanica	35,94	47,48	1,00	15,8
2063	bagno p2	Meccanica	11,58	5,79	0,60	1,2
2064	bagno p2	Meccanica	13,53	6,77	0,60	1,4
2065	Camera P2	Meccanica	39,06	49,72	1,00	16,6
2066	vano scale	Meccanica	49,89	41,91	0,00	0,0
2067	mensa	Meccanica	666,09	1555,31	0,55	285,1
2068	vano scale	Meccanica	153,48	128,92	0,00	0,0
2069	corridoio	Meccanica	362,31	304,34	0,00	0,0
2070	Camera P2	Meccanica	40,56	50,80	1,00	16,9
2071	Bagno P2	Meccanica	14,88	7,44	0,60	1,5
2072	Bagno P2	Meccanica	12,90	6,45	0,60	1,3
2073	Camera P2	Meccanica	34,83	46,68	1,00	15,6
2074	Camera P2	Meccanica	35,04	46,83	1,00	15,6

2075	Bagno P2	Meccanica	13,62	6,81	0,60	1,4
2076	Bagno P2	Meccanica	13,95	6,98	0,60	1,4
2077	Camera P2	Meccanica	36,45	47,84	1,00	15,9
2078	Camera P2	Meccanica	56,07	61,97	1,00	20,7
2079	Bagno P2	Meccanica	15,21	7,61	0,60	1,5
2080	Bagno P2	Meccanica	14,94	7,47	0,60	1,5
2081	Camera P2	Meccanica	35,16	46,92	1,00	15,6
2082	Camera P2	Meccanica	36,27	47,71	1,00	15,9
2083	Bagno P2	Meccanica	13,56	6,78	0,60	1,4
2084	Bagno P2	Meccanica	13,86	6,93	0,60	1,4
2085	Camera P2	Meccanica	35,19	46,94	1,00	15,6
2086	Camera P2	Meccanica	35,28	47,00	1,00	15,7
2087	Bagno P2	Meccanica	13,71	6,86	0,60	1,4
2088	Bagno P2	Meccanica	13,65	6,83	0,60	1,4
2089	Camera P2	Meccanica	36,00	47,52	1,00	15,8
2090	Camera P2	Meccanica	35,16	46,92	1,00	15,6
2091	Bagno P2	Meccanica	13,29	6,64	0,60	1,3
2092	Bagno P2	Meccanica	13,80	6,90	0,60	1,4
2093	Camera P2	Meccanica	35,46	47,13	1,00	15,7
2094	Camera P2	Meccanica	35,82	47,39	1,00	15,8
2095	Bagno P2	Meccanica	12,66	6,33	0,60	1,3
2096	Bagno P2	Meccanica	15,39	7,70	0,60	1,5
2097	Camera P2	Meccanica	34,02	46,09	1,00	15,4
2098	Camera P2	Meccanica	37,62	48,69	1,00	16,2
2099	Bagno P2	Meccanica	14,58	7,29	0,60	1,5
2100	Bagno P2	Meccanica	12,48	6,24	0,60	1,2
2101	Camera P2	Meccanica	33,81	45,94	1,00	15,3
2102	Camera P2	Meccanica	33,24	45,53	1,00	15,2
2103	Bagno P2	Meccanica	12,60	6,30	0,60	1,3
2104	Bagno P2	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5
2105	Camera P2	Meccanica	36,45	47,84	1,00	15,9
2106	Camera P2	Meccanica	33,33	45,60	1,00	15,2
2107	Bagno P2	Meccanica	14,43	7,21	0,60	1,4
2108	Bagno P2	Meccanica	12,54	6,27	0,60	1,3
2109	Camera P2	Meccanica	36,51	47,89	1,00	16,0
2110	Camera P2	Meccanica	36,93	48,19	1,00	16,1
2111	Bagno P2	Meccanica	13,62	6,81	0,60	1,4
2112	Bagno P2	Meccanica	13,83	6,92	0,60	1,4
2113	Camera P2	Meccanica	34,59	46,50	1,00	15,5
2114	Camera P2	Meccanica	36,90	48,17	1,00	16,1
2115	Bagno P2	Meccanica	14,85	7,42	0,60	1,5
2116	Bagno P2	Meccanica	14,88	7,44	0,60	1,5
2117	Camera P2	Meccanica	60,54	65,19	1,00	21,7
2119	Camera P2	Meccanica	39,69	50,18	1,00	16,7
2120	Bagno P2	Meccanica	14,82	7,41	0,60	1,5
2121	Bagno P2	Meccanica	14,22	7,11	0,60	1,4
2122	Camera P2	Meccanica	41,79	51,69	1,00	17,2
2123	Camera P2	Meccanica	41,01	51,13	1,00	17,0
2124	Bagno P2	Meccanica	14,04	7,02	0,60	1,4
2125	Bagno P2	Meccanica	14,25	7,12	0,60	1,4
2126	Camera P2	Meccanica	42,60	52,27	1,00	17,4
3001	corridoio	Meccanica	405,27	340,43	0,00	0,0
3002	Camera P3	Meccanica	53,70	60,26	1,00	20,1
3003	Bagno P3	Meccanica	15,15	7,58	0,60	1,5
3004	Bagno P3	Meccanica	14,16	7,08	0,60	1,4
3005	Camera P3	Meccanica	41,16	51,24	1,00	17,1
3006	Camera P3	Meccanica	54,12	60,57	1,00	20,2
3007	Bagno P3	Meccanica	14,49	7,25	0,60	1,4
3008	Bagno P3	Meccanica	15,69	7,84	0,60	1,6
3009	Camera P3	Meccanica	43,26	52,75	1,00	17,6
3010	Camera P3	Meccanica	35,88	47,43	1,00	15,8
3011	Bagno P3	Meccanica	13,56	6,78	0,60	1,4
3012	Bagno P3	Meccanica	13,68	6,84	0,60	1,4
3013	Camera P3	Meccanica	36,30	47,74	1,00	15,9
3014	Camera P3	Meccanica	34,41	46,38	1,00	15,5
3015	Bagno P3	Meccanica	13,68	6,84	0,60	1,4
3016	Bagno P3	Meccanica	14,04	7,02	0,60	1,4
3017	Camera P3	Meccanica	35,31	47,02	1,00	15,7
3018	Camera P3	Meccanica	37,11	48,32	1,00	16,1
3019	Bagno P3	Meccanica	12,24	6,12	0,60	1,2
3020	Bagno P3	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5

3021	Camera P3	Meccanica	33,78	45,92	1,00	15,3
3022	Camera P3	Meccanica	35,58	47,22	1,00	15,7
3023	Bagno P3	Meccanica	14,82	7,41	0,60	1,5
3024	Bagno P3	Meccanica	12,93	6,47	0,60	1,3
3025	Camera P3	Meccanica	33,57	45,77	1,00	15,3
3026	Camera P3	Meccanica	34,23	46,25	1,00	15,4
3027	Bagno P3	Meccanica	12,42	6,21	0,60	1,2
3028	Bagno P3	Meccanica	14,73	7,36	0,60	1,5
3029	Camera P3	Meccanica	36,66	48,00	1,00	16,0
3030	Camera P3	Meccanica	33,60	45,79	1,00	15,3
3031	Bagno P3	Meccanica	14,37	7,18	0,60	1,4
3032	Bagno P3	Meccanica	12,54	6,27	0,60	1,3
3033	Camera P3	Meccanica	36,84	48,12	1,00	16,0
3034	Camera P3	Meccanica	36,48	47,87	1,00	16,0
3035	Bagno P3	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
3036	Bagno P3	Meccanica	13,56	6,78	0,60	1,4
3037	Camera P3	Meccanica	35,52	47,17	1,00	15,7
3038	Camera P3	Meccanica	36,27	47,71	1,00	15,9
3039	Bagno P3	Meccanica	13,32	6,66	0,60	1,3
3040	Bagno P3	Meccanica	13,38	6,69	0,60	1,3
3041	Camera P3	Meccanica	35,01	46,81	1,00	15,6
3042	Camera P3	Meccanica	36,24	47,69	1,00	15,9
3043	Bagno P3	Meccanica	13,41	6,70	0,60	1,3
3044	Bagno P3	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,4
3045	Camera P3	Meccanica	36,63	47,97	1,00	16,0
3046	Camera P3	Meccanica	35,70	47,30	1,00	15,8
3047	Bagno P3	Meccanica	13,23	6,61	0,60	1,3
3048	Bagno P3	Meccanica	13,41	6,71	0,60	1,3
3049	Camera P3	Meccanica	36,78	48,08	1,00	16,0
3050	Camera P3	Meccanica	36,60	47,95	1,00	16,0
3051	Bagno P3	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
3052	Bagno P3	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,4
3053	Camera P3	Meccanica	35,52	47,17	1,00	15,7
3054	Camera P3	Meccanica	36,21	47,67	1,00	15,9
3055	Bagno P3	Meccanica	15,03	7,51	0,60	1,5
3056	Bagno P3	Meccanica	15,12	7,56	0,60	1,5
3057	Camera P3	Meccanica	50,16	57,72	1,00	19,2
3058	Camera P3	Meccanica	35,55	47,20	1,00	15,7
3059	Bagno P3	Meccanica	13,68	6,84	0,60	1,4
3060	Bagno P3	Meccanica	13,80	6,90	0,60	1,4
3061	Camera P3	Meccanica	36,66	48,00	1,00	16,0
3062	Camera P3	Meccanica	36,45	47,84	1,00	15,9
3063	Bagno P3	Meccanica	12,36	6,18	0,60	1,2
3064	Bagno P3	Meccanica	14,64	7,32	0,60	1,5
3065	Camera P3	Meccanica	36,66	48,00	1,00	16,0
3066	vano scale	Meccanica	152,64	128,22	0,00	0,0
3067	mensa	Meccanica	666,21	1125,00	0,55	375,0
3068	vano scale	Meccanica	160,89	135,15	0,00	0,0
3069	corridoio	Meccanica	360,63	302,93	0,00	0,0
3070	Camera P3	Meccanica	42,42	52,14	1,00	17,4
3071	Bagno P3	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5
3072	Bagno P3	Meccanica	12,84	6,42	0,60	1,3
3073	Camera P3	Meccanica	35,10	46,87	1,00	15,6
3074	Camera P3	Meccanica	35,49	47,15	1,00	15,7
3075	Bagno P3	Meccanica	13,26	6,63	0,60	1,3
3076	Bagno P3	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,4
3077	Camera P3	Meccanica	36,30	47,74	1,00	15,9
3078	Camera P3	Meccanica	56,58	62,34	1,00	20,8
3079	Bagno P3	Meccanica	14,91	7,46	0,60	1,5
3080	Bagno P3	Meccanica	14,73	7,37	0,60	1,5
3081	Camera P3	Meccanica	34,86	46,70	1,00	15,6
3082	Camera P3	Meccanica	36,69	48,02	1,00	16,0
3083	Bagno P3	Meccanica	13,53	6,76	0,60	1,4
3084	Bagno P3	Meccanica	13,86	6,93	0,60	1,4
3085	Camera P3	Meccanica	34,83	46,68	1,00	15,6
3086	Camera P3	Meccanica	35,49	47,15	1,00	15,7
3087	Bagno P3	Meccanica	13,53	6,76	0,60	1,4
3088	Bagno P3	Meccanica	13,62	6,81	0,60	1,4
3089	Camera P3	Meccanica	36,60	47,95	1,00	16,0
3090	Camera P3	Meccanica	35,10	46,87	1,00	15,6
3091	Bagno P3	Meccanica	13,77	6,88	0,60	1,4

3092	Bagno P3	Meccanica	14,01	7,01	0,60	1,4
3093	Camera P3	Meccanica	35,73	47,33	1,00	15,8
3094	Camera P3	Meccanica	36,57	47,93	1,00	16,0
3095	Bagno P3	Meccanica	12,75	6,38	0,60	1,3
3096	Bagno P3	Meccanica	14,64	7,32	0,60	1,5
3097	Camera P3	Meccanica	33,15	45,47	1,00	15,2
3098	Camera P3	Meccanica	37,11	48,32	1,00	16,1
3099	Bagno P3	Meccanica	14,46	7,23	0,60	1,4
3100	Bagno P3	Meccanica	12,45	6,23	0,60	1,2
3101	Camera P3	Meccanica	33,33	45,60	1,00	15,2
3102	Camera P3	Meccanica	33,54	45,75	1,00	15,2
3103	Bagno P3	Meccanica	12,78	6,39	0,60	1,3
3104	Bagno P3	Meccanica	14,82	7,41	0,60	1,5
3105	Camera P3	Meccanica	36,27	47,71	1,00	15,9
3106	Camera P3	Meccanica	33,51	45,73	1,00	15,2
3107	Bagno P3	Meccanica	13,53	6,76	0,60	1,4
3108	Bagno P3	Meccanica	13,83	6,91	0,60	1,4
3109	Camera P3	Meccanica	35,64	47,26	1,00	15,8
3110	Camera P3	Meccanica	36,54	47,91	1,00	16,0
3111	Bagno P3	Meccanica	13,98	6,99	0,60	1,4
3112	Bagno P3	Meccanica	13,83	6,91	0,60	1,4
3113	Camera P3	Meccanica	33,78	45,92	1,00	15,3
3114	Camera P3	Meccanica	37,32	48,47	1,00	16,2
3115	Bagno P3	Meccanica	14,49	7,25	0,60	1,4
3116	Bagno P3	Meccanica	14,94	7,47	0,60	1,5
3117	Locale	Meccanica	60,39	304,41	1,00	101,5
3119	Camera P3	Meccanica	40,41	50,70	1,00	16,9
3120	Bagno P3	Meccanica	14,97	7,49	0,60	1,5
3121	Bagno P3	Meccanica	14,94	7,47	0,60	1,5
3122	Camera P3	Meccanica	42,39	52,12	1,00	17,4
3123	Camera P3	Meccanica	41,94	51,80	1,00	17,3
3124	Bagno P3	Meccanica	14,04	7,02	0,60	1,4
3125	Bagno P3	Meccanica	15,00	7,50	0,60	1,5
3126	Camera P3	Meccanica	42,87	52,47	1,00	17,5
3600	sala	Meccanica	122,07	530,30	0,47	83,1
4001	corridoio	Meccanica	411,93	346,02	0,00	0,0
4002	Camera P4	Meccanica	52,17	80,76	1,00	26,9
4003	Bagno P4	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5
4004	Bagno P4	Meccanica	13,53	6,77	0,60	1,4
4005	Camera P4	Meccanica	40,35	50,65	1,00	16,9
4006	Camera P4	Meccanica	53,19	81,50	1,00	27,2
4007	Bagno P4	Meccanica	14,10	7,05	0,60	1,4
4008	Bagno P4	Meccanica	14,76	7,38	0,60	1,5
4009	Camera P4	Meccanica	40,62	50,85	1,00	16,9
4010	Camera P4	Meccanica	34,47	46,42	1,00	15,5
4011	Bagno P4	Meccanica	13,62	6,81	0,60	1,4
4012	Bagno P4	Meccanica	13,47	6,74	0,60	1,3
4013	Camera P4	Meccanica	35,76	47,35	1,00	15,8
4014	Camera P4	Meccanica	34,08	46,27	1,00	15,4
4015	Bagno P4	Meccanica	13,52	6,76	0,60	1,4
4016	Bagno P4	Meccanica	14,28	7,14	0,60	1,4
4017	Camera P4	Meccanica	36,45	47,84	1,00	15,9
4018	Camera P4	Meccanica	36,48	47,87	1,00	16,0
4019	Bagno P4	Meccanica	12,66	6,33	0,60	1,3
4020	Bagno P4	Meccanica	14,07	7,04	0,60	1,4
4021	Camera P4	Meccanica	33,21	45,51	1,00	15,2
4022	Camera P4	Meccanica	36,63	47,97	1,00	16,0
4023	Bagno P4	Meccanica	14,59	7,29	0,60	1,5
4024	Bagno P4	Meccanica	12,45	6,23	0,60	1,2
4025	Camera P4	Meccanica	33,39	45,77	1,00	15,3
4026	Camera P4	Meccanica	34,08	46,14	1,00	15,4
4027	Bagno P4	Meccanica	12,72	6,36	0,60	1,3
4028	Bagno P4	Meccanica	14,16	7,08	0,60	1,4
4029	Camera P4	Meccanica	36,00	47,52	1,00	15,8
4030	Camera P4	Meccanica	34,30	46,31	1,00	15,4
4031	Bagno P4	Meccanica	14,31	7,16	0,60	1,4
4032	Bagno P4	Meccanica	12,75	6,37	0,60	1,3
4033	Camera P4	Meccanica	36,21	47,87	1,00	16,0
4034	Camera P4	Meccanica	36,48	47,87	1,00	16,0
4035	Bagno P4	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
4036	Bagno P4	Meccanica	13,29	6,64	0,60	1,3

4037	Camera P4	Meccanica	35,19	46,94	1,00	15,6
4038	Camera P4	Meccanica	36,48	48,00	1,00	16,0
4039	Bagno P4	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
4040	Bagno P4	Meccanica	13,74	6,87	0,60	1,4
4041	Camera P4	Meccanica	35,55	47,20	1,00	15,7
4042	Camera P4	Meccanica	35,49	47,15	1,00	15,7
4043	Bagno P4	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,3
4044	Bagno P4	Meccanica	13,38	6,69	0,60	1,3
4045	Camera P4	Meccanica	36,00	47,52	1,00	15,8
4046	Camera P4	Meccanica	35,66	47,41	1,00	15,8
4047	Bagno P4	Meccanica	13,41	6,71	0,60	1,3
4048	Bagno P4	Meccanica	13,89	6,94	0,60	1,4
4049	Camera P4	Meccanica	36,09	47,58	1,00	15,9
4050	Camera P4	Meccanica	36,51	47,89	1,00	16,0
4051	Bagno P4	Meccanica	13,41	6,71	0,60	1,3
4052	Bagno P4	Meccanica	13,26	6,63	0,60	1,3
4053	Camera P4	Meccanica	35,21	46,96	1,00	15,7
4054	Camera P4	Meccanica	37,35	48,49	1,00	16,2
4055	Bagno P4	Meccanica	14,58	7,29	0,60	1,5
4056	Bagno P4	Meccanica	15,18	7,59	0,60	1,5
4057	Camera P4	Meccanica	51,01	58,45	1,00	19,5
4058	vano scale	Meccanica	66,09	55,52	0,00	0,0
4059	ripostiglio	Meccanica	35,10	29,48	0,00	0,0
4060	Camera P4	Meccanica	37,02	48,25	1,00	16,1
4061	Bagno P4	Meccanica	11,25	5,63	0,60	1,1
4062	Bagno P4	Meccanica	12,93	6,47	0,60	1,3
4063	Camera P4	Meccanica	38,10	49,03	1,00	16,3
4064	vano scale	Meccanica	155,64	130,74	0,00	0,0
4065	mensa-cucina	Meccanica	697,53	1593,04	0,55	292,1
4066	vano scale	Meccanica	156,51	131,47	0,00	0,0
4067	corridoio	Meccanica	359,67	302,12	0,00	0,0
4068	Camera P4	Meccanica	42,09	51,90	1,00	17,3
4069	Bagno P4	Meccanica	14,97	7,49	0,60	1,5
4070	Bagno P4	Meccanica	12,63	6,32	0,60	1,3
4071	Camera P4	Meccanica	35,25	46,98	1,00	15,7
4072	vano scale	Meccanica	105,24	88,40	0,00	0,0
4073	Camera P4	Meccanica	55,98	61,91	1,00	20,6
4074	Bagno P4	Meccanica	15,24	7,62	0,60	1,5
4075	Bagno P4	Meccanica	15,15	7,58	0,60	1,5
4076	Camera P4	Meccanica	34,98	46,79	1,00	15,6
4077	Camera P4	Meccanica	37,20	48,38	1,00	16,1
4078	Bagno P4	Meccanica	13,26	6,63	0,60	1,3
4079	Bagno P4	Meccanica	13,56	6,78	0,60	1,4
4080	Camera P4	Meccanica	35,22	47,11	1,00	15,7
4081	Camera P4	Meccanica	35,58	47,22	1,00	15,7
4082	Bagno P4	Meccanica	13,77	6,89	0,60	1,4
4083	Bagno P4	Meccanica	13,98	6,99	0,60	1,4
4084	Camera P4	Meccanica	36,09	47,58	1,00	15,9
4085	Camera P4	Meccanica	34,83	46,68	1,00	15,6
4086	Bagno P4	Meccanica	13,89	6,95	0,60	1,4
4087	Bagno P4	Meccanica	14,01	7,01	0,60	1,4
4088	Camera P4	Meccanica	36,16	47,78	1,00	15,9
4089	Camera P4	Meccanica	36,72	48,04	1,00	16,0
4090	Bagno P4	Meccanica	12,57	6,28	0,60	1,3
4091	Bagno P4	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5
4092	Camera P4	Meccanica	33,27	45,55	1,00	15,2
4093	Camera P4	Meccanica	36,19	47,80	1,00	15,9
4094	Bagno P4	Meccanica	14,85	7,42	0,60	1,5
4095	Bagno P4	Meccanica	12,51	6,26	0,60	1,3
4096	Camera P4	Meccanica	33,69	45,88	1,00	15,3
4097	Camera P4	Meccanica	33,96	46,05	1,00	15,4
4098	Bagno P4	Meccanica	12,57	6,29	0,60	1,3
4099	Bagno P4	Meccanica	14,88	7,44	0,60	1,5
4100	Camera P4	Meccanica	36,24	47,69	1,00	15,9
4101	Camera P4	Meccanica	32,64	45,25	1,00	15,1
4102	Bagno P4	Meccanica	14,50	7,25	0,60	1,5
4103	Bagno P4	Meccanica	12,78	6,39	0,60	1,3
4104	Camera P4	Meccanica	36,72	48,04	1,00	16,0
4105	Camera P4	Meccanica	36,33	47,76	1,00	15,9
4106	Bagno P4	Meccanica	13,74	6,87	0,60	1,4
4107	Bagno P4	Meccanica	14,04	7,02	0,60	1,4

4108	*Camera P4*	*Meccanica*	*34,23*	*46,25*	*1,00*	*15,4*
4109	*Camera P4*	*Meccanica*	*36,27*	*47,71*	*1,00*	*15,9*
4110	*Bagno P4*	*Meccanica*	*14,70*	*7,35*	*0,60*	*1,5*
4111	*Bagno P4*	*Meccanica*	*15,18*	*7,59*	*0,60*	*1,5*
4112	*Camera P4*	*Meccanica*	*60,37*	*65,21*	*1,00*	*21,7*
4114	*Camera P4*	*Meccanica*	*39,63*	*50,13*	*1,00*	*16,7*
4115	*Bagno P4*	*Meccanica*	*15,18*	*7,59*	*0,60*	*1,5*
4116	*Bagno P4*	*Meccanica*	*14,28*	*7,14*	*0,60*	*1,4*
4117	*Camera P4*	*Meccanica*	*38,25*	*49,14*	*1,00*	*16,4*
4118	*Camera P4*	*Meccanica*	*39,36*	*49,94*	*1,00*	*16,6*
4119	*Bagno P4*	*Meccanica*	*14,13*	*7,07*	*0,60*	*1,4*
4120	*Bagno P4*	*Meccanica*	*14,70*	*7,35*	*0,60*	*1,5*
4121	*Camera P4*	*Meccanica*	*40,44*	*50,72*	*1,00*	*16,9*
5001	*corridoio*	*Meccanica*	*193,59*	*162,62*	*0,00*	*0,0*
5002	*camera P5*	*Meccanica*	*58,32*	*63,59*	*1,00*	*21,2*
5003	*Bagno P5*	*Meccanica*	*18,06*	*40,37*	*0,00*	*0,0*
5004	*camera P5*	*Meccanica*	*49,68*	*57,37*	*1,00*	*19,1*
5005	*Bagno P5*	*Meccanica*	*17,16*	*8,58*	*0,60*	*1,7*
5006	*camera P5*	*Meccanica*	*52,05*	*59,08*	*1,00*	*19,7*
5007	*Bagno P5*	*Meccanica*	*17,37*	*8,69*	*0,60*	*1,7*
5008	*camera P5*	*Meccanica*	*48,96*	*56,85*	*1,00*	*19,0*
5009	*Bagno P5*	*Meccanica*	*16,68*	*8,34*	*0,60*	*1,7*
5010	*camera P5*	*Meccanica*	*49,41*	*57,18*	*1,00*	*19,1*
5011	*Bagno P5*	*Meccanica*	*17,22*	*8,61*	*0,60*	*1,7*
5012	*Bagno P5*	*Meccanica*	*25,65*	*12,82*	*0,60*	*4,3*
5013	*camera P5*	*Meccanica*	*76,59*	*76,74*	*1,00*	*25,6*
5015	*corridoio*	*Meccanica*	*180,63*	*151,73*	*0,00*	*0,0*
5016	*camera P5*	*Meccanica*	*47,46*	*55,77*	*1,00*	*18,6*
5017	*Bagno P5*	*Meccanica*	*15,45*	*7,73*	*0,60*	*1,5*
5018	*camera P5*	*Meccanica*	*44,25*	*53,46*	*1,00*	*17,8*
5019	*Bagno P5*	*Meccanica*	*15,87*	*7,94*	*0,60*	*1,6*
5020	*camera P5*	*Meccanica*	*47,37*	*55,71*	*1,00*	*18,6*
5021	*Bagno P5*	*Meccanica*	*15,51*	*7,76*	*0,60*	*1,6*
5022	*camera P5*	*Meccanica*	*47,64*	*55,90*	*1,00*	*18,6*
5023	*Bagno P5*	*Meccanica*	*15,78*	*7,89*	*0,60*	*1,6*
5024	*camera P5*	*Meccanica*	*58,05*	*63,40*	*1,00*	*21,1*
5025	*Bagno P5*	*Meccanica*	*15,90*	*7,95*	*0,60*	*1,6*

Totale ***12690,6***

Legenda simboli

U	Trasmittanza termica dell'elemento disperdente
Ψ	Trasmittanza termica lineica del ponte termico
Sup.	Superficie dell'elemento disperdente
Lungh.	Lunghezza del ponte termico
$b_{tr,x}$	Fattore di correzione dello scambio termico
V_{netto}	Volume netto del locale
$q_{ve,0}$	Portata minima di progetto di aria esterna
$f_{ve,t}$	Fattore di correzione per la ventilazione in condizioni di riferimento

DISPERSIONI ORDINATE PER COMPONENTE STAGIONE INVERNALE

Edificio : Università Bergamo

INTERA STAGIONE

Strutture opache

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
M1	Muro vs esterno 30 cm	0,205	117,24	1426	0,4	152	1,0	368	0,1
M2	Muro esterno tipo con cappotto	0,192	3567,83	40527	10,5	5174	34,4	9314	3,4
M7	Muro esterno in cls con cappotto	0,219	531,31	6875	1,8	749	5,0	1431	0,5
M8	30 cm verso non riscaldato impianti	1,158	171,45	4704	1,2	-	-	-	-
M9	Muro esterno con cappotto	0,175	136,08	1413	0,4	169	1,1	322	0,1
M10	r vs nr 15 cm	1,781	260,74	10996	2,8	-	-	-	-
M13	Muro esterno in cls con cappotto	0,211	369,49	4617	1,2	515	3,4	1052	0,4
M14	Muro esterno in cls con cappotto seminterrato	0,214	265,03	3357	0,9	434	2,9	521	0,2
M16	r vs nr 15 cm LNR 2	1,781	98,53	0	0,0	-	-	-	-
M17	r vs est 10 cm	0,224	52,80	700	0,2	37	0,2	68	0,0
M20	vano scala ascensori verso locale riscaldato	2,059	453,51	22116	5,7	-	-	-	-
M22	20 cm verso sottotetto	1,537	119,96	6552	1,7	-	-	-	-
M23	r vs nr 35 cm	1,031	59,76	1460	0,4	-	-	-	-
P1	pav. controterra	0,186	1147,53	12633	3,3	-	-	-	-
P4	NR solaio interpiano LNR1	1,088	575,43	14829	3,8	-	-	-	-
P5	NR solaio interpiano LNR2	1,088	128,08	4951	1,3	-	-	-	-
S2	Copertura inclinata	0,283	569,29	9532	2,5	2456	16,3	2834	1,0
S3	solaio sottotetto	1,284	1288,77	58772	15,2	-	-	-	-
S5	Copertura piana balconi	0,347	89,41	1838	0,5	339	2,3	299	0,1
S7	Copertura piana biblioteca fabbricato basso	0,264	185,57	2899	0,7	569	3,8	737	0,3
			Totali	**210199**	**54,3**	**10595**	**70,4**	**16947**	**6,2**

Strutture trasparenti

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
W1	420 x 200	1,200	42,00	2984	0,8	69	0,5	3897	1,4
W2	420 x 200	1,200	109,20	7759	2,0	241	1,6	17464	6,4
W4	150 x 30	1,200	0,45	32	0,0	1	0,0	19	0,0
W5	80 x 80	1,200	0,64	45	0,0	1	0,0	46	0,0
W6	420 x 185	1,200	256,41	18219	4,7	454	3,0	25499	9,4
W7	150 x 185	1,200	2,78	198	0,1	6	0,0	549	0,2
W8	80 x 200	1,200	4,80	341	0,1	3	0,0	115	0,0
W9	280 x 185	1,200	5,18	368	0,1	7	0,0	552	0,2
W10	70 x 135	1,200	0,95	68	0,0	1	0,0	55	0,0
W11	350 x 185	1,200	6,48	460	0,1	9	0,1	929	0,3
W12	100 x 185	1,200	7,40	526	0,1	16	0,1	1613	0,6
W13	70 x 185	1,200	3,88	276	0,1	2	0,0	97	0,0
W14	160 x 135	1,200	2,16	153	0,0	4	0,0	458	0,2
W15	65 x 135	1,200	9,68	688	0,2	20	0,1	1452	0,5
W16	65 x 65	1,200	0,84	60	0,0	1	0,0	16	0,0
W20	80 x 120	1,200	0,96	68	0,0	1	0,0	56	0,0

W21	*75 x 170*	*1,200*	*298,80*	*21231*	*5,5*	*624*	*4,1*	*37185*	*13,7*
W22	*140 x 270*	*1,200*	*7,56*	*537*	*0,1*	*12*	*0,1*	*1062*	*0,4*
W23	*160 x 120*	*1,200*	*1,92*	*136*	*0,0*	*1*	*0,0*	*94*	*0,0*
W24	*65 x 165*	*1,200*	*3,21*	*228*	*0,1*	*3*	*0,0*	*90*	*0,0*
W25	*65 x 170*	*1,200*	*1,10*	*78*	*0,0*	*2*	*0,0*	*202*	*0,1*
W26	*130 x 120*	*1,200*	*1,56*	*111*	*0,0*	*3*	*0,0*	*289*	*0,1*
W28	*140 x 170*	*1,200*	*2,38*	*169*	*0,0*	*1*	*0,0*	*32*	*0,0*
W29	*420 x 300*	*1,200*	*315,00*	*22382*	*5,8*	*571*	*3,8*	*24103*	*8,9*
W30	*160 x 170*	*1,200*	*2,72*	*193*	*0,0*	*5*	*0,0*	*514*	*0,2*
W31	*FACCIATA CONTINUA*	*1,000*	*853,49*	*50536*	*13,1*	*1294*	*8,6*	*64294*	*23,7*
W32	*100 x 80*	*1,200*	*168,00*	*11937*	*3,1*	*347*	*2,3*	*19666*	*7,3*
W33	*50 x 210*	*1,200*	*4,20*	*298*	*0,1*	*9*	*0,1*	*467*	*0,2*
W34	*80 x 300*	*1,200*	*2,40*	*171*	*0,0*	*2*	*0,0*	*93*	*0,0*
W35	*90 x 245*	*1,200*	*11,04*	*784*	*0,2*	*13*	*0,1*	*993*	*0,4*
W36	*87 x 195*	*1,200*	*6,80*	*483*	*0,1*	*8*	*0,1*	*579*	*0,2*
W37	*140 x 285*	*1,200*	*3,99*	*284*	*0,1*	*7*	*0,0*	*582*	*0,2*
W38	*70 x 140*	*1,200*	*11,76*	*836*	*0,2*	*17*	*0,1*	*1207*	*0,4*
W39	*60 x 180*	*1,200*	*1,08*	*77*	*0,0*	*1*	*0,0*	*26*	*0,0*
W42	*160 x 65*	*1,200*	*1,04*	*74*	*0,0*	*2*	*0,0*	*167*	*0,1*
W43	*400 x 300*	*1,200*	*36,00*	*2558*	*0,7*	*73*	*0,5*	*6125*	*2,3*
W44	*420 x 165*	*1,200*	*13,86*	*985*	*0,3*	*30*	*0,2*	*2490*	*0,9*
W45	*140 X 210*	*1,200*	*23,52*	*1671*	*0,4*	*40*	*0,3*	*3498*	*1,3*
W46	*270 x 120*	*1,200*	*51,84*	*3683*	*1,0*	*114*	*0,8*	*7120*	*2,6*
W47	*320 x 120*	*1,200*	*72,96*	*5184*	*1,3*	*158*	*1,0*	*11029*	*4,1*
W48	*75 x 120*	*1,200*	*70,20*	*4988*	*1,3*	*144*	*1,0*	*8235*	*3,0*
W49	*120 x 210*	*1,200*	*5,04*	*358*	*0,1*	*7*	*0,0*	*605*	*0,2*
W55	*60 x 200*	*1,200*	*1,20*	*85*	*0,0*	*1*	*0,0*	*66*	*0,0*
W56	*100 x 175*	*1,200*	*1,75*	*124*	*0,0*	*4*	*0,0*	*314*	*0,1*
W58	*160 x 200*	*1,200*	*3,20*	*227*	*0,1*	*6*	*0,0*	*562*	*0,2*
W60	*205 x 210*	*1,200*	*4,31*	*306*	*0,1*	*8*	*0,1*	*876*	*0,3*
W61	*396 x 185*	*1,200*	*7,33*	*521*	*0,1*	*14*	*0,1*	*1588*	*0,6*
W62	*120 x 185*	*1,200*	*4,44*	*315*	*0,1*	*6*	*0,0*	*330*	*0,1*
W63	*50 x 220*	*1,200*	*2,20*	*156*	*0,0*	*2*	*0,0*	*116*	*0,0*
W64	*420 x 220*	*1,200*	*18,48*	*1313*	*0,3*	*32*	*0,2*	*3007*	*1,1*
W65	*390 x 185*	*1,200*	*7,22*	*513*	*0,1*	*9*	*0,1*	*315*	*0,1*
W67	*90 x 135*	*1,200*	*1,22*	*87*	*0,0*	*1*	*0,0*	*64*	*0,0*
W68	*75 x 135*	*1,200*	*1,01*	*72*	*0,0*	*1*	*0,0*	*44*	*0,0*
W69	*120 x 65*	*1,200*	*2,34*	*166*	*0,0*	*5*	*0,0*	*342*	*0,1*
W71	*105 x 300*	*1,200*	*3,15*	*224*	*0,1*	*3*	*0,0*	*255*	*0,1*
W72	*65 x 190*	*1,200*	*1,24*	*88*	*0,0*	*1*	*0,0*	*111*	*0,0*
W73	*75 x 190*	*1,200*	*18,53*	*1317*	*0,3*	*31*	*0,2*	*2720*	*1,0*
			Totali	***16773 2***	***43,4***	***4448***	***29,6***	***25427 5***	***93,8***

Ponti termici

Cod	Descrizione elemento	Ψ [W/mK]	Lung. [m]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*514,09*	*9481*	*2,5*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*927,00*	*-2031*	*-0,5*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*4028,47*	*1146*	*0,3*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*4180,24*	*24682*	*6,4*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*257,85*	*-3783*	*-1,0*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*746,16*	*-18256*	*-4,7*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*1,84*	*3*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*294,19*	*-2354*	*-0,6*
			Totali	***8888***	***2,3***

Mese : OTTOBRE

Strutture opache

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,205*	*117,24*	*83*	*0,4*	*9*	*1,0*	*36*	*0,1*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,192*	*3567,83*	*2358*	*10,5*	*304*	*34,4*	*868*	*3,4*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,219*	*531,31*	*400*	*1,8*	*44*	*5,0*	*135*	*0,5*
M8	*30 cm verso non riscaldato impianti*	*1,158*	*171,45*	*274*	*1,2*	*-*	*-*	*-*	*-*

M9	*Muro esterno con cappotto*	*0,175*	*136,08*	*82*	*0,4*	*10*	*1,1*	*31*	*0,1*
M10	*r vs nr 15 cm*	*1,781*	*260,74*	*640*	*2,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,211*	*369,49*	*269*	*1,2*	*30*	*3,4*	*99*	*0,4*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,214*	*265,03*	*195*	*0,9*	*25*	*2,9*	*51*	*0,2*
M16	*r vs nr 15 cm LNR 2*	*1,781*	*98,53*	*0*	*0,0*	*-*	*-*	*-*	*-*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,224*	*52,80*	*41*	*0,2*	*2*	*0,2*	*5*	*0,0*
M20	*vano scala ascensori verso locale riscaldato*	*2,059*	*453,51*	*1287*	*5,7*	*-*	*-*	*-*	*-*
M22	*20 cm verso sottotetto*	*1,537*	*119,96*	*381*	*1,7*	*-*	*-*	*-*	*-*
M23	*r vs nr 35 cm*	*1,031*	*59,76*	*85*	*0,4*	*-*	*-*	*-*	*-*
P1	*pav. controterra*	*0,186*	*1147,53*	*735*	*3,3*	*-*	*-*	*-*	*-*
P4	*NR solaio interpiano LNR1*	*1,088*	*575,43*	*863*	*3,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
P5	*NR solaio interpiano LNR2*	*1,088*	*128,08*	*288*	*1,3*	*-*	*-*	*-*	*-*
S2	*Copertura inclinata*	*0,283*	*569,29*	*555*	*2,5*	*144*	*16,3*	*283*	*1,1*
S3	*solaio sottotetto*	*1,284*	*1288,77*	*3420*	*15,2*	*-*	*-*	*-*	*-*
S5	*Copertura piana balconi*	*0,347*	*89,41*	*107*	*0,5*	*20*	*2,3*	*34*	*0,1*
S7	*Copertura piana biblioteca fabbricato basso*	*0,264*	*185,57*	*169*	*0,7*	*33*	*3,8*	*82*	*0,3*
			Totali	***12232***	***54,3***	***623***	***70,4***	***1624***	***6,3***

Strutture trasparenti

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
W1	*420 x 200*	*1,200*	*42,00*	*174*	*0,8*	*4*	*0,5*	*389*	*1,5*
W2	*420 x 200*	*1,200*	*109,20*	*452*	*2,0*	*14*	*1,6*	*1624*	*6,3*
W4	*150 x 30*	*1,200*	*0,45*	*2*	*0,0*	*0*	*0,0*	*2*	*0,0*
W5	*80 x 80*	*1,200*	*0,64*	*3*	*0,0*	*0*	*0,0*	*5*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*256,41*	*1060*	*4,7*	*27*	*3,0*	*2485*	*9,6*
W7	*150 x 185*	*1,200*	*2,78*	*11*	*0,1*	*0*	*0,0*	*49*	*0,2*
W8	*80 x 200*	*1,200*	*4,80*	*20*	*0,1*	*0*	*0,0*	*11*	*0,0*
W9	*280 x 185*	*1,200*	*5,18*	*21*	*0,1*	*0*	*0,0*	*59*	*0,2*
W10	*70 x 135*	*1,200*	*0,95*	*4*	*0,0*	*0*	*0,0*	*5*	*0,0*
W11	*350 x 185*	*1,200*	*6,48*	*27*	*0,1*	*1*	*0,1*	*96*	*0,4*
W12	*100 x 185*	*1,200*	*7,40*	*31*	*0,1*	*1*	*0,1*	*143*	*0,6*
W13	*70 x 185*	*1,200*	*3,88*	*16*	*0,1*	*0*	*0,0*	*6*	*0,0*
W14	*160 x 135*	*1,200*	*2,16*	*9*	*0,0*	*0*	*0,0*	*45*	*0,2*
W15	*65 x 135*	*1,200*	*9,68*	*40*	*0,2*	*1*	*0,1*	*136*	*0,5*
W16	*65 x 65*	*1,200*	*0,84*	*3*	*0,0*	*0*	*0,0*	*2*	*0,0*
W20	*80 x 120*	*1,200*	*0,96*	*4*	*0,0*	*0*	*0,0*	*5*	*0,0*
W21	*75 x 170*	*1,200*	*298,80*	*1235*	*5,5*	*37*	*4,1*	*3518*	*13,6*
W22	*140 x 270*	*1,200*	*7,56*	*31*	*0,1*	*1*	*0,1*	*108*	*0,4*
W23	*160 x 120*	*1,200*	*1,92*	*8*	*0,0*	*0*	*0,0*	*6*	*0,0*
W24	*65 x 165*	*1,200*	*3,21*	*13*	*0,1*	*0*	*0,0*	*7*	*0,0*
W25	*65 x 170*	*1,200*	*1,10*	*5*	*0,0*	*0*	*0,0*	*19*	*0,1*
W26	*130 x 120*	*1,200*	*1,56*	*6*	*0,0*	*0*	*0,0*	*28*	*0,1*
W28	*140 x 170*	*1,200*	*2,38*	*10*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W29	*420 x 300*	*1,200*	*315,00*	*1302*	*5,8*	*34*	*3,8*	*2374*	*9,2*
W30	*160 x 170*	*1,200*	*2,72*	*11*	*0,0*	*0*	*0,0*	*47*	*0,2*
W31	*FACCIATA CONTINUA*	*1,000*	*853,49*	*2941*	*13,1*	*76*	*8,6*	*6018*	*23,3*
W32	*100 x 80*	*1,200*	*168,00*	*695*	*3,1*	*20*	*2,3*	*1865*	*7,2*
W33	*50 x 210*	*1,200*	*4,20*	*17*	*0,1*	*1*	*0,1*	*43*	*0,2*
W34	*80 x 300*	*1,200*	*2,40*	*10*	*0,0*	*0*	*0,0*	*9*	*0,0*
W35	*90 x 245*	*1,200*	*11,04*	*46*	*0,2*	*1*	*0,1*	*105*	*0,4*
W36	*87 x 195*	*1,200*	*6,80*	*28*	*0,1*	*0*	*0,1*	*55*	*0,2*
W37	*140 x 285*	*1,200*	*3,99*	*16*	*0,1*	*0*	*0,0*	*56*	*0,2*
W38	*70 x 140*	*1,200*	*11,76*	*49*	*0,2*	*1*	*0,1*	*133*	*0,5*
W39	*60 x 180*	*1,200*	*1,08*	*4*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W42	*160 x 65*	*1,200*	*1,04*	*4*	*0,0*	*0*	*0,0*	*15*	*0,1*
W43	*400 x 300*	*1,200*	*36,00*	*149*	*0,7*	*4*	*0,5*	*571*	*2,2*
W44	*420 x 165*	*1,200*	*13,86*	*57*	*0,3*	*2*	*0,2*	*230*	*0,9*
W45	*140 X 210*	*1,200*	*23,52*	*97*	*0,4*	*2*	*0,3*	*338*	*1,3*
W46	*270 x 120*	*1,200*	*51,84*	*214*	*1,0*	*7*	*0,8*	*651*	*2,5*

W47	*320 x 120*	*1,200*	*72,96*	*302*	*1,3*	*9*	*1,0*	*1035*	*4,0*
W48	*75 x 120*	*1,200*	*70,20*	*290*	*1,3*	*8*	*1,0*	*782*	*3,0*
W49	*120 x 210*	*1,200*	*5,04*	*21*	*0,1*	*0*	*0,0*	*66*	*0,3*
W55	*60 x 200*	*1,200*	*1,20*	*5*	*0,0*	*0*	*0,0*	*6*	*0,0*
W56	*100 x 175*	*1,200*	*1,75*	*7*	*0,0*	*0*	*0,0*	*29*	*0,1*
W58	*160 x 200*	*1,200*	*3,20*	*13*	*0,1*	*0*	*0,0*	*53*	*0,2*
W60	*205 x 210*	*1,200*	*4,31*	*18*	*0,1*	*0*	*0,1*	*80*	*0,3*
W61	*396 x 185*	*1,200*	*7,33*	*30*	*0,1*	*1*	*0,1*	*144*	*0,6*
W62	*120 x 185*	*1,200*	*4,44*	*18*	*0,1*	*0*	*0,0*	*29*	*0,1*
W63	*50 x 220*	*1,200*	*2,20*	*9*	*0,0*	*0*	*0,0*	*10*	*0,0*
W64	*420 x 220*	*1,200*	*18,48*	*76*	*0,3*	*2*	*0,2*	*295*	*1,1*
W65	*390 x 185*	*1,200*	*7,22*	*30*	*0,1*	*1*	*0,1*	*31*	*0,1*
W67	*90 x 135*	*1,200*	*1,22*	*5*	*0,0*	*0*	*0,0*	*5*	*0,0*
W68	*75 x 135*	*1,200*	*1,01*	*4*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W69	*120 x 65*	*1,200*	*2,34*	*10*	*0,0*	*0*	*0,0*	*32*	*0,1*
W71	*105 x 300*	*1,200*	*3,15*	*13*	*0,1*	*0*	*0,0*	*27*	*0,1*
W72	*65 x 190*	*1,200*	*1,24*	*5*	*0,0*	*0*	*0,0*	*12*	*0,0*
W73	*75 x 190*	*1,200*	*18,53*	*77*	*0,3*	*2*	*0,2*	*263*	*1,0*
			Totali	***9761***	***43,4***	***262***	***29,6***	***24169***	***93,7***

Ponti termici

Cod	Descrizione elemento	Ψ [W/mK]	Lung. [m]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*514,09*	*552*	*2,5*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*927,00*	*-118*	*-0,5*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*4028,47*	*67*	*0,3*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*4180,24*	*1436*	*6,4*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*257,85*	*-220*	*-1,0*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*746,16*	*-1062*	*-4,7*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*1,84*	*0*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*294,19*	*-137*	*-0,6*
			Totali	***517***	***2,3***

Mese : NOVEMBRE

Strutture opache

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,205*	*117,24*	*218*	*0,4*	*21*	*1,0*	*41*	*0,1*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,192*	*3567,83*	*6209*	*10,5*	*709*	*34,4*	*1028*	*3,5*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,219*	*531,31*	*1053*	*1,8*	*103*	*5,0*	*155*	*0,5*
M8	*30 cm verso non riscaldato impianti*	*1,158*	*171,45*	*721*	*1,2*	*-*	*-*	*-*	*-*
M9	*Muro esterno con cappotto*	*0,175*	*136,08*	*217*	*0,4*	*23*	*1,1*	*36*	*0,1*
M10	*r vs nr 15 cm*	*1,781*	*260,74*	*1685*	*2,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,211*	*369,49*	*707*	*1,2*	*71*	*3,4*	*116*	*0,4*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,214*	*265,03*	*514*	*0,9*	*59*	*2,9*	*53*	*0,2*
M16	*r vs nr 15 cm LNR 2*	*1,781*	*98,53*	*0*	*0,0*	*-*	*-*	*-*	*-*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,224*	*52,80*	*107*	*0,2*	*5*	*0,2*	*6*	*0,0*
M20	*vano scala ascensori verso locale riscaldato*	*2,059*	*453,51*	*3388*	*5,7*	*-*	*-*	*-*	*-*
M22	*20 cm verso sottotetto*	*1,537*	*119,96*	*1004*	*1,7*	*-*	*-*	*-*	*-*
M23	*r vs nr 35 cm*	*1,031*	*59,76*	*224*	*0,4*	*-*	*-*	*-*	*-*
P1	*pav. controterra*	*0,186*	*1147,53*	*1936*	*3,3*	*-*	*-*	*-*	*-*
P4	*NR solaio interpiano LNR1*	*1,088*	*575,43*	*2272*	*3,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
P5	*NR solaio interpiano LNR2*	*1,088*	*128,08*	*759*	*1,3*	*-*	*-*	*-*	*-*
S2	*Copertura inclinata*	*0,283*	*569,29*	*1460*	*2,5*	*337*	*16,3*	*276*	*0,9*
S3	*solaio sottotetto*	*1,284*	*1288,77*	*9005*	*15,2*	*-*	*-*	*-*	*-*
S5	*Copertura piana balconi*	*0,347*	*89,41*	*282*	*0,5*	*46*	*2,3*	*24*	*0,1*

S7	*Copertura piana biblioteca fabbricato basso*	*0,264*	*185,57*	*444*	*0,7*	*78*	*3,8*	*66*	*0,2*
			Totali	***32206***	***54,3***	***1452***	***70,4***	***1800***	***6,0***

Strutture trasparenti

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
W1	*420 x 200*	*1,200*	*42,00*	*457*	*0,8*	*9*	*0,5*	*378*	*1,3*
W2	*420 x 200*	*1,200*	*109,20*	*1189*	*2,0*	*33*	*1,6*	*1955*	*6,6*
W4	*150 x 30*	*1,200*	*0,45*	*5*	*0,0*	*0*	*0,0*	*2*	*0,0*
W5	*80 x 80*	*1,200*	*0,64*	*7*	*0,0*	*0*	*0,0*	*5*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*256,41*	*2791*	*4,7*	*62*	*3,0*	*2711*	*9,1*
W7	*150 x 185*	*1,200*	*2,78*	*30*	*0,1*	*1*	*0,0*	*66*	*0,2*
W8	*80 x 200*	*1,200*	*4,80*	*52*	*0,1*	*0*	*0,0*	*11*	*0,0*
W9	*280 x 185*	*1,200*	*5,18*	*56*	*0,1*	*1*	*0,0*	*49*	*0,2*
W10	*70 x 135*	*1,200*	*0,95*	*10*	*0,0*	*0*	*0,0*	*4*	*0,0*
W11	*350 x 185*	*1,200*	*6,48*	*71*	*0,1*	*1*	*0,1*	*100*	*0,3*
W12	*100 x 185*	*1,200*	*7,40*	*81*	*0,1*	*2*	*0,1*	*197*	*0,7*
W13	*70 x 185*	*1,200*	*3,88*	*42*	*0,1*	*0*	*0,0*	*7*	*0,0*
W14	*160 x 135*	*1,200*	*2,16*	*24*	*0,0*	*0*	*0,0*	*57*	*0,2*
W15	*65 x 135*	*1,200*	*9,68*	*105*	*0,2*	*3*	*0,1*	*164*	*0,5*
W16	*65 x 65*	*1,200*	*0,84*	*9*	*0,0*	*0*	*0,0*	*2*	*0,0*
W20	*80 x 120*	*1,200*	*0,96*	*10*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W21	*75 x 170*	*1,200*	*298,80*	*3253*	*5,5*	*85*	*4,1*	*4061*	*13,6*
W22	*140 x 270*	*1,200*	*7,56*	*82*	*0,1*	*2*	*0,1*	*112*	*0,4*
W23	*160 x 120*	*1,200*	*1,92*	*21*	*0,0*	*0*	*0,0*	*7*	*0,0*
W24	*65 x 165*	*1,200*	*3,21*	*35*	*0,1*	*0*	*0,0*	*8*	*0,0*
W25	*65 x 170*	*1,200*	*1,10*	*12*	*0,0*	*0*	*0,0*	*26*	*0,1*
W26	*130 x 120*	*1,200*	*1,56*	*17*	*0,0*	*0*	*0,0*	*37*	*0,1*
W28	*140 x 170*	*1,200*	*2,38*	*26*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W29	*420 x 300*	*1,200*	*315,00*	*3429*	*5,8*	*78*	*3,8*	*2366*	*8,0*
W30	*160 x 170*	*1,200*	*2,72*	*30*	*0,0*	*1*	*0,0*	*62*	*0,2*
W31	*FACCIATA CONTINUA*	*1,000*	*853,49*	*7743*	*13,1*	*177*	*8,6*	*7452*	*25,0*
W32	*100 x 80*	*1,200*	*168,00*	*1829*	*3,1*	*48*	*2,3*	*2146*	*7,2*
W33	*50 x 210*	*1,200*	*4,20*	*46*	*0,1*	*1*	*0,1*	*55*	*0,2*
W34	*80 x 300*	*1,200*	*2,40*	*26*	*0,0*	*0*	*0,0*	*9*	*0,0*
W35	*90 x 245*	*1,200*	*11,04*	*120*	*0,2*	*2*	*0,1*	*91*	*0,3*
W36	*87 x 195*	*1,200*	*6,80*	*74*	*0,1*	*1*	*0,1*	*48*	*0,2*
W37	*140 x 285*	*1,200*	*3,99*	*43*	*0,1*	*1*	*0,0*	*65*	*0,2*
W38	*70 x 140*	*1,200*	*11,76*	*128*	*0,2*	*2*	*0,1*	*127*	*0,4*
W39	*60 x 180*	*1,200*	*1,08*	*12*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W42	*160 x 65*	*1,200*	*1,04*	*11*	*0,0*	*0*	*0,0*	*19*	*0,1*
W43	*400 x 300*	*1,200*	*36,00*	*392*	*0,7*	*10*	*0,5*	*695*	*2,3*
W44	*420 x 165*	*1,200*	*13,86*	*151*	*0,3*	*4*	*0,2*	*282*	*0,9*
W45	*140 X 210*	*1,200*	*23,52*	*256*	*0,4*	*5*	*0,3*	*393*	*1,3*
W46	*270 x 120*	*1,200*	*51,84*	*564*	*1,0*	*16*	*0,8*	*830*	*2,8*
W47	*320 x 120*	*1,200*	*72,96*	*794*	*1,3*	*22*	*1,0*	*1216*	*4,1*
W48	*75 x 120*	*1,200*	*70,20*	*764*	*1,3*	*20*	*1,0*	*896*	*3,0*
W49	*120 x 210*	*1,200*	*5,04*	*55*	*0,1*	*1*	*0,0*	*66*	*0,2*
W55	*60 x 200*	*1,200*	*1,20*	*13*	*0,0*	*0*	*0,0*	*4*	*0,0*
W56	*100 x 175*	*1,200*	*1,75*	*19*	*0,0*	*1*	*0,0*	*36*	*0,1*
W58	*160 x 200*	*1,200*	*3,20*	*35*	*0,1*	*1*	*0,0*	*64*	*0,2*
W60	*205 x 210*	*1,200*	*4,31*	*47*	*0,1*	*1*	*0,1*	*106*	*0,4*
W61	*396 x 185*	*1,200*	*7,33*	*80*	*0,1*	*2*	*0,1*	*193*	*0,6*
W62	*120 x 185*	*1,200*	*4,44*	*48*	*0,1*	*1*	*0,0*	*28*	*0,1*
W63	*50 x 220*	*1,200*	*2,20*	*24*	*0,0*	*0*	*0,0*	*7*	*0,0*
W64	*420 x 220*	*1,200*	*18,48*	*201*	*0,3*	*4*	*0,2*	*327*	*1,1*
W65	*390 x 185*	*1,200*	*7,22*	*79*	*0,1*	*1*	*0,1*	*31*	*0,1*
W67	*90 x 135*	*1,200*	*1,22*	*13*	*0,0*	*0*	*0,0*	*4*	*0,0*
W68	*75 x 135*	*1,200*	*1,01*	*11*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W69	*120 x 65*	*1,200*	*2,34*	*25*	*0,0*	*1*	*0,0*	*39*	*0,1*
W71	*105 x 300*	*1,200*	*3,15*	*34*	*0,1*	*0*	*0,0*	*17*	*0,1*
W72	*65 x 190*	*1,200*	*1,24*	*13*	*0,0*	*0*	*0,0*	*9*	*0,0*
W73	*75 x 190*	*1,200*	*18,53*	*202*	*0,3*	*4*	*0,2*	*306*	*1,0*
			Totali	***25699***	***43,4***	***609***	***29,6***	***27960***	***94,0***

Ponti termici

Cod	Descrizione elemento	Ψ [W/mK]	Lung. [m]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]

Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*514,09*	*1453*	*2,5*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*927,00*	*-311*	*-0,5*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*4028,47*	*176*	*0,3*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*4180,24*	*3782*	*6,4*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*257,85*	*-580*	*-1,0*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*746,16*	*-2797*	*-4,7*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*1,84*	*0*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*294,19*	*-361*	*-0,6*
			Totali	***1362***	***2,3***

Mese : DICEMBRE

Strutture opache

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,205*	*117,24*	*296*	*0,4*	*28*	*1,0*	*34*	*0,1*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,192*	*3567,83*	*8402*	*10,5*	*955*	*34,4*	*923*	*3,6*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,219*	*531,31*	*1425*	*1,8*	*138*	*5,0*	*136*	*0,5*
M8	*30 cm verso non riscaldato impianti*	*1,158*	*171,45*	*975*	*1,2*	*-*	*-*	*-*	*-*
M9	*Muro esterno con cappotto*	*0,175*	*136,08*	*293*	*0,4*	*31*	*1,1*	*30*	*0,1*
M10	*r vs nr 15 cm*	*1,781*	*260,74*	*2280*	*2,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,211*	*369,49*	*957*	*1,2*	*95*	*3,4*	*102*	*0,4*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,214*	*265,03*	*696*	*0,9*	*80*	*2,9*	*39*	*0,2*
M16	*r vs nr 15 cm LNR 2*	*1,781*	*98,53*	*0*	*0,0*	*-*	*-*	*-*	*-*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,224*	*52,80*	*145*	*0,2*	*7*	*0,2*	*5*	*0,0*
M20	*vano scala ascensori verso locale riscaldato*	*2,059*	*453,51*	*4585*	*5,7*	*-*	*-*	*-*	*-*
M22	*20 cm verso sottotetto*	*1,537*	*119,96*	*1358*	*1,7*	*-*	*-*	*-*	*-*
M23	*r vs nr 35 cm*	*1,031*	*59,76*	*303*	*0,4*	*-*	*-*	*-*	*-*
P1	*pav. controterra*	*0,186*	*1147,53*	*2619*	*3,3*	*-*	*-*	*-*	*-*
P4	*NR solaio interpiano LNR1*	*1,088*	*575,43*	*3074*	*3,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
P5	*NR solaio interpiano LNR2*	*1,088*	*128,08*	*1026*	*1,3*	*-*	*-*	*-*	*-*
S2	*Copertura inclinata*	*0,283*	*569,29*	*1976*	*2,5*	*454*	*16,3*	*210*	*0,8*
S3	*solaio sottotetto*	*1,284*	*1288,77*	*12185*	*15,2*	*-*	*-*	*-*	*-*
S5	*Copertura piana balconi*	*0,347*	*89,41*	*381*	*0,5*	*63*	*2,3*	*12*	*0,0*
S7	*Copertura piana biblioteca fabbricato basso*	*0,264*	*185,57*	*601*	*0,7*	*105*	*3,8*	*35*	*0,1*
			Totali	***43580***	***54,3***	***1956***	***70,4***	***1525***	***6,0***

Strutture trasparenti

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
W1	*420 x 200*	*1,200*	*42,00*	*619*	*0,8*	*13*	*0,5*	*266*	*1,0*
W2	*420 x 200*	*1,200*	*109,20*	*1609*	*2,0*	*44*	*1,6*	*1811*	*7,1*
W4	*150 x 30*	*1,200*	*0,45*	*7*	*0,0*	*0*	*0,0*	*1*	*0,0*
W5	*80 x 80*	*1,200*	*0,64*	*9*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*256,41*	*3777*	*4,7*	*84*	*3,0*	*2124*	*8,3*
W7	*150 x 185*	*1,200*	*2,78*	*41*	*0,1*	*1*	*0,0*	*65*	*0,3*
W8	*80 x 200*	*1,200*	*4,80*	*71*	*0,1*	*1*	*0,0*	*8*	*0,0*
W9	*280 x 185*	*1,200*	*5,18*	*76*	*0,1*	*1*	*0,0*	*34*	*0,1*
W10	*70 x 135*	*1,200*	*0,95*	*14*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W11	*350 x 185*	*1,200*	*6,48*	*95*	*0,1*	*2*	*0,1*	*76*	*0,3*
W12	*100 x 185*	*1,200*	*7,40*	*109*	*0,1*	*3*	*0,1*	*204*	*0,8*
W13	*70 x 185*	*1,200*	*3,88*	*57*	*0,1*	*0*	*0,0*	*6*	*0,0*
W14	*160 x 135*	*1,200*	*2,16*	*32*	*0,0*	*1*	*0,0*	*49*	*0,2*
W15	*65 x 135*	*1,200*	*9,68*	*143*	*0,2*	*4*	*0,1*	*150*	*0,6*
W16	*65 x 65*	*1,200*	*0,84*	*12*	*0,0*	*0*	*0,0*	*1*	*0,0*

W20	80 x 120	1,200	0,96	14	0,0	0	0,0	3	0,0
W21	75 x 170	1,200	298,80	4402	5,5	115	4,1	3540	13,9
W22	140 x 270	1,200	7,56	111	0,1	2	0,1	84	0,3
W23	160 x 120	1,200	1,92	28	0,0	0	0,0	6	0,0
W24	65 x 165	1,200	3,21	47	0,1	1	0,0	7	0,0
W25	65 x 170	1,200	1,10	16	0,0	0	0,0	24	0,1
W26	130 x 120	1,200	1,56	23	0,0	0	0,0	34	0,1
W28	140 x 170	1,200	2,38	35	0,0	0	0,0	2	0,0
W29	420 x 300	1,200	315,00	4640	5,8	105	3,8	1633	6,4
W30	160 x 170	1,200	2,72	40	0,0	1	0,0	59	0,2
W31	FACCIATA CONTINUA	1,000	853,49	10477	13,1	239	8,6	6647	26,1
W32	100 x 80	1,200	168,00	2475	3,1	64	2,3	1857	7,3
W33	50 x 210	1,200	4,20	62	0,1	2	0,1	52	0,2
W34	80 x 300	1,200	2,40	35	0,0	0	0,0	6	0,0
W35	90 x 245	1,200	11,04	163	0,2	2	0,1	64	0,2
W36	87 x 195	1,200	6,80	100	0,1	1	0,1	38	0,2
W37	140 x 285	1,200	3,99	59	0,1	1	0,0	53	0,2
W38	70 x 140	1,200	11,76	173	0,2	3	0,1	82	0,3
W39	60 x 180	1,200	1,08	16	0,0	0	0,0	2	0,0
W42	160 x 65	1,200	1,04	15	0,0	0	0,0	18	0,1
W43	400 x 300	1,200	36,00	530	0,7	13	0,5	632	2,5
W44	420 x 165	1,200	13,86	204	0,3	6	0,2	268	1,1
W45	140 X 210	1,200	23,52	346	0,4	7	0,3	327	1,3
W46	270 x 120	1,200	51,84	764	1,0	21	0,8	793	3,1
W47	320 x 120	1,200	72,96	1075	1,3	29	1,0	1090	4,3
W48	75 x 120	1,200	70,20	1034	1,3	27	1,0	772	3,0
W49	120 x 210	1,200	5,04	74	0,1	1	0,0	43	0,2
W55	60 x 200	1,200	1,20	18	0,0	0	0,0	3	0,0
W56	100 x 175	1,200	1,75	26	0,0	1	0,0	34	0,1
W58	160 x 200	1,200	3,20	47	0,1	1	0,0	57	0,2
W60	205 x 210	1,200	4,31	63	0,1	1	0,1	98	0,4
W61	396 x 185	1,200	7,33	108	0,1	3	0,1	183	0,7
W62	120 x 185	1,200	4,44	65	0,1	1	0,0	21	0,1
W63	50 x 220	1,200	2,20	32	0,0	0	0,0	5	0,0
W64	420 x 220	1,200	18,48	272	0,3	6	0,2	265	1,0
W65	390 x 185	1,200	7,22	106	0,1	2	0,1	20	0,1
W67	90 x 135	1,200	1,22	18	0,0	0	0,0	3	0,0
W68	75 x 135	1,200	1,01	15	0,0	0	0,0	2	0,0
W69	120 x 65	1,200	2,34	34	0,0	1	0,0	35	0,1
W71	105 x 300	1,200	3,15	46	0,1	1	0,0	12	0,0
W72	65 x 190	1,200	1,24	18	0,0	0	0,0	6	0,0
W73	75 x 190	1,200	18,53	273	0,3	6	0,2	257	1,0
			Totali	**34775**	**43,4**	**821**	**29,6**	**23938**	**94,0**

Ponti termici

Cod	Descrizione elemento	Ψ [W/mK]	Lung. [m]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]
Z1	GF - Parete - Solaio controterra	0,361	514,09	1966	2,5
Z3	C - Angolo tra pareti sporgente	-0,039	927,00	-421	-0,5
Z4	IF - Parete - Solaio interpiano	0,005	4028,47	238	0,3
Z5	W - Parete - Telaio	0,100	4180,24	5117	6,4
Z6	GF - Parete - Solaio rialzato	-0,334	257,85	-784	-1,0
Z7	R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato	-0,500	746,16	-3785	-4,7
Z8	R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato	0,032	1,84	1	0,0
Z9	R - Parete - Copertura	-0,200	294,19	-488	-0,6
			Totali	**1843**	**2,3**

Mese : GENNAIO

Strutture opache

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
M1	Muro vs esterno 30 cm	0,205	117,24	306	0,4	25	1,0	47	0,1
M2	Muro esterno tipo con cappotto	0,192	3567,83	8708	10,5	863	34,4	1207	3,6
M7	Muro esterno in cls con cappotto	0,219	531,31	1477	1,8	125	5,0	180	0,5
M8	30 cm verso non riscaldato impianti	1,158	171,45	1011	1,2	-	-	-	-

M9	*Muro esterno con cappotto*	*0,175*	*136,08*	*304*	*0,4*	*28*	*1,1*	*41*	*0,1*
M10	*r vs nr 15 cm*	*1,781*	*260,74*	*2363*	*2,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,211*	*369,49*	*992*	*1,2*	*86*	*3,4*	*136*	*0,4*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,214*	*265,03*	*721*	*0,9*	*72*	*2,9*	*55*	*0,2*
M16	*r vs nr 15 cm LNR 2*	*1,781*	*98,53*	*0*	*0,0*	*-*	*-*	*-*	*-*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,224*	*52,80*	*150*	*0,2*	*6*	*0,2*	*7*	*0,0*
M20	*vano scala ascensori verso locale riscaldato*	*2,059*	*453,51*	*4752*	*5,7*	*-*	*-*	*-*	*-*
M22	*20 cm verso sottotetto*	*1,537*	*119,96*	*1408*	*1,7*	*-*	*-*	*-*	*-*
M23	*r vs nr 35 cm*	*1,031*	*59,76*	*314*	*0,4*	*-*	*-*	*-*	*-*
P1	*pav. controterra*	*0,186*	*1147,53*	*2714*	*3,3*	*-*	*-*	*-*	*-*
P4	*NR solaio interpiano LNR1*	*1,088*	*575,43*	*3186*	*3,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
P5	*NR solaio interpiano LNR2*	*1,088*	*128,08*	*1064*	*1,3*	*-*	*-*	*-*	*-*
S2	*Copertura inclinata*	*0,283*	*569,29*	*2048*	*2,5*	*410*	*16,3*	*291*	*0,9*
S3	*solaio sottotetto*	*1,284*	*1288,77*	*12628*	*15,2*	*-*	*-*	*-*	*-*
S5	*Copertura piana balconi*	*0,347*	*89,41*	*395*	*0,5*	*56*	*2,3*	*20*	*0,1*
S7	*Copertura piana biblioteca fabbricato basso*	*0,264*	*185,57*	*623*	*0,7*	*95*	*3,8*	*58*	*0,2*
			Totali	***45164***	***54,3***	***1766***	***70,4***	***2042***	***6,0***

Strutture trasparenti

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
W1	*420 x 200*	*1,200*	*42,00*	*641*	*0,8*	*11*	*0,5*	*384*	*1,1*
W2	*420 x 200*	*1,200*	*109,20*	*1667*	*2,0*	*40*	*1,6*	*2326*	*6,9*
W4	*150 x 30*	*1,200*	*0,45*	*7*	*0,0*	*0*	*0,0*	*2*	*0,0*
W5	*80 x 80*	*1,200*	*0,64*	*10*	*0,0*	*0*	*0,0*	*4*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*256,41*	*3915*	*4,7*	*76*	*3,0*	*2937*	*8,7*
W7	*150 x 185*	*1,200*	*2,78*	*42*	*0,1*	*1*	*0,0*	*83*	*0,2*
W8	*80 x 200*	*1,200*	*4,80*	*73*	*0,1*	*0*	*0,0*	*11*	*0,0*
W9	*280 x 185*	*1,200*	*5,18*	*79*	*0,1*	*1*	*0,0*	*51*	*0,2*
W10	*70 x 135*	*1,200*	*0,95*	*15*	*0,0*	*0*	*0,0*	*4*	*0,0*
W11	*350 x 185*	*1,200*	*6,48*	*99*	*0,1*	*2*	*0,1*	*110*	*0,3*
W12	*100 x 185*	*1,200*	*7,40*	*113*	*0,1*	*3*	*0,1*	*254*	*0,7*
W13	*70 x 185*	*1,200*	*3,88*	*59*	*0,1*	*0*	*0,0*	*9*	*0,0*
W14	*160 x 135*	*1,200*	*2,16*	*33*	*0,0*	*1*	*0,0*	*68*	*0,2*
W15	*65 x 135*	*1,200*	*9,68*	*148*	*0,2*	*3*	*0,1*	*195*	*0,6*
W16	*65 x 65*	*1,200*	*0,84*	*13*	*0,0*	*0*	*0,0*	*2*	*0,0*
W20	*80 x 120*	*1,200*	*0,96*	*15*	*0,0*	*0*	*0,0*	*4*	*0,0*
W21	*75 x 170*	*1,200*	*298,80*	*4562*	*5,5*	*104*	*4,1*	*4665*	*13,8*
W22	*140 x 270*	*1,200*	*7,56*	*115*	*0,1*	*2*	*0,1*	*121*	*0,4*
W23	*160 x 120*	*1,200*	*1,92*	*29*	*0,0*	*0*	*0,0*	*8*	*0,0*
W24	*65 x 165*	*1,200*	*3,21*	*49*	*0,1*	*0*	*0,0*	*9*	*0,0*
W25	*65 x 170*	*1,200*	*1,10*	*17*	*0,0*	*0*	*0,0*	*32*	*0,1*
W26	*130 x 120*	*1,200*	*1,56*	*24*	*0,0*	*0*	*0,0*	*45*	*0,1*
W28	*140 x 170*	*1,200*	*2,38*	*36*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W29	*420 x 300*	*1,200*	*315,00*	*4809*	*5,8*	*95*	*3,8*	*2322*	*6,8*
W30	*160 x 170*	*1,200*	*2,72*	*42*	*0,0*	*1*	*0,0*	*77*	*0,2*
W31	*FACCIATA CONTINUA*	*1,000*	*853,49*	*10858*	*13,1*	*216*	*8,6*	*8758*	*25,8*
W32	*100 x 80*	*1,200*	*168,00*	*2565*	*3,1*	*58*	*2,3*	*2456*	*7,2*
W33	*50 x 210*	*1,200*	*4,20*	*64*	*0,1*	*1*	*0,1*	*67*	*0,2*
W34	*80 x 300*	*1,200*	*2,40*	*37*	*0,0*	*0*	*0,0*	*9*	*0,0*
W35	*90 x 245*	*1,200*	*11,04*	*169*	*0,2*	*2*	*0,1*	*95*	*0,3*
W36	*87 x 195*	*1,200*	*6,80*	*104*	*0,1*	*1*	*0,1*	*54*	*0,2*
W37	*140 x 285*	*1,200*	*3,99*	*61*	*0,1*	*1*	*0,0*	*73*	*0,2*
W38	*70 x 140*	*1,200*	*11,76*	*180*	*0,2*	*3*	*0,1*	*129*	*0,4*
W39	*60 x 180*	*1,200*	*1,08*	*16*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W42	*160 x 65*	*1,200*	*1,04*	*16*	*0,0*	*0*	*0,0*	*23*	*0,1*
W43	*400 x 300*	*1,200*	*36,00*	*550*	*0,7*	*12*	*0,5*	*826*	*2,4*
W44	*420 x 165*	*1,200*	*13,86*	*212*	*0,3*	*5*	*0,2*	*343*	*1,0*
W45	*140 X 210*	*1,200*	*23,52*	*359*	*0,4*	*7*	*0,3*	*449*	*1,3*
W46	*270 x 120*	*1,200*	*51,84*	*791*	*1,0*	*19*	*0,8*	*1002*	*3,0*

W47	320 x 120	1,200	72,96	1114	1,3	26	1,0	1420	4,2
W48	75 x 120	1,200	70,20	1072	1,3	24	1,0	1023	3,0
W49	120 x 210	1,200	5,04	77	0,1	1	0,0	68	0,2
W55	60 x 200	1,200	1,20	18	0,0	0	0,0	4	0,0
W56	100 x 175	1,200	1,75	27	0,0	1	0,0	43	0,1
W58	160 x 200	1,200	3,20	49	0,1	1	0,0	75	0,2
W60	205 x 210	1,200	4,31	66	0,1	1	0,1	128	0,4
W61	396 x 185	1,200	7,33	112	0,1	2	0,1	238	0,7
W62	120 x 185	1,200	4,44	68	0,1	1	0,0	29	0,1
W63	50 x 220	1,200	2,20	34	0,0	0	0,0	8	0,0
W64	420 x 220	1,200	18,48	282	0,3	5	0,2	367	1,1
W65	390 x 185	1,200	7,22	110	0,1	2	0,1	28	0,1
W67	90 x 135	1,200	1,22	19	0,0	0	0,0	4	0,0
W68	75 x 135	1,200	1,01	15	0,0	0	0,0	3	0,0
W69	120 x 65	1,200	2,34	36	0,0	1	0,0	46	0,1
W71	105 x 300	1,200	3,15	48	0,1	1	0,0	17	0,1
W72	65 x 190	1,200	1,24	19	0,0	0	0,0	9	0,0
W73	75 x 190	1,200	18,53	283	0,3	5	0,2	352	1,0
			Totali	**36040**	**43,4**	**742**	**29,6**	**31872**	**94,0**

Ponti termici

Cod	Descrizione elemento	Ψ [W/mK]	Lung. [m]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]
Z1	GF - Parete - Solaio controterra	0,361	514,09	2037	2,5
Z3	C - Angolo tra pareti sporgente	-0,039	927,00	-436	-0,5
Z4	IF - Parete - Solaio interpiano	0,005	4028,47	246	0,3
Z5	W - Parete - Telaio	0,100	4180,24	5303	6,4
Z6	GF - Parete - Solaio rialzato	-0,334	257,85	-813	-1,0
Z7	R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato	-0,500	746,16	-3922	-4,7
Z8	R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato	0,032	1,84	1	0,0
Z9	R - Parete - Copertura	-0,200	294,19	-506	-0,6
			Totali	**1910**	**2,3**

Mese : FEBBRAIO

Strutture opache

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
M1	Muro vs esterno 30 cm	0,205	117,24	240	0,4	27	1,0	71	0,1
M2	Muro esterno tipo con cappotto	0,192	3567,83	6807	10,5	913	34,4	1678	3,4
M7	Muro esterno in cls con cappotto	0,219	531,31	1155	1,8	132	5,0	262	0,5
M8	30 cm verso non riscaldato impianti	1,158	171,45	790	1,2	-	-	-	-
M9	Muro esterno con cappotto	0,175	136,08	237	0,4	30	1,1	59	0,1
M10	r vs nr 15 cm	1,781	260,74	1847	2,8	-	-	-	-
M13	Muro esterno in cls con cappotto	0,211	369,49	776	1,2	91	3,4	196	0,4
M14	Muro esterno in cls con cappotto seminterrato	0,214	265,03	564	0,9	76	2,9	86	0,2
M16	r vs nr 15 cm LNR 2	1,781	98,53	0	0,0	-	-	-	-
M17	r vs est 10 cm	0,224	52,80	118	0,2	7	0,2	12	0,0
M20	vano scala ascensori verso locale riscaldato	2,059	453,51	3715	5,7	-	-	-	-
M22	20 cm verso sottotetto	1,537	119,96	1101	1,7	-	-	-	-
M23	r vs nr 35 cm	1,031	59,76	245	0,4	-	-	-	-
P1	pav. controterra	0,186	1147,53	2122	3,3	-	-	-	-
P4	NR solaio interpiano LNR1	1,088	575,43	2491	3,8	-	-	-	-
P5	NR solaio interpiano LNR2	1,088	128,08	832	1,3	-	-	-	-
S2	Copertura inclinata	0,283	569,29	1601	2,5	433	16,3	479	1,0
S3	solaio sottotetto	1,284	1288,77	9872	15,2	-	-	-	-
S5	Copertura piana balconi	0,347	89,41	309	0,5	60	2,3	51	0,1

S7	*Copertura piana biblioteca fabbricato basso*	*0,264*	*185,57*	*487*	*0,7*	*100*	*3,8*	*129*	*0,3*
			Totali	***35307***	***54,3***	***1869***	***70,4***	***3024***	***6,2***

Strutture trasparenti

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
W1	*420 x 200*	*1,200*	*42,00*	*501*	*0,8*	*12*	*0,5*	*676*	*1,4*
W2	*420 x 200*	*1,200*	*109,20*	*1303*	*2,0*	*42*	*1,6*	*3173*	*6,5*
W4	*150 x 30*	*1,200*	*0,45*	*5*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W5	*80 x 80*	*1,200*	*0,64*	*8*	*0,0*	*0*	*0,0*	*7*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*256,41*	*3060*	*4,7*	*80*	*3,0*	*4560*	*9,3*
W7	*150 x 185*	*1,200*	*2,78*	*33*	*0,1*	*1*	*0,0*	*106*	*0,2*
W8	*80 x 200*	*1,200*	*4,80*	*57*	*0,1*	*1*	*0,0*	*20*	*0,0*
W9	*280 x 185*	*1,200*	*5,18*	*62*	*0,1*	*1*	*0,0*	*105*	*0,2*
W10	*70 x 135*	*1,200*	*0,95*	*11*	*0,0*	*0*	*0,0*	*9*	*0,0*
W11	*350 x 185*	*1,200*	*6,48*	*77*	*0,1*	*2*	*0,1*	*191*	*0,4*
W12	*100 x 185*	*1,200*	*7,40*	*88*	*0,1*	*3*	*0,1*	*312*	*0,6*
W13	*70 x 185*	*1,200*	*3,88*	*46*	*0,1*	*0*	*0,0*	*19*	*0,0*
W14	*160 x 135*	*1,200*	*2,16*	*26*	*0,0*	*1*	*0,0*	*97*	*0,2*
W15	*65 x 135*	*1,200*	*9,68*	*116*	*0,2*	*4*	*0,1*	*273*	*0,6*
W16	*65 x 65*	*1,200*	*0,84*	*10*	*0,0*	*0*	*0,0*	*2*	*0,0*
W20	*80 x 120*	*1,200*	*0,96*	*11*	*0,0*	*0*	*0,0*	*9*	*0,0*
W21	*75 x 170*	*1,200*	*298,80*	*3566*	*5,5*	*110*	*4,1*	*6702*	*13,6*
W22	*140 x 270*	*1,200*	*7,56*	*90*	*0,1*	*2*	*0,1*	*207*	*0,4*
W23	*160 x 120*	*1,200*	*1,92*	*23*	*0,0*	*0*	*0,0*	*17*	*0,0*
W24	*65 x 165*	*1,200*	*3,21*	*38*	*0,1*	*0*	*0,0*	*14*	*0,0*
W25	*65 x 170*	*1,200*	*1,10*	*13*	*0,0*	*0*	*0,0*	*42*	*0,1*
W26	*130 x 120*	*1,200*	*1,56*	*19*	*0,0*	*0*	*0,0*	*60*	*0,1*
W28	*140 x 170*	*1,200*	*2,38*	*28*	*0,0*	*0*	*0,0*	*4*	*0,0*
W29	*420 x 300*	*1,200*	*315,00*	*3759*	*5,8*	*101*	*3,8*	*3847*	*7,8*
W30	*160 x 170*	*1,200*	*2,72*	*32*	*0,0*	*1*	*0,0*	*100*	*0,2*
W31	*FACCIATA CONTINUA*	*1,000*	*853,49*	*8488*	*13,1*	*228*	*8,6*	*12028*	*24,5*
W32	*100 x 80*	*1,200*	*168,00*	*2005*	*3,1*	*61*	*2,3*	*3547*	*7,2*
W33	*50 x 210*	*1,200*	*4,20*	*50*	*0,1*	*2*	*0,1*	*85*	*0,2*
W34	*80 x 300*	*1,200*	*2,40*	*29*	*0,0*	*0*	*0,0*	*16*	*0,0*
W35	*90 x 245*	*1,200*	*11,04*	*132*	*0,2*	*2*	*0,1*	*193*	*0,4*
W36	*87 x 195*	*1,200*	*6,80*	*81*	*0,1*	*1*	*0,1*	*106*	*0,2*
W37	*140 x 285*	*1,200*	*3,99*	*48*	*0,1*	*1*	*0,0*	*111*	*0,2*
W38	*70 x 140*	*1,200*	*11,76*	*140*	*0,2*	*3*	*0,1*	*252*	*0,5*
W39	*60 x 180*	*1,200*	*1,08*	*13*	*0,0*	*0*	*0,0*	*4*	*0,0*
W42	*160 x 65*	*1,200*	*1,04*	*12*	*0,0*	*0*	*0,0*	*31*	*0,1*
W43	*400 x 300*	*1,200*	*36,00*	*430*	*0,7*	*13*	*0,5*	*1152*	*2,3*
W44	*420 x 165*	*1,200*	*13,86*	*165*	*0,3*	*5*	*0,2*	*467*	*0,9*
W45	*140 X 210*	*1,200*	*23,52*	*281*	*0,4*	*7*	*0,3*	*678*	*1,4*
W46	*270 x 120*	*1,200*	*51,84*	*619*	*1,0*	*20*	*0,8*	*1276*	*2,6*
W47	*320 x 120*	*1,200*	*72,96*	*871*	*1,3*	*28*	*1,0*	*1998*	*4,1*
W48	*75 x 120*	*1,200*	*70,20*	*838*	*1,3*	*25*	*1,0*	*1485*	*3,0*
W49	*120 x 210*	*1,200*	*5,04*	*60*	*0,1*	*1*	*0,0*	*127*	*0,3*
W55	*60 x 200*	*1,200*	*1,20*	*14*	*0,0*	*0*	*0,0*	*11*	*0,0*
W56	*100 x 175*	*1,200*	*1,75*	*21*	*0,0*	*1*	*0,0*	*59*	*0,1*
W58	*160 x 200*	*1,200*	*3,20*	*38*	*0,1*	*1*	*0,0*	*106*	*0,2*
W60	*205 x 210*	*1,200*	*4,31*	*51*	*0,1*	*1*	*0,1*	*171*	*0,3*
W61	*396 x 185*	*1,200*	*7,33*	*87*	*0,1*	*2*	*0,1*	*309*	*0,6*
W62	*120 x 185*	*1,200*	*4,44*	*53*	*0,1*	*1*	*0,0*	*54*	*0,1*
W63	*50 x 220*	*1,200*	*2,20*	*26*	*0,0*	*0*	*0,0*	*19*	*0,0*
W64	*420 x 220*	*1,200*	*18,48*	*221*	*0,3*	*6*	*0,2*	*577*	*1,2*
W65	*390 x 185*	*1,200*	*7,22*	*86*	*0,1*	*2*	*0,1*	*46*	*0,1*
W67	*90 x 135*	*1,200*	*1,22*	*15*	*0,0*	*0*	*0,0*	*10*	*0,0*
W68	*75 x 135*	*1,200*	*1,01*	*12*	*0,0*	*0*	*0,0*	*7*	*0,0*
W69	*120 x 65*	*1,200*	*2,34*	*28*	*0,0*	*1*	*0,0*	*64*	*0,1*
W71	*105 x 300*	*1,200*	*3,15*	*38*	*0,1*	*1*	*0,0*	*44*	*0,1*
W72	*65 x 190*	*1,200*	*1,24*	*15*	*0,0*	*0*	*0,0*	*21*	*0,0*
W73	*75 x 190*	*1,200*	*18,53*	*221*	*0,3*	*5*	*0,2*	*531*	*1,1*
			Totali	***28174***	***43,4***	***785***	***29,6***	***46137***	***93,8***

Ponti termici

Cod	Descrizione elemento	Ψ [W/mK]	Lung. [m]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]

Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*514,09*	*1592*	*2,5*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*927,00*	*-341*	*-0,5*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*4028,47*	*192*	*0,3*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*4180,24*	*4146*	*6,4*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*257,85*	*-635*	*-1,0*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*746,16*	*-3066*	*-4,7*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*1,84*	*0*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*294,19*	*-395*	*-0,6*
			Totali	***1493***	***2,3***

Mese : MARZO

Strutture opache

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,205*	*117,24*	*204*	*0,4*	*29*	*1,0*	*96*	*0,1*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,192*	*3567,83*	*5805*	*10,5*	*994*	*34,4*	*2378*	*3,4*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,219*	*531,31*	*985*	*1,8*	*144*	*5,0*	*375*	*0,5*
M8	*30 cm verso non riscaldato impianti*	*1,158*	*171,45*	*674*	*1,2*	*-*	*-*	*-*	*-*
M9	*Muro esterno con cappotto*	*0,175*	*136,08*	*202*	*0,4*	*32*	*1,1*	*84*	*0,1*
M10	*r vs nr 15 cm*	*1,781*	*260,74*	*1575*	*2,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,211*	*369,49*	*661*	*1,2*	*99*	*3,4*	*270*	*0,4*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,214*	*265,03*	*481*	*0,9*	*83*	*2,9*	*147*	*0,2*
M16	*r vs nr 15 cm LNR 2*	*1,781*	*98,53*	*0*	*0,0*	*-*	*-*	*-*	*-*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,224*	*52,80*	*100*	*0,2*	*7*	*0,2*	*20*	*0,0*
M20	*vano scala ascensori verso locale riscaldato*	*2,059*	*453,51*	*3168*	*5,7*	*-*	*-*	*-*	*-*
M22	*20 cm verso sottotetto*	*1,537*	*119,96*	*939*	*1,7*	*-*	*-*	*-*	*-*
M23	*r vs nr 35 cm*	*1,031*	*59,76*	*209*	*0,4*	*-*	*-*	*-*	*-*
P1	*pav. controterra*	*0,186*	*1147,53*	*1810*	*3,3*	*-*	*-*	*-*	*-*
P4	*NR solaio interpiano LNR1*	*1,088*	*575,43*	*2124*	*3,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
P5	*NR solaio interpiano LNR2*	*1,088*	*128,08*	*709*	*1,3*	*-*	*-*	*-*	*-*
S2	*Copertura inclinata*	*0,283*	*569,29*	*1365*	*2,5*	*472*	*16,3*	*822*	*1,2*
S3	*solaio sottotetto*	*1,284*	*1288,77*	*8419*	*15,2*	*-*	*-*	*-*	*-*
S5	*Copertura piana balconi*	*0,347*	*89,41*	*263*	*0,5*	*65*	*2,3*	*102*	*0,1*
S7	*Copertura piana biblioteca fabbricato basso*	*0,264*	*185,57*	*415*	*0,7*	*109*	*3,8*	*236*	*0,3*
			Totali	***30110***	***54,3***	***2035***	***70,4***	***4531***	***6,4***

Strutture trasparenti

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
W1	*420 x 200*	*1,200*	*42,00*	*427*	*0,8*	*13*	*0,5*	*1149*	*1,6*
W2	*420 x 200*	*1,200*	*109,20*	*1111*	*2,0*	*46*	*1,6*	*4365*	*6,2*
W4	*150 x 30*	*1,200*	*0,45*	*5*	*0,0*	*0*	*0,0*	*5*	*0,0*
W5	*80 x 80*	*1,200*	*0,64*	*7*	*0,0*	*0*	*0,0*	*13*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*256,41*	*2610*	*4,7*	*87*	*3,0*	*6953*	*9,8*
W7	*150 x 185*	*1,200*	*2,78*	*28*	*0,1*	*1*	*0,0*	*126*	*0,2*
W8	*80 x 200*	*1,200*	*4,80*	*49*	*0,1*	*1*	*0,0*	*34*	*0,0*
W9	*280 x 185*	*1,200*	*5,18*	*53*	*0,1*	*1*	*0,0*	*174*	*0,2*
W10	*70 x 135*	*1,200*	*0,95*	*10*	*0,0*	*0*	*0,0*	*20*	*0,0*
W11	*350 x 185*	*1,200*	*6,48*	*66*	*0,1*	*2*	*0,1*	*252*	*0,4*
W12	*100 x 185*	*1,200*	*7,40*	*75*	*0,1*	*3*	*0,1*	*356*	*0,5*
W13	*70 x 185*	*1,200*	*3,88*	*39*	*0,1*	*0*	*0,0*	*26*	*0,0*
W14	*160 x 135*	*1,200*	*2,16*	*22*	*0,0*	*1*	*0,0*	*106*	*0,1*
W15	*65 x 135*	*1,200*	*9,68*	*99*	*0,2*	*4*	*0,1*	*364*	*0,5*
W16	*65 x 65*	*1,200*	*0,84*	*9*	*0,0*	*0*	*0,0*	*4*	*0,0*

W20	80 x 120	1,200	0,96	10	0,0	0	0,0	21	0,0
W21	75 x 170	1,200	298,80	3041	5,5	120	4,1	9675	13,7
W22	140 x 270	1,200	7,56	77	0,1	2	0,1	295	0,4
W23	160 x 120	1,200	1,92	20	0,0	0	0,0	32	0,0
W24	65 x 165	1,200	3,21	33	0,1	1	0,0	25	0,0
W25	65 x 170	1,200	1,10	11	0,0	0	0,0	45	0,1
W26	130 x 120	1,200	1,56	16	0,0	0	0,0	64	0,1
W28	140 x 170	1,200	2,38	24	0,0	0	0,0	9	0,0
W29	420 x 300	1,200	315,00	3206	5,8	110	3,8	7047	10,0
W30	160 x 170	1,200	2,72	28	0,0	1	0,0	120	0,2
W31	FACCIATA CONTINUA	1,000	853,49	7239	13,1	249	8,6	15832	22,4
W32	100 x 80	1,200	168,00	1710	3,1	67	2,3	5132	7,3
W33	50 x 210	1,200	4,20	43	0,1	2	0,1	111	0,2
W34	80 x 300	1,200	2,40	24	0,0	0	0,0	27	0,0
W35	90 x 245	1,200	11,04	112	0,2	2	0,1	303	0,4
W36	87 x 195	1,200	6,80	69	0,1	1	0,1	187	0,3
W37	140 x 285	1,200	3,99	41	0,1	1	0,0	153	0,2
W38	70 x 140	1,200	11,76	120	0,2	3	0,1	341	0,5
W39	60 x 180	1,200	1,08	11	0,0	0	0,0	7	0,0
W42	160 x 65	1,200	1,04	11	0,0	0	0,0	41	0,1
W43	400 x 300	1,200	36,00	366	0,7	14	0,5	1533	2,2
W44	420 x 165	1,200	13,86	141	0,3	6	0,2	612	0,9
W45	140 X 210	1,200	23,52	239	0,4	8	0,3	906	1,3
W46	270 x 120	1,200	51,84	528	1,0	22	0,8	1697	2,4
W47	320 x 120	1,200	72,96	743	1,3	30	1,0	2823	4,0
W48	75 x 120	1,200	70,20	714	1,3	28	1,0	2157	3,1
W49	120 x 210	1,200	5,04	51	0,1	1	0,0	165	0,2
W55	60 x 200	1,200	1,20	12	0,0	0	0,0	24	0,0
W56	100 x 175	1,200	1,75	18	0,0	1	0,0	77	0,1
W58	160 x 200	1,200	3,20	33	0,1	1	0,0	142	0,2
W60	205 x 210	1,200	4,31	44	0,1	1	0,1	207	0,3
W61	396 x 185	1,200	7,33	75	0,1	3	0,1	369	0,5
W62	120 x 185	1,200	4,44	45	0,1	1	0,0	105	0,1
W63	50 x 220	1,200	2,20	22	0,0	0	0,0	43	0,1
W64	420 x 220	1,200	18,48	188	0,3	6	0,2	803	1,1
W65	390 x 185	1,200	7,22	73	0,1	2	0,1	93	0,1
W67	90 x 135	1,200	1,22	12	0,0	0	0,0	24	0,0
W68	75 x 135	1,200	1,01	10	0,0	0	0,0	16	0,0
W69	120 x 65	1,200	2,34	24	0,0	1	0,0	85	0,1
W71	105 x 300	1,200	3,15	32	0,1	1	0,0	93	0,1
W72	65 x 190	1,200	1,24	13	0,0	0	0,0	37	0,1
W73	75 x 190	1,200	18,53	189	0,3	6	0,2	703	1,0
			Totali	**24027**	**43,4**	**854**	**29,6**	**66126**	**93,6**

Ponti termici

Cod	Descrizione elemento	Ψ [W/mK]	Lung. [m]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]
Z1	GF - Parete - Solaio controterra	0,361	514,09	1358	2,5
Z3	C - Angolo tra pareti sporgente	-0,039	927,00	-291	-0,5
Z4	IF - Parete - Solaio interpiano	0,005	4028,47	164	0,3
Z5	W - Parete - Telaio	0,100	4180,24	3536	6,4
Z6	GF - Parete - Solaio rialzato	-0,334	257,85	-542	-1,0
Z7	R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato	-0,500	746,16	-2615	-4,7
Z8	R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato	0,032	1,84	0	0,0
Z9	R - Parete - Copertura	-0,200	294,19	-337	-0,6
			Totali	**1273**	**2,3**

Mese : APRILE

Strutture opache

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
M1	Muro vs esterno 30 cm	0,205	117,24	79	0,4	13	1,0	44	0,1
M2	Muro esterno tipo con cappotto	0,192	3567,83	2237	10,5	436	34,4	1232	3,4
M7	Muro esterno in cls con cappotto	0,219	531,31	379	1,8	63	5,0	188	0,5
M8	30 cm verso non riscaldato impianti	1,158	171,45	260	1,2	-	-	-	-

M9	*Muro esterno con cappotto*	*0,175*	*136,08*	*78*	*0,4*	*14*	*1,1*	*42*	*0,1*
M10	*r vs nr 15 cm*	*1,781*	*260,74*	*607*	*2,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,211*	*369,49*	*255*	*1,2*	*43*	*3,4*	*133*	*0,4*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,214*	*265,03*	*185*	*0,9*	*37*	*2,9*	*90*	*0,2*
M16	*r vs nr 15 cm LNR 2*	*1,781*	*98,53*	*0*	*0,0*	*-*	*-*	*-*	*-*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,224*	*52,80*	*39*	*0,2*	*3*	*0,2*	*13*	*0,0*
M20	*vano scala ascensori verso locale riscaldato*	*2,059*	*453,51*	*1221*	*5,7*	*-*	*-*	*-*	*-*
M22	*20 cm verso sottotetto*	*1,537*	*119,96*	*362*	*1,7*	*-*	*-*	*-*	*-*
M23	*r vs nr 35 cm*	*1,031*	*59,76*	*81*	*0,4*	*-*	*-*	*-*	*-*
P1	*pav. controterra*	*0,186*	*1147,53*	*697*	*3,3*	*-*	*-*	*-*	*-*
P4	*NR solaio interpiano LNR1*	*1,088*	*575,43*	*818*	*3,8*	*-*	*-*	*-*	*-*
P5	*NR solaio interpiano LNR2*	*1,088*	*128,08*	*273*	*1,3*	*-*	*-*	*-*	*-*
S2	*Copertura inclinata*	*0,283*	*569,29*	*526*	*2,5*	*207*	*16,3*	*474*	*1,3*
S3	*solaio sottotetto*	*1,284*	*1288,77*	*3244*	*15,2*	*-*	*-*	*-*	*-*
S5	*Copertura piana balconi*	*0,347*	*89,41*	*101*	*0,5*	*29*	*2,3*	*56*	*0,2*
S7	*Copertura piana biblioteca fabbricato basso*	*0,264*	*185,57*	*160*	*0,7*	*48*	*3,8*	*131*	*0,4*
			Totali	***11601***	***54,3***	***893***	***70,4***	***2402***	***6,6***

Strutture trasparenti

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K]	Sup. [m²]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$\%Q_{H,r}$ [%]	$Q_{sol,k}$ [kWh]	$\%Q_{sol,k}$ [%]
W1	*420 x 200*	*1,200*	*42,00*	*165*	*0,8*	*6*	*0,5*	*655*	*1,8*
W2	*420 x 200*	*1,200*	*109,20*	*428*	*2,0*	*20*	*1,6*	*2209*	*6,1*
W4	*150 x 30*	*1,200*	*0,45*	*2*	*0,0*	*0*	*0,0*	*4*	*0,0*
W5	*80 x 80*	*1,200*	*0,64*	*3*	*0,0*	*0*	*0,0*	*9*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*256,41*	*1005*	*4,7*	*38*	*3,0*	*3731*	*10,2*
W7	*150 x 185*	*1,200*	*2,78*	*11*	*0,1*	*0*	*0,0*	*52*	*0,1*
W8	*80 x 200*	*1,200*	*4,80*	*19*	*0,1*	*0*	*0,0*	*22*	*0,1*
W9	*280 x 185*	*1,200*	*5,18*	*20*	*0,1*	*1*	*0,0*	*80*	*0,2*
W10	*70 x 135*	*1,200*	*0,95*	*4*	*0,0*	*0*	*0,0*	*11*	*0,0*
W11	*350 x 185*	*1,200*	*6,48*	*25*	*0,1*	*1*	*0,1*	*104*	*0,3*
W12	*100 x 185*	*1,200*	*7,40*	*29*	*0,1*	*1*	*0,1*	*147*	*0,4*
W13	*70 x 185*	*1,200*	*3,88*	*15*	*0,1*	*0*	*0,0*	*24*	*0,1*
W14	*160 x 135*	*1,200*	*2,16*	*8*	*0,0*	*0*	*0,0*	*36*	*0,1*
W15	*65 x 135*	*1,200*	*9,68*	*38*	*0,2*	*2*	*0,1*	*170*	*0,5*
W16	*65 x 65*	*1,200*	*0,84*	*3*	*0,0*	*0*	*0,0*	*3*	*0,0*
W20	*80 x 120*	*1,200*	*0,96*	*4*	*0,0*	*0*	*0,0*	*11*	*0,0*
W21	*75 x 170*	*1,200*	*298,80*	*1172*	*5,5*	*53*	*4,1*	*5024*	*13,8*
W22	*140 x 270*	*1,200*	*7,56*	*30*	*0,1*	*1*	*0,1*	*137*	*0,4*
W23	*160 x 120*	*1,200*	*1,92*	*8*	*0,0*	*0*	*0,0*	*18*	*0,1*
W24	*65 x 165*	*1,200*	*3,21*	*13*	*0,1*	*0*	*0,0*	*19*	*0,1*
W25	*65 x 170*	*1,200*	*1,10*	*4*	*0,0*	*0*	*0,0*	*15*	*0,0*
W26	*130 x 120*	*1,200*	*1,56*	*6*	*0,0*	*0*	*0,0*	*22*	*0,1*
W28	*140 x 170*	*1,200*	*2,38*	*9*	*0,0*	*0*	*0,0*	*7*	*0,0*
W29	*420 x 300*	*1,200*	*315,00*	*1235*	*5,8*	*48*	*3,8*	*4514*	*12,4*
W30	*160 x 170*	*1,200*	*2,72*	*11*	*0,0*	*0*	*0,0*	*50*	*0,1*
W31	*FACCIATA CONTINUA*	*1,000*	*853,49*	*2789*	*13,1*	*109*	*8,6*	*7559*	*20,7*
W32	*100 x 80*	*1,200*	*168,00*	*659*	*3,1*	*29*	*2,3*	*2664*	*7,3*
W33	*50 x 210*	*1,200*	*4,20*	*16*	*0,1*	*1*	*0,1*	*55*	*0,1*
W34	*80 x 300*	*1,200*	*2,40*	*9*	*0,0*	*0*	*0,0*	*18*	*0,0*
W35	*90 x 245*	*1,200*	*11,04*	*43*	*0,2*	*1*	*0,1*	*142*	*0,4*
W36	*87 x 195*	*1,200*	*6,80*	*27*	*0,1*	*1*	*0,1*	*91*	*0,2*
W37	*140 x 285*	*1,200*	*3,99*	*16*	*0,1*	*1*	*0,0*	*71*	*0,2*
W38	*70 x 140*	*1,200*	*11,76*	*46*	*0,2*	*1*	*0,1*	*143*	*0,4*
W39	*60 x 180*	*1,200*	*1,08*	*4*	*0,0*	*0*	*0,0*	*6*	*0,0*
W42	*160 x 65*	*1,200*	*1,04*	*4*	*0,0*	*0*	*0,0*	*19*	*0,1*
W43	*400 x 300*	*1,200*	*36,00*	*141*	*0,7*	*6*	*0,5*	*716*	*2,0*
W44	*420 x 165*	*1,200*	*13,86*	*54*	*0,3*	*3*	*0,2*	*287*	*0,8*
W45	*140 X 210*	*1,200*	*23,52*	*92*	*0,4*	*3*	*0,3*	*406*	*1,1*
W46	*270 x 120*	*1,200*	*51,84*	*203*	*1,0*	*10*	*0,8*	*872*	*2,4*

W47	*320 x 120*	*1,200*	*72,96*	*286*	*1,3*	*13*	*1,0*	*1447*	*4,0*
W48	*75 x 120*	*1,200*	*70,20*	*275*	*1,3*	*12*	*1,0*	*1120*	*3,1*
W49	*120 x 210*	*1,200*	*5,04*	*20*	*0,1*	*1*	*0,0*	*70*	*0,2*
W55	*60 x 200*	*1,200*	*1,20*	*5*	*0,0*	*0*	*0,0*	*13*	*0,0*
W56	*100 x 175*	*1,200*	*1,75*	*7*	*0,0*	*0*	*0,0*	*36*	*0,1*
W58	*160 x 200*	*1,200*	*3,20*	*13*	*0,1*	*1*	*0,0*	*66*	*0,2*
W60	*205 x 210*	*1,200*	*4,31*	*17*	*0,1*	*1*	*0,1*	*86*	*0,2*
W61	*396 x 185*	*1,200*	*7,33*	*29*	*0,1*	*1*	*0,1*	*153*	*0,4*
W62	*120 x 185*	*1,200*	*4,44*	*17*	*0,1*	*1*	*0,0*	*64*	*0,2*
W63	*50 x 220*	*1,200*	*2,20*	*9*	*0,0*	*0*	*0,0*	*23*	*0,1*
W64	*420 x 220*	*1,200*	*18,48*	*72*	*0,3*	*3*	*0,2*	*373*	*1,0*
W65	*390 x 185*	*1,200*	*7,22*	*28*	*0,1*	*1*	*0,1*	*67*	*0,2*
W67	*90 x 135*	*1,200*	*1,22*	*5*	*0,0*	*0*	*0,0*	*14*	*0,0*
W68	*75 x 135*	*1,200*	*1,01*	*4*	*0,0*	*0*	*0,0*	*11*	*0,0*
W69	*120 x 65*	*1,200*	*2,34*	*9*	*0,0*	*0*	*0,0*	*40*	*0,1*
W71	*105 x 300*	*1,200*	*3,15*	*12*	*0,1*	*0*	*0,0*	*44*	*0,1*
W72	*65 x 190*	*1,200*	*1,24*	*5*	*0,0*	*0*	*0,0*	*16*	*0,0*
W73	*75 x 190*	*1,200*	*18,53*	*73*	*0,3*	*3*	*0,2*	*308*	*0,8*
			Totali	***9257***	***43,4***	***375***	***29,6***	***34072***	***93,4***

Ponti termici

Cod	Descrizione elemento	Ψ [W/mK]	Lung. [m]	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$\%Q_{H,tr}$ [%]
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*514,09*	*523*	*2,5*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*927,00*	*-112*	*-0,5*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*4028,47*	*63*	*0,3*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*4180,24*	*1362*	*6,4*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*257,85*	*-209*	*-1,0*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*746,16*	*-1008*	*-4,7*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*1,84*	*0*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*294,19*	*-130*	*-0,6*
			Totali	***491***	***2,3***

Legenda simboli

U	Trasmittanza termica dell'elemento disperdente
Ψ	Trasmittanza termica lineica del ponte termico
Sup.	Superficie dell'elemento disperdente
Lungh.	Lunghezza del ponte termico
$Q_{H,tr}$	Energia dispersa per trasmissione
$\%Q_{H,tr}$	Rapporto percentuale tra il $Q_{H,tr}$ dell'elemento e il totale dei $Q_{H,tr}$
$Q_{H,r}$	Energia dispersa per extraflusso
$\%Q_{H,r}$	Rapporto percentuale tra il $Q_{H,r}$ dell'elemento e il totale dei $Q_{H,r}$
$Q_{sol,k}$	Apporto solare attraverso gli elementi opachi e finestrati
$\%Q_{sol,k}$	Rapporto percentuale tra il $Q_{sol,k}$ dell'elemento e il totale dei $Q_{sol,k}$

ENERGIA UTILE STAGIONE INVERNALE
Dettaglio perdite e apporti

Edificio : Università Bergamo

Energia dispersa per trasmissione e ventilazione:

Mese	$Q_{H,trT}$ [kWh]	$Q_{H,trG}$ [kWh]	$Q_{H,trA}$ [kWh]	$Q_{H,trU}$ [kWh]	$Q_{H,trN}$ [kWh]	$Q_{H,rT}$ [kWh]	$Q_{H,ve}$ [kWh]
Ottobre	*14596*	*1055*	*0*	*6859*	*0*	*885*	*43727*
Novembre	*38430*	*2778*	*0*	*18058*	*0*	*2061*	*115129*
Dicembre	*52002*	*3759*	*0*	*24436*	*0*	*2778*	*155790*
Gennaio	*53893*	*3896*	*0*	*25324*	*0*	*2508*	*161455*
Febbraio	*42130*	*3046*	*0*	*19797*	*0*	*2654*	*126216*
Marzo	*35929*	*2597*	*0*	*16883*	*0*	*2889*	*107637*
Aprile	*13843*	*1001*	*0*	*6505*	*0*	*1268*	*41471*
Totali	***250823***	***18133***	***0***	***117862***	***0***	***15043***	***751426***

Apporti termici solari e interni:

Mese	$Q_{sol,k,c}$ [kWh]	$Q_{sol,k,w}$ [kWh]	$Q_{int,k}$ [kWh]
Ottobre	*1624*	*24169*	*27936*
Novembre	*1800*	*27960*	*49298*
Dicembre	*1525*	*23938*	*50941*
Gennaio	*2042*	*31872*	*50941*
Febbraio	*3024*	*46137*	*46011*
Marzo	*4531*	*66126*	*50941*
Aprile	*2402*	*34072*	*24649*
Totali	***16947***	***254275***	***300718***

Scambi termici e apporti gratuiti attraverso locali non climatizzati e serre solari:

Mese	$Q_{H,rU}$ [kWh]	$Q_{sol,u,c}$ [kWh]	$Q_{sol,u,w}$ [kWh]	$Q_{int,u}$ [kWh]	$Q_{sd,op}$ [kWh]	$Q_{sd,w}$ [kWh]	Q_{si} [kWh]
Ottobre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Novembre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Dicembre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Gennaio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Febbraio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Marzo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Aprile	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Legenda simboli

$Q_{H,trT}$	Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso esterno
$Q_{H,trG}$	Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso terreno
$Q_{H,trA}$	Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali a temperatura fissa
$Q_{H,trU}$	Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali non climatizzati
$Q_{H,trN}$	Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali vicini
$Q_{H,rT}$	Energia dispersa per extraflusso da locale climatizzato verso esterno
$Q_{H,ve}$	Energia dispersa per ventilazione
$Q_{sol,k,c}$	Apporti solari diretti attraverso le strutture opache
$Q_{sol,k,w}$	Apporti solari diretti attraverso gli elementi finestrati
$Q_{int,k}$	Apporti interni
$Q_{H,rU}$	Energia dispersa per extraflusso da non locale climatizzato verso esterno
$Q_{sol,u,c}$	Apporti solari attraverso le strutture opache dei locali non climatizzati adiacenti
$Q_{sol,u,w}$	Apporti solari attraverso gli elementi finestrati dei locali non climatizzati adiacenti
$Q_{int,u}$	Apporti interni attraverso i locali non climatizzati adiacenti
$Q_{sd,op}$	Apporti solari diretti attraverso le strutture opache delle serre solari adiacenti

$Q_{sd,w}$	Apporti solari diretti attraverso le strutture trasparenti delle serre solari adiacenti
Q_{si}	Apporti solari indiretti attraverso le serre solari adiacenti

FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE STAGIONE INVERNALE
Sommario perdite e apporti

Edificio : Università Bergamo

Categoria DPR 412/93	***E.1 (1)****	-	Superficie esterna	***12690,71***	m^2
Superficie utile	***11411,58***	m^2	Volume lordo	***45163,69***	m^3
Volume netto	***34231,65***	m^3	Rapporto S/V	***0,28***	m^{-1}

Dispersioni, apporti e fabbisogno di energia utile:

Mese	$Q_{H,tr}$ [kWh]	$Q_{H,r}$ [kWh]	$Q_{H,ve}$ [kWh]	$Q_{H,ht}$ [kWh]$_t$	$Q_{sol,k,w}$ [kWh]	Q_{int} [kWh]	Q_{gn} [kWh]	$Q_{H,nd}$ [kWh]
Ottobre	*20886*	*885*	*43727*	*65498*	*24169*	*27936*	*52105*	*22871*
Novembre	*57466*	*2061*	*115129*	*174656*	*27960*	*49298*	*77258*	*101801*
Dicembre	*78672*	*2778*	*155790*	*237240*	*23938*	*50941*	*74880*	*164297*
Gennaio	*81072*	*2508*	*161455*	*245035*	*31872*	*50941*	*82813*	*164749*
Febbraio	*61950*	*2654*	*126216*	*190819*	*46137*	*46011*	*92149*	*105038*
Marzo	*50878*	*2889*	*107637*	*161404*	*66126*	*50941*	*117067*	*62476*
Aprile	*18947*	*1268*	*41471*	*61686*	*34072*	*24649*	*58721*	*17160*
Totali	***369871***	***15043***	***751426***	***1136339***	***254275***	***300718***	***554993***	***638392***

Legenda simboli

$Q_{H,tr}$	Energia dispersa per trasmissione dedotti gli apporti solari diretti attravesto le strutture opache ($Q_{sol,k,H}$)
$Q_{H,r}$	Energia dispersa per extraflusso
$Q_{H,ve}$	Energia dispersa per ventilazione
$Q_{H,ht}$	Totale energia dispersa = $Q_{H,tr}$ + $Q_{H,ve}$
$Q_{sol,k,w}$	Apporti solari attraverso gli elementi finestrati
Q_{int}	Apporti interni
Q_{gn}	Totale apporti gratuiti = Q_{sol} + Q_{int}
$Q_{H,nd}$	Energia utile

FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE ESTIVA
secondo UNI EN ISO 13790 e UNI TS 11300-1

Dati climatici della località:

Località	***Bergamo***		
Provincia	***Bergamo***		
Altitudine s.l.m.		***249***	m
Gradi giorno		***2533***	
Zona climatica		***E***	
Temperatura esterna di progetto		***-5,0***	°C

Irradiazione solare giornaliera media mensile:

Esposizione	u.m.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Nord	MJ/m²	*1,6*	*2,3*	*3,4*	*5,0*	*7,7*	*9,4*	*9,1*	*6,7*	*4,2*	*2,5*	*1,7*	*1,2*
Nord-Est	MJ/m²	*1,8*	*3,1*	*5,3*	*7,4*	*9,8*	*11,5*	*11,8*	*9,8*	*6,8*	*3,3*	*1,9*	*1,3*
Est	MJ/m²	*4,1*	*6,8*	*9,1*	*10,1*	*11,6*	*13,1*	*14,0*	*12,8*	*10,6*	*5,9*	*3,7*	*3,1*
Sud-Est	MJ/m²	*7,5*	*10,5*	*11,6*	*10,7*	*11,0*	*11,7*	*12,7*	*12,7*	*12,4*	*8,2*	*6,1*	*6,0*
Sud	MJ/m²	*9,7*	*12,8*	*12,3*	*9,7*	*9,4*	*9,7*	*10,3*	*10,9*	*12,1*	*9,4*	*7,6*	*7,9*
Sud-Ovest	MJ/m²	*7,5*	*10,5*	*11,6*	*10,7*	*11,0*	*11,7*	*12,7*	*12,7*	*12,4*	*8,2*	*6,1*	*6,0*
Ovest	MJ/m²	*4,1*	*6,8*	*9,1*	*10,1*	*11,6*	*13,1*	*14,0*	*12,8*	*10,6*	*5,9*	*3,7*	*3,1*
Nord-Ovest	MJ/m²	*1,8*	*3,1*	*5,3*	*7,4*	*9,8*	*11,5*	*11,8*	*9,8*	*6,8*	*3,3*	*1,9*	*1,3*
Orizz. Diffusa	MJ/m²	*2,2*	*2,9*	*4,4*	*6,3*	*9,3*	*10,2*	*9,2*	*7,7*	*5,4*	*3,4*	*2,4*	*1,6*
Orizz. Diretta	MJ/m²	*2,7*	*5,4*	*7,8*	*8,4*	*8,6*	*10,3*	*12,4*	*11,2*	*9,3*	*4,4*	*2,3*	*2,0*

Edificio : Università Bergamo

Temperature esterne medie e numero di giorni nella stagione considerata:

Descrizione	u.m.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Temperatura	°C	*2,9*	*5,2*	*8,6*	*11,6*	*16,7*	*21,8*	*22,7*	*21,9*	*17,9*	*13,0*	*7,4*	*3,5*
N° giorni	-	*31*	*28*	*31*	*30*	*31*	*30*	*31*	*31*	*30*	*31*	*30*	*31*

Opzioni di calcolo:

Metodologia di calcolo	***Vicini presenti***				
Stagione di calcolo	***Reale***	dal	***01 gennaio***	al	***31 dicembre***
Durata della stagione	***365***	giorni			

Dati geometrici:

Superficie in pianta netta	***11411,58***	m^2
Superficie esterna lorda	***12690,71***	m^2
Volume netto	***34231,65***	m^3
Volume lordo	***45163,69***	m^3
Rapporto S/V	***0,28***	m^{-1}

COEFFICIENTI DI DISPERSIONE TERMICA STAGIONE ESTIVA

Edificio : Università Bergamo

H_T: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso esterno:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup.[m²] Lungh [m]	H_T [W/K]
M1	Muro vs esterno 30 cm	0,205	117,24	24,1
M2	Muro esterno tipo con cappotto	0,192	3567,83	684,5
M7	Muro esterno in cls con cappotto	0,219	531,31	116,1
M9	Muro esterno con cappotto	0,175	136,08	23,9
M13	Muro esterno in cls con cappotto	0,211	369,49	78,0
M14	Muro esterno in cls con cappotto seminterrato	0,214	265,03	56,7
M17	r vs est 10 cm	0,224	52,80	11,8
S2	Copertura inclinata	0,283	569,29	161,0
S5	Copertura piana balconi	0,347	89,41	31,0
S7	Copertura piana biblioteca fabbricato basso	0,264	185,57	49,0
Z1	GF - Parete - Solaio controterra	0,361	138,65	50,1
Z3	C - Angolo tra pareti sporgente	-0,039	849,00	-33,1
Z4	IF - Parete - Solaio interpiano	0,005	3682,17	18,7
Z5	W - Parete - Telaio	0,100	4180,24	416,9
Z6	GF - Parete - Solaio rialzato	-0,334	136,56	-45,6
Z7	R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato	-0,500	422,33	-211,2
Z8	R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato	0,032	0,92	0,0
Z9	R - Parete - Copertura	-0,200	142,54	-28,5
W1	420 x 200	1,200	42,00	50,4
W2	420 x 200	1,200	109,20	131,0
W4	150 x 30	1,200	0,45	0,5
W5	80 x 80	1,200	0,64	0,8
W6	420 x 185	1,200	256,41	307,7
W7	150 x 185	1,200	2,78	3,3
W8	80 x 200	1,200	4,80	5,8
W9	280 x 185	1,200	5,18	6,2
W10	70 x 135	1,200	0,95	1,1
W11	350 x 185	1,200	6,48	7,8
W12	100 x 185	1,200	7,40	8,9
W13	70 x 185	1,200	3,88	4,7
W14	160 x 135	1,200	2,16	2,6
W15	65 x 135	1,200	9,68	11,6
W16	65 x 65	1,200	0,84	1,0
W20	80 x 120	1,200	0,96	1,2
W21	75 x 170	1,200	298,80	358,6
W22	140 x 270	1,200	7,56	9,1
W23	160 x 120	1,200	1,92	2,3
W24	65 x 165	1,200	3,21	3,9
W25	65 x 170	1,200	1,10	1,3
W26	130 x 120	1,200	1,56	1,9
W28	140 x 170	1,200	2,38	2,9
W29	420 x 300	1,200	315,00	378,0
W30	160 x 170	1,200	2,72	3,3
W31	FACCIATA CONTINUA	1,000	853,49	853,5
W32	100 x 80	1,200	168,00	201,6
W33	50 x 210	1,200	4,20	5,0
W34	80 x 300	1,200	2,40	2,9
W35	90 x 245	1,200	11,04	13,2
W36	87 x 195	1,200	6,80	8,2
W37	140 x 285	1,200	3,99	4,8
W38	70 x 140	1,200	11,76	14,1
W39	60 x 180	1,200	1,08	1,3
W42	160 x 65	1,200	1,04	1,2
W43	400 x 300	1,200	36,00	43,2
W44	420 x 165	1,200	13,86	16,6
W45	140 X 210	1,200	23,52	28,2
W46	270 x 120	1,200	51,84	62,2
W47	320 x 120	1,200	72,96	87,6
W48	75 x 120	1,200	70,20	84,2

W49	*120 x 210*	*1,200*	*5,04*	*6,0*
W55	*60 x 200*	*1,200*	*1,20*	*1,4*
W56	*100 x 175*	*1,200*	*1,75*	*2,1*
W58	*160 x 200*	*1,200*	*3,20*	*3,8*
W60	*205 x 210*	*1,200*	*4,31*	*5,2*
W61	*396 x 185*	*1,200*	*7,33*	*8,8*
W62	*120 x 185*	*1,200*	*4,44*	*5,3*
W63	*50 x 220*	*1,200*	*2,20*	*2,6*
W64	*420 x 220*	*1,200*	*18,48*	*22,2*
W65	*390 x 185*	*1,200*	*7,22*	*8,7*
W67	*90 x 135*	*1,200*	*1,22*	*1,5*
W68	*75 x 135*	*1,200*	*1,01*	*1,2*
W69	*120 x 65*	*1,200*	*2,34*	*2,8*
W71	*105 x 300*	*1,200*	*3,15*	*3,8*
W72	*65 x 190*	*1,200*	*1,24*	*1,5*
W73	*75 x 190*	*1,200*	*18,53*	*22,2*
			Totale	***4236,1***

H_G: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso terreno:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup.[m²] Lungh [m]	H_G [W/K]
P1	*pav. controterra*	*0,186*	*1147,53*	*213,3*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*257,06*	*92,9*
			Totale	***306,2***

H_U: Coefficiente di scambio termico per trasmissione da locale climatizzato verso locali non climatizzati:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ [W/mK]	Sup.[m²] Lungh [m]	$b_{tr,u}$ [-]	H_U [W/K]
M8	*30 cm verso non riscaldato impianti*	*1,158*	*171,45*	*0,40*	*79,4*
M10	*r vs nr 15 cm*	*1,781*	*260,74*	*0,40*	*185,7*
M16	*r vs nr 15 cm LNR 2*	*1,781*	*98,53*	*0,00*	*0,0*
M20	*vano scala ascensori verso locale riscaldato*	*2,059*	*453,51*	*0,40*	*373,5*
M22	*20 cm verso sottotetto*	*1,537*	*119,96*	*0,60*	*110,7*
M23	*r vs nr 35 cm*	*1,031*	*59,76*	*0,40*	*24,7*
P4	*NR solaio interpiano LNR1*	*1,088*	*575,43*	*0,40*	*250,4*
P5	*NR solaio interpiano LNR2*	*1,088*	*128,08*	*0,60*	*83,6*
S3	*solaio sottotetto*	*1,284*	*1288,77*	*0,60*	*992,6*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*118,38*	*-*	*17,1*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*78,00*	*-*	*-1,2*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*346,30*	*-*	*0,7*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*121,29*	*-*	*-18,3*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*323,83*	*-*	*-97,1*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*0,92*	*-*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*151,65*	*-*	*-11,2*
				Totale	***1990,5***

H_{ve}: Coefficiente di scambio termico per ventilazione:

Zona 1 : Zona climatizzata

Nr.	Descrizione locale	Ventilazione	V_{netto} [m³]	$q_{ve,0}$ [m³/h]	$f_{ve,t}$ [-]	H_{ve} [W/K]
4	*PI Bagni*	*Meccanica*	*40,14*	*20,07*	*0,60*	*4,0*
7	*PI deposito*	*Meccanica*	*54,12*	*45,46*	*0,00*	*0,0*
8	*PI corridoio*	*Meccanica*	*475,77*	*399,65*	*0,00*	*0,0*
9	*PI Stireria*	*Meccanica*	*107,16*	*90,01*	*0,00*	*0,0*
10	*PI lavanderia*	*Meccanica*	*135,81*	*114,08*	*0,00*	*0,0*
11	*PI guardaroba*	*Meccanica*	*280,89*	*100,00*	*0,00*	*33,3*
12	*PI Stireria*	*Meccanica*	*130,32*	*400,00*	*0,00*	*133,3*
13	*PI lavanderia*	*Meccanica*	*54,06*	*225,00*	*0,00*	*75,0*
14	*PI Bagni*	*Meccanica*	*18,99*	*151,91*	*0,60*	*50,6*
15	*PI corridoio*	*Meccanica*	*207,48*	*174,28*	*0,00*	*0,0*
16	*Locale*	*Naturale*	*28,68*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
17	*Locale*	*Naturale*	*55,80*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
18	*corridoio*	*Meccanica*	*229,14*	*192,48*	*0,00*	*0,0*

19	Spogliatoi e bagni	Meccanica	58,95	29,47	0,60	5,9
20	Spogliatoi e bagni	Meccanica	63,57	31,78	0,60	6,4
21	magazzino	Meccanica	122,28	102,72	0,00	0,0
22	magazzino	Meccanica	57,78	48,54	0,00	0,0
23	magazzino	Meccanica	63,09	53,00	0,00	0,0
24	magazzino	Meccanica	66,06	55,49	0,00	0,0
25	vano scale	Meccanica	142,41	119,62	0,00	0,0
26	cucina	Meccanica	529,17	1139,00	0,55	208,8
27	deposito	Meccanica	66,24	55,64	0,00	0,0
29	aule	Meccanica	313,92	1000,00	0,47	333,3
30	corridoio	Meccanica	358,62	301,24	0,00	0,0
32	magazzino	Meccanica	189,78	370,00	0,47	123,3
33	Bagni	Meccanica	28,26	175,00	0,60	58,3
34	Bagni	Meccanica	29,76	175,00	0,60	58,3
35	servizi	Meccanica	29,76	175,00	0,60	58,3
37	aule	Meccanica	127,95	320,00	0,51	106,7
38	sala video	Meccanica	124,47	250,00	0,43	83,3
39	sala giochi	Meccanica	132,24	250,00	0,43	83,3
40	fitness	Meccanica	315,39	1305,00	0,18	435,0
41	bagno	Meccanica	60,84	350,00	0,60	116,7
42	Bagni	Meccanica	45,90	174,89	0,60	58,3
43	vano scala	Meccanica	66,33	55,72	0,00	0,0
44	meeting point	Naturale	61,17	49,82	0,59	16,6
45	emeroteca internet	Meccanica	69,60	50,00	0,43	16,7
46	vano scale	Meccanica	198,96	167,13	0,00	0,0
47	guardaroba	Meccanica	46,74	64,56	0,59	12,7
48	supporto aud.	Meccanica	75,45	104,26	0,59	20,5
49	auditorium	Meccanica	682,44	2450,00	0,51	816,7
50	vano scale	Meccanica	158,76	133,36	0,00	0,0
51	bar	Meccanica	104,97	250,00	0,55	83,3
52	Bagni	Meccanica	64,83	249,32	0,60	83,1
53	Bagni	Meccanica	64,56	250,00	0,60	83,3
54	mensa	Meccanica	1565,25	5658,30	0,55	1037,4
55	Bagni	Meccanica	71,64	175,00	0,60	58,3
58	deposito	Meccanica	45,48	38,20	0,00	0,0
59	lavaggio stovoglie	Meccanica	113,94	95,71	0,00	0,0
61	corridoio	Meccanica	20,43	17,16	0,00	0,0
62	bagno	Meccanica	27,12	13,56	0,60	2,7
63	laboratorio	Meccanica	49,95	50,00	0,00	16,7
64	spogliatoio	Meccanica	33,18	50,00	0,00	16,7
65	deposito mensa	Meccanica	98,52	82,76	0,00	0,0
66	laboratorio falegnameria	Meccanica	52,86	50,00	0,00	16,7
67	docce	Meccanica	30,81	50,00	0,60	16,7
69	corridoio	Meccanica	365,52	307,04	0,00	0,0
70	Bagno	Meccanica	13,59	6,80	0,60	1,4
71	sala	Meccanica	69,03	215,30	0,51	36,6
72	Disimpegno	Naturale	53,73	0,00	0,00	0,0
73	Camera 2	Meccanica	48,99	56,87	1,00	19,0
74	Bagno 1	Meccanica	13,35	6,68	0,60	1,3
75	Bagno 2	Meccanica	13,38	6,69	0,60	1,3
76	Camera 1	Meccanica	37,59	48,66	1,00	16,2
77	Bagni	Meccanica	26,52	175,00	0,60	58,3
78	Bagni	Meccanica	29,49	175,00	0,60	58,3
79	Bagni	Meccanica	28,71	175,00	0,60	58,3
80	aula formazione	Meccanica	192,87	324,06	0,43	46,4
81	aula	Meccanica	119,76	520,27	0,47	81,5
82	Aula formazione	Meccanica	126,42	549,11	0,47	86,0
83	aula	Meccanica	100,95	438,57	0,47	68,7
84	Aula formazione	Meccanica	65,40	90,25	0,59	17,7
85	ufficio	Meccanica	42,03	57,97	0,59	11,4
86	ufficio	Meccanica	42,39	58,42	0,59	11,5
87	Aula formazione	Meccanica	64,89	89,47	0,59	17,6
88	Aula formazione	Meccanica	65,43	90,27	0,59	17,8
89	ufficio	Meccanica	42,48	58,73	0,59	11,6
90	uffici	Meccanica	79,95	110,20	0,59	21,7
91	infermeria	Meccanica	64,83	108,88	1,00	36,3
92	Bagni	Meccanica	29,76	175,00	0,60	58,3
93	Bagni	Meccanica	29,61	175,00	0,60	58,3
94	Bagni	Meccanica	28,11	175,00	0,60	58,3
95	deposito bagagli	Meccanica	98,07	82,38	0,00	0,0
96	acquisti on line	Meccanica	66,06	55,49	0,00	0,0

97	vano scale	Meccanica	146,28	122,88	0,00	0,0
98	ingresso	Meccanica	611,40	1846,94	1,00	615,6
99	vano scale	Meccanica	150,93	126,78	0,00	0,0
100	biblioteca	Meccanica	1624,20	3998,52	0,51	679,7
101	Bagni	Meccanica	66,45	263,94	0,60	88,0
102	Bagni	Meccanica	64,65	250,00	0,60	83,3
103	ufficio	Meccanica	74,61	103,04	0,59	20,3
104	vano ascensori	Meccanica	34,50	28,98	0,00	0,0
106	aula studio	Meccanica	172,23	444,29	0,43	63,7
108	corridoio	Meccanica	55,11	46,29	0,00	0,0
109	Bagni	Meccanica	33,57	16,79	0,60	3,4
110	sala riunione	Meccanica	117,90	203,83	0,59	40,1
111	sala riunioni	Meccanica	117,09	202,24	0,59	39,8
682	Cucina	Meccanica	38,64	22,68	0,60	4,5
1001	corridoio	Meccanica	401,88	337,58	0,00	0,0
1002	CAMERA P1	Meccanica	50,52	57,97	1,00	19,3
1003	bagno P1	Meccanica	14,49	8,57	0,60	1,7
1004	bagno P1	Meccanica	13,86	8,06	0,60	1,6
1005	Camera P1	Meccanica	42,12	51,93	1,00	17,3
1006	Camera P1	Meccanica	50,19	57,74	1,00	19,2
1007	bagno P1	Meccanica	14,10	7,05	0,60	1,4
1008	bagno P1	Meccanica	16,50	8,25	0,60	1,6
1009	Camera P1	Meccanica	40,77	50,95	1,00	17,0
1010	Camera P1	Meccanica	35,25	46,98	1,00	15,7
1011	Bagno P1	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
1012	Bagno P1	Meccanica	13,41	6,71	0,60	1,3
1013	Camera P1	Meccanica	36,00	47,52	1,00	15,8
1014	Camera P1	Meccanica	56,49	62,27	1,00	20,8
1015	bagno P1	Meccanica	14,82	7,41	0,60	1,5
1016	Bagno P1	Meccanica	14,91	7,46	0,60	1,5
1017	Camera P1	Meccanica	36,72	48,04	1,00	16,0
1018	Camera P1	Meccanica	34,98	46,79	1,00	15,6
1019	Bagno P1	Meccanica	12,72	6,36	0,60	1,3
1020	Bagno P1	Meccanica	14,79	7,39	0,60	1,5
1021	Camera P1	Meccanica	33,39	45,64	1,00	15,2
1022	Camera P1	Meccanica	36,03	47,54	1,00	15,8
1023	Bagno P1	Meccanica	14,70	7,35	0,60	1,5
1024	Bagno P1	Meccanica	12,27	6,13	0,60	1,2
1025	Camera P1	Meccanica	33,60	45,79	1,00	15,3
1026	Camera P1	Meccanica	33,93	46,03	1,00	15,3
1027	Bagno P1	Meccanica	12,81	6,40	0,60	1,3
1028	Bagno P1	Meccanica	14,79	7,40	0,60	1,5
1029	Camera P1	Meccanica	35,10	46,87	1,00	15,6
1030	Camera P1	Meccanica	33,93	46,03	1,00	15,3
1031	Bagno P1	Meccanica	15,12	7,56	0,60	1,5
1032	Bagno P1	Meccanica	12,69	6,35	0,60	1,3
1033	Camera P1	Meccanica	35,34	47,04	1,00	15,7
1034	Camera P1	Meccanica	34,95	46,76	1,00	15,6
1035	Bagno P1	Meccanica	13,80	6,90	0,60	1,4
1036	Bagno P1	Meccanica	13,77	6,88	0,60	1,4
1037	Camera P1	Meccanica	35,25	46,98	1,00	15,7
1038	Camera P1	Meccanica	36,00	47,52	1,00	15,8
1039	Bagno P1	Meccanica	13,56	6,78	0,60	1,4
1040	Bagno P1	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
1041	Camera P1	Meccanica	35,49	47,15	1,00	15,7
1042	Camera P1	Meccanica	35,13	46,89	1,00	15,6
1043	Bagno P1	Meccanica	13,83	6,92	0,60	1,4
1044	Bagno P1	Meccanica	13,77	6,88	0,60	1,4
1045	Camera P1	Meccanica	35,22	46,96	1,00	15,7
1046	Camera P1	Meccanica	35,37	47,07	1,00	15,7
1047	bagno P1	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
1048	Bagno P1	Meccanica	13,35	6,67	0,60	1,3
1049	Camera P1	Meccanica	36,57	47,93	1,00	16,0
1050	Camera P1	Meccanica	35,64	47,26	1,00	15,8
1051	Bagno P1	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,4
1052	Bagno P1	Meccanica	13,41	6,71	0,60	1,3
1053	Camera P1	Meccanica	35,13	46,89	1,00	15,6
1054	Camera P1	Meccanica	35,88	47,43	1,00	15,8
1055	Bagno P1	Meccanica	14,61	7,30	0,60	1,5
1056	Bagno P1	Meccanica	14,46	7,23	0,60	1,4
1057	Camera P1	Meccanica	51,84	58,92	1,00	19,6

1058	Camera P1	Meccanica	35,46	47,13	1,00	15,7
1059	Bagno P1	Meccanica	13,65	6,83	0,60	1,4
1060	Bagno P1	Meccanica	13,65	6,83	0,60	1,4
1061	Camera P1	Meccanica	35,25	46,98	1,00	15,7
1062	Camera P1	Meccanica	35,61	47,24	1,00	15,7
1063	Bagno P1	Meccanica	12,60	6,30	0,60	1,3
1064	Bagno P1	Meccanica	14,55	7,28	0,60	1,5
1065	Camera P1	Meccanica	36,39	183,45	1,00	61,1
1066	vano scale	Meccanica	154,77	130,01	0,00	0,0
1067	cucina	Meccanica	668,40	1558,08	0,55	285,6
1068	vano scale	Meccanica	86,46	72,63	0,00	0,0
1069	corridoio	Meccanica	366,03	307,47	0,00	0,0
1070	camera P1	Meccanica	41,07	51,17	1,00	17,1
1071	Bagno P1	Meccanica	14,07	7,03	0,60	1,4
1072	Bagno P1	Meccanica	12,48	6,24	0,60	1,2
1073	camera P1	Meccanica	35,13	46,89	1,00	15,6
1074	Camera P1	Meccanica	34,47	46,42	1,00	15,5
1075	Bagno P1	Meccanica	12,69	6,34	0,60	1,3
1076	Bagno P1	Meccanica	13,32	6,66	0,60	1,3
1077	Camera P1	Meccanica	36,48	47,87	1,00	16,0
1078	camera P1	Meccanica	56,43	25,20	0,60	5,0
1079	bagno p1	Meccanica	14,25	7,12	0,60	1,4
1080	bagno p1	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5
1081	camera P1	Meccanica	35,46	47,13	1,00	15,7
1082	Camera P1	Meccanica	36,21	47,67	1,00	15,9
1083	Bagno P1	Meccanica	12,72	6,36	0,60	1,3
1084	Bagno P1	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
1085	Camera P1	Meccanica	35,01	46,81	1,00	15,6
1086	camera P1	Meccanica	35,19	46,94	1,00	15,6
1087	bagno p1	Meccanica	14,01	7,01	0,60	1,4
1088	bagno p1	Meccanica	14,07	7,04	0,60	1,4
1089	camera P1	Meccanica	34,89	46,72	1,00	15,6
1090	Camera P1	Meccanica	34,71	46,59	1,00	15,5
1091	Bagno P1	Meccanica	13,26	6,63	0,60	1,3
1092	Bagno P1	Meccanica	13,92	6,96	0,60	1,4
1093	Camera P1	Meccanica	35,34	47,04	1,00	15,7
1094	camera P1	Meccanica	36,57	47,93	1,00	16,0
1095	bagno p1	Meccanica	12,69	6,35	0,60	1,3
1096	bagno p1	Meccanica	14,82	7,41	0,60	1,5
1097	camera P1	Meccanica	32,40	44,93	1,00	15,0
1098	Camera P1	Meccanica	36,72	48,04	1,00	16,0
1099	Bagno P1	Meccanica	13,98	6,99	0,60	1,4
1100	Bagno P1	Meccanica	12,33	6,17	0,60	1,2
1101	Camera P1	Meccanica	35,04	46,83	1,00	15,6
1102	camera P1	Meccanica	33,63	45,81	1,00	15,3
1103	bagno p1	Meccanica	12,78	6,39	0,60	1,3
1104	bagno p1	Meccanica	14,16	7,08	0,60	1,4
1105	camera P1	Meccanica	35,64	47,26	1,00	15,8
1106	Camera P1	Meccanica	34,86	46,70	1,00	15,6
1107	Bagno P1	Meccanica	14,22	7,11	0,60	1,4
1108	Bagno P1	Meccanica	12,39	6,19	0,60	1,2
1109	Camera P1	Meccanica	36,06	47,56	1,00	15,9
1110	camera P1	Meccanica	36,69	48,02	1,00	16,0
1111	bagno p1	Meccanica	13,59	6,80	0,60	1,4
1112	bagno p1	Meccanica	13,68	6,84	0,60	1,4
1113	Camera P1	Meccanica	34,47	46,42	1,00	15,5
1114	Camera P1	Meccanica	36,81	48,10	1,00	16,0
1115	Bagno P1	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5
1116	Bagno P1	Meccanica	15,03	7,52	0,60	1,5
1117	camera P1	Meccanica	60,21	64,95	1,00	21,7
1119	camera P1	Meccanica	38,40	49,25	1,00	16,4
1120	bagno P1	Meccanica	14,55	7,27	0,60	1,5
1121	bagno P1	Meccanica	14,16	7,08	0,60	1,4
1122	camera P1	Meccanica	42,18	51,97	1,00	17,3
1123	camera P1	Meccanica	39,12	49,77	1,00	16,6
1124	BAGNO p1	Meccanica	14,28	7,14	0,60	1,4
1125	bagno P1	Meccanica	14,76	7,38	0,60	1,5
1126	camera P1	Meccanica	40,86	51,02	1,00	17,0
2001	corridoio	Meccanica	404,04	339,39	0,00	0,0
2002	Camera P2	Meccanica	50,13	79,29	1,00	26,4
2003	Bagno P2	Meccanica	14,46	7,23	0,60	1,4

2004	Bagno P2	Meccanica	13,86	6,93	0,60	1,4
2005	Camera P2	Meccanica	40,29	50,61	1,00	16,9
2006	Camera P2	Meccanica	50,52	79,57	1,00	26,5
2007	Bagno P2	Meccanica	14,16	7,08	0,60	1,4
2008	Bagno P2	Meccanica	14,37	7,18	0,60	1,4
2009	Camera P2	Meccanica	41,52	51,49	1,00	17,2
2010	Camera P2	Meccanica	34,56	46,48	1,00	15,5
2011	Bagno P2	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,3
2012	Bagno P2	Meccanica	13,38	6,69	0,60	1,3
2013	Camera P2	Meccanica	36,81	48,10	1,00	16,0
2014	Camera P2	Meccanica	35,82	47,39	1,00	15,8
2015	Bagno P2	Meccanica	13,71	6,86	0,60	1,4
2016	Bagno P2	Meccanica	13,77	6,89	0,60	1,4
2017	Camera P2	Meccanica	37,05	48,28	1,00	16,1
2018	Camera P2	Meccanica	36,18	47,65	1,00	15,9
2019	Bagno P2	Meccanica	12,84	6,42	0,60	1,3
2020	Bagno P2	Meccanica	14,85	7,43	0,60	1,5
2021	Camera P2	Meccanica	32,91	45,30	1,00	15,1
2022	Camera P2	Meccanica	35,73	47,33	1,00	15,8
2023	Bagno P2	Meccanica	15,33	7,67	0,60	1,5
2024	Bagno P2	Meccanica	13,14	6,57	0,60	1,3
2025	Camera P2	Meccanica	34,11	46,16	1,00	15,4
2026	Camera P2	Meccanica	34,14	46,18	1,00	15,4
2027	Bagno P2	Meccanica	12,39	6,19	0,60	1,2
2028	Bagno P2	Meccanica	14,46	7,23	0,60	1,4
2029	Camera P2	Meccanica	36,87	48,15	1,00	16,0
2030	Camera P2	Meccanica	34,11	46,16	1,00	15,4
2031	Bagno P2	Meccanica	14,76	7,38	0,60	1,5
2032	Bagno P2	Meccanica	12,51	6,25	0,60	1,3
2033	Camera P2	Meccanica	37,08	48,30	1,00	16,1
2034	Camera P2	Meccanica	36,18	47,65	1,00	15,9
2035	Bagno P2	Meccanica	13,74	6,87	0,60	1,4
2036	Bagno P2	Meccanica	13,62	6,81	0,60	1,4
2037	Camera P2	Meccanica	36,12	47,61	1,00	15,9
2038	Camera P2	Meccanica	36,54	47,91	1,00	16,0
2039	Bagno P2	Meccanica	13,77	6,89	0,60	1,4
2040	Bagno P2	Meccanica	13,83	6,91	0,60	1,4
2041	Camera P2	Meccanica	36,09	47,58	1,00	15,9
2042	Camera P2	Meccanica	34,98	46,79	1,00	15,6
2043	Bagno P2	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,3
2044	Bagno P2	Meccanica	13,53	6,76	0,60	1,4
2045	Camera P2	Meccanica	36,69	48,02	1,00	16,0
2046	Camera P2	Meccanica	35,64	47,26	1,00	15,8
2047	Bagno P2	Meccanica	13,65	6,83	0,60	1,4
2048	Bagno P2	Meccanica	13,71	6,85	0,60	1,4
2049	Camera P2	Meccanica	36,90	48,17	1,00	16,1
2050	Camera P2	Meccanica	36,33	47,76	1,00	15,9
2051	Bagno P2	Meccanica	13,62	6,81	0,60	1,4
2052	Bagno P2	Meccanica	13,59	6,80	0,60	1,4
2053	Camera P2	Meccanica	35,37	47,07	1,00	15,7
2054	Camera P2	Meccanica	36,66	48,00	1,00	16,0
2055	Bagno P2	Meccanica	15,36	7,68	0,60	1,5
2056	Bagno P2	Meccanica	15,48	7,74	0,60	1,5
2057	Camera P2	Meccanica	51,45	58,64	1,00	19,5
2058	Camera P2	Meccanica	35,67	47,28	1,00	15,8
2059	Bagno P2	Meccanica	13,47	6,73	0,60	1,3
2060	Bagno P2	Meccanica	13,59	6,80	0,60	1,4
2061	Camera P2	Meccanica	36,66	48,00	1,00	16,0
2062	Camera P2	Meccanica	35,94	47,48	1,00	15,8
2063	bagno p2	Meccanica	11,58	5,79	0,60	1,2
2064	bagno p2	Meccanica	13,53	6,77	0,60	1,4
2065	Camera P2	Meccanica	39,06	49,72	1,00	16,6
2066	vano scale	Meccanica	49,89	41,91	0,00	0,0
2067	mensa	Meccanica	666,09	1555,31	0,55	285,1
2068	vano scale	Meccanica	153,48	128,92	0,00	0,0
2069	corridoio	Meccanica	362,31	304,34	0,00	0,0
2070	Camera P2	Meccanica	40,56	50,80	1,00	16,9
2071	Bagno P2	Meccanica	14,88	7,44	0,60	1,5
2072	Bagno P2	Meccanica	12,90	6,45	0,60	1,3
2073	Camera P2	Meccanica	34,83	46,68	1,00	15,6
2074	Camera P2	Meccanica	35,04	46,83	1,00	15,6

2075	Bagno P2	Meccanica	13,62	6,81	0,60	1,4
2076	Bagno P2	Meccanica	13,95	6,98	0,60	1,4
2077	Camera P2	Meccanica	36,45	47,84	1,00	15,9
2078	Camera P2	Meccanica	56,07	61,97	1,00	20,7
2079	Bagno P2	Meccanica	15,21	7,61	0,60	1,5
2080	Bagno P2	Meccanica	14,94	7,47	0,60	1,5
2081	Camera P2	Meccanica	35,16	46,92	1,00	15,6
2082	Camera P2	Meccanica	36,27	47,71	1,00	15,9
2083	Bagno P2	Meccanica	13,56	6,78	0,60	1,4
2084	Bagno P2	Meccanica	13,86	6,93	0,60	1,4
2085	Camera P2	Meccanica	35,19	46,94	1,00	15,6
2086	Camera P2	Meccanica	35,28	47,00	1,00	15,7
2087	Bagno P2	Meccanica	13,71	6,86	0,60	1,4
2088	Bagno P2	Meccanica	13,65	6,83	0,60	1,4
2089	Camera P2	Meccanica	36,00	47,52	1,00	15,8
2090	Camera P2	Meccanica	35,16	46,92	1,00	15,6
2091	Bagno P2	Meccanica	13,29	6,64	0,60	1,3
2092	Bagno P2	Meccanica	13,80	6,90	0,60	1,4
2093	Camera P2	Meccanica	35,46	47,13	1,00	15,7
2094	Camera P2	Meccanica	35,82	47,39	1,00	15,8
2095	Bagno P2	Meccanica	12,66	6,33	0,60	1,3
2096	Bagno P2	Meccanica	15,39	7,70	0,60	1,5
2097	Camera P2	Meccanica	34,02	46,09	1,00	15,4
2098	Camera P2	Meccanica	37,62	48,69	1,00	16,2
2099	Bagno P2	Meccanica	14,58	7,29	0,60	1,5
2100	Bagno P2	Meccanica	12,48	6,24	0,60	1,2
2101	Camera P2	Meccanica	33,81	45,94	1,00	15,3
2102	Camera P2	Meccanica	33,24	45,53	1,00	15,2
2103	Bagno P2	Meccanica	12,60	6,30	0,60	1,3
2104	Bagno P2	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5
2105	Camera P2	Meccanica	36,45	47,84	1,00	15,9
2106	Camera P2	Meccanica	33,33	45,60	1,00	15,2
2107	Bagno P2	Meccanica	14,43	7,21	0,60	1,4
2108	Bagno P2	Meccanica	12,54	6,27	0,60	1,3
2109	Camera P2	Meccanica	36,51	47,89	1,00	16,0
2110	Camera P2	Meccanica	36,93	48,19	1,00	16,1
2111	Bagno P2	Meccanica	13,62	6,81	0,60	1,4
2112	Bagno P2	Meccanica	13,83	6,92	0,60	1,4
2113	Camera P2	Meccanica	34,59	46,50	1,00	15,5
2114	Camera P2	Meccanica	36,90	48,17	1,00	16,1
2115	Bagno P2	Meccanica	14,85	7,42	0,60	1,5
2116	Bagno P2	Meccanica	14,88	7,44	0,60	1,5
2117	Camera P2	Meccanica	60,54	65,19	1,00	21,7
2119	Camera P2	Meccanica	39,69	50,18	1,00	16,7
2120	Bagno P2	Meccanica	14,82	7,41	0,60	1,5
2121	Bagno P2	Meccanica	14,22	7,11	0,60	1,4
2122	Camera P2	Meccanica	41,79	51,69	1,00	17,2
2123	Camera P2	Meccanica	41,01	51,13	1,00	17,0
2124	Bagno P2	Meccanica	14,04	7,02	0,60	1,4
2125	Bagno P2	Meccanica	14,25	7,12	0,60	1,4
2126	Camera P2	Meccanica	42,60	52,27	1,00	17,4
3001	corridoio	Meccanica	405,27	340,43	0,00	0,0
3002	Camera P3	Meccanica	53,70	60,26	1,00	20,1
3003	Bagno P3	Meccanica	15,15	7,58	0,60	1,5
3004	Bagno P3	Meccanica	14,16	7,08	0,60	1,4
3005	Camera P3	Meccanica	41,16	51,24	1,00	17,1
3006	Camera P3	Meccanica	54,12	60,57	1,00	20,2
3007	Bagno P3	Meccanica	14,49	7,25	0,60	1,4
3008	Bagno P3	Meccanica	15,69	7,84	0,60	1,6
3009	Camera P3	Meccanica	43,26	52,75	1,00	17,6
3010	Camera P3	Meccanica	35,88	47,43	1,00	15,8
3011	Bagno P3	Meccanica	13,56	6,78	0,60	1,4
3012	Bagno P3	Meccanica	13,68	6,84	0,60	1,4
3013	Camera P3	Meccanica	36,30	47,74	1,00	15,9
3014	Camera P3	Meccanica	34,41	46,38	1,00	15,5
3015	Bagno P3	Meccanica	13,68	6,84	0,60	1,4
3016	Bagno P3	Meccanica	14,04	7,02	0,60	1,4
3017	Camera P3	Meccanica	35,31	47,02	1,00	15,7
3018	Camera P3	Meccanica	37,11	48,32	1,00	16,1
3019	Bagno P3	Meccanica	12,24	6,12	0,60	1,2
3020	Bagno P3	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5

3021	Camera P3	Meccanica	33,78	45,92	1,00	15,3
3022	Camera P3	Meccanica	35,58	47,22	1,00	15,7
3023	Bagno P3	Meccanica	14,82	7,41	0,60	1,5
3024	Bagno P3	Meccanica	12,93	6,47	0,60	1,3
3025	Camera P3	Meccanica	33,57	45,77	1,00	15,3
3026	Camera P3	Meccanica	34,23	46,25	1,00	15,4
3027	Bagno P3	Meccanica	12,42	6,21	0,60	1,2
3028	Bagno P3	Meccanica	14,73	7,36	0,60	1,5
3029	Camera P3	Meccanica	36,66	48,00	1,00	16,0
3030	Camera P3	Meccanica	33,60	45,79	1,00	15,3
3031	Bagno P3	Meccanica	14,37	7,18	0,60	1,4
3032	Bagno P3	Meccanica	12,54	6,27	0,60	1,3
3033	Camera P3	Meccanica	36,84	48,12	1,00	16,0
3034	Camera P3	Meccanica	36,48	47,87	1,00	16,0
3035	Bagno P3	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
3036	Bagno P3	Meccanica	13,56	6,78	0,60	1,4
3037	Camera P3	Meccanica	35,52	47,17	1,00	15,7
3038	Camera P3	Meccanica	36,27	47,71	1,00	15,9
3039	Bagno P3	Meccanica	13,32	6,66	0,60	1,3
3040	Bagno P3	Meccanica	13,38	6,69	0,60	1,3
3041	Camera P3	Meccanica	35,01	46,81	1,00	15,6
3042	Camera P3	Meccanica	36,24	47,69	1,00	15,9
3043	Bagno P3	Meccanica	13,41	6,70	0,60	1,3
3044	Bagno P3	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,4
3045	Camera P3	Meccanica	36,63	47,97	1,00	16,0
3046	Camera P3	Meccanica	35,70	47,30	1,00	15,8
3047	Bagno P3	Meccanica	13,23	6,61	0,60	1,3
3048	Bagno P3	Meccanica	13,41	6,71	0,60	1,3
3049	Camera P3	Meccanica	36,78	48,08	1,00	16,0
3050	Camera P3	Meccanica	36,60	47,95	1,00	16,0
3051	Bagno P3	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
3052	Bagno P3	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,4
3053	Camera P3	Meccanica	35,52	47,17	1,00	15,7
3054	Camera P3	Meccanica	36,21	47,67	1,00	15,9
3055	Bagno P3	Meccanica	15,03	7,51	0,60	1,5
3056	Bagno P3	Meccanica	15,12	7,56	0,60	1,5
3057	Camera P3	Meccanica	50,16	57,72	1,00	19,2
3058	Camera P3	Meccanica	35,55	47,20	1,00	15,7
3059	Bagno P3	Meccanica	13,68	6,84	0,60	1,4
3060	Bagno P3	Meccanica	13,80	6,90	0,60	1,4
3061	Camera P3	Meccanica	36,66	48,00	1,00	16,0
3062	Camera P3	Meccanica	36,45	47,84	1,00	15,9
3063	Bagno P3	Meccanica	12,36	6,18	0,60	1,2
3064	Bagno P3	Meccanica	14,64	7,32	0,60	1,5
3065	Camera P3	Meccanica	36,66	48,00	1,00	16,0
3066	vano scale	Meccanica	152,64	128,22	0,00	0,0
3067	mensa	Meccanica	666,21	1125,00	0,55	375,0
3068	vano scale	Meccanica	160,89	135,15	0,00	0,0
3069	corridoio	Meccanica	360,63	302,93	0,00	0,0
3070	Camera P3	Meccanica	42,42	52,14	1,00	17,4
3071	Bagno P3	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5
3072	Bagno P3	Meccanica	12,84	6,42	0,60	1,3
3073	Camera P3	Meccanica	35,10	46,87	1,00	15,6
3074	Camera P3	Meccanica	35,49	47,15	1,00	15,7
3075	Bagno P3	Meccanica	13,26	6,63	0,60	1,3
3076	Bagno P3	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,4
3077	Camera P3	Meccanica	36,30	47,74	1,00	15,9
3078	Camera P3	Meccanica	56,58	62,34	1,00	20,8
3079	Bagno P3	Meccanica	14,91	7,46	0,60	1,5
3080	Bagno P3	Meccanica	14,73	7,37	0,60	1,5
3081	Camera P3	Meccanica	34,86	46,70	1,00	15,6
3082	Camera P3	Meccanica	36,69	48,02	1,00	16,0
3083	Bagno P3	Meccanica	13,53	6,76	0,60	1,4
3084	Bagno P3	Meccanica	13,86	6,93	0,60	1,4
3085	Camera P3	Meccanica	34,83	46,68	1,00	15,6
3086	Camera P3	Meccanica	35,49	47,15	1,00	15,7
3087	Bagno P3	Meccanica	13,53	6,76	0,60	1,4
3088	Bagno P3	Meccanica	13,62	6,81	0,60	1,4
3089	Camera P3	Meccanica	36,60	47,95	1,00	16,0
3090	Camera P3	Meccanica	35,10	46,87	1,00	15,6
3091	Bagno P3	Meccanica	13,77	6,88	0,60	1,4

3092	Bagno P3	Meccanica	14,01	7,01	0,60	1,4
3093	Camera P3	Meccanica	35,73	47,33	1,00	15,8
3094	Camera P3	Meccanica	36,57	47,93	1,00	16,0
3095	Bagno P3	Meccanica	12,75	6,38	0,60	1,3
3096	Bagno P3	Meccanica	14,64	7,32	0,60	1,5
3097	Camera P3	Meccanica	33,15	45,47	1,00	15,2
3098	Camera P3	Meccanica	37,11	48,32	1,00	16,1
3099	Bagno P3	Meccanica	14,46	7,23	0,60	1,4
3100	Bagno P3	Meccanica	12,45	6,23	0,60	1,2
3101	Camera P3	Meccanica	33,33	45,60	1,00	15,2
3102	Camera P3	Meccanica	33,54	45,75	1,00	15,2
3103	Bagno P3	Meccanica	12,78	6,39	0,60	1,3
3104	Bagno P3	Meccanica	14,82	7,41	0,60	1,5
3105	Camera P3	Meccanica	36,27	47,71	1,00	15,9
3106	Camera P3	Meccanica	33,51	45,73	1,00	15,2
3107	Bagno P3	Meccanica	13,53	6,76	0,60	1,4
3108	Bagno P3	Meccanica	13,83	6,91	0,60	1,4
3109	Camera P3	Meccanica	35,64	47,26	1,00	15,8
3110	Camera P3	Meccanica	36,54	47,91	1,00	16,0
3111	Bagno P3	Meccanica	13,98	6,99	0,60	1,4
3112	Bagno P3	Meccanica	13,83	6,91	0,60	1,4
3113	Camera P3	Meccanica	33,78	45,92	1,00	15,3
3114	Camera P3	Meccanica	37,32	48,47	1,00	16,2
3115	Bagno P3	Meccanica	14,49	7,25	0,60	1,4
3116	Bagno P3	Meccanica	14,94	7,47	0,60	1,5
3117	Locale	Meccanica	60,39	304,41	1,00	101,5
3119	Camera P3	Meccanica	40,41	50,70	1,00	16,9
3120	Bagno P3	Meccanica	14,97	7,49	0,60	1,5
3121	Bagno P3	Meccanica	14,94	7,47	0,60	1,5
3122	Camera P3	Meccanica	42,39	52,12	1,00	17,4
3123	Camera P3	Meccanica	41,94	51,80	1,00	17,3
3124	Bagno P3	Meccanica	14,04	7,02	0,60	1,4
3125	Bagno P3	Meccanica	15,00	7,50	0,60	1,5
3126	Camera P3	Meccanica	42,87	52,47	1,00	17,5
3600	sala	Meccanica	122,07	530,30	0,47	83,1
4001	corridoio	Meccanica	411,93	346,02	0,00	0,0
4002	Camera P4	Meccanica	52,17	80,76	1,00	26,9
4003	Bagno P4	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5
4004	Bagno P4	Meccanica	13,53	6,77	0,60	1,4
4005	Camera P4	Meccanica	40,35	50,65	1,00	16,9
4006	Camera P4	Meccanica	53,19	81,50	1,00	27,2
4007	Bagno P4	Meccanica	14,10	7,05	0,60	1,4
4008	Bagno P4	Meccanica	14,76	7,38	0,60	1,5
4009	Camera P4	Meccanica	40,62	50,85	1,00	16,9
4010	Camera P4	Meccanica	34,47	46,42	1,00	15,5
4011	Bagno P4	Meccanica	13,62	6,81	0,60	1,4
4012	Bagno P4	Meccanica	13,47	6,74	0,60	1,3
4013	Camera P4	Meccanica	35,76	47,35	1,00	15,8
4014	Camera P4	Meccanica	34,08	46,27	1,00	15,4
4015	Bagno P4	Meccanica	13,52	6,76	0,60	1,4
4016	Bagno P4	Meccanica	14,28	7,14	0,60	1,4
4017	Camera P4	Meccanica	36,45	47,84	1,00	15,9
4018	Camera P4	Meccanica	36,48	47,87	1,00	16,0
4019	Bagno P4	Meccanica	12,66	6,33	0,60	1,3
4020	Bagno P4	Meccanica	14,07	7,04	0,60	1,4
4021	Camera P4	Meccanica	33,21	45,51	1,00	15,2
4022	Camera P4	Meccanica	36,63	47,97	1,00	16,0
4023	Bagno P4	Meccanica	14,59	7,29	0,60	1,5
4024	Bagno P4	Meccanica	12,45	6,23	0,60	1,2
4025	Camera P4	Meccanica	33,39	45,77	1,00	15,3
4026	Camera P4	Meccanica	34,08	46,14	1,00	15,4
4027	Bagno P4	Meccanica	12,72	6,36	0,60	1,3
4028	Bagno P4	Meccanica	14,16	7,08	0,60	1,4
4029	Camera P4	Meccanica	36,00	47,52	1,00	15,8
4030	Camera P4	Meccanica	34,30	46,31	1,00	15,4
4031	Bagno P4	Meccanica	14,31	7,16	0,60	1,4
4032	Bagno P4	Meccanica	12,75	6,37	0,60	1,3
4033	Camera P4	Meccanica	36,21	47,87	1,00	16,0
4034	Camera P4	Meccanica	36,48	47,87	1,00	16,0
4035	Bagno P4	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
4036	Bagno P4	Meccanica	13,29	6,64	0,60	1,3

4037	Camera P4	Meccanica	35,19	46,94	1,00	15,6
4038	Camera P4	Meccanica	36,48	48,00	1,00	16,0
4039	Bagno P4	Meccanica	13,44	6,72	0,60	1,3
4040	Bagno P4	Meccanica	13,74	6,87	0,60	1,4
4041	Camera P4	Meccanica	35,55	47,20	1,00	15,7
4042	Camera P4	Meccanica	35,49	47,15	1,00	15,7
4043	Bagno P4	Meccanica	13,50	6,75	0,60	1,3
4044	Bagno P4	Meccanica	13,38	6,69	0,60	1,3
4045	Camera P4	Meccanica	36,00	47,52	1,00	15,8
4046	Camera P4	Meccanica	35,66	47,41	1,00	15,8
4047	Bagno P4	Meccanica	13,41	6,71	0,60	1,3
4048	Bagno P4	Meccanica	13,89	6,94	0,60	1,4
4049	Camera P4	Meccanica	36,09	47,58	1,00	15,9
4050	Camera P4	Meccanica	36,51	47,89	1,00	16,0
4051	Bagno P4	Meccanica	13,41	6,71	0,60	1,3
4052	Bagno P4	Meccanica	13,26	6,63	0,60	1,3
4053	Camera P4	Meccanica	35,21	46,96	1,00	15,7
4054	Camera P4	Meccanica	37,35	48,49	1,00	16,2
4055	Bagno P4	Meccanica	14,58	7,29	0,60	1,5
4056	Bagno P4	Meccanica	15,18	7,59	0,60	1,5
4057	Camera P4	Meccanica	51,01	58,45	1,00	19,5
4058	vano scale	Meccanica	66,09	55,52	0,00	0,0
4059	ripostiglio	Meccanica	35,10	29,48	0,00	0,0
4060	Camera P4	Meccanica	37,02	48,25	1,00	16,1
4061	Bagno P4	Meccanica	11,25	5,63	0,60	1,1
4062	Bagno P4	Meccanica	12,93	6,47	0,60	1,3
4063	Camera P4	Meccanica	38,10	49,03	1,00	16,3
4064	vano scale	Meccanica	155,64	130,74	0,00	0,0
4065	mensa-cucina	Meccanica	697,53	1593,04	0,55	292,1
4066	vano scale	Meccanica	156,51	131,47	0,00	0,0
4067	corridoio	Meccanica	359,67	302,12	0,00	0,0
4068	Camera P4	Meccanica	42,09	51,90	1,00	17,3
4069	Bagno P4	Meccanica	14,97	7,49	0,60	1,5
4070	Bagno P4	Meccanica	12,63	6,32	0,60	1,3
4071	Camera P4	Meccanica	35,25	46,98	1,00	15,7
4072	vano scale	Meccanica	105,24	88,40	0,00	0,0
4073	Camera P4	Meccanica	55,98	61,91	1,00	20,6
4074	Bagno P4	Meccanica	15,24	7,62	0,60	1,5
4075	Bagno P4	Meccanica	15,15	7,58	0,60	1,5
4076	Camera P4	Meccanica	34,98	46,79	1,00	15,6
4077	Camera P4	Meccanica	37,20	48,38	1,00	16,1
4078	Bagno P4	Meccanica	13,26	6,63	0,60	1,3
4079	Bagno P4	Meccanica	13,56	6,78	0,60	1,4
4080	Camera P4	Meccanica	35,22	47,11	1,00	15,7
4081	Camera P4	Meccanica	35,58	47,22	1,00	15,7
4082	Bagno P4	Meccanica	13,77	6,89	0,60	1,4
4083	Bagno P4	Meccanica	13,98	6,99	0,60	1,4
4084	Camera P4	Meccanica	36,09	47,58	1,00	15,9
4085	Camera P4	Meccanica	34,83	46,68	1,00	15,6
4086	Bagno P4	Meccanica	13,89	6,95	0,60	1,4
4087	Bagno P4	Meccanica	14,01	7,01	0,60	1,4
4088	Camera P4	Meccanica	36,16	47,78	1,00	15,9
4089	Camera P4	Meccanica	36,72	48,04	1,00	16,0
4090	Bagno P4	Meccanica	12,57	6,28	0,60	1,3
4091	Bagno P4	Meccanica	14,52	7,26	0,60	1,5
4092	Camera P4	Meccanica	33,27	45,55	1,00	15,2
4093	Camera P4	Meccanica	36,19	47,80	1,00	15,9
4094	Bagno P4	Meccanica	14,85	7,42	0,60	1,5
4095	Bagno P4	Meccanica	12,51	6,26	0,60	1,3
4096	Camera P4	Meccanica	33,69	45,88	1,00	15,3
4097	Camera P4	Meccanica	33,96	46,05	1,00	15,4
4098	Bagno P4	Meccanica	12,57	6,29	0,60	1,3
4099	Bagno P4	Meccanica	14,88	7,44	0,60	1,5
4100	Camera P4	Meccanica	36,24	47,69	1,00	15,9
4101	Camera P4	Meccanica	32,64	45,25	1,00	15,1
4102	Bagno P4	Meccanica	14,50	7,25	0,60	1,5
4103	Bagno P4	Meccanica	12,78	6,39	0,60	1,3
4104	Camera P4	Meccanica	36,72	48,04	1,00	16,0
4105	Camera P4	Meccanica	36,33	47,76	1,00	15,9
4106	Bagno P4	Meccanica	13,74	6,87	0,60	1,4
4107	Bagno P4	Meccanica	14,04	7,02	0,60	1,4

4108	*Camera P4*	*Meccanica*	*34,23*	*46,25*	*1,00*	*15,4*
4109	*Camera P4*	*Meccanica*	*36,27*	*47,71*	*1,00*	*15,9*
4110	*Bagno P4*	*Meccanica*	*14,70*	*7,35*	*0,60*	*1,5*
4111	*Bagno P4*	*Meccanica*	*15,18*	*7,59*	*0,60*	*1,5*
4112	*Camera P4*	*Meccanica*	*60,37*	*65,21*	*1,00*	*21,7*
4114	*Camera P4*	*Meccanica*	*39,63*	*50,13*	*1,00*	*16,7*
4115	*Bagno P4*	*Meccanica*	*15,18*	*7,59*	*0,60*	*1,5*
4116	*Bagno P4*	*Meccanica*	*14,28*	*7,14*	*0,60*	*1,4*
4117	*Camera P4*	*Meccanica*	*38,25*	*49,14*	*1,00*	*16,4*
4118	*Camera P4*	*Meccanica*	*39,36*	*49,94*	*1,00*	*16,6*
4119	*Bagno P4*	*Meccanica*	*14,13*	*7,07*	*0,60*	*1,4*
4120	*Bagno P4*	*Meccanica*	*14,70*	*7,35*	*0,60*	*1,5*
4121	*Camera P4*	*Meccanica*	*40,44*	*50,72*	*1,00*	*16,9*
5001	*corridoio*	*Meccanica*	*193,59*	*162,62*	*0,00*	*0,0*
5002	*camera P5*	*Meccanica*	*58,32*	*63,59*	*1,00*	*21,2*
5003	*Bagno P5*	*Meccanica*	*18,06*	*40,37*	*0,00*	*0,0*
5004	*camera P5*	*Meccanica*	*49,68*	*57,37*	*1,00*	*19,1*
5005	*Bagno P5*	*Meccanica*	*17,16*	*8,58*	*0,60*	*1,7*
5006	*camera P5*	*Meccanica*	*52,05*	*59,08*	*1,00*	*19,7*
5007	*Bagno P5*	*Meccanica*	*17,37*	*8,69*	*0,60*	*1,7*
5008	*camera P5*	*Meccanica*	*48,96*	*56,85*	*1,00*	*19,0*
5009	*Bagno P5*	*Meccanica*	*16,68*	*8,34*	*0,60*	*1,7*
5010	*camera P5*	*Meccanica*	*49,41*	*57,18*	*1,00*	*19,1*
5011	*Bagno P5*	*Meccanica*	*17,22*	*8,61*	*0,60*	*1,7*
5012	*Bagno P5*	*Meccanica*	*25,65*	*12,82*	*0,60*	*4,3*
5013	*camera P5*	*Meccanica*	*76,59*	*76,74*	*1,00*	*25,6*
5015	*corridoio*	*Meccanica*	*180,63*	*151,73*	*0,00*	*0,0*
5016	*camera P5*	*Meccanica*	*47,46*	*55,77*	*1,00*	*18,6*
5017	*Bagno P5*	*Meccanica*	*15,45*	*7,73*	*0,60*	*1,5*
5018	*camera P5*	*Meccanica*	*44,25*	*53,46*	*1,00*	*17,8*
5019	*Bagno P5*	*Meccanica*	*15,87*	*7,94*	*0,60*	*1,6*
5020	*camera P5*	*Meccanica*	*47,37*	*55,71*	*1,00*	*18,6*
5021	*Bagno P5*	*Meccanica*	*15,51*	*7,76*	*0,60*	*1,6*
5022	*camera P5*	*Meccanica*	*47,64*	*55,90*	*1,00*	*18,6*
5023	*Bagno P5*	*Meccanica*	*15,78*	*7,89*	*0,60*	*1,6*
5024	*camera P5*	*Meccanica*	*58,05*	*63,40*	*1,00*	*21,1*
5025	*Bagno P5*	*Meccanica*	*15,90*	*7,95*	*0,60*	*1,6*

Totale ***12690,6***

Legenda simboli

U	Trasmittanza termica dell'elemento disperdente
Ψ	Trasmittanza termica lineica del ponte termico
Sup.	Superficie dell'elemento disperdente
Lungh.	Lunghezza del ponte termico
$b_{tr,x}$	Fattore di correzione dello scambio termico
V_{netto}	Volume netto del locale
$q_{ve,0}$	Portata minima di progetto di aria esterna
$f_{ve,t}$	Fattore di correzione per la ventilazione in condizioni di riferimento

DISPERSIONI ORDINATE PER COMPONENTE STAGIONE ESTIVA

Edificio : Università Bergamo

INTERA STAGIONE

Mese : GENNAIO

Mese : FEBBRAIO

Mese : MARZO

Mese : APRILE

Mese : MAGGIO

Mese : GIUGNO

Mese : LUGLIO

Mese : AGOSTO

Mese : SETTEMBRE

Mese : OTTOBRE

Mese : NOVEMBRE

Mese : DICEMBRE

Legenda simboli

U	Trasmittanza termica dell'elemento disperdente
Ψ	Trasmittanza termica lineica del ponte termico
Sup.	Superficie dell'elemento disperdente
Lungh.	Lunghezza del ponte termico
$Q_{C,tr}$	Energia dispersa per trasmissione
$\%Q_{C,tr}$	Rapporto percentuale tra il $Q_{C,tr}$ dell'elemento e il totale dei $Q_{C,tr}$
$Q_{C,r}$	Energia dispersa per extraflusso
$\%Q_{C,r}$	Rapporto percentuale tra il $Q_{C,r}$ dell'elemento e il totale dei $Q_{C,r}$
$Q_{sol,k}$	Apporto solare attraverso gli elementi opachi e finestrati
$\%Q_{sol,k}$	Rapporto percentuale tra il $Q_{sol,k}$ dell'elemento e il totale dei $Q_{sol,k}$

ENERGIA UTILE STAGIONE ESTIVA
Dettaglio perdite e apporti

Edificio : Università Bergamo

Energia dispersa per trasmissione e ventilazione:

Mese	$Q_{C,trT}$ [kWh]	$Q_{C,trG}$ [kWh]	$Q_{C,trA}$ [kWh]	$Q_{C,trU}$ [kWh]	$Q_{C,trN}$ [kWh]	$Q_{C,rT}$ [kWh]	$Q_{C,ve}$ [kWh]
Gennaio	*72803*	*5263*	*0*	*34210*	*0*	*2508*	*218106*
Febbraio	*59210*	*4281*	*0*	*27823*	*0*	*2654*	*177384*
Marzo	*54839*	*3965*	*0*	*25769*	*0*	*2889*	*164288*
Aprile	*43920*	*3175*	*0*	*20638*	*0*	*2709*	*131576*
Maggio	*29310*	*2119*	*0*	*13773*	*0*	*2998*	*87809*
Giugno	*12810*	*926*	*0*	*6019*	*0*	*2766*	*38376*
Luglio	*10400*	*752*	*0*	*4887*	*0*	*2857*	*31158*
Agosto	*12922*	*934*	*0*	*6072*	*0*	*2663*	*38711*
Settembre	*24705*	*1786*	*0*	*11609*	*0*	*3040*	*74012*
Ottobre	*40971*	*2962*	*0*	*19252*	*0*	*1996*	*122744*
Novembre	*56730*	*4101*	*0*	*26657*	*0*	*2061*	*169953*
Dicembre	*70912*	*5127*	*0*	*33322*	*0*	*2778*	*212441*
Totali	***489532***	***35391***	***0***	***230031***	***0***	***31919***	***1466559***

Apporti termici solari e interni:

Mese	$Q_{sol,k,c}$ [kWh]	$Q_{sol,k,w}$ [kWh]	$Q_{int,k}$ [kWh]
Gennaio	*2042*	*23474*	*50941*
Febbraio	*3024*	*33542*	*46011*
Marzo	*4531*	*46434*	*50941*
Aprile	*4804*	*49036*	*49298*
Maggio	*5669*	*58142*	*50941*
Giugno	*6182*	*63020*	*49298*
Luglio	*6797*	*67246*	*50941*
Agosto	*6238*	*61208*	*50941*
Settembre	*5029*	*49453*	*49298*
Ottobre	*2961*	*30268*	*50941*
Novembre	*1800*	*20491*	*49298*
Dicembre	*1525*	*17355*	*50941*
Totali	***50601***	***519671***	***599793***

Scambi termici e apporti gratuiti attraverso locali non climatizzati e serre solari:

Mese	$Q_{C,rU}$ [kWh]	$Q_{sol,u,c}$ [kWh]	$Q_{sol,u,w}$ [kWh]	$Q_{int,u}$ [kWh]	$Q_{sd,op}$ [kWh]	$Q_{sd,w}$ [kWh]	Q_{si} [kWh]
Gennaio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Febbraio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Marzo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Aprile	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Maggio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Giugno	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Luglio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Agosto	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Settembre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ottobre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Novembre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Dicembre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Legenda simboli

$Q_{C,trT}$ Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso esterno

$Q_{C,trG}$ Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso terreno

$Q_{C,trA}$ Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali a temperatura fissa

$Q_{C,trU}$	Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali non climatizzati
$Q_{C,trN}$	Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali vicini
$Q_{C,rT}$	Energia dispersa per extraflusso da locale climatizzato verso esterno
$Q_{C,ve}$	Energia dispersa per ventilazione
$Q_{sol,k,c}$	Apporti solari diretti attraverso le strutture opache
$Q_{sol,k,w}$	Apporti solari diretti attraverso gli elementi finestrati
$Q_{int,k}$	Apporti interni
$Q_{C,rU}$	Energia dispersa per extraflusso da non locale climatizzato verso esterno
$Q_{sol,u,c}$	Apporti solari attraverso le strutture opache dei locali non climatizzati adiacenti
$Q_{sol,u,w}$	Apporti solari attraverso gli elementi finestrati dei locali non climatizzati adiacenti
$Q_{int,u}$	Apporti interni attraverso i locali non climatizzati adiacenti
$Q_{sd,op}$	Apporti solari diretti attraverso le strutture opache delle serre solari adiacenti
$Q_{sd,w}$	Apporti solari diretti attraverso le strutture trasparenti delle serre solari adiacenti
Q_{si}	Apporti solari indiretti attraverso le serre solari adiacenti

FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE STAGIONE ESTIVA
Sommario perdite e apporti

Edificio : Università Bergamo

Categoria DPR 412/93	***E.1 (1)****	-	Superficie esterna	***12690,71***	m^2
Superficie utile	***11411,58***	m^2	Volume lordo	***45163,69***	m^3
Volume netto	***34231,65***	m^3	Rapporto S/V	***0,28***	m^{-1}

Dispersioni, apporti e fabbisogno di energia utile:

Mese	$Q_{C,tr}$ [kWh]	$Q_{C,r}$ [kWh]	$Q_{C,ve}$ [kWh]	$Q_{C,ht}$ [kWh]$_t$	$Q_{sol,k,w}$ [kWh]	Q_{int} [kWh]	Q_{gn} [kWh]	$Q_{C,nd}$ [kWh]
Gennaio	*110235*	*2508*	*218106*	*330849*	*23474*	*50941*	*74416*	*1*
Febbraio	*88290*	*2654*	*177384*	*268328*	*33542*	*46011*	*79554*	*7*
Marzo	*80041*	*2889*	*164288*	*247218*	*46434*	*50941*	*97375*	*58*
Aprile	*62929*	*2709*	*131576*	*197214*	*49036*	*49298*	*98334*	*282*
Maggio	*39533*	*2998*	*87809*	*130340*	*58142*	*50941*	*109084*	*6106*
Giugno	*13573*	*2766*	*38376*	*54715*	*63020*	*49298*	*112318*	*64097*
Luglio	*9243*	*2857*	*31158*	*43258*	*67246*	*50941*	*118188*	*80065*
Agosto	*13690*	*2663*	*38711*	*55065*	*61208*	*50941*	*112149*	*63620*
Settembre	*33071*	*3040*	*74012*	*110123*	*49453*	*49298*	*98751*	*7556*
Ottobre	*60225*	*1996*	*122744*	*184964*	*30268*	*50941*	*81209*	*101*
Novembre	*85688*	*2061*	*169953*	*257702*	*20491*	*49298*	*69790*	*3*
Dicembre	*107835*	*2778*	*212441*	*323054*	*17355*	*50941*	*68296*	*1*
Totali	***704353***	***31919***	***1466559***	***2202831***	***519671***	***599793***	***1119463***	***221896***

Legenda simboli

$Q_{C,tr}$	Energia dispersa per trasmissione dedotti gli apporti solari diretti attravesto le strutture opache ($Q_{sol,k,C}$)
$Q_{C,r}$	Energia dispersa per extraflusso
$Q_{C,ve}$	Energia dispersa per ventilazione
$Q_{C,ht}$	Totale energia dispersa = $Q_{C,tr}$ + $Q_{C,ve}$
$Q_{sol,k,w}$	Apporti solari attraverso gli elementi finestrati
Q_{int}	Apporti interni
Q_{gn}	Totale apporti gratuiti = Q_{sol} + Q_{int}
$Q_{C,nd}$	Energia utile

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA
secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4


SERVIZIO RISCALDAMENTO (impianto aeraulico)

Edificio : Università Bergamo

Caratteristiche impianto aeraulico:

Tipo di impianto ***Ventilazione meccanica bilanciata***

Dispositivi presenti ***Recuperatore di calore, Riscaldamento aria***

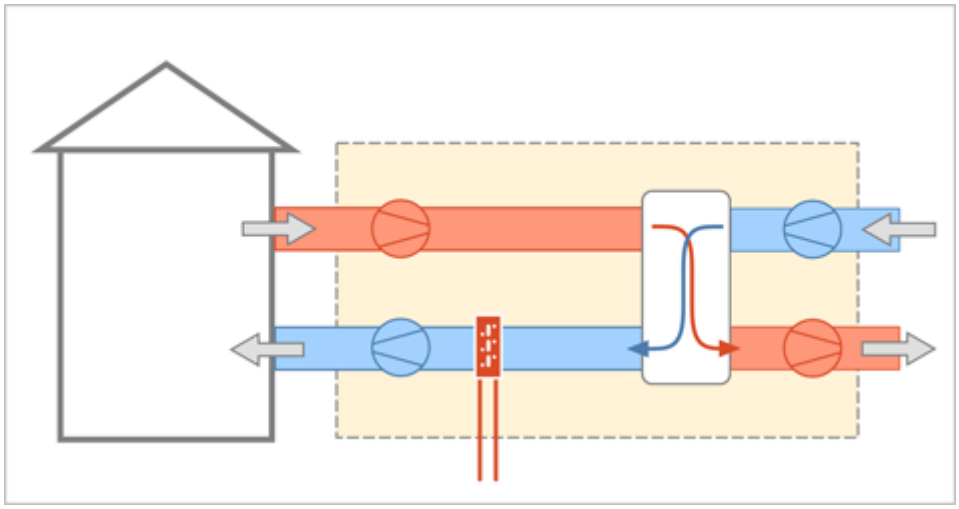

Dati per il calcolo della ventilazione meccanica effettiva:

Ricambi d'aria a 50 Pa	n_{50}	***1***	h^{-1}
Coefficiente di esposizione al vento	e	***0,04***	-
Coefficiente di esposizione al vento	f	***15,00***	-
Fattore di efficienza della regolazione	$FC_{ve,H}$	***0,85***	-
Ore di funzionamento dell'impianto	hf	***12,00***	-
Rendimento nominale del recuperatore	ηH_{nom}	***0,92***	

Portate dei locali

Zona	Nr.	Descrizione locale	Tipologia	$q_{ve,sup}$ [m³/h]	$q_{ve,ext}$ [m³/h]	$q_{ve,0}$ [m³/h]
1	*4*	*PI Bagni*	*Estrazione*	*0,00*	*20,07*	*20,07*
1	*7*	*PI deposito*	*Estrazione + Immissione*	*45,46*	*45,46*	*45,46*
1	*8*	*PI corridoio*	*Estrazione + Immissione*	*399,65*	*399,65*	*399,65*
1	*9*	*PI Stireria*	*Estrazione + Immissione*	*90,01*	*90,01*	*90,01*
1	*10*	*PI lavanderia*	*Estrazione + Immissione*	*114,08*	*114,08*	*114,08*
1	*11*	*PI guardaroba*	*Estrazione + Immissione*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
1	*12*	*PI Stireria*	*Estrazione + Immissione*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
1	*13*	*PI lavanderia*	*Estrazione + Immissione*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
1	*14*	*PI Bagni*	*Estrazione*	*0,00*	*151,91*	*151,91*
1	*15*	*PI corridoio*	*Estrazione + Immissione*	*174,28*	*174,28*	*174,28*
1	*18*	*corridoio*	*Estrazione + Immissione*	*192,48*	*192,48*	*192,48*
1	*19*	*Spogliatoi e bagni*	*Estrazione + Immissione*	*29,47*	*29,47*	*29,47*
1	*20*	*Spogliatoi e bagni*	*Estrazione + Immissione*	*31,78*	*31,78*	*31,78*

1	21	magazzino	Estrazione + Immissione	102,72	102,72	102,72
1	22	magazzino	Estrazione + Immissione	48,54	48,54	48,54
1	23	magazzino	Estrazione + Immissione	53,00	53,00	53,00
1	24	magazzino	Estrazione + Immissione	55,49	55,49	55,49
1	25	vano scale	Estrazione + Immissione	119,62	119,62	119,62
1	26	cucina	Estrazione + Immissione	1139,00	1139,00	1139,00
1	27	deposito	Estrazione + Immissione	55,64	55,64	55,64
1	29	aule	Estrazione + Immissione	1000,00	1000,00	1000,00
1	30	corridoio	Estrazione + Immissione	301,24	301,24	301,24
1	32	magazzino	Estrazione + Immissione	370,00	370,00	370,00
1	33	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	34	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	35	servizi	Estrazione + Immissione	175,00	175,00	175,00
1	37	aule	Estrazione + Immissione	320,00	320,00	320,00
1	38	sala video	Estrazione + Immissione	250,00	250,00	250,00
1	39	sala giochi	Estrazione + Immissione	250,00	250,00	250,00
1	40	fitness	Estrazione + Immissione	1305,00	1305,00	1305,00
1	41	bagno	Estrazione	0,00	350,00	350,00
1	42	Bagni	Estrazione	0,00	174,89	174,89
1	43	vano scala	Estrazione + Immissione	55,72	55,72	55,72
1	45	emeroteca internet	Estrazione + Immissione	50,00	50,00	50,00
1	46	vano scale	Estrazione + Immissione	167,13	167,13	167,13
1	47	guardaroba	Estrazione + Immissione	64,56	64,56	64,56
1	48	supporto aud.	Estrazione + Immissione	104,26	104,26	104,26
1	49	auditorium	Estrazione + Immissione	2450,00	2450,00	2450,00
1	50	vano scale	Estrazione + Immissione	133,36	133,36	133,36
1	51	bar	Estrazione + Immissione	250,00	250,00	250,00
1	52	Bagni	Estrazione	0,00	249,32	249,32
1	53	Bagni	Estrazione	0,00	250,00	250,00
1	54	mensa	Estrazione + Immissione	5658,30	5658,30	5658,30
1	55	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	58	deposito	Estrazione + Immissione	38,20	38,20	38,20
1	59	lavaggio stovoglie	Estrazione + Immissione	95,71	95,71	95,71
1	61	corridoio	Estrazione + Immissione	17,16	17,16	17,16
1	62	bagno	Estrazione	0,00	13,56	13,56
1	63	laboratorio	Estrazione + Immissione	50,00	50,00	50,00
1	64	spogliatoio	Estrazione + Immissione	50,00	50,00	50,00
1	65	deposito mensa	Estrazione + Immissione	82,76	82,76	82,76
1	66	laboratorio falegnameria	Estrazione + Immissione	50,00	50,00	50,00
1	67	docce	Estrazione + Immissione	50,00	50,00	50,00
1	69	corridoio	Estrazione + Immissione	307,04	307,04	307,04
1	70	Bagno	Estrazione	0,00	6,80	6,80
1	71	sala	Estrazione + Immissione	215,30	215,30	215,30
1	73	Camera 2	Estrazione + Immissione	56,87	56,87	56,87
1	74	Bagno 1	Estrazione	0,00	6,68	6,68
1	75	Bagno 2	Estrazione	0,00	6,69	6,69
1	76	Camera 1	Estrazione + Immissione	48,66	48,66	48,66
1	77	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	78	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	79	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	80	aula formazione	Estrazione + Immissione	324,06	324,06	324,06
1	81	aula	Estrazione + Immissione	520,27	520,27	520,27
1	82	Aula formazione	Estrazione + Immissione	549,11	549,11	549,11
1	83	aula	Estrazione + Immissione	438,57	438,57	438,57
1	84	Aula formazione	Estrazione + Immissione	90,25	90,25	90,25
1	85	ufficio	Estrazione + Immissione	57,97	57,97	57,97
1	86	ufficio	Estrazione + Immissione	58,42	58,42	58,42
1	87	Aula formazione	Estrazione + Immissione	89,47	89,47	89,47
1	88	Aula formazione	Estrazione + Immissione	90,27	90,27	90,27
1	89	ufficio	Estrazione + Immissione	58,73	58,73	58,73
1	90	uffici	Estrazione + Immissione	110,20	110,20	110,20
1	91	infermeria	Estrazione + Immissione	108,88	108,88	108,88
1	92	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	93	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	94	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	95	deposito bagagli	Estrazione + Immissione	82,38	82,38	82,38
1	96	acquisti on line	Estrazione + Immissione	55,49	55,49	55,49
1	97	vano scale	Estrazione + Immissione	122,88	122,88	122,88
1	98	ingresso	Estrazione + Immissione	1846,94	1846,94	1846,94
1	99	vano scale	Estrazione + Immissione	126,78	126,78	126,78
1	100	biblioteca	Estrazione + Immissione	3998,52	3998,52	3998,52

1	101	Bagni	Estrazione	0,00	263,94	263,94
1	102	Bagni	Estrazione	0,00	250,00	250,00
1	103	ufficio	Estrazione + Immissione	103,04	103,04	103,04
1	104	vano ascensori	Estrazione + Immissione	28,98	28,98	28,98
1	106	aula studio	Estrazione + Immissione	444,29	444,29	444,29
1	108	corridoio	Estrazione + Immissione	46,29	46,29	46,29
1	109	Bagni	Estrazione	0,00	16,79	16,79
1	110	sala riunione	Estrazione + Immissione	203,83	203,83	203,83
1	111	sala riunioni	Estrazione + Immissione	202,24	202,24	202,24
1	682	Cucina	Estrazione + Immissione	22,68	22,68	22,68
1	1001	corridoio	Estrazione + Immissione	337,58	337,58	337,58
1	1002	CAMERA P1	Estrazione + Immissione	57,97	57,97	57,97
1	1003	bagno P1	Estrazione	0,00	8,57	8,57
1	1004	bagno P1	Estrazione	0,00	8,06	8,06
1	1005	Camera P1	Estrazione + Immissione	51,93	51,93	51,93
1	1006	Camera P1	Estrazione + Immissione	57,74	57,74	57,74
1	1007	bagno P1	Estrazione	0,00	7,05	7,05
1	1008	bagno P1	Estrazione	0,00	8,25	8,25
1	1009	Camera P1	Estrazione + Immissione	50,95	50,95	50,95
1	1010	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,98	46,98	46,98
1	1011	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,72	6,72
1	1012	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,71	6,71
1	1013	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,52	47,52	47,52
1	1014	Camera P1	Estrazione + Immissione	62,27	62,27	62,27
1	1015	bagno P1	Estrazione	0,00	7,41	7,41
1	1016	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,46	7,46
1	1017	Camera P1	Estrazione + Immissione	48,04	48,04	48,04
1	1018	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,79	46,79	46,79
1	1019	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,36	6,36
1	1020	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,39	7,39
1	1021	Camera P1	Estrazione + Immissione	45,64	45,64	45,64
1	1022	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,54	47,54	47,54
1	1023	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,35	7,35
1	1024	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,13	6,13
1	1025	Camera P1	Estrazione + Immissione	45,79	45,79	45,79
1	1026	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,03	46,03	46,03
1	1027	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,40	6,40
1	1028	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,40	7,40
1	1029	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,87	46,87	46,87
1	1030	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,03	46,03	46,03
1	1031	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,56	7,56
1	1032	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,35	6,35
1	1033	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,04	47,04	47,04
1	1034	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,76	46,76	46,76
1	1035	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,90	6,90
1	1036	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,88	6,88
1	1037	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,98	46,98	46,98
1	1038	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,52	47,52	47,52
1	1039	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,78	6,78
1	1040	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,72	6,72
1	1041	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,15	47,15	47,15
1	1042	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,89	46,89	46,89
1	1043	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,92	6,92
1	1044	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,88	6,88
1	1045	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,96	46,96	46,96
1	1046	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,07	47,07	47,07
1	1047	bagno P1	Estrazione	0,00	6,72	6,72
1	1048	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,67	6,67
1	1049	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,93	47,93	47,93
1	1050	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,26	47,26	47,26
1	1051	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,75	6,75
1	1052	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,71	6,71
1	1053	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,89	46,89	46,89
1	1054	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,43	47,43	47,43
1	1055	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,30	7,30
1	1056	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,23	7,23
1	1057	Camera P1	Estrazione + Immissione	58,92	58,92	58,92
1	1058	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,13	47,13	47,13
1	1059	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,83	6,83
1	1060	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,83	6,83
1	1061	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,98	46,98	46,98

1	1062	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,24	47,24	47,24
1	1063	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,30	6,30
1	1064	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,28	7,28
1	1065	Camera P1	Estrazione + Immissione	183,45	183,45	183,45
1	1066	vano scale	Estrazione + Immissione	130,01	130,01	130,01
1	1067	cucina	Estrazione + Immissione	1558,08	1558,08	1558,08
1	1068	vano scale	Estrazione + Immissione	72,63	72,63	72,63
1	1069	corridoio	Estrazione + Immissione	307,47	307,47	307,47
1	1070	camera P1	Estrazione + Immissione	51,17	51,17	51,17
1	1071	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,03	7,03
1	1072	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,24	6,24
1	1073	camera P1	Estrazione + Immissione	46,89	46,89	46,89
1	1074	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,42	46,42	46,42
1	1075	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,34	6,34
1	1076	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,66	6,66
1	1077	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,87	47,87	47,87
1	1078	camera P1	Estrazione + Immissione	25,20	25,20	25,20
1	1079	bagno p1	Estrazione	0,00	7,12	7,12
1	1080	bagno p1	Estrazione	0,00	7,26	7,26
1	1081	camera P1	Estrazione + Immissione	47,13	47,13	47,13
1	1082	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,67	47,67	47,67
1	1083	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,36	6,36
1	1084	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,72	6,72
1	1085	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,81	46,81	46,81
1	1086	camera P1	Estrazione + Immissione	46,94	46,94	46,94
1	1087	bagno p1	Estrazione	0,00	7,01	7,01
1	1088	bagno p1	Estrazione	0,00	7,04	7,04
1	1089	camera P1	Estrazione + Immissione	46,72	46,72	46,72
1	1090	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,59	46,59	46,59
1	1091	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,63	6,63
1	1092	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,96	6,96
1	1093	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,04	47,04	47,04
1	1094	camera P1	Estrazione + Immissione	47,93	47,93	47,93
1	1095	bagno p1	Estrazione	0,00	6,35	6,35
1	1096	bagno p1	Estrazione	0,00	7,41	7,41
1	1097	camera P1	Estrazione + Immissione	44,93	44,93	44,93
1	1098	Camera P1	Estrazione + Immissione	48,04	48,04	48,04
1	1099	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,99	6,99
1	1100	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,17	6,17
1	1101	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,83	46,83	46,83
1	1102	camera P1	Estrazione + Immissione	45,81	45,81	45,81
1	1103	bagno p1	Estrazione	0,00	6,39	6,39
1	1104	bagno p1	Estrazione	0,00	7,08	7,08
1	1105	camera P1	Estrazione + Immissione	47,26	47,26	47,26
1	1106	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,70	46,70	46,70
1	1107	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,11	7,11
1	1108	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,19	6,19
1	1109	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,56	47,56	47,56
1	1110	camera P1	Estrazione + Immissione	48,02	48,02	48,02
1	1111	bagno p1	Estrazione	0,00	6,80	6,80
1	1112	bagno p1	Estrazione	0,00	6,84	6,84
1	1113	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,42	46,42	46,42
1	1114	Camera P1	Estrazione + Immissione	48,10	48,10	48,10
1	1115	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,26	7,26
1	1116	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,52	7,52
1	1117	camera P1	Estrazione + Immissione	64,95	64,95	64,95
1	1119	camera P1	Estrazione + Immissione	49,25	49,25	49,25
1	1120	bagno P1	Estrazione	0,00	7,27	7,27
1	1121	bagno P1	Estrazione	0,00	7,08	7,08
1	1122	camera P1	Estrazione + Immissione	51,97	51,97	51,97
1	1123	camera P1	Estrazione + Immissione	49,77	49,77	49,77
1	1124	BAGNO p1	Estrazione	0,00	7,14	7,14
1	1125	bagno P1	Estrazione	0,00	7,38	7,38
1	1126	camera P1	Estrazione + Immissione	51,02	51,02	51,02
1	2001	corridoio	Estrazione + Immissione	339,39	339,39	339,39
1	2002	Camera P2	Immissione	79,29	0,00	79,29
1	2003	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,23	7,23
1	2004	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,93	6,93
1	2005	Camera P2	Immissione	50,61	0,00	50,61
1	2006	Camera P2	Immissione	79,57	0,00	79,57
1	2007	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,08	7,08

1	2008	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,18	7,18
1	2009	Camera P2	Immissione	51,49	0,00	51,49
1	2010	Camera P2	Immissione	46,48	0,00	46,48
1	2011	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,75	6,75
1	2012	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,69	6,69
1	2013	Camera P2	Immissione	48,10	0,00	48,10
1	2014	Camera P2	Immissione	47,39	0,00	47,39
1	2015	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,86	6,86
1	2016	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,89	6,89
1	2017	Camera P2	Immissione	48,28	0,00	48,28
1	2018	Camera P2	Immissione	47,65	0,00	47,65
1	2019	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,42	6,42
1	2020	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,43	7,43
1	2021	Camera P2	Immissione	45,30	0,00	45,30
1	2022	Camera P2	Immissione	47,33	0,00	47,33
1	2023	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,67	7,67
1	2024	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,57	6,57
1	2025	Camera P2	Immissione	46,16	0,00	46,16
1	2026	Camera P2	Immissione	46,18	0,00	46,18
1	2027	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,19	6,19
1	2028	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,23	7,23
1	2029	Camera P2	Immissione	48,15	0,00	48,15
1	2030	Camera P2	Immissione	46,16	0,00	46,16
1	2031	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,38	7,38
1	2032	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,25	6,25
1	2033	Camera P2	Immissione	48,30	0,00	48,30
1	2034	Camera P2	Immissione	47,65	0,00	47,65
1	2035	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,87	6,87
1	2036	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,81	6,81
1	2037	Camera P2	Immissione	47,61	0,00	47,61
1	2038	Camera P2	Immissione	47,91	0,00	47,91
1	2039	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,89	6,89
1	2040	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,91	6,91
1	2041	Camera P2	Immissione	47,58	0,00	47,58
1	2042	Camera P2	Immissione	46,79	0,00	46,79
1	2043	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,75	6,75
1	2044	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,76	6,76
1	2045	Camera P2	Immissione	48,02	0,00	48,02
1	2046	Camera P2	Immissione	47,26	0,00	47,26
1	2047	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,83	6,83
1	2048	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,85	6,85
1	2049	Camera P2	Immissione	48,17	0,00	48,17
1	2050	Camera P2	Immissione	47,76	0,00	47,76
1	2051	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,81	6,81
1	2052	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,80	6,80
1	2053	Camera P2	Immissione	47,07	0,00	47,07
1	2054	Camera P2	Immissione	48,00	0,00	48,00
1	2055	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,68	7,68
1	2056	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,74	7,74
1	2057	Camera P2	Immissione	58,64	0,00	58,64
1	2058	Camera P2	Immissione	47,28	0,00	47,28
1	2059	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,73	6,73
1	2060	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,80	6,80
1	2061	Camera P2	Immissione	48,00	0,00	48,00
1	2062	Camera P2	Immissione	47,48	0,00	47,48
1	2063	bagno p2	Estrazione	0,00	5,79	5,79
1	2064	bagno p2	Estrazione	0,00	6,77	6,77
1	2065	Camera P2	Immissione	49,72	0,00	49,72
1	2066	vano scale	Immissione	41,91	0,00	41,91
1	2067	mensa	Estrazione + Immissione	1555,31	1555,31	1555,31
1	2068	vano scale	Estrazione + Immissione	128,92	128,92	128,92
1	2069	corridoio	Estrazione + Immissione	304,34	304,34	304,34
1	2070	Camera P2	Estrazione + Immissione	50,80	50,80	50,80
1	2071	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,44	7,44	7,44
1	2072	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,45	6,45	6,45
1	2073	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,68	46,68	46,68
1	2074	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,83	46,83	46,83
1	2075	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,81	6,81	6,81
1	2076	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,98	6,98	6,98
1	2077	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,84	47,84	47,84
1	2078	Camera P2	Estrazione + Immissione	61,97	61,97	61,97

1	2079	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,61	7,61	7,61
1	2080	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,47	7,47	7,47
1	2081	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,92	46,92	46,92
1	2082	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,71	47,71	47,71
1	2083	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,78	6,78	6,78
1	2084	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,93	6,93	6,93
1	2085	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,94	46,94	46,94
1	2086	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,00	47,00	47,00
1	2087	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,86	6,86	6,86
1	2088	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,83	6,83	6,83
1	2089	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,52	47,52	47,52
1	2090	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,92	46,92	46,92
1	2091	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,64	6,64	6,64
1	2092	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,90	6,90	6,90
1	2093	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,13	47,13	47,13
1	2094	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,39	47,39	47,39
1	2095	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,33	6,33	6,33
1	2096	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,70	7,70	7,70
1	2097	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,09	46,09	46,09
1	2098	Camera P2	Estrazione + Immissione	48,69	48,69	48,69
1	2099	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,29	7,29	7,29
1	2100	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,24	6,24	6,24
1	2101	Camera P2	Estrazione + Immissione	45,94	45,94	45,94
1	2102	Camera P2	Estrazione + Immissione	45,53	45,53	45,53
1	2103	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,30	6,30	6,30
1	2104	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,26	7,26	7,26
1	2105	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,84	47,84	47,84
1	2106	Camera P2	Estrazione + Immissione	45,60	45,60	45,60
1	2107	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,21	7,21	7,21
1	2108	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,27	6,27	6,27
1	2109	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,89	47,89	47,89
1	2110	Camera P2	Estrazione + Immissione	48,19	48,19	48,19
1	2111	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,81	6,81	6,81
1	2112	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,92	6,92	6,92
1	2113	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,50	46,50	46,50
1	2114	Camera P2	Estrazione + Immissione	48,17	48,17	48,17
1	2115	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,42	7,42	7,42
1	2116	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,44	7,44	7,44
1	2117	Camera P2	Estrazione + Immissione	65,19	65,19	65,19
1	2119	Camera P2	Estrazione + Immissione	50,18	50,18	50,18
1	2120	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,41	7,41	7,41
1	2121	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,11	7,11	7,11
1	2122	Camera P2	Estrazione + Immissione	51,69	51,69	51,69
1	2123	Camera P2	Estrazione + Immissione	51,13	51,13	51,13
1	2124	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,02	7,02	7,02
1	2125	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,12	7,12	7,12
1	2126	Camera P2	Estrazione + Immissione	52,27	52,27	52,27
1	3001	corridoio	Estrazione + Immissione	340,43	340,43	340,43
1	3002	Camera P3	Estrazione + Immissione	60,26	60,26	60,26
1	3003	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,58	7,58	7,58
1	3004	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,08	7,08	7,08
1	3005	Camera P3	Estrazione + Immissione	51,24	51,24	51,24
1	3006	Camera P3	Estrazione + Immissione	60,57	60,57	60,57
1	3007	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,25	7,25	7,25
1	3008	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,84	7,84	7,84
1	3009	Camera P3	Estrazione + Immissione	52,75	52,75	52,75
1	3010	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,43	47,43	47,43
1	3011	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,78	6,78	6,78
1	3012	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,84	6,84	6,84
1	3013	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,74	47,74	47,74
1	3014	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,38	46,38	46,38
1	3015	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,84	6,84	6,84
1	3016	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,02	7,02	7,02
1	3017	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,02	47,02	47,02
1	3018	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,32	48,32	48,32
1	3019	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,12	6,12	6,12
1	3020	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,26	7,26	7,26
1	3021	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,92	45,92	45,92
1	3022	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,22	47,22	47,22
1	3023	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,41	7,41	7,41
1	3024	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,47	6,47	6,47


1	3025	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,77	45,77	45,77
1	3026	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,25	46,25	46,25
1	3027	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,21	6,21	6,21
1	3028	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,36	7,36	7,36
1	3029	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,00	48,00	48,00
1	3030	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,79	45,79	45,79
1	3031	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,18	7,18	7,18
1	3032	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,27	6,27	6,27
1	3033	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,12	48,12	48,12
1	3034	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,87	47,87	47,87
1	3035	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,72	6,72	6,72
1	3036	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,78	6,78	6,78
1	3037	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,17	47,17	47,17
1	3038	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,71	47,71	47,71
1	3039	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,66	6,66	6,66
1	3040	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,69	6,69	6,69
1	3041	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,81	46,81	46,81
1	3042	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,69	47,69	47,69
1	3043	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,70	6,70	6,70
1	3044	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,75	6,75	6,75
1	3045	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,97	47,97	47,97
1	3046	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,30	47,30	47,30
1	3047	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,61	6,61	6,61
1	3048	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,71	6,71	6,71
1	3049	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,08	48,08	48,08
1	3050	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,95	47,95	47,95
1	3051	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,72	6,72	6,72
1	3052	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,75	6,75	6,75
1	3053	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,17	47,17	47,17
1	3054	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,67	47,67	47,67
1	3055	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,51	7,51	7,51
1	3056	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,56	7,56	7,56
1	3057	Camera P3	Estrazione + Immissione	57,72	57,72	57,72
1	3058	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,20	47,20	47,20
1	3059	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,84	6,84	6,84
1	3060	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,90	6,90	6,90
1	3061	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,00	48,00	48,00
1	3062	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,84	47,84	47,84
1	3063	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,18	6,18	6,18
1	3064	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,32	7,32	7,32
1	3065	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,00	48,00	48,00
1	3066	vano scale	Estrazione + Immissione	128,22	128,22	128,22
1	3067	mensa	Estrazione + Immissione	1125,00	1125,00	1125,00
1	3068	vano scale	Estrazione + Immissione	135,15	135,15	135,15
1	3069	corridoio	Estrazione + Immissione	302,93	302,93	302,93
1	3070	Camera P3	Estrazione + Immissione	52,14	52,14	52,14
1	3071	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,26	7,26	7,26
1	3072	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,42	6,42	6,42
1	3073	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,87	46,87	46,87
1	3074	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,15	47,15	47,15
1	3075	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,63	6,63	6,63
1	3076	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,75	6,75	6,75
1	3077	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,74	47,74	47,74
1	3078	Camera P3	Estrazione + Immissione	62,34	62,34	62,34
1	3079	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,46	7,46	7,46
1	3080	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,37	7,37	7,37
1	3081	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,70	46,70	46,70
1	3082	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,02	48,02	48,02
1	3083	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,76	6,76	6,76
1	3084	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,93	6,93	6,93
1	3085	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,68	46,68	46,68
1	3086	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,15	47,15	47,15
1	3087	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,76	6,76	6,76
1	3088	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,81	6,81	6,81
1	3089	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,95	47,95	47,95
1	3090	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,87	46,87	46,87
1	3091	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,88	6,88	6,88
1	3092	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,01	7,01	7,01
1	3093	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,33	47,33	47,33
1	3094	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,93	47,93	47,93
1	3095	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,38	6,38	6,38

1	3096	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,32	7,32	7,32
1	3097	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,47	45,47	45,47
1	3098	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,32	48,32	48,32
1	3099	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,23	7,23	7,23
1	3100	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,23	6,23	6,23
1	3101	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,60	45,60	45,60
1	3102	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,75	45,75	45,75
1	3103	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,39	6,39	6,39
1	3104	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,41	7,41	7,41
1	3105	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,71	47,71	47,71
1	3106	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,73	45,73	45,73
1	3107	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,76	6,76	6,76
1	3108	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,91	6,91	6,91
1	3109	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,26	47,26	47,26
1	3110	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,91	47,91	47,91
1	3111	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,99	6,99	6,99
1	3112	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,91	6,91	6,91
1	3113	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,92	45,92	45,92
1	3114	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,47	48,47	48,47
1	3115	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,25	7,25	7,25
1	3116	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,47	7,47	7,47
1	3117	Locale	Estrazione + Immissione	304,41	304,41	304,41
1	3119	Camera P3	Estrazione + Immissione	50,70	50,70	50,70
1	3120	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,49	7,49	7,49
1	3121	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,47	7,47	7,47
1	3122	Camera P3	Estrazione + Immissione	52,12	52,12	52,12
1	3123	Camera P3	Estrazione + Immissione	51,80	51,80	51,80
1	3124	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,02	7,02	7,02
1	3125	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,50	7,50	7,50
1	3126	Camera P3	Estrazione + Immissione	52,47	52,47	52,47
1	3600	sala	Estrazione + Immissione	530,30	530,30	530,30
1	4001	corridoio	Estrazione + Immissione	346,02	346,02	346,02
1	4002	Camera P4	Estrazione + Immissione	80,76	80,76	80,76
1	4003	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,26	7,26	7,26
1	4004	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,77	6,77	6,77
1	4005	Camera P4	Estrazione + Immissione	50,65	50,65	50,65
1	4006	Camera P4	Estrazione + Immissione	81,50	81,50	81,50
1	4007	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,05	7,05	7,05
1	4008	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,38	7,38	7,38
1	4009	Camera P4	Estrazione + Immissione	50,85	50,85	50,85
1	4010	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,42	46,42	46,42
1	4011	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,81	6,81	6,81
1	4012	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,74	6,74	6,74
1	4013	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,35	47,35	47,35
1	4014	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,27	46,27	46,27
1	4015	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,76	6,76	6,76
1	4016	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,14	7,14	7,14
1	4017	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,84	47,84	47,84
1	4018	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,87	47,87	47,87
1	4019	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,33	6,33	6,33
1	4020	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,04	7,04	7,04
1	4021	Camera P4	Estrazione + Immissione	45,51	45,51	45,51
1	4022	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,97	47,97	47,97
1	4023	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,29	7,29	7,29
1	4024	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,23	6,23	6,23
1	4025	Camera P4	Estrazione + Immissione	45,77	45,77	45,77
1	4026	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,14	46,14	46,14
1	4027	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,36	6,36	6,36
1	4028	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,08	7,08	7,08
1	4029	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,52	47,52	47,52
1	4030	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,31	46,31	46,31
1	4031	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,16	7,16	7,16
1	4032	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,37	6,37	6,37
1	4033	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,87	47,87	47,87
1	4034	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,87	47,87	47,87
1	4035	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,72	6,72	6,72
1	4036	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,64	6,64	6,64
1	4037	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,94	46,94	46,94
1	4038	Camera P4	Estrazione + Immissione	48,00	48,00	48,00
1	4039	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,72	6,72	6,72
1	4040	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,87	6,87	6,87

1	4041	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,20	47,20	47,20
1	4042	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,15	47,15	47,15
1	4043	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,75	6,75	6,75
1	4044	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,69	6,69	6,69
1	4045	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,52	47,52	47,52
1	4046	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,41	47,41	47,41
1	4047	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,71	6,71	6,71
1	4048	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,94	6,94	6,94
1	4049	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,58	47,58	47,58
1	4050	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,89	47,89	47,89
1	4051	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,71	6,71	6,71
1	4052	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,63	6,63	6,63
1	4053	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,96	46,96	46,96
1	4054	Camera P4	Estrazione + Immissione	48,49	48,49	48,49
1	4055	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,29	7,29	7,29
1	4056	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,59	7,59	7,59
1	4057	Camera P4	Estrazione + Immissione	58,45	58,45	58,45
1	4058	vano scale	Estrazione + Immissione	55,52	55,52	55,52
1	4059	ripostiglio	Estrazione + Immissione	29,48	29,48	29,48
1	4060	Camera P4	Estrazione + Immissione	48,25	48,25	48,25
1	4061	Bagno P4	Estrazione + Immissione	5,63	5,63	5,63
1	4062	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,47	6,47	6,47
1	4063	Camera P4	Estrazione + Immissione	49,03	49,03	49,03
1	4064	vano scale	Estrazione + Immissione	130,74	130,74	130,74
1	4065	mensa-cucina	Estrazione + Immissione	1593,04	1593,04	1593,04
1	4066	vano scale	Estrazione + Immissione	131,47	131,47	131,47
1	4067	corridoio	Estrazione + Immissione	302,12	302,12	302,12
1	4068	Camera P4	Estrazione + Immissione	51,90	51,90	51,90
1	4069	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,49	7,49	7,49
1	4070	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,32	6,32	6,32
1	4071	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,98	46,98	46,98
1	4072	vano scale	Estrazione + Immissione	88,40	88,40	88,40
1	4073	Camera P4	Estrazione + Immissione	61,91	61,91	61,91
1	4074	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,62	7,62	7,62
1	4075	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,58	7,58	7,58
1	4076	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,79	46,79	46,79
1	4077	Camera P4	Estrazione + Immissione	48,38	48,38	48,38
1	4078	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,63	6,63	6,63
1	4079	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,78	6,78	6,78
1	4080	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,11	47,11	47,11
1	4081	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,22	47,22	47,22
1	4082	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,89	6,89	6,89
1	4083	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,99	6,99	6,99
1	4084	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,58	47,58	47,58
1	4085	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,68	46,68	46,68
1	4086	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,95	6,95	6,95
1	4087	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,01	7,01	7,01
1	4088	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,78	47,78	47,78
1	4089	Camera P4	Estrazione + Immissione	48,04	48,04	48,04
1	4090	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,28	6,28	6,28
1	4091	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,26	7,26	7,26
1	4092	Camera P4	Estrazione + Immissione	45,55	45,55	45,55
1	4093	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,80	47,80	47,80
1	4094	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,42	7,42	7,42
1	4095	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,26	6,26	6,26
1	4096	Camera P4	Estrazione + Immissione	45,88	45,88	45,88
1	4097	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,05	46,05	46,05
1	4098	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,29	6,29	6,29
1	4099	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,44	7,44	7,44
1	4100	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,69	47,69	47,69
1	4101	Camera P4	Estrazione + Immissione	45,25	45,25	45,25
1	4102	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,25	7,25	7,25
1	4103	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,39	6,39	6,39
1	4104	Camera P4	Estrazione + Immissione	48,04	48,04	48,04
1	4105	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,76	47,76	47,76
1	4106	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,87	6,87	6,87
1	4107	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,02	7,02	7,02
1	4108	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,25	46,25	46,25
1	4109	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,71	47,71	47,71
1	4110	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,35	7,35	7,35
1	4111	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,59	7,59	7,59

1	4112	Camera P4	Estrazione + Immissione	65,21	65,21	65,21
1	4114	Camera P4	Estrazione + Immissione	50,13	50,13	50,13
1	4115	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,59	7,59	7,59
1	4116	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,14	7,14	7,14
1	4117	Camera P4	Estrazione + Immissione	49,14	49,14	49,14
1	4118	Camera P4	Estrazione + Immissione	49,94	49,94	49,94
1	4119	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,07	7,07	7,07
1	4120	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,35	7,35	7,35
1	4121	Camera P4	Estrazione + Immissione	50,72	50,72	50,72
1	5001	corridoio	Estrazione + Immissione	162,62	162,62	162,62
1	5002	camera P5	Immissione	63,59	0,00	63,59
1	5003	Bagno P5	Estrazione	0,00	40,37	40,37
1	5004	camera P5	Immissione	57,37	0,00	57,37
1	5005	Bagno P5	Estrazione	0,00	8,58	8,58
1	5006	camera P5	Immissione	59,08	0,00	59,08
1	5007	Bagno P5	Estrazione	0,00	8,69	8,69
1	5008	camera P5	Estrazione + Immissione	56,85	56,85	56,85
1	5009	Bagno P5	Estrazione	0,00	8,34	8,34
1	5010	camera P5	Immissione	57,18	0,00	57,18
1	5011	Bagno P5	Estrazione	0,00	8,61	8,61
1	5012	Bagno P5	Estrazione	0,00	12,82	12,82
1	5013	camera P5	Immissione	76,74	0,00	76,74
1	5015	corridoio	Estrazione + Immissione	151,73	151,73	151,73
1	5016	camera P5	Immissione	55,77	0,00	55,77
1	5017	Bagno P5	Estrazione	0,00	7,73	7,73
1	5018	camera P5	Immissione	53,46	0,00	53,46
1	5019	Bagno P5	Estrazione	0,00	7,94	7,94
1	5020	camera P5	Immissione	55,71	0,00	55,71
1	5021	Bagno P5	Estrazione	0,00	7,76	7,76
1	5022	camera P5	Immissione	55,90	0,00	55,90
1	5023	Bagno P5	Estrazione	0,00	7,89	7,89
1	5024	camera P5	Immissione	63,40	0,00	63,40
1	5025	Bagno P5	Estrazione	0,00	7,95	7,95
			Totale	**51062,85**	**52921,42**	**55162,88**

Caratteristiche dei condotti

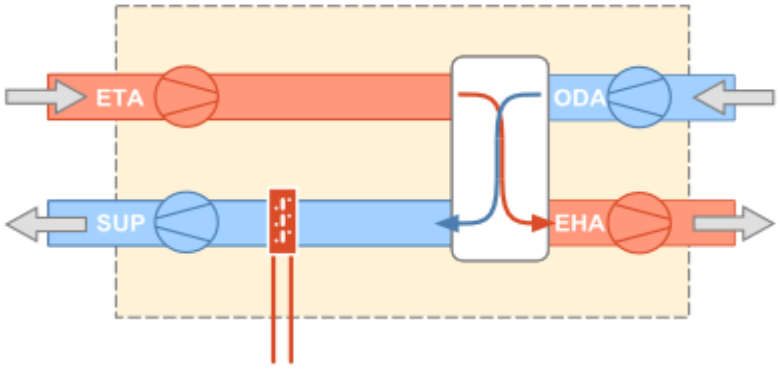

Condotto di estrazione dagli ambienti (ETA):

Temperatura di estrazione da ambienti	**20,0**	°C
Potenza elettrica dei ventilatori	**5000**	W
Portata del condotto	**52921,42**	m^3/h

Condotto di immissione negli ambienti (SUP):

Temperatura di immissione in ambienti	**20,0**	°C
Potenza elettrica dei ventilatori	**5000**	W
Portata del condotto	**51062,85**	m^3/h

Condotto di aspirazione dell'aria esterna (ODA):

Differenza di temperatura per scambio con il terreno	***0,0***	°C
Potenza elettrica dei ventilatori	***5000***	W
Portata del condotto	***51062,85***	m^3/h

Edificio : Università Bergamo

Modalità di funzionamento

Circuito Riscaldamento

Intermittenza

Regime di funzionamento ***Continuo***

Fattore correttivo dell'energia utile: ***0,80***

Fattore correttivo per contabilizzazione: ***0,90***

SERVIZIO RISCALDAMENTO (impianto idronico)

Rendimenti stagionali dell'impianto:

Descrizione	Simbolo	Valore	u.m.
Rendimento di emissione	$\eta_{H,e}$	***96,0***	%
Rendimento di regolazione	$\eta_{H,rg}$	***99,0***	%
Rendimento di distribuzione utenza	$\eta_{H,du}$	***95,9***	%
Rendimenti di accumulo	$\eta_{H,s}$	***99,7***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non rinn.)	$\eta_{H,gen,p,nren}$	***105,1***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. totale)	$\eta_{H,gen,p,tot}$	***84,7***	%
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. non rinn.)	$\eta_{H,g,p,nren}$	***111,1***	%
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. totale)	$\eta_{H,g,p,tot}$	***80,6***	%

Dettaglio rendimenti dei singoli generatori:

Generatore	$\eta_{H,gen,ut}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]
Pompa di calore - secondo UNI/TS 11300-4	***204,9***	***105,1***	***84,7***
Pompa di calore - secondo UNI/TS 11300-4	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Pompa di calore - secondo UNI/TS 11300-4	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Pompa di calore - secondo UNI/TS 11300-4	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Teleriscaldamento	***0,0***	***0,0***	***0,0***

Legenda simboli

$\eta_{H,gen,ut}$	Rendimento di generazione rispetto all'energia utile
$\eta_{H,gen,p,nren}$	Rendimento di generazione rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$	Rendimento di generazione rispetto all'energia primaria totale

Dati per circuito

Circuito Riscaldamento

Caratteristiche sottosistema di emissione:

Tipo di terminale di erogazione	***Ventilconvettori (tmedia acqua = 45°C)***	
Potenza nominale dei corpi scaldanti	***1060587***	W
Fabbisogni elettrici	***0***	W
Rendimento di emissione	***95,0***	%

Caratteristiche sottosistema di regolazione:


Tipo	***Per singolo ambiente + climatica***	
Caratteristiche	***P banda proporzionale 0,5 °C***	
Rendimento di regolazione	***99,0***	%

Caratteristiche sottosistema di distribuzione utenza:

Metodo di calcolo	***Semplificato***	
Tipo di impianto	***Autonomo, edificio condominiale***	
Posizione impianto	***Impianto a piano terreno, su ambiente non riscaldato e terreno con distribuzione a collettori***	
Posizione tubazioni	***-***	
Isolamento tubazioni	***Isolamento con spessori conformi alle prescrizioni del DPR n. 412/93***	
Numero di piani	***-***	
Fattore di correzione	***0,69***	
Rendimento di distribuzione utenza	***95,9***	%
Fabbisogni elettrici	***0***	W

Temperatura dell'acqua - Riscaldamento

Tipo di circuito ***ON-OFF su ventilatore***

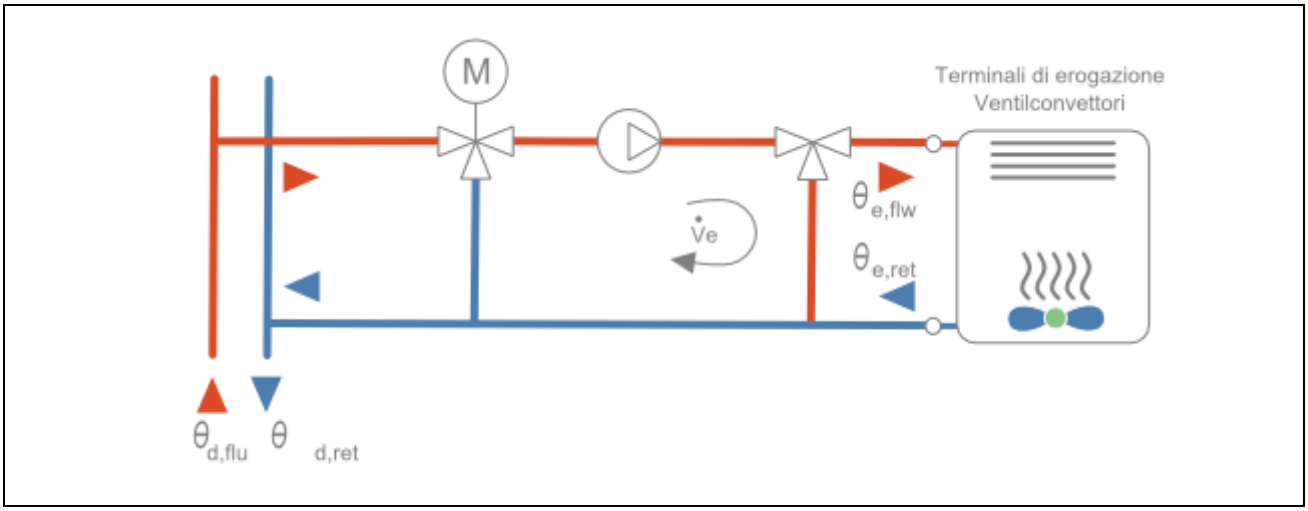

Maggiorazione potenza corpi scaldanti	***10,0***	%
ΔT nominale lato aria	***30,0***	°C
Esponente n del corpo scaldante	***1,00***	-
ΔT di progetto lato acqua	***10,0***	°C
Portata nominale	***100399,80***	kg/h

Criterio di calcolo ***Carico medio massimo*** ***70,0*** %

Temperatura minima di mandata ***35,0*** °C

Sovratemperatura della valvola miscelatrice ***5,0*** °C

		EMETTITORI		
Mese	**giorni**	**$\theta_{e,avg}$ [°C]**	**$\theta_{e,flw}$ [°C]**	**$\theta_{e,ret}$ [°C]**
ottobre	*17*	*35,0*	*35,0*	*35,0*
novembre	*30*	*35,0*	*35,0*	*35,0*
dicembre	*31*	*34,9*	*35,0*	*34,8*
gennaio	*31*	*34,9*	*35,0*	*34,9*
febbraio	*28*	*35,0*	*35,0*	*35,0*
marzo	*31*	*35,0*	*35,0*	*35,0*
aprile	*15*	*35,0*	*35,0*	*35,0*

Legenda simboli

$\theta_{e,avg}$ Temperatura media degli emettitori del circuito
$\theta_{e,flw}$ Temperatura di mandata degli emettitori del circuito
$\theta_{e,ret}$ Temperatura di ritorno degli emettitori del circuito

Dati comuni

Caratteristiche sottosistema di accumulo:

Dispersione termica ***7,068*** W/K
Ambiente di installazione ***--***
Fattore di recupero delle perdite ***1,00***
Temperatura ambiente installazione ***20,0*** °C

Temperatura dell'acqua:

		DISTRIBUZIONE		
Mese	**giorni**	**$\theta_{d,avg}$ [°C]**	**$\theta_{d,flw}$ [°C]**	**$\theta_{d,ret}$ [°C]**
ottobre	*17*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
novembre	*30*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
dicembre	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,8*
gennaio	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,9*
febbraio	*28*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
marzo	*31*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
aprile	*15*	*20,0*	*40,0*	*0,0*

Legenda simboli

$\theta_{d,avg}$ Temperatura media della rete di distribuzione
$\theta_{d,flw}$ Temperatura di mandata della rete di distribuzione
$\theta_{d,ret}$ Temperatura di ritorno della rete di distribuzione

SERVIZIO ACQUA CALDA SANITARIA

Rendimenti stagionali dell'impianto:

Descrizione	Simbolo	Valore	u.m.
Rendimento di erogazione	$\eta_{W,er}$	***100,0***	%
Rendimento di distribuzione utenza	$\eta_{W,du}$	***92,6***	%
Rendimento di accumulo	$\eta_{W,s}$	***73,4***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. utile)	$\eta_{W,gen,ut}$	***328,6***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non rinn.)	$\eta_{W,gen,p,nren}$	***168,5***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non tot.)	$\eta_{W,gen,p,tot}$	***69,8***	%
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. non rinn.)	$\eta_{W,g,p,nren}$	***169,5***	%
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. tot.)	$\eta_{W,g,p,tot}$	***52,6***	%

Dati per zona

Zona: ***Zona climatizzata***

Fabbisogno giornaliero di acqua sanitaria [l/g]:

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
250	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

Categoria DPR 412/93 ***E.1 (1)****

Temperatura di erogazione ***40,0*** °C

Temperatura di alimentazione [°C]

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
12,8	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*

Superficie utile ***11411,58*** m^2

Caratteristiche sottosistema di erogazione:

Rendimento di erogazione ***100,0*** %

Caratteristiche sottosistema di distribuzione utenza:

Metodo di calcolo ***Semplificato***

Sistemi installati dopo l'entrata in vigore della legge 373/76, rete corrente totalmente in ambiente climatizzato

Altri dati

Caratteristiche sottosistema di accumulo centralizzato:

Dispersione termica ***2,478*** W/K

Temperatura media dell'accumulo ***70,0*** °C

Ambiente di installazione ***Centrale termica***

Fattore di recupero delle perdite ***0,90***

Temperatura ambiente installazione [°C]

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
7,9	*10,2*	*13,6*	*16,6*	*21,7*	*26,8*	*27,7*	*26,9*	*22,9*	*18,0*	*12,4*	*8,5*

CENTRALE TERMICA

Elenco sistemi di generazione in centrale termica:

Priorità	Tipo di generatore	Metodo di calcolo
1	***Pompa di calore***	***secondo UNI/TS 11300-4***
2	***Pompa di calore***	***secondo UNI/TS 11300-4***
3	***Pompa di calore***	***secondo UNI/TS 11300-4***
4	***Pompa di calore***	***secondo UNI/TS 11300-4***
5	***Teleriscaldamento***	***-***

Modalità di funzionamento ***Contemporaneo***

SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE

Generatore 1 - Pompa di calore

Dati generali:

Servizio ***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria***

Tipo di generatore ***Pompa di calore***

Metodo di calcolo ***secondo UNI/TS 11300-4***

Marca/Serie/Modello ***GALLETTI LCP PS 294***

Tipo di pompa di calore ***Elettrica***

Temperatura di disattivazione $\theta_{H,off}$ ***20,0*** °C (per riscaldamento)

Sorgente fredda ***Aria esterna***

Temperatura di funzionamento (cut-off) minima ***-25,0*** °C

massima ***45,0*** °C

Sorgente calda ***Acqua di impianto***

Temperatura di funzionamento (cut-off) minima ***15,0*** °C

massima ***60,0*** °C

Temperatura della sorgente calda (acqua sanitaria) ***55,0*** °C

Prestazioni dichiarate:

Coefficiente di prestazione	COPe	***5,2***	
Potenza utile	P_u	***332,00***	kW
Potenza elettrica assorbita	P_{ass}	***63,97***	kW
Temperatura della sorgente fredda	θ_f	***7***	°C
Temperatura della sorgente calda	θ_c	***32***	°C

Fattori correttivi della pompa di calore:

Fattore di correzione Cc ***0,10*** -

CR	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Fc	*0,00*	*0,53*	*0,71*	*0,81*	*0,87*	*0,91*	*0,94*	*0,96*	*0,98*	*0,99*	*1,00*

Legenda simboli

CR Fattore di carico macchina della pompa di calore

Fc Fattore correttivo della pompa di calore

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica degli ausiliari indipendenti ***0*** W

Temperatura dell'acqua del generatore di calore:

Generatore di calore a temperatura scorrevole

Tipo di circuito ***Collegamento diretto***

		GENERAZIONE		
Mese	**giorni**	**$\theta_{gn,avg}$ [°C]**	**$\theta_{gn,flw}$ [°C]**	**$\theta_{gn,ret}$ [°C]**
ottobre	*17*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
novembre	*30*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
dicembre	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,8*
gennaio	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,9*
febbraio	*28*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
marzo	*31*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
aprile	*15*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Legenda simboli

$\theta_{gn,avg}$	Temperatura media del generatore di calore
$\theta_{gn,flw}$	Temperatura di mandata del generatore di calore
$\theta_{gn,ret}$	Temperatura di ritorno del generatore di calore

Vettore energetico:

Tipo ***Energia elettrica***

Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile)	$f_{p,ren}$	***0,470***	-
Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)	$f_{p,nren}$	***1,950***	-
Fattore di conversione in energia primaria	f_p	***2,420***	-
Fattore di emissione di CO_2		***0,4600***	kg_{CO2}/kWh

Generatore 2 - Pompa di calore

Dati generali:

Servizio ***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria***

Tipo di generatore ***Pompa di calore***

Metodo di calcolo ***secondo UNI/TS 11300-4***

Marca/Serie/Modello ***GALLETTI LCP PS 294***

Tipo di pompa di calore ***Elettrica***

Temperatura di disattivazione $\theta_{H,off}$ ***20,0*** °C (per riscaldamento)

Sorgente fredda ***Aria esterna***

Temperatura di funzionamento (cut-off) minima ***-25,0*** °C

massima ***45,0*** °C

Sorgente calda ***Acqua di impianto***

Temperatura di funzionamento (cut-off) minima ***15,0*** °C

massima ***60,0*** °C

Temperatura della sorgente calda (acqua sanitaria) ***55,0*** °C

Prestazioni dichiarate:

Coefficiente di prestazione COPe ***5,2***

Potenza utile	P_u	***332,00***	kW
Potenza elettrica assorbita	P_{ass}	***63,97***	kW
Temperatura della sorgente fredda	θ_f	***7***	°C
Temperatura della sorgente calda	θ_c	***32***	°C

Fattori correttivi della pompa di calore:

Fattore di correzione Cc ***0,10*** -

CR	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Fc	*0,00*	*0,53*	*0,71*	*0,81*	*0,87*	*0,91*	*0,94*	*0,96*	*0,98*	*0,99*	*1,00*

Legenda simboli

CR Fattore di carico macchina della pompa di calore
Fc Fattore correttivo della pompa di calore

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica degli ausiliari indipendenti ***0*** W

Temperatura dell'acqua del generatore di calore:

Generatore di calore a temperatura scorrevole

Tipo di circuito ***Collegamento diretto***

		GENERAZIONE		
Mese	**giorni**	**$\theta_{gn,avg}$ [°C]**	**$\theta_{gn,flw}$ [°C]**	**$\theta_{gn,ret}$ [°C]**
ottobre	*17*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
novembre	*30*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
dicembre	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,8*
gennaio	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,9*
febbraio	*28*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
marzo	*31*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
aprile	*15*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Legenda simboli

$\theta_{gn,avg}$ Temperatura media del generatore di calore
$\theta_{gn,flw}$ Temperatura di mandata del generatore di calore
$\theta_{gn,ret}$ Temperatura di ritorno del generatore di calore

Vettore energetico:

Tipo ***Energia elettrica***

Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile)	$f_{p,ren}$	***0,470***	-
Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)	$f_{p,nren}$	***1,950***	-
Fattore di conversione in energia primaria	f_p	***2,420***	-
Fattore di emissione di CO_2		***0,4600***	kg_{CO2}/kWh

Generatore 3 - Pompa di calore

Dati generali:

Servizio ***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria***
Tipo di generatore ***Pompa di calore***
Metodo di calcolo ***secondo UNI/TS 11300-4***

Marca/Serie/Modello ***GALLETTI LCP PS 294***

Tipo di pompa di calore ***Elettrica***

Temperatura di disattivazione	$\theta_{H,off}$	***20,0***	°C (per riscaldamento)

Sorgente fredda ***Aria esterna***

Temperatura di funzionamento (cut-off)	minima	***-25,0***	°C
	massima	***45,0***	°C

Sorgente calda ***Acqua di impianto***

Temperatura di funzionamento (cut-off)	minima	***15,0***	°C
	massima	***60,0***	°C
Temperatura della sorgente calda (acqua sanitaria)		***55,0***	°C

Prestazioni dichiarate:

Coefficiente di prestazione	COPe	***5,2***	
Potenza utile	P_u	***332,00***	kW
Potenza elettrica assorbita	P_{ass}	***63,97***	kW
Temperatura della sorgente fredda	θ_f	***7***	°C
Temperatura della sorgente calda	θ_c	***32***	°C

Fattori correttivi della pompa di calore:

Fattore di correzione Cc ***0,10*** -

CR	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Fc	*0,00*	*0,53*	*0,71*	*0,81*	*0,87*	*0,91*	*0,94*	*0,96*	*0,98*	*0,99*	*1,00*

Legenda simboli

CR Fattore di carico macchina della pompa di calore
Fc Fattore correttivo della pompa di calore

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica degli ausiliari indipendenti ***0*** W

Temperatura dell'acqua del generatore di calore:

Generatore di calore a temperatura scorrevole

Tipo di circuito ***Collegamento diretto***

		GENERAZIONE		
Mese	**giorni**	**$\theta_{gn,avg}$ [°C]**	**$\theta_{gn,flw}$ [°C]**	**$\theta_{gn,ret}$ [°C]**
ottobre	*17*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
novembre	*30*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
dicembre	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,8*
gennaio	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,9*
febbraio	*28*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
marzo	*31*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
aprile	*15*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Legenda simboli

$\theta_{gn,avg}$ Temperatura media del generatore di calore

$\theta_{gn,flw}$ Temperatura di mandata del generatore di calore
$\theta_{gn,ret}$ Temperatura di ritorno del generatore di calore

Vettore energetico:

Tipo	***Energia elettrica***		
Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile)	$f_{p,ren}$	***0,470***	-
Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)	$f_{p,nren}$	***1,950***	-
Fattore di conversione in energia primaria	f_p	***2,420***	-
Fattore di emissione di CO_2		***0,4600***	kg_{CO2}/kWh

Generatore 4 - Pompa di calore

Dati generali:

Servizio	***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria***
Tipo di generatore	***Pompa di calore***
Metodo di calcolo	***secondo UNI/TS 11300-4***
Marca/Serie/Modello	***GALLETTI LCP PS 294***
Tipo di pompa di calore	***Elettrica***

Temperatura di disattivazione	$\theta_{H,off}$	***20,0***	°C (per riscaldamento)
Sorgente fredda	***Aria esterna***		
Temperatura di funzionamento (cut-off)	minima	***-25,0***	°C
	massima	***45,0***	°C
Sorgente calda	***Acqua di impianto***		
Temperatura di funzionamento (cut-off)	minima	***15,0***	°C
	massima	***60,0***	°C
Temperatura della sorgente calda (acqua sanitaria)		***55,0***	°C

Prestazioni dichiarate:

Coefficiente di prestazione	COPe	***5,2***	
Potenza utile	P_u	***332,00***	kW
Potenza elettrica assorbita	P_{ass}	***63,97***	kW
Temperatura della sorgente fredda	θ_f	***7***	°C
Temperatura della sorgente calda	θ_c	***32***	°C

Fattori correttivi della pompa di calore:

Fattore di correzione Cc ***0,10*** -

CR	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Fc	*0,00*	*0,53*	*0,71*	*0,81*	*0,87*	*0,91*	*0,94*	*0,96*	*0,98*	*0,99*	*1,00*

Legenda simboli
CR Fattore di carico macchina della pompa di calore
Fc Fattore correttivo della pompa di calore

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica degli ausiliari indipendenti ***0*** W

Temperatura dell'acqua del generatore di calore:

Generatore di calore a temperatura scorrevole

Tipo di circuito ***Collegamento diretto***

		GENERAZIONE		
Mese	**giorni**	**$\theta_{gn,avg}$ [°C]**	**$\theta_{gn,flw}$ [°C]**	**$\theta_{gn,ret}$ [°C]**
ottobre	*17*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
novembre	*30*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
dicembre	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,8*
gennaio	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,9*
febbraio	*28*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
marzo	*31*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
aprile	*15*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Legenda simboli

$\theta_{gn,avg}$	Temperatura media del generatore di calore
$\theta_{gn,flw}$	Temperatura di mandata del generatore di calore
$\theta_{gn,ret}$	Temperatura di ritorno del generatore di calore

Vettore energetico:

Tipo	***Energia elettrica***		
Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile)	$f_{p,ren}$	***0,470***	-
Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)	$f_{p,nren}$	***1,950***	-
Fattore di conversione in energia primaria	f_p	***2,420***	-
Fattore di emissione di CO_2		***0,4600***	kg_{CO2}/kWh

Generatore 5 - Teleriscaldamento

Dati generali:

Servizio	***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria***
Tipo di generatore	***Teleriscaldamento***
Metodo di calcolo	***-***

Descrizione				
Potenza utile nominale	Φ_{ss}	***1195,17***	kW	
Temperatura media del fluido	$\theta_{ss,w,avg}$	***90,0***	°C	
Percentuale di perdita della sottostazione	$P'_{ss,env}$	***0,5***	%	
Temperatura media del fluido	$\theta_{ss,w,rif}$	***75,0***	°C	(valore di riferimento)
Temperatura ambiente di installazione	$\theta_{ss,a,rif}$	***12,0***	°C	(valore di riferimento)

Ambiente di installazione:

Ambiente di installazione	***Interno***		
Fattore di riduzione delle perdite	$k_{gn,env}$	***0,00***	-
Temperatura ambiente installazione		***20,0***	°C

Vettore energetico:

Tipo	***Teleriscaldamento***		
Potere calorifico inferiore	H_i	***1,000***	kWh/kWht
Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile)	$f_{p,ren}$	***0,000***	-

Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)	$f_{p,nren}$	***1,500***	-
Fattore di conversione in energia primaria	f_p	***1,500***	-
Fattore di emissione di CO_2		***0,3000***	kg_{CO2}/kWh

RISULTATI DI CALCOLO MENSILI

Risultati mensili servizio ventilazione – impianto aeraulico

Edificio : Università Bergamo

Fabbisogni termici ed elettrici

		Fabbisogni termici				Fabbisogni elettrici			
Mese	**gg**	**$Q_{H,risc,sys,out}$ [kWh]**	**$Q_{H,hum,sys,out}$ [kWh]**	**$Q_{H,risc,gen,out}$ [kWh]**	**$Q_{H,risc,gen,in}$ [kWh]**	**$Q_{H,risc,dp,aux}$ [kWh]**	**$Q_{H,risc,gen,aux}$ [kWh]**	**$Q_{WV,aux,el}$ [kWh]**	**$Q_{H,hum,el}$ [kWh]**
gennaio	*31*	*16566*	*0*	*16566*	*7740*	*0*	*0*	*0*	*0*
febbraio	*28*	*12950*	*0*	*12950*	*7702*	*0*	*0*	*0*	*0*
marzo	*31*	*11044*	*0*	*11044*	*8386*	*0*	*0*	*0*	*0*
aprile	*15*	*3938*	*0*	*3938*	*3755*	*0*	*0*	*0*	*0*
maggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*3719*	*0*	*3719*	*4016*	*0*	*0*	*0*	*0*
novembre	*30*	*11813*	*0*	*11813*	*7190*	*0*	*0*	*0*	*0*
dicembre	*31*	*15985*	*0*	*15985*	*7196*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOTALI	***183***	***76014***	***0***	***76014***	***45985***	***0***	***0***	***0***	***0***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,risc,sys,out}$	Fabbisogno ideale di energia termica utile per il preriscaldamento dell'aria
$Q_{H,hum,sys,out}$	Fabbisogno ideale di energia termica utile per umidificazione
$Q_{H,risc,gen,out}$	Fabbisogno in uscita dalla generazione
$Q_{H,risc,gen,in}$	Fabbisogno in ingresso alla generazione
$Q_{H,risc,dp,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione primaria
$Q_{H,risc,gen,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari generazione
$Q_{WV,aux,el}$	Fabbisogno elettrico ugelli
$Q_{H,hum,el}$	Fabbisogno elettrico umidificazione con immissione di vapore

Dettagli impianto termico

Mese	**gg**	**$\eta_{H,risc,dp}$ [%]**	**$\eta_{H,risc,gen,p,nren}$ [%]**	**$\eta_{H,risc,gen,p,tot}$ [%]**
gennaio	*31*	-	*109,8*	*88,4*
febbraio	*28*	-	*86,2*	*69,5*
marzo	*31*	-	*67,5*	*54,4*
aprile	*15*	-	*53,8*	*43,3*
maggio	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-
ottobre	*17*	-	*47,5*	*38,3*
novembre	*30*	-	*84,3*	*67,9*
dicembre	*31*	-	*113,9*	*91,8*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$\eta_{H,risc,dp}$	Rendimento mensile di distribuzione primaria per il riscaldamento dell'aria
$\eta_{H,risc,gen,p,nren}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,risc,gen,p,tot}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria totale

Fabbisogno di energia primaria impianto aeraulico

Mese	gg	$Q_{H,risc,gn,in}$ [kWh]	$Q_{H,risc,aux}$ [kWh]	$Q_{H,risc,p,nren}$ [kWh]	$Q_{H,risc,p,tot}$ [kWh]
gennaio	31	7740	7740	13067	17255
febbraio	28	7702	7702	11161	15829
marzo	31	8386	8386	10148	15776
aprile	15	3755	3755	3760	6493
maggio	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-
ottobre	17	4016	4016	5544	8054
novembre	30	7190	7190	11913	15865
dicembre	31	7196	7196	12658	16414
TOTALI	**183**	**45985**	**45985**	**68252**	**95687**

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento aria
$Q_{H,risc,gn,in}$	Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per riscaldamento aria
$Q_{H,risc,aux}$	Fabbisogno elettrico totale per riscaldamento aria
$Q_{H,risc,p,nren}$	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento aria
$Q_{H,risc,p,tot}$	Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento aria

Risultati mensili servizio riscaldamento – impianto idronico

Edificio : Università Bergamo

Fabbisogni termici ed elettrici

		Fabbisogni termici							
Mese	gg	$Q_{H,nd}$ [kWh]	$Q_{H,sys,out}$ [kWh]	$Q'_{H,sys,out}$ [kWh]	$Q_{H,sys,out,int}$ [kWh]	$Q_{H,sys,out,cont}$ [kWh]	$Q_{H,sys,out,corr}$ [kWh]	$Q_{H,gen,out}$ [kWh]	$Q_{H,gen,in}$ [kWh]
gennaio	31	164749	29226	15494	15494	13944	11156	12263	5729
febbraio	28	105038	9335	3320	3320	2988	2391	2641	1570
marzo	31	62476	1730	294	294	264	211	251	190
aprile	15	17160	191	0	0	0	0	0	0
maggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	17	22871	473	48	48	43	34	48	52
novembre	30	101801	11193	4475	4475	4027	3222	3554	2163
dicembre	31	164297	32377	18317	18317	16485	13188	14494	6525
TOTALI	**183**	**638392**	**84525**	**41947**	**41947**	**37753**	**30202**	**33250**	**16230**

Legenda simboli

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,nd}$ Fabbisogno di energia termica utile del fabbricato (ventilazione naturale)
$Q_{H,sys,out}$ Fabbisogno di energia termica utile dell'edificio (ventilazione meccanica)
$Q'_{H,sys,out}$ Fabbisogno ideale netto
$Q_{H,sys,out,int}$ Fabbisogno corretto per intermittenza
$Q_{H,sys,out,cont}$ Fabbisogno corretto per contabilizzazione
$Q_{H,sys,out,corr}$ Fabbisogno corretto per ulteriori fattori
$Q_{H,gen,out}$ Fabbisogno in uscita dalla generazione
$Q_{H,gen,in}$ Fabbisogno in ingresso alla generazione

		Fabbisogni elettrici			
Mese	**gg**	**$Q_{H,em,aux}$ [kWh]**	**$Q_{H,du,aux}$ [kWh]**	**$Q_{H,dp,aux}$ [kWh]**	**$Q_{H,gen,aux}$ [kWh]**
gennaio	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
febbraio	*28*	*0*	*0*	*0*	*0*
marzo	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
aprile	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*
maggio	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*0*	*0*	*0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOTALI	***183***	***0***	***0***	***0***	***0***

Legenda simboli
gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,em,aux}$ Fabbisogno elettrico ausiliari emissione
$Q_{H,du,aux}$ Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione di utenza
$Q_{H,dp,aux}$ Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione primaria
$Q_{H,gen,aux}$ Fabbisogno elettrico ausiliari generazione

Dettagli impianto termico

Mese	**gg**	**$\eta_{H,rg}$ [%]**	**$\eta_{H,d}$ [%]**	**$\eta_{H,s}$ [%]**	**$\eta_{H,dp}$ [%]**	**$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]**	**$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]**	**$\eta_{H,g,p,nren}$ [%]**	**$\eta_{H,g,p,tot}$ [%]**
gennaio	*31*	*99,0*	*95,9*	*99,9*	*100,0*	*109,8*	*88,4*	*121,9*	*92,3*
febbraio	*28*	*99,0*	*95,9*	*99,4*	*100,0*	*86,2*	*69,5*	*114,2*	*80,5*
marzo	*31*	*99,0*	*95,9*	*92,7*	*100,0*	*67,5*	*54,4*	*108,4*	*69,8*
aprile	*15*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*104,7*	*60,6*
maggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*99,0*	*95,9*	*78,9*	*100,0*	*47,5*	*38,3*	*66,8*	*46,0*
novembre	*30*	*99,0*	*95,9*	*99,5*	*100,0*	*84,3*	*67,9*	*97,0*	*72,8*
dicembre	*31*	*99,0*	*95,9*	*99,9*	*100,0*	*113,9*	*91,8*	*120,9*	*93,2*

Legenda simboli
gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$\eta_{H,rg}$ Rendimento mensile di regolazione
$\eta_{H,d}$ Rendimento mensile di distribuzione
$\eta_{H,s}$ Rendimento mensile di accumulo
$\eta_{H,dp}$ Rendimento mensile di distribuzione primaria
$\eta_{H,gen,p,nren}$ Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$ Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria totale

$\eta_{H,g,p,nren}$ Rendimento globale medio mensile rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,g,p,tot}$ Rendimento globale medio mensile rispetto all'energia primaria totale

Dettagli generatore: ***1 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{H,gn,out}$ [kWh]	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{H,gen,ut}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	31	28829	13469	214,0	109,8	88,4	13469
febbraio	28	15591	9272	168,1	86,2	69,5	9272
marzo	31	11294	8577	131,7	67,5	54,4	8577
aprile	15	3938	3755	104,9	53,8	43,3	3755
maggio	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	17	3767	4068	92,6	47,5	38,3	4068
novembre	30	15367	9353	164,3	84,3	67,9	9353
dicembre	31	30479	13721	222,1	113,9	91,8	13721

Mese	gg	COP [-]
gennaio	31	2,14
febbraio	28	1,68
marzo	31	1,32
aprile	15	1,05
maggio	-	-
giugno	-	-
luglio	-	-
agosto	-	-
settembre	-	-
ottobre	17	0,93
novembre	30	1,64
dicembre	31	2,22

Legenda simboli
gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,gn,out}$ Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
$Q_{H,gn,in}$ Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
$\eta_{H,gen,ut}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{H,gen,p,nren}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile Consumo mensile di combustibile
COP Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***2 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{H,gn,out}$ [kWh]	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{H,gen,ut}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
febbraio	28	0	0	0,0	0,0	0,0	0
marzo	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
aprile	15	0	0	0,0	0,0	0,0	0
maggio	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-

agosto	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	17	0	0	0,0	0,0	0,0	0
novembre	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
dicembre	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0

Mese	gg	COP [-]
gennaio	31	0,00
febbraio	28	0,00
marzo	31	0,00
aprile	15	0,00
maggio	-	-
giugno	-	-
luglio	-	-
agosto	-	-
settembre	-	-
ottobre	17	0,00
novembre	30	0,00
dicembre	31	0,00

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
$Q_{H,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
$\eta_{H,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{H,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile
COP	Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***3 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{H,gn,out}$ [kWh]	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{H,gen,ut}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
febbraio	28	0	0	0,0	0,0	0,0	0
marzo	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
aprile	15	0	0	0,0	0,0	0,0	0
maggio	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	17	0	0	0,0	0,0	0,0	0
novembre	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
dicembre	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0

Mese	gg	COP [-]
gennaio	31	0,00
febbraio	28	0,00
marzo	31	0,00
aprile	15	0,00
maggio	-	-

giugno	-	-
luglio	-	-
agosto	-	-
settembre	-	-
ottobre	*17*	*0,00*
novembre	*30*	*0,00*
dicembre	*31*	*0,00*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
$Q_{H,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
$\eta_{H,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{H,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile
COP	Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***4 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{H,gn,out}$ [kWh]	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{H,gen,ut}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
febbraio	*28*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
marzo	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
aprile	*15*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
maggio	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*

Mese	gg	COP [-]
gennaio	*31*	*0,00*
febbraio	*28*	*0,00*
marzo	*31*	*0,00*
aprile	*15*	*0,00*
maggio	-	-
giugno	-	-
luglio	-	-
agosto	-	-
settembre	-	-
ottobre	*17*	*0,00*
novembre	*30*	*0,00*
dicembre	*31*	*0,00*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
$Q_{H,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
$\eta_{H,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{H,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale

Combustibile	Consumo mensile di combustibile
COP	Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***5 - Teleriscaldamento***

Mese	gg	$Q_{H,gn,out}$ [kWh]	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{H,gen,ut}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWht]
gennaio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
febbraio	28	0	0	0,0	0,0	0,0	0
marzo	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
aprile	15	0	0	0,0	0,0	0,0	0
maggio	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	17	0	0	0,0	0,0	0,0	0
novembre	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
dicembre	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0

Mese	gg	FC [-]
gennaio	31	0,000
febbraio	28	0,000
marzo	31	0,000
aprile	15	0,000
maggio	-	-
giugno	-	-
luglio	-	-
agosto	-	-
settembre	-	-
ottobre	17	0,000
novembre	30	0,000
dicembre	31	0,000

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
$Q_{H,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
$\eta_{H,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{H,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile
FC	Fattore di carico

Fabbisogno di energia primaria impianto idronico

Mese	gg	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$Q_{H,aux}$ [kWh]	$Q_{H,p,nren}$ [kWh]	$Q_{H,p,tot}$ [kWh]
gennaio	31	5729	5729	9673	12773
febbraio	28	1570	1570	2276	3228
marzo	31	190	190	230	358
aprile	15	0	0	0	0
maggio	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-

agosto	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*52*	*52*	*71*	*104*
novembre	*30*	*2163*	*2163*	*3585*	*4774*
dicembre	*31*	*6525*	*6525*	*11478*	*14883*
TOTALI	***183***	***16230***	***16230***	***27313***	***36119***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,gn,in}$	Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per riscaldamento
$Q_{H,aux}$	Fabbisogno elettrico totale per riscaldamento
$Q_{H,p,nren}$	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento
$Q_{H,p,tot}$	Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento

Fabbisogno di energia primaria impianto idronico e aeraulico

Mese	gg	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$Q_{H,aux}$ [kWh]	$Q_{H,p,nren}$ [kWh]	$Q_{H,p,tot}$ [kWh]
gennaio	*31*	*13469*	*13469*	*22741*	*30029*
febbraio	*28*	*9272*	*9272*	*13436*	*19057*
marzo	*31*	*8577*	*8577*	*10379*	*16134*
aprile	*15*	*3755*	*3755*	*3760*	*6493*
maggio	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*4068*	*4068*	*5615*	*8157*
novembre	*30*	*9353*	*9353*	*15498*	*20639*
dicembre	*31*	*13721*	*13721*	*24136*	*31297*
TOTALI	***183***	***62215***	***62215***	***95565***	***131806***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per impianto idronico e aeraulico
$Q_{H,gn,in}$	Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per impianto idronico e aeraulico
$Q_{H,aux}$	Fabbisogno elettrico totale per impianto idronico e aeraulico
$Q_{H,p,nren}$	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per impianto idronico e aeraulico
$Q_{H,p,tot}$	Fabbisogno di energia primaria totale per impianto idronico e aeraulico

Pannelli solari fotovoltaici

Energia elettrica da produzione fotovoltaica [kWh]:

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
3392	*5161*	*8323*	*9632*	*12065*	*13354*	*14553*	*12775*	*9672*	*5333*	*3128*	*2500*

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile	$Q_{H,p,nren}$	***95565***	kWh/anno
Fabbisogno di energia primaria totale	$Q_{H,p,tot}$	***131806***	kWh/anno
Rendimento globale medio stagionale (rispetto all'energia primaria non rinnovabile)	$\eta_{H,g,p,nren}$	***111,1***	%
Rendimento globale medio stagionale (rispetto all'energia primaria totale)	$\eta_{H,g,p,tot}$	***80,6***	%
Consumo di energia elettrica effettivo		***49008***	kWh/anno

Risultati mensili servizio acqua calda sanitaria

Edificio : Università Bergamo

Fabbisogni termici ed elettrici

		Fabbisogni termici					Fabbisogni elettrici		
Mese	**gg**	**$Q_{W,sys,out}$ [kWh]**	**$Q_{W,sys,out,rec}$ [kWh]**	**$Q_{W,sys,out,cont}$ [kWh]**	**$Q_{W,gen,out}$ [kWh]**	**$Q_{W,gen,in}$ [kWh]**	**$Q_{W,ric,aux}$ [kWh]**	**$Q_{W,dp,aux}$ [kWh]**	**$Q_{W,gen,aux}$ [kWh]**
gennaio	*31*	*245*	*245*	*245*	*379*	*142*	*0*	*0*	*0*
febbraio	*28*	*222*	*222*	*222*	*339*	*121*	*0*	*0*	*0*
marzo	*31*	*245*	*245*	*245*	*369*	*122*	*0*	*0*	*0*
aprile	*30*	*237*	*237*	*237*	*352*	*109*	*0*	*0*	*0*
maggio	*31*	*245*	*245*	*245*	*354*	*97*	*0*	*0*	*0*
giugno	*30*	*237*	*237*	*237*	*333*	*79*	*0*	*0*	*0*
luglio	*31*	*245*	*245*	*245*	*343*	*79*	*0*	*0*	*0*
agosto	*31*	*245*	*245*	*245*	*344*	*82*	*0*	*0*	*0*
settembre	*30*	*237*	*237*	*237*	*340*	*91*	*0*	*0*	*0*
ottobre	*31*	*245*	*245*	*245*	*361*	*109*	*0*	*0*	*0*
novembre	*30*	*237*	*237*	*237*	*359*	*123*	*0*	*0*	*0*
dicembre	*31*	*245*	*245*	*245*	*378*	*140*	*0*	*0*	*0*
TOTALI	***365***	***2888***	***2888***	***2888***	***4252***	***1294***	***0***	***0***	***0***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,sys,out}$	Fabbisogno ideale per acqua sanitaria
$Q_{W,sys,out,rec}$	Fabbisogno corretto per recupero di calore dai reflui di scarico delle docce
$Q_{W,sys,out,cont}$	Fabbisogno corretto per contabilizzazione
$Q_{W,gen,out}$	Fabbisogno in uscita dalla generazione
$Q_{W,gen,in}$	Fabbisogno in ingresso alla generazione
$Q_{W,ric,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari ricircolo
$Q_{W,dp,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione primaria
$Q_{W,gen,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari generazione

Dettagli impianto termico

Mese	**gg**	**$\eta_{W,d}$ [%]**	**$\eta_{W,s}$ [%]**	**$\eta_{W,ric}$ [%]**	**$\eta_{W,dp}$ [%]**	**$\eta_{W,gen,p,nren}$ [%]**	**$\eta_{W,gen,p,tot}$ [%]**	**$\eta_{W,g,p,nren}$ [%]**	**$\eta_{W,g,p,tot}$ [%]**
gennaio	*31*	*92,6*	*69,8*	*-*	*-*	*137,4*	*62,5*	*102,6*	*42,3*
febbraio	*28*	*92,6*	*70,6*	*-*	*-*	*143,5*	*64,1*	*126,3*	*45,7*
marzo	*31*	*92,6*	*71,8*	*-*	*-*	*154,5*	*66,7*	*165,5*	*50,4*
aprile	*30*	*92,6*	*72,9*	*-*	*-*	*164,8*	*69,0*	*216,6*	*54,7*
maggio	*31*	*92,6*	*74,8*	*-*	*-*	*186,6*	*73,5*	*285,7*	*60,4*
giugno	*30*	*92,6*	*76,9*	*-*	*-*	*215,9*	*78,7*	*292,5*	*64,1*
luglio	*31*	*92,6*	*77,3*	*-*	*-*	*222,2*	*79,7*	*302,0*	*65,1*
agosto	*31*	*92,6*	*76,9*	*-*	*-*	*215,4*	*78,6*	*275,4*	*63,5*
settembre	*30*	*92,6*	*75,3*	*-*	*-*	*192,3*	*74,6*	*247,8*	*59,7*
ottobre	*31*	*92,6*	*73,4*	*-*	*-*	*170,4*	*70,2*	*163,6*	*52,3*
novembre	*30*	*92,6*	*71,4*	*-*	*-*	*150,1*	*65,7*	*116,7*	*45,6*
dicembre	*31*	*92,6*	*70,0*	*-*	*-*	*138,9*	*62,9*	*99,9*	*42,2*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$\eta_{W,d}$	Rendimento mensile di distribuzione
$\eta_{W,s}$	Rendimento mensile di accumulo
$\eta_{W,ric}$	Rendimento mensile della rete di ricircolo
$\eta_{W,dp}$	Rendimento mensile di distribuzione primaria
$\eta_{W,gen,p,nren}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{W,gen,p,tot}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria totale
$\eta_{W,g,p,nren}$	Rendimento globale medio mensile rispetto all'energia primaria non rinnovabile

$\eta_{W,g,p,tot}$ Rendimento globale medio mensile rispetto all'energia primaria totale

Dettagli generatore: ***1 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{W,gn,out}$ [kWh]	$Q_{W,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{W,gen,ut}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	31	379	142	268,0	137,4	62,5	142
febbraio	28	339	121	279,9	143,5	64,1	121
marzo	31	369	122	301,3	154,5	66,7	122
aprile	30	352	109	321,3	164,8	69,0	109
maggio	31	354	97	363,8	186,6	73,5	97
giugno	30	333	79	421,0	215,9	78,7	79
luglio	31	343	79	433,2	222,2	79,7	79
agosto	31	344	82	420,1	215,4	78,6	82
settembre	30	340	91	375,1	192,3	74,6	91
ottobre	31	361	109	332,2	170,4	70,2	109
novembre	30	359	123	292,7	150,1	65,7	123
dicembre	31	378	140	270,9	138,9	62,9	140

Mese	gg	COP [-]
gennaio	31	2,68
febbraio	28	2,80
marzo	31	3,01
aprile	30	3,21
maggio	31	3,64
giugno	30	4,21
luglio	31	4,33
agosto	31	4,20
settembre	30	3,75
ottobre	31	3,32
novembre	30	2,93
dicembre	31	2,71

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
$\eta_{W,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{W,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{W,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile
COP	Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***2 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{W,gn,out}$ [kWh]	$Q_{W,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{W,gen,ut}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
febbraio	28	0	0	0,0	0,0	0,0	0
marzo	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
aprile	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
maggio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
giugno	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
luglio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
agosto	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0

settembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
ottobre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*

Mese	gg	COP [-]
gennaio	*31*	*0,00*
febbraio	*28*	*0,00*
marzo	*31*	*0,00*
aprile	*30*	*0,00*
maggio	*31*	*0,00*
giugno	*30*	*0,00*
luglio	*31*	*0,00*
agosto	*31*	*0,00*
settembre	*30*	*0,00*
ottobre	*31*	*0,00*
novembre	*30*	*0,00*
dicembre	*31*	*0,00*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
$\eta_{W,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{W,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{W,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile
COP	Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***3 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{W,gn,out}$ [kWh]	$Q_{W,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{W,gen,ut}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
febbraio	*28*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
marzo	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
aprile	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
maggio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
giugno	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
luglio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
agosto	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
settembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
ottobre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*

Mese	gg	COP [-]
gennaio	*31*	*0,00*
febbraio	*28*	*0,00*
marzo	*31*	*0,00*
aprile	*30*	*0,00*
maggio	*31*	*0,00*
giugno	*30*	*0,00*

luglio	*31*	*0,00*
agosto	*31*	*0,00*
settembre	*30*	*0,00*
ottobre	*31*	*0,00*
novembre	*30*	*0,00*
dicembre	*31*	*0,00*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
$\eta_{W,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{W,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{W,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile
COP	Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***4 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{W,gn,out}$ [kWh]	$Q_{W,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{W,gen,ut}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
febbraio	*28*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
marzo	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
aprile	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
maggio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
giugno	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
luglio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
agosto	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
settembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
ottobre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*

Mese	gg	COP [-]
gennaio	*31*	*0,00*
febbraio	*28*	*0,00*
marzo	*31*	*0,00*
aprile	*30*	*0,00*
maggio	*31*	*0,00*
giugno	*30*	*0,00*
luglio	*31*	*0,00*
agosto	*31*	*0,00*
settembre	*30*	*0,00*
ottobre	*31*	*0,00*
novembre	*30*	*0,00*
dicembre	*31*	*0,00*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
$\eta_{W,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{W,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{W,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile

COP Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***5 - Teleriscaldamento***

Mese	gg	$Q_{W,gn,out}$ [kWh]	$Q_{W,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{W,gen,ut}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWht]
gennaio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
febbraio	28	0	0	0,0	0,0	0,0	0
marzo	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
aprile	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
maggio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
giugno	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
luglio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
agosto	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
settembre	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
ottobre	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
novembre	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
dicembre	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0

Mese	gg	FC [-]
gennaio	31	0,000
febbraio	28	0,000
marzo	31	0,000
aprile	30	0,000
maggio	31	0,000
giugno	30	0,000
luglio	31	0,000
agosto	31	0,000
settembre	30	0,000
ottobre	31	0,000
novembre	30	0,000
dicembre	31	0,000

Legenda simboli

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,out}$ Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,in}$ Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
$\eta_{W,gen,ut}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{W,gen,p,nren}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{W,gen,p,tot}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile Consumo mensile di combustibile
FC Fattore di carico

Fabbisogno di energia primaria impianto acqua calda sanitaria

Mese	gg	$Q_{W,gn,in}$ [kWh]	$Q_{W,aux}$ [kWh]	$Q_{W,p,nren}$ [kWh]	$Q_{W,p,tot}$ [kWh]
gennaio	31	142	142	239	580
febbraio	28	121	121	175	485
marzo	31	122	122	148	487
aprile	30	109	109	110	434
maggio	31	97	97	86	406
giugno	30	79	79	81	370
luglio	31	79	79	81	377

agosto	*31*	*82*	*82*	*89*	*386*
settembre	*30*	*91*	*91*	*96*	*397*
ottobre	*31*	*109*	*109*	*150*	*469*
novembre	*30*	*123*	*123*	*203*	*521*
dicembre	*31*	*140*	*140*	*246*	*582*
TOTALI	***365***	***1294***	***1294***	***1704***	***5492***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,in}$	Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per acqua sanitaria
$Q_{W,aux}$	Fabbisogno elettrico totale per acqua sanitaria
$Q_{W,p,nren}$	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per acqua sanitaria
$Q_{W,p,tot}$	Fabbisogno di energia primaria totale per acqua sanitaria

Pannelli solari fotovoltaici

Energia elettrica da produzione fotovoltaica [kWh]:

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
3392	*5161*	*8323*	*9632*	*12065*	*13354*	*14553*	*12775*	*9672*	*5333*	*3128*	*2500*

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile	$Q_{W,p,nren}$	***1704***	kWh/anno
Fabbisogno di energia primaria totale	$Q_{W,p,tot}$	***5492***	kWh/anno
Rendimento globale medio stagionale (rispetto all'energia primaria non rinnovabile)	$\eta_{W,g,p,nren}$	***169,5***	%
Rendimento globale medio stagionale (rispetto all'energia primaria totale)	$\eta_{W,g,p,tot}$	***52,6***	%
Consumo di energia elettrica effettivo		***874***	kWh/anno

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA
secondo UNI/TS 11300-3

Edificio : Università Bergamo

Modalità di funzionamento dell'impianto:
Continuato

Fattore correttivo per contabilizzazione: ***0,90***

Fattore correttivo dell'energia utile: ***0,9***

SERVIZIO RAFFRESCAMENTO

Rendimenti stagionali dell'impianto:

Descrizione	Simbolo	Valore	u.m.
Rendimento di emissione	$\eta_{C,e}$	***98,0***	%
Rendimento di regolazione	$\eta_{C,rg}$	***98,0***	%
Rendimento di distribuzione	$\eta_{C,d}$	***100,0***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. utile)	$\eta_{C,gen,ut}$	***472,0***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non rinn.)	$\eta_{C,gen,p,nren}$	***242,1***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non tot.)	$\eta_{C,gen,p,tot}$	***195,0***	%
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. non rinn.)	$\eta_{C,g,p,nren}$	***438,0***	%
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. tot.)	$\eta_{C,g,p,tot}$	***258,9***	%

Caratteristiche sottosistema di emissione:
Tipo di terminale di erogazione ***Ventilconvettori idronici***
Fabbisogni elettrici ***0*** W

Caratteristiche sottosistema di regolazione:
Tipo ***Controllo singolo ambiente***
Caratteristiche ***Regolazione modulante (banda 1°C)***

SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE

Dati generali:
Servizio ***Raffrescamento***
Tipo di generatore ***Pompa di calore***
Metodo di calcolo ***secondo UNI/TS 11300-3***

Marca/Serie/Modello ***GALLETTI LCP PS 294***
Tipo di pompa di calore ***Elettrica***
Potenza frigorifera nominale $\Phi_{gn,nom}$ ***1192,00*** kW

Sorgente unità esterna ***Aria***

Temperatura bulbo secco aria esterna ***31,0*** °C

Sorgente unità interna ***Acqua***

Temperatura acqua in uscita dal condensatore ***7,0*** °C

Prestazioni dichiarate:

Fk [%]	100%	75%	50%	25%	20%	15%	10%	5%	2%	1%
EER [-]	*4,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Legenda simboli

Fk Fattore di carico della pompa di calore
EER Prestazione della pompa di calore

Dati unità esterna:

Percentuale portata d'aria dei canali ***100,0*** % (valore rispetto alla portata nominale)
Assenza di setti insonorizzati
Lunghezza tubazione di mandata ***10,00*** m

Dati unità interna:

Salto termico all'evaporatore ***5,0*** °C
Fattore di sporcamento ***0,04403*** m^2K/kW
Percentuale di glicole ***20,0*** %

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica degli ausiliari ***0*** W

Vettore energetico:

Tipo ***Energia elettrica***

Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile)	$f_{p,ren}$	***0,470***	-
Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)	$f_{p,nren}$	***1,950***	-
Fattore di conversione in energia primaria	f_p	***2,420***	-
Fattore di emissione di CO_2		***0,4600***	kg_{CO2}/kWh

RISULTATI DI CALCOLO MENSILI

Risultati mensili servizio raffrescamento

Edificio : Università Bergamo

Fabbisogni termici

Mese	gg	$Q_{C,nd}$ [kWh]	$Q_{C,sys,out}$ [kWh]	$Q_{C,sys,out,cont}$ [kWh]	$Q_{C,sys,out,corr}$ [kWh]	Q_{cr} [kWh]	Q_v [kWh]	$Q_{C,gen,out}$ [kWh]	$Q_{C,gen,in}$ [kWh]
gennaio	*31*	*1*	*72*	*65*	*58*	*60*	*0*	*60*	*13*
febbraio	*28*	*7*	*939*	*845*	*760*	*792*	*0*	*792*	*168*
marzo	*31*	*58*	*8840*	*7956*	*7161*	*7456*	*0*	*7456*	*1580*
aprile	*30*	*282*	*26028*	*23425*	*21083*	*21952*	*0*	*21952*	*4651*
maggio	*31*	*6106*	*57538*	*51784*	*46605*	*48527*	*0*	*48527*	*10281*
giugno	*30*	*64097*	*85206*	*76686*	*69017*	*71863*	*7314*	*79177*	*16775*
luglio	*31*	*80065*	*94462*	*85016*	*76514*	*79669*	*9888*	*89557*	*18974*
agosto	*31*	*63620*	*85024*	*76521*	*68869*	*71709*	*9071*	*80780*	*17114*

settembre	*30*	*7556*	*54330*	*48897*	*44007*	*45822*	*0*	*45822*	*9708*
ottobre	*31*	*101*	*13573*	*12215*	*10994*	*11447*	*0*	*11447*	*2425*
novembre	*30*	*3*	*354*	*319*	*287*	*298*	*0*	*298*	*63*
dicembre	*31*	*1*	*34*	*31*	*28*	*29*	*0*	*29*	*6*
TOTALI	***365***	***221896***	***426399***	***383759***	***345383***	***359624***	***26273***	***385897***	***81758***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento
$Q_{C,nd}$	Fabbisogno di energia termica utile del fabbricato (ventilazione naturale)
$Q_{C,sys,out}$	Fabbisogno di energia termica utile dell'edificio (ventilazione meccanica)
$Q_{C,sys,out,cont}$	Fabbisogno corretto per contabilizzazione
$Q_{C,sys,out,corr}$	Fabbisogno corretto per ulteriori fattori
Q_{cr}	Fabbisogno effettivo di energia termica
Q_{v}	Fabbisogno per il trattamento dell'aria
$Q_{C,gen,out}$	Fabbisogno in uscita dalla generazione
$Q_{C,gen,in}$	Fabbisogno in ingresso alla generazione

Fabbisogni elettrici

Mese	gg	$Q_{C,em,aux}$ [kWh]	$Q_{C,du,aux}$ [kWh]	$Q_{C,dp,aux}$ [kWh]	$Q_{C,gen,aux}$ [kWh]
gennaio	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
febbraio	*28*	*0*	*0*	*0*	*0*
marzo	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
aprile	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
maggio	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
giugno	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
luglio	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
agosto	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
settembre	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
ottobre	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOTALI	***365***	***0***	***0***	***0***	***0***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento
$Q_{C,em,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari emissione
$Q_{C,du,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione di utenza
$Q_{C,dp,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione primaria
$Q_{C,gen,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari generazione

Dettagli impianto termico

Mese	gg	$\eta_{C,em}$ [%]	$\eta_{C,rg}$ [%]	$\eta_{C,d}$ [%]	$\eta_{C,s}$ [%]	$\eta_{C,dp}$ [%]	$\eta_{C,gen,ut}$ [%]	$\eta_{C,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{C,gen,p,tot}$ [%]	$\eta_{C,g,p,nren}$ [%]	$\eta_{C,g,p,tot}$ [%]
gennaio	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*268,5*	*203,3*
febbraio	*28*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*312,8*	*220,6*
marzo	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*374,6*	*241,0*
aprile	*30*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*452,7*	*262,2*
maggio	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*513,8*	*276,0*
giugno	*30*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*444,2*	*260,6*
luglio	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*443,9*	*260,6*
agosto	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*419,1*	*254,2*
settembre	*30*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*429,5*	*256,3*
ottobre	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*328,4*	*226,1*
novembre	*30*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*273,6*	*205,4*
dicembre	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*257,7*	*198,7*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento
$\eta_{C,em}$	Rendimento mensile di emissione
$\eta_{C,rg}$	Rendimento mensile di regolazione
$\eta_{C,d}$	Rendimento mensile di distribuzione
$\eta_{C,s}$	Rendimento mensile di accumulo
$\eta_{C,dp}$	Rendimento mensile di distribuzione primaria
$\eta_{C,gen,ut}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia utile
$\eta_{C,gen,p,nren}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{C,gen,p,tot}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria totale
$\eta_{C,g,p,nren}$	Rendimento globale medio mensile rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{C,g,p,tot}$	Rendimento globale medio mensile rispetto all'energia primaria totale

Dettagli generatore: ***1 - Pompa di calore***

Mese	gg	Fk [-]	$Q_{C,gn,out}$ [kWh]	$Q_{C,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{C,gen,ut}$ [%]	$\eta_{C,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{C,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	31	0,00	60	13	472,0	242,1	195,0	13
febbraio	28	0,00	792	168	472,0	242,1	195,0	168
marzo	31	0,01	7456	1580	472,0	242,1	195,0	1580
aprile	30	0,03	21952	4651	472,0	242,1	195,0	4651
maggio	31	0,05	48527	10281	472,0	242,1	195,0	10281
giugno	30	0,09	79177	16775	472,0	242,1	195,0	16775
luglio	31	0,10	89557	18974	472,0	242,1	195,0	18974
agosto	31	0,09	80780	17114	472,0	242,1	195,0	17114
settembre	30	0,05	45822	9708	472,0	242,1	195,0	9708
ottobre	31	0,01	11447	2425	472,0	242,1	195,0	2425
novembre	30	0,00	298	63	472,0	242,1	195,0	63
dicembre	31	0,00	29	6	472,0	242,1	195,0	6

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento
Fk	Fattore di carico
$Q_{C,gn,out}$	Fabbisogno in uscita dalla generazione
$Q_{C,gn,in}$	Fabbisogno in ingresso alla generazione
$\eta_{C,gen,ut}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia utile
$\eta_{C,gen,p,nren}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{C,gen,p,tot}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile

Fabbisogno di energia primaria

Mese	gg	$Q_{C,gn,in}$ [kWh]	$Q_{C,aux}$ [kWh]	$Q_{C,p,nren}$ [kWh]	$Q_{C,p,tot}$ [kWh]
gennaio	31	13	13	22	29
febbraio	28	168	168	243	345
marzo	31	1580	1580	1912	2972
aprile	30	4651	4651	4657	8042
maggio	31	10281	10281	9071	16887
giugno	30	16775	16775	17185	29289
luglio	31	18974	18974	19466	33149
agosto	31	17114	17114	18598	30657
settembre	30	9708	9708	10245	17169
ottobre	31	2425	2425	3348	4863
novembre	30	63	63	105	140
dicembre	31	6	6	11	14

TOTALI	***365***	***81758***	***81758***	***84861***	***143554***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento
$Q_{C,gn,in}$	Energia termica in ingresso al sottosistema di generazione per raffrescamento
$Q_{C,aux}$	Fabbisogno elettrico totale per raffrescamento
$Q_{C,p,nren}$	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per raffrescamento
$Q_{C,p,tot}$	Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento

Pannelli solari fotovoltaici

Energia elettrica da produzione fotovoltaica [kWh]:

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
3392	*5161*	*8323*	*9632*	*12065*	*13354*	*14553*	*12775*	*9672*	*5333*	*3128*	*2500*

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile	$Q_{C,p,nren}$	***84861***	kWh/anno
Fabbisogno di energia primaria totale	$Q_{C,p,tot}$	***143554***	kWh/anno
Rendimento globale medio stagionale (rispetto all'energia primaria non rinnovabile)	$\eta_{C,g,p,nren}$	***438,0***	%
Rendimento globale medio stagionale (rispetto all'energia primaria totale)	$\eta_{C,g,p,tot}$	***258,9***	%
Consumo di energia elettrica effettivo		***43518***	kWh/anno

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA ILLUMINAZIONE

secondo UNI/TS 11300-2

Zona 1 - Zona climatizzata

Illuminazione artificiale interna dei locali climatizzati:

Locale: ***4 - PI Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,38***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***7 - PI deposito***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***18,04***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***8 - PI corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***158,59***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***9 - PI Stireria***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***214***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***35,72***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***10 - PI lavanderia***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Alto***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***45,27***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***11 - PI guardaroba***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-

Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***93,63***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***12 - PI Stireria***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***43,44***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***13 - PI lavanderia***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***108***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***18,02***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***14 - PI Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***6,33***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***15 - PI corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***415***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***69,16***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***16 - Locale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***9,56***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***17 - Locale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***18,60***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W

Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***18 - corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***76,38***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***19 - Spogliatoi e bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***118***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***19,65***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***20 - Spogliatoi e bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***21,19***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***21 - magazzino***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***40,76***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***22 - magazzino***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***19,26***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***23 - magazzino***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***21,03***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***24 - magazzino***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***22,02***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***25 - vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***47,47***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***26 - cucina***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Alto***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***176,39***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***27 - deposito***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***22,08***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***29 - aule***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***104,64***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***30 - corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***119,54***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***32 - magazzino***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***63,26***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***33 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***9,42***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***34 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***9,92***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***35 - servizi***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***9,92***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***37 - aule***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***42,65***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***38 - sala video***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***41,49***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***39 - sala giochi***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***44,08***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***40 - fitness***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***105,13***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***41 - bagno***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***20,28***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***42 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***15,30***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***43 - vano scala***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***22,11***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***44 - meeting point***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***20,39***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***45 - emeroteca internet***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***23,20***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***46 - vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***66,32***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***47 - guardaroba***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***15,58***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***48 - supporto aud.***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***25,15***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***49 - auditorium***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***227,48***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***50 - vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***52,92***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***51 - bar***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***34,99***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***52 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***21,61***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***53 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***21,52***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***54 - mensa***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***521,75***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***55 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***23,88***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***58 - deposito***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***15,16***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***59 - lavaggio stovoglie***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***37,98***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***61 - corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***6,81***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***62 - bagno***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***9,04***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***63 - laboratorio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***16,65***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***64 - spogliatoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,06***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***65 - deposito mensa***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***32,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***66 - laboratorio falegnameria***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***17,62***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***67 - docce***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***10,27***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***69 - corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***121,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***70 - Bagno***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,53***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***71 - sala***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***23,01***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***72 - Disimpegno***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***17,91***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***73 - Camera 2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***16,33***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***74 - Bagno 1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,45***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***75 - Bagno 2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,46***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***76 - Camera 1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,53***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***77 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***8,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***78 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***9,83***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***79 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***9,57***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***80 - aula formazione***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***386***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***64,29***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***81 - aula***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***39,92***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***82 - Aula formazione***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***42,14***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***83 - aula***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***33,65***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***84 - Aula formazione***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***21,80***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***85 - ufficio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***14,01***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***86 - ufficio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***14,13***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***87 - Aula formazione***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***21,63***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***88 - Aula formazione***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-

Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***21,81***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***89 - ufficio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***14,16***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***90 - uffici***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***26,65***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***91 - infermeria***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***21,61***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***92 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***9,92***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***93 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***9,87***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***94 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***9,37***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***95 - deposito bagagli***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***32,69***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***96 - acquisti on line***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***22,02***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***97 - vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***48,76***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***98 - ingresso***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***203,80***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***99 - vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***50,31***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***100 - biblioteca***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***541,40***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***101 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***22,15***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***102 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***21,55***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***103 - ufficio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***24,87***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***104 - vano ascensori***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-

Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,50***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***106 - aula studio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***57,41***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***108 - corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***18,37***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***109 - Bagni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,19***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***110 - sala riunione***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***39,30***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***111 - sala riunioni***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***39,03***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***682 - Cucina***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,88***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***100 1*** **-** ***corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***133,96***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***100 2*** **-** ***CAMERA P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***16,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***100 3*** **-** ***bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,83***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***100*** **-** ***bagno P1***

4

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,62***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***100 5*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***14,04***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***100 6*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***16,73***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***100 7*** **-** ***bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,70***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1008 - bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,50***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1009 - Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,59***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1010 - Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,75***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***101 1*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,48***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***101 2*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,47***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***101 3*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,00***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***101 4*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***18,83***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***101 5*** **-** ***bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,94***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***101 6*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,97***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***101 7*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,24***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***101 8*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,66***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***101 9*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,24***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***102 0 - Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,93***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***102 1 - Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,13***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***102 2 - Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,01***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***102 3*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,90***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***102 4*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,09***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***102 5*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,20***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1026*** - ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,31***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1027*** - ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,27***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1028*** - ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-

Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,93***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1029*** - ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,70***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1030*** - ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,31***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1031*** - ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-

Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,04***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***103 2*** - ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,23***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***103 3*** - ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,78***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***103 4*** - ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,65***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***103 5*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,60***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***103 6*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,59***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***103 7*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,75***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1038 - Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,00***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1039 - Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,52***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1040 - Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,48***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***104 1*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,83***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***104 2*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,71***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***104 3*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,61***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***104 4*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,59***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***104 5*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,74***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***104 6*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,79***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***104 7*** **-** ***bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,48***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***104 8*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,45***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***104 9*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,19***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***105*** **-** ***Camera P1***

0

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,88***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***105 1*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,50***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***105 2*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,47***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***105 3*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,71***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***105 4*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,96***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***105 5*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,87***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***105 6*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,82***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***105 7*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***17,28***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***105 8*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,82***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***105 9*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,55***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1060*** - ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,55***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1061*** - ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,75***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1062*** - ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,87***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***106 3*** - ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,20***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***106 4*** - ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,85***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***106 5*** - ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,13***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***106 6*** - ***vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***51,59***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***106 7*** - ***cucina***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Alto***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***222,80***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***106 8*** - ***vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***28,82***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1069 - corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***122,01***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1070 - camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,69***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1071 - Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,69***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***107 2*** - ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,16***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***107 3*** - ***camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,71***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***107 4*** - ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-

Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,49***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***107 5*** - ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,23***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***107 6*** - ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,44***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***107 7*** - ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-

Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,16***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1078 - camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***18,81***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1079 - bagno p1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,75***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1080 - bagno p1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***108 1*** **-** ***camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,82***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***108 2*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,07***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***108 3*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,24***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***108 4*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,48***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***108 5*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,67***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***108 6*** **-** ***camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,73***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1087 - bagno p1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,67***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1088 - bagno p1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,69***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1089 - camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,63***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1090 - Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,57***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1091 - Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,42***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1092 - Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,64***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***109 3*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,78***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***109 4*** **-** ***camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,19***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***109 5*** **-** ***bagno p1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,23***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***109*** **-** ***bagno p1***

6

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,94***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***109 7*** **-** ***camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***10,80***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***109 8*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,24***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***109 9*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,66***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1100*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,11***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1101*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,68***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1102*** **-** ***camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,21***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***110 3*** **-** ***bagno p1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,26***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***110 4*** **-** ***bagno p1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,72***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***110 5*** **-** ***camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,88***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***110 6*** - ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,62***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***110 7*** - ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,74***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***110 8*** - ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,13***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1109 - Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,02***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1110 - camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,23***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1111 - bagno p1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,53***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***111 2*** **-** ***bagno p1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,56***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***111 3*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,49***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***111 4*** **-** ***Camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,27***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***111 5*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***111 6*** **-** ***Bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,01***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***111 7*** **-** ***camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***20,07***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1119*** - ***camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,80***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1120*** - ***bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,85***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***1121*** - ***bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-

Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,72***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***112 2*** **-** ***camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***14,06***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***112 3*** **-** ***camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,04***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***112 4*** **-** ***BAGNO p1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-

Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,76***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***112 5*** **-** ***bagno P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,92***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***112 6*** **-** ***camera P1***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,62***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***200 1*** **-** ***corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***134,68***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***200 2*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***16,71***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***200 3*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,82***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***200 4*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,62***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2005 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,43***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2006 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***16,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2007 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,72***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2008 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,79***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2009 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2010 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,52***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***201 1*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,50***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***201 2*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,46***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***201 3*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,27***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2014 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,94***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2015 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,57***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2016 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,59***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***201 - Camera P2***

7

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,35***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2018 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,06***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2019 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,28***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2020 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,95***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2021 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***10,97***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2022 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,91***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2023 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,11***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2024 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,38***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2025 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,37***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2026 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,38***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2027 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,13***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2028 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,82***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2029 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,29***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2030*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,37***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2031*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,92***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2032*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,17***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***203 3*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,36***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***203 4*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,06***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***203 5*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,58***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2036 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,54***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2037 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,04***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2038 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,18***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2039 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,59***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2040 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,61***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2041 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-

Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,03***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***204 2*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,66***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***204 3*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,50***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***204 4*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-

Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,51***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2045 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,23***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2046 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,88***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2047 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,55***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2048 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,57***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2049 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,30***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2050 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,11***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***205 1*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,54***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***205 2*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,53***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***205 3*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,79***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2054 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,22***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2055 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,12***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2056 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,16***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2057 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***17,15***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2058 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,89***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2059 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,49***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***206 0*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,53***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***206 1*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,22***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***206 2*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,98***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***206*** **-** ***bagno p2***

3

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***3,86***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2064 - bagno p2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,51***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2065 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,02***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2066 - vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***16,63***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***206 7 - mensa***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Alto***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***222,03***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***206 8 - vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***51,16***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***206 9 - corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***120,77***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2070*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,52***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2071*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,96***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2072*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,30***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***207 3*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,61***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***207 4*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,68***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***207 5*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,54***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***207 6*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,65***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***207 7*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,15***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***207 8*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***18,69***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2079 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,07***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2080 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,98***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2081 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,72***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***208 2*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,09***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***208 3*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,52***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***208 4*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,62***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2085 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,73***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2086 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,76***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2087 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-

Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,57***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2088 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,55***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2089 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,00***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2090 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-

Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,72***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***209 1*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,43***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***209 2*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,60***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***209 3*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,82***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2094 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,94***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2095 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,22***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2096 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,13***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***209 7*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,34***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***209 8*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,54***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***209 9*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,86***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2100 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,16***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2101 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,27***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2102 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,08***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***210 3*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,20***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***210 4*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***210 5*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,15***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***210 6 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,11***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***210 7 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,81***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***210 8 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,18***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***210 - Camera P2***

9

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,17***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2110 - Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,31***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2111 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,54***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2112 - Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,61***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***211 3*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,53***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***211 4*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,30***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***211 5*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,95***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***211 6*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,96***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***211 7*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***20,18***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***211 9*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,23***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2120*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,94***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2121*** **-** ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,74***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***2122*** **-** ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,93***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***212 3*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,67***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***212 4*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,68***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***212 5*** - ***Bagno P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,75***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***212 6*** - ***Camera P2***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***14,20***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***300 1*** - ***corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***135,09***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***300 2*** - ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***17,90***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***300 3*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,05***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***300 4*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,72***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***300 5*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,72***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3006 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***18,04***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3007 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,83***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3008 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,23***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3009 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***14,42***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3010 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,96***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3011 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,52***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***301 2*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,56***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***301 3*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,10***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***301 4*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,47***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***301 5 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,56***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***301 6 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,68***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***301 7 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,77***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3018 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,37***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3019 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,08***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3020 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***302 1*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,26***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***302 2*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,86***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***302 3*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,94***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***302 4*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,31***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***302 5*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,19***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***302 6*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,41***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3027 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,14***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3028 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,91***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3029 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,22***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***303 0*** - ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,20***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***303 1*** - ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,79***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***303 2*** - ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,18***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***303 3*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,28***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***303 4*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,16***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***303 5*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,48***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3036 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,52***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3037 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3038 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,09***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3039*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,44***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3040*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,46***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3041*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,67***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***304 2*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,08***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***304 3*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,47***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***304 4*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,50***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***304 5*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,21***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***304 6*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,90***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***304 7*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,41***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3048 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,47***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3049 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,26***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3050 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,20***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***305 1*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,48***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***305 2*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,50***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***305*** **-** ***Camera P3***

3

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***305 4*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,07***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***305 5*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,01***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***305*** **-** ***Bagno P3***

6

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,04***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3057 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***16,72***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3058 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,85***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***305 - Bagno P3***

9

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,56***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3060 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,60***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***3061 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,22***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***306 2*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,15***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***306 3*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,12***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***306 4*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,88***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Potenza parassita dei comandi degli apparecchi di illuminazione	***0***	W
Potenza di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0***	W
Ore giornaliere di caricamento dell'illuminazione di emergenza	***0,0***	h/giorno

Locale: ***306 5 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,22***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***306 6 - vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***50,88***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***306 7 - mensa***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Alto***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***222,07***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3068 - vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***53,63***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3069 - corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***120,21***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3070 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***14,14***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***307 - Bagno P3***

1

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***307 2*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,28***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***307 3*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,70***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***307 4*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,83***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***307 5*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,42***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***307 6*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,50***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***307 7*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,10***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3078 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***18,86***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3079 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,97***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3080 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,91***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***308 1*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,62***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***308 2*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,23***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***308 3*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,51***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3084*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,62***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3085*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,61***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3086*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,83***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3087 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,51***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3088 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,54***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3089 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,20***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3090 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,70***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3091 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,59***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3092 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,67***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3093*** - ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,91***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3094*** - ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,19***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3095*** - ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-

Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,25***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3096 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,88***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3097 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,05***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3098 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-

Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,37***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3099 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,82***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3100 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,15***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3101 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,11***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***310 2*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,18***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***310 3*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,26***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***310 4*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,94***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***310 5*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,09***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***310 6*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,17***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***310 7*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,51***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3108 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,61***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3109 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,88***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3110 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,18***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***311 1*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,66***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***311 2*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,61***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***311 3*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,26***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***311 4*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,44***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***311 5*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,83***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***311 6*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,98***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***311*** **-** ***Locale***

7

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***20,13***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3119 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,47***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3120 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,99***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3121 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,98***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***312 2*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***14,13***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***312 3*** **-** ***Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,98***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***312 4*** **-** ***Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,68***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3125 - Bagno P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,00***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3126 - Camera P3***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***14,29***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***3600 - sala***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***40,69***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***400 1*** **-** ***corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***137,31***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***400 2*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***17,39***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***400 3*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***400 4*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,51***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***400 5*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,45***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***400 6*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***17,73***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***400 7 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,70***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***400 8 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,92***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***400 9 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,54***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***401 0*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,49***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***401 1*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,54***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***401 2*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,49***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***401 3*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,92***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***401 4*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,42***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***401 5*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-

Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,54***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***401 6*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,76***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***401 7*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,15***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***401 8*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-

Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,16***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4019 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,22***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4020 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,69***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4021 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,07***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***402 2*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,21***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***402 3*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,90***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***402 4*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,15***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4025 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,19***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4026 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,36***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4027 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,24***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4028 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,72***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4029 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,00***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4030 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,44***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***403 1*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,77***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***403 2*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,25***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***403 3*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,16***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***403 4 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,16***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***403 5 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,48***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***403 6 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,43***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***403 - Camera P4***

7

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,73***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4038*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,22***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4039*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,48***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4040*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,58***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***404 1*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,85***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***404 2*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,83***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***404 3*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,50***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***404 4*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,46***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***404 5*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,00***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***404 6*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,95***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4047 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,50***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4048 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,64***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4049 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,03***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4050*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,17***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4051*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,47***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4052*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,42***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***405 3*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,74***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***405 4*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,45***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***405 5*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,89***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***405 6*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,06***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***405 7*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***17,06***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***405 8*** **-** ***vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***22,03***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4059 - ripostiglio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,70***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4060 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,34***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4061 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-

Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***3,75***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***406 2*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,31***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***406 3*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,70***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***406 4*** - ***vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-

Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***51,88***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4065 - mensa-cucina***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***232,51***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4066 - vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***52,17***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4067 - corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***119,89***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4068 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***14,03***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4069 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,99***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4070 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,21***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***407 1*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,75***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***407 2*** **-** ***vano scale***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***35,08***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***407 3*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***18,66***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***407 4*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,08***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***407 5*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,05***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***407 6*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,66***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***407 7*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,40***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***407 8*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,46***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***407 9*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,52***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4080 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,81***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4081 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,86***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4082 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,59***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***408 - Bagno P4***

3

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,66***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4084*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,03***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4085*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,61***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4086*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,63***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4087 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,67***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4088 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,12***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4089 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,24***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4090 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,19***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4091 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,84***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4092 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,09***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***409 3*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,13***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***409 4*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,95***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***409 5*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,17***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4096*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,24***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4097*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,32***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4098*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,19***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4099 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,96***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4100 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,08***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4101 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***10,95***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***410 2*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,88***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***410 3*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,26***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***410 4*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-

Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,24***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***410 5*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,11***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***410 6*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,58***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***410 7*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-

Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,68***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4108 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***11,41***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4109 - Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,09***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4110 - Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-

Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,96***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***411 1*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,06***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***411 2*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***20,19***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***411 4*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,21***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***411 5*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,06***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***411 6*** - ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,76***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***411 7*** - ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***12,75***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4118*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,12***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4119*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,71***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***4120*** **-** ***Bagno P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***4,90***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***412 1*** **-** ***Camera P4***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***13,48***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***500 1*** **-** ***corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***64,53***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***500 2*** **-** ***camera P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***19,44***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***500 3*** - ***Bagno P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***6,02***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***500 4*** - ***camera P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***16,56***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***500 5*** - ***Bagno P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,72***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***500 6 - camera P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Basso***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***17,35***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***500 7 - Bagno P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,79***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***500 8 - camera P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***16,32***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***500 - Bagno P5***

9

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,56***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***5010*** **-** ***camera P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***16,47***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***5011*** **-** ***Bagno P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,74***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***5012*** **-** ***Bagno P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***8,55***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***501 3*** - ***camera P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***25,53***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***501 5*** - ***corridoio***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***60,21***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***501 6*** - ***camera P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W

Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***15,82***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***501 7 - Bagno P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,15***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***501 8 - camera P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***14,75***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***501 9 - Bagno P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	

Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,29***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***502 0*** **-** ***camera P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***15,79***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***502 1*** **-** ***Bagno P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***1,00***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,17***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***502 2*** **-** ***camera P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno

Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***15,88***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***502 3*** **-** ***Bagno P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,26***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***502 4*** **-** ***camera P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno
Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***19,35***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

Locale: ***502 5*** **-** ***Bagno P5***

Potenza elettrica installata dei dispositivi luminosi	***0***	W
Livello di illuminamento E	***Medio***	
Tempo di operatività durante il giorno	***0***	h/anno
Tempo di operatività durante la notte	***0***	h/anno

Fattore dipendente dal tipo di controllo dell'illuminazione F_{OC}	***0,80***	-
Fattore di assenza medio F_A	***0,00***	-
Fattore di manutenzione MF	***0,80***	-
Area che beneficia dell'illuminazione naturale A_d	***5,30***	m^2

Illuminazione per dispositivi di controllo e di emergenza :

Fabbisogno per i comandi di illuminazione automatici	***5,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$
Fabbisogno per l'illuminazione di emergenza	***1,00***	$kWh_{el}/(m^2anno)$

FABBISOGNI ILLUMINAZIONE LOCALI NON CLIMATIZZATI

Illuminazione artificiale interna dei locali non climatizzati:

FABBISOGNI SERVIZIO ILLUMINAZIONE

Fabbisogni elettrici per illuminazione dei locali climatizzati

Zona	Locale	Descrizione	$Q_{ill,int,a}$ [kWh_{el}]	$Q_{ill,int,p}$ [kWh_{el}]	$Q_{ill,int}$ [kWh_{el}]
1	*4*	*PI Bagni*	*0*	*80*	*80*
1	*7*	*PI deposito*	*0*	*108*	*108*
1	*8*	*PI corridoio*	*0*	*952*	*952*
1	*9*	*PI Stireria*	*0*	*0*	*0*
1	*10*	*PI lavanderia*	*0*	*272*	*272*
1	*13*	*PI lavanderia*	*0*	*108*	*108*
1	*14*	*PI Bagni*	*0*	*38*	*38*
1	*682*	*Cucina*	*0*	*77*	*77*
1	*11*	*PI guardaroba*	*0*	*562*	*562*
1	*5004*	*camera P5*	*0*	*99*	*99*
1	*5001*	*corridoio*	*0*	*387*	*387*
1	*5002*	*camera P5*	*0*	*117*	*117*
1	*5006*	*camera P5*	*0*	*104*	*104*
1	*5008*	*camera P5*	*0*	*98*	*98*
1	*5010*	*camera P5*	*0*	*99*	*99*
1	*5013*	*camera P5*	*0*	*153*	*153*
1	*5016*	*camera P5*	*0*	*95*	*95*
1	*5018*	*camera P5*	*0*	*89*	*89*
1	*5020*	*camera P5*	*0*	*95*	*95*
1	*5022*	*camera P5*	*0*	*95*	*95*
1	*5024*	*camera P5*	*0*	*116*	*116*
1	*5017*	*Bagno P5*	*0*	*31*	*31*
1	*5019*	*Bagno P5*	*0*	*32*	*32*
1	*5021*	*Bagno P5*	*0*	*31*	*31*
1	*5023*	*Bagno P5*	*0*	*32*	*32*
1	*5012*	*Bagno P5*	*0*	*51*	*51*
1	*5011*	*Bagno P5*	*0*	*34*	*34*
1	*5009*	*Bagno P5*	*0*	*33*	*33*
1	*5007*	*Bagno P5*	*0*	*35*	*35*
1	*5005*	*Bagno P5*	*0*	*34*	*34*
1	*5003*	*Bagno P5*	*0*	*36*	*36*
1	*5015*	*corridoio*	*0*	*361*	*361*

1	5025	Bagno P5	0	32	32
1	4002	Camera P4	0	104	104
1	4006	Camera P4	0	106	106
1	4005	Camera P4	0	81	81
1	4009	Camera P4	0	81	81
1	4010	Camera P4	0	69	69
1	4013	Camera P4	0	72	72
1	4014	Camera P4	0	69	69
1	4017	Camera P4	0	73	73
1	4018	Camera P4	0	73	73
1	4022	Camera P4	0	73	73
1	4025	Camera P4	0	67	67
1	4030	Camera P4	0	69	69
1	4021	Camera P4	0	66	66
1	4026	Camera P4	0	68	68
1	4029	Camera P4	0	72	72
1	4034	Camera P4	0	73	73
1	4033	Camera P4	0	73	73
1	4038	Camera P4	0	73	73
1	4037	Camera P4	0	70	70
1	4041	Camera P4	0	71	71
1	4003	Bagno P4	0	29	29
1	4004	Bagno P4	0	27	27
1	4007	Bagno P4	0	28	28
1	4008	Bagno P4	0	30	30
1	4011	Bagno P4	0	27	27
1	4012	Bagno P4	0	27	27
1	4015	Bagno P4	0	27	27
1	4016	Bagno P4	0	29	29
1	4019	Bagno P4	0	25	25
1	4020	Bagno P4	0	28	28
1	4023	Bagno P4	0	29	29
1	4024	Bagno P4	0	25	25
1	4027	Bagno P4	0	25	25
1	4028	Bagno P4	0	28	28
1	4031	Bagno P4	0	29	29
1	4032	Bagno P4	0	26	26
1	4035	Bagno P4	0	27	27
1	4036	Bagno P4	0	27	27
1	4039	Bagno P4	0	27	27
1	4040	Bagno P4	0	27	27
1	4001	corridoio	0	824	824
1	4042	Camera P4	0	71	71
1	4046	Camera P4	0	72	72
1	4045	Camera P4	0	72	72
1	4050	Camera P4	0	73	73
1	4049	Camera P4	0	72	72
1	4054	Camera P4	0	75	75
1	4053	Camera P4	0	70	70
1	4060	Camera P4	0	74	74
1	4063	Camera P4	0	76	76

1	4057	Camera P4	0	102	102
1	4043	Bagno P4	0	27	27
1	4044	Bagno P4	0	27	27
1	4047	Bagno P4	0	27	27
1	4048	Bagno P4	0	28	28
1	4051	Bagno P4	0	27	27
1	4052	Bagno P4	0	27	27
1	4055	Bagno P4	0	29	29
1	4056	Bagno P4	0	30	30
1	4061	Bagno P4	0	23	23
1	4062	Bagno P4	0	26	26
1	4065	mensa-cucina	0	1395	1395
1	4064	vano scale	0	311	311
1	4059	ripostiglio	0	70	70
1	4058	vano scale	0	132	132
1	4071	Camera P4	0	71	71
1	4077	Camera P4	0	74	74
1	4080	Camera P4	0	71	71
1	4085	Camera P4	0	70	70
1	4088	Camera P4	0	73	73
1	4093	Camera P4	0	73	73
1	4096	Camera P4	0	67	67
1	4101	Camera P4	0	66	66
1	4104	Camera P4	0	73	73
1	4109	Camera P4	0	73	73
1	4118	Camera P4	0	79	79
1	4121	Camera P4	0	81	81
1	4117	Camera P4	0	77	77
1	4114	Camera P4	0	79	79
1	4108	Camera P4	0	68	68
1	4112	Camera P4	0	121	121
1	4105	Camera P4	0	73	73
1	4100	Camera P4	0	72	72
1	4097	Camera P4	0	68	68
1	4092	Camera P4	0	67	67
1	4089	Camera P4	0	73	73
1	4084	Camera P4	0	72	72
1	4081	Camera P4	0	71	71
1	4076	Camera P4	0	70	70
1	4073	Camera P4	0	112	112
1	4069	Bagno P4	0	30	30
1	4070	Bagno P4	0	25	25
1	4074	Bagno P4	0	30	30
1	4075	Bagno P4	0	30	30
1	4078	Bagno P4	0	27	27
1	4079	Bagno P4	0	27	27
1	4086	Bagno P4	0	28	28
1	4087	Bagno P4	0	28	28
1	4083	Bagno P4	0	28	28
1	4082	Bagno P4	0	28	28
1	4095	Bagno P4	0	25	25

1	4094	Bagno P4	0	30	30
1	4091	Bagno P4	0	29	29
1	4090	Bagno P4	0	25	25
1	4098	Bagno P4	0	25	25
1	4099	Bagno P4	0	30	30
1	4102	Bagno P4	0	29	29
1	4103	Bagno P4	0	26	26
1	4111	Bagno P4	0	30	30
1	4110	Bagno P4	0	30	30
1	4107	Bagno P4	0	28	28
1	4106	Bagno P4	0	27	27
1	4115	Bagno P4	0	30	30
1	4116	Bagno P4	0	29	29
1	4119	Bagno P4	0	28	28
1	4120	Bagno P4	0	29	29
1	4066	vano scale	0	313	313
1	4072	vano scale	0	210	210
1	12	PI Stireria	0	261	261
1	3002	Camera P3	0	107	107
1	3005	Camera P3	0	82	82
1	3010	Camera P3	0	72	72
1	3014	Camera P3	0	69	69
1	3017	Camera P3	0	71	71
1	3022	Camera P3	0	71	71
1	3013	Camera P3	0	73	73
1	3018	Camera P3	0	74	74
1	3025	Camera P3	0	67	67
1	3030	Camera P3	0	67	67
1	3021	Camera P3	0	68	68
1	3026	Camera P3	0	68	68
1	3029	Camera P3	0	73	73
1	3034	Camera P3	0	73	73
1	3033	Camera P3	0	74	74
1	3038	Camera P3	0	73	73
1	3037	Camera P3	0	71	71
1	3041	Camera P3	0	70	70
1	3046	Camera P3	0	71	71
1	3042	Camera P3	0	72	72
1	3045	Camera P3	0	73	73
1	3050	Camera P3	0	73	73
1	3049	Camera P3	0	74	74
1	3054	Camera P3	0	72	72
1	3053	Camera P3	0	71	71
1	3058	Camera P3	0	71	71
1	3061	Camera P3	0	73	73
1	3062	Camera P3	0	73	73
1	3065	Camera P3	0	73	73
1	3070	Camera P3	0	85	85
1	3073	Camera P3	0	70	70
1	3074	Camera P3	0	71	71
1	3057	Camera P3	0	100	100

1	3071	Bagno P3	0	29	29
1	3072	Bagno P3	0	26	26
1	3063	Bagno P3	0	0	0
1	3064	Bagno P3	0	0	0
1	3059	Bagno P3	0	0	0
1	3060	Bagno P3	0	0	0
1	3051	Bagno P3	0	0	0
1	3052	Bagno P3	0	0	0
1	3055	Bagno P3	0	0	0
1	3056	Bagno P3	0	0	0
1	3047	Bagno P3	0	0	0
1	3048	Bagno P3	0	0	0
1	3044	Bagno P3	0	0	0
1	3043	Bagno P3	0	0	0
1	3035	Bagno P3	0	0	0
1	3036	Bagno P3	0	0	0
1	3039	Bagno P3	0	0	0
1	3040	Bagno P3	0	0	0
1	3028	Bagno P3	0	29	29
1	3027	Bagno P3	0	0	0
1	3031	Bagno P3	0	0	0
1	3032	Bagno P3	0	0	0
1	3020	Bagno P3	0	0	0
1	3019	Bagno P3	0	0	0
1	3023	Bagno P3	0	0	0
1	3024	Bagno P3	0	0	0
1	3012	Bagno P3	0	0	0
1	3011	Bagno P3	0	0	0
1	3015	Bagno P3	0	0	0
1	3016	Bagno P3	0	0	0
1	3003	Bagno P3	0	30	30
1	3004	Bagno P3	0	28	28
1	3007	Bagno P3	0	0	0
1	3008	Bagno P3	0	0	0
1	3001	corridoio	0	811	811
1	3066	vano scale	0	305	305
1	3067	mensa	0	1332	1332
1	3069	corridoio	0	721	721
1	3068	vano scale	0	322	322
1	41	bagno	0	122	122
1	49	auditorium	0	1365	1365
1	3600	sala	0	244	244
1	40	fitness	0	631	631
1	38	sala video	0	249	249
1	39	sala giochi	0	264	264
1	44	meeting point	0	122	122
1	46	vano scale	0	398	398
1	45	emeroteca internet	0	139	139
1	48	supporto aud.	0	151	151
1	47	guardaroba	0	93	93
1	43	vano scala	0	133	133

1	42	Bagni	0	92	92
1	3077	Camera P3	0	73	73
1	3082	Camera P3	0	73	73
1	3081	Camera P3	0	70	70
1	3085	Camera P3	0	70	70
1	3090	Camera P3	0	70	70
1	3086	Camera P3	0	71	71
1	3089	Camera P3	0	73	73
1	3093	Camera P3	0	71	71
1	3094	Camera P3	0	73	73
1	3098	Camera P3	0	74	74
1	3097	Camera P3	0	66	66
1	3101	Camera P3	0	67	67
1	3106	Camera P3	0	67	67
1	3102	Camera P3	0	67	67
1	3105	Camera P3	0	73	73
1	3109	Camera P3	0	71	71
1	3114	Camera P3	0	75	75
1	3110	Camera P3	0	73	73
1	3113	Camera P3	0	68	68
1	3119	Camera P3	0	81	81
1	3122	Camera P3	0	85	85
1	3126	Camera P3	0	86	86
1	3117	Locale	0	121	121
1	3078	Camera P3	0	113	113
1	3123	Camera P3	0	84	84
1	3075	Bagno P3	0	27	27
1	3076	Bagno P3	0	27	27
1	3083	Bagno P3	0	27	27
1	3084	Bagno P3	0	28	28
1	3079	Bagno P3	0	30	30
1	3088	Bagno P3	0	27	27
1	3087	Bagno P3	0	27	27
1	3091	Bagno P3	0	28	28
1	3092	Bagno P3	0	28	28
1	3099	Bagno P3	0	29	29
1	3096	Bagno P3	0	29	29
1	3095	Bagno P3	0	26	26
1	3103	Bagno P3	0	26	26
1	3104	Bagno P3	0	30	30
1	3107	Bagno P3	0	27	27
1	3108	Bagno P3	0	28	28
1	3111	Bagno P3	0	28	28
1	3112	Bagno P3	0	28	28
1	3115	Bagno P3	0	29	29
1	3116	Bagno P3	0	30	30
1	3124	Bagno P3	0	28	28
1	3125	Bagno P3	0	30	30
1	3121	Bagno P3	0	30	30
1	3120	Bagno P3	0	30	30
1	3080	Bagno P3	0	29	29

1	2002	Camera P2	0	100	100
1	2006	Camera P2	0	101	101
1	2005	Camera P2	0	81	81
1	2009	Camera P2	0	83	83
1	2003	Bagno P2	0	29	29
1	2004	Bagno P2	0	28	28
1	2007	Bagno P2	0	28	28
1	2008	Bagno P2	0	29	29
1	2001	corridoio	0	808	808
1	1002	CAMERA P1	0	101	101
1	1006	Camera P1	0	100	100
1	1005	Camera P1	0	84	84
1	1009	Camera P1	0	82	82
1	1010	Camera P1	0	71	71
1	1014	Camera P1	0	113	113
1	1001	corridoio	0	804	804
1	1003	bagno P1	0	29	29
1	1004	bagno P1	0	28	28
1	1007	bagno P1	0	28	28
1	1008	bagno P1	0	33	33
1	1011	Bagno P1	0	27	27
1	1012	Bagno P1	0	27	27
1	1013	Camera P1	0	72	72
1	2010	Camera P2	0	69	69
1	2014	Camera P2	0	72	72
1	2017	Camera P2	0	74	74
1	2013	Camera P2	0	74	74
1	2011	Bagno P2	0	27	27
1	2012	Bagno P2	0	27	27
1	2015	Bagno P2	0	27	27
1	2016	Bagno P2	0	28	28
1	51	bar	0	210	210
1	50	vano scale	0	318	318
1	53	Bagni	0	129	129
1	52	Bagni	0	130	130
1	55	Bagni	0	143	143
1	54	mensa	0	3131	3131
1	59	lavaggio stovoglie	0	228	228
1	58	deposito	0	91	91
1	61	corridoio	0	41	41
1	62	bagno	0	54	54
1	66	laboratorio falegnameria	0	106	106
1	65	deposito mensa	0	197	197
1	67	docce	0	62	62
1	63	laboratorio	0	100	100
1	64	spogliatoio	0	66	66
1	71	sala	0	138	138
1	81	aula	0	240	240
1	69	corridoio	0	731	731
1	83	aula	0	202	202
1	85	ufficio	0	84	84

1	84	Aula formazione	0	131	131
1	86	ufficio	0	85	85
1	89	ufficio	0	85	85
1	90	uffici	0	160	160
1	87	Aula formazione	0	130	130
1	88	Aula formazione	0	131	131
1	91	infermeria	0	130	130
1	95	deposito bagagli	0	196	196
1	96	acquisti on line	0	132	132
1	97	vano scale	0	293	293
1	76	Camera 1	0	75	75
1	73	Camera 2	0	98	98
1	74	Bagno 1	0	27	27
1	75	Bagno 2	0	27	27
1	70	Bagno	0	27	27
1	80	aula formazione	0	386	386
1	82	Aula formazione	0	253	253
1	77	Bagni	0	53	53
1	78	Bagni	0	59	59
1	79	Bagni	0	57	57
1	92	Bagni	0	60	60
1	93	Bagni	0	59	59
1	94	Bagni	0	56	56
1	72	Disimpegno	0	0	0
1	98	ingresso	0	1223	1223
1	99	vano scale	0	302	302
1	100	biblioteca	0	3248	3248
1	106	aula studio	0	344	344
1	103	ufficio	0	149	149
1	109	Bagni	0	67	67
1	111	sala riunioni	0	234	234
1	110	sala riunione	0	236	236
1	108	corridoio	0	110	110
1	101	Bagni	0	133	133
1	102	Bagni	0	129	129
1	104	vano ascensori	0	69	69
1	19	Spogliatoi e bagni	0	0	0
1	22	magazzino	0	116	116
1	24	magazzino	0	132	132
1	23	magazzino	0	126	126
1	25	vano scale	0	0	0
1	20	Spogliatoi e bagni	0	127	127
1	21	magazzino	0	245	245
1	30	corridoio	0	717	717
1	1015	bagno P1	0	30	30
1	1016	Bagno P1	0	30	30
1	1017	Camera P1	0	73	73
1	1024	Bagno P1	0	25	25
1	1025	Camera P1	0	67	67
1	1023	Bagno P1	0	29	29
1	1022	Camera P1	0	72	72

1	1019	Bagno P1	0	25	25
1	1020	Bagno P1	0	30	30
1	1018	Camera P1	0	70	70
1	1021	Camera P1	0	67	67
1	15	PI corridoio	0	0	0
1	16	Locale	0	0	0
1	18	corridoio	0	458	458
1	1030	Camera P1	0	68	68
1	1032	Bagno P1	0	25	25
1	1038	Camera P1	0	72	72
1	1039	Bagno P1	0	27	27
1	1040	Bagno P1	0	27	27
1	1031	Bagno P1	0	30	30
1	1033	Camera P1	0	71	71
1	1041	Camera P1	0	71	71
1	1027	Bagno P1	0	26	26
1	1028	Bagno P1	0	30	30
1	1035	Bagno P1	0	28	28
1	1036	Bagno P1	0	28	28
1	1026	Camera P1	0	68	68
1	1029	Camera P1	0	70	70
1	1034	Camera P1	0	70	70
1	1037	Camera P1	0	71	71
1	3006	Camera P3	0	108	108
1	3009	Camera P3	0	87	87
1	2018	Camera P2	0	72	72
1	2022	Camera P2	0	71	71
1	2025	Camera P2	0	68	68
1	2021	Camera P2	0	66	66
1	2026	Camera P2	0	68	68
1	2030	Camera P2	0	68	68
1	2033	Camera P2	0	74	74
1	2029	Camera P2	0	74	74
1	2034	Camera P2	0	72	72
1	2038	Camera P2	0	73	73
1	2041	Camera P2	0	72	72
1	2037	Camera P2	0	72	72
1	2042	Camera P2	0	70	70
1	2046	Camera P2	0	71	71
1	2049	Camera P2	0	74	74
1	2045	Camera P2	0	73	73
1	2050	Camera P2	0	73	73
1	2054	Camera P2	0	73	73
1	2053	Camera P2	0	71	71
1	2058	Camera P2	0	71	71
1	2061	Camera P2	0	73	73
1	2062	Camera P2	0	72	72
1	2065	Camera P2	0	78	78
1	2057	Camera P2	0	103	103
1	2070	Camera P2	0	81	81
1	2073	Camera P2	0	70	70

1	2074	Camera P2	0	70	70
1	2077	Camera P2	0	73	73
1	2078	Camera P2	0	112	112
1	2082	Camera P2	0	73	73
1	2081	Camera P2	0	70	70
1	2085	Camera P2	0	70	70
1	2090	Camera P2	0	70	70
1	2086	Camera P2	0	71	71
1	2089	Camera P2	0	72	72
1	2093	Camera P2	0	71	71
1	2098	Camera P2	0	75	75
1	2094	Camera P2	0	72	72
1	2101	Camera P2	0	68	68
1	2097	Camera P2	0	68	68
1	2095	Bagno P2	0	25	25
1	2096	Bagno P2	0	31	31
1	2099	Bagno P2	0	29	29
1	2100	Bagno P2	0	25	25
1	2087	Bagno P2	0	27	27
1	2088	Bagno P2	0	27	27
1	2091	Bagno P2	0	27	27
1	2092	Bagno P2	0	28	28
1	2079	Bagno P2	0	30	30
1	2080	Bagno P2	0	30	30
1	2083	Bagno P2	0	27	27
1	2084	Bagno P2	0	28	28
1	2075	Bagno P2	0	27	27
1	2076	Bagno P2	0	28	28
1	2071	Bagno P2	0	30	30
1	2072	Bagno P2	0	26	26
1	2063	bagno p2	0	23	23
1	2059	Bagno P2	0	27	27
1	2060	Bagno P2	0	27	27
1	2051	Bagno P2	0	27	27
1	2052	Bagno P2	0	27	27
1	2043	Bagno P2	0	27	27
1	2044	Bagno P2	0	27	27
1	2035	Bagno P2	0	27	27
1	2036	Bagno P2	0	27	27
1	2027	Bagno P2	0	25	25
1	2028	Bagno P2	0	29	29
1	2019	Bagno P2	0	26	26
1	2020	Bagno P2	0	30	30
1	2023	Bagno P2	0	31	31
1	2024	Bagno P2	0	26	26
1	2031	Bagno P2	0	30	30
1	2032	Bagno P2	0	25	25
1	2039	Bagno P2	0	28	28
1	2040	Bagno P2	0	28	28
1	2047	Bagno P2	0	27	27
1	2048	Bagno P2	0	27	27

1	2055	Bagno P2	0	31	31
1	2056	Bagno P2	0	31	31
1	2068	vano scale	0	307	307
1	2069	corridoio	0	725	725
1	2066	vano scale	0	100	100
1	2067	mensa	0	1332	1332
1	2064	bagno p2	0	27	27
1	1066	vano scale	0	310	310
1	1065	Camera P1	0	73	73
1	1067	cucina	0	1337	1337
1	1068	vano scale	0	173	173
1	1122	camera P1	0	84	84
1	1119	camera P1	0	77	77
1	1123	camera P1	0	78	78
1	1117	camera P1	0	120	120
1	1126	camera P1	0	82	82
1	1069	corridoio	0	732	732
1	1125	bagno P1	0	30	30
1	1120	bagno P1	0	29	29
1	1121	bagno P1	0	28	28
1	1057	Camera P1	0	104	104
1	1046	Camera P1	0	71	71
1	1047	bagno P1	0	27	27
1	1048	Bagno P1	0	27	27
1	1049	Camera P1	0	73	73
1	1054	Camera P1	0	72	72
1	1055	Bagno P1	0	29	29
1	1056	Bagno P1	0	29	29
1	1043	Bagno P1	0	28	28
1	1044	Bagno P1	0	28	28
1	1051	Bagno P1	0	27	27
1	1052	Bagno P1	0	27	27
1	1042	Camera P1	0	70	70
1	1045	Camera P1	0	70	70
1	1050	Camera P1	0	71	71
1	1053	Camera P1	0	70	70
1	1058	Camera P1	0	71	71
1	1062	Camera P1	0	71	71
1	1061	Camera P1	0	71	71
1	1059	Bagno P1	0	27	27
1	1060	Bagno P1	0	27	27
1	1063	Bagno P1	0	25	25
1	1064	Bagno P1	0	29	29
1	1070	camera P1	0	82	82
1	1073	camera P1	0	70	70
1	1074	Camera P1	0	69	69
1	1077	Camera P1	0	73	73
1	1082	Camera P1	0	72	72
1	1085	Camera P1	0	70	70
1	1090	Camera P1	0	69	69
1	1109	Camera P1	0	72	72

1	1113	Camera P1	0	69	69
1	1101	Camera P1	0	70	70
1	1106	Camera P1	0	70	70
1	1114	Camera P1	0	74	74
1	1098	Camera P1	0	73	73
1	1093	Camera P1	0	71	71
1	1071	Bagno P1	0	28	28
1	1072	Bagno P1	0	25	25
1	1075	Bagno P1	0	25	25
1	1076	Bagno P1	0	27	27
1	1083	Bagno P1	0	25	25
1	1084	Bagno P1	0	27	27
1	1091	Bagno P1	0	27	27
1	1092	Bagno P1	0	28	28
1	1099	Bagno P1	0	28	28
1	1100	Bagno P1	0	25	25
1	1107	Bagno P1	0	28	28
1	1108	Bagno P1	0	25	25
1	1115	Bagno P1	0	29	29
1	1116	Bagno P1	0	30	30
1	1078	camera P1	0	113	113
1	1081	camera P1	0	71	71
1	1086	camera P1	0	70	70
1	1089	camera P1	0	70	70
1	1094	camera P1	0	73	73
1	1097	camera P1	0	65	65
1	1102	camera P1	0	67	67
1	1105	camera P1	0	71	71
1	1110	camera P1	0	73	73
1	1079	bagno p1	0	29	29
1	1080	bagno p1	0	29	29
1	1087	bagno p1	0	28	28
1	1088	bagno p1	0	28	28
1	1095	bagno p1	0	25	25
1	1096	bagno p1	0	30	30
1	1103	bagno p1	0	26	26
1	1104	bagno p1	0	28	28
1	1111	bagno p1	0	27	27
1	1112	bagno p1	0	27	27
1	2102	Camera P2	0	66	66
1	2106	Camera P2	0	67	67
1	2109	Camera P2	0	73	73
1	2105	Camera P2	0	73	73
1	2110	Camera P2	0	74	74
1	2114	Camera P2	0	74	74
1	2113	Camera P2	0	69	69
1	2117	Camera P2	0	121	121
1	2123	Camera P2	0	82	82
1	2126	Camera P2	0	85	85
1	2122	Camera P2	0	84	84
1	2119	Camera P2	0	79	79

1	*2120*	*Bagno P2*	*0*	*30*	*30*
1	*2121*	*Bagno P2*	*0*	*28*	*28*
1	*2124*	*Bagno P2*	*0*	*28*	*28*
1	*2125*	*Bagno P2*	*0*	*29*	*29*
1	*2115*	*Bagno P2*	*0*	*30*	*30*
1	*2116*	*Bagno P2*	*0*	*30*	*30*
1	*2112*	*Bagno P2*	*0*	*28*	*28*
1	*2111*	*Bagno P2*	*0*	*27*	*27*
1	*2103*	*Bagno P2*	*0*	*25*	*25*
1	*2104*	*Bagno P2*	*0*	*29*	*29*
1	*2107*	*Bagno P2*	*0*	*29*	*29*
1	*2108*	*Bagno P2*	*0*	*25*	*25*
1	*1124*	*BAGNO p1*	*0*	*29*	*29*
1	*26*	*cucina*	*0*	*1058*	*1058*
1	*27*	*deposito*	*0*	*132*	*132*
1	*17*	*Locale*	*0*	*0*	*0*
1	*29*	*aule*	*0*	*628*	*628*
1	*33*	*Bagni*	*0*	*57*	*57*
1	*32*	*magazzino*	*0*	*380*	*380*
1	*37*	*aule*	*0*	*256*	*256*
1	*34*	*Bagni*	*0*	*60*	*60*
1	*35*	*servizi*	*0*	*60*	*60*
1	*3100*	*Bagno P3*	*0*	*25*	*25*
1	*4068*	*Camera P4*	*0*	*84*	*84*
1	*4067*	*corridoio*	*0*	*719*	*719*

Legenda simboli

$Q_{ill,int,a}$ Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale dei locali climatizzati
$Q_{ill,int,p}$ Fabbisogno di energia elettrica per dispositivi di controllo e di emergenza
$Q_{ill,int}$ Fabbisogno di energia elettrica totale per l'illuminazione artificiale interna

Fabbisogni mensili per illuminazione

Mese	Giorni	$Q_{ill,int,a}$ [kWh_{el}]	$Q_{ill,int,p}$ [kWh_{el}]	$Q_{ill,int,u}$ [kWh_{el}]	$Q_{ill,int}$ [kWh_{el}]	$Q_{ill,est}$ [kWh_{el}]	Q_{ill} [kWh_{el}]	$Q_{p,ill}$ [kWh]
Gennaio	*31*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*10991*
Febbraio	*28*	*0*	*5091*	*0*	*5091*	*0*	*5091*	*9928*
Marzo	*31*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*10991*
Aprile	*30*	*0*	*5455*	*0*	*5455*	*0*	*5455*	*10637*
Maggio	*31*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*10991*
Giugno	*30*	*0*	*5455*	*0*	*5455*	*0*	*5455*	*10637*
Luglio	*31*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*10991*
Agosto	*31*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*10991*
Settembre	*30*	*0*	*5455*	*0*	*5455*	*0*	*5455*	*10637*
Ottobre	*31*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*10991*
Novembre	*30*	*0*	*5455*	*0*	*5455*	*0*	*5455*	*10637*
Dicembre	*31*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*0*	*5637*	*10991*
TOTALI		***0***	***66365***	***0***	***66365***	***0***	***66365***	***129413***

Legenda simboli

$Q_{ill,int,a}$ Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale dei locali climatizzati
$Q_{ill,int,p}$ Fabbisogno di energia elettrica per dispositivi di controllo e di emergenza
$Q_{ill,int,u}$ Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale dei locali non climatizzati
$Q_{ill,int}$ Fabbisogno di energia elettrica totale per l'illuminazione artificiale interna
$Q_{ill,est}$ Fabbisogno di energia elettrica totale per l'illuminazione artificiale esterna

Q_{ill}	Fabbisogno di energia elettrica totale
$Q_{p,ill}$	Fabbisogno di energia primaria per il servizio illuminazione

FABBISOGNI ILLUMINAZIONE COMPLESSIVI

Fabbisogni per il servizio illuminazione di ogni zona

Zona	$Q_{ill,int,a}$ [kWh_{el}]	$Q_{ill,int,p}$ [kWh_{el}]	$Q_{ill,int,u}$ [kWh_{el}]	$Q_{ill,int}$ [kWh_{el}]	$Q_{ill,est}$ [kWh_{el}]	Q_{ill} [kWh_{el}]	$Q_{p,ill}$ [kWh]
1 - Zona climatizzata	*0*	*66365*	*0*	*66365*	*0*	*66365*	*129413*
TOTALI	***0***	***66365***	***0***	***66365***	***0***	***66365***	***129413***

Legenda simboli

$Q_{ill,int,a}$	Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale dei locali climatizzati
$Q_{ill,int,p}$	Fabbisogno di energia elettrica per dispositivi di controllo e di emergenza
$Q_{ill,int,u}$	Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale dei locali non climatizzati
$Q_{ill,int}$	Fabbisogno di energia elettrica totale per l'illuminazione artificiale interna
$Q_{ill,est}$	Fabbisogno di energia elettrica totale per l'illuminazione artificiale esterna
Q_{ill}	Fabbisogno di energia elettrica totale
$Q_{p,ill}$	Fabbisogno di energia primaria per il servizio illuminazione

FABBISOGNO DI ENERGIA PER TRASPORTO DI COSE E PERSONE

secondo UNI/TS 11300-6

Elenco impianti

Tipologia	Consumo [kWh]
	15045,56
Totale	***15045,56***

Dettaglio impianti

Dati generali:

Tipo impianto	***Ascensori***	Quantità	***6***
N. medio corse giornaliere	***1500***	Categoria	***5A***
Tipo di sollevamento	***Impianto elettrico a fune con contrappeso***		
Tipo argano	***Gearless con inverter e velocità fino a 1 m/s***		
Con bilanciamento di massa	***No***		
Velocità	***≤ 1,6 m/s***	N. fermate	***Più di tre fermate***
Portata	***630,00*** kg	Dislivello	***22,75*** m
Quadro di comando	***Con microprocessore***		***1,20*** kWh
Presenza di un inverter	***No***		
Illuminazione cabina	***Illuminazione a led***		***0,07*** kWh
Spegnimento luci durante la sosta	***Si***		
Servizi accessori	***0,00*** kWh		

N. giorni di utilizzo mensili:

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
31	***28***	***31***	***30***	***31***	***30***	***31***	***31***	***30***	***31***	***30***	***31***

Dettaglio ripartizione servizio tra le zone termiche:

N. zona	Descrizione	Millesimi di ripartizione
1	*Zona climatizzata*	*1000,00*

FABBISOGNI E CONSUMI TOTALI

Edificio : Università Bergamo	DPR 412/93	*E.1 (1)**	Superficie utile	*11411,58*	m^2

Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione

Servizio	Qp,nren [kWh]	Qp,ren [kWh]	Qp,tot [kWh]	EP,nren [kWh/m²]	EP,ren [kWh/m²]	EP,tot [kWh/m²]
Riscaldamento	*95565*	*36241*	*131806*	*8,37*	*3,18*	*11,55*
Acqua calda sanitaria	*1704*	*3788*	*5492*	*0,15*	*0,33*	*0,48*
Raffrescamento	*84861*	*58693*	*143554*	*7,44*	*5,14*	*12,58*
Ventilazione	*70798*	*36602*	*107401*	*6,20*	*3,21*	*9,41*
Illuminazione	*84136*	*43498*	*127634*	*7,37*	*3,81*	*11,18*
Trasporto	*19074*	*9861*	*28936*	*1,67*	*0,86*	*2,54*
TOTALE	*356138*	*188684*	*544822*	*31,21*	*16,53*	*47,74*

Vettori energetici ed emissioni di CO_2

Vettore energetico	Consumo	U.M.	CO_2 [kg/anno]	Servizi
Energia elettrica	*182635*	*kWhel/anno*	*84012*	*Riscaldamento, Acqua calda sanitaria, Raffrescamento, Ventilazione, Illuminazione, Trasporto*

Zona 1 : Zona climatizzata	DPR 412/93	*E.1 (1)**	Superficie utile	*11411,58*	m^2

Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione

Servizio	Qp,nren [kWh]	Qp,ren [kWh]	Qp,tot [kWh]	EP,nren [kWh/m²]	EP,ren [kWh/m²]	EP,tot [kWh/m²]
Riscaldamento	*95565*	*36241*	*131806*	*8,37*	*3,18*	*11,55*
Acqua calda sanitaria	*1704*	*3788*	*5492*	*0,15*	*0,33*	*0,48*
Raffrescamento	*84861*	*58693*	*143554*	*7,44*	*5,14*	*12,58*
Ventilazione	*70798*	*36602*	*107401*	*6,20*	*3,21*	*9,41*
Illuminazione	*84136*	*43498*	*127634*	*7,37*	*3,81*	*11,18*
Trasporto	*19074*	*9861*	*28936*	*1,67*	*0,86*	*2,54*
TOTALE	*356138*	*188684*	*544822*	*31,21*	*16,53*	*47,74*

Vettori energetici ed emissioni di CO_2

Vettore energetico	Consumo	U.M.	CO_2 [kg/anno]	Servizi
Energia elettrica	*182635*	*kWhel/anno*	*84012*	*Riscaldamento, Acqua calda sanitaria, Raffrescamento, Ventilazione, Illuminazione, Trasporto*

PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

Edificio : Università Bergamo

Energia elettrica da produzione fotovoltaica	***99887***	kWh/anno
Fabbisogno elettrico totale dell'impianto	***282522***	kWh/anno
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	***35,4***	%
Energia elettrica da rete	***182635***	kWh/anno
Energia elettrica prodotta e non consumata	***0***	kWh/anno

Energia elettrica mensile dell'impianto fotovoltaico ($E_{el,pv,out}$)

Mese	$E_{el,pv,out}$ [kWh]
Gennaio	*3392*
Febbraio	*5161*
Marzo	*8323*
Aprile	*9632*
Maggio	*12065*
Giugno	*13354*
Luglio	*14553*
Agosto	*12775*
Settembre	*9672*
Ottobre	*5333*
Novembre	*3128*
Dicembre	*2500*
TOTALI	***99887***

Descrizione sottocampo: ***sottocampo sud-ovest***

Modulo utilizzato

Numero di moduli		***150***	
Potenza di picco totale		***77250***	Wp
Superficie utile totale		***264,00***	m^2

Dati del singolo modulo

Potenza di picco	W_{pv}	***515***	Wp
Superficie utile	A_{pv}	***1,76***	m^2
Fattore di efficienza	f_{pv}	***0,75***	-
Efficienza nominale		***0,29***	-

Dati posizionamento pannelli

Orientamento rispetto al sud	γ	***90,0***	°
Inclinazione rispetto al piano orizzontale	β	***20,0***	°
Coefficiente di riflettenza (albedo)		***0,13***	

Ombreggiamento ***(nessuno)***

Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo

Mese	E_{pv} [kWh/m²]	$E_{el,pv,out}$ [kWh]
gennaio	*42,8*	*2480*
febbraio	*65,0*	*3766*
marzo	*104,5*	*6054*
aprile	*120,6*	*6986*
maggio	*150,8*	*8736*
giugno	*166,8*	*9664*
luglio	*181,8*	*10536*
agosto	*159,8*	*9259*
settembre	*121,3*	*7026*
ottobre	*67,0*	*3883*
novembre	*39,4*	*2282*
dicembre	*31,6*	*1830*
TOTALI	***1251,4***	***72502***

Legenda simboli

E_{pv} Irradiazione solare mensile incidente sull'impianto fotovoltaico
$E_{el,pv,out}$ Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo

Descrizione sottocampo: ***sottocampo nord-ovest***

Modulo utilizzato		***FUTURA SUN, SILK PREMIUM, FU 400W***	
Numero di moduli		***36***	
Potenza di picco totale		***14400***	Wp
Superficie utile totale		***63,36***	m^2

Dati del singolo modulo

Potenza di picco	W_{pv}	***400***	Wp
Superficie utile	A_{pv}	***1,76***	m^2
Fattore di efficienza	f_{pv}	***0,90***	-
Efficienza nominale		***0,23***	-

Dati posizionamento pannelli

Orientamento rispetto al sud	γ	***0,0***	°
Inclinazione rispetto al piano orizzontale	β	***0,0***	°
Coefficiente di riflettenza (albedo)		***0,13***	

Ombreggiamento ***(nessuno)***

Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo

Mese	E_{pv} [kWh/m²]	$E_{el,pv,out}$ [kWh]
gennaio	*42,2*	*547*
febbraio	*64,6*	*837*
marzo	*105,1*	*1362*
aprile	*122,5*	*1588*
maggio	*154,1*	*1998*
giugno	*170,8*	*2214*
luglio	*186,0*	*2411*
agosto	*162,8*	*2109*

settembre	*122,5*	*1588*
ottobre	*67,2*	*870*
novembre	*39,2*	*508*
dicembre	*31,0*	*402*
TOTALI	***1267,9***	***16431***

Legenda simboli

E_{pv} Irradiazione solare mensile incidente sull'impianto fotovoltaico
$E_{el,pv,out}$ Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo

Descrizione sottocampo: ***sottocampo sud-est***

Modulo utilizzato		***FUTURA SUN, SILK PREMIUM, FU 400W***	
Numero di moduli		***24***	
Potenza di picco totale		***9600***	Wp
Superficie utile totale		***42,24***	m^2

Dati del singolo modulo

Potenza di picco	W_{pv}	***400***	Wp
Superficie utile	A_{pv}	***1,76***	m^2
Fattore di efficienza	f_{pv}	***0,90***	-
Efficienza nominale		***0,23***	-

Dati posizionamento pannelli

Orientamento rispetto al sud	γ	***0,0***	°
Inclinazione rispetto al piano orizzontale	β	***0,0***	°
Coefficiente di riflettenza (albedo)		***0,13***	

Ombreggiamento ***(nessuno)***

Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo

Mese	E_{pv} [kWh/m²]	$E_{el,pv,out}$ [kWh]
gennaio	*42,2*	*365*
febbraio	*64,6*	*558*
marzo	*105,1*	*908*
aprile	*122,5*	*1058*
maggio	*154,1*	*1332*
giugno	*170,8*	*1476*
luglio	*186,0*	*1607*
agosto	*162,8*	*1406*
settembre	*122,5*	*1058*
ottobre	*67,2*	*580*
novembre	*39,2*	*338*
dicembre	*31,0*	*268*
TOTALI	***1267,9***	***10954***

Legenda simboli

E_{pv} Irradiazione solare mensile incidente sull'impianto fotovoltaico
$E_{el,pv,out}$ Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo