



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Via Varoli 37, 26845 Codogno (LO)

Teléfono 0377 436099 - 0377 34691 Fax 0377 436654

E-mail amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it

www.gbepartners.it

REGISTRO IMPRESE DI LODI n° 05966150962
PARTITA IVA / C.F. 03996150962
C.S. € 11.111,00 iv



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



Progetto impianti



Dabster srl

Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona

P.IVA 04461890230

mail: mail@dabster.it

Il Progettista

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
AREA Ex TORRIANI ARAS 01
PROGETTO ESECUTIVO
Progetto Servizi Abitativi Pubblici di via Pergolesi

N°	DATA	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO	STUDIO	DIS.
00	09/06/2025	Prima emissione		G.B.&P.	C.B.



Progetto

PROGETTO ESECUTIVO

Servizi Abitativi Pubblici

Comune di Cologno
Monzese (MI)

Proponente

Officine Mak S.r.l.

Corso Europa, 10
Milano 20122

Scala

-

Data

23/01/2026

Tipo tavola
IMPIANTI


Serie
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo
**IMPIANTI ELETTRICI -
SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI**


Tavola nr.

Tipo Tavola	IMP
Sigla / Serie	ES
Numero / Variante	01
Agg.	01

Orientamento



ZONA	CONTATORI
QUADRO	QSTC-ZC
Potenza impiegata	18.5 kW
Caduta di tensione (Tot. Ib)	2.11 %
Corrente di guasto (Ikmax)	15 kA

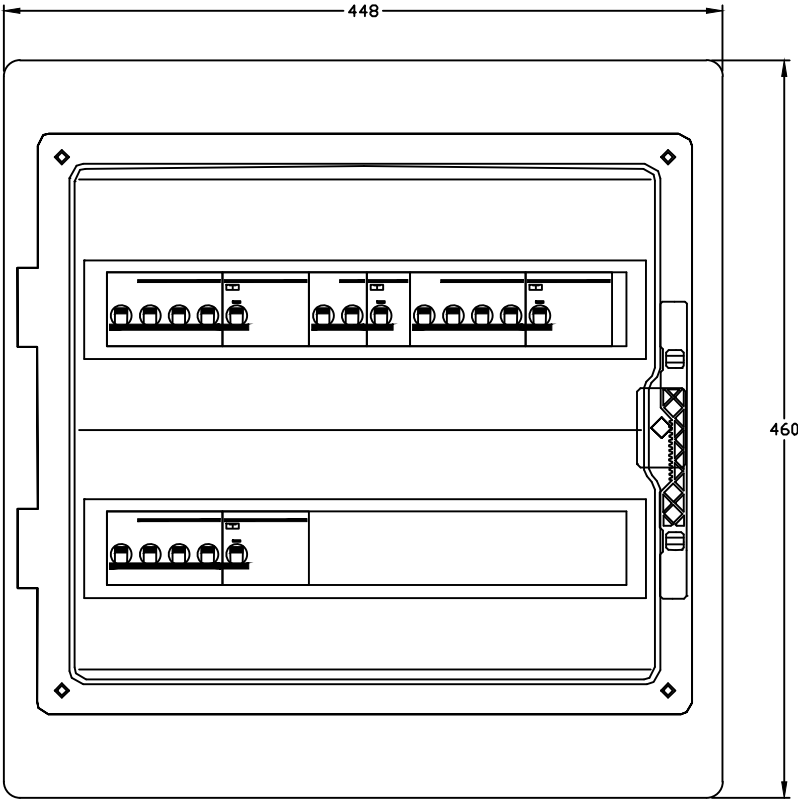

CLIENTE
CUSTOMER

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

Via Pergolesi

OGGETTO
OBJECT
QUADRO SOTTO CONTATORE PARTI COMUNI

DATA
DATE
22/01/2026

AGGIORNATO
UPDATING

PROGETTISTA
TECHNICIAN
SEF

QUADRO
BOARD

COMMESSA
PROJECT NR.

NR. DIS.
DRAW NR.
24 106-E-GEN-EQE-QE01C

NOME FILE
FILE NAME
24 106-E-GEN-EQE-QE01C

FOGLIO PAGE	2
SEGUE NEXT PAGE	3
TOT. FOGLI TOTAL PAGES	10

Da quadro	Fornitura BT
Tensione di fornitura	400 V
Corrente I _k max	15 kA
Sistema	TT
Potenza totale	18.5 kW
Fattore di potenza	0.9
Corrente totale I _b	34.5 A


A

B

C


D


E

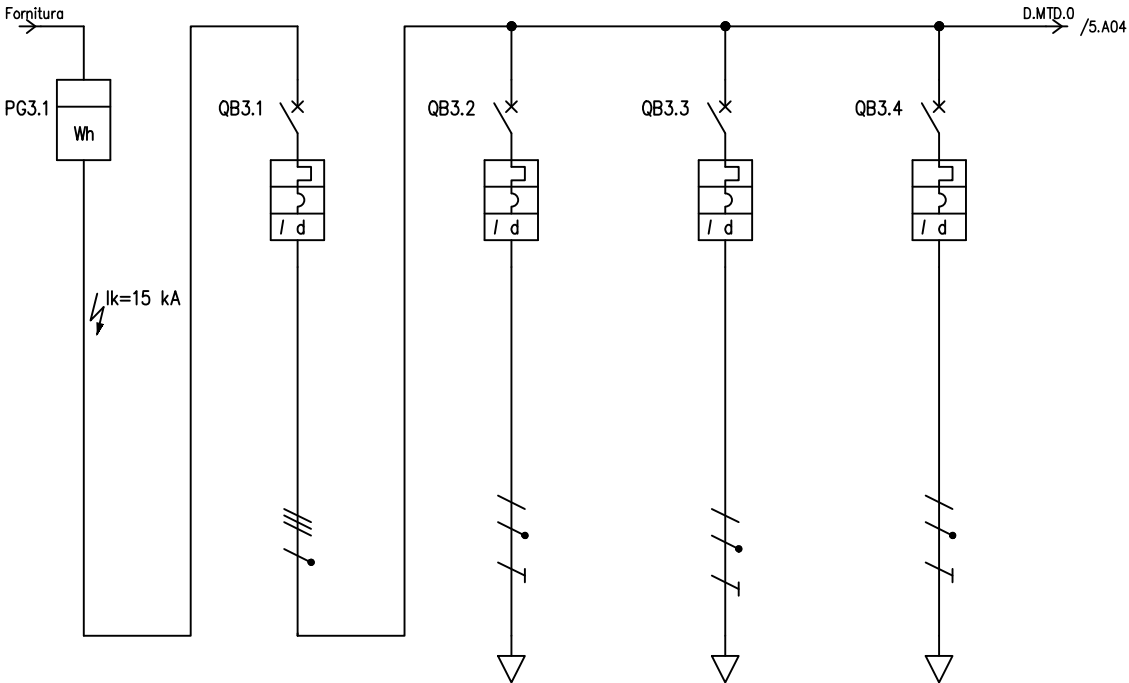

F	UTENZA	DENOMINAZIONE				GENERALE IMPIANTO		ZONE COMUNI AUX CANCELLI		ALIMENTAZIONE QE-RACCOLTA ACQUE PIOVANE		CENTRALINA IRRIGAZIONE					
		SIGLA		Fornitura BT		D.MTD.0		III.MTD.0		T.MTD.0		T.MTD.1					
		TIPO	POTENZA TOT.	kW		TT	27.7	TT/L2-N	2.31	TT/L1-N	3.7	TT/L3-N	2.31				
		POTENZA kW	I _b	A		18.5	34.5	0.05	0.241	2	9.62	1	4.81				
		COEF. CONTEMP.	COS φ			1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9				
G	INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE															
		TIPO															
		N.POL	I _n	A		4	40	2	10	2	16	2	10				
		I _{th}	A	I _{dn}	A	40	0.3	10	0.03	16	0.3	10	0.03				
H	FUSIBILE	I _m (o curva)	A	P _{di}	kA	400	20	100	20	160	20	100	20				
		TIPO															
		CALIBRO		A													
I	CONTATTORE	TIPO															
		I _n	A	P _n	kW												
J	RELE TERMICO	TIPO															
		TARATURA		A													
K	LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO				FG16R16 0.6/1 kV		FS17 450/750V		FG16OR16 0.6/1 kV		FG16OR16 0.6/1 kV					
		FORMAZIONE				3x(1x25)+1x16		2x(1x2.5)+1G2.5		3G4		3G4					
		LUNGHEZZA		m		130		20		20		40					
		I _z		A		75		24		29.2		39					
		C _{dt} a I _b	%	C _{dt} totale a I _b	%	2.51	2.51	0.036	0.932	0.953	3.47	0.953	2.24				
		Z _k	mè	Z _s	mè	108.5		589.9		469.4		665.6					
		I _k trifase/monof.	kA	I _k 1 fase/terra	kA	15	6	2.13		0.492		0.347					
		NUMERAZIONE MORSETTIERA															


ZONA	PARTI COMUNI
QUADRO	QEZC
Potenza impiegata	15.5 kW
Caduta di tensione (Tot. Ib)	2.03 %
Corrente di guasto (Ikmax)	1.41 kA

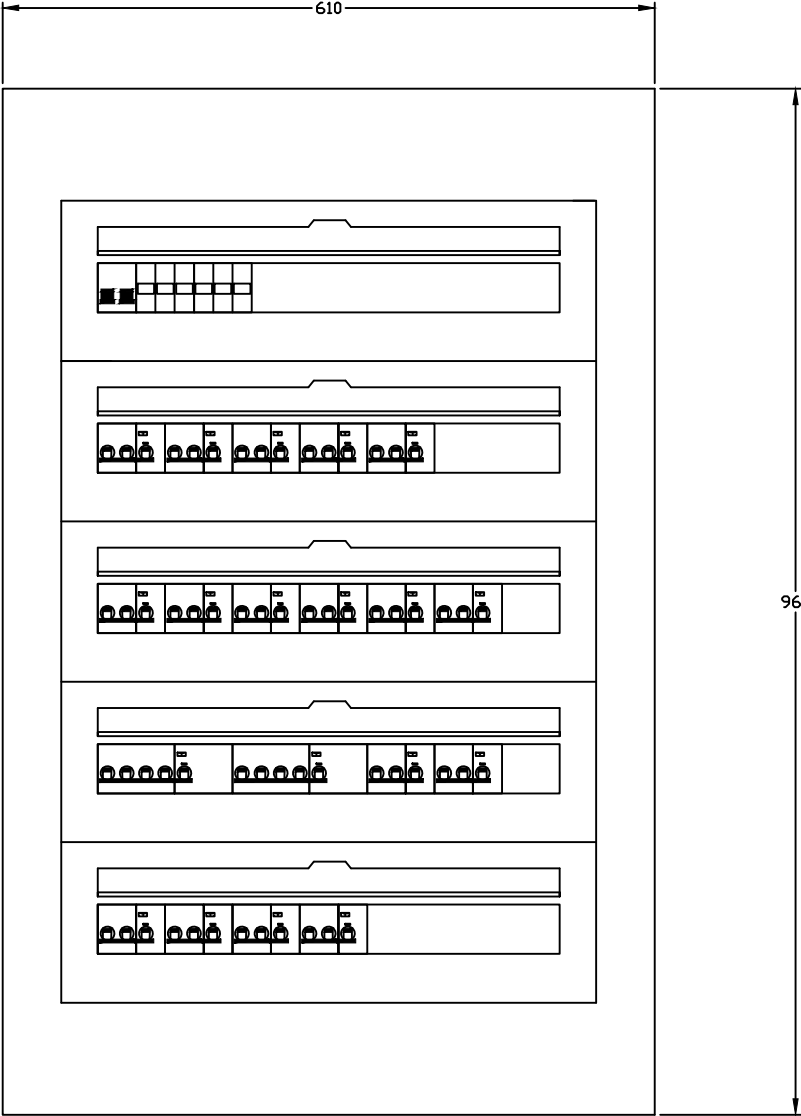

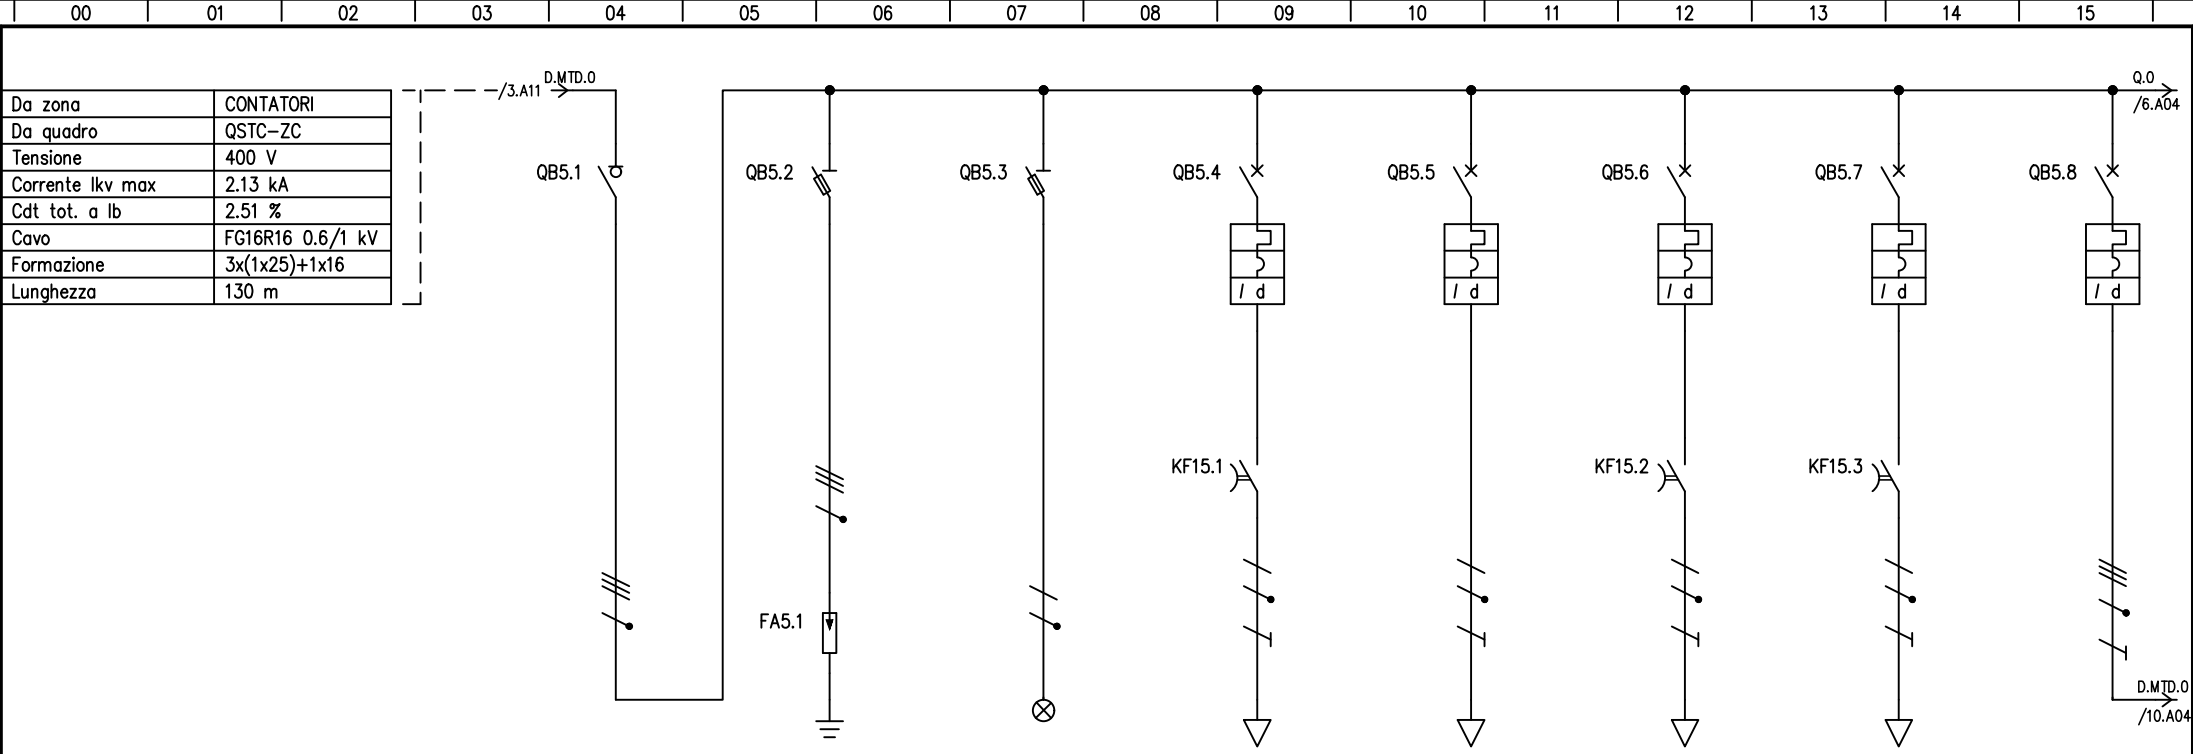


UTENZA	DENOMINAZIONE			SEZIONATORE GENERALE QUADRO		SCARICATORE		PRESENZA TENSIONE		ZONE COMUNI ILLUMINAZIONE		ZONE COMUNI FORZA MOTRICE		ILLUMINAZIONE ESTERNA GIARDINO E STRADA		ILLUMINAZIONE ESTERNA PERCORSO PERDONALE		FOTOVOLTAICO DDI					
	SIGLA			Q.0		SPD.IMSD.0		Q.IMSD.0		III.MTD.0		T.MTD.0		T.IMSF.0		T.IMSF.1		D.MTD.0					
	TIPO	POTENZA TOT.	kW	TT	27.7	TT		TT/L3-N	4.46	TT/L3-N	2.31	TT/L3-N	3.7	TT/L3-N	2.31	TT/L3-N	2.31	TT	11.1				
	POTENZA	kW	lb	A	15.5	24.9					0.25	1.2	0.25	1.2	0.31	1.49	0.25	1.2					
COEF. CONTEMP.			COS φ			1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9				
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																						
	TIPO																						
	N.POLI	In	A	4	40	3N	32	2	32	2	10	2	16	1N	10	1N	10	4	16				
	Ith	A	Idn	A						10	0.03	16	0.3	10	0.03	10	0.03	16	0.3				
Im (o curva)			A	Pdi	kA		120			100	20	160	20	100	6	100	6	160	10				
FUSIBILE	TIPO					NH 00-gL-16A		CH 10 gG 16A															
	CALIBRO			A		16		16															
CONTATTORE	TIPO																						
	In	A	Pn	kW																			
RELE TERMICO	TIPO																						
	TARATURA			A		DG TTH 230 400 LI/3N/II																	
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO									FS17 450/750V		FS17 450/750V		FG16OR16 0.6/1 kV		FG16OR16 0.6/1 kV		FG16OR16 0.6/1 kV					
	FORMAZIONE									2x(1x2.5)+1G2.5		2x(1x4)+1G4		3G4		3G2.5		5G6					
	LUNGHEZZA			m						20		20		140		40		20					
	Iz			A						24		32		39		30		37.8					
	Cdt a lb	%	Cdt totale a lb	%		2.51		2.51		1.28	0.18	1.46	0.112	1.39	1.03	2.32	0.383	1.67					
	Zk	mè	Zs	mè	108.5		108.5		274.5		589.9		469.7		1649.9		906		40000				
	Ik trifase/monof.	kA	Ik1 fase/terra	kA	2.13		2.13		0.841		0.392		0.492		0.14		0.255						
NUMERAZIONE MORSETTIERA																							
				CLIENTE CUSTOMER				OGGETTO QUADRO DISTRIBUZIONE PARTI COMUNI				QUADRO BOARD				FOGLIO PAGE 5							
								DATA DATE 22/01/2026				AGGIORNATO UPDATING		PROGETTISTA TECHNICIAN SEF		COMMESSA PROJECT NR.		NR. DIS. DRAW NR. 24 106-E-GEN-EQE-EQE01C		NOME FILE FILE NAME 24 106-E-GEN-EQE-EQE01C		SEGUE NEXT PAGE 6	
																						TOT. FOGLI TOTAL PAGES 10	

DISEGNO DI PROPRIETÀ DI DABSTER S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

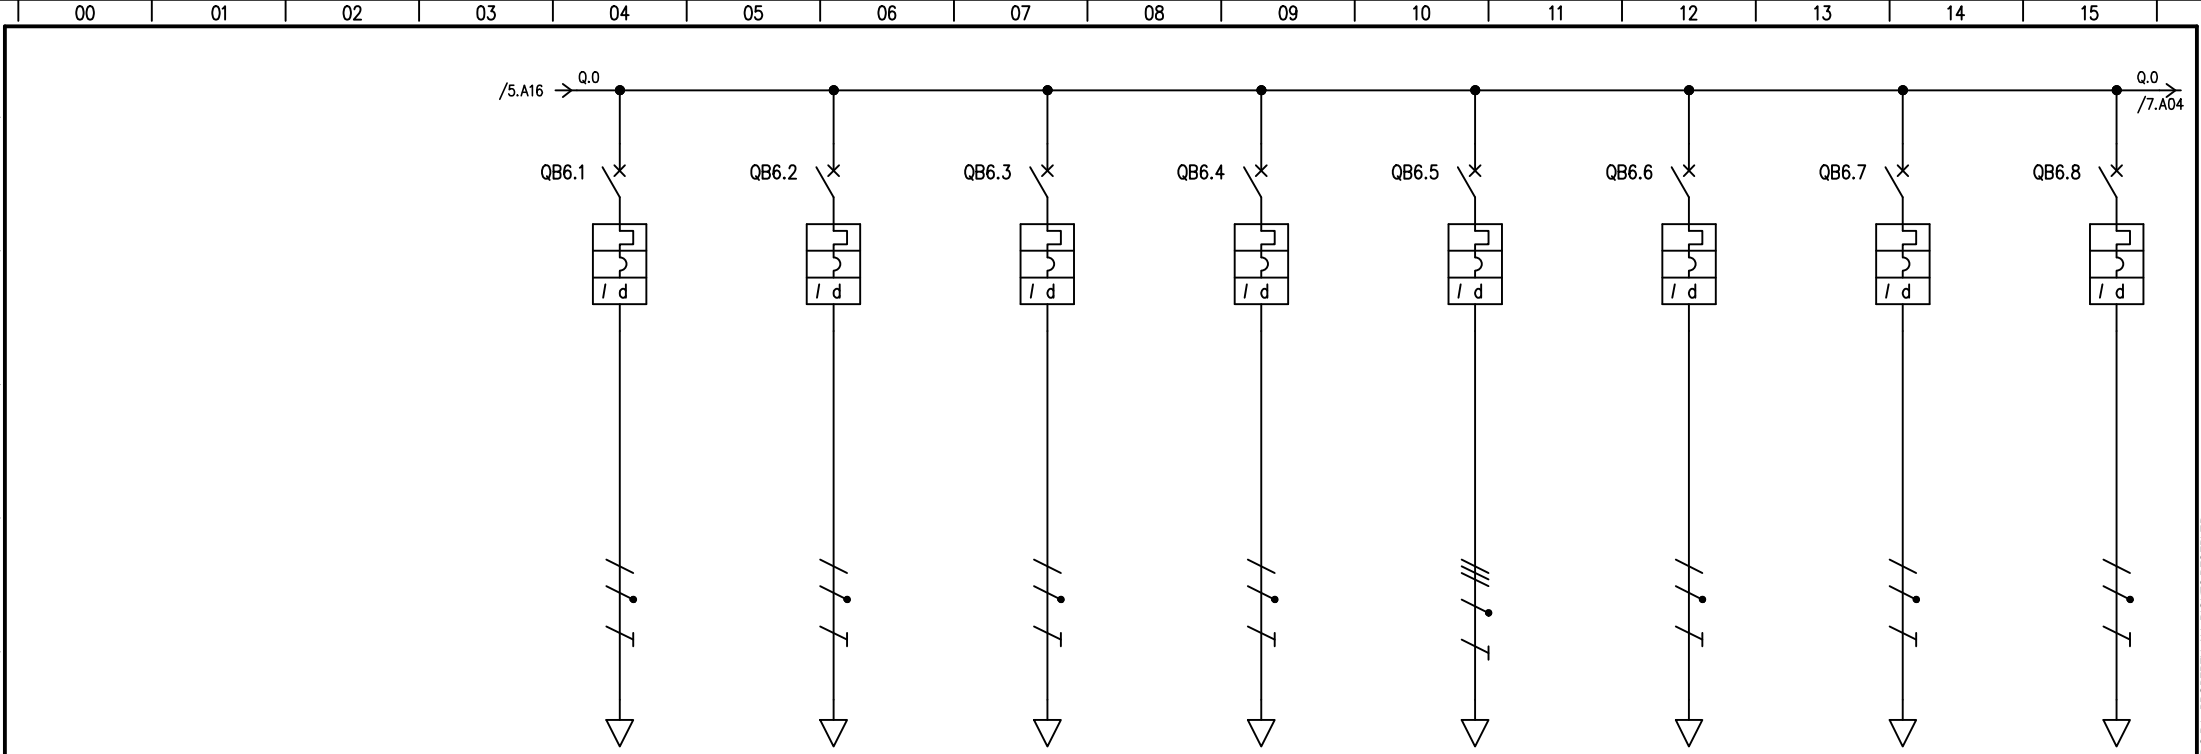


UTENZA	DENOMINAZIONE			CANTINE E LOCALE RIFIUTI ILLUMINAZIONE		LOCALE RIFIUTI FORZA MOTRICE		ALIMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO		ALIMENTAZIONE IMPIANTO TV		ASCENSORE		SERVIZI ASCENSORE		UFFICIO ILLUMINAZIONE		UFFICIO FORZA MOTRICE			
	SIGLA			T.MTD.1		T.MTD.2		T.IMSF.2		T.IMSF.3		T.MTD.3		T.MTD.4		T.MTD.5		T.MTD.6			
	TIPO	POTENZA TOT.	KW	TT/L3-N	2.31	TT/L3-N	3.7	TT/L2-N	1.39	TT/L1-N	1.39	TT	17.3	TT/L3-N	3.7	TT/L3-N	2.31	TT/L3-N	3.7		
	POTENZA	KW	lb	A	0.3	1.44	1	4.81	0.15	0.721	0.15	0.721	10	16	0.2	0.962	0.1	0.481	0.5	2.4	
COEF. CONTEMP.	COS φ			1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9		
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																				
	TIPO																				
	N.POLI	In	A	2	10	2	16	1N	6	1N	6	4	25	2	16	2	10	2	16		
	Ith	A	Idn	A	10	0.03	16	0.3	6	0.03	6	0.03	25	0.5	16	0.3	10	0.3	16	0.03	
	Im (o curva)	A	Pdi	kA	100	20	160	20	60	6	60	6	350	10	160	20	100	20	160	20	
FUSIBILE	TIPO																				
	CALIBRO			A																	
CONTATTORE	TIPO																				
	In	A	Pn	kW																	
RELE TERMICO	TIPO																				
	TARATURA			A																	
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO			FS17 450/750V		FS17 450/750V		FS17 450/750V		FS17 450/750V		FG16OR16 0.6/1 kV		FG16OR16 0.6/1 kV		FS17 450/750V		FS17 450/750V			
	FORMAZIONE			2x(1x2.5)+1G2.5		2x(1x4)+1G4		2x(1x1.5)+1G1.5		2x(1x1.5)+1G1.5		5G6		3G2.5		2x(1x2.5)+1G2.5		2x(1x4)+1G4			
	LUNGHEZZA			m		30		30		25		30		30		15		15			
	Iz			A		19.5		26		14.5		14.5		37.6		25		19.5		26	
	Cdt a lb	%	Cdt totale a lb	%	0.324	1.61	0.673	1.96	0.225	1.12	0.225	2.74	0.798	3.31	0.23	1.51	0.054	1.34	0.168	1.45	
	Zk	mê	Zs	mê	748.4		567.9		933.2		933.2		205.9		747.5		510.7		420.7		
	Ik trifase/monof.	kA	Ik1 fase/terra	kA	0.309		0.407		0.247		0.247		1.12		0.309		0.452		0.549		
	NUMERAZIONE MORSETTIERA																				

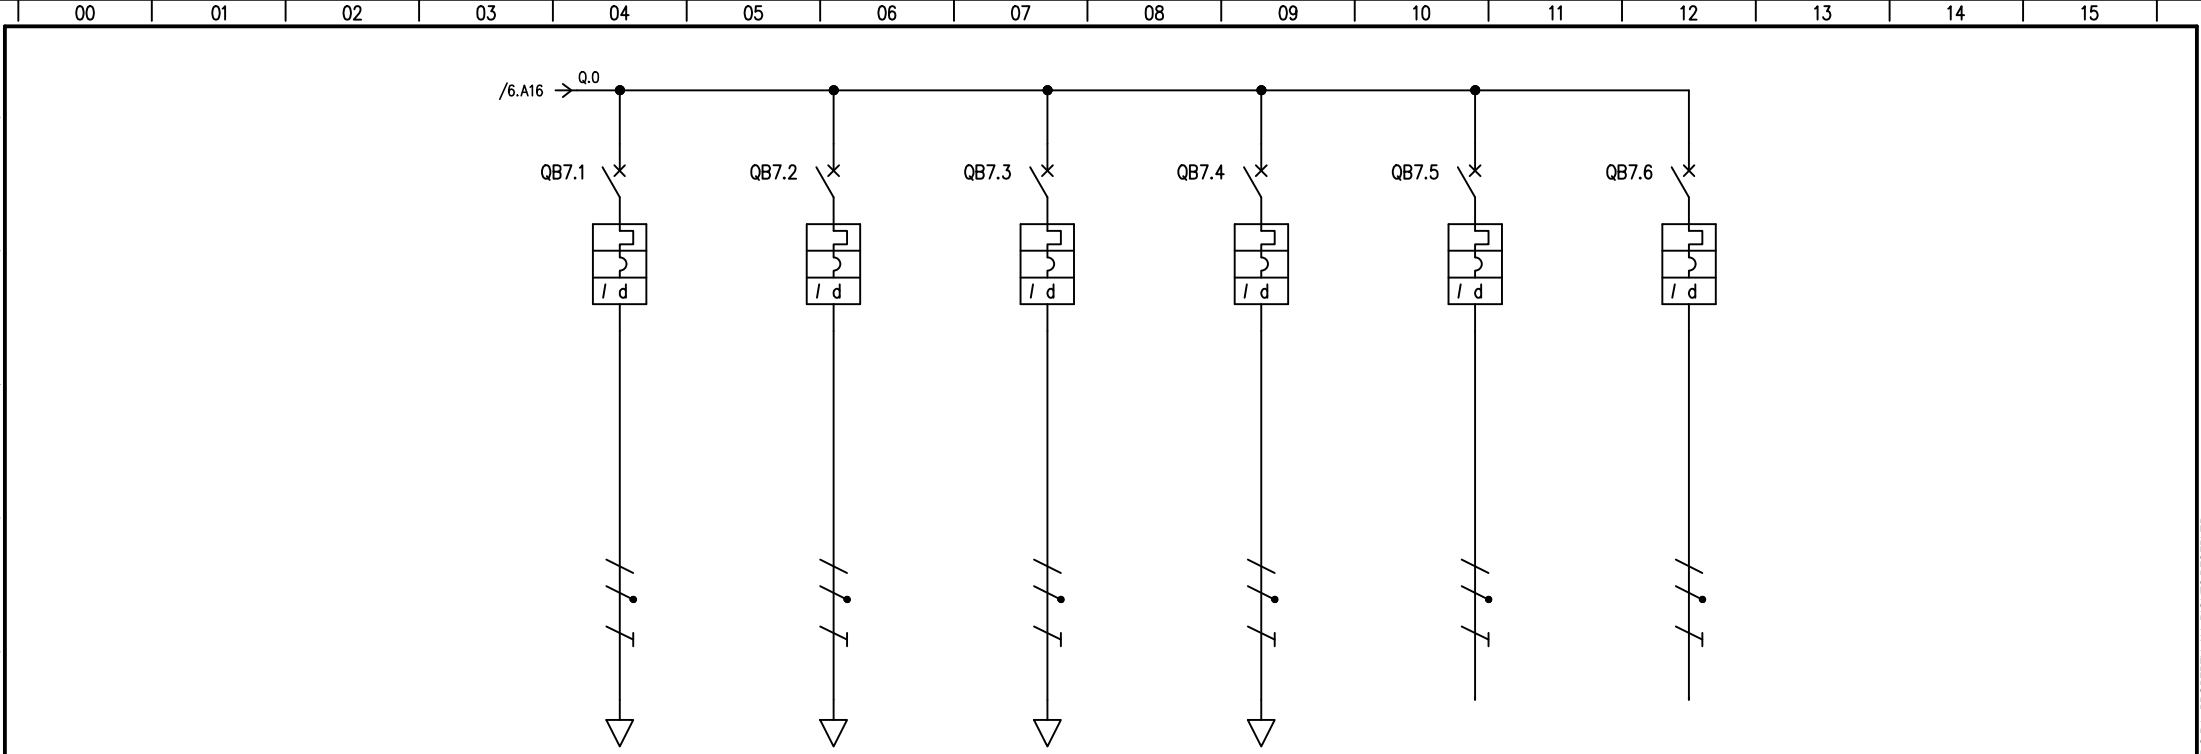

UTENZA	DENOMINAZIONE			ALIMENTAZIONE BOX TECNICO UFFICIO		ALIMENTAZIONE ESTRAZIONE +VMC UFFICIO		ALIMENTAZIONE BOX TECNICO SALA		ALIMENTAZIONE ESTRAZIONE +VMC SALA		RISERVA		RISERVA							
	SIGLA			T.MTD.7		T.IMSF.4		T.MTD.8		T.IMSF.5		Q.MTD.0		Q.MTD.1							
	TIPO	POTENZA TOT.	kW	TT/L2-N	3.7	TT/L2-N	1.39	TT/L1-N	3.7	TT/L1-N	1.39	TT/L1-N	3.7	TT/L1-N	3.7						
	POTENZA	kW	lb	A	3	14.4	0.02	0.096	3	14.4	0.02	0.096									
COEF. CONTEMP.	COS φ			1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9						
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																				
	TIPO																				
	N.POLI	In	A	2	16	1N	6	2	16	1N	6	2	16	2	16						
	Ith	A	Idn	A	16	0.03	6	0.03	16	0.03	6	0.03	16	0.3	16	0.3					
	Im (o curva)	A	Pdi	kA	160	20	60	6	160	20	60	6	160	20	160	20					
FUSIBILE	TIPO																				
	CALIBRO			A																	
CONTATTORE	TIPO																				
	In	A	Pn	kW																	
RELE TERMICO	TIPO																				
	TARATURA			A																	
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO			FG16OR16 0.6/1 kV		FG16OR16 0.6/1 kV		FG16OR16 0.6/1 kV		FG16OR16 0.6/1 kV											
	FORMAZIONE			3G6		3G4		3G6		3G4											
	LUNGHEZZA			m		20		20		20											
	Iz			A		42		33		42		33									
	Cdt a lb	%	Cdt totale a lb	%	0.957	1.85	0.01	0.905	0.957	3.47	0.01	2.52		2.51		2.51					
	Zk	mè	Zs	mè	404.4		469.4		404.4		469.4		274.5		274.5						
	Ik trifase/monof.	kA	Ik1 fase/terra	kA	0.571		0.492		0.571		0.492		0.841		0.841						
	NUMERAZIONE MORSETTIERA																				
		CLIENTE CUSTOMER					OGGETTO OBJECT					QUADRO BOARD					FOGLIO PAGE		7		
							DATA DATE		AGGIORNATO UPDATING		PROGETTISTA TECHNICIAN		COMMESSA PROJECT NR.		NR. DIS. DRAW NR.		NOME FILE FILE NAME		SEGUE NEXT PAGE		8
							22/01/2026				SEF				24 106-E-GEN-EQE-QE01C		24 106-E-GEN-EQE-QE01C		TOT. FOGLI TOTAL PAGES		10

DISEGNO DI PROPRIETÀ DI DABSTER S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI


DRAWING OF DABSTER S.R.L. PROPERTY. ALL RIGHTS RESERVED

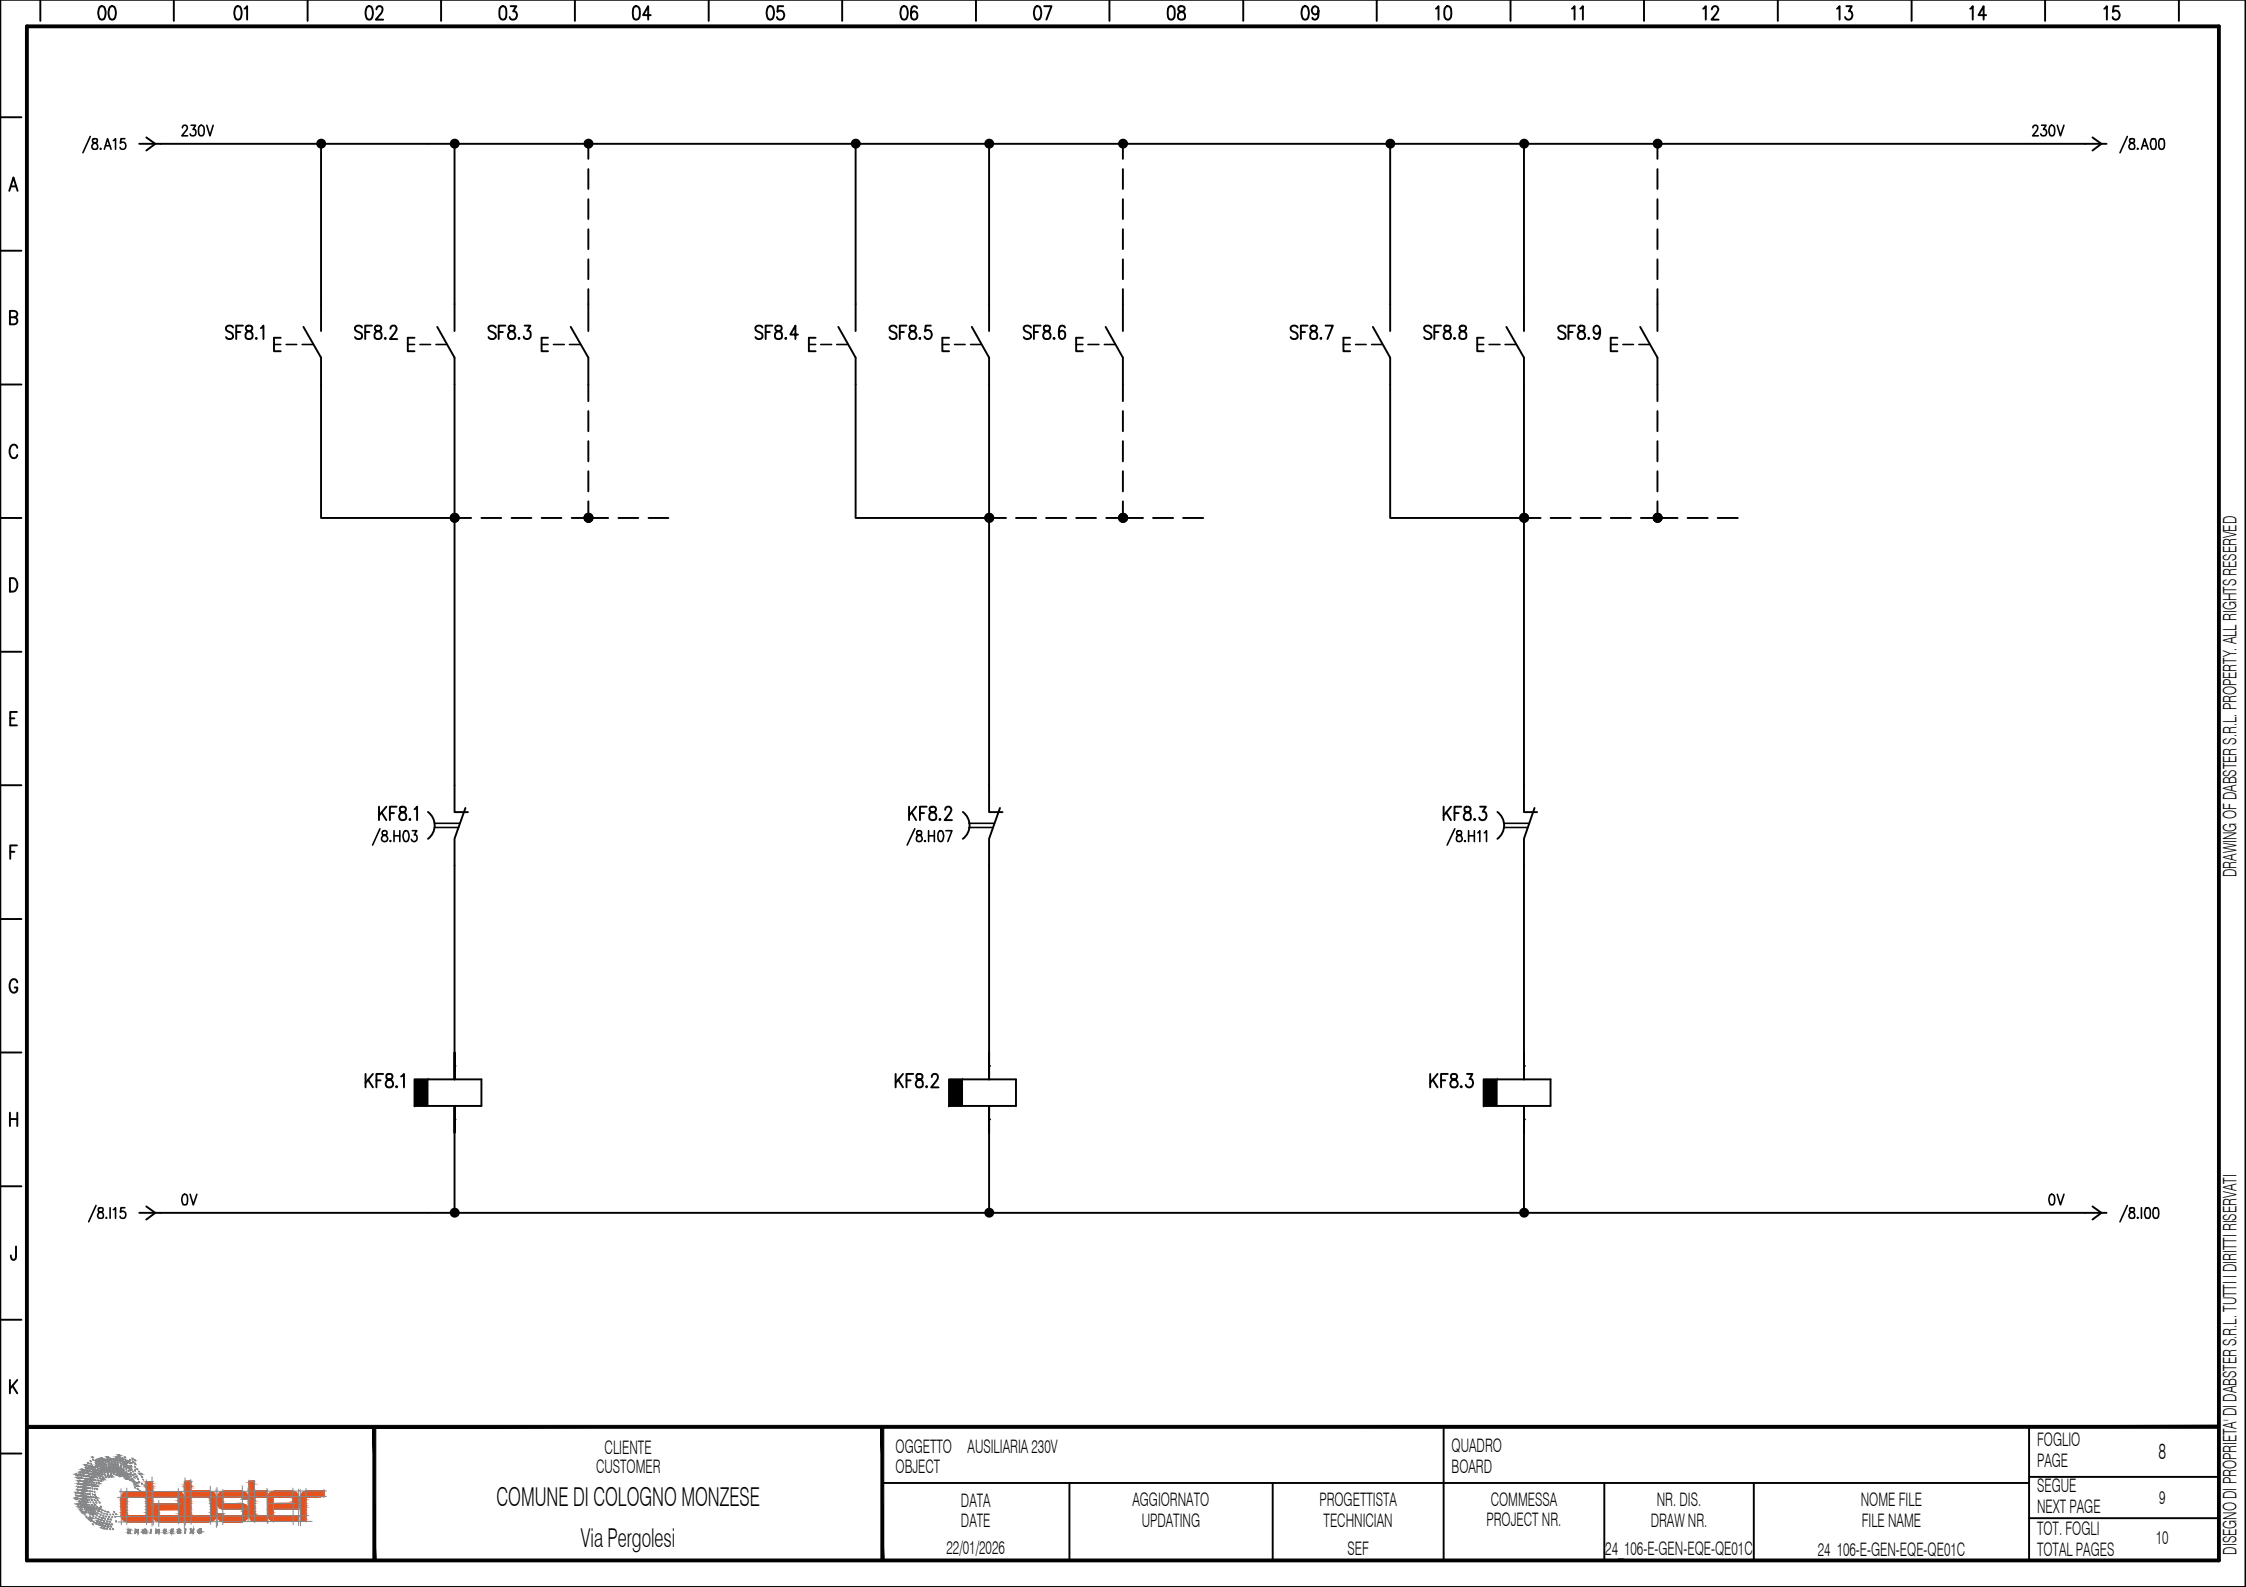

DISEGNO DI PROPRIETA' DI DABSTER S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DRAWING OF DABSTER S.R.L. PROPERTY. ALL RIGHTS RESERVED

ZONA	FOTOVOLTAICO
QUADRO	QEFV-ZC
Potenza impiegata	-3.88 kW
Caduta di tensione (Tot. Ib)	0.654 %
Corrente di guasto (Ikmax)	1.41 kA

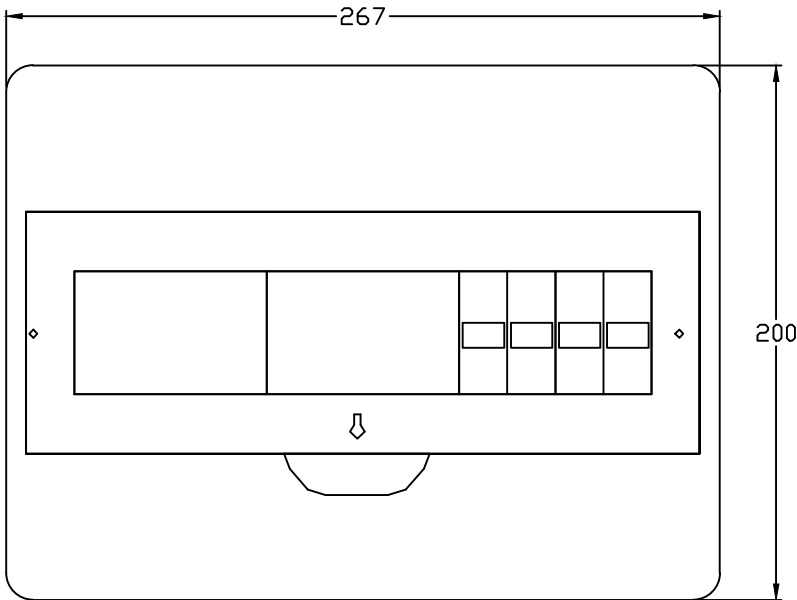

CLIENTE
CUSTOMER
COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Via Pergolesi

OGGETTO QUADRO LATO CONTINUA FOTOVOLTAICO
OBJECT

DATA
DATE
22/01/2026

AGGIORNATO
UPDATING

PROGETTISTA
TECHNICIAN
SEF

QUADRO
BOARD


COMMESSA
PROJECT NR.

NR. DIS.
DRAW NR.
24_106-E-GEN-EQE-QE01C

NOME FILE
FILE NAME
24_106-E-GEN-EQE-QE01C


FOGLIO
PAGE
9
SEGUE
NEXT PAGE
10
TOT. FOGLI
TOTAL PAGES
10

Da zona	PARTI COMUNI
Da quadro	QEZC
Tensione	400 V
Corrente I _{kv} max	0.006 kA
Cdt tot. a lb	
Cavo	FG16OR16 0.6/1 kV
Formazione	5G6
Lunghezza	20 m

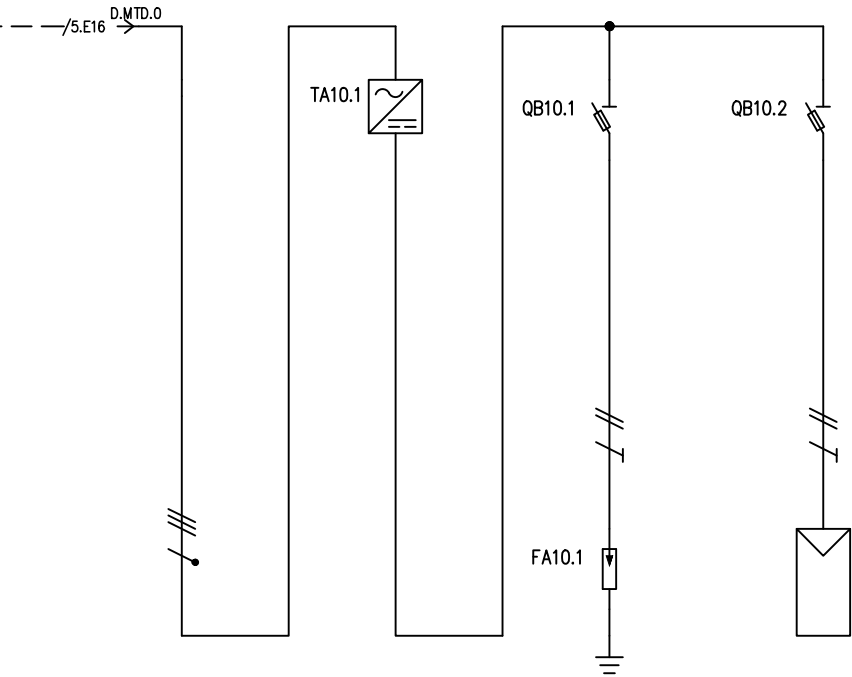

UTENZA	DENOMINAZIONE					INVERTER				STRINGA							
	SIGLA			Q.0		Q.1		SPD.IMSD.0		G.IMSD.0							
	TIPO	POTENZA TOT.	kW	TT	7.24	TT	4 kVA	TT		IT	4 kVA						
	POTENZA	kW	lb	A		-3.88	5.61			-4	6.08						
	COEF. CONTEMP.	COS φ		1	0.9	1	1	1	1	1	1						
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																
	TIPO																
	N.POL	In	A					3N	32	2	32						
	Ith	A	I _{dn}	A													
	I _m (o curva)	A	P _{di}	kA					50								
FUSIBILE	TIPO							BTDIN T-FV2		E 9F12 PV							
	CALIBRO			A				15		12.5							
CONTATTORE	TIPO																
	In	A	P _n	kW													
RELE TERMICO	TIPO																
	TARATURA			A													
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO							FG16R16 0.6/1 kV		H1Z2Z2-K							
	FORMAZIONE							2x(1x16)+1G16		2x(1x4)+1G4							
	LUNGHEZZA			m				0.3		15							
	I _z			A				81		42							
	Cdt a lb	%	Cdt totale a lb	%													
	Z _k	mè	Z _s	mè	40000	100073.9		100148.6		100000							
	I _k trifase/monof.	kA	I _{k1} fase/terra	kA				0.007									
	NUMERAZIONE MORSETTIERA																

ZONA	CONTATORI
QUADRO	QSTC-APP
Potenza impiegata	4.12 kW
Caduta di tensione (Tot. lb)	3.17 %
Corrente di guasto (Ikmax)	6 kA

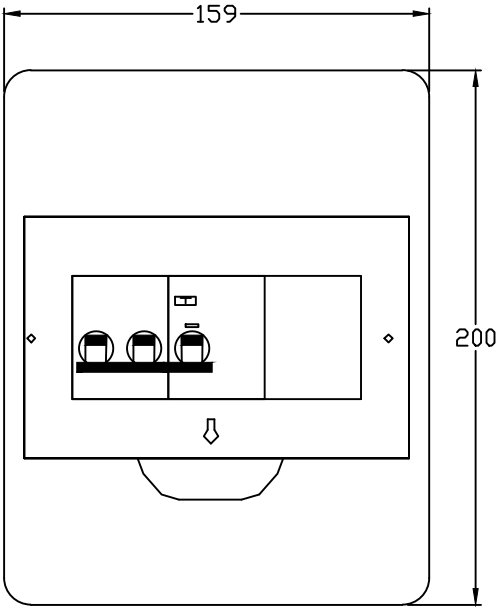

CLIENTE
CUSTOMER
COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Via Pergolesi

OGGETTO QUADRO SOTTO CONTATORE
OBJECT

DATA
DATE
22/01/2026

AGGIORNATO
UPDATING

PROGETTISTA
TECHNICIAN

QUADRO
BOARD

COMMESSA
PROJECT NR.


NR. DIS.
DRAW NR.

NOME FILE
FILE NAME

24_106-E-GEN-EQE-QE02B

24_106-E-GEN-EQE-QE02B

FOGLIO PAGE	2
SEGUE NEXT PAGE	3
TOT. FOGLI TOTAL PAGES	8

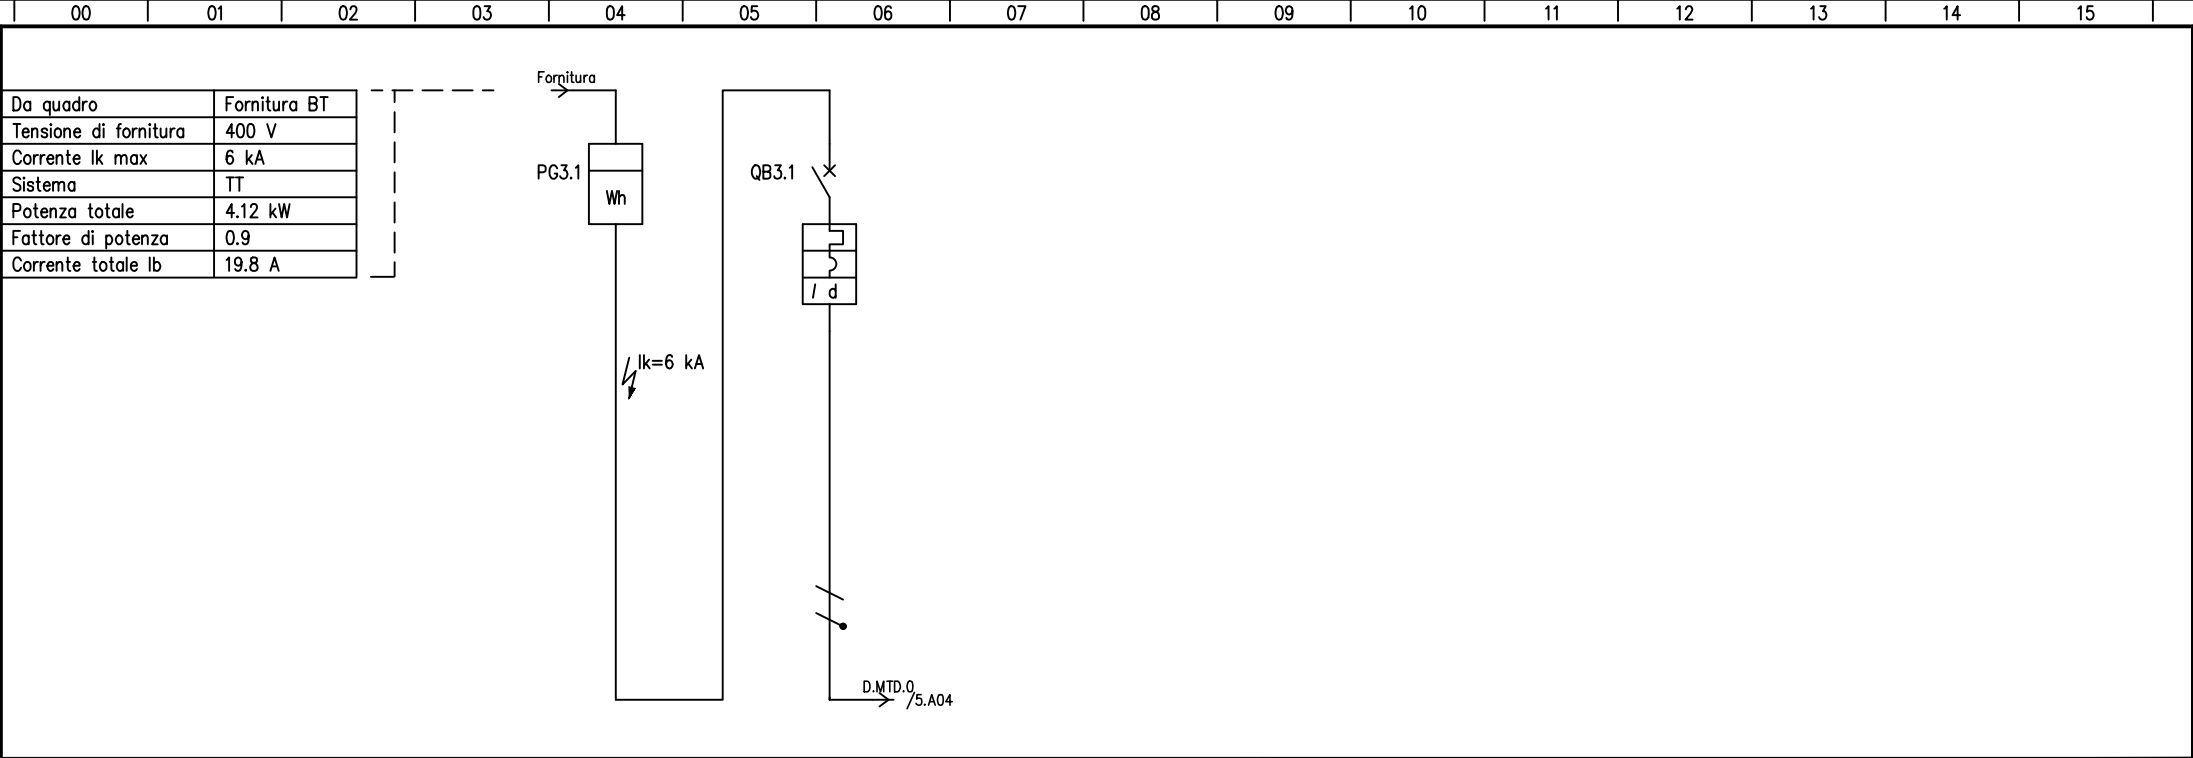



UTENZA	DENOMINAZIONE					GENERALE IMPIANTO													
	SIGLA			Fornitura BT		D.MTD.0													
	TIPO	POTENZA TOT.	kW			TT/L1-N	7.39												
	POTENZA	kW	Ib	A			4.12	19.8											
	COEF. CONTEMP.	COS φ				0.8	0.9												
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																		
	TIPO																		
	N.POLI	In	A			2	32												
	Ith	A	I _{dn}	A			32	0.3											
	I _m (o curva)	A	P _{di}	kA			320	10											
FUSIBILE	TIPO																		
	CALIBRO			A															
CONTATTORE	TIPO																		
	In	A	P _n	kW															
RELE TERMICO	TIPO																		
	TARATURA			A															
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO					FG16OR16 0.6/1 kV													
	FORMAZIONE					2x16													
	LUNGHEZZA			m		130													
	I _z			A		87.7													
	C _{dt} a I _b	%	C _{dt} totale a I _b	%			3.17	3.17											
	Z _k	mè	Z _s	mè			342.4												
	I _k trifase/monof.	kA	I _k 1 fase/terra	kA	6	6	0.674												
	NUMERAZIONE MORSETTIERA																		
		CLIENTE CUSTOMER COMUNE DI COLOGNO MONZESE Via Pergolesi				OGGETTO OBJECT QUADRO SOTTO CONTATORE					QUADRO BOARD					FOGLIO PAGE 3			
						DATA DATE 22/01/2026		AGGIORNATO UPDATING		PROGETTISTA TECHNICIAN		COMMESSA PROJECT NR.		NR. DIS. DRAW NR. 24 106-E-GEN-EQE-QE02B		NOME FILE FILE NAME 24 106-E-GEN-EQE-QE02B		SEGUE NEXT PAGE TOT. FOGLI TOTAL PAGES 4	
																		8	

DISEGNO DI PROPRIETÀ DI DABSTER S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI


DRAWING OF DABSTER S.R.L. PROPERTY. ALL RIGHTS RESERVED

ZONA	APPARTAMENTO
QUADRO	QEAPP
Potenza impiegata	5.72 kW
Caduta di tensione (Tot. Ib)	3.17 %
Corrente di guasto (Ikmax)	0.674 kA

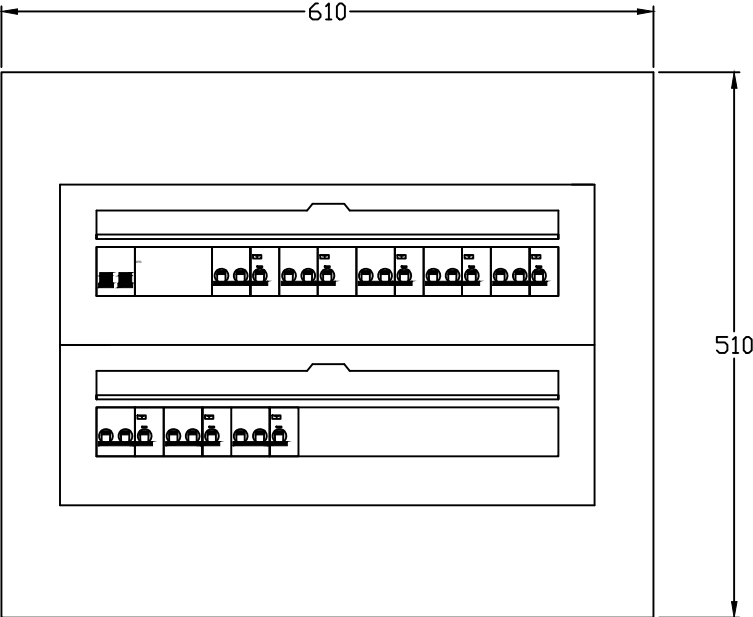

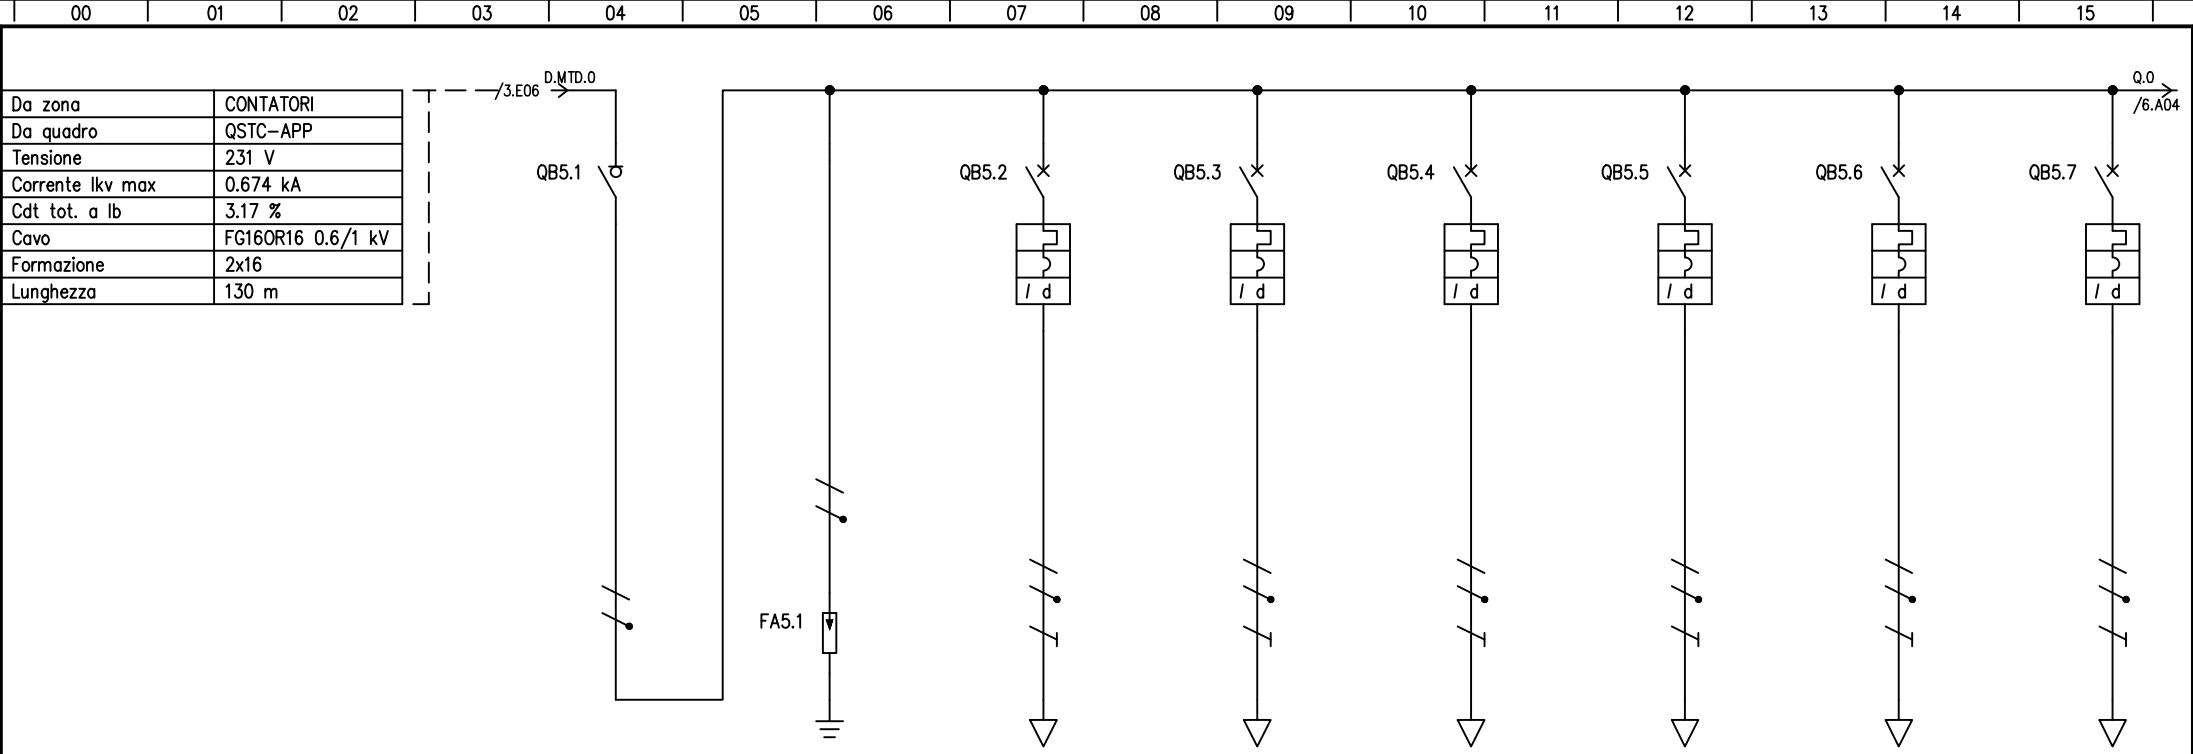

UTENZA	DENOMINAZIONE			SEZIONATORE GENERALE QUADRO				LUCE		FORZA MOTRICE		ALIMENTAZIONE UNITA' ESTERNA		ALIMENTAZIONE BOX TECNICO		ALIMENTAZIONE PIANO A INDUZIONE		CIRCUITI AUSILIARI CAMPANELLO E CHIAMATA BAGNI	
	SIGLA			Q.0		SPD.0		T.MTD.0		T.MTD.1		T.MTD.2		T.MTD.3		T.MTD.4		T.IMSF.0	
	TIPO	POTENZA TOT.	kW	TT/L1-N	7.39	TT/L1-N		TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	3.7	TT/L1-N	3.7	TT/L1-N	3.7	TT/L1-N	3.7	TT/L1-N	1.39
	POTENZA	kW	lb	A	5.72	27.5		0.1	0.481	0.5	2.41	2.5	12	3	14.4	2	9.62	0.05	0.241
	COEF. CONTEMP.		COS φ	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																		
	TIPO																		
	N.POLI	In	A	2	40			2	10	2	16	2	16	2	16	2	16	1N	6
	lth	A	Idn	A				10	0.3	16	0.03	16	0.03	16	0.03	16	0.03	6	0.03
	Im (o curva)	A	Pdi	kA				100	20	160	20	160	20	160	20	160	20	60	6
FUSIBILE	TIPO																		
	CALIBRO			A															
CONTATTORE	TIPO																		
	In	A	Pn	kW															
RELE TERMICO	TIPO																		
	TARATURA			A		DGM TN 275/1N/II													
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO							FS17 450/750V		FS17 450/750V		FG16OR16 0.6/1 kV		FG16OR16 0.6/1 kV		FG16OR16 0.6/1 kV		FS17 450/750V	
	FORMAZIONE							2x(1x2.5)+1G2.5		2x(1x4)+1G4		3G6		3G10		3G4		2x(1x1.5)+1G1.5	
	LUNGHEZZA			m				15		15		15		20		10		20	
	Iz			A				19.5		26		42		57		33		14.5	
	Cdt a lb	%	Cdt totale a lb	%		3.17		0.054	3.23	0.168	3.34	0.598	3.77	0.558	3.73	0.476	3.65	0.06	3.23
	Zk	mè	Zs	mè	342.4		342.4	580.1		489.8		440.6		418.4		440.5		871	
	Ik trifase/monof.	kA	Ik1 fase/terra	kA	0.674		0.674	0.398		0.472		0.524		0.552		0.524		0.265	
	NUMERAZIONE MORSETTIERA																		
		CLIENTE CUSTOMER COMUNE DI COLOGNO MONZESE Via Pergolesi				OGGETTO OBJECT QUADRO DISTRIBUZIONE APPARTAMENTO						QUADRO BOARD				FOGLIO PAGE 5			
						DATA DATE 22/01/2026		AGGIORNATO UPDATING		PROGETTISTA TECHNICIAN		COMMESSA PROJECT NR. 24_106-E-GEN-EQE-QE02B.DWG		NR. DIS. DRAW NR. 24_106-E-GEN-EQE-QE02B.DWG		NOME FILE FILE NAME 24_106-E-GEN-EQE-QE02B.DWG		SEGUE NEXT PAGE TOT. FOGLI TOTAL PAGES 6 8	

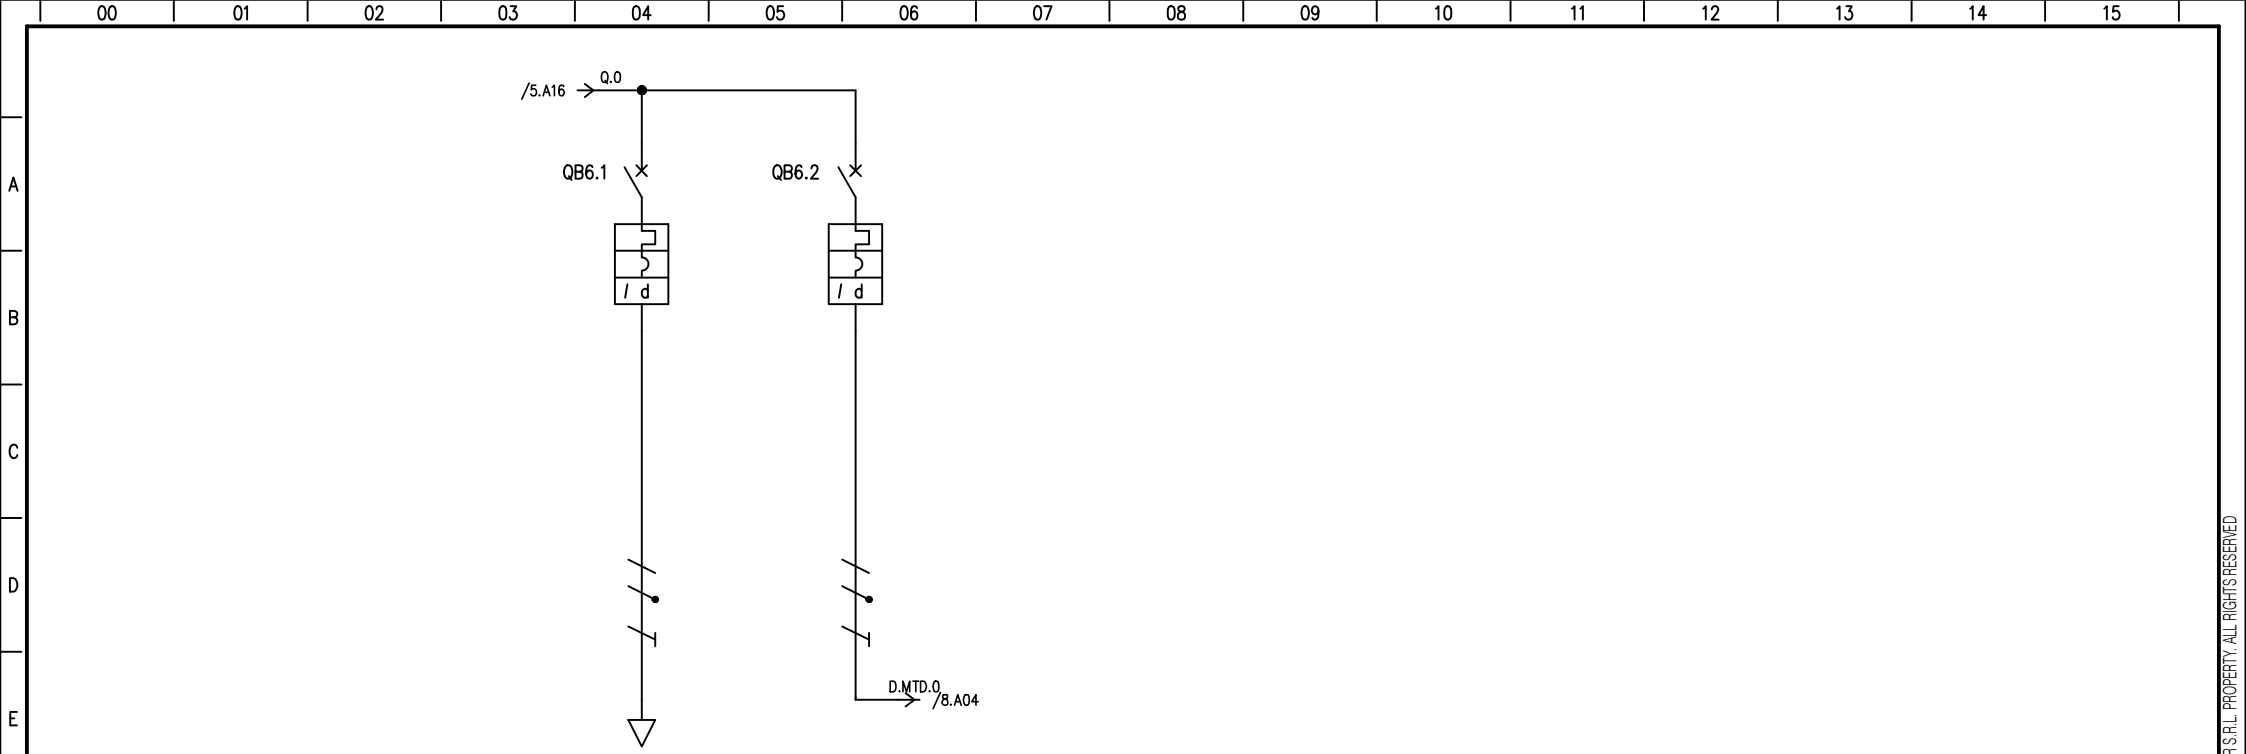


F	UTENZA	DENOMINAZIONE			ALIMENTAZIONE ESTRAZIONE +VMC		FOTOVOLTAICO										
		SIGLA			T.IMSF.1		D.MTD.0										
		TIPO	POTENZA TOT.	kW	TT/L1-N	1.39	TT/L1-N	3.7									
		POTENZA	kW	lb	A	0.02	0.096										
		COEF. CONTEMP.	COS φ		1	0.9	1	0.9									
G	INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE															
		TIPO															
		N.POLI	In	A	1N	6	2	16									
		Ith	A	Idn	A	6	0.03	16	0.3								
		Irm (o curva)	A	Pdi	kA	60	6	160	20								
H	FUSIBILE	TIPO															
		CALIBRO			A												
	CONTATTORE	TIPO															
In		A	Pn	kW													
J	RELE TERMICO	TIPO															
		TARATURA			A												
	LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO			FG16OR16 0.6/1 kV		FG16OR16 0.6/1 kV										
		FORMAZIONE			3G4		3G6										
		LUNGHEZZA			m		20										
		Iz			A		33										
Cdt a lb		%	Cdt totale a lb	%	0.01	3.18											
K		Zk	mè	Zs	mè	538.7		26666.7									
		Ik trifase/monof.	kA	Ik1 fase/terra	kA	0.429											
	NUMERAZIONE MORSETTIERA																
 CLIENTE CUSTOMER COMUNE DI COLOGNO MONZESE Via Pergolesi				OGGETTO QUADRO DISTRIBUZIONE APPARTAMENTO OBJECT						QUADRO BOARD						FOGLIO PAGE 6	
				DATA DATE 22/01/2026		AGGIORNATO UPDATING		PROGETTISTA TECHNICIAN		COMMESSA PROJECT NR. 24 106-E-GEN-EQE-QE02B.DWG		NR. DIS. DRAW NR. 24 106-E-GEN-EQE-QE02B.DWG		NOME FILE FILE NAME 24 106-E-GEN-EQE-QE02B.DWG		SEGUE NEXT PAGE 7	
																TOT. FOGLI TOTAL PAGES 8	

DISEGNO DI PROPRIETA' DI DABSTER S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DRAWING OF DABSTER S.R.L. PROPERTY. ALL RIGHTS RESERVED

ZONA	FOTOVOLTAICO
QUADRO	QEFV –APP
Potenza impiegata	–1.97 kW
Caduta di tensione (Tot. Ib)	1.71 %
Corrente di guasto (Ikmax)	0.559 kA

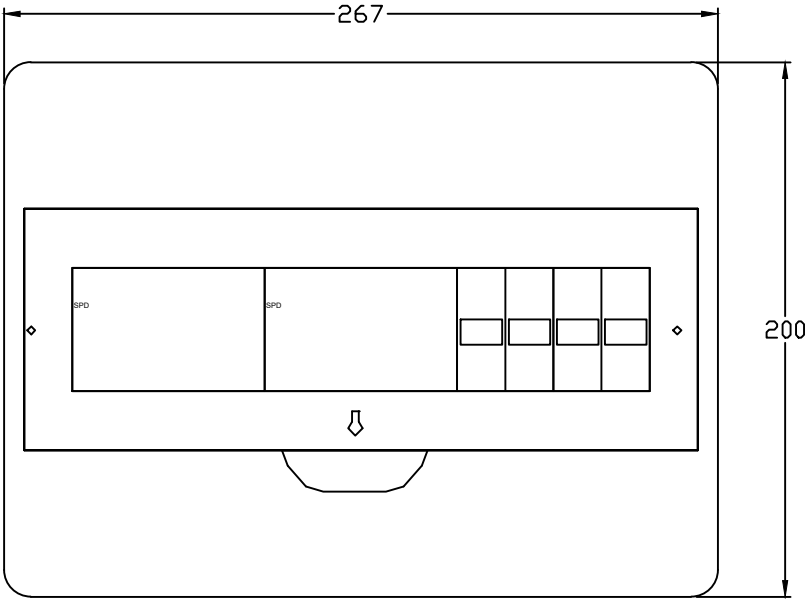

CLIENTE
CUSTOMER
COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Via Pergolesi

OGGETTO
OBJECT
QUADRO LATO CONTINUA FOTOVOLTAICO

DATA
DATE
22/01/2026

AGGIORNATO
UPDATING

PROGETTISTA
TECHNICIAN

QUADRO
BOARD


COMMESSA
PROJECT NR.

NR. DIS.
DRAW NR.
24_106-E-GEN-EQE-QE02B

NOME FILE
FILE NAME
24_106-E-GEN-EQE-QE02B

FOGLIO PAGE	7
SEGUE NEXT PAGE	8
TOT. FOGLI TOTAL PAGES	8

Da zona	APPARTAMENTO
Da quadro	QEAPP
Tensione	231 V
Corrente I _{kv} max	0.009 kA
Cdt tot. a lb	
Cavo	FG16OR16 0.6/1 kV
Formazione	3G6
Lunghezza	20 m

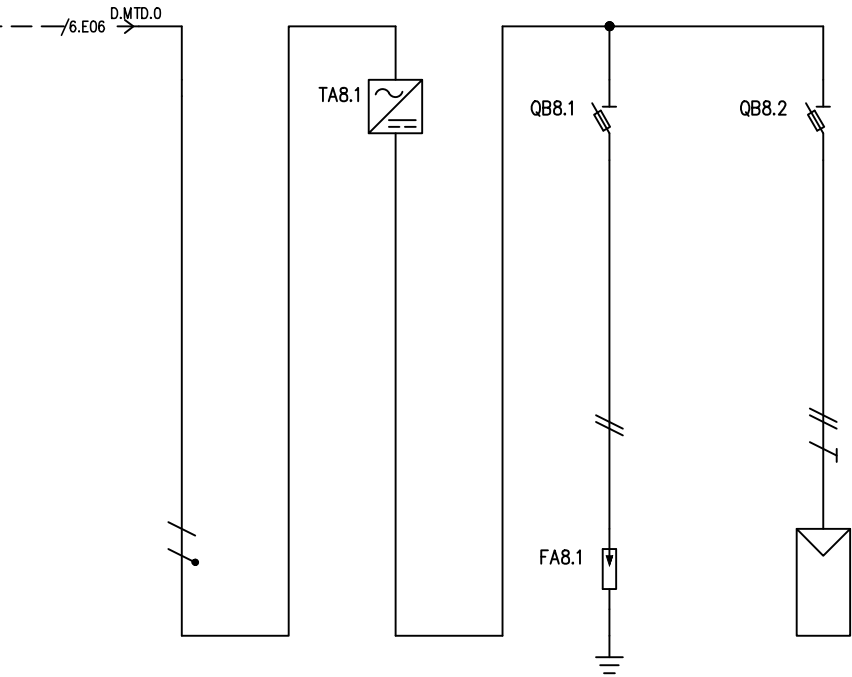

UTENZA	DENOMINAZIONE					INVERTER				STRINGA							
	SIGLA			Q.0		Q.1		SPD.IMSD.0		G.IMSD.0							
	TIPO	POTENZA TOT.	kW	TT/L1-N	4.34	TT/L1-N	2 kVA	TT		TT	2 kVA						
	POTENZA	kW	lb	A		-1.97	8.52			-2	6.08						
	COEF. CONTEMP.	COS φ		1	0.9	1	1	1	1	1	1						
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																
	TIPO																
	N.POLI	In	A					2	32	2	32						
	Ith	A	I _{dn}	A													
	I _m (o curva)	A	P _{di}	kA													
FUSIBILE	TIPO							CH 10 gR 12A		E 9F12 PV							
	CALIBRO			A				12.5		12.5							
CONTATTORE	TIPO																
	In	A	P _n	kW													
RELE TERMICO	TIPO																
	TARATURA			A				DG M YPV SCI 1000 FM/2/II									
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO									H1Z2Z2-K							
	FORMAZIONE									2x(1x4)+1G4							
	LUNGHEZZA			m						15							
	I _z			A						42							
	Cdt a lb	%	Cdt totale a lb	%													
	Z _k	mè	Z _s	mè	26666.7	50147.9		50147.9		50000							
	I _k trifase/monof.	kA	I _{k1} fase/terra	kA				0.007									
	NUMERAZIONE MORSETTIERA																