


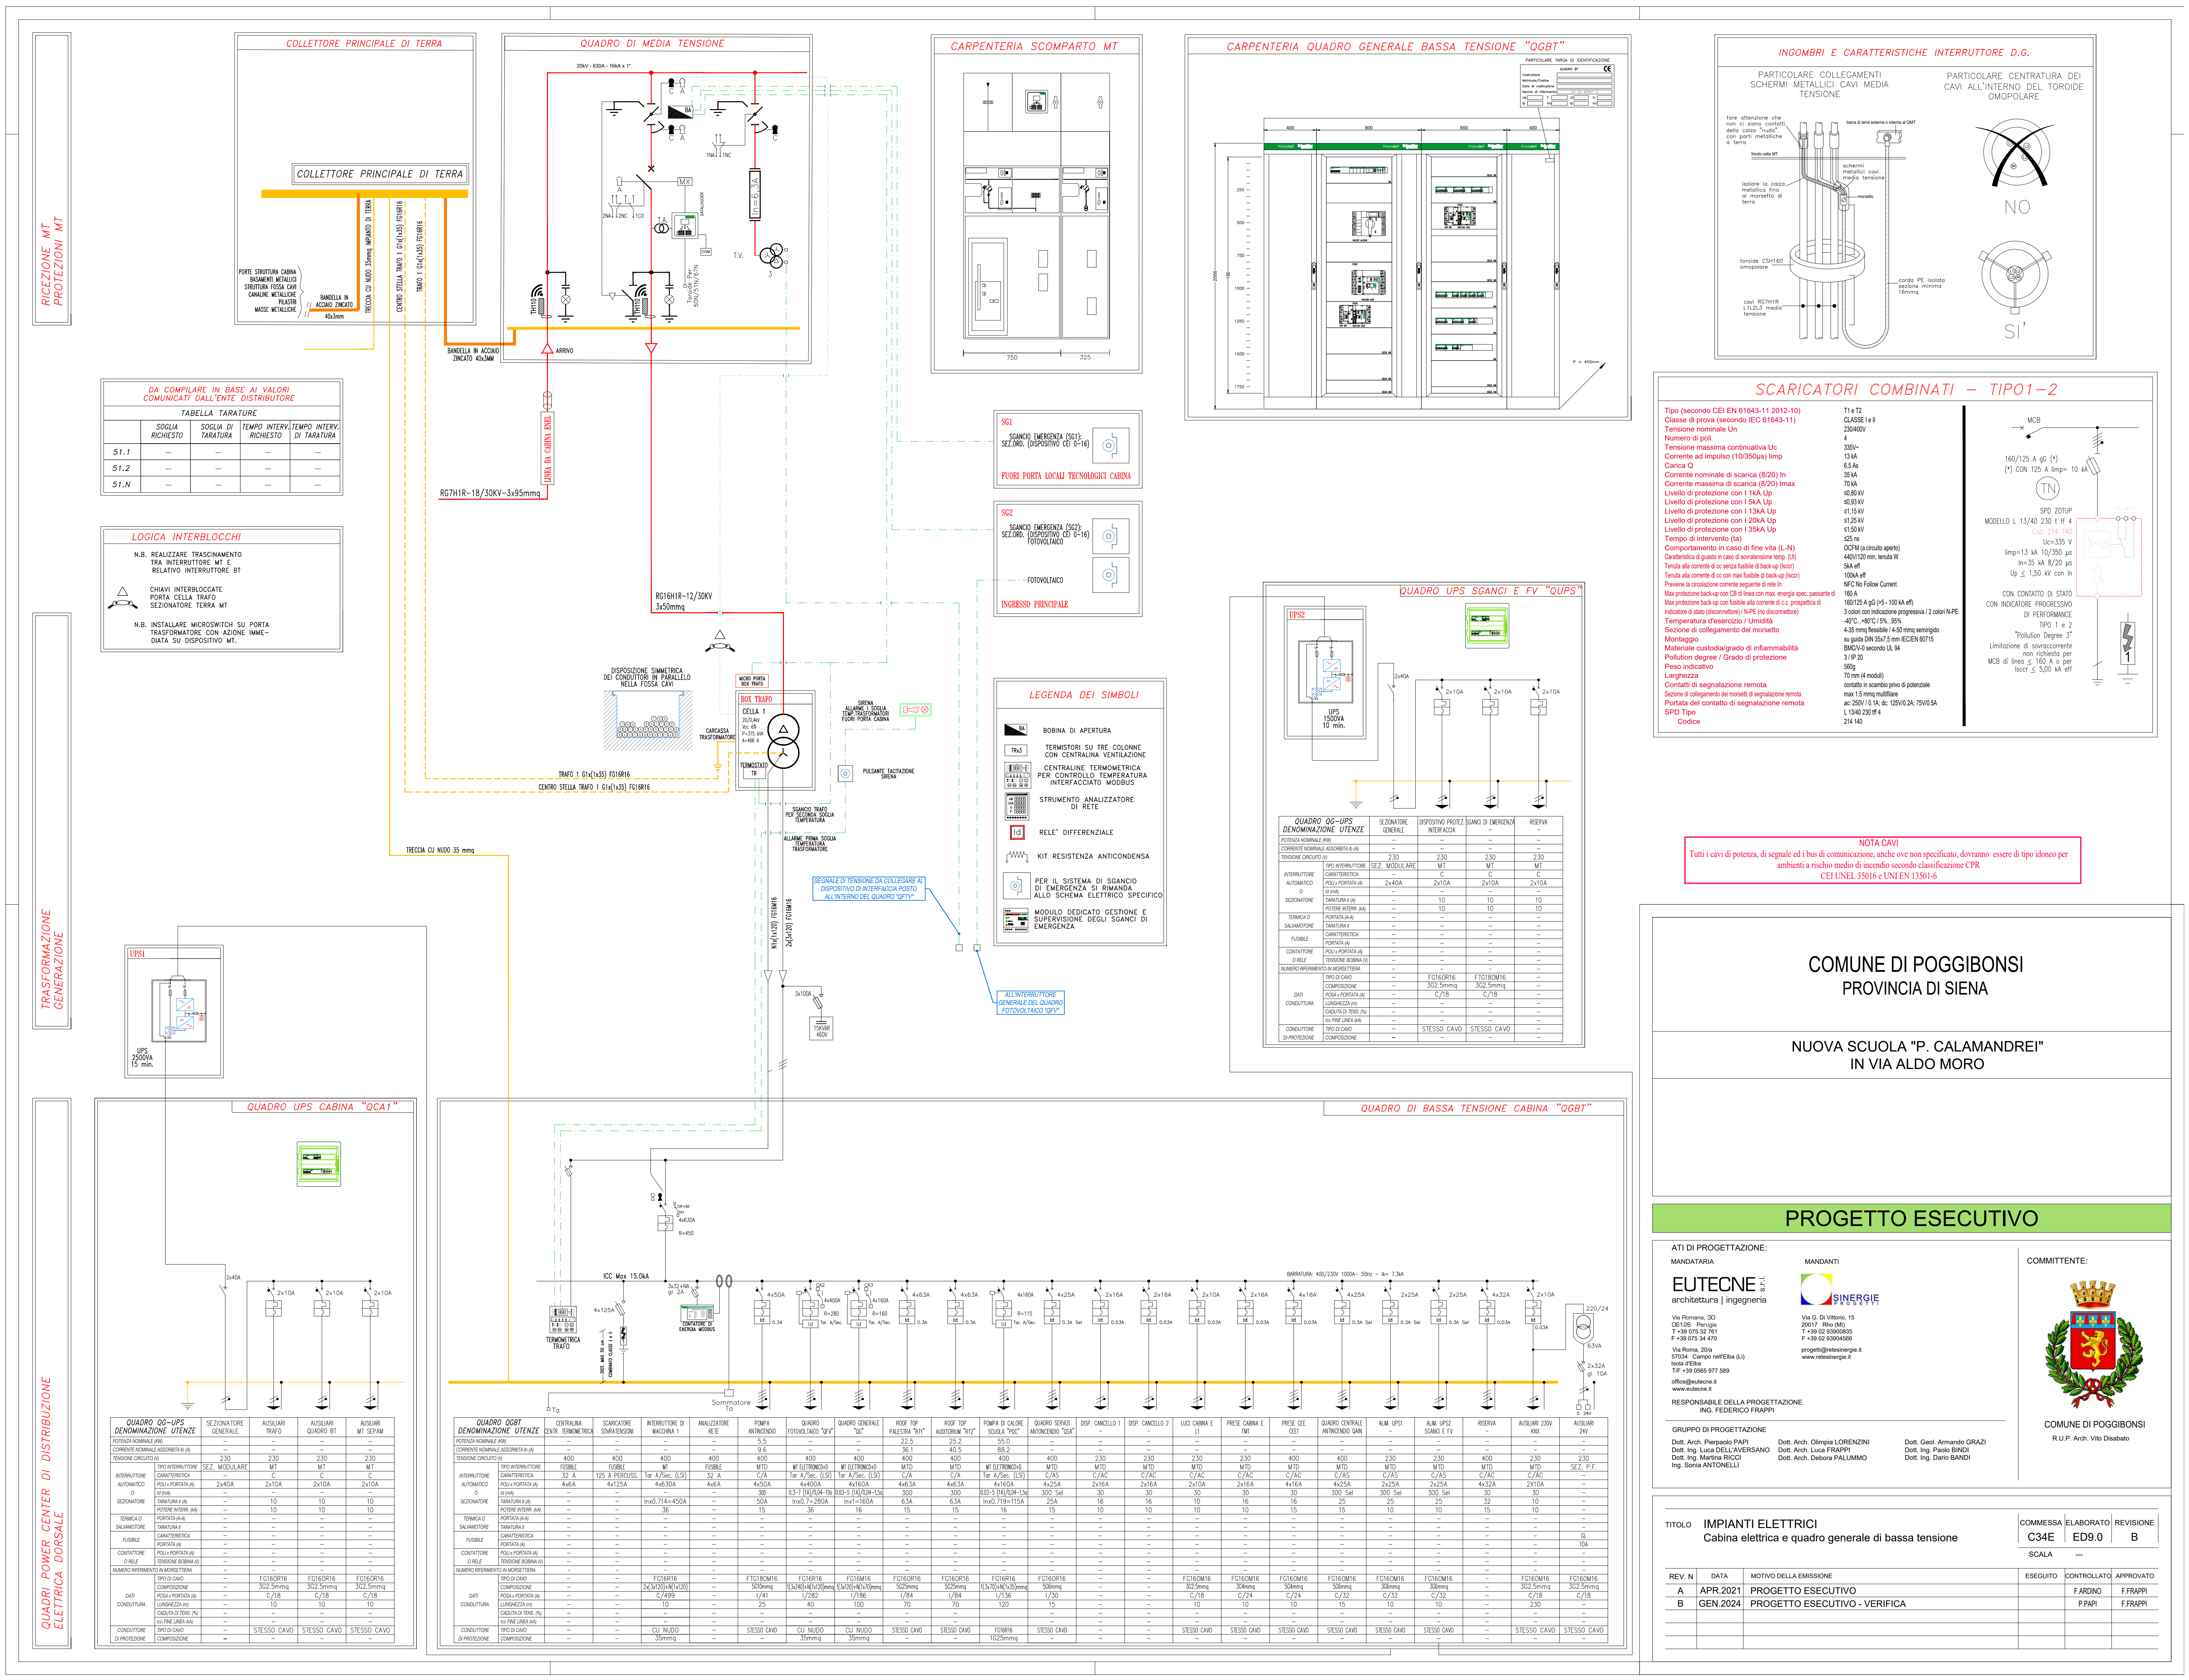

NOTA CAVI
Tutti i cavi di potenza, di segnale ed i bus di commutazione, anche ove non specificato, dovranno essere di tipo idoneo per ambienti a rischio medio di incendio secondo classificazione CPR
CEI UNEL 30016 e UNI EN 1501-6

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIA
EUTECNE
architettura | ingegneria
Via Roma, 303
05017 Poggibonsi (SI)
T +39 0574 475 475
F +39 0574 475 475
www.eutecne.it
eoffice@eutecne.it
www.eutecne.it

MANDANTI
SINERGIE
Via G. Di Vittorio, 16
05017 Poggibonsi (SI)
T +39 0574 475 475
F +39 0574 475 475
www.sinergie.it
www.sinergie.it

COMMITTENTE:

COMUNE DI POGGIBONSI
R.U.P. Arch. Vito Diabato

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Dott. Arch. Pierpaolo PAPPI
Dott. Ing. Luca DELL'AMERSONO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTOLINI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Gen. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BANDI
Dott. Ing. Dario BANDI

TITOLO
IMPIANTI ELETTRICI
Cabina elettrica e quadro generale di bassa tensione

COMMESSA
C34E

ELABORATO
ED9.0

REVISIONE
B

REV.	N.	DATA	MOTIVO DELL'EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	1	APR 2021	PROGETTO ESECUTIVO		F. ARNO	F. FRAPPI
B	2	GEN 2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA		F. ARNO	F. FRAPPI