

Dimensioni Cassette Collettori Pavimento Radiante

Technical drawing showing the dimensions of the Radiant Floor Collector Cassettes.


Left Cassette (Square):

- Side length: 456mm
- Height: 60mm
- Mounting holes: 4 holes, 10mm diameter, spaced 10mm from the edges.

Right Cassette (Rectangular):

- Width: 80mm
- Height: 50mm
- Length: 10.5m
- Mounting holes: 4 holes, 10mm diameter, spaced 10mm from the edges.

Cod.Art	Descrizione	A	T	N° vie Collettore
CAS-400	Cassetta 400	400	80	2
CAS-600	Cassetta 600	600	80	3/4/5/6
CAS-800	Cassetta 800	800	80	7/8/9/10
CAS-1000	Cassetta 1000	1000	80	11/12/13
CAS-1200	Cassetta 1200	1200	80	-----

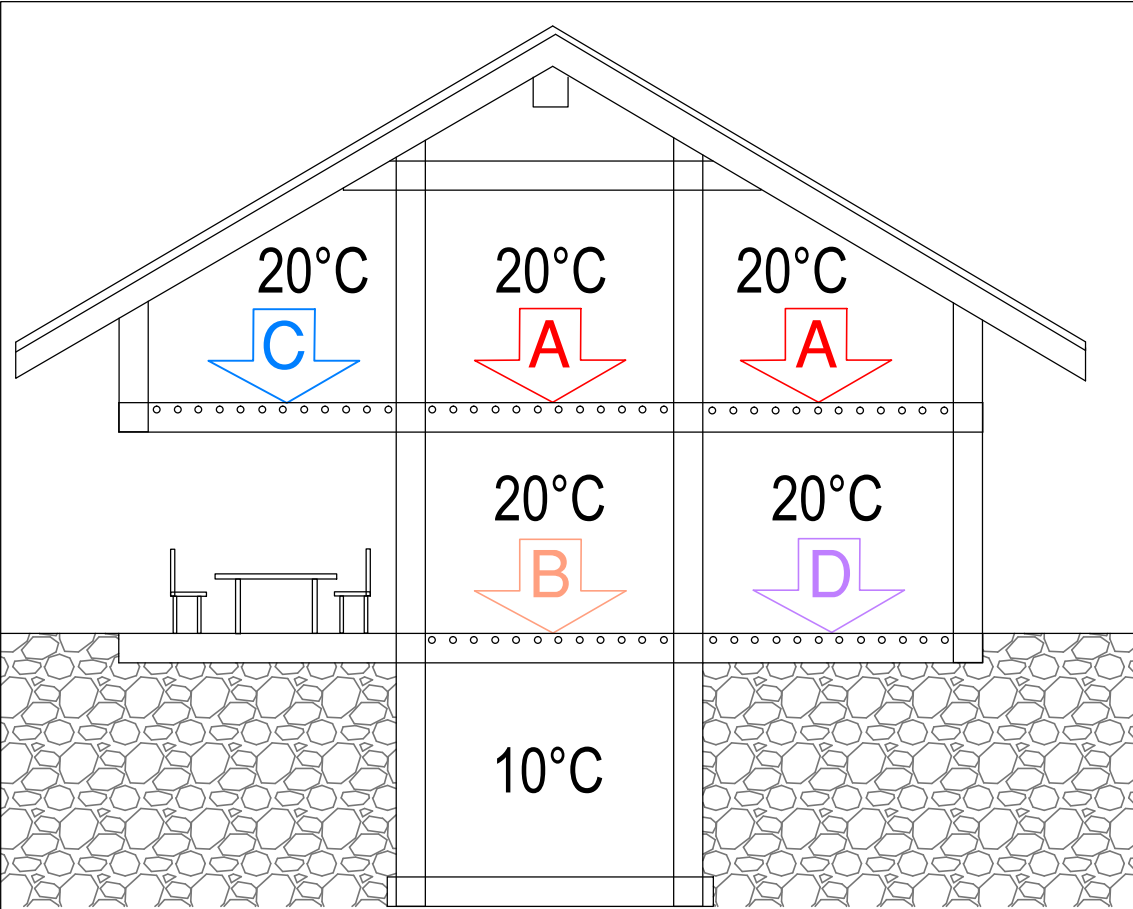


A	Ambiente sopra locale alla stessa temperatura	RA = 0,75 mq/KW
B	Ambiente sopra locale con temperatura diversa	RA = 1,25 mq/KW
C1	Temperatura esterna >= 0°C	RA = 1,25 mq/KW
C2	Temperatura esterna <0°C > -5 °C	RA = 1,50 mq/KW
C3	Temperatura esterna <-5°C > -15 °C	RA = 2,00 mq/KW
D	Ambiente sopra terreno	RA = 1,25 mq/KW


La normativa UNI EN 1264-4 stabilisce che gli strati isolanti posati sulla base livellata di coperta delle tubazioni di servizio agli impianti abbiano una certa resistenza termica minima variabile con il caso rappresentato nella grafica sopra riportata. E' pertanto fondamentale verificare che siano disponibili gli spessori riportati a lato. Gli spessori di tabella derivano dalla conducibilità termica $\lambda_{0,1}$ ricavata secondo UNI ISO 10456 a partire dalla conducibilità termica dichiarata $\lambda_{0,2}$ dal produttore secondo gli standard stabilibili dalle normative europee di riferimento.

Tali spessori dovranno essere rivisti secondo UNI EN 1264-4 10456.

La striscia perimetrale deve essere posata lungo tutti gli elementi della struttura che penetrano il massetto di coperta dell'impianto e deve essersi fino alla superficie del pavimento finito.

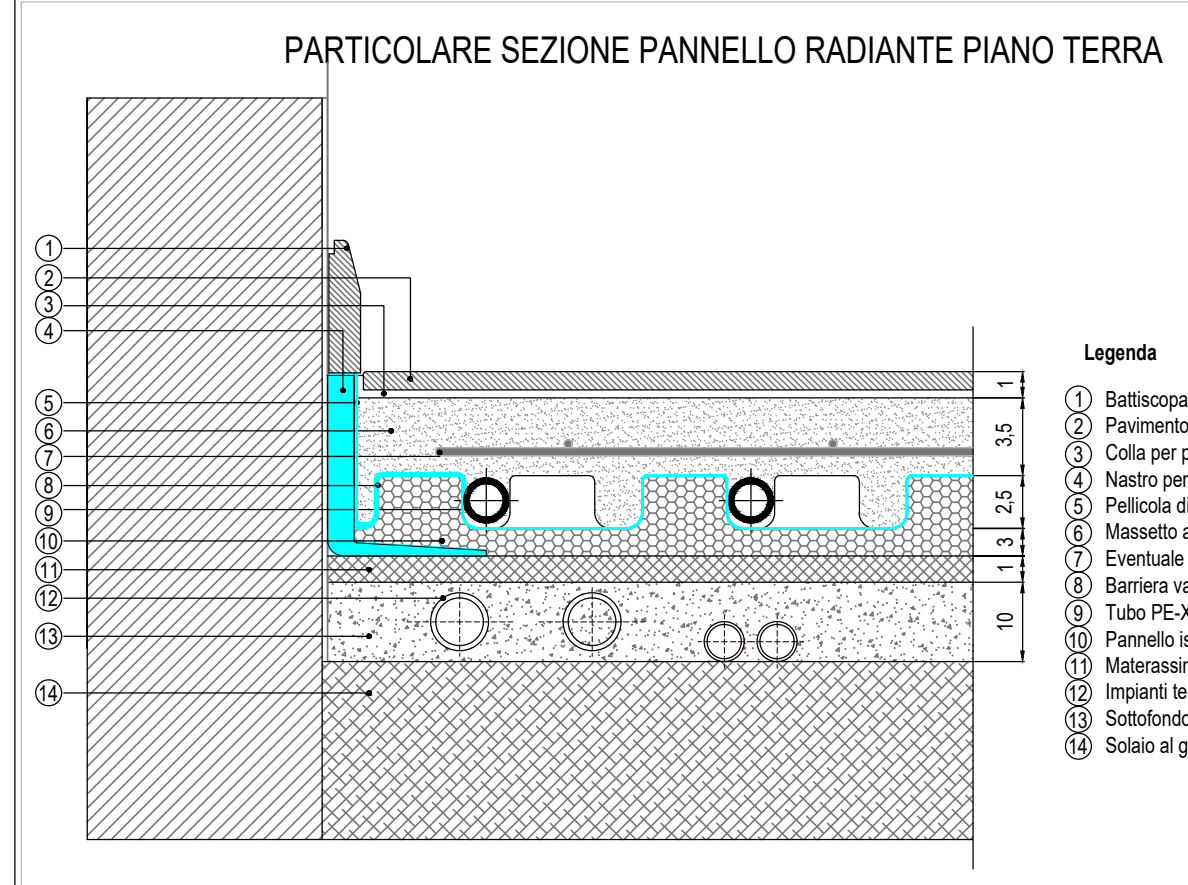

Giunti di dilatazione con caratteristiche riportate in grafica devono essere posizionati in corrispondenza delle soglie delle porte interne e trasversalmente ai locali qualora essi abbiano superficie irregolare e/o superiore a 40 m² con un lato maggiore di 8 m. Nel caso di ambienti rettangolari, le superfici dei giunti possono superare queste dimensioni con un rapporto massimo in lunghezza di 2 a 1 (UNI EN 1264-4).
I giunti di dilatazione dovranno interrompere non solo il massetto ma anche il rivestimento del pavimento.

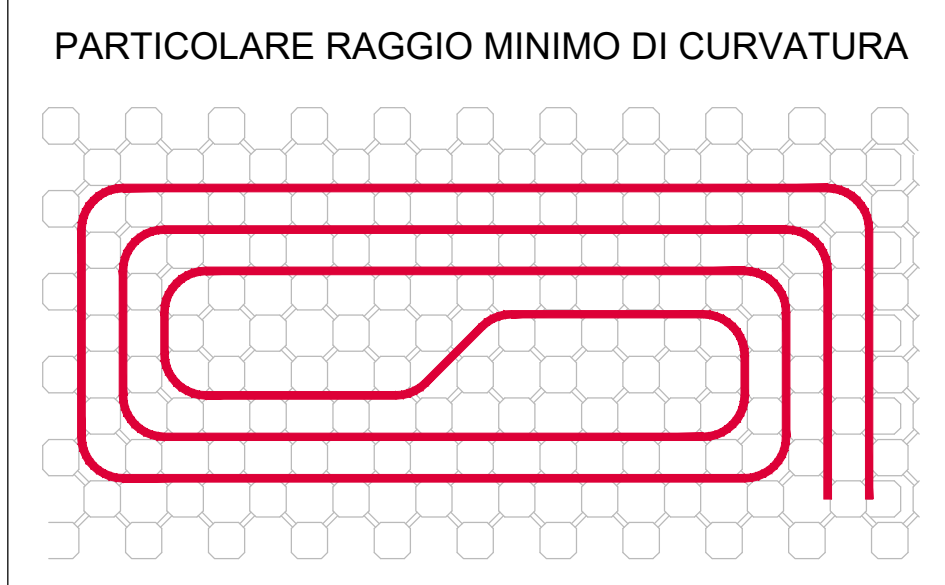

LEGENDA TUBAZIONI

- PANNELLO RADIANTE

* TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO DOTATE DI BARRIERA ALLA DIFFUSIONE DELL'OSSIGENO FISSATE SU PANNELLI ISOLANTI DI POLISTIRENE PRESAGOMATI ED ANNEGATE IN UN MASSETTO DI CALCESTRUZZO OPPORTUNAMENTE ADDITIVATO.

LEGENDA APPARECCHIATURE

CP	COLLEZIONE DEI DISTRIBUTORI PER IMPIANTO A PIANIMENTO RADIALE COMPOSTO DA COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, VALVOLA DI IMPIANTO A REGOLAZIONE IDROMETERICA, TERMOSTAZI, DETENTORI DI RITORNO CON MISURATORI DI PORTATA, TERMOREGOLATORI DI ANDATA E RITORNO, VALVOLE AUTOMATICHE DI RITORNO CON MISURATORI DI PORTATA PER IMPIANTO A PIANIMENTO LATERALE E ZANCHE DI FISSAGGIO	
OP1	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 3/4"	(6x8)
OP2	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 5/4"	(12x12)
OP3	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 3/4"	(6x6)
OP4	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 5/4"	(6x6)
OP5	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 3/4"	(6x6)
OP6	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 5/4"	(6x6)
OP7	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 3/4"	(11x11)
OP8	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 5/4"	(6x6)
OP9	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 3/4"	(6x6)
OP10	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 3/4"	(12x12)
OP11	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 5/4"	(11x11)
OP12	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 3/4"	(11x11)
OP13	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 3/4"	(12x12)
OP14	ATTACCA: Aa 1° - DERIVAZIONE: Dn 5/4"	(11x11)

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE

EUTECNE
architettura | ingegneria

091265 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470
Via Rinaldo, 20/s
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0665 977 589
office@eutech.it

RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE: FEDERICO FRANCESCHI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI

MANDANT

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

NE

Arch. Olimpia LORENZINI
Arch. Luca FRAPPI
Arch. Debora PALUMMO

COMMITMENT



COMUNE DI POGGIBONS
R.U.P. Arch. Vito Diabato

TITOLO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Circuiti Pavimento Radiante Piano Terra

COMMESSA	ELABORATO	REVISIO
C34E	MD3	B

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROV.
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO		FARDINO	F.FRAP
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA		P.PAPI	F.FRAP

CIRCUITI PAVIMENTO RADIANTE PIANO TERRA