



VARIKATUS TERASTALADEL

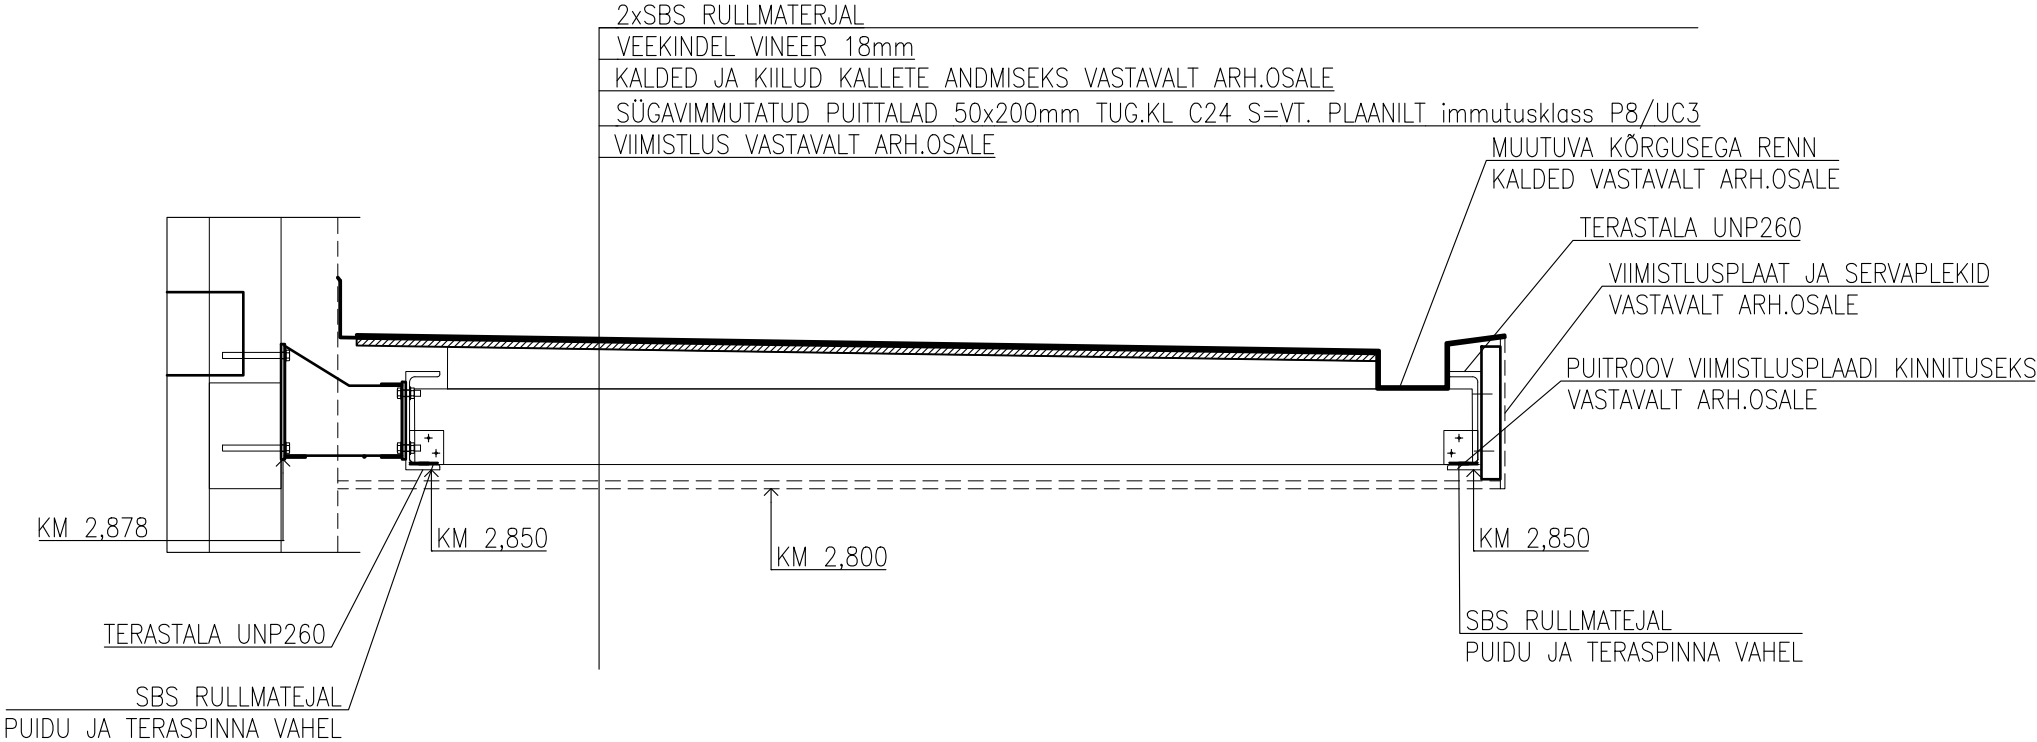

VARIKATUS TERASKONSOOLIDEL

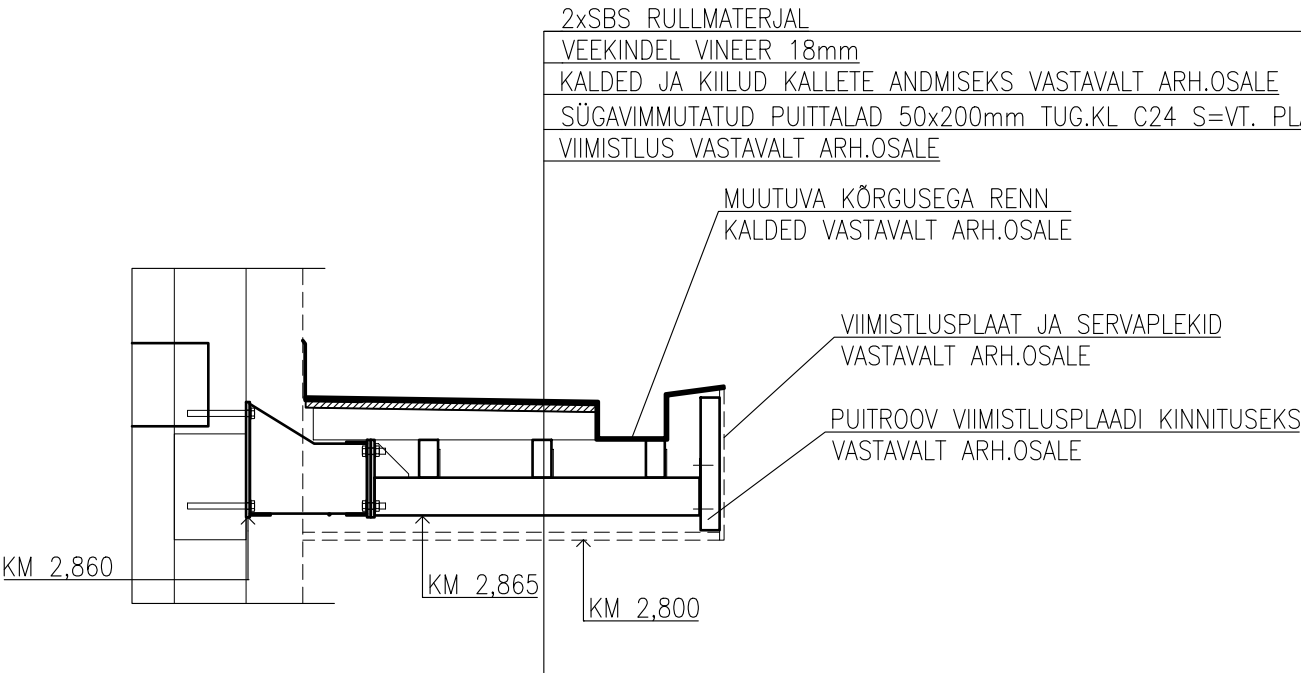

MÄRKUSED:

- Varikatusele anda kalle väljapoole min. 1:100, kalde andmiseks kasutada veekindla vineeri all vaheklotse – vastavalt arh.osale.
- Keevisühendusi objektil vältida, kandekonstruksiooni elemendid (ka.veeplekid) peavad vastama keskkonnaklassile C3
- Veeäravoolud jt. detailid täpsustada arh.osast
- Kõik detailid mis on joonisel kujutatud kriipsjoonega täpsustada arh.osa järgi
- Kõikide erimaterjalist toepindade vahel SBS–rullmaterjal

objekt:	ÜKSIKELAMU TORNIMÄE, KÄÄRIKU KÜLA OTEPÄÄ VALD	staadium: PP	kuupäev: 20.06.2024	Projekteerija kontakt: mob. 5054750	
joonis:	VARIKATUSTE TÜÜPLÕIKED			mõõtkava:	1 : 20
				joonise nr.:	K4.2