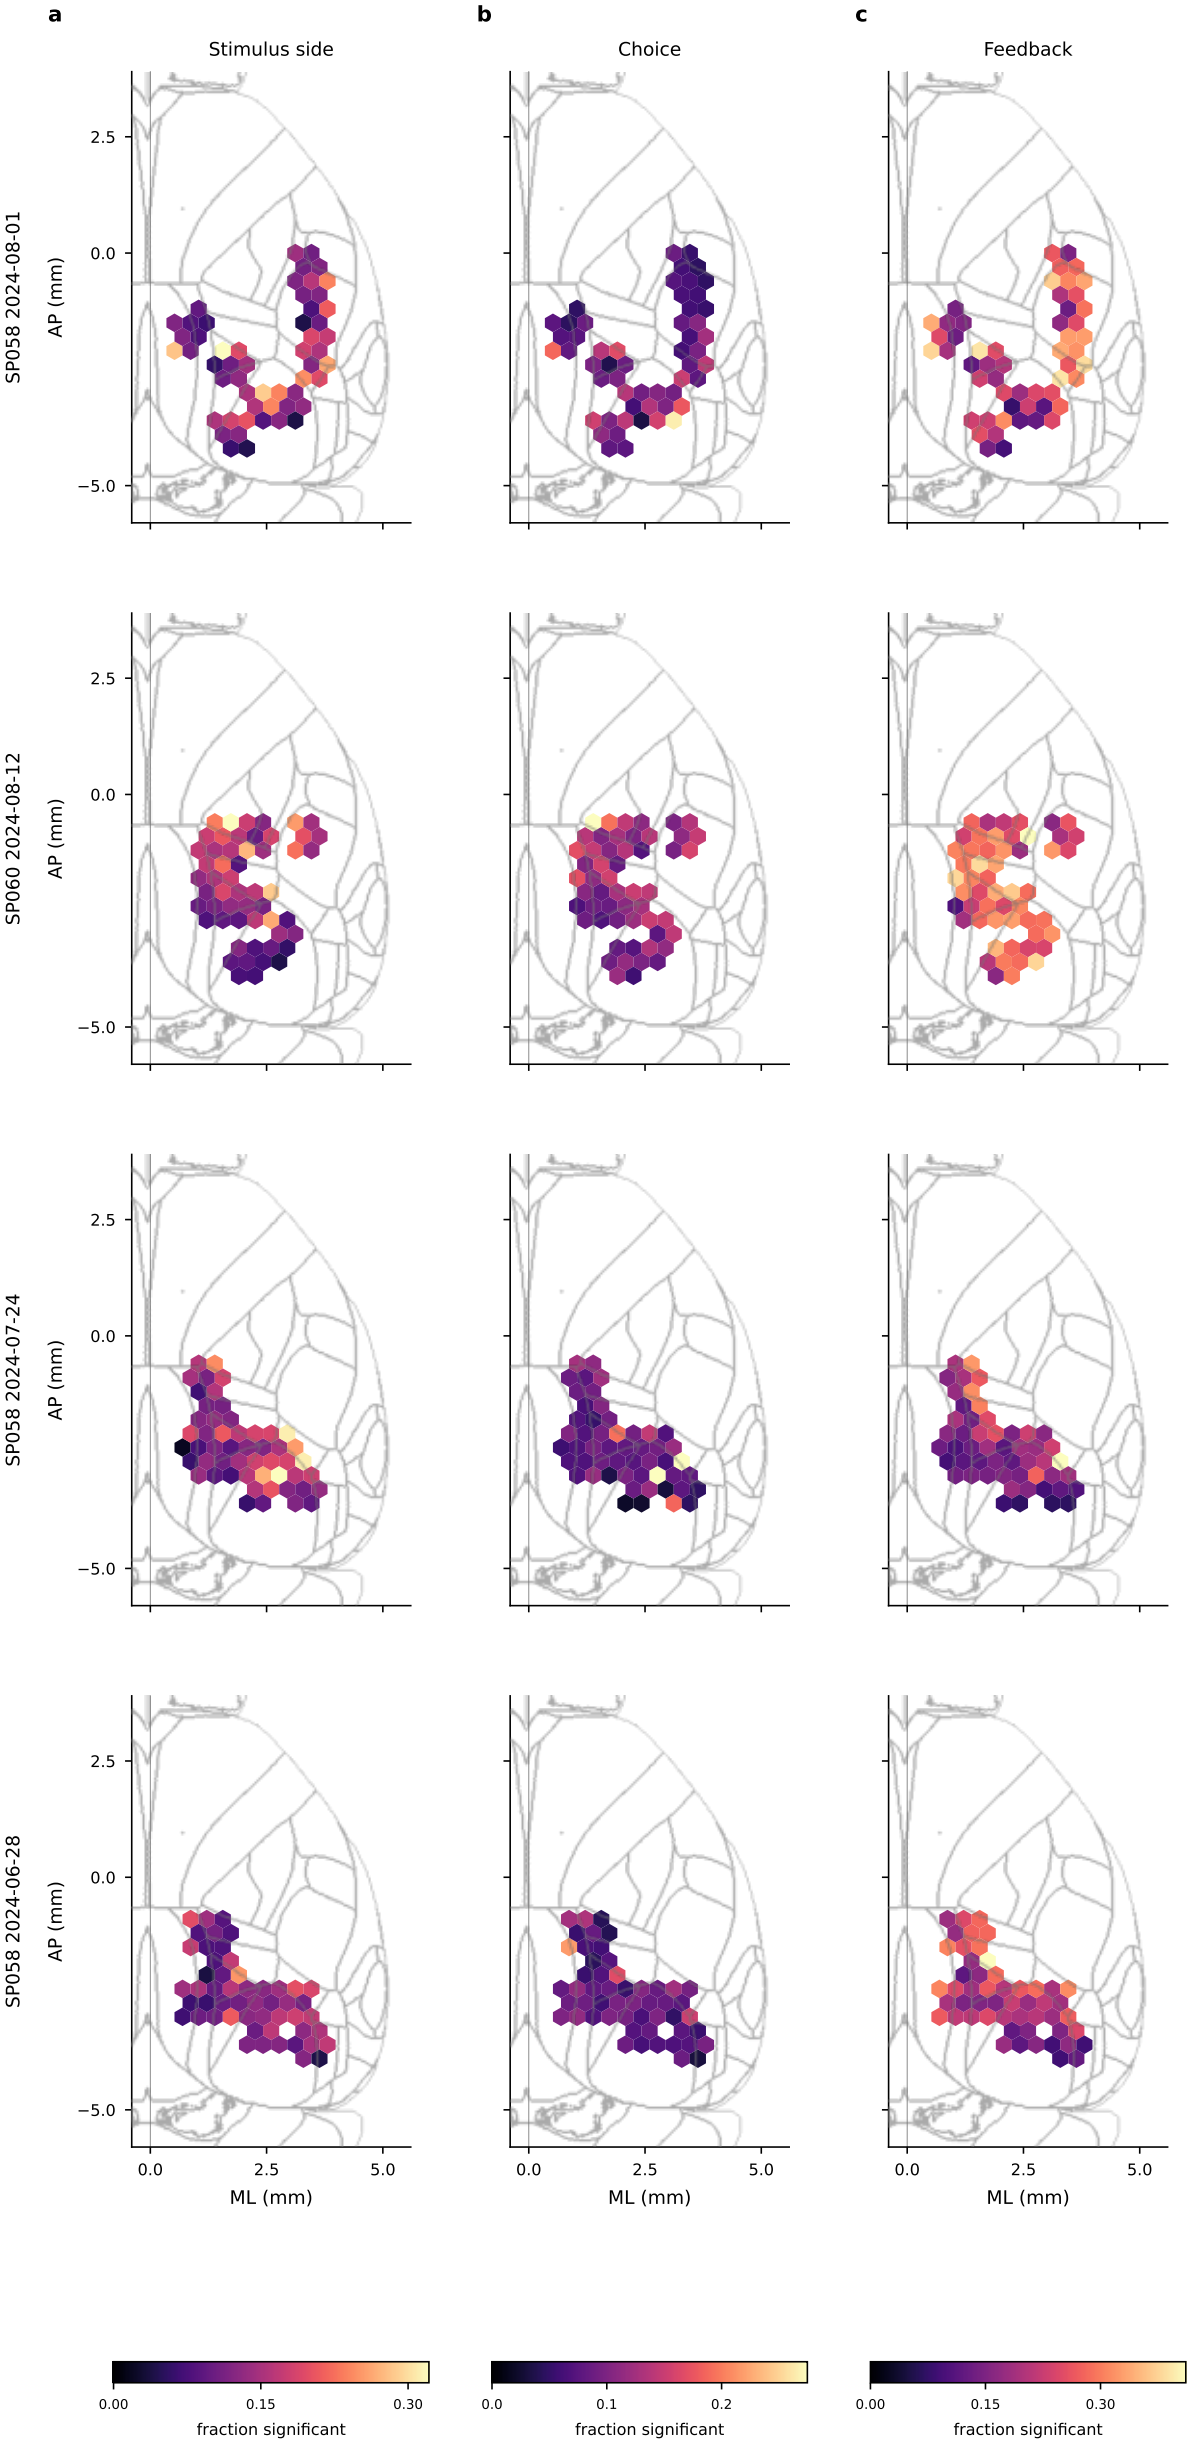

a
b
c
Stimulus side
Choice
Feedback
SP058 2024-08-01
SP060 2024-08-12
SP058 2024-07-24
SP058 2024-06-28
AP (mm)
ML (mm)
2.5
0.0
−5.0
0.0
2.5
5.0
0.00
0.15
0.30
0.0
0.1
0.2
fraction significant