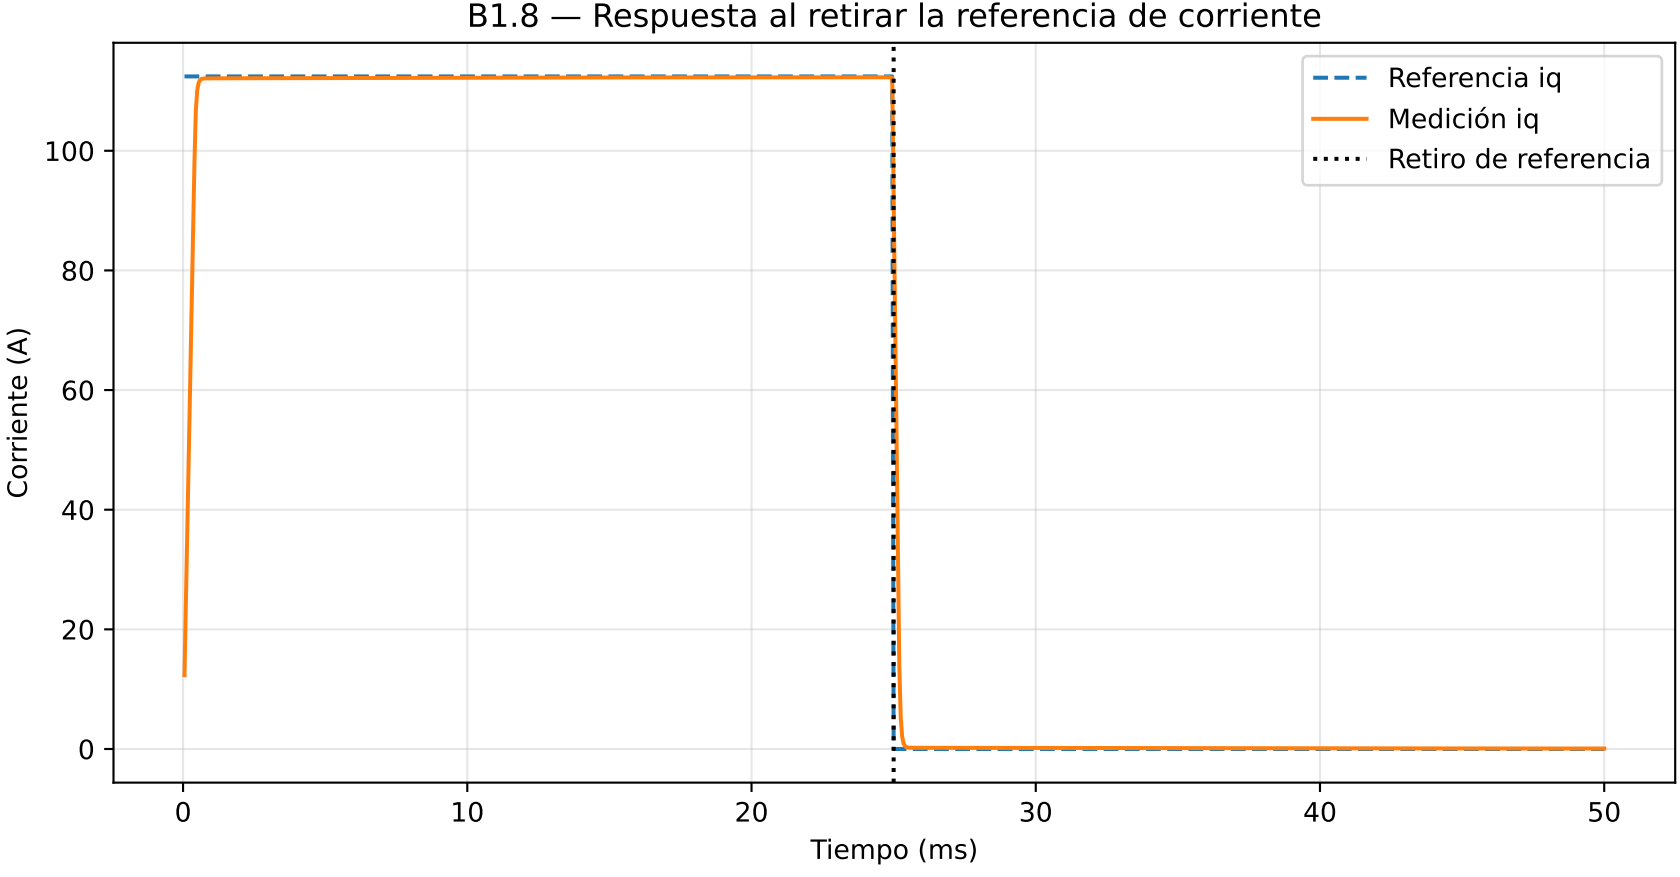
B1.8 — Respuesta al retirar la referencia de corriente
Referencia iq
Medición iq
Retiro de referencia
Corriente (A)
Tiempo (ms)
0
20
40
60
80
100
0
10
20
30
40
50