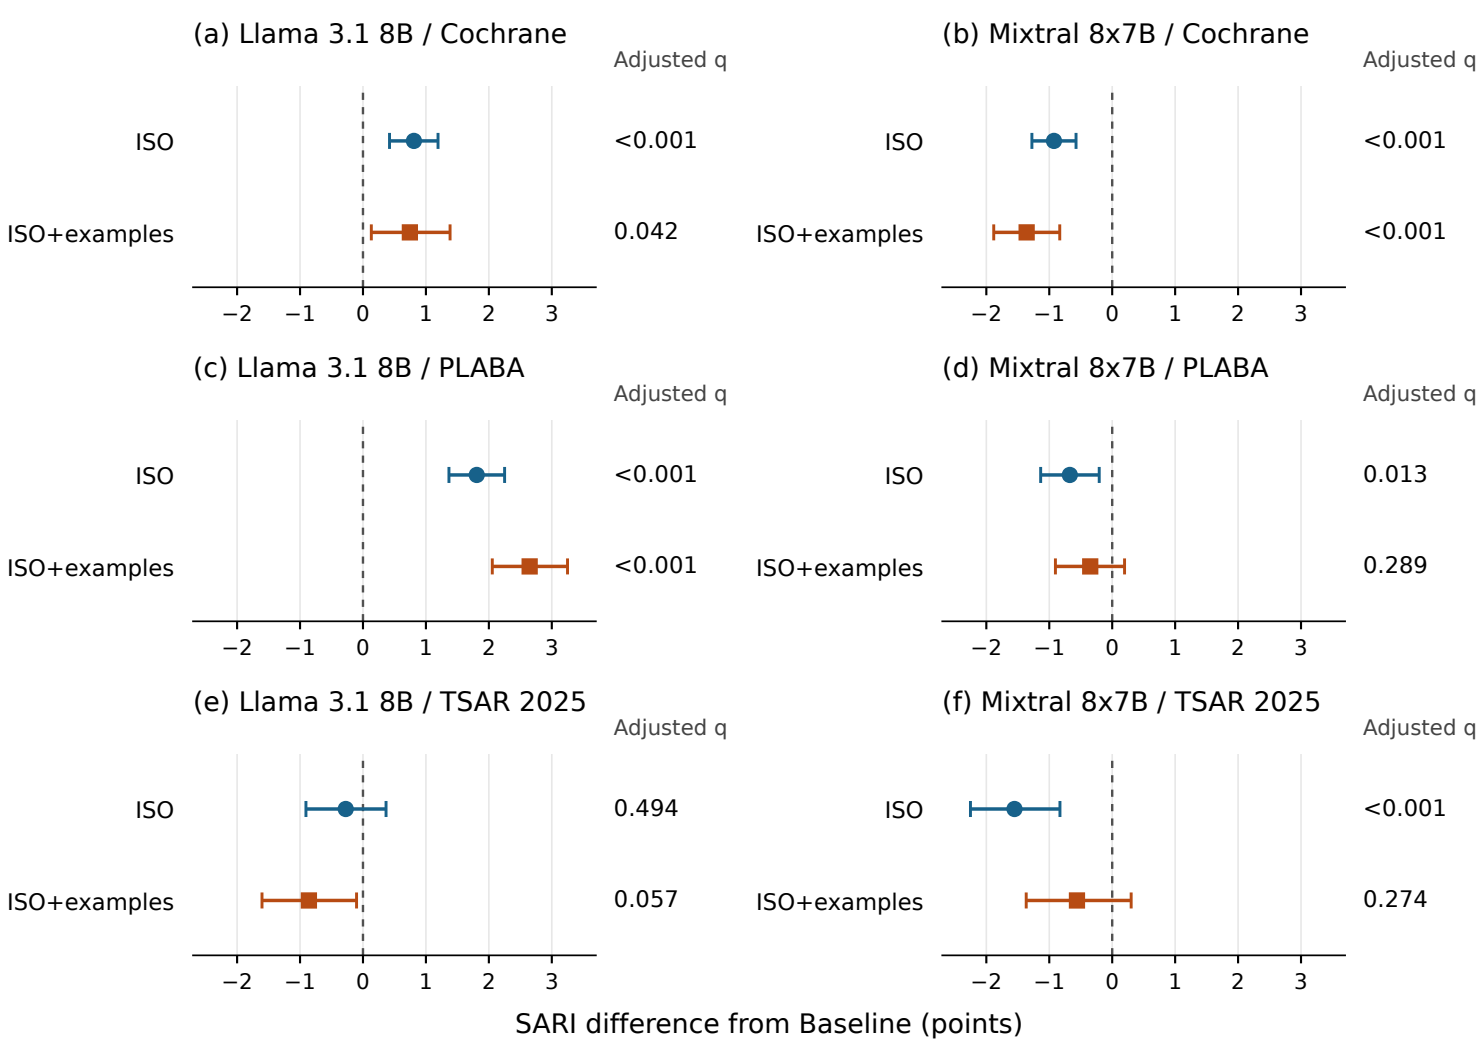
(a) Llama 3.1 8B / Cochrane
Adjusted q
ISO
<0.001
ISO+examples
0.042
(b) Mixtral 8x7B / Cochrane
Adjusted q
ISO
<0.001
ISO+examples
<0.001
(c) Llama 3.1 8B / PLABA
Adjusted q
ISO
<0.001
ISO+examples
<0.001
(d) Mixtral 8x7B / PLABA
Adjusted q
ISO
0.013
ISO+examples
0.289
(e) Llama 3.1 8B / TSAR 2025
Adjusted q
ISO
0.494
ISO+examples
0.057
(f) Mixtral 8x7B / TSAR 2025
Adjusted q
ISO
<0.001
ISO+examples
0.274
−2 −1 0 1 2 3
SARI difference from Baseline (points)