


План пожарной сигнализации 1 этажа

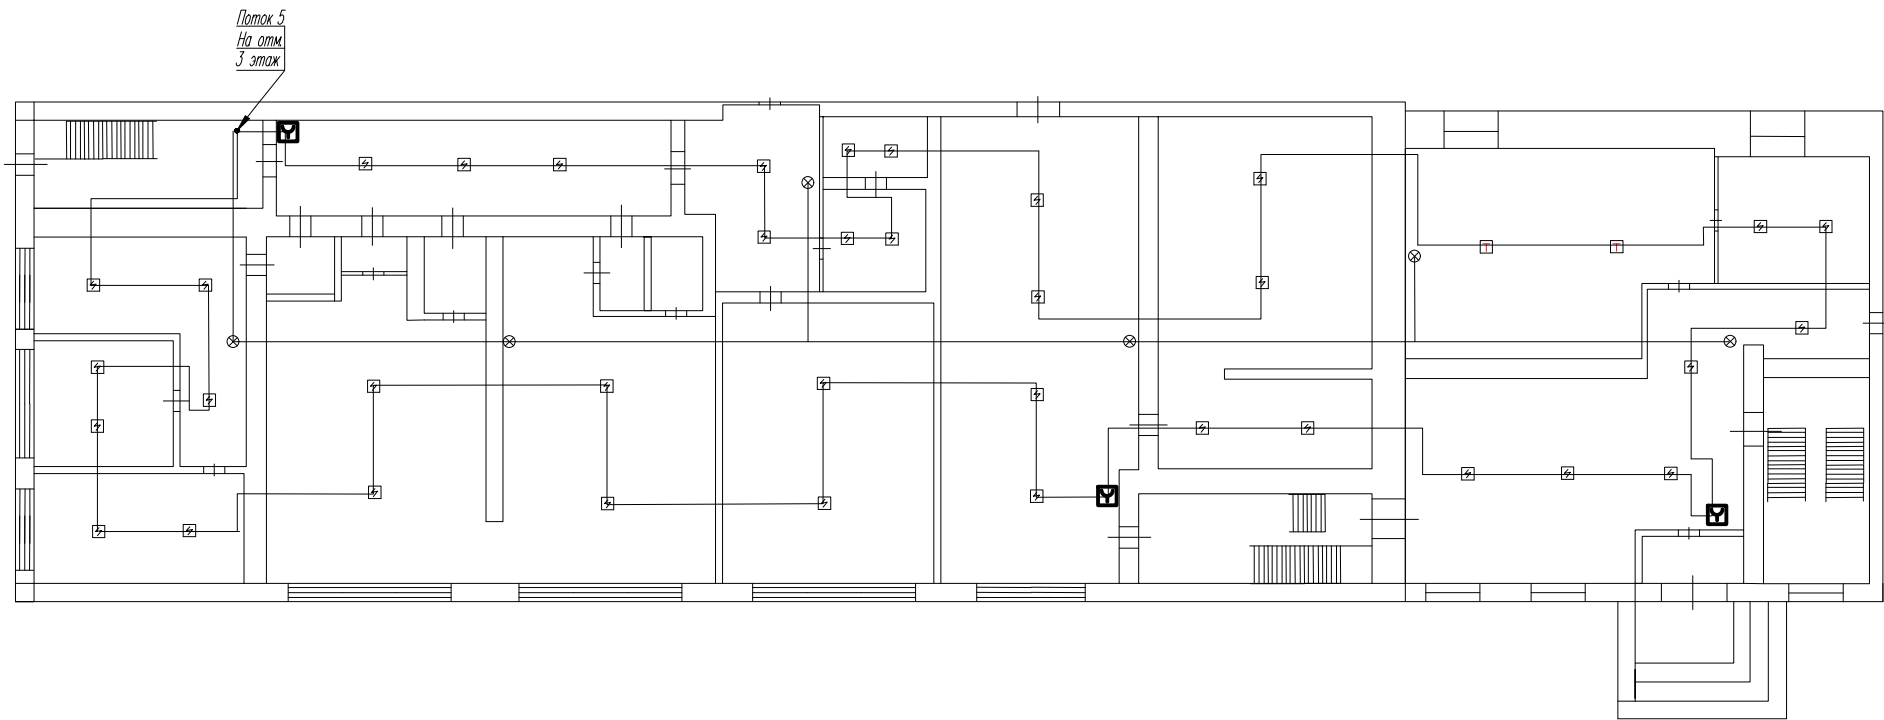

37+2+3 датчика
15 зон

						А-0620-РД-650-ПС			
						Закрытое Акционерное Общество			
						"Завод железобетонных изделий" г. Горно-Алтайск			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Реконструкция системы пожарной сигнализации административно-бытового здания		Стация	Лист
ГИП		Кыныев	АК						Листов
Исп-ель		Постников				План пожарной сигнализации 1 этажа		3А0	
								"ЭнергоТехноКом"	