


План пожарной сигнализации 3 этажа

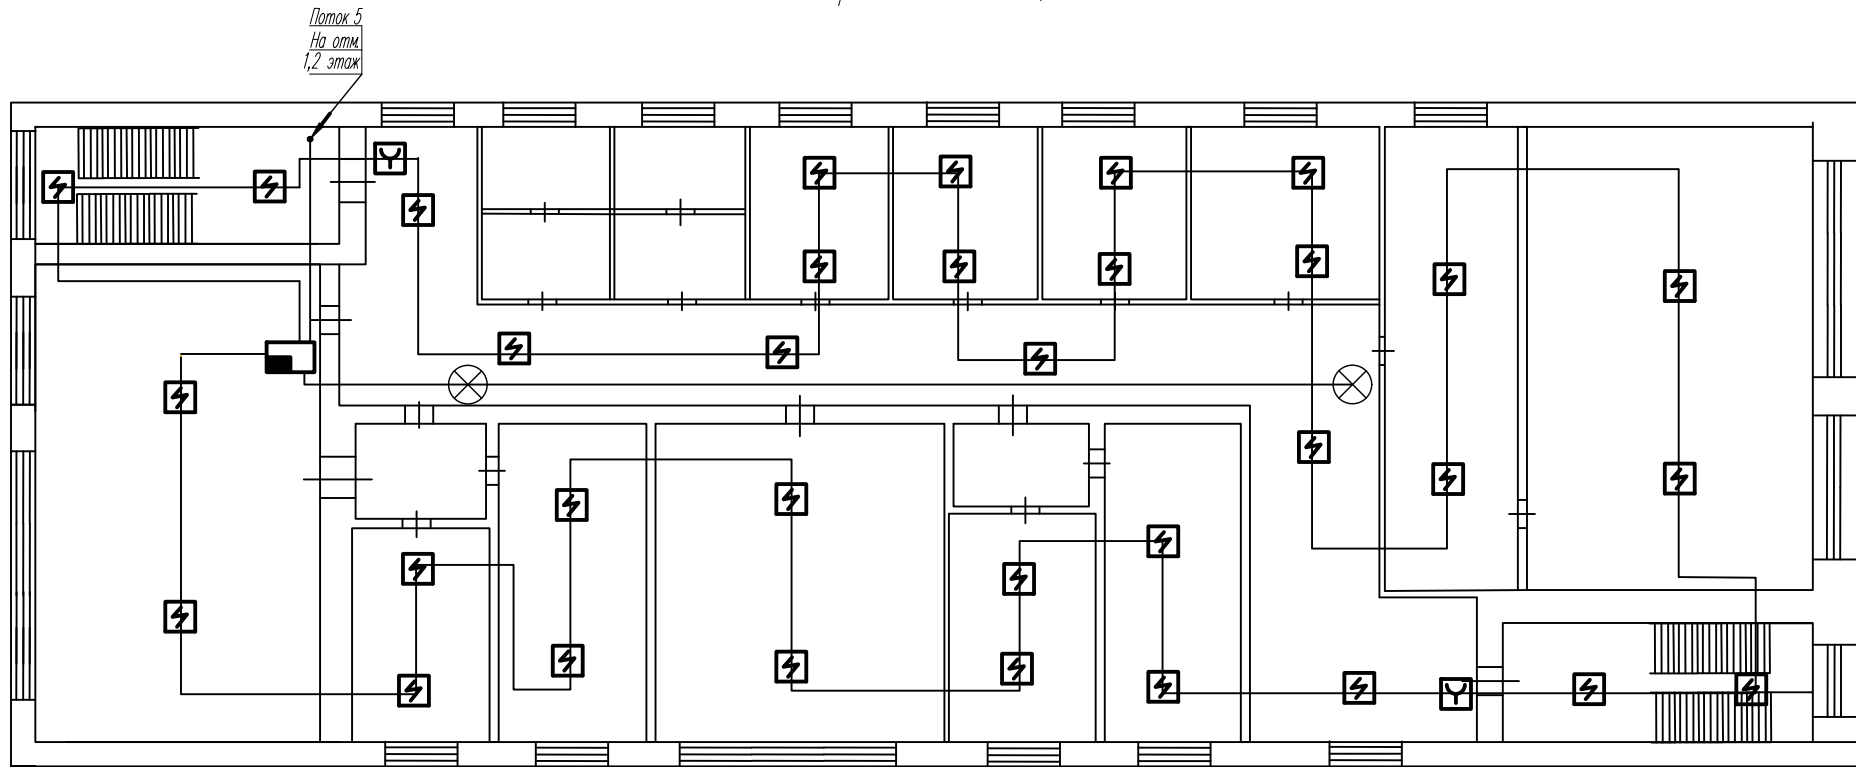

35+2 датчика
15 зон

						А-0620-РД-650-ПС			
						Закрытое Акционерное Общество			
						"Завод железобетонных изделий" г. Горно-Алтайск			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция системы пожарной сигнализации административно-бытового здания	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кыныев	АК						
Исп-ель		Постников							
						План пожарной сигнализации 3 этажа		ЗАО	
								"ЭнергоТехноКом"	