


План пожарной сигнализации 2 этажа

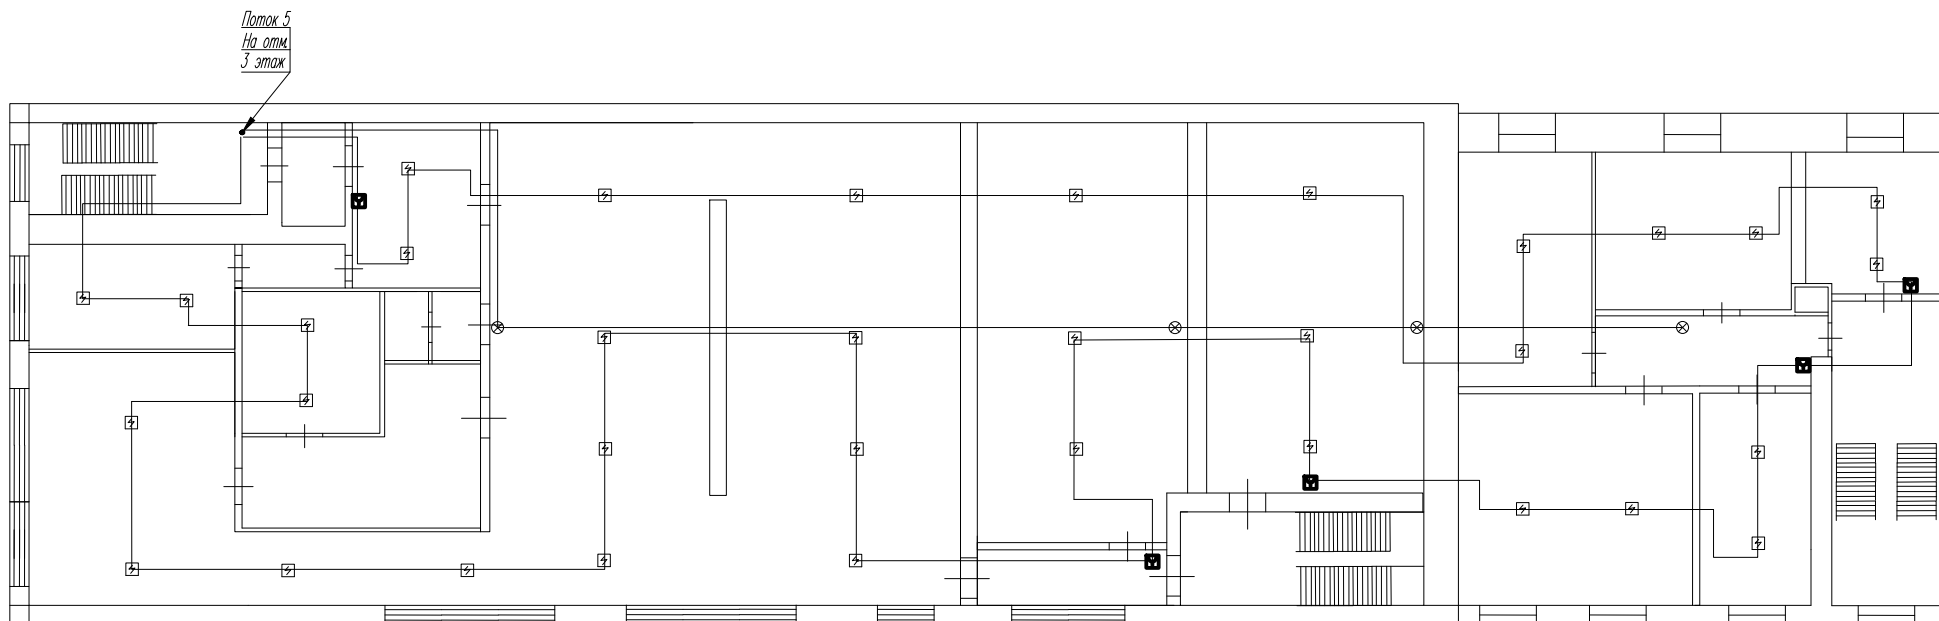

34+5 датчика

12 зон

						А-0620-РД-650-ПС			
						Закрытое Акционерное Общество			
						"Завод железобетонных изделий" г. Горно-Алтайск			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция системы пожарной сигнализации административно-бытового здания	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кыныев	АК						
Исп-ель		Постников				План пожарной сигнализации 2 этажа	ЗАО		
							"ЭнергоТехноКом"		