


Исполнительная схема монтажа автоматической пожарной сигнализации  
План зд.500/1 на отм. 0.000

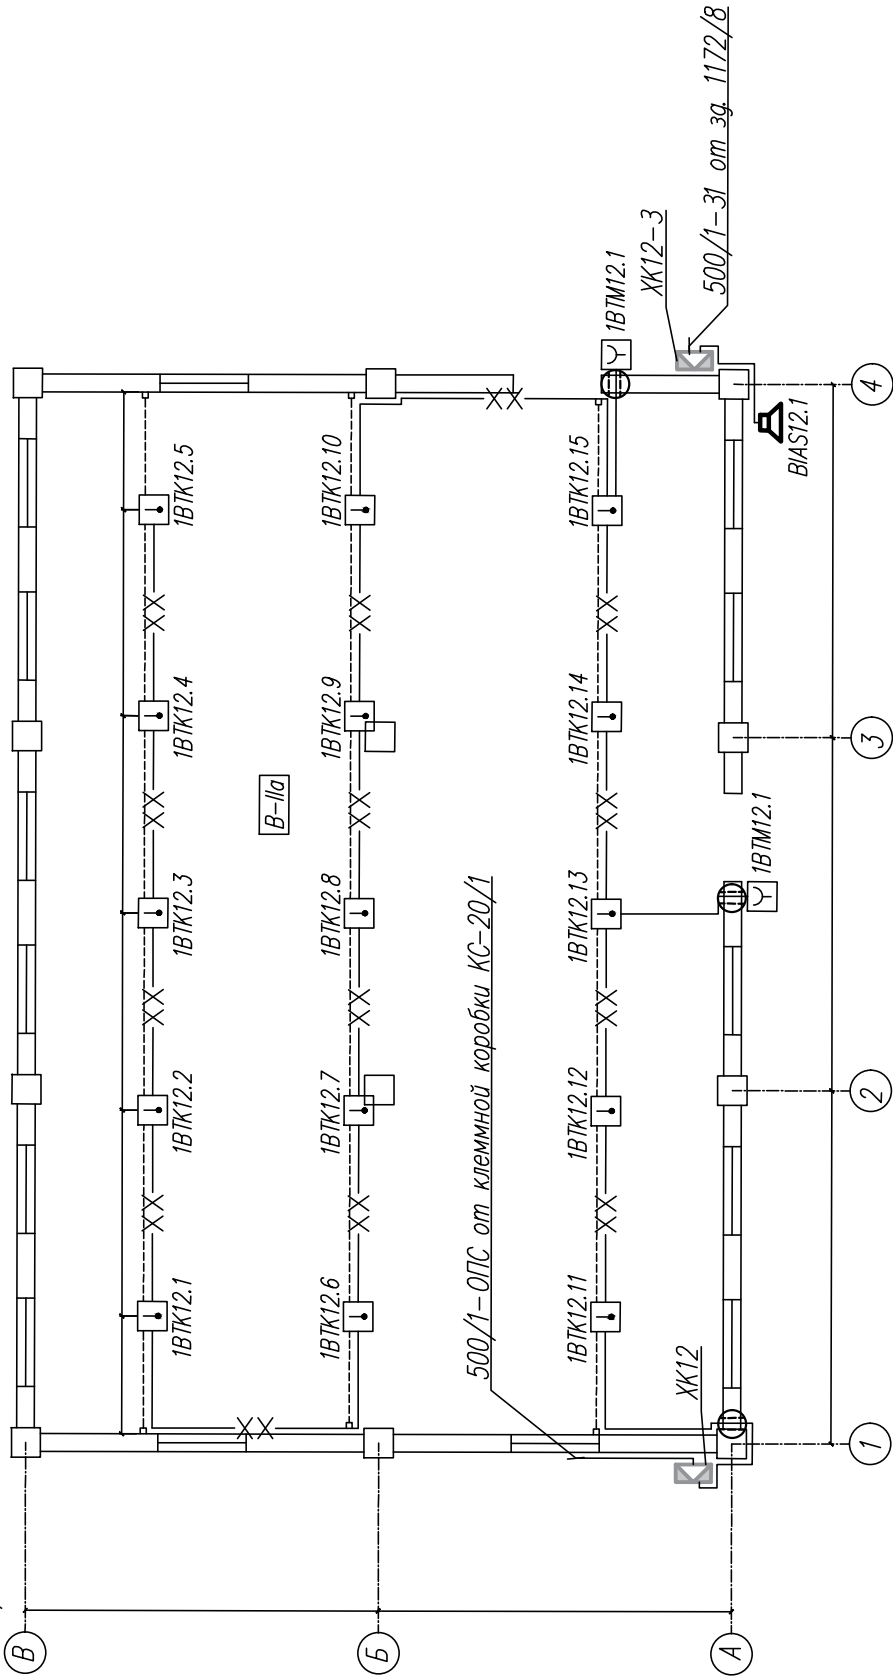

Условные обозначения и изображения

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прибор приемно-контрольный	-
	Коробка клеммная	-
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный	-
	Извещатель охранный обрывной	-
	Коробка распределительная	-
	Линия связи	-
	Кабельная проходка	

A-16947-500/1-РД-АПС-ИИ			
Федеральное казенное предприятие			
"Бийский олеумный завод" г. Бийск Алтайского края			
Изм. Кол. уч. Листы № док. Подп. Дата	Реконструкция для создания производства октогена. Базисный склад зд. 500/1		Стадия
			Лист
			Листов
Исполнительная схема №1 Автоматическая пожарная сигнализация		000	
		"ВостокЭнергоСтрой"	