


Исполнительная схема монтажа автоматической пожарной сигнализации
План зд.800/2 на отм. 0.000

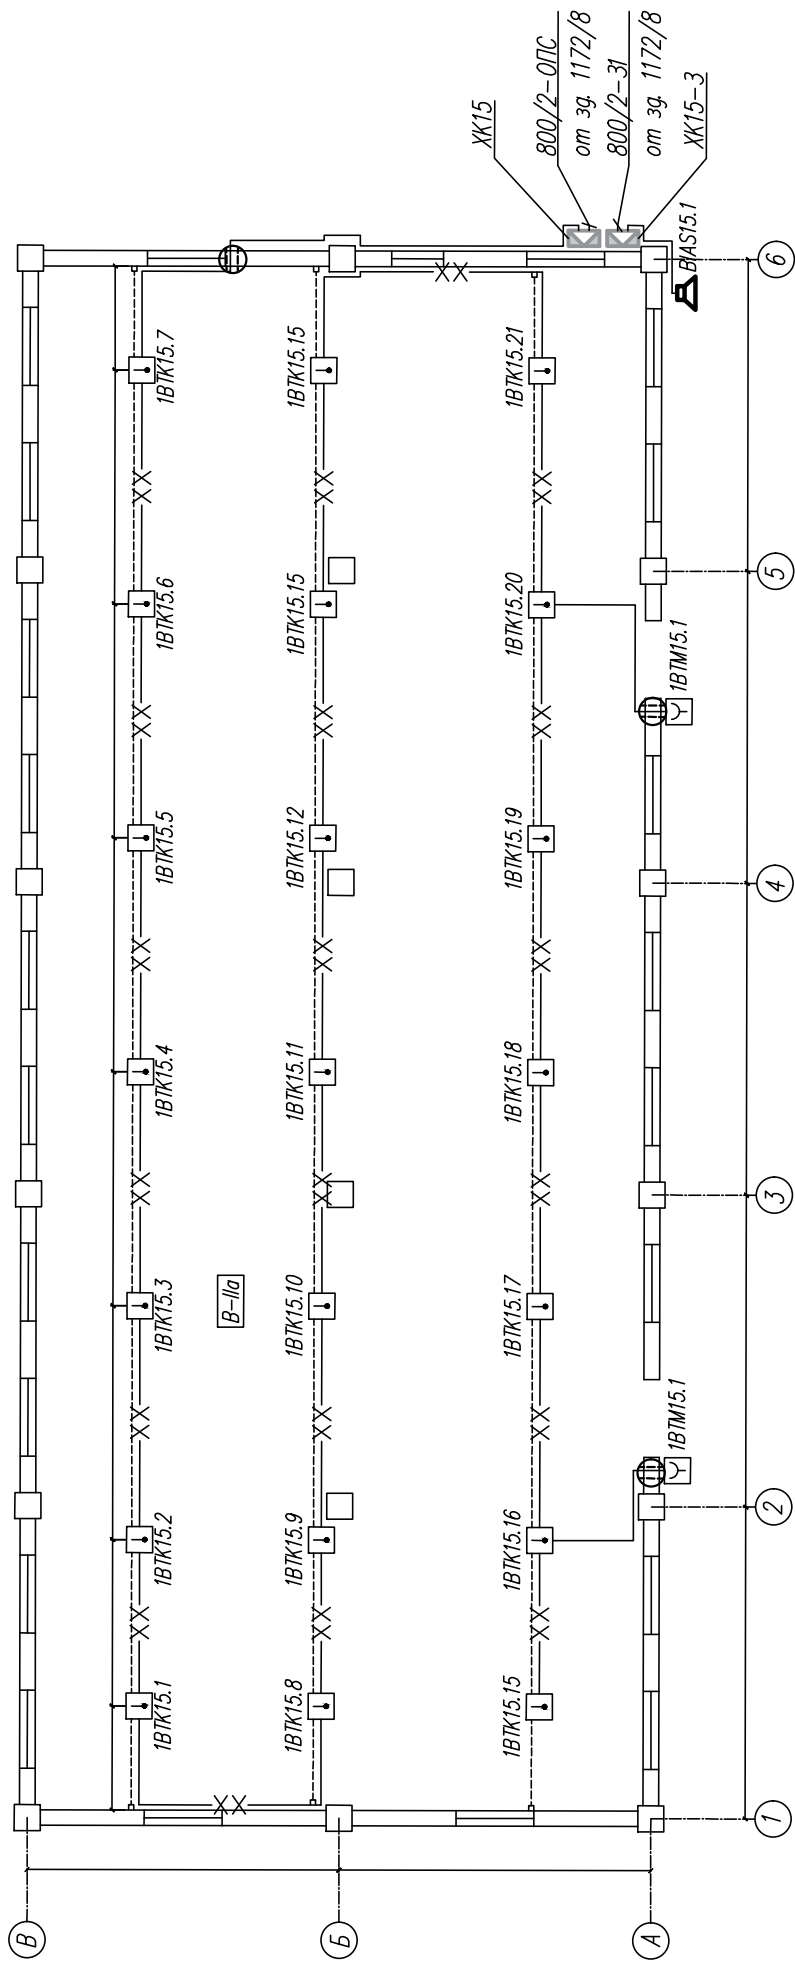

Условные обозначения и изображения

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прибор приемно-контрольный	-
	Коробка клеммная	-
	Извещатель охранной точечный многоконтактный	-
	Извещатель охранной обрывной	-
	Коробка распределительная	-
	Линия связи	-
	Кабельная проходка	-

А-16947-800/2-РД-АПС-ИИ				
Федеральное казенное предприятие				
"Бийский олеумный завод" г. Бийск Алтайского края				
Изм.	Кол. и	Лист	№ док	Подп.
Нач.	Стр.			Дата
Технадзор				
Исп-ель				
Реконструкция для создания производства октогена. Базисный склад зд. 800/2			Стация	Лист
Исполнительная схема №1 Автоматическая пожарная сигнализация				Листов
			000	
"ВостокЭнергоСтрой"				