

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.AB24.H08255

Срок действия с 25.04.2017

по

24.04.2020

№ 0096095

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Можайское шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: 8 (495) 989-12-49, Факс: 8 (495) 741-59-32, адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24, выдан 17.06.2016 года
ПРОАКЦИЯ Трубы и муфты хризотилцементные.
Выпускаемые по ГОСТ 31416-2009, ТУ 5786-044-00281708-2013
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31416-2009, ТУ 5786-044-00281708-2013.

КОД ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.65.12.120

КОД ТН ВЭД
6811 40 000 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Лито». Место нахождения: Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, п.п. Комсомольский. Фактический адрес: Россия, 431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, п.п. Комсомольский.
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Открытое акционерное общество «Лито». Место нахождения: Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, п.п. Комсомольский. Фактический адрес: Россия, 431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, п.п. Комсомольский. Телефон: 8(83437)301-39.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 160-03-04/2017 от 25.04.2017 Испытательной лабораторией «Стандарт-Тест» с ограниченной ответственностью «Стандарт-Тест», регистрационный номер аттестата аккредитации СДС-СМ.РУ.3791.ИЛ02 от 10.08.2016г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Эксперт
Дуковская Ольга

подпись
подпись

инициалы, фамилия
инициалы, фамилия
Л.В. Козинчук
С.Ю. Плавунов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Открытое акционерное общество «Лато»
431720, Республика Мордовия,
Чамзинский район, п. Комсомольский
Тел.: (83437) 3-01-11, Факс: (83437) 3-01-19
E-mail: lato@moris.ru <http://www.lato.ru>



паспорт №

На качество хризотилцементных безнапорных труб и муфт
ТУ 5786-044-00281708-2013

Класс и диаметр трубы - БТ 100-3950

Условное обозначение муфт - БМ 100-150

Отгруженных в адрес

ООО. Мамма

Номер партии

Дата выдачи паспорта

13.08.16.

Количество труб (шт./п/м)


140

муфт (шт.)

1/2 140

Технические характеристики

Величина гидравлического давления при испытании на водонепроницаемость, МПа	0,4
Минимальная нагрузка при раздавливании, Н	3000
Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб, Н	1800

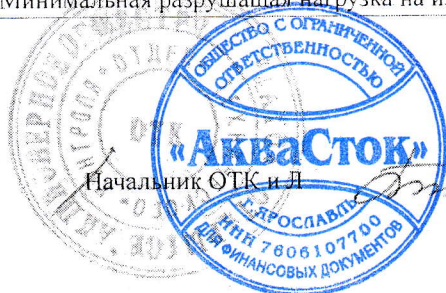

Тузина С.А.