


Исполнительная схема монтажа наружного электроосвещения зд.2 М1:1000

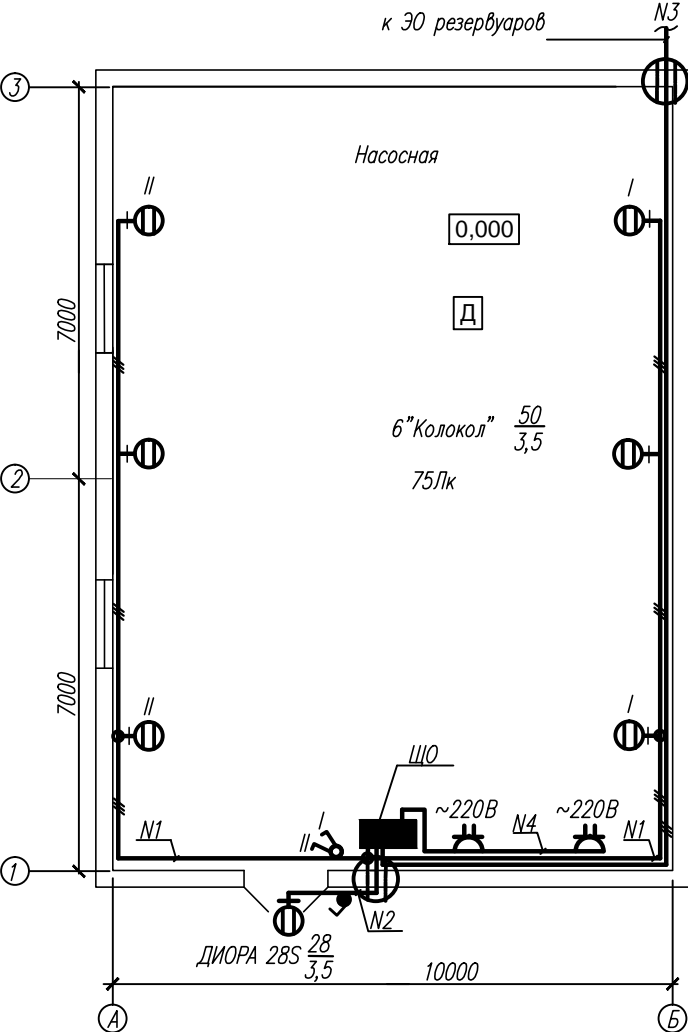

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Щиток рабочего освещения
	Светильник светодиодный на кранштейне
	Светильник светодиодный
	Розетка двухместная с заземл. контактом для открытой установки IP20
	Выключатель одноклавишный для открытой установки IP54
	Выключатель двухклавишный для открытой установки
	Линия сети рабочего освещения
	Количество проводов в линии
	Кабельная проходка серия 3.402-24

А-16947-2-30-И1					
Федеральное казенное предприятие "Бийский олеумный завод" г. Бийск, Алтайского края					
Изм.	Кол. ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Нач. Стр.	Тихоненко				
Технадзор					
Исп-ель	Постников				
			Реконструкция для создания производства октогена. Насосная пожаротушения.		Стадия
			Исполнительная схема №2 Электроосвещение зд.2		Лист
					Листов
					000
					"ВостокЭнергоСтрой"