


QUADRO D'UNIONE TAVOLE

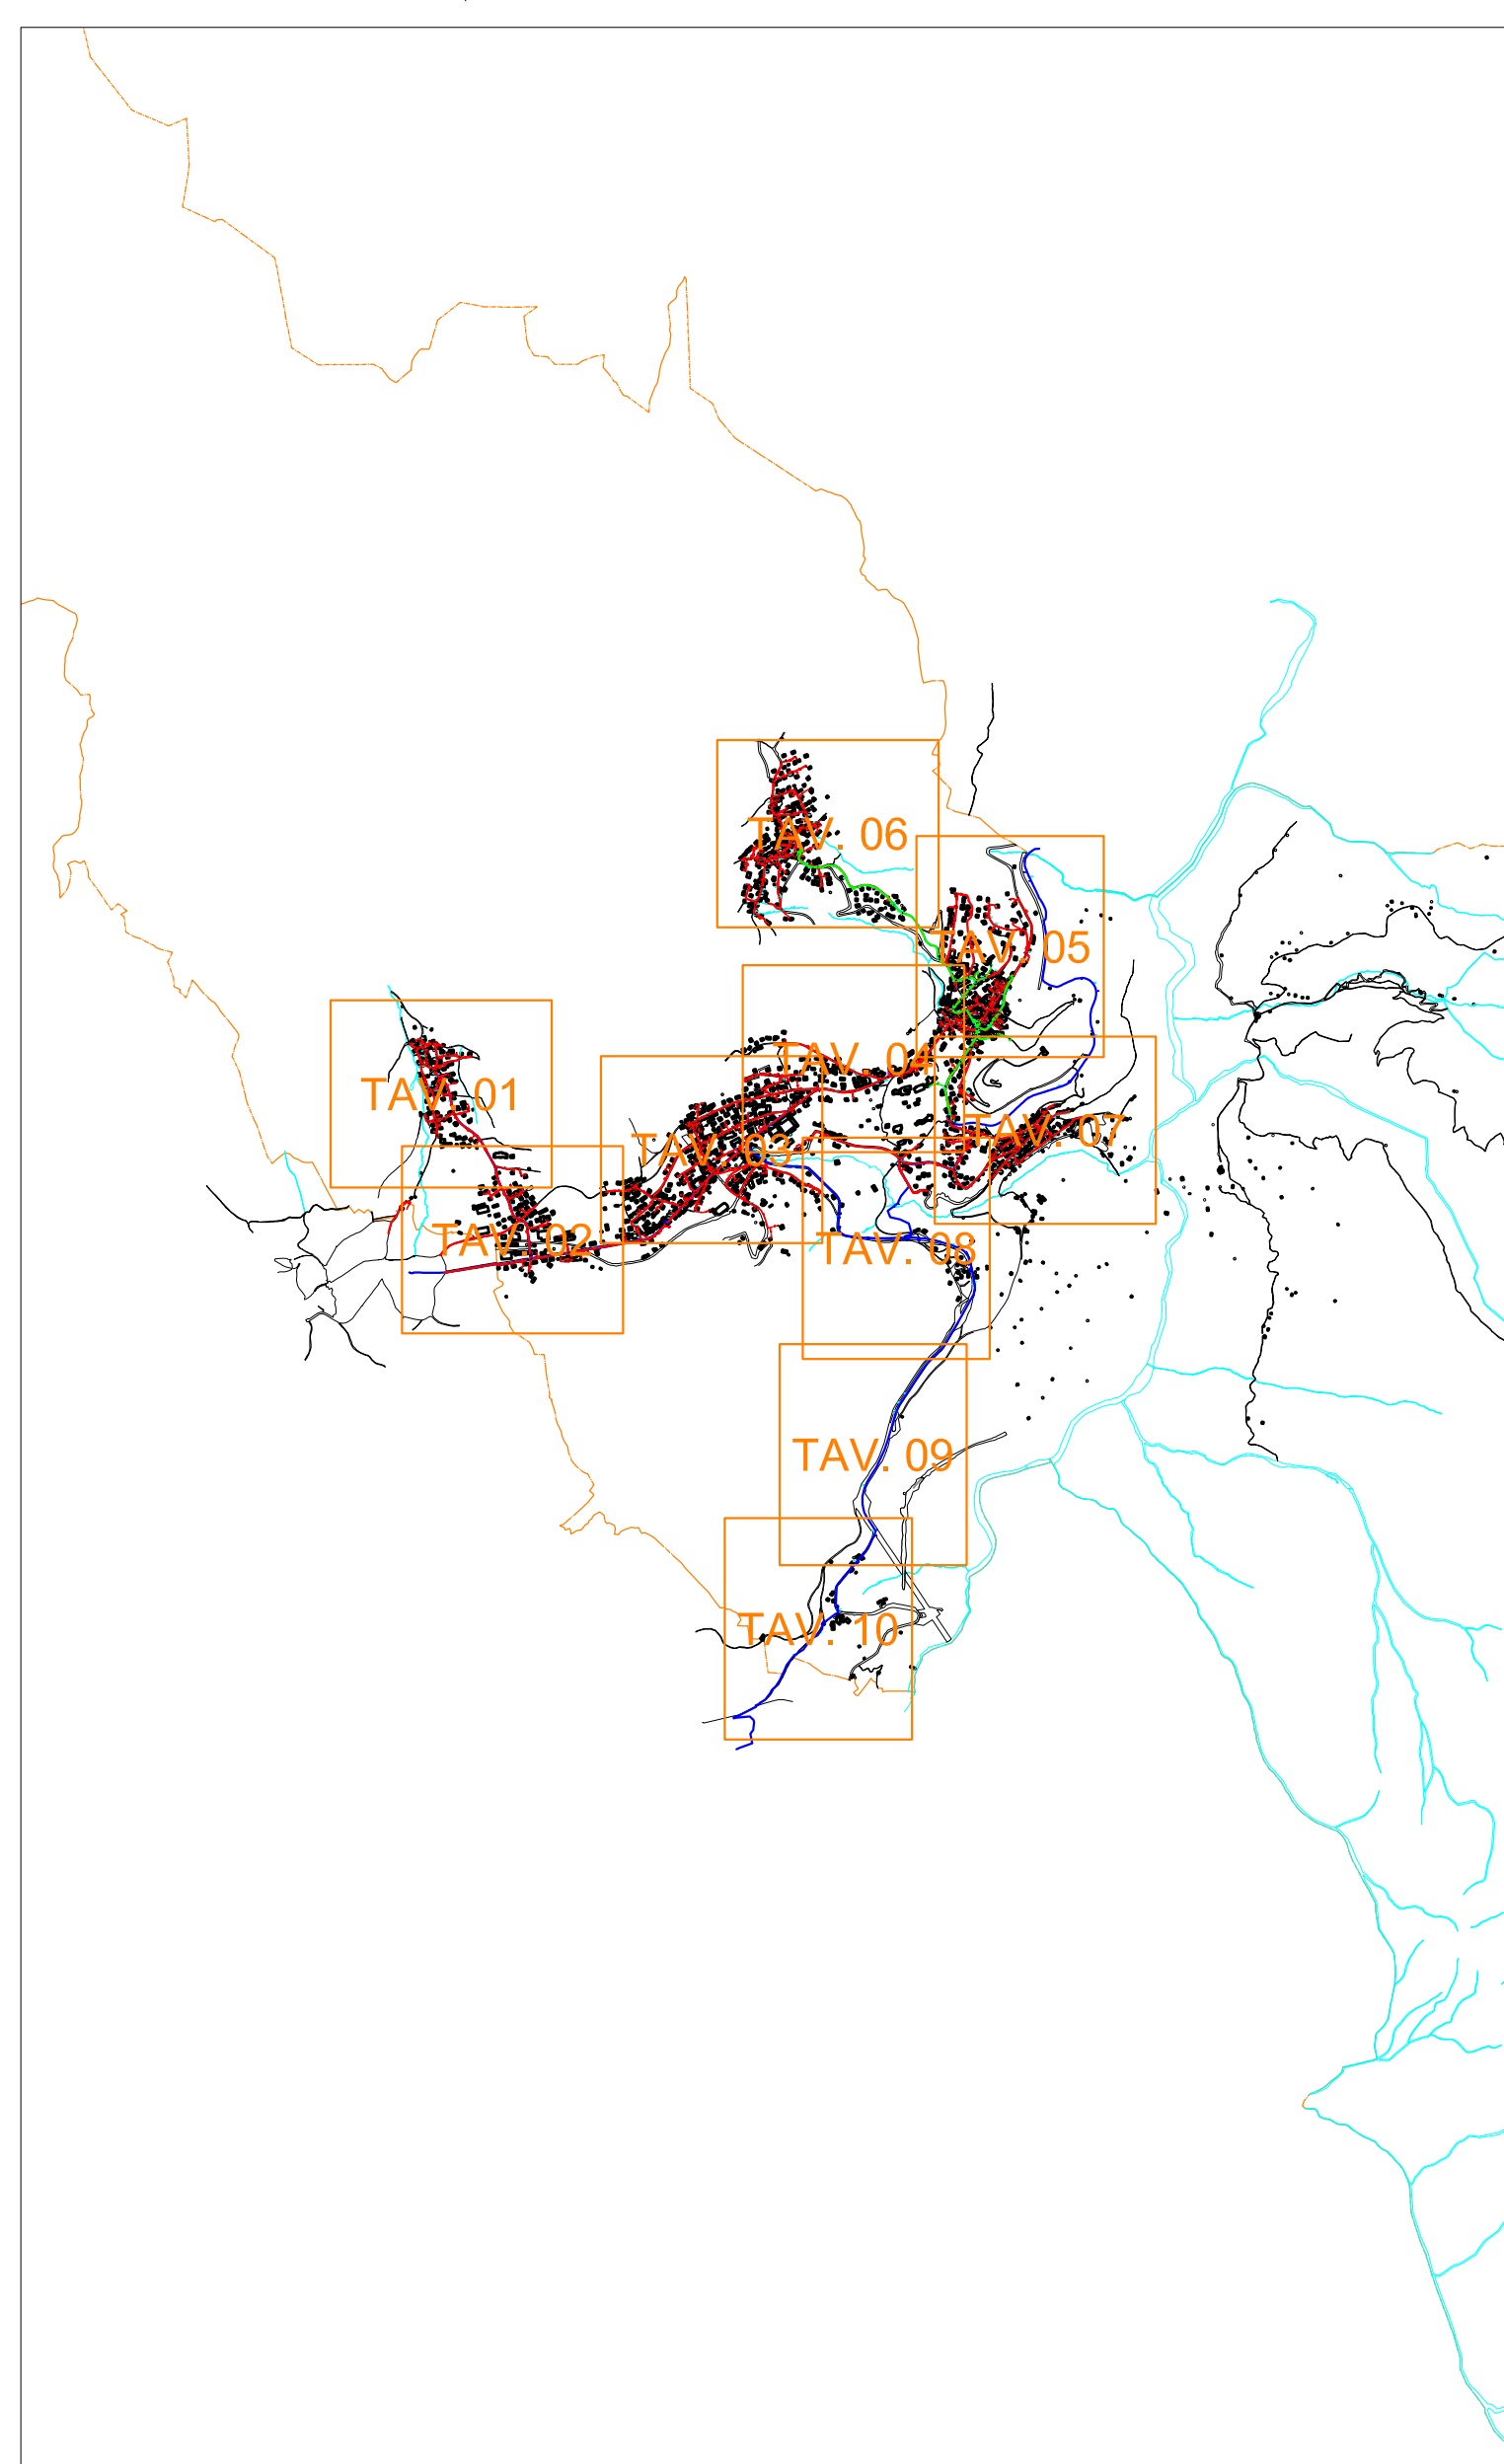

LEGENDA

- CONDOTTA DI ALTA PRESSIONE (da 5 a 12 bar) 3° SPECIE
- CONDOTTA DI MEDIA PRESSIONE (da 0,5 a 5 bar) 4°-5° SPECIE
- CONDOTTA DI BASSA PRESSIONE (da 0,02 a 0,4 bar) 7° SPECIE
- ALLACCIAMENTI DI BASSA PRESSIONE
- VALVOLE DI SEZIONAMENTO
- TE
- GIUNTO DIELETRICO
- RIDUZIONE DIAMETRO
- FONDELLO
- PUNTO GAS
- GUAINA DI PROTEZIONE
- INCROCIO SOPRASERVIZIO
- INCROCIO SOTTOSERVIZIO
- CABINA D'UTENZA (per grosse industrie in AP o MP) GRI (Gruppo di Riduzione Industriale)
- CABINA DI 2° SALTO (entra AP esce MP o BP o entrambe)
- CABINA PRINCIPALE (entra SNAM esce AP o MP) REMI - CABINA DI 1° SALTO

LETTERE PER INDICARE I SOTTOSERVIZI RISCOINTRATI DURANTE LA POSA DELLE CONDOTTE

- A = ACQUEDOTTO
- E = ENEL
- S = SIP
- T = TELECOM
- F = FOGNA
- SC = SCARICO
- IP = ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- FO = FIBRE OTICHE

bim
BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
Sede legale Via Tolano Vecello, 27/29 - 32100 Belluno - C.F. n. Iscrizione R.I. RL e P.I. 00971880257
Tel. 0437 933 933 - Fax 0437 933 999 - Web: <http://www.bimbelluno.it> - E-Mail: infrastrutture@ccr-lp-veneto.net

COMUNE DI PIEVE DI CADORE
CABINA DI LONGARONE

UBICAZIONE RETI METANO

QUOTA DI IN M	DATA REDAZIONE E APPROVAZIONE - DATA DI REDAZIONE	DATA REDAZIONE E APPROVAZIONE - DATA DI REDAZIONE	DATA REDAZIONE E APPROVAZIONE - DATA DI REDAZIONE	DATA REDAZIONE E APPROVAZIONE - DATA DI REDAZIONE
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100