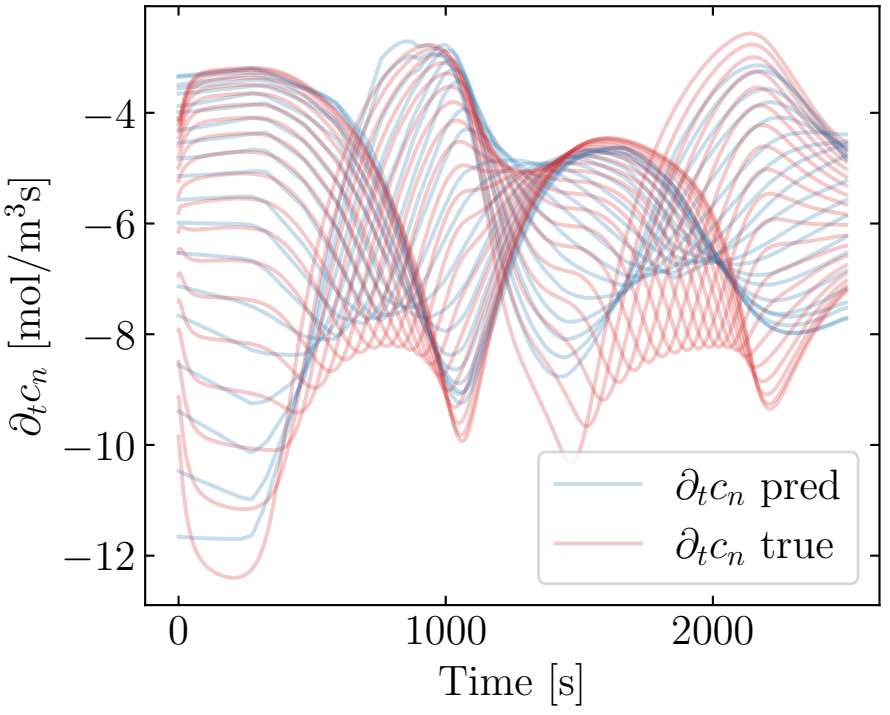
$\partial_t c_n$ [mol/m^{3}s]
−4
−6
−8
−10
−12
0
1000
2000
Time [s]
$\partial_t c_n$ pred
$\partial_t c_n$ true

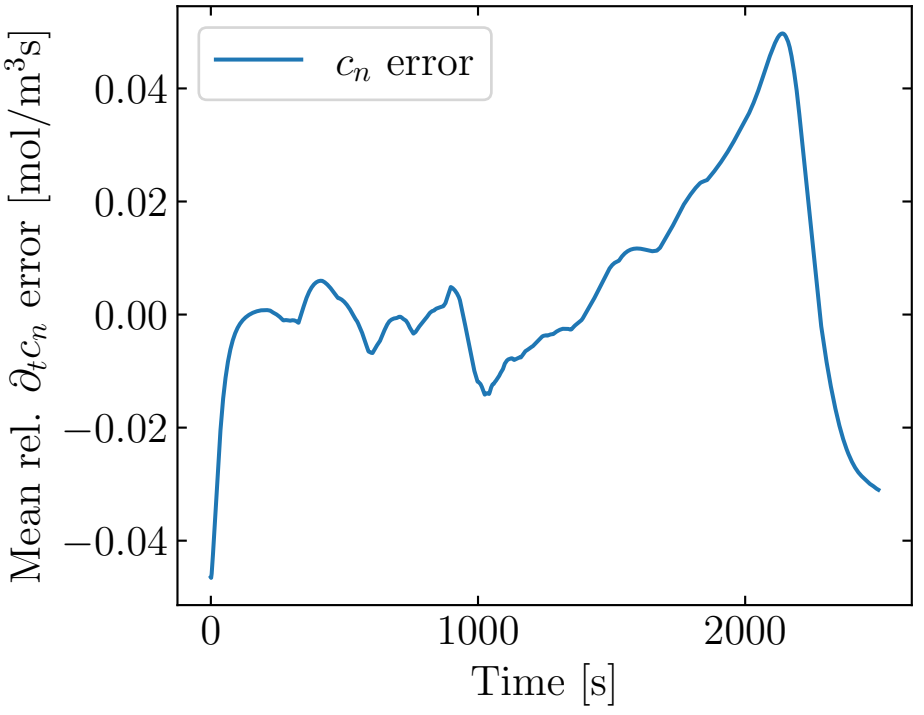
Mean rel. $\partial_t c_n$ error [mol/m^{3}s]
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
0
1000
2000
Time [s]
c_n error

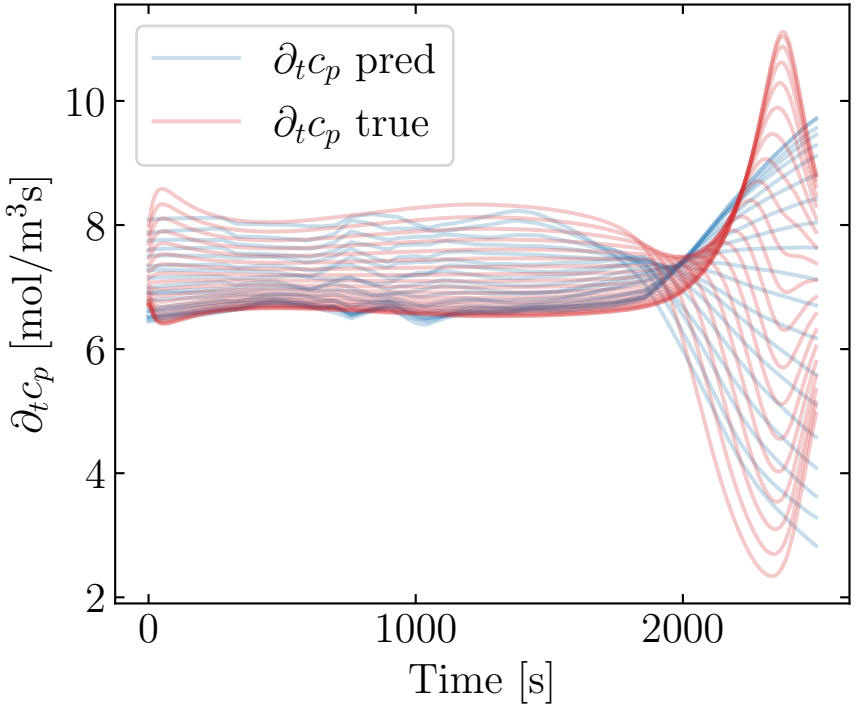
$\partial_t c_p$ [mol/m^{3}s]
10
8
6
4
2
0
1000
2000
Time [s]
$\partial_t c_p$ pred
$\partial_t c_p$ true

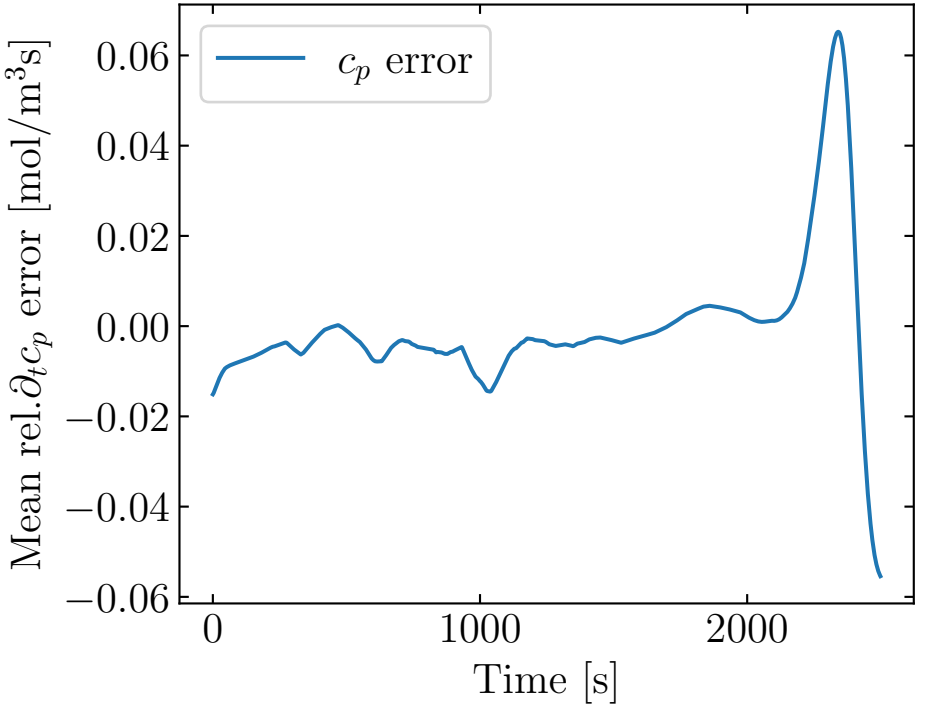
Mean rel.$\partial_t c_p$ error [mol/m^{3}s]
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
0
1000
2000
Time [s]
c_p error