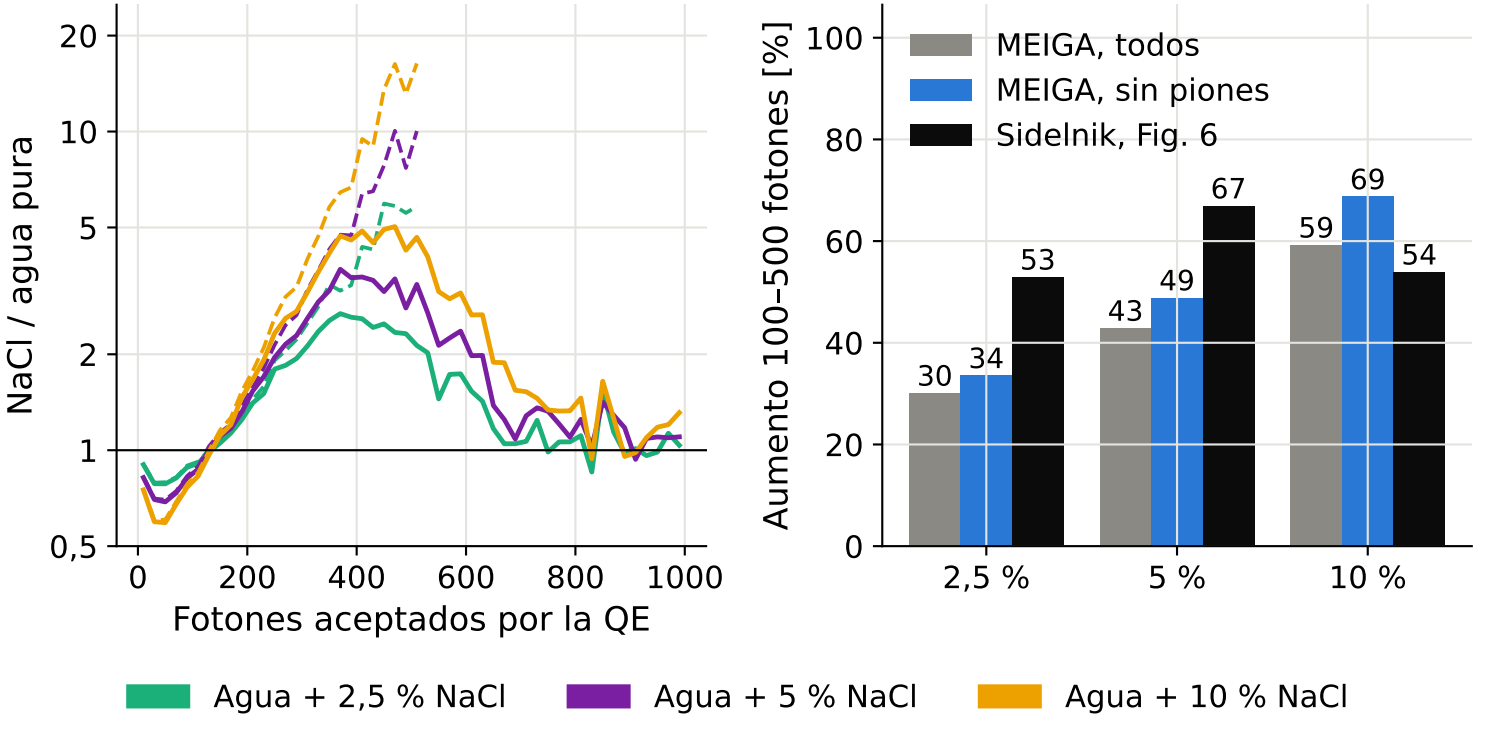
(a) Razón: todos (continua) y sin eventos con piones (discontinua, hasta 520 fotones)
NaCl / agua pura
20
10
5
2
1
0,5
0
200
400
600
800
1000
Fotones aceptados por la QE
(b) Aumento de cuentas respecto al agua pura
Aumento 100–500 fotones [%]
100
80
60
40
20
0
MEIGA, todos
MEIGA, sin piones
Sidelnik, Fig. 6
30
34
53
43
49
67
59
69
54
2,5 %
5 %
10 %
Agua + 2,5 % NaCl
Agua + 5 % NaCl
Agua + 10 % NaCl