


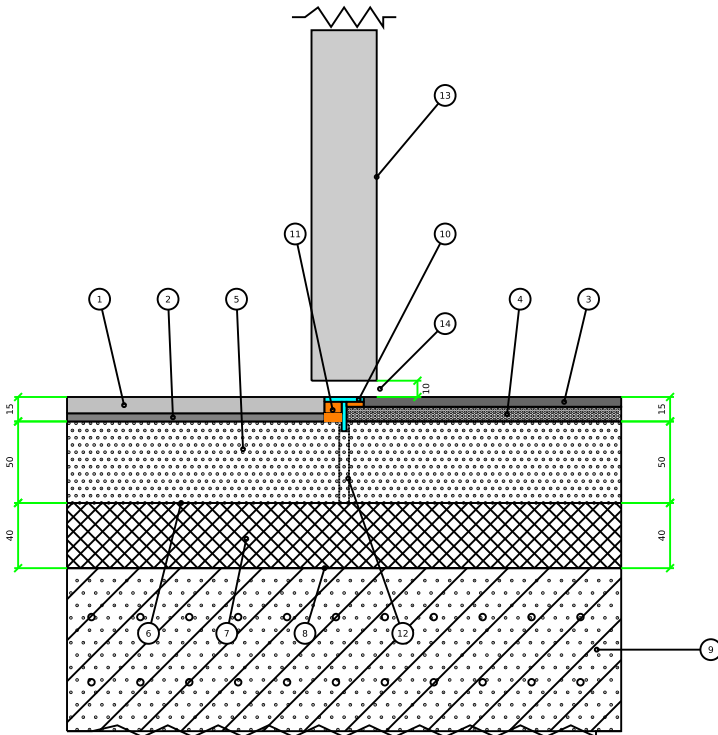

LEYENDA

- 1 Gres porcelánico 10 mm (zona A)
- 2 Adhesivo cementoso C2, llana dentada, 5 mm
- 3 Vinílico rígido SPC 6 mm, con base incorporada (zona B)
- 4 Mortero autonivelante 9 mm: iguala la cota acabada (zona B)
- 5 Mortero de regularización (recrecido) 50 mm
- 6 Lámina separadora de polietileno
- 7 Aislamiento térmico XPS 40 mm
- 8 Barrera antihumedad: lámina de polietileno (galga 400)
- 9 Losa de hormigón armado (según cálculo)
- 10 Perfil de transición enrasado en T (aluminio o latón):
cabeza de 24 mm, alma anclada al recrecido con adhesivo o tornillo
- 11 Cordón de espuma de polietileno + sellado elástico:
junta de dilatación del pavimento (necesaria en el vinílico flotante)
- 12 Junta de dilatación del recrecido: banda de espuma PE (opcional;
obligatoria con suelo radiante, bajo el perfil)
- 13 Hoja de puerta cerrada: el cambio de pavimento queda oculto bajo ella
- 14 Holgura bajo la hoja 10 mm (la que indique el fabricante)

NOTAS

1. Cotas en mm. Espesores orientativos: sustituir por los del proyecto y de las fichas técnicas del fabricante.
2. La cota acabada es la MISMA a ambos lados (105 mm sobre la losa): gres + adhesivo = 15 mm = autonivelante + vinílico. Con acabados de distinto espesor, se iguala con la capa de nivelación, no con el perfil.
3. El eje del perfil coincide con el eje de la hoja de la puerta.
4. Con suelo radiante, la junta del recrecido (12) va bajo el perfil, y el recrecido se fracciona además por superficie según el fabricante.
5. Entre zona calefactada y no calefactada: aislamiento continuo bajo el umbral y corte térmico.

DETALLE CONSTRUCTIVO A

Cambio de pavimento en una puerta: gres porcelánico / vinílico rígido, con perfil de transición

Sección vertical por el eje de la puerta, sobre losa en contacto con el terreno.

ESCALA 1:2

Unidades: mm