



ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”

AS (Tech)
NAS

নং.....
তাং.....
জিআইএস পরিদপ্তর
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

এসইএন্ডডি পরিদপ্তর

ট্রেনিং একাডেমি ভবন (৫ম তলা)

বাপবিবো, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।

ফোন : ০২-৮৯০০৩২২

e-mail: rebsed@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০২২.৪৩.৩৩০.১৭.

তারিখঃ

২৫ আষাঢ়, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

০৯ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ।

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/
জেনারেল ম্যানেজার
সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

বিষয়ঃ একটি ইউনিফর্ম পদ্ধতিতে ৩১ অক্টোবর ২০১৭ এর মধ্যে সমিতি কর্তৃক প্রতিটি পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সংশোধিত সার্কুলার জারী করা প্রসংগে।

সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক একটি ইউনিফর্ম পদ্ধতিতে পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বাপবিবোর্ডের নির্বাহী কমিটির ১৩তম সভার সিদ্ধান্ত নং ০১/১৩/২০১৭ মোতাবেক সংশোধিত সার্কুলার জারী করার নির্দেশনা প্রদান করে। তদানুযায়ী জিআইএস পরিদপ্তরের সহযোগিতায় অত্র পরিদপ্তর কর্তৃক সর্বশেষ জারীকৃত পোল নাম্বারিং সংক্রান্ত সার্কুলার স্মারক নং : ১৭৪৫, তাং-৩১-০১-২০১৭ খ্রিঃ এ বর্ণিত বিষয়াদি অপরিবর্তিত রেখে উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়াদি সংযোজন করতে হবে :

- ১) পোল নাম্বারিং সংক্রান্ত সার্কুলার জারীর পর হতে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিজস্ব জনবল দ্বারা সকল পোলে অর্থাৎ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হতে গ্রাহক প্রাপ্ত পর্যন্ত পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন করতে হবে। কাজের গতি তরাশিত করার জন্য সমিতির নিজস্ব লোকবলসহ আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে প্রতিটি টীমে একজন করে আধা-দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর ২০১৭ এর মধ্যে পোল নাম্বারিং কাজটি বাস্তবায়ন করা।
- ২) সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক পোল নাম্বারিং কাজে ব্যবহৃত Road Mark Color ও Thiner একই ব্র্যান্ডের হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা। বর্ষাকাল চিন্তা করে ৩১ অক্টোবর ২০১৭ এর মধ্যে পোল নাম্বারিং কাজ সম্পন্ন করা।
- ৩) সকল ক্ষেত্রে ৭(সাত)ফুট উচ্চতায় পোল নাম্বারগুলো করা, যাতে করে সহজে সকলের দৃষ্টি গোচর হয় এবং বন্যা প্রবণ এলাকায় ফ্লাড লেভেলের উপরে পোল নাম্বারিং করা।
- ৪) পোল নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক একই সাইজের ব্যাক-গ্রাউন্ড ও কালার এবং একই সাইজের অক্ষর ও কালার ব্যবহারের বিষয় নিশ্চিত করা অর্থাৎ ব্যাক-গ্রাউন্ড এর রং সাদা এবং অক্ষরের রং লাল ব্যবহার করা।
- ৫) পোল নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সকল সমিতি কর্তৃক ব্যাক-গ্রাউন্ড এর প্রস্থের পরিমাপ লেখার লাইনের সংখ্যানুযায়ী নির্ধারণ করা। অর্থাৎ ১ লাইন লেখার জন্য প্রস্থ ৭৬ মিঃমিঃ, ২ লাইন লেখার জন্য প্রস্থ ১৪০ মিঃমিঃ ও ৩ লাইন লেখার জন্য প্রস্থ ২০৫ মিঃমিঃ এবং অক্ষরের সাইজ ৪০ মিঃমিঃ হতে ৫০ মিঃমিঃ নিশ্চিত করা। এছাড়াও লেখার দৈর্ঘ্য পোলের পরিধির চেয়ে বড় না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- ৬) মাঠ পর্যায়ে শুধুমাত্র Starting পোলের ক্ষেত্রে সমিতির সংক্ষিপ্ত নামসহ পূর্ণ পোল নাম্বারিং করতে হবে। অন্যান্য পোলে নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সমিতির সংক্ষিপ্ত নাম লেখার প্রয়োজন নেই। এছাড়া একাধিক সমিতির বর্ডার এলাকার বৈদ্যুতিক লাইনসমূহের পোল নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সমিতির সংক্ষিপ্ত নামসহ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করতে হবে (চিত্র নং-০১ দ্রষ্টব্য)।
- ৭) বাজার এলাকায় ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় সকল ইকুইপমেন্ট (কী-পোল/ কন্ট্রোল পোল) পোলসমূহে অথবা একই ধরনের অন্যান্য কী-পোল/ কন্ট্রোল পোলসমূহে বার বার সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রতি ০৫(পাঁচ)টি ইকুইপমেন্ট পোল (কী-পোল/ কন্ট্রোল পোল) পর পর সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করা এবং অন্যান্য পোলে সংক্ষিপ্ত আকারে পোল নাম্বারিং করা। ফলে পোল নাম্বারিং এর সময় কম লাগবে এবং ব্যয়ও হ্রাস পাবে।
- ৮) সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক পোল নাম্বারিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে অত্র পরিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত পোল নাম্বার প্রেট ও উহার বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালের স্পেসিফিকেশন ও ব্যবহার সংক্রান্ত সার্কুলারের স্মারক নং-৫৪৩৩, তাং-০২-১১-২০১০ ইং এবং বাপবিবো/ পবিস এর মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত ঠিকাদার/মিনি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এর সাথে সম্পাদিত কাজের চুক্তির আওতায় তাদের ওয়ার্ক সিডিউলে বর্ণিত পোল নাম্বারিং আইটেমটি রহিত করা হলো।

- ৯) জিআইএস পরিদপ্তরের সহযোগিতায় অত্র পরিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত সর্ব শেষ সার্কুলার (স্মারক নং ১৭৪৫, তাং ৩১-০১-২০১৭খ্রি.) অনুযায়ী ৩৩কেভি (Double/Triple সার্কিট) লাইনের পোল নাম্বারিং পদ্ধতির অনুরূপ ১১/৬.৩৫/৮০০/২৩০কেভি এর Double/Triple সার্কিট লাইনের পোল নাম্বারিং করা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে যে ফিডারটি উপরে রয়েছে প্রথমে তার নাম্বার লিখতে হবে, এর পর উপর থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ফিডারের নাম্বার পর্যায়ক্রমে এবং সর্বশেষে নিচের ফিডারটির নাম্বার লেখা (চিত্র নং-২ দ্রষ্টব্য)।
- ১০) মাঠ পর্যায়ে Tap পোল হতে বের হওয়া পোলসমূহে ফিডার নাম্বারসহ পোল নাম্বারিং করার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত আকারে Tap নাম্বার এর সাথে পোল নাম্বার লিখতে হবে। এ ছাড়াও একই পোল থেকে মূল ফিডার ও Tap পোলের মধ্যবর্তী স্থানে Push পোল ব্যবহার করা হলে সে ক্ষেত্রে Push পোলের পোল নাম্বারিং নিম্নেবর্ণিত উদাহরণ মোতাবেক বাস্তবায়ন করা (চিত্র নং- ৩ দ্রষ্টব্য)।
- ১১) অন্য কোন সমস্যা না হলে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক প্রতি ৫(পাঁচ) বৎসর পর পর পোল পরিদর্শনের মাধ্যমে পুনরায় পোল নাম্বারিং নিশ্চিত করা এবং বৈদ্যুতিক লাইনের ফিডার পরিবর্তন জনিত কারণে পোল নাম্বার পরিবর্তন হলে; তা নিয়মিতভাবে আপ-ডেট করা।
- ১২) যে সকল উপকেন্দ্রের ১ এর অধিক ইউনিট বিদ্যমান রয়েছে এবং ৬ এর অধিক ফিডার বের করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে নাম্বারিং হবে নিম্নরূপঃ

উদাহরণঃ HA-2B(UI-FAT)-1

এক্ষেত্রে: HA-উপকেন্দ্রের নাম (HASNABAD)

2B- ফিডারের নম্বর

(UI)- ১নং ইউনিট

FAT- ফিডারের নাম (FATULLA)

1- পোল নাম্বার

উল্লেখ্য যে, BPDB ও DESA থেকে অধিগ্রহণকৃত ইনডোর টাইপ উপকেন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে পোল নাম্বারিং করতে হবে।

এমতাবস্থায়, সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক যথাযথভাবে পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন এবং বিতরণ লাইন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপরোক্ত নির্দেশনা অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। এ ছাড়াও বিষয়টি সমিতি কর্তৃক নিয়মিতভাবে স্টাফ সভায় লাইনম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্য এবং জিআইএস পরিদপ্তর কর্তৃক সমিতির প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকবল দ্বারা সমিতির অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হলো।



(মোঃ জালাল উদ্দীন মিয়া)
পরিচালক, এসইএন্ডডি।


অনুলিপি :

- ১। সদস্য (পিএন্ডডি/ডিএন্ডও), বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ/প্রকল্প), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক হিসাব, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক, সিস্টেম অপারেশন (কেঃঅঃ/দঃঅঃ/উঃঅঃ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৬। প্রকল্প পরিচালক, ১.৫মিগ্রাস, ১০০% ডিএনই (ডিএমসিএস/আরআরকেবি), বিডিপি-২/
কেডিপি-২/আরআরডিপি-২/সিএসডিপি-২/ডিডিপি-২, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা জোন, বাপবিবো।
- ৮। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, -----জোন, বাপবিবো।
- ১০। একান্ত সচিব, সদস্য (সমিতি ব্যবস্থাপনা) বাপবিবো, ঢাকা।
- ১১। দলনেতা, সকল উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান।



(জিয়াউল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (চঃ দাঃ), এসইডি।

ক) মাঠ পর্যায়ে শুধুমাত্র Starting পোলের ক্ষেত্রে সমিতির সংক্ষিপ্ত নামসহ পূর্ণ পোল নাম্বারিং করার উদাহরণ নিম্নরূপঃ

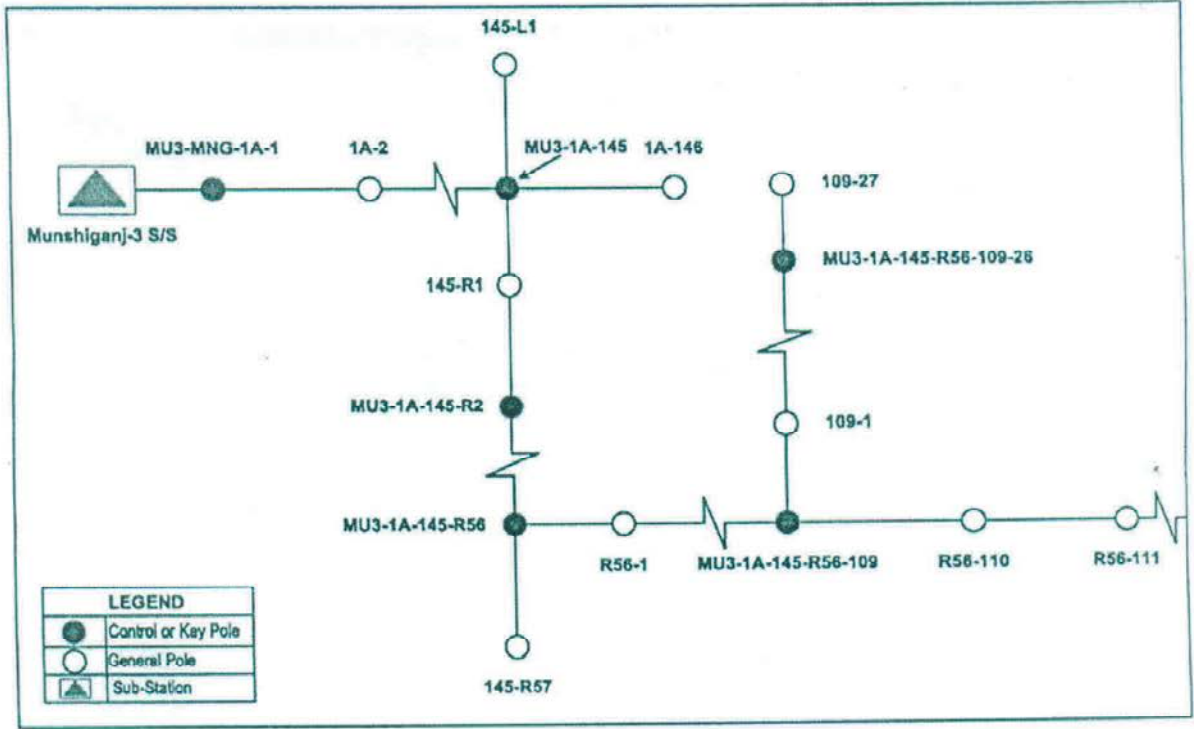

চিত্র নং-১




০২-০৭-২০১৭

(জিয়াউল ইসলাম)

উপ-পরিচালক (সং. নং)

এসইএসটি পরিদপ্তর, কুমিল্লা, ১৩০

খ) ৩৩কেভি (Double/Triple সার্কিট) লাইনের পোল নাম্বারিং পদ্ধতির অনুরূপ ১১/৬.৩৫/.৪৪০/২৩০কেভি এর Double/Triple সার্কিট লাইনের পোল নাম্বারিং করার উদাহরণ নিম্নরূপঃ

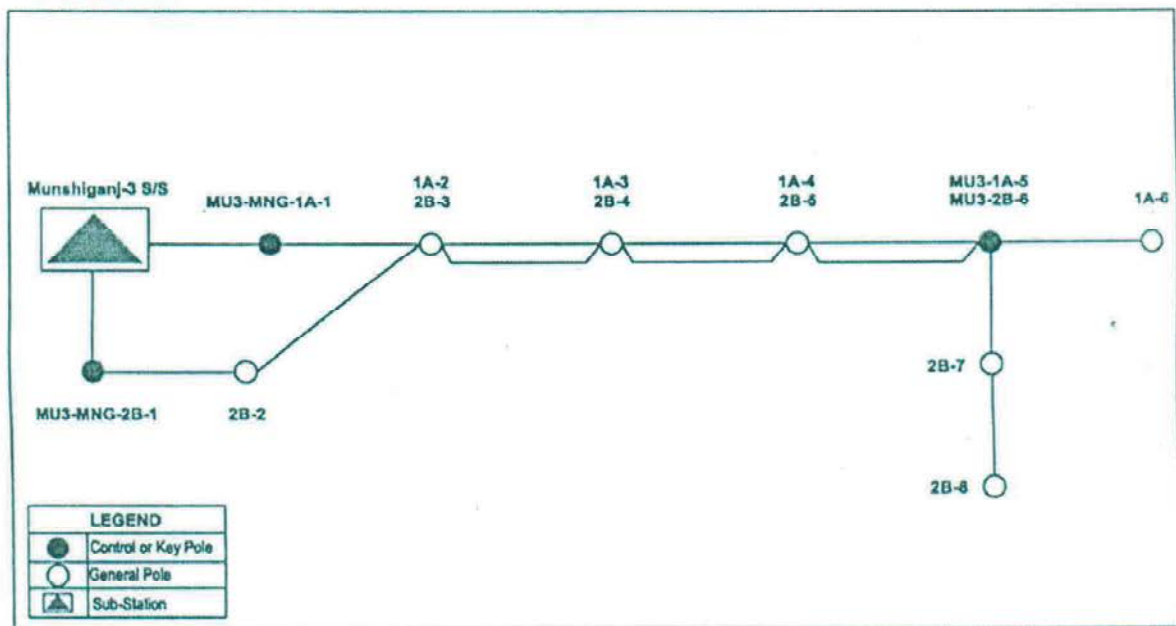

চিত্র নং-২



০২-০৭-২০১৭


(জিয়াউল ইসলাম)

উপ-পরিচালক (সহ দায়)

এসইএসসি পরিদপ্তর, বাপবিদ্যে, ঢাকা।

গ) ট্যাপ পোলে পুশ পোল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং মূল ফিডার পোল ও পরবর্তী ট্যাপ পোলের মধ্যবর্তী স্থানে পুশ পোল ব্যবহার করা হলে সে ক্ষেত্রে পোল নামাংকিং করার উদাহরণ নিম্নরূপঃ

উদাহরণঃ মূল ফিডারের পোল নং MU3-1A-48 ও পরবর্তী ট্যাপ পোল নং 1A-48-1 মধ্যবর্তী পুশ পোলের নং হবে 1A-48-A1 এবং 1A-48-1 ও 1A-48-2 নং ট্যাপ পোলের মধ্যবর্তী স্থানে পুশ পোল ব্যবহার করা হলে সে ক্ষেত্রে পোল নামাংক হবে 1A-48-1A ।

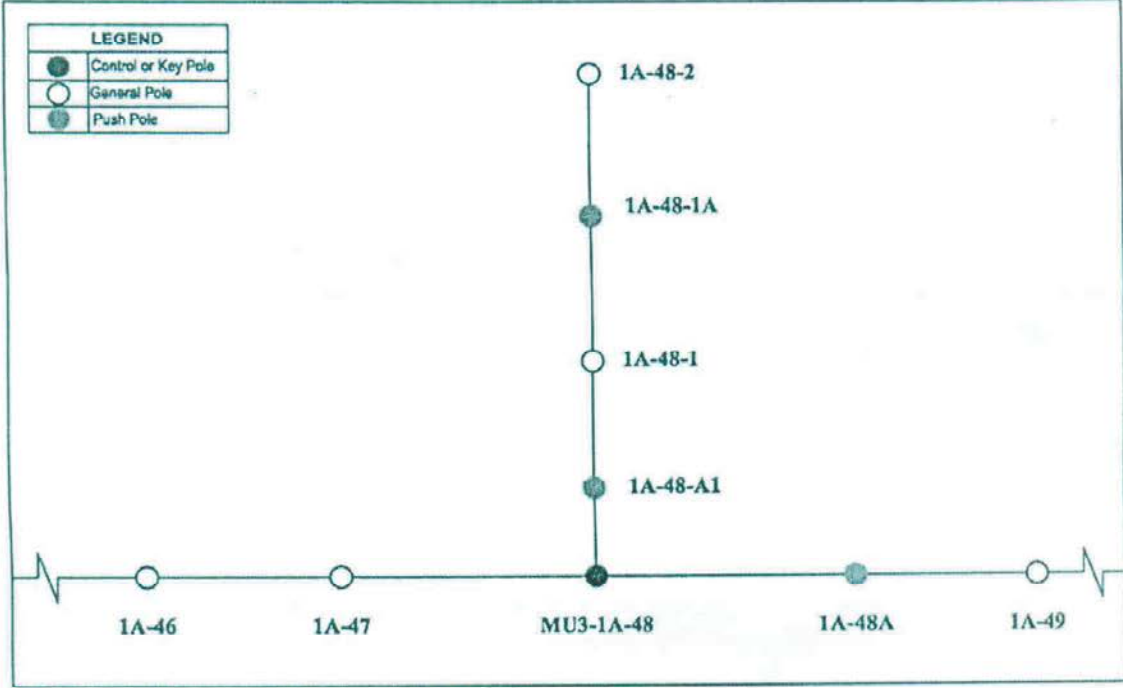

চিত্র নং-৩


০৭-০৭-২০১৭

(জিয়াউল ইসলাম)

উপ-পরিচালক (উপ দপ্তর)

একইএডভি পরিদপ্তর, বাগবাজার, ঢাকা।



বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

১০ (Tech)
১৯/১১/১১
(মোঃ গেলিম মোস্তফা)
পরিচালক
জিআইএস পরিদপ্তর, বাসনিবো, ঢাকা "শেখ হাসিনার উদ্যোগ- ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

সচিবালয়
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
নিকুঞ্জ-২, জোয়ার সাহারা,
খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
ফোন : ০২-৮৯০০৩১৫
ই-মেইল : secyreb@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.reb.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.০৩০.৭১.০১৩.১৭.২১৮

তারিখঃ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

“নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত”

ক) একটি ইউনিফর্ম পদ্ধতিতে প্রতিটি পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে পোল নাম্বার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ নিম্নোক্তভাবে অনুমোদিত হলো :

- (১) পোল নাম্বারিং ব্যবহৃত Road Mark Color ও Thiner একই ব্র্যান্ডের হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং এক্ষেত্রে সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে লাল রঙের অক্ষরে নাম্বারিং করা। বর্ষাকাল মাথায় রেখে ৩১ অক্টোবর ২০১৭ এর মধ্যে পোল নাম্বারিং এর কাজ সম্পন্ন করা;
- (২) সকল ক্ষেত্রে ৭ (সাত) ফুট উচ্চতায় পোল নাম্বারগুলো করা, যাতে করে সহজে সকলের দৃষ্টি গোচর হয় এবং বন্যা প্রবণ এলাকায় ফ্লাড লেভেলের উপরে পোল নাম্বারিং করা;
- (৩) পোল নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সকল সমিতি কর্তৃক একই সাইজের ব্যাকগ্রাউন্ড ও কালার এবং একই সাইজের অক্ষর ও কালার ব্যবহারের বিষয় নিশ্চিত করা অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড এর রং সাদা এবং অক্ষরের রং লাল ব্যবহার করা;
- (৪) পোল নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সকল সমিতি কর্তৃক ব্যাকগ্রাউন্ড এর প্রস্থের পরিমাপ লেখার লাইনের সংখ্যানুযায়ী নির্ধারণ করা। অর্থাৎ ১ লাইন লেখার জন্য প্রস্থ ৭৬ মিঃমিঃ, ২ লাইন লেখার জন্য প্রস্থ ১৪০ মিঃমিঃ ও ৩ লাইন লেখার জন্য প্রস্থ ২০৫ মিঃমিঃ এবং অক্ষরের সাইজ ৪০ মিঃমিঃ হতে ৫০ মিঃমিঃ মিটার নিশ্চিত করা। এছাড়াও লেখার দৈর্ঘ্য পোলের পরিধির চেয়ে বড় না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- (৫) জিআইএস পরিদপ্তরের সহযোগিতায় এসইএডডি পরিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত সর্ব শেষ সার্কুলার অনুযায়ী ৩৩কেভি (Double/Triple সার্কিট) লাইনের পোল নাম্বারিং পদ্ধতির অনুরূপ ১১/৬.৩৫/৮০০/২৩০ কেভি এর Double/Triple সার্কিট লাইনের পোল নাম্বারিং করা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে যে ফিডারটি উপরে রয়েছে প্রথমে তার নাম্বার লিখতে হবে, এর পর উপর থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ফিডারের নাম্বার এবং সর্বশেষে নিচের ফিডারটির নাম্বার লেখা;
- (৬) শুধুমাত্র Starting পোলে সমিতির সংক্ষিপ্ত নামসহ পূর্ণ পোল নাম্বারিং হবে। এছাড়া অন্যান্য পোলে নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সমিতির সংক্ষিপ্ত নাম লেখার প্রয়োজন নেই। একাধিক সমিতির বর্ডার এলাকার বৈদ্যুতিক লাইনসমূহের পোল নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সমিতির সংক্ষিপ্ত নামসহ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং লেখা;
- (৭) Tap পোল হতে বের হওয়া পোলসমূহে ফিডারের নামসহ পোল নাম্বারিং করার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত আকারে Tap নাম্বার এর সাথে পোল নাম্বার লিখা। এ ছাড়াও একই পোল থেকে মূল ফিডার ও Tap পোলে Push পোল ব্যবহার করা হলে সে ক্ষেত্রে Push পোলের পোল নাম্বারিং নিম্নেবর্ণিত উদাহরণ মোতাবেক বাস্তবায়ণ করা; উদাহরণঃ ট্যাপ পোলে পুশ পোল ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন : 1A-48-1 এবং 1A-48-2 নং পোলের মধ্যবর্তী পুশ পোল হলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বার হবে 1A-48-1A। আবার 1A-48 নং পোল এবং পরবর্তী ট্যাপ পোল নং 1A-48-1 এর মধ্যবর্তী পুশ পোল হলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বার হবে 1A-48-A1।

চলমান পাতা-০২

- (৮) বাজার এলাকায় ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় সকল ইকুইপমেন্ট (কী-পোল/ কন্ট্রোল পোল) পোলসমূহে অথবা একই ধরনের অন্যান্য কী-পোল/ কন্ট্রোল পোলসমূহে বার বার সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রতি ০৫(পাঁচ)টি ইকুইপমেন্ট পোল (কী-পোল/ কন্ট্রোল পোল) পর পর সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করা এবং অন্যান্য পোলে সংক্ষিপ্ত আকারে পোল নাম্বারিং করা। ফলে পোল নাম্বারিং এর সময় কম লাগবে এবং ব্যয়ও হ্রাস পাবে;
- (৯) অন্য কোন সমস্যা না হলে সমিতি কর্তৃক প্রতি ৫ বৎসর পর পর পোল পরিদর্শনের মাধ্যমে পুনরায় পোল নাম্বারিং নিশ্চিত করা এবং বৈদ্যুতিক লাইনের ফিডার পরিবর্তন জনিত কারণে পোল নাম্বার পরিবর্তন হলে; তা নিয়মিতভাবে আপ-ডেট করা;
- (১০) পোল নাম্বারিং সংক্রান্ত সার্কুলার জারীর পর হতে সমিতির নিজস্ব জনবল দ্বারা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সালের মধ্যে সকল পোলে অর্থাৎ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার ৩৩/১১কেভি উপকেন্দ্র হতে গ্রাহক প্রাপ্ত পর্যন্ত পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন করা। কাজের গতি তরাস্থিত করার জন্য সমিতির নিজস্ব লোকবলসহ আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনে প্রতিটি টীমে একজন করে আধা-দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পোল নাম্বারিং কাজটি বাস্তবায়ন করা;
- (১১) পোল নাম্বারিং-এর বিষয়ে সমিতির লোকবল-কে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে জোন-ওয়ারী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (১২) এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত পোল নাম্বার প্লেট ও উহার বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালের স্পেসিফিকেশন ও ব্যবহার সংক্রান্ত সার্কুলারের স্মারক নং-৫৪৩৩, তাং-০২-১১-২০১০ ইং এবং বাপবিবো/পবিস এর মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত ঠিকাদার/মিনি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এর সাথে সম্পাদিত কাজের চুক্তির আওতায় তাদের ওয়ার্ক সিডিউলে বর্ণিত পোল নাম্বারিং আইটেমটি রহিত করা;
- (১৩) জিআইএস পরিদপ্তরের সহযোগিতায় এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক পোল নাম্বারিং সংক্রান্ত জারীকৃত সার্কুলার স্মাঃ নং-৪৫২৫, তাং- ১৩-০৯-২০১০ খ্রিঃ; ৮৫, তাং- ৩০-০১-২০১৩ খ্রিঃ এবং ১৭৪৫, তাং-৩১-০১-২০১৭ খ্রিঃ Review করতঃ এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক সংশোধিত সার্কুলার জারী করা;
- (১৪) এ ছাড়াও বাপবিবো/ পবিস এর মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত ঠিকাদার/মিনি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এর সাথে সম্পাদিত কাজের চুক্তির আওতায় তাদের ওয়ার্ক সিডিউলে পোল নাম্বারিং-এর উপর একটি আইটেম রয়েছে। উক্ত আইটেমের জন্য পোল নাম্বারিং মালামালসহ প্রতিটি কাঠের খুঁটির জন্য ৪৩৯/- (চারশত ঊনচল্লিশ) টাকা এবং এসপিসি /আরসিসি পোলের জন্য ৫০১/- (পাঁচ শত এক) টাকা দর নির্ধারিত রয়েছে। পবিস কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন করা হলে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী সমিতির জনবলের ব্যয় ব্যতীত প্রতিটি এসপিসি পোলের জন্য অনুমানিক ৪০-৫০/- টাকা ব্যয় হবে;
- খ) পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের জিআইএস সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- পরিচালক, জিআইএস পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৩৩-০৫-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-এর নির্বাহী কমিটির ১৩তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং-০১/১৩/২০১৭ এর ভিত্তিতে এ আদেশ জারী করা হল।

(খালেদা পারভীন)
সচিব (চঃ দাঃ)
বাপবিবো, ঢাকা।

চলমান পাতা-০৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। পরিচালক, জিআইএস/ এসইএন্ডডি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

০২। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।

০৩। একান্ত সচিব, সদস্য (অর্থ/প্রশাসন/বিতরণ ও পরিচালন/সমিতি ব্যবস্থাপনা/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন),
বাপবিবো, ঢাকা।


(মোঃ আব্দুল আলীম)
ফিল্ড গবেষণা কর্মকর্তা

নং: ১৪৩
তারিখ: ২০/০৮/১৭
জিআইএস পরিদপ্তর
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”
কর্মচারী বিভাগ
কর্মচারী প্রশাসন পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
সদর দপ্তর ভবন, নিকুঞ্জ-২,
খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

Email: rebdpa@gmail.com

UREDS; DCSD Project, BRED.	
1	Project Director, TAPP Project
2	SE, Environment & Social Unit
3	Director, Administrative Management
4	Director, Accounts & Finance Management
5	DD(M) DD(P) DD(H) DD(Sy) DD(A&F)
6	P.A.
Monor:	Signature:
Date: ৩০/০৮/১৭	

স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.০২৫.০৬.২৮১(৪).১৬- ২০৮১

তারিখ:

১৫ চৈত্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৯ মার্চ, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

দপ্তরাদেশ

ডিসেম্বর ২০১৮ সালের মধ্যে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্র হতে গ্রাহক প্রান্ত পর্যন্ত জিআইএস ডেভেলপমেন্ট কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ইউনিফর্ম পদ্ধতিতে প্রতিটি পোলের গায়ে পোল নামাংরিং নিশ্চিত করার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপে ০১টি কমিটি গঠন করা হলোঃ

০১।	সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।	-আঞ্চালিক
০২।	প্রধান প্রকৌশলী (পওপ), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।	-সদস্য
০৩।	পরিচালক, জিআইএস পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।	-সদস্য-সচিব
০৪।	পরিচালক, এসইএডডি পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।	-সদস্য
০৫।	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, মানিকগঞ্জ পবিস।	-সদস্য
০৬।	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।	-সদস্য
০৭।	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, কুমিল্লা পবিস-২।	-সদস্য
০৮।	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, মুন্সিগঞ্জ পবিস।	-সদস্য
০৯।	সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।	-সদস্য

কমিটি কুমিল্লা পবিস-২ সহ আরও ২/১ টি সমিতি পরিদর্শন করে আগামী ১০-০৮-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সুপারিশ উপস্থাপন করবেন।

চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড-এর অনুমোদনক্রমে।

Den (bus)
PA

(মোঃ মাহবুবুল বাশার)
পরিচালক
কর্মচারী প্রশাসন পরিদপ্তর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। নির্বাহী পরিচালক/ নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ)/প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ)/প্রকল্প পরিচালক, আরইইউপি/UREDS;DCSD, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ২। পরিচালক, এসইএডডি/ পবিস উন্নয়ন ও পরিচালন (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)/ (উত্তরাঞ্চল)/ (দক্ষিণাঞ্চল)/ জিআইএস UREDS;DCSD /কার্যক্রম পরিকল্পনা/ সিস্টেম অপারেশন, (কেন্দ্রীয় অঞ্চল), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প-পরিচালক, আরইই-বিডিপি-২/আরইই-কেডিপি-২ / আরইই-আরআরডিপি-২, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রীড ও উপকেন্দ্র/ আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ৫। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, সকল পবিস।
- ৬। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ৭। একান্ত সচিব, সদস্য (অর্থ/প্রশাসন/বিতরণ ও পরিচালন/সমিতি ব্যবস্থাপনা/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

- ১৪৩
২২/০৮/১৭
(তানজিল আহমেদ)
সহকারী পরিচালক (রেকর্ডস)



ISO 9001, ISO 14001 এবং
OHSAS 18001 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড Bangladesh Rural Electrification Board

জিআইএস পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
ফোনঃ ০২-৮৯০০৬৪৫
ই-মেইলঃ gisreb@gmail.com
ওয়েব সাইটঃ www.reb.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.১৪৪.৩২.০০১.১৬.১৮৮

তারিখঃ

১৪ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৮ মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ

বিষয় : ডিসেম্বর ২০১৮ সালের মধ্যে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হইতে গ্রাহক প্রাপ্ত পর্যন্ত জিআইএস ডেভেলপমেন্ট কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

ডিসেম্বর ২০১৮ সালের মধ্যে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হইতে গ্রাহক প্রাপ্ত পর্যন্ত জিআইএস ডেভেলপমেন্ট কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় :

সভাপতি : মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন, চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড।
স্থান : বোর্ড রুম,
সদর দপ্তর ভবন (৩য় তলা), নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
তারিখ : ১৩ মার্চ, ২০১৭ খ্রিঃ, সোমবার।
সময় : সকাল ১০ঃ০০ ঘটিকা।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-‘গ’ এ সংযুক্ত।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। শুরুতে ডিসেম্বর ২০১৮ সালের মধ্যে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হইতে গ্রাহক প্রাপ্ত পর্যন্ত জিআইএস ডেভেলপমেন্ট কাজ বাস্তবায়নের আবশ্যিকতাসহ সভা আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়।

অতঃপর, সভায় বাপবিবোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় জানান যে, সমিতির নিজস্ব জনবল দ্বারা ডিসেম্বর ২০১৮ সালের মধ্যে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হইতে গ্রাহক প্রাপ্ত পর্যন্ত জিআইএস ডেভেলপমেন্ট কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন) মহোদয় বর্তমান বাস্তবতার আলোকে জিআইএস বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পরবর্তীতে, বিভিন্ন সমিতি হতে আগত সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজারগণ সমিতিতে জিআইএস বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। উপস্থিত সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজারগণ সমিতির নিজস্ব লোকবল দ্বারা জিআইএস কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং সমিতির যে সমস্ত লোকবল জিআইএস কাজে নিয়োজিত থাকবেন তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় পরিচালক, জিআইএস জানান যে, সমিতিতে জিআইএস ডেভেলপমেন্ট কাজ বাস্তবায়ন করতে হলে সমিতি কর্তৃক ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হইতে সার্ভিস পোল পর্যন্ত প্রতিটি পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার জানান যে, কুমিল্লা পবিস-২ কর্তৃক ইতিমধ্যে কী-পোল সমূহে হলুদ রংয়ের এনামেল পেইন্ট দ্বারা পোল নাম্বারিং করা হয়েছে; যা ঘষা-ঘষি করলেও সহজে পোল নাম্বারিং উঠবেনা এবং রাতে টর্চ দিয়ে নাম্বার দেখা যাবে মর্মে মত প্রকাশ করেন।

২.০১ আলোচনা :

উপরোক্ত বিভিন্ন আলোচনা শেষে বাপবিবোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ডিসেম্বর ২০১৮ সালের মধ্যে জিআইএস ডেভেলপমেন্ট কাজ বাস্তবায়ন এবং পোল নাম্বারিং সংক্রান্ত বিষয়ে কুমিল্লা পবিস-২ সহ আরও ২/১টি সমিতি পরিদর্শন করে একটি সুপারিশ আগামী ১০-০৪-২০১৭খ্রিঃ তারিখের মধ্যে জমা প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তার সম্মুখে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার পদবী ও কর্মস্থল	মন্তব্য
০১	সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।	আইবায়ক
০২	প্রধান প্রকৌশলী (পওপ), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
০৩	পরিচালক, জিআইএস পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।	সদস্য-সচিব
০৪	পরিচালক, এসইএন্ডডি পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
০৫	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, মানিকগঞ্জ পবিস	সদস্য
০৬	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪	সদস্য
০৭	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, কুমিল্লা পবিস-২	সদস্য
০৮	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, মুন্সিগঞ্জ পবিস	সদস্য
০৯	সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।	সদস্য

৩.০১ সিদ্ধান্ত : বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় :

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১ ডিসেম্বর' ২০১৮ সালের মধ্যে সকল সমিতির বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হইতে গ্রাহক প্রান্ত পর্যন্ত জিআইএস ডেভেলপমেন্ট কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।	জিআইএস পরিদপ্তর ও সকল পবিসসমূহ।
৩.২ ডিসেম্বর' ২০১৮ সালের মধ্যে সকল সমিতির বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হইতে গ্রাহক প্রান্ত পর্যন্ত জিআইএস ডেভেলপমেন্ট কাজ বাস্তবায়ন করতে সমিতি ভিত্তিক কোর টিম গঠন করা।	সকল সমিতির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার।
৩.৩ ডিসেম্বর' ২০১৮ সালের মধ্যে সকল সমিতির বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হইতে গ্রাহক প্রান্ত পর্যন্ত জিআইএস ডেভেলপমেন্ট কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ইউনিফর্ম পদ্ধতিতে প্রতিটি পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার বিষয়ে কুমিল্লা পবিস-২ সহ আরও ২/১টি সমিতি পরিদর্শন করে একটি সুপারিশ আগামী ১০-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে উপস্থাপন করা।	অনুচ্ছেদ-২ এর প্রস্তাবিত কমিটি।
৩.৪ সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (জিআইএস) এর পদবী (Designation) পুনঃ পর্যালোচনা করা।	মানব সম্পদ পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

৪.০১ আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন)
চেয়ারম্যান

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) : প্রযোজ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ।

- ১। সদস্য (অর্থ/প্রশাসন/বিতরণ ও পরিচালন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/পবিস ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ)/প্রকল্প পরিচালক, আরইউপি/ইউআরইডিএস: ডিসিএসডি/ নির্বাহী পরিচালক/ নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, আরআরডিপি-২/কেভিপি-২/বিডিপি-২, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক, এসইএন্ডডি/কার্যক্রম পরিকল্পনা/ সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ)/ মানব সম্পদ/ পবিস,উঃওপঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রীড ও উপকেন্দ্র/ আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৬। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, -----পবিস-১/২/৩/৪।

পাতা-২/২

me samir
22/02/19

22/02/19

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”



ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

এসইএন্ডডি পরিদপ্তর
ট্রেনিং একাডেমি ভবন (৫মতলা)
বাপবিবো, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।
ফোন : ০২-৮৯০০৩২২
e-mail: rebsed@gmail.com

২৭ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

তারিখঃ-----

০৯/০২/২০১৭ খ্রিঃ।

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/

জেনারেল ম্যানেজার,

স্থানীয় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কাজে নিয়োজিত

সকল পবিস।

বিষয়ঃ পবিস এর বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পত্রের বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্মারক নং- ২৭.১২.২৬৩৭.০২২.৪৩.৪১৮.১৭. ১৮৬৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জিআইএস ডাটাবেজ তৈরী এবং বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনে কাজ করার সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সূত্রে বর্ণিত স্মারকের মাধ্যমে বিতরণ লাইনের পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি পত্র প্রদান করা হয়েছে। পবিস কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে উক্ত পত্রে বর্ণিত পোল নাম্বারিং সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রকার সমস্যা/অসুবিধা হলে অসুবিধার কারন এবং সম্ভাব্য সমাধান আপনাদের নিকট হতে জানা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, উক্ত সার্কুলার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হলে, উহার কারণ এবং সম্ভাব্য সমাধান/মতামত (যদি থাকে) আগামী ০৭(সাত)টি কার্যদিবসের মধ্যে অত্র পরিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল। এছাড়া উক্ত সার্কুলারে উল্লেখিত যে কোন বিষয় স্পষ্টায়নের নিমিত্ত জিআইএস পরিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক(কারিগরী)-এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হল।

০৯/০২/১৭

(পরে শ চন্দ্র মন্ডল)

পরিচালক(অঃদাঃ), এসইএন্ডডি।

অনুলিপি(জৈষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

- ০১। সদস্য (পিএন্ডডি/ডিএন্ডও),
- ০২। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৩। প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৪। পরিচালক, সমিতি ব্যবস্থাপনা, (কে/উঃ/দঃ অঃ), প্রশিক্ষণ, জিআইএস পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৫। প্রকল্প পরিচালক, বিডিপি-২, কেডিপি-২, আরআরডিপি-২, ডিএমসিএস/আরআরকেবি, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সকল জোন, বাপবিবো।
- ০৭। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৮। দলনেতা, সকল উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান।
- ০৯। রিটেইনার প্রকৌশলী, সকল পবিস।
- ১০। অফিস/ মাস্টার কপি।

০৭-০২-২০১৭

(জিয়াউল ইসলাম)

উপ-পরিচালক (কারিগরী), চঃদাঃ



ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

বাংলাদেশ রুরাল বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

এসইএন্ডডি পরিদপ্তর
ট্রেনিং একাডেমি ভবন (৫ম তলা)
বাপবিবো, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।
ফোন : ০২-৮৯০০৩২২
e-mail: rebsed@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.০২২.৪২.৩৩০.১৭. ২৭৪৫

তারিখঃ ১৮ মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
৩১ জানুয়ারী ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/
জেনারেল ম্যানেজার

.....সকল পবিস।

বিষয়ঃ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক পবিস এর বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ণ প্রসঙ্গে।

সূত্র নং (১) : এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত পত্রের স্মারক নং-৪৫২৫, তারিখঃ ১৩-০৯-২০১০ খ্রিঃ।

(২) : এতদসংক্রান্ত সংশোধনীর স্মারক নং-৮৫, তারিখ : ৩০-০১-২০১৩ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রদ্বয়ের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জিআইএস ডাটা বেজ তৈরী এবং বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের কাজ করার সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিগত ৩০-১১-২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী(সংযুক্ত) অনুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাপবিবোর্ডের বৈদ্যুতিক লাইনের পোল নাম্বারিং এর বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে :


সিদ্ধান্ত :

- ক) ৩৩/১১/৬.৩৫/০.৪/০.২৩ কেভি লাইনের পোল নাম্বার এসইএন্ডডি পরিদপ্তরের সার্কুলার স্মারক নং-৪৫২৫ তারিখঃ ১৩-০৯-২০১০ খ্রিঃ এবং স্মারক নং-৮৫, তারিখ : ৩০-০১-২০১৩ খ্রিঃ অনুযায়ী ১৩(তেরো) ধরনের কন্ট্রোল পোলের (ফিডারের/লাইনের প্রথম পোল (Starting Pole), টেপিং পোল, ক্রস সেকশন পোল, এ্যাংগেল পোল, রোড/রেল/নদী/গভীর ও বড় জলাশয়/হ্রদ ইত্যাদি ক্রসিং এর উভয় পাশের পোল অথবা দৃশ্যমান হলে যে কোন এক পাশের পোল, সেকশনলাইজিং পোল, ডেড-এন্ড পোল, ইকুইপমেন্ট পোল এবং পুশ পোল ইত্যাদি) বর্ণিত কন্ট্রোল পোলসমূহে সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করা এবং অন্যান্য সকল পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা সংক্ষিপ্ত আকারে পোল নাম্বার প্রদান/লিখন বাস্তবায়ন করা ;
- খ) এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক আলোচ্য সার্কুলার জারী করার পর হতে সকল সমিতি কর্তৃক ৩৩/১১/৬.৩৫/০.৪/০.২৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইনসহ সার্ভিস পোল পর্যন্ত Staking Sheet, As built Staking Sheet এবং কম্পিউটারে Microsoft Excel Sheet এ সম্পূর্ণ পোল নাম্বার লিখলেও পোলের গায়ে জিআইএস পরিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত সংযুক্ত বর্ণনা মোতাবেক পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন করা ;
- গ) অনতিবিলম্বে সকল নতুন ৩৩/১১/৬.৩৫/০.৪/০.২৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন এর Staking Sheet এবং As built Staking Sheet এ বর্ণিত সার্কুলার অনুযায়ী পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

- ঘ) জিআইএস ডাট-বেজে সংক্ষিপ্ত পোল নাম্বার না লিখে পূর্ণাংগ/বিস্তারিত পোল নাম্বার (সংযুক্ত নমুনা মোতাবেক) লিখার কাজটি বাস্তবায়ন করা।

এমতাব্যস্থায়, উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ অনুসরণ করতঃ পোল নাম্বারিং এবং লাইন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। আলোচ্য পত্রটি বাপবিবো/ সমিতির নিয়মিত সকল স্টাফ সভায় পাঠ করে শুনালে সকল লাইন ক্রুসহ ও সংশ্লিষ্টদের কাজে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা যায়।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে।




(মোঃ জালালউদ্দীন মিয়া)
পরিচালক, এসইএন্ডডি

অনুলিপি(জৈষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। সদস্য (পিএন্ডডি/ডিএন্ডও),
- ০২। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৩। প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৪। পরিচালক, সমিতি ব্যবস্থাপনা, (কে/উঃ/দঃ অঃ), প্রশিক্ষণ, জিআইএস পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৫। প্রকল্প পরিচালক, বিডিপি-২, কেডিপি-২, আরআরডিপি-২, ডিএমসিএস/আরআরকেবি, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সকল জোন, বাপবিবো।
- ০৭। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৮। দলনেতা, সকল পবিস।
- ০৯। রিটেইনার প্রকৌশলী, সকল পবিস।
- ১০। অফিস/ মাস্টার কপি

উপরে বর্ণিত সার্কুলার অনুসরণ করে Staking Sheet, As built Staking Sheet প্রস্তুত করা এবং সকল প্রকার স্ট্যাডি প্রতিবেদন তৈরীর ক্ষেত্রে পোল নাম্বার আপডেট করে প্রস্তুতকৃত সিঙ্গেল লাইন ডায়গ্রাম ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হল।



(জিয়াউল ইসলাম)

উপ-পরিচালক (কারিগরী), চঃদাঃ

বিষয় : পবিস এর বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের পোল নাম্বারিং করা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

০১। ৩০-১১-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁর অফিস কক্ষে উল্লিখিত বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন :

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১)	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক	প্রধান প্রকৌশলী (পওপ), চঃ দাঃ ও প্রকল্প পরিচালক, ১.৮ এমসিসিপি।
০২)	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল	প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প), চঃ দাঃ ও প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস।
০৩)	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	পরিচালক, জিআইএস।
০৪)	জনাব জিয়াউল ইসলাম	উপ-পরিচালক (কারিগরী), চঃ দাঃ, এসইএন্ডডি পরিদপ্তর।
০৫)	জনাব মোঃ আবুল মনসুর চৌধুরী	উপ-পরিচালক (কারিগরী), চঃ দাঃ।
০৬)	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	সহকারী জিআইএস স্পেশালিস্ট।

০২। আলোচনা :

ক) এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত পত্রের স্মারক নং-৪৫২৫, তারিখঃ ১৩-০৯-২০১০ খ্রিঃ এবং এতদসংক্রান্ত সংশোধনীর স্মারক নং-৮৫, তারিখ : ৩০-০১-২০১৩খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১১/৬.৩৫/০.৪/০.২৩কেভি লাইনের পোল নাম্বারিং প্রদান সংক্রান্ত সার্কুলার রয়েছে। উক্ত সার্কুলারে ১৩(তেরো) ধরনের কন্ট্রোল পোলের (ফিডারের/লাইনের প্রথম পোল (Starting Pole), টেপিং পোল, ক্রস সেকশন পোল, এ্যাংগেল পোল, রোড/রেল/নদী/গভীর ও বড় জলাশয়/হ্রদ ইত্যাদি ক্রসিং এর উভয় পাশের পোল অথবা দৃশ্যমান হলে যে কোন এক পাশের পোল, সেকশনলাইজিং পোল, ডেড-এন্ড পোল, ইকুইপমেন্ট পোল এবং পুশ পোল ইত্যাদি) পোল নাম্বারিং করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে এবং সে অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্লটের মাধ্যমে পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং করা হয়েছে কিন্তু ৩৩ কেভি সোর্স লাইনসহ অন্যান্য পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং করা হয়নি। জিআইএস ডাটাবেজ তৈরী এবং লাইনে কাজ করার সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল পোলে পোল নাম্বারিং করার বিষয়ে সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন) মহোদয় সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।

খ) সভায় সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন) মহোদয় জিআইএস পরিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন করার সময় সমিতির আইডি নাম্বার, যা প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) এর দপ্তর হতে ইতোপূর্বে জারী করা হয়েছে, তা সংগ্রহ করতঃ সমিতিতে Existing Document, As built Staking Sheet এ লিখিত পোল নাম্বার অপরিবর্তিত রেখে অর্থাৎ বর্তমান As built Staking Sheet এর পোল নাম্বারিং এর সাথে সমন্বয় করে পোল নাম্বারিং নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ছাড়াও তিনি সম্পূর্ণ পোল নাম্বার Staking Sheet, As built Staking Sheet এবং Microsoft Excel Sheet এ লিখা হলেও পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা সংক্ষিপ্ত আকারে পোল নাম্বার লিখা থাকতে হবে অর্থাৎ পোল নাম্বারের শেষ অংশ পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা লিখা থাকতে হবে (নমুনা পৃঃ নং-১ হতে ১১ পর্যন্ত) মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন।

গ) ইউআরইডিএস প্রকল্পের আওতাধীন ৩৯টি পবিস (বর্তমানে ৪৩টি পবিস) এর ৩৩ কেভি লাইনের জিআইএস কাজের জন্য ০৪(চার)টি পদ্ধতিতে (সংযুক্ত কপি পৃঃ নং-০১-০৪) জিআইএস পরিদপ্তর কর্তৃক পোল নাম্বারিং করতঃ যে, জিআইএস ডাটা-বেজ তৈরী করা হয়েছে, তা ফিল্ড পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে মর্মে সকলে একমত প্রকাশ করেন। প্রধান প্রকৌশলী (প ও প) মত প্রকাশ করেন যে এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত পত্রের স্মারক নং-৪৫২৫, তারিখঃ ১৩-০৯-২০১০ খ্রিঃ এবং এতদসংক্রান্ত সংশোধনীর স্মারক নং-৮৫, তারিখ : ৩০-০১-২০১৩খ্রিঃ এর নিয়মানুযায়ী একই পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ৩৩ কেভি সোর্স লাইনের পোল নাম্বারিং করা যেতে পারে। অর্থাৎ ইতোমধ্যে কোন পবিস পূর্বের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পোল নাম্বার প্রদান করে থাকলে এবং উহা সহসা পরিবর্তন করা সম্ভব না হলে অথবা As built Staking Sheet এ প্রদত্ত পোল নাম্বারিং অনুযায়ী কম্পিউটারে Microsoft Excel Sheet এ পোল নাম্বারের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে Microsoft Excel Sheet এর প্রথম ও দ্বিতীয় কলাম নিম্নরূপ হবে :

(a) "Pole Number As per Latest BREB Circular"- প্রথম কলাম


(b) "Pole Number As per As built Staking Sheet"- দ্বিতীয় কলাম

- ঘ) প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) মত প্রকাশ করেন যে, অনতিবিলম্বে সকল নতুন লাইনের ক্ষেত্রে BREQ কর্তৃক জারীকৃত নতুন সার্কুলার অনুযায়ী Staking Sheet এবং As built Staking Sheet এ পোল নাম্বারিং করা যেতে পারে। এ বিষয়ে এসইএন্ডডি পরিদপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটি সার্কুলার জারী করা যেতে পারে।
- ঙ) এতদসংক্রান্ত সার্কুলার জারী করার পর হতে উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী সকল সমিতি কর্তৃক ৩৩/১১/৬.৩৫/০.৪/০.২৩ কেভি এইচটি/এলটি লাইনসহ সার্ভিস পোল পর্যন্ত পোল নাম্বার প্রদান বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।


০৩। সিদ্ধান্ত :

- ক) ৩৩/১১/৬.৩৫/০.৪/০.২৩কেভি লাইনের পোল নাম্বার এসইএন্ডডি পরিদপ্তরের সার্কুলার স্মারক নং-৪৫২৫ তারিখঃ ১৩-০৯-২০১০ খ্রিঃ এবং স্মারক নং-৮৫, তারিখ : ৩০-০১-২০১৩ খ্রিঃ অনুযায়ী টোকা ২(ক) এ বর্ণিত কন্ট্রোল পোলসমূহে সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং (সংযুক্ত নমুনা পৃঃ নং ০১ হতে ১১ পর্যন্ত) করা এবং অন্যান্য সকল পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা সংক্ষিপ্ত আকারে পোল নাম্বার প্রদান/লিখন বাস্তবায়ন করার বিষয়ে এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক এতদসংক্রান্ত সার্কুলার জারী করা;
- খ) এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক এতদসংক্রান্ত সার্কুলার জারী করার পর হতে সকল সমিতি কর্তৃক ৩৩/১১/৬.৩৫/০.৪/০.২৩কেভি বৈদ্যুতিক লাইনসহ সার্ভিস পোল পর্যন্ত Staking Sheet, As built Staking Sheet এবং কম্পিউটারে Microsoft Excel Sheet এ সম্পূর্ণ পোল নাম্বার লিখলেও পোলের গায়ে জিআইএস পরিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এবং এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত আকারে অর্থাৎ অত্রসাথ সংযুক্ত নমুনা (পৃঃ নং ০১ হতে ১১ পর্যন্ত) মোতাবেক পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন করা ;
- গ) অনতিবিলম্বে সকল নতুন ৩৩/১১/৬.৩৫/০.৪/০.২৩কেভি বৈদ্যুতিক লাইন এর Staking Sheet এবং As built Staking Sheet এ এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত নতুন সার্কুলার অনুযায়ী পোল নাম্বারিং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- ঘ) জিআইএস ডাট-বেজে সংক্ষিপ্ত পোল নাম্বার না লিখে পূর্ণাঙ্গ/বিস্তারিত পোল নাম্বার (সংযুক্ত নমুনা পৃঃ নং ০১ হতে ১১ পর্যন্ত) লিখা বাস্তবায়ন করা।

৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কাজ শেষ করেন।


০৪-০১-২০১৭
(মোঃ মনিরুজ্জামান)

সহকারী জিআইএস স্পেশালিস্ট,
জিআইএস পরিদপ্তর।


০৪-০১-১৭
(মোঃ আবুল মনসুর চৌধুরী)

উপ-পরিচালক (কারিগরি) চঃ দাঃ,
জিআইএস পরিদপ্তর।


০৪-০১-২০১৭
(জিয়াউল ইসলাম)

উপ-পরিচালক (কারিগরি) চঃ দাঃ,
এসইএন্ডডি পরিদপ্তর।


০৪/০১/১৭
(মোঃ গোলাম মোস্তাফিজ)
পরিচালক, জিআইএস।


০৪/০১/১৭
(মোঃ মোস্তাফা কামাল)
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প), চঃ দাঃ ও
প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস।



০৪/০১/২০১৭
(মোঃ আব্দুল খালেক)
প্রধান প্রকৌশলী (পওপ), চঃ দাঃ ও
প্রকল্প পরিচালক, ১.৮ এমসিসিপি।


০৪/০১/১৭
(মোঃ মিজানুর রহমান খান)
সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন)।


বিষয় : ৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইনের পোল নাম্বারিং পদ্ধতি।

পদ্ধতি নং-০১ঃ ৩৩ কেভি লাইনের সোর্স লাইন গ্রীড অথবা পাওয়ার প্ল্যান্ট হলে এবং সেখান থেকে একটি ফিডার বের হয়ে চলমান থাকলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

ক) প্রথমে গ্রীড এর জন্য G এবং পাওয়ার প্ল্যান্ট এর জন্য P লিখতে হবে এর পর গ্রীড/পাওয়ার প্ল্যান্টের নামের প্রথম ০৩টি অক্ষর, হাইপেন (-) দিয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়ার (প্রকল্প) এর দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী পবিস কোড ক্যারেক্টার, হাইপেন (-) দিয়ে ফিডারের নামের প্রথম তিন অক্ষর, তারপর হাইপেন (-) দিয়ে পোল নাম্বর লিখতে হবে। যেমনঃ-৩৩ কেভি সোর্স যদি গ্রীড হয় এবং গ্রীডের নাম SAVAR, সমিতির নাম Dhaka PBS-1 এবং ফিডারের নাম BISMILE হয়, সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ Pole Number হবেঃ- GSAV-DH1-BIS-1, GSAV-DH1-BIS-2, GSAV-DH1-BIS-3 ইত্যাদি {চিত্র নং-০১(ক) দ্রষ্টব্য}।

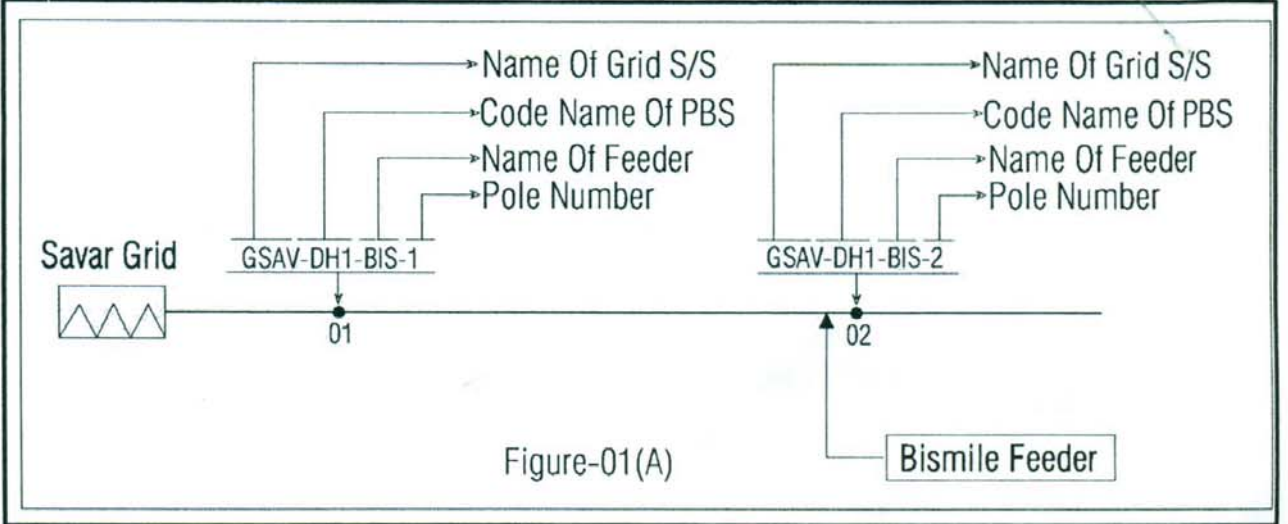

খ) ৩৩ কেভি সোর্স যদি পাওয়ার প্ল্যান্ট হয় এবং পাওয়ার প্ল্যান্টের নাম Ashulia Power Plant, সমিতির নাম Dhaka PBS-1 এবং ফিডারের নাম Jirabo হয়, সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ Pole Number হবে- PASH-DH1-JIR-1, PASH-DH1-JIR-2, PASH-DH1-JIR-3 ইত্যাদি {চিত্র নং-০১(খ) দ্রষ্টব্য}।

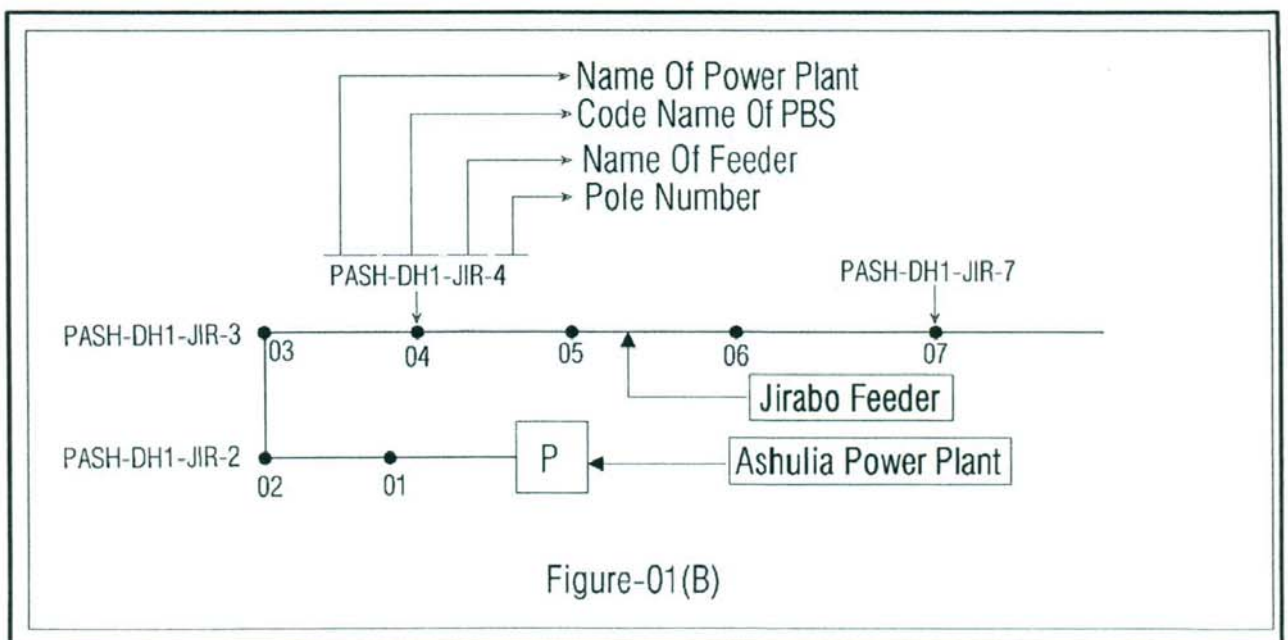

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

[Signature]

পদ্ধতি নং- ০২ঃ ৩৩ কেভি সোর্স লাইন যদি গ্রীড অথবা পাওয়ার প্ল্যান্ট হয় এবং সেখান থেকে একাধিক ফিডার বের হয়ে কোন একটি পোলে Double CKT, Triple CKT ইত্যাদি হয়ে চলমান থাকলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

ক) এ ক্ষেত্রে ১ (ক ও খ) নং পদ্ধতির ন্যায় গ্রীড/ পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং পোল নাম্বার পদ্ধতি অনুসরণ করতঃ Double CKT অথবা Triple CKT এর পোল নাম্বার সংশ্লিষ্ট পোলে অবলিগ (/) দিয়ে অথবা উপর/নীচে আলাদা আলাদাভাবে লিখতে হবে {একই পোলে একাধিক ফিডার (Double CKT অথবা Triple CKT) চলমান থাকলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং করতে উপরের ফিডারের নাম্বার আগে এবং পরের ফিডারের পোল নাম্বারগুলো পর্যায়ক্রমে নীচের দিকে লিখতে হবে}। যেমন-Double CKTএর ক্ষেত্রে SAVAR গ্রীডের BISMILE ফিডারের ৫নং পোল ও JAHANJIRNAGAR ফিডারের ৯ নং পোল দুইটি কোন এক পোলে Common হয়ে চলমান থাকলে সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং হবে ঃ GSAV-DH1-BIS-5/ GSAV-DH1-JAH-9 ইত্যাদি (চিত্র নং-০২ দ্রষ্টব্য)।

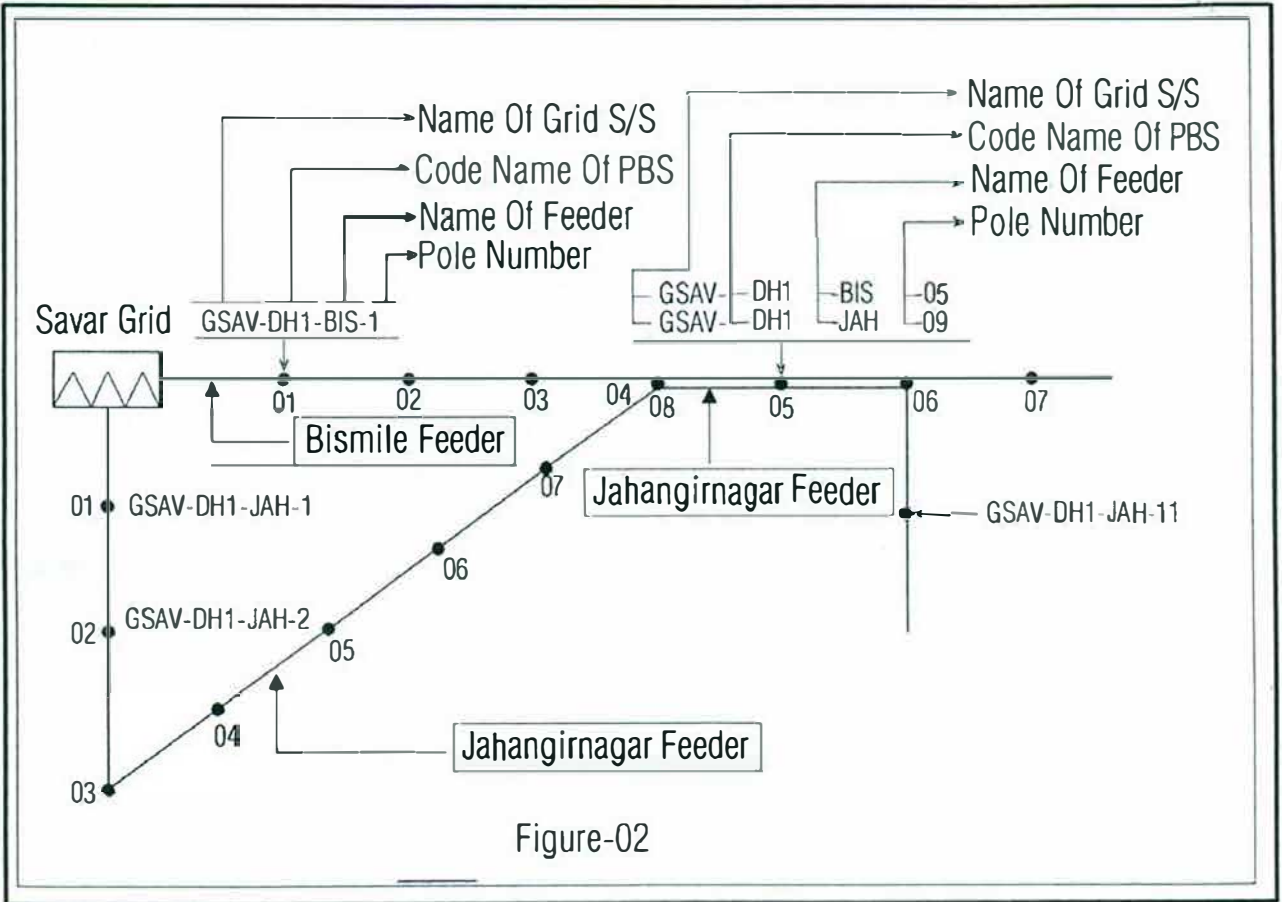

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]


[Signature]

পদ্ধতি নং-০৩ঃ ৩৩ কেভি ফিডার বা সোর্স (Single/Double/TripleCKT) লাইন হতে কোন Tap Line বের হলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

- ক) ১ম ও ২য় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পোল নাম্বারিং করতঃ যে পোল থেকে শুধুমাত্র একদিকে Tap Line বের হলে; সেই পোলের পোল নাম্বারের সাথে হাইপেন (-) দিয়ে Tap Line এর পোল নাম্বার লিখে পোল নাম্বারিং করতে হবে। যেমনঃ GSAV-DH1-BIS-4-1 (চিত্র নং-০৩ দ্রষ্টব্য)।

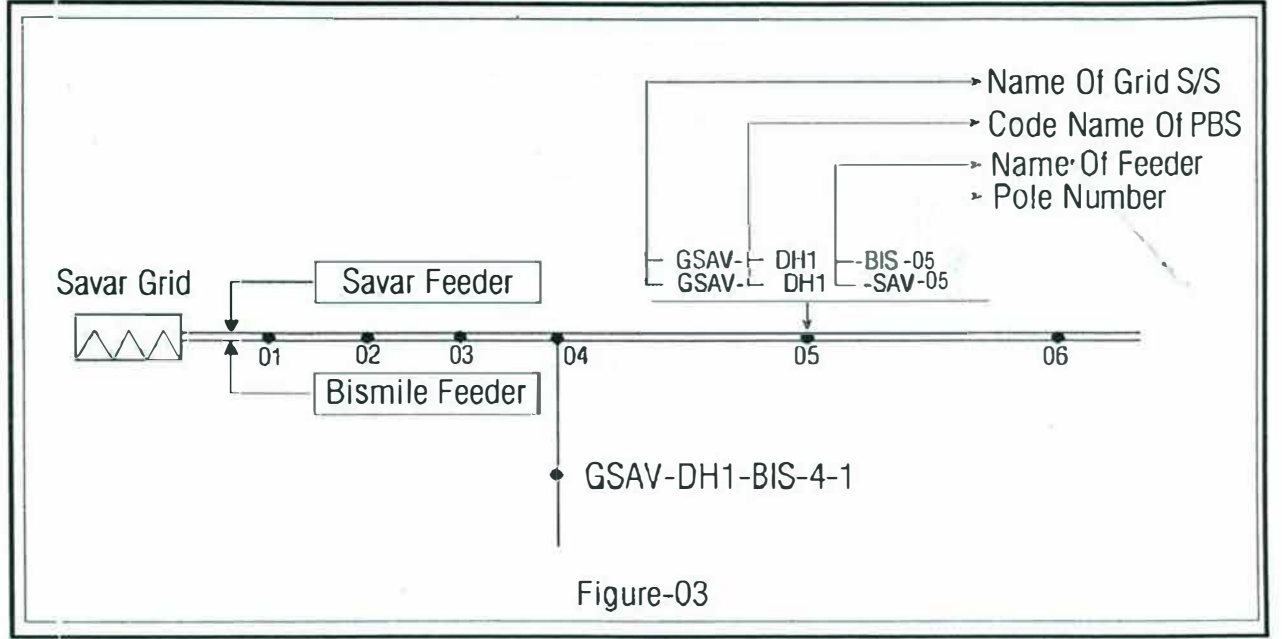


- খ) যদি একই পোল থেকে ডান এবং বাম উভয় দিকে Tap Line বের হয় সেক্ষেত্রে ৩৩কেভি সোর্স পিছনে রেখে পোল নাম্বারের সাথে ডান দিকের জন্য R (Right) এবং বাম দিকের জন্য L (Left) যুক্ত করে পোল নাম্বারিং করতে হবে। যেমনঃ GSAV-DH1-BIS-4-L1 এবং GSAV-DH1-BIS-4- R1 ইত্যাদি (চিত্র নং-০৪ দ্রষ্টব্য)।

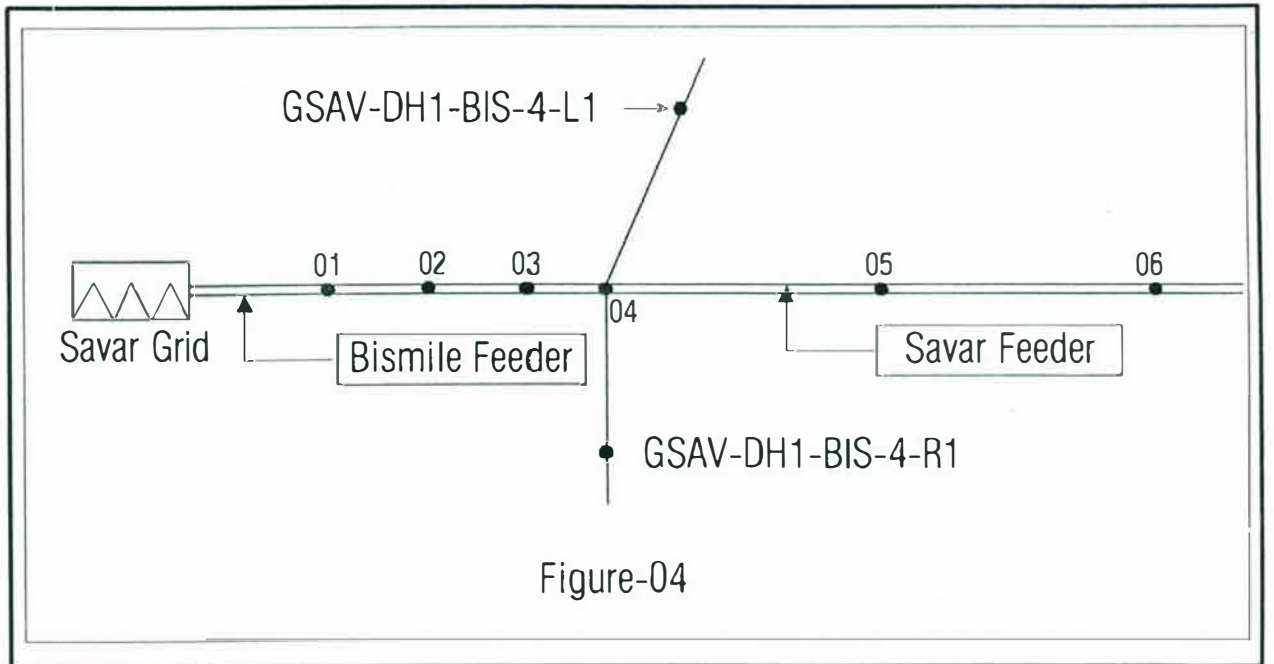

পদ্ধতি নং-০৪ঃ ৩৩ কেভি সোর্স লাইন যদি একাধিক গ্রীড/পাওয়ার প্ল্যান্ট হয় এবং কোন একটি পোলে সেগুলো

Common হয়ে চলমান থাকলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ


পোল নাম্বারিং এর ১ম ও ২য় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পোল নাম্বারিং করতঃ যে পোলে গিয়ে পাওয়ার প্ল্যান্ট লাইন মিলিত হবে তার পূর্বের পোলটি ঐ পাওয়ার প্ল্যান্ট এর শেষ পোল হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন চিত্র নং-০৫ অনুযায়ী Jirabo ফিডারের পোল নাম্বার PASH-DH1-JIR-6 এবং BISMILE ফিডারের পোল নাম্বার GSAV-DH1-BIS-4 শেষ পোল হিসেবে বিবেচিত হবে। পাশাপাশী BISMILE ফিডারের পোল নাম্বার GSAV-DH1-BIS-5, Common পোল হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে Common পোল সমূহের নাম্বার ২নং পদ্ধতির ন্যায় সংশ্লিষ্ট পোলে উপর/নীচে অথবা আলাদা আলাদা ভাবে লিখতে হবে। যেমনঃ- GSAV-DH1-BIS-5/ PASH-DH1-JIR-7, GSAV-DH1-BIS-6/ PASH-DH1-JIR-8 ইত্যাদি হবে (চিত্র নং-০৫ দ্রষ্টব্য)।

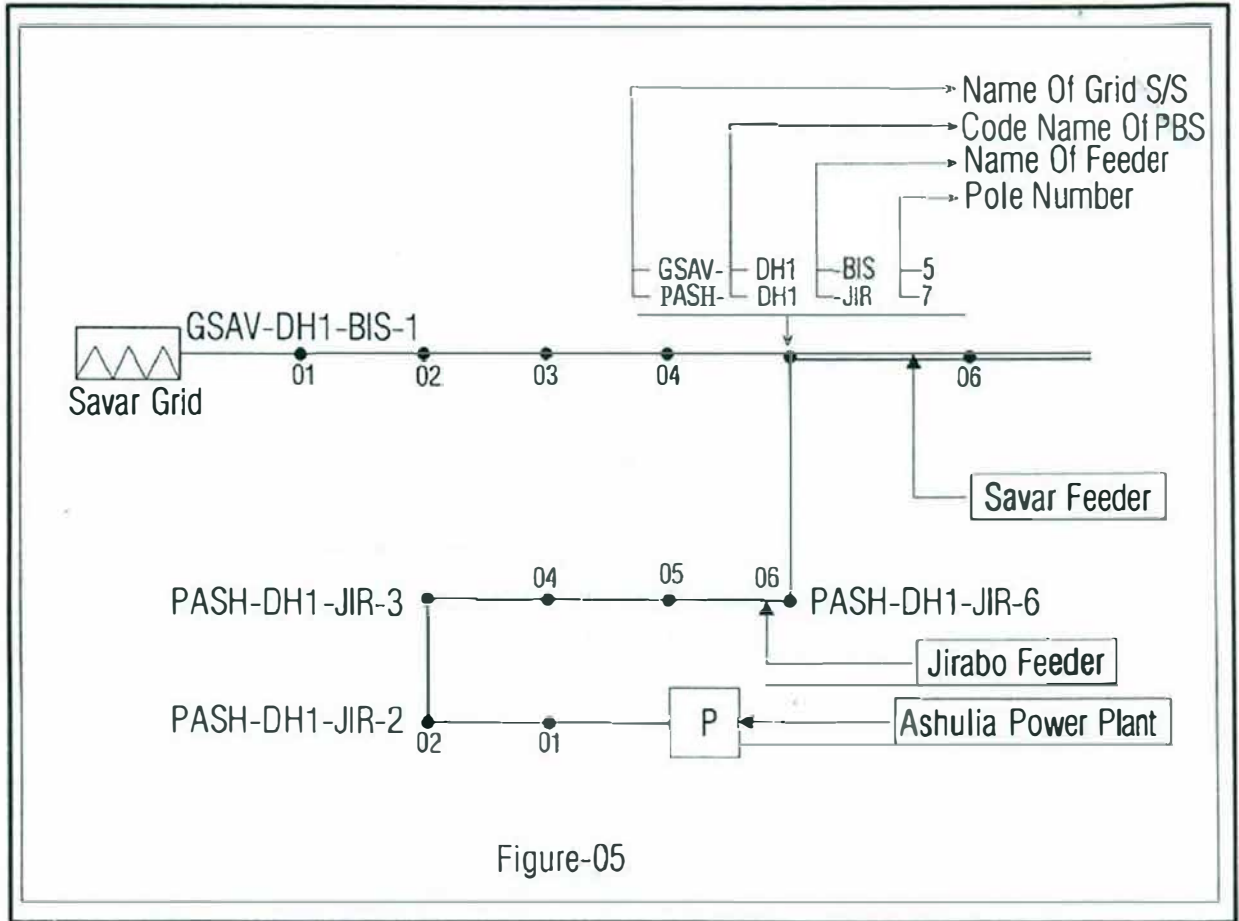


বিষয় : ৩৩ কেভি লাইনের পোলের গায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে পোল নাম্বারিং এর উদাহরণ :

পদ্ধতি নং-০১ :

- ক) ১নং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বব ডকুমেন্ট এ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা শুধুমাত্র পোল নাম্বারিং এর ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন :- BIS-2, BIS-3 ইত্যাদি {চিত্র নং-০১(ক) দ্রষ্টব্য}।

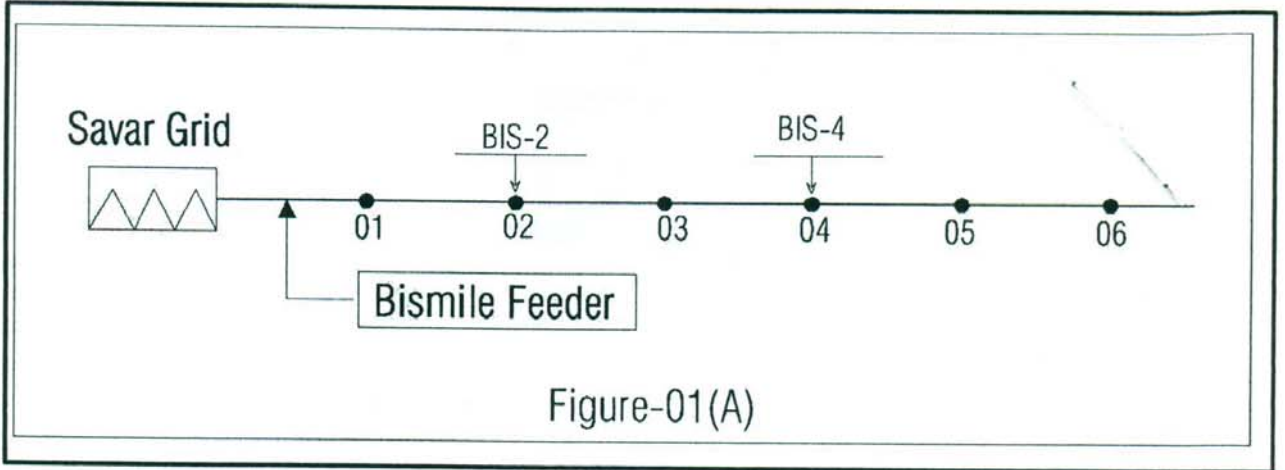

- খ) ১নং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বব ডকুমেন্ট এ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা শুধুমাত্র পোল নাম্বারিং এর ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন :- JIR-5, JIR-6, JIR-7 ইত্যাদি {চিত্র নং-০১(খ) দ্রষ্টব্য}।

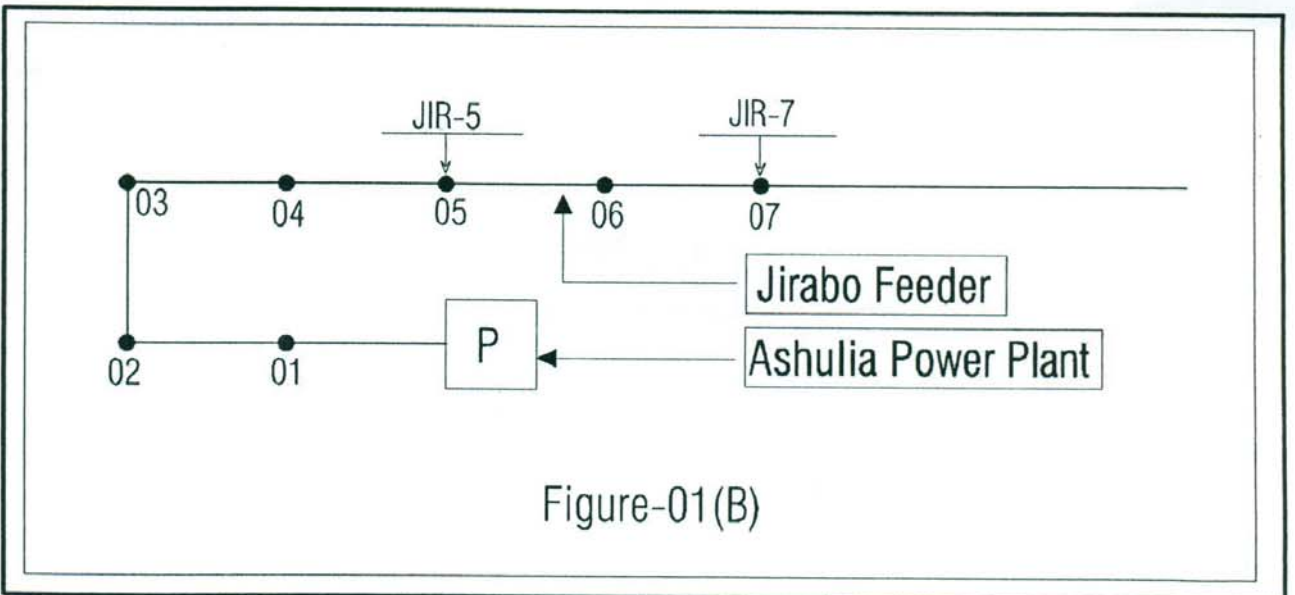


[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]


পদ্ধতি নং-০২ঃ ২নং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বব ডকুমেন্ট এ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে উপর/ নীচে পেইন্ট দ্বারা শুধুমাত্র পোল নাম্বারিং এর ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন :- BIS-5/ JIR-9, BIS-6/ JIR-10 ইত্যাদি (চিত্র নং-০২ দ্রষ্টব্য)।

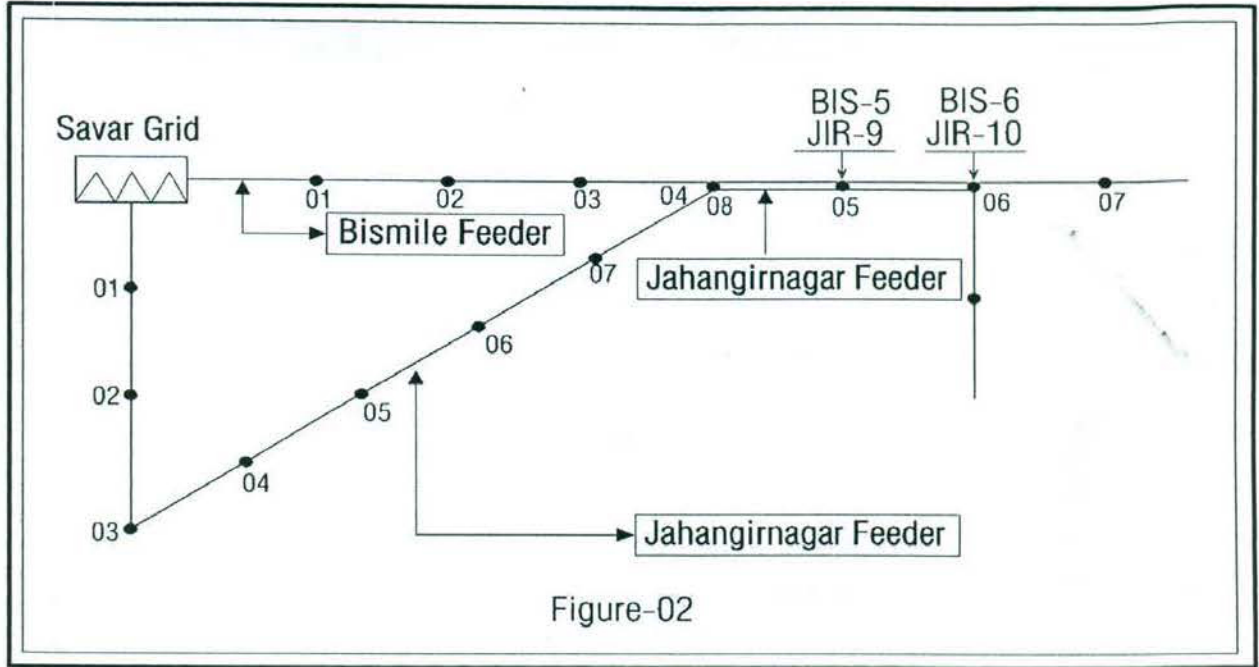


পদ্ধতি নং-০৩ঃ ৩(ক) নং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বব ডকুমেন্ট এ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে উপর/ নীচে পেইন্ট দ্বারা শুধুমাত্র পোল নাম্বারিং এর ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন :- BIS-4-1 ও BIS-4/ SAV-5, BIS-5/ SAV-6 ইত্যাদি {চিত্র নং-০৩ দ্রষ্টব্য}।

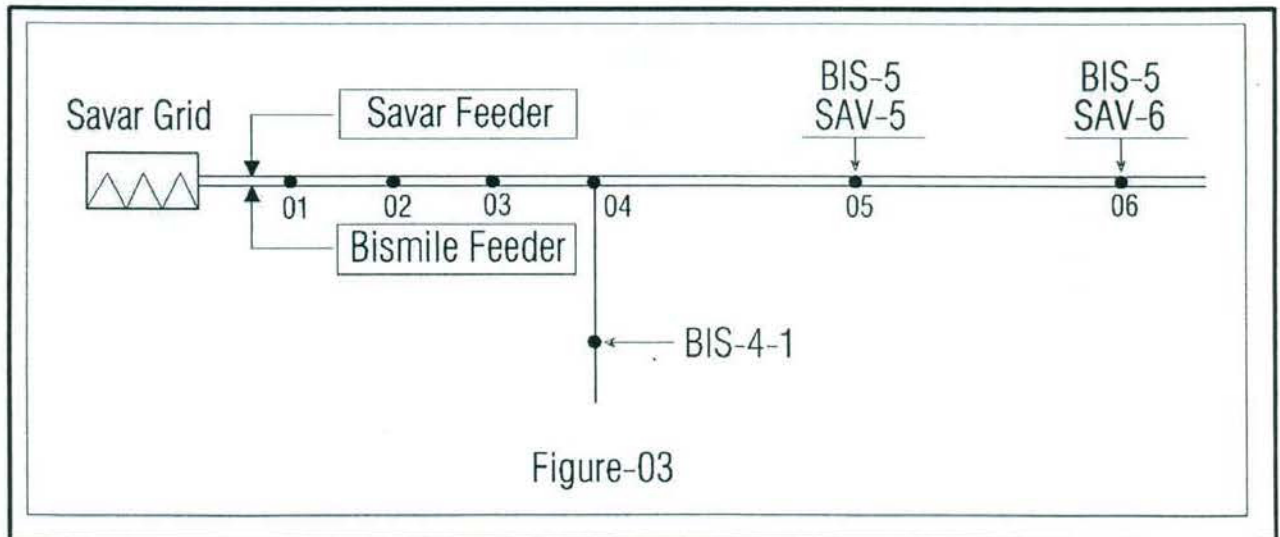

পদ্ধতি নং-০৪ঃ ৩(খ) নং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বব ডকুমেন্ট এ পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা শুধুমাত্র পোল নাম্বারিং এর ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন :- BIS-4-L1, BIS-4-R1 ইত্যাদি (চিত্র নং-০৪ দ্রষ্টব্য)।

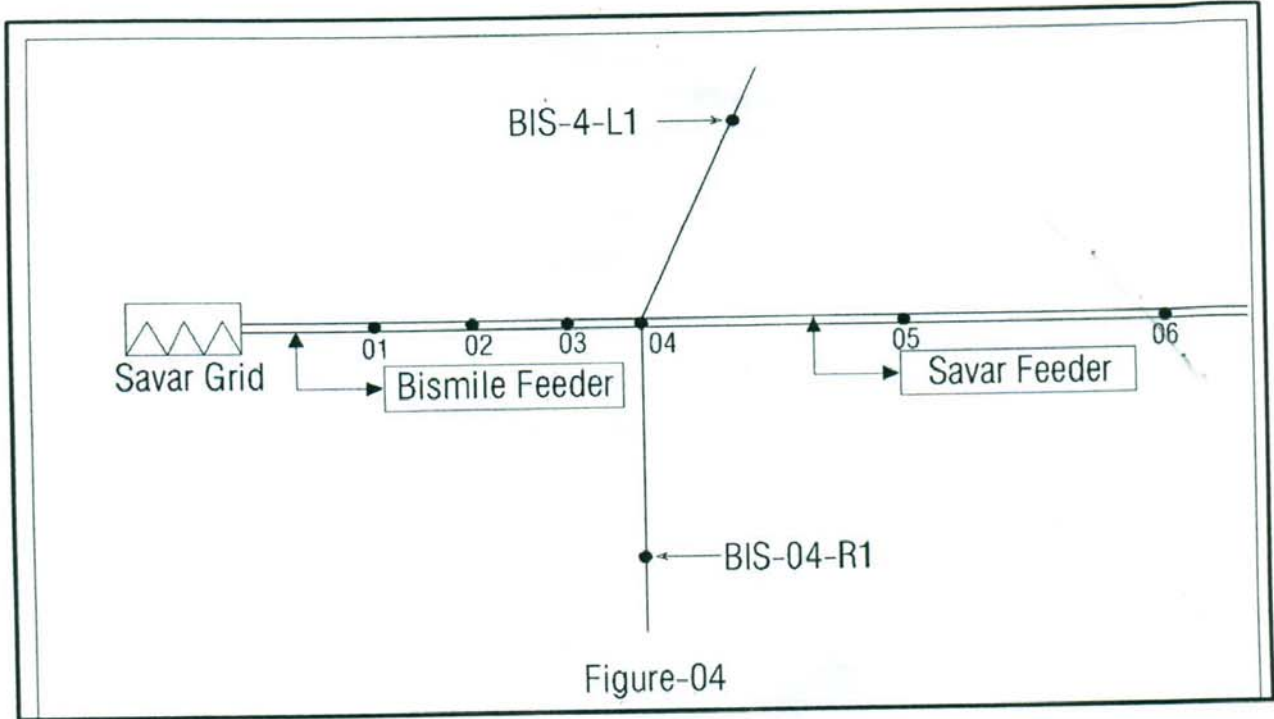


পদ্ধতি নং-০৫ঃ ৪নং পদ্ধতি অসুনরণপূর্বব ডকুমেন্ট এ পোল পোল নাম্বারিং করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে উপর/ নীচে পেইন্ট দ্বারা শুধুমাত্র পোল নাম্বারিং এর ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন :- SAV-5/JIR-7, SAV-6/JIR-8, ইত্যাদি (চিত্র নং-০৫ দ্রষ্টব্য)।

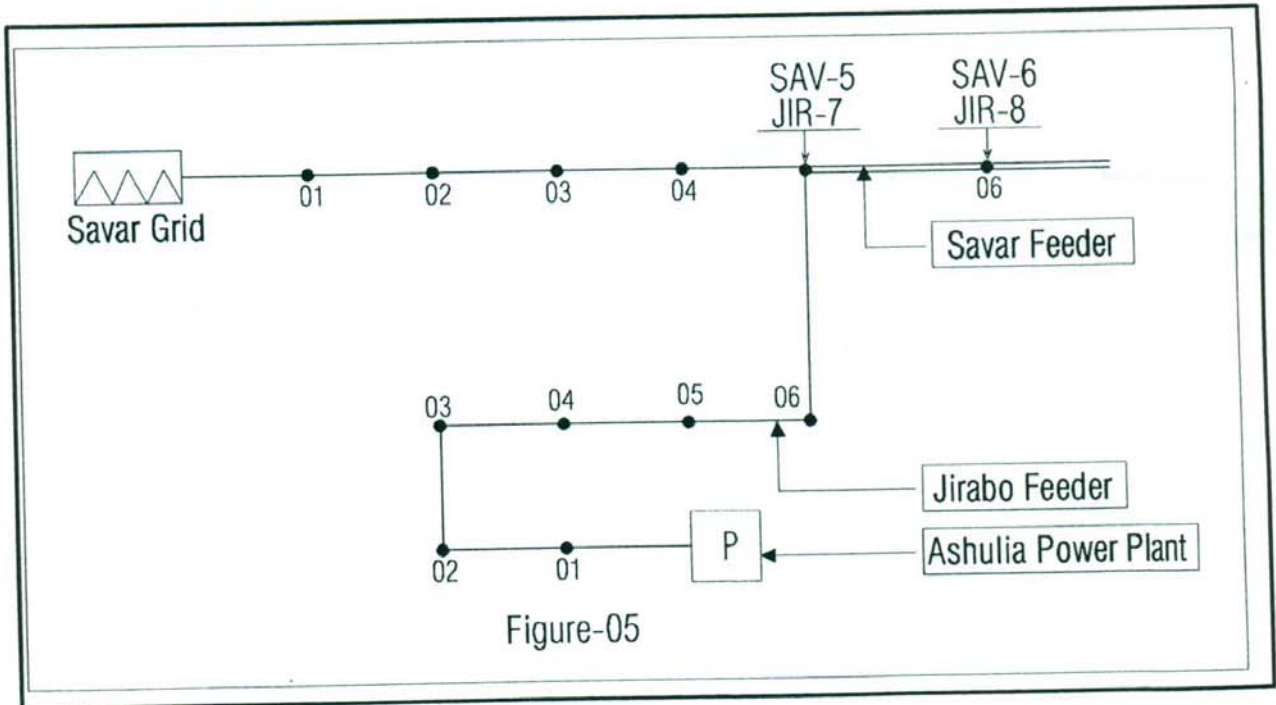

বিষয় : ১১/৬.৩৫/০.৪/০.২৩ কেভি লাইন ও সার্ভিস পোল নাম্বারিং এর উদাহরণ।


এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক ১১/৬.৩৫/০.৪/০.২৩ কেভি লাইনের পোল নাম্বারিং পদ্ধতি সংক্রান্ত জারীকৃত সার্কুলার স্মারক নং-৪৫২৫ তারিখ ১৩/০৯/২০১০খ্রিঃ এবং এতদসংক্রান্ত সংশোধনী স্মারক নং-৮৫ তারিখ ৩০/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখের ক্রমিক নং-০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭ ও ০৮ এ বর্ণিত বিষয়াদির উপর মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে পোল নাম্বারিং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত চিত্র নং-০১ হতে ০৬ এ পর্যায়ক্রমে পোল নাম্বারিং পদ্ধতি স্পষ্টায়ন করা হলোঃ

পদ্ধতি নং-০১ : ১১ কেভি লাইন ও ৬.৩৫ কেভি লাইনের পোল নাম্বারিং এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলারের স্মারক নং-৪৫২৫, তারিখঃ ১৩/০৯/২০১০খ্রিঃ এবং এতদসংক্রান্ত সংশোধনী স্মারক নং-৮৫, তারিখঃ ৩০/০১/২০১৩খ্রিঃ মোতাবেক উপকেন্দ্রের নামকরণ ও ফিডার নাম্বারিং করতঃ Document, Microsoft Excell Sheet এবং As Built Staking Sheet এ নিম্নলিখিতভাবে পোল নাম্বারিং করতে হবে। যেমনঃ উপকেন্দ্রের নাম SAVAR, পবিসের নাম Dhaka-1 এবং ফিডার নাম্বার 2B হলে, এক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং হবে : **SA-DH1-2B-1, SA-DH1-2B-2, SA-DH1-2B-3 ও SA-DH1-2B-4** ইত্যাদি। এ ছাড়া উক্ত S/S হতে যতগুলো ফিডার বের হবে ঠিক ততগুলোতে অনুরূপভাবে পোল নাম্বারিং করতে হবে। উল্লেখ্য যে, S/S এর ফিডার নাম্বারিং করতে ৩৩ কেভি সোর্স লাইনকে পিছনের দিকে রেখে লোডের দিকে মুখ করে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে (এ্যান্টি ক্লকওয়াইজ) অর্থাৎ ডান দিক হতে ফিডার নাম্বার করতে হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা শুধুমাত্র পোল নাম্বারিং এর ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন : 2B-1, 2B-2, 2B-3 ও 2B-4 ইত্যাদি (চিত্র নং-০১ দ্রষ্টব্য)।

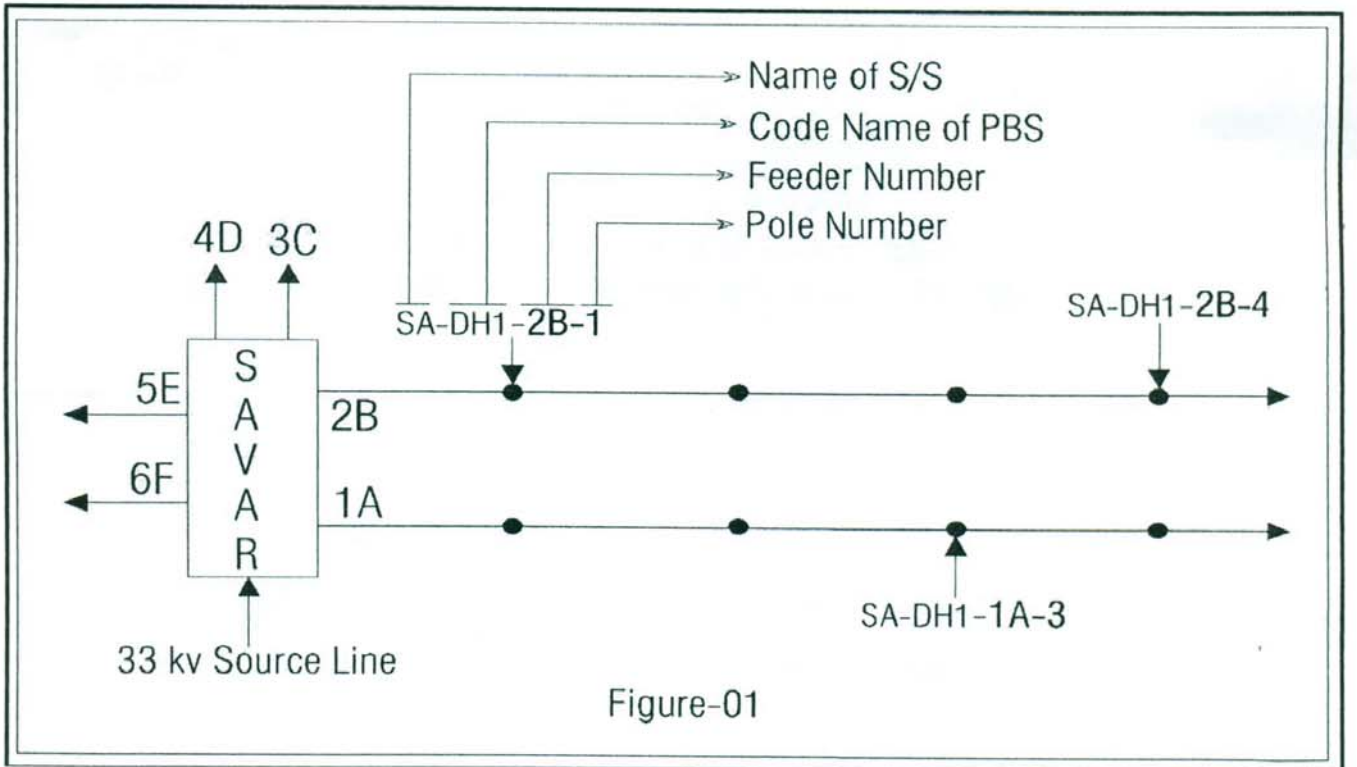


পদ্ধতি নং-০২ : ১১ কেভি ও ৬.৩৫ কেভি লাইনের দুটি পোলের মাঝখানে পুশ পোল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পোল নামারিংঃ

১ নং পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পোল নাম্বারিং করার পর যে দুটি পোলের মাঝখানে পুশ পোল ব্যবহার করা হবে সে দুটি পোলের নাম্বারের সাথে যথাক্রমে A, B, C ইত্যাদি যোগ করে পোল নাম্বারিং করতে হবে। যেমনঃ SA-DH1-2B-1A, SA-DH1-2B-1B, SA-DH1-2B-1C ইত্যাদি হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা শুধুমাত্র পোল নাম্বারিং এর ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন : 2B-1A, 2B-1B ও 2B-1C ইত্যাদি (চিত্র নং-০২ দ্রষ্টব্য)।

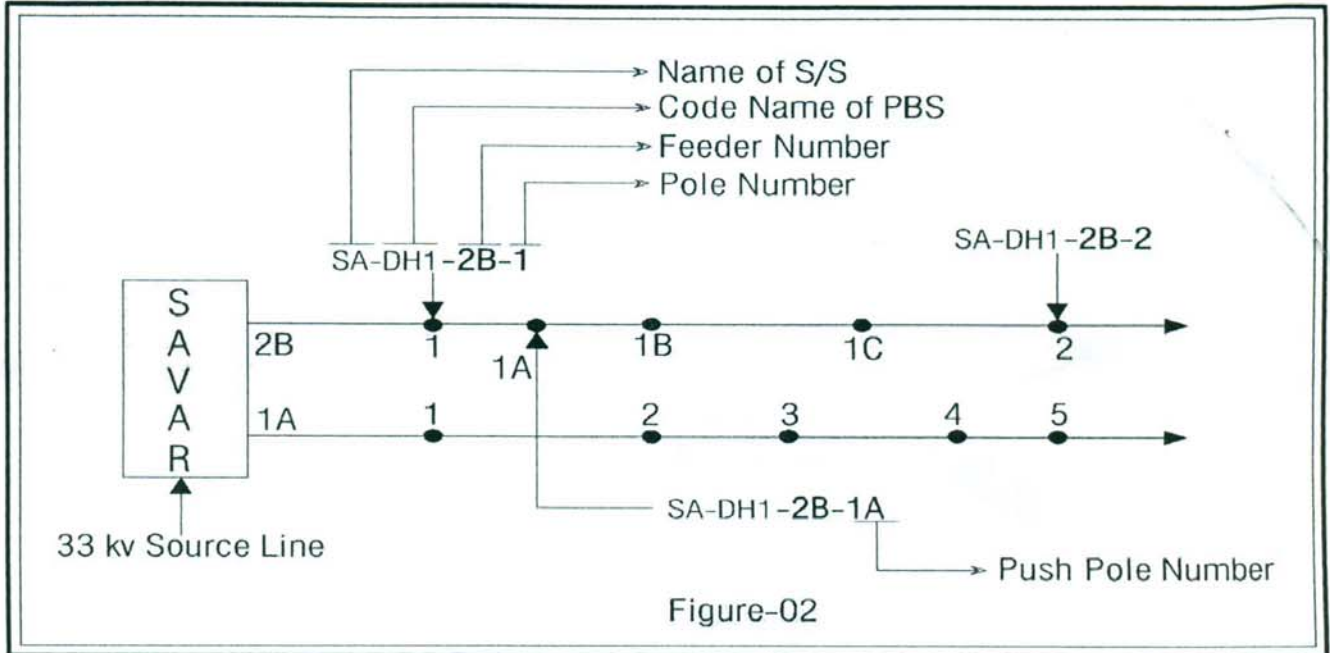


পদ্ধতি নং-০৩ : ১১ কেভি ও ৬.৩৫ কেভি লাইন হতে কোন Tap লাইন শুধুমাত্র একদিকে বের হলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি ড্যাশ (-) দিয়ে পোল নাম্বার লিখতে হবে কিন্তু যদি একই পোল হতে উভয় দিকে Tap লাইন বের হয় তবে সে ক্ষেত্রে ডান ও বাম দিকের জন্য যথাক্রমে আর ও এল যুক্ত হয়ে পোল নাম্বারিং করতে হবে যেমন : SA-DH1-2B-1-1, SA-DH1-2B-3-L1, SA-DH1-2B-3-R3 ইত্যাদি হবে। কিন্তু পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা শুধুমাত্র পোল নাম্বারিং এর ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন : 2B-1-1, 2B-3-L1, 2B-3-R3 ইত্যাদি (চিত্র নং-০৩ দ্রষ্টব্য)

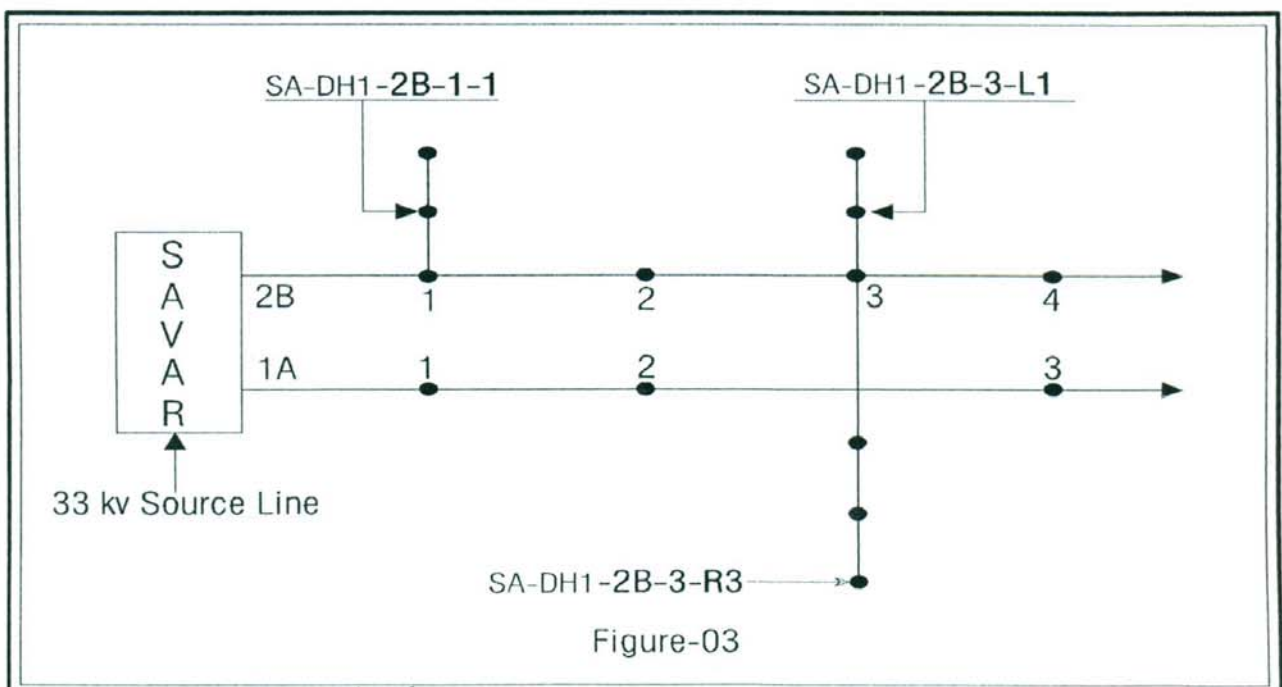


পদ্ধতি নং-০৪ : দুইটি পোল দ্বারা লাইন বরাবর এইচ পোল স্থাপন করা হলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ


পোলের দিক হতে প্রথম পোল সমান্তরাল বা লাইনের সাথে আড়াআড়ি ভাবে ৯০ ডিগ্রী এ্যাংগেলে স্থাপিত হলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং করতে সোর্সের দিক পিছনে এবং লোড সাইডের দিক সামনে রেখে হাতের বাম দিকের পোল নাম্বারিং ১ নং পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে এবং অপর পোল নাম্বারের সাথে শুধুমাত্র এইচ যুক্ত করতে হবে। যেমনঃ SA-DH1-2B-3 এবং SA-DH1-2B-3H হবে এবং এভাবে অপর H পোলের ক্ষেত্রেও ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা শুধুমাত্র পোল নাম্বারিং এর ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন : 2B-3, 2B-3-3H ইত্যাদি (চিত্র নং-০৪ দ্রষ্টব্য)।

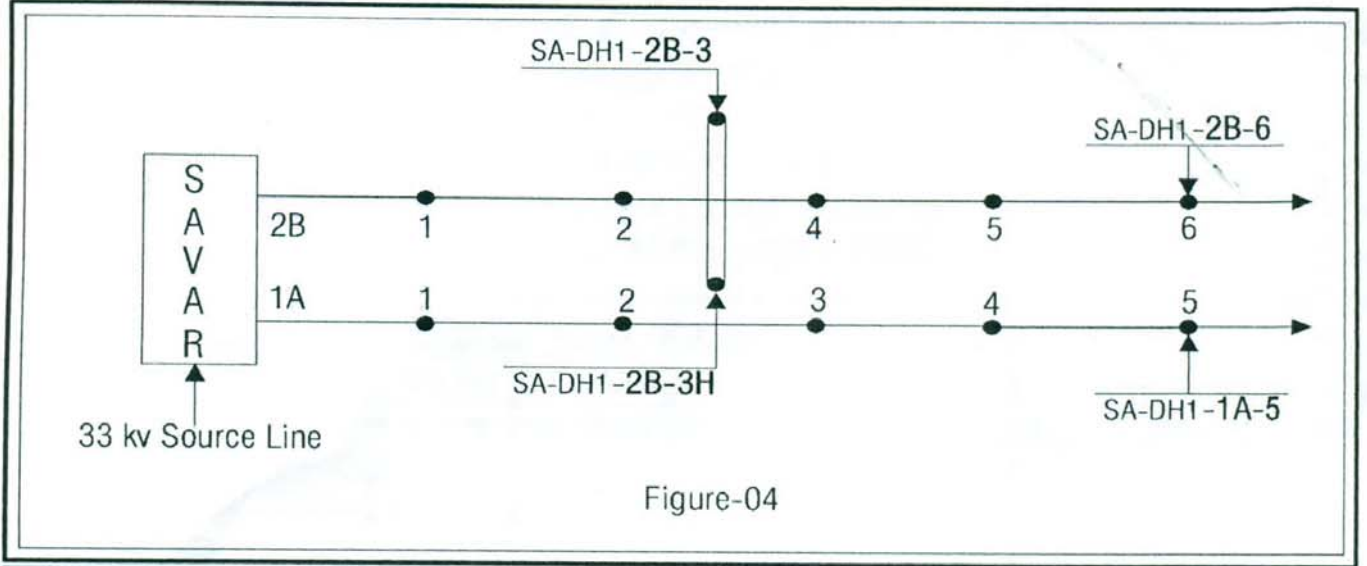

পদ্ধতি নং-০৫ : দুই এর অধিক পোল স্থাপন করে লাইন চলমান থাকলে অর্থাৎ স্ট্রাকচার পোলের ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং করতে ১নং এর অনুরূপ পোল নাম্বারিং করতেঃ ০৩ বা অধিক পোল দ্বারা স্থাপিত স্ট্রাকচার পোলের পোল নাম্বারিং হবে যেমন : SA-DH1-2B-3, SA-DH1-2B-3S1, SA-DH1-2B-3S2, SA-DH1-2B-3S3, SA-DH1-2B-3S4, SA-DH1-2B-3S5, SA-DH1-2B-3S6, SA-DH1-2B-3S7, SA-DH1-2B-3S8 ইত্যাদি। কিন্তু পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা শুধুমাত্র পোল নাম্বারিং এর ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন : 2B-3, 2B-3S1, 2B-3S2, 2B-3S3 ইত্যাদি (চিত্র নং-০৫ দ্রষ্টব্য)।

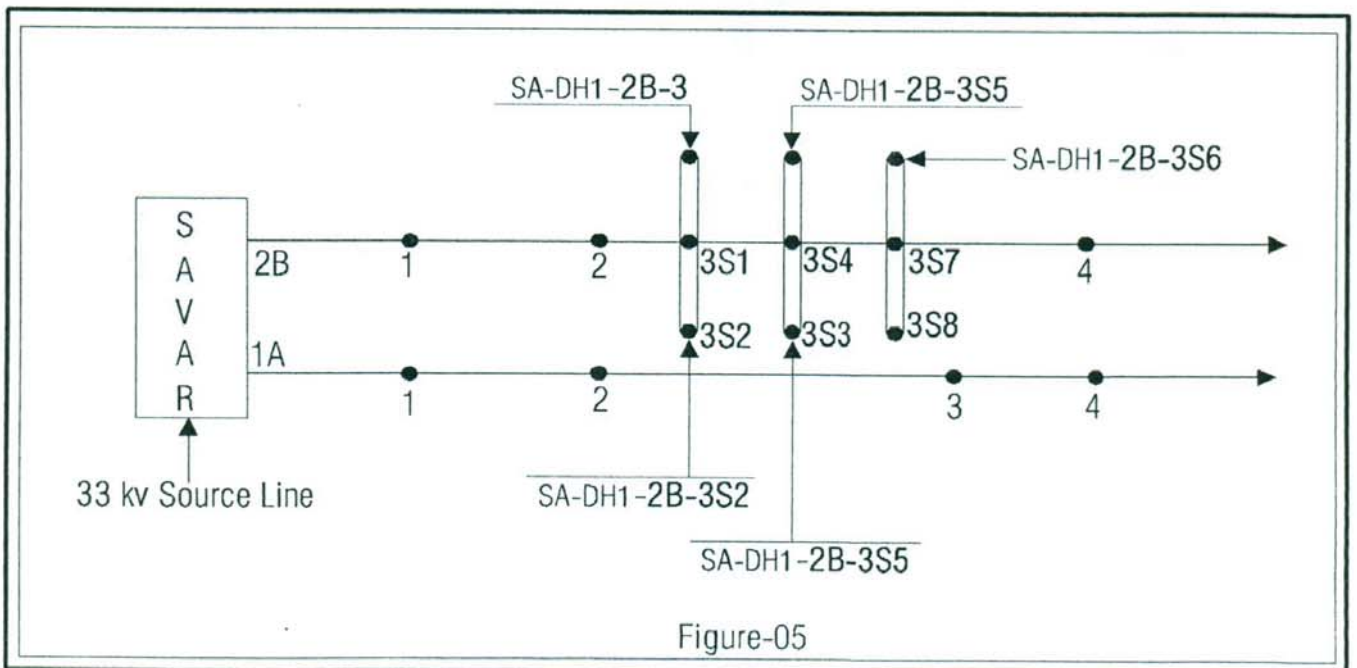

পদ্ধতি নং-০৬ : একই পোল হতে উভয় দিকে Tap লাইন বের হয়ে সেখান থেকে সার্ভিস পোল বের হলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং হবে SA-DH1-2B-2-L1, SA-DH1-2B-2-R1, SA-DH1-2B-2-L3-A, SA-DH1-2B-2-L3-B ইত্যাদি। কিন্তু পোলের গায়ে পেইন্ট দ্বারা শুধুমাত্র পোল নাম্বারিং এর ফিডার ও পোল নাম্বার লিখতে হবে। যেমন : **2B-2-L1, 2B-2-R1, 2B-2-L3-A, 2B-2-L3-B** ইত্যাদি (চিত্র নং-০৬ দ্রষ্টব্য)।

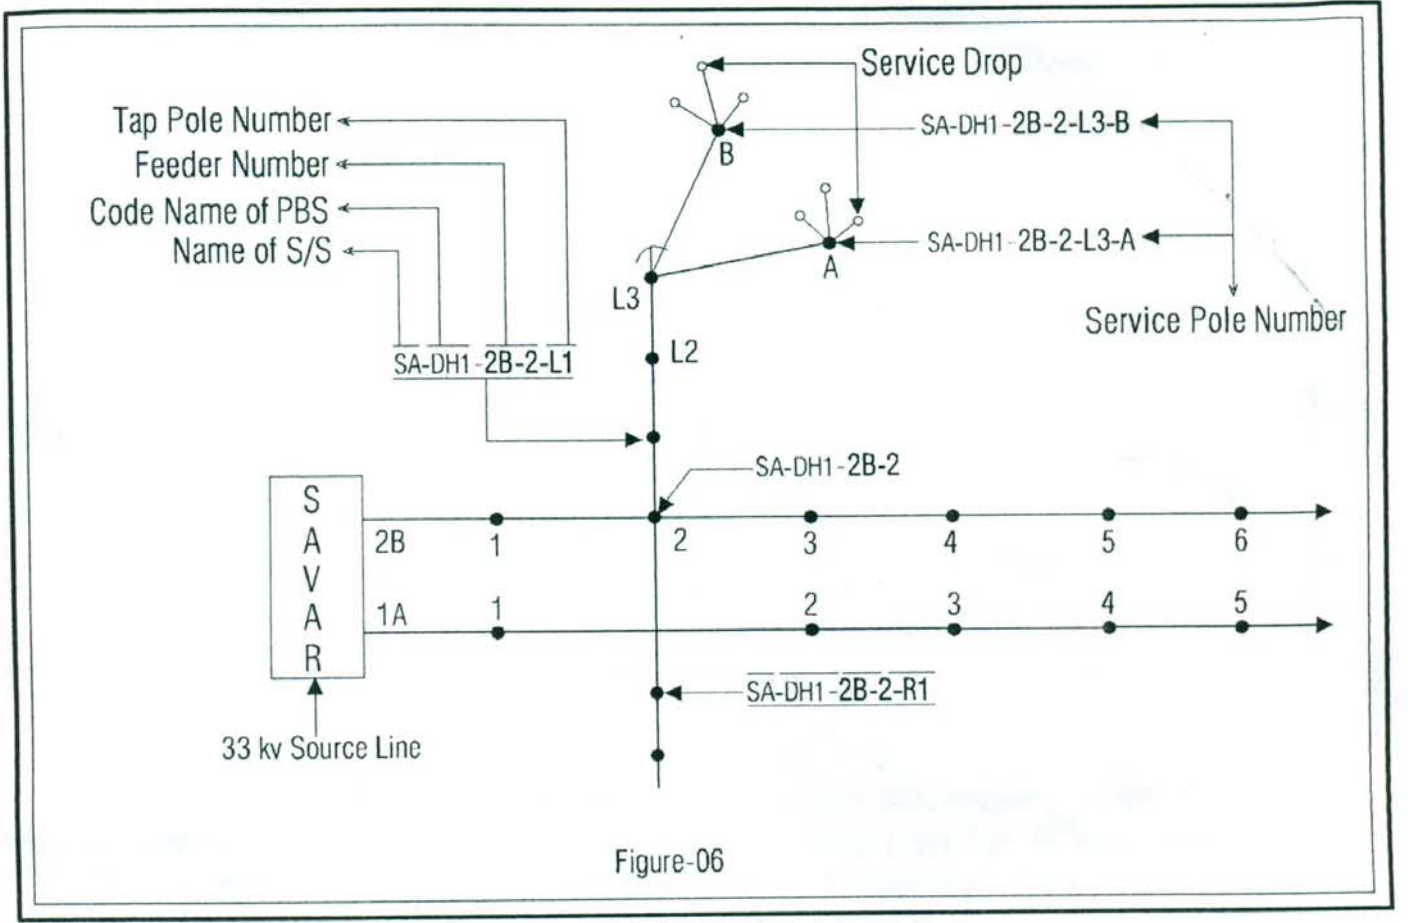

[Signature]

[Signature]

[Signature]

নং ১৪৭
তারিখ ২৪.১২.১২
জিআইএস পরিদপ্তর
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

১১/১২/১২

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"



ISO 9001 : 2008 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

এসইএন্ডডি পরিদপ্তর

ট্রেনিং একাডেমি ভবন (৫ম তলা)

বাপবিবো, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।

ফোন : ০২-৮৯০০৩২২

e-mail: rebsed@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.০২২.৪২.৩৩০.১৬.৬৮৮

তারিখঃ ০৮ কার্তিক, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৩ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিঃ

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/
জেনারেল ম্যানেজার
সকল পবিস।

বিষয়ঃ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পোল নাম্বারিং করণ প্রসঙ্গে।

- সূত্রঃ ১) চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট পবিসের সচেতন লাইনম্যানদের দাখিলকৃত আবেদন।
২) স্মারক নং-পবিবো/এসইডি/সিএস ১.২/২০১০(১৪১৭)/৪৫২৫; তারিখঃ ১৩/০৯/২০১০খ্রিঃ।
৩) স্মারক নং-পবিবো/এসইডি/সিএস ১.২/২০১০(১৪১৭)/৫৪৩৩; তারিখঃ ০২/১১/২০১০খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পবিস বিতরণ ব্যবস্থায় সংঘটিত দুর্ঘটনাসমূহের বিষয়ে যথাযথ পোল নাম্বারিং না থাকাকেও একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ্য করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচেতন লাইনম্যানগণের পক্ষ হতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট দাখিলকৃত আবেদনটি (কপি সংযুক্ত) সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক ২ ও ৩ নং সূত্রে বর্ণিত স্মারকের মাধ্যমে ইতোপূর্বে ফিডারসমূহের পোল নাম্বারিং এর বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ফিল্ড পর্যায়ে উক্ত স্মারকদ্বয়ের নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

২। দুর্ঘটনাসমূহ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার স্বার্থে পোলের গায়ে পোল নাম্বার থাকা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

(ক) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান এবং পবিস এর সমন্বয়ে প্রতিটি ফিডারের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম আপডেট করা। সদর দপ্তর, জোনাল অফিস, সাব-জোনাল অফিস, এরিয়া অফিস ও অভিযোগ কেন্দ্র পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ফিডারের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম সংরক্ষণ করা। প্রতি মাসে উহা হালকরণ করা আবশ্যিক। সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম প্রস্তুত ও হালকরণের সময় এসইএন্ডডি পরিদপ্তরের সূত্রে বর্ণিত স্মারকদ্বয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে পোল নাম্বারিং করতে হবে। সূত্রে উল্লিখিত পত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে শুধুমাত্র ১৩ ধরনের 'কী' পোলের পোল নাম্বার নিশ্চিত করা আবশ্যিক।

(খ) বৈদ্যুতিক লাইনে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ যথানিয়মে গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করতে হবে। শুধুমাত্র মোবাইল ফোনে কথা বলে পোলে উঠা যাবেনা। পোলে উঠার পূর্বে সাট ডাউন প্রদান করা হয়েছে এবং যথানিয়মে প্রদান করা হয়েছে। তা শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে। এ ব্যাপারে নিরাপত্তার সকল নিয়ম (Safty Procedure) অনুসরণ করতে হবে। বিশেষ করে খুব সহজেই ফাংজিং টেস্টের মাধ্যমে লাইন বিদ্যুতায়িত কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়।

এমতাবস্থায়, পোল নাম্বারিং এবং লাইন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনা অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্টা সকলকে অনুরোধ করা হল। পত্রটি স্টাফ সভায় পাঠ করে সকল লাইন ক্রদের গুনালে ভাল ফল পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা যায়।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদন ক্রমে।


২৬/০৭/২০১৭
(মোঃ জালাল উদ্দীন মিয়া)
পরিচালক, এসইডি।

অনুলিপিঃ

- ১। সদস্য(পিএন্ডডি/ডিএন্ডও), বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী(পওপ/প্রকল্প), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক, জিআইএস পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সকল জোন, বাপবিবো।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল প্রকল্প বিভাগ, বাপবিবো।
- ৬। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৭। রিটেইনার প্রকৌশলী, সকল পবিস।


২৬-০৭-২০১৭
(জিয়াউল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (চঃদাঃ), এসইডি।

এসই এন্ড ডি পরিদপ্তর

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

জোয়ার সাহারা, বিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

স্মারক নং-পবিবো/এসইডি/সিএস-১.২/২০১৩(১৪১৯)/৮৫২৫

তারিখঃ-৩০/০১/২০১৩ইং।

বিষয়ঃ-পোল নম্বর সংক্রান্ত সংশোধনী সার্কুলার।

সূত্রঃ-এসই এন্ড ডি পরিদপ্তরের স্মারক নং-পবিবো/এসইডি/সিএস-১.২/২০১৩(১৪১৯)/তারিখ-১৩-০৯-২০১২ইং।

সূত্রে বর্ণিত স্মারকের মাধ্যমে পবিস বিতরণ ব্যবস্থার পোলে অভিন্ন ও যুগোপযোগী পোল নম্বর প্রদান সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারী করা হয়।

উক্ত সার্কুলারের অনচ্ছেদ-২ এর প্রথম কলামটি নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো। সংশোধনী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

স্মারক নং-পবিবো/এসইডি/সিএস-১.২/২০১৩(১৪১৯)/৮৫২৫ তারিখ-১৩/০৯/২০১৩ এর কলাম-১ যা লিখা রয়েছে।	উক্ত স্মারকের কলাম-১ এর সংশোধন যেভাবে করা হলো।
SA-1A-145-56R-109-27	SA-1A-145-R56-109-27
SA-2B-154-56R-109-27	SA-2B-154-R56-109-27
SA-3C-145-56R-109-27	SA-3C-145-R56-109-27
SA-4D-145-56R-109-27	SA-4D-145-R56-109-27
SA-5E-145-56R-109-27	SA-5E-145-R56-109-27
SA-6F-145-56R-109-27	SA-6F-145-R56-109-27
SA-2C-145-56R-109-27	SA-2C-145-R56-109-27
SA-6B-145-56R-109-27	SA-6B-145-R56-109-27
SA-3D-145-56R-109-27	SA-3D-145-R56-109-27
SA-5B-145-56R-109-27	SA-5B-145-R56-109-27
SA-3B-145-56R-109-27	SA-3B-145-R56-109-27
SA-1F-145-56R-109-27	SA-1F-145-R56-109-27
SA-1C-145-56R-109-27	SA-1C-145-R56-109-27
SA-4C-145-56R-109-27	SA-4C-145-R56-109-27
SA-1D-145-56R-109-27	SA-1D-145-R56-109-27
SA-2E-145-56R-109-27 ইত্যাদি	SA-2E-145-R56-109-27 ইত্যাদি

সদস্য (প্রকৌশল) মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে।

(মোঃ সাইফুল আলম)
পরিচালক (চঃ দাঃ), এসইডি।

অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)ঃ-

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পপ), পবিবো, ঢাকা।
- ০২। প্রকল্প পরিচালক, আরইইউপি/১.৮ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প/ডিডিপি-১/আরআরডিপি-১/সিএসডিপি-১, পবিবোর্ড।
- ০৩। নির্বাহী পরিচালক, পবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৪। পরিচালক, প্রশিক্ষণ/জিআইএস/সিষ্টেম অপারেশন(উত্তর/দক্ষিণ/কেন্দ্রীয় অঞ্চল)/ পবিস উন্নয়ন ও পরিচালনা(উত্তর/দক্ষিণ/কেন্দ্রীয় অঞ্চল), পরিদপ্তর, পবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(প্রকল্প), পবিবোর্ড, _____।
- ০৬। উপ প্রকল্প পরিচালক, আরইইউপি, পবিবোর্ড, যশোর/রাজশাহী।
- ০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প বিভাগ, পবিবোর্ড, _____।
- ০৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, সিষ্টেম অপারেশন আঞ্চলিক অফিস, পবিবোর্ড, _____।
- ০৯। জেনারেল ম্যানেজার, _____ পবিস-১/২/৩।
- ১০। এফগু সচিব, সদস্য(অর্থ/পবিস ও প্রশিক্ষণ/প্রকৌশলী), পবিবোর্ড, ঢাকা।
- ১১। মেসার্স _____ স্থায়ী বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা, ঢাকা।

নিম্নোক্ত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

তারিখঃ-৪০০ তারিখঃ-৩০/০১/২০১৩
ডি. জি. এম (পল্লীবিদ্যুৎ/পার্বত্যপূর) জোঃ অফিস
এজিএম (নির্বাহ/অর্থ/সং সেবা/সাঃ সেবা/রিঃ প্রকৌঃ)(মোঃ সাইফুল আলম)
পরিচালক (চঃ দাঃ), এসইডি।জেনারেল ম্যানেজার
দিনাজপুর পবিস-২

নং ২০/০০০
তারিখ ১৫/০১/২০১০
জিআইএস পরিদপ্তর
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
এসইএডভি পরিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ০৪.১৭.০০

স্মারক নং- পবিবো/এসইডি/সিএস ১.২/২০১০(১৪১৭)/৪৫২৫

তারিখঃ ১৩/০৪/২০১০ইং

বিষয়ঃ- পবিস বিতরণ ব্যবস্থার পোলে অভিন্ন ও যুগোপযোগী পোল নম্বর প্রদান করা সংক্রান্ত সার্কুলার।

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে বিতরণ লাইন নির্মাণ ইউনিটের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড (Standard) অনুসরণ করা হয়। কিন্তু পোল নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপ কোন স্ট্যান্ডার্ড (Standard) নির্ধারণ করা নাই। ফলে পবিস ভেদে পোল নম্বরের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বিতরণ ব্যবস্থার নিরাপদ পরিচালনা ও রক্ষাবেক্ষণের জন্য বিভাগীয়ভাবে নির্ধারিত মান (Standard) অনুযায়ী পোল নম্বর অনুসরণ করা প্রয়োজন। বিভাগীয়ভাবে নির্ধারিত মান (Standard) অনুযায়ী অভিন্ন পদ্ধতিতে পোল নম্বর প্রদান করা না হলে দ্রুত পরিবর্তনশীল কারিগরী পরিবেশে ভবিষ্যতে ERC এবং GIS ডাটাবেইজ তৈরীতে ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি হবে। তৈরীকৃত ডাটাবেইজ হতে নির্ভুল ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তিতেও সমস্যা দেখা দিবে। এ ধরনের ভবিষ্যৎ জটিলতা এড়ানো ও বিতরণ ব্যবস্থার নিরাপদ পরিচালনা ও রক্ষাবেক্ষণের স্বার্থে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি অনুসৃত হবে-

০১। ইতোপূর্বে নির্মিত পবিস এর বিতরণ লাইনের এ্যাক্সবিল্ট টেকিং শীটে যে পোল নম্বর প্রদান করা আছে উহাতে কোন ত্রুটি-বিচ্ছাদিত বা ভুল-ত্রুটি না থাকলে উহাকে বেইজ বা ভিত্তি ধরে পোল নম্বর প্রদান করতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী পবিস এর চক্র হতে নিশার বা ধকৌশল বিভাগে সকল এ্যাক্সবিল্ট টেকিং শীট ও বিদ্যুতায়ন ফরম (পবিবো ফরম নং ৪৫৯) সংরক্ষিত থাকবার কথা। যুক্তিসংগত কোন কারণে এ্যাক্সবিল্ট টেকিং শীট পাওয়া না গেলে, স্থানীয় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের নিকট এ্যাক্সবিল্ট টেকিং শীটের কপি পাওয়া না গেলে, সর্বশেষ উপায় হিসেবে পবিস এর অর্থ বিভাগের অধীনে প্লাট-এ যে মূল ক্রোজআউট দলিল রয়েছে উহার সহিত সংযুক্ত মূল এ্যাক্সবিল্ট টেকিং শীট আনুষ্ঠানিক/লিখিতভাবে গ্রহণ করে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে যাতে গৃহীত দলিলাদি হারিয়ে না যায় বা নষ্ট না হয় সে বিষয়টি গ্রহণকারী নিশ্চিত করবেন। এছাড়া এক সংশ্লিষ্ট একটি মাত্র ক্রোজ আউট দলিলের বেশি গ্রহণ করা যাবে না। কাজ শেষে গৃহীত ক্রোজআউট দলিল/এ্যাক্সবিল্ট টেকিং শীটটি প্রদানকারীর নিকট ফেরৎ প্রদান করে পরবর্তীতে গ্রহণ করতে হবে।

০২। এখন হতে নিম্নের নমুনানুযায়ী পোল নম্বর প্রদান করতে হবে। যেমন-

নমুনা পোল নম্বর	প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা
SA-1A-145-56R-109-27 SA-2B-145-56R-109-27 SA-3C-145-56R-109-27 SA-4D-145-56R-109-27 SA-5E-145-56R-109-27 SA-6F-145-56R-109-27 SA-2C-145-56R-109-27 SA-6B-145-56R-109-27	(ক) SA = উপকেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত নাম। এক্ষেত্রে সাভার বা সাপীপুর বুঝানো হয়েছে। যদি কোন পবিসতে একাধিক উপকেন্দ্রের নামের প্রথম দিকের অক্ষর একই রকম হয়, তবে সেক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধাজনক অক্ষরের সমন্বয় করে দুই ক্যারেটার দ্বারা সংক্ষিপ্ত নামকরণ করতে হবে। দুই ক্যারেটার দ্বারা যে সকল উপকেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা সম্ভব হবে না কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে তিনটি ক্যারেটার ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- অভয়নগর-১ কে AV1 এবং অভয়নগর-২ কে AV2 দ্বারা বুঝানো যেতে পারে। কোন উপকেন্দ্রকে কি ধরনের সংক্ষিপ্ত নাম দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে, সে তথ্য পবিসতে সংরক্ষণ করা সহ উপকেন্দ্রের চতুর্থে যে নামকরণ লগানো থাকে উহাতে উপকেন্দ্রের পূর্ণ নামের পাশে ব্রাকেটের মধ্যে সংক্ষিপ্ত নাম লিখা থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেনারেল ম্যানেজার উক্ত তথ্য সিস্টেম অপারেশন, এসইএডভি ও জিআইএস পরিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন।
SA-3D-145-56R-109-27 SA-5B-145-56R-109-27 SA-3B-145-56R-109-27 SA-1F-145-56R-109-27 SA-4C-145-56R-109-27 SA-1D-145-56R-109-27 SA-2E-145-56R-109-27 ইত্যাদি	(খ) ফিডার নম্বর হবে আলফানিউমেরিক। যেমন- 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F ইত্যাদি। তবে যদি কোন উপকেন্দ্রের ফিডার নামকরণে বর্তমানে প্রচলিত নিয়মের মিল পাওয়া না যায় বা অন্য কোন যুক্তি সঙ্গত কারণে বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ফিডারের নামকরণ যেমন হওয়া উচিত ছিল তৎহলে এ্যাক্সবিল্ট টেকিং শীটে অন্য নামকরণ করা থাকলে, যেমন- ফিডার-২ এর স্থলে ৩ বা ফিডার-D, এর স্থলে C ইত্যাদি, তবে ঐ ভুল নামের একটি ক্যারেটার এবং বর্তমান নিয়মে একটি সঠিক ক্যারেটার ব্যবহার করে যেটি দুই ক্যারেটারের নামকরণ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ- আলোচ্য ক্ষেত্রে 3D, 5B, 3B, 1F, 4C, 1D, 2E ইত্যাদি হতে পারে।

২০০

তারিখ ১৫/০১/২০১০

১. লাইন তৈরী করার পরে যদি কোন স্প্যানে নতুন এক বা একাধিক কোন পোল স্থাপন করা হয়ে থাকে বা ভবিষ্যতে স্থাপন করার প্রয়োজন হয় তবে উহাকে পুশ পোল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। পুশ পোলের নম্বর প্রদানের জন্য ঐ স্প্যানের সোর্স লাইনের পোলের নম্বরের সহিত "A", "B", "C" ইত্যাদি যুক্ত করে উহার নম্বর প্রদান করতে হবে। যেমনঃ SA-2B-145-56R-109-27 এবং SA-2B-145-56R-109-28 পোলদ্বয়ের মাঝে একটি পুশ পোল স্থাপিত হলে উহার নম্বর হবে SA-2B-145-56R-109-27A. আরও একটি পুশ পোল স্থাপিত হলে উহার নম্বর হবে SA-2B-145-56R-109-27B ইত্যাদি। অর্থাৎ একটি পবিস এর ক্ষেত্রে যে কোন পোলের নম্বর ইউনিক বা অধিতীয় (ডিন ডিন)। এছাড়া কোন পোলের নম্বর যথানিয়মে নির্ভুলভাবে একবার প্রদান করা হলে ঐ লাইনের সোর্স উপকেন্দ্র বা ক্ষেত্র বিশেষে সোর্স এর দিক স্থায়ীভাবে পরিবর্তন না হলে আর পরিবর্তন করা যাবে না।

০৪১ কোথাও দুইটি পোল ঘাটা লাইন বরাবর(লাইনের সহিত সমান্তরাল) এইচ(H) পোল স্থাপন করা হলে সোর্সের দিক হতে প্রথম পোল বা আড়াআড়িভাবে (লাইনের সহিত ৯০°) স্থাপিত হলে সোর্স লাইনের দিকে পেছন এবং লোড লাইনের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বা পাশের পোলের নম্বর হবে যথানিয়মে। এইচ(H) পোল স্থাপনার অপর পোলের নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম পোলের নম্বরের শেষে H যুক্ত করতে হবে করতে হবে। যেমনঃ SA-1A-145-56R-109-27 এবং SA-1A-145-56R-109-27H হবে।

০৫১ কোন স্থানে দুই এর অধিক পোল স্থাপন করা হলে উহাকে ট্রাকচার পোল হিসেবে নামকরণ করা হবে। এক্ষেত্রে এইচ(H) পোলের অনুরূপ নিয়মে সোর্স লাইনের দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে বা পাশের প্রথম পোলের নম্বর হবে যথানিয়মে এবং অপরপাশ পোলগুলির নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম পোলের নম্বরের সহিত যথাক্রমে $S_1, S_2, S_3, S_4, \dots, S_{n-2}, S_{n-1}$ (n হচ্ছে ঐ ট্রাকচারে মোট পোল সংখ্যা) ইত্যাদি যুক্ত হবে। যেমন কোন ট্রাকচারে চারটি পোল থাকলে প্রথম পোলটির নম্বর যদি হয় SA-1A-145-56R-109-27 তবে অপর তিনটি পোলের নম্বর হবে যথাক্রমে SA-1A-145-56R-109-27S₁, SA-1A-145-56R-109-27S₂, SA-1A-145-56R-109-27S₃, ইত্যাদি।

০৬১ ইতোমধ্যে কোন পবিস পূর্বের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পোল নম্বর প্রদান করে থাকলে এবং উহা সহজ পরিবর্তন করা সম্ভব না হয় তবে নিম্নের বর্ণনানুযায়ী কম্পিউটারে Microsoft Excel শীটে পোল নম্বরের (Only Key Pole) তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। Microsoft Excel শীটের প্রথম কলামে থাকবে বর্তমানে পোলে প্রদত্ত/প্রদর্শিত পোল নম্বর। দ্বিতীয় কলামে থাকবে এ্যাক্সবিট টেকিং শীটে প্রদত্ত পোলের নম্বর। তৃতীয় কলামে থাকবে অত্র সার্কুলারের আলোকে পোল নম্বর যেমনটি হওয়া উচিত সেই নম্বর। প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় কলামের হেডিং(কলাম নাম) হবে যথাক্রমে- (a) "Pole No. as on Pole", (b) "Pole No. as per As-Built Staking Sheet" এবং (c) "Pole No. as per Latest REB Circular".

০৭১ এমন হতে যে কোন সময় যে কোন পোল নম্বর প্রদান/স্থাপনের ক্ষেত্রে এ্যাক্সবিট টেকিং শীটে ঐ পোলের বা পোলসমূহের যে নম্বর প্রদান করা আছে তা যদি পূর্বের নিয়মানুযায়ী সঠিক থেকে থাকে তবে ঐ নম্বরকে বেইজ বা ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতেঃ এ্যাক্সবিট টেকিং শীটের ঐ নির্ভুল পোল নম্বরের মৌলিকত্বকে পরিবর্তন না করে অত্র সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। যেমন- কাশিনাথপুর উপকেন্দ্রের কোন পোলের নম্বর যদি 1/345/56d/109/27 হয় তবে উহার বর্তমান নম্বর KA-1A-145-56R-109-27 হবে। আদামীতে যে সকল নতুন বিদ্যুৎ লাইন নির্মিত হবে ঐ সকল লাইনের পোল নম্বরের ভিত্তি হবে সার্কুলারের আলোকে টেপিং পোলের রূপান্তরিত বর্তমান পোল নম্বর। টেপিং পোলটিতে কোন যুক্তি সংগত কারণে বাতিল পোল নম্বর পরিবর্তন করা না হয়ে থাকলেও অত্র সার্কুলারের আলোকে পোল নম্বরটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, এমন হতে পোল নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে Oblique(/) ব্যবহার না করে Dash(-) ব্যবহার করতে হবে। যেমন- KA/1A/145/56R/109/27 এর স্থলে KA-1A-145-56R-109-27 হবে।


০৮১ সকল পোলে পোল নম্বর প্রদান না করে শুধুমাত্র কী পোলে পোল নম্বর প্রদান/স্থাপন করতে হবে। "কী" পোল বলতে যে কোন ফিডার/লাইনের প্রথম(Starting) পোল, টেপিং পোল, জস সেকশন পোল, এ্যাংগেল পোল, রোড/রেল/নদী/গভীর ও বড় জলাশয়/হ্রদ ইত্যাদি জুগিং এর উভয় পাশের পোল অথবা দৃশ্যমান হলে বা পোলের নিকট বাবার সুযোগ থাকলে সুবিধাজনক যে কোন এক পাশের পোল, সেকশন/লাইনিং পোল, ডেড ইন্ড পোল, এবং ইকুইপমেন্ট পোলকে বুঝাবে। উল্লিখিত তের(১৩) ধরনের "কী" পোল ছাড়াও মূল লাইন নির্মানের পরে যে কোন স্প্যানে স্থাপিত সকল পুশ পোল "কী" পোল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে বিধায় উহাতে অবশ্যিকভাবে পোল নম্বর প্রদান করতে হবে। এছাড়া টেকিং শীট তৈরীর সময় উল্লিখিত সকল ধরনের "কী" পোলের বিপরীতে "PN" লিখতে হবে। তবে ইলেক্ট্রনিক টেকিং শীট প্রবর্তন করা হলে "Key Pole" যিহে "Yes" লিখতে হবে।

০৯১ পর্যায়ক্রমে সকল গ্রাহকের গ্রাহক নথির উপরে/উপ পেইজে হিসাব নম্বরের পাশাপাশি ঐ গ্রাহকের ট্রান্সমিটার পোল নম্বর ও সার্ভিস পোল নম্বর লিখার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে ঐ তথ্য বিলিং সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিয়ে ট্রান্সমিটার ভিত্তিক ওভার/আভার

৩. কিস্তিগুটি ও কিস্তিগুটি-ঘণ্টা ব্যবহার এবং বিলের পরিমাণ ইত্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে বের করা সম্ভব হয় এবং কোথাও বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে যেন তাৎক্ষণিক একটি ধারণা পাওয়া যায়।


১০। কোন লাইনের কোন অংশের সোর্স পরিবর্তন করে অন্য উপকেন্দ্র বা একই উপকেন্দ্রের অন্য লাইন হতে স্থায়ীভাবে ফিড করানো হলে সেক্ষেত্রে পোল নম্বর তাৎক্ষণিকভাবে বর্তমান উপকেন্দ্র/লাইনের যে পোলের সহিত সংযুক্ত হয়েছে উহার সহিত সামঞ্জস্য রেখে উল্লিখিত নিয়মে পোল নম্বর পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এছাড়া ERC ও GIS ডাটাবেইজেট একই সময়ে পোল নম্বর পরিবর্তন করে হালকরা করা অত্যাৱশ্যক। ক্রমিক-৬ এর অনুরূপ Microsoft Excel ফাইলে পরিবর্তিত পোল নম্বরের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং উহার প্রিন্ট(হার্ড কপি) নতুনভাবে বোনা "পোল নম্বর পরিবর্তন" শীর্ষক একটি নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সাময়িকভাবে সোর্স পরিবর্তন করা হলে স্থায়ীভাবে পোল নম্বর পরিবর্তন করার আবশ্যিকতা নেই। সাময়িক বলতে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ বা অনুরূপ কাজের জন্য অতি অল্প সময়ের জন্য সোর্স পরিবর্তনকে বুঝাবে। তবে যে ক্ষেত্রে সিস্টেম লসের ব্যাপক তারতম্য হতে পারে শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক মাস সময়কে সাময়িক সোর্স পরিবর্তন বিবেচনা করা যেতে পারে।

সদস্য(প্রকৌশল) মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে।


১৬-০৯-২০২০
(এ, কে, এম মঞ্জুর মোরশেদ স্বাক্ষর)
পরিচালক

অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)-

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ), পবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০২। প্রকল্প পরিচালক, আরইইউপি, পবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৩। নির্বাহী পরিচালক, পবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৪। পরিচালক, প্রশিক্ষণ/জিআইএস/সিস্টেম অপারেশন(উত্তর/দক্ষিণ)/কেন্দ্রীয় অঞ্চল/পবিস উন্নয়ন ও পরিচালন(উত্তর/দক্ষিণ)/কেন্দ্রীয় অঞ্চল) পরিদপ্তর, পবিবোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী।
- ০৫। স্বাবধায়ক প্রকৌশলী(প্রকল্প), পবিবোর্ড,
- ০৬। উপ-প্রকল্প পরিচালক, আরইইউপি, পবিবোর্ড, যশোর/রাজশাহী।
- ০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প বিভাগ, পবিবোর্ড,
- ০৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, সিস্টেম অপারেশন আঞ্চলিক অফিস, পবিবোর্ড, পবিস-১/২/৩।
- ০৯। জেনারেল ম্যানেজার
- ১০। একান্ত সচিব, সদস্য(অর্থ/পবিস ও প্রশিক্ষণ/প্রকৌশল), পবিবোর্ড, ঢাকা।
- ১১। মেসার্স স্থানীয় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা, ঢাকা।


১৬-০৯-২০২০
(এ, কে, এম মঞ্জুর মোরশেদ স্বাক্ষর)
পরিচালক

স্মারক নং-পবিবো/এসইডি/সিএস ১.২/২০১০(১৪১৭)/৫৪৩৩

তারিখঃ ০২/১১/২০১০ইং

বিষয় :- পোল-নম্বর প্রুট ও উহার বাইন্ডিং মেটারিয়েলের স্পেসিফিকেশন ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত সার্কুলার।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বর্তমানে পবিস বিতরন ব্যবস্থার অধিকাংশ কী পোলে পোল-নম্বর নেই। কোথাও কোথাও পোল-নম্বর থাকলেও তা রং দিয়ে লেখা, ফলে দু/এক বৎসর পরেই তা পাঠযোগ্য থাকেনা। কোন কোন ক্ষেত্রে টিন/এমএস/এলুমিনিয়াম শীটে পাঙ্ককৃত পোল-নম্বর প্রদান করা আছে তবে তা অল্প দিনেই বিবর্ণ হয় বা মরিচা ধরে এবং পাঙ্ককৃত নম্বর স্পষ্ট নয় ফলে সহজে পাঠ করা যায় না।

আলোচ্য অবস্থার প্রেক্ষাপটে সকল ষ্টেকহোল্ডারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সহজে পাঠযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী পোল-নম্বর প্রুট ও উহার বাইন্ডিং মেটারিয়েলের অনুমোদিত প্রাক্কলনসহ স্পেসিফিকেশন ও নকসার আউট লাইন এতদসংগে সংযুক্ত(তিন পৃষ্ঠা) করতঃ প্রেরণ করা হলো। এখন হতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুতায়নের পূর্বে নতুন/নবায়ন/পুনর্নির্মানকৃত ৩৩/১১/৬.৩৫ কেভি লাইনের সকল কী পোলে সংযুক্ত স্পেসিফিকেশন ও নকসা অনুযায়ী পোল-নম্বর প্রুট স্থাপন করতে হবে। এ কাজটি বিতরন লাইন নির্মান কাজের অংশ বলে বিবেচিত হবে, বিধায় টেন্ডার কাজের সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রশাসনিক অনুমোদন সহ বাজেট প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ইতোপূর্বে বিদ্যুতায়িত লাইনের সকল কী পোলে পর্যায়ক্রমে ফিডার ভিত্তিক উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পোল-নম্বর প্রুট স্থাপন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

পোল নম্বর-প্রুটে পোল নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে এসইএন্ডডি পরিদপ্তরের ১৩/০৯/২০১০ইং তারিখের স্মারক নং পবিবো/এসইডি/সিএস ১.২/২০১০(১৪১৭)/৪৫২৫(সংযুক্ত) অনুসরণ করা সহ একই স্মারকের অনুচ্ছেদ-৮ এ বর্ণিত ১৩(তের) ধরনের পোলকে “কী পোল” হিসেবে বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ গেল।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে।

৩২০
০২-১১-২০১০
(এ, কে, এম, মঞ্জুর মোরশেদ খন্দকার)
পরিচালক

অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতা অনুসারে নহে):-

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ), পবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০২। প্রকল্প পরিচালক, আরইইউপি, পবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৩। নির্বাহী পরিচালক, পবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৪। নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), পবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৫। পরিচালক, প্রশিক্ষণ/জিআইএস/সিষ্টেম অপারেশন(উত্তর/দক্ষিণ/কেন্দ্রীয় অঞ্চল)/পবিস উন্নয়ন ও পরিচালন(উত্তর/দক্ষিণ/কেন্দ্রীয় অঞ্চল)/অর্থ/হিসাব/পবিস ঋণ ও নিরীক্ষা/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর, পবিবোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী।
- ০৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(প্রকল্প)/উপ-প্রকল্প পরিচালক(আরইইউপি), পবিবোর্ড,।
- ০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প বিভাগ, পবিবোর্ড,।
- ০৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, সিষ্টেম অপারেশন আঞ্চলিক অফিস, পবিবোর্ড,।
- ০৯। জেনারেল ম্যানেজার, পবিস-১/২/৩।
- ১০। একান্ত সচিব, সদস্য(পবিস ও প্রশিক্ষণ/অর্থ/প্রকৌশল), পবিবোর্ড, ঢাকা।
- ১১। মেসার্স স্থানীয় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা।


০২/১১/১০
(মোঃ নূরুল আমীন চৌধুরী)
উপ-পরিচালক

পোল-নম্বর প্লেট ও উহার বাইন্ডিং মেটারিয়েল এর স্পেসিফিকেশন

আইটেম এর নাম	আইটেম	স্পেসিফিকেশন	মন্তব্য
পোল-নম্বর প্লেট	মেটারিয়েল	সাদা কোটেড এলুমিনিয়াম শীট/প্লেট	(১) যথাসম্ভব এক লাইনে লেখা শেষ করে পোল নম্বর প্লেট তৈরী করতে হবে; তবে কোন ক্ষেত্রে ডিজিটের সংখ্যা অত্যধিক হলে উহা পোলের পরিধির চেয়ে বড় হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুই বা তিন লাইনের লেখা বিশিষ্ট পোল-নম্বর প্লেট তৈরী করার প্রয়োজন হতে পারে, যাতে পোলের পরিধির চেয়ে নম্বর প্লেটের দৈর্ঘ্য বড় না হয়। (২) মানুষের নাগালের উপরে ভূমি হতে পাঠযোগ্য উচ্চতায় পোল নম্বর প্লেট স্থাপন করা প্রয়োজন। তবে ভূমি হতে ১৫ ফুট উচ্চতার নিচে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নয়। (৩) কার্টের পোলের ক্ষেত্রে পোল নম্বর প্লেট ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হলে চার কর্ণারে চারটি বাইন্ডিং হোল থাকবে। হোলগুলির কেন্দ্রের অবস্থান হবে কর্ণারের প্রতি সাইড হতে চার মিমি দূরে। ১৮ ইঞ্চি এর বেশি লম্বা হলে চার কর্ণারে চারটি হোল বাদেও মাঝ বরাবর ২ ইঞ্চি ব্যবধানে উপরে দু'টি এবং নিচে দু'টি মোট আরও চারটি হোল থাকবে।
	পুরুত্ব	০.০৩৫ মিমি - ০.০৪৫ মিমি (স্থানীয় বাজারে সরবরাহ/প্রাপ্যতা অনুযায়ী)	
	প্রস্থ	৩৮ মিমি- এক লাইনের লেখা হলে। ৭৬(+/-) মিমি- দুই লাইনের লেখা হলে। ১১৪(+/-) মিমি- তিন লাইনের লেখা হলে।	
	দৈর্ঘ্য	প্রয়োজন অনুযায়ী	
	অক্ষরের সাইজ (উচ্চতা)	১৫মিমি - ২৫ মিমি (নম্বর প্লেটের দৈর্ঘ্য ও চওড়া অনুযায়ী)	
	অক্ষরের রং	লাল	
	প্রিন্টিং	২৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হিট প্রিন্ট	
বাইন্ডিং মেটারিয়েল	বাইন্ডিং হোল	পোল নম্বর প্লেট ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হলে চার কর্ণারে চারটি বাইন্ডিং হোল থাকবে। হোলগুলির কেন্দ্রের অবস্থান হবে কর্ণারের প্রতি সাইড হতে চার মিমি দূরে। ১৮ ইঞ্চি এর বেশি লম্বা হলে চার কর্ণারে চারটি হোল বাদেও মাঝ বরাবর ২ ইঞ্চি ব্যবধানে উপরে দু'টি এবং নিচে দু'টি মোট আরও চারটি হোল থাকবে।	কার্টের পোল ব্যতীত অন্য যে কোন পোলে প্রতিটি পোল নম্বর প্লেট আটকানের জন্য নম্বর প্লেটের নিচে একটি ও উপরে একটি মোট দু'টি সুপার এনামেল কপার খেঁই ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে। ব্যয় সাশ্রয় করার নিমিত্ত বিতরন ট্রান্সফরমারের পোড়া/ব্যবহার অনুপযোগী সুপার এনামেল কপার খেঁইও ব্যবহার করা যেতে পারে।
	বাইন্ডিং হোল ডায়া	রাউন্ড ২.৫(+/-) মিমি	
বাইন্ডিং মেটারিয়েল	মেটারিয়েল	সুপার এনামেল কপার খেঁই	কার্টের পোল ব্যতীত অন্য যে কোন পোলে প্রতিটি পোল নম্বর প্লেট আটকানের জন্য নম্বর প্লেটের নিচে একটি ও উপরে একটি মোট দু'টি সুপার এনামেল কপার খেঁই ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে। ব্যয় সাশ্রয় করার নিমিত্ত বিতরন ট্রান্সফরমারের পোড়া/ব্যবহার অনুপযোগী সুপার এনামেল কপার খেঁইও ব্যবহার করা যেতে পারে।
	ডায়া	এক খেঁই এর ক্ষেত্রে ১.৫(+/-) মিমি অথবা পেঁচানো তিন খেঁই এর ক্ষেত্রে প্রতি খেঁই ০.৭৫(+/-) মিমি।	

- ১) পোল-নম্বর প্লেট এর সম্ভাব্য প্রাক্কলিত মূল্য (শুধুমাত্র মেটারিয়েল ও প্রিন্টিং খরচ) :- এক লাইনে লেখা বিশিষ্ট প্রতিটি এক শত পঞ্চাশ টাকা, দুই লাইনে লেখা বিশিষ্ট প্রতিটি দুইশত টাকা ও তিন লাইনে লেখা বিশিষ্ট প্রতিটি দুইশত পঞ্চাশ টাকা।
- ২) প্রতি কেজি বাইন্ডিং মেটারিয়েল এর সম্ভাব্য বর্তমান প্রাক্কলিত মূল্য (শুধুমাত্র মেটারিয়েল খরচ) :- সাতশত পঞ্চাশ টাকা হতে আটশত পঞ্চাশ টাকা (ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তুতকারকের মূল্য ভিন্ন ভিন্ন)।
- ৩) পোল-নম্বর প্লেট এর ভিন্ন ভিন্ন সাইজের দু'টি ড্রইং সংযুক্ত।


 ২২/১০/২০
 (মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
 উপ-পরিচালক, এমপিএসএস পরিদপ্তর,
 পবিবোর্ড, ঢাকা
 ও
 সদস্য।


 ২২/১০/২০২০
 (মোঃ আব্দুল খালেক)
 উপ-পরিচালক(কারিগরি), জিআইএস
 পরিদপ্তর, আরইইউপি, পবিবোর্ড, ঢাকা
 ও
 সদস্য।


 ১১/১০/২০
 (মোঃ নূরুল আমীন চৌধুরী)
 উপ-পরিচালক, এসইএন্ডডি পরিদপ্তর,
 পবিবোর্ড, ঢাকা
 ও
 আহবায়ক।

Pole Number Plate Drawing

(2)

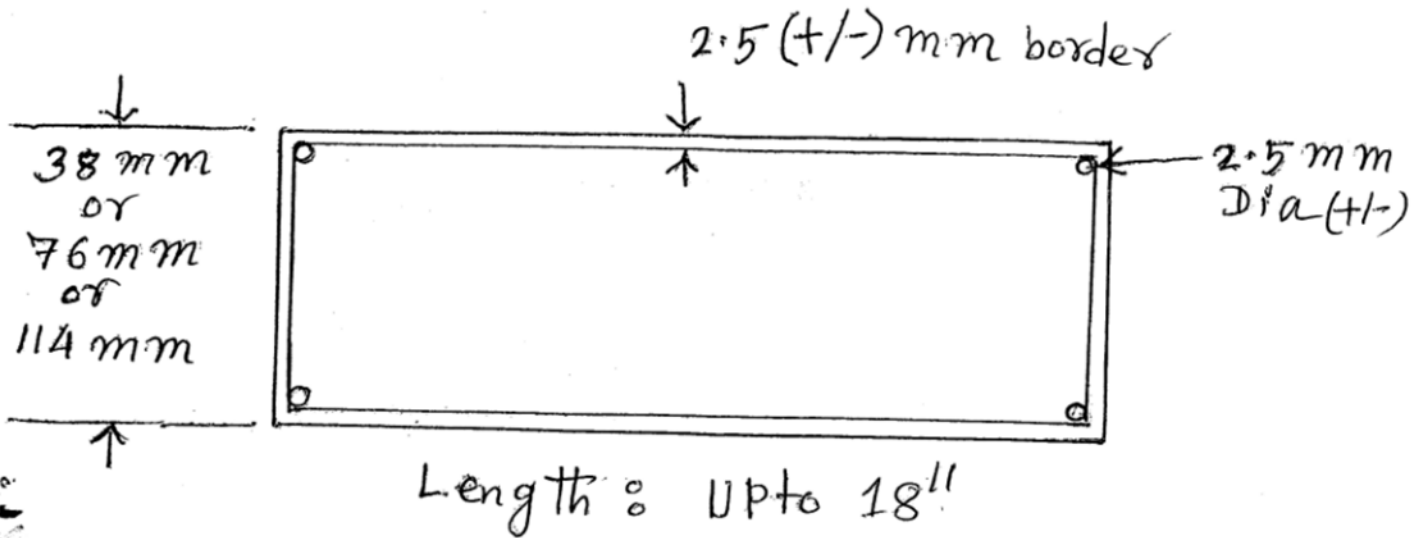


Figure-1

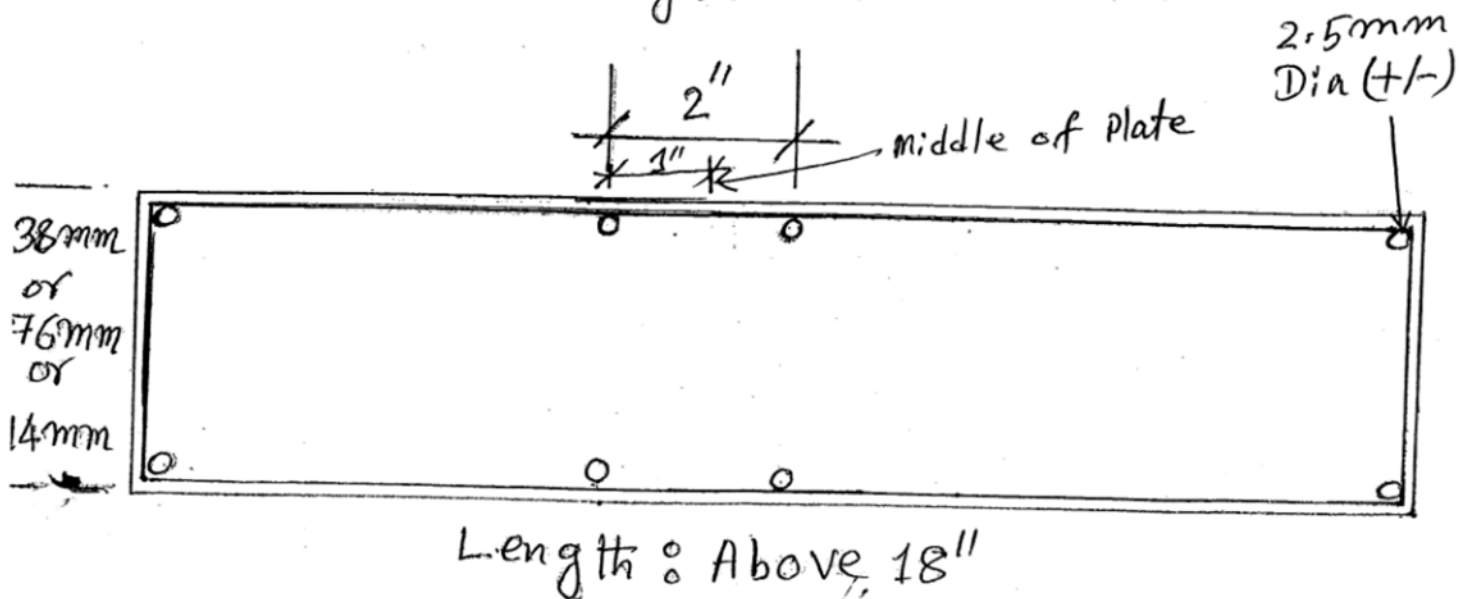


Figure-2

* Measurement of hole dia and border are same for both Figure-1 & Figure-2

* Width 38 mm for single line print, 76 (+/-) mm for two lines print and 114 (+/-) mm for three lines prints.

Md. Abul Kalam Azad
Deputy Director
MPSS, REB, Dhaka.

Md. Abul Kalam Azad
11/10/2016
(মোঃ আব্দুল খালেক)
উপ-পরিচালক (কারিগরি)
বাংলাদেশ পরিবহন পরিষদ, ঢাকা

Md. Abul Kalam Azad
11/10/2016
মোঃ আব্দুল খালেক
উপ-পরিচালক
এম ই এম ডি পরিদপ্তর

PBS CODING AS PER BREB INSTRUCTION

SL No.	Name of PBS	Code	Code for Pole Numbering
1	BARISAL-1	BA-1	BA1
2	BARISAL-2	BA-2	BA2
3	BAGERHAT	BGH	BGH
4	BOGRA-1	BGR-1	BGR1
5	BOGRA-2	BGR-2	BGR2
6	BHOLA	BHL	BHL
7	BRAHMANBARIA	BRH	BRH
8	CHITTAGONG-1	CH-1	CH1
9	CHITTAGONG-2	CH-2	CH2
10	CHITTAGONG-3	CH-3	CH3
11	CHANDPUR-1	CHD-1	CHD1
12	CHANDPUR-2	CHD-2	CHD2
13	COMILLA-1	CO-1	CO1
14	COMILLA-2	CO-2	CO2
15	COMILLA-3	CO-3	CO3
16	COMILLA-4	CO-4	CO4
17	COX'SBAZAR	CXB	CXB
18	DHAKA-1	DH-1	DH1
19	DHAKA-2	DH-2	DH2
20	DHAKA-3	DH-3	DH3
21	DHAKA-4	DH-4	DH4
22	DINAJPUR-1	DJ-1	DJ-1
23		DJ-2	DJ-2
24	FENI	FEN	FEN
25	FARIDPUR	FRD	FRD
26	GAIBANDHA	GBD	GBD
27	GOPALGONJ	GPG	GPG
28	GAZIPUR-1	GZP-1	GZP1
29	HOBIGONJ	HBJ	HBJ
30	JESSORE-1	JE-1	JE1
31	JESSORE-2	JE-2	JE2
32	JHENAIDAH	JHN	JHN
33	JHALAKATI	JLK	JLK
34	JAMALPUR	JML	JML
35	JOYPURHAT	JOY	JOY
36	KHULNA	KLN	KLN
37	KUR-LALMONI	KRL	KRL
38	KISHOREGANJ	KSH	KSH
39	KUSHTIA	KUS	KUS
40	LAXMIPUR	LKS	LKS

SL No.	Name of PBS	Code	Code for Pole Numbering
41	MADARIPUR	MDP	MDP
42	MEHERPUR	MEH	MEH
43	MAGURA	MGR	MGR
44	MOULVIBAZAR	MLV	MLV
45	MUNSHIGONJ	MNG	MNG
46	MANIKGONJ	MNK	MNK
47	MYMENSINGH-1	MY-1	MY1
48	MYMENSINGH-2	MY-2	MY2
49	MYMENSINGH-3	MY-3	MY3
50	NARASINDI-1	ND-1	ND1
51	NARASINDI-2	ND-2	ND2
52	NETROKONA	NET	NET
53	NAOGAON-1	NGO-1	NGO1
54	NAOGAON-2	NGO-2	NGO2
55	NOAKHALI	NOK	NOK
56	NILPHAMARI	NPH	NPH
57	NARAYANGONJ-1	NRG-1	NRG1
58	NARAYANGONJ-2	NRG-2	NRG2
59	NATORE-1	NT-1	NT1
60	NATORE-2	NT-2	NT2
61	NAWABGONJ	NWB	NWB
62	PABNA-1	PA-1	PA1
63	PABNA-2	PA-2	PA2
64	PIROJPUR	PRJ	PRJ
65	PATUAKHALI	PTK	PTK
66	RAJSHAHI	RAJ	RAJ
67	RAJBARI	RJB	RJB
68	RANGPUR-1	RN-1	RN1
69	RANGPUR-2	RN-2	RN2
70	SATKHIRA	SAT	SAT
71	SUNAMGONJ	SMG	SMG
72	SIRAJGONJ-1	SRJ-1	SRJ1
73	SIRAJGONJ-2	SRJ-2	SRJ2
74	SHERPUR	SRP	SRP
75	SHARIATPUR	STP	STP
76	SYLHET-1	SY-1	SY1
77	SYLHET-2	SY-2	SY2
78	THAKURGAON	THK	THK
79	TANGAIL	TNG	TNG
80	GAZIPUR-2	GZP-2	GZP2