CoSTI · exploración en 512 pacientes

Calibración · 100 imputaciones · una semilla · referencia común: V3

04/11/2026 00:14 CET

MAE · reducción frente a V3

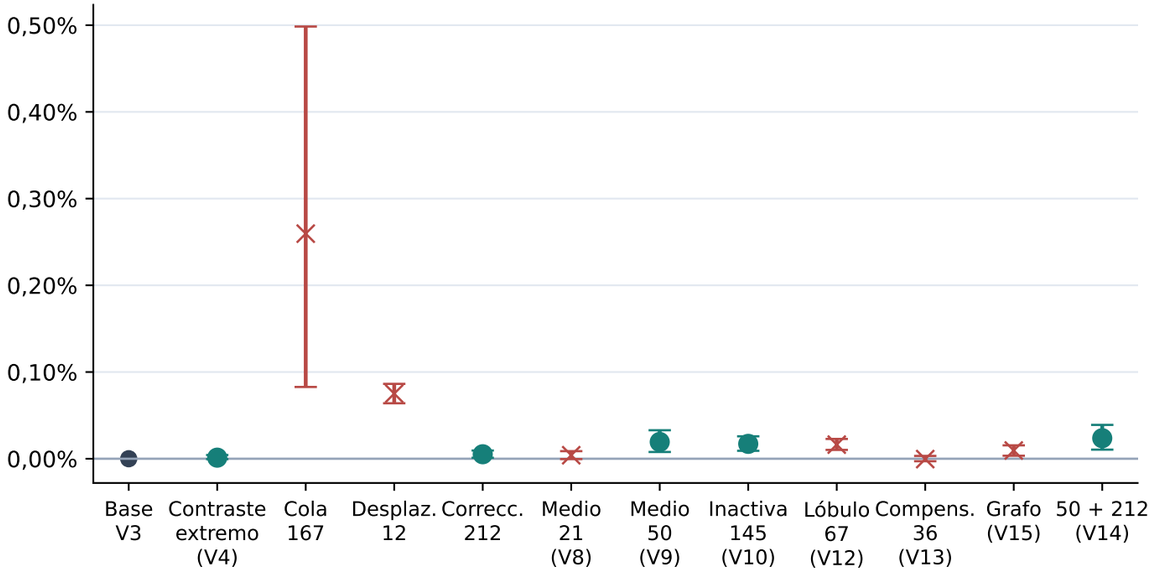

MSE · reducción frente a V3

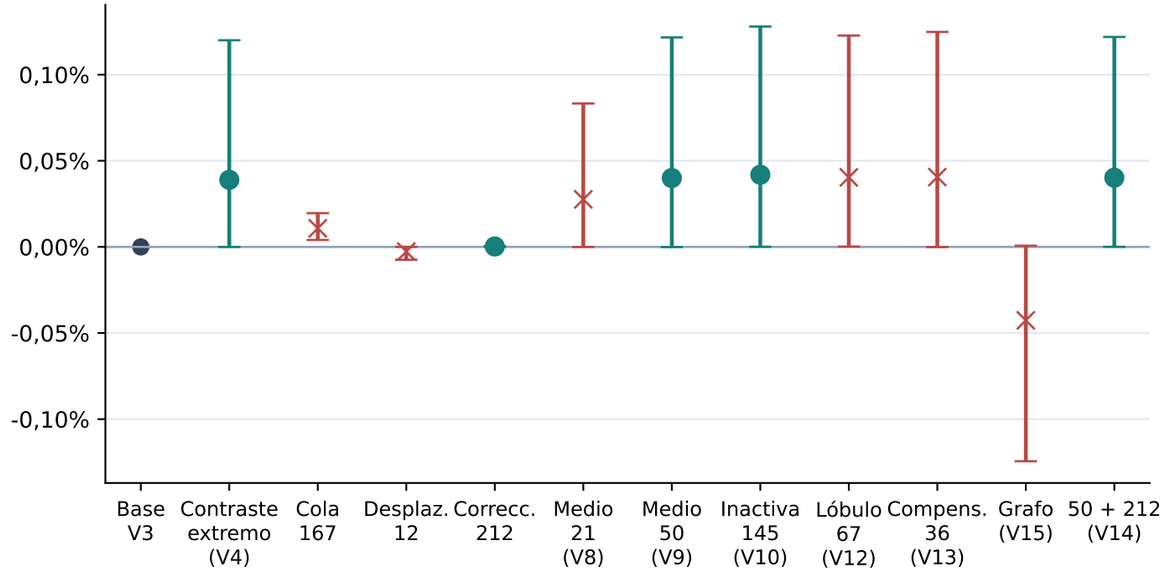

Subir = mejorar en calibración. Barras: IC95% por paciente. Cruz roja: propuesta descartada.

V3 en estos 512 pacientes: MAE 2,522218 · MSE 1115,593726

Hipótesis	Estado	MAE	Reducción	MSE	Reducción
Contraste extremo (V4)	Test completo validado en dos semillas; checkpoint verificado	2,522187	0,0012%	1115,159345	0,0389%
Cola de unidad167	Descartada: empeora MAE y MSE en confirmación	2,515671	0,2596%	1115,473356	0,0108%
Desplazamiento 12	Descartada: sube MSE en calibración	2,520324	0,0751%	1115,623835	-0,0027%
Corrección local 212	Componente confirmado frente a V3; combinación V14	2,522088	0,0052%	1115,590947	0,0002%
Rango medio 21 (V8)	Descartada: sube MSE frente a V4	2,522117	0,0040%	1115,285750	0,0276%
Rango medio 50 (V9)	Confirmación favorable; test aplazado por apagado	2,521731	0,0193%	1115,147719	0,0400%
Cola inactiva 145 (V10)	Una semilla completa; segunda aplazada por apagado	2,521786	0,0171%	1115,126367	0,0419%
Lóbulo 67 (V12)	Descartada: sube MSE en ambas semillas de confirmación	2,521808	0,0163%	1115,143468	0,0404%
Compensación 36 (V13)	Descartada: sube MAE frente a V4 en calibración	2,522229	-0,0004%	1115,141681	0,0405%
Redistribución del grafo (V15)	Descartada: sube MSE frente a V4 en calibración	2,521979	0,0095%	1116,069432	-0,0426%
Combinación 50 + 212 (V14)	Calibración favorable; confirmación aplazada	2,521621	0,0237%	1115,145707	0,0402%

Test completo · referencia validada V4: MAE 2,480960 → 2,417163; MSE 350,120368 → 347,977979 · Benchmark reutilizado

La calibración no sustituye al test. Cohortes distintas: sus valores absolutos no son comparables entre sí.