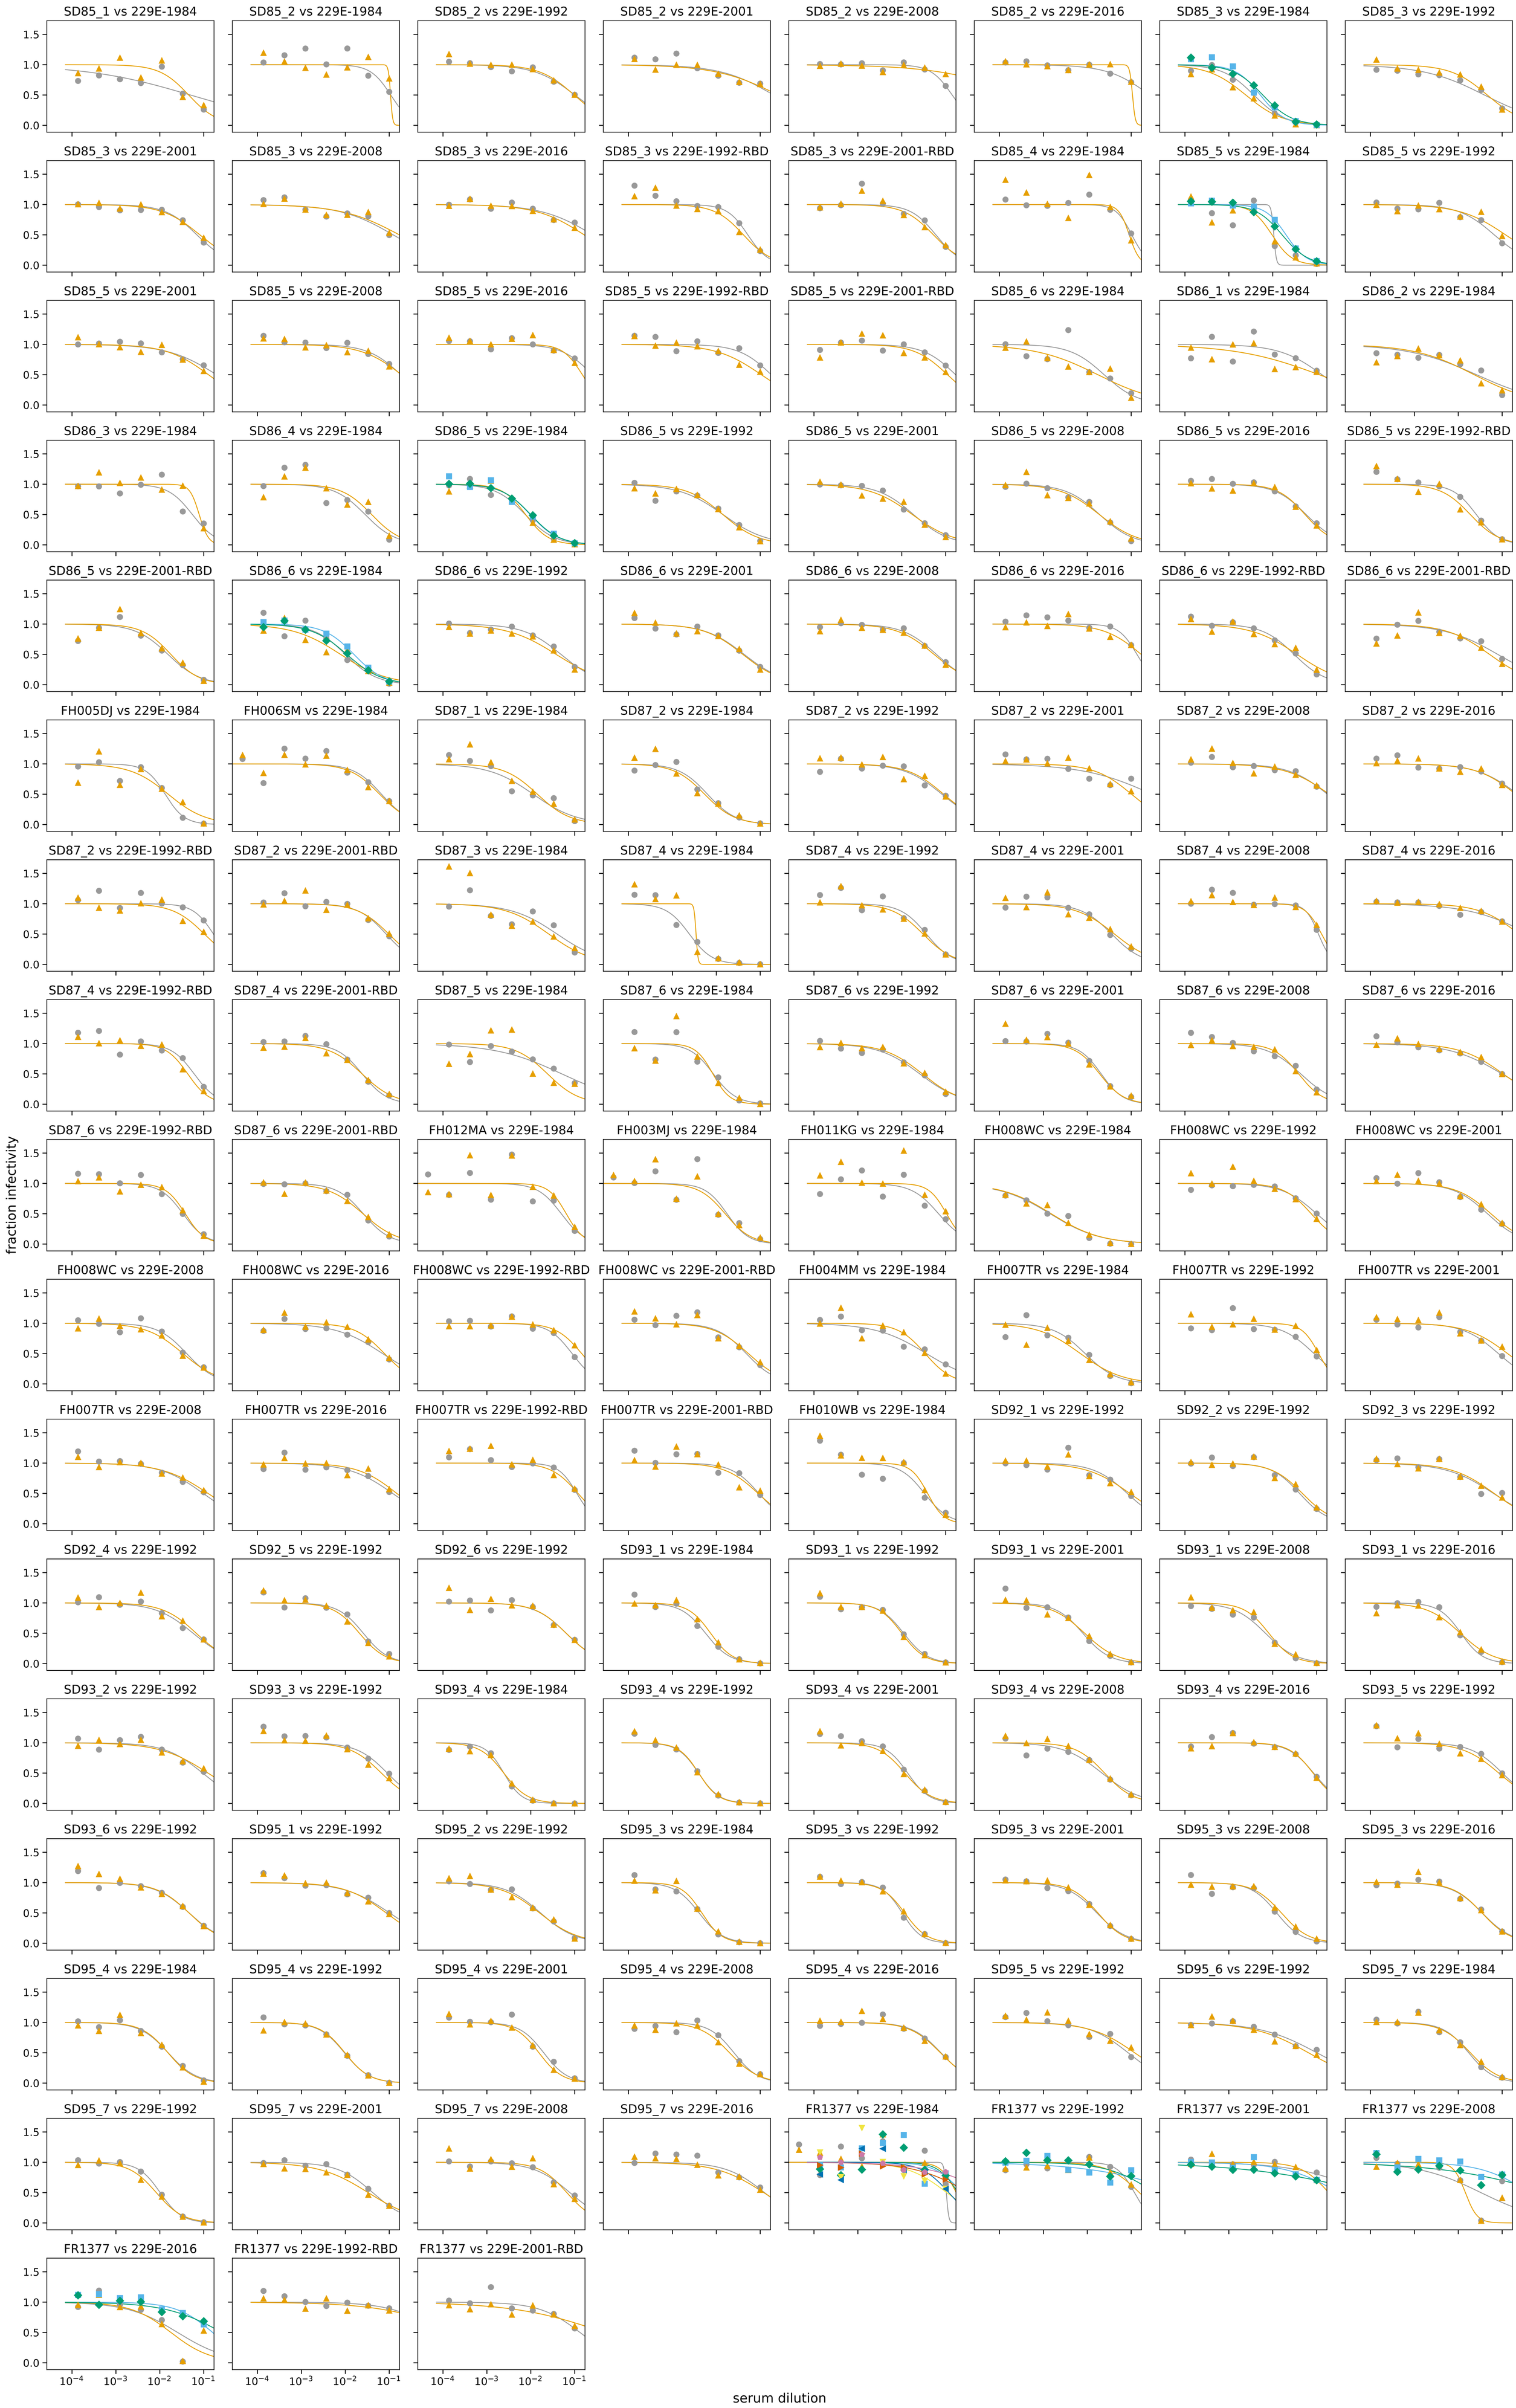
SD85_1 vs 229E-1984
SD85_2 vs 229E-1984
SD85_2 vs 229E-1992
SD85_2 vs 229E-2001
SD85_2 vs 229E-2008
SD85_2 vs 229E-2016
SD85_3 vs 229E-1984
SD85_3 vs 229E-1992
SD85_3 vs 229E-2001
SD85_3 vs 229E-2008
SD85_3 vs 229E-2016
SD85_3 vs 229E-1992-RBD
SD85_3 vs 229E-2001-RBD
SD85_4 vs 229E-1984
SD85_5 vs 229E-1984
SD85_5 vs 229E-1992
SD85_5 vs 229E-2001
SD85_5 vs 229E-2008
SD85_5 vs 229E-2016
SD85_5 vs 229E-1992-RBD
SD85_5 vs 229E-2001-RBD
SD85_6 vs 229E-1984
SD86_1 vs 229E-1984
SD86_2 vs 229E-1984
SD86_3 vs 229E-1984
SD86_4 vs 229E-1984
SD86_5 vs 229E-1984
SD86_5 vs 229E-1992
SD86_5 vs 229E-2001
SD86_5 vs 229E-2008
SD86_5 vs 229E-2016
SD86_5 vs 229E-1992-RBD
SD86_5 vs 229E-2001-RBD
SD86_6 vs 229E-1984
SD86_6 vs 229E-1992
SD86_6 vs 229E-2001
SD86_6 vs 229E-2008
SD86_6 vs 229E-2016
SD86_6 vs 229E-1992-RBD
SD86_6 vs 229E-2001-RBD
FH005DJ vs 229E-1984
FH006SM vs 229E-1984
SD87_1 vs 229E-1984
SD87_2 vs 229E-1984
SD87_2 vs 229E-1992
SD87_2 vs 229E-2001
SD87_2 vs 229E-2008
SD87_2 vs 229E-2016
SD87_2 vs 229E-1992-RBD
SD87_2 vs 229E-2001-RBD
SD87_3 vs 229E-1984
SD87_4 vs 229E-1984
SD87_4 vs 229E-1992
SD87_4 vs 229E-2001
SD87_4 vs 229E-2008
SD87_4 vs 229E-2016
SD87_4 vs 229E-1992-RBD
SD87_4 vs 229E-2001-RBD
SD87_5 vs 229E-1984
SD87_6 vs 229E-1984
SD87_6 vs 229E-1992
SD87_6 vs 229E-2001
SD87_6 vs 229E-2008
SD87_6 vs 229E-2016
SD87_6 vs 229E-1992-RBD
SD87_6 vs 229E-2001-RBD
FH012MA vs 229E-1984
FH003MJ vs 229E-1984
FH011KG vs 229E-1984
FH008WC vs 229E-1984
FH008WC vs 229E-1992
FH008WC vs 229E-2001
FH008WC vs 229E-2008
FH008WC vs 229E-2016
FH008WC vs 229E-1992-RBD
FH008WC vs 229E-2001-RBD
FH004MM vs 229E-1984
FH007TR vs 229E-1984
FH007TR vs 229E-1992
FH007TR vs 229E-2001
FH007TR vs 229E-2008
FH007TR vs 229E-2016
FH007TR vs 229E-1992-RBD
FH007TR vs 229E-2001-RBD
FH010WB vs 229E-1984
SD92_1 vs 229E-1992
SD92_2 vs 229E-1992
SD92_3 vs 229E-1992
SD92_4 vs 229E-1992
SD92_5 vs 229E-1992
SD92_6 vs 229E-1992
SD93_1 vs 229E-1984
SD93_1 vs 229E-1992
SD93_1 vs 229E-2001
SD93_1 vs 229E-2008
SD93_1 vs 229E-2016
SD93_2 vs 229E-1992
SD93_3 vs 229E-1992
SD93_4 vs 229E-1984
SD93_4 vs 229E-1992
SD93_4 vs 229E-2001
SD93_4 vs 229E-2008
SD93_4 vs 229E-2016
SD93_5 vs 229E-1992
SD93_6 vs 229E-1992
SD95_1 vs 229E-1992
SD95_2 vs 229E-1992
SD95_3 vs 229E-1984
SD95_3 vs 229E-1992
SD95_3 vs 229E-2001
SD95_3 vs 229E-2008
SD95_3 vs 229E-2016
SD95_4 vs 229E-1984
SD95_4 vs 229E-1992
SD95_4 vs 229E-2001
SD95_4 vs 229E-2008
SD95_4 vs 229E-2016
SD95_5 vs 229E-1992
SD95_6 vs 229E-1992
SD95_7 vs 229E-1984
SD95_7 vs 229E-1992
SD95_7 vs 229E-2001
SD95_7 vs 229E-2008
SD95_7 vs 229E-2016
FR1377 vs 229E-1984
FR1377 vs 229E-1992
FR1377 vs 229E-2001
FR1377 vs 229E-2008
FR1377 vs 229E-2016
FR1377 vs 229E-1992-RBD
FR1377 vs 229E-2001-RBD
fraction infectivity
serum dilution